

台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

新北市板橋浮洲合宜住宅新建工程

結構安全鑑定

A6-1(A6 西區)區鑑定報告書

【第2冊/共7冊】

鑑定人：結構技師 江世雄（技執字第003495號）
婁光銘（技執字第002686號）
李坤昌（技執字第002966號）
江光裕（技執字第003969號）
林文宗（技執字第002431號）
王一航（技執字第001018號）
江新煌（技執字第004686號）
王志誠（技執字第001109號）
陳正平（台工登字第6687號）
徐茂卿（技執字第004552號）
邱輝煌（技執字第001422號）
梁敬順（技執字第002178號）

日期：中華民國 104 年 9 月 18 日

文號：(104)北結師鑑字第 2698-3 號




台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association



江世雄

(技執字第 003495 號)

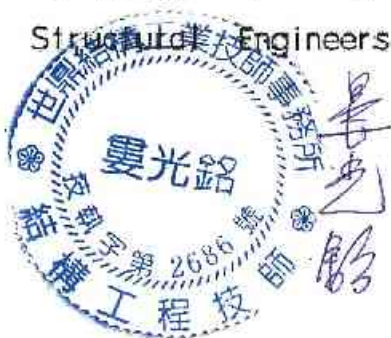


婁光銘

(技執字第 002686 號)



李坤昌

(技執字第 002966 號)

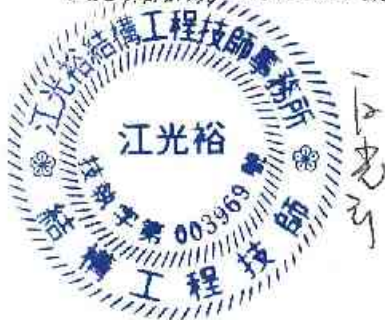

江光裕

(技執字第 003969 號)



林文宗

(技執字第 002431 號)



王一航

(技執字第 001018 號)



江新煌

(技執字第 004686 號)



王志誠

(技執字第 001109 號)



陳正平

(台工登字第 6687 號)



徐茂卿

(技執字第 004552 號)



邱輝煌

(技執字第 001422 號)



梁敬順

(技執字第 002178 號)

附件四-2

中性化深度試驗報告書

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案 (A6 區 K 棟)

久怡工程實業有限公司



地址：新北市淡水區濱海路一段 306 巷 60 弄 21 號 6 樓


TEL: (02) 2773-4327


FAX: (02) 2768-8823


中華民國一百零四年七月


壹、混凝土鑽心取樣探測點示意圖



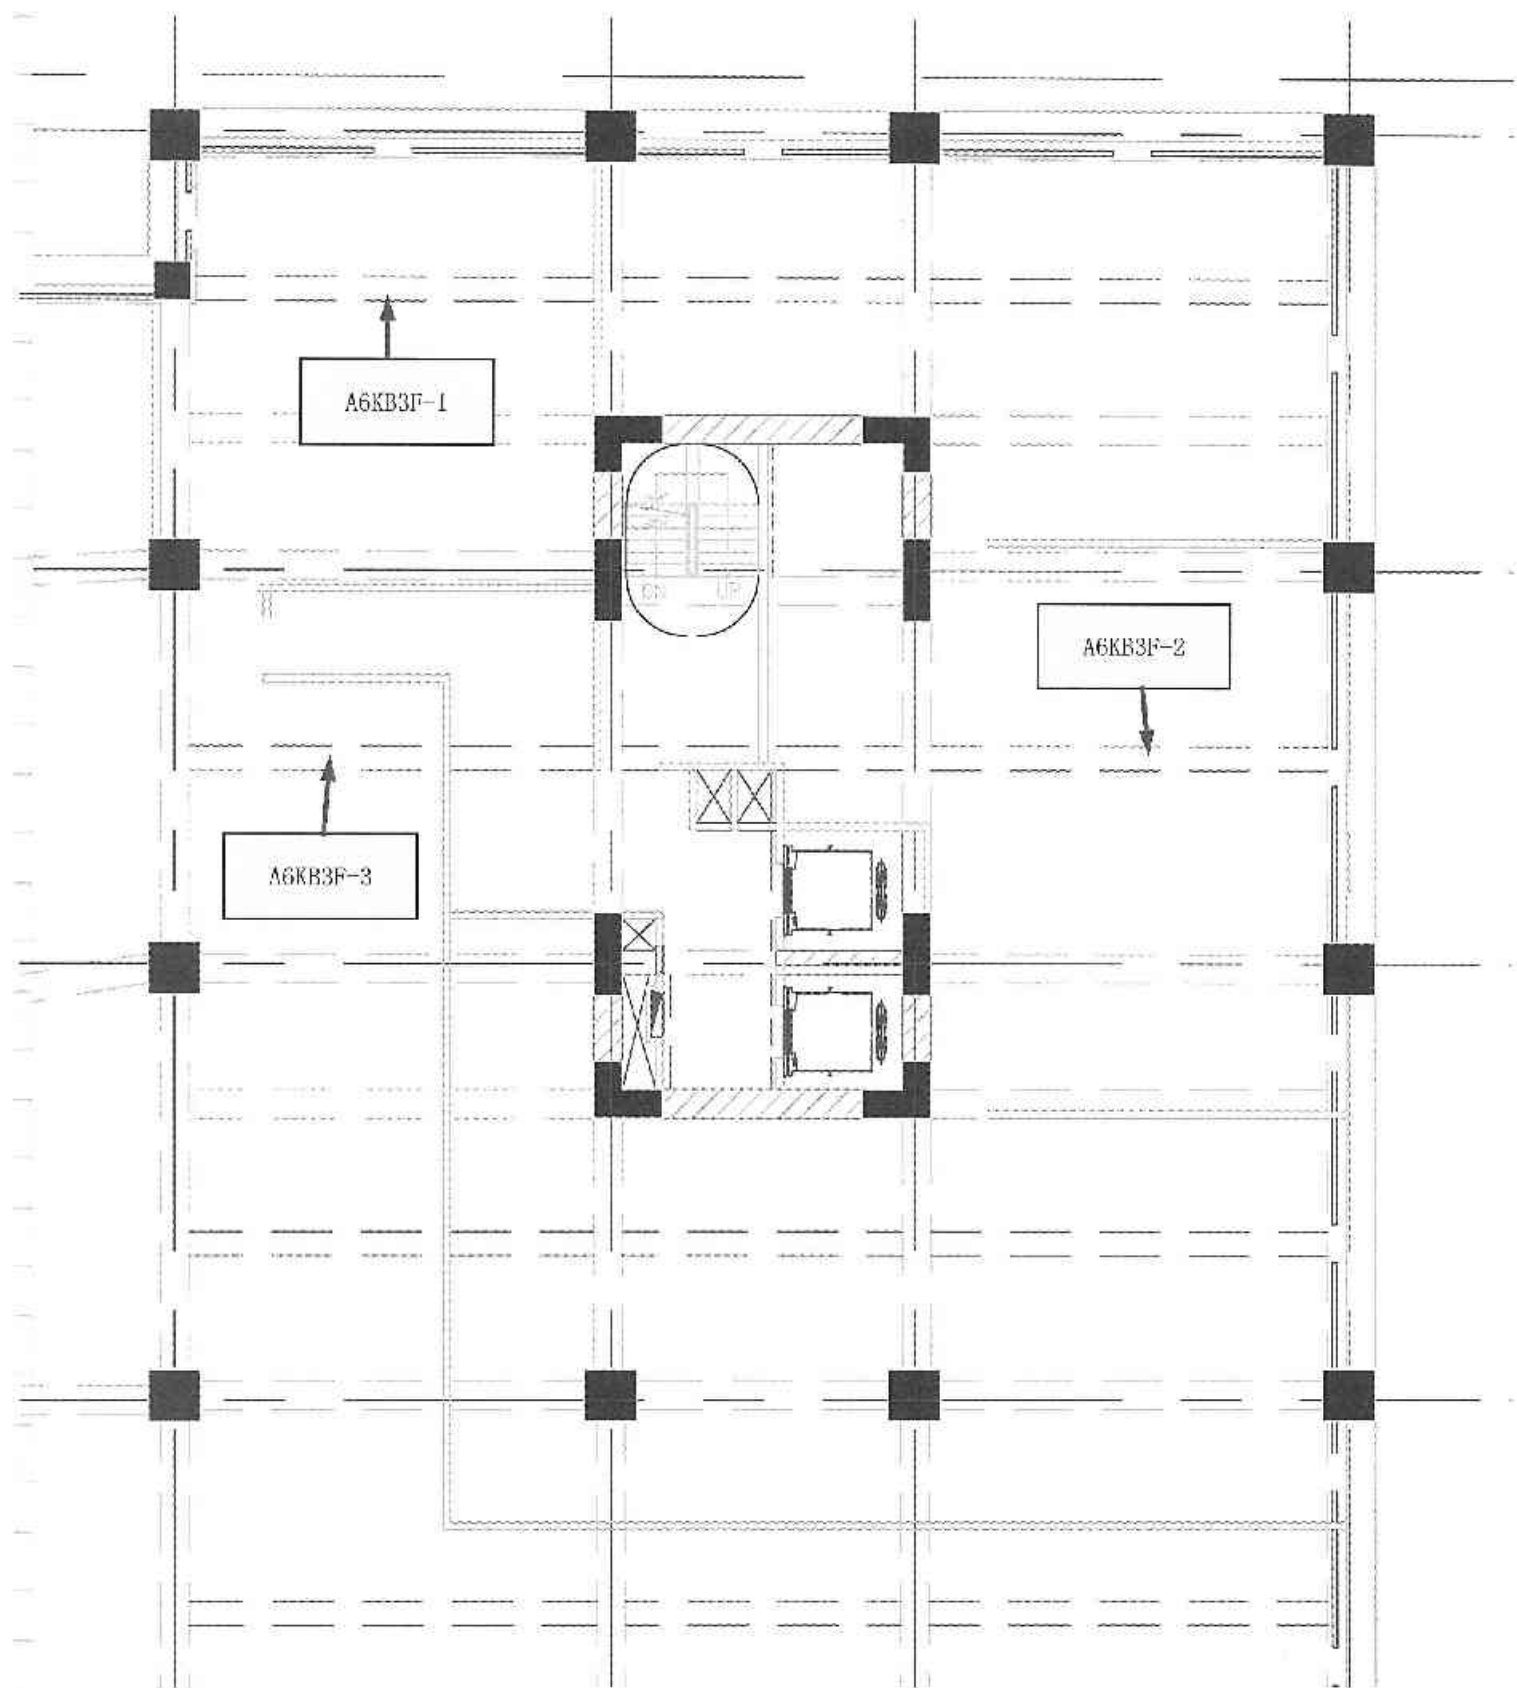


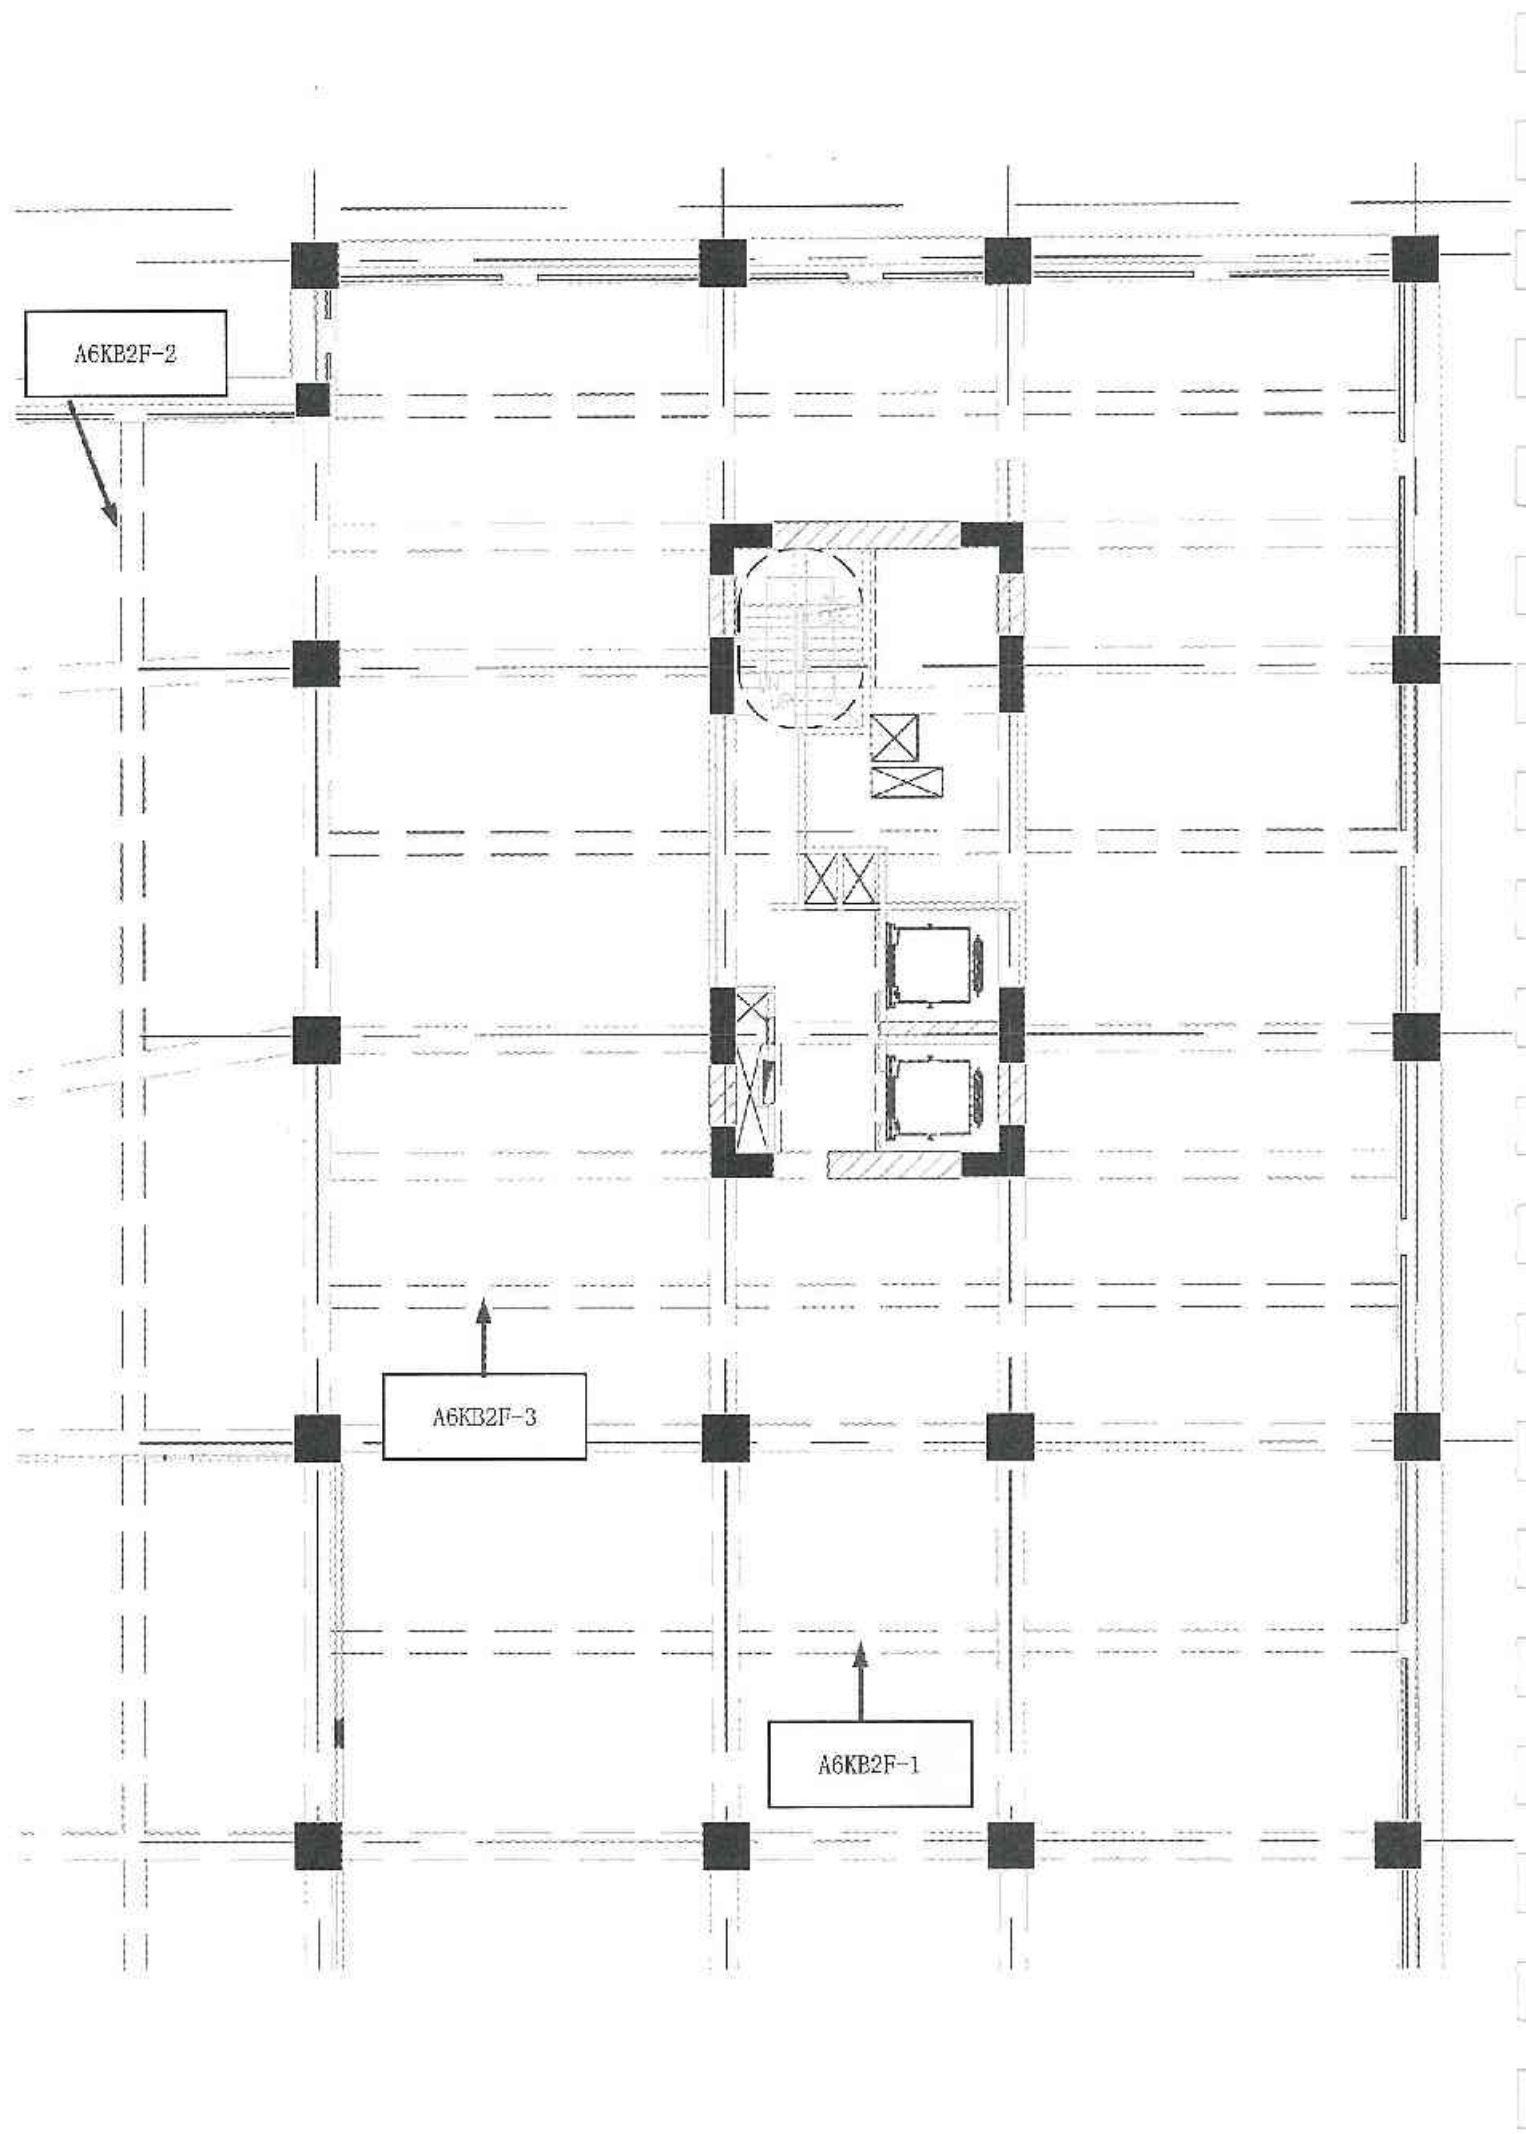

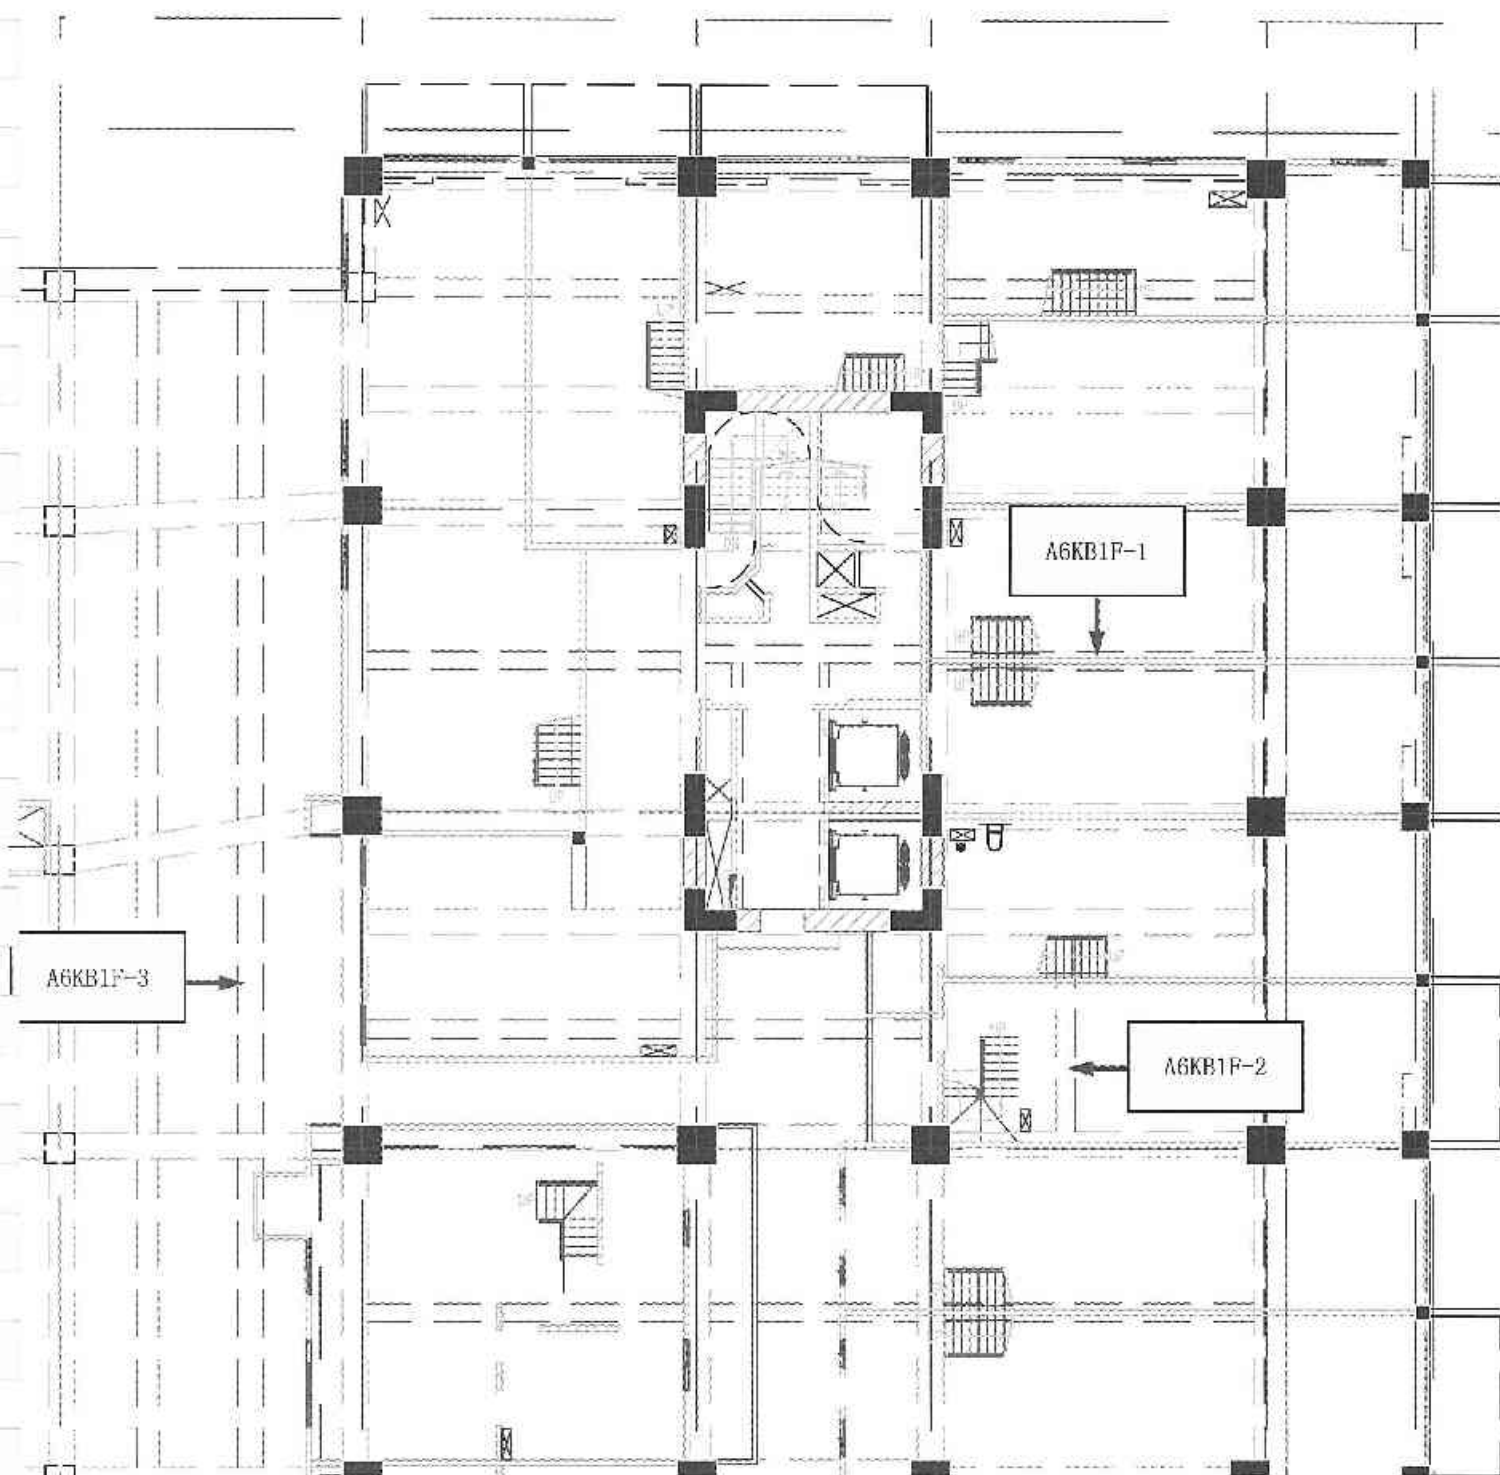


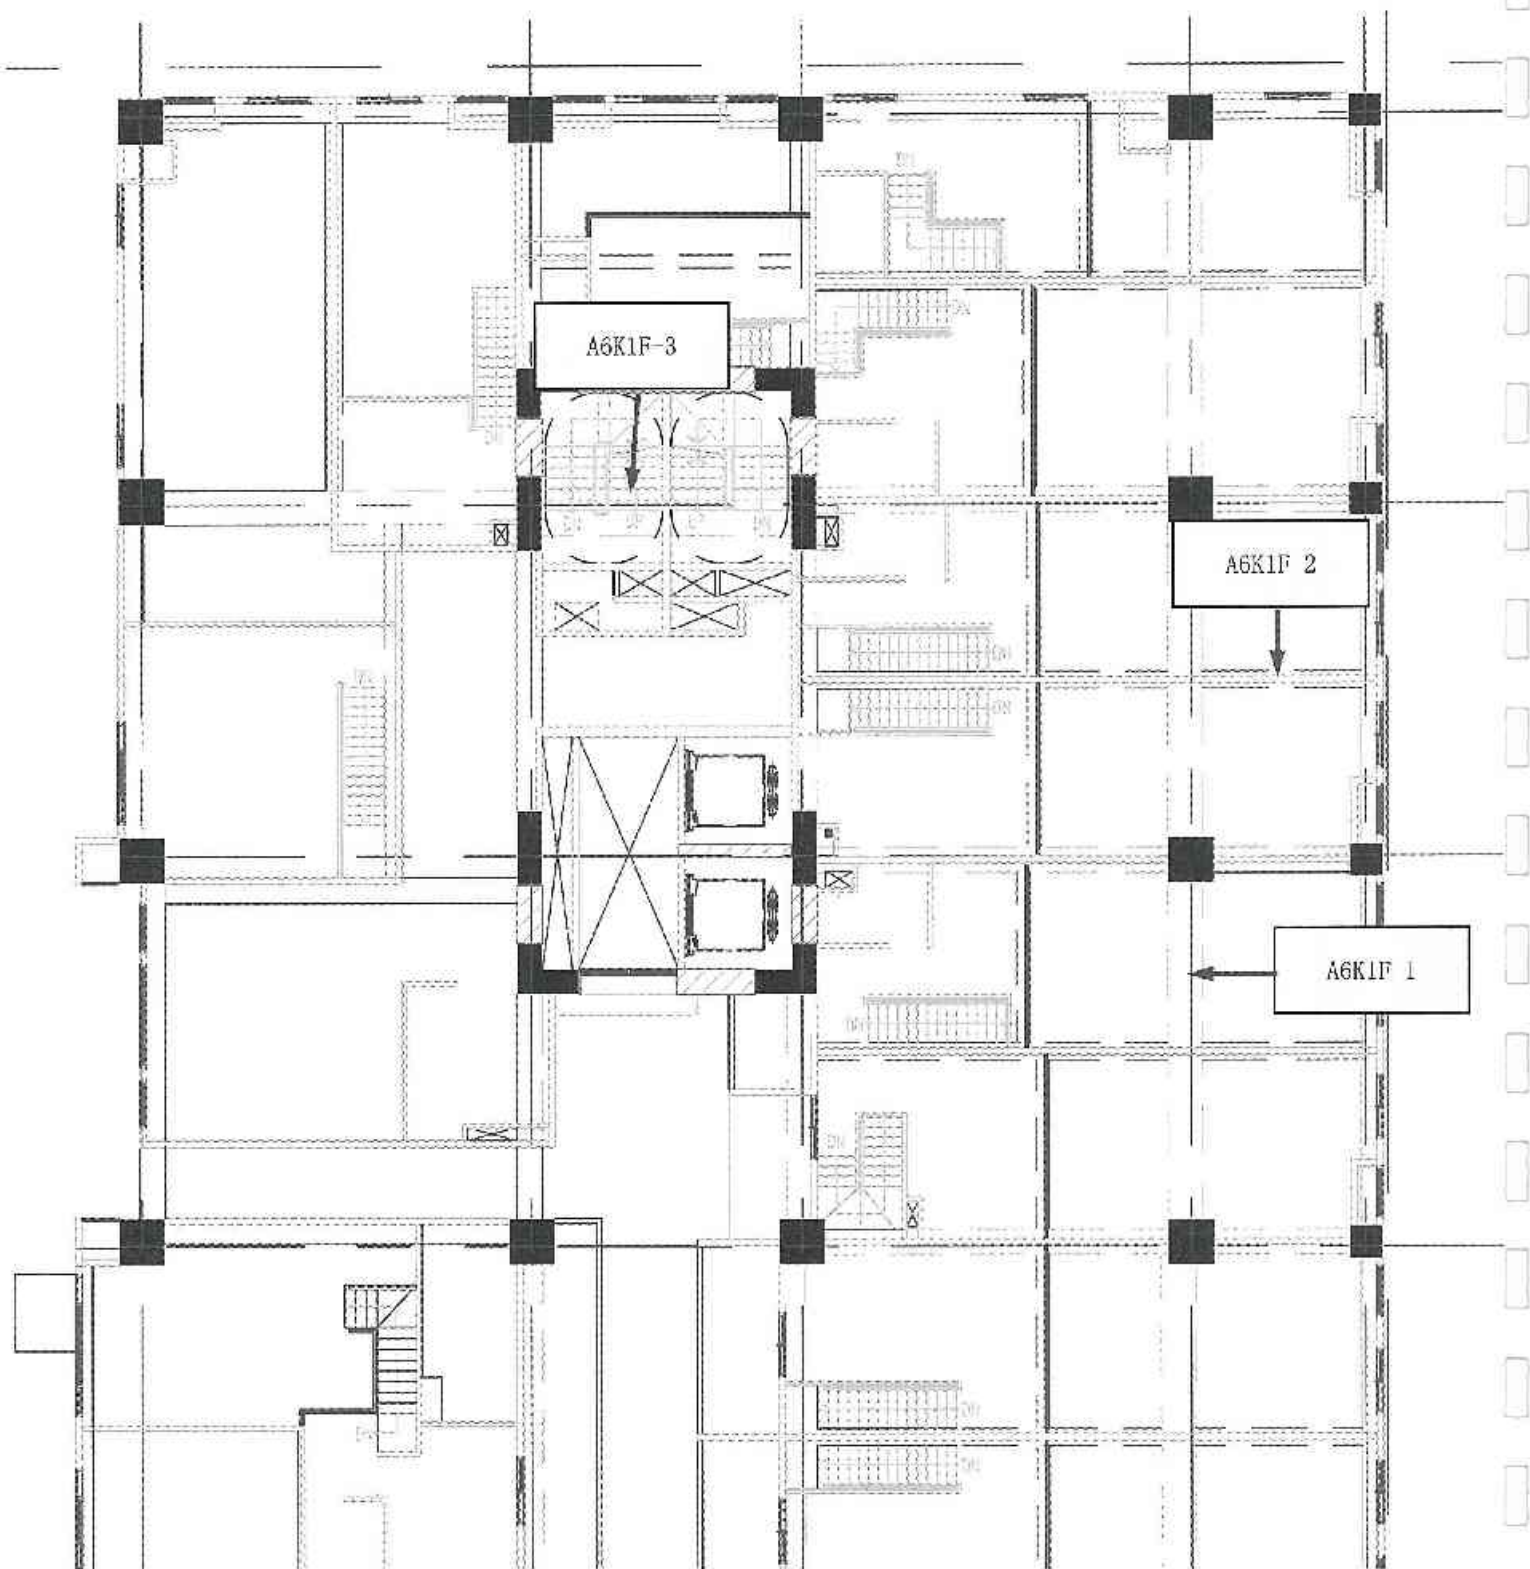


K棟結構平面圖

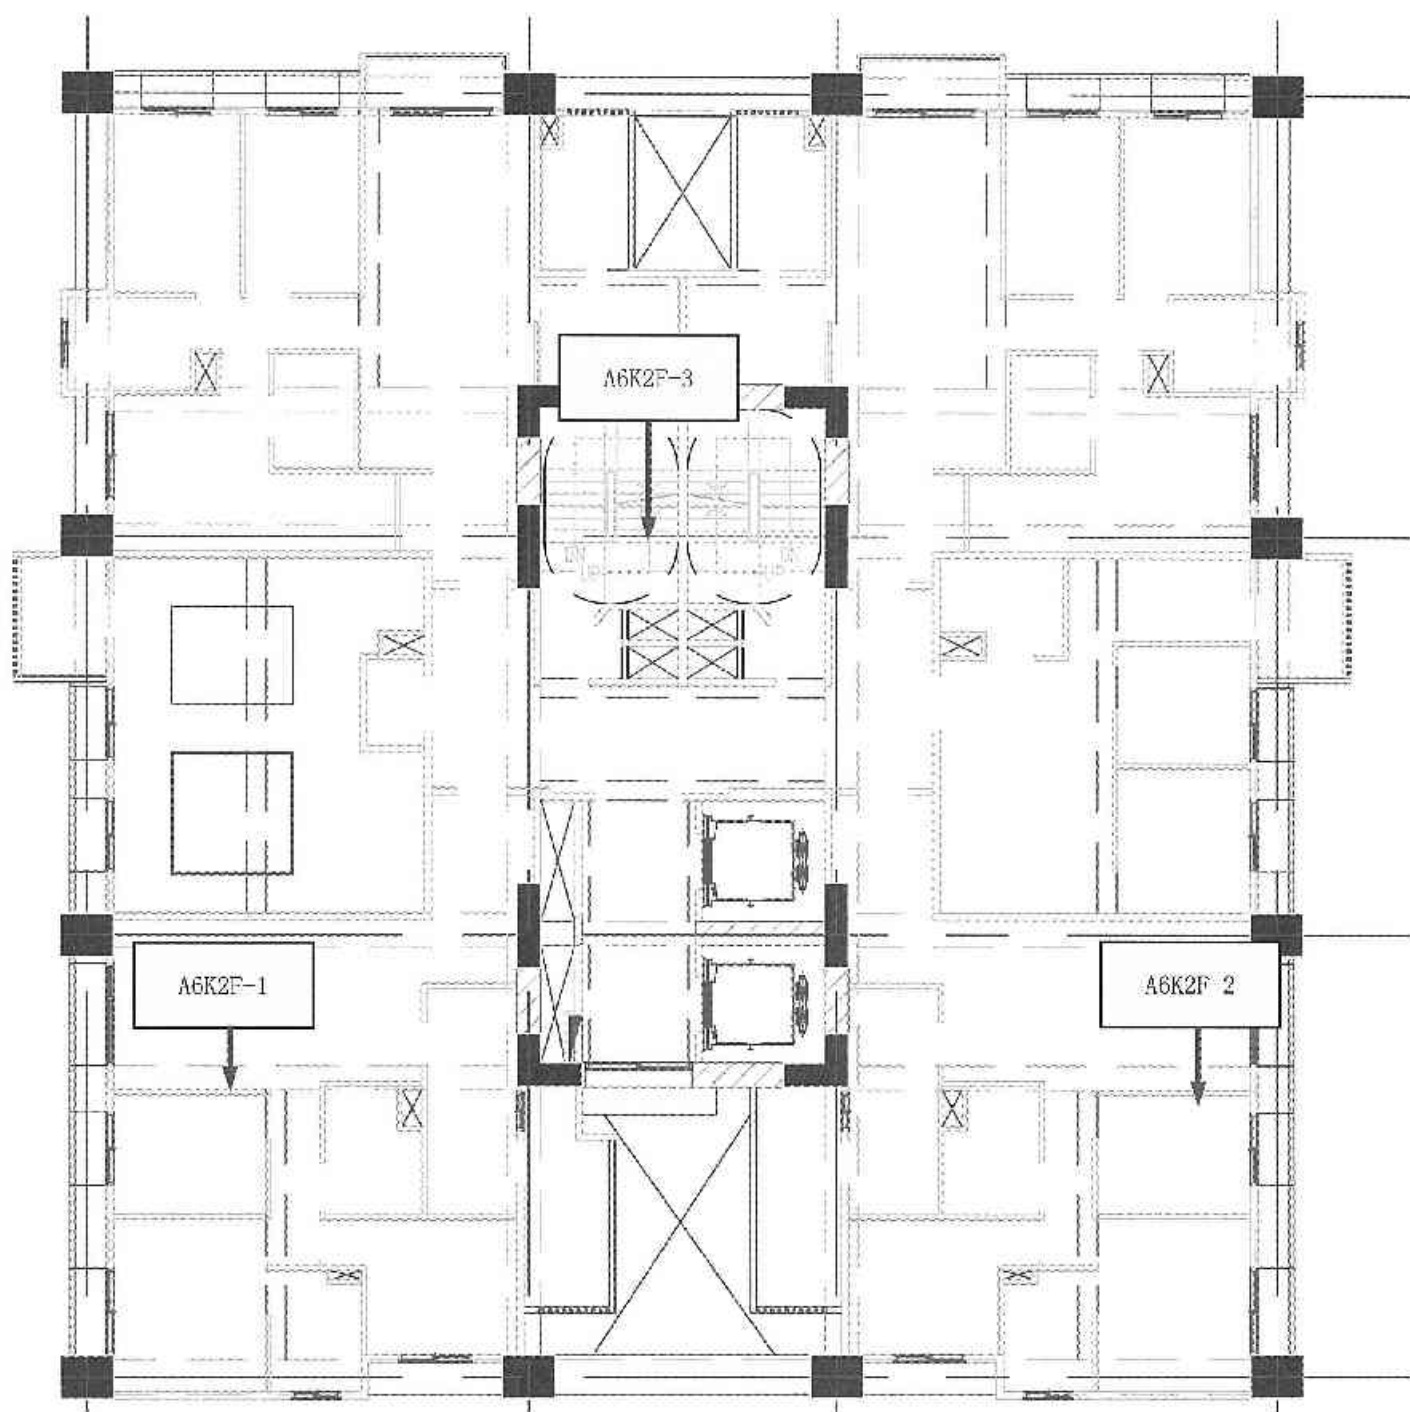


K棟結構平面圖

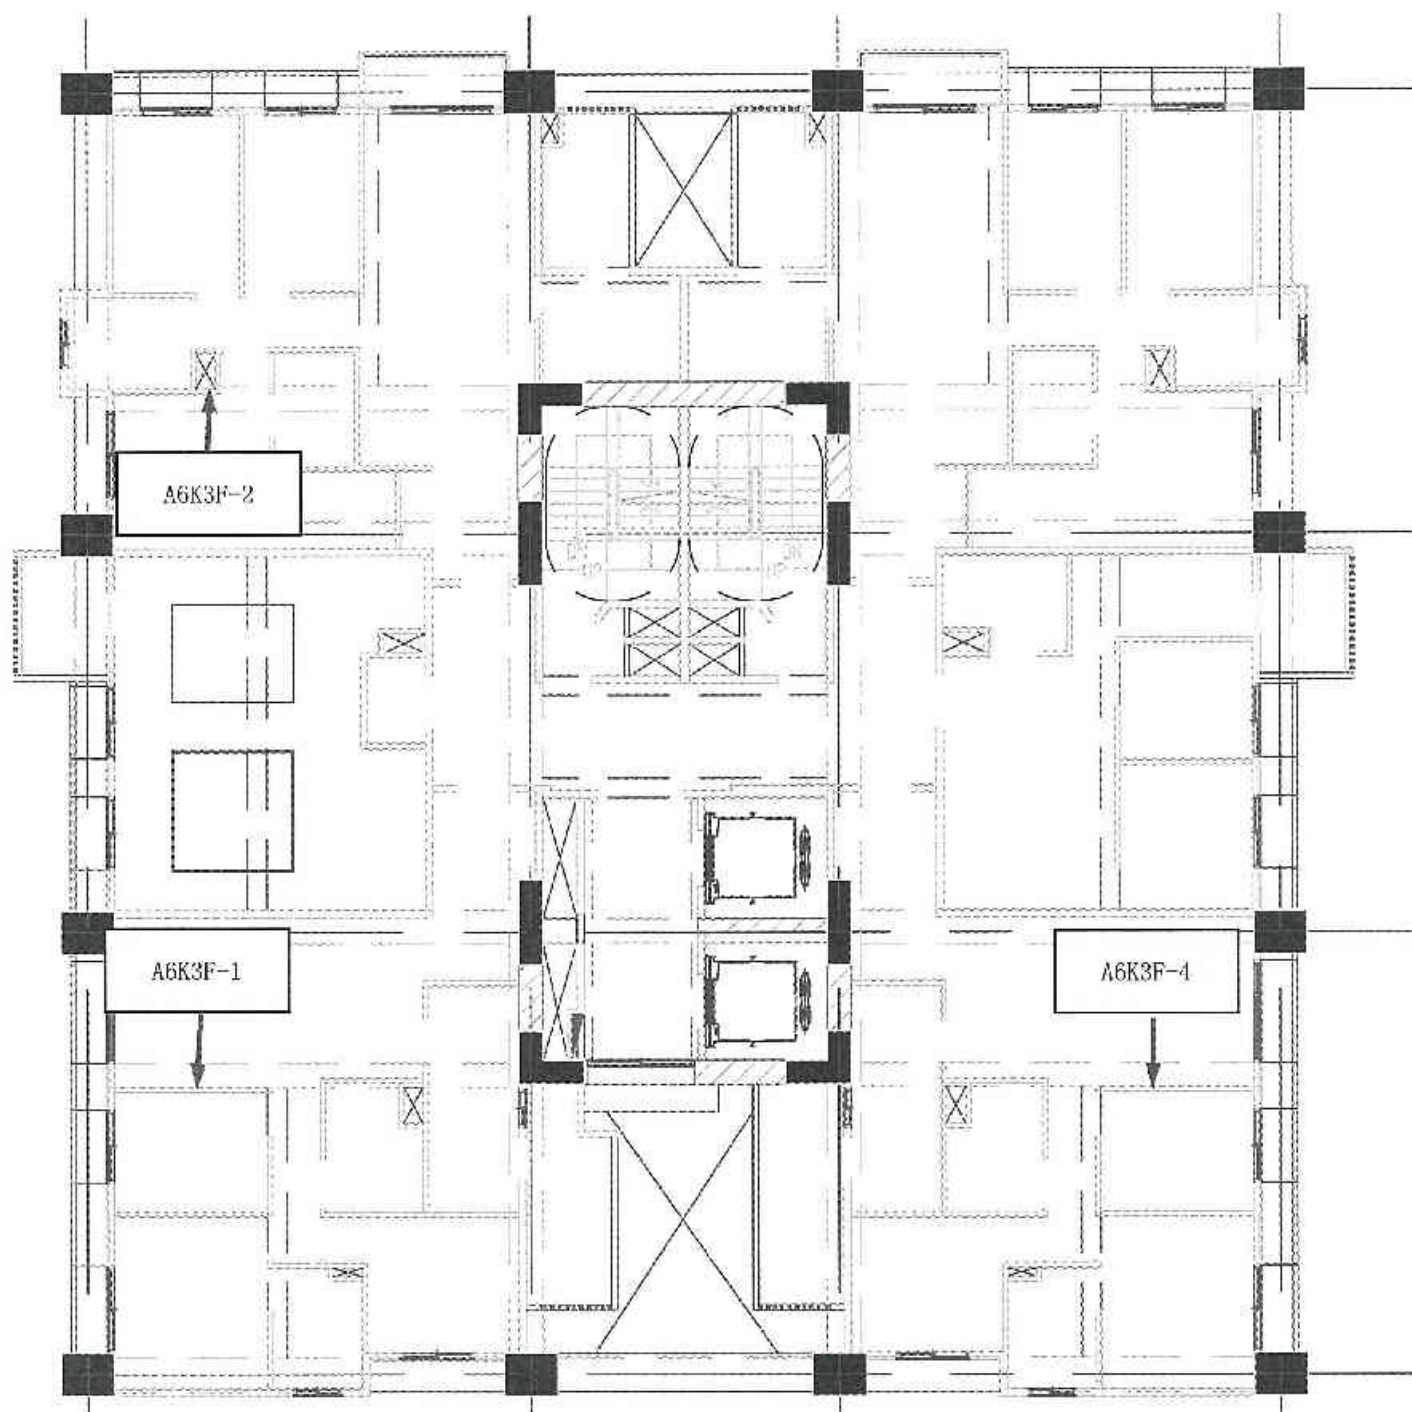


K棟結構平面圖

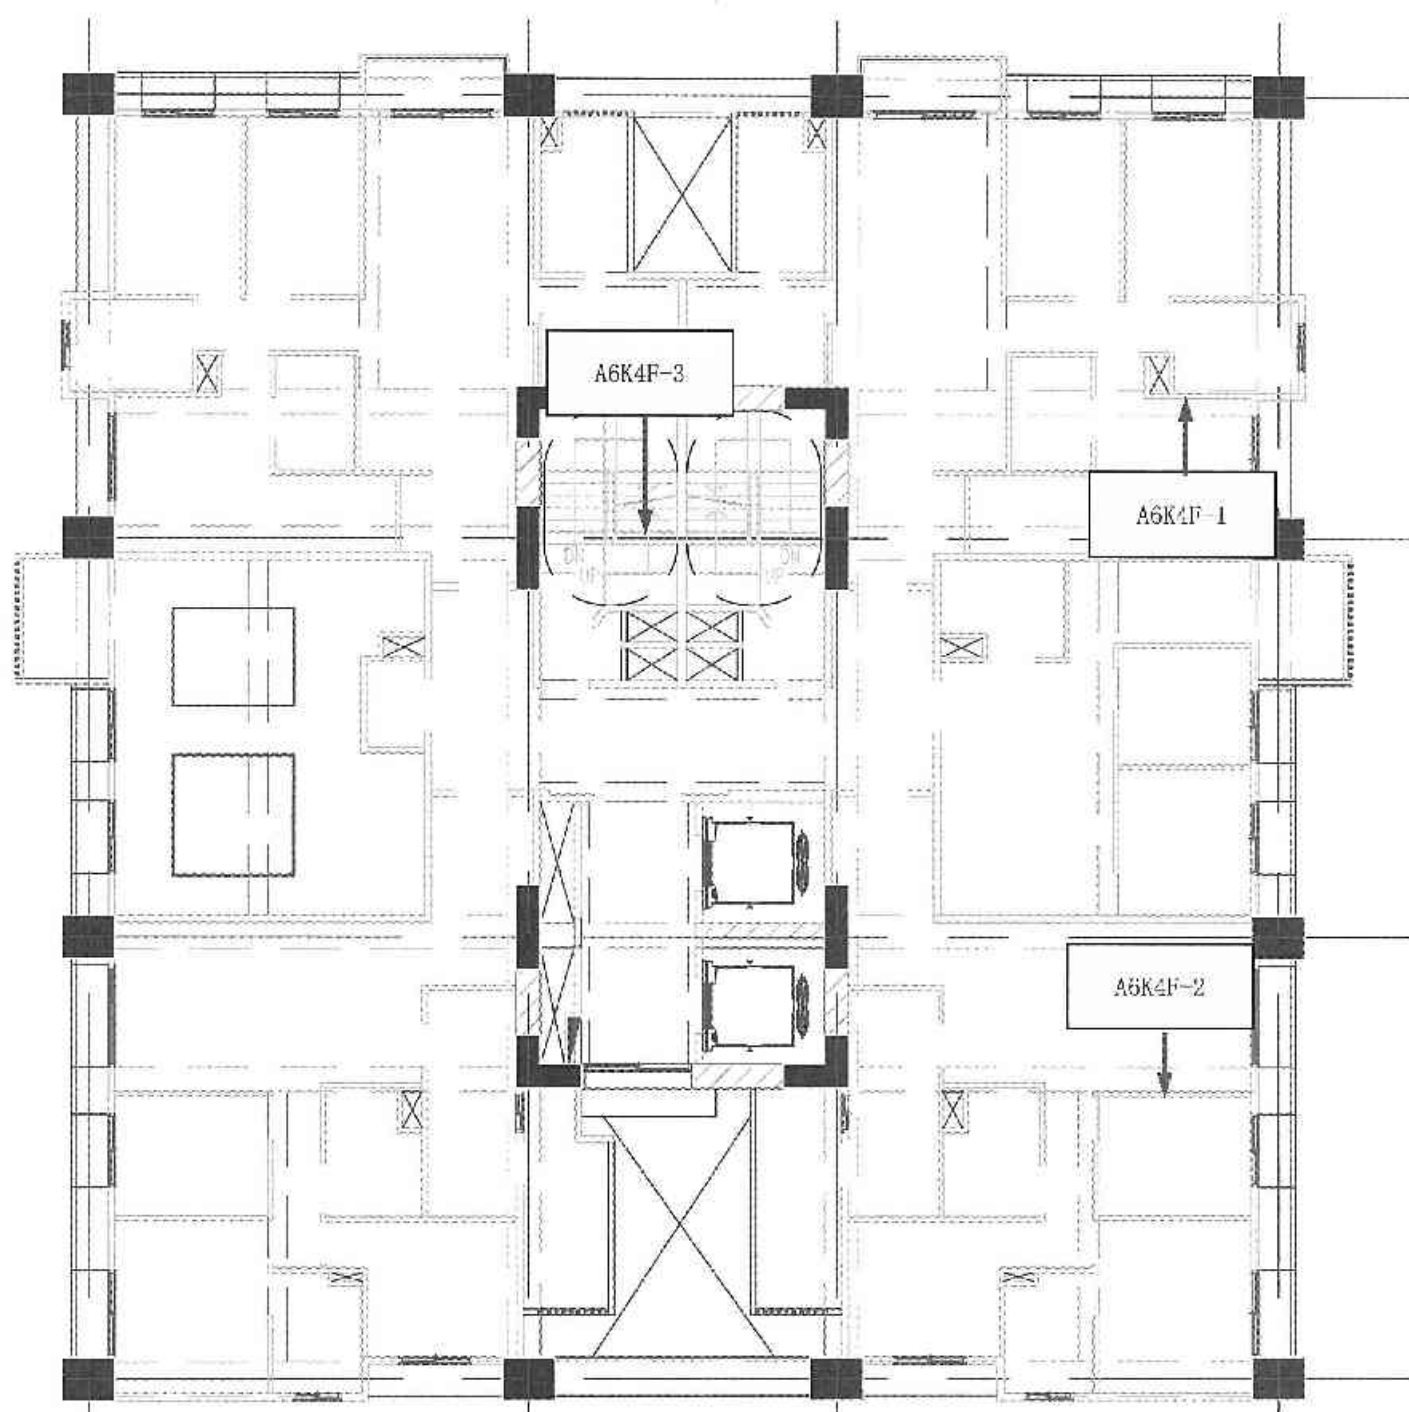


K棟結構平面圖

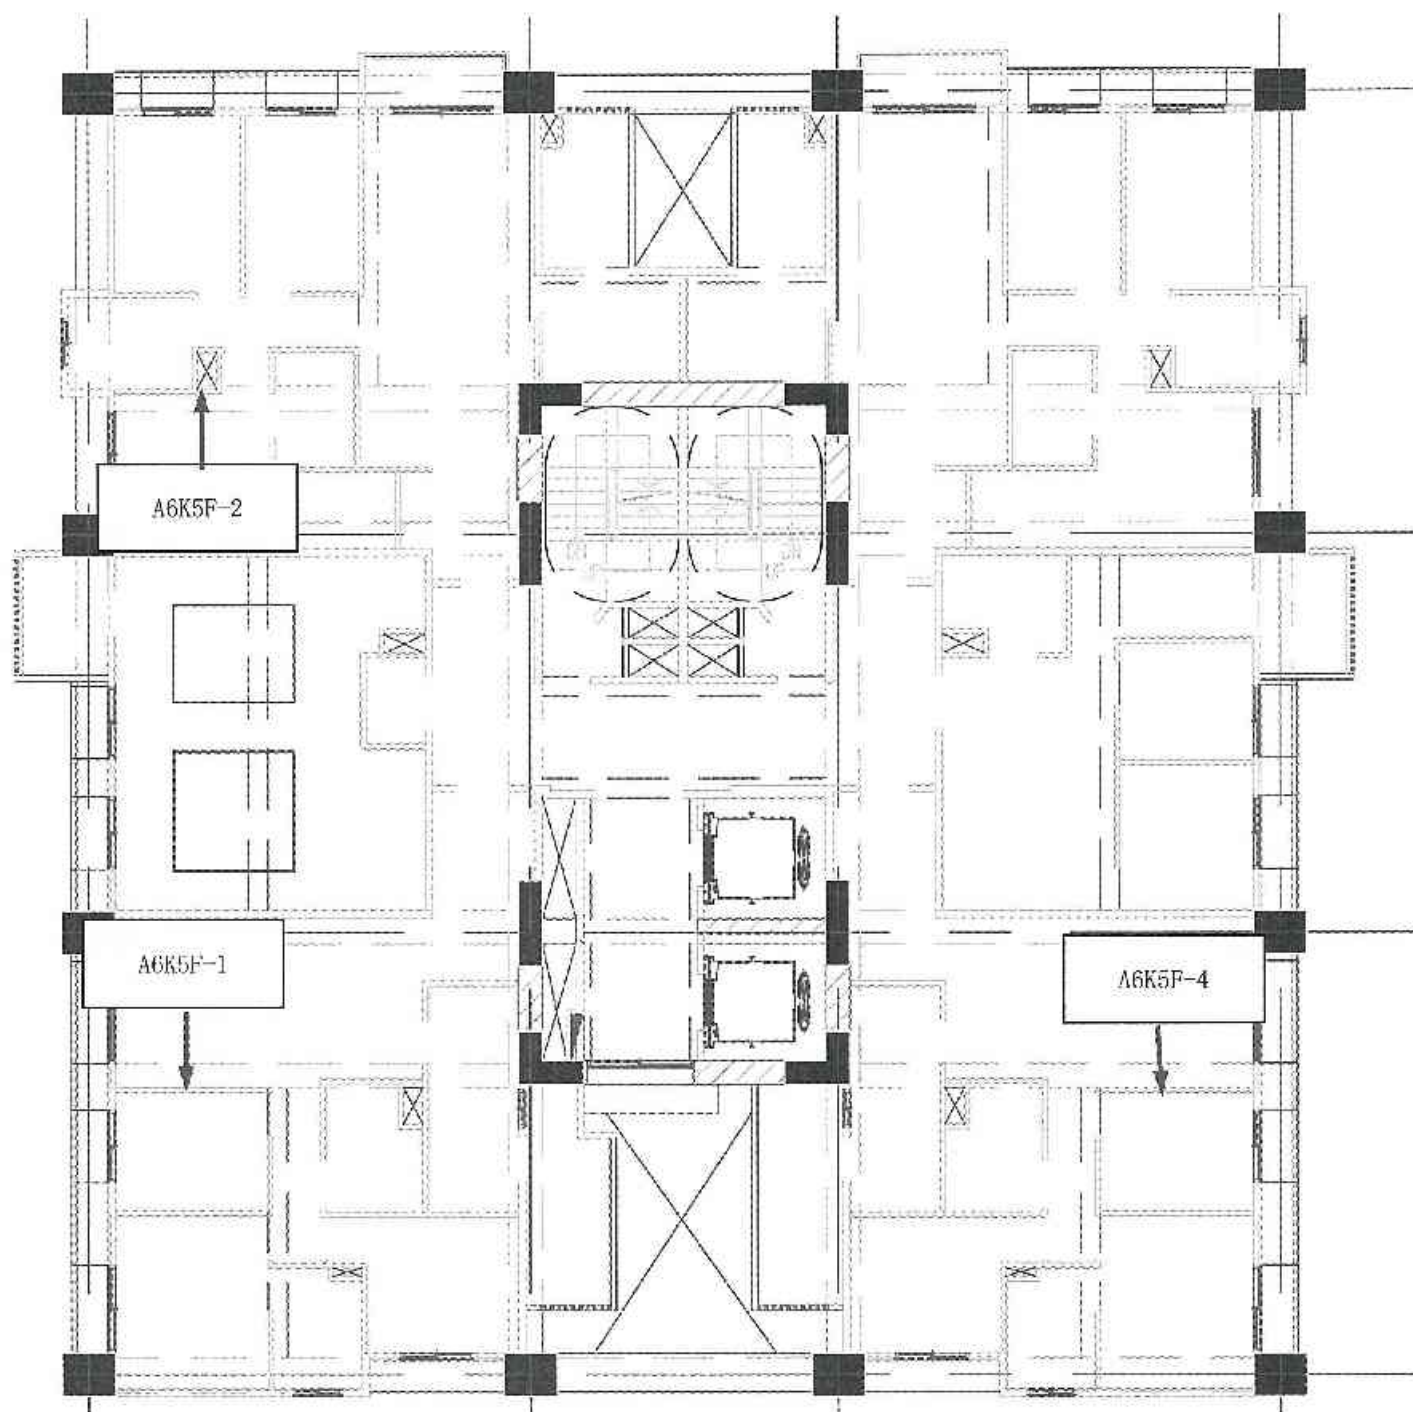


長棟結構平面圖

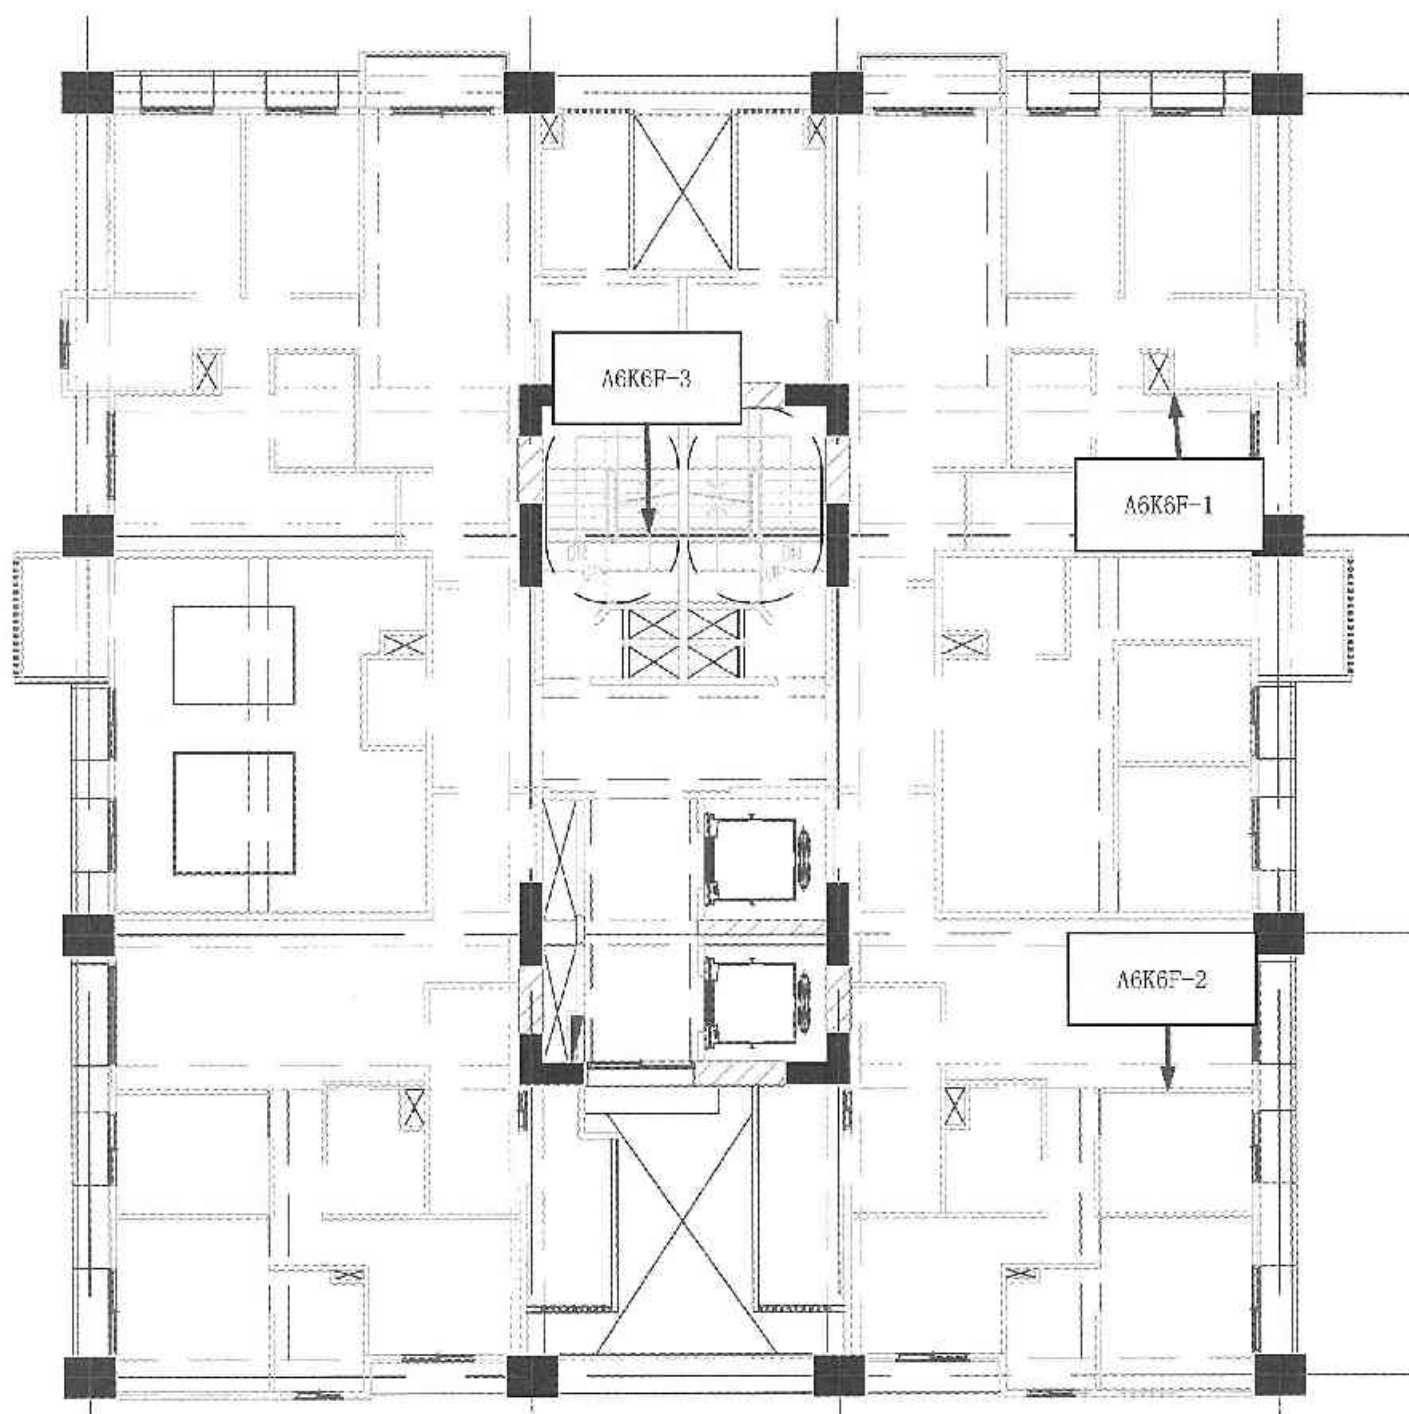


K棟結構平面圖

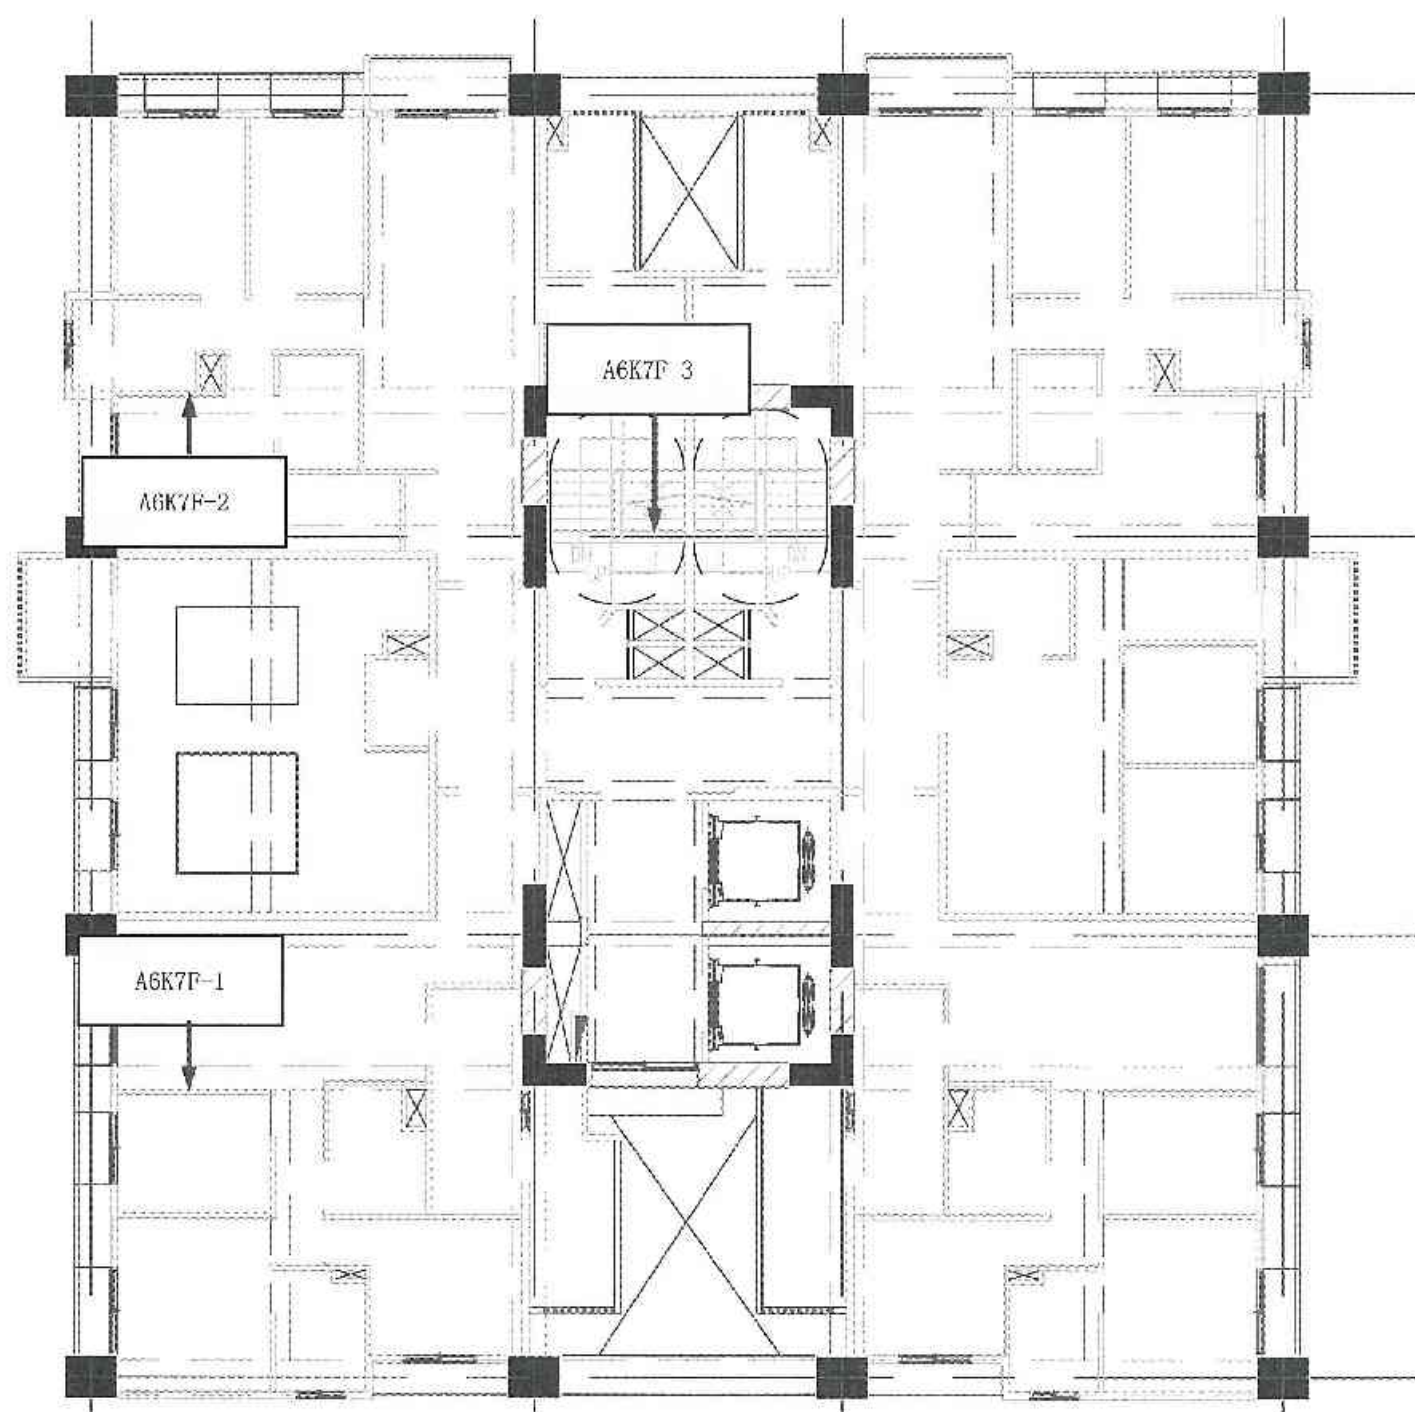


K棟結構平面圖

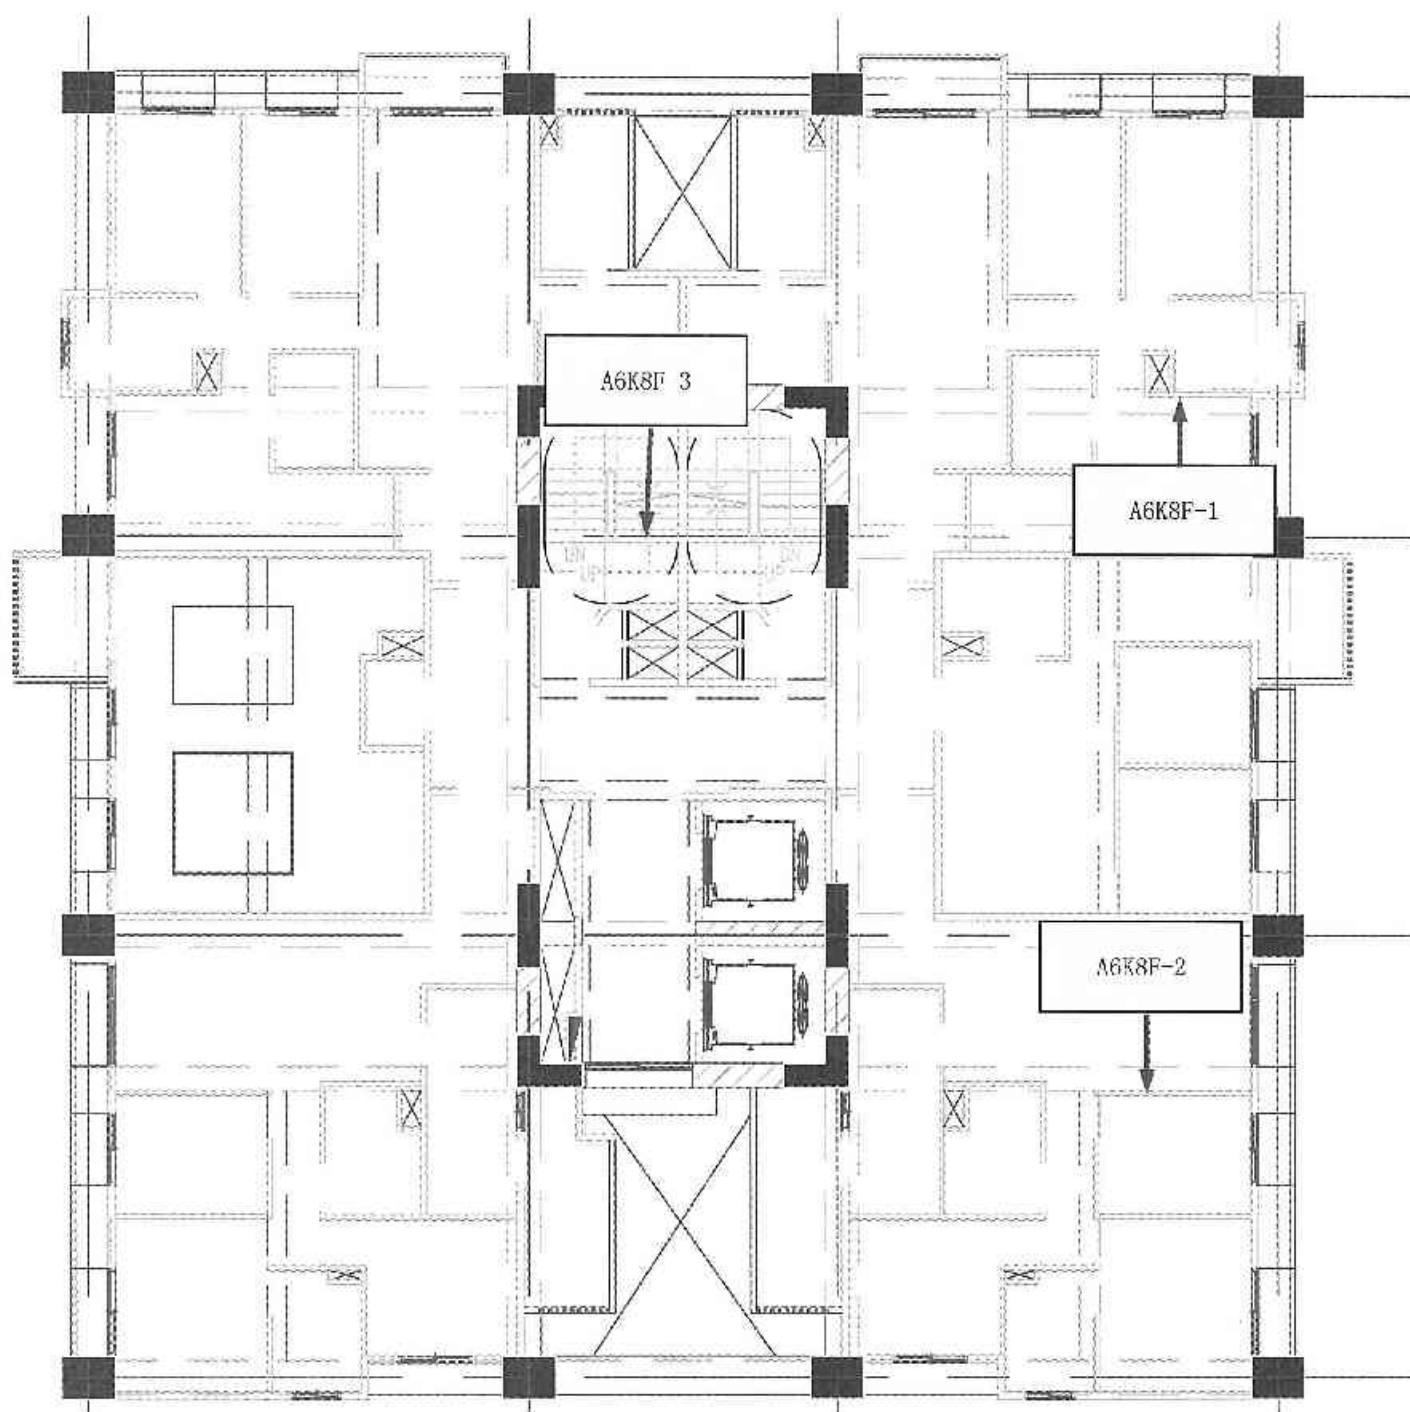


K棟結構平面圖

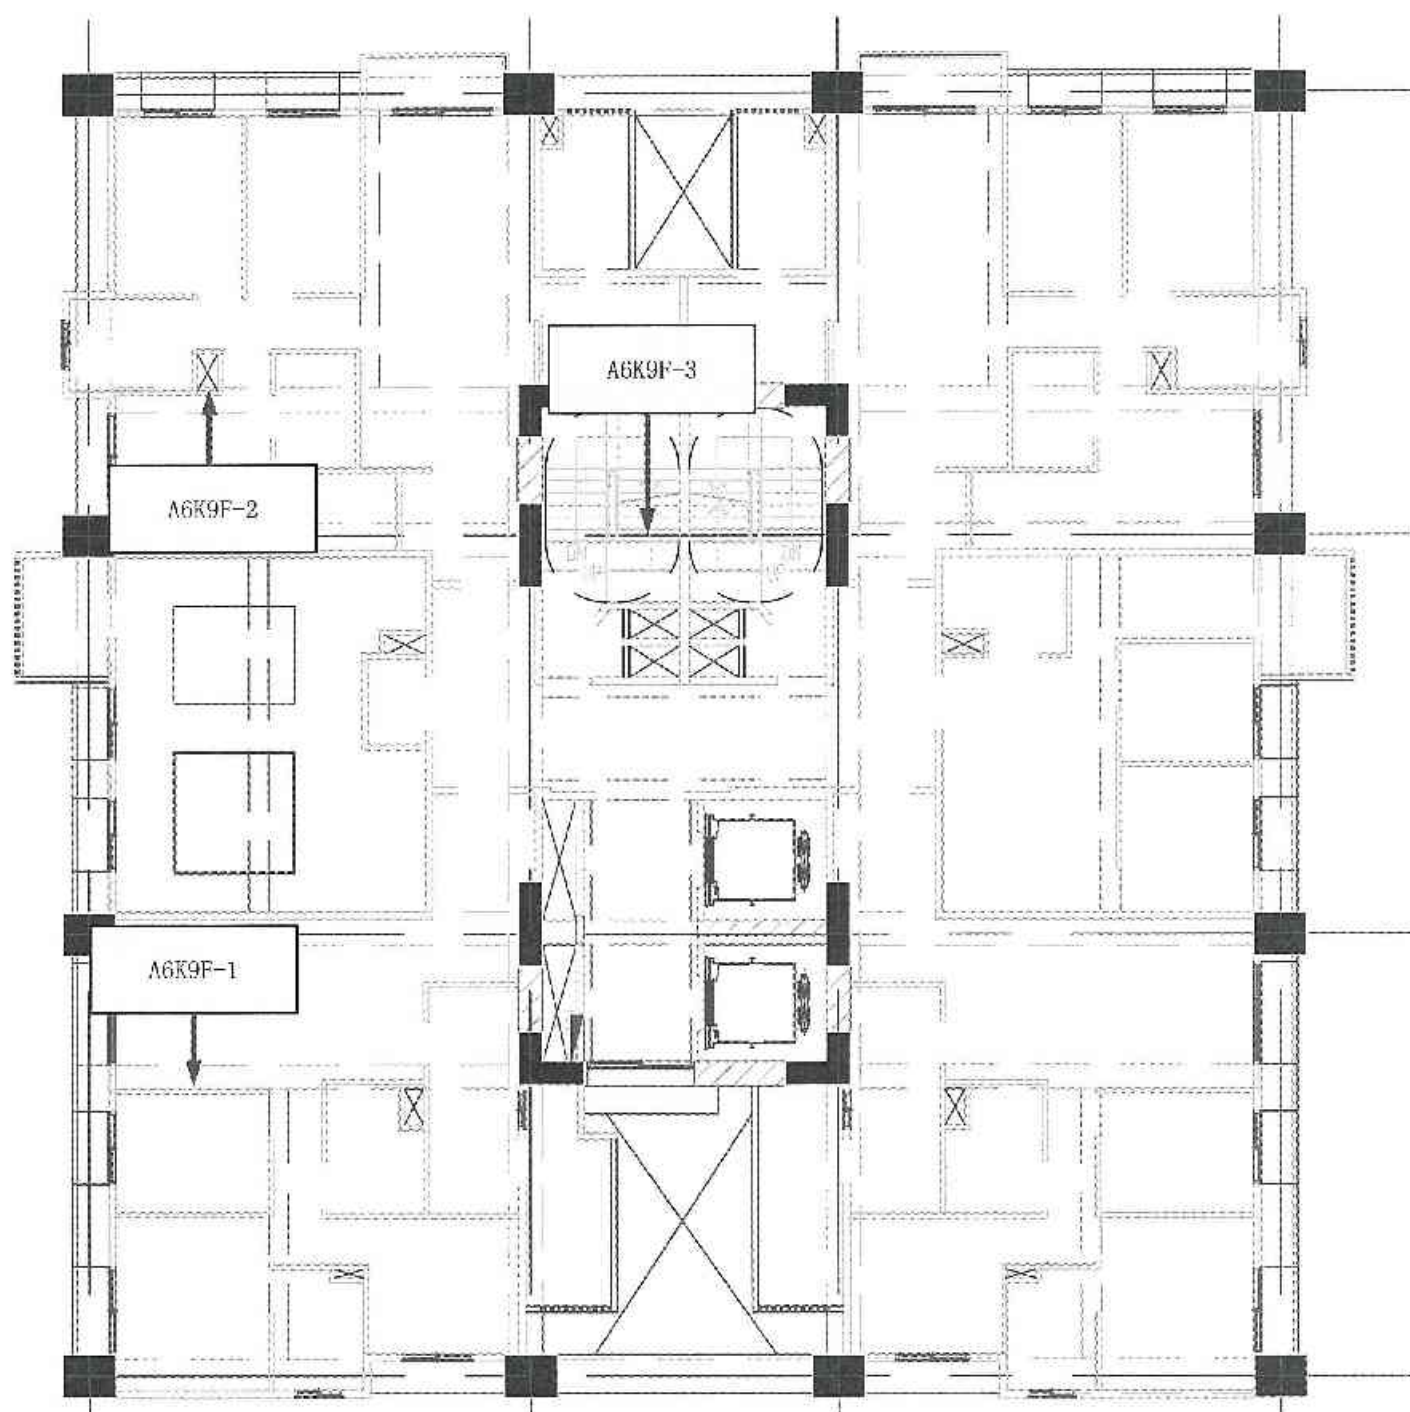


K棟結構平面圖

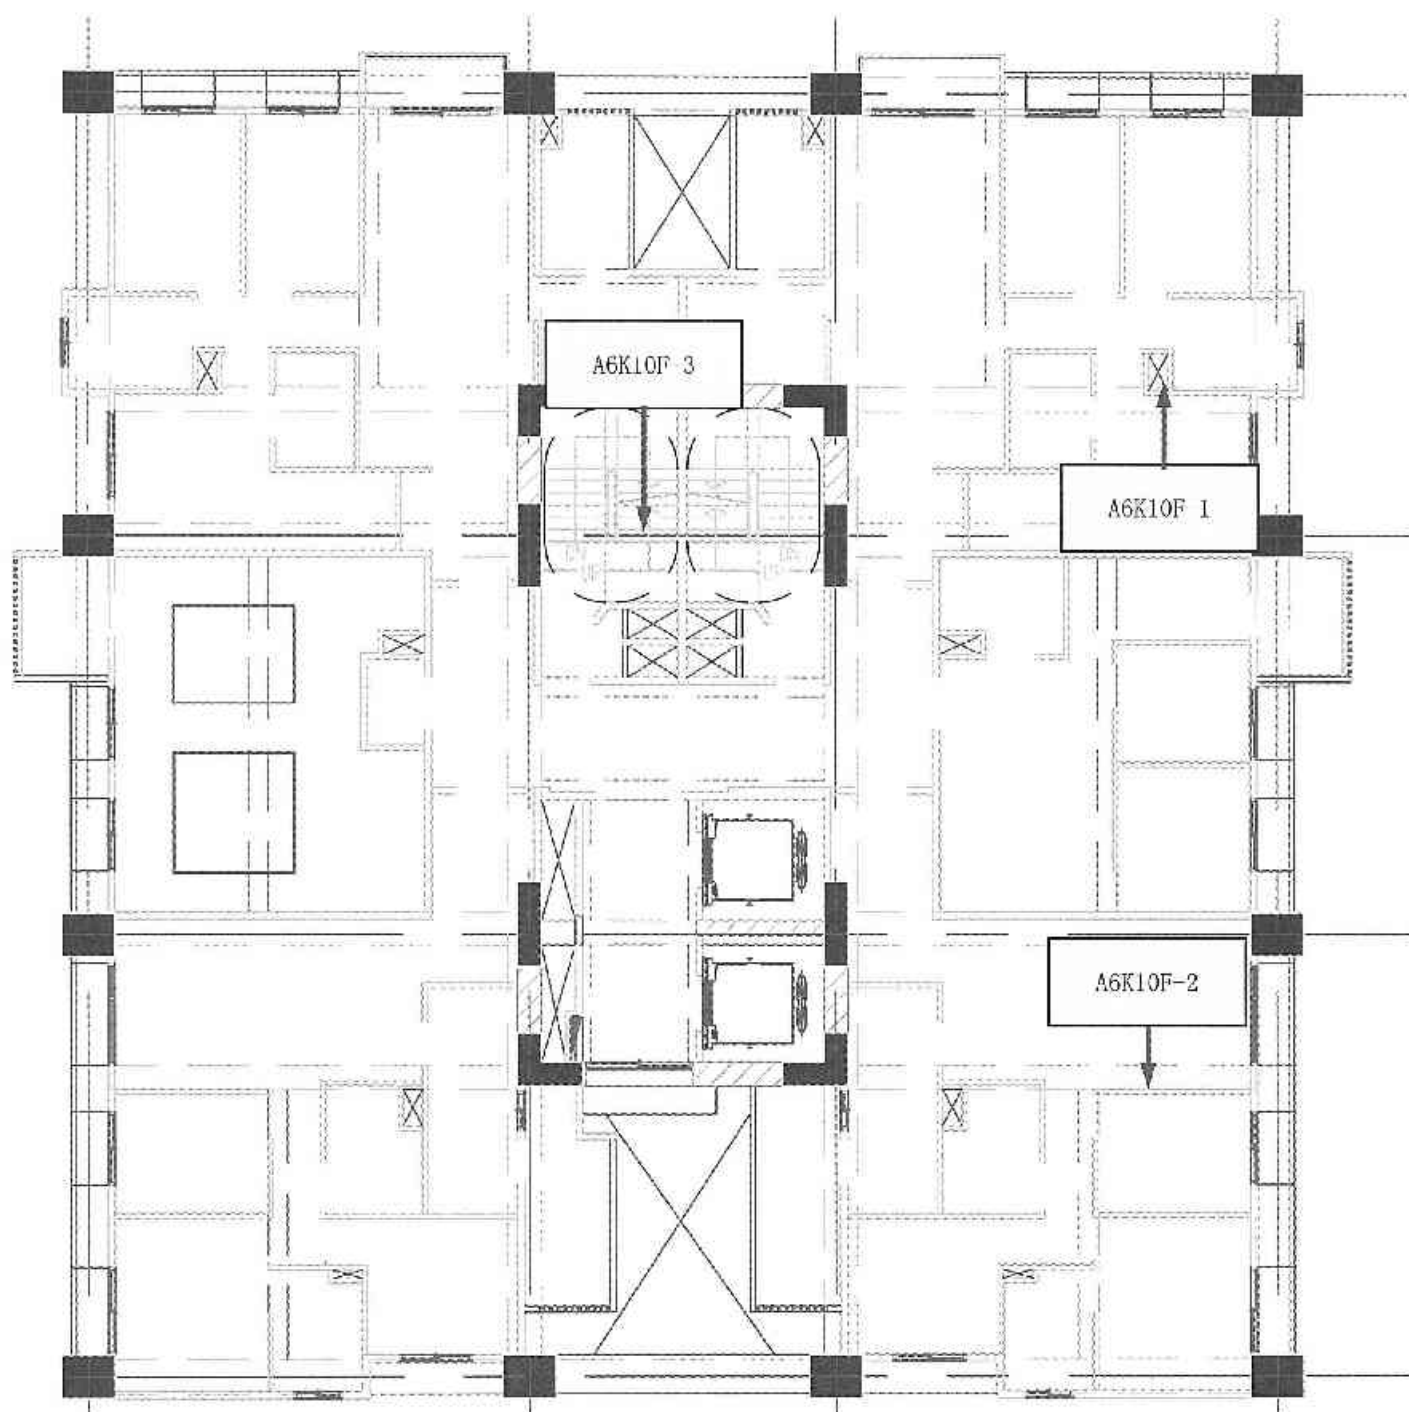


K棟結構平面圖

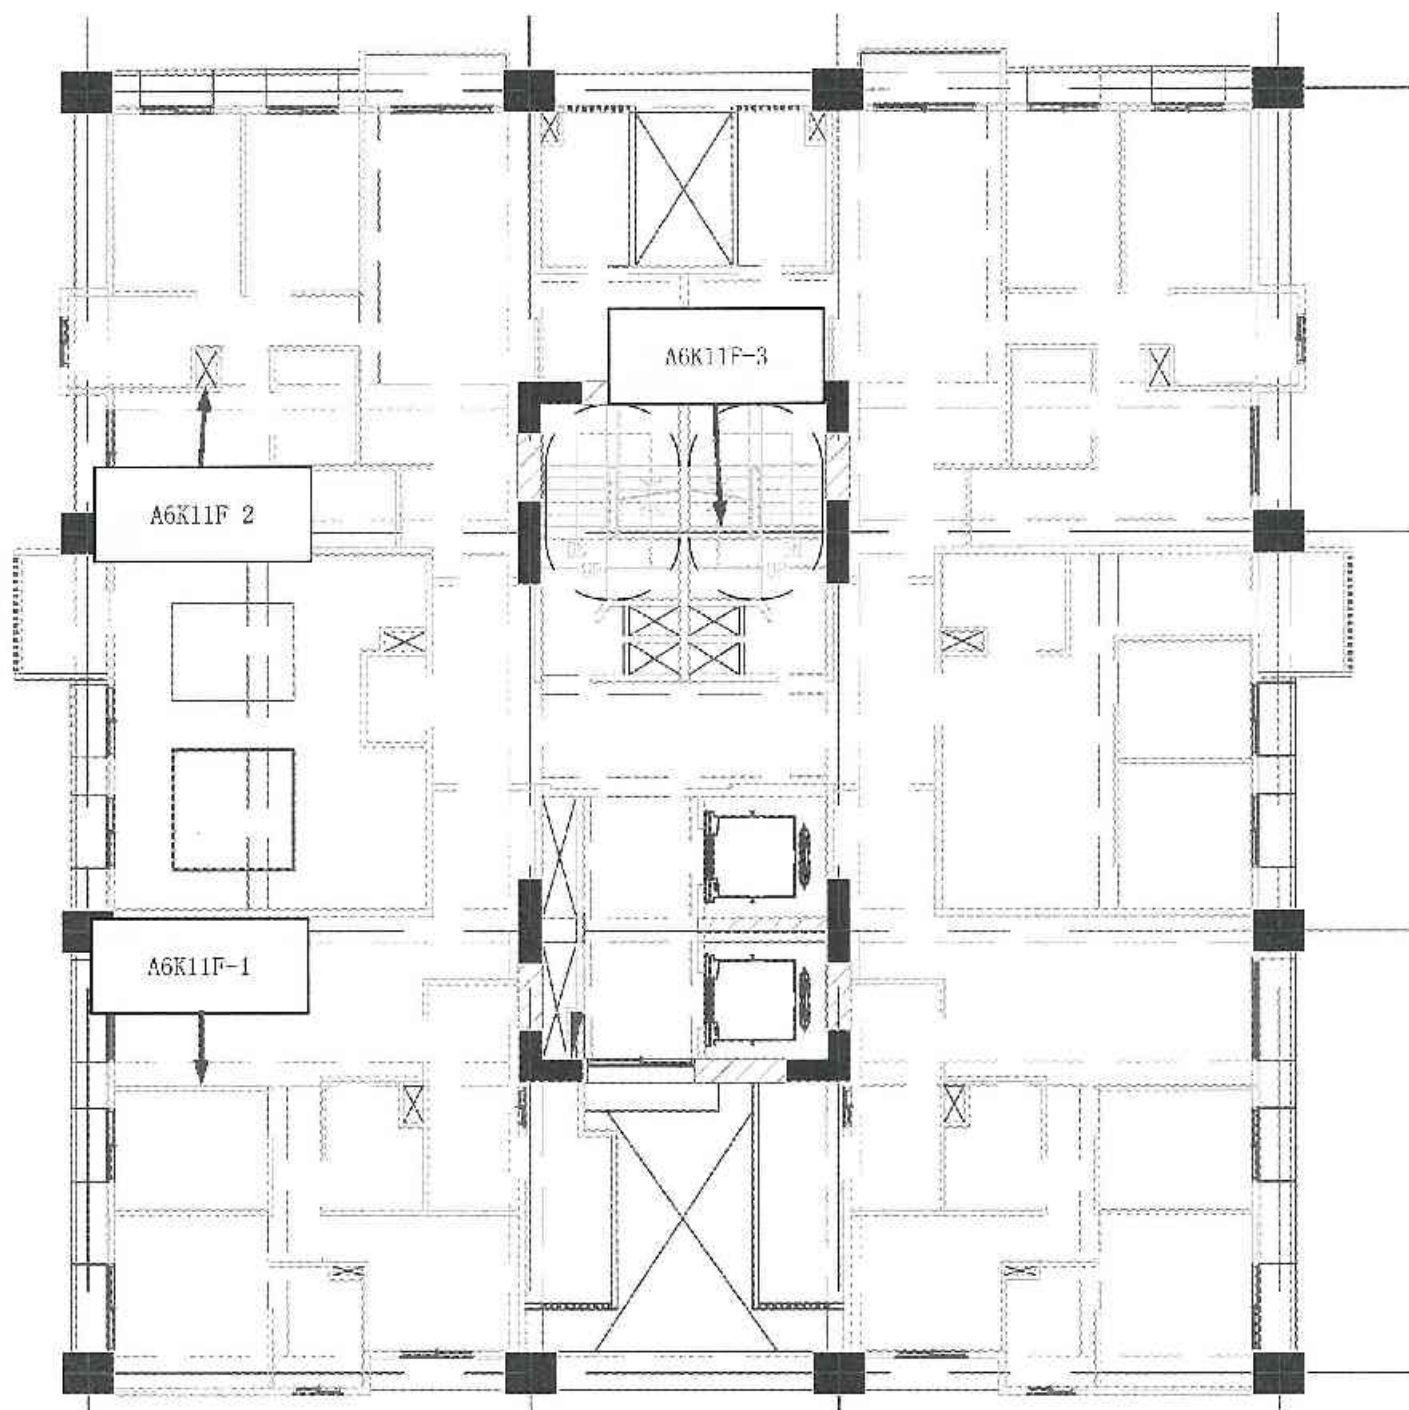


K棟結構平面圖

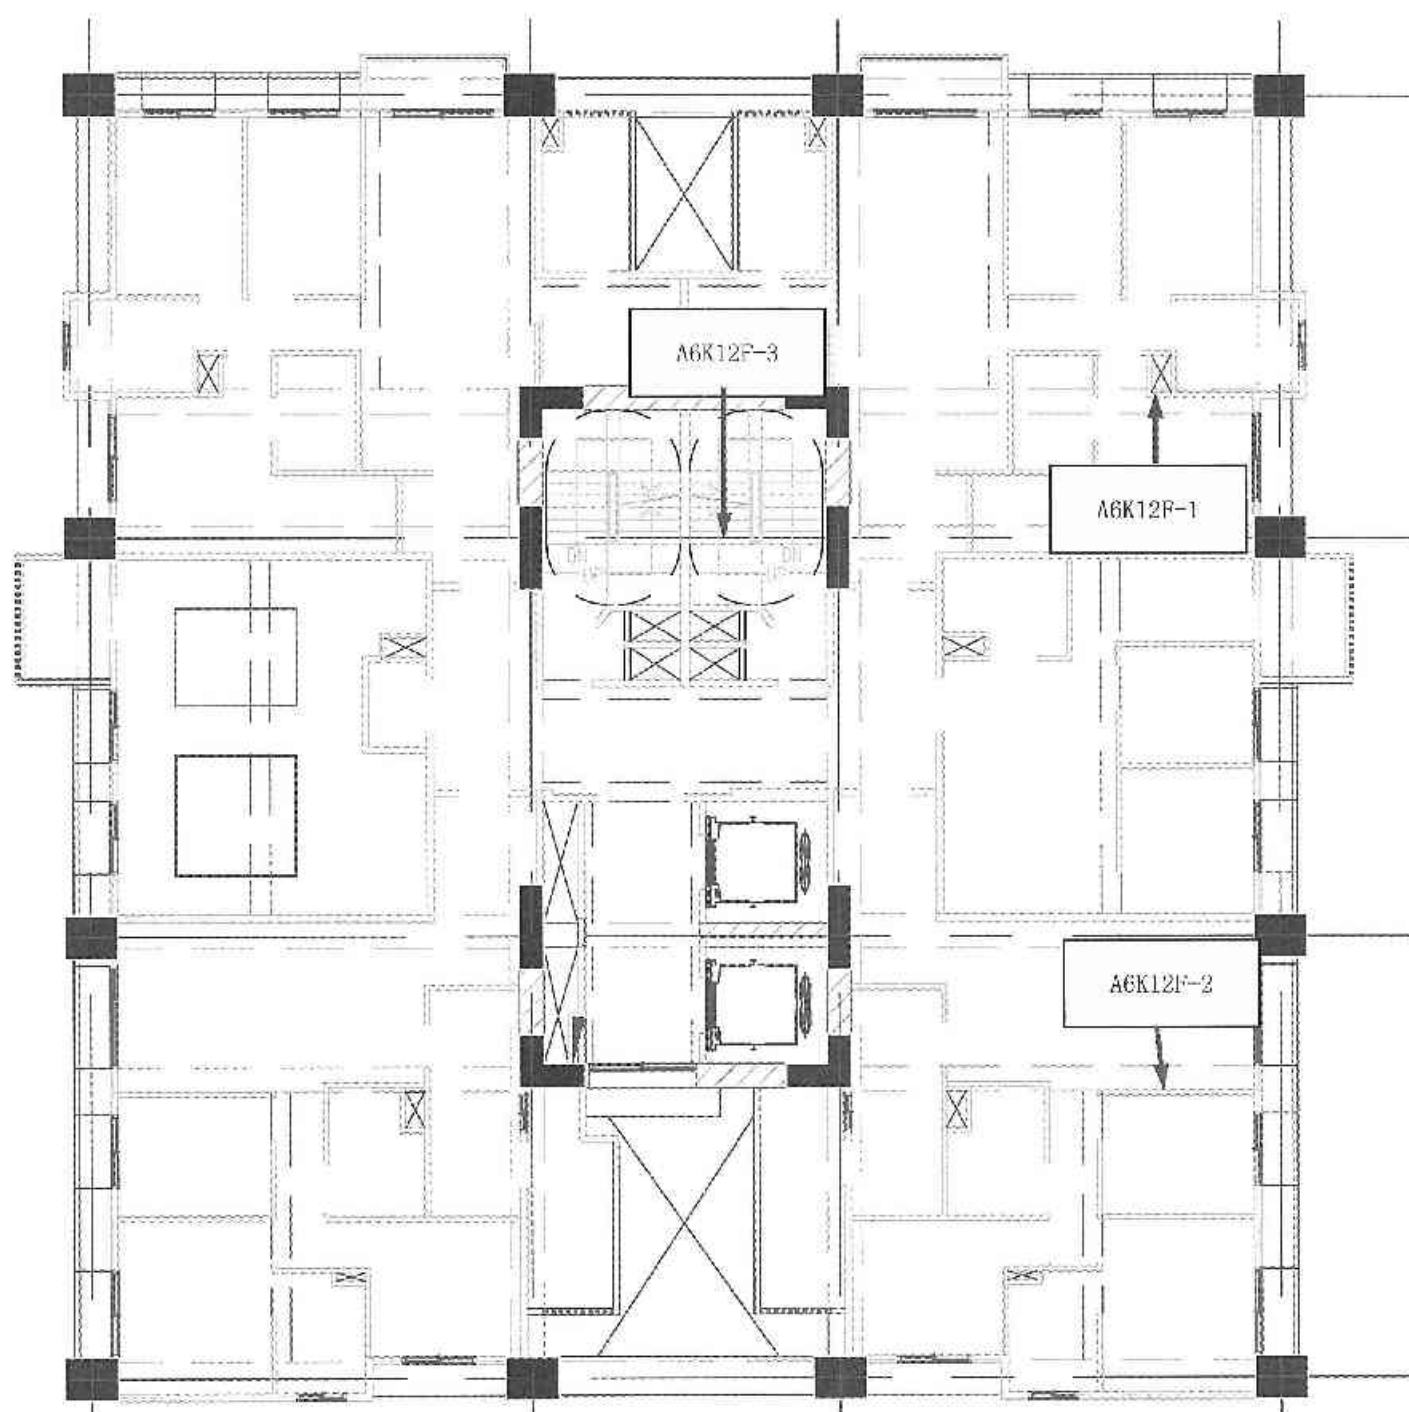


K棟結構平面圖

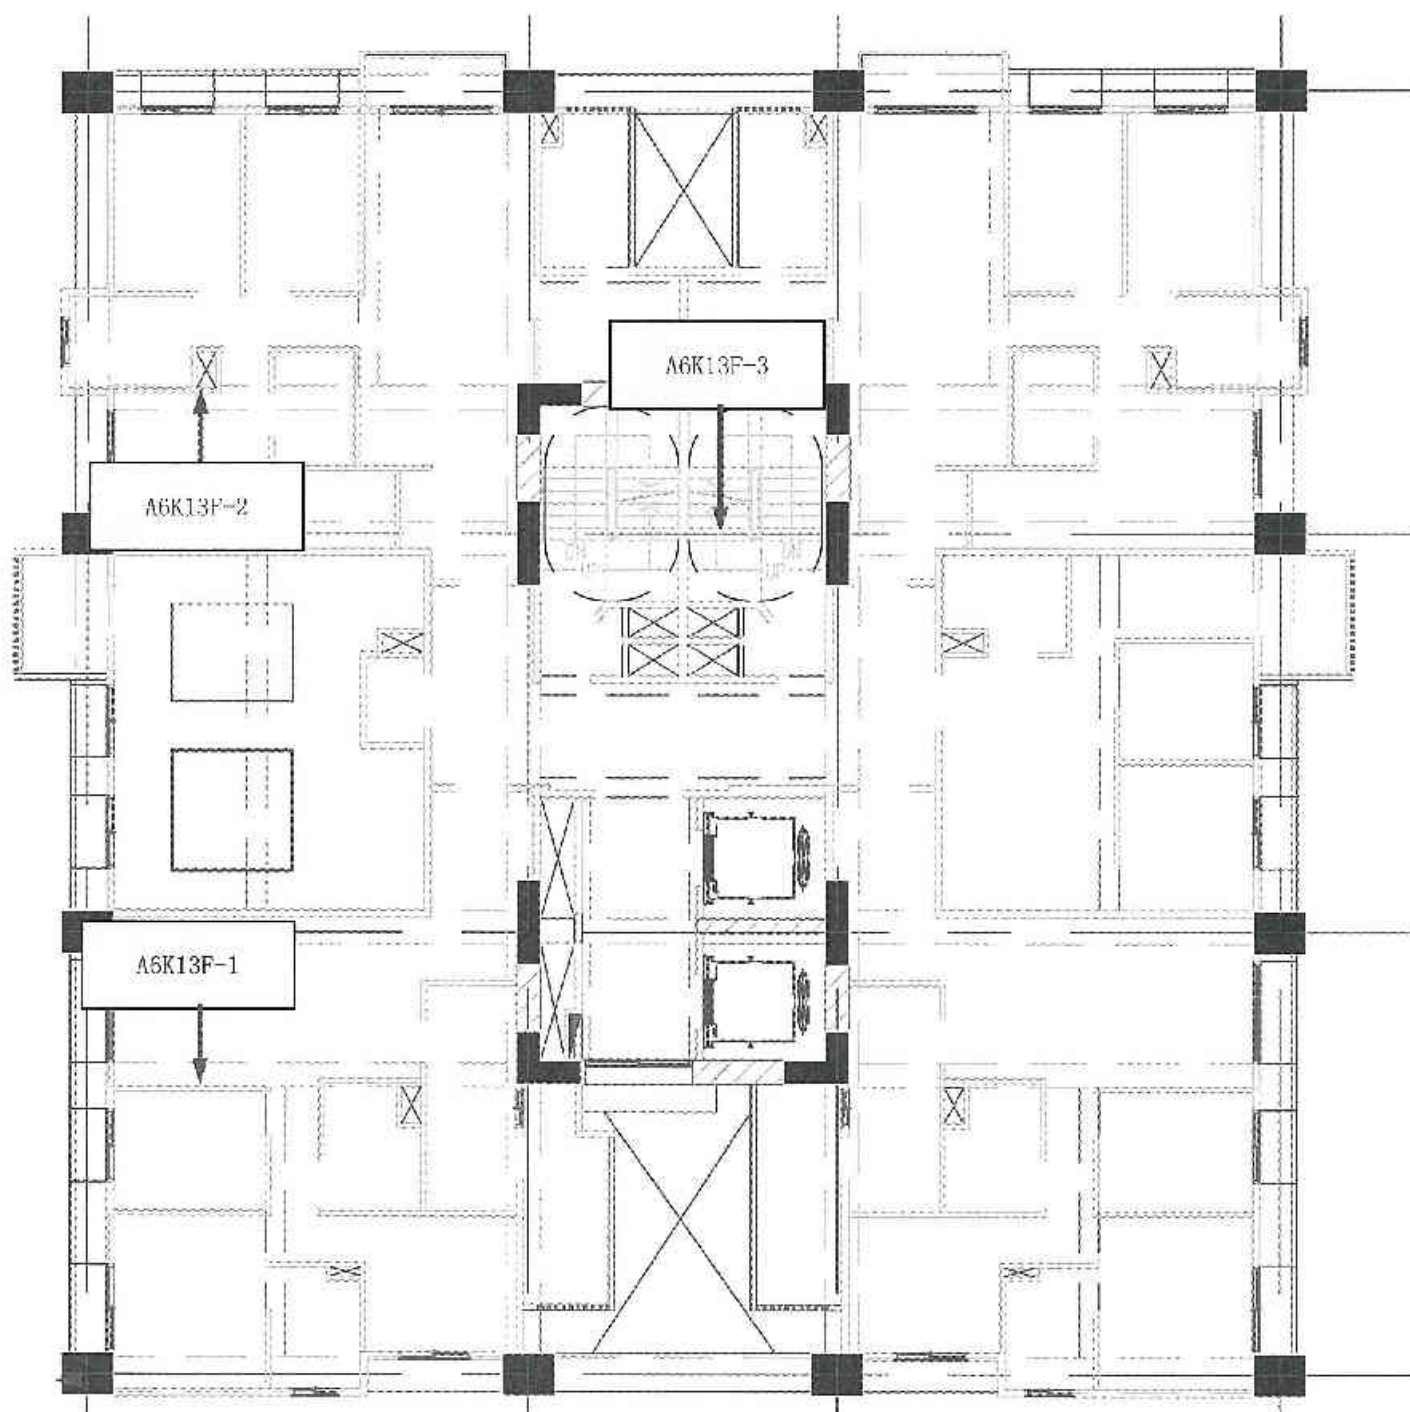


K棟結構平面圖

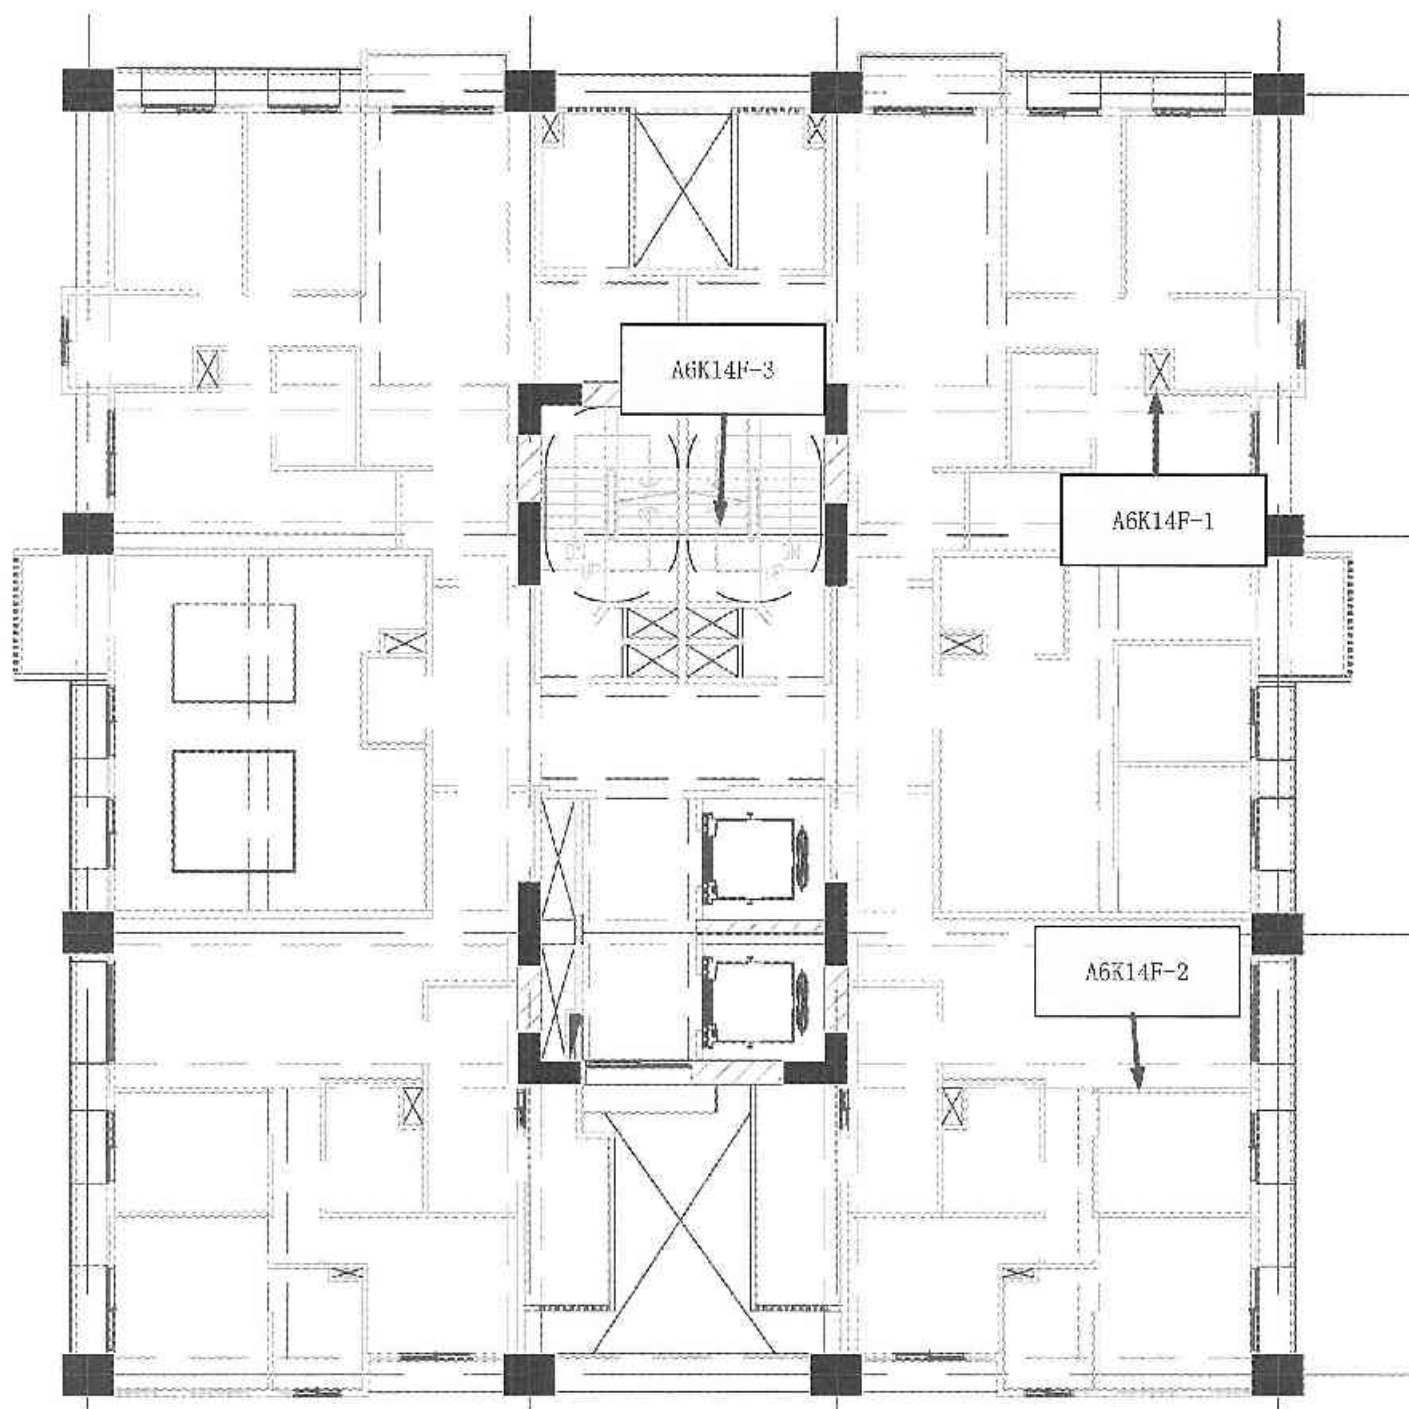


K棟結構平面圖

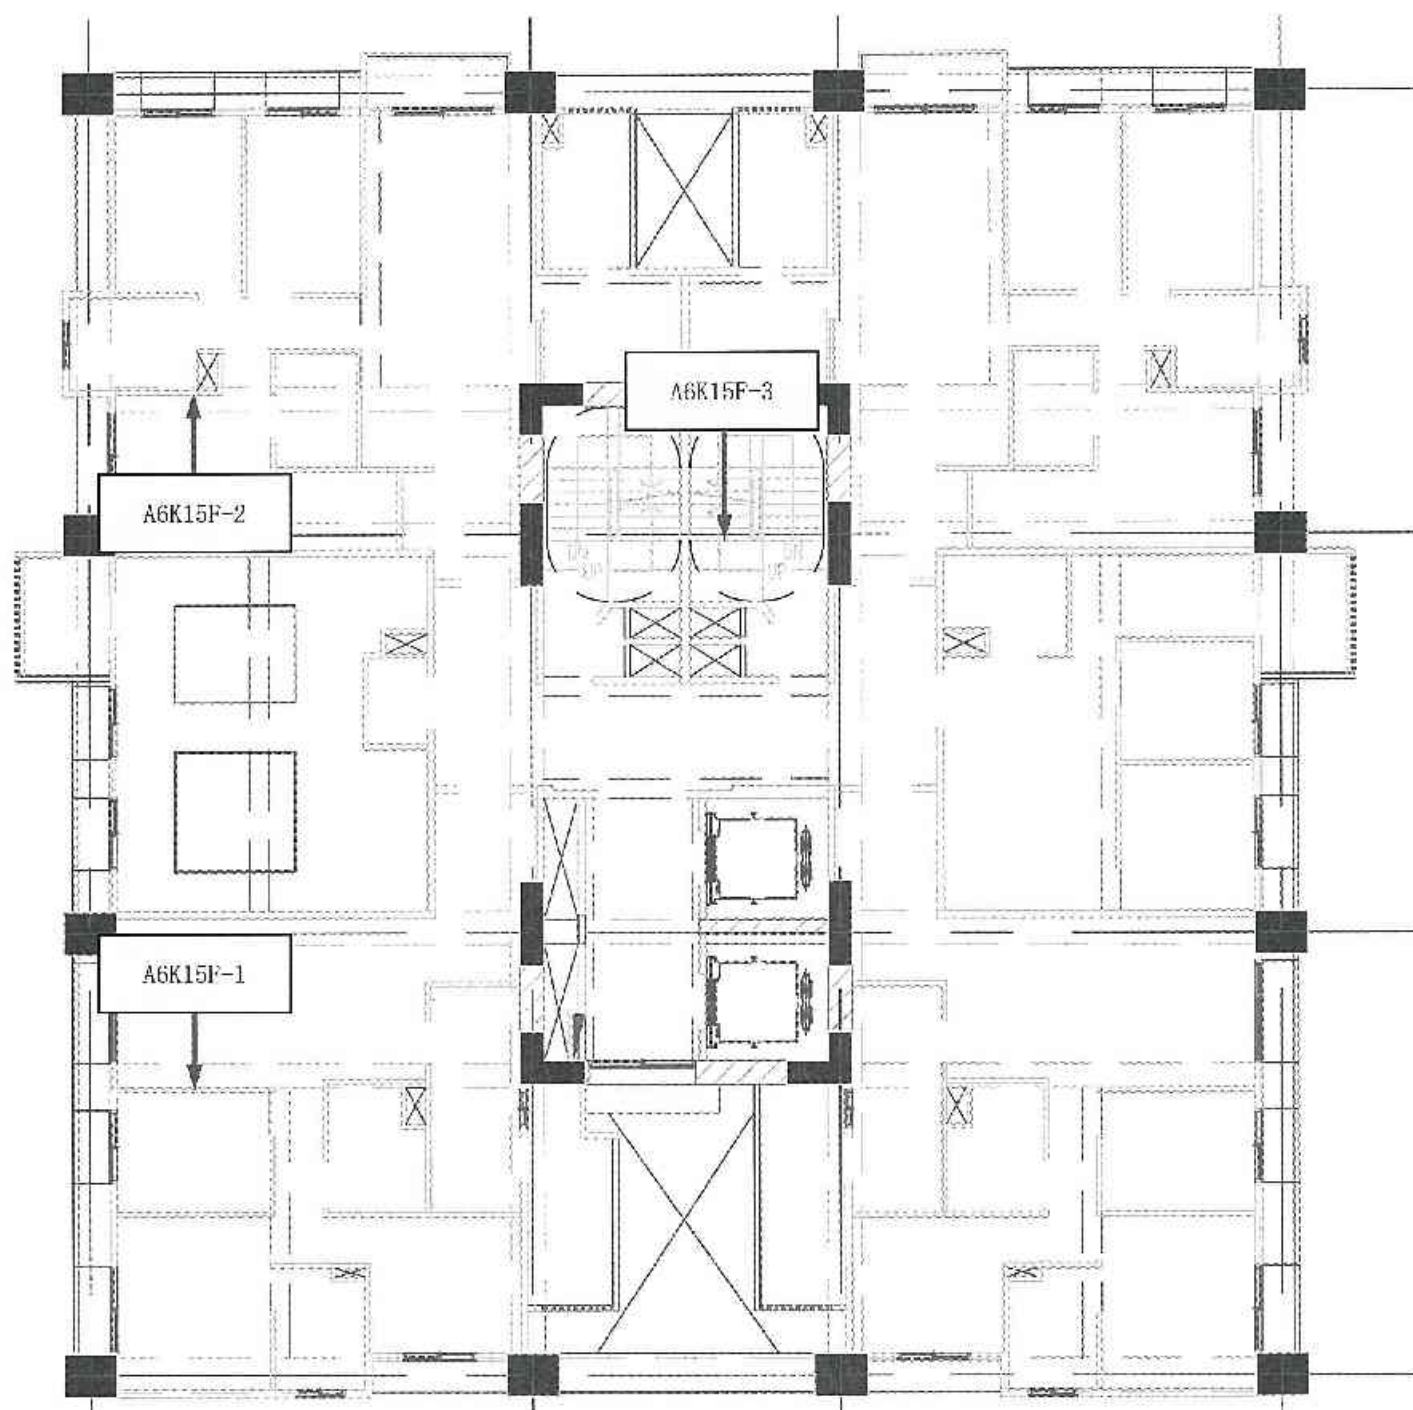


K棟結構平面圖

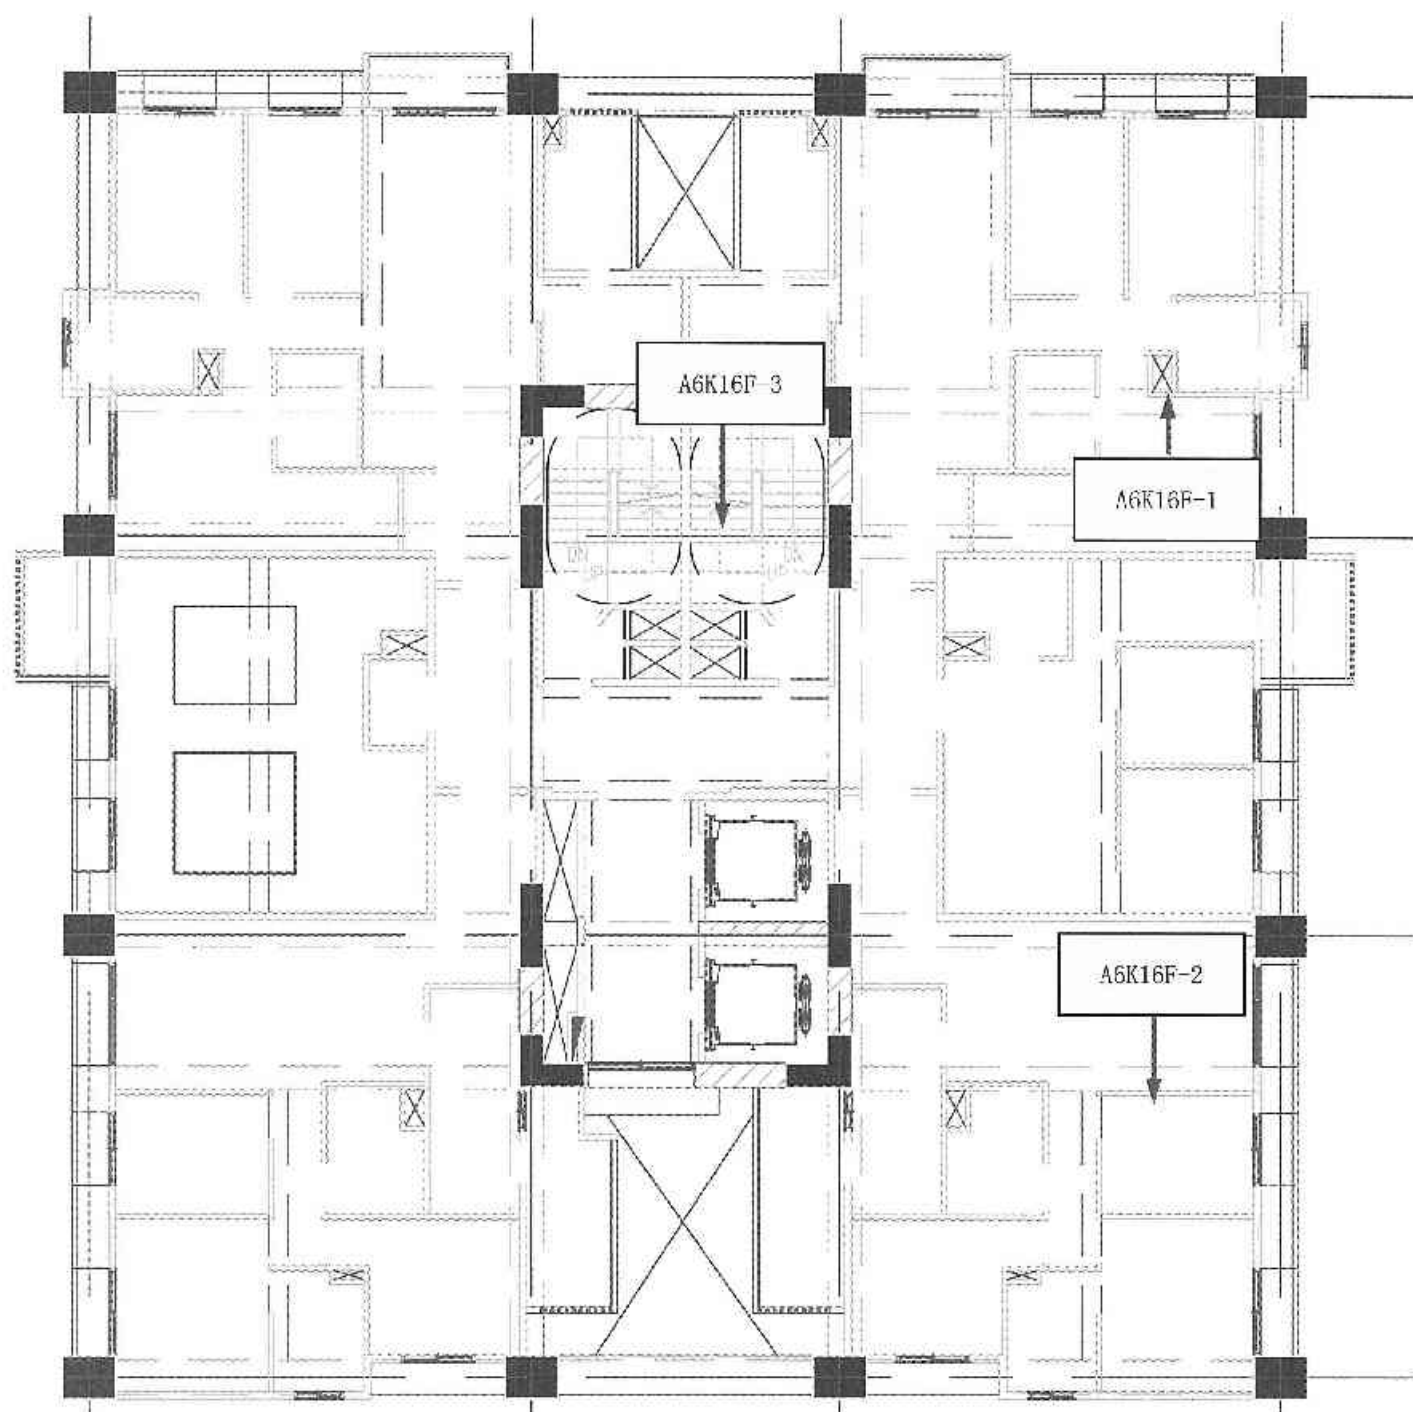


K棟結構平面圖

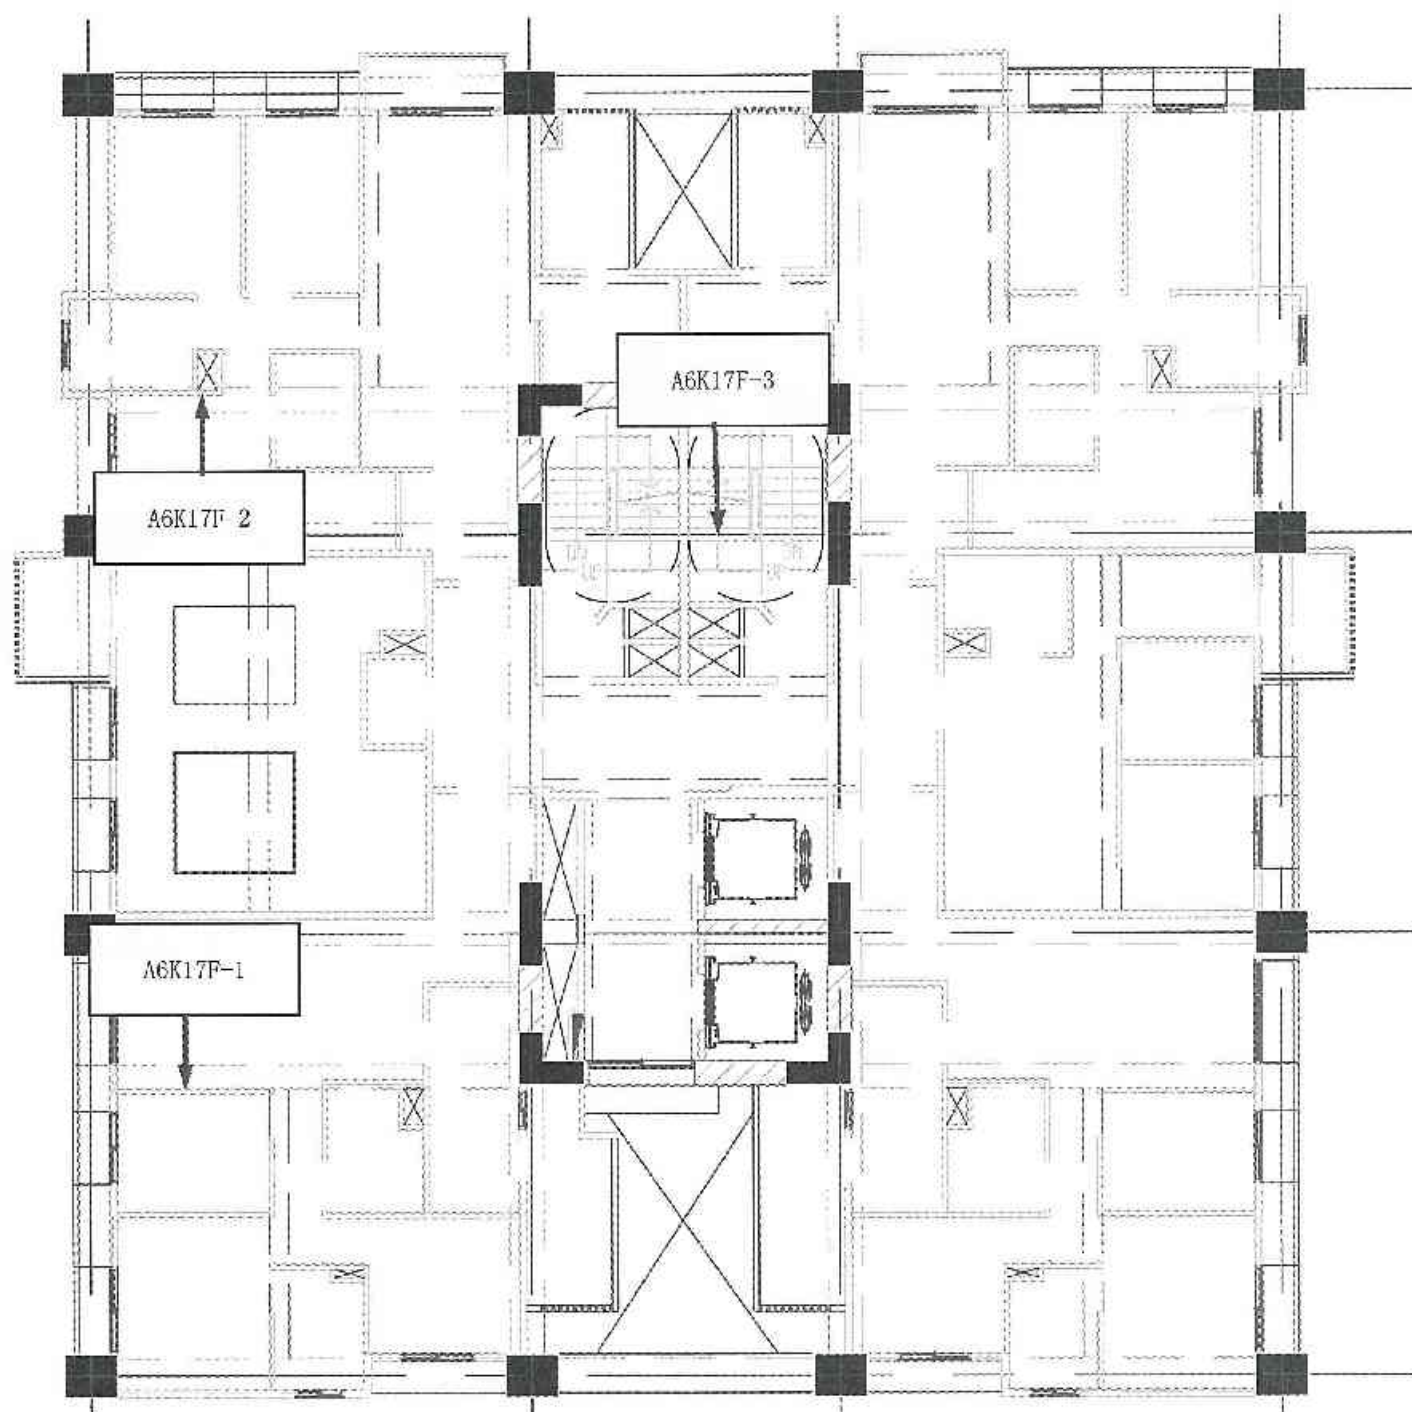


K棟結構平面圖

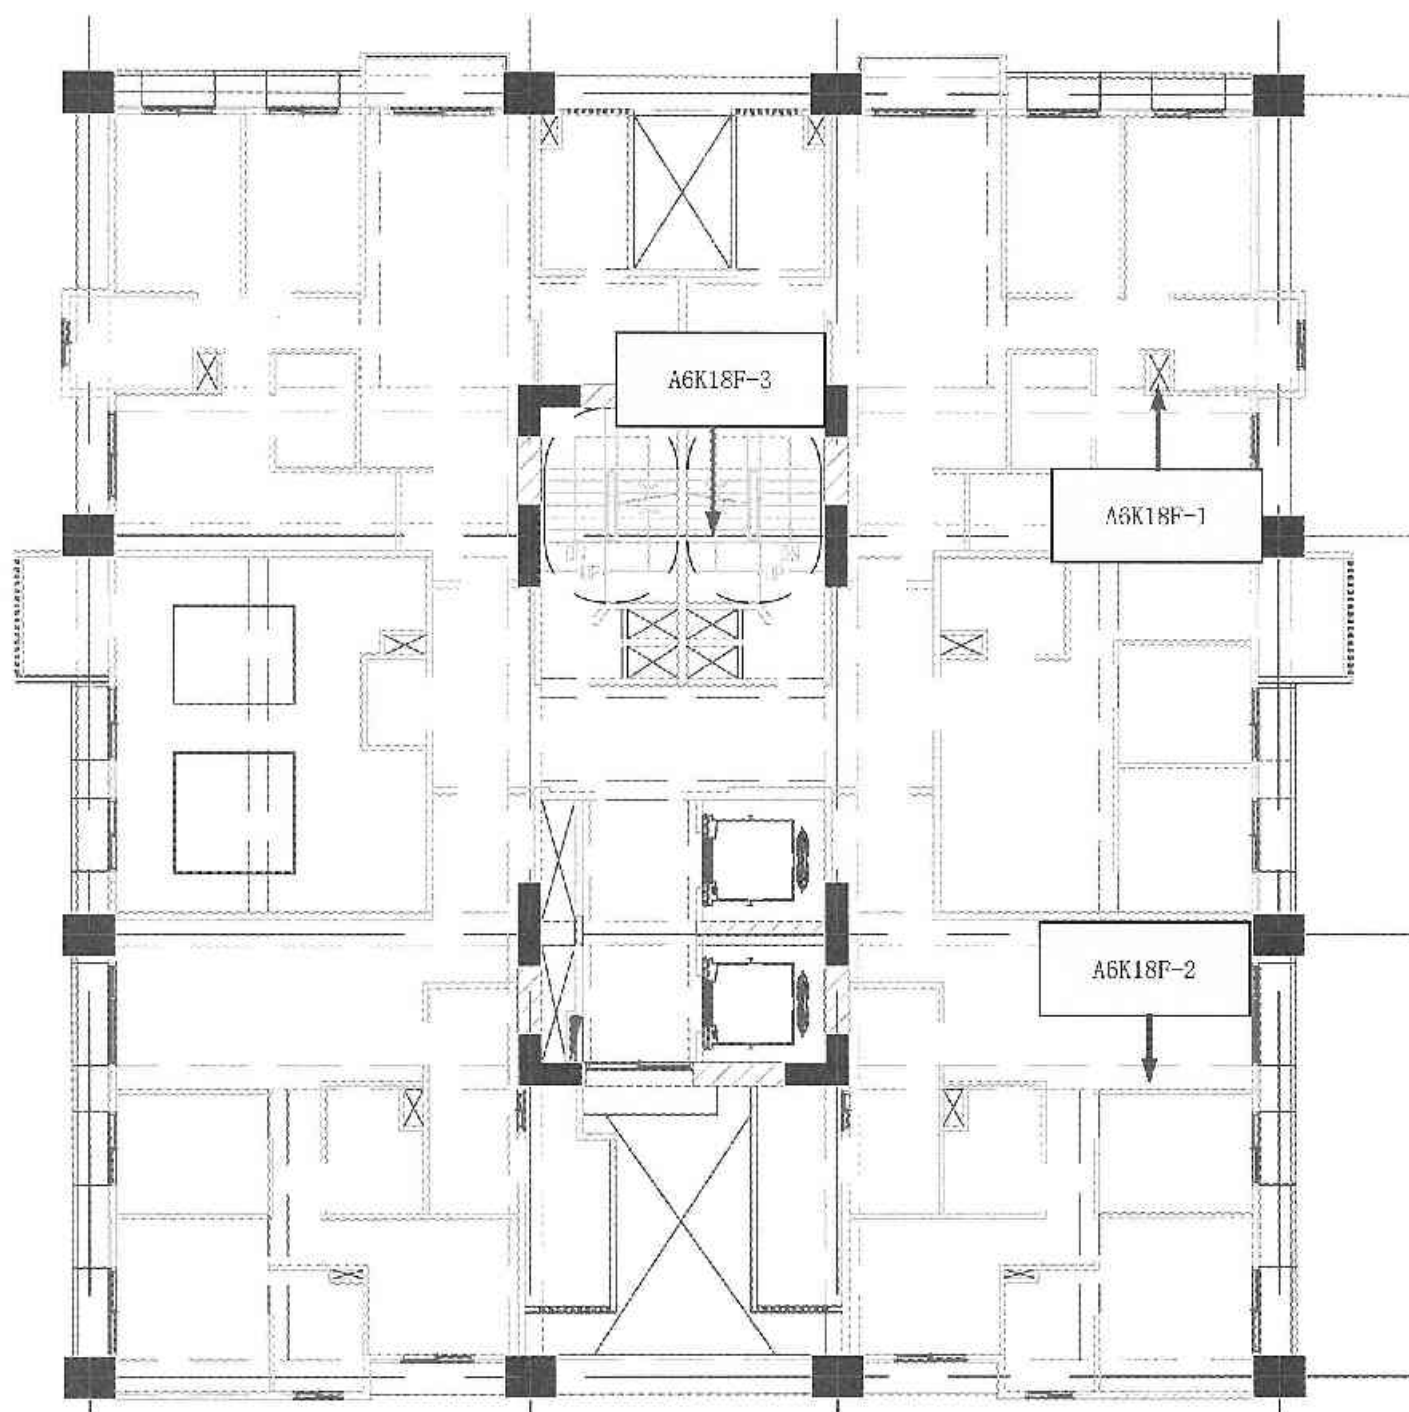


K棟結構平面圖

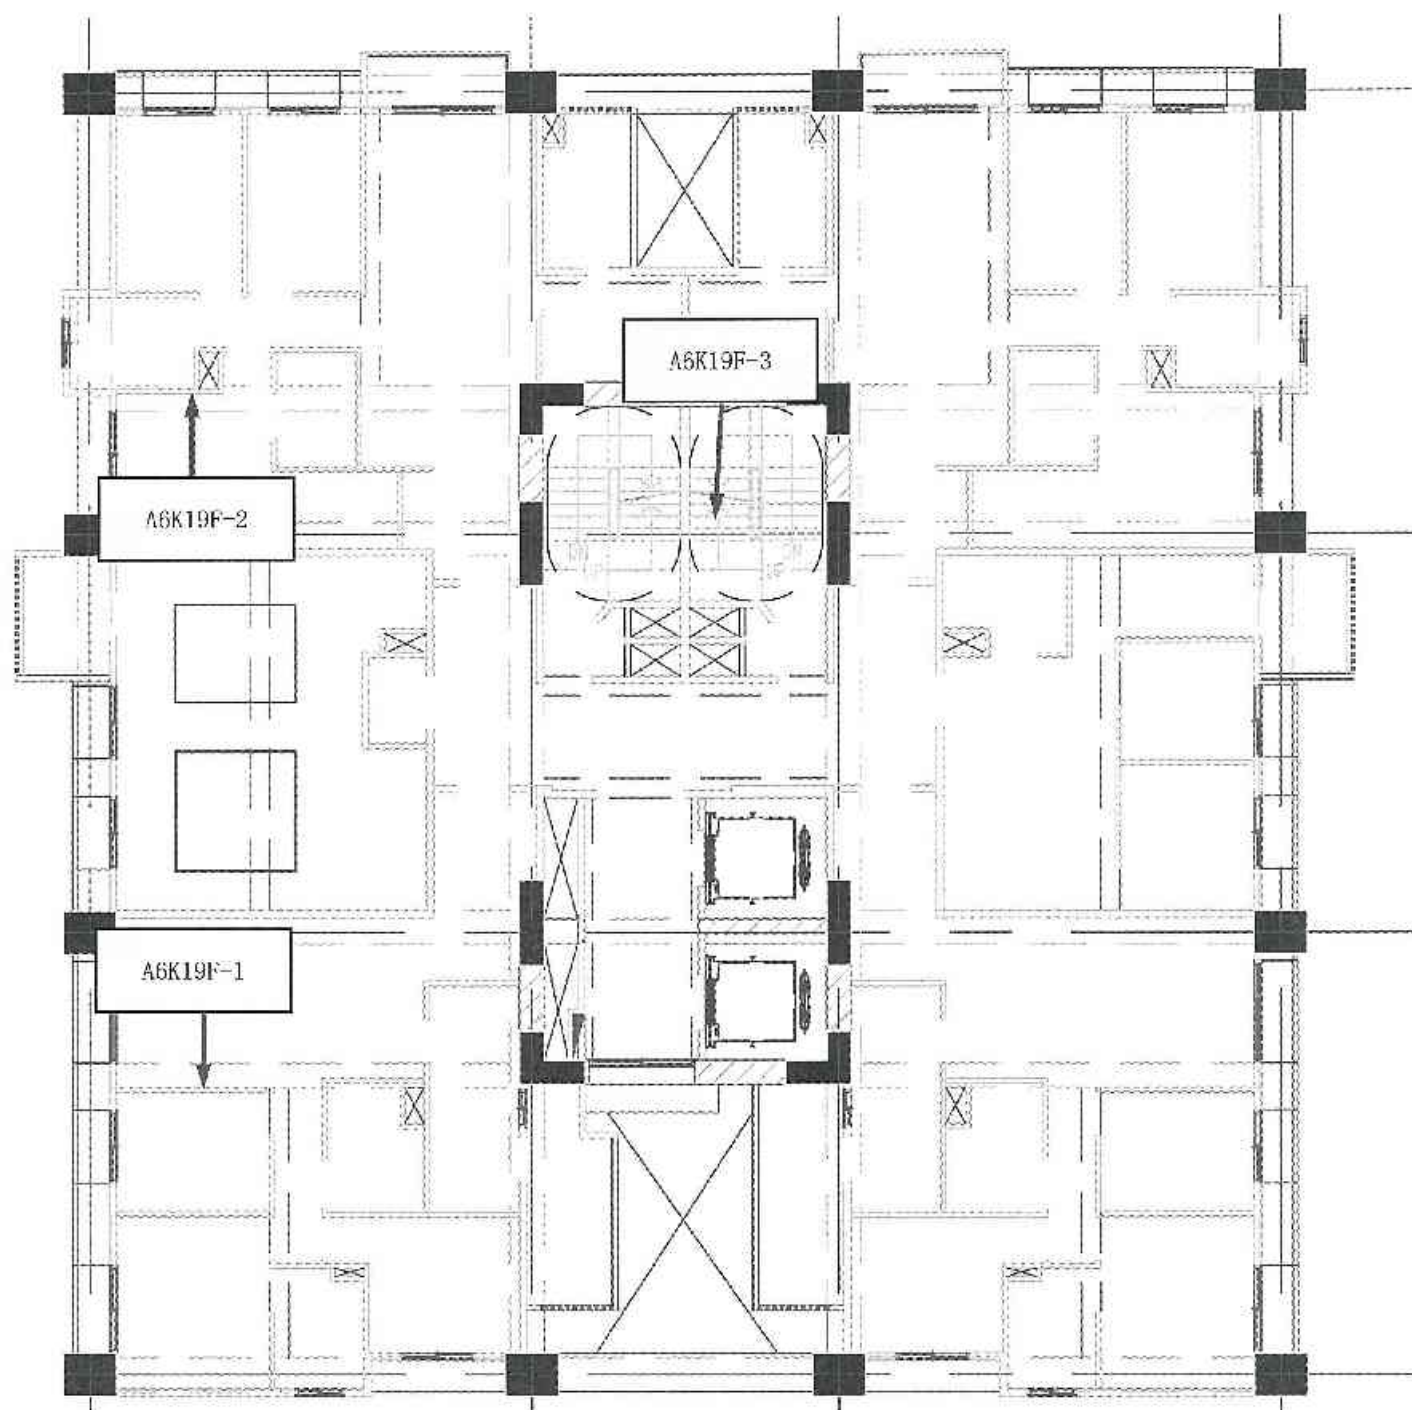

K棟結構平面圖

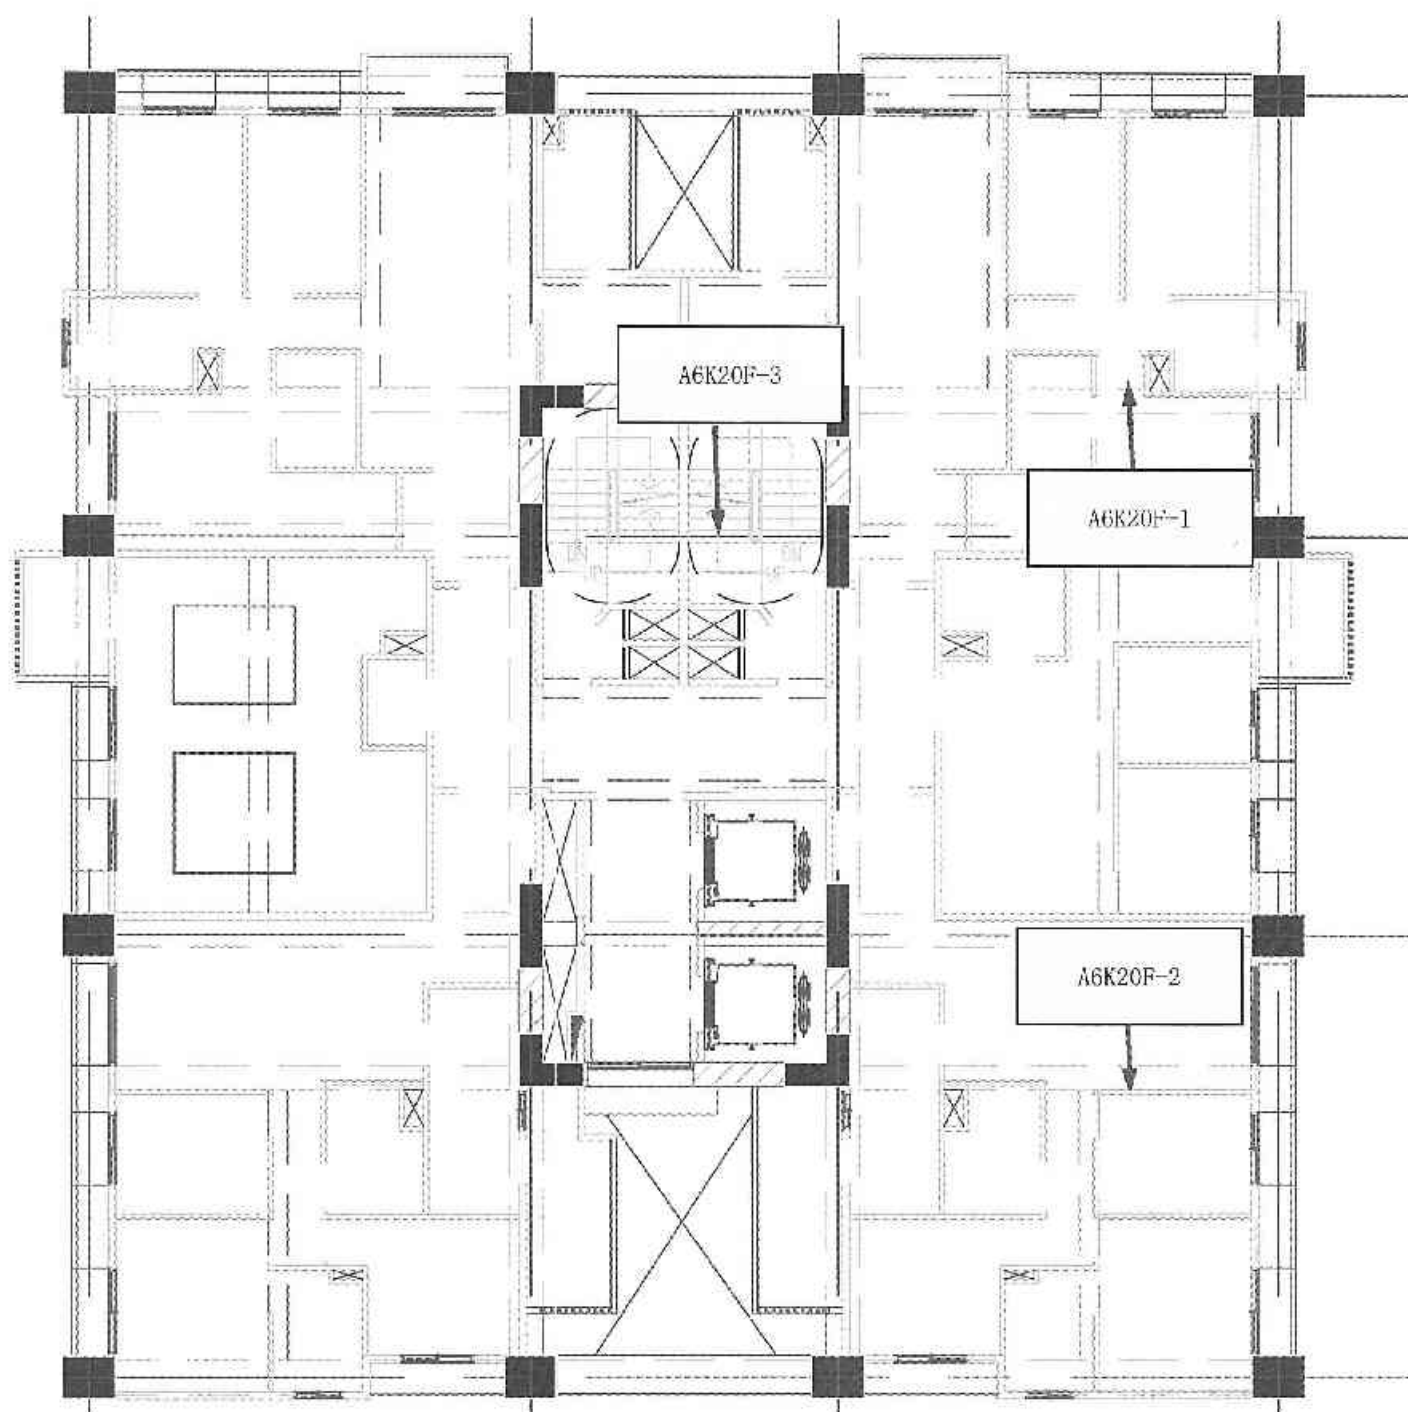

棟結構平面圖

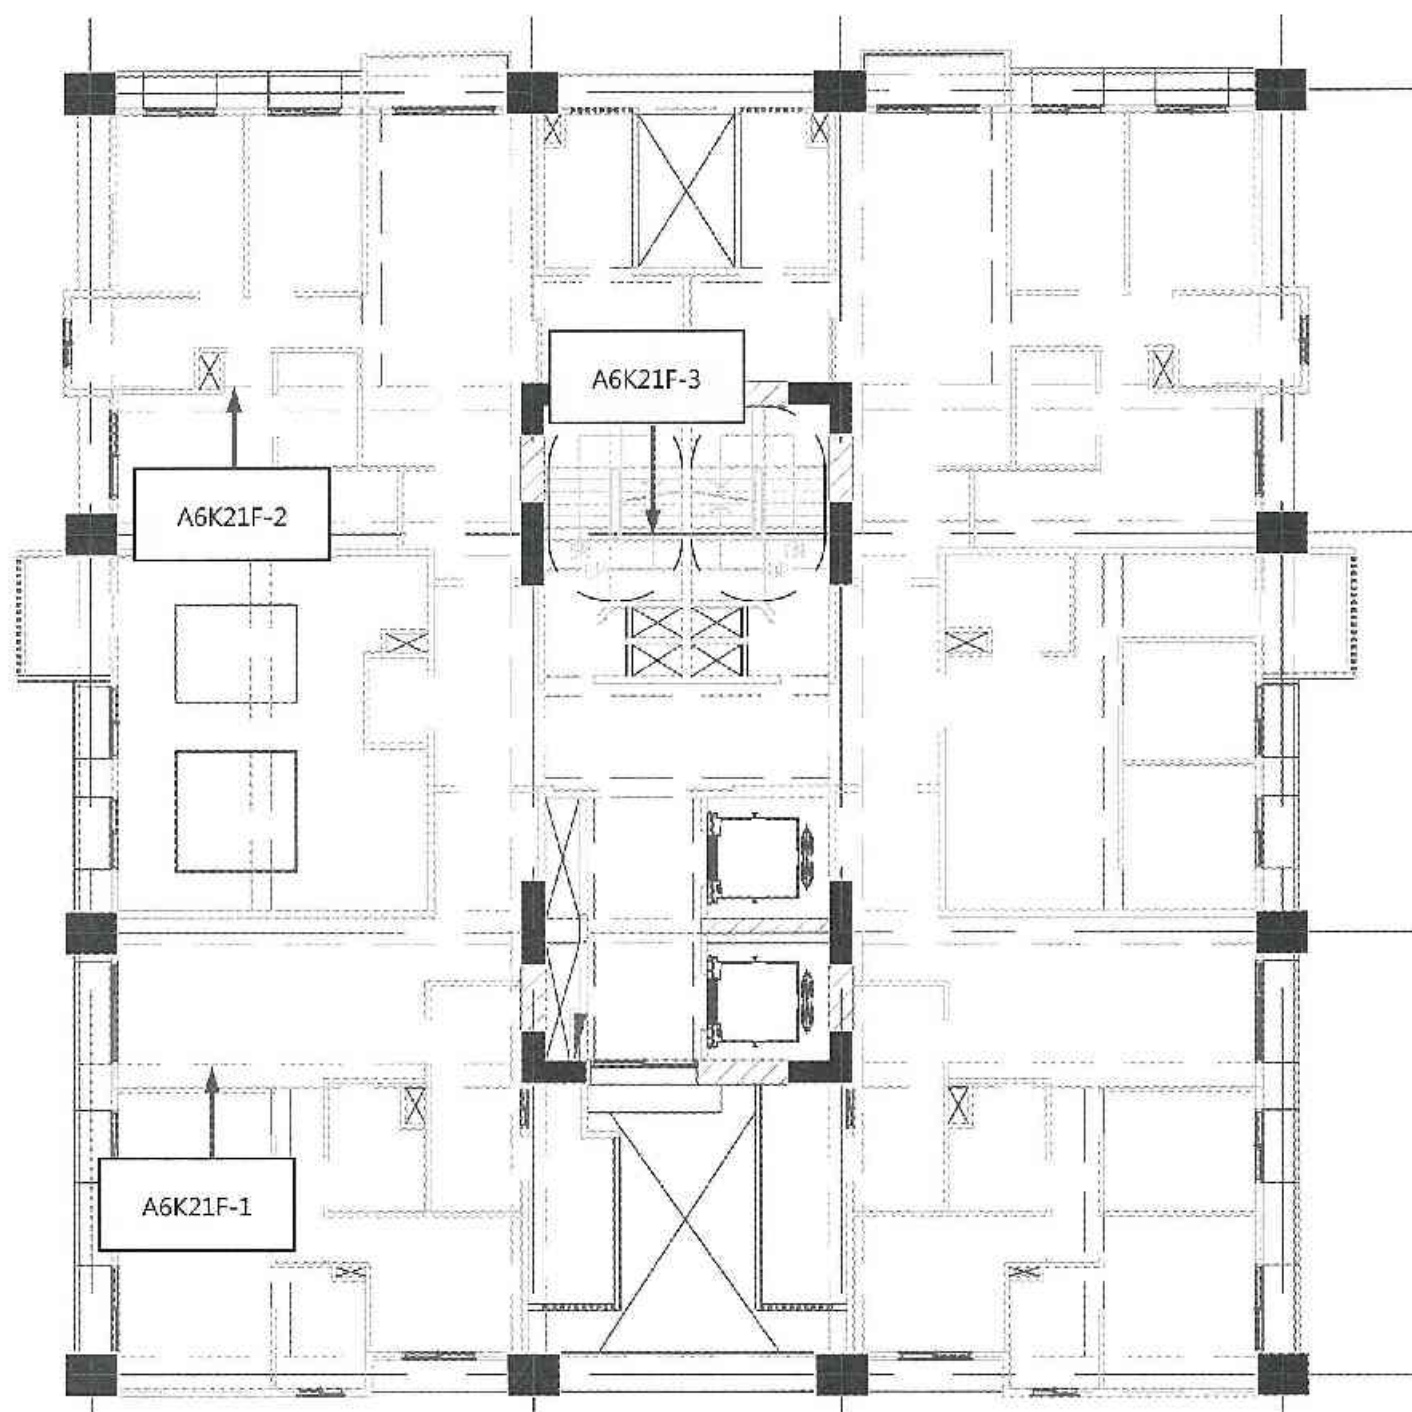

貳、中性化實驗報告

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6 區 K 棟)

中性化實驗報告

取樣位置	試體編號	中性化總深度(cm)	取樣位置	試體編號	中性化總深度(cm)
B3F	A6KB3F-1	0.1	3F	A6K3F-1	0.6
	A6KB3F-2	0.2		A6K3F-2	0.5
	A6KB3F-3	0.1		A6K3F-4	0.5
B2F	A6KB2F-1	0.5	4F	A6K4F-1	0.7
	A6KB2F-2	0.2		A6K4F-2	0.5
	A6KB2F-3	0.3		A6K4F-3	0.3
B1F	A6KB1F-1	0.3	5F	A6K5F-1	0.5
	A6KB1F-2	0.1		A6K5F-2	0.4
	A6KB1F-3	0.1		A6K5F-4	0.5
1F	A6K1F-1	0.2	6F	A6K6F-1	0.7
	A6K1F-2	0.3		A6K6F-2	0.6
	A6K1F-3	0.3		A6K6F-3	0.2
2F	A6K2F-1	0.3	7F	A6K7F-1	0.5
	A6K2F-2	0.5		A6K7F-2	0.7
	A6K2F-3	0.2		A6K7F-3	0.3

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6 區 K 棟)

中性化實驗報告


取樣位置	試體編號	中性化總深度(cm)	取樣位置	試體編號	中性化總深度(cm)
8F	A6K8F-1	0.8	13F	A6K13F-1	0.7
	A6K8F-2	0.6		A6K13F-2	0.5
	A6K8F-3	0.4		A6K13F-3	0.8
9F	A6K9F-1	0.6	14F	A6K14F-1	0.5
	A6K9F-2	0.4		A6K14F-2	0.3
	A6K9F-3	0.5		A6K14F-3	0.3
10F	A6K10F-1	0.5	15F	A6K15F-1	0.2
	A6K10F-2	0.4		A6K15F-2	0.3
	A6K10F-3	0.2		A6K15F-3	0.2
11F	A6K11F-1	1.0	16F	A6K16F-1	0.3
	A6K11F-2	0.5		A6K16F-2	0.4
	A6K11F-3	0.2		A6K16F-2	0.2
12F	A6K12F-1	0.6	17F	A6K17F-1	0.2
	A6K12F-2	0.6		A6K17F-2	0.4
	A6K12F-3	0.4		A6K17F-3	0.2

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區K棟)


中性化實驗報告

取樣位置	試體編號	中性化總深度(cm)	取樣位置	試體編號	中性化總深度(cm)
18F	A6K18F-1	0.4			
	A6K18F-2	0.2			
	A6K18F-3	0.4			
19F	A6K19F-1	0.6			
	A6K19F-2	0.2			
	A6K19F-3	0.3			
20F	A6K20F-1	0.6			
	A6K20F-2	0.5			
	A6K20F-3	0.6			
21F	A6K21F-1	0.2			
	A6K21F-2	0.3			
	A6K21F-3	0.5			

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區K棟)

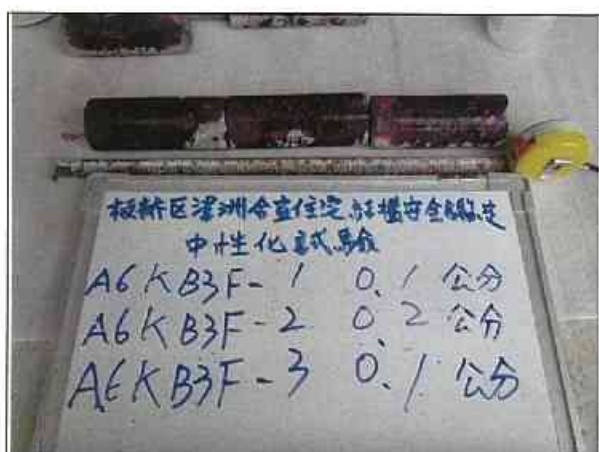
 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6KB3F-1 0.1公分 A6KB3F-2 0.2公分 A6KB3F-3 0.1公分	<table border="1"> <tr> <td>名稱</td><td>浮洲合宜住宅 A6 區 K 棟</td></tr> <tr> <td>位置</td><td></td></tr> <tr> <td>說明</td><td>取樣試體 中性化試驗</td></tr> </table>	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 K 棟	位置		說明	取樣試體 中性化試驗
名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 K 棟						
位置							
說明	取樣試體 中性化試驗						

 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6KB2F-1 0.5公分 A6KB2F-2 0.2公分 A6KB2F-3 0.3公分	<table border="1"> <tr> <td>名稱</td><td>浮洲合宜住宅 A6 區 K 棟</td></tr> <tr> <td>位置</td><td></td></tr> <tr> <td>說明</td><td>取樣試體 中性化試驗</td></tr> </table>	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 K 棟	位置		說明	取樣試體 中性化試驗
名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 K 棟						
位置							
說明	取樣試體 中性化試驗						

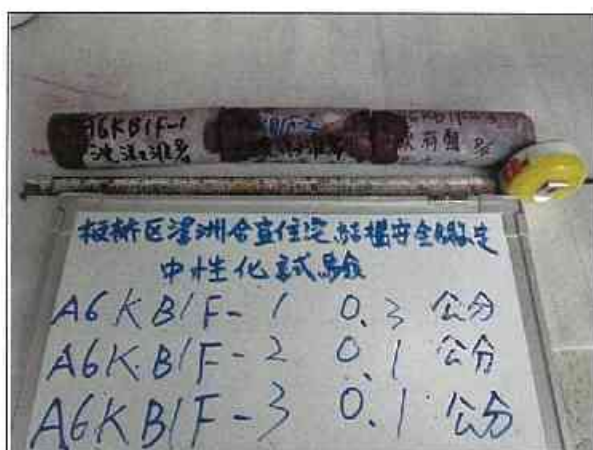 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6KB1F-1 0.3公分 A6KB1F-2 0.1公分 A6KB1F-3 0.1公分	<table border="1"> <tr> <td>名稱</td><td>浮洲合宜住宅 A6 區 K 棟</td></tr> <tr> <td>位置</td><td></td></tr> <tr> <td>說明</td><td>取樣試體 中性化試驗</td></tr> </table>	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 K 棟	位置		說明	取樣試體 中性化試驗
名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 K 棟						
位置							
說明	取樣試體 中性化試驗						


 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6K1F-1 0.2公分 A6K1F-2 0.3公分 A6K1F-3 0.3公分	<table border="1"> <tr> <td>名稱</td><td>浮洲合宜住宅 A6 區 K 棟</td></tr> <tr> <td>位置</td><td></td></tr> <tr> <td>說明</td><td>取樣試體 中性化試驗</td></tr> </table>	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 K 棟	位置		說明	取樣試體 中性化試驗
名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 K 棟						
位置							
說明	取樣試體 中性化試驗						

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區K棟)

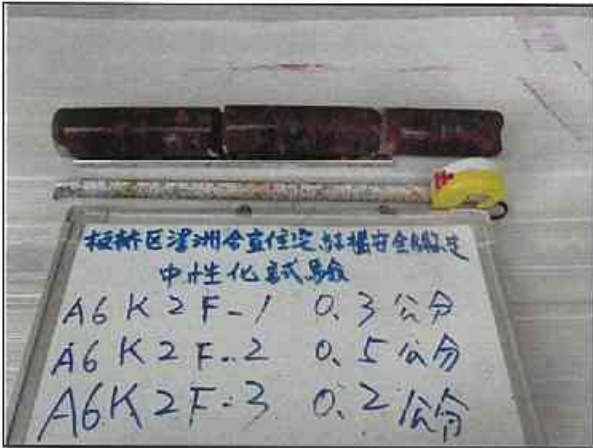	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 K 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 K 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 K 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

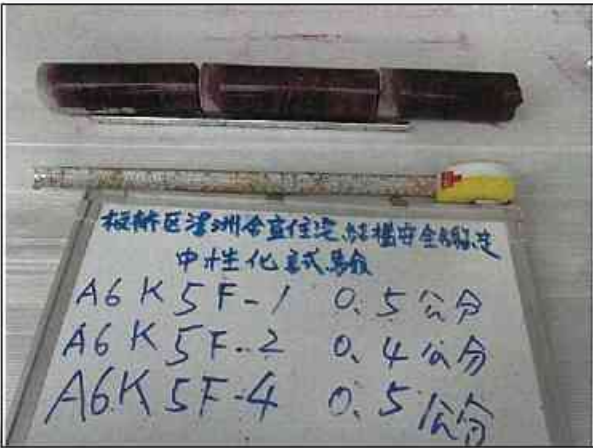	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 K 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區K棟)

	名稱	浮洲合宜住宅 A6區 K棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗


	名稱	浮洲合宜住宅 A6區 K棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗


	名稱	浮洲合宜住宅 A6區 K棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

	名稱	浮洲合宜住宅 A6區 K棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區K棟)


	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 K 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

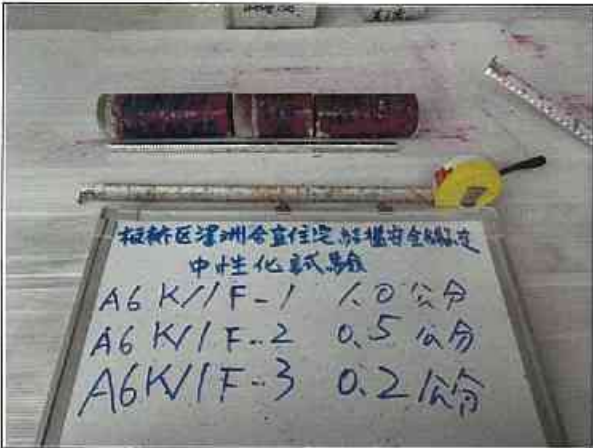
	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 K 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

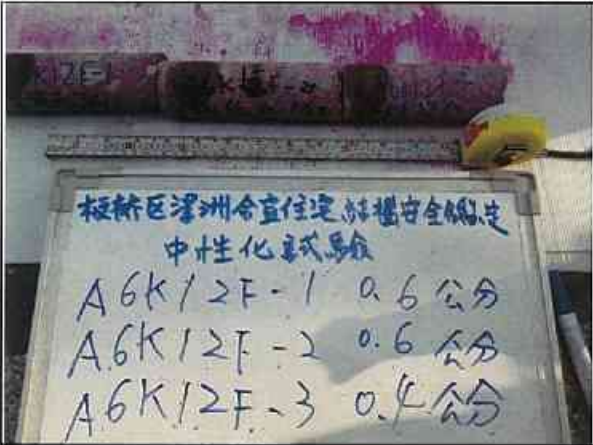	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 K 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 K 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區K棟)

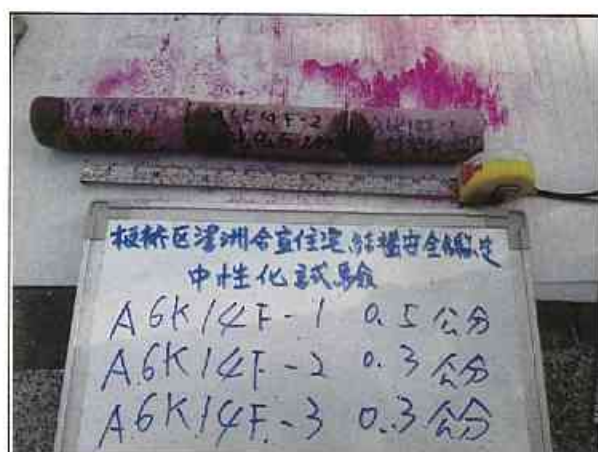 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6K14F-1 0.5公分 A6K14F-2 0.3公分 A6K14F-3 0.3公分	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 K 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

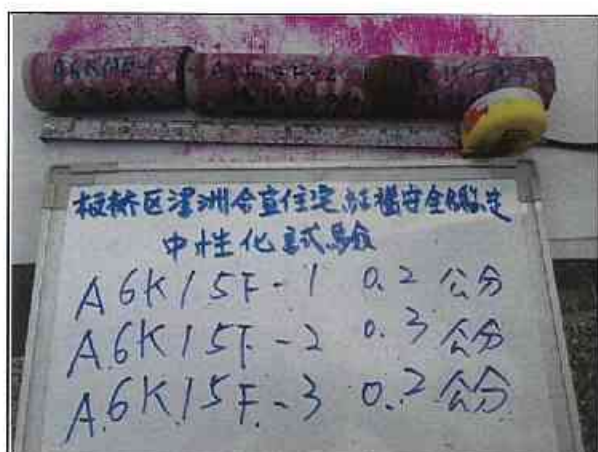 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6K15F-1 0.2公分 A6K15F-2 0.3公分 A6K15F-3 0.2公分	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 K 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗


 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6K16F-1 0.3公分 A6K16F-2 0.4公分 A6K16F-3 0.2公分	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 K 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗


 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6K17F-1 0.2公分 A6K17F-2 0.4公分 A6K17F-3 0.2公分	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 K 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區K棟)

	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 K 棟
	位置
	說明 取樣試體 中性化試驗

	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 K 棟
	位置
	說明 取樣試體 中性化試驗

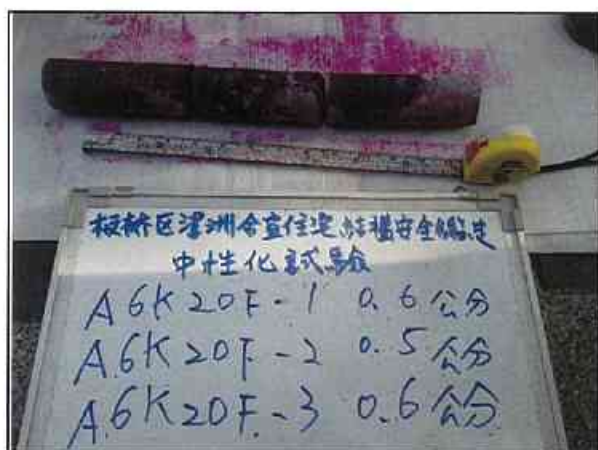	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 K 棟
	位置
	說明 取樣試體 中性化試驗

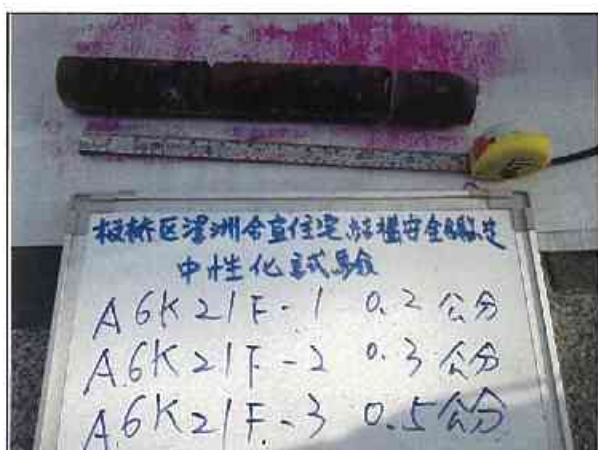	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 K 棟
	位置
	說明 取樣試體 中性化試驗

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案
(A6 區 L 棟)

久怡工程實業有限公司



地址：新北市淡水區濱海路一段 306 巷 60 弄 21 號 6 樓


TEL: (02) 2773-4327


FAX: (02) 2768-8823


中華民國一百零四年七月

壹、混凝土鑽心取樣探測點示意圖



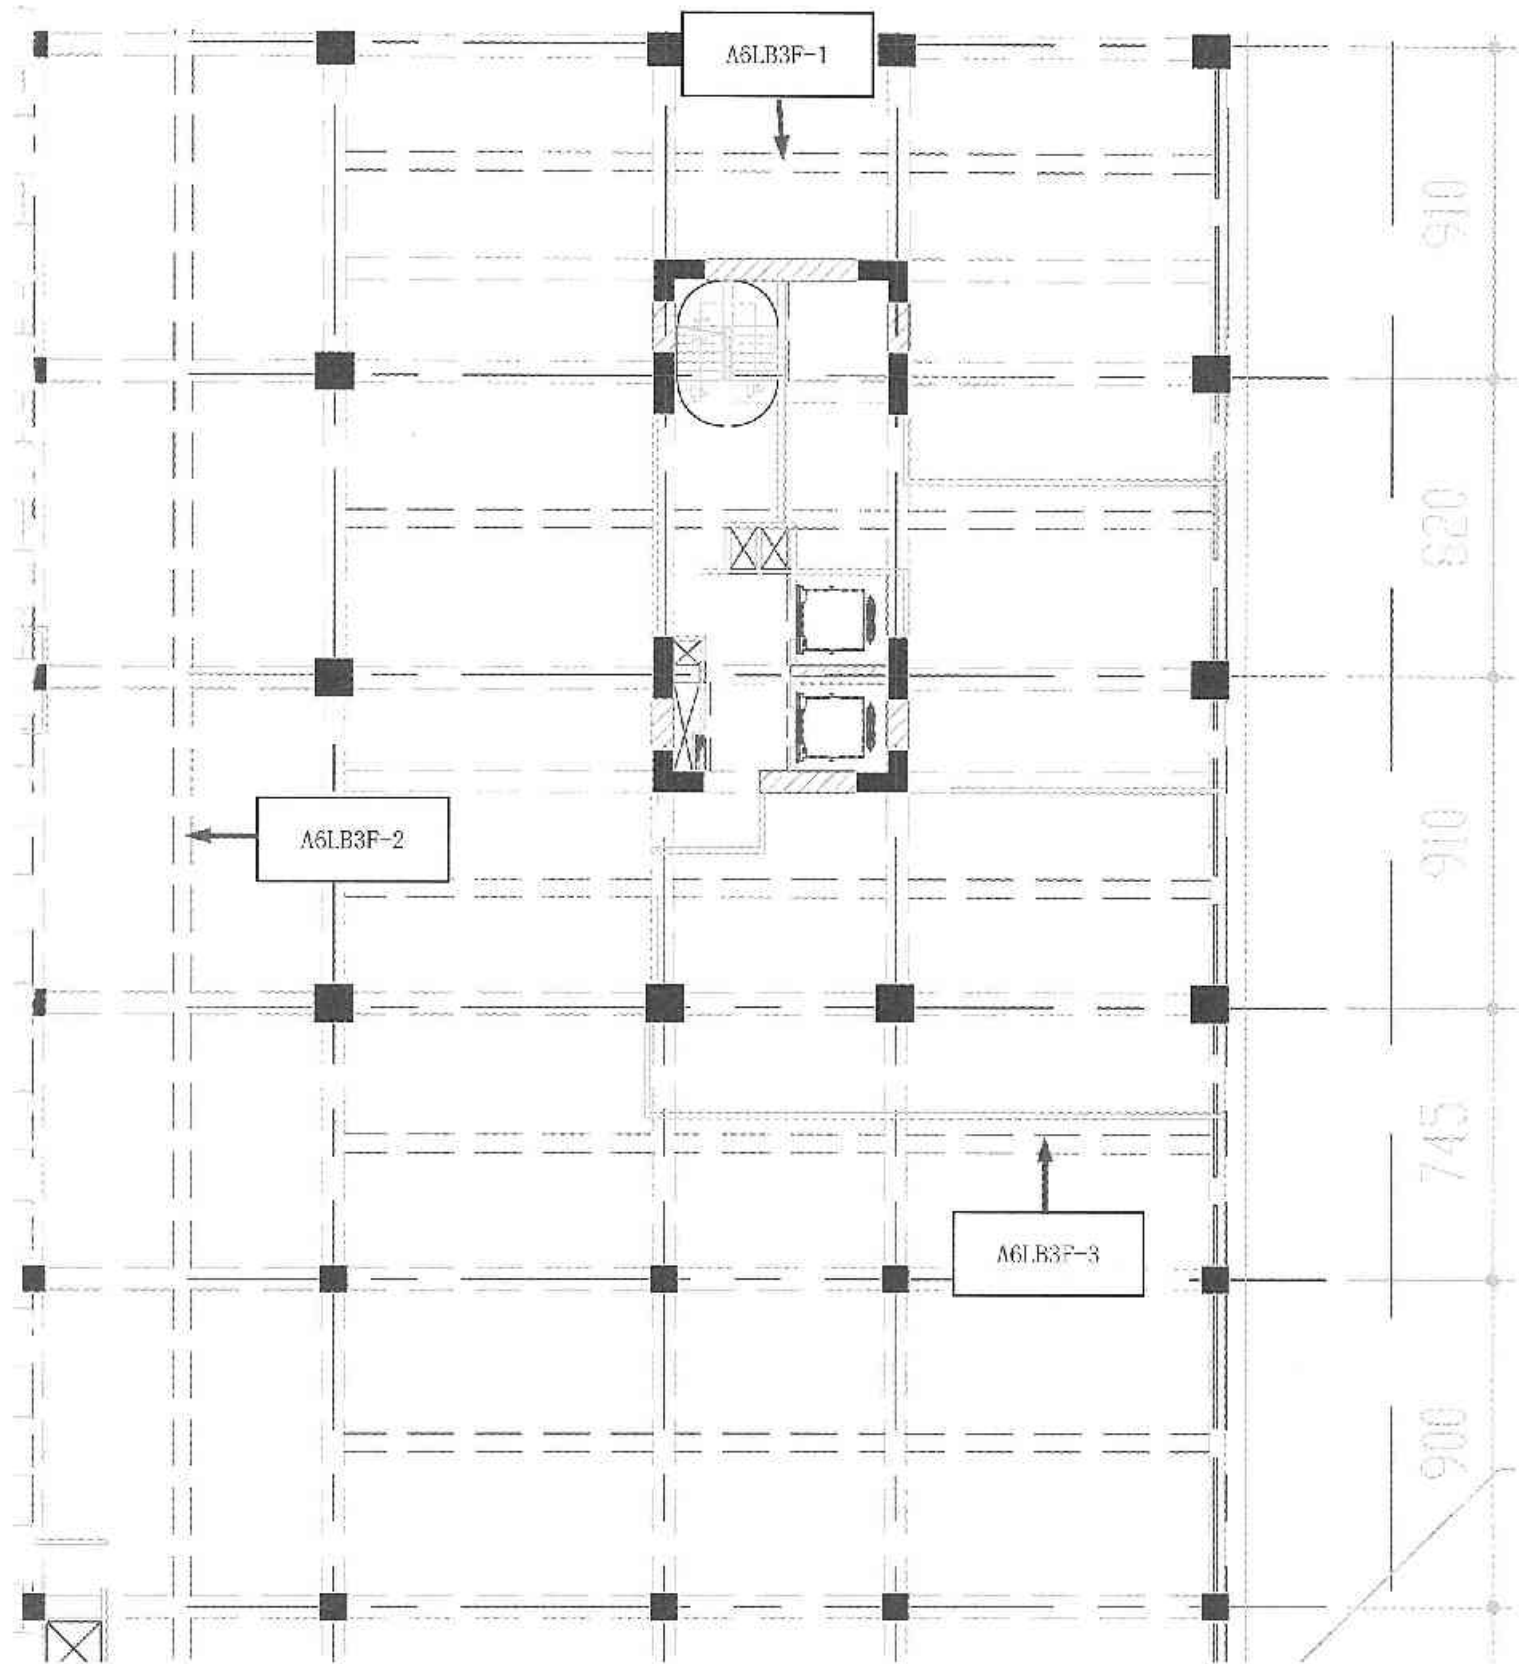

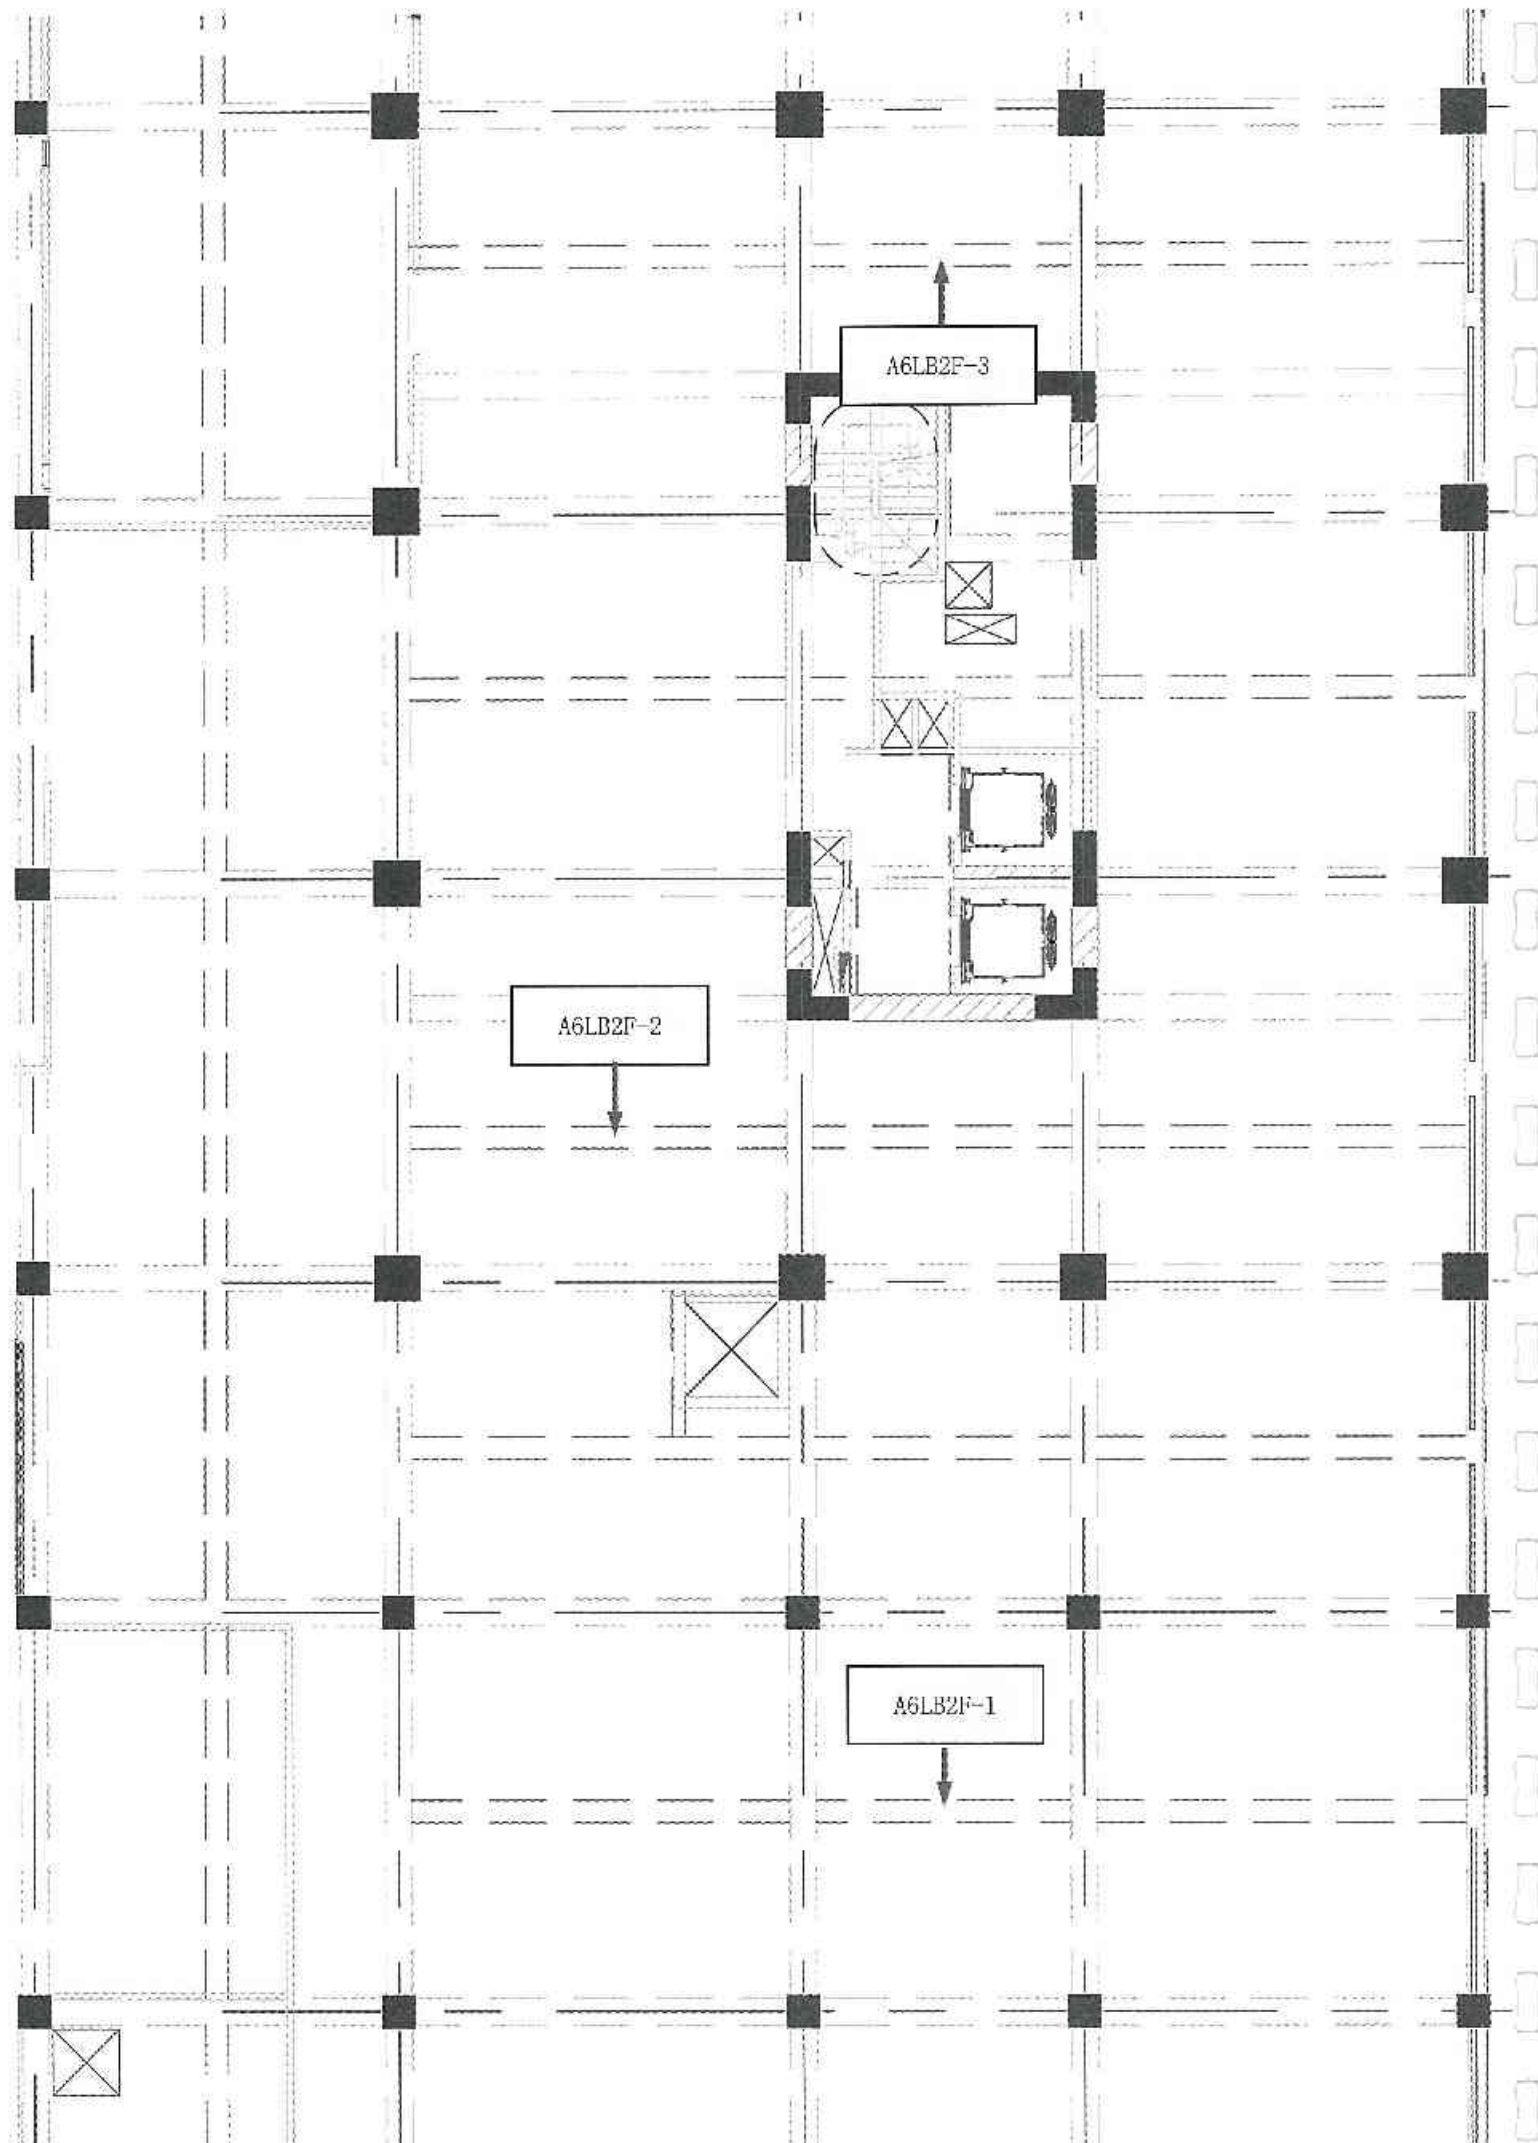

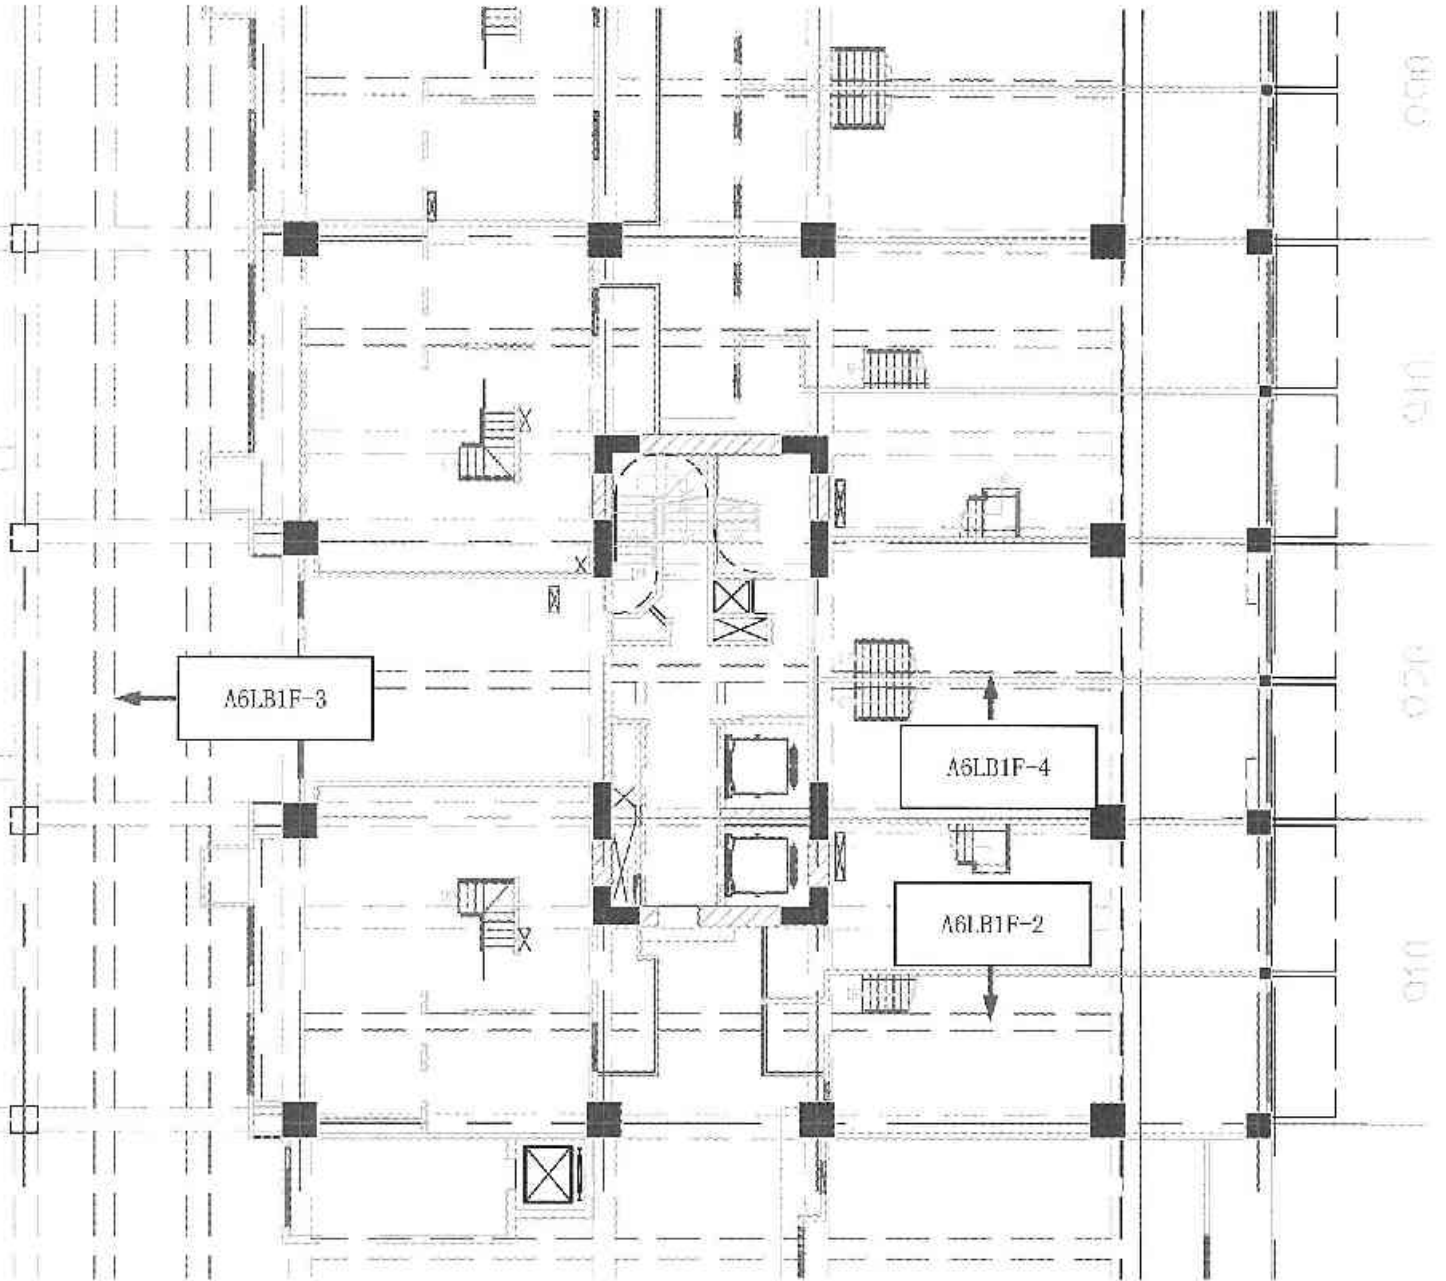


0500


0100

0200


0300

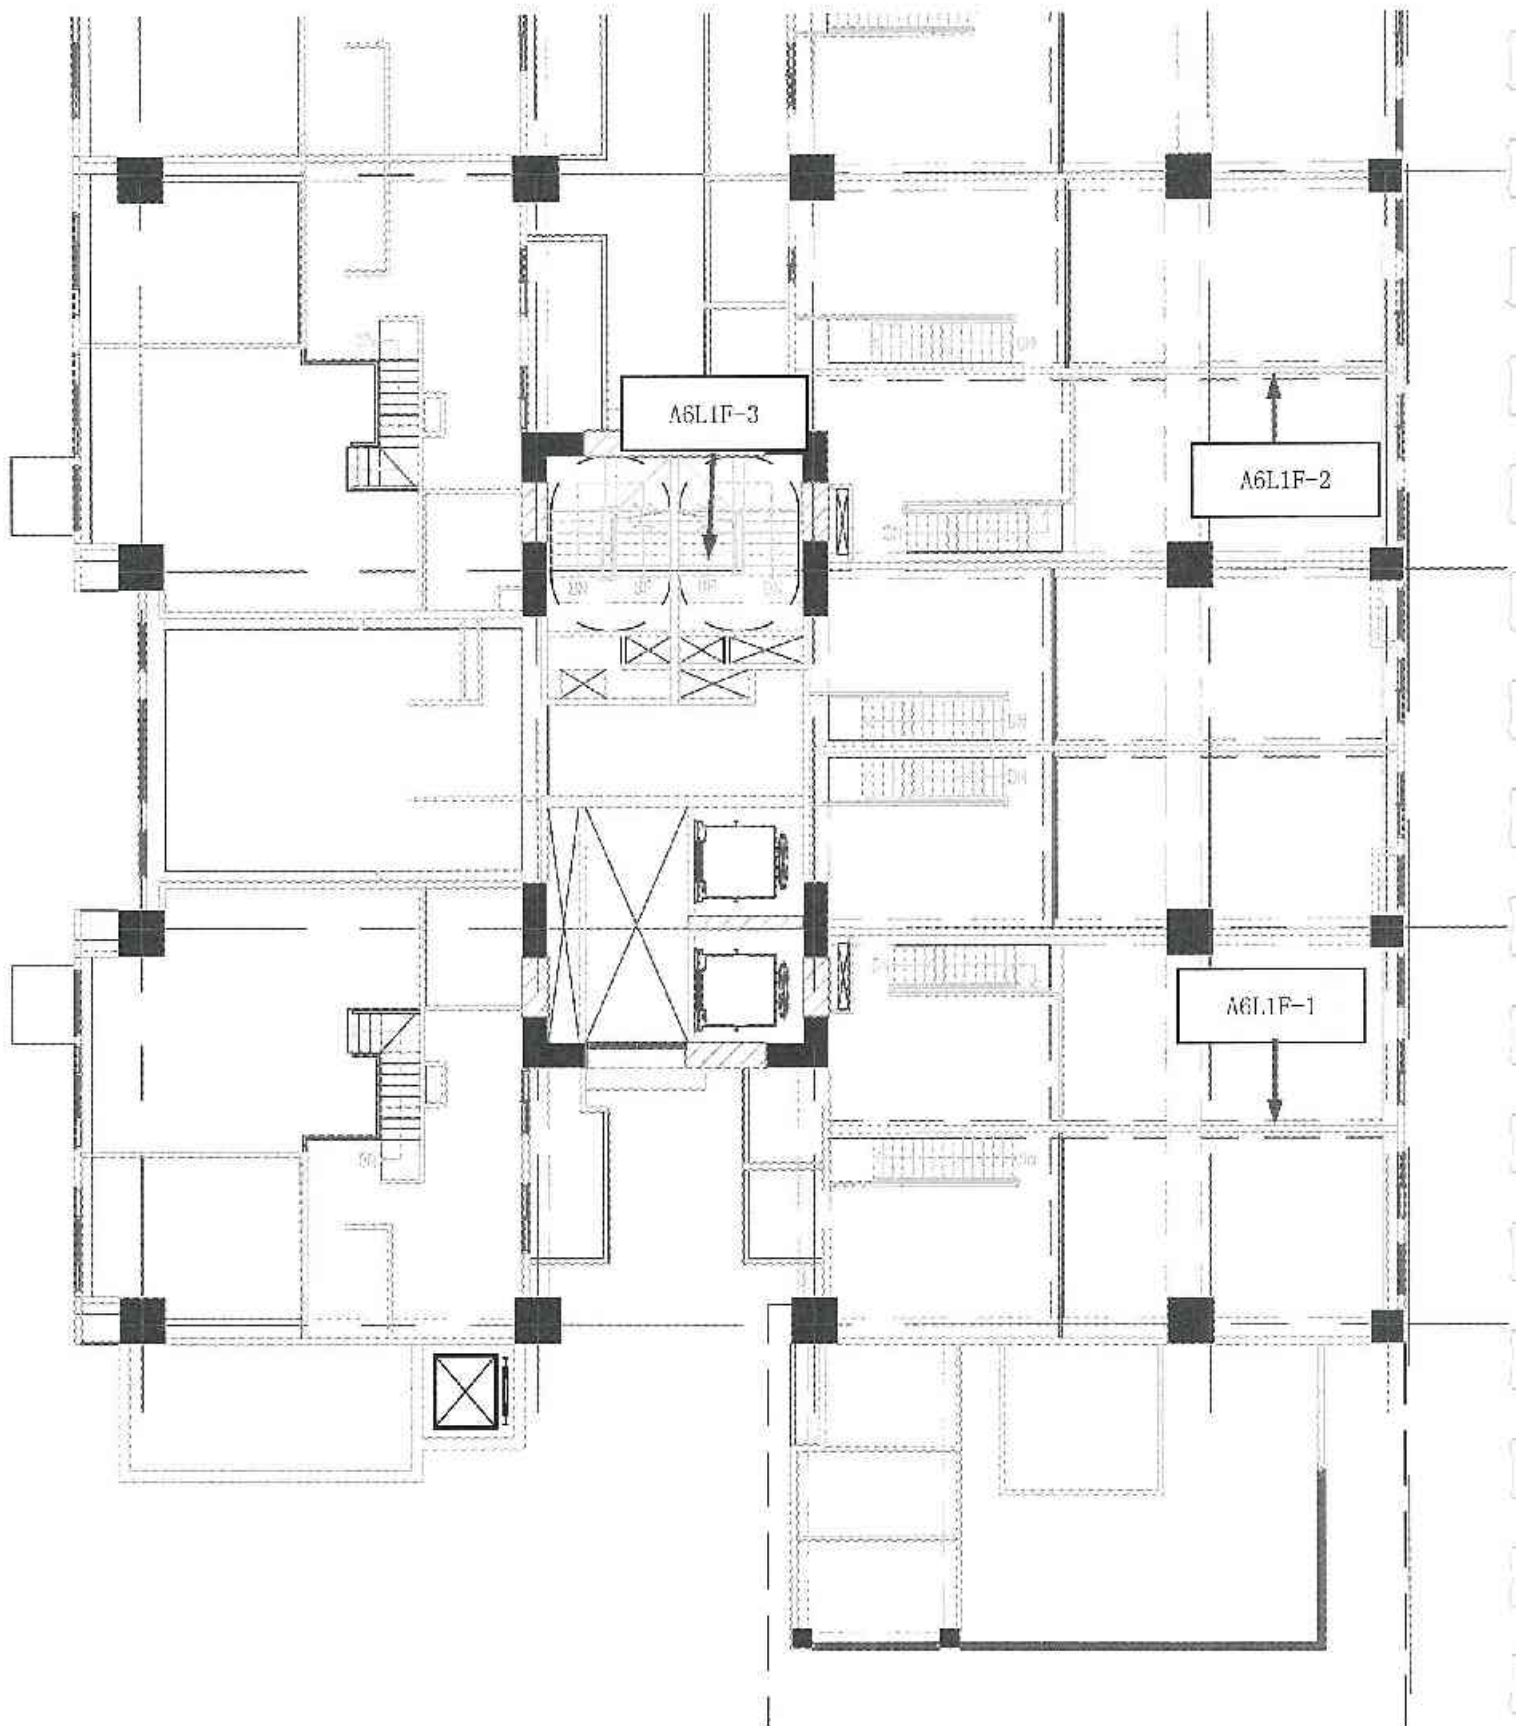


棟結構平面圖

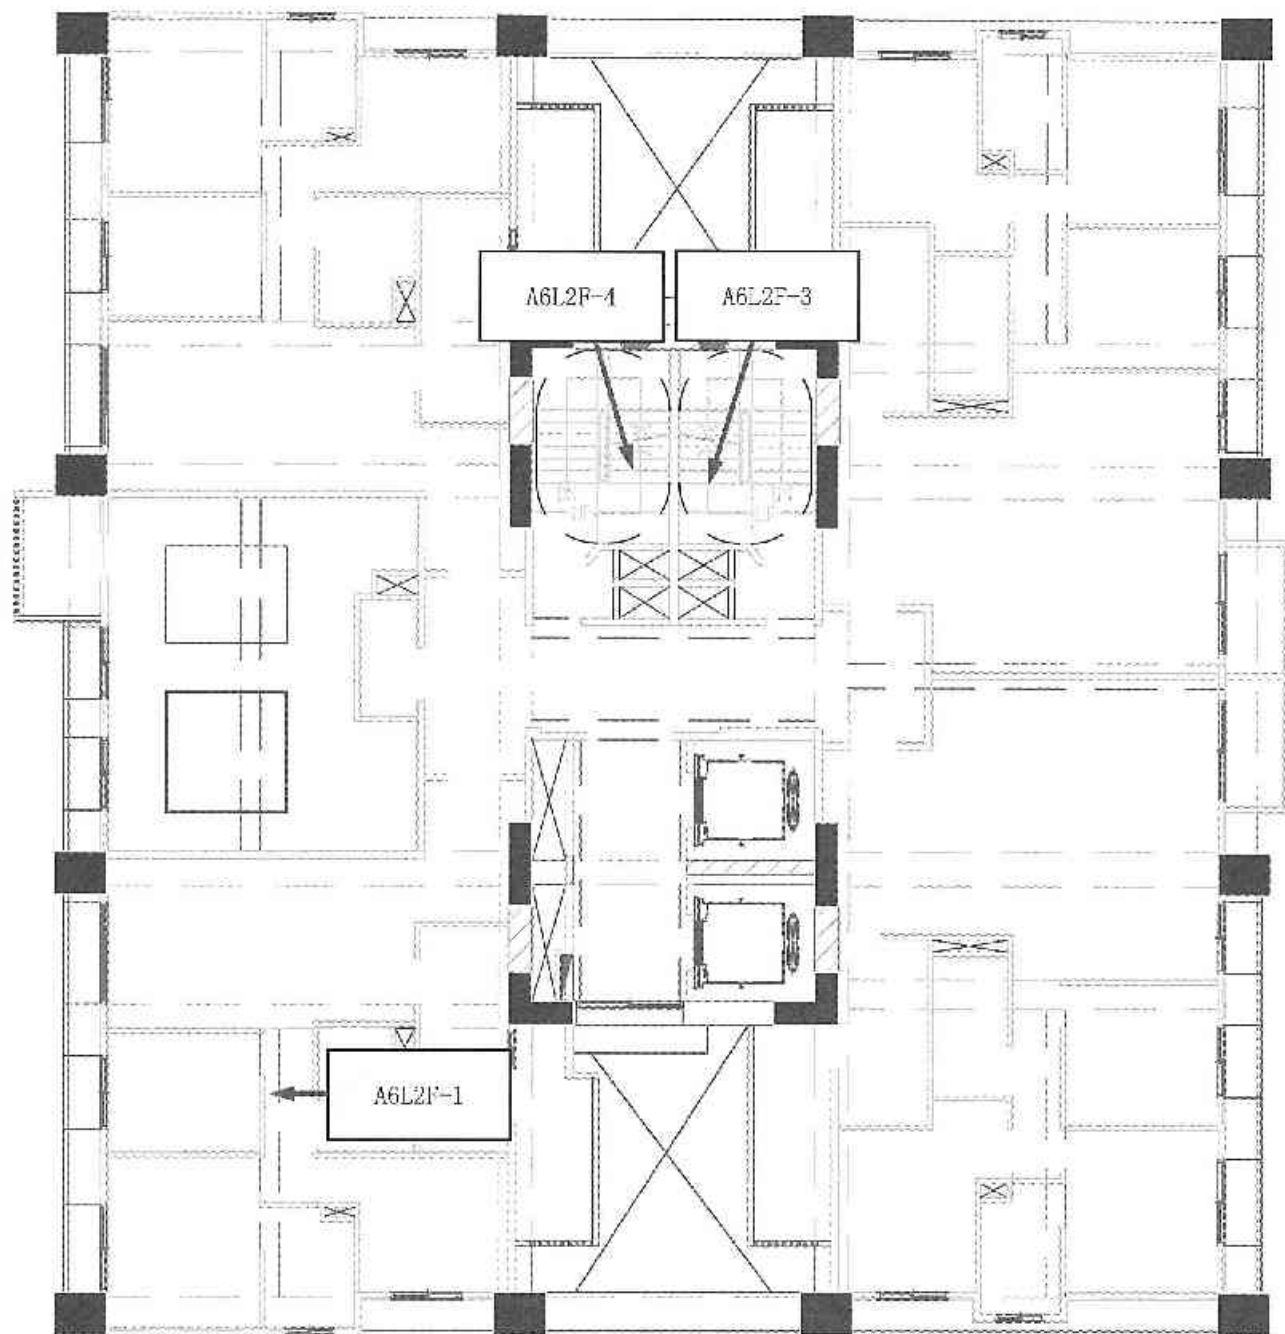


棟結構平面圖

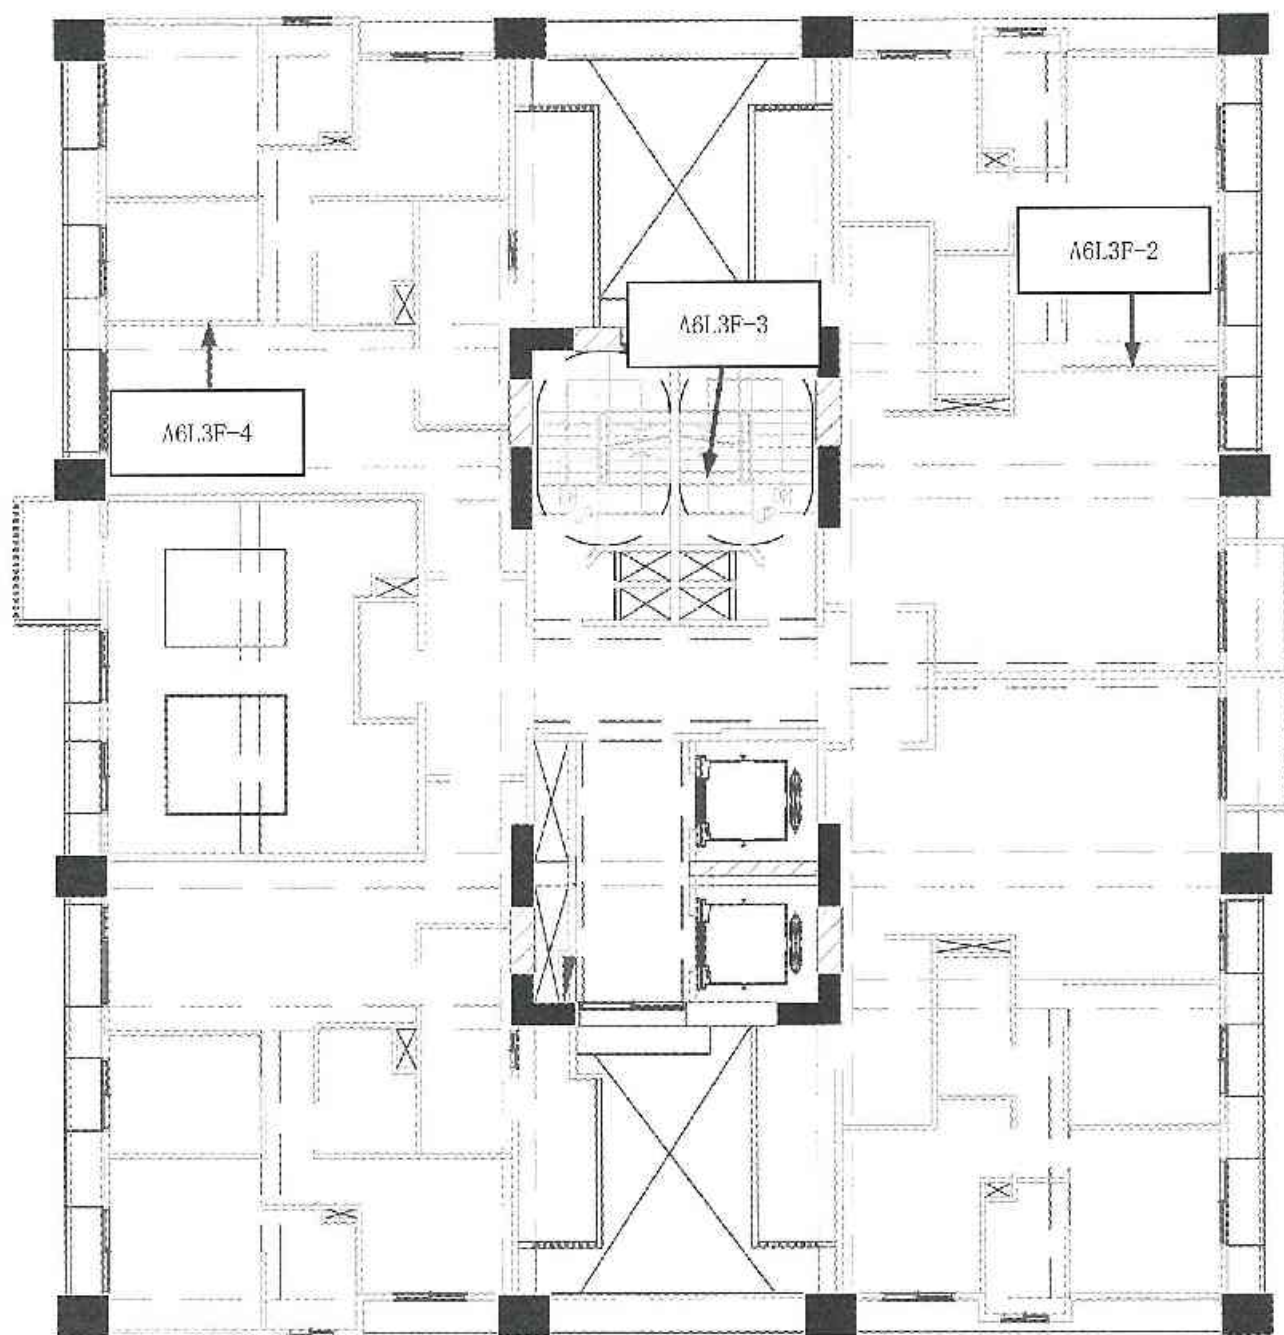


棟結構平面圖

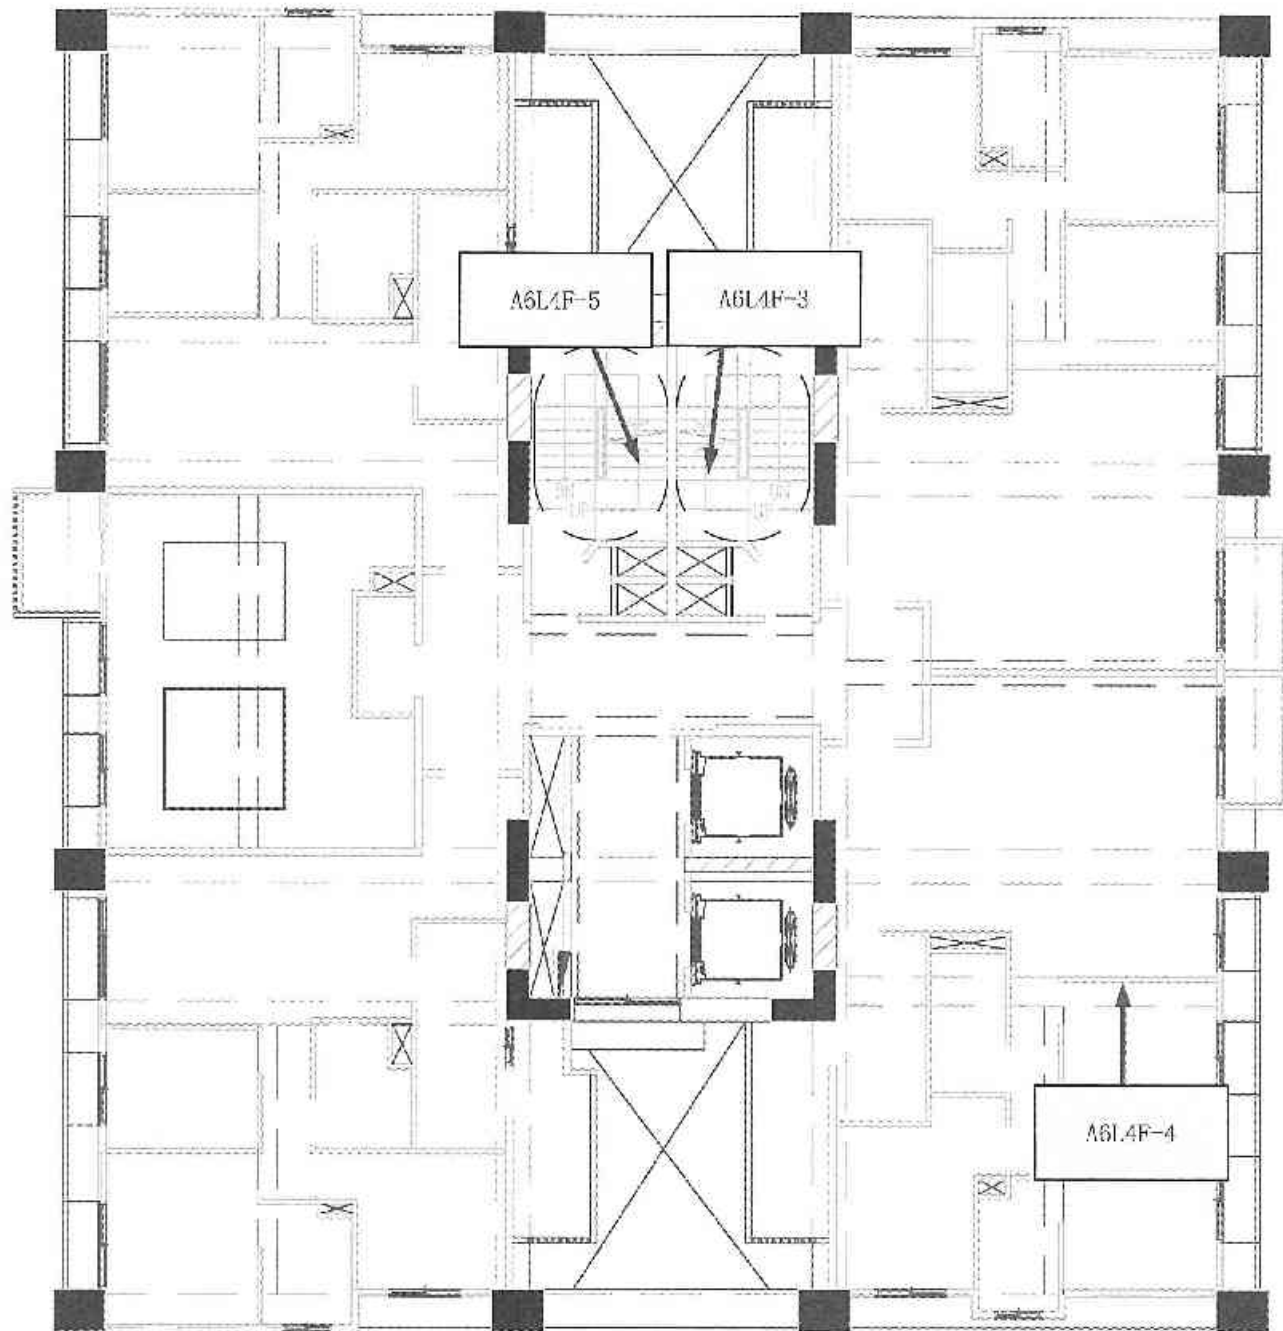


L棟結構平面圖

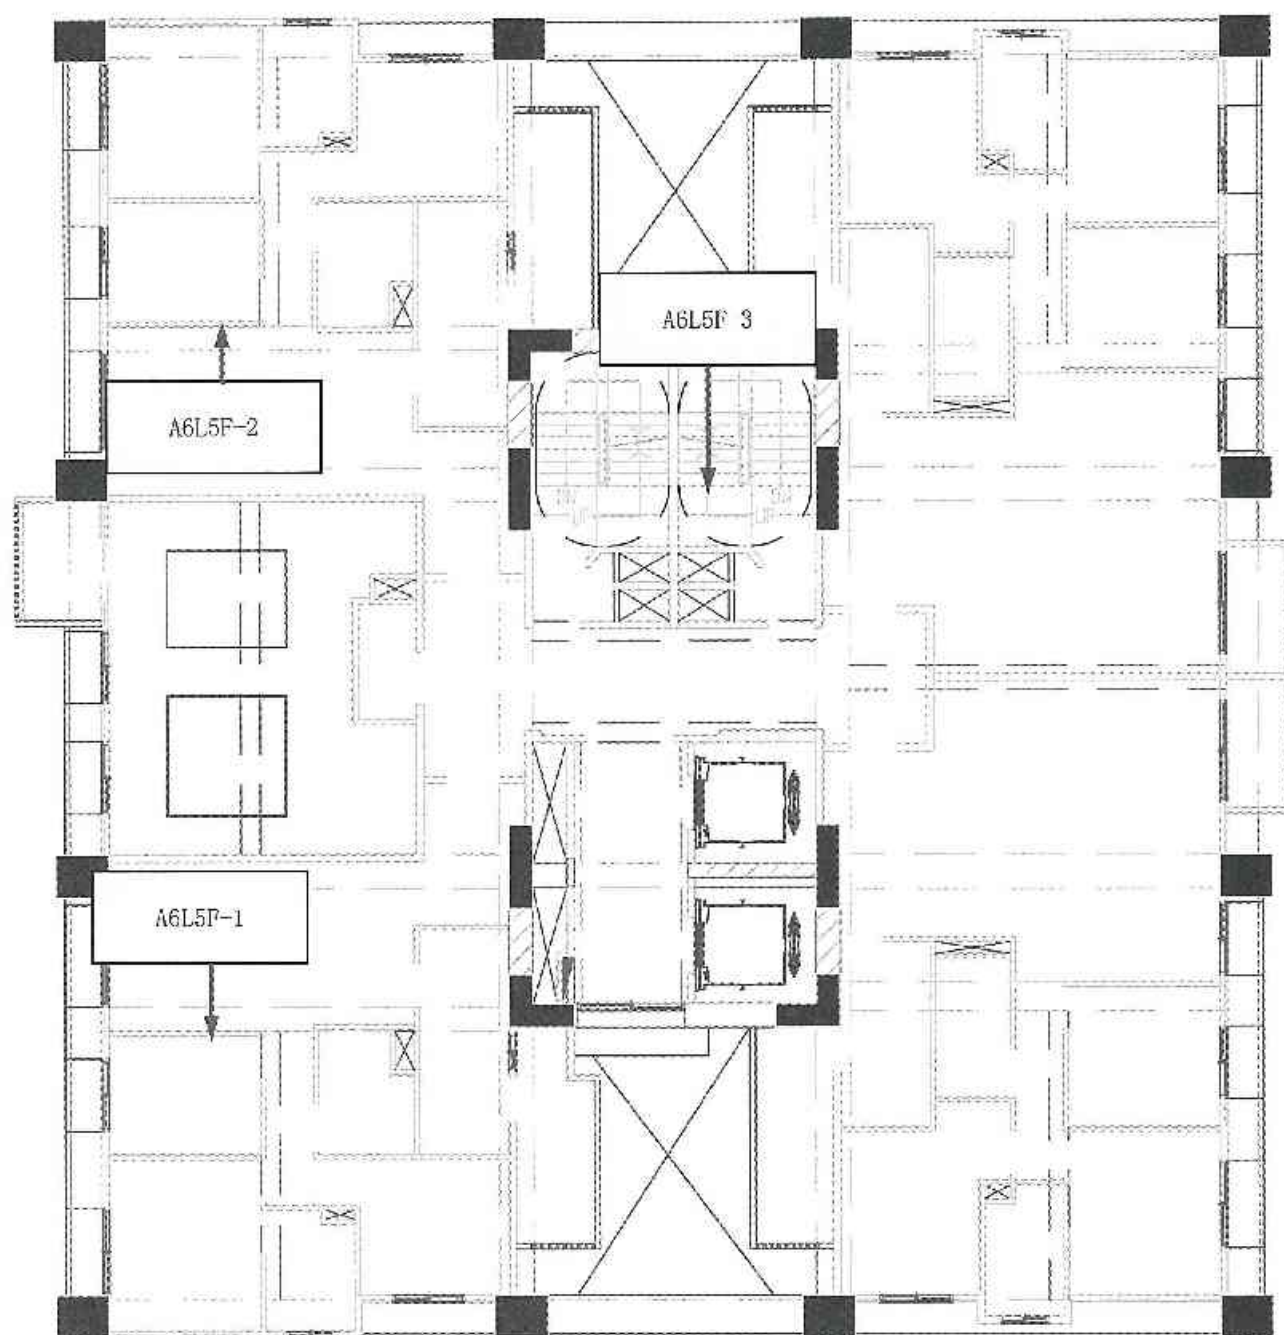


棟結構平面圖

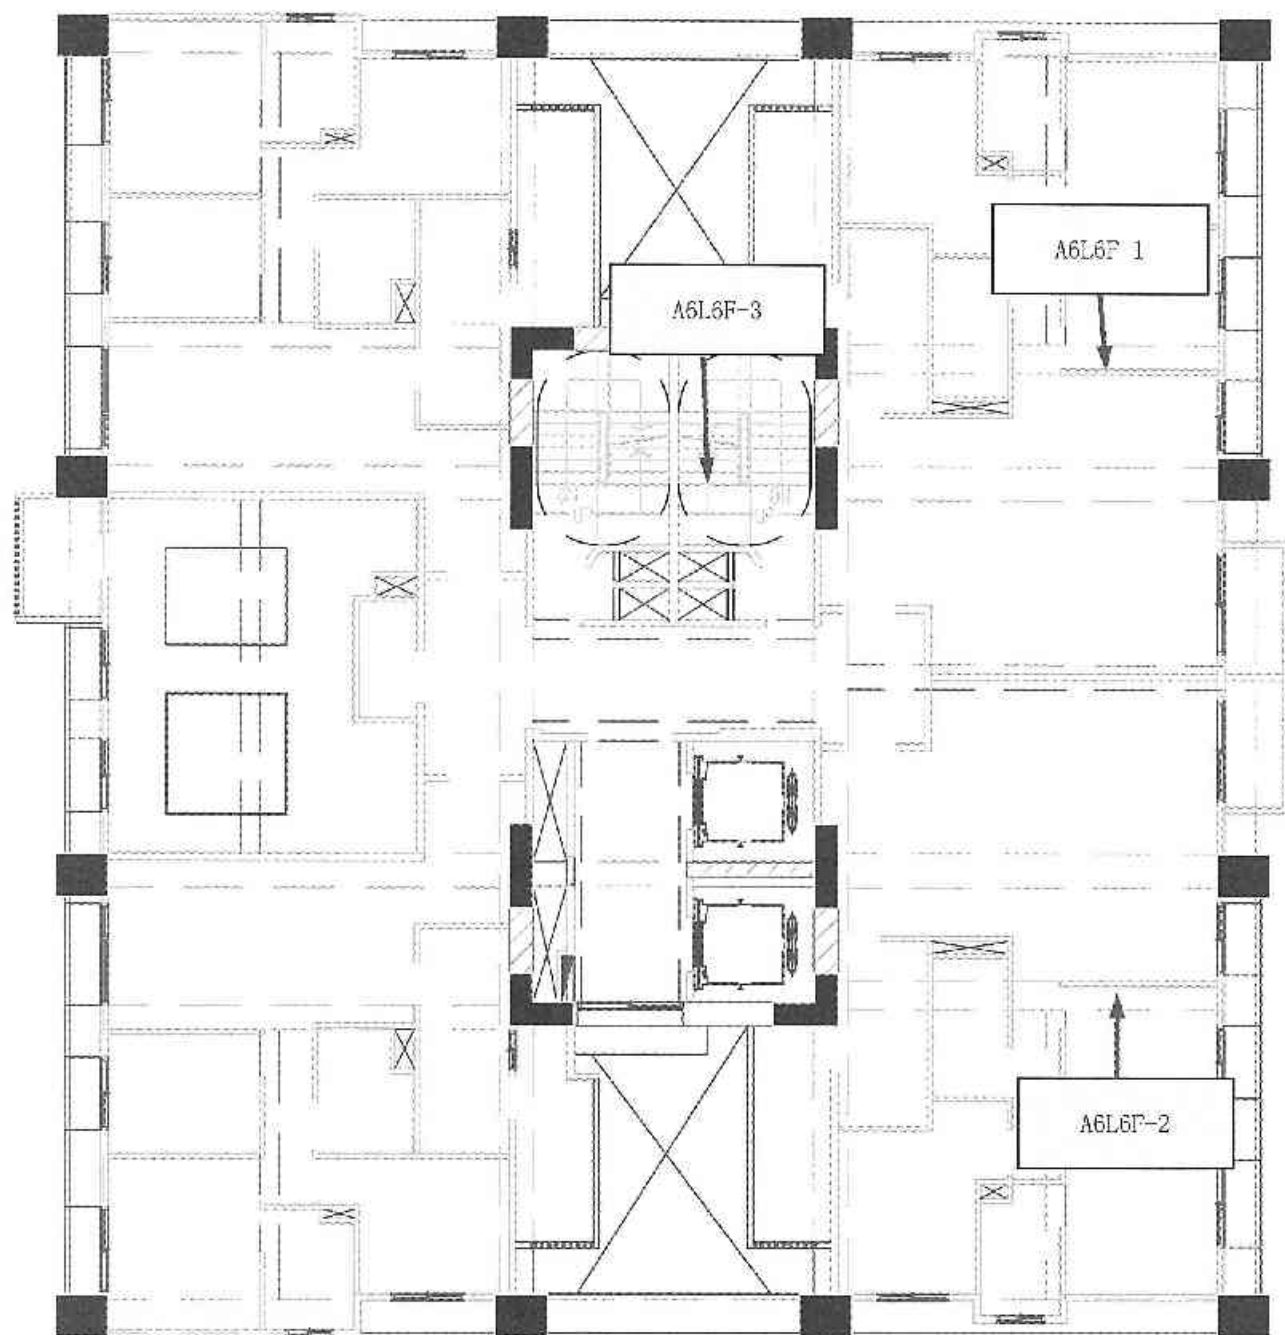


棟結構平面圖

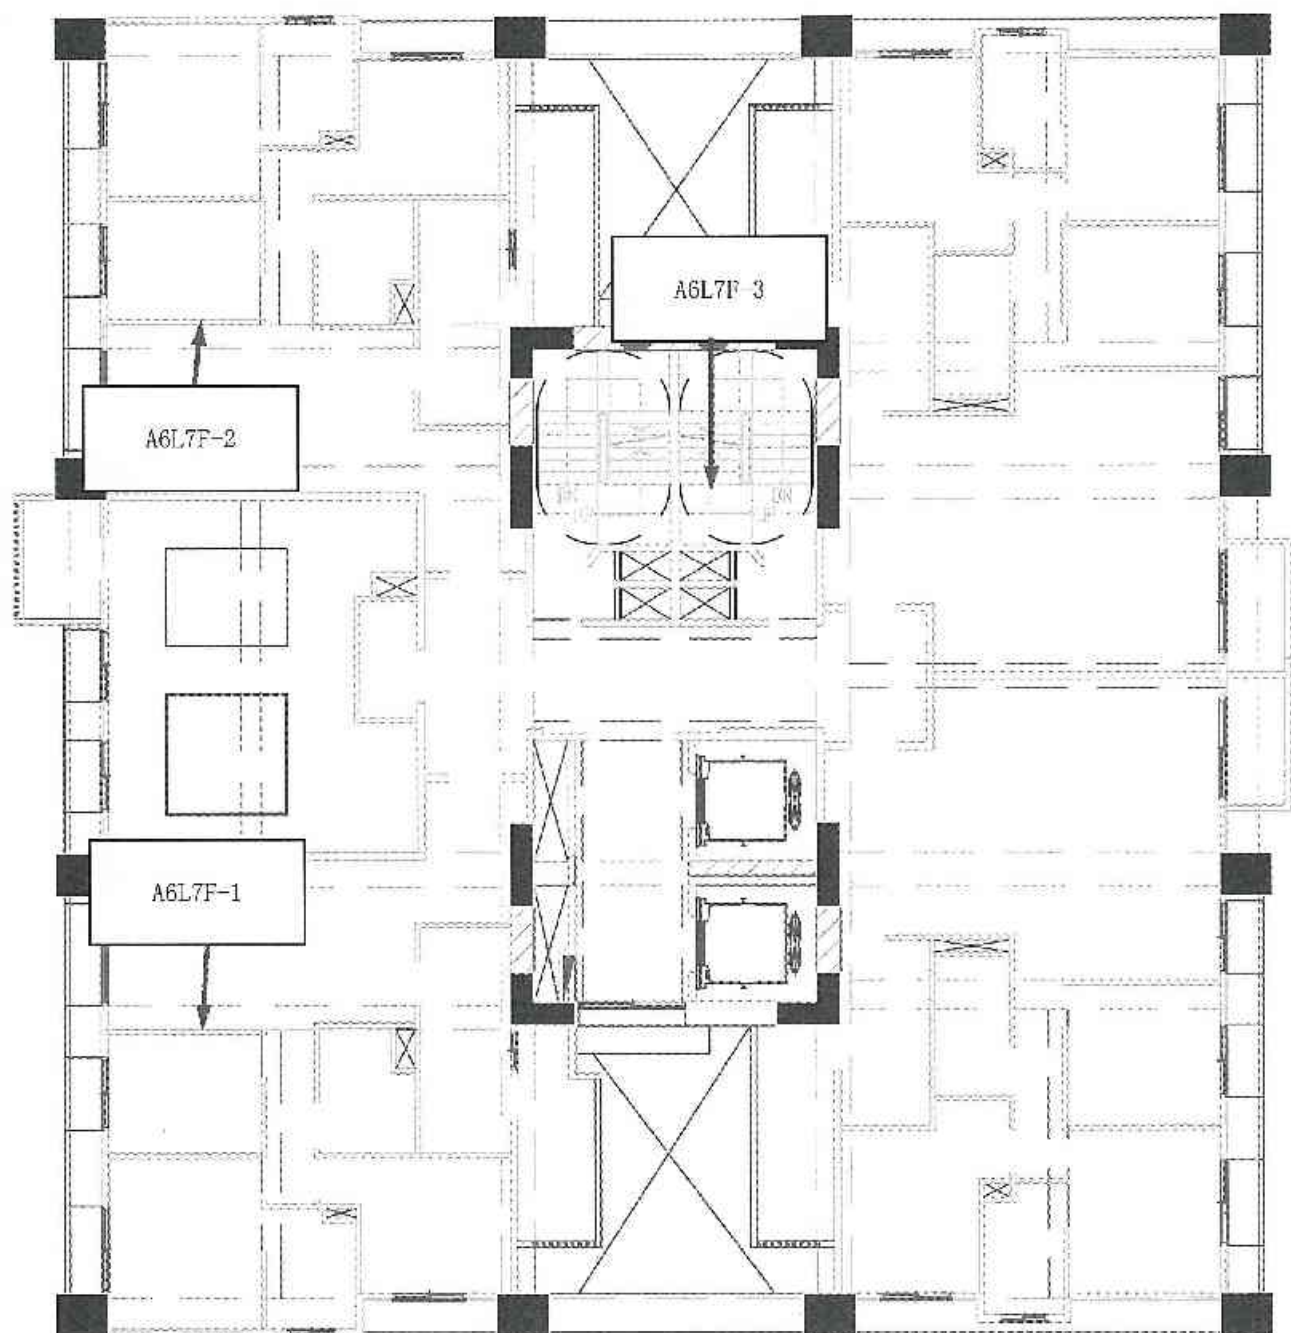


棟結構平面圖

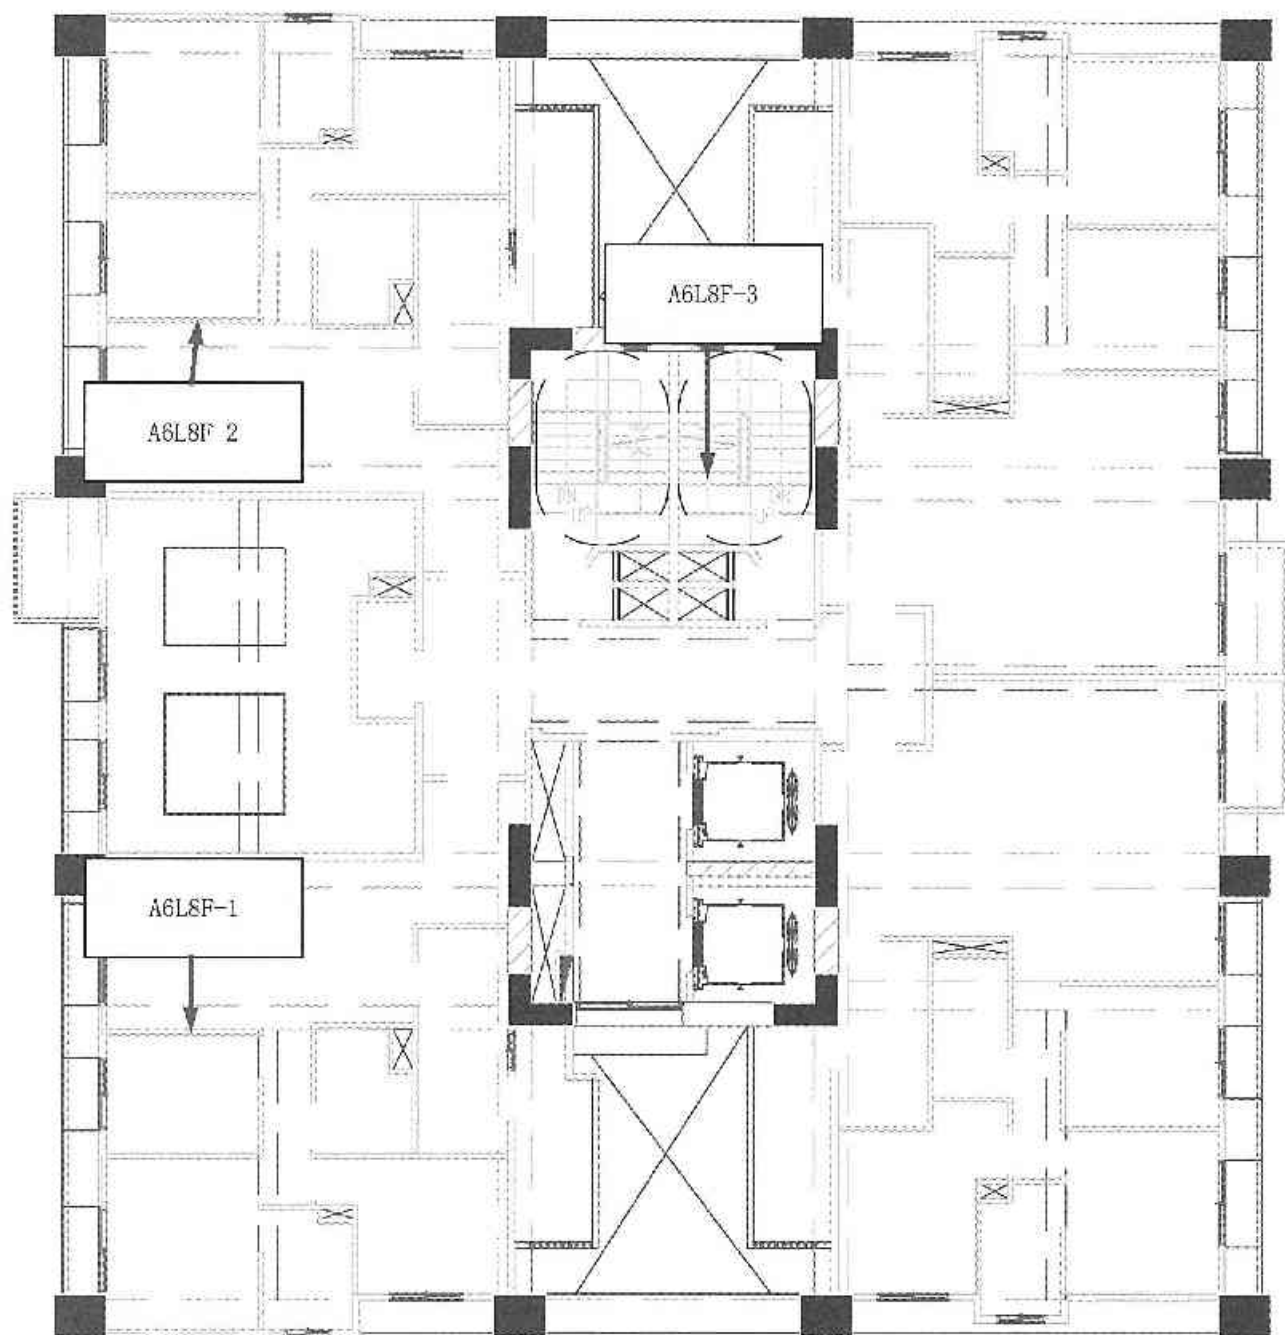


L棟結構平面圖

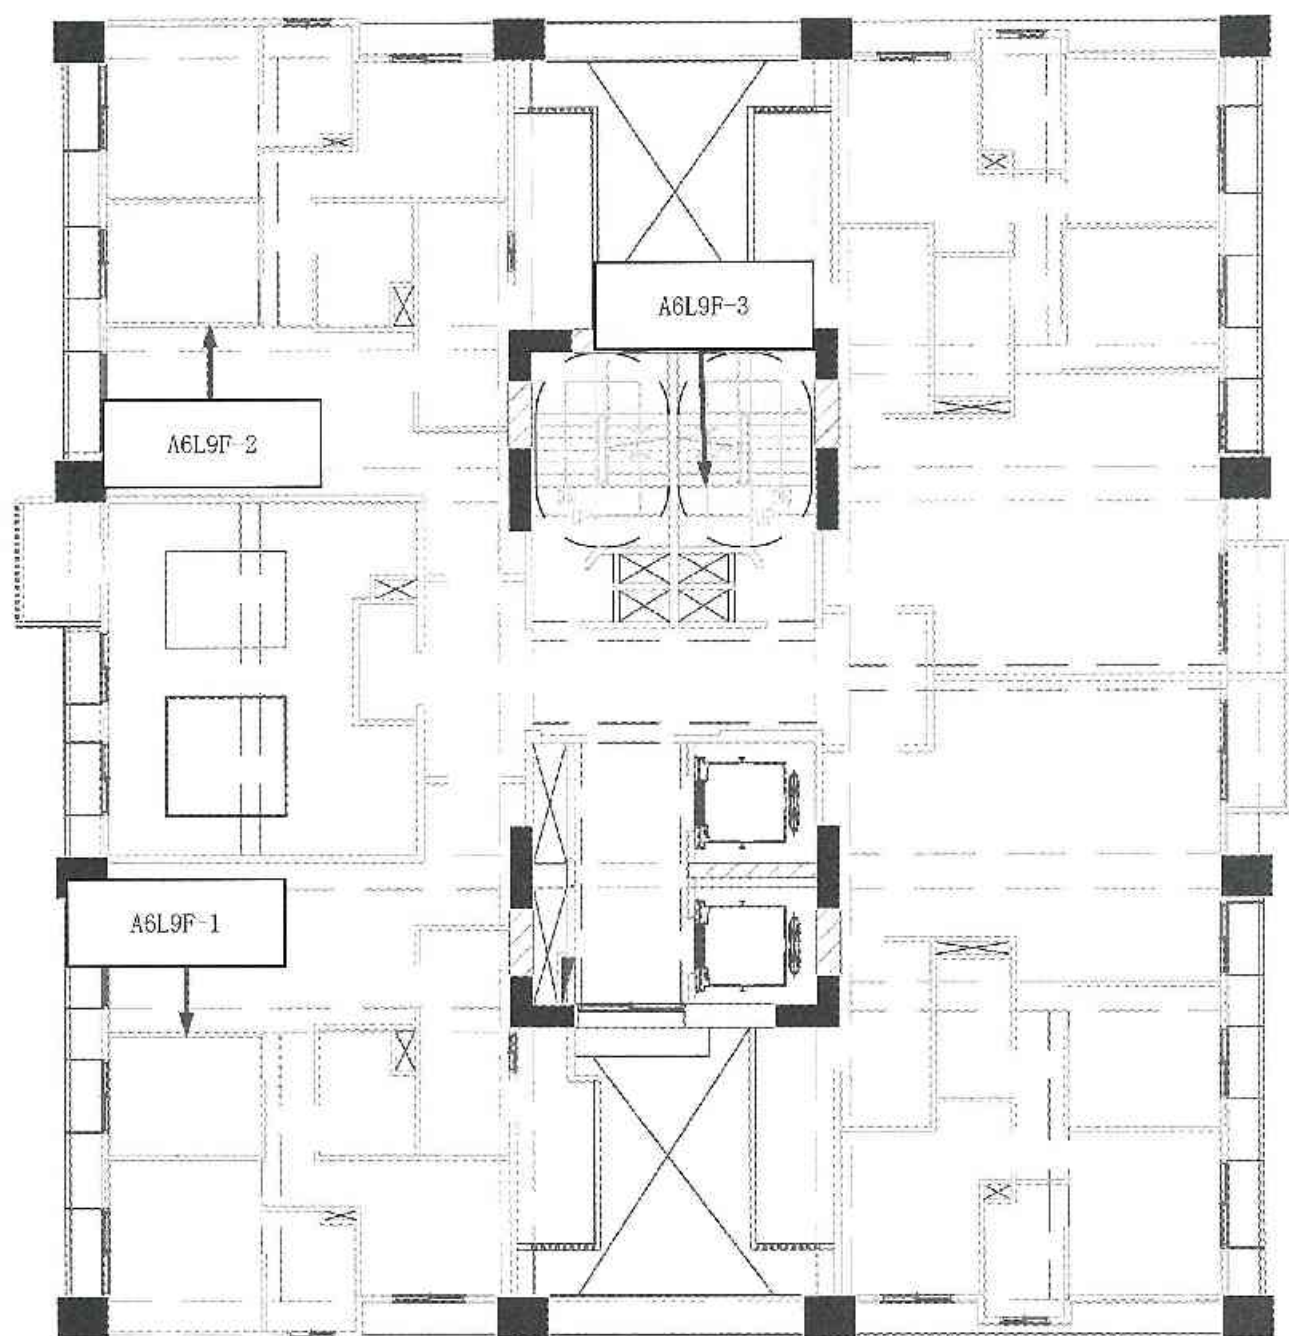


L棟結構平面圖

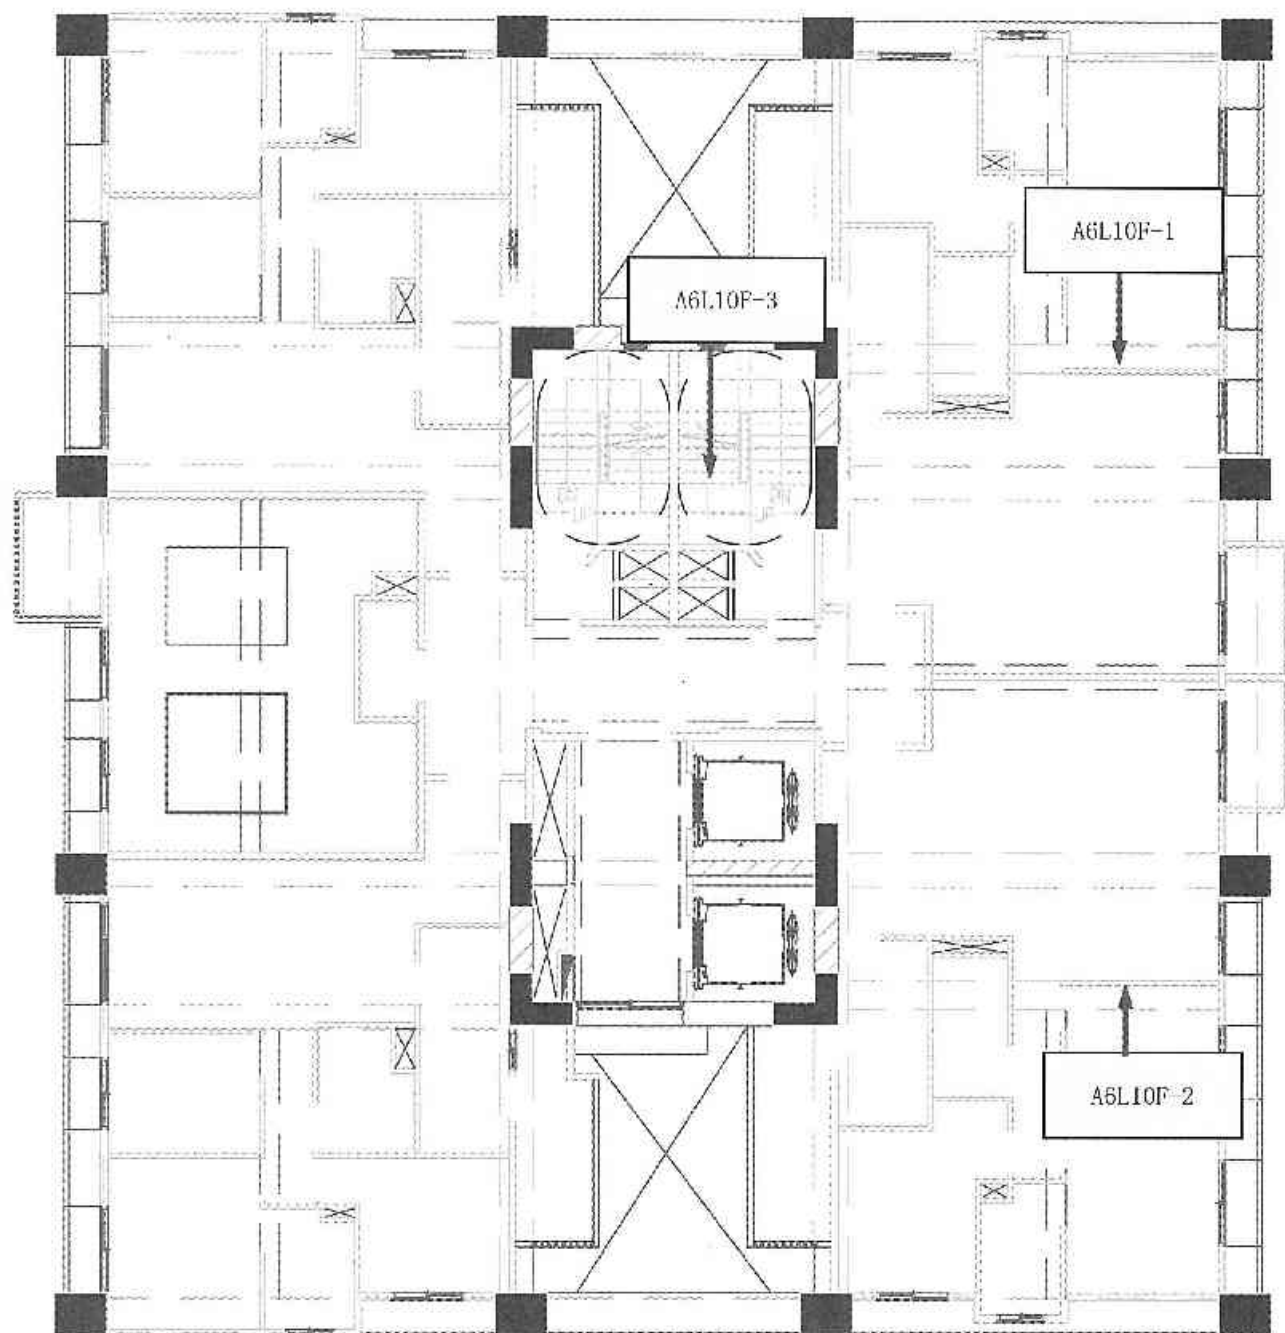


棟結構平面圖

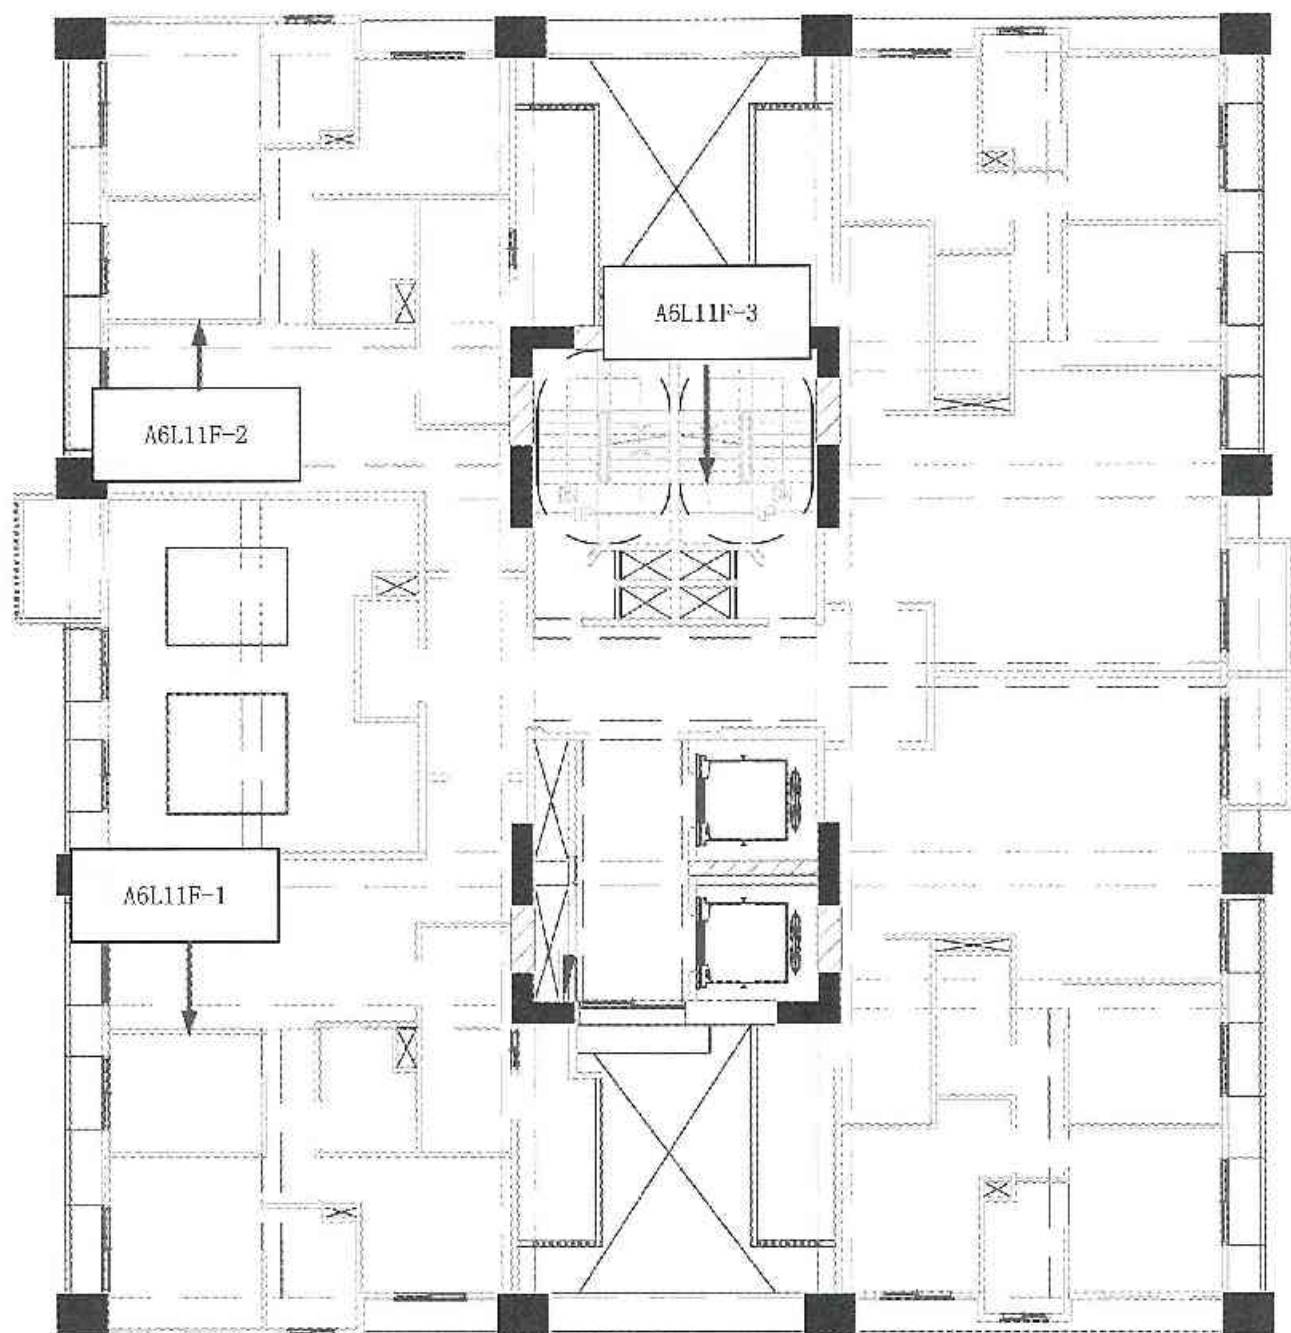


棟結構平面圖

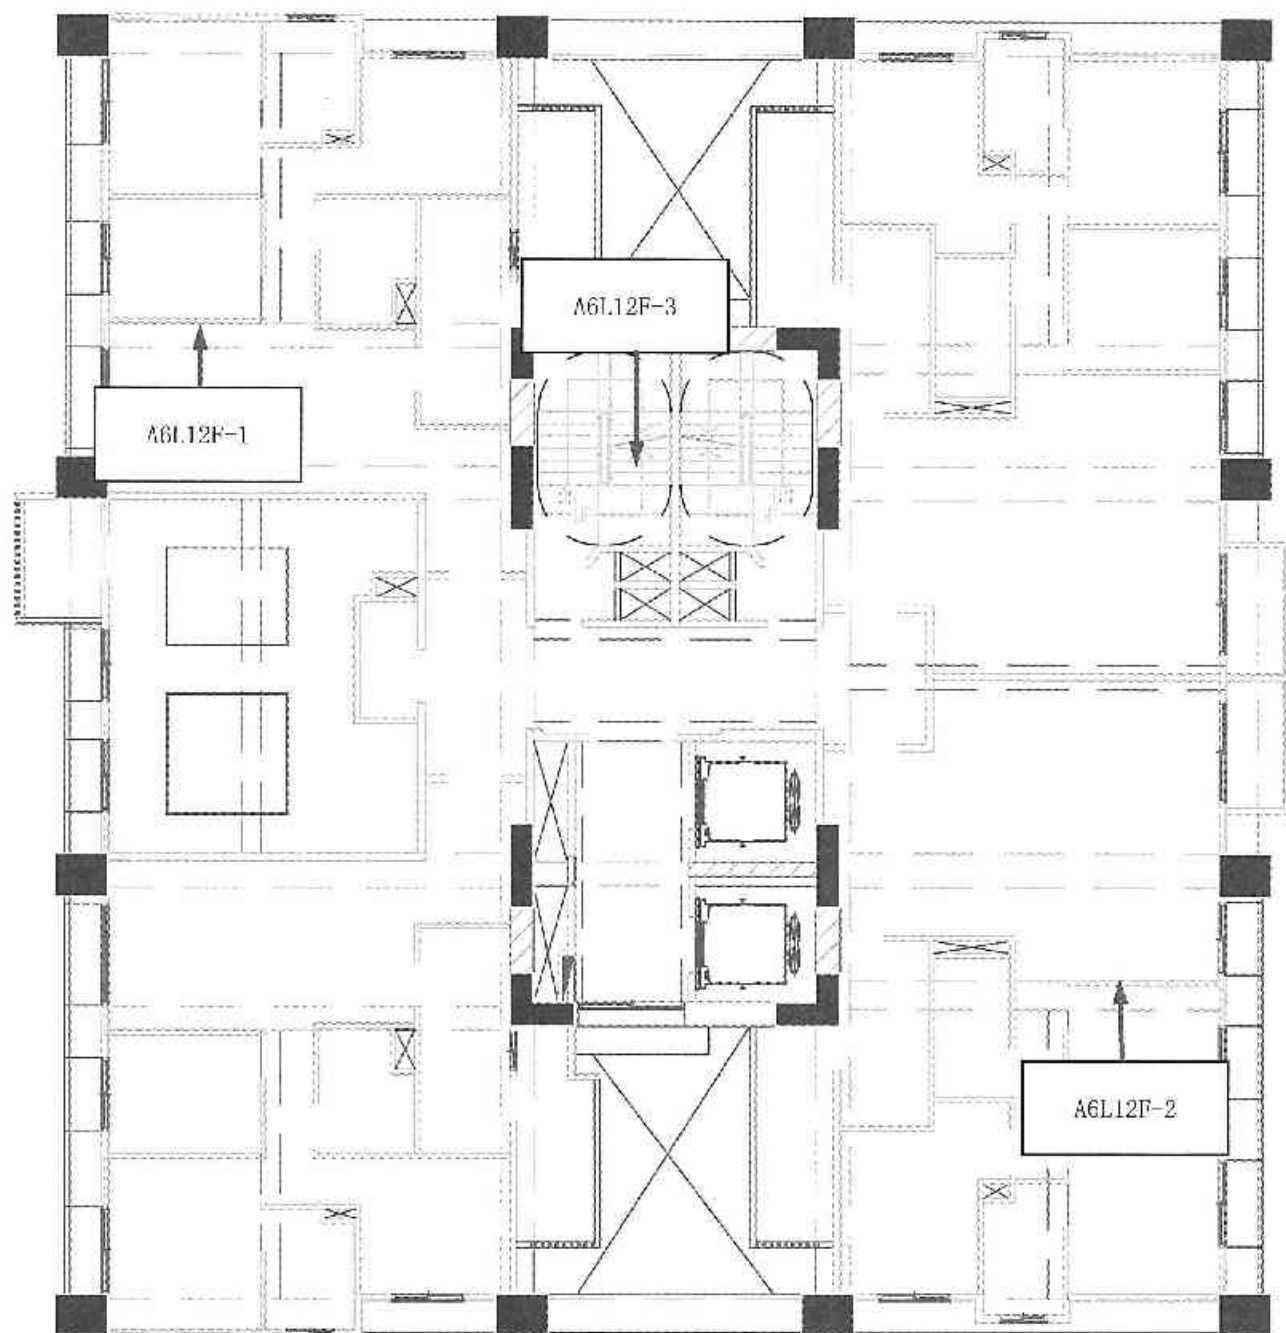


棟結構平面圖

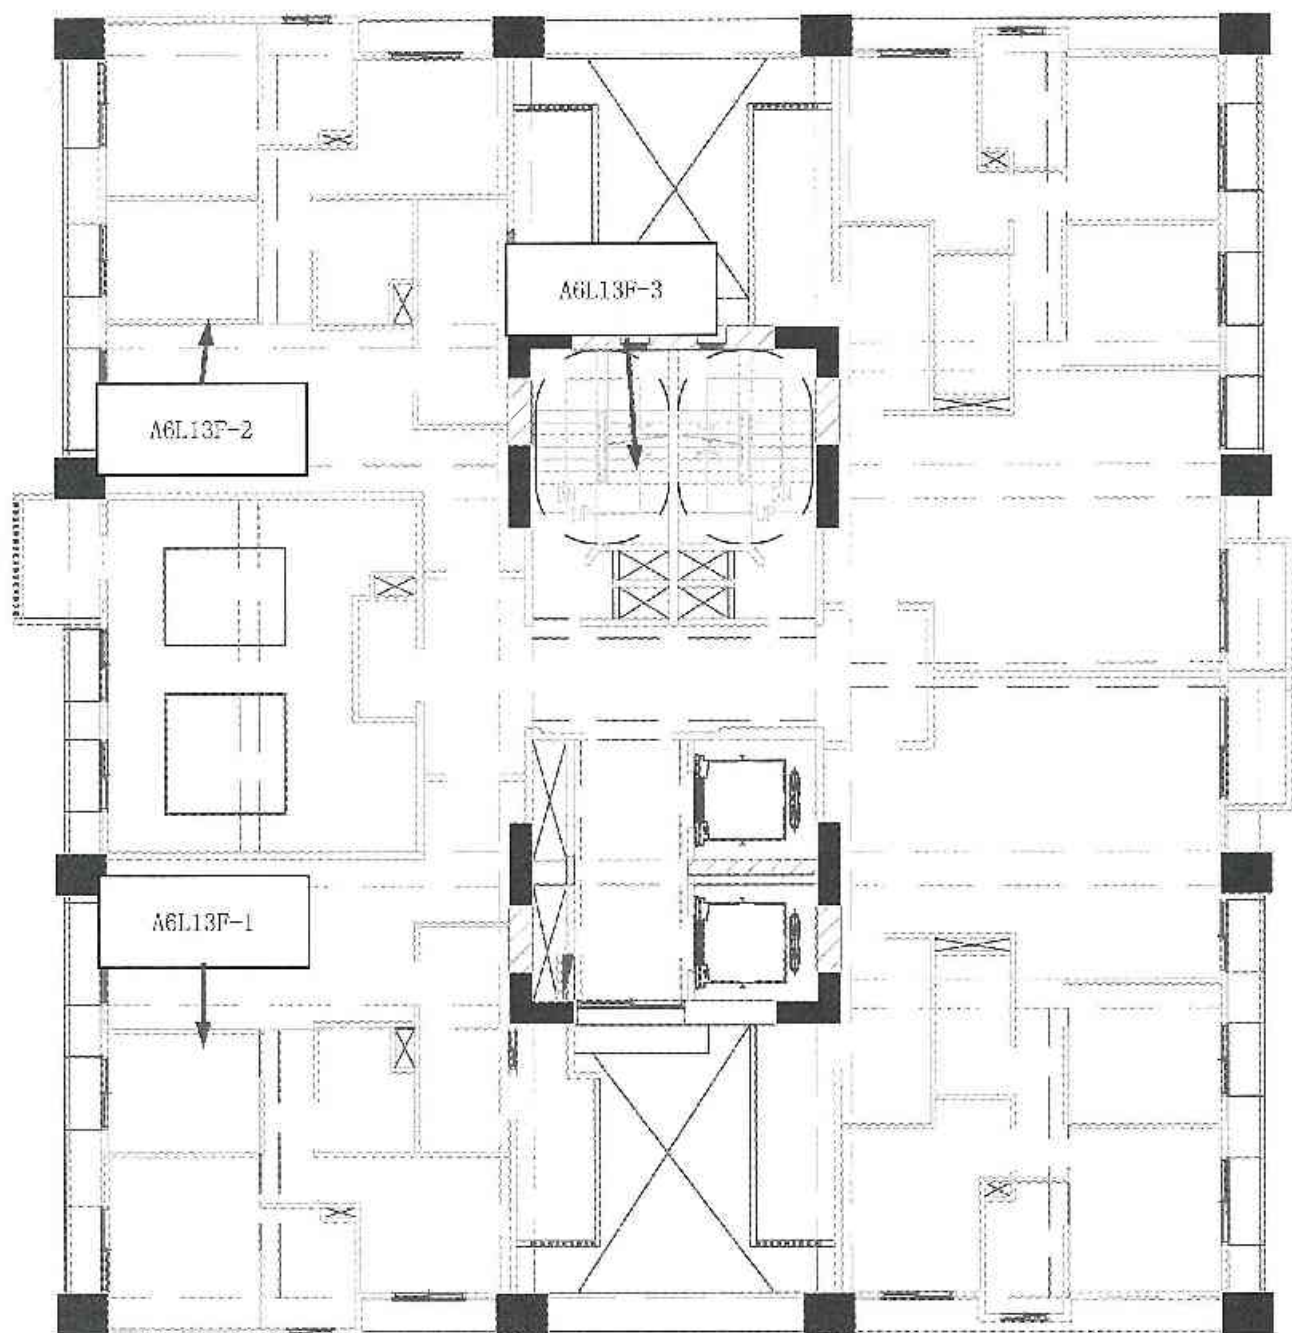


L棟結構平面圖

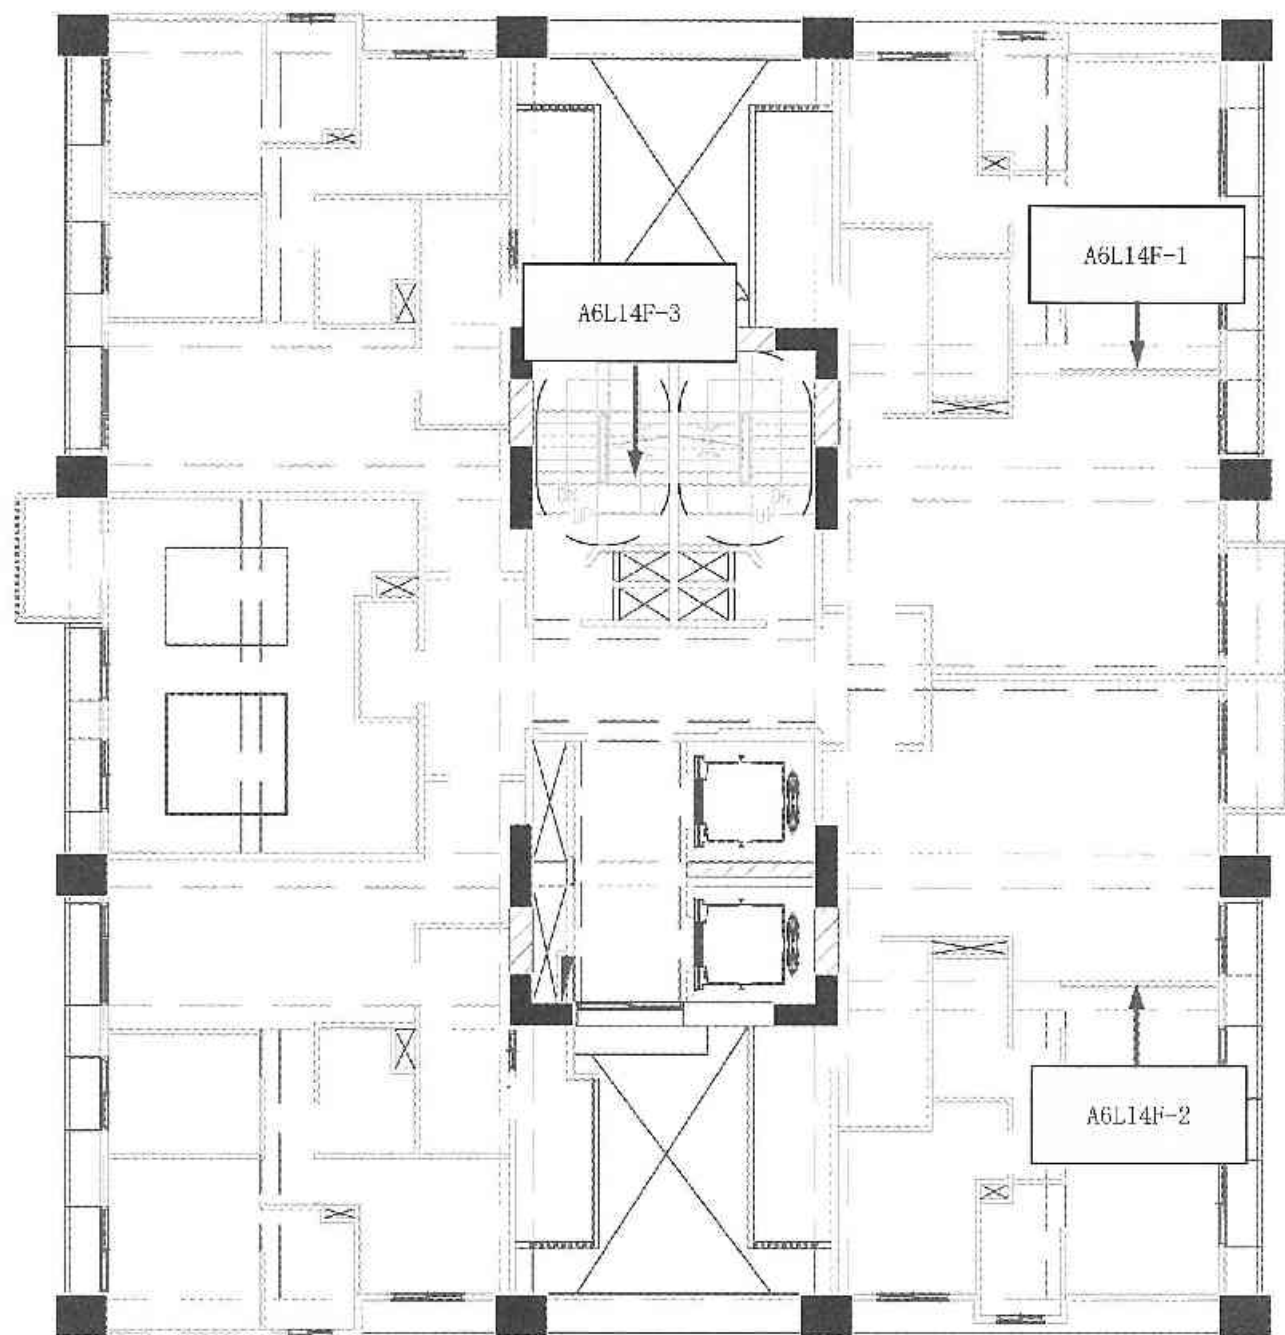


L棟結構平面圖

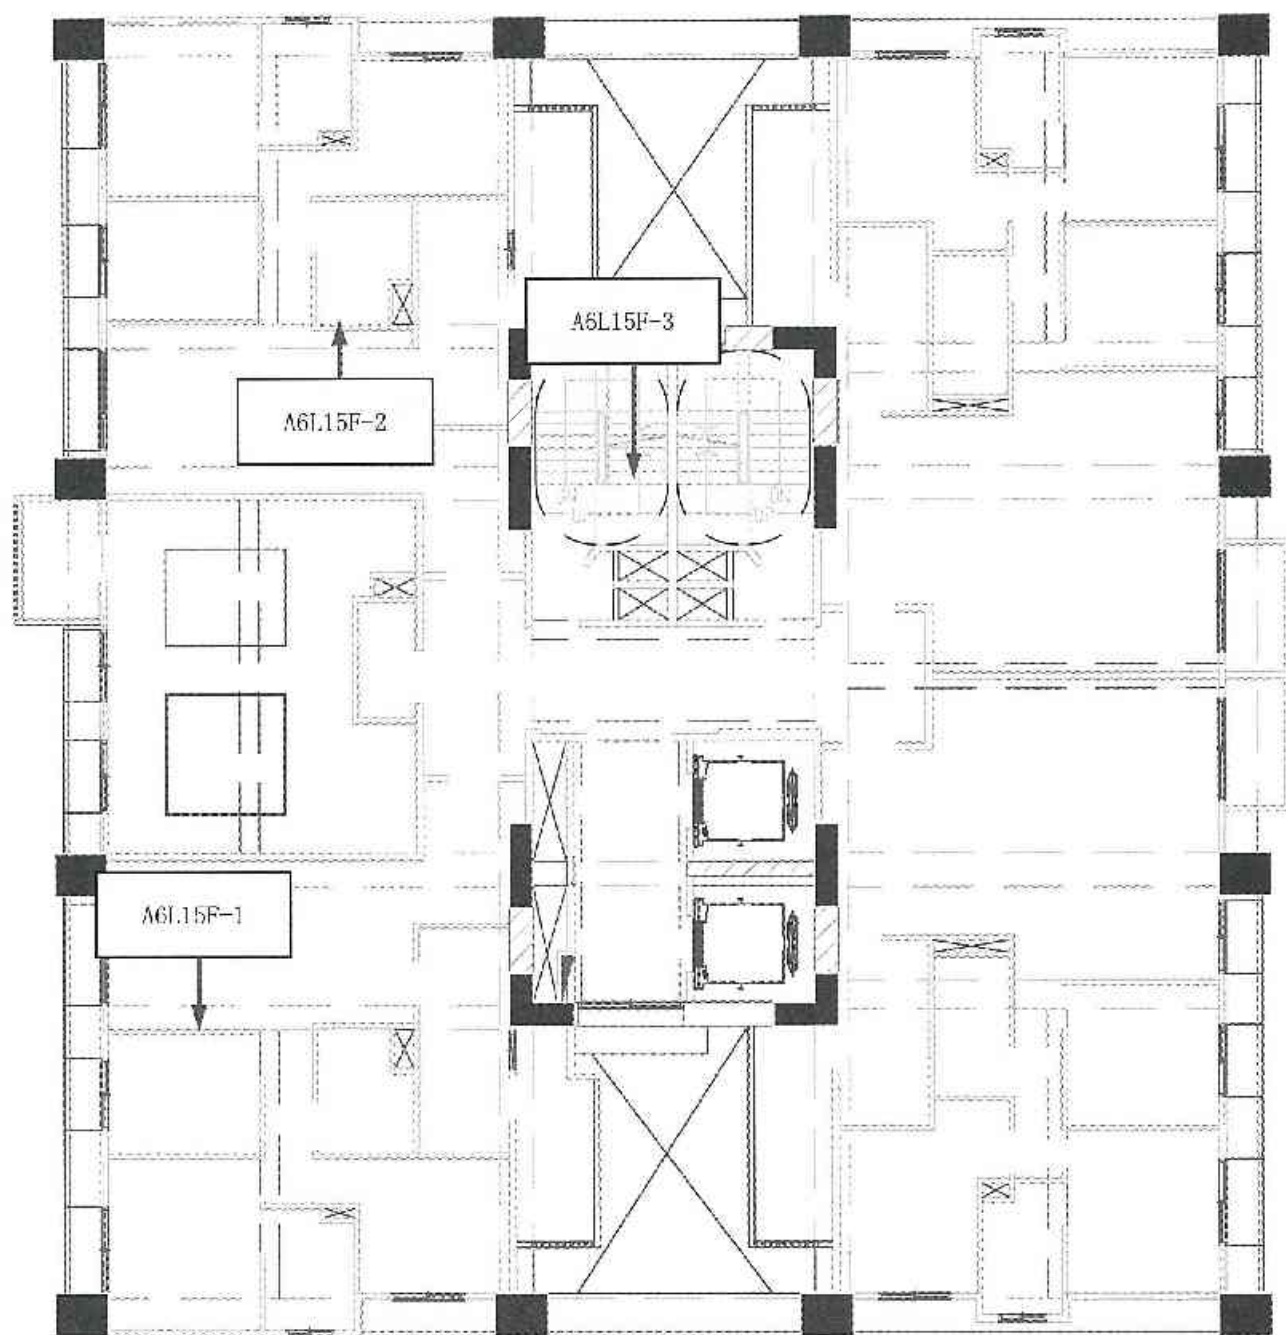


L棟結構平面圖

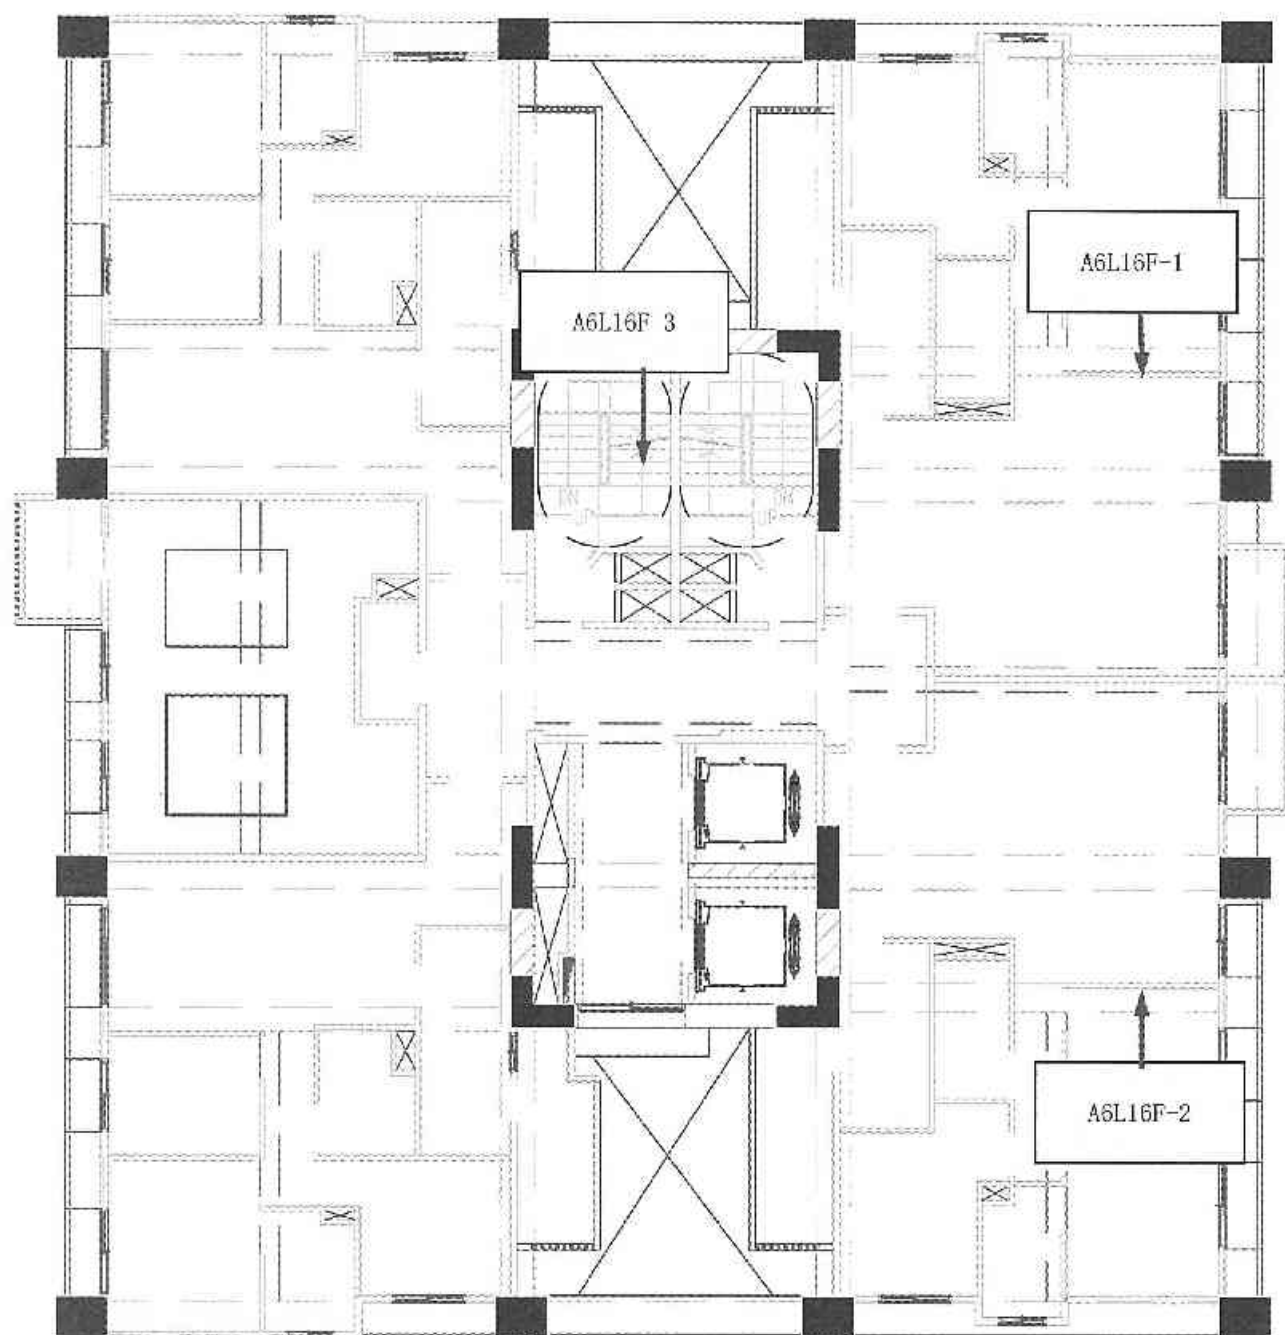


棟結構平面圖

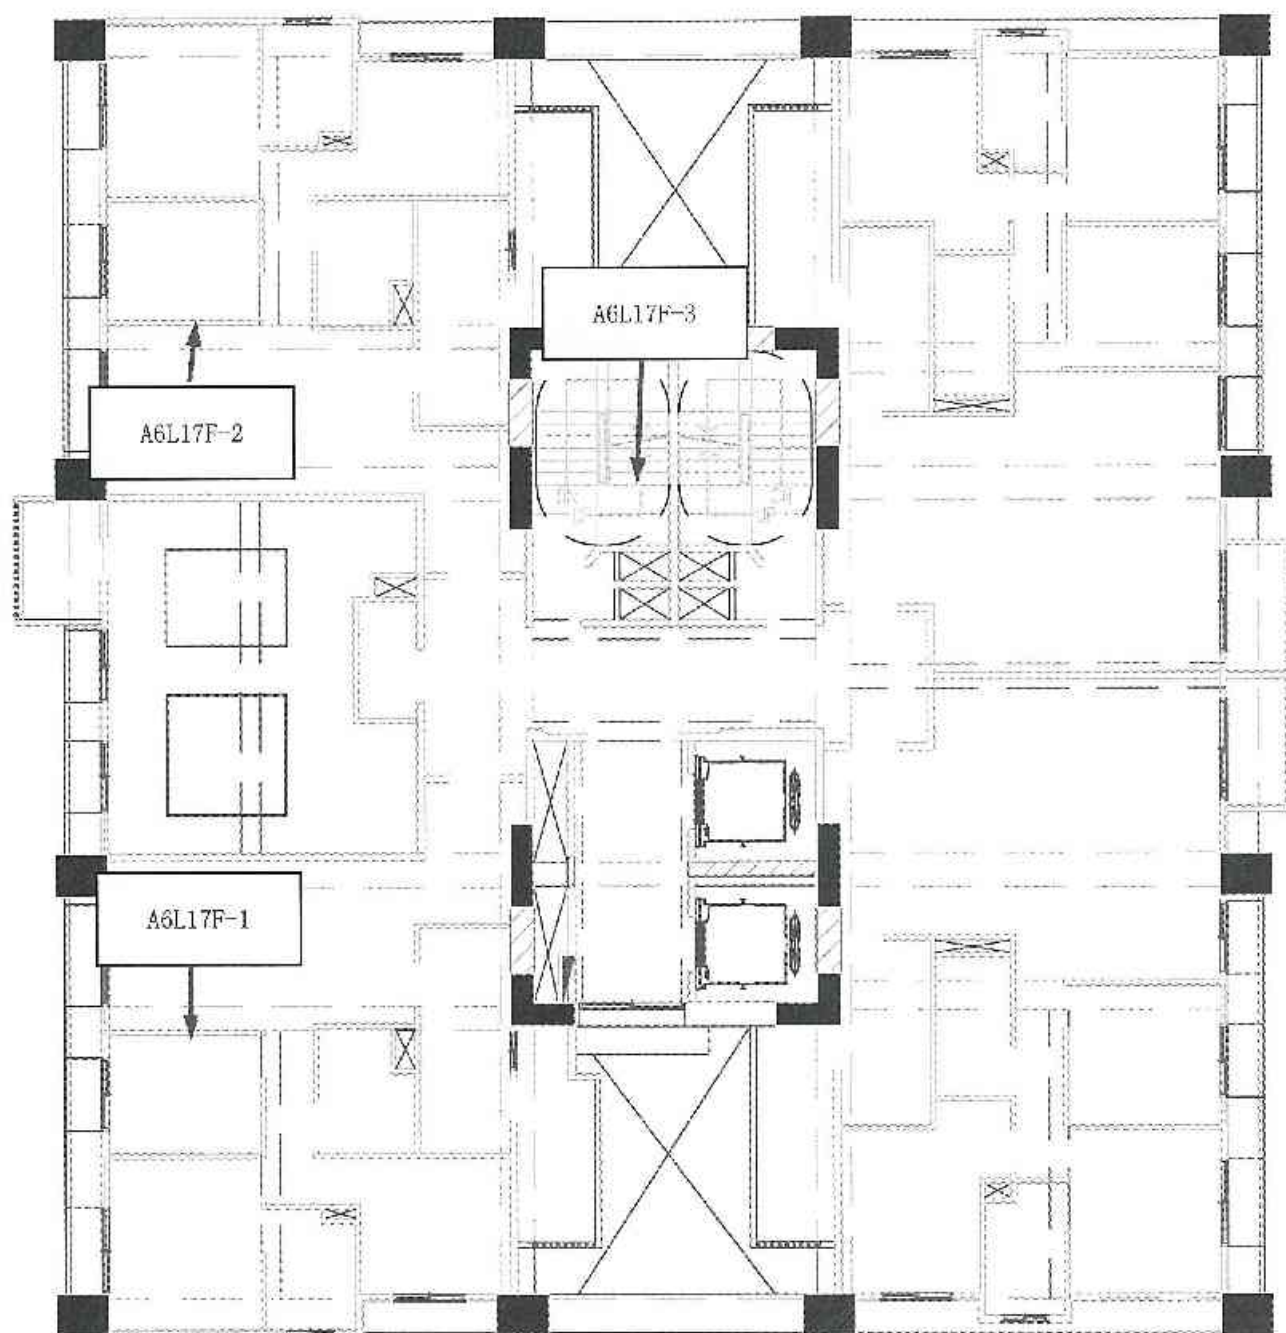


L棟結構平面圖

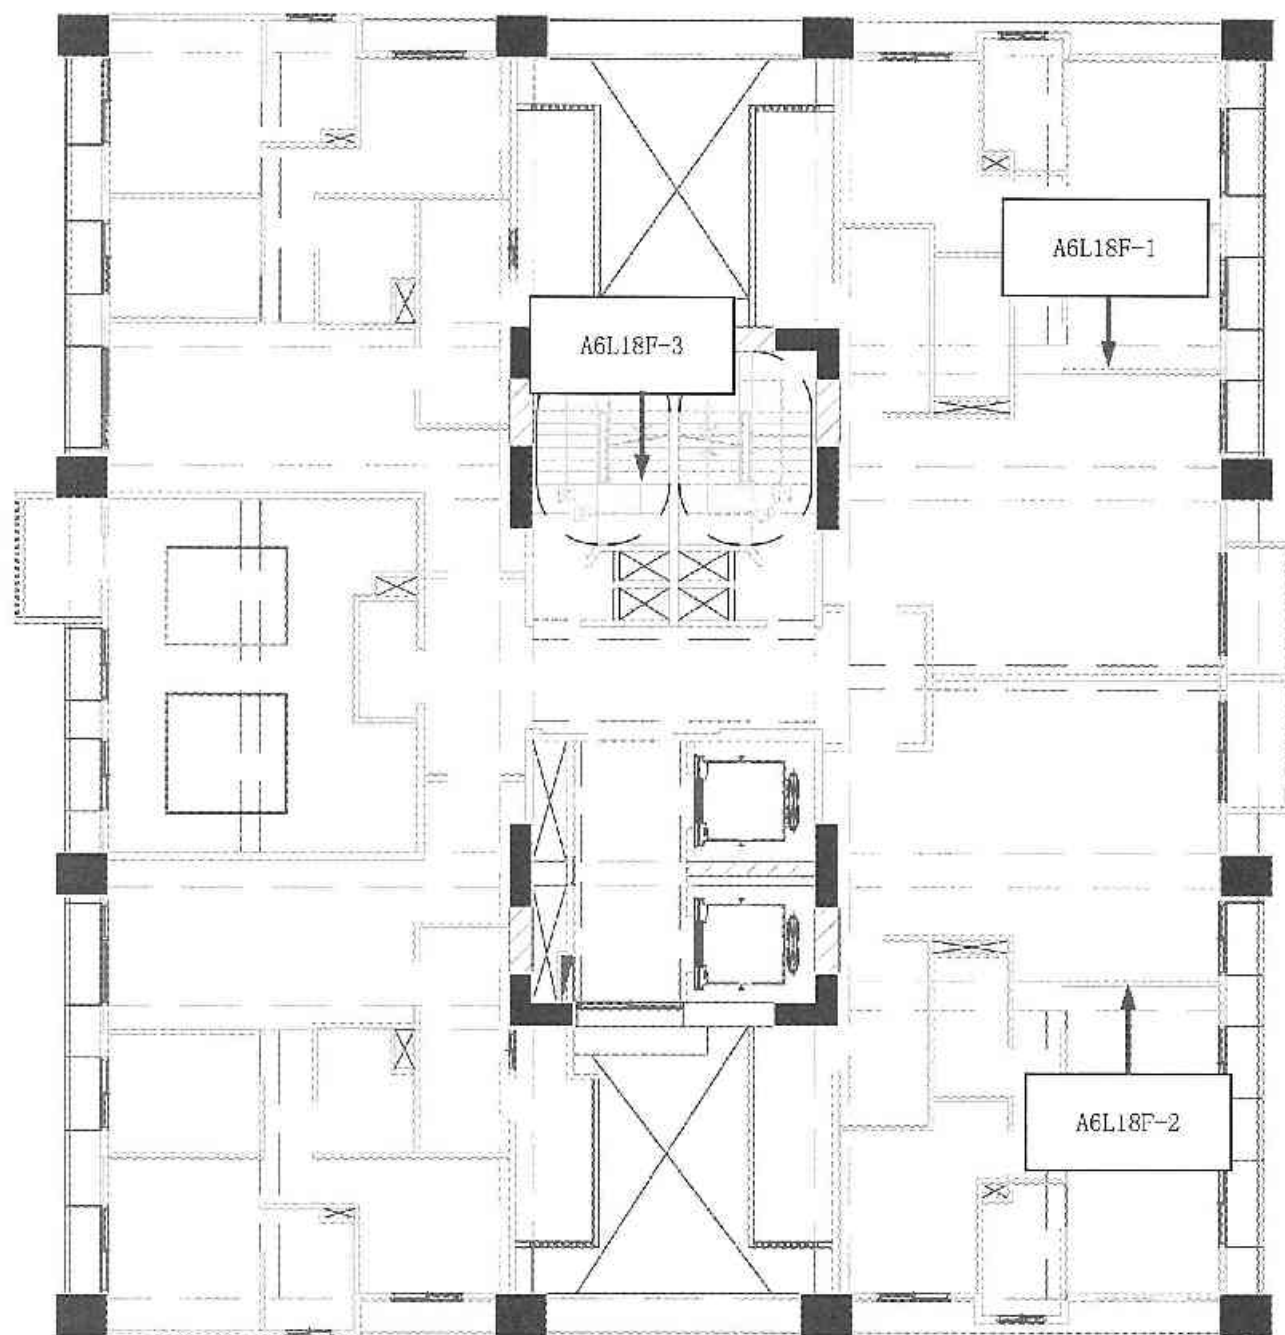


L棟結構平面圖

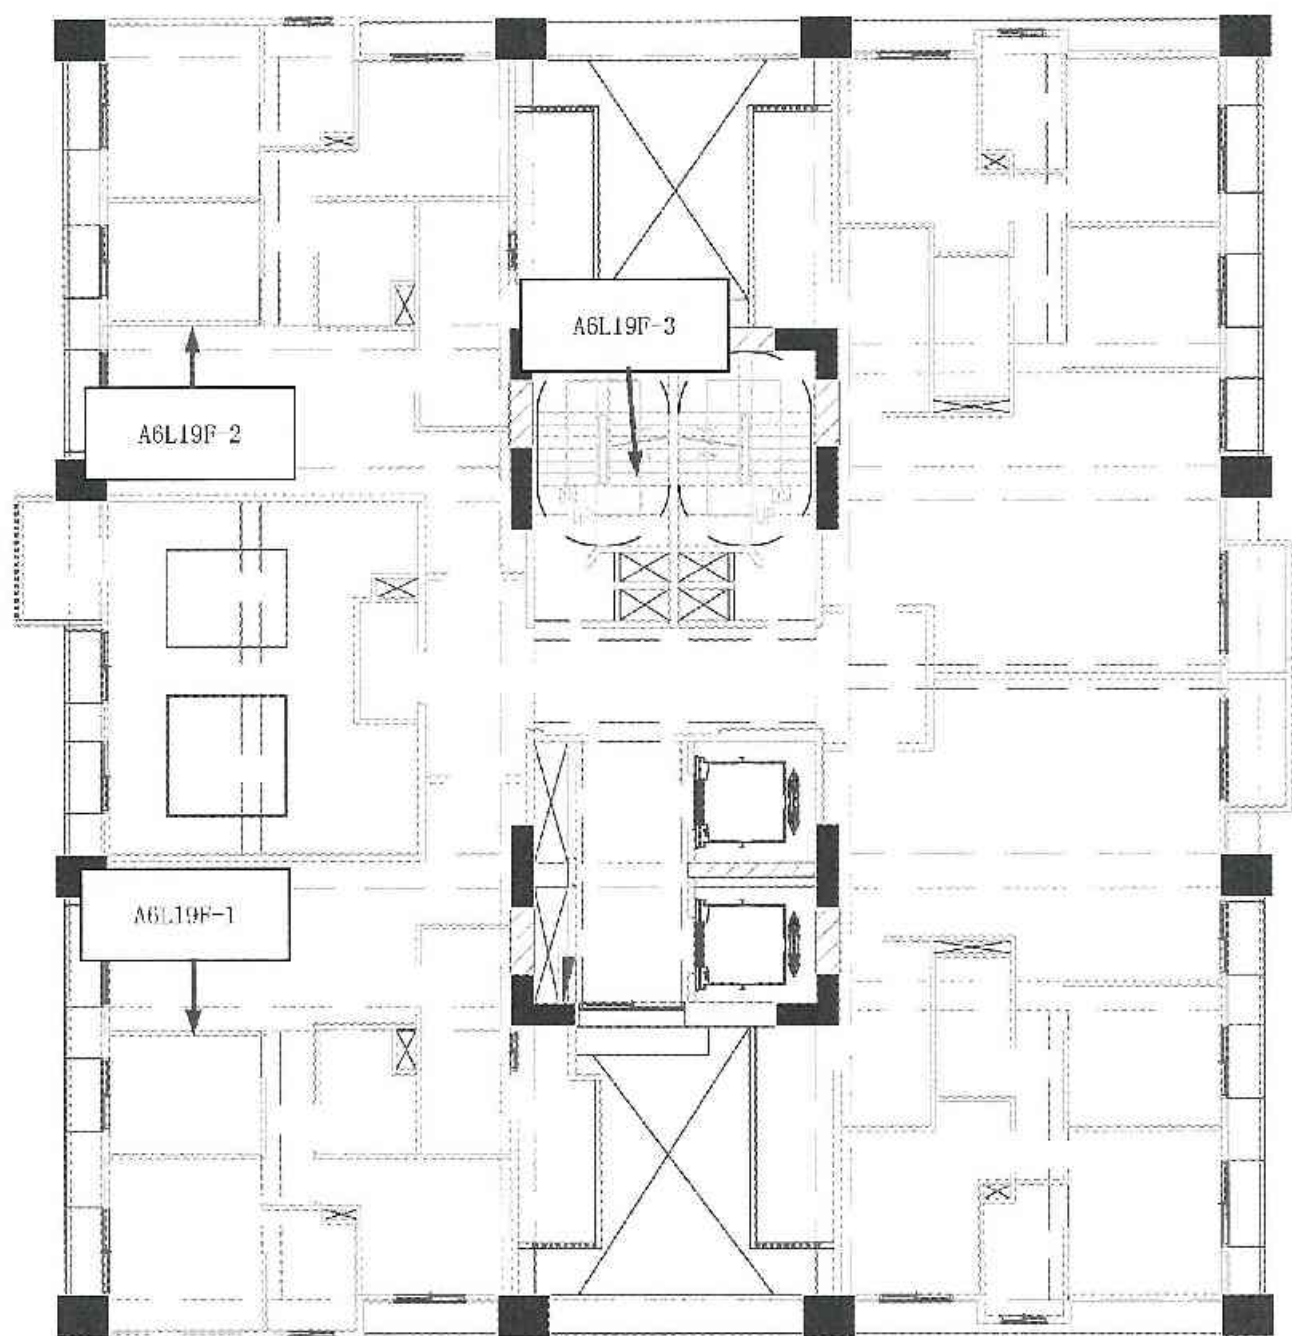


棟結構平面圖

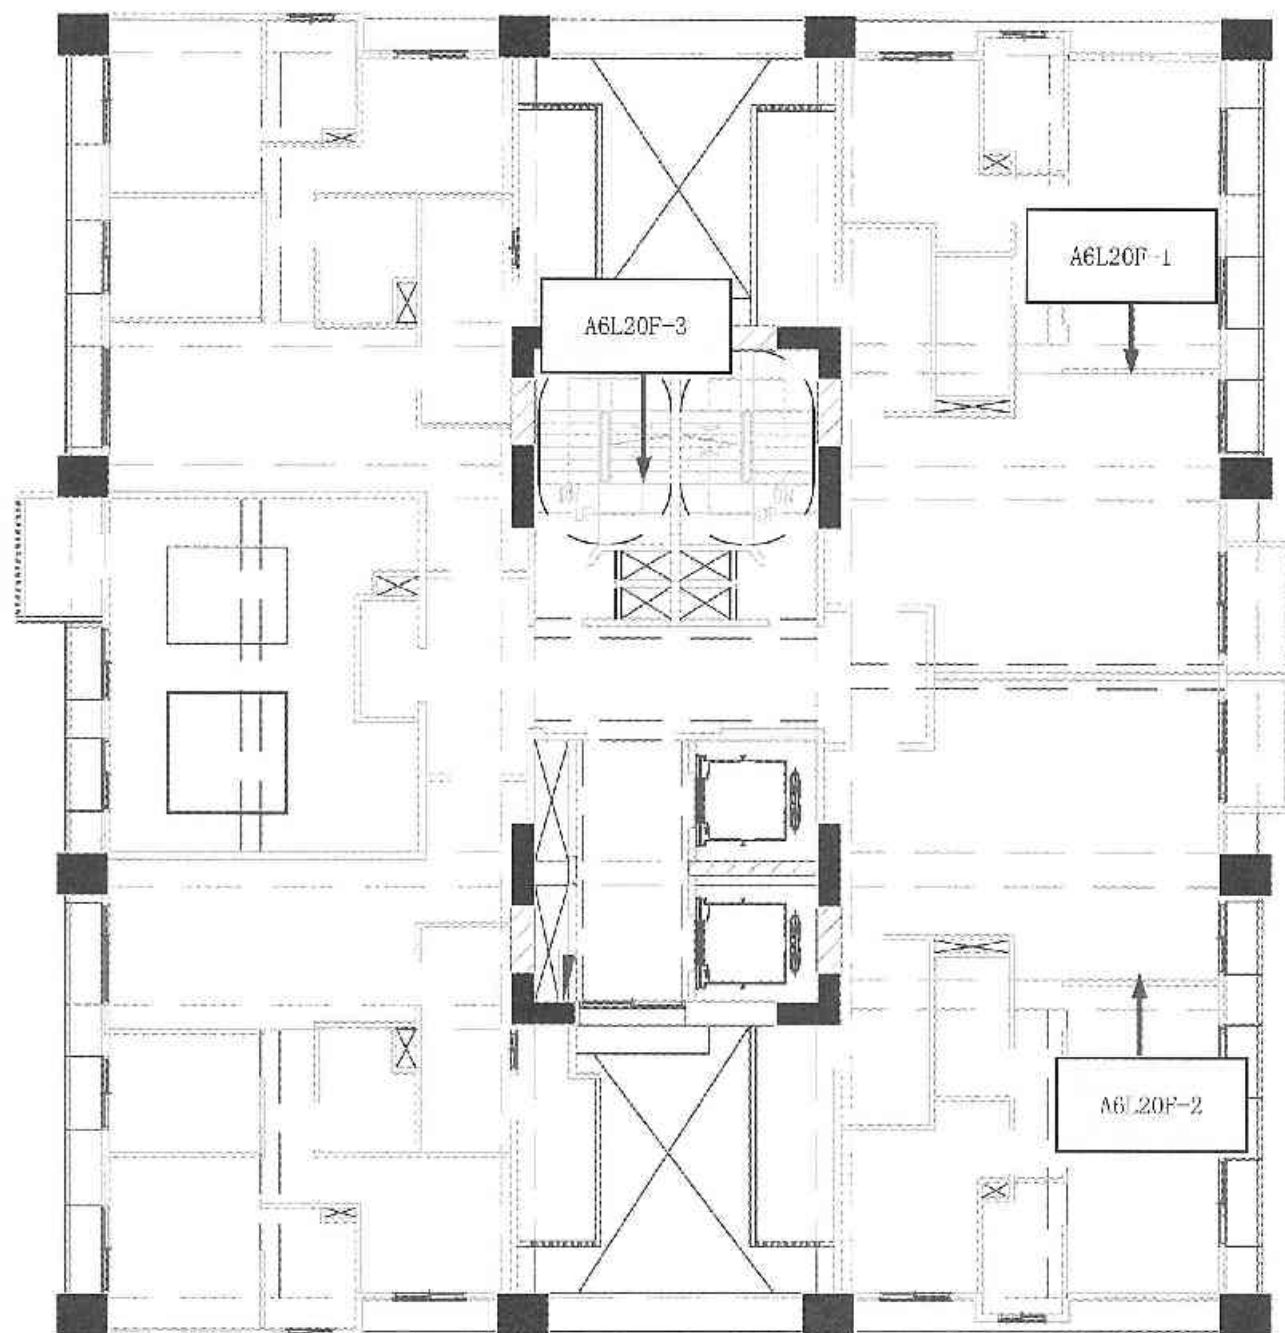


棟結構平面圖

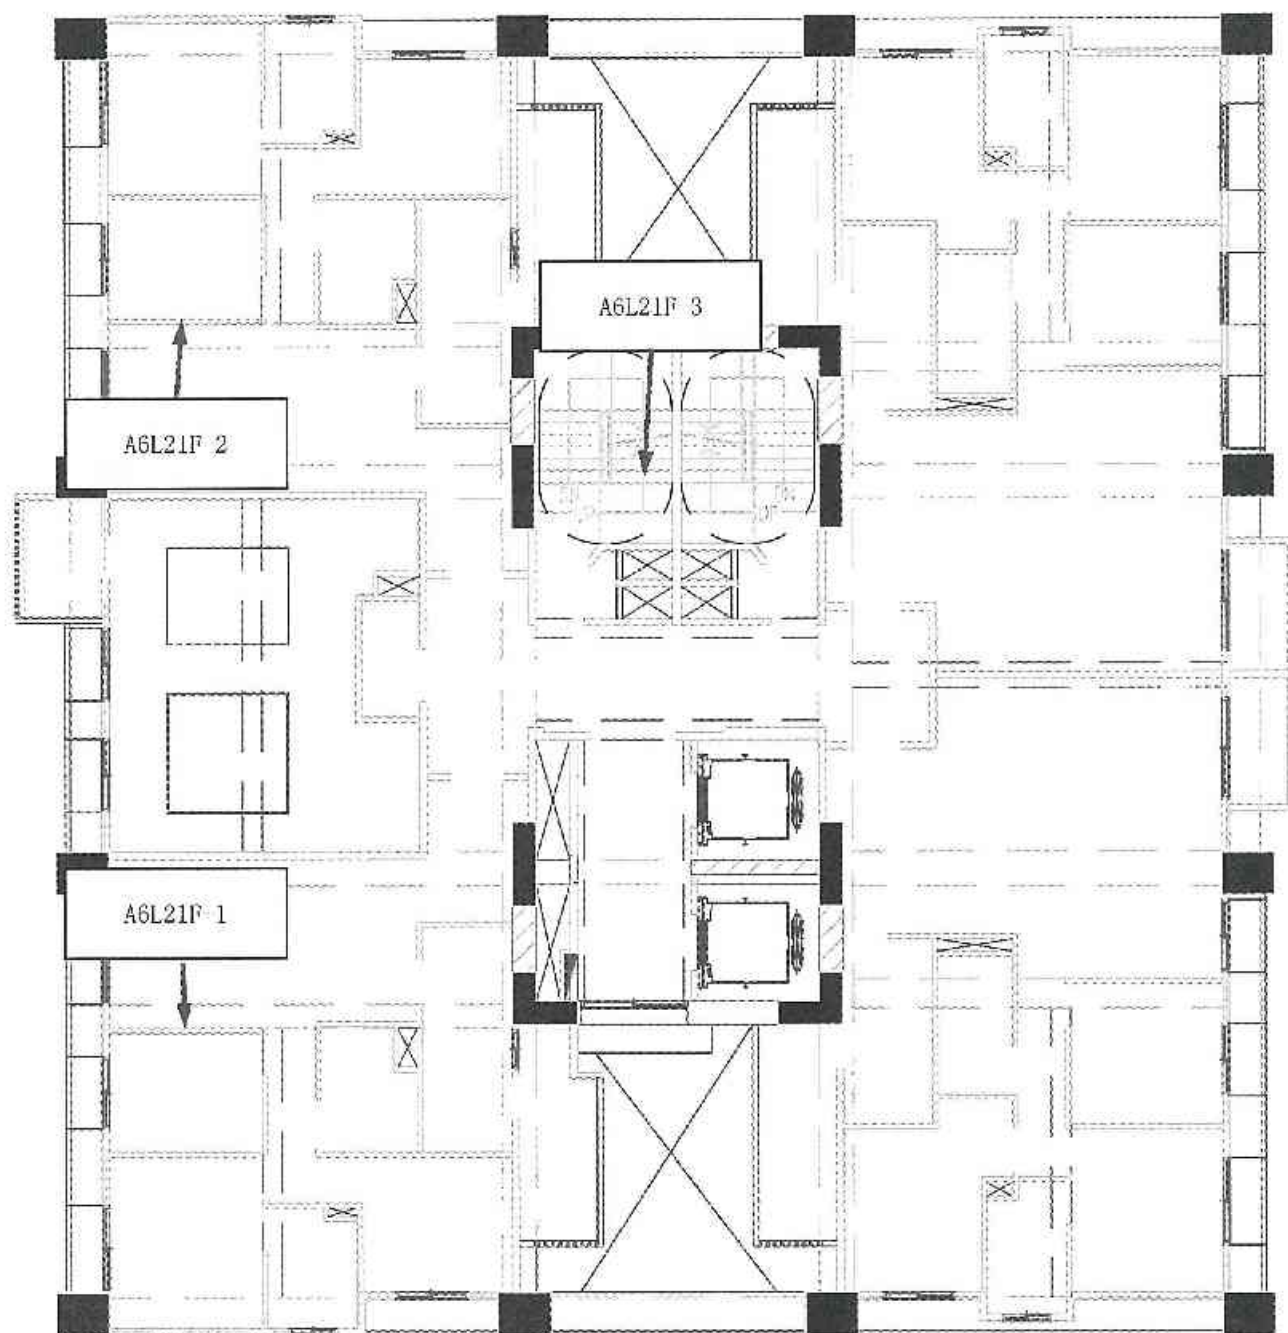

L棟結構平面圖

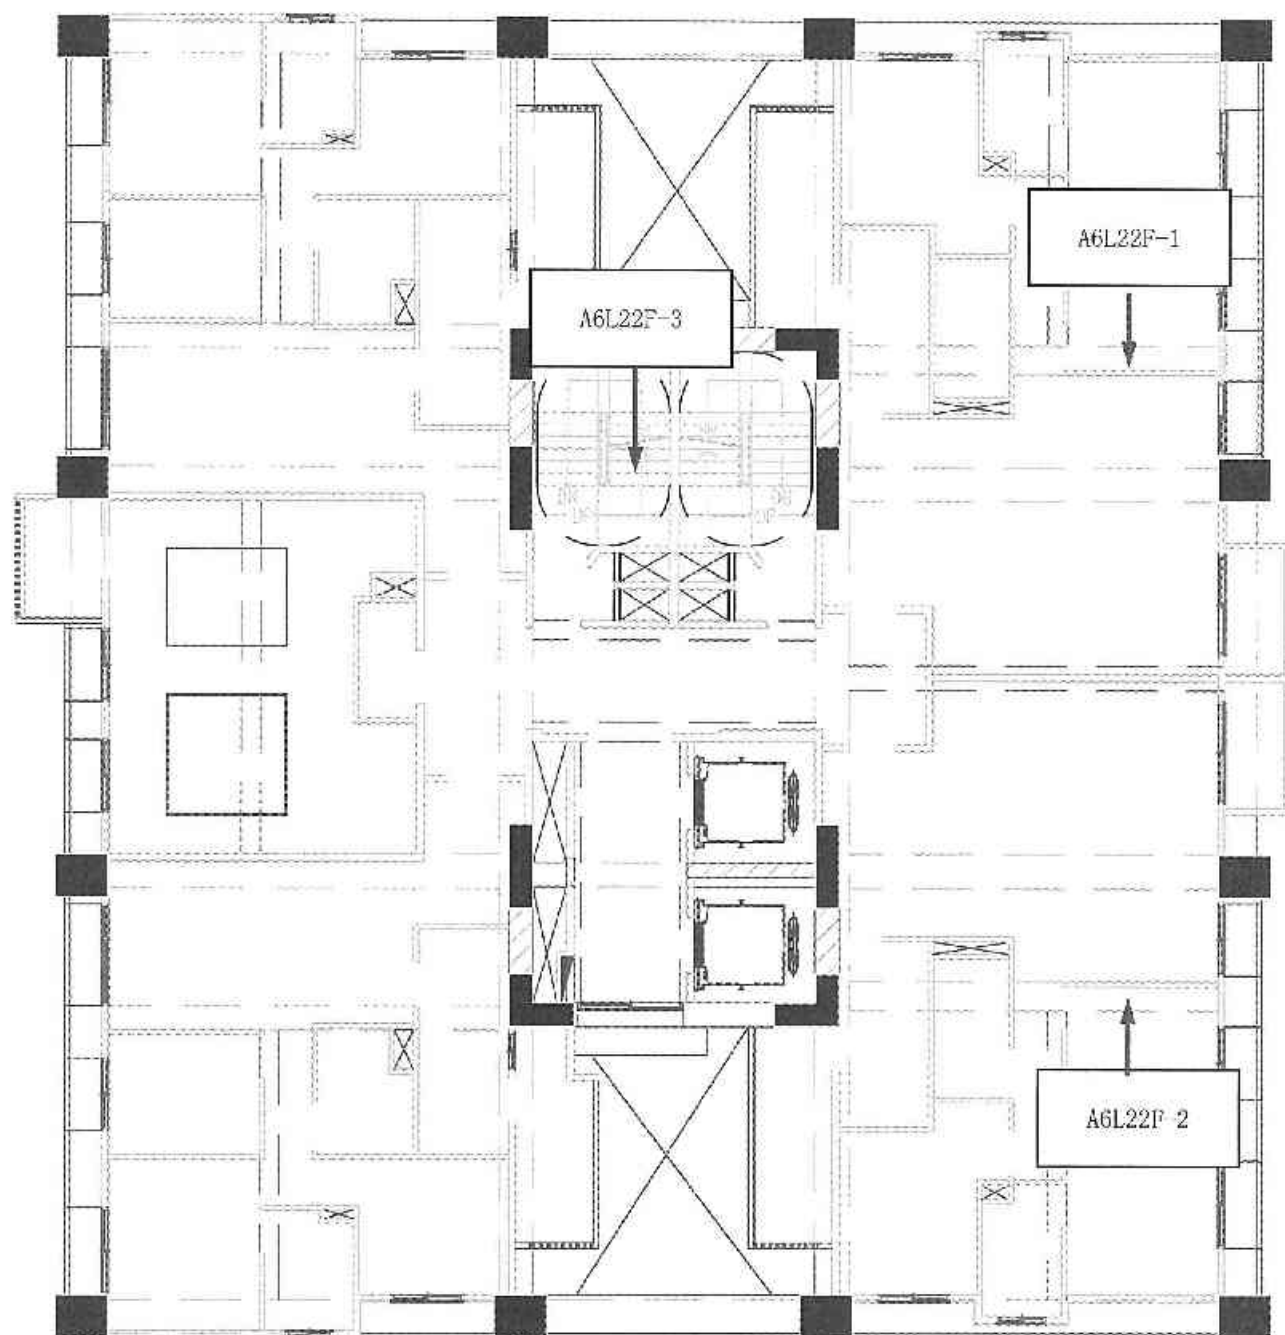

棟結構平面圖

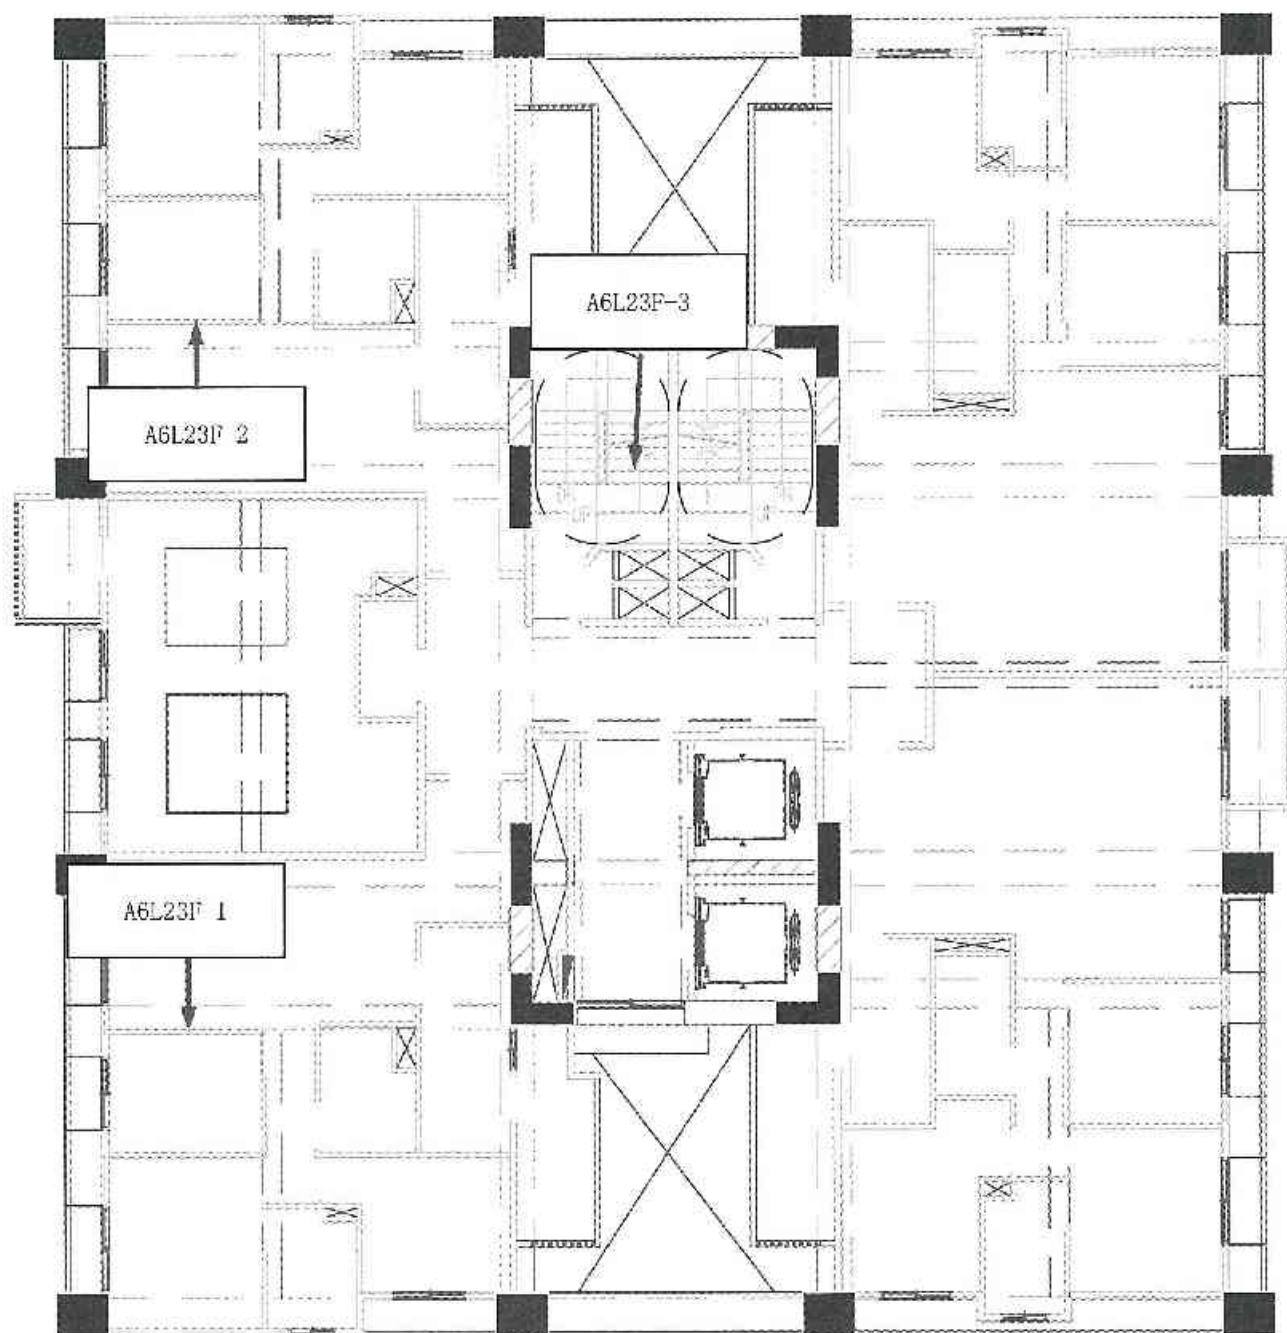

貳、中性化實驗報告

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6 區 L 棟)

中性化實驗報告

取樣位置	試體編號	混凝土中性化深度(cm)	取樣位置	試體編號	混凝土中性化深度(cm)
B3F	A6LB3F-1	0.6	3F	A6L3F-2	0.4
	A6LB3F-2	0.3		A6L3F-3	0.4
	A6LB3F-3	0.5		A6L3F-4	0.3
B2F	A6LB2F-1	0.7	4F	A6L4F-3	0.6
	A6LB2F-2	0.6		A6L4F-4	0.8
	A6LB2F-3	0.5		A6L4F-5	0.4
B1F	A6LB1F-2	0.9	5F	A6L5F-1	0.4
	A6LB1F-3	0.4		A6L5F-2	0.3
	A6LB1F-4	0.5		A6L5F-3	0.1
1F	A6L1F-1	0.2	6F	A6L6F-1	0.4
	A6L1F-2	0.1		A6L6F-2	0.5
	A6L1F-3	0.4		A6L6F-3	0.3
2F	A6L2F-1	0.6	7F	A6L7F-1	0.4
	A6L2F-3	0.3		A6L7F-2	0.3
	A6L2F-4	0.2		A6L7F-3	0.1

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6 區 L 棟)

中性化實驗報告

取樣 位置	試體編號	混凝土中性化深度 (cm)	取樣 位置	試體編號	混凝土中性化深度 (cm)
8F	A6L8F-1	0.6	13F	A6L13F-1	0.7
	A6L8F-2	0.5		A6L13F-2	0.6
	A6L8F-3	0.4		A6L13F-3	0.2
9F	A6L9F-1	0.3	14F	A6L14F-1	0.6
	A6L9F-2	0.3		A6L14F-2	0.6
	A6L9F-3	0.2		A6L14F-3	0.2
10F	A6L10F-1	0.5	15F	A6L15F-1	0.5
	A6L10F-2	0.4		A6L15F-2	0.6
	A6L10F-3	0.4		A6L15F-3	0.1
11F	A6L11F-1	0.7	16F	A6L16F-1	0.7
	A6L11F-2	0.4		A6L16F-2	0.6
	A6L11F-3	0.5		A6L16F-2	0.6
12F	A6L12F-1	0.6	17F	A6L17F-1	0.6
	A6L12F-2	0.4		A6L17F-2	0.3
	A6L12F-3	0.2		A6L17F-3	0.1

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6 區 L 棟)


中性化實驗報告

取樣位置	試體編號	混凝土中性化深度 (cm)	取樣位置	試體編號	混凝土中性化深度 (cm)
18F	A6L18F-1	0.7	23F	A6L23F-1	0.3
	A6L18F-2	0.6		A6L23F-2	0.4
	A6L18F-3	0.4		A6L23F-3	0.5
19F	A6L19F-1	0.5			
	A6L19F-2	0.6			
	A6L19F-3	0.2			
20F	A6L20F-1	0.5			
	A6L20F-2	0.4			
	A6L20F-3	0.1			
21F	A6L21F-1	0.4			
	A6L21F-2	0.5			
	A6L21F-3	0.1			
22F	A6L22F-1	0.3			
	A6L22F-2	0.3			
	A6L22F-3	0.4			

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區L棟)

	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

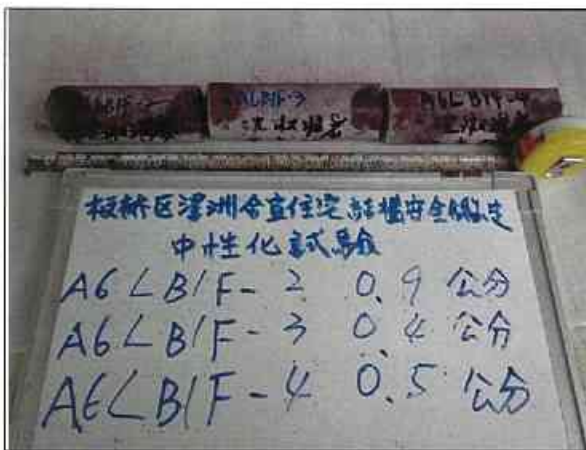
	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6 區 L 棟)

 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6L 2F-1 0.6公分 A6L 2F-3 0.3公分 A6L 2F-4 0.2公分	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗


 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6L 3F-2 0.4公分 A6L 3F-3 0.4公分 A6L 3F-4 0.3公分	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

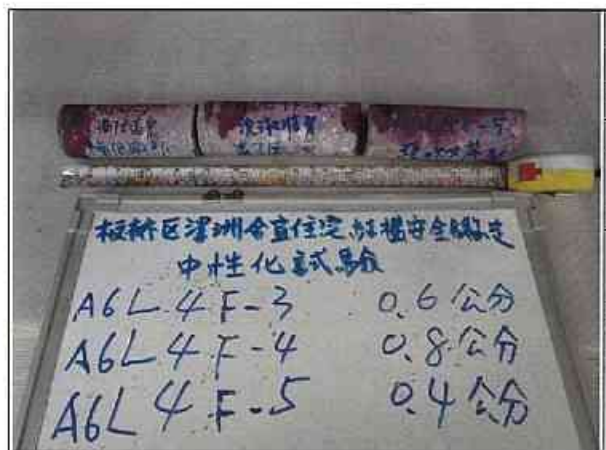
 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6L 4F-3 0.6公分 A6L 4F-4 0.8公分 A6L 4F-5 0.4公分	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6L 5F-1 0.4公分 A6L 5F-2 0.3公分 A6L 5F-3 0.1公分	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6 區 L 棟)

	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟
	位置
	說明 取樣試體 中性化試驗

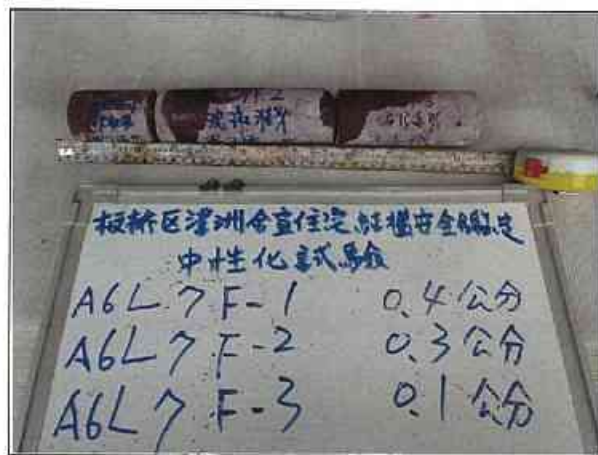	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟
	位置
	說明 取樣試體 中性化試驗

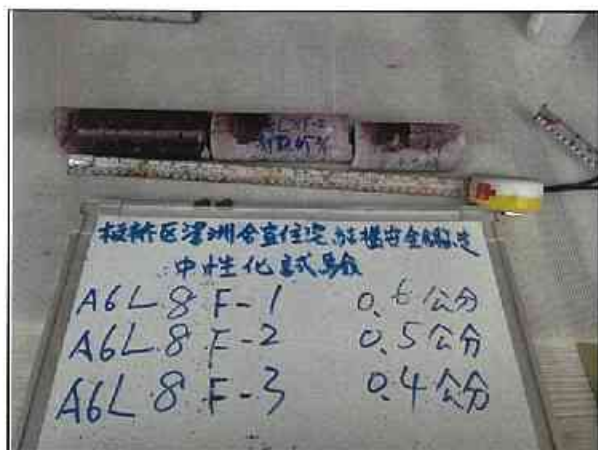	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟
	位置
	說明 取樣試體 中性化試驗


	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟
	位置
	說明 取樣試體 中性化試驗

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6 區 L 棟)

 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6L10F-1 0.5公分 A6L10F-2 0.4公分 A6L10F-3 0.4公分	<table border="1"> <tr> <td>名稱</td><td>浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟</td></tr> <tr> <td>位置</td><td></td></tr> <tr> <td>說明</td><td>取樣試體 中性化試驗</td></tr> </table>	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟	位置		說明	取樣試體 中性化試驗
名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟						
位置							
說明	取樣試體 中性化試驗						

 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6L11F-1 0.7公分 A6L11F-2 0.4公分 A6L11F-3 0.5公分	<table border="1"> <tr> <td>名稱</td><td>浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟</td></tr> <tr> <td>位置</td><td></td></tr> <tr> <td>說明</td><td>取樣試體 中性化試驗</td></tr> </table>	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟	位置		說明	取樣試體 中性化試驗
名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟						
位置							
說明	取樣試體 中性化試驗						


 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6L12F-1 0.6公分 A6L12F-2 0.4公分 A6L12F-3 0.2公分	<table border="1"> <tr> <td>名稱</td><td>浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟</td></tr> <tr> <td>位置</td><td></td></tr> <tr> <td>說明</td><td>取樣試體 中性化試驗</td></tr> </table>	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟	位置		說明	取樣試體 中性化試驗
名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟						
位置							
說明	取樣試體 中性化試驗						

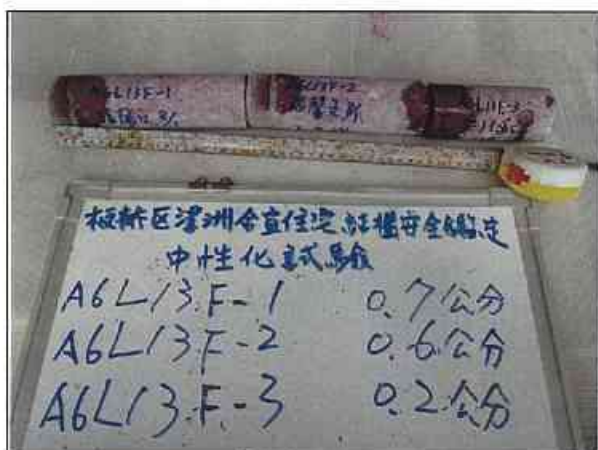 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6L13F-1 0.7公分 A6L13F-2 0.6公分 A6L13F-3 0.2公分	<table border="1"> <tr> <td>名稱</td><td>浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟</td></tr> <tr> <td>位置</td><td></td></tr> <tr> <td>說明</td><td>取樣試體 中性化試驗</td></tr> </table>	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟	位置		說明	取樣試體 中性化試驗
名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟						
位置							
說明	取樣試體 中性化試驗						

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區L棟)

 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6L/4F-1 0.6公分 A6L/4F-2 0.6公分 A6L/4F-3 0.2公分	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟
位置	說明 取樣試體 中性化試驗

 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6L/5F-1 0.5公分 A6L/5F-2 0.6公分 A6L/5F-3 0.1公分	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟
位置	說明 取樣試體 中性化試驗

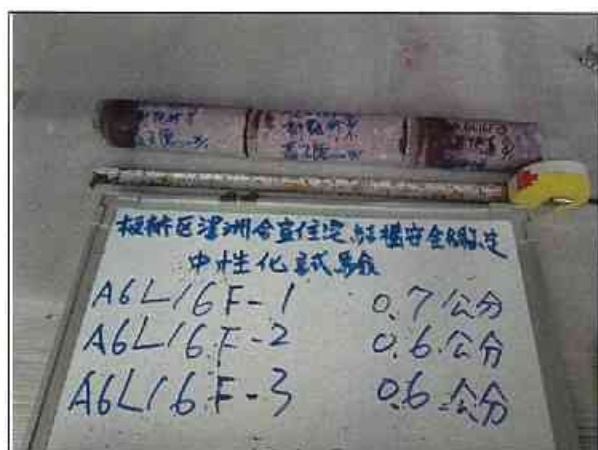
 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6L/6F-1 0.7公分 A6L/6F-2 0.6公分 A6L/6F-3 0.6公分	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟
位置	說明 取樣試體 中性化試驗


 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6L/7F-1 0.6公分 A6L/7F-2 0.3公分 A6L/7F-3 0.1公分	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟
位置	說明 取樣試體 中性化試驗

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區L棟)

	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗


	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

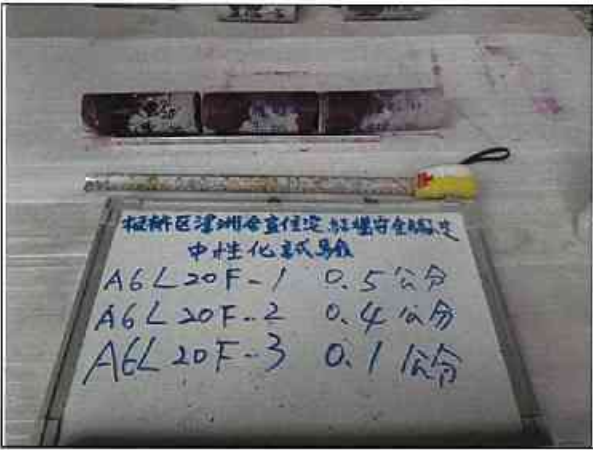	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

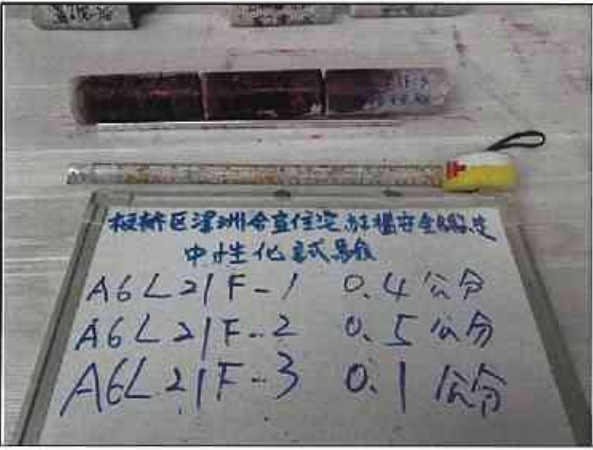	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6 區 L 棟)

	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

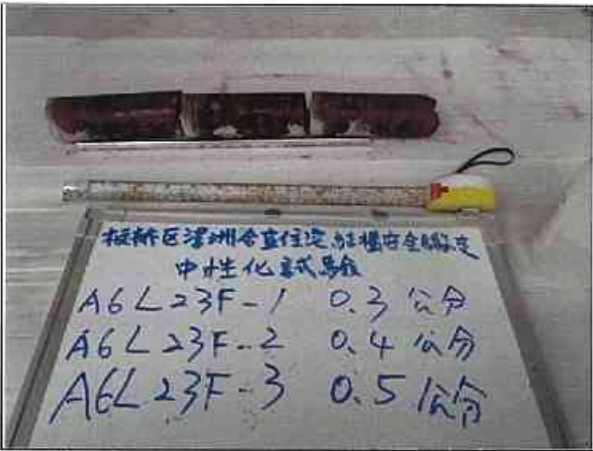	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 L 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案
(A6 區 M 棟)

久怡工程實業有限公司




地址：新北市淡水區濱海路一段 306 巷 60 弄 21 號 6 樓


TEL: (02) 2773-4327


FAX: (02) 2768-8823


中華民國一百零四年七月


壹、混凝土鑽心取樣探測點示意圖

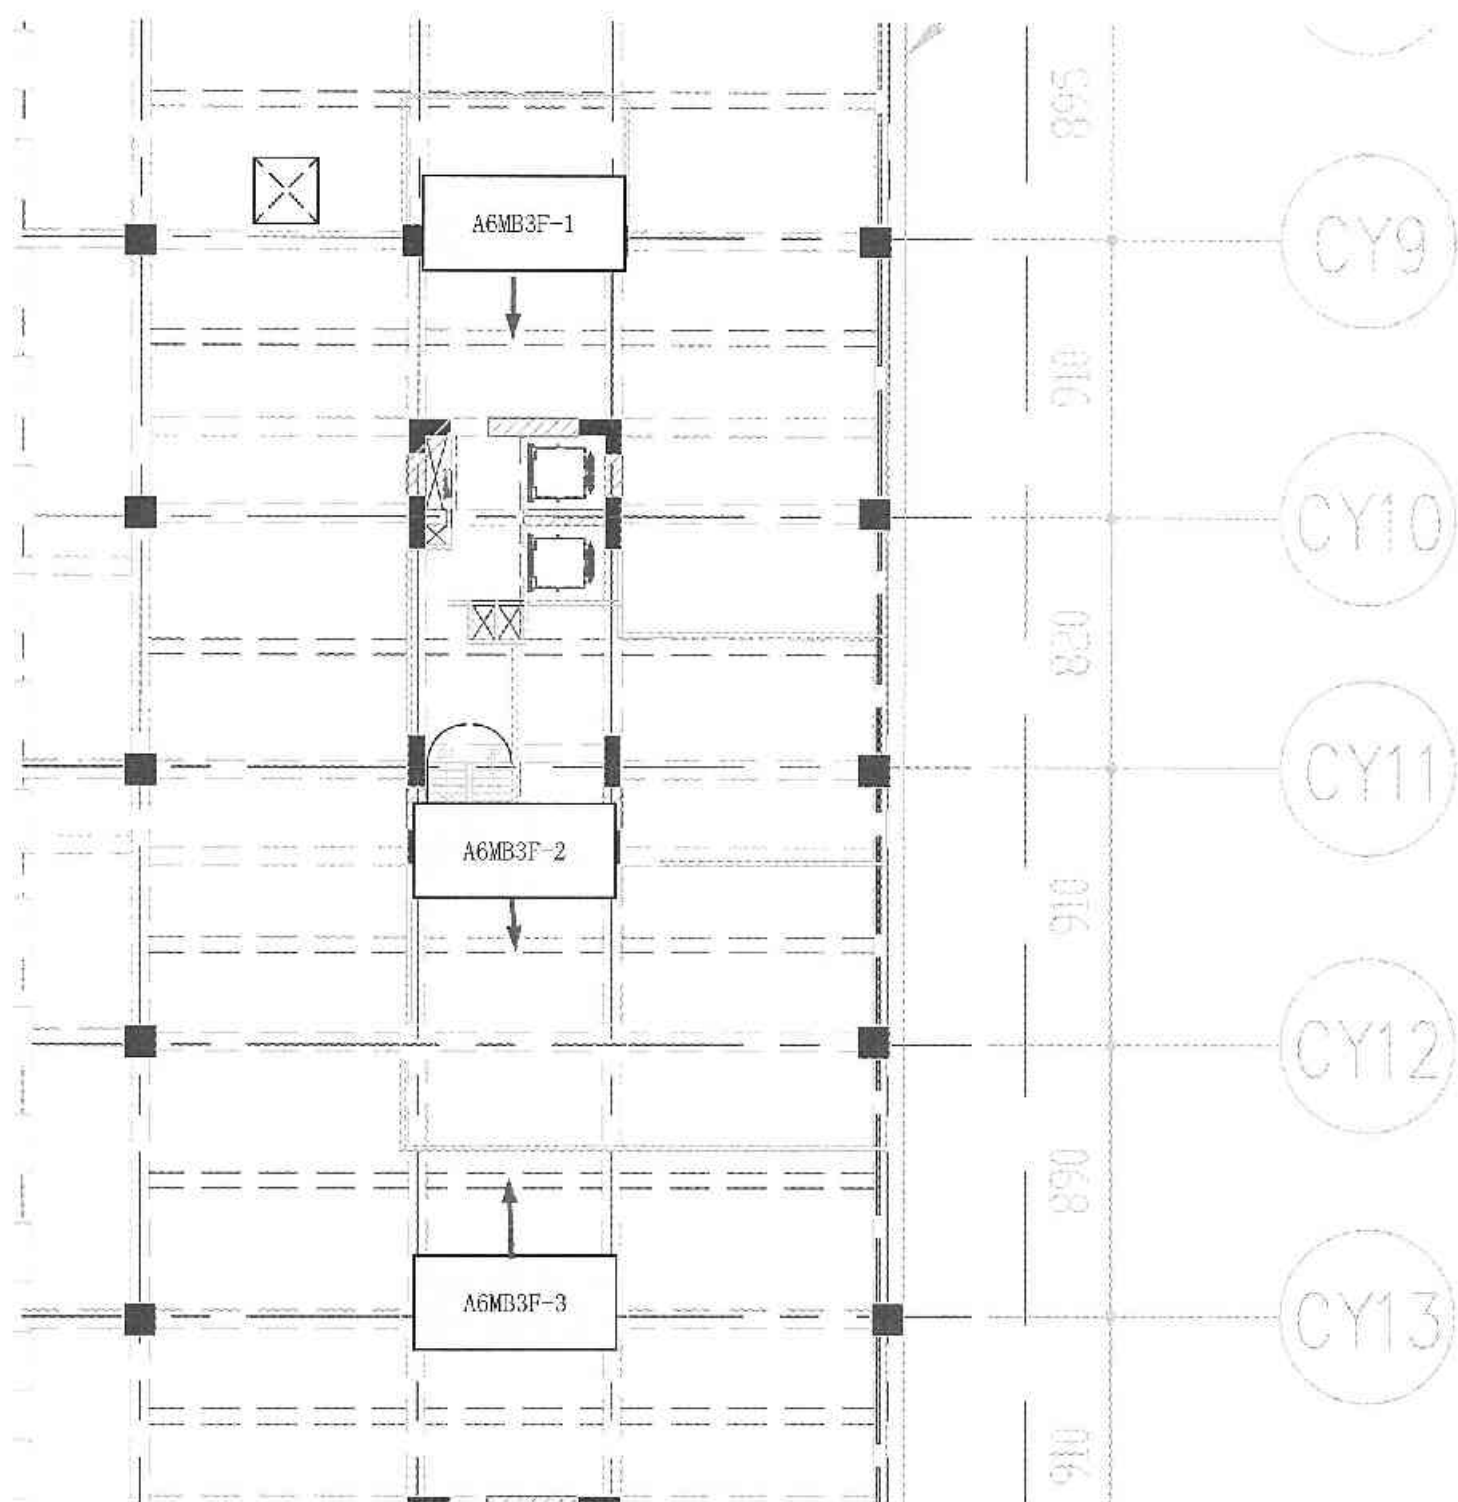

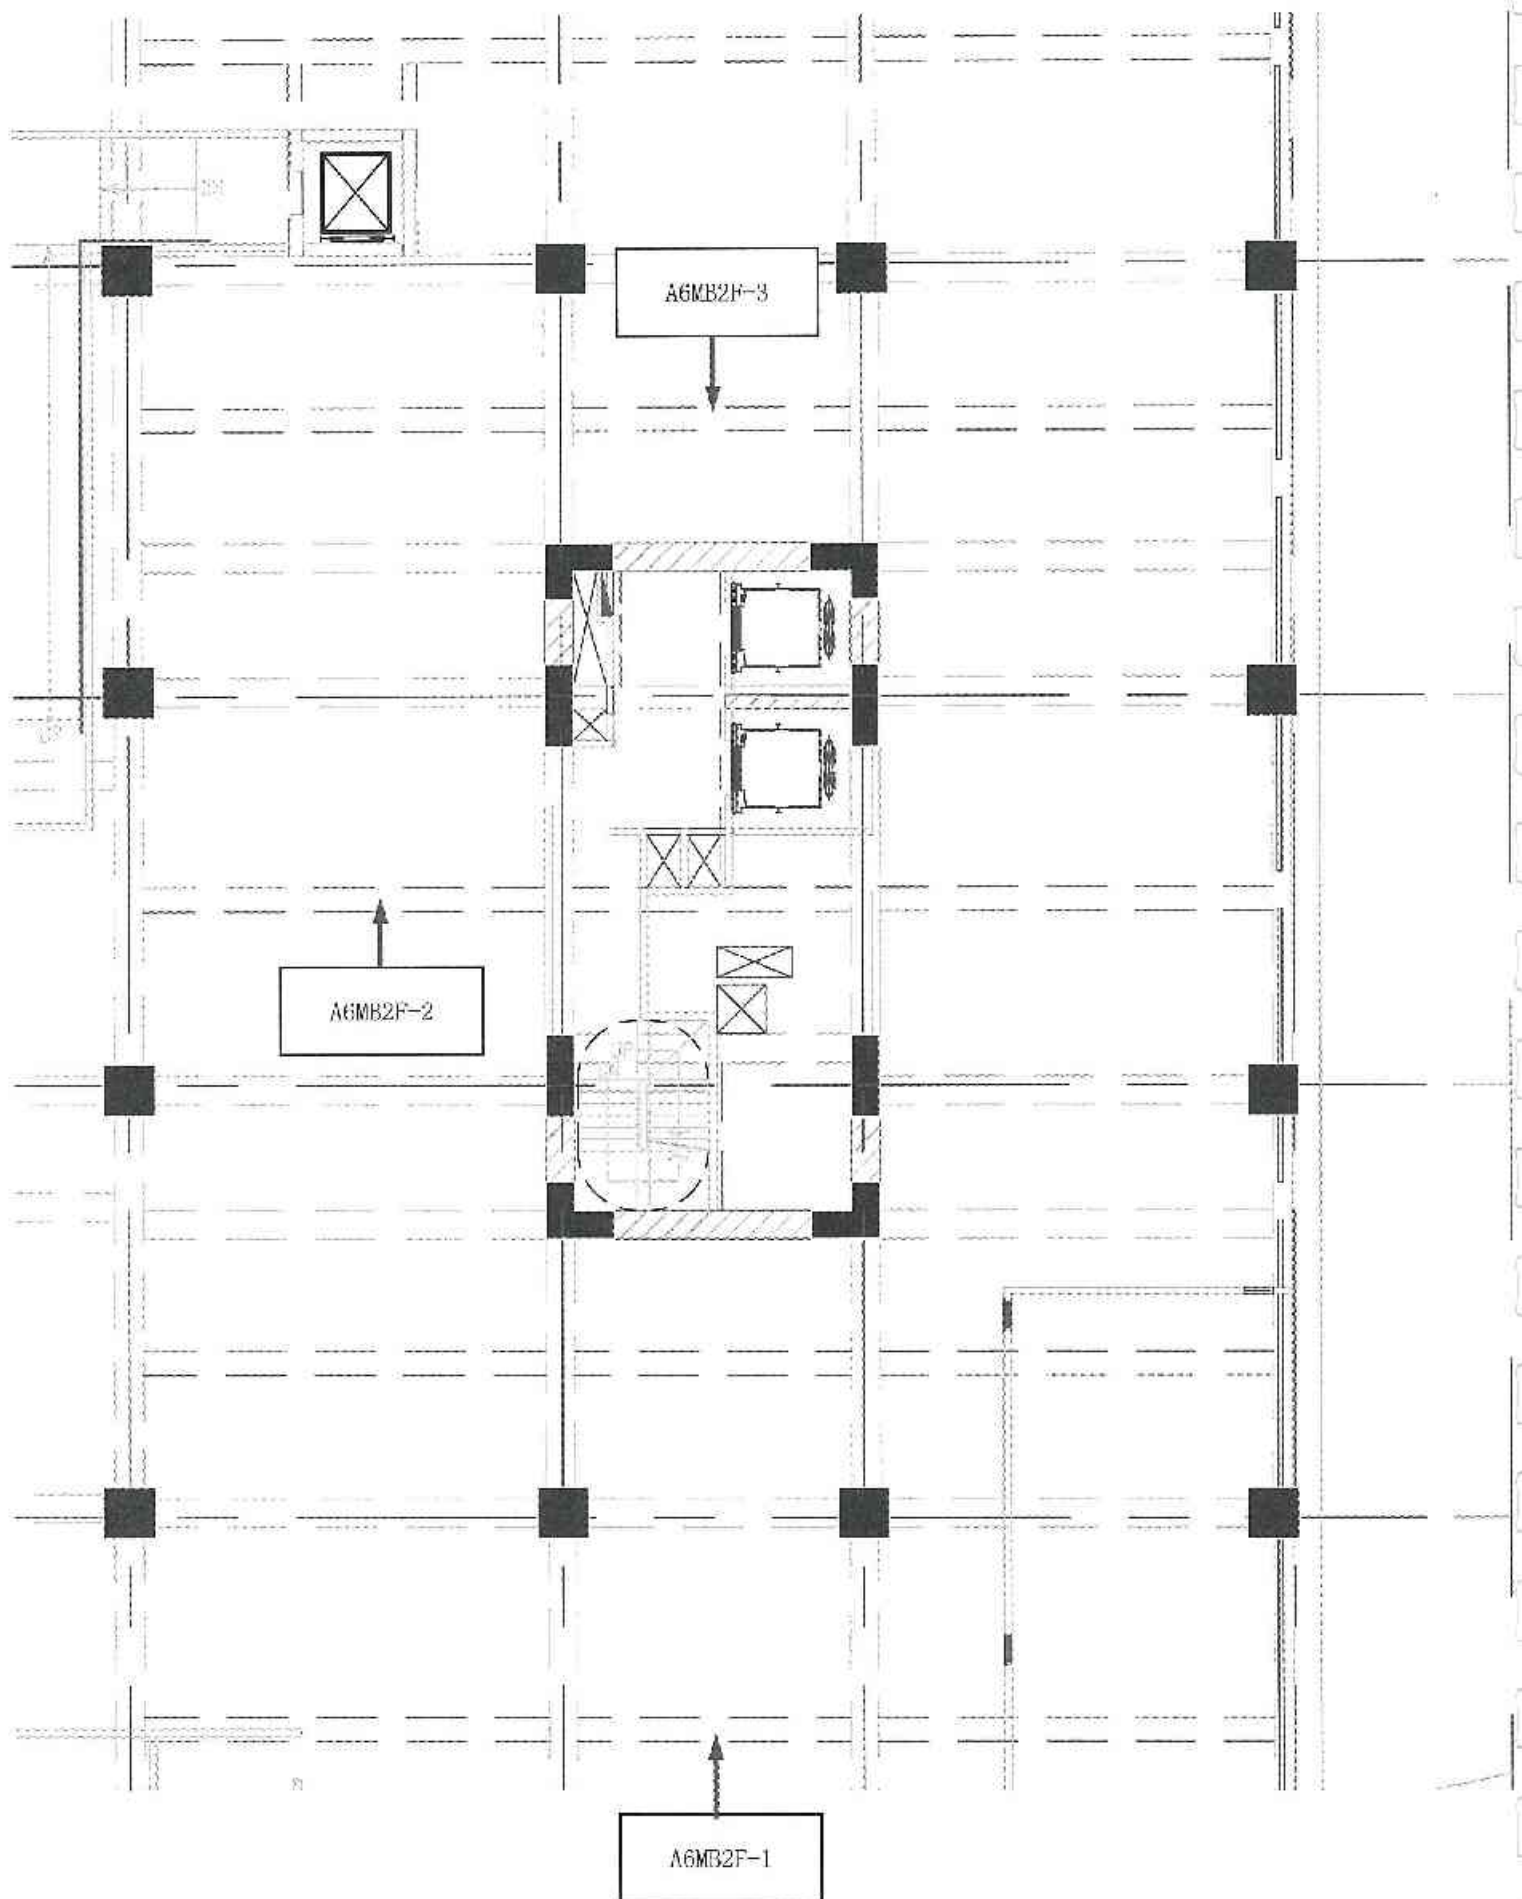


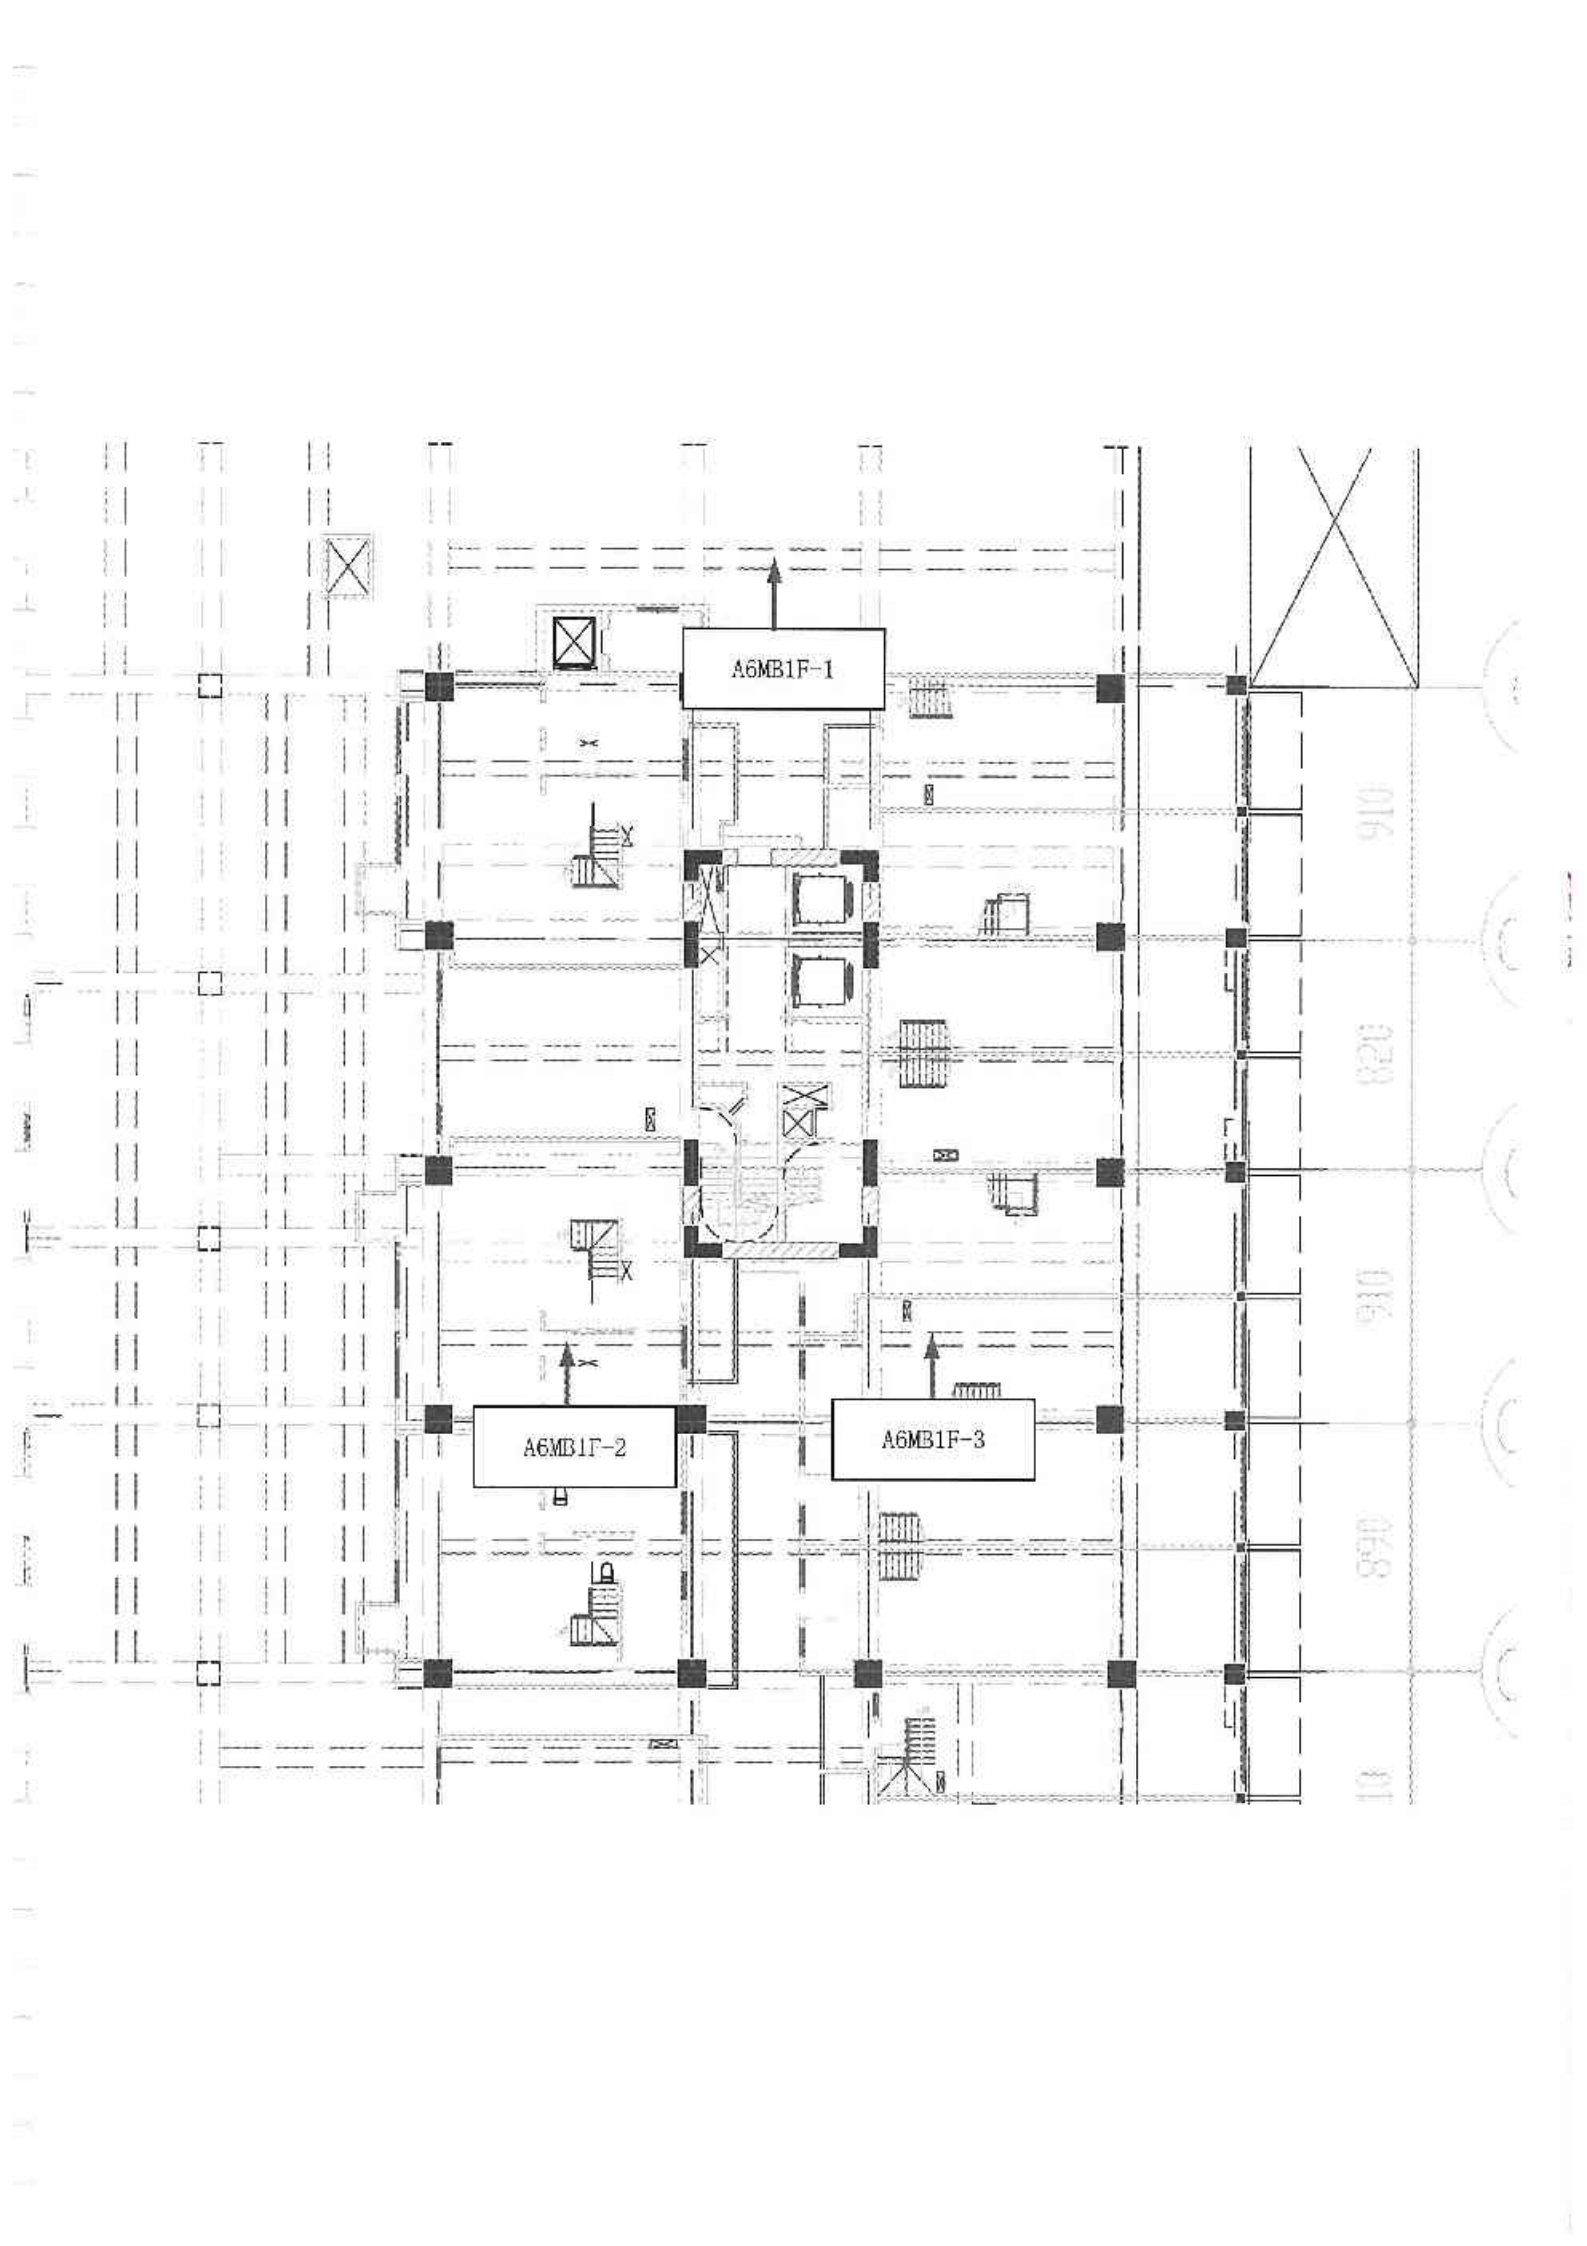

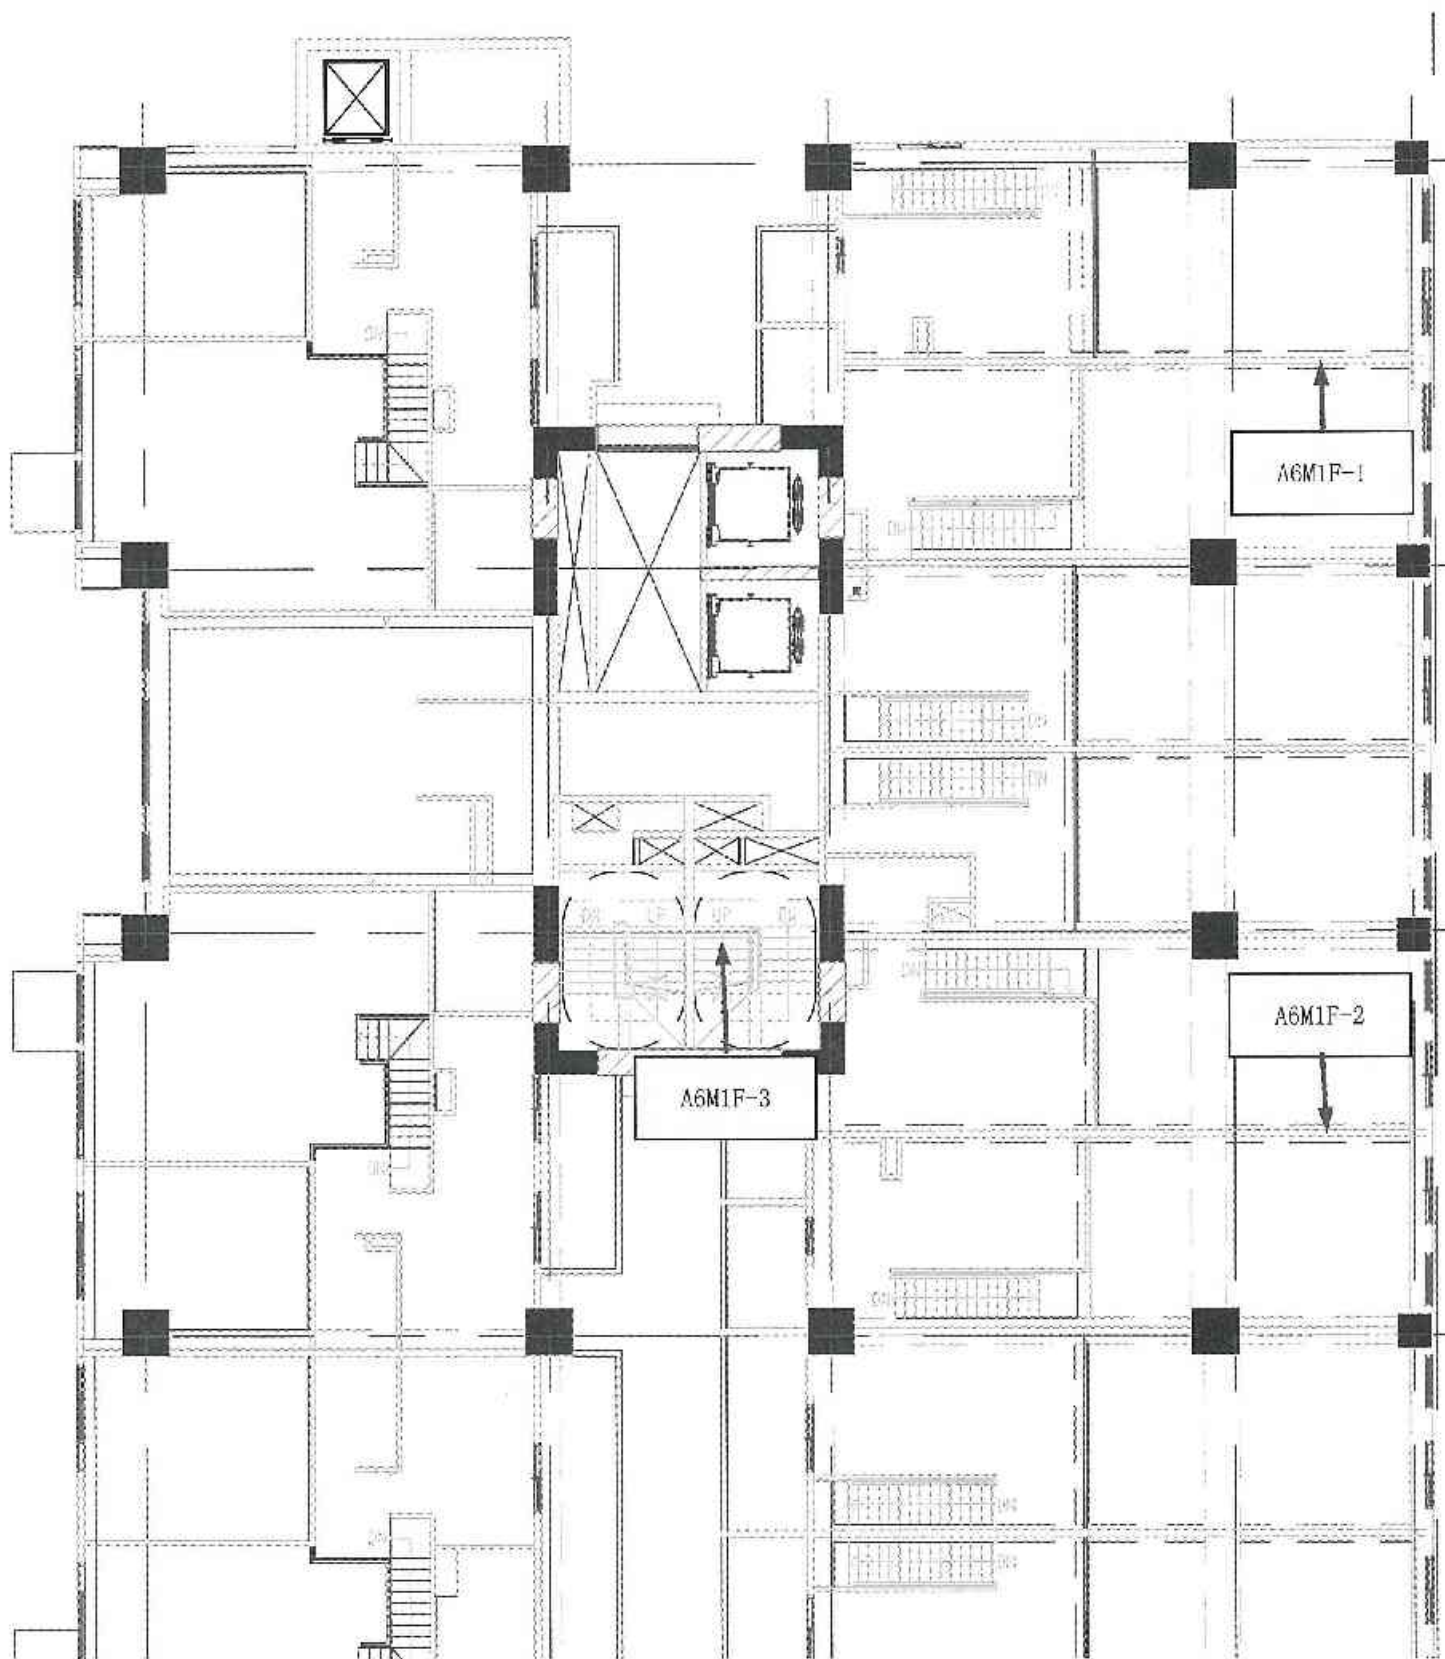


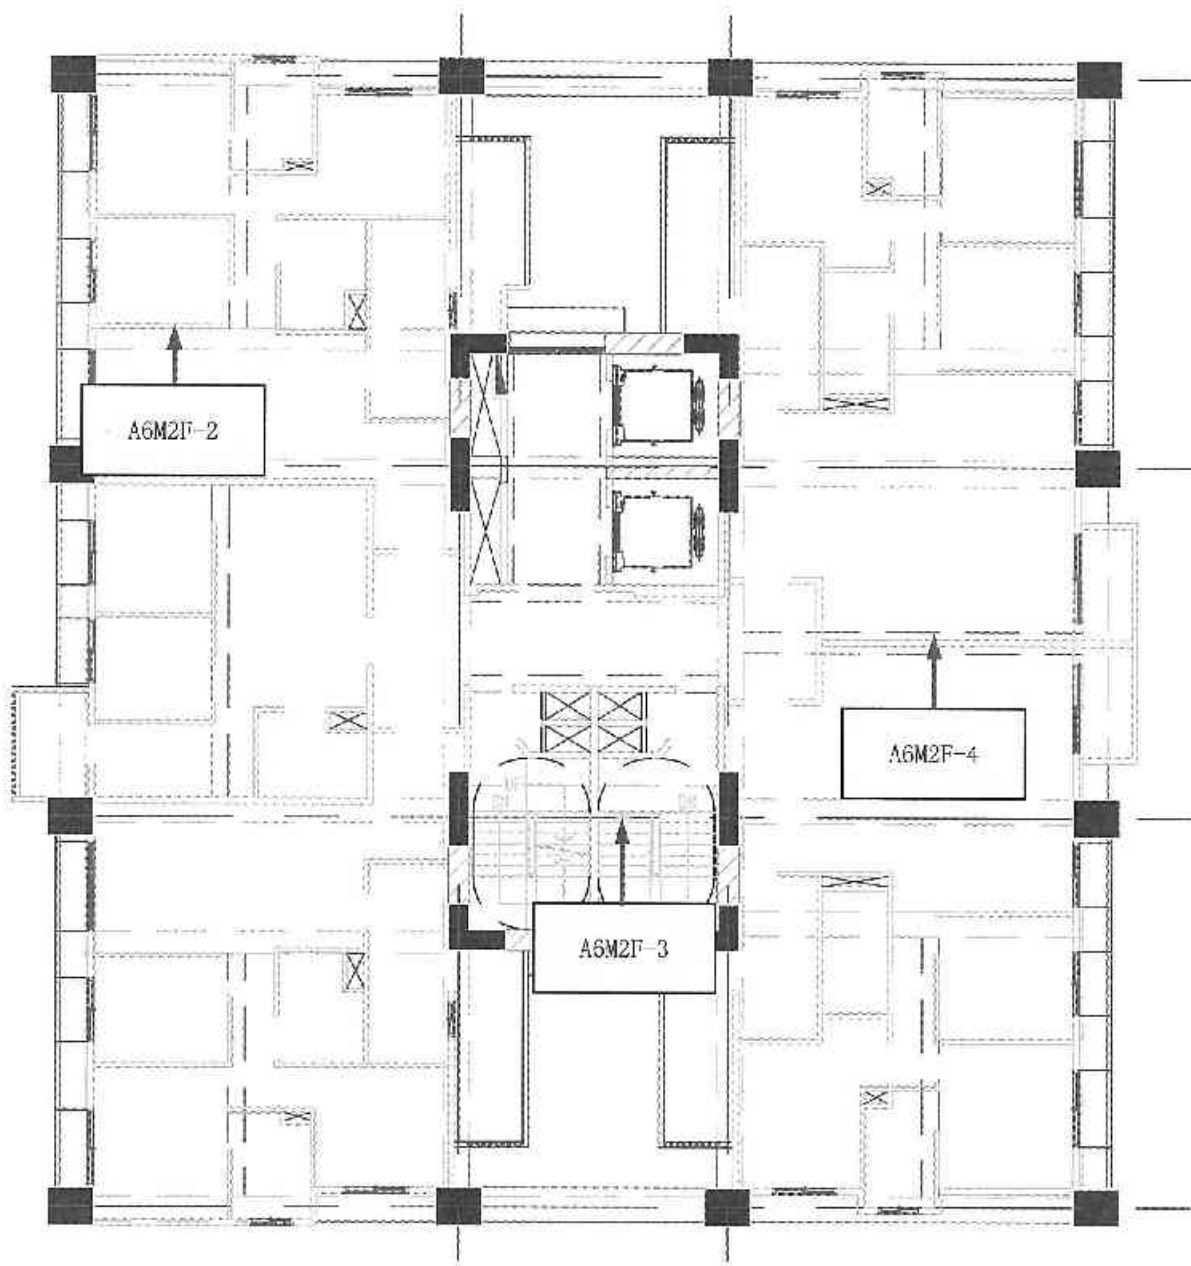


M棟結構平面圖

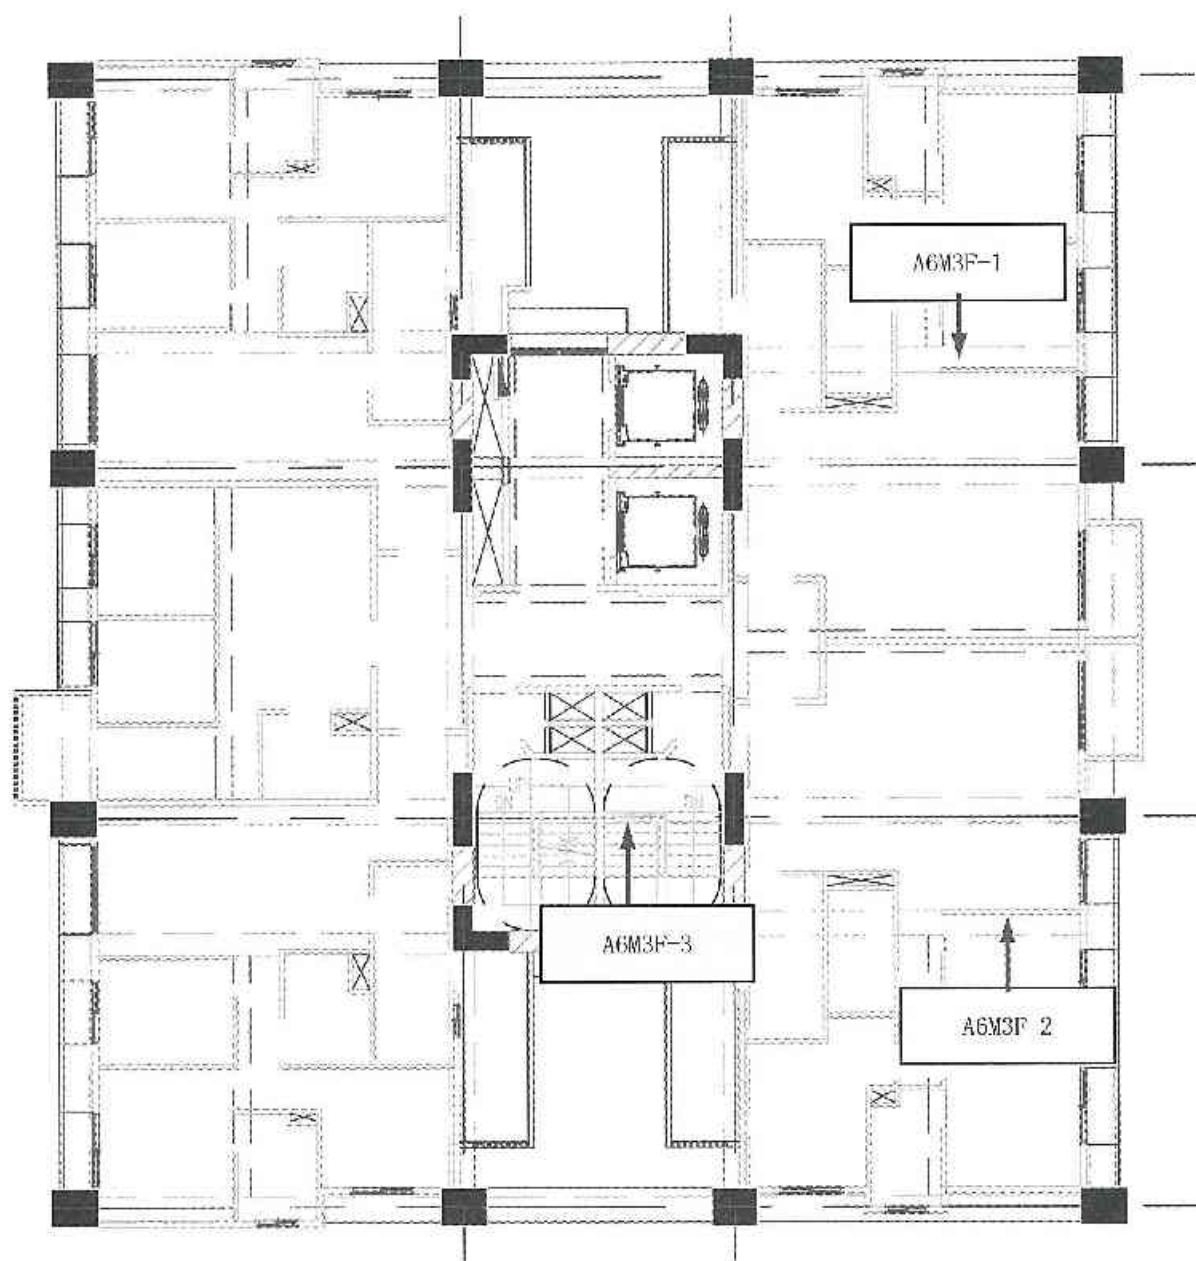


M棟結構平面圖

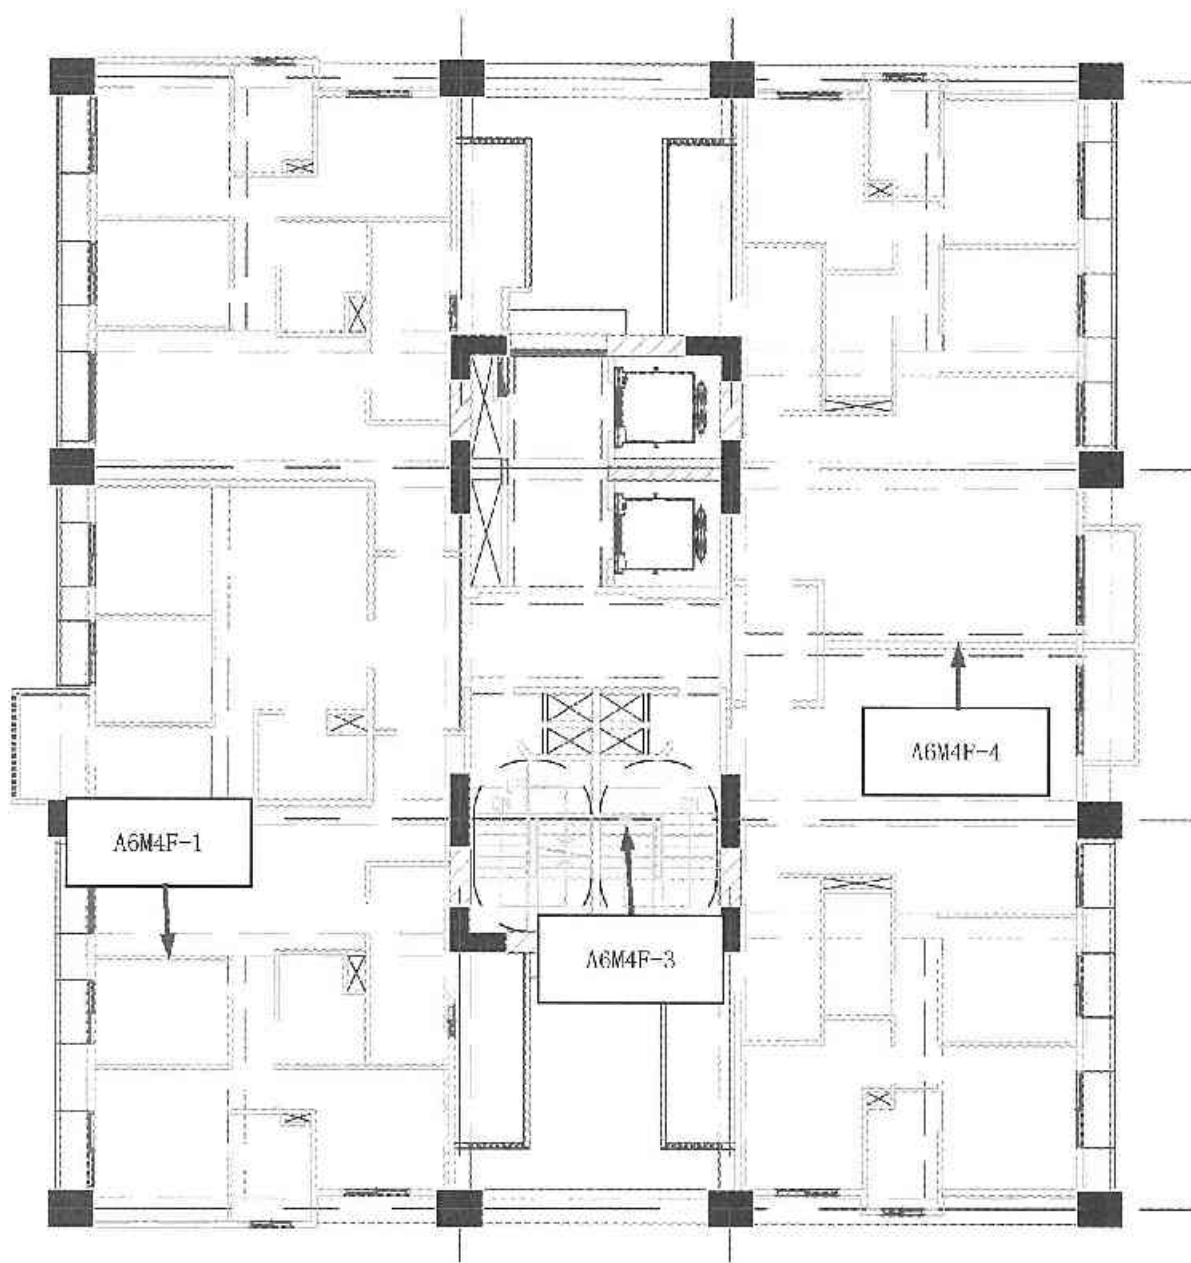


M棟結構平面圖

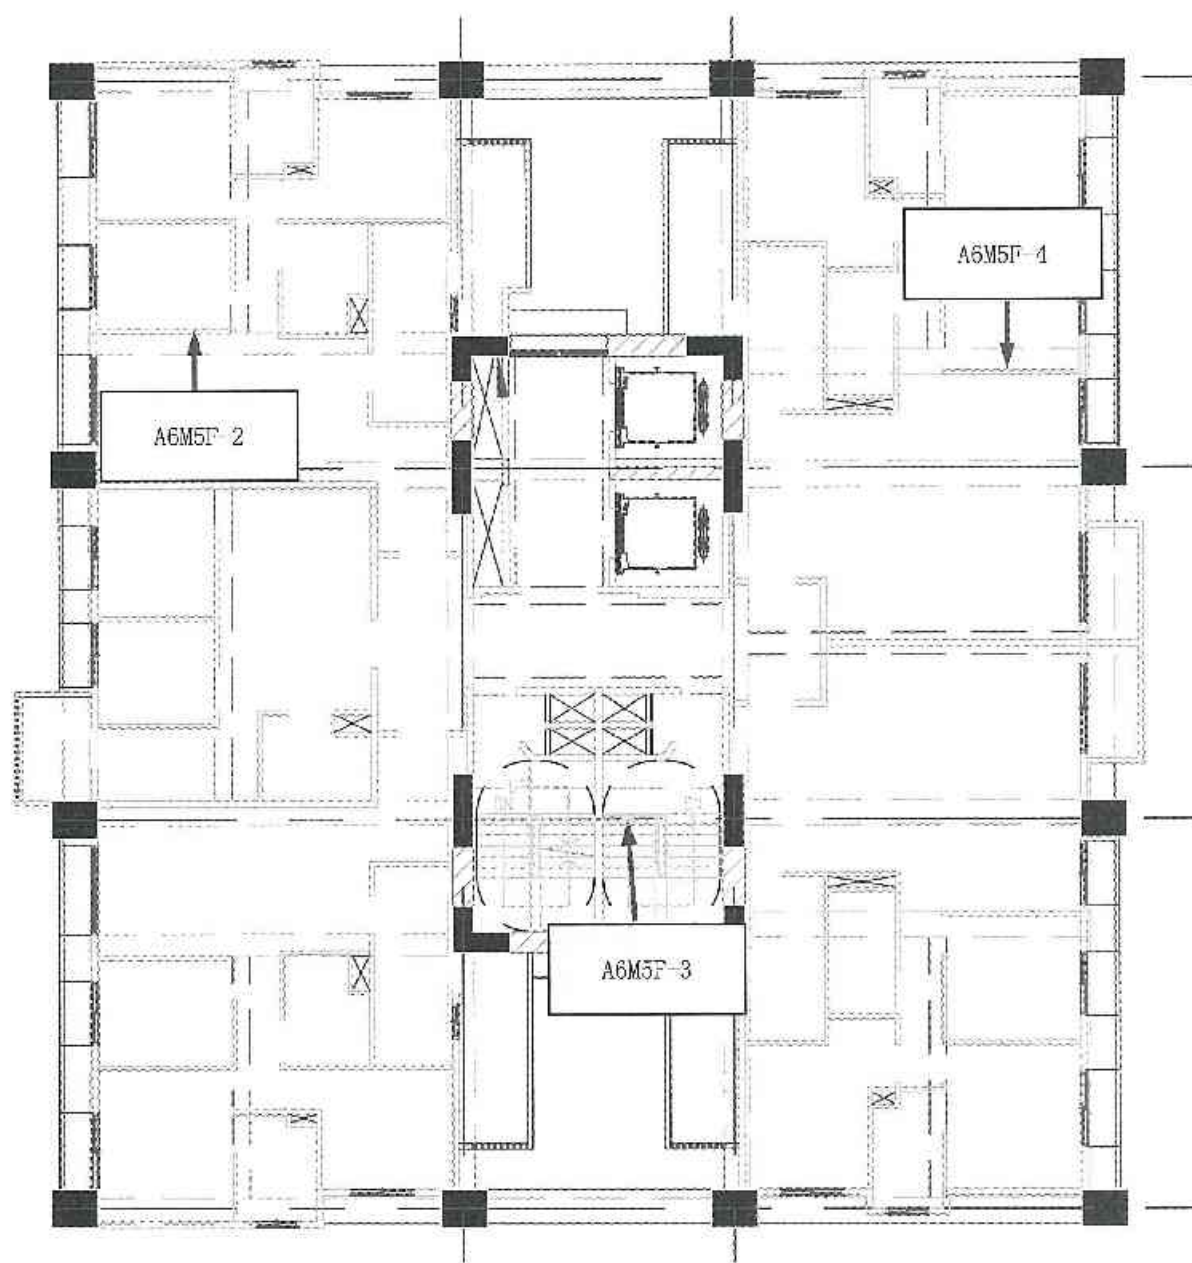


M棟結構平面圖

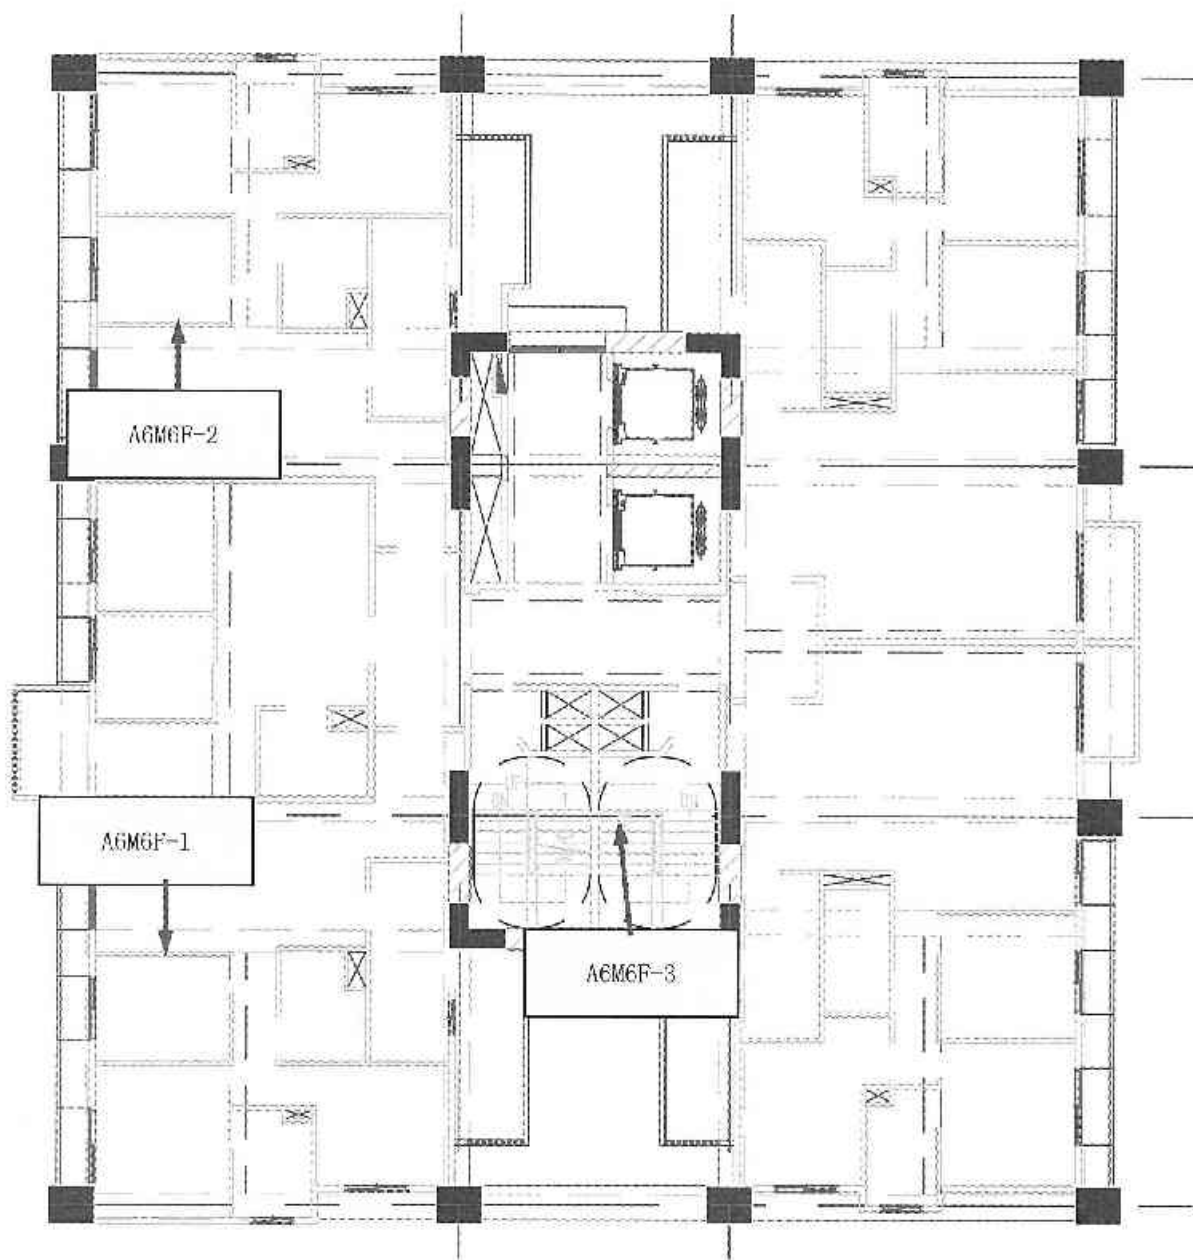


M棟結構平面圖

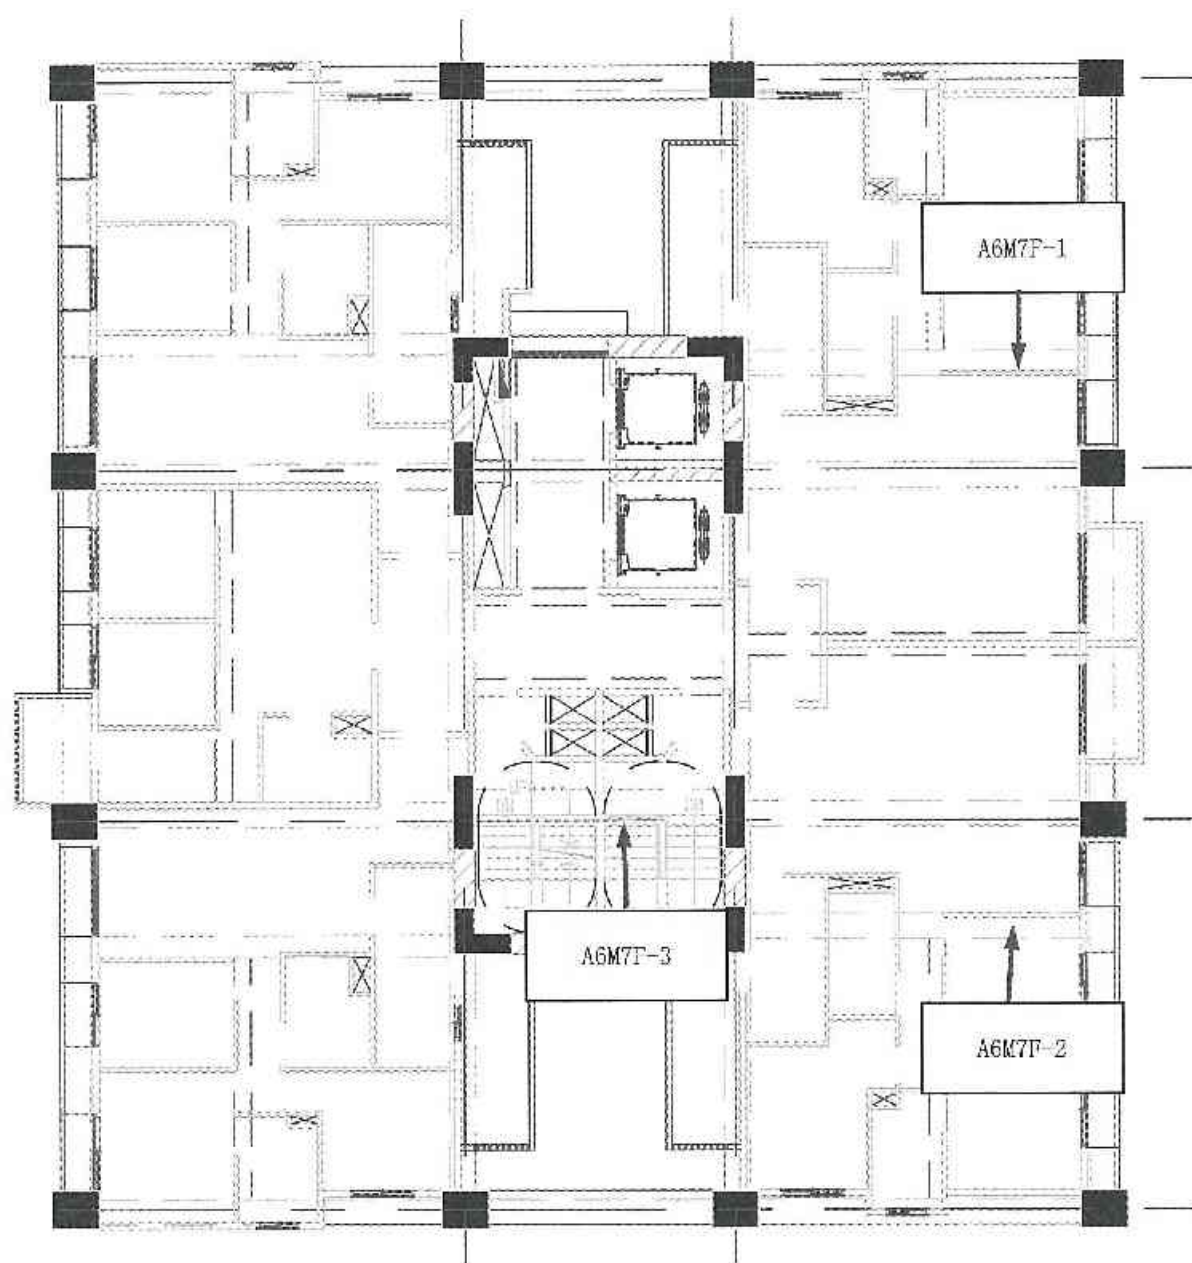


M 棟結構平面圖

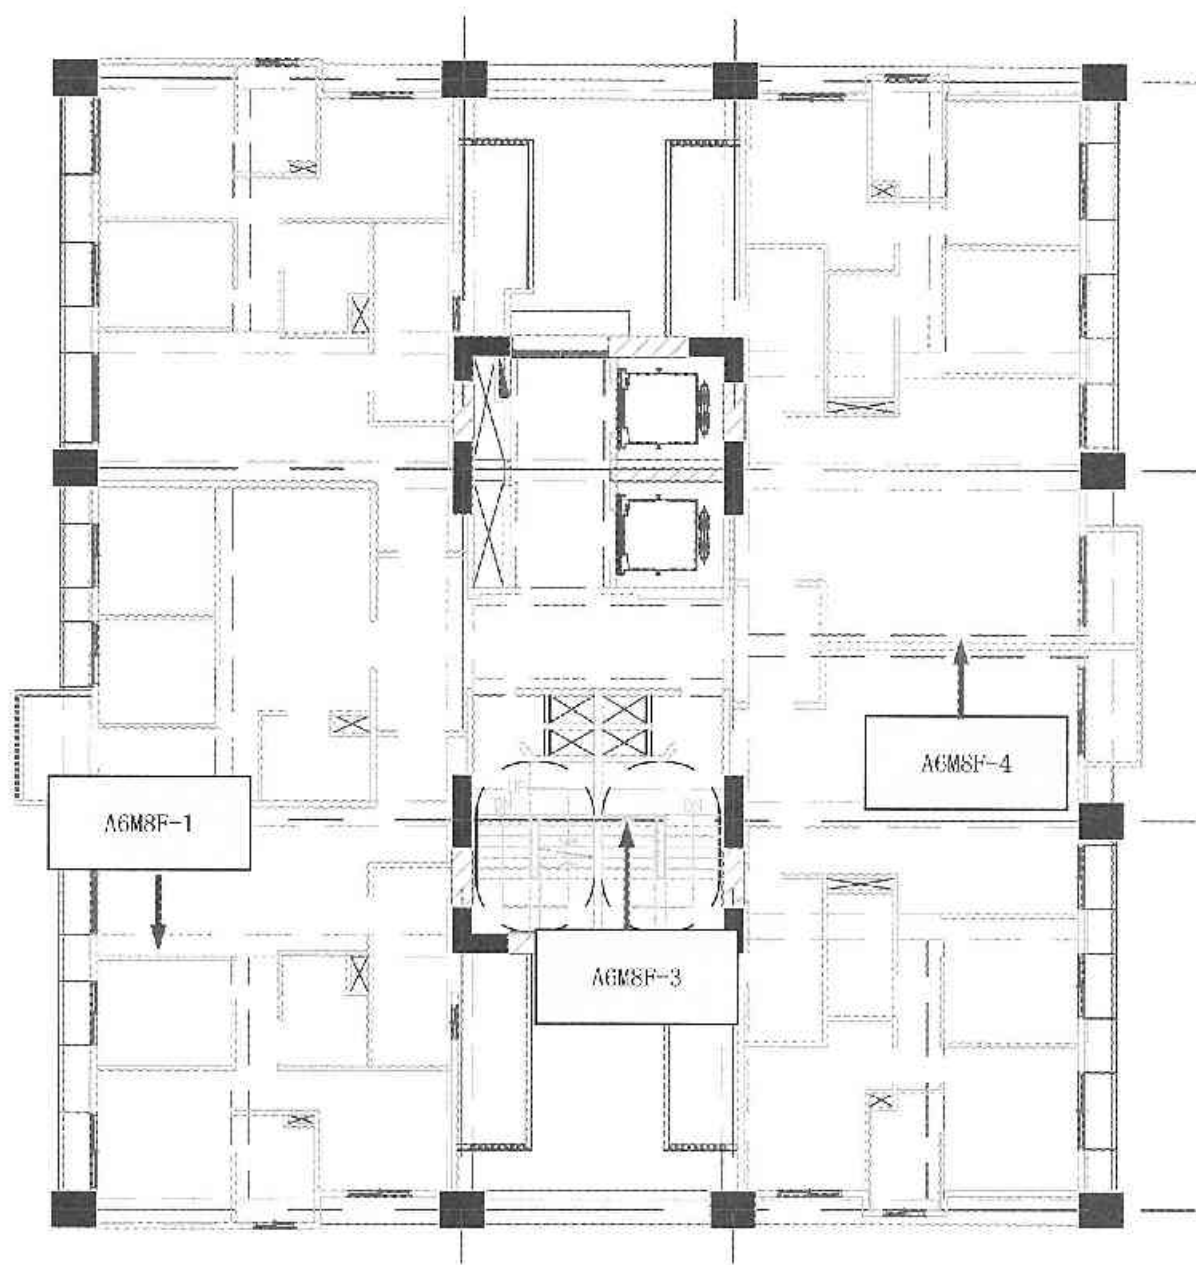


M棟結構平面圖

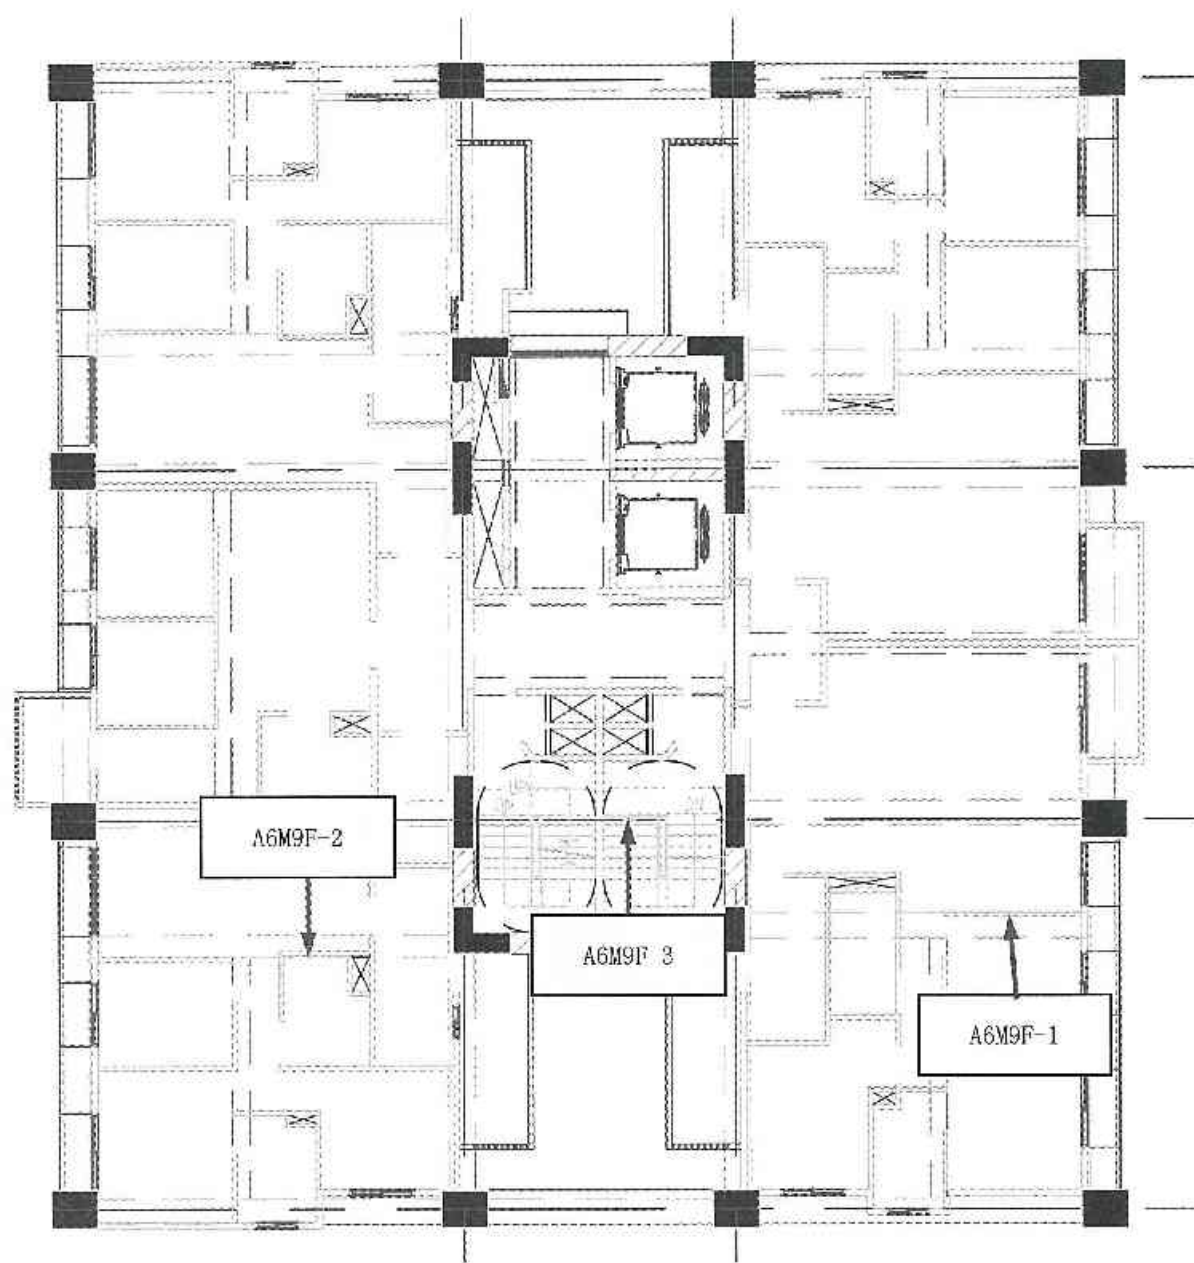


M棟結構平面圖

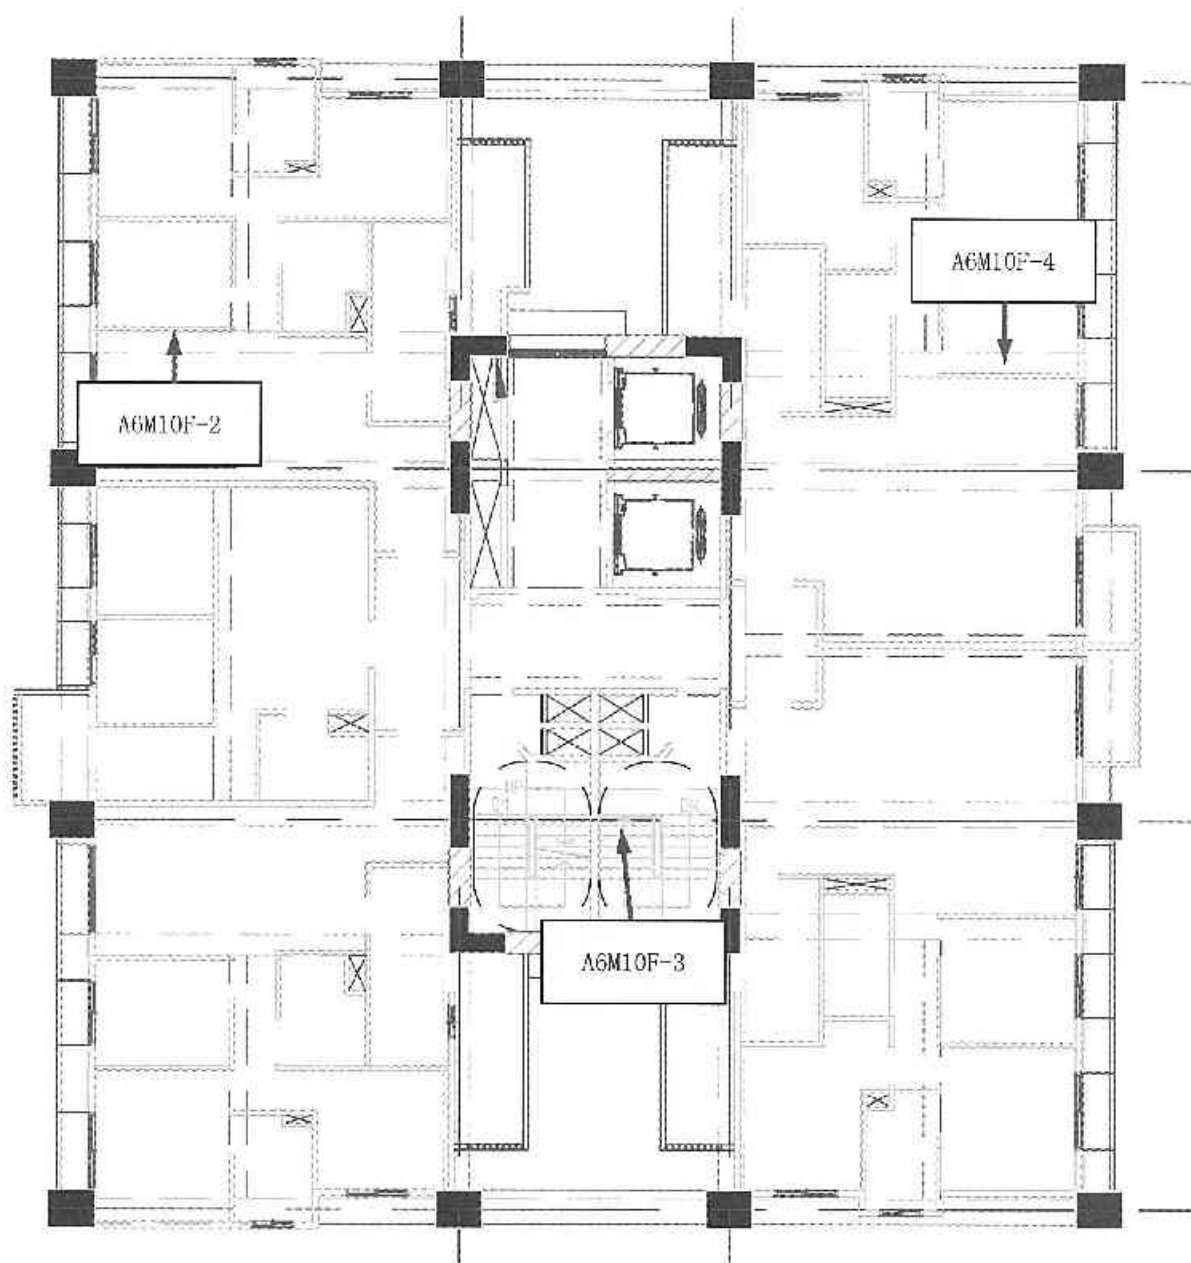


M棟結構平面圖

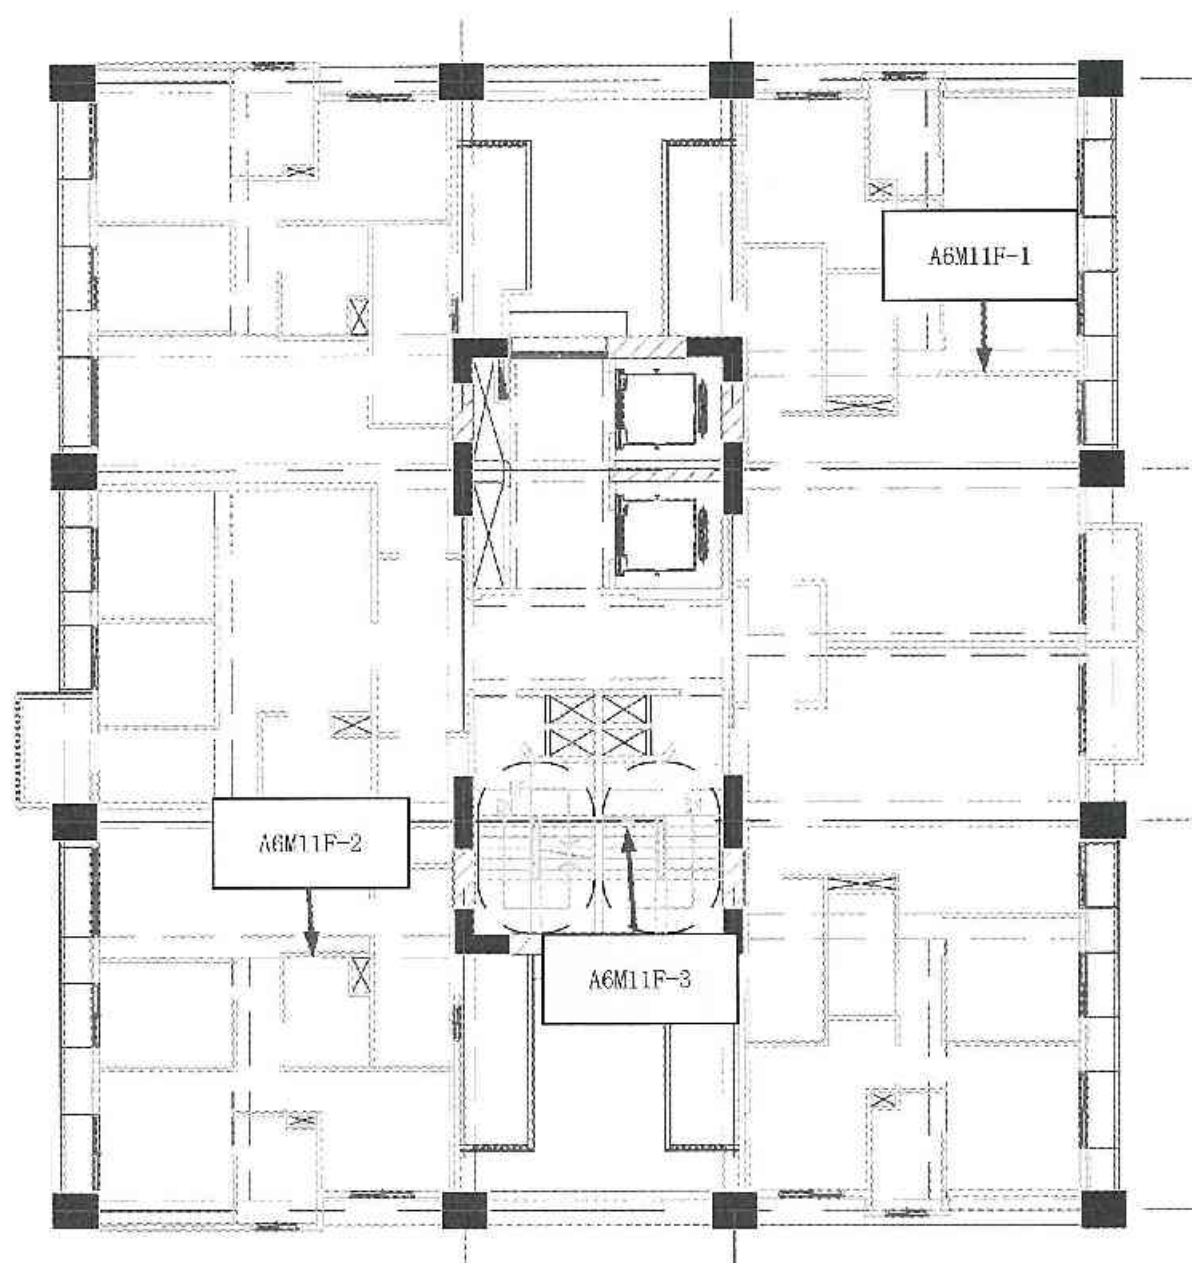


M棟結構平面圖

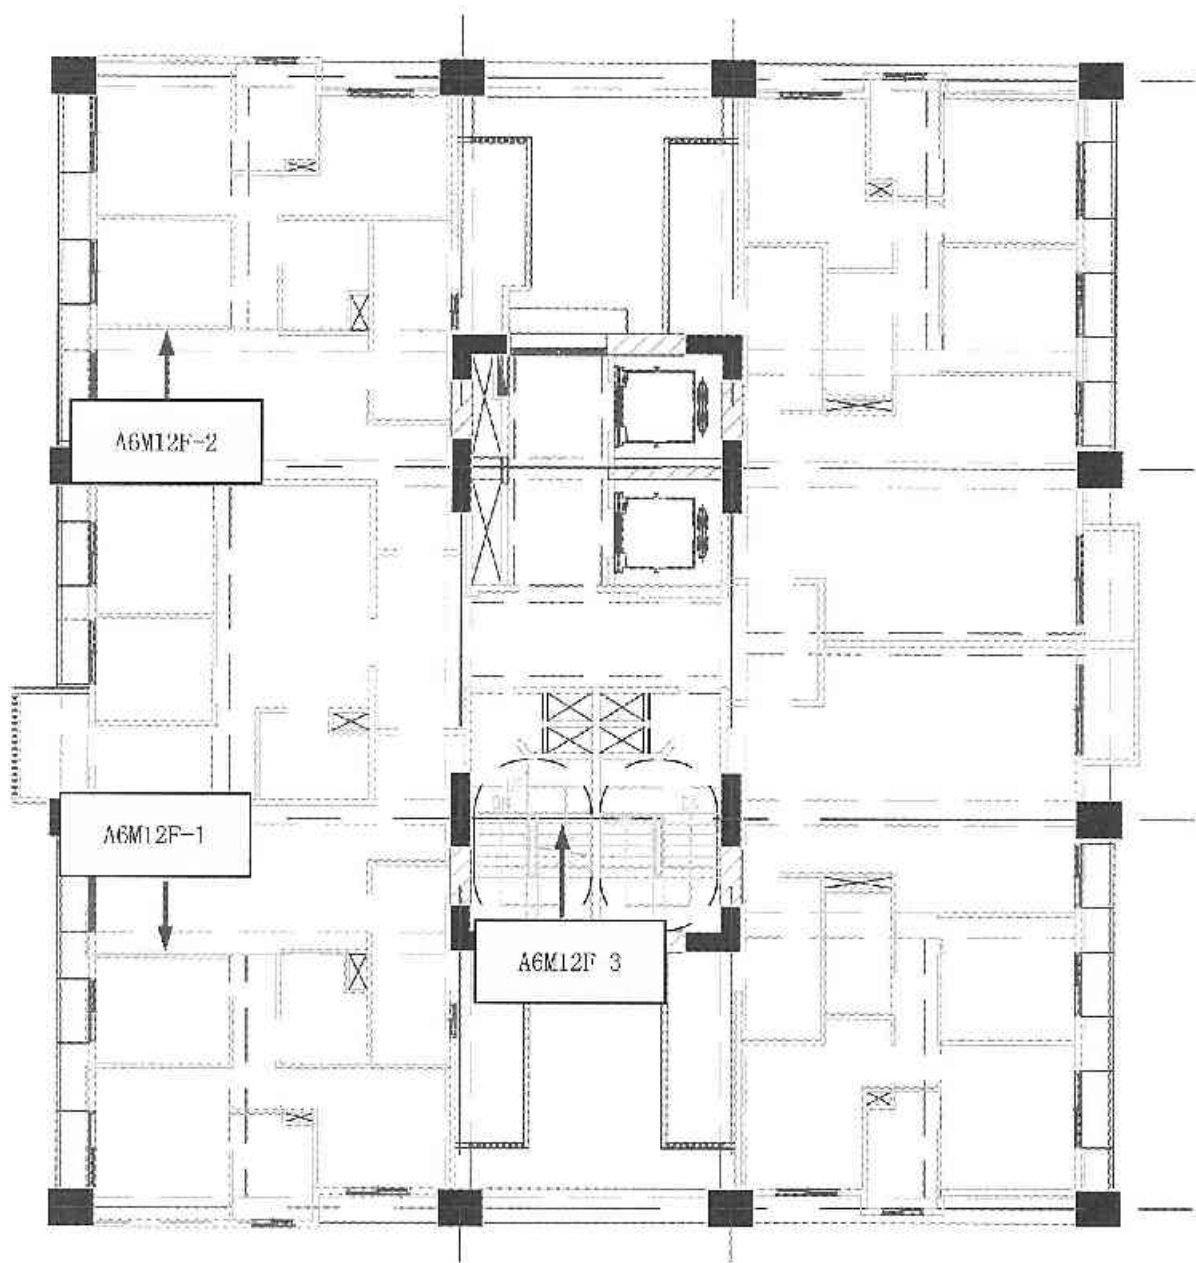


M棟結構平面圖

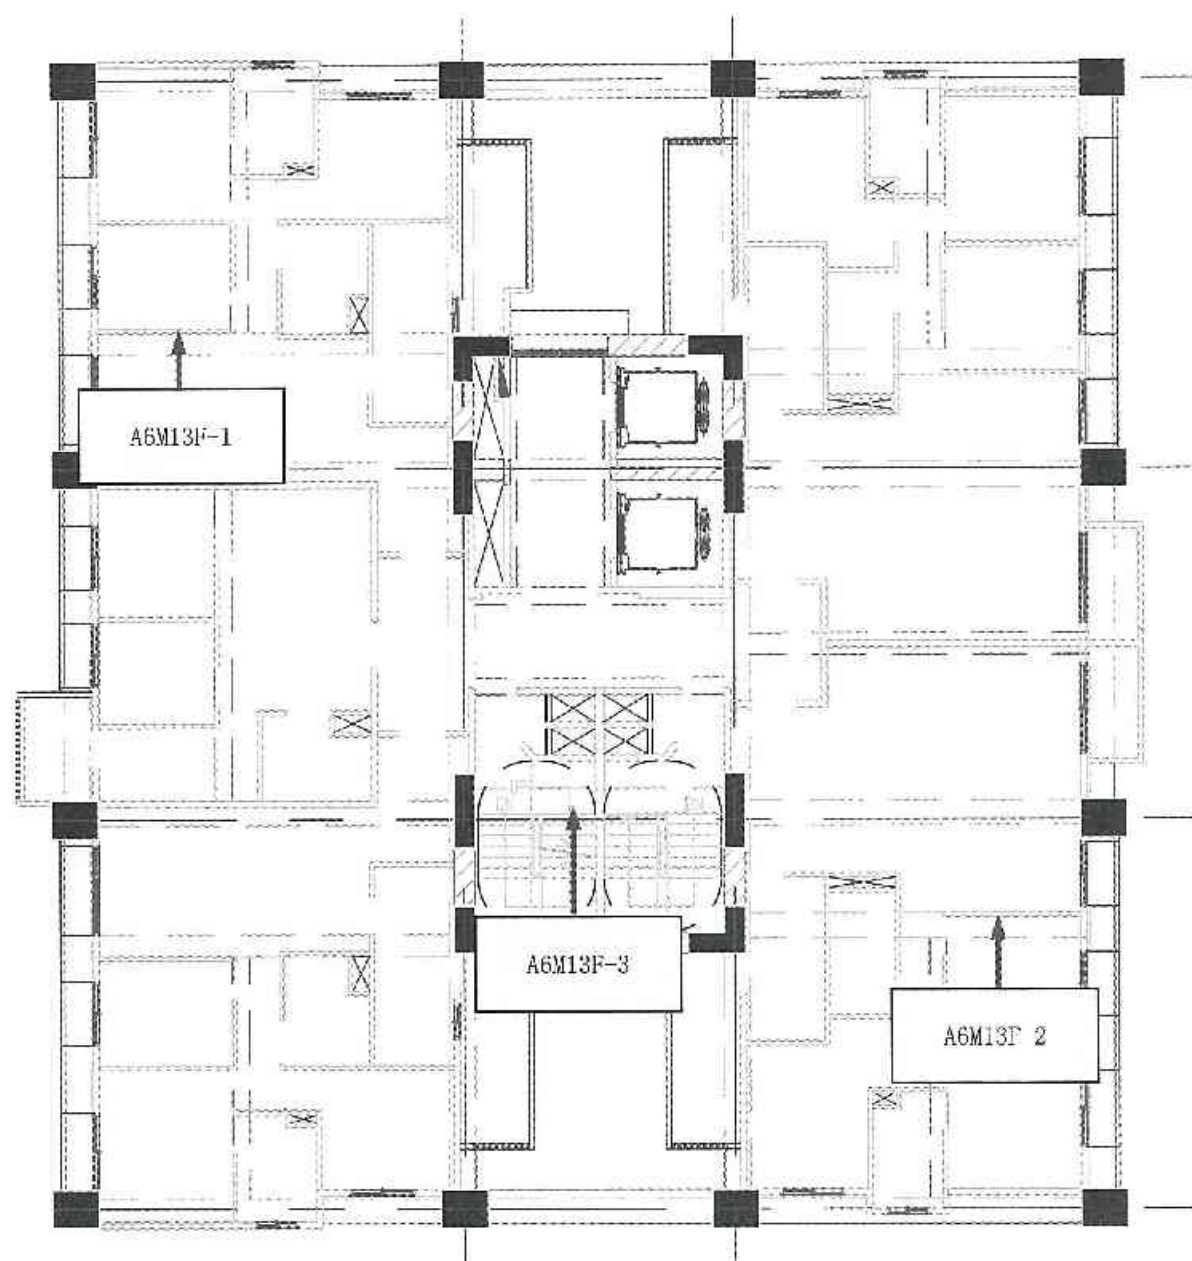


M棟結構平面圖

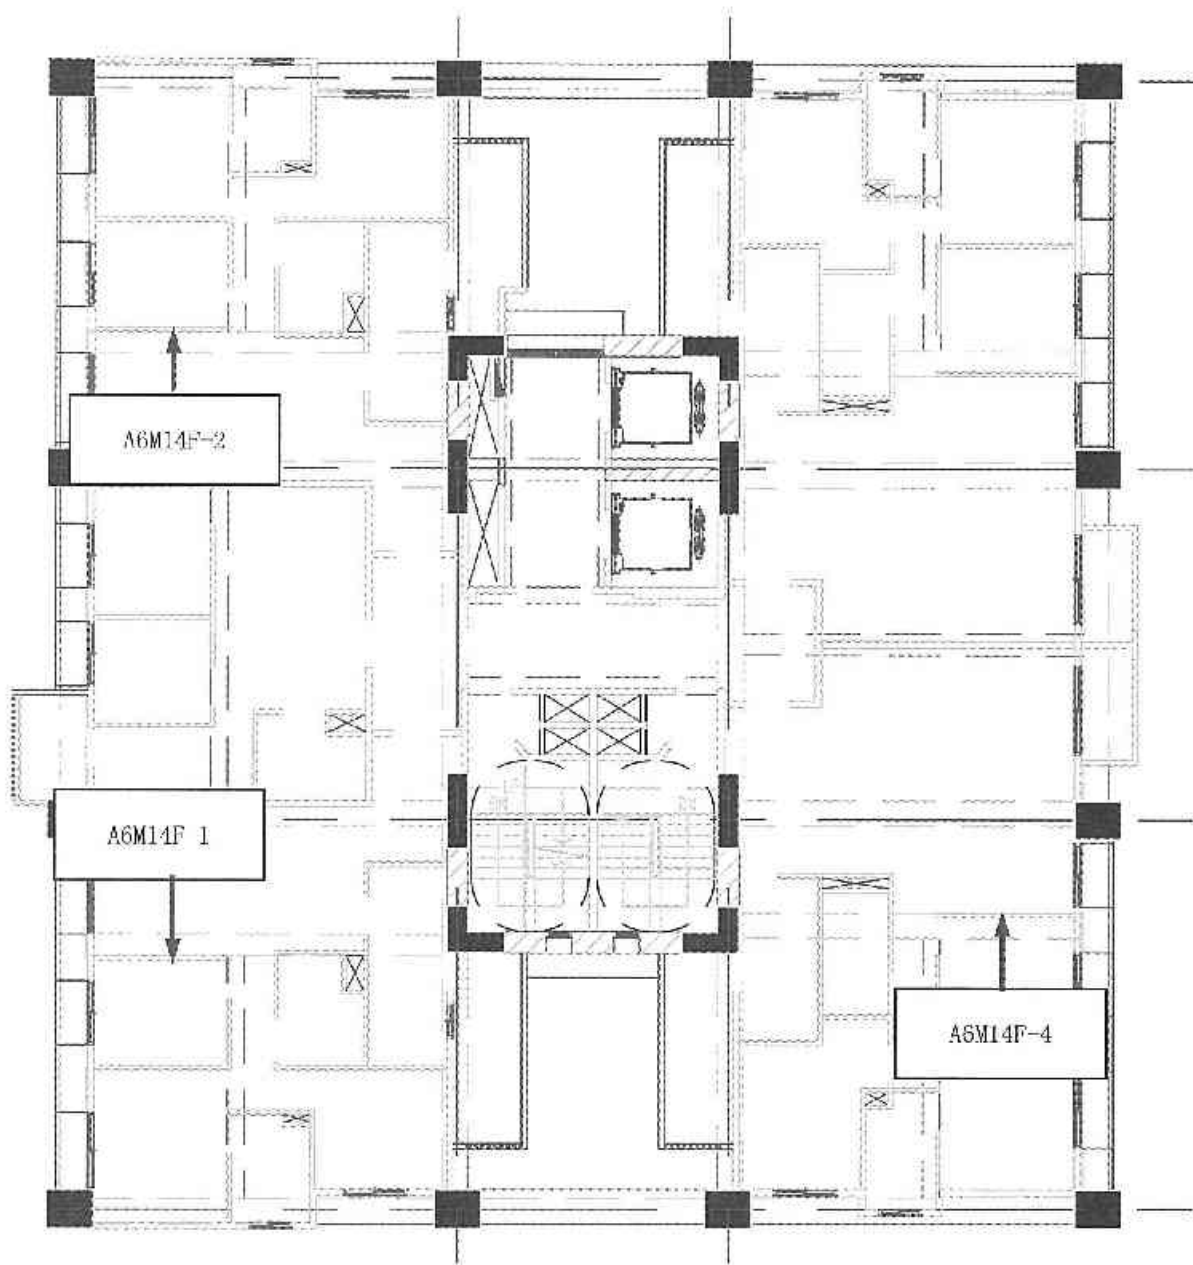


M棟結構平面圖

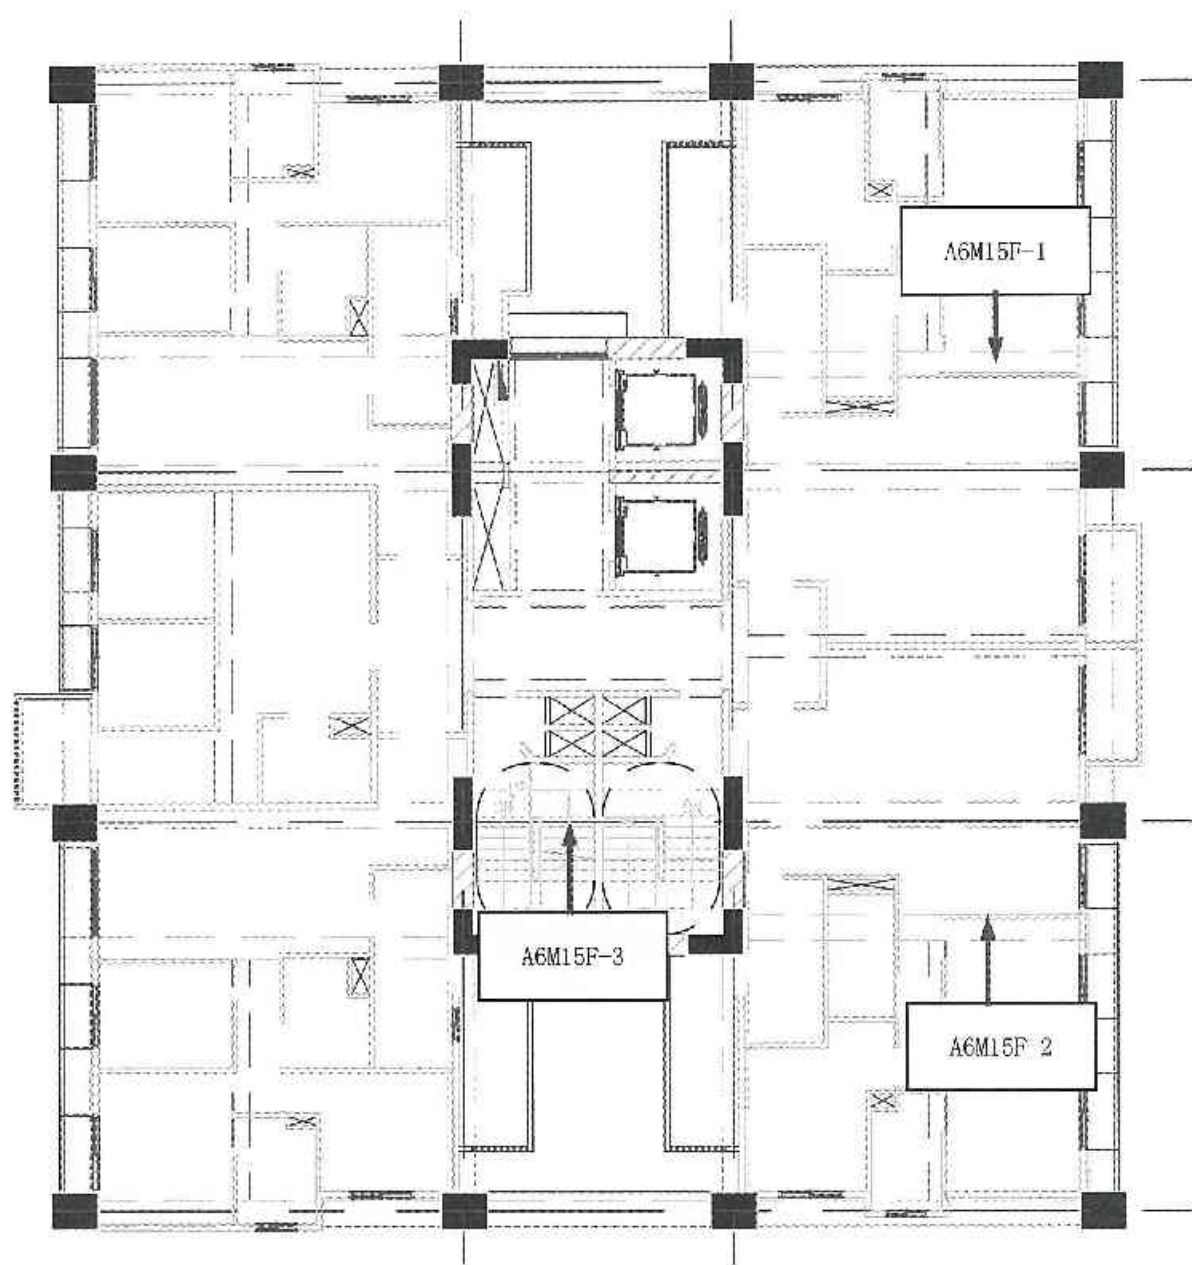


M棟結構平面圖

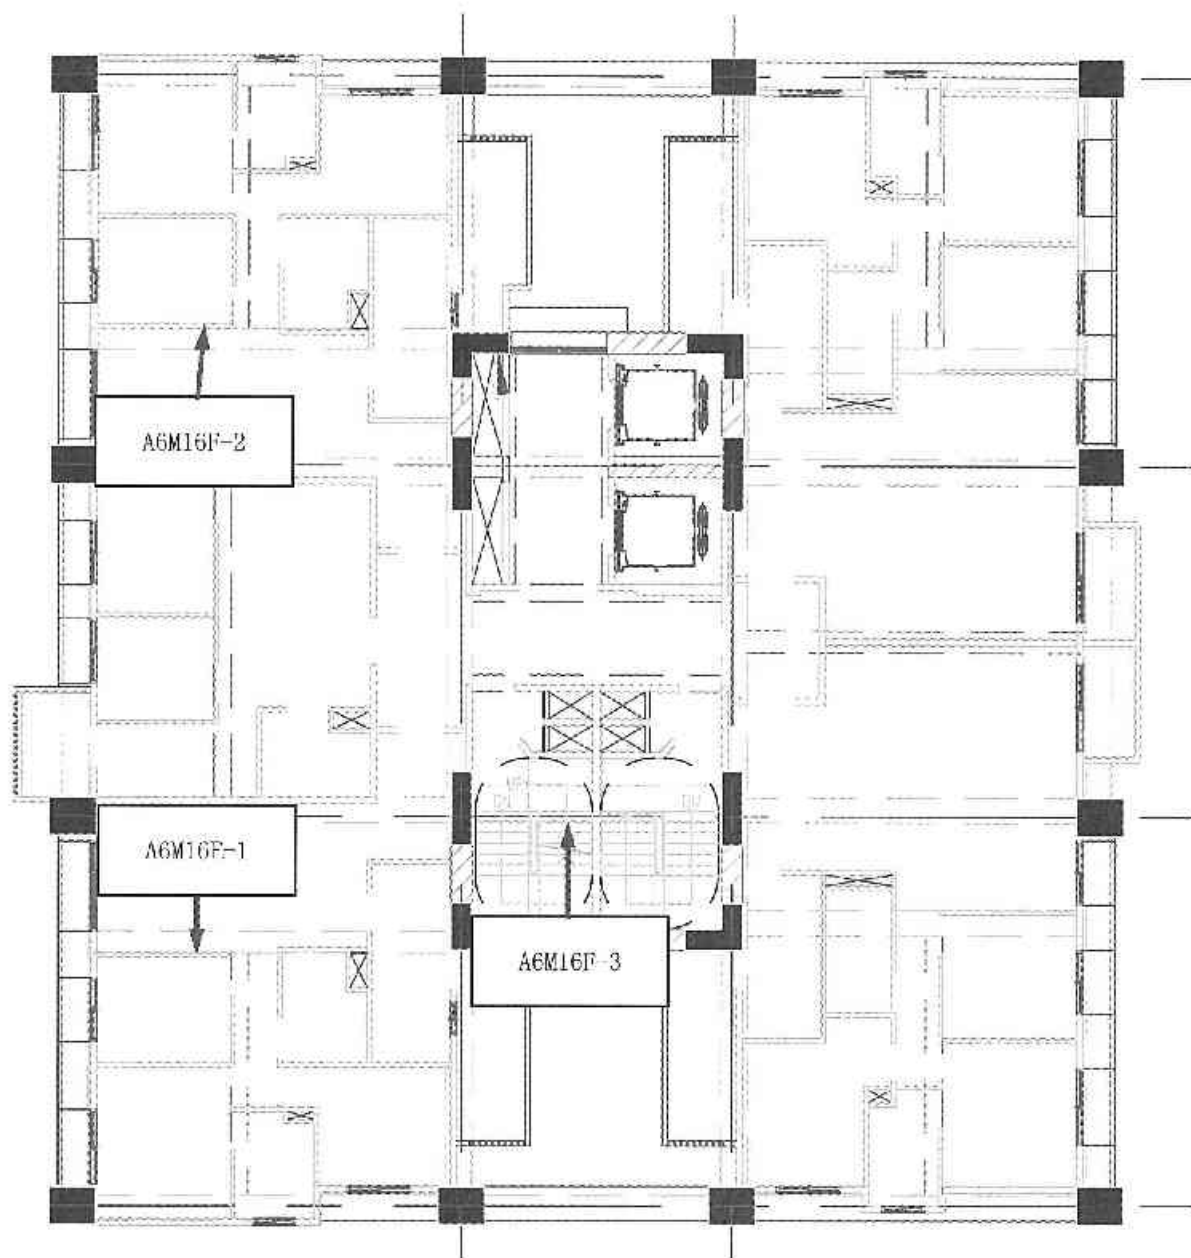


M棟結構平面圖

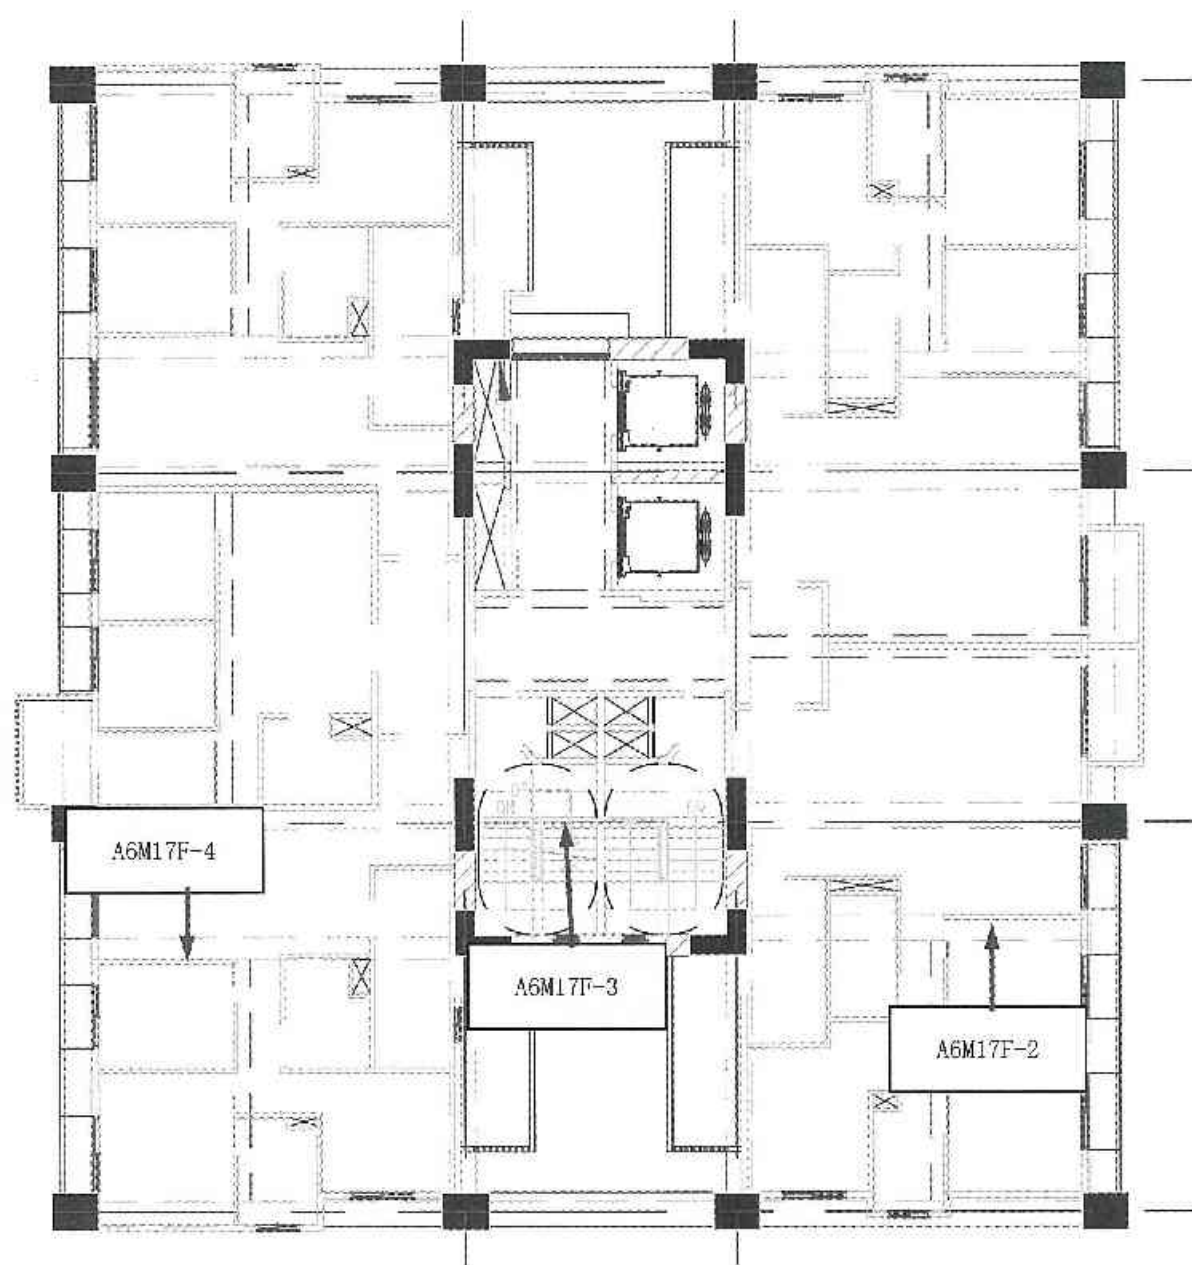


M棟結構平面圖

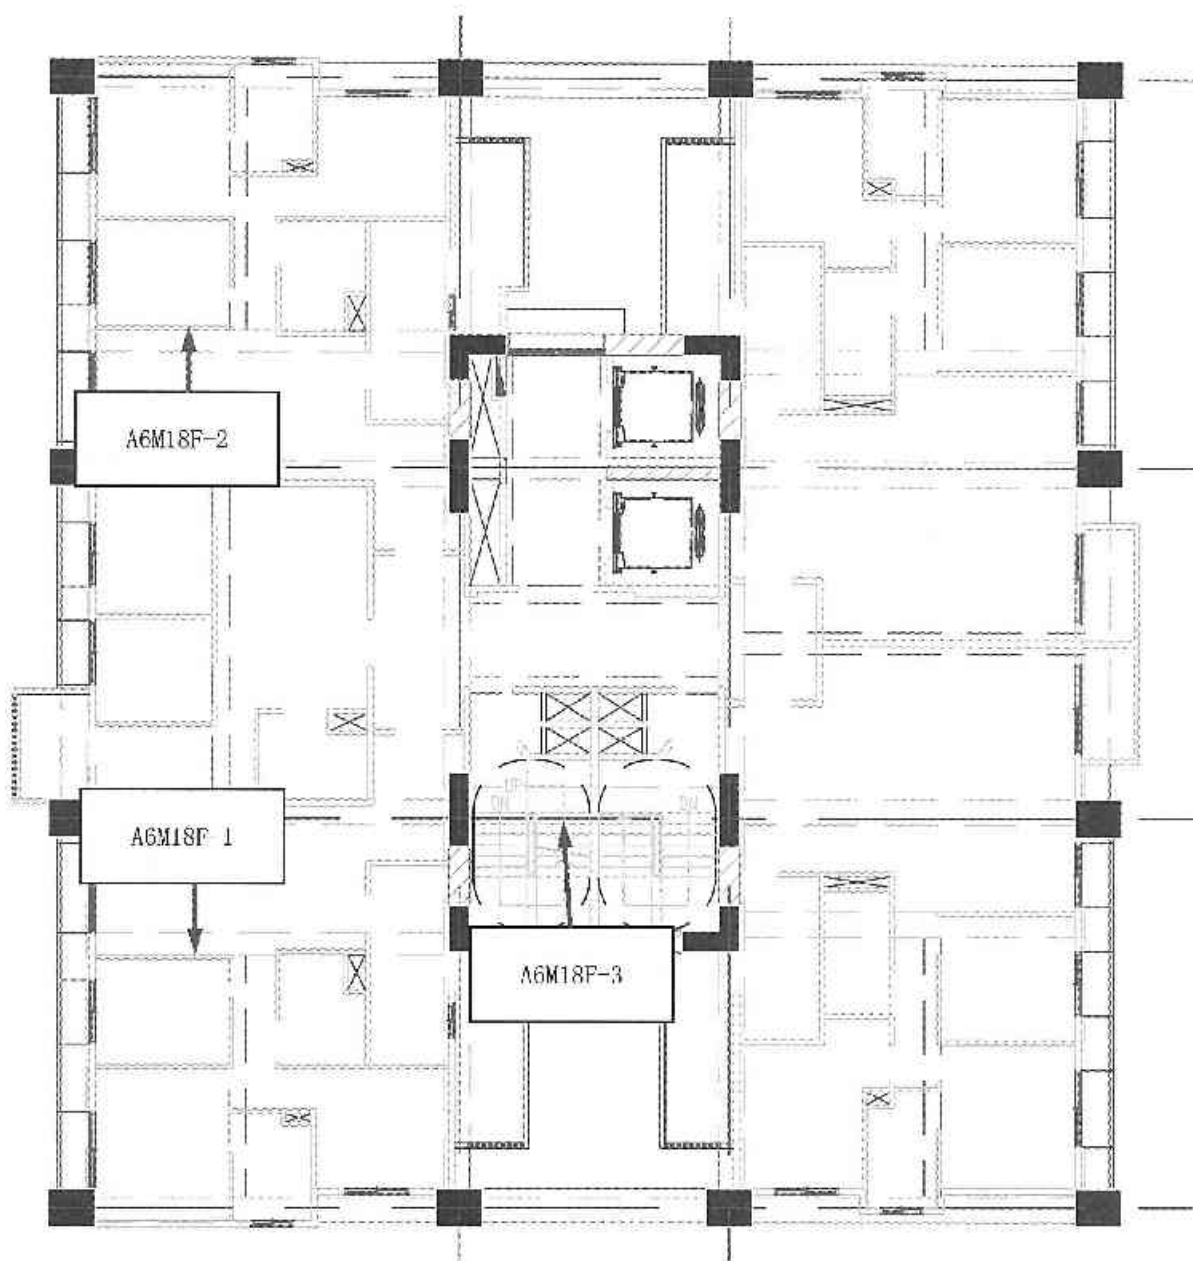


M棟結構平面圖

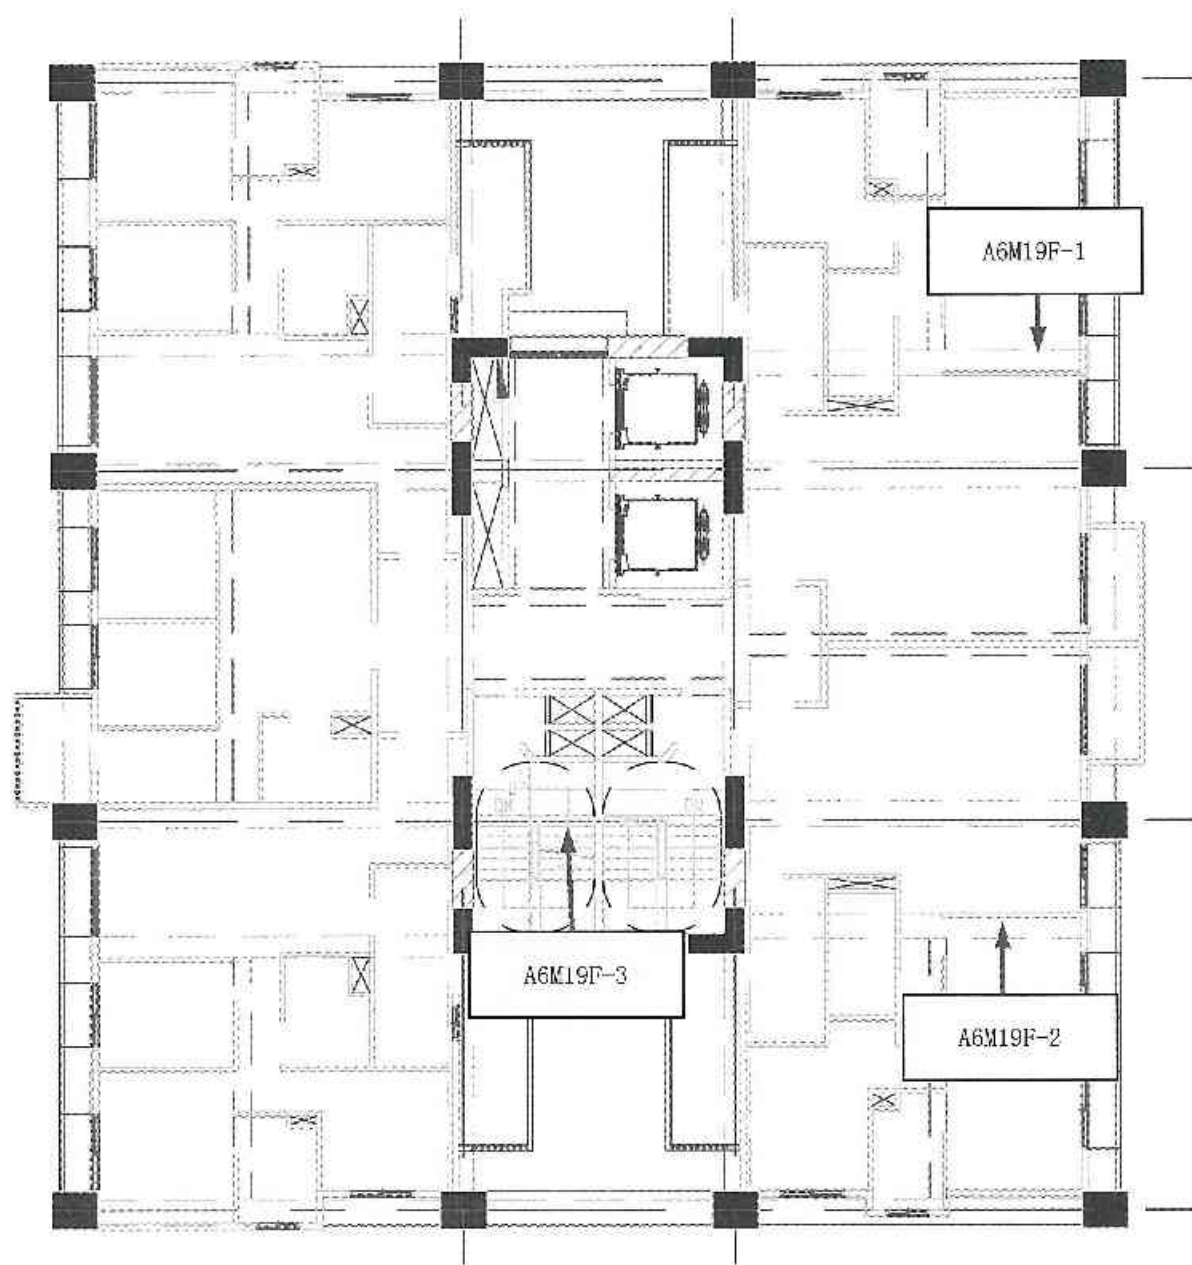


M棟結構平面圖

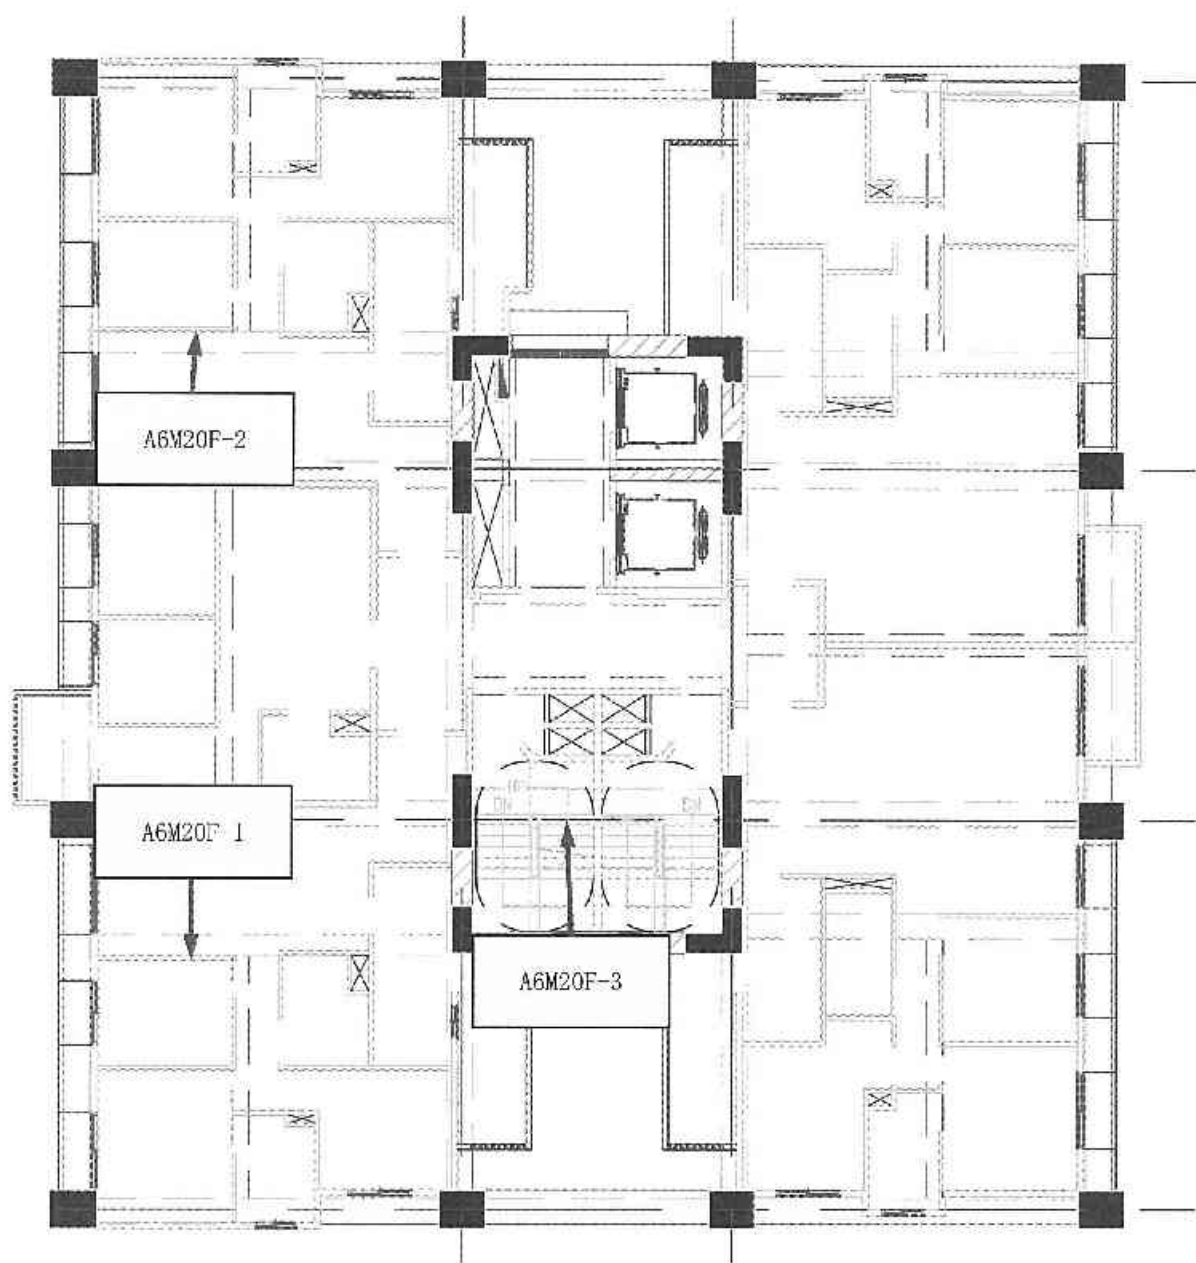


M棟結構平面圖

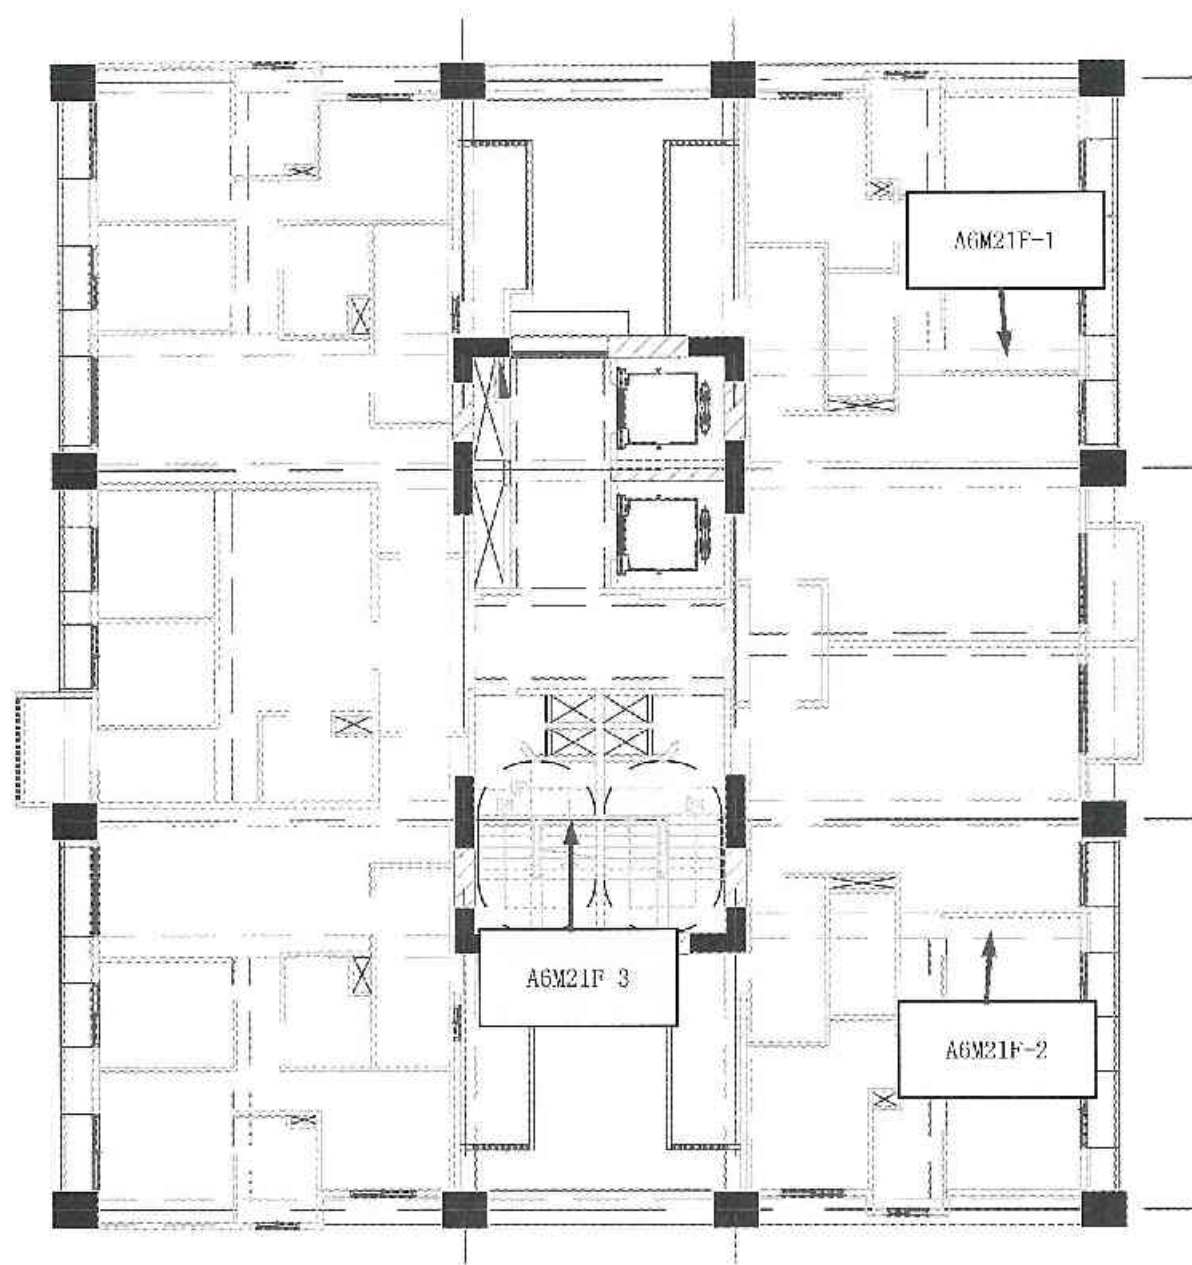

M 棟結構平面圖

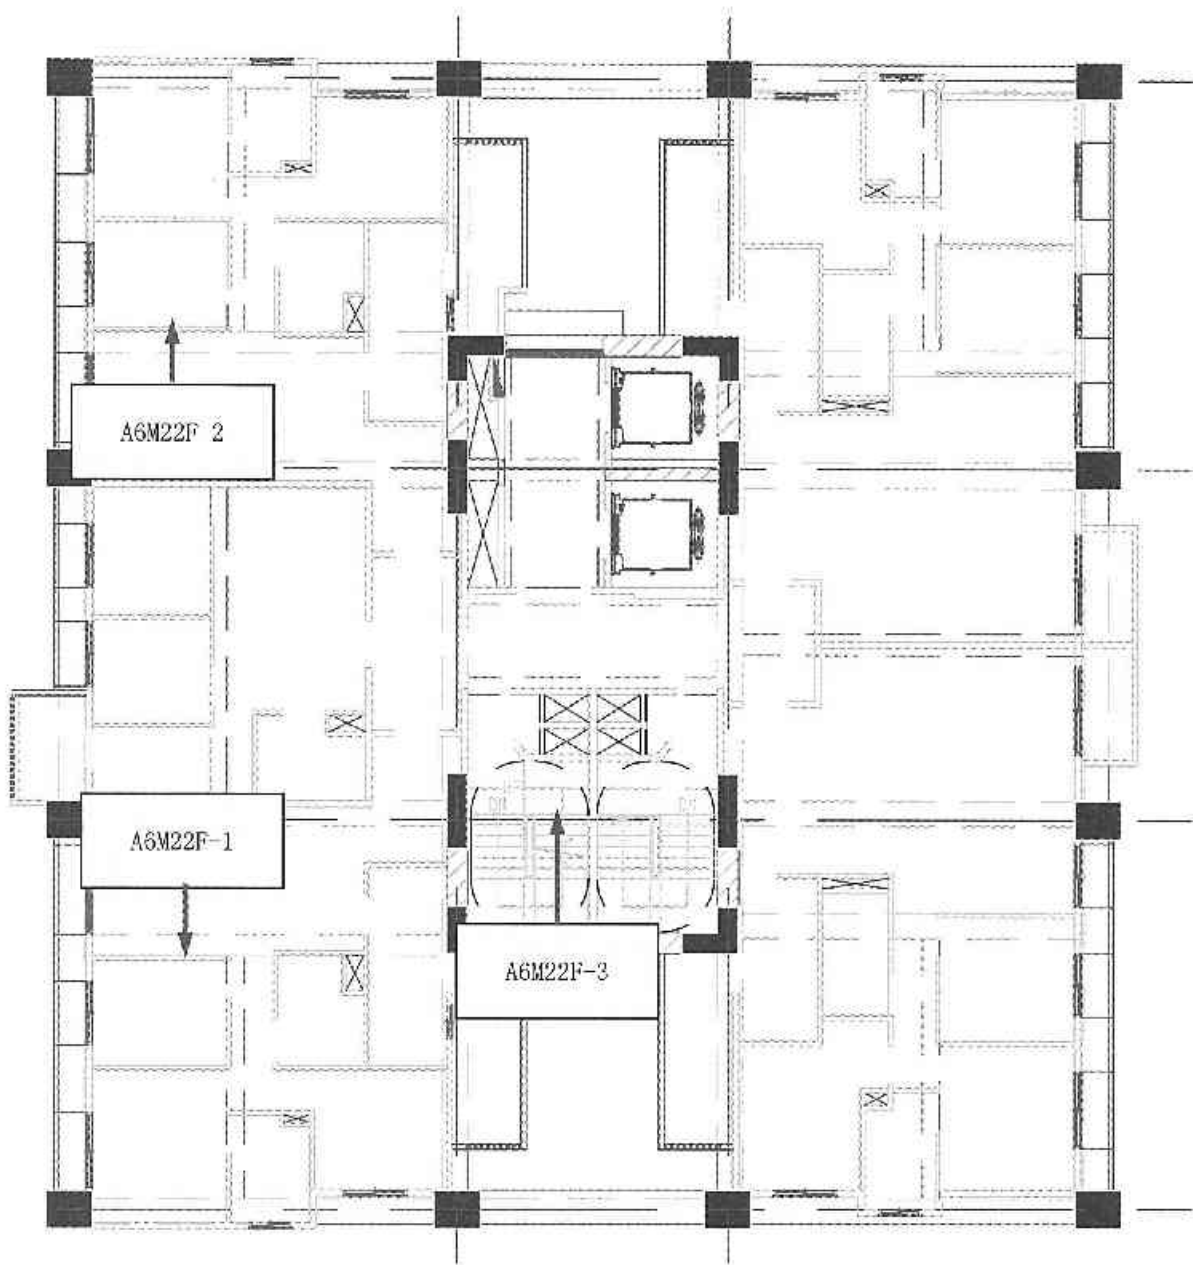

M棟結構平面圖

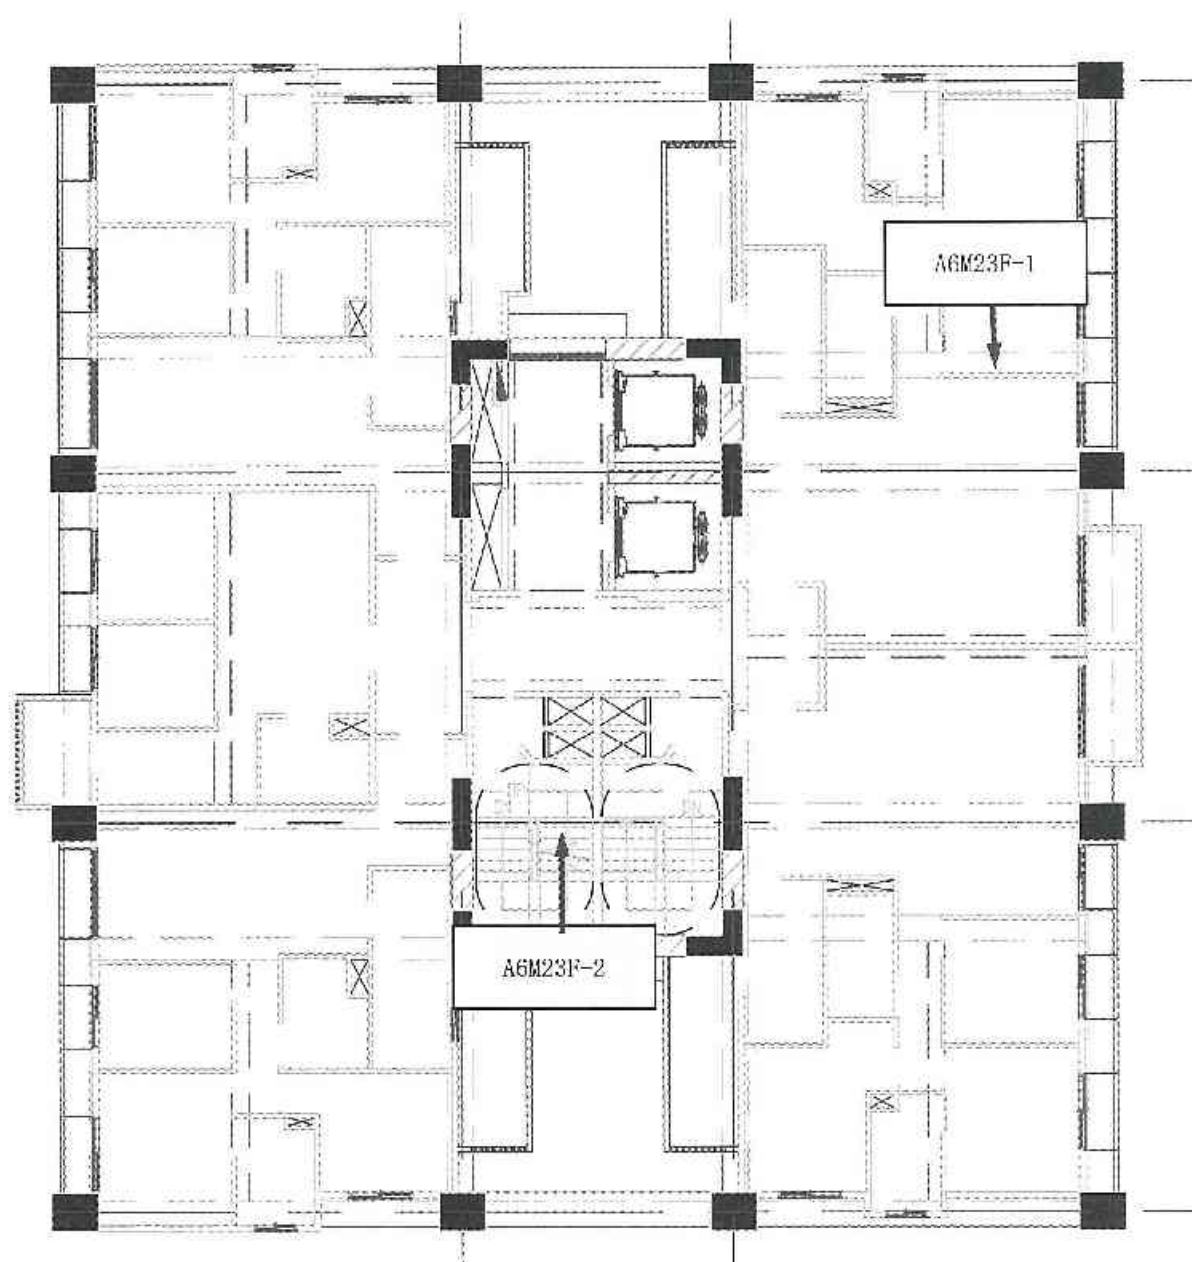

M棟結構平面圖

貳、中性化實驗報告

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區M棟)

中性化實驗報告

取樣位置	試體編號	混凝土中性化深度(cm)	取樣位置	試體編號	混凝土中性化深度(cm)
B3F	A6MB3F-1	0.3	3F	A6M3F-1	0.4
	A6MB3F-2	1.1		A6M3F-2	0.3
	A6MB3F-3	0.2		A6M3F-3	0.2
B2F	A6MB2F-1	0.7	4F	A6M4F-1	0.5
	A6MB2F-2	0.6		A6M4F-3	0.1
	A6MB2F-3	0.3		A6M4F-4	0.5
B1F	A6MB1F-1	0.4	5F	A6M5F-2	0.3
	A6MB1F-2	0.5		A6M5F-3	0.2
	A6MB1F-3	0.7		A6M5F-4	0.4
1F	A6M1F-1	0.1	6F	A6M6F-1	0.3
	A6M1F-2	0.3		A6M6F-2	0.3
	A6M1F-3	0.3		A6M6F-3	0.1
2F	A6M2F-2	0.3	7F	A6M7F-1	0.5
	A6M2F-3	0.4		A6M7F-2	0.6
	A6M2F-4	0.4		A6M7F-3	0.3

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區M棟)

中性化實驗報告

取樣位置	試體編號	混凝土中性化深度 (cm)	取樣位置	試體編號	混凝土中性化深度 (cm)
8F	A6M8F-1	0.3	13F	A6M13F-1	0.6
	A6M8F-3	0.4		A6M13F-2	0.4
	A6M8F-4	0.3		A6M13F-3	0.2
9F	A6M9F-1	0.5	14F	A6M14F-1	0.4
	A6M9F-2	0.3		A6M14F-2	0.5
	A6M9F-3	0.2		A6M14F-4	0.3
10F	A6M10F-2	0.6	15F	A6M15F-1	0.6
	A6M10F-3	0.5		A6M15F-2	0.5
	A6M10F-4	0.3		A6M15F-3	0.4
11F	A6M11F-1	0.6	16F	A6M16F-1	0.6
	A6M11F-2	0.6		A6M16F-2	0.7
	A6M11F-3	0.3		A6M16F-2	0.3
12F	A6M12F-1	0.5	17F	A6M17F-1	0.7
	A6M12F-2	0.5		A6M17F-2	0.4
	A6M12F-3	0.6		A6M17F-3	0.6

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6 區 M 棟)


中性化實驗報告

取樣位置	試體編號	混凝土中性化深度 (cm)	取樣位置	試體編號	混凝土中性化深度 (cm)
18F	A6M18F-1	0.5	23F	A6M23F-1	0.6
	A6M18F-2	0.4		A6M23F-2	0.2
	A6M18F-3	0.4			
19F	A6M19F-1	0.4			
	A6M19F-2	0.8			
	A6M19F-3	0.5			
20F	A6M20F-1	0.3			
	A6M20F-2	0.5			
	A6M20F-3	0.4			
21F	A6M21F-1	0.5			
	A6M21F-2	0.6			
	A6M21F-3	0.2			
22F	A6M22F-1	0.1			
	A6M22F-2	0.5			
	A6M22F-3	0.4			

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區M棟)

 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6MB3F-1 0.3 公分 A6MB3F-2 1.1 公分 A6MB3F-3 0.2 公分	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟
	位置
	說明 取樣試體 中性化試驗


 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6MB2F-1 0.7 公分 A6MB2F-2 0.6 公分 A6MB2F-3 0.3 公分	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟
	位置
	說明 取樣試體 中性化試驗

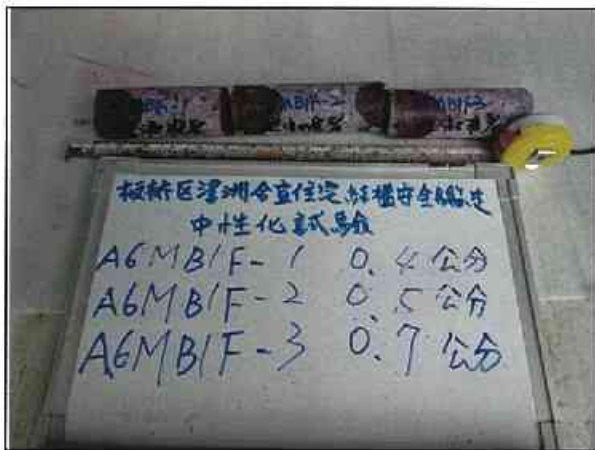
 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6MB1F-1 0.4 公分 A6MB1F-2 0.5 公分 A6MB1F-3 0.7 公分	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟
	位置
	說明 取樣試體 中性化試驗

 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6M1F-1 0.1 公分 A6M1F-2 0.3 公分 A6M1F-3 0.3 公分	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟
	位置
	說明 取樣試體 中性化試驗

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區M棟)


	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟
	位置
	說明 取樣試體 中性化試驗

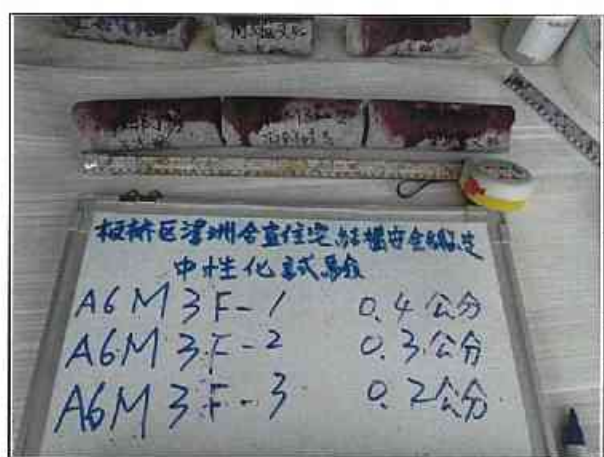	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟
	位置
	說明 取樣試體 中性化試驗

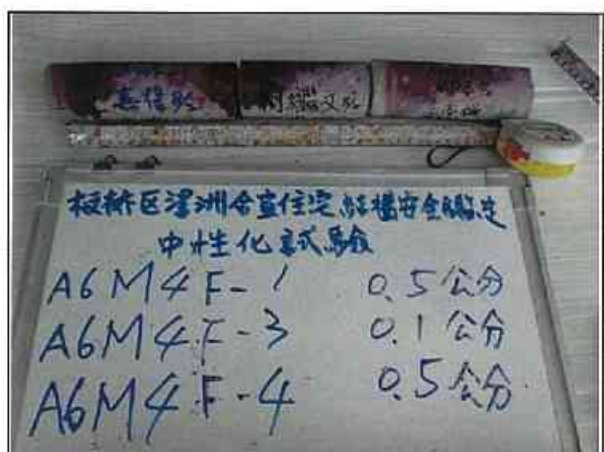	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟
	位置
	說明 取樣試體 中性化試驗


	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟
	位置
	說明 取樣試體 中性化試驗

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區M棟)

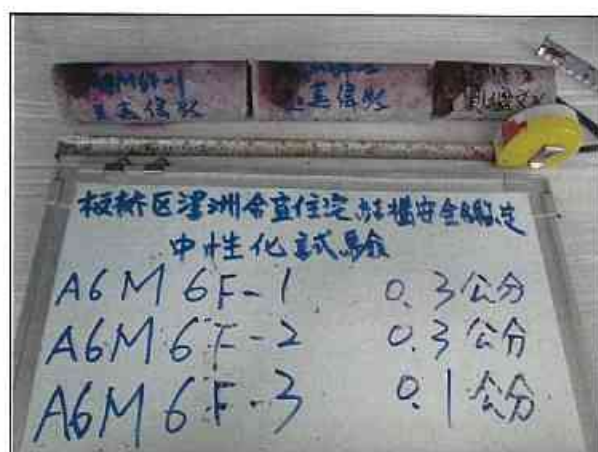	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟
位置	說明 取樣試體 中性化試驗

	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟
位置	說明 取樣試體 中性化試驗


	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟
位置	說明 取樣試體 中性化試驗

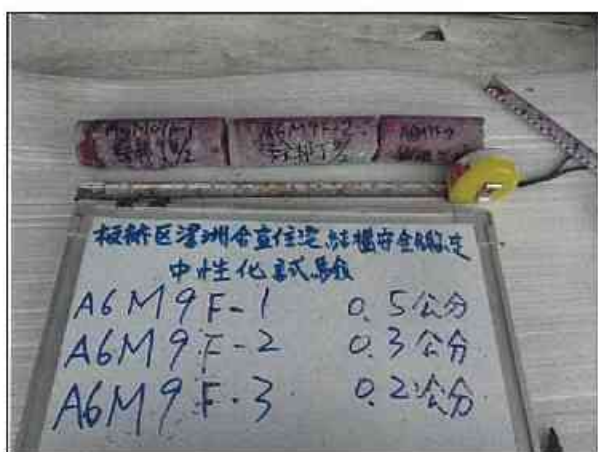
	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟
位置	說明 取樣試體 中性化試驗

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區M棟)


 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6M10F-2 0.6公分 A6M10F-3 0.5公分 A6M10F-4 0.3公分	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟
	位置
	說明 取樣試體 中性化試驗

 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6M11F-1 0.6公分 A6M11F-2 0.6公分 A6M11F-3 0.3公分	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟
	位置
	說明 取樣試體 中性化試驗

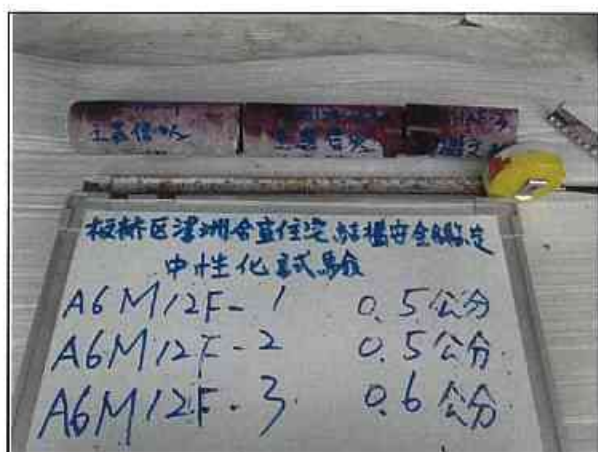 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6M12F-1 0.5公分 A6M12F-2 0.5公分 A6M12F-3 0.6公分	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟
	位置
	說明 取樣試體 中性化試驗

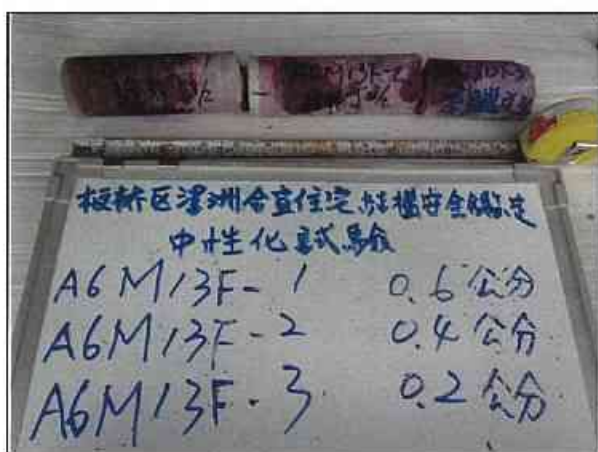 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6M13F-1 0.6公分 A6M13F-2 0.4公分 A6M13F-3 0.2公分	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟
	位置
	說明 取樣試體 中性化試驗

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區M棟)

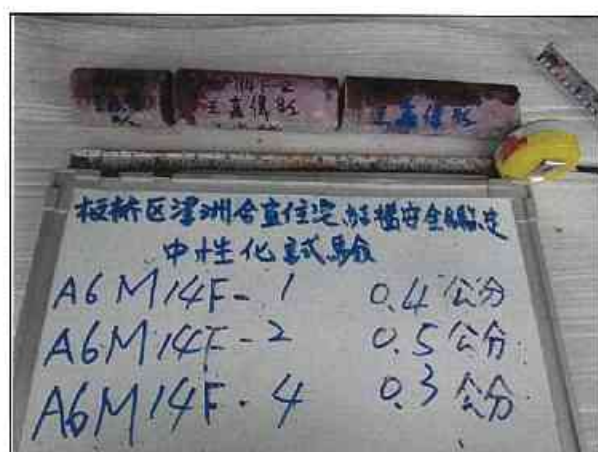
 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6M14F-1 0.4公分	名稱 浮洲合宜住宅 A6區 M棟
	位置
A6M14F-2 0.5公分 A6M14F-4 0.3公分	說明 取樣試體 中性化試驗

 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6M15F-1 0.6公分	名稱 浮洲合宜住宅 A6區 M棟
	位置
A6M15F-2 0.5公分 A6M15F-3 0.4公分	說明 取樣試體 中性化試驗


 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6M16F-1 0.6公分	名稱 浮洲合宜住宅 A6區 M棟
	位置
A6M16F-2 0.7公分 A6M16F-3 0.3公分	說明 取樣試體 中性化試驗


 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6M17F-2 0.7公分	名稱 浮洲合宜住宅 A6區 M棟
	位置
A6M17F-3 0.4公分 A6M17F-4 0.6公分	說明 取樣試體 中性化試驗

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區M棟)

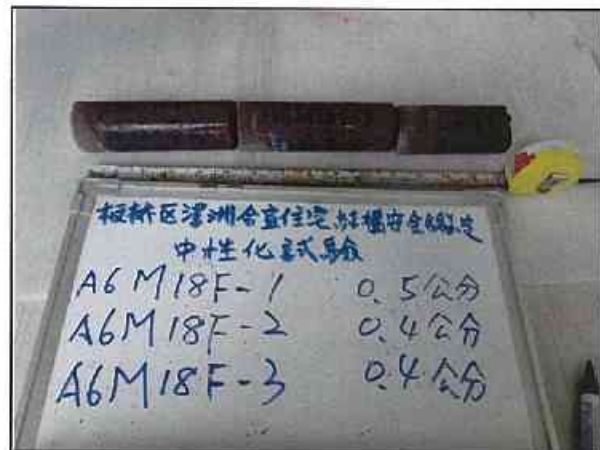
	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗


	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

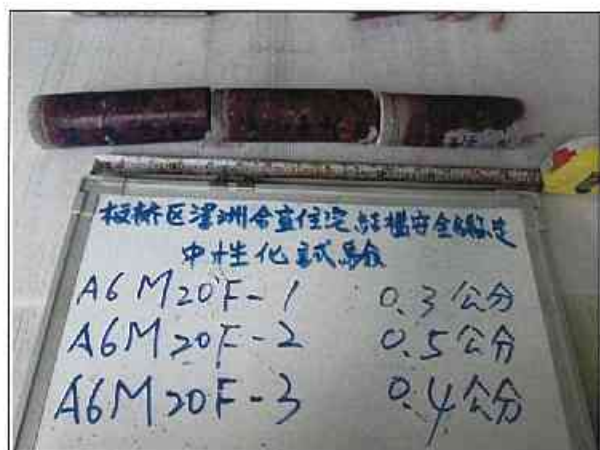	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

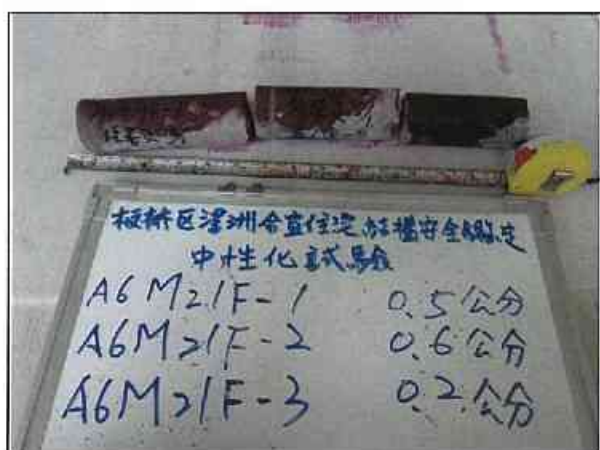	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區M棟)

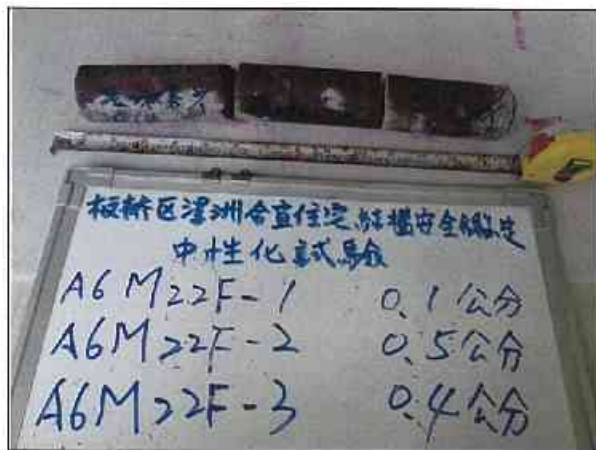	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

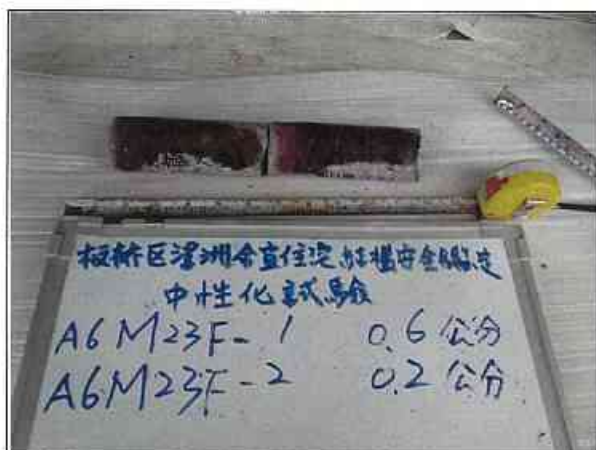	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 M 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案
(A6 區 N 棟)

久怡工程實業有限公司



地址：新北市淡水區濱海路一段 306 巷 60 弄 21 號 6 樓


TEL: (02) 2773-4327


FAX: (02) 2768-8823


中華民國一百零四年七月


壹、混凝土鑽心取樣探測點示意圖




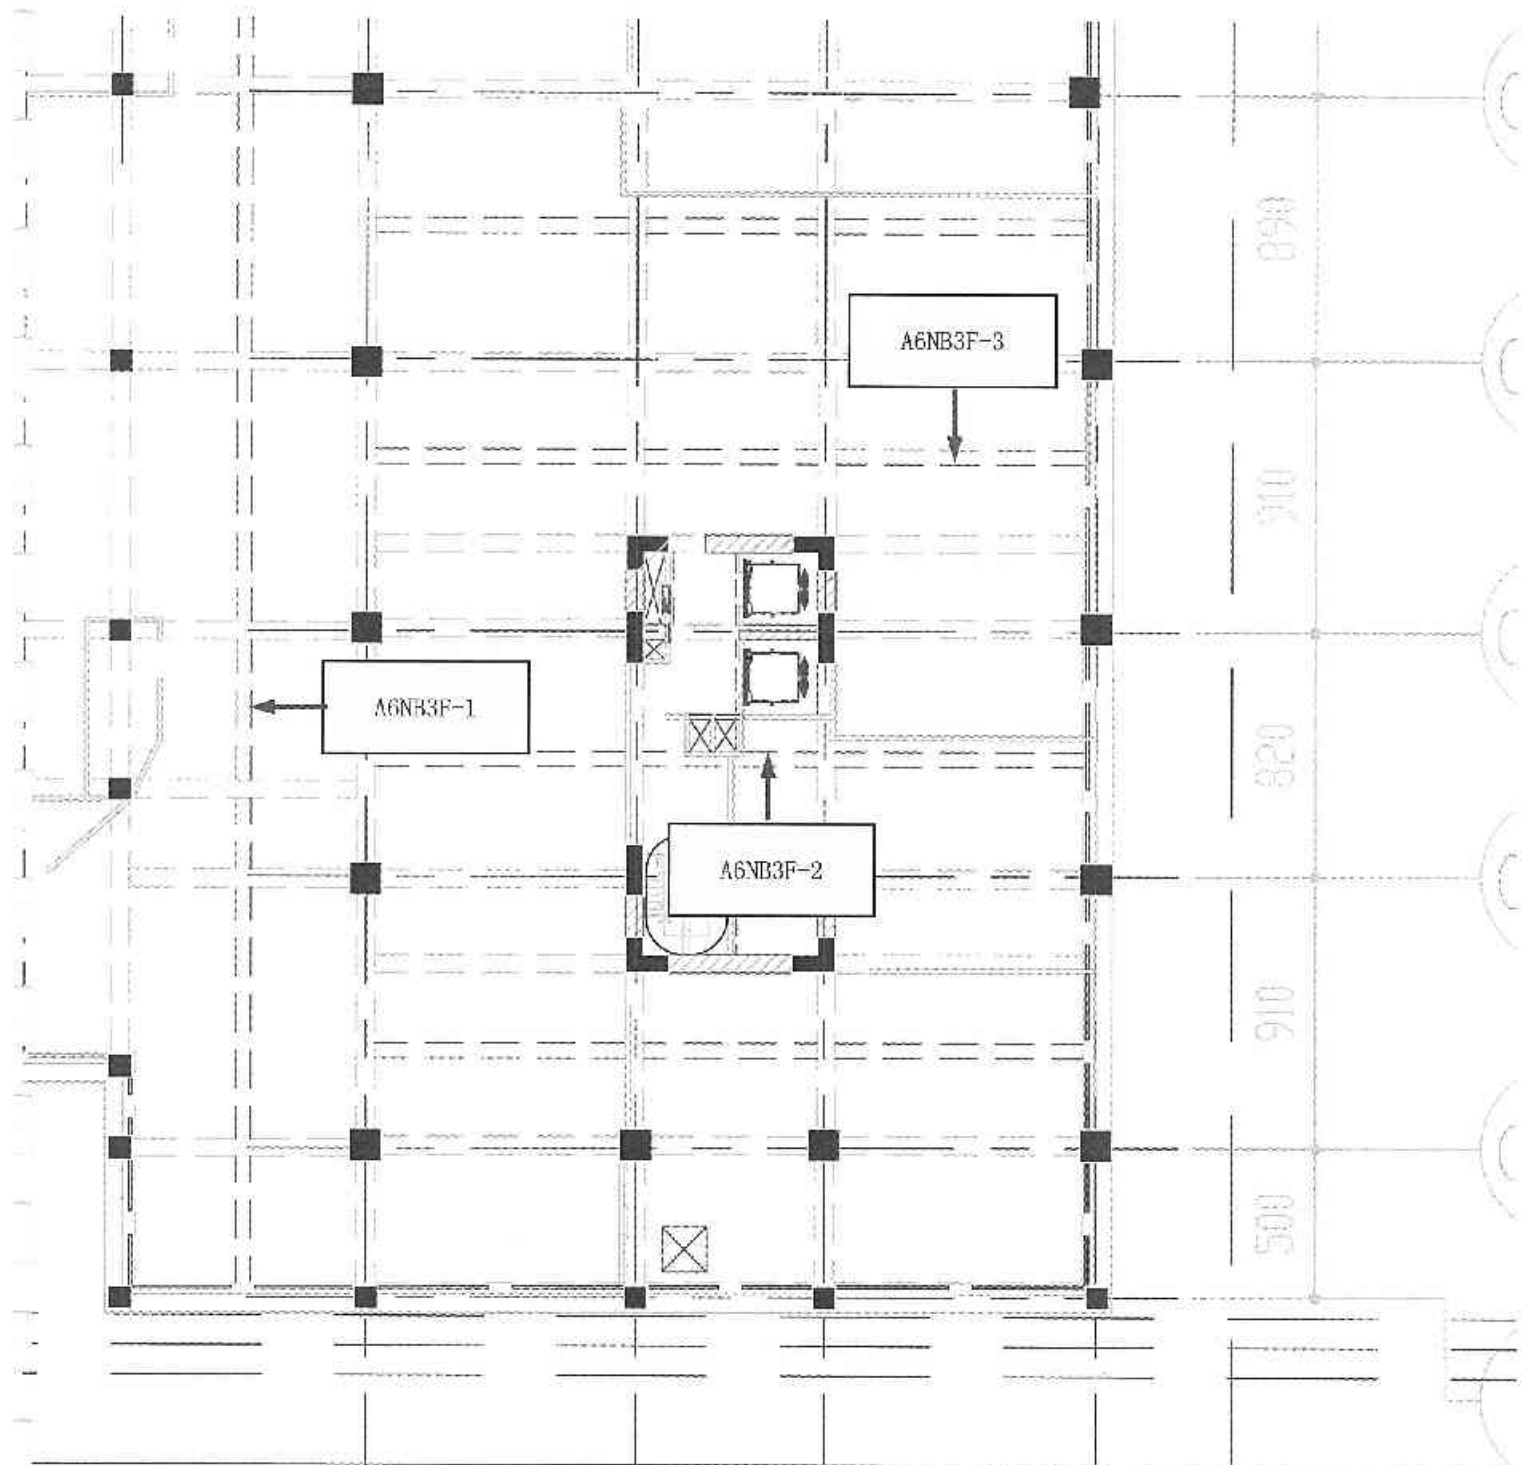

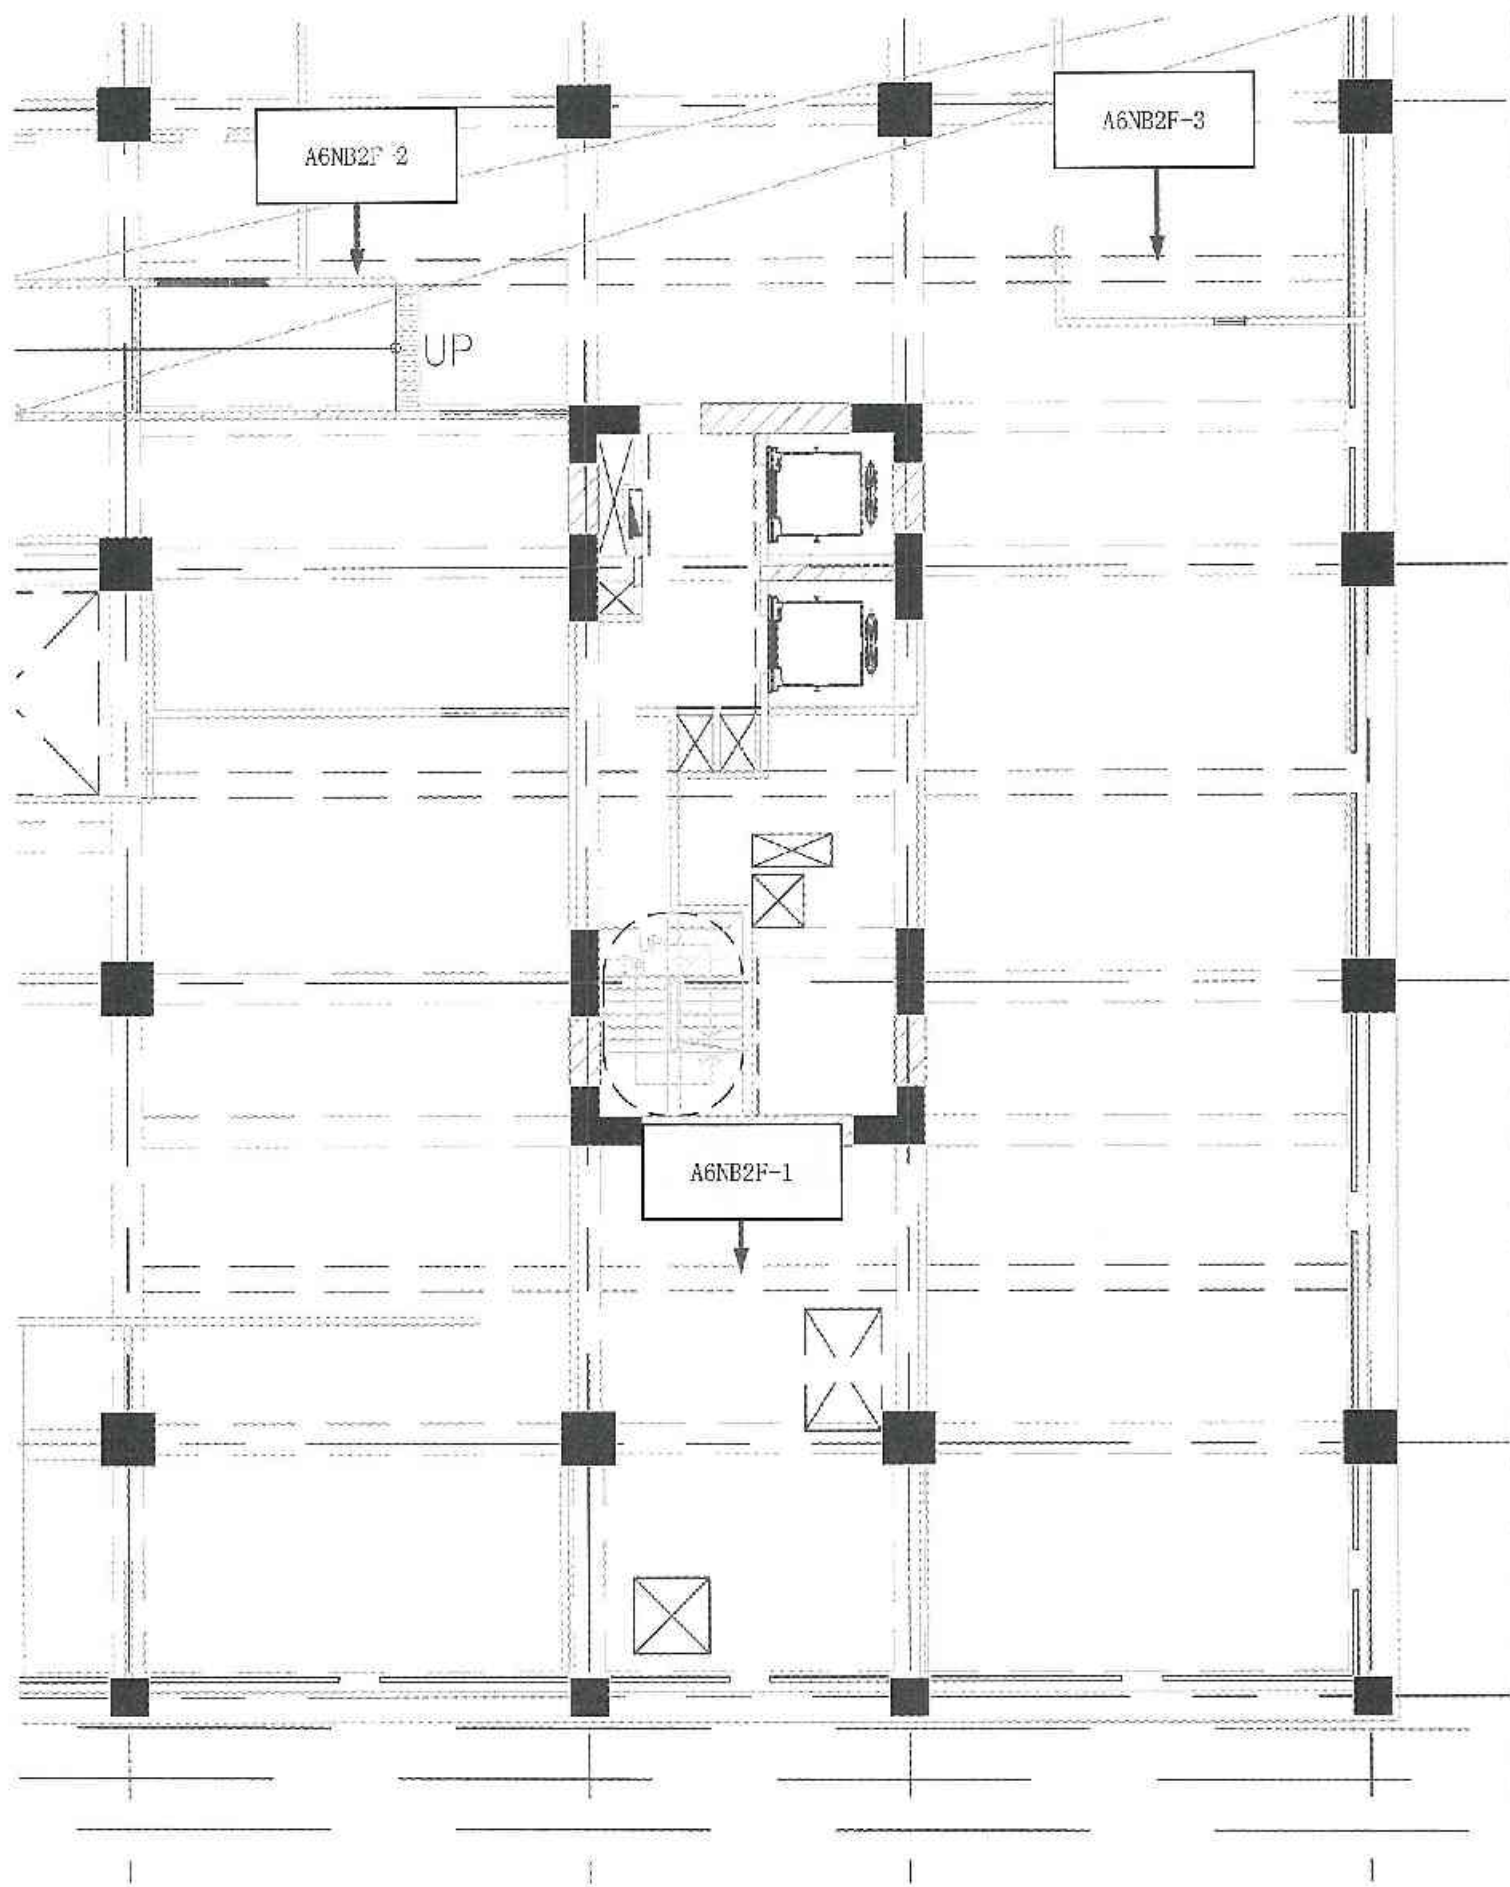


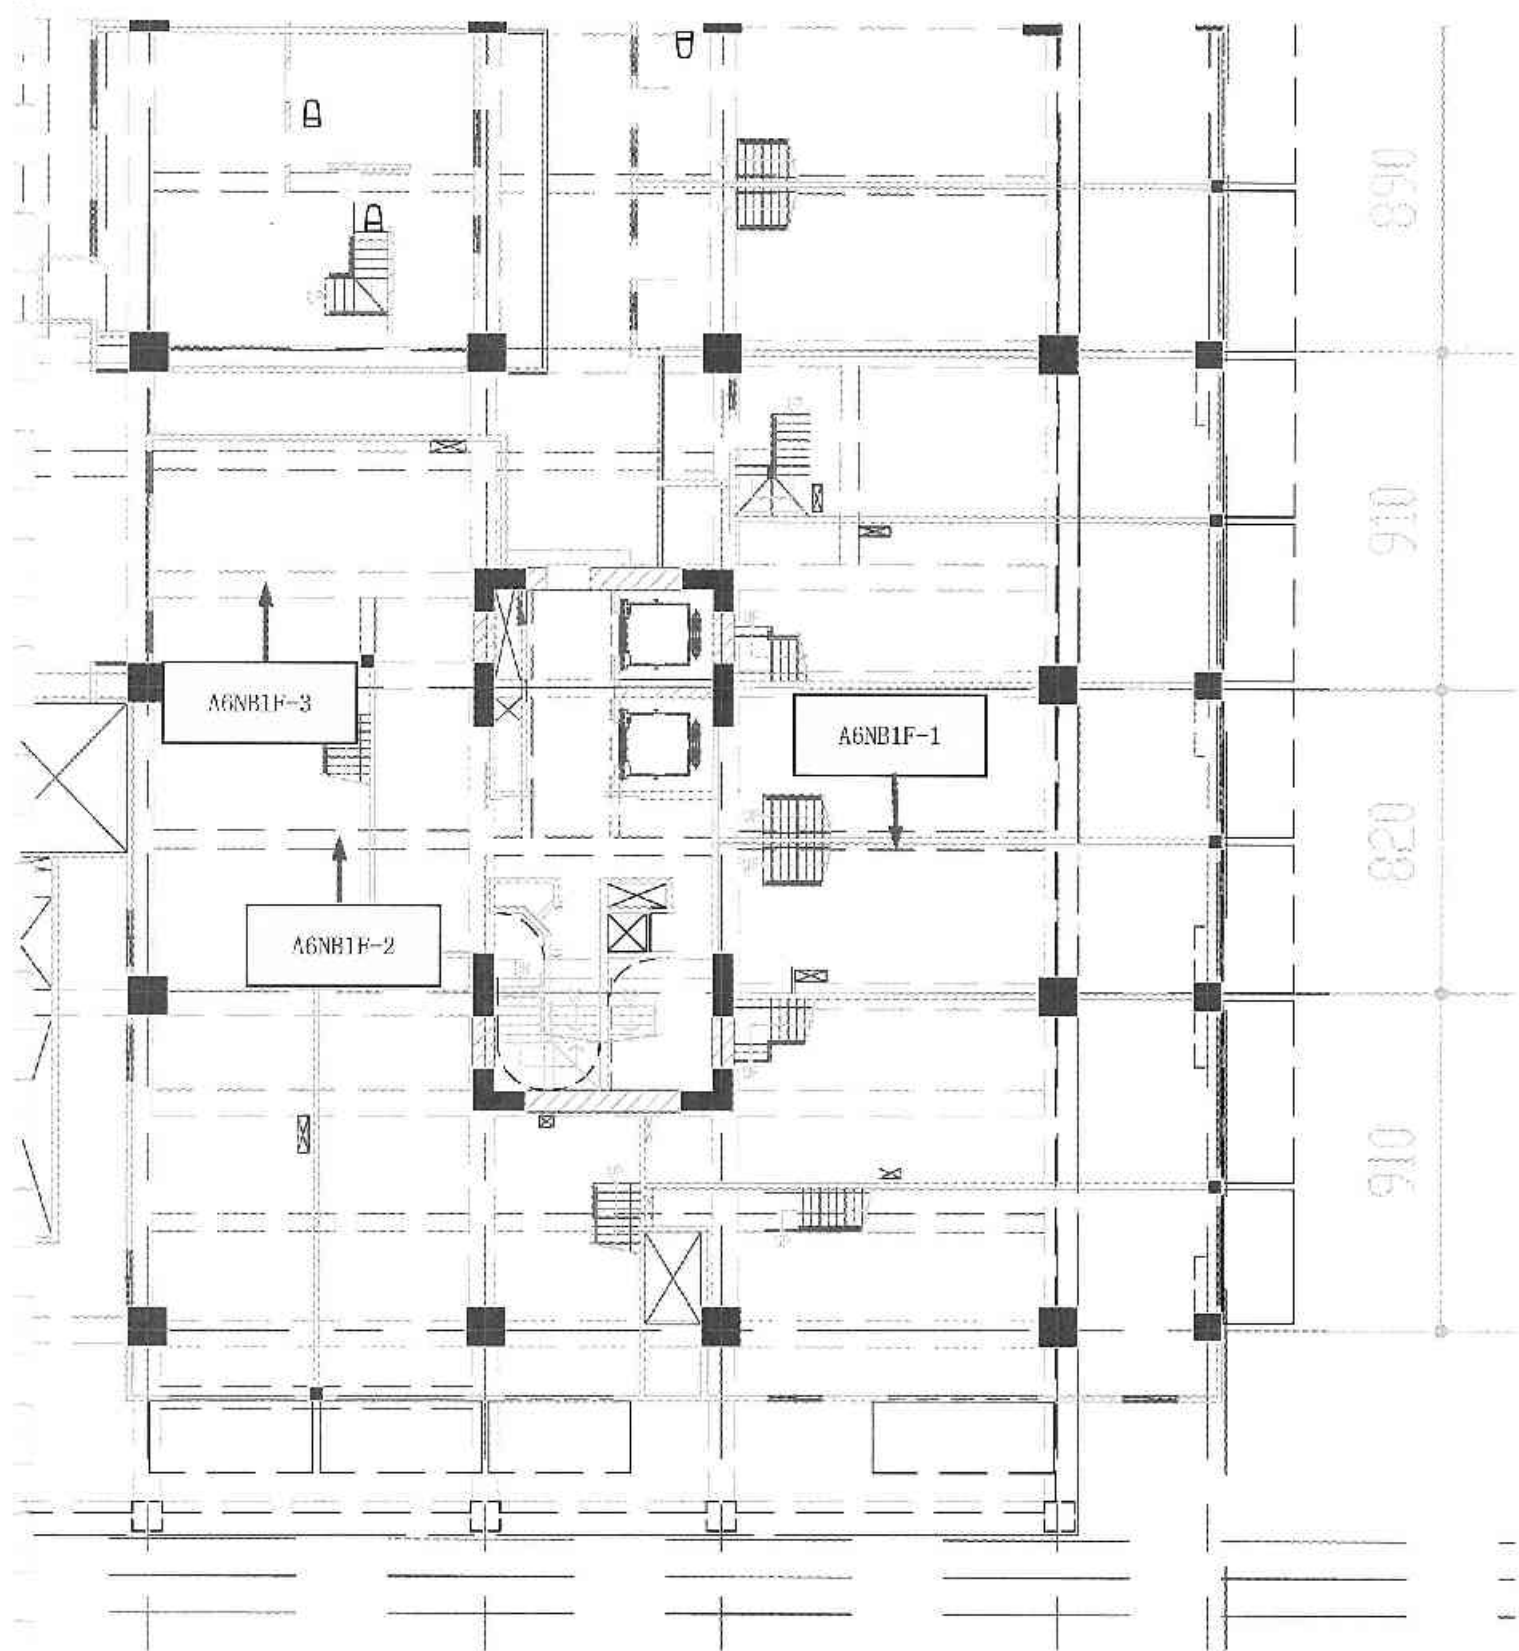

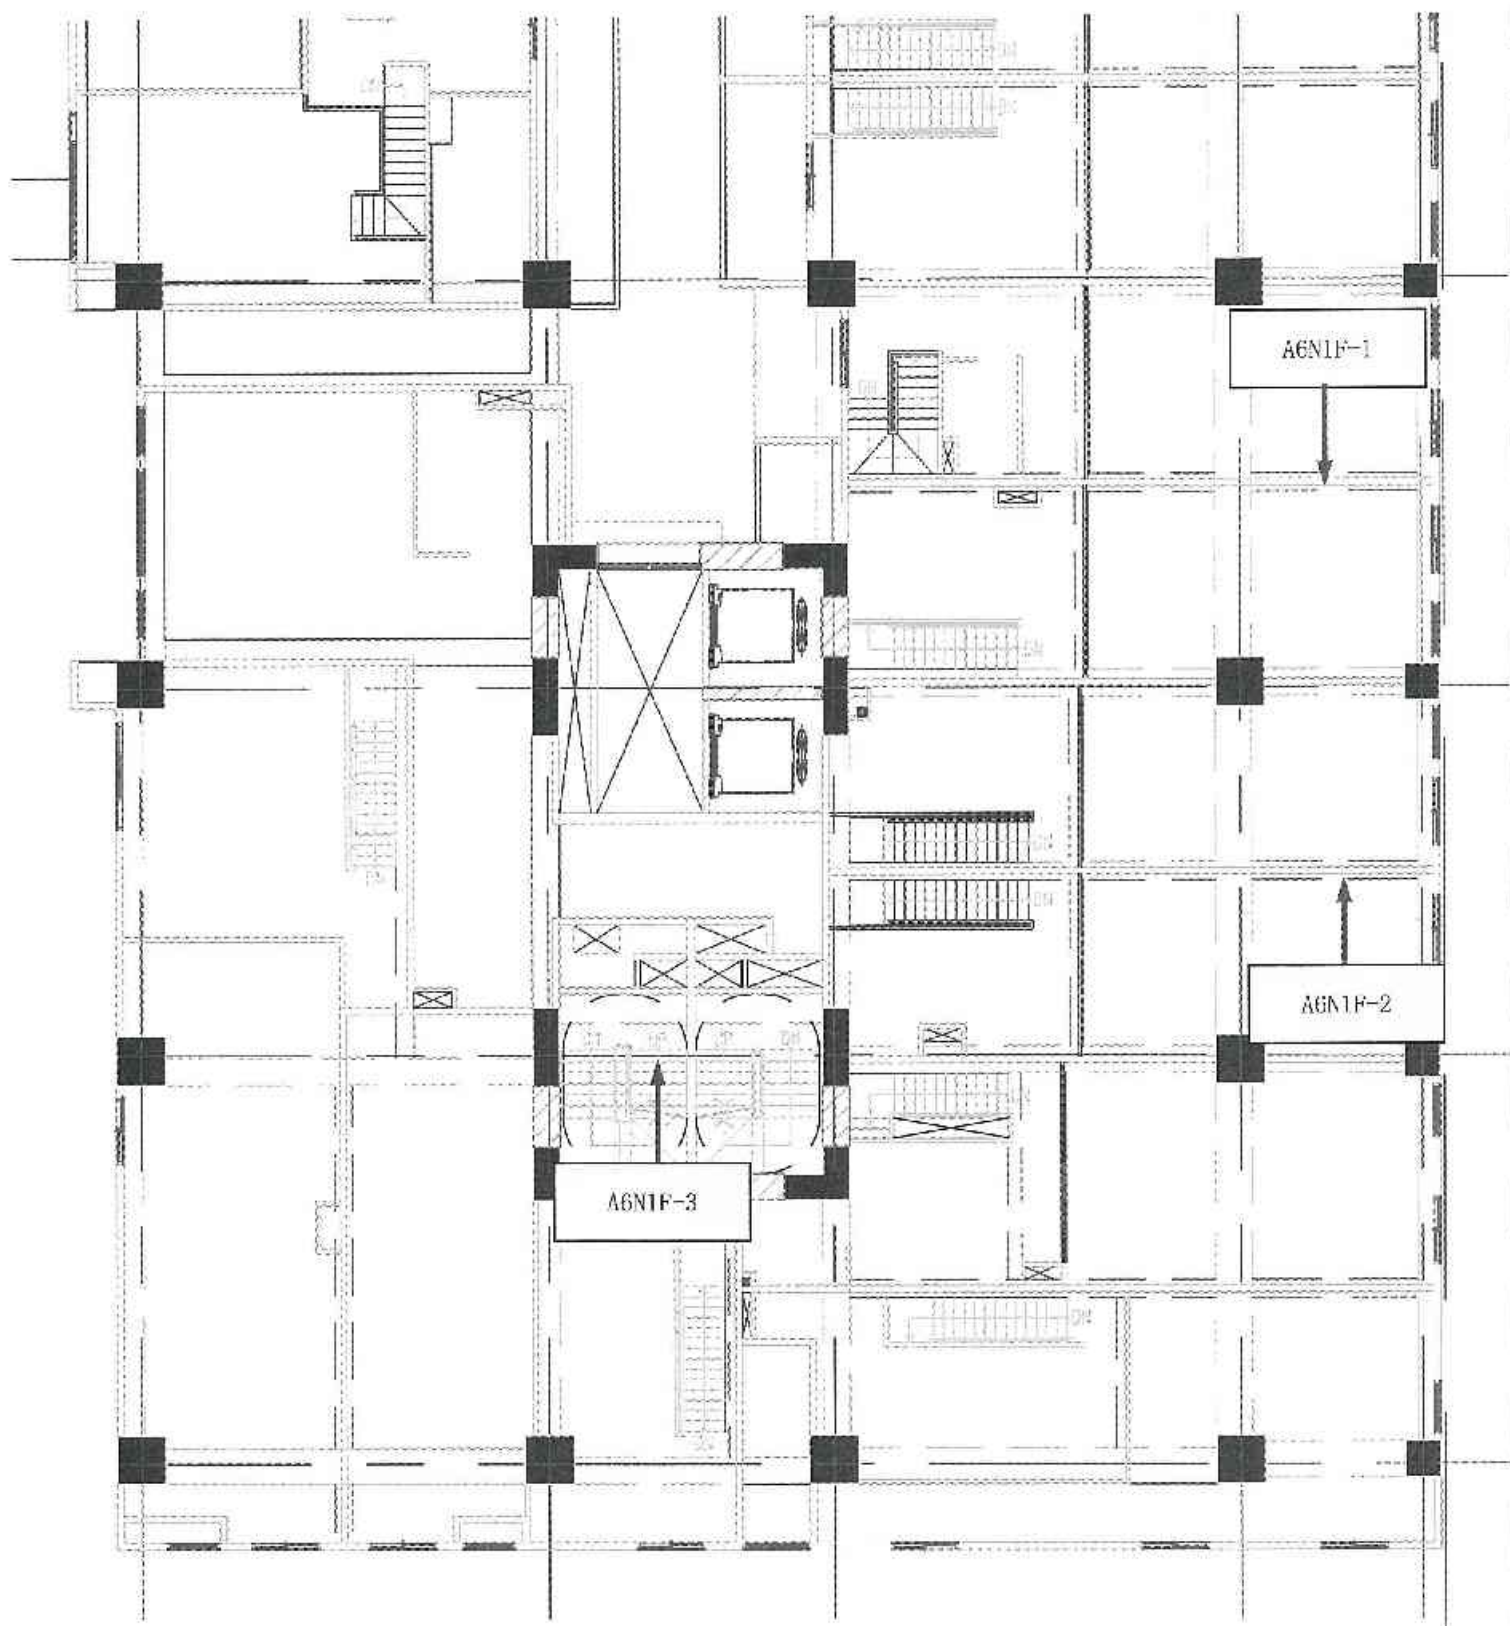


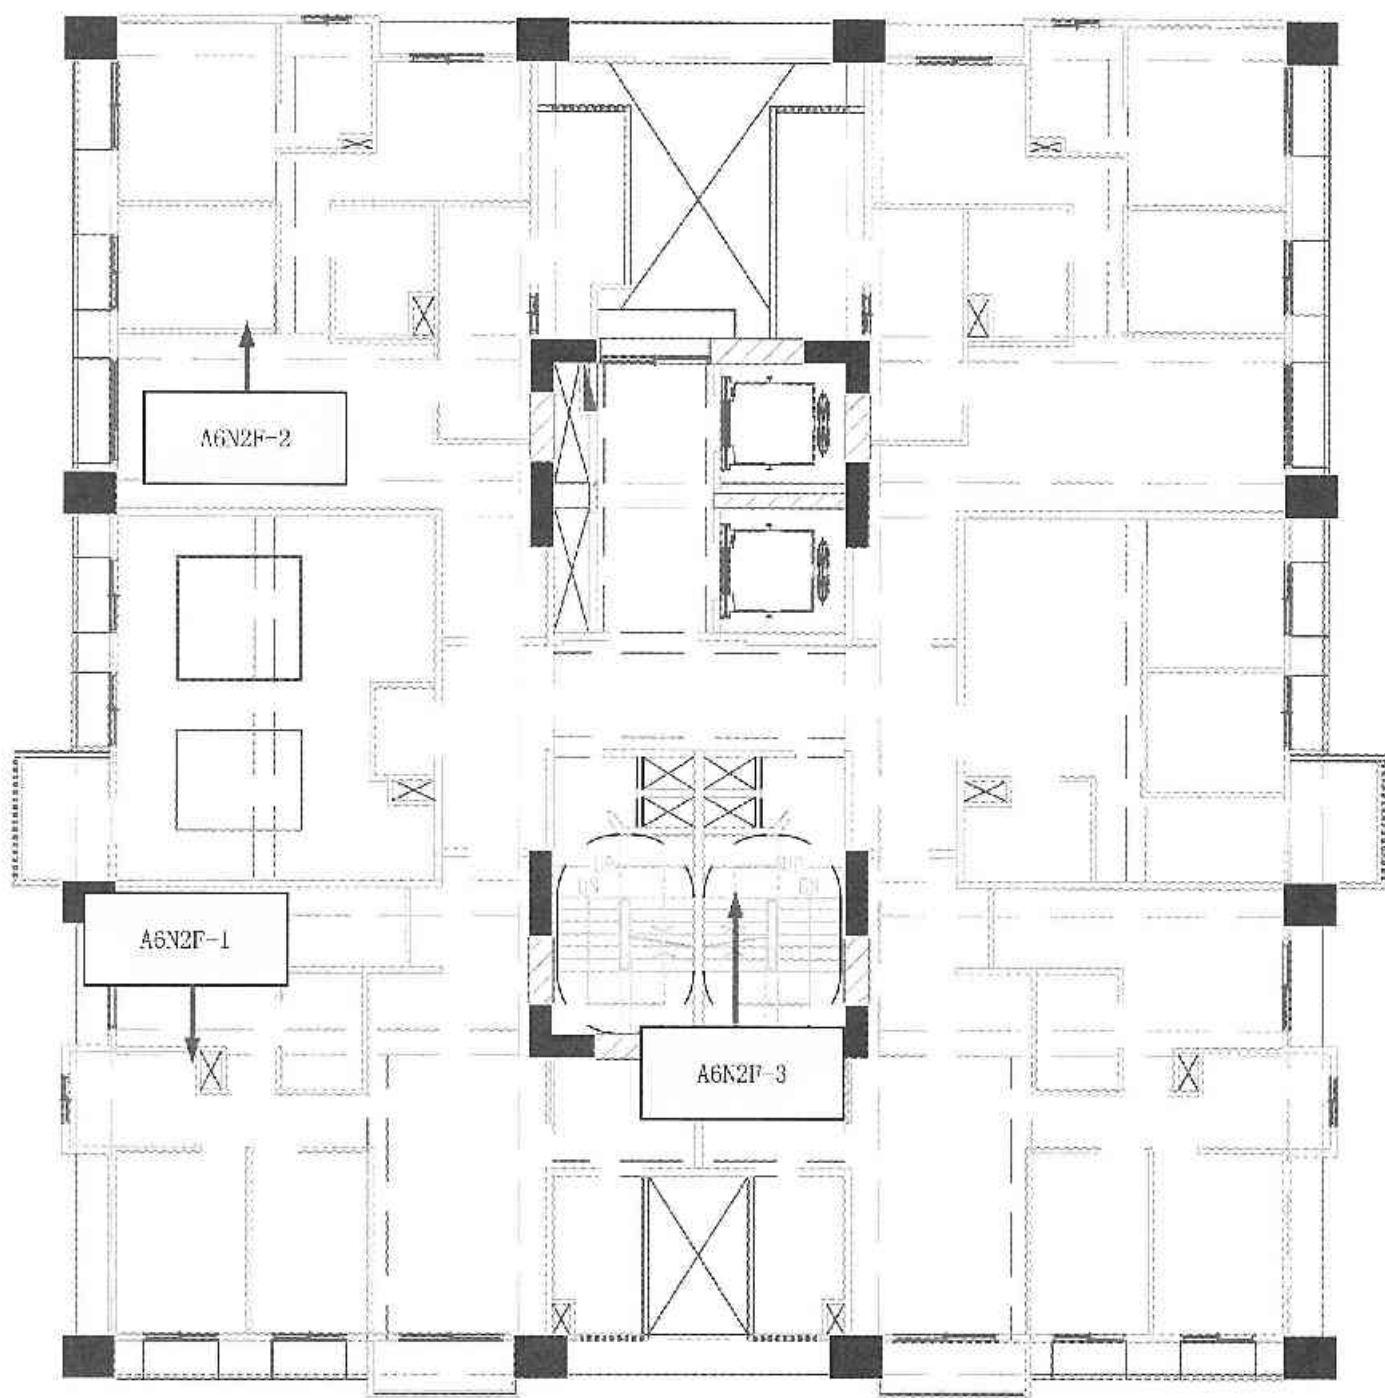


N棟結構平面圖

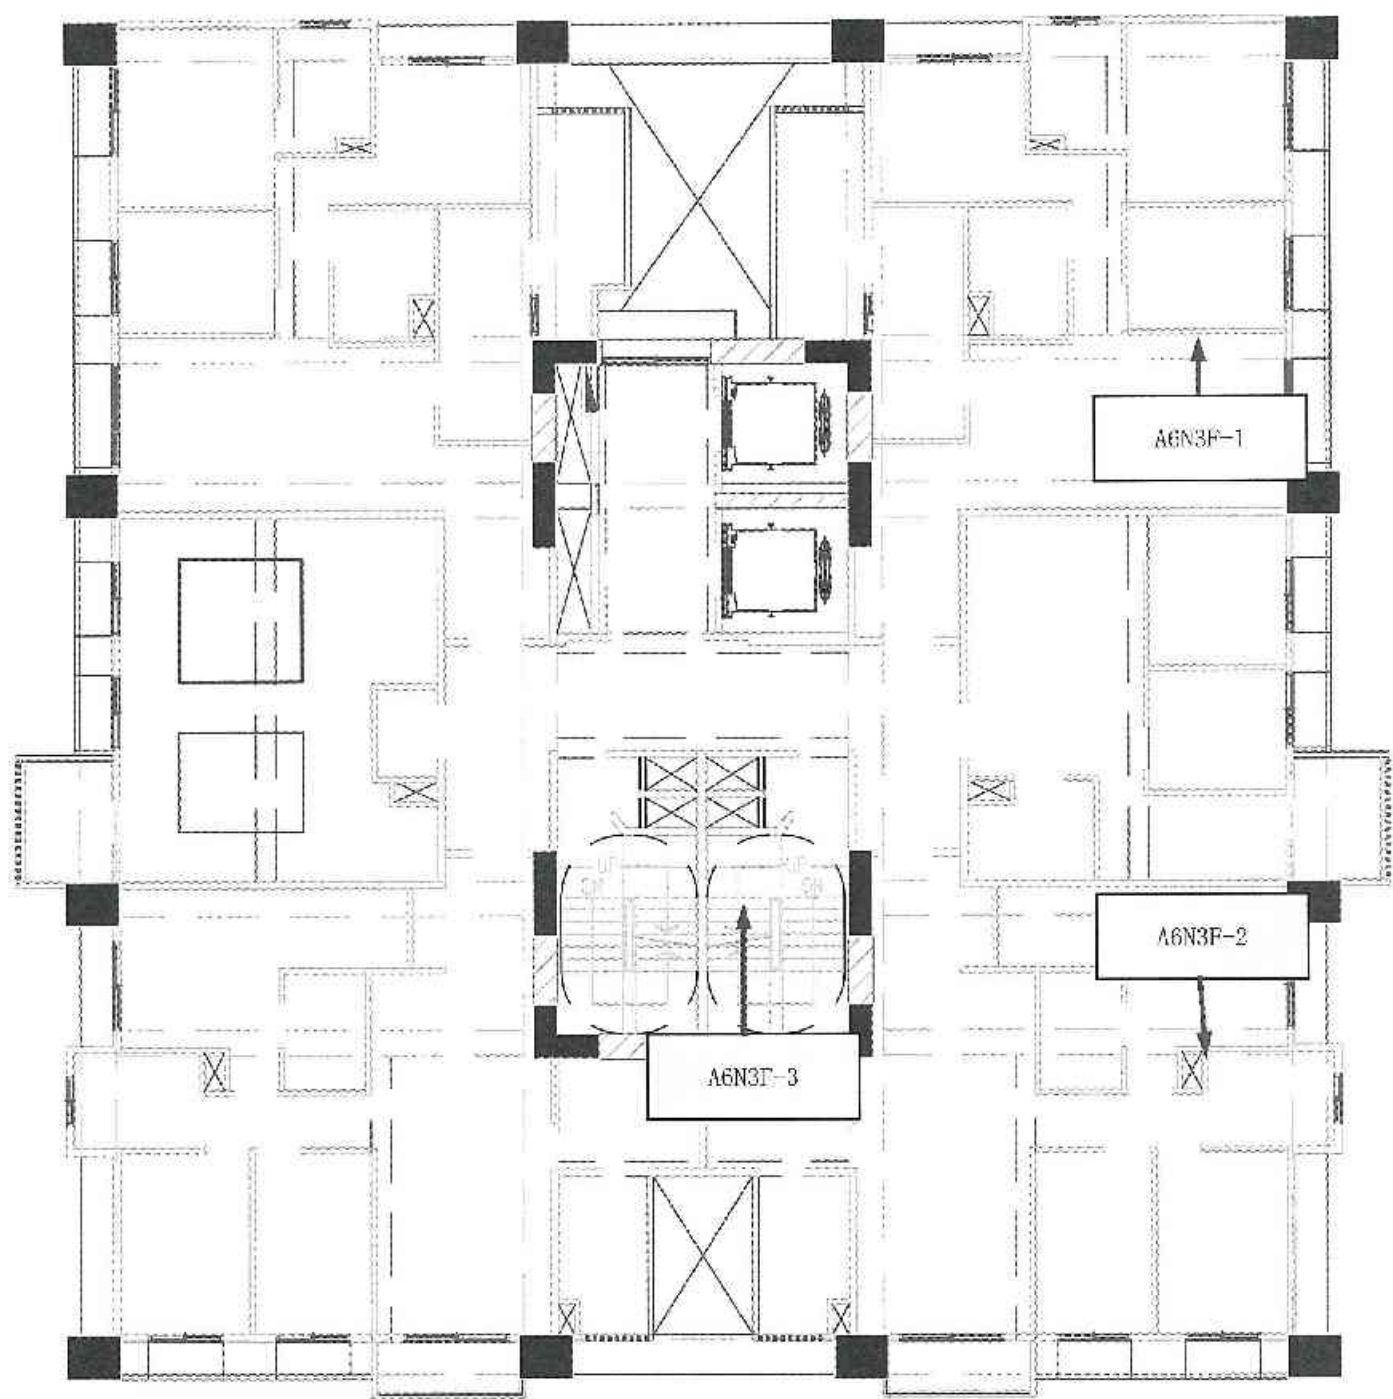


N 棟結構平面圖

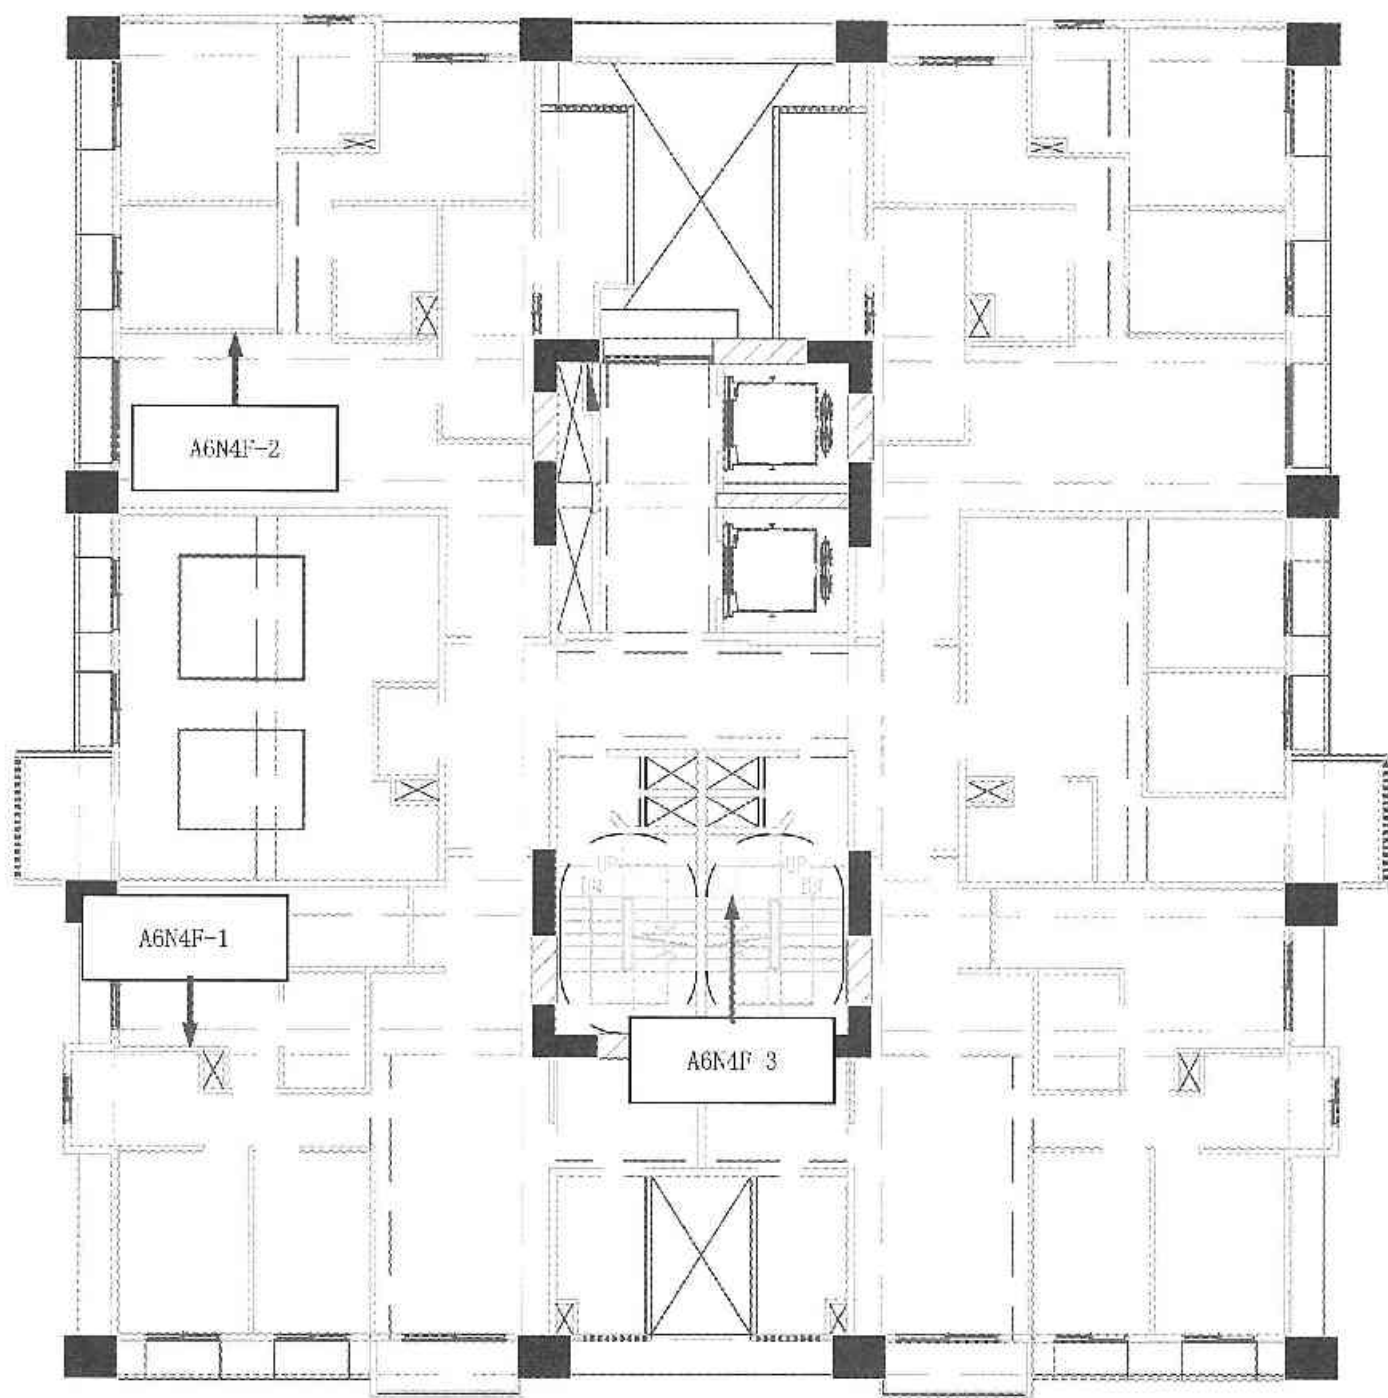


N棟結構平面圖

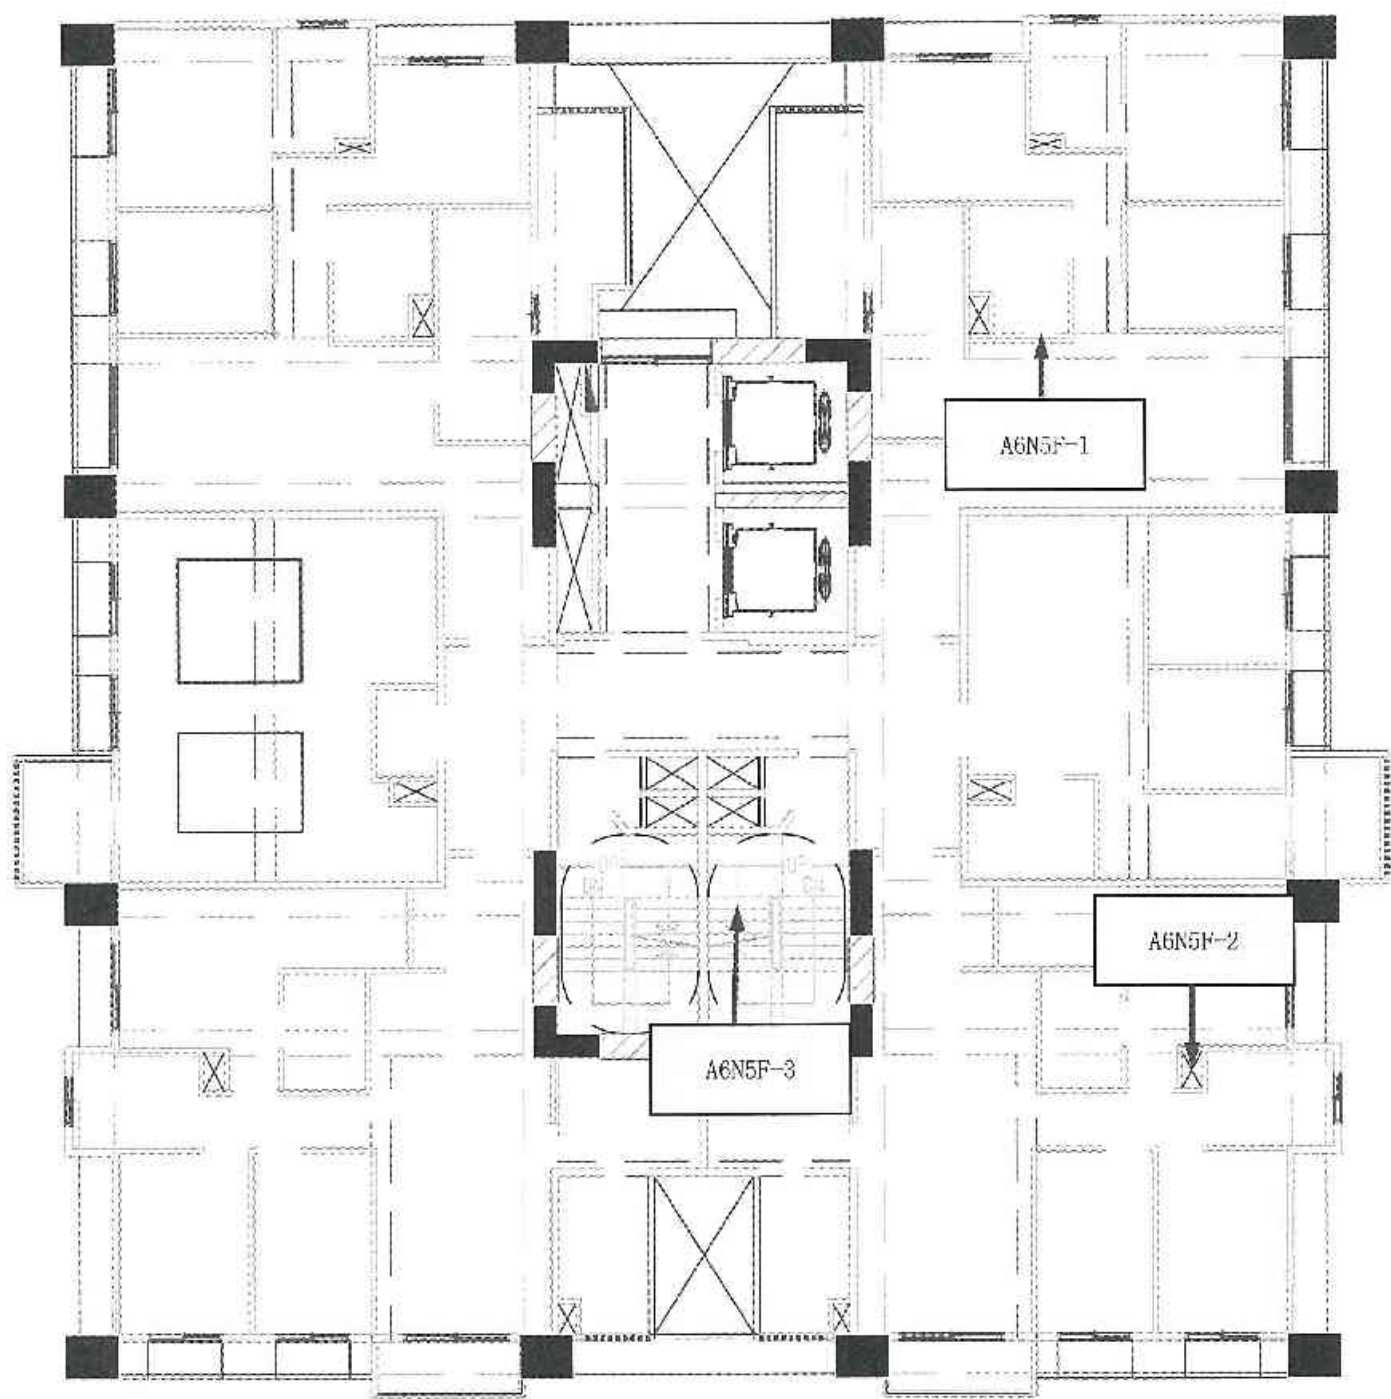


N棟結構平面圖

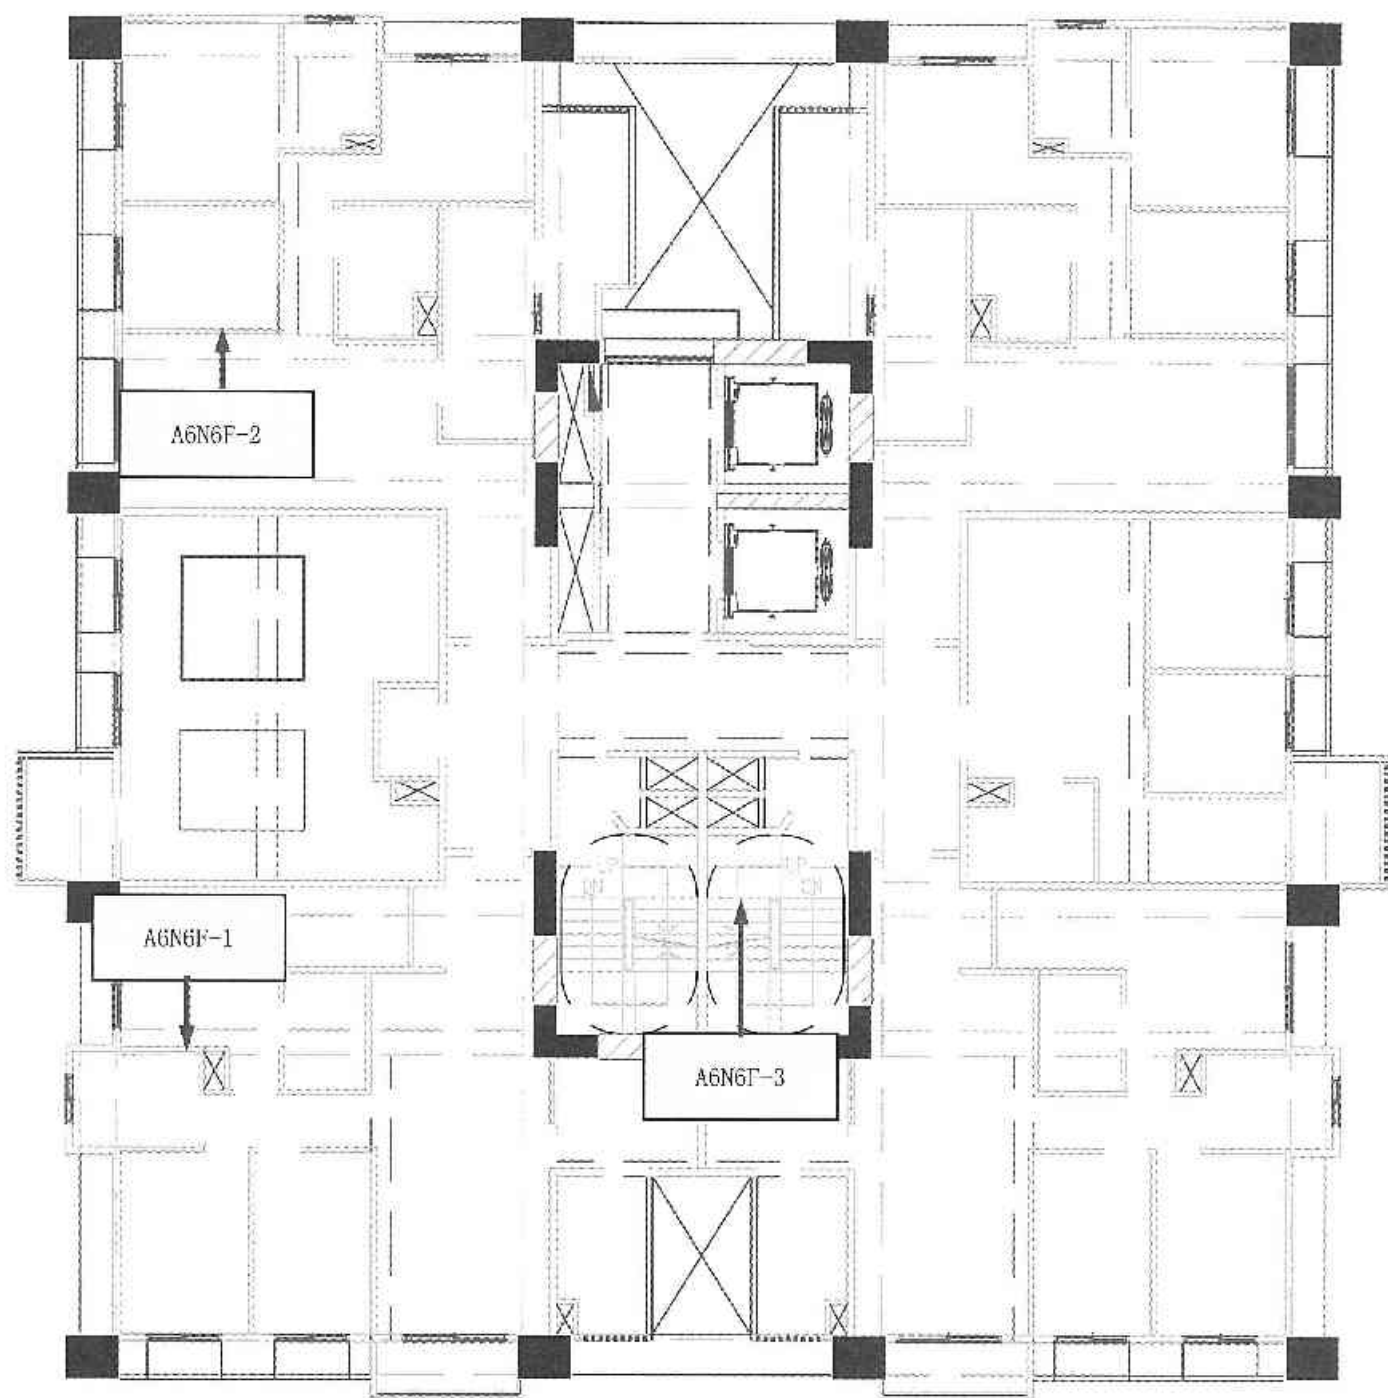


N棟結構平面圖

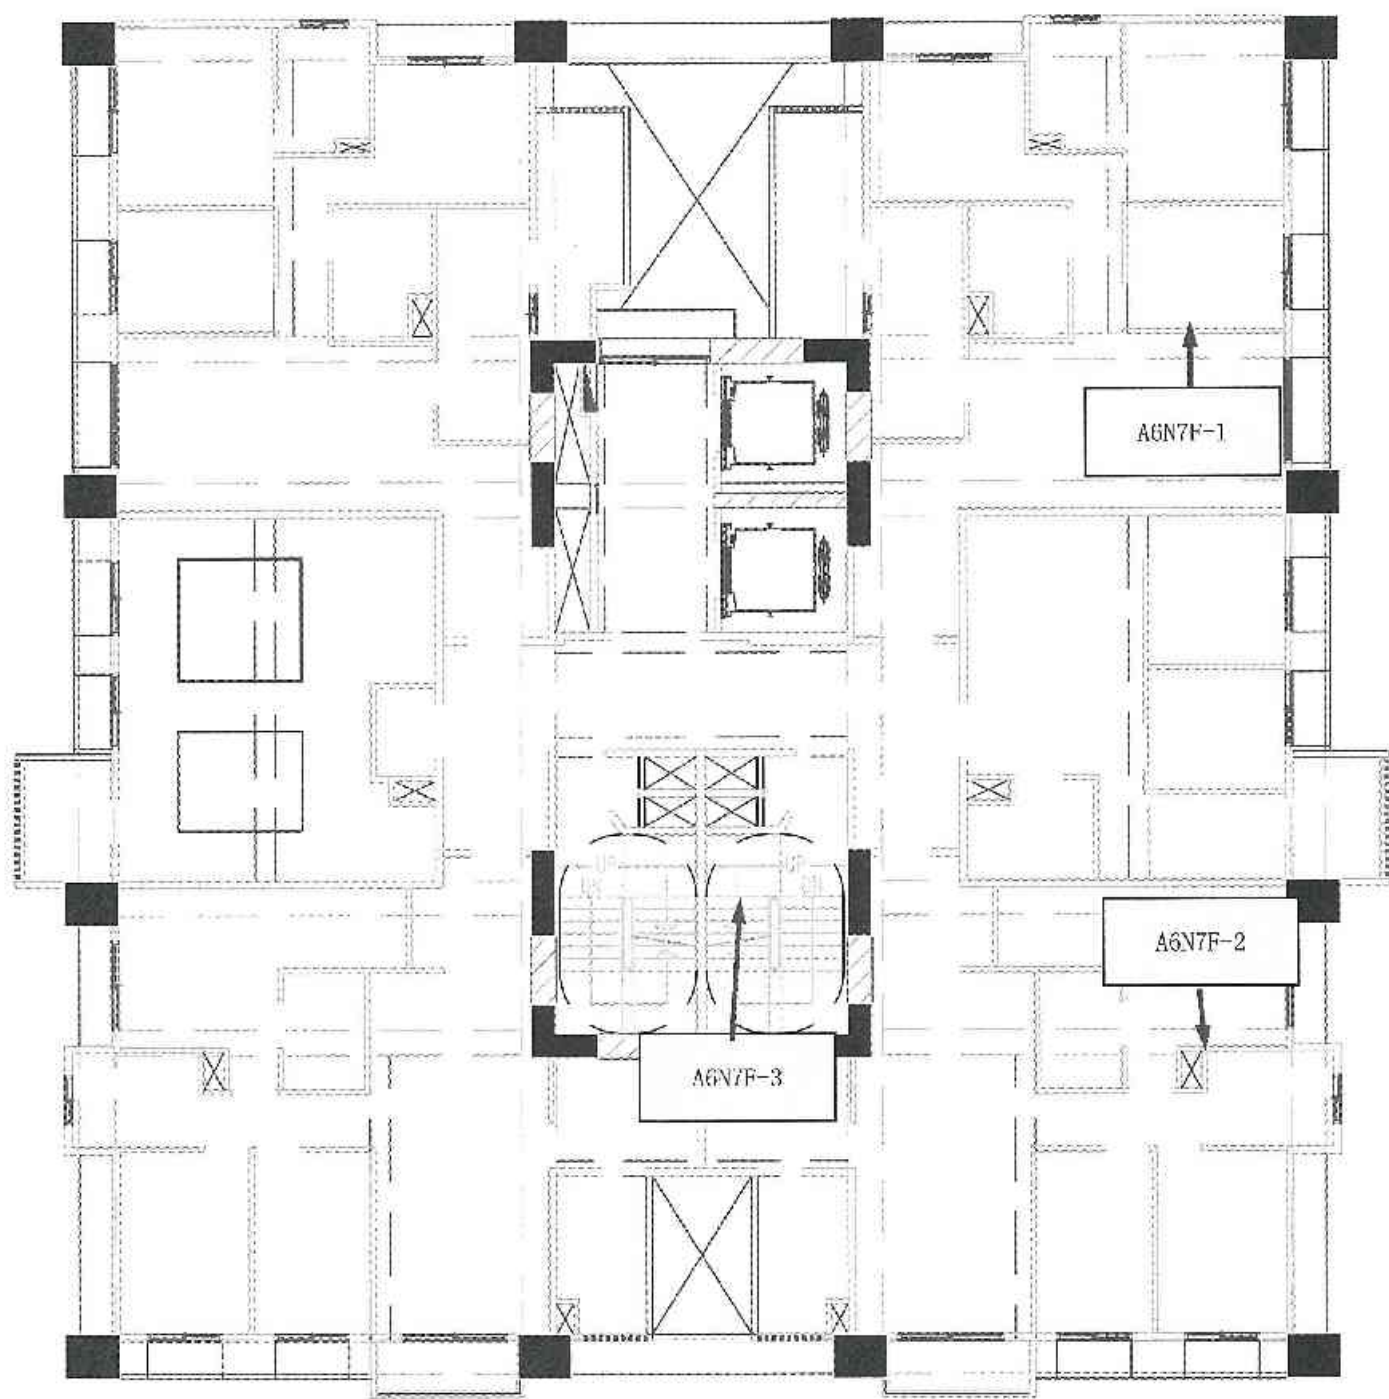


N棟結構平面圖

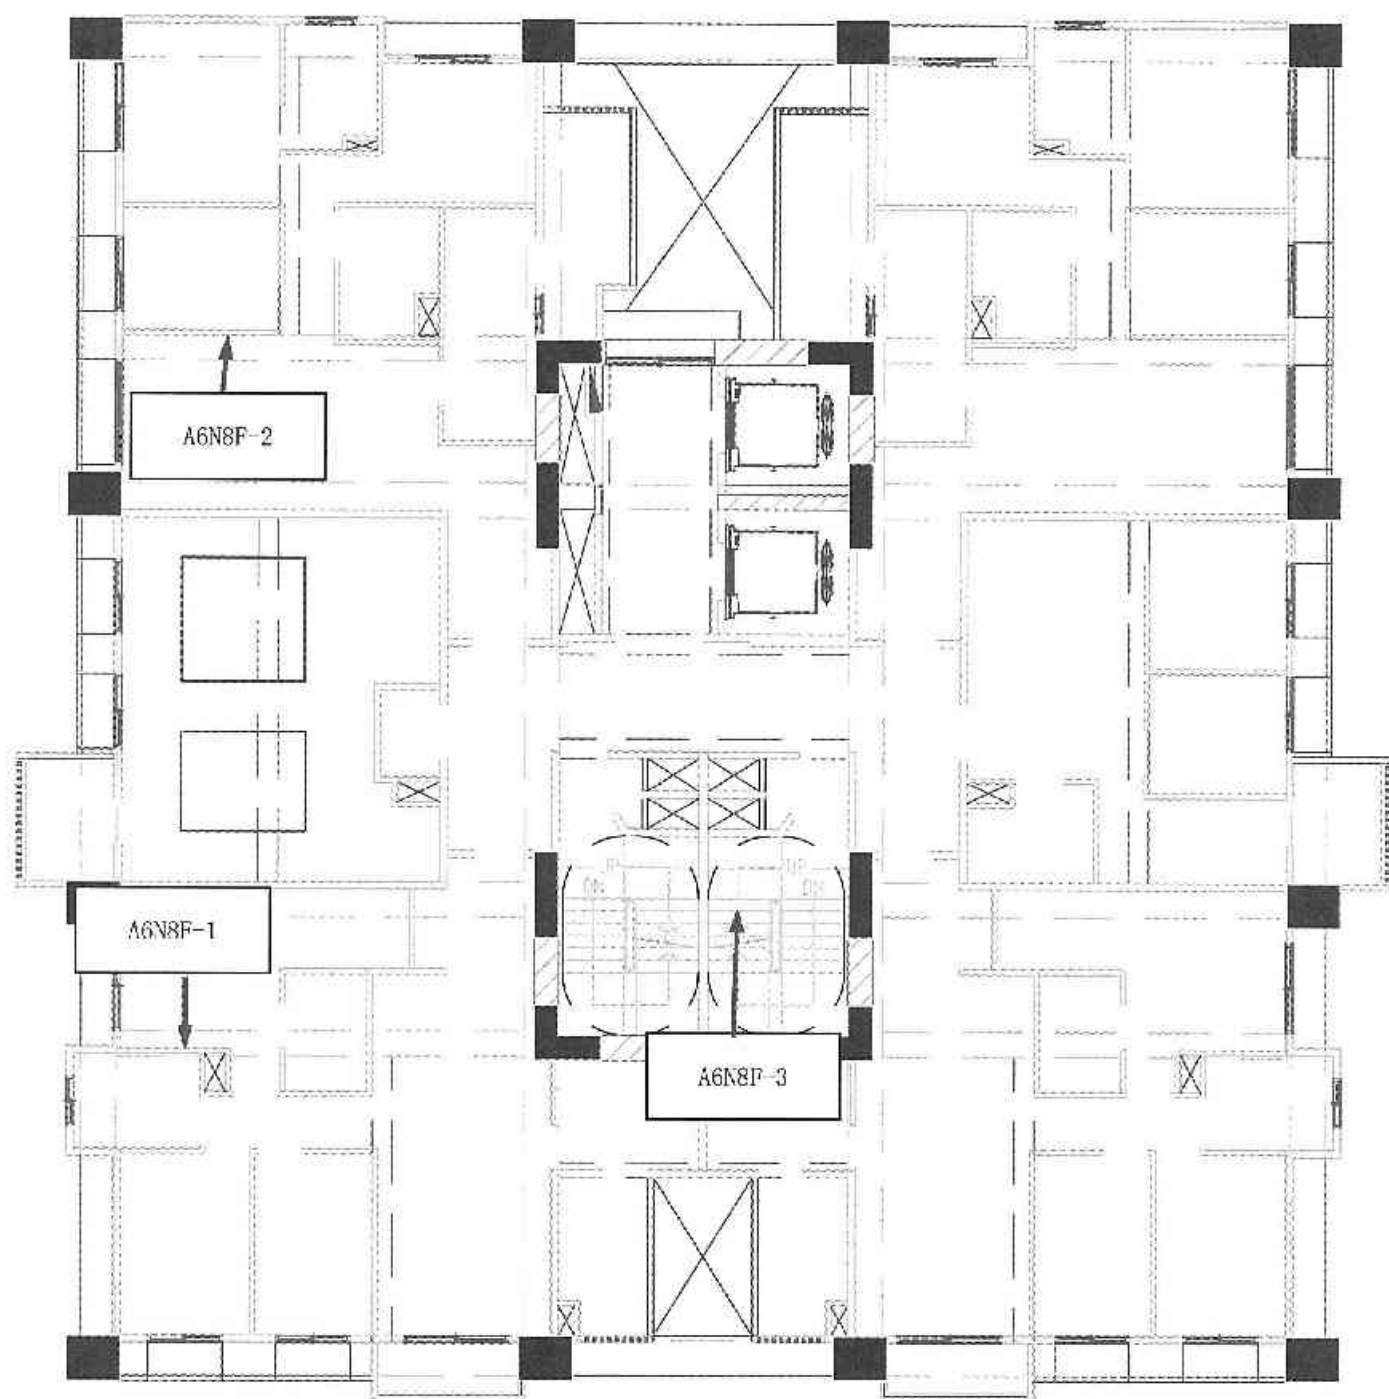


N棟結構平面圖

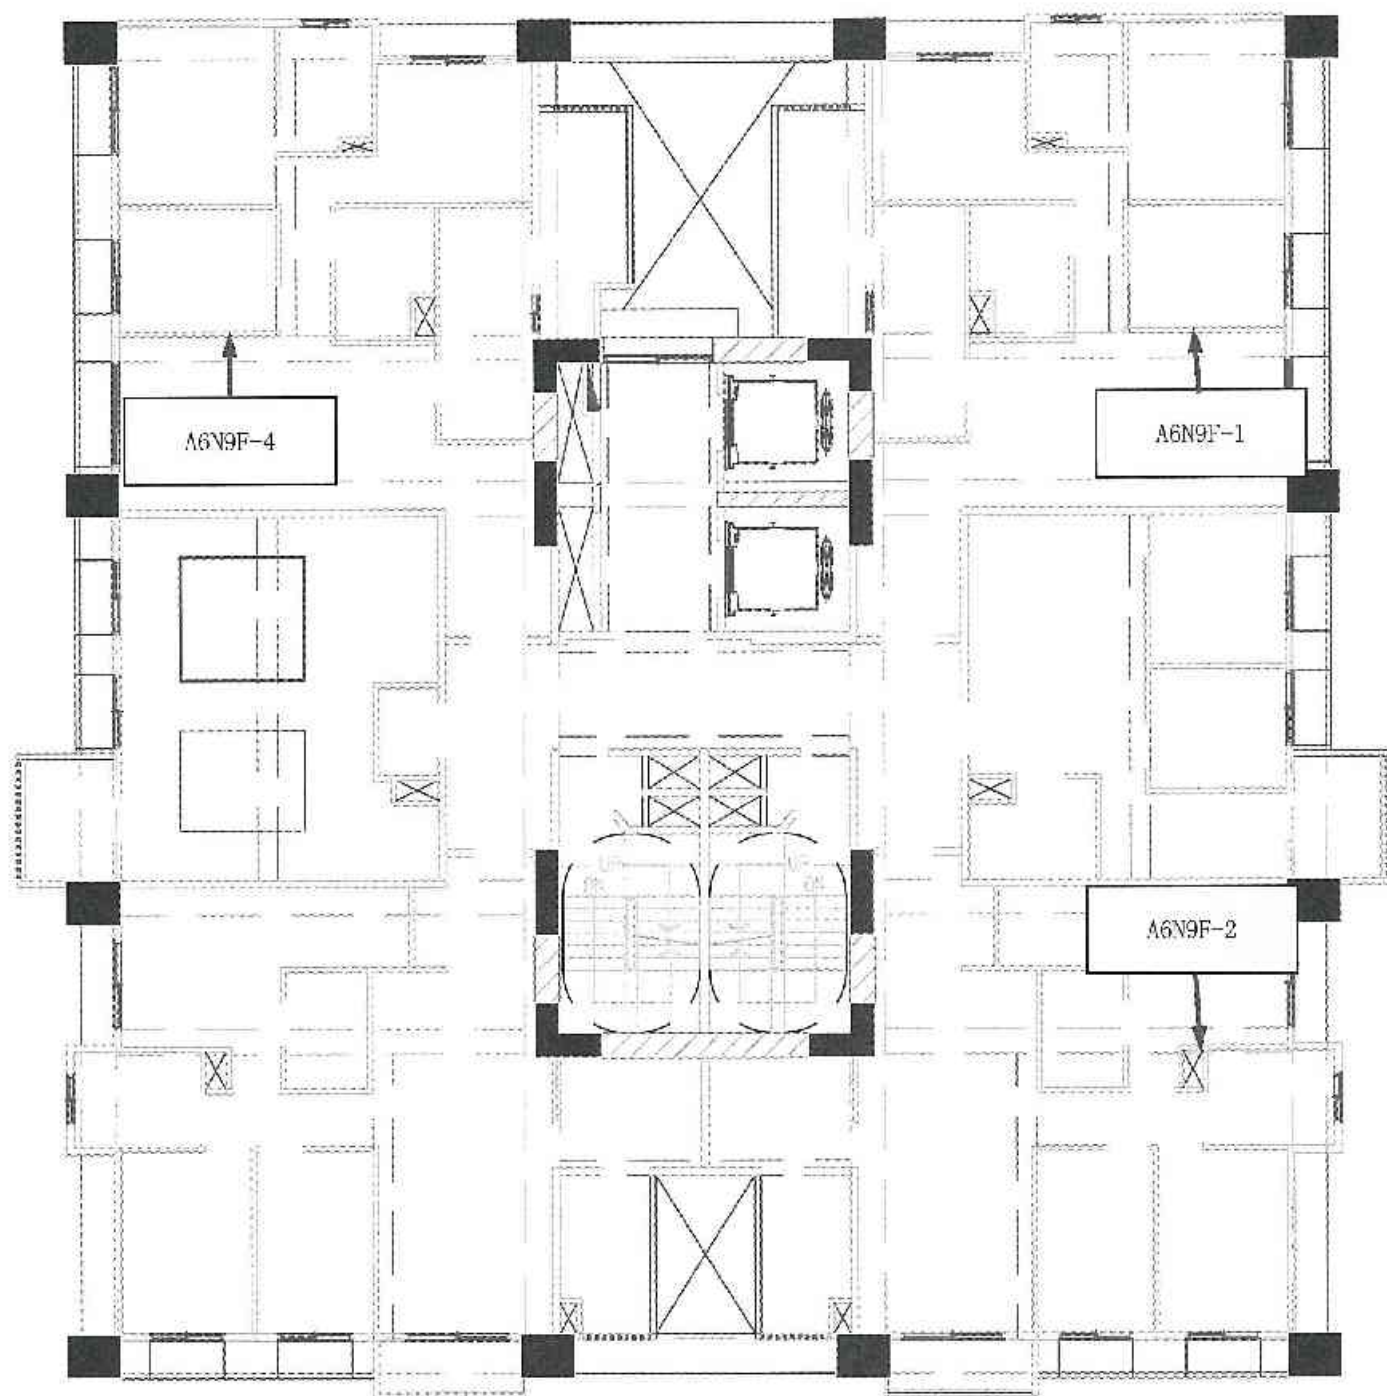


N棟結構平面圖

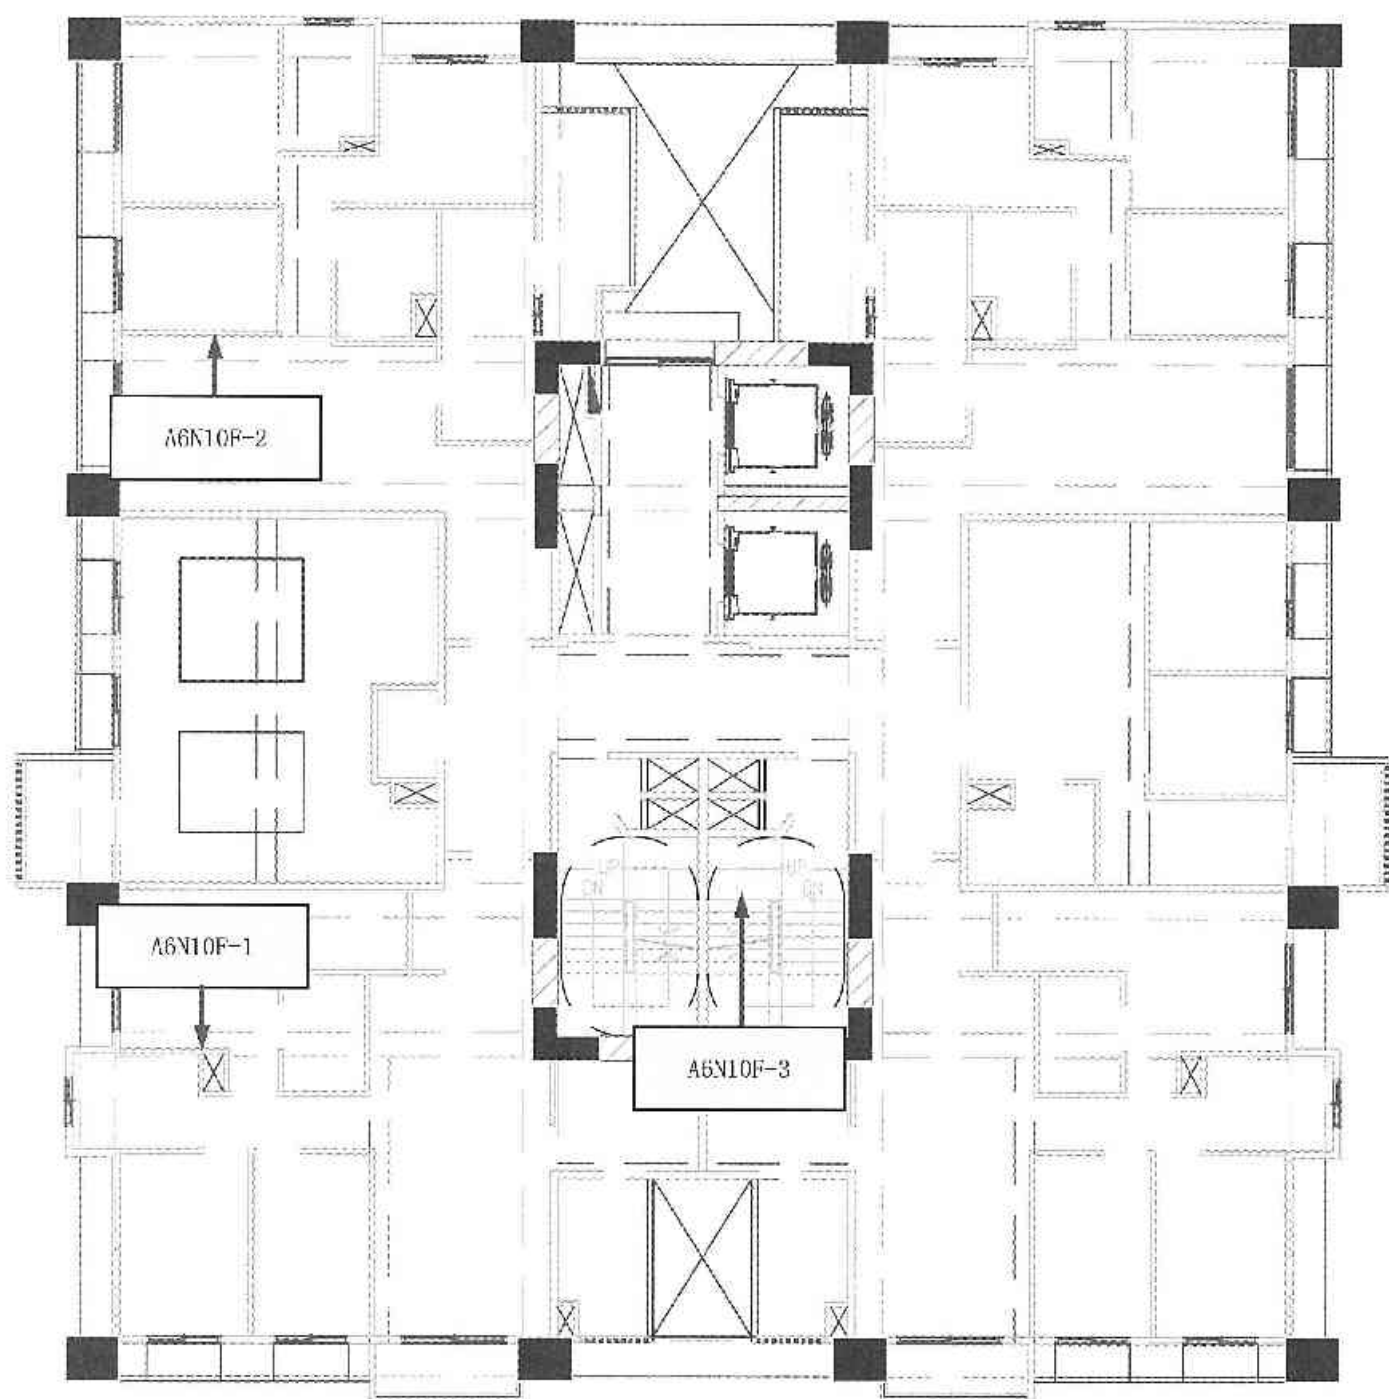


N棟結構平面圖

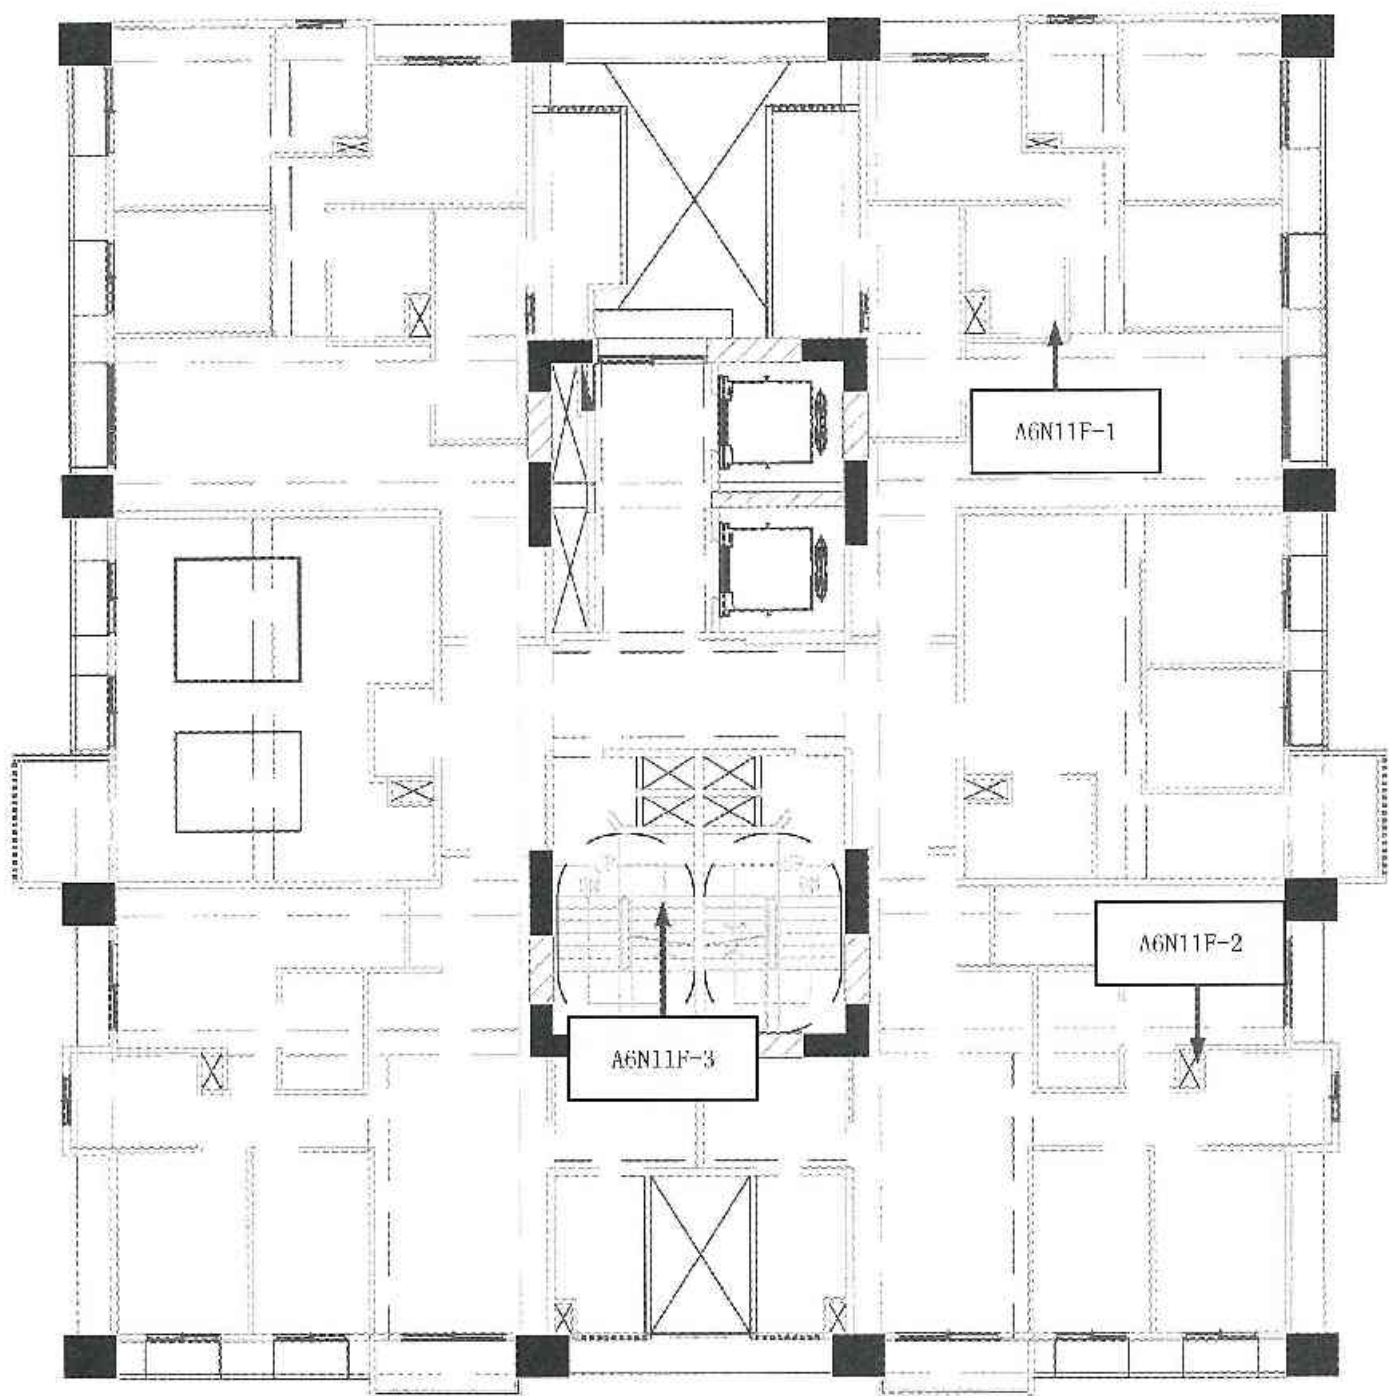


N棟結構平面圖

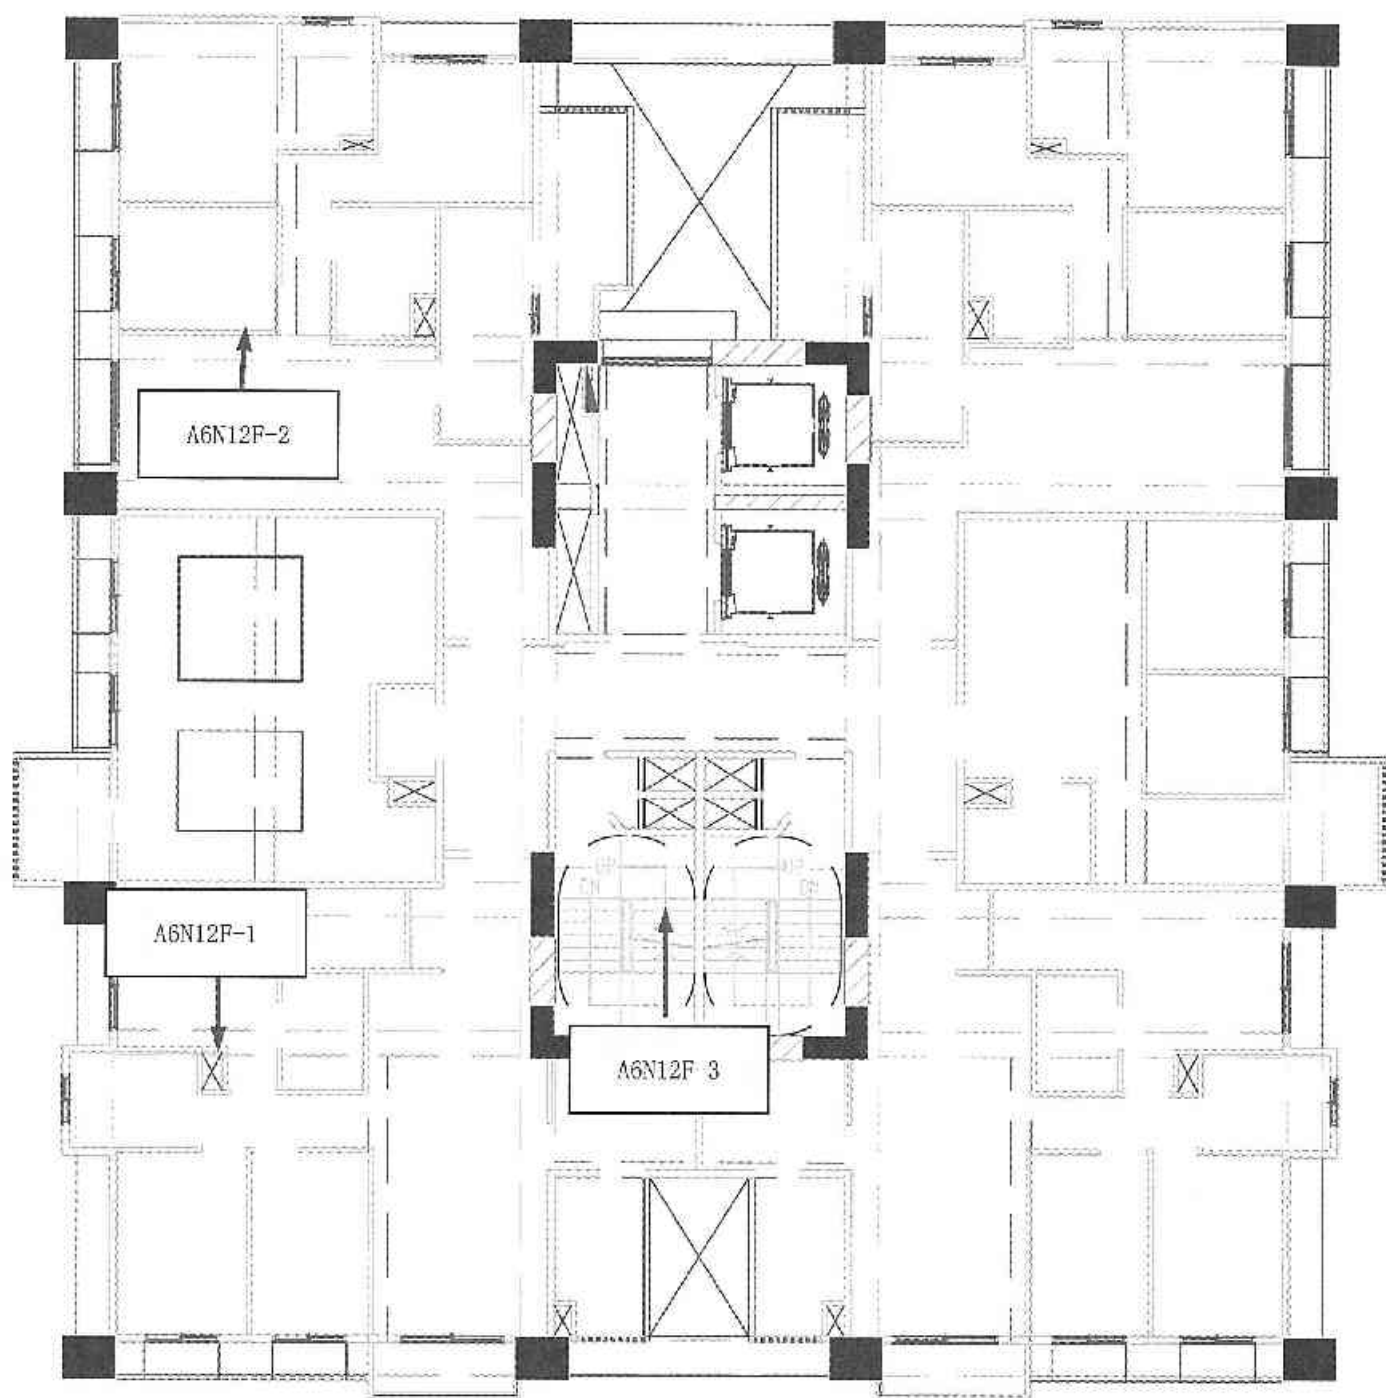


N棟結構平面圖

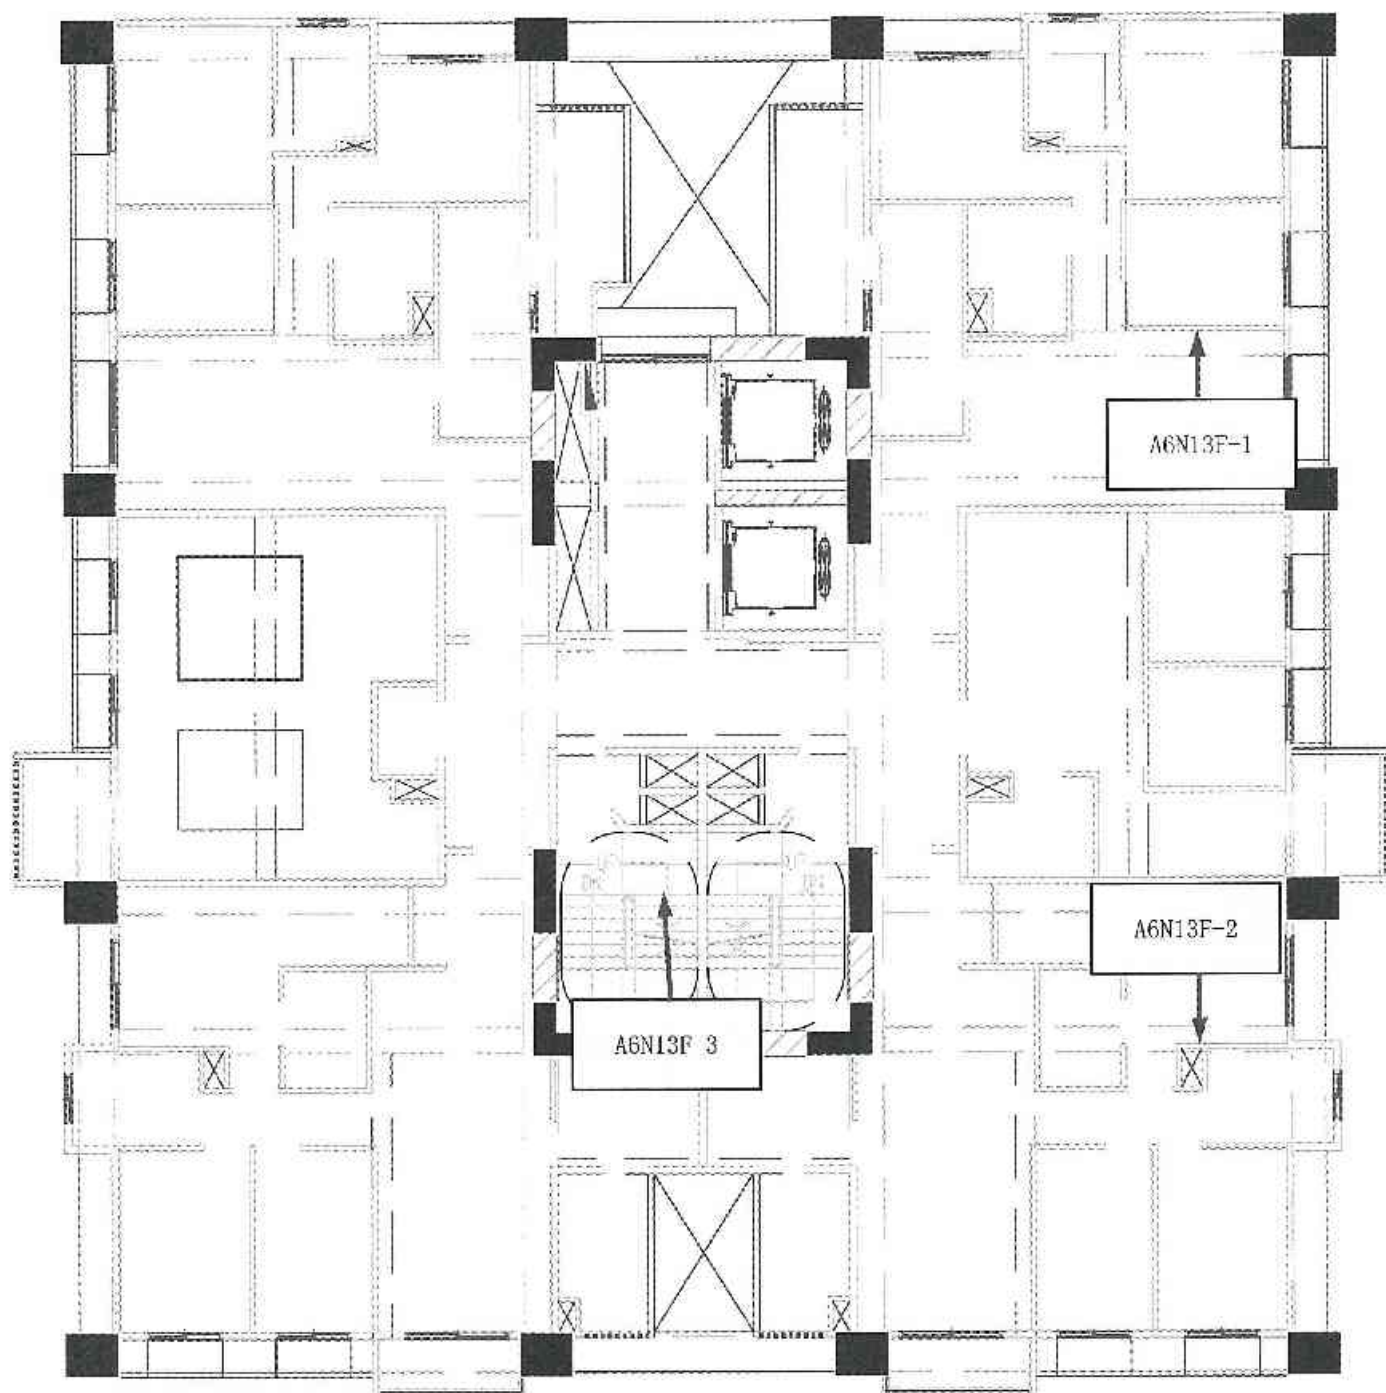


N 棟結構平面圖

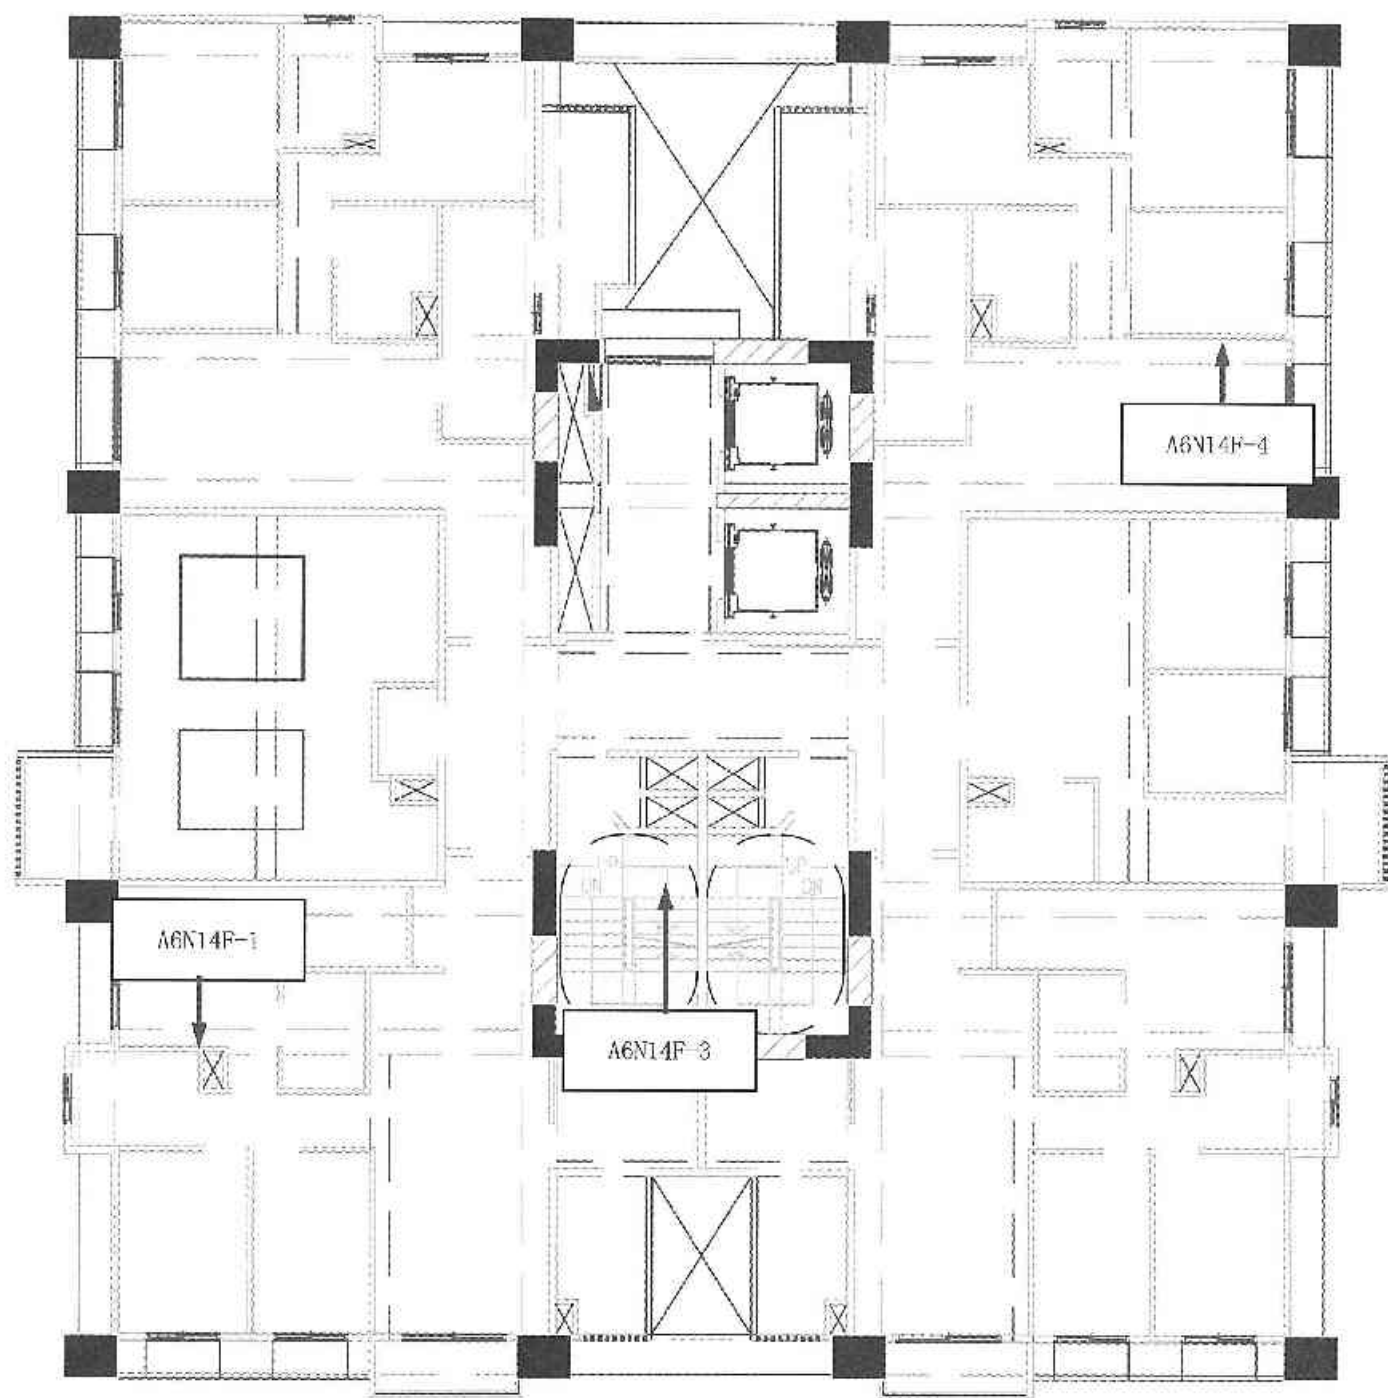


N棟結構平面圖

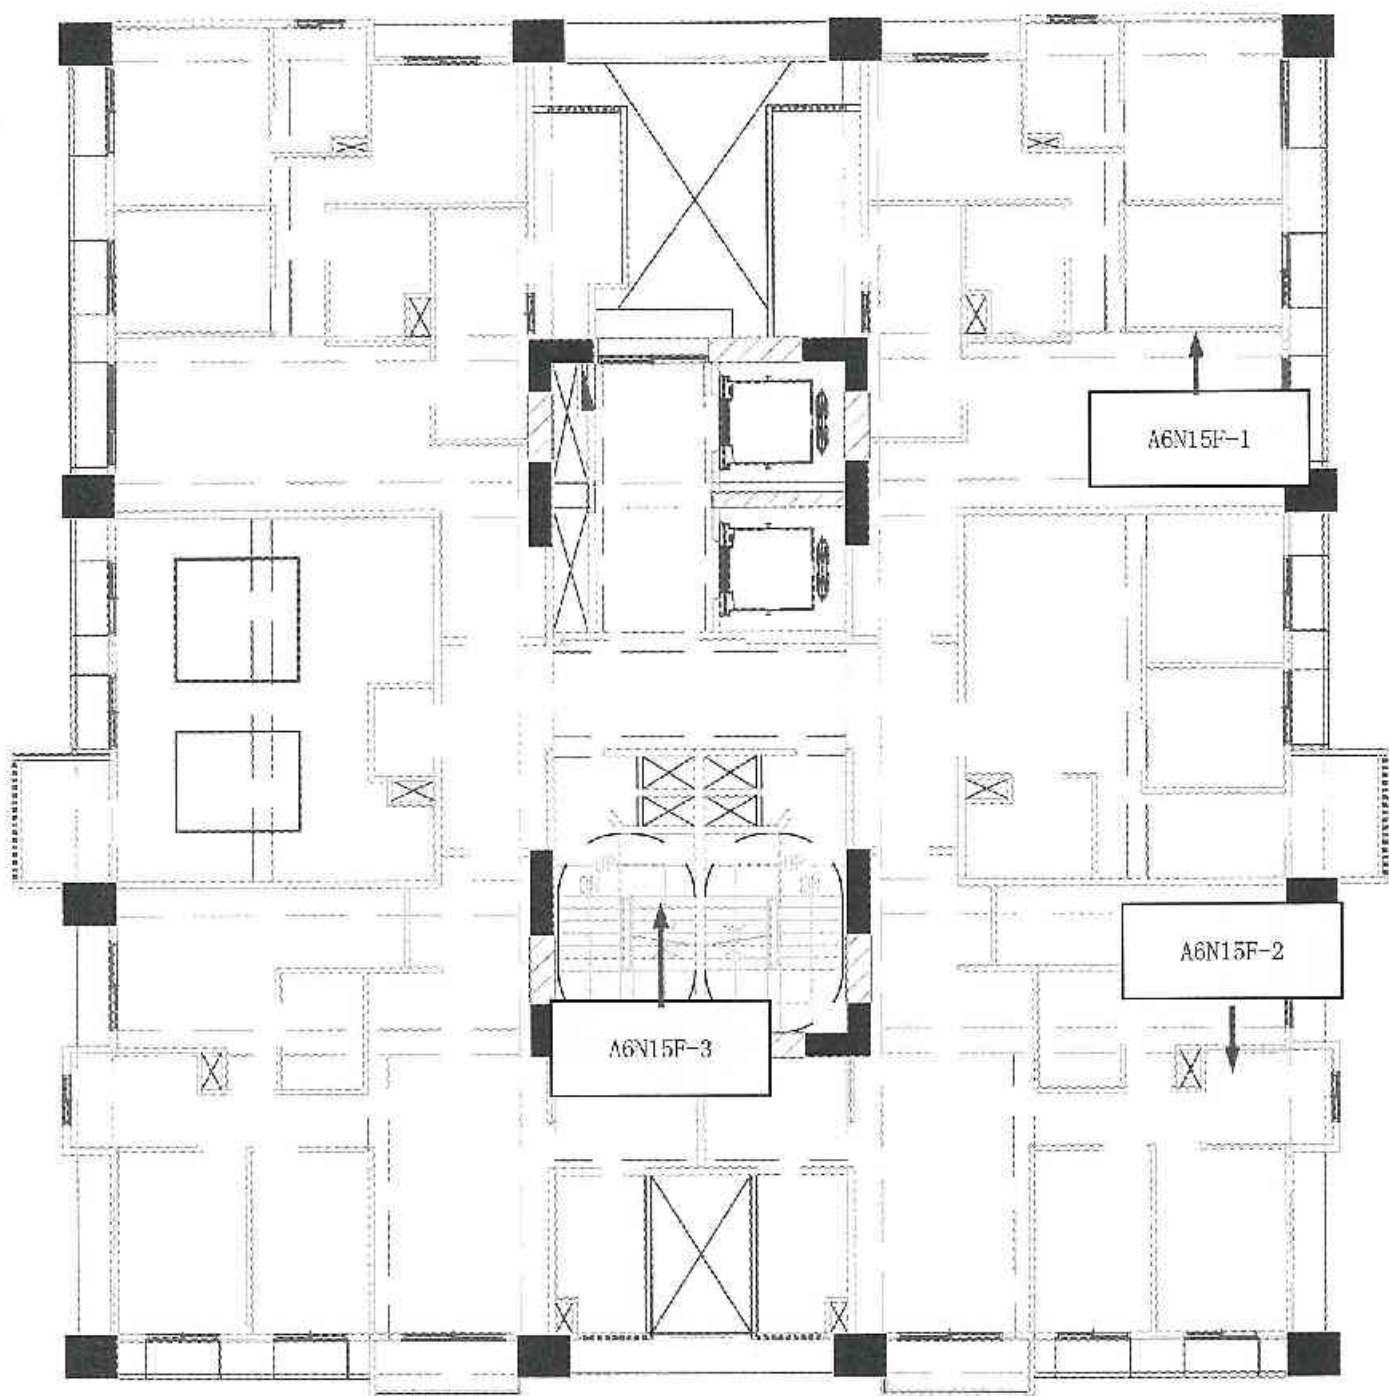


N 棟結構平面圖

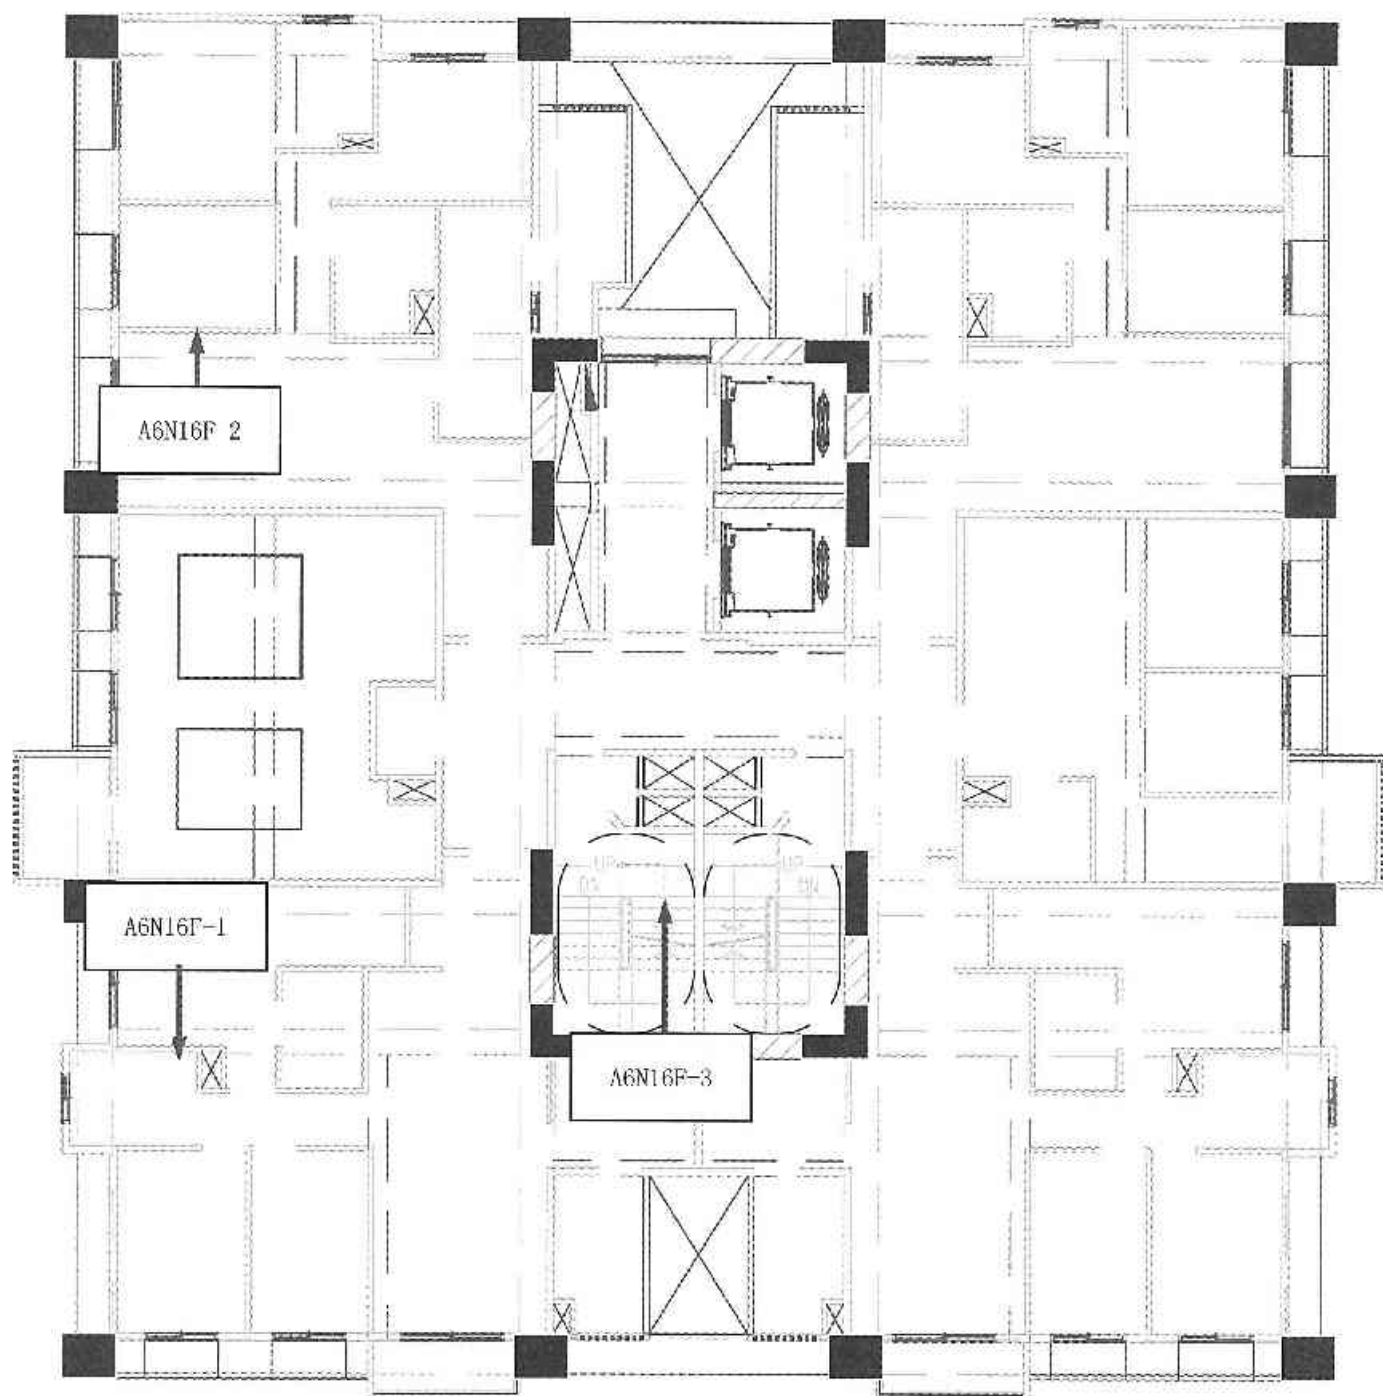


N棟結構平面圖

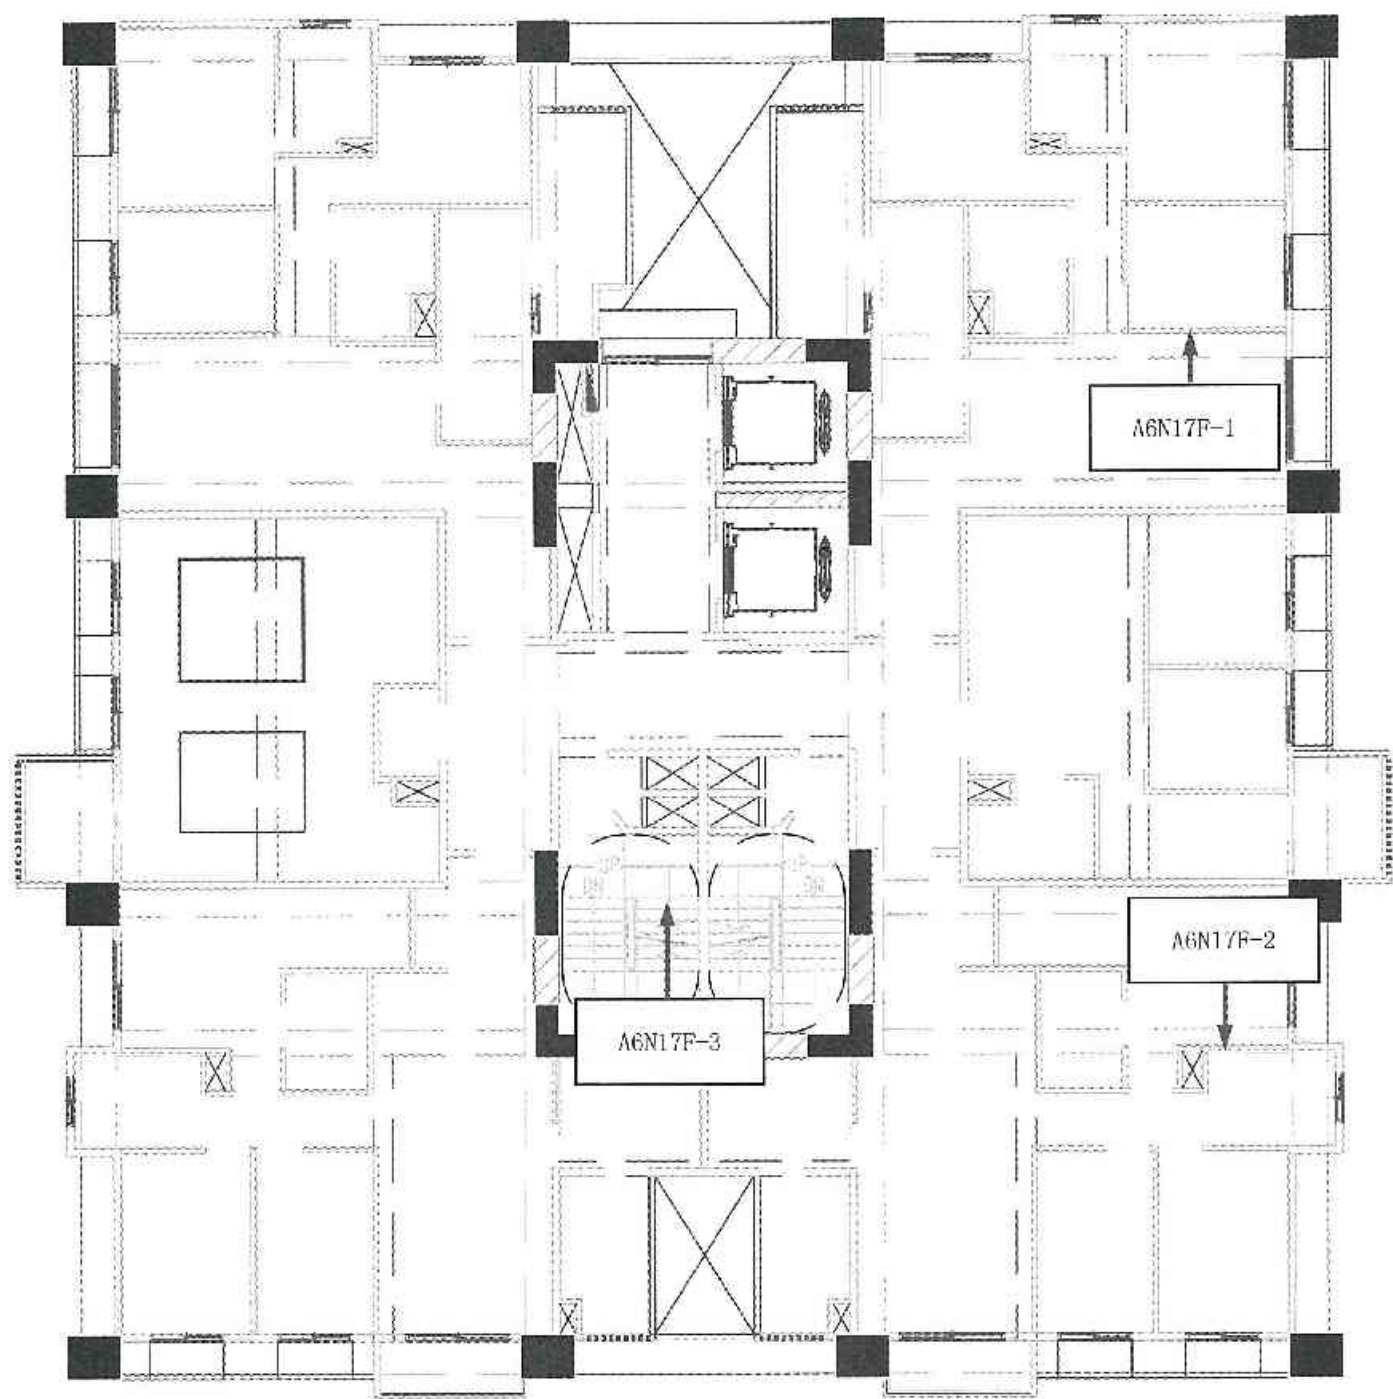


N 棟結構平面圖

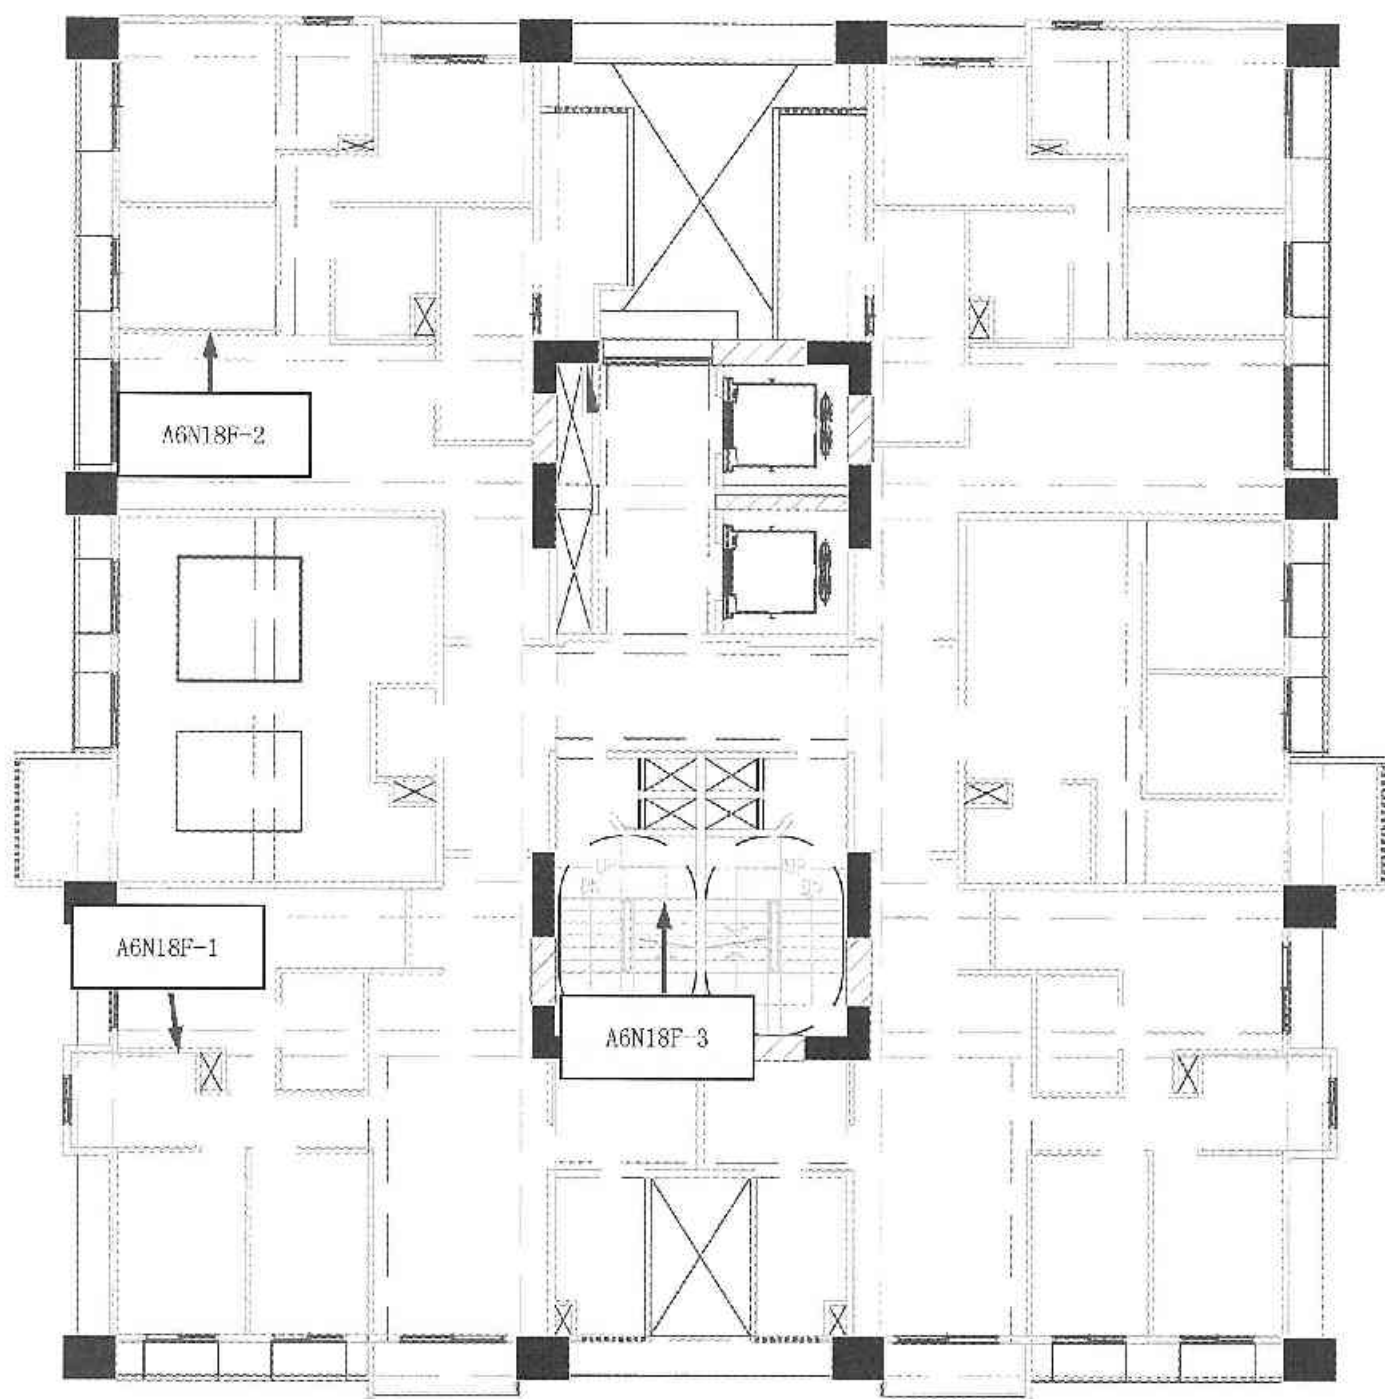


N棟結構平面圖

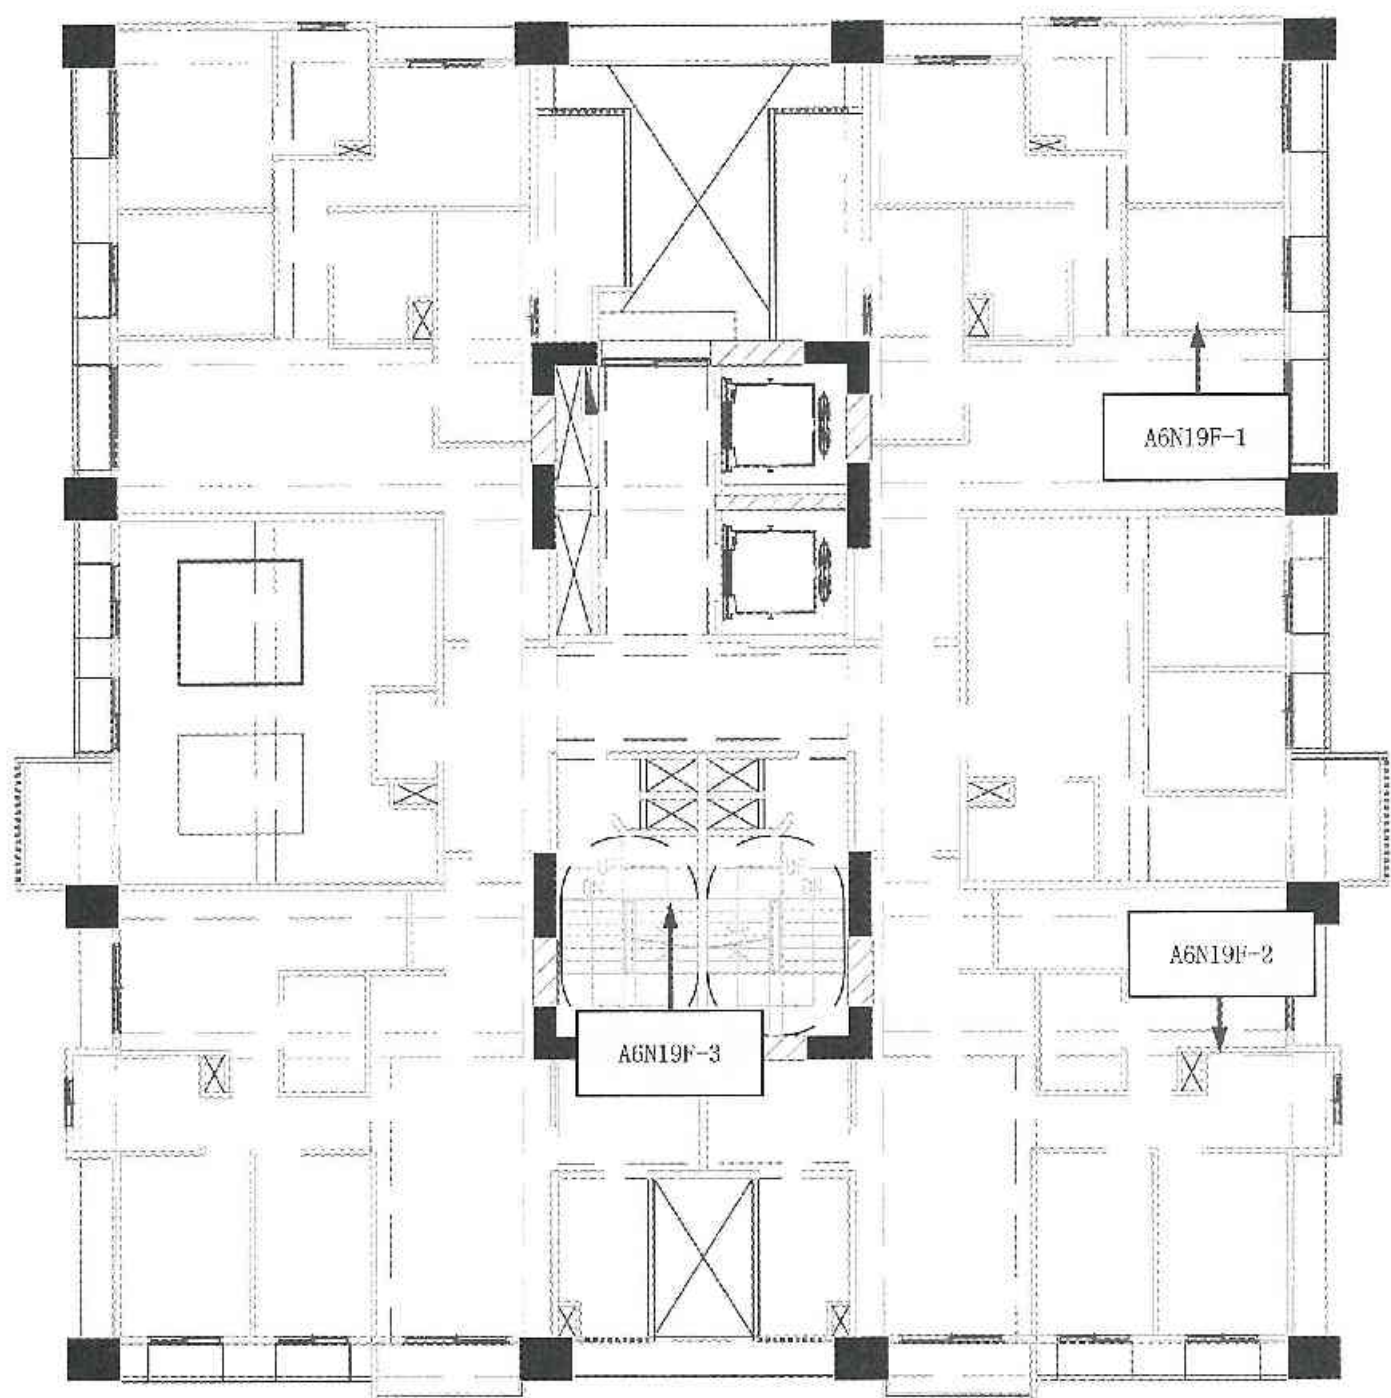

N棟結構平面圖

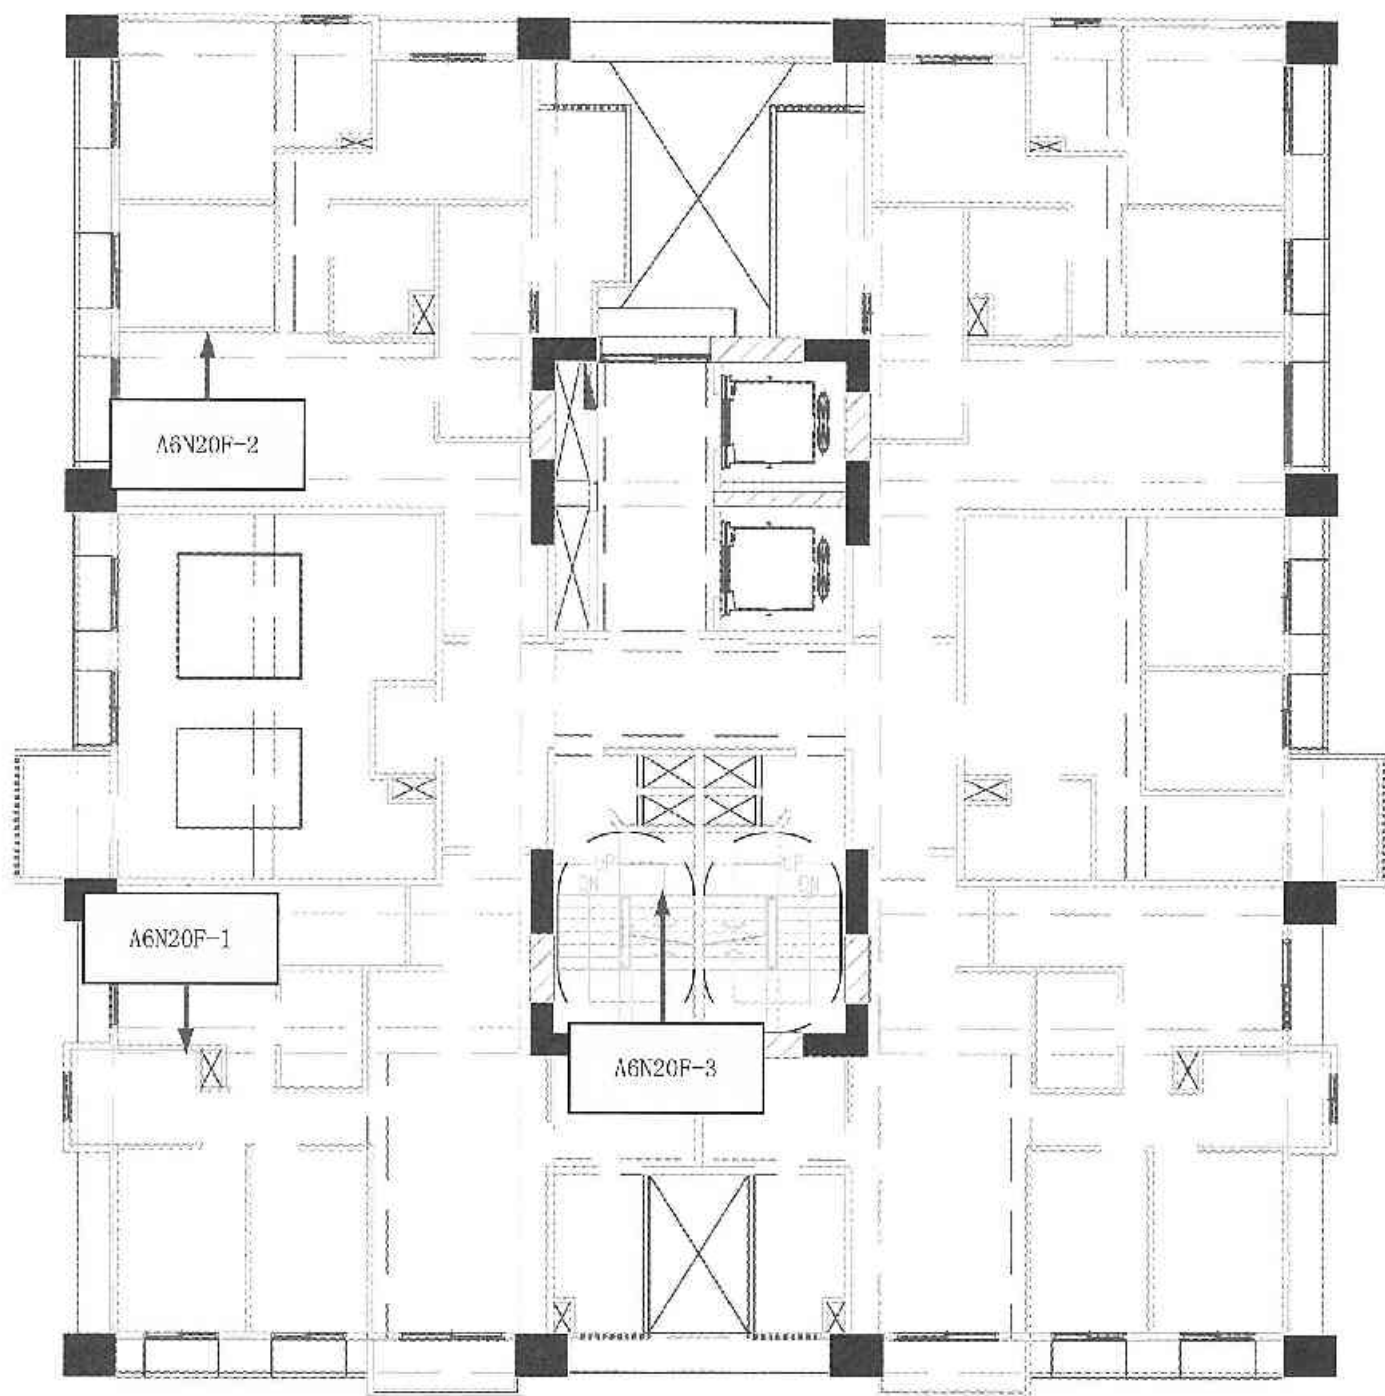

N棟結構平面圖

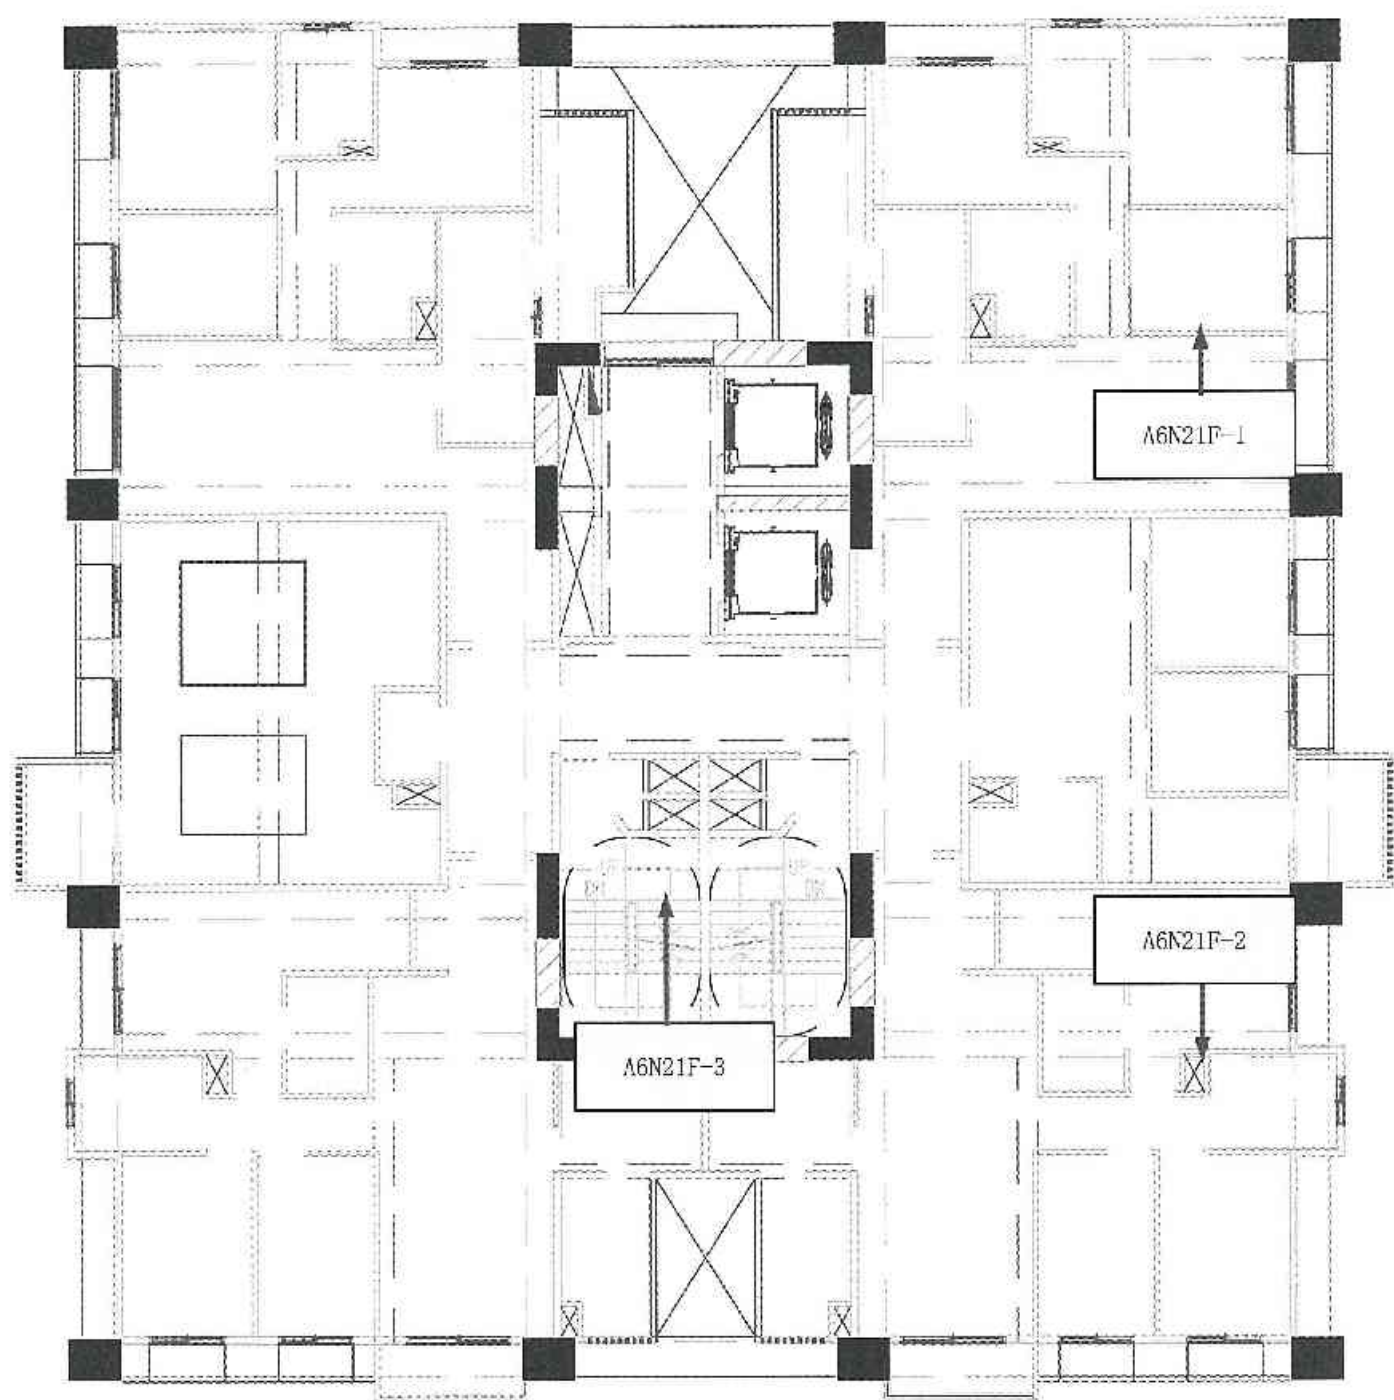

N棟結構平面圖

貳、中性化實驗報告

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6 區 N 棟)

中性化實驗報告

取樣位置	試體編號	混凝土中性化深度 (cm)	取樣位置	試體編號	混凝土中性化深度 (cm)
B3F	A6NB3F-1	0.1	3F	A6N3F-1	0.6
	A6NB3F-2	0.1		A6N3F-2	0.6
	A6NB3F-3	0.3		A6N3F-3	0.2
B2F	A6NB2F-1	0.3	4F	A6N4F-1	0.5
	A6NB2F-2	0.4		A6N4F-2	0.6
	A6NB2F-3	0.6		A6N4F-3	0.2
B1F	A6NB1F-1	0.3	5F	A6N5F-1	0.6
	A6NB1F-2	0.2		A6N5F-2	0.5
	A6NB1F-3	0.3		A6N5F-3	0.3
1F	A6N1F-1	0.5	6F	A6N6F-1	0.8
	A6N1F-2	0.3		A6N6F-2	0.7
	A6N1F-3	0.1		A6N6F-3	0.3
2F	A6N2F-1	0.3	7F	A6N7F-1	0.4
	A6N2F-2	0.4		A6N7F-2	0.5
	A6N2F-3	0.1		A6N7F-3	0.2

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6 區 N 棟)

中性化實驗報告

取樣位置	試體編號	混凝土中性化深度 (cm)	取樣位置	試體編號	混凝土中性化深度 (cm)
8F	A6N8F-1	0.7	13F	A6N13F-1	0.5
	A6N8F-2	0.5		A6N13F-2	0.3
	A6N8F-3	0.2		A6N13F-3	0.5
9F	A6N9F-1	0.4	14F	A6N14F-1	0.5
	A6N9F-2	0.5		A6N14F-3	0.3
	A6N9F-4	0.7		A6N14F-4	0.5
10F	A6N10F-1	0.6	15F	A6N15F-1	0.5
	A6N10F-2	0.7		A6N15F-2	0.4
	A6N10F-3	0.6		A6N15F-3	0.3
11F	A6N11F-1	0.8	16F	A6N16F-1	0.7
	A6N11F-2	0.4		A6N16F-2	0.4
	A6N11F-3	0.2		A6N16F-3	0.3
12F	A6N12F-1	0.5	17F	A6N17F-1	0.1
	A6N12F-2	0.4		A6N17F-2	0.4
	A6N12F-3	0.2		A6N17F-3	0.2

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6 區 N 棟)


中性化實驗報告


取樣 位置	試體編號	混凝土中性化深度 (cm)	取樣 位置	試體編號	混凝土中性化深度 (cm)
18F	A6N18F-1	0.4			
	A6N18F-2	0.7			
	A6N18F-3	0.4			
19F	A6N19F-1	0.6			
	A6N19F-2	0.6			
	A6N19F-3	0.3			
20F	A6N20F-1	0.6			
	A6N20F-2	0.5			
	A6N20F-3	0.2			
21F	A6N21F-1	0.7			
	A6N21F-2	0.6			
	A6N21F-3	0.4			

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區N棟)


 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6NB3F-1 0.1公分 A6NB3F-2 0.1公分 A6NB3F-3 0.3公分	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6NB2F-1 0.3公分 A6NB2F-2 0.4公分 A6NB2F-3 0.6公分	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

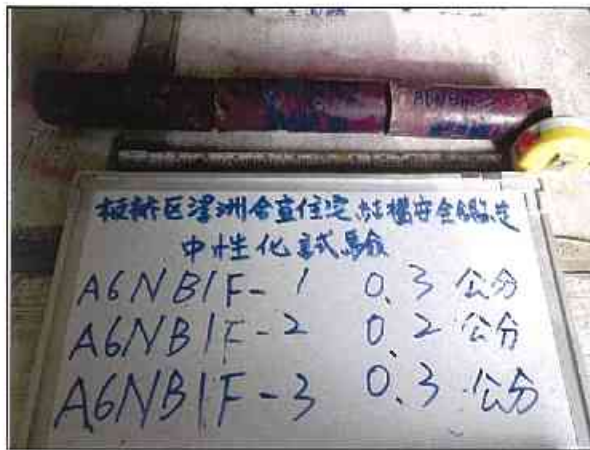
 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6NB1F-1 0.3公分 A6NB1F-2 0.2公分 A6NB1F-3 0.3公分	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

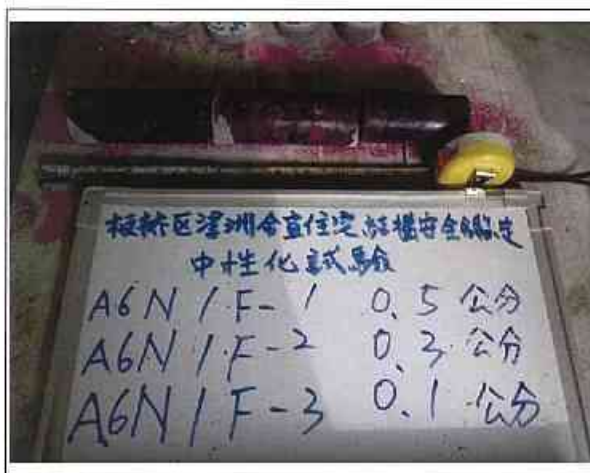 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6N1F-1 0.5公分 A6N1F-2 0.3公分 A6N1F-3 0.1公分	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區N棟)

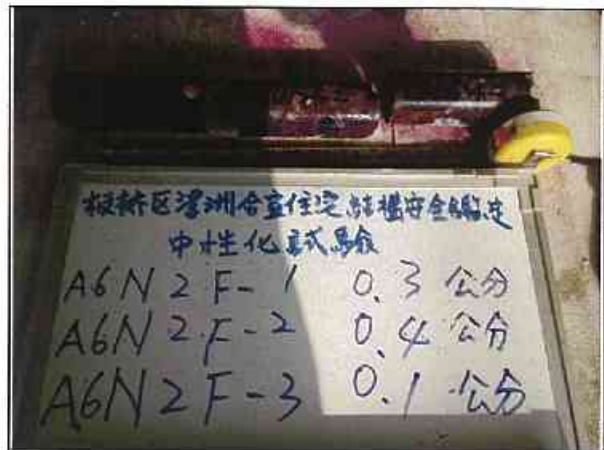 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6N2F-1 0.3公分 A6N2F-2 0.4公分 A6N2F-3 0.1公分	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6N3F-1 0.6公分 A6N3F-2 0.6公分 A6N3F-3 0.2公分	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

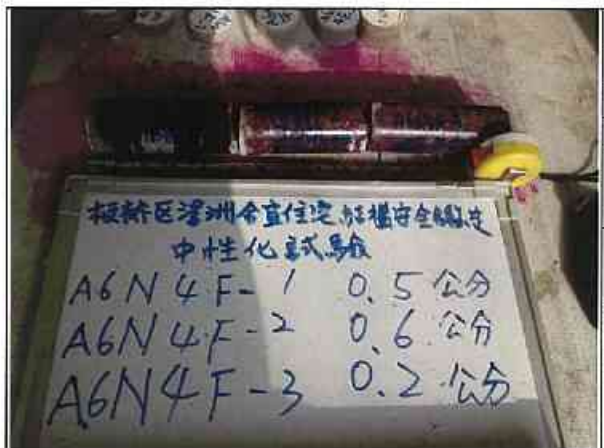 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6N4F-1 0.5公分 A6N4F-2 0.6公分 A6N4F-3 0.2公分	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6N5F-1 0.6公分 A6N5F-2 0.5公分 A6N5F-3 0.3公分	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區N棟)

 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6N 6F-1 0.8 公分 A6N 6F-2 0.7 公分 A6N 6F-3 0.3 公分	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟
	位置
	說明 取樣試體 中性化試驗

 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6N 7F-1 0.4 公分 A6N 7F-2 0.5 公分 A6N 7F-3 0.2 公分	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟
	位置
	說明 取樣試體 中性化試驗


 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6N 8F-1 0.7 公分 A6N 8F-2 0.5 公分 A6N 8F-3 0.2 公分	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟
	位置
	說明 取樣試體 中性化試驗


 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6N 9F-1 0.4 公分 A6N 9F-2 0.5 公分 A6N 9F-4 0.7 公分	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟
	位置
	說明 取樣試體 中性化試驗

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區N棟)

 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6N10F-1 0.6公分 A6N10F-2 0.7公分 A6N10F-3 0.6公分	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟
	位置
	說明 取樣試體 中性化試驗

 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6N11F-1 0.8公分 A6N11F-2 0.4公分 A6N11F-3 0.2公分	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟
	位置
	說明 取樣試體 中性化試驗

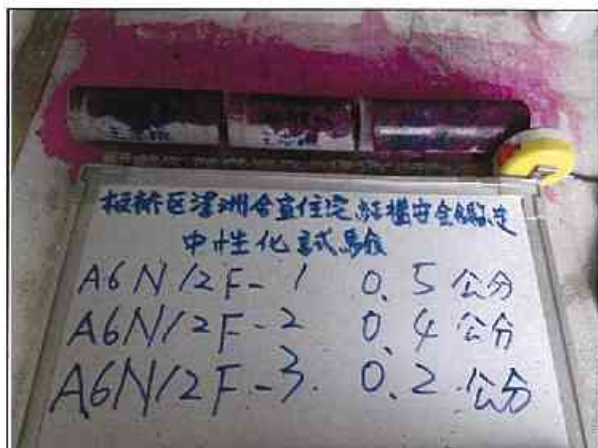
 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6N12F-1 0.5公分 A6N12F-2 0.4公分 A6N12F-3 0.2公分	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟
	位置
	說明 取樣試體 中性化試驗

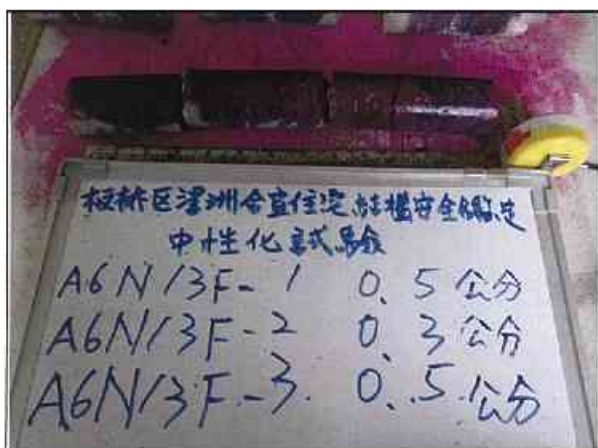
 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6N13F-1 0.5公分 A6N13F-2 0.3公分 A6N13F-3 0.5公分	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟
	位置
	說明 取樣試體 中性化試驗

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區N棟)


	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

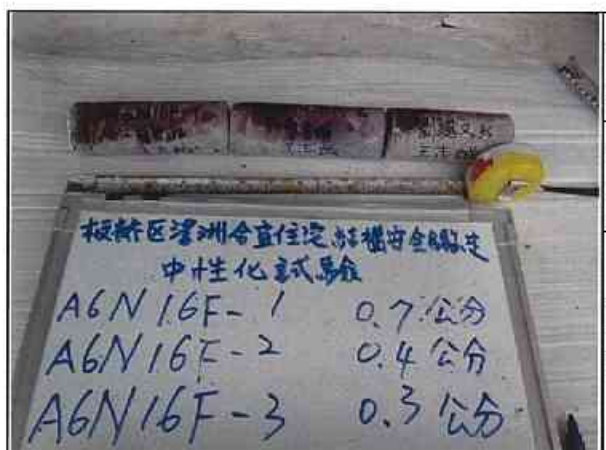
	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

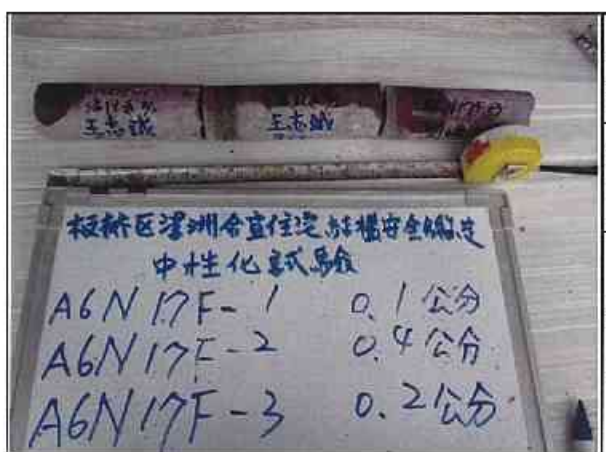
	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區N棟)

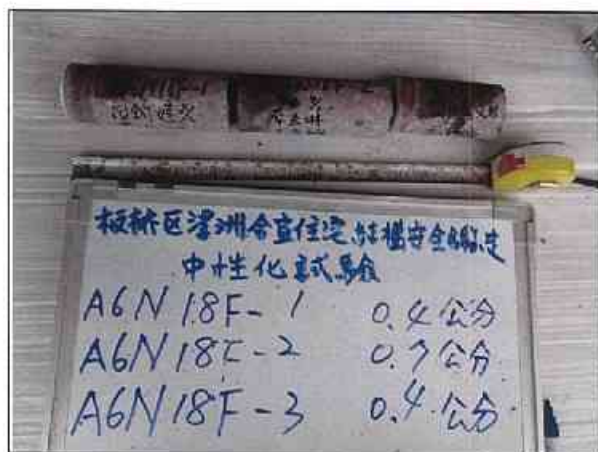	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟
	位置
	說明 取樣試體 中性化試驗

	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟
	位置
	說明 取樣試體 中性化試驗

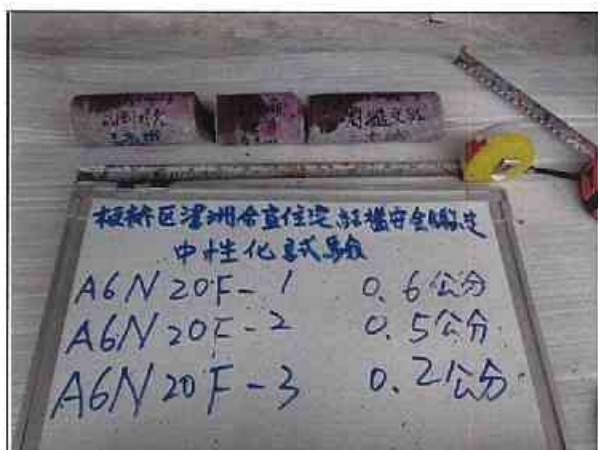	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟
	位置
	說明 取樣試體 中性化試驗

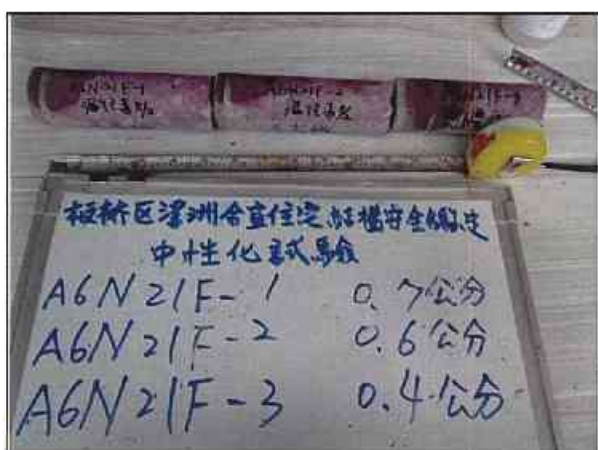	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 N 棟
	位置
	說明 取樣試體 中性化試驗

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案
(A6 區 0 棟)

久怡工程實業有限公司



地址：新北市淡水區濱海路一段 306 巷 60 弄 21 號 6 樓


TEL：(02) 2773-4327

FAX：(02) 2768-8823

中華民國一百零四年七月

壹、混凝土鑽心取樣探測點示意圖



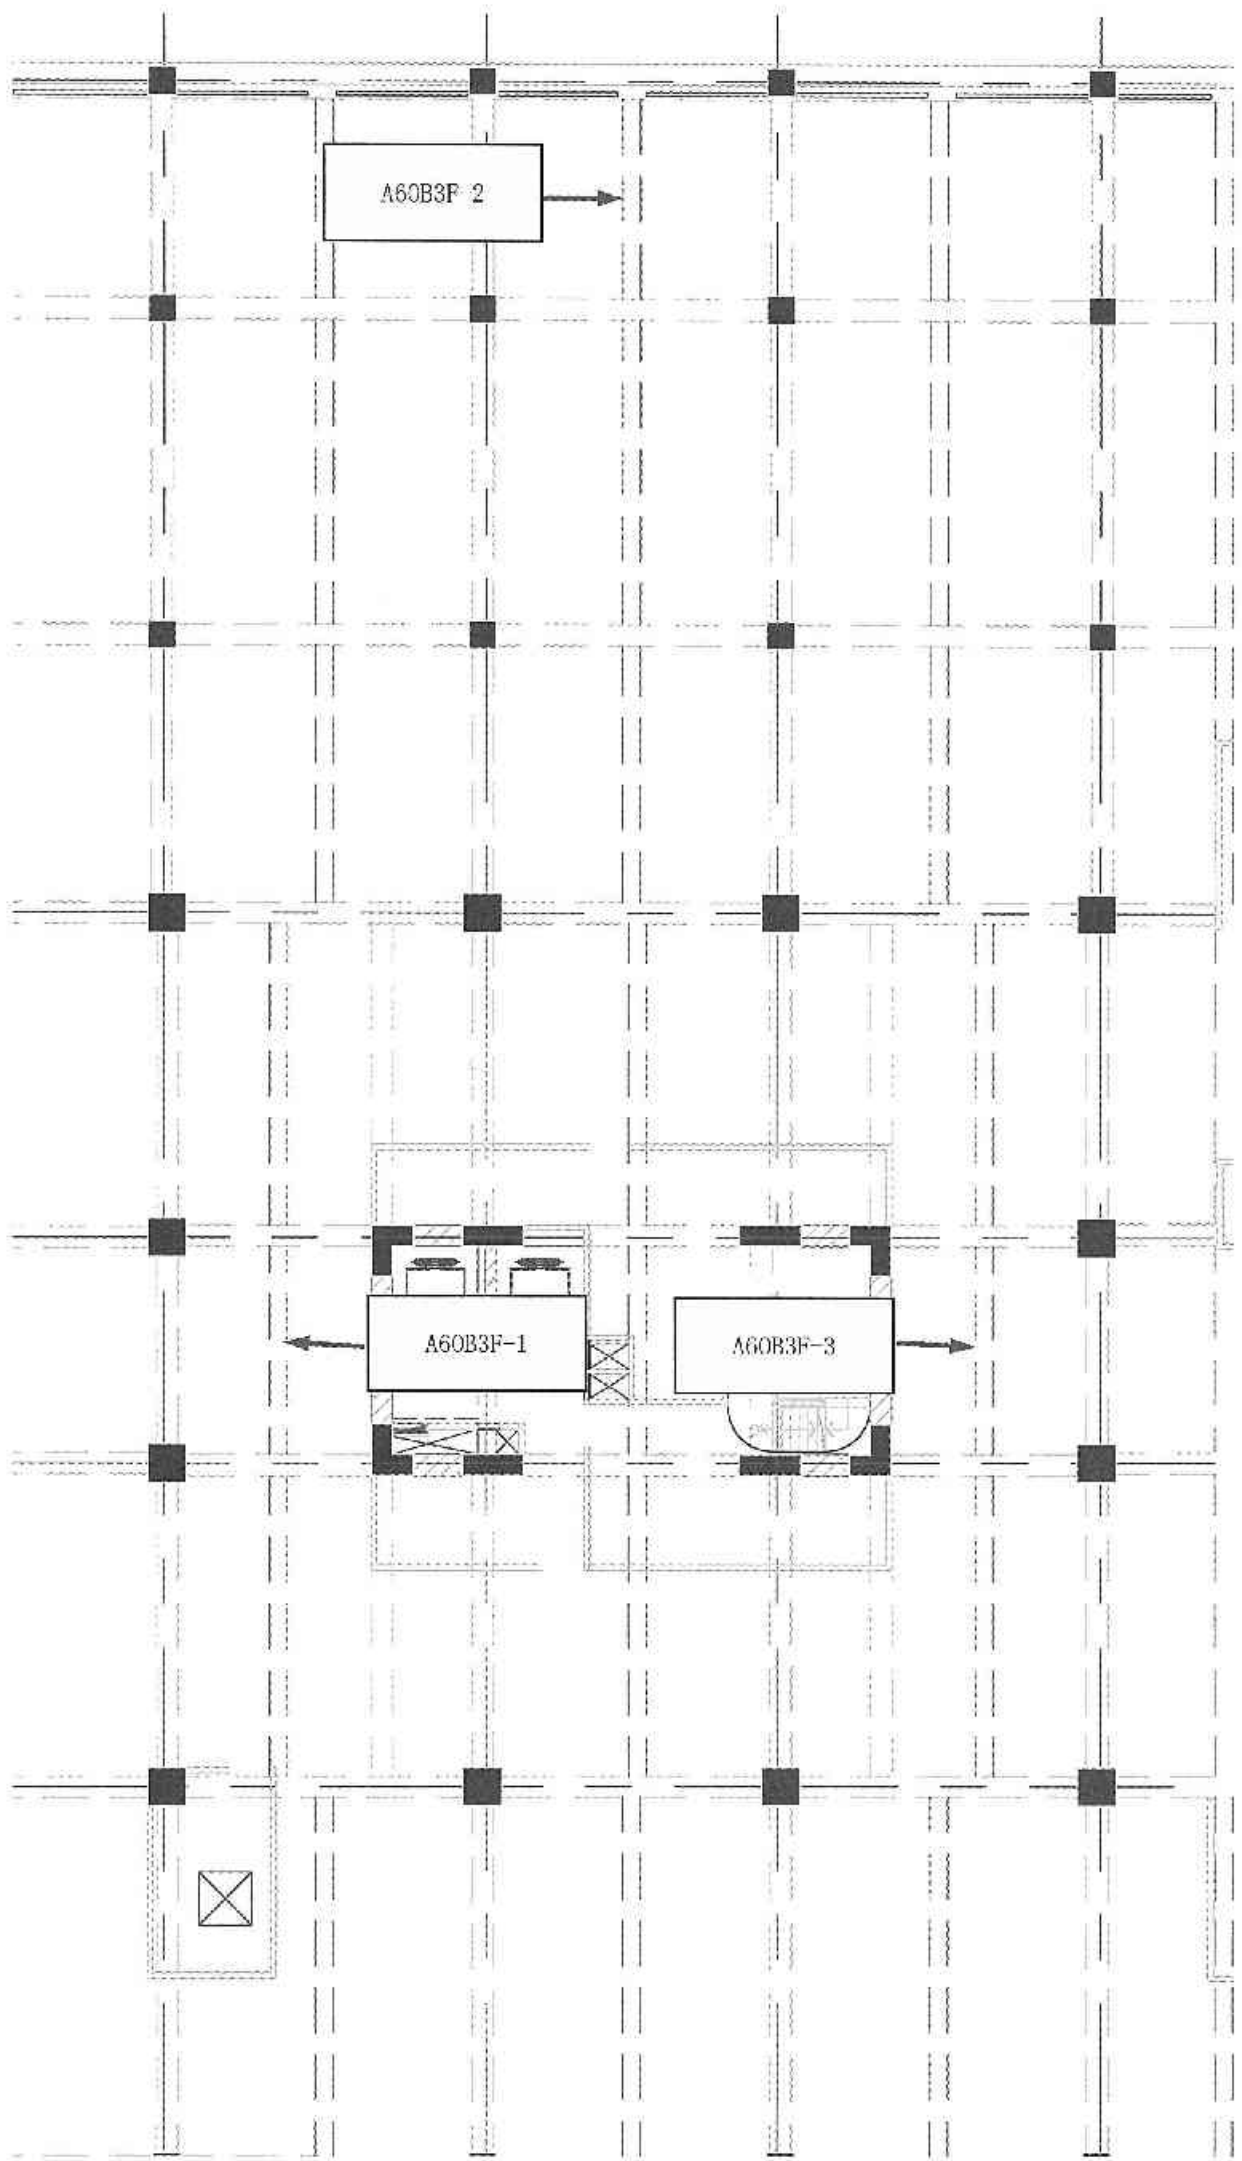


A60B2F 3



A60B2F-2




A60B2F-1

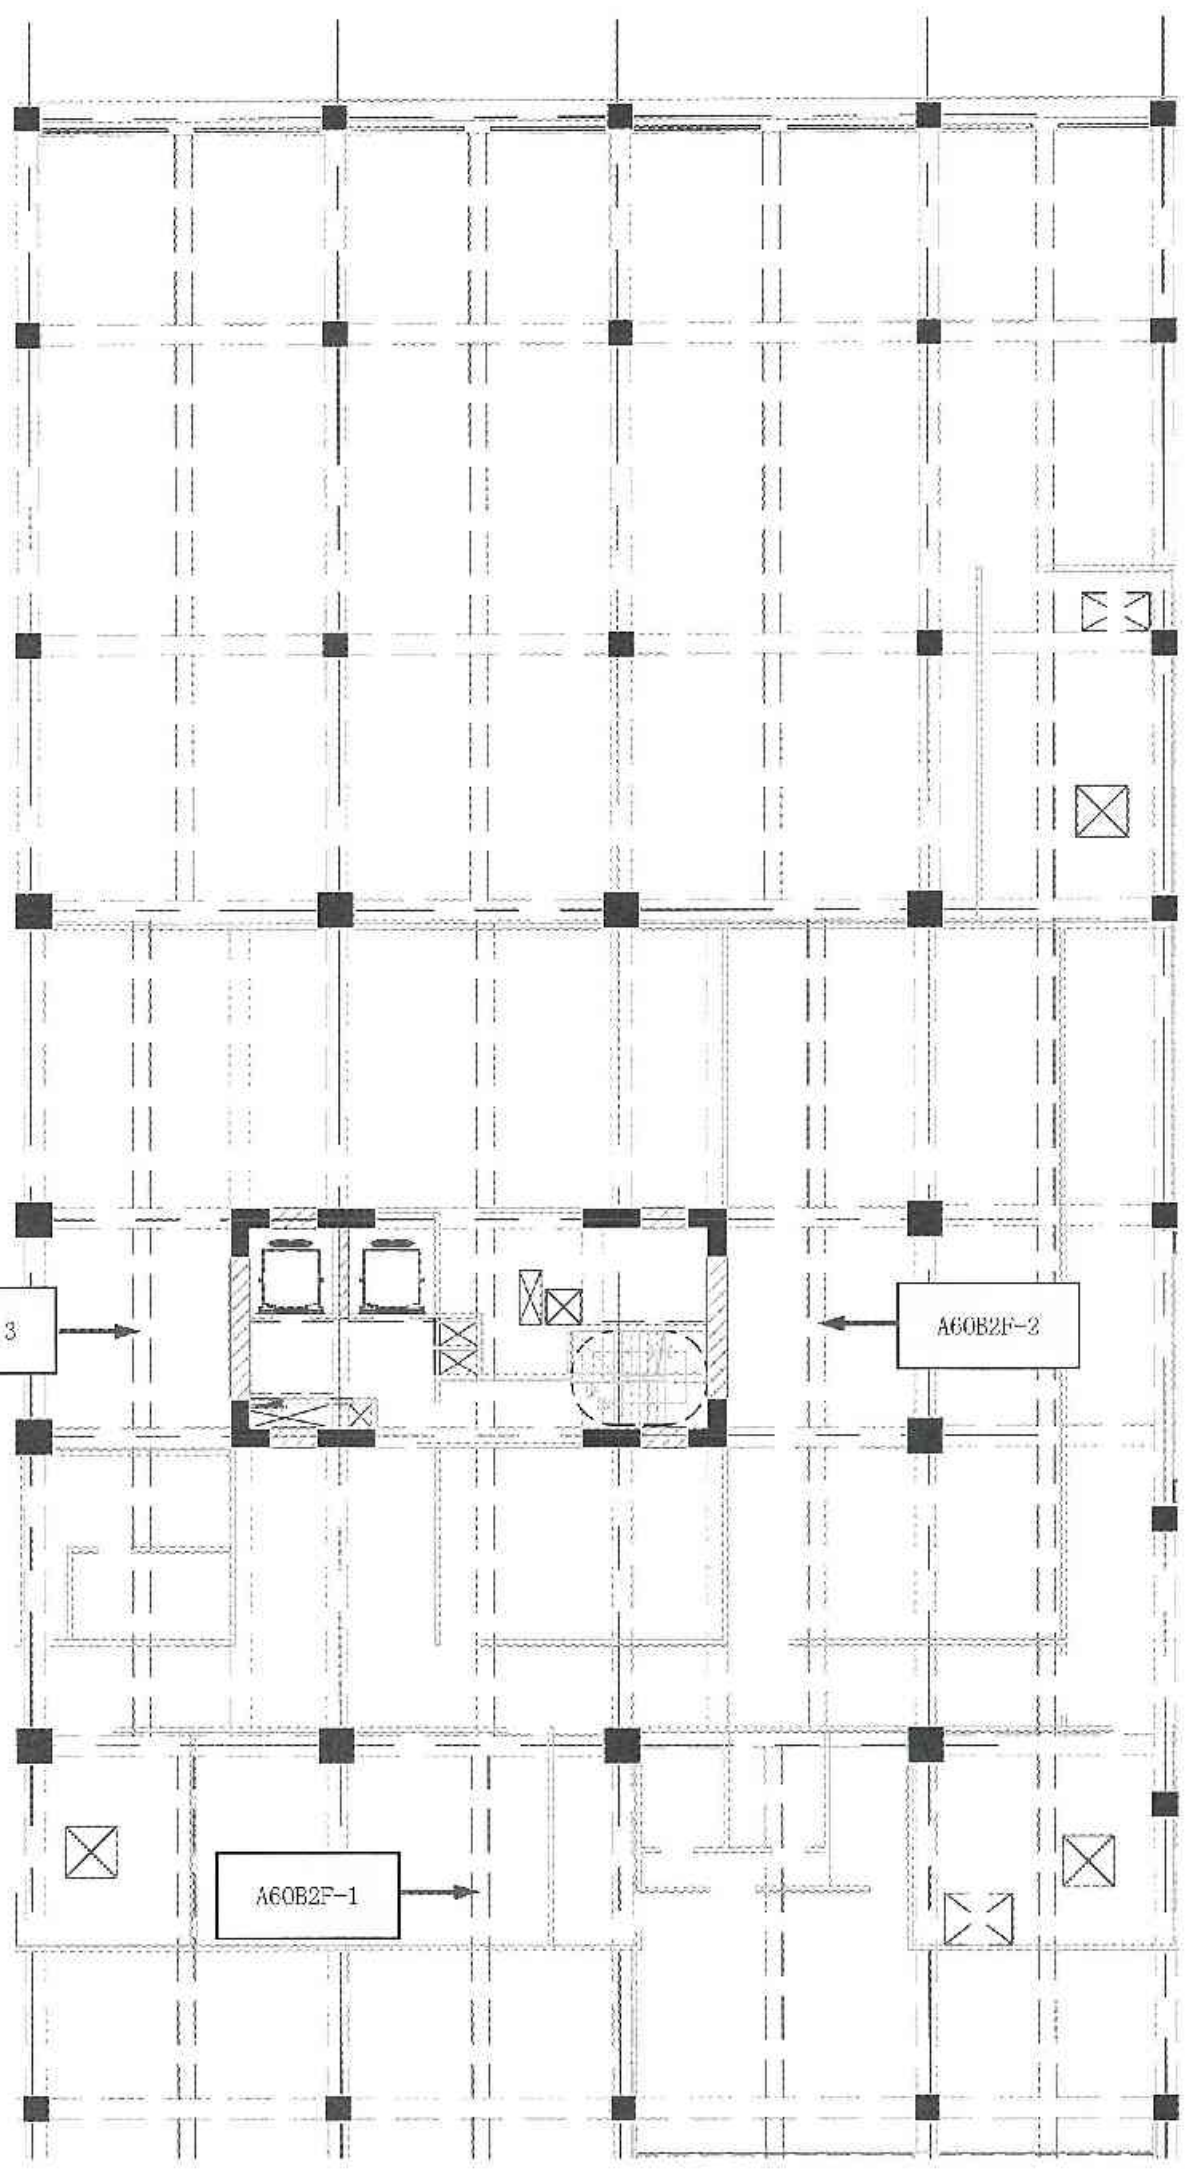



A60B1F-1

A60B1F-2


A60B1F-3

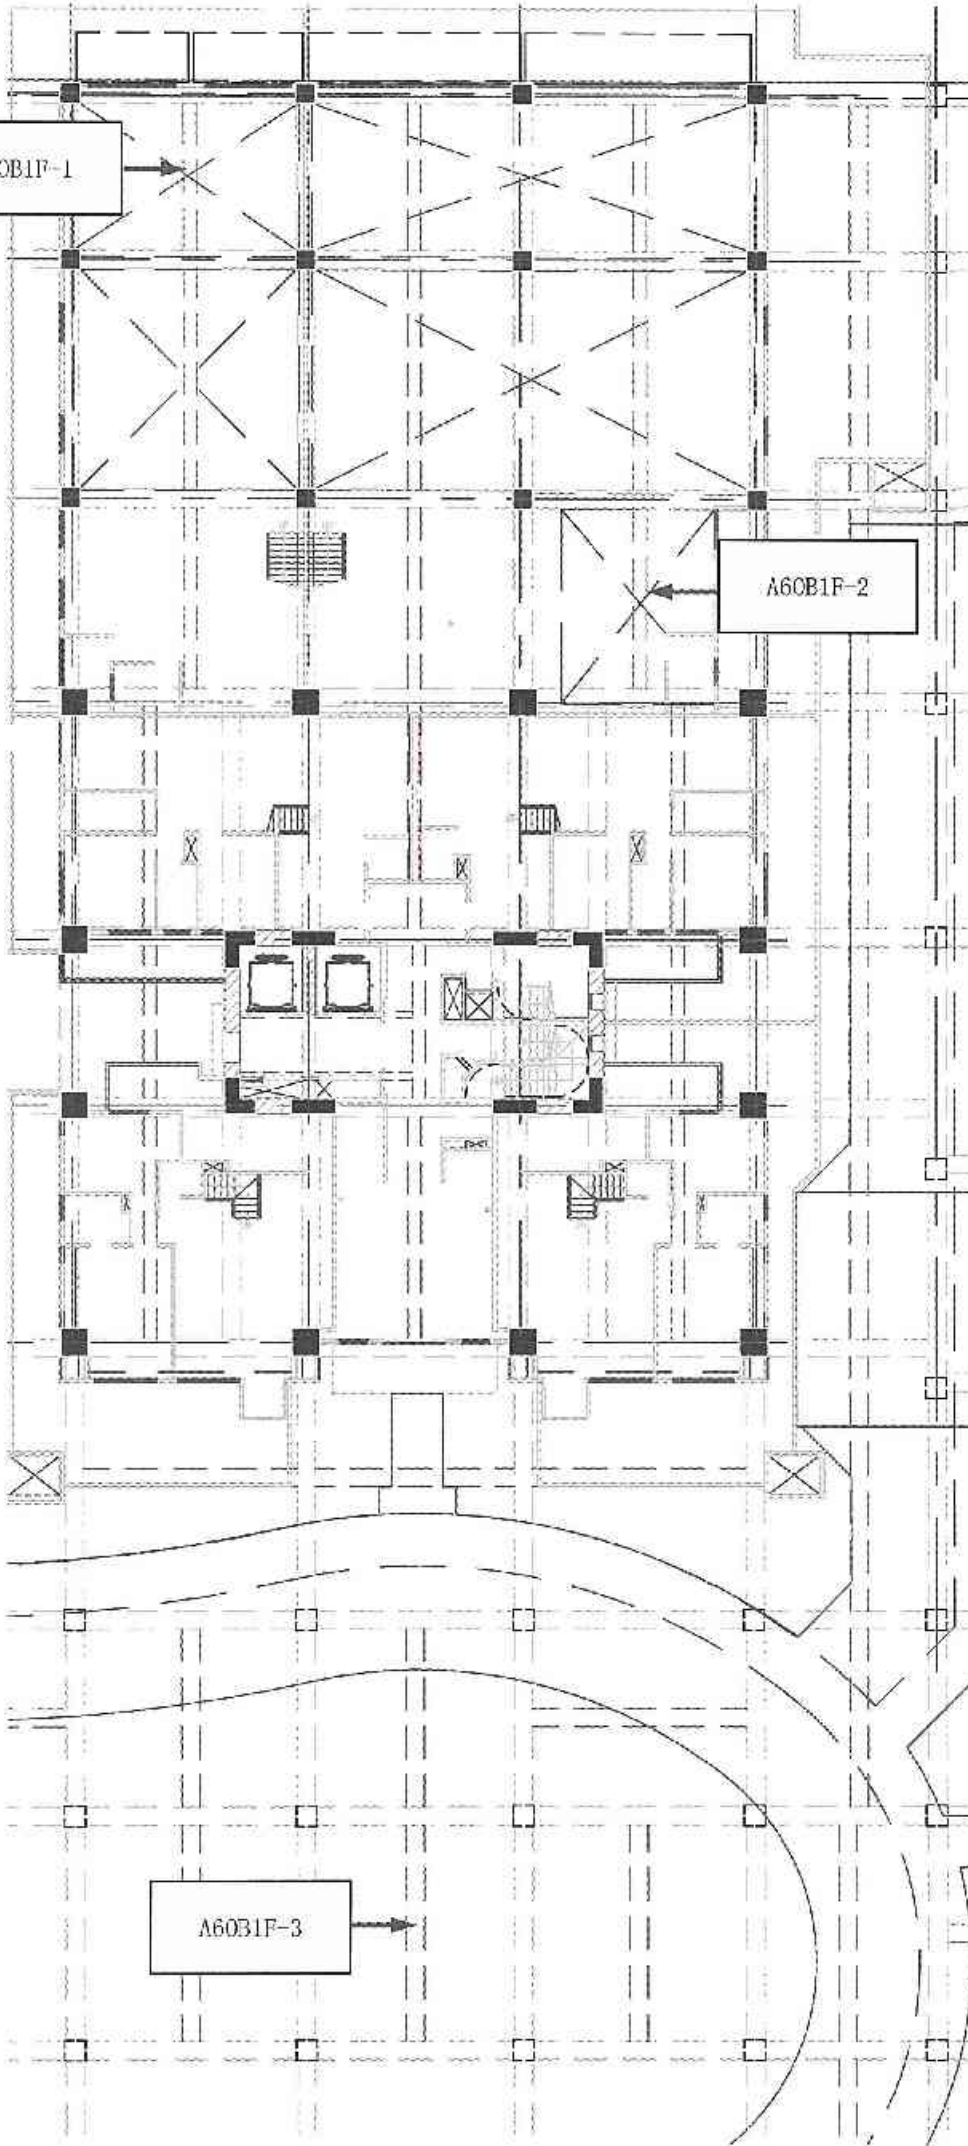

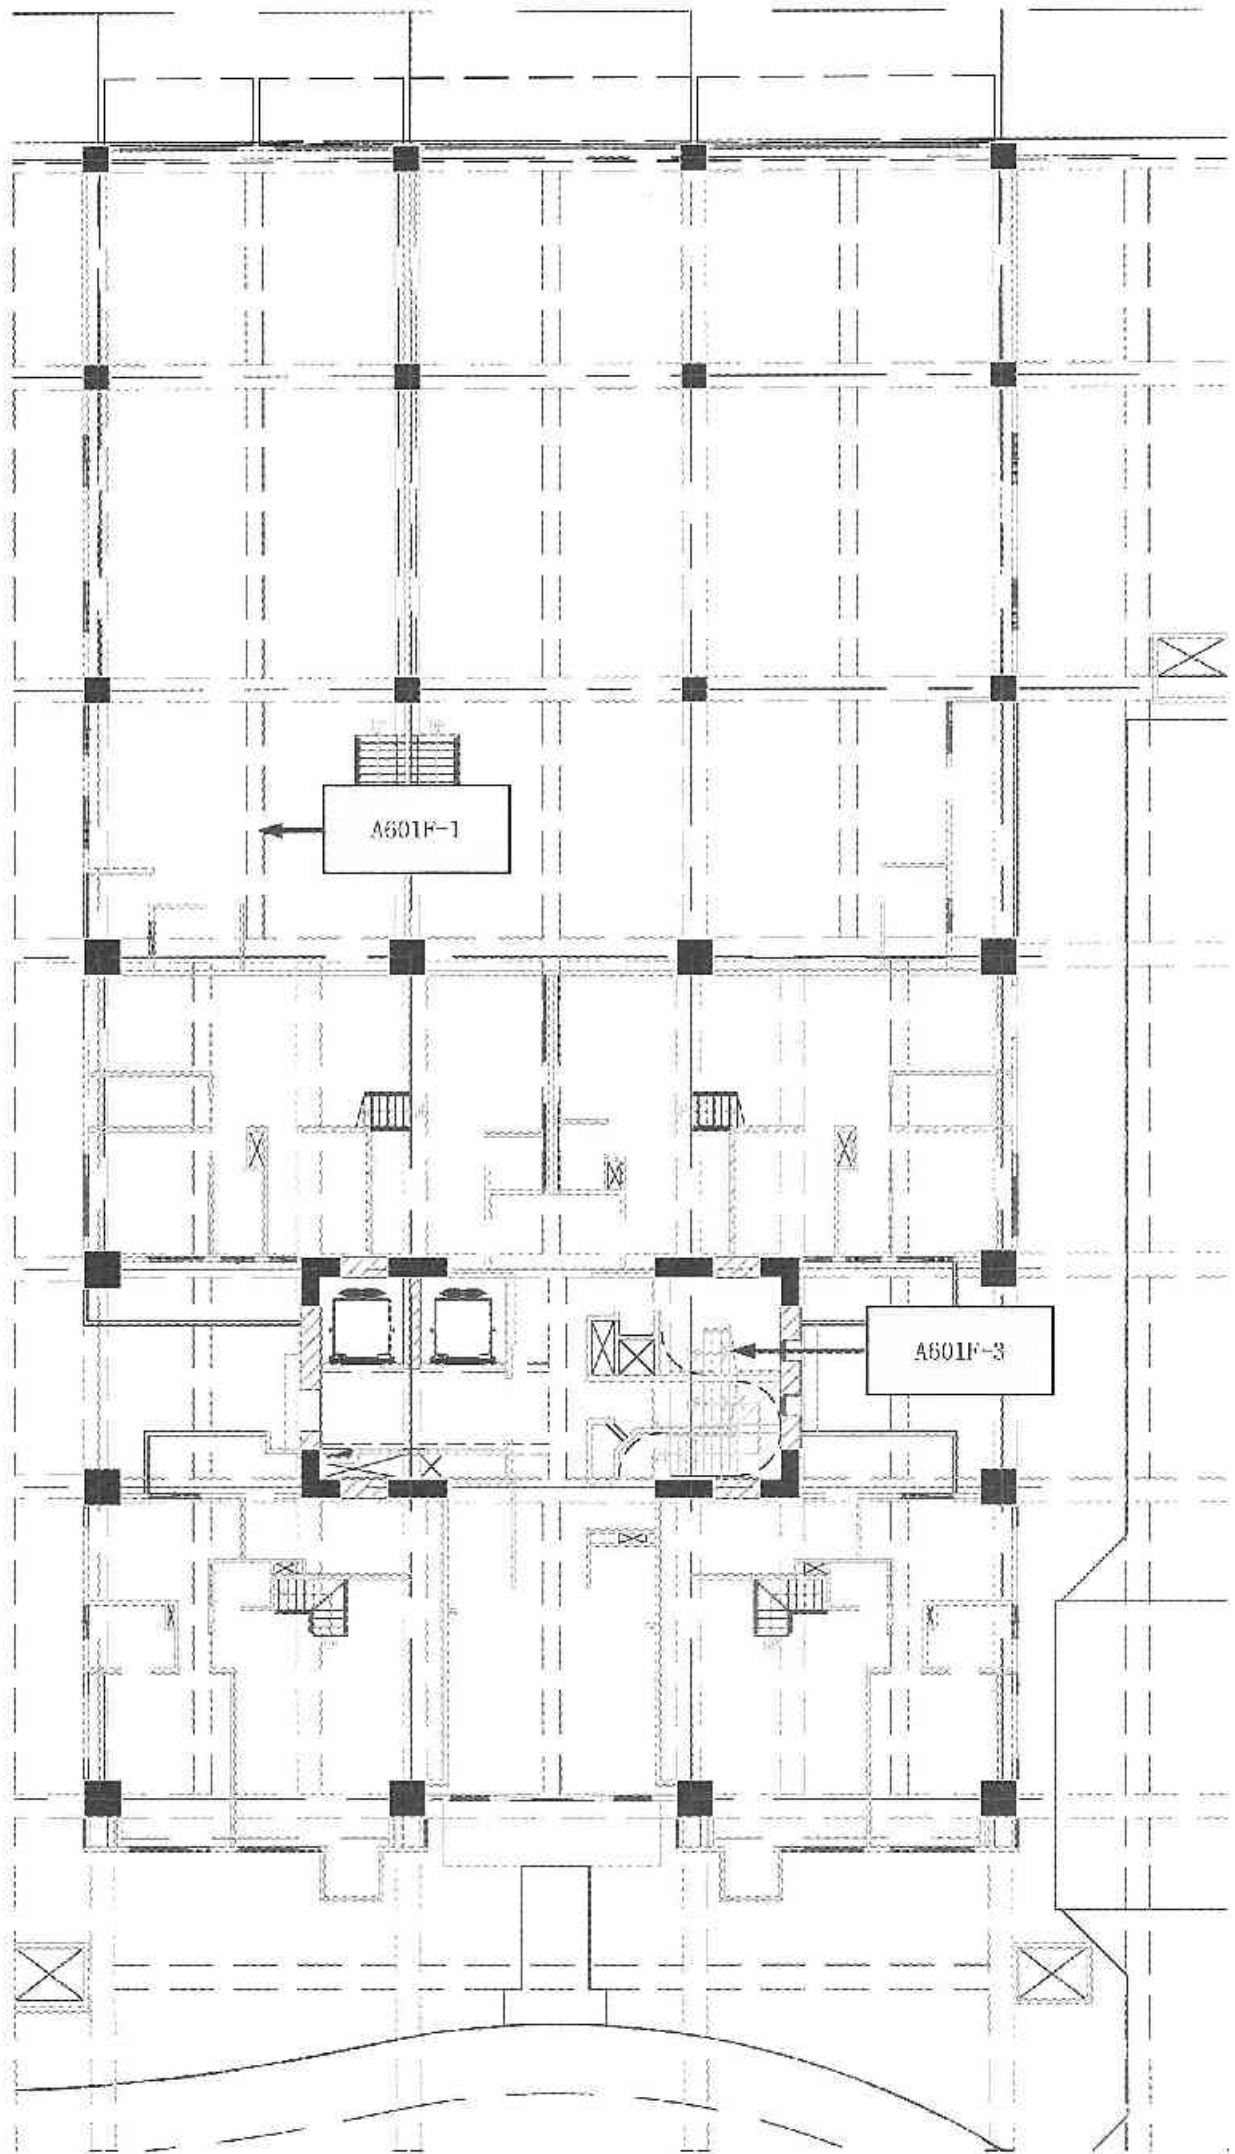


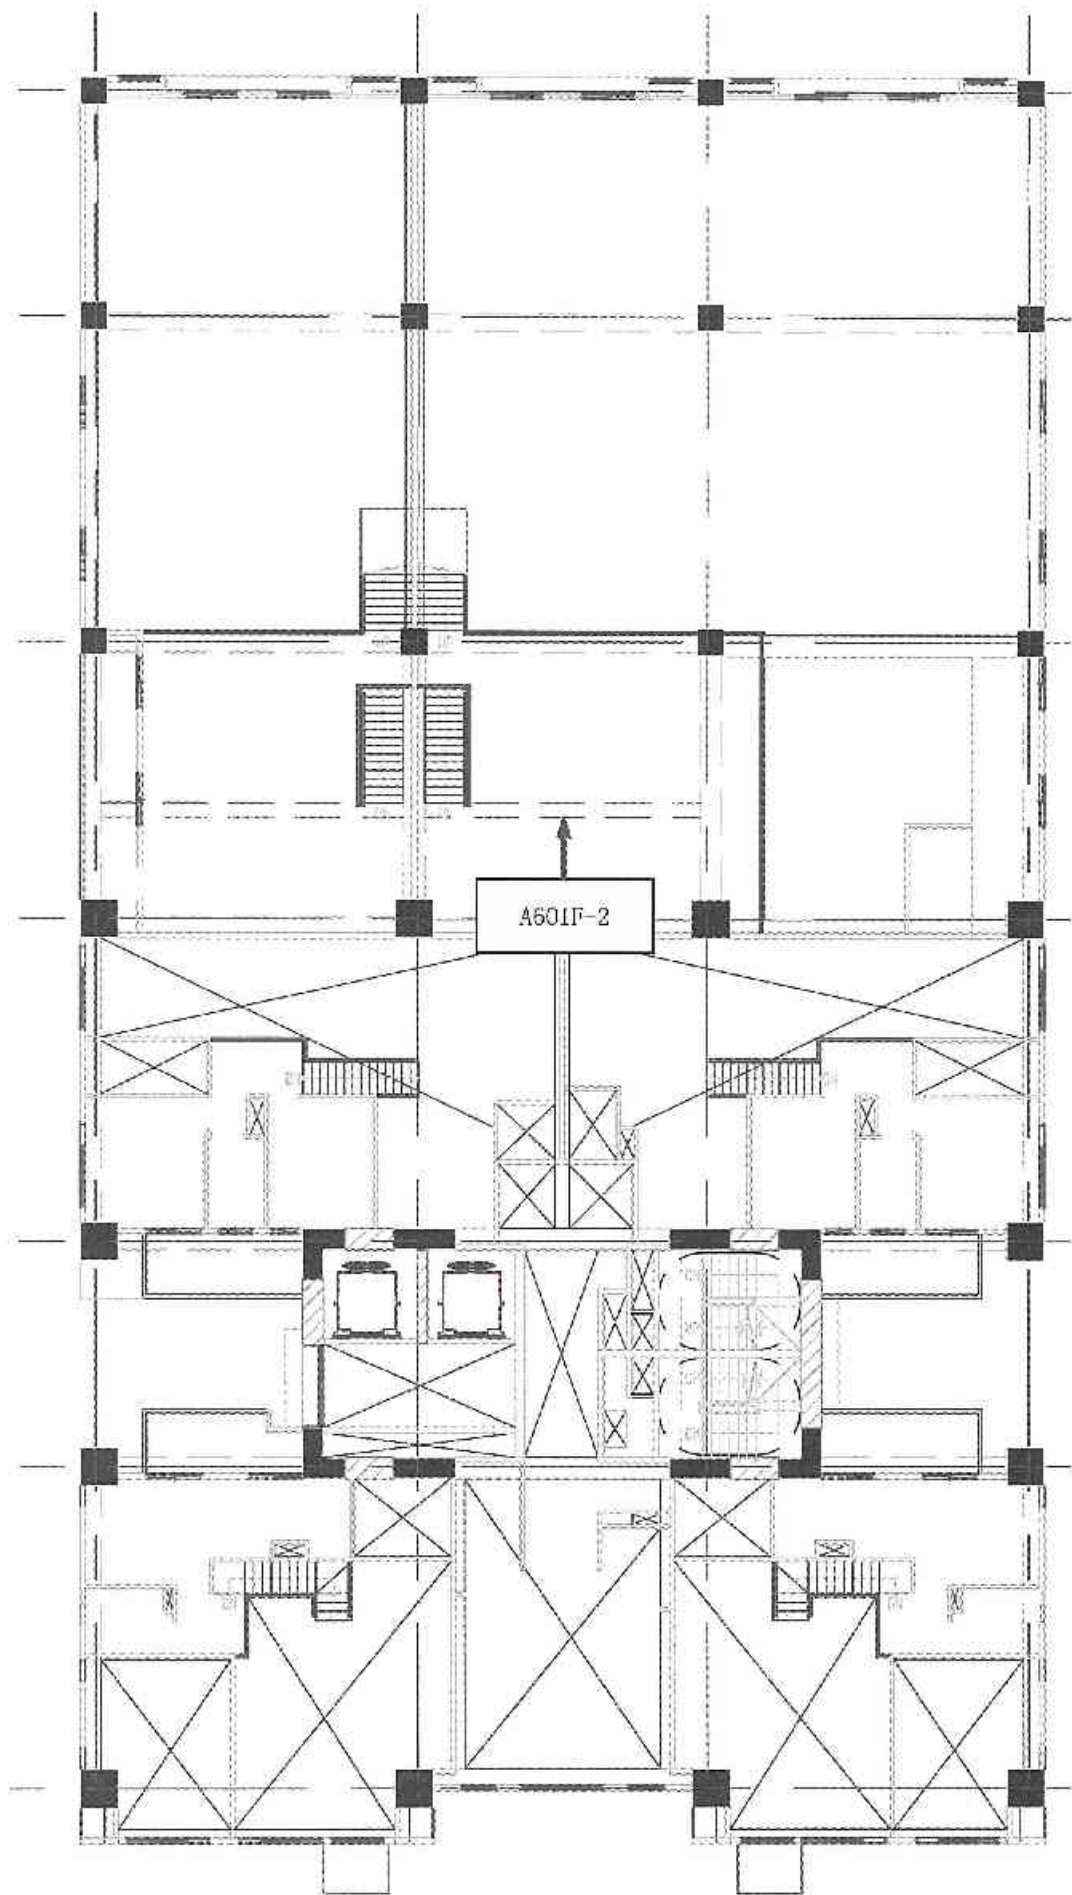


□ 棟結構平面圖

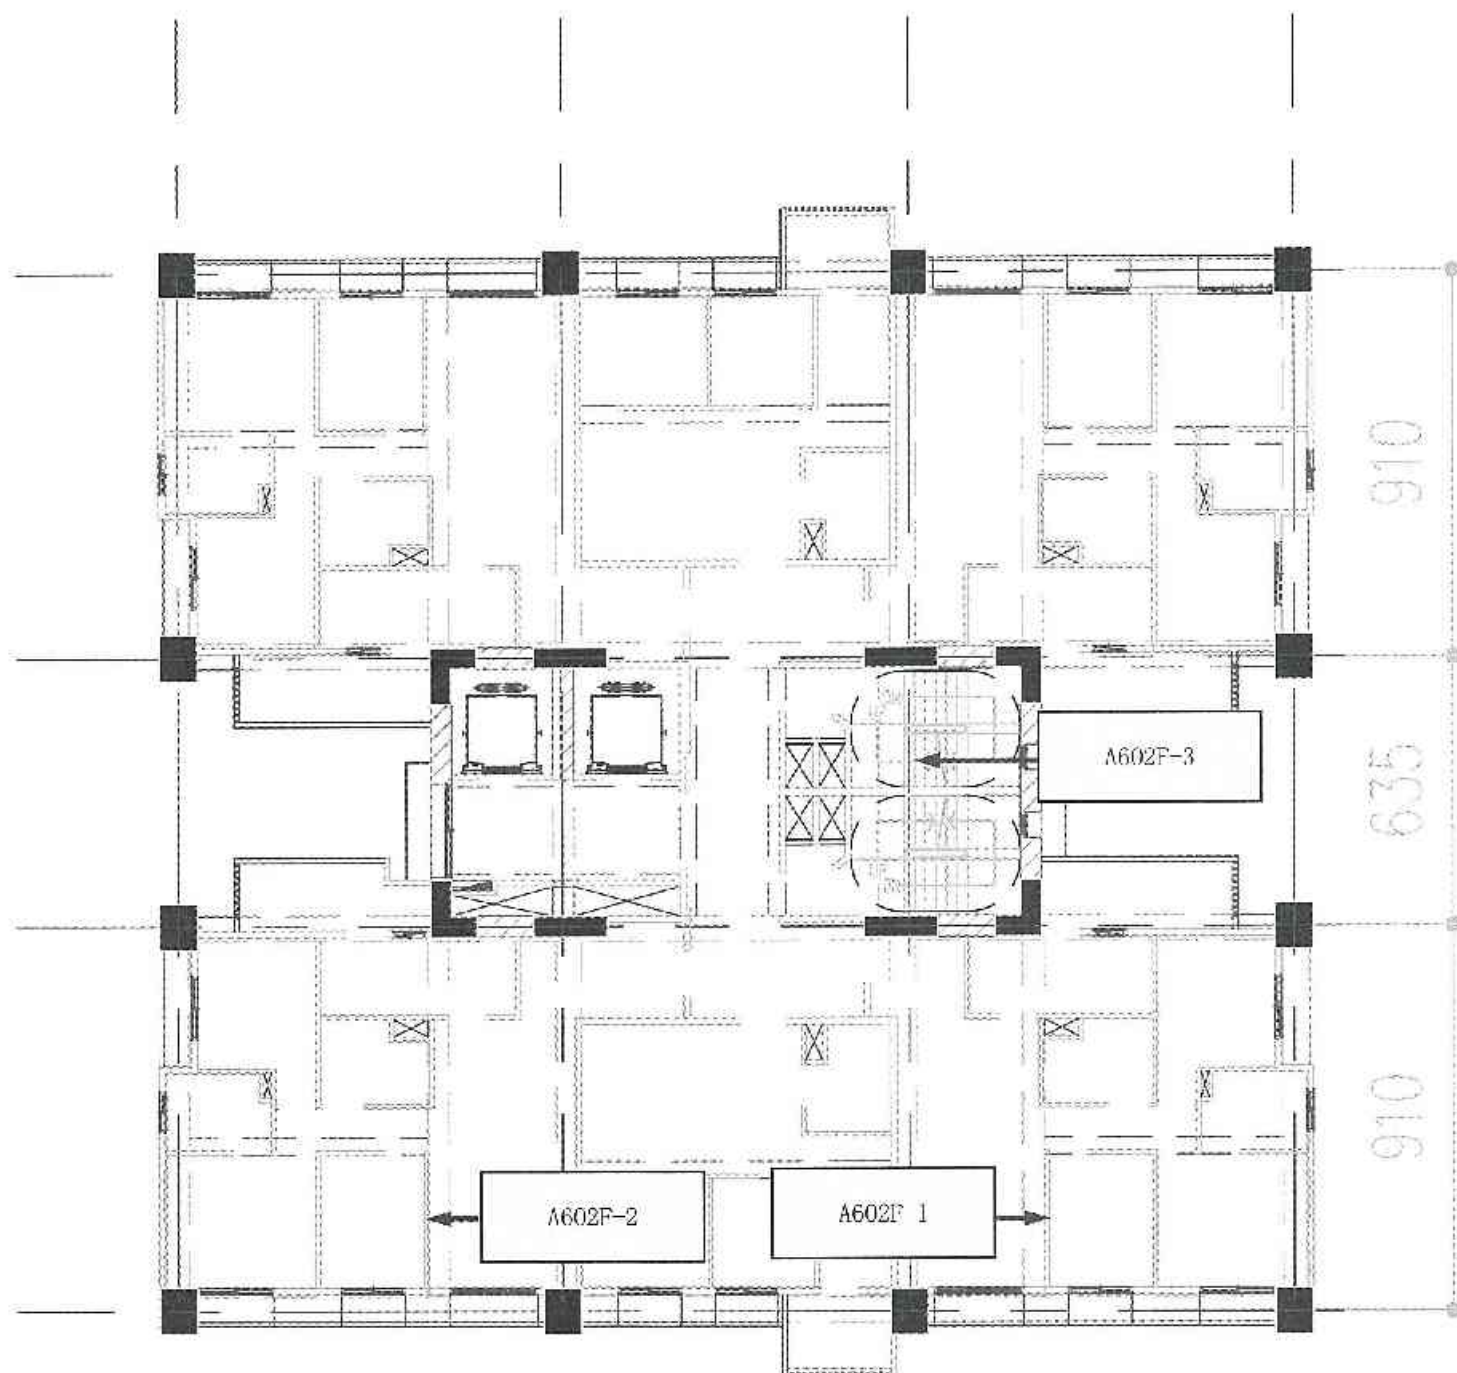


○棟結構平面圖

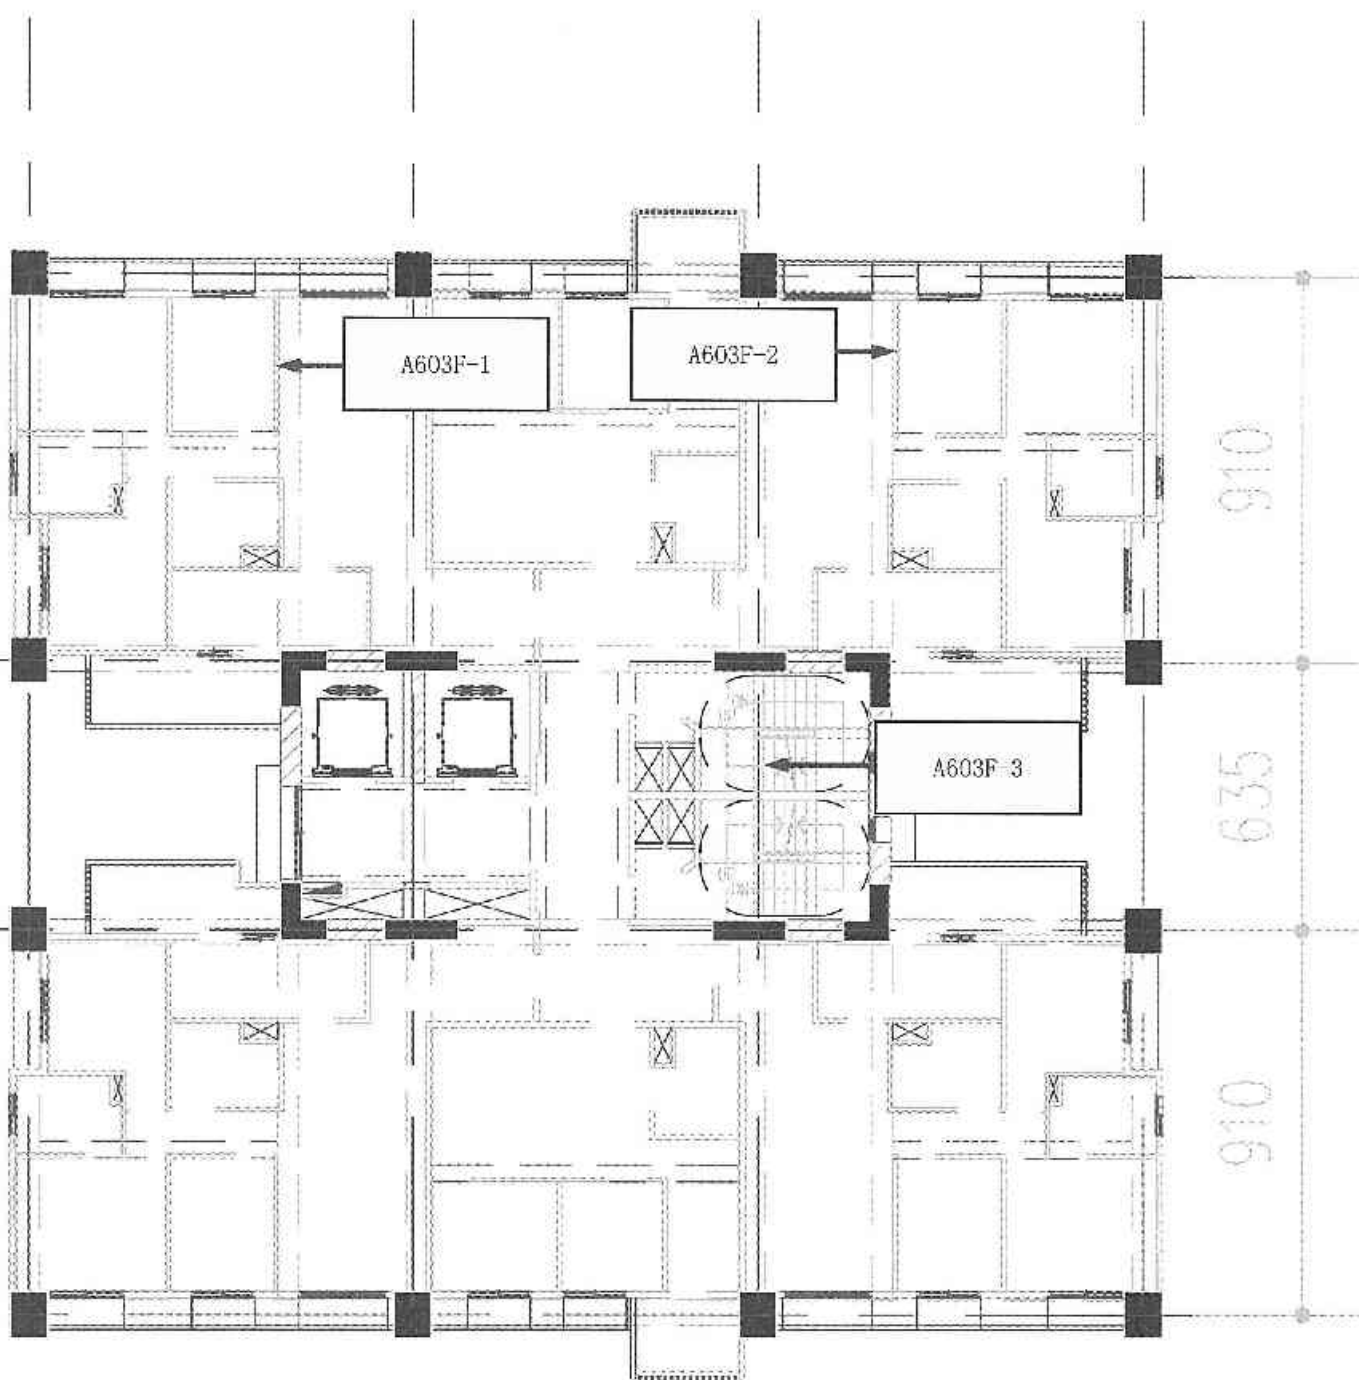


○棟結構平面圖

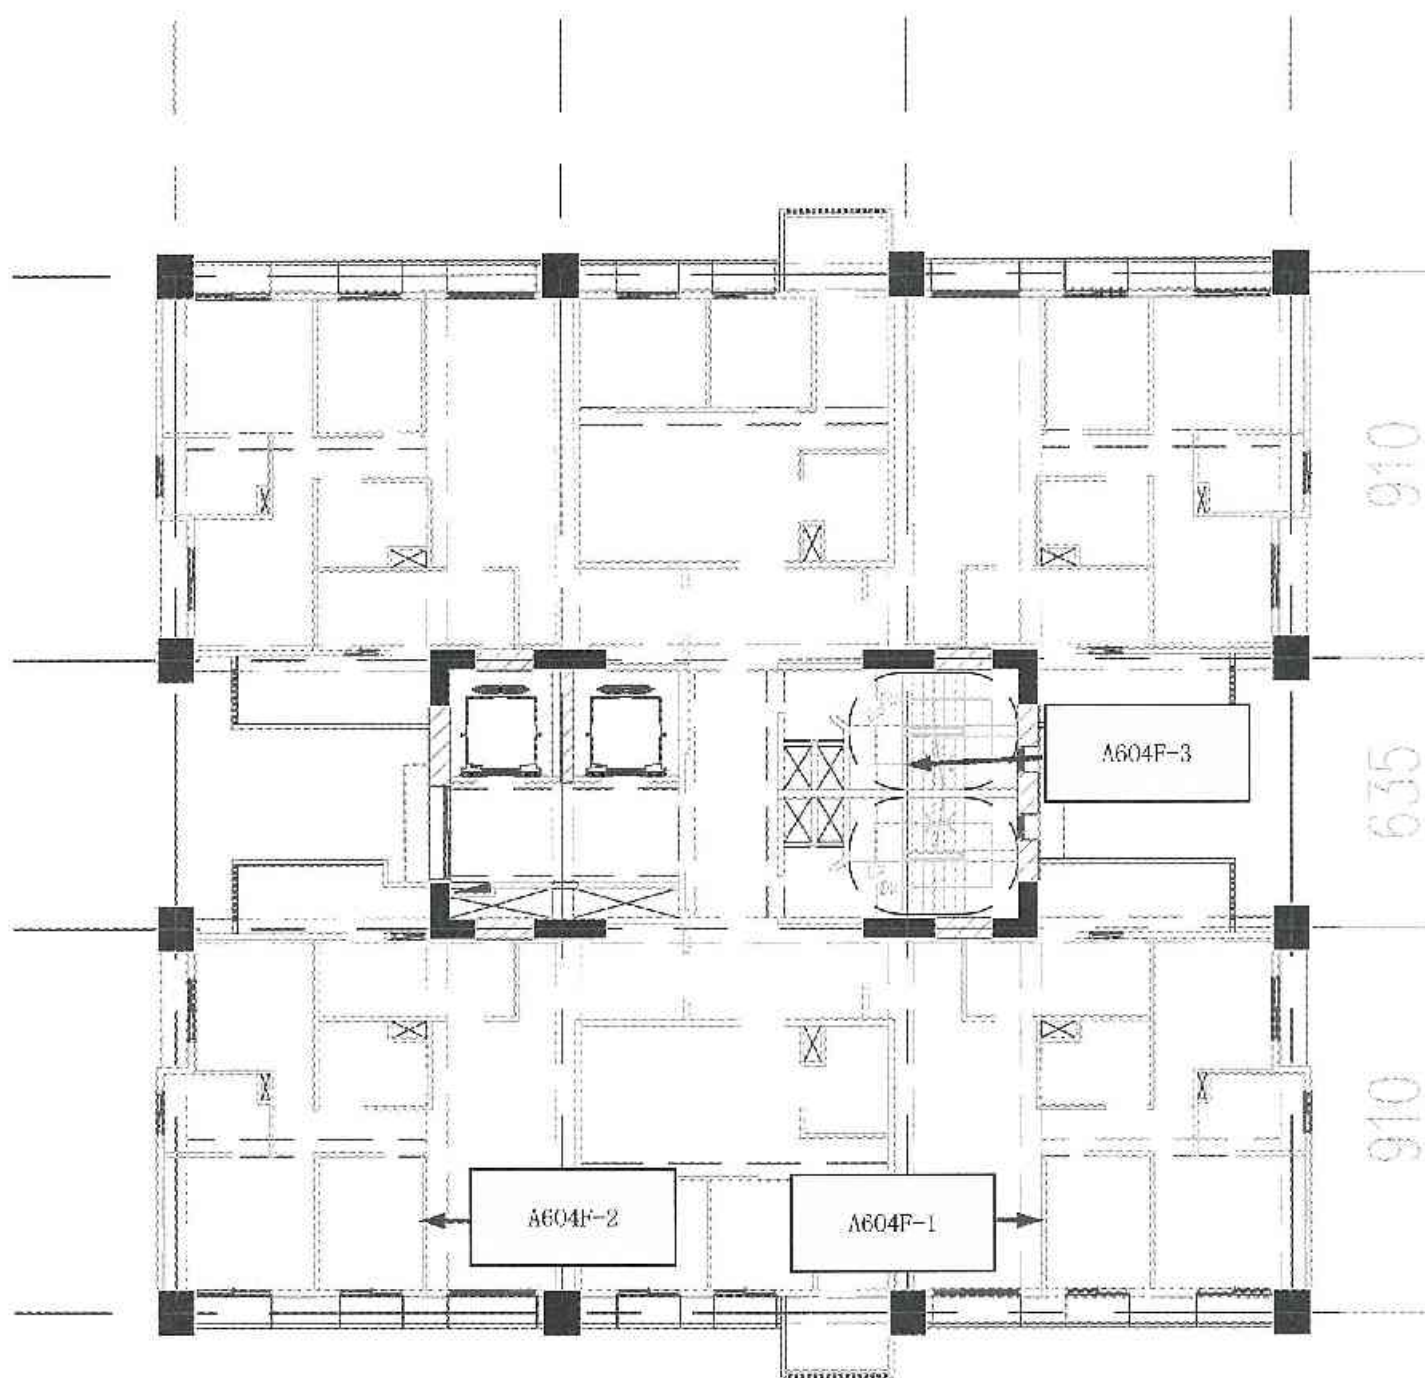


○棟結構平面圖

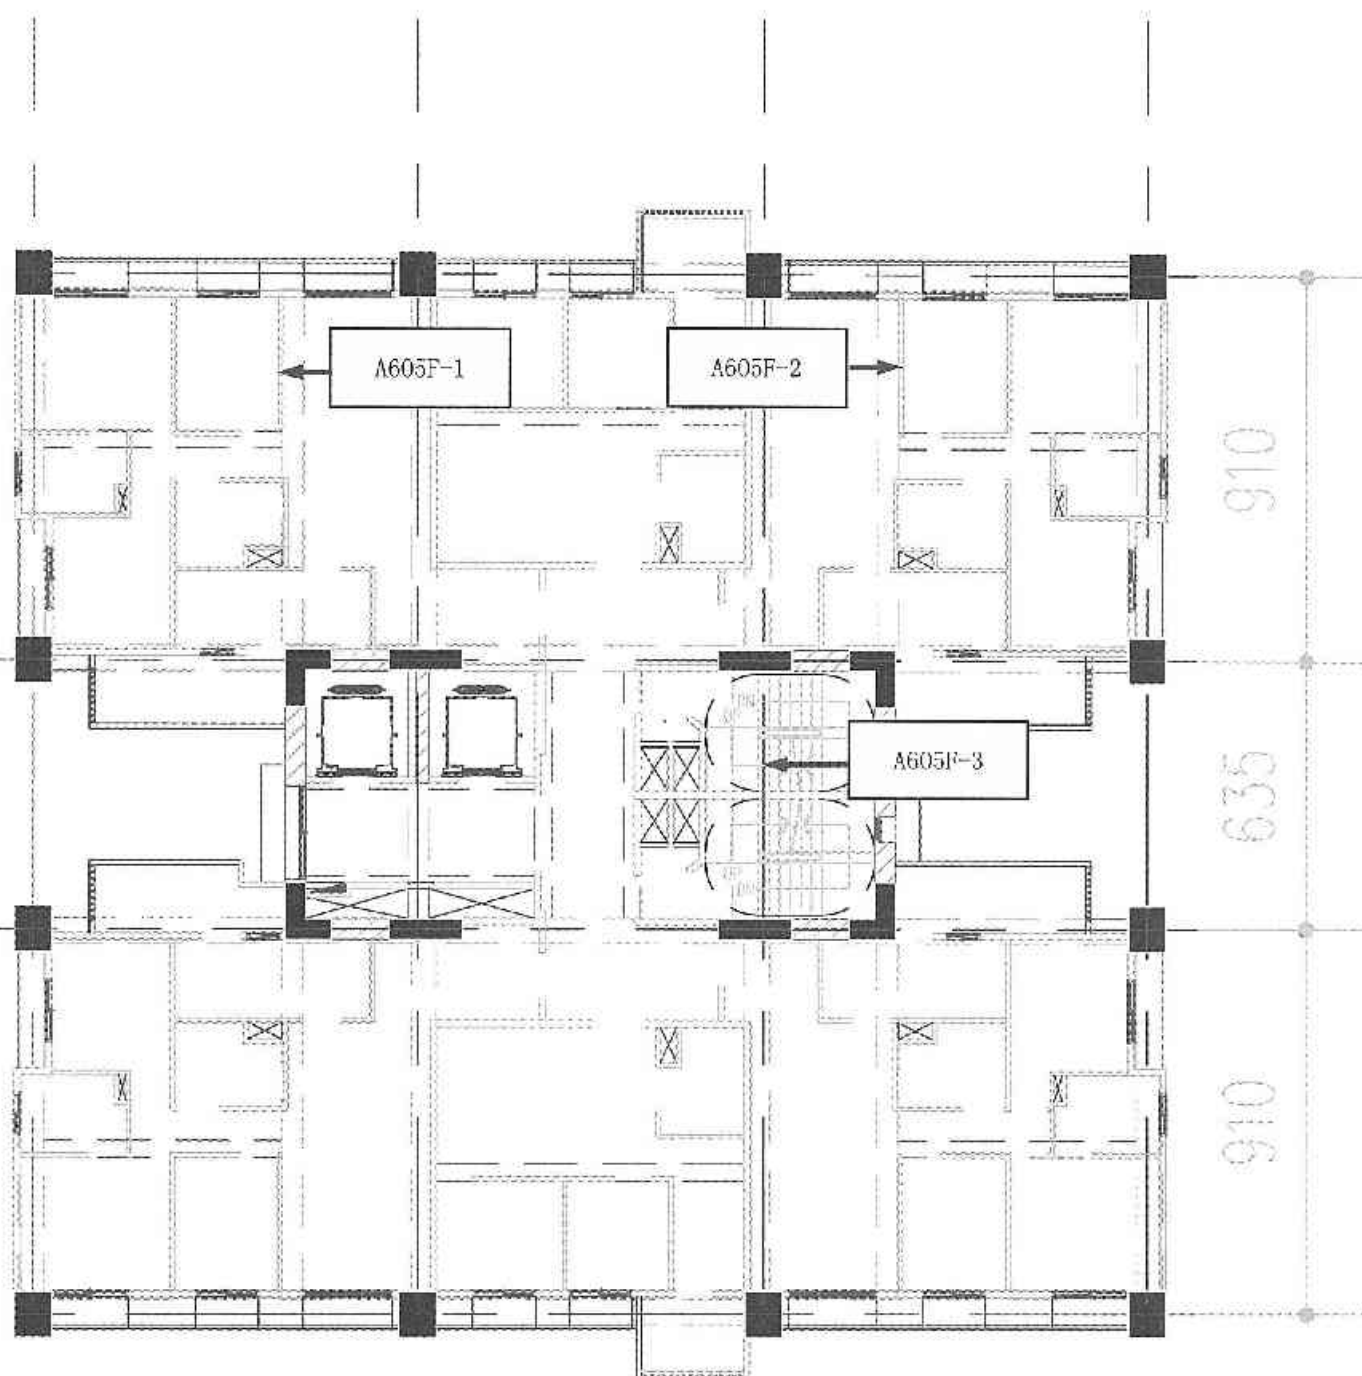


○棟結構平面圖

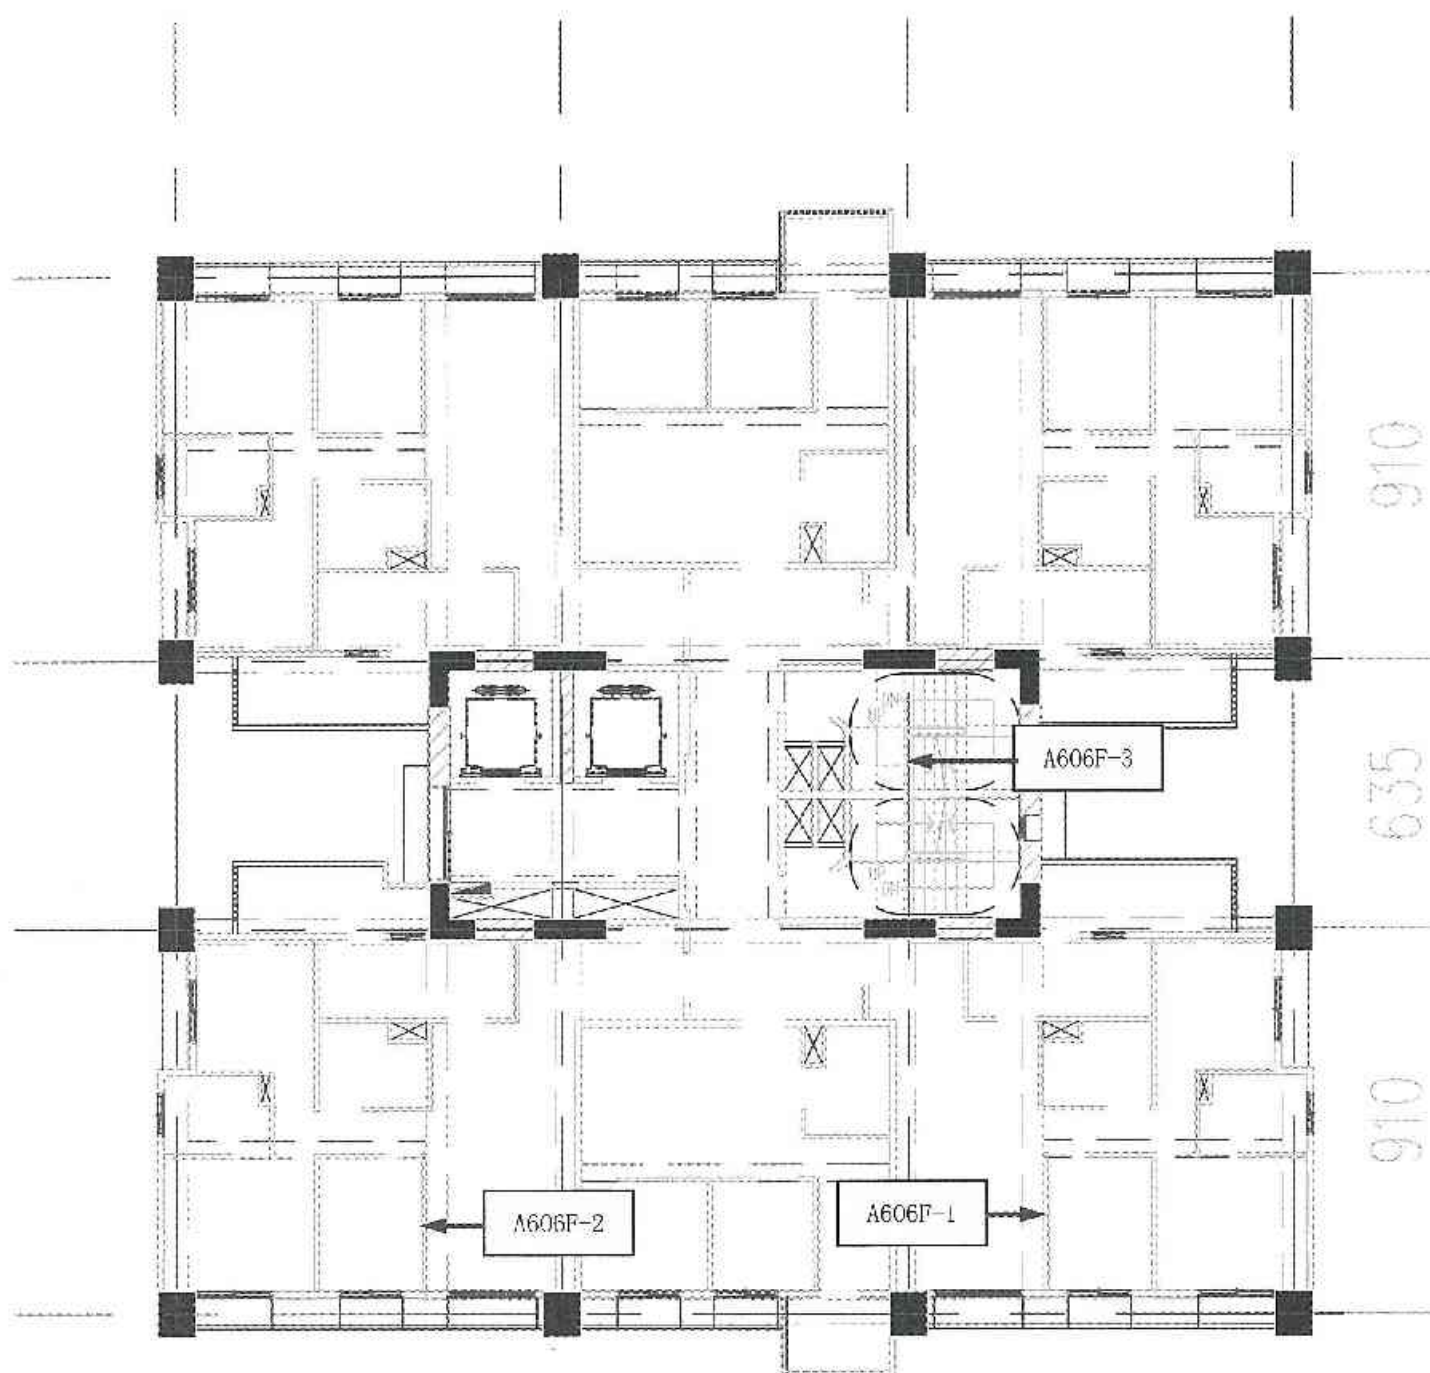


○棟結構平面圖

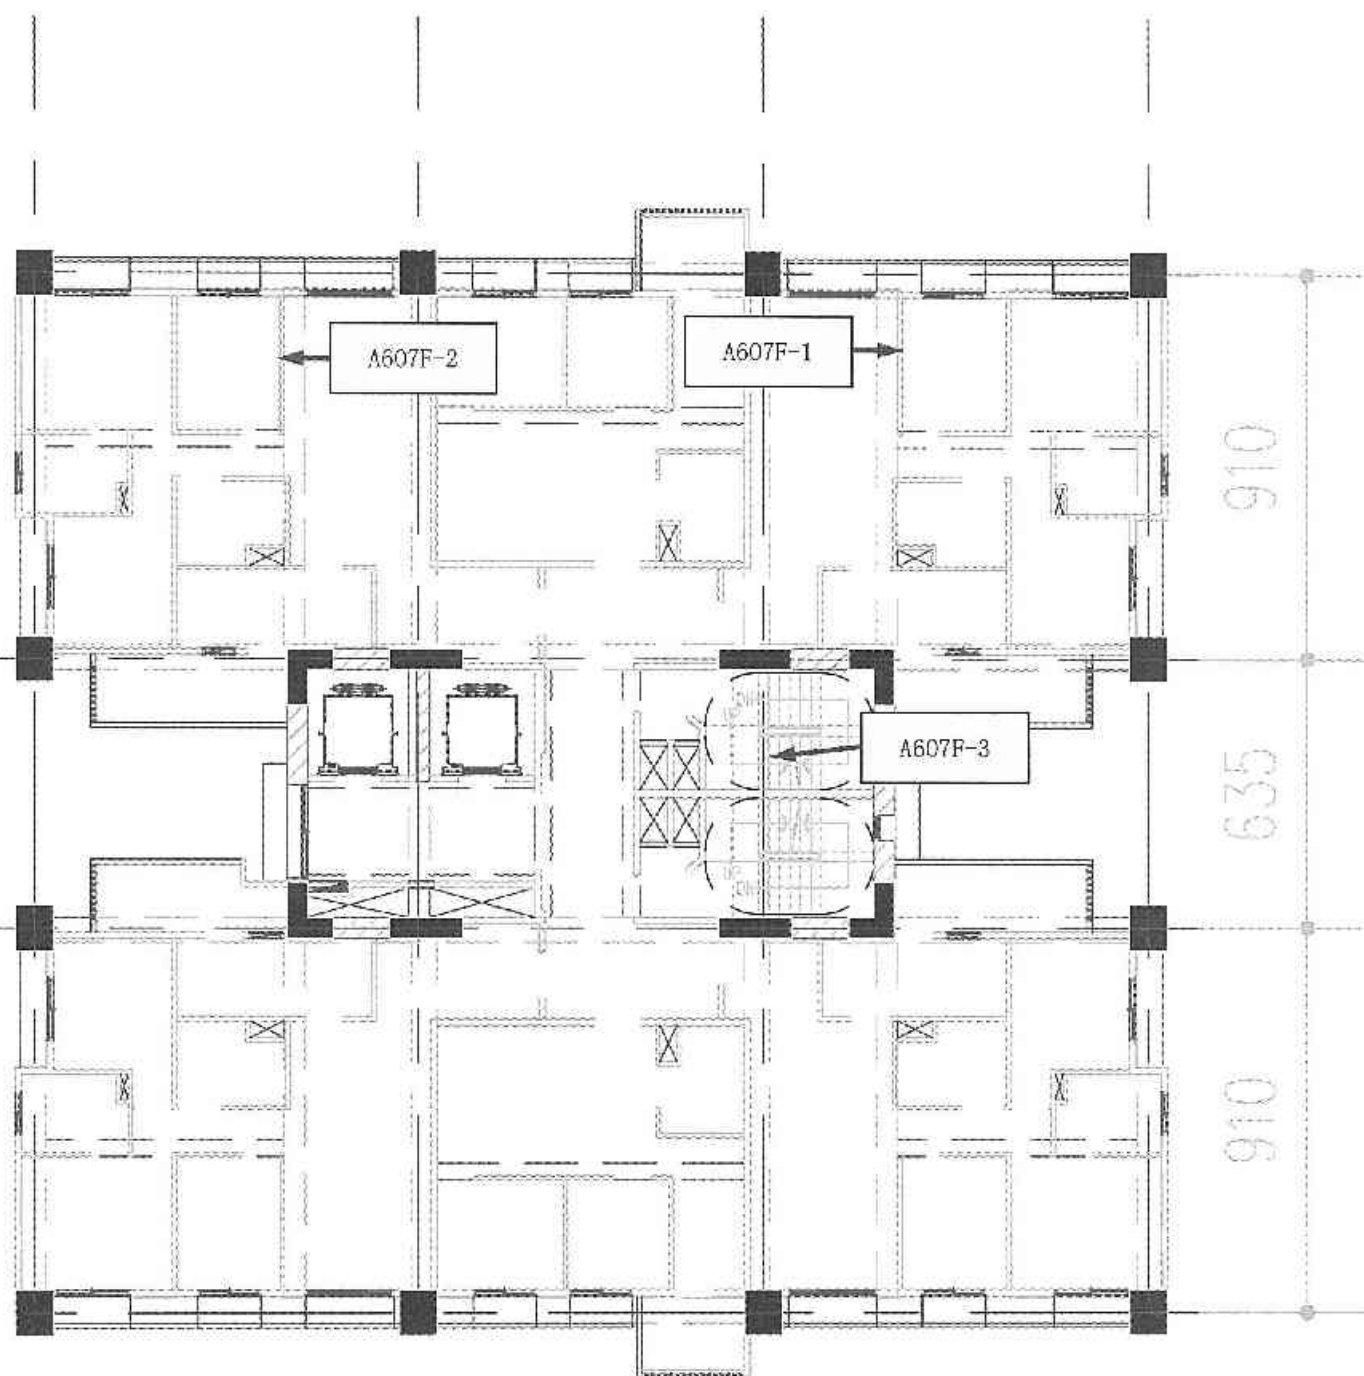


○棟結構平面圖

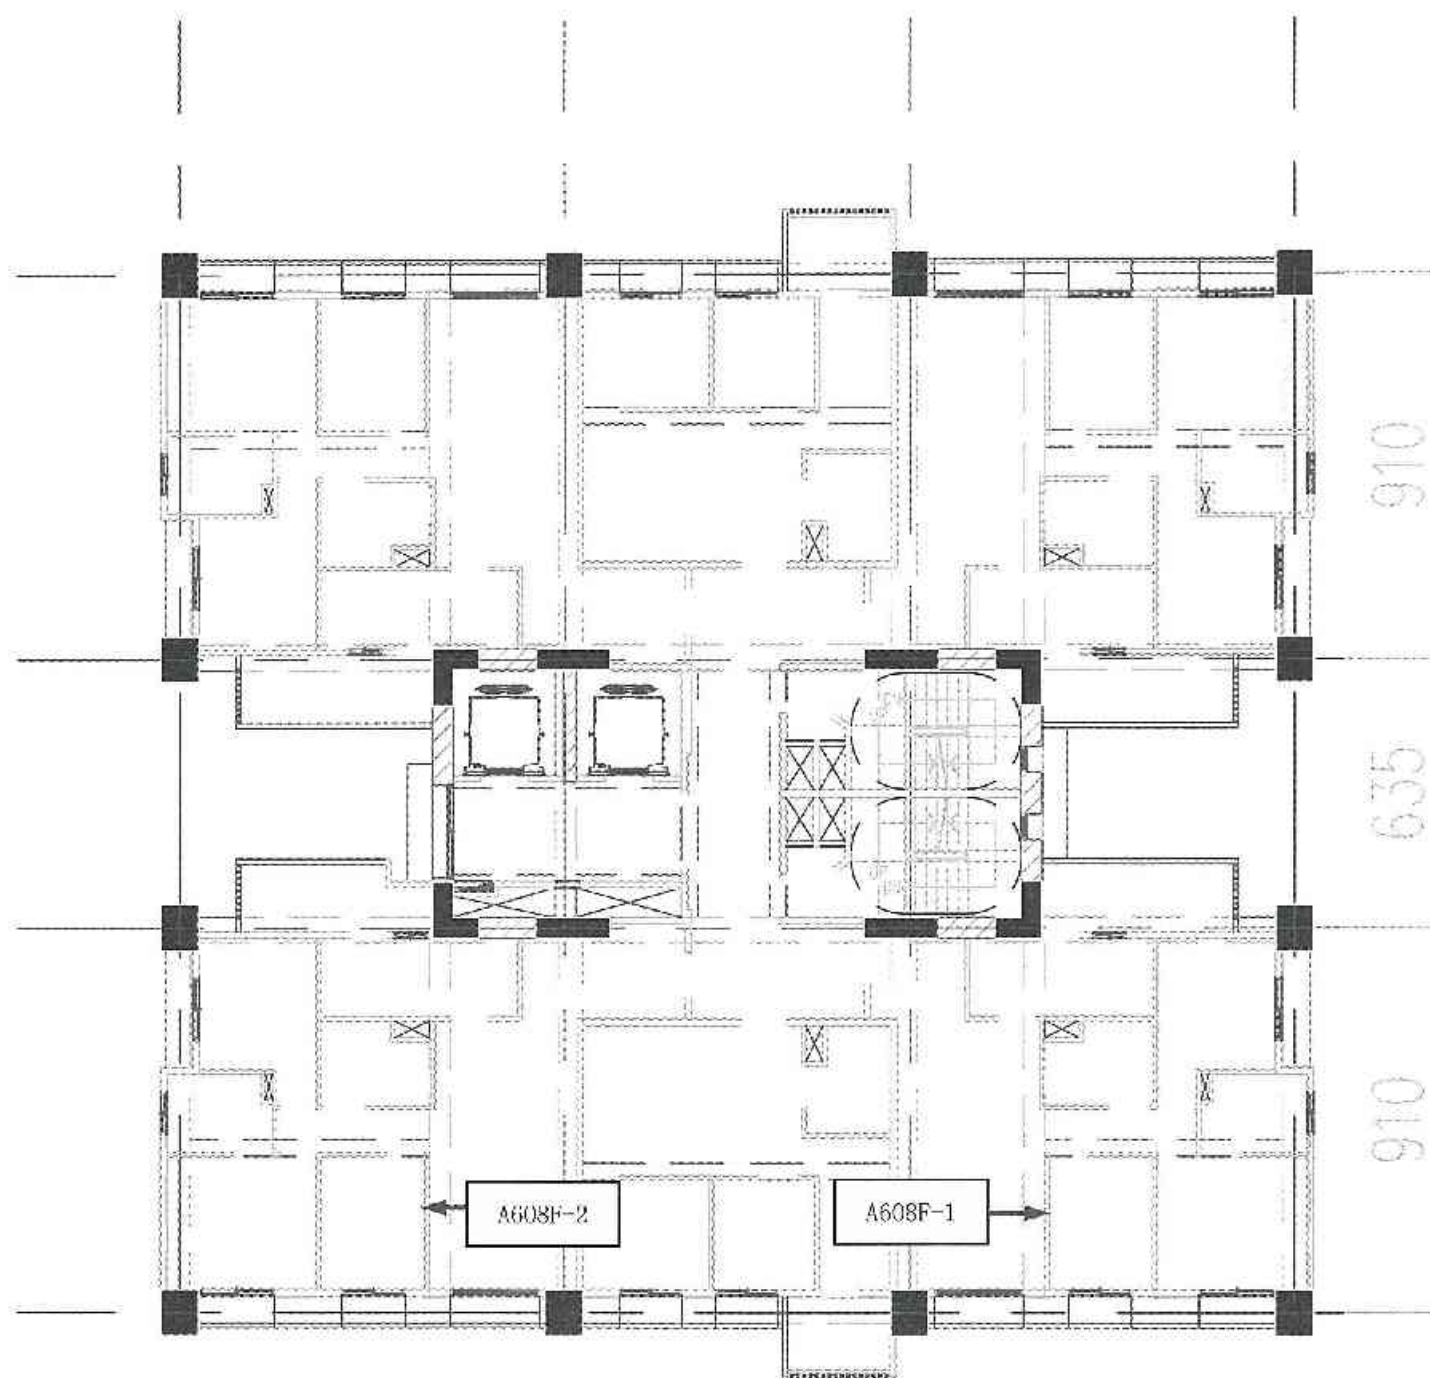


○棟結構平面圖

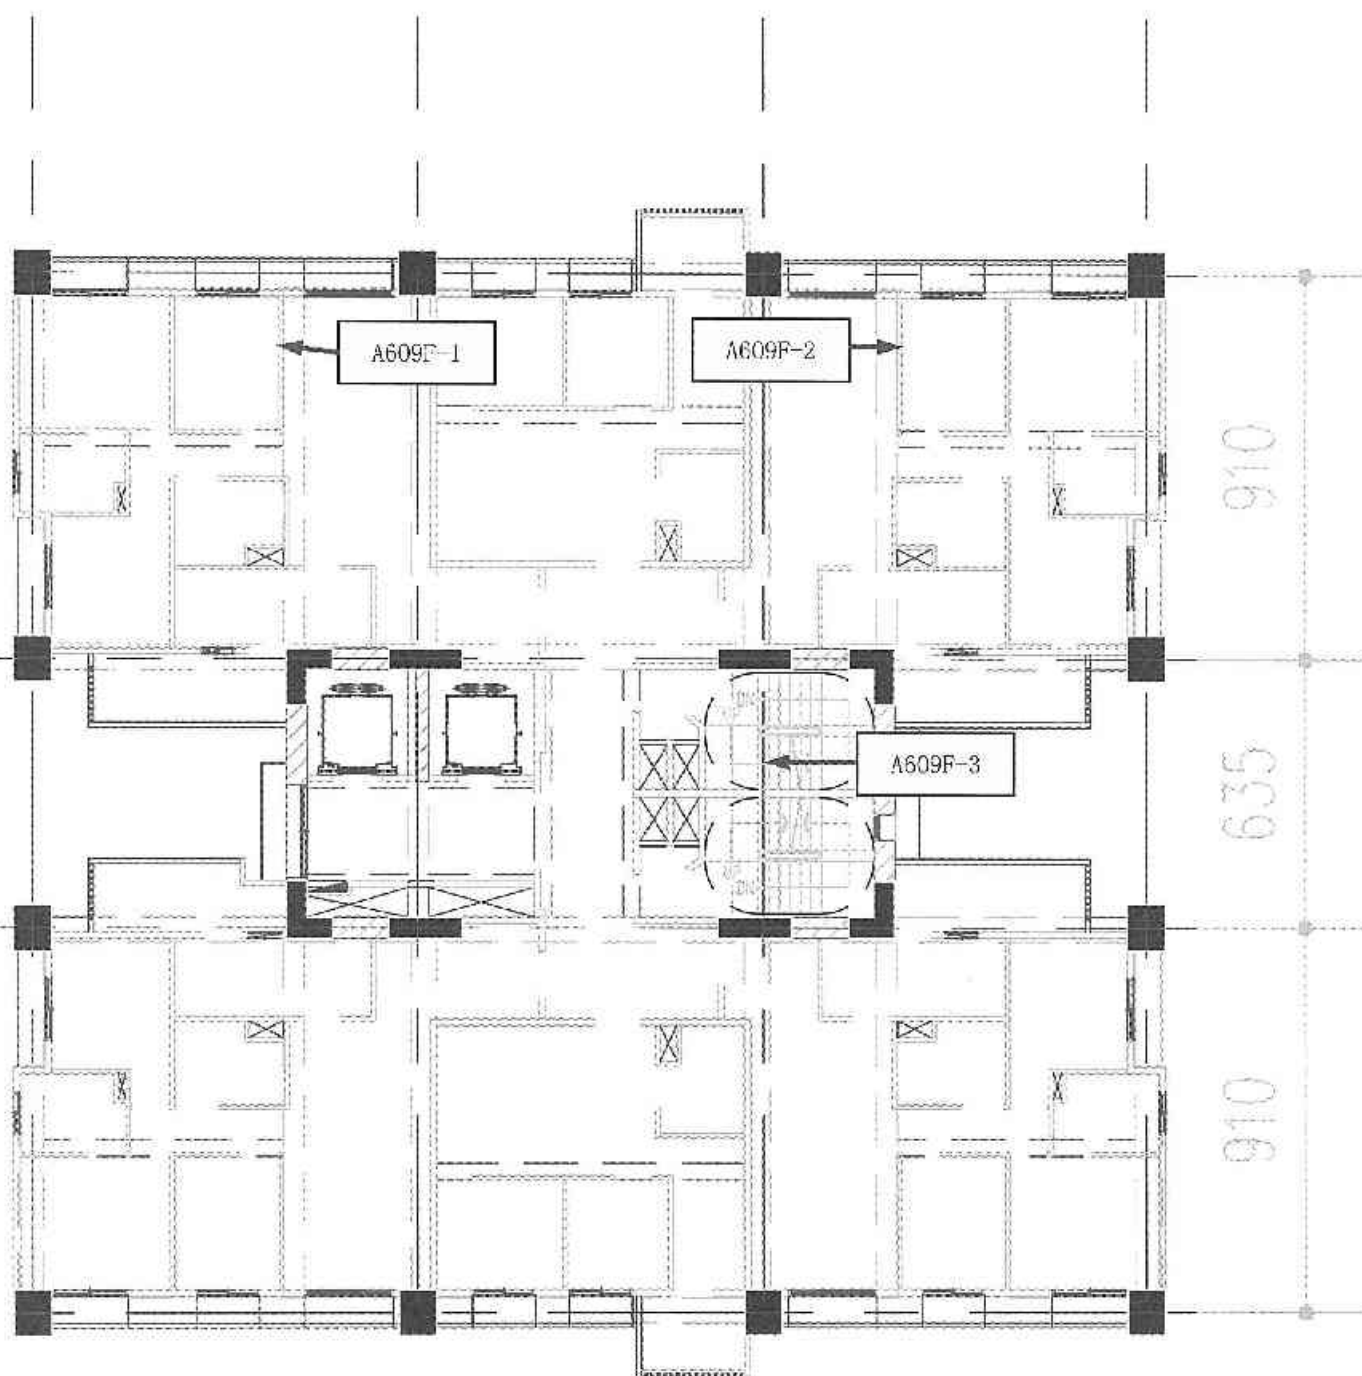


○棟結構平面圖

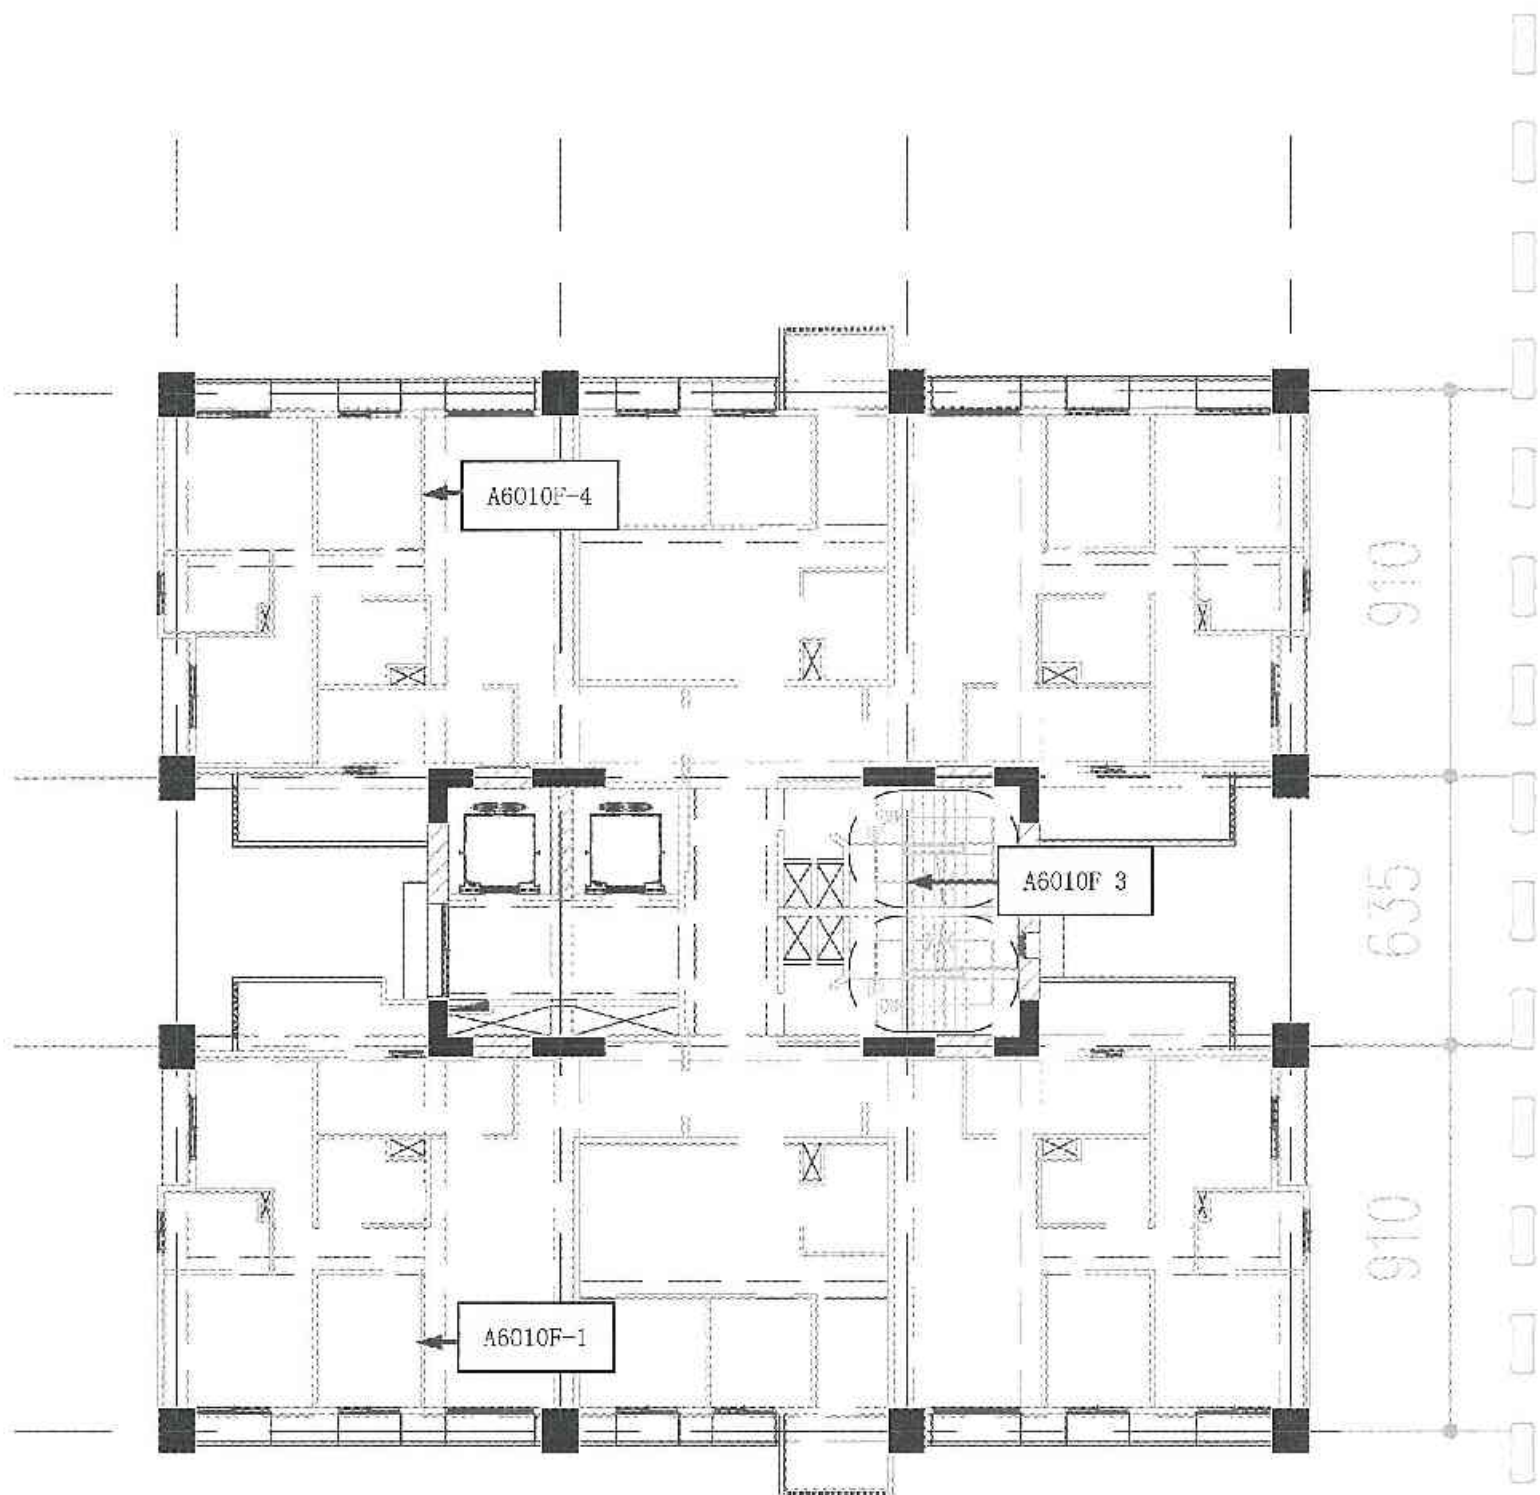


○棟結構平面圖

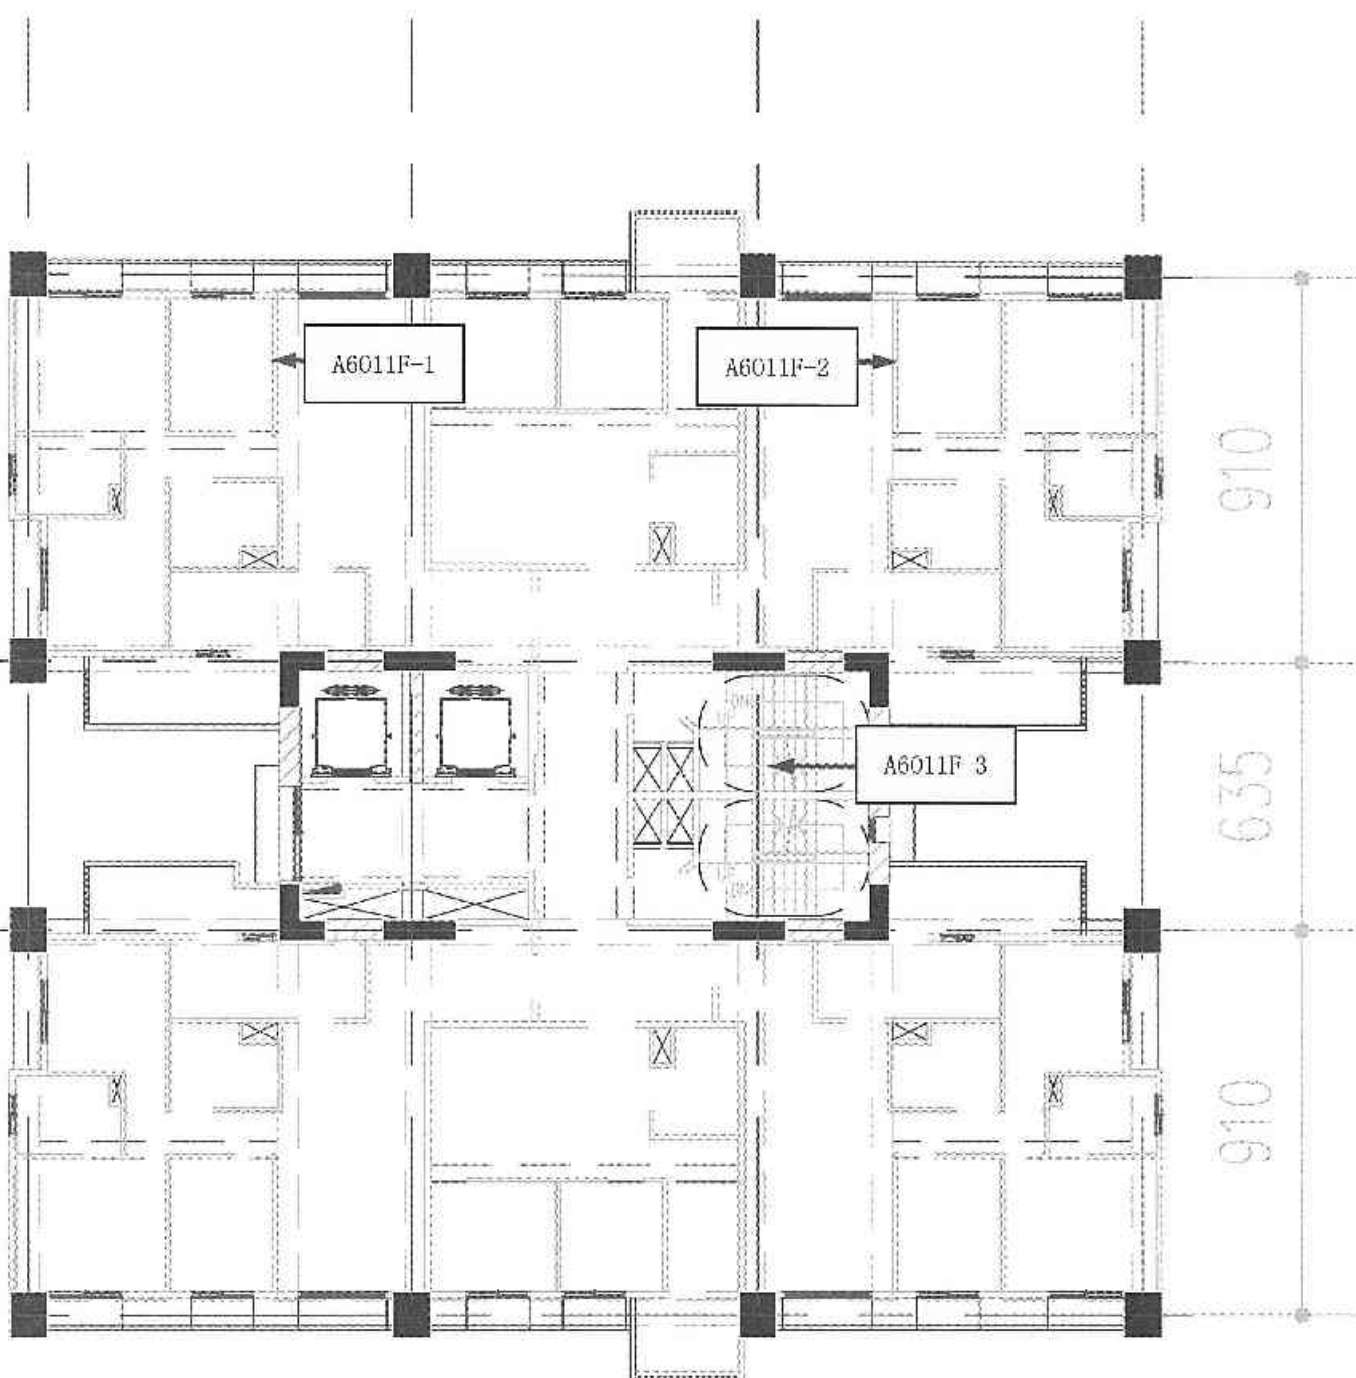


○棟結構平面圖

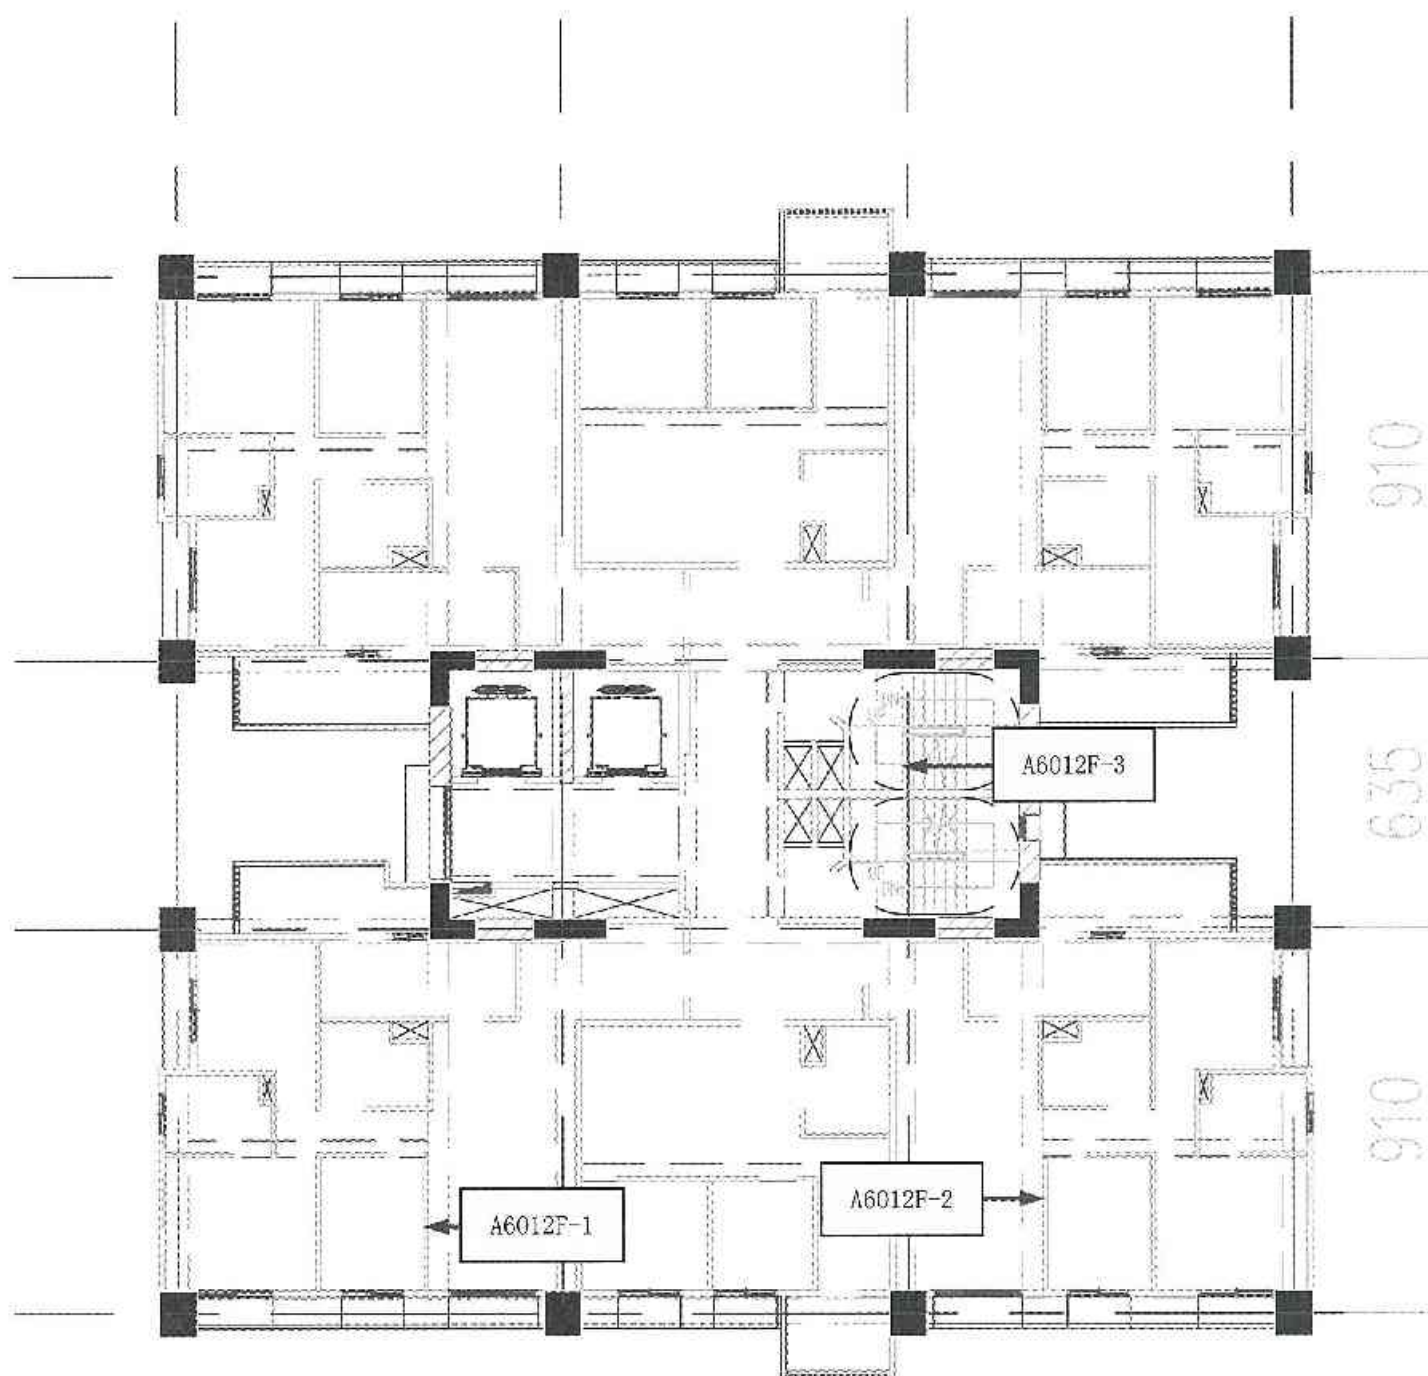


○棟結構平面圖

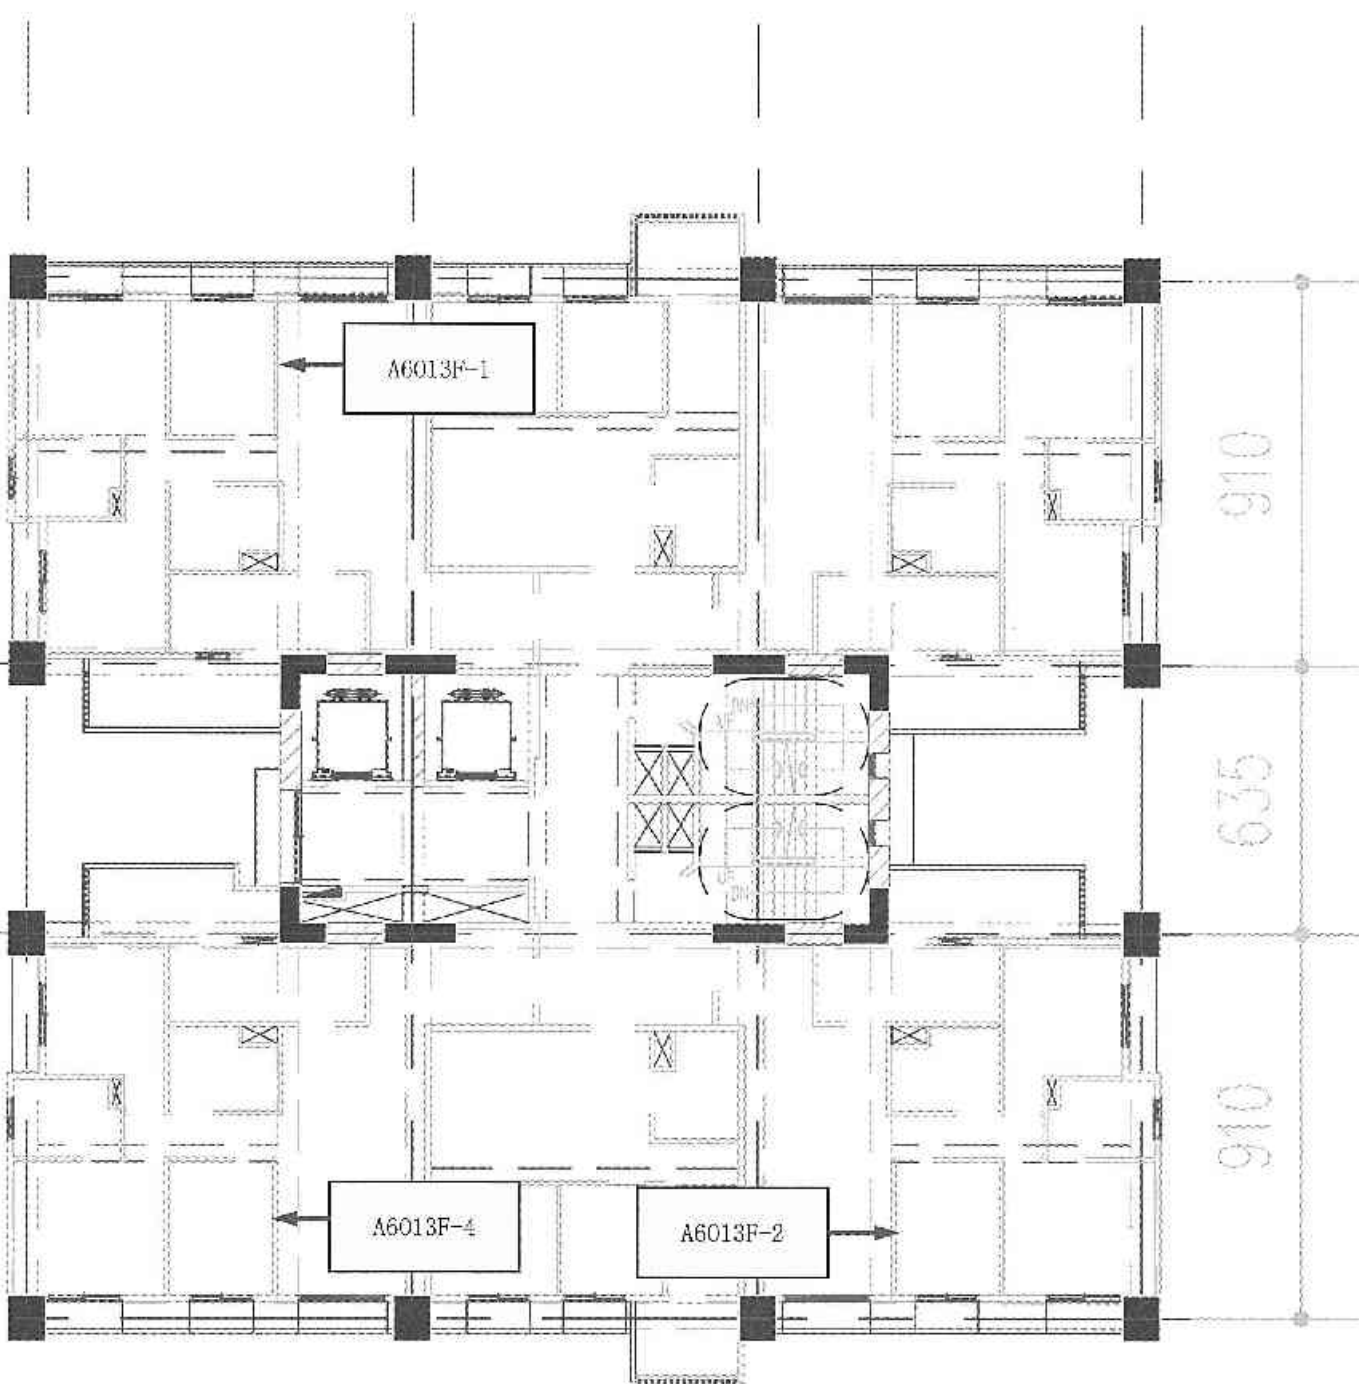


○棟結構平面圖

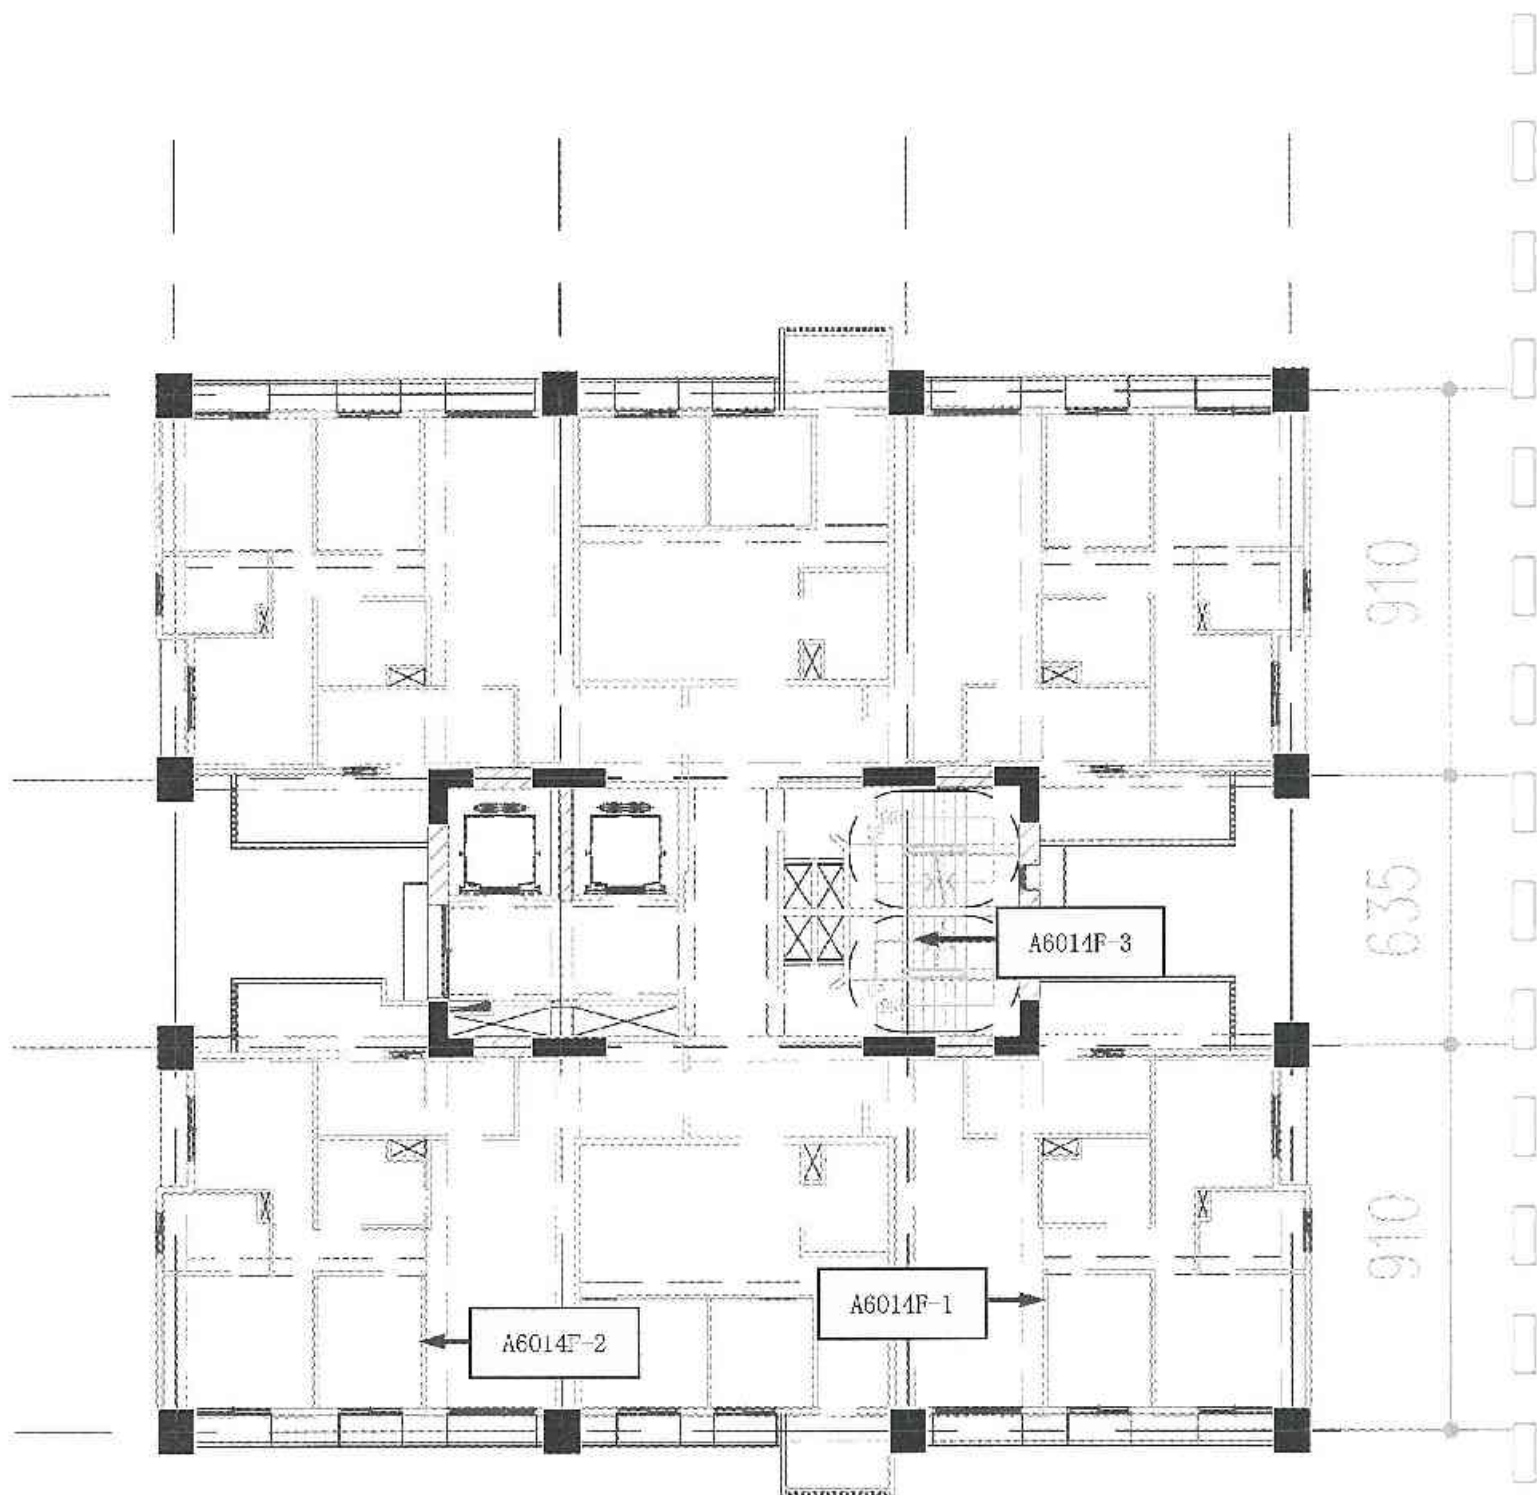


○棟結構平面圖

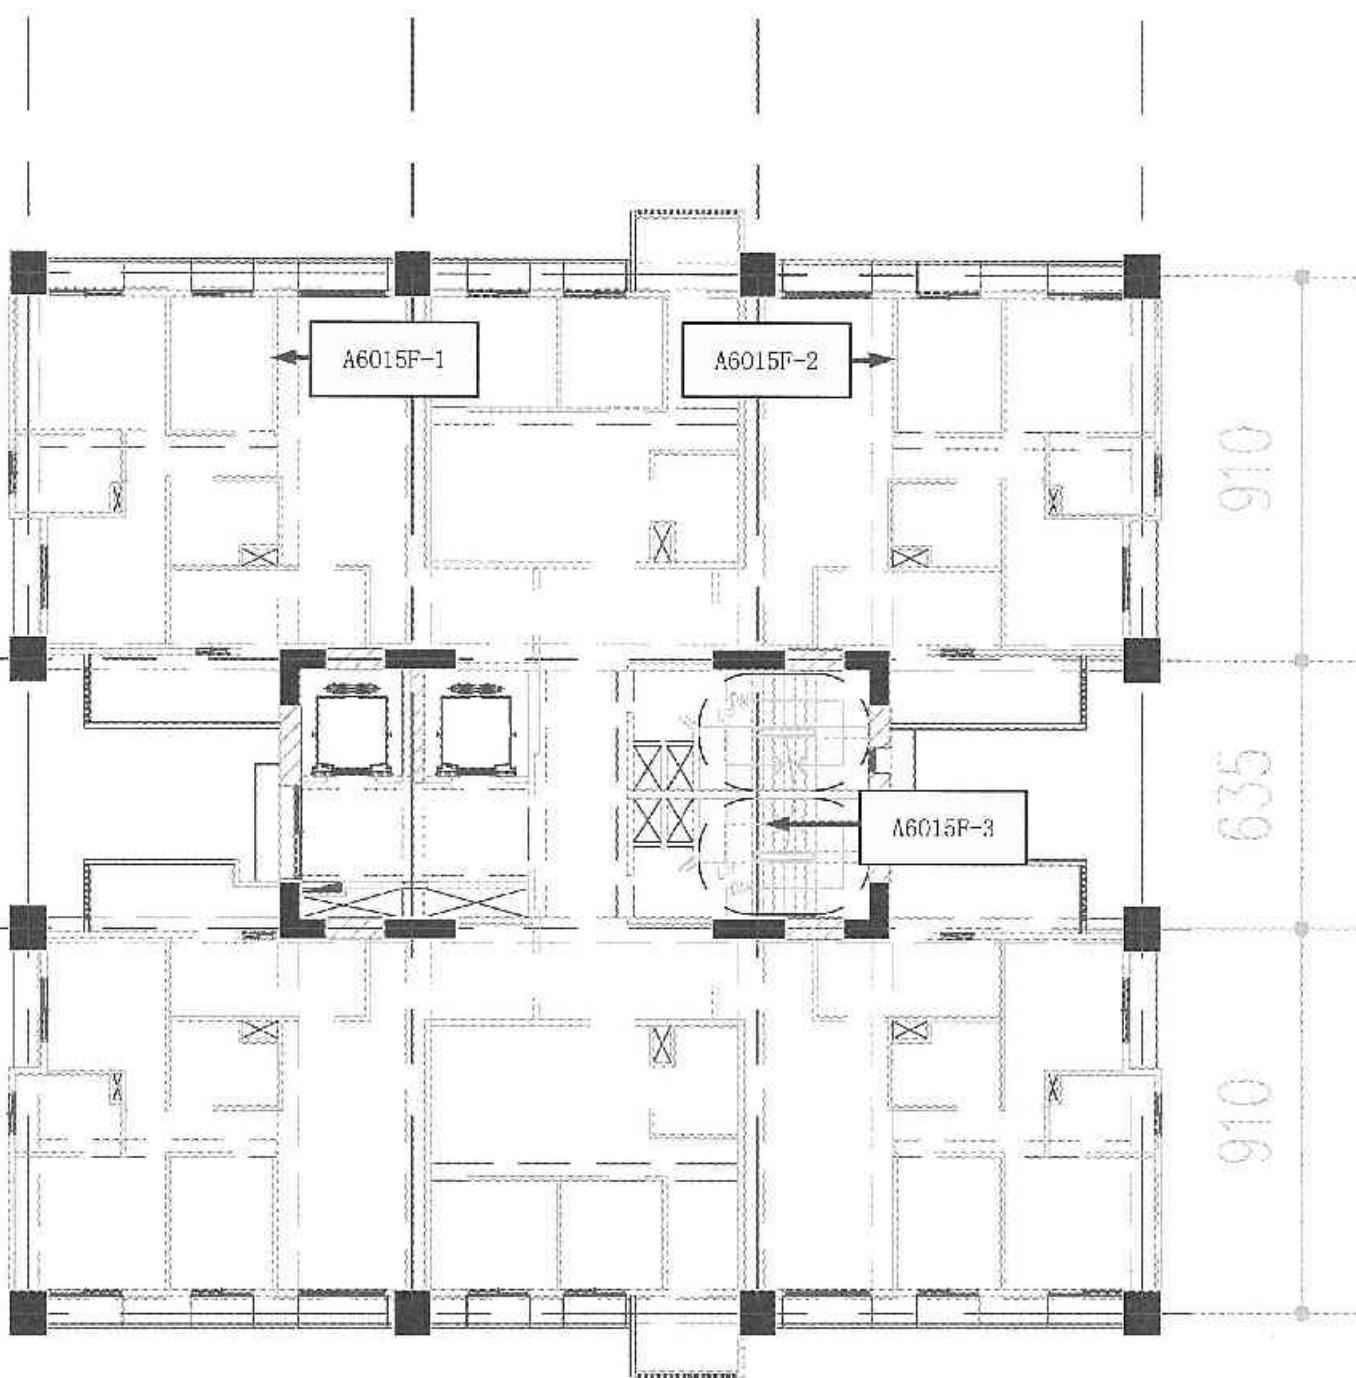


○棟結構平面圖

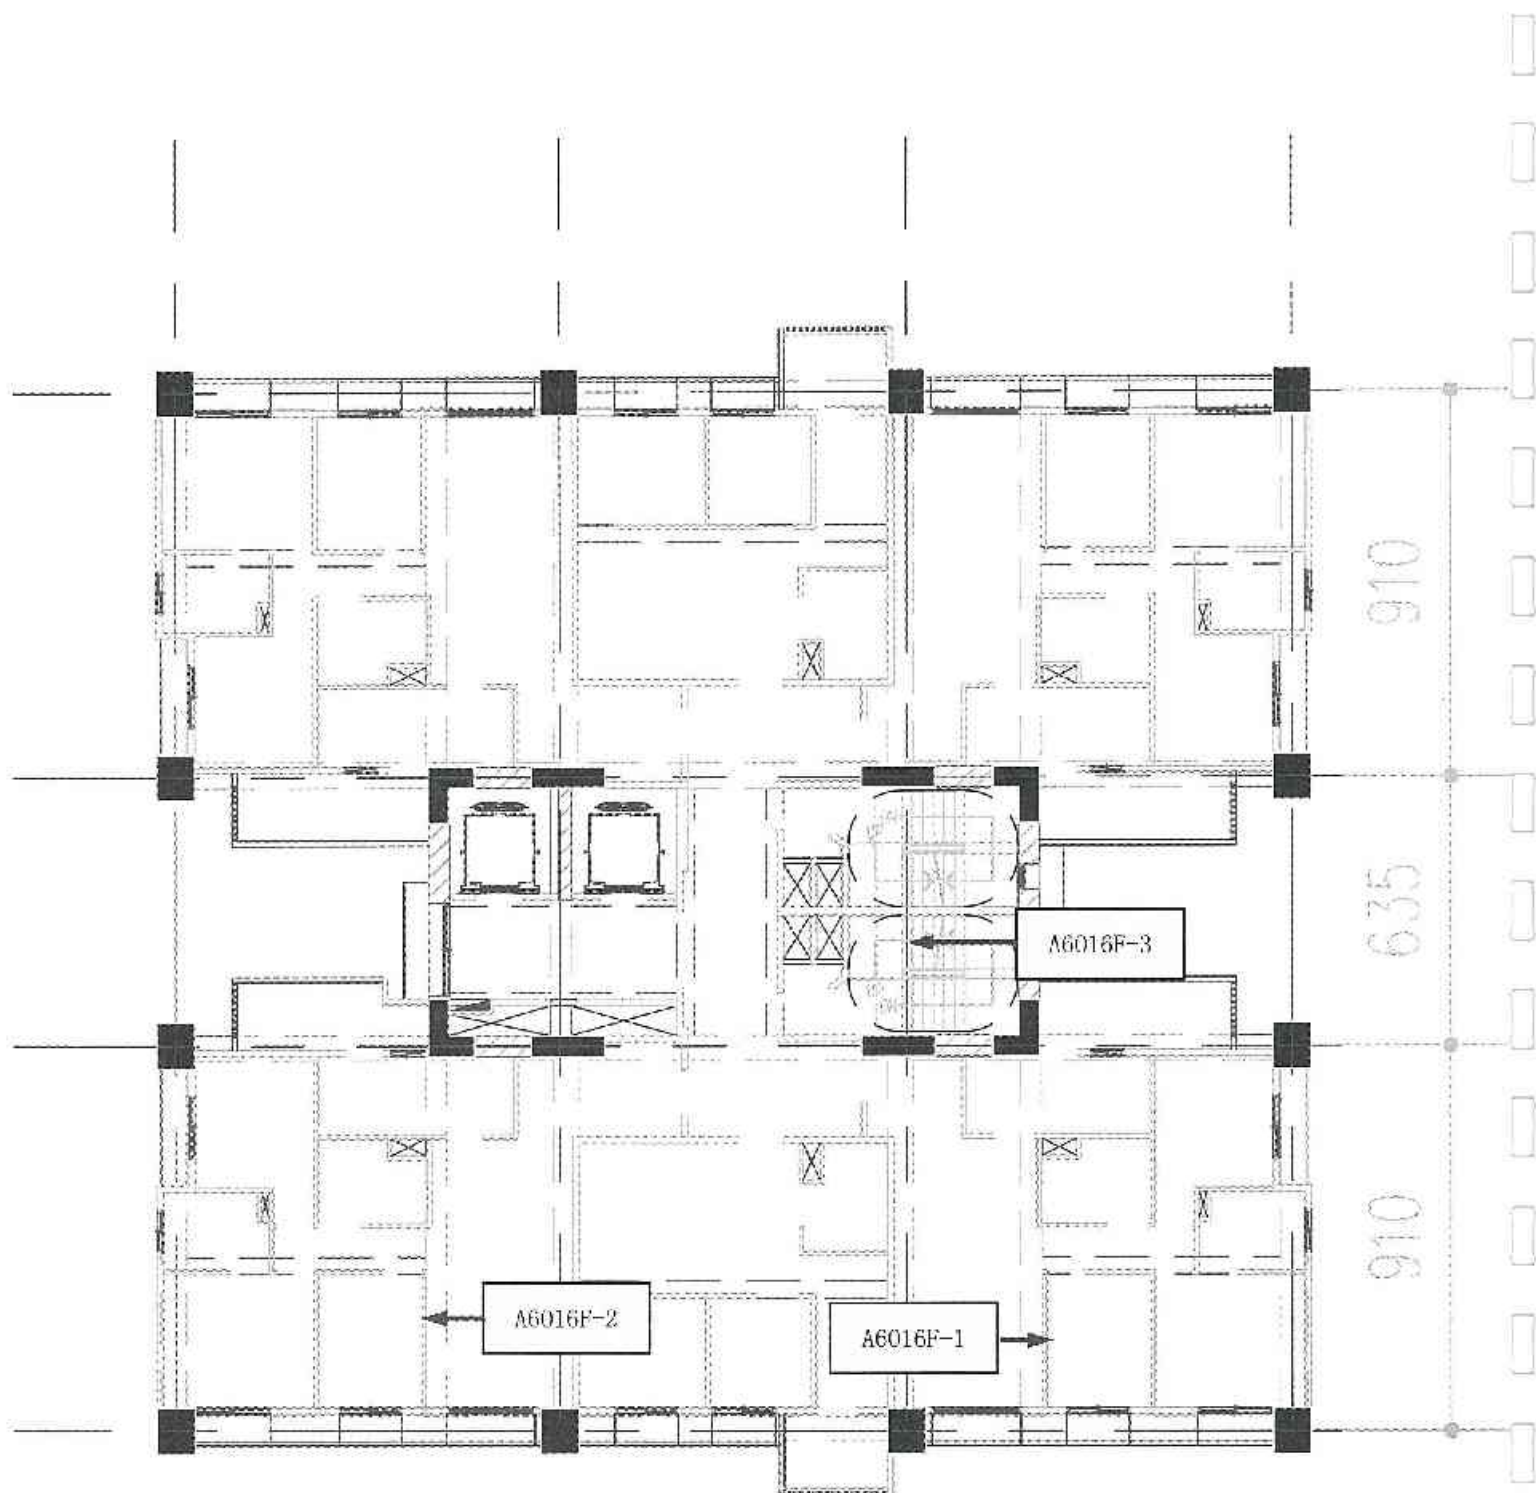


○棟結構平面圖

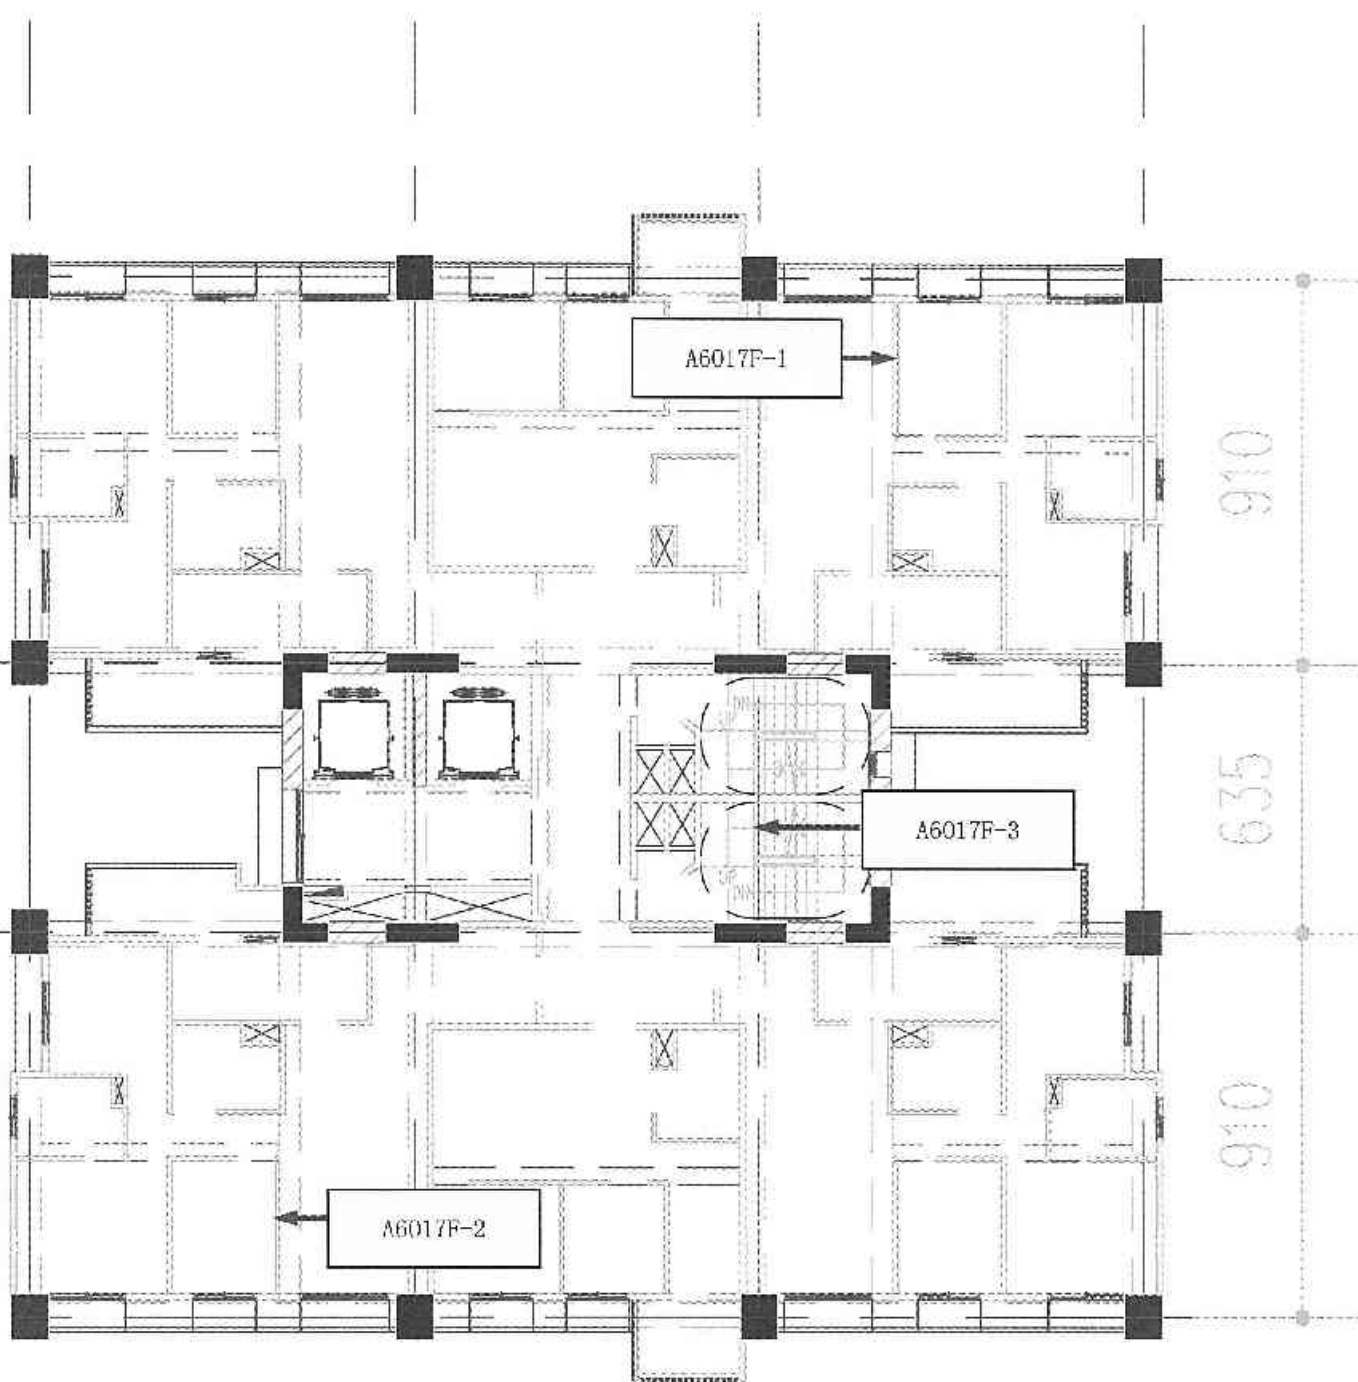


○棟結構平面圖

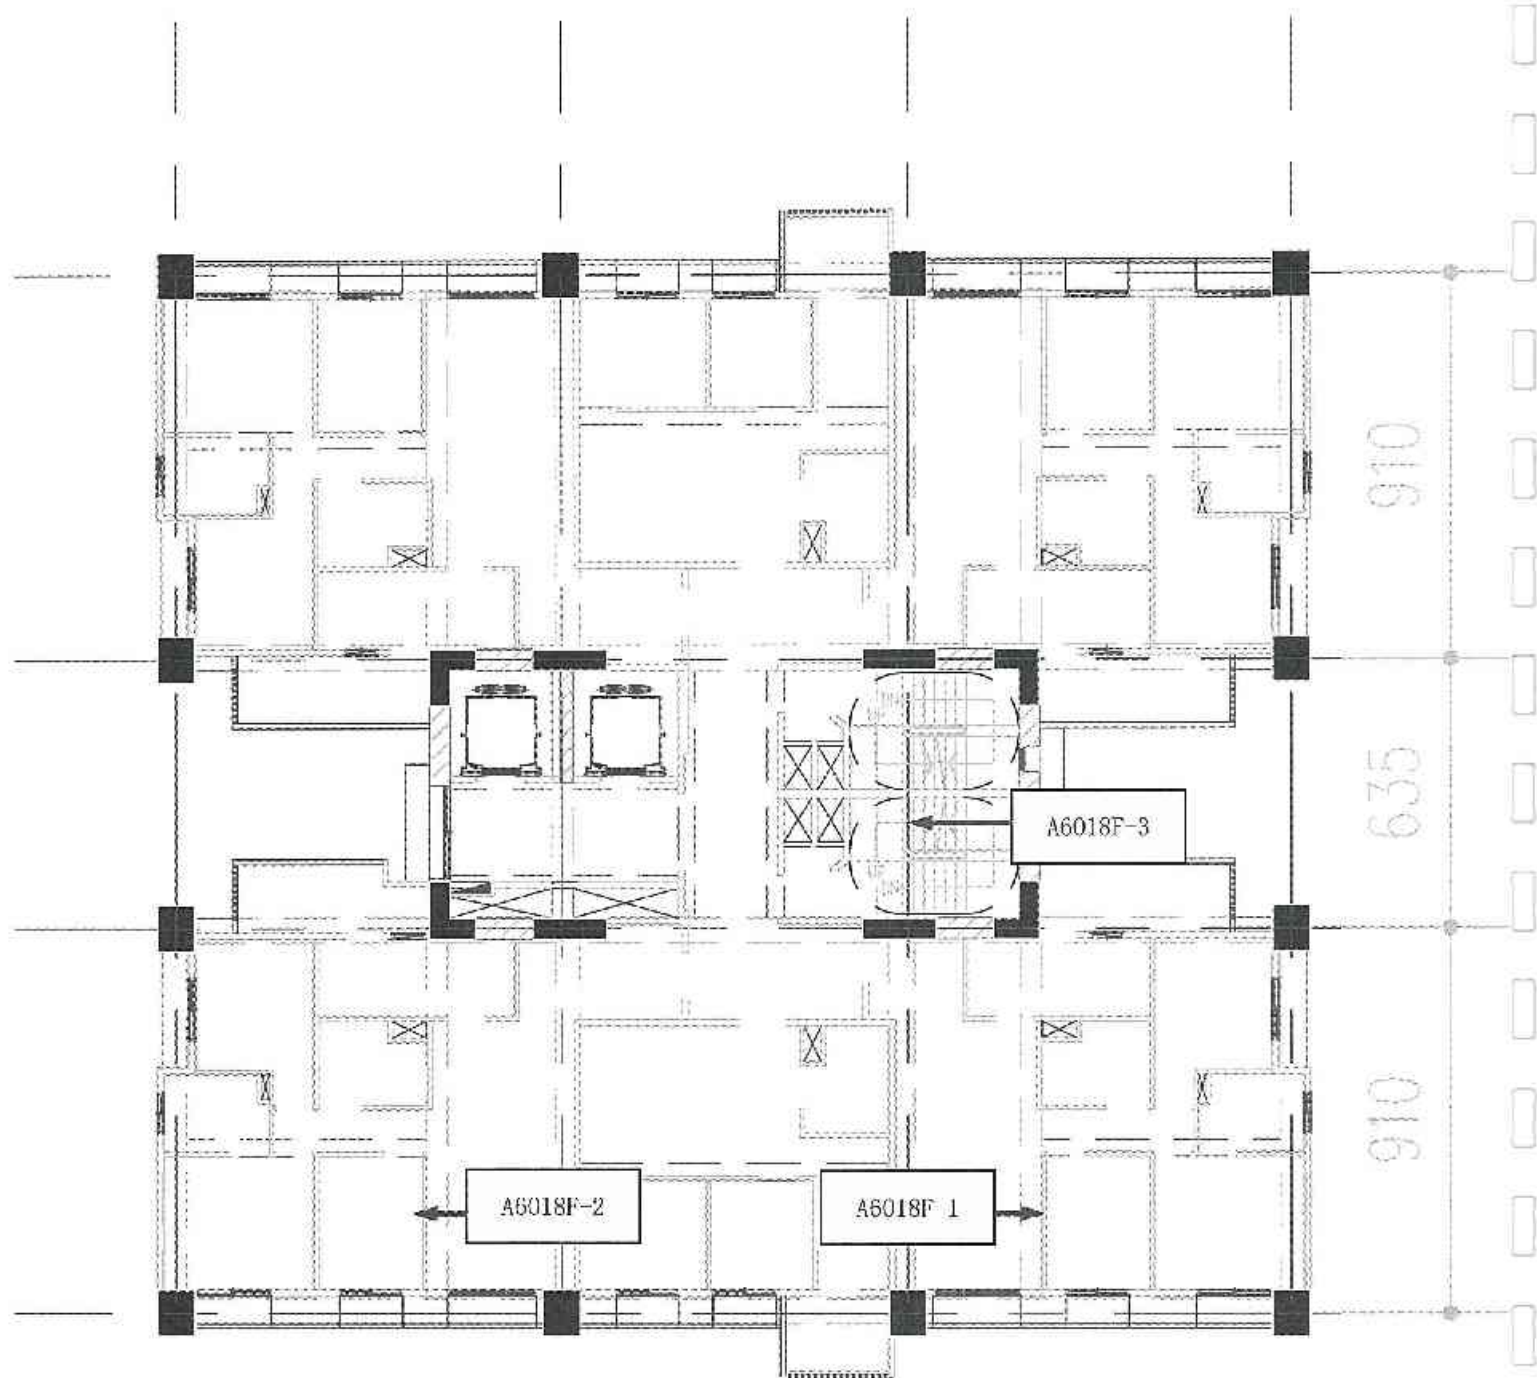


○棟結構平面圖

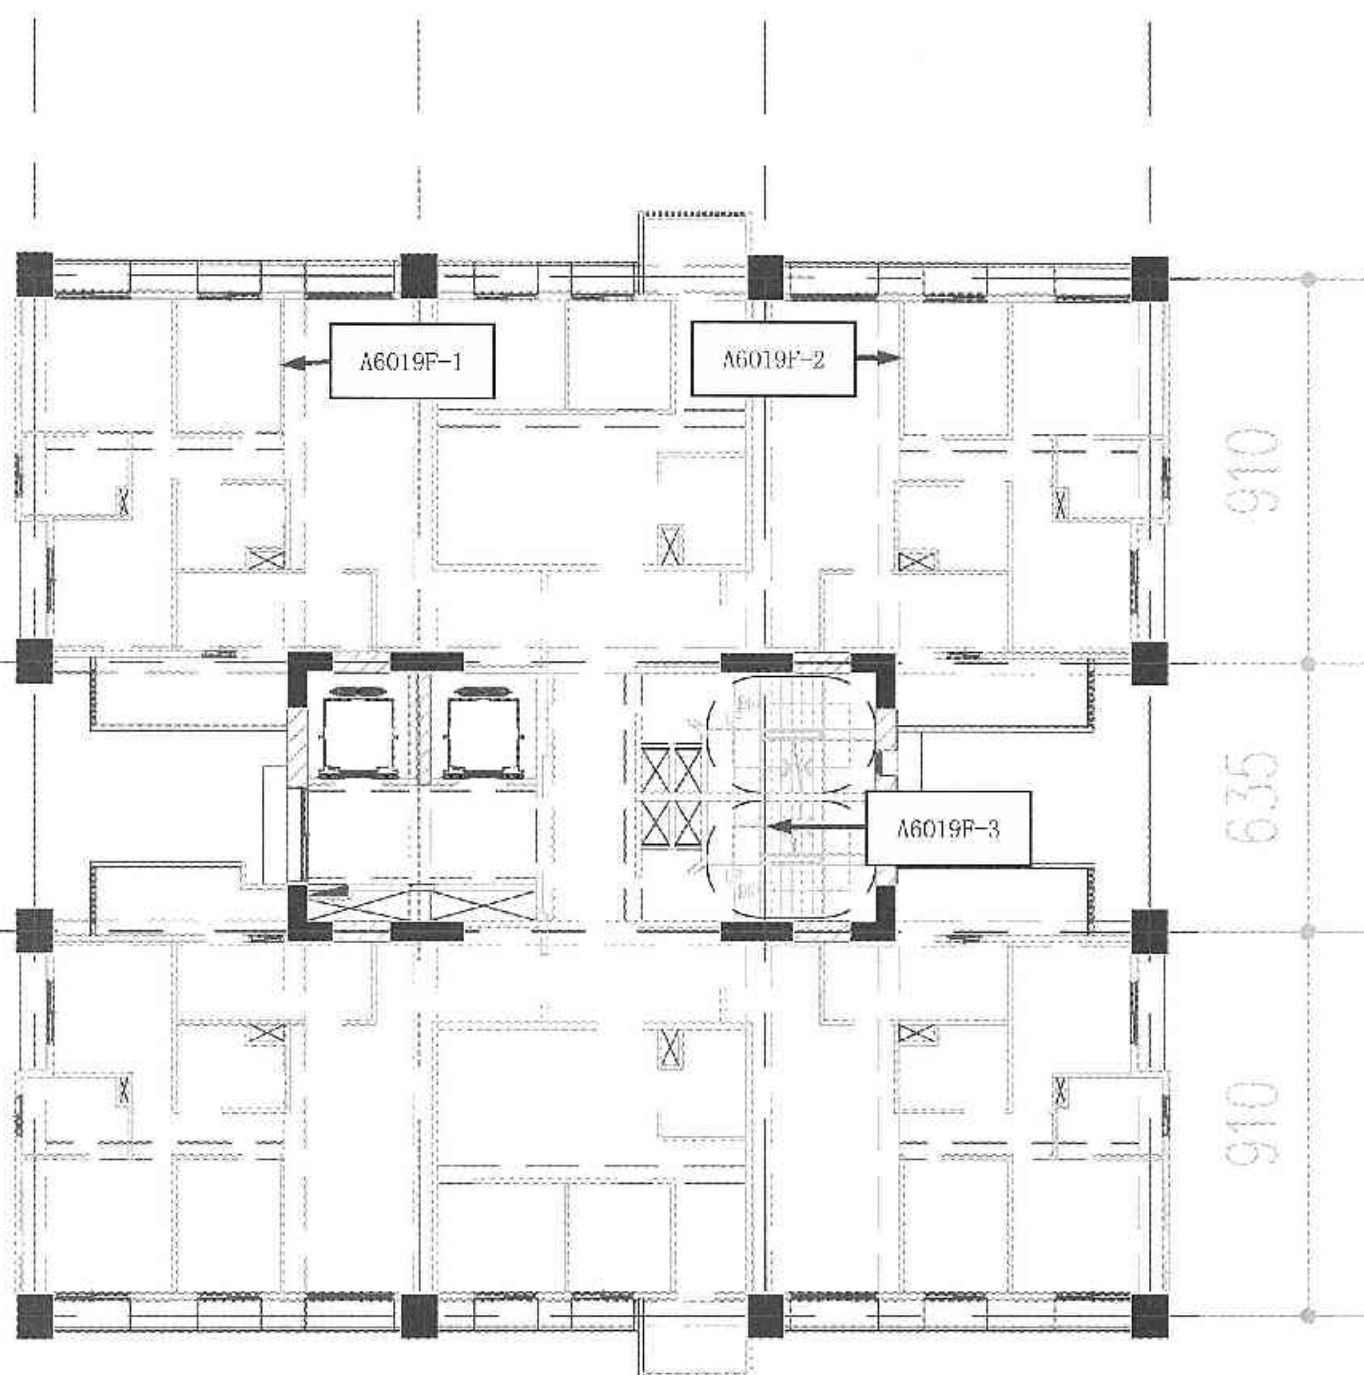


○棟結構平面圖

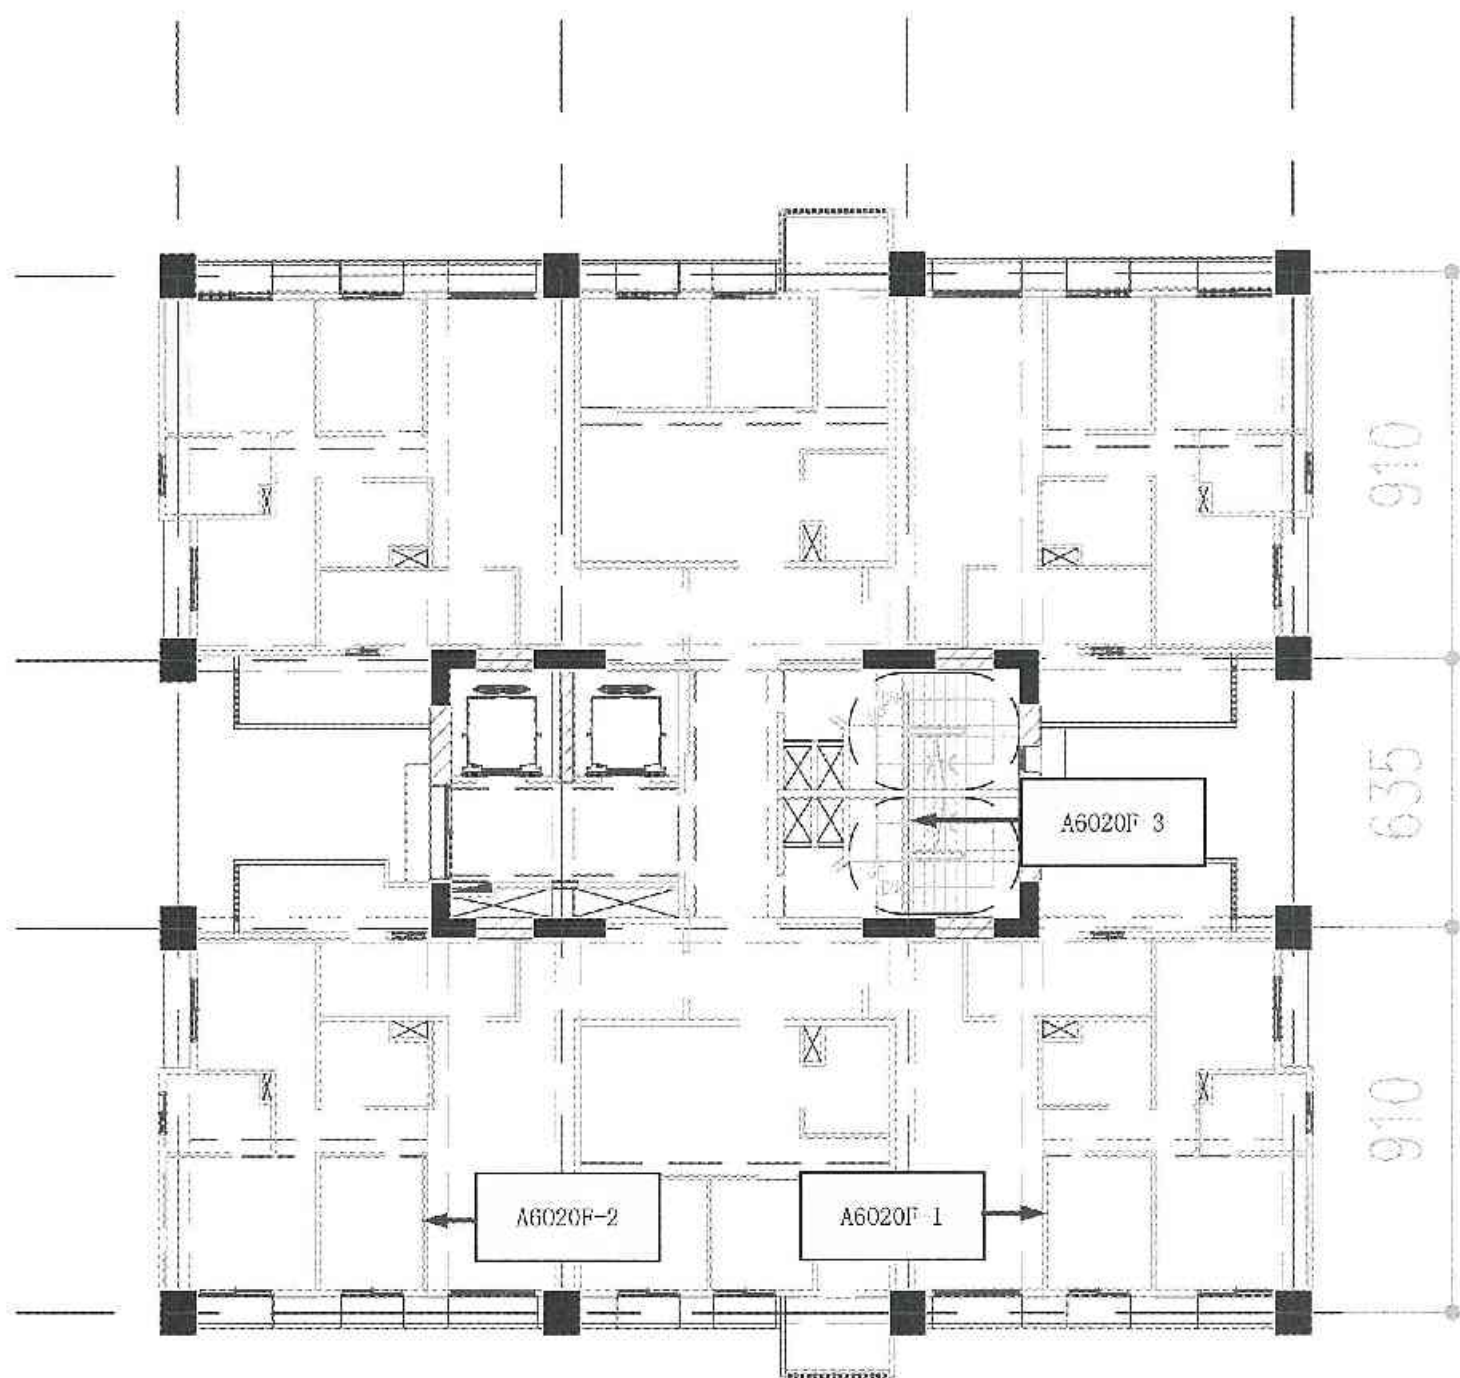


○棟結構平面圖

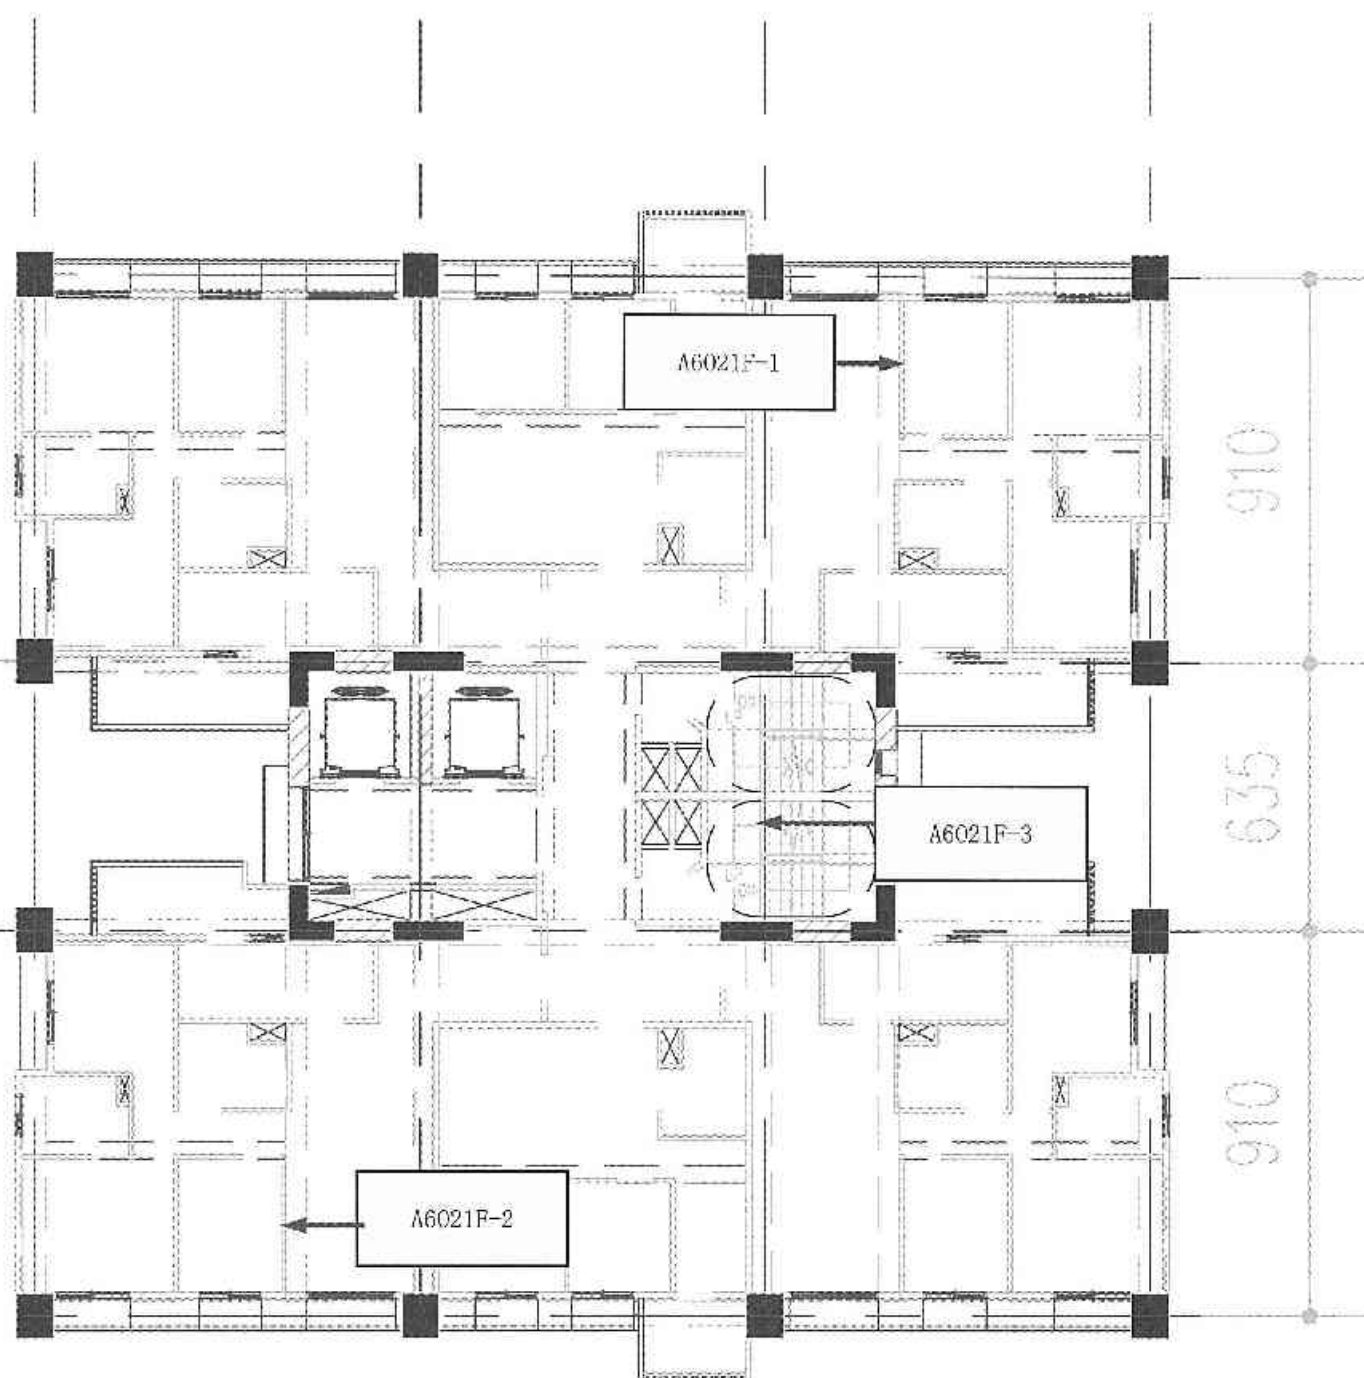

○棟結構平面圖

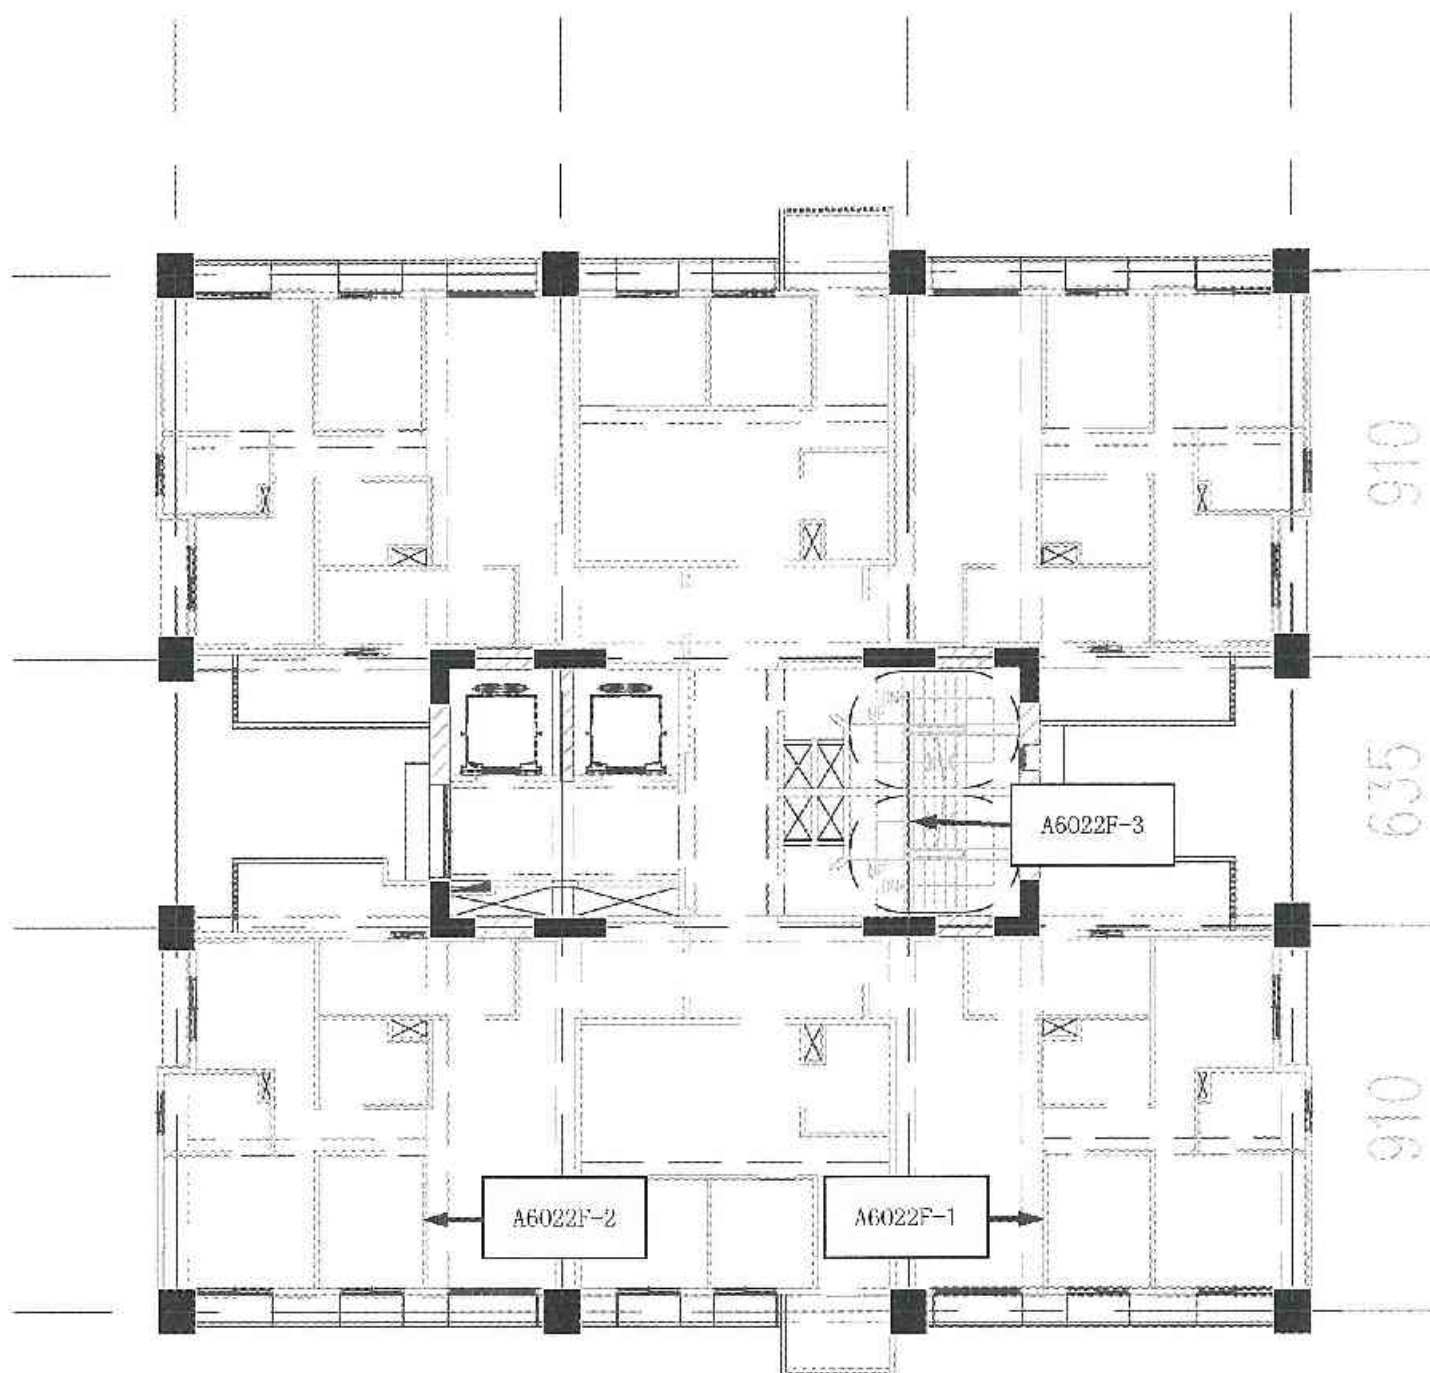

○棟結構平面圖

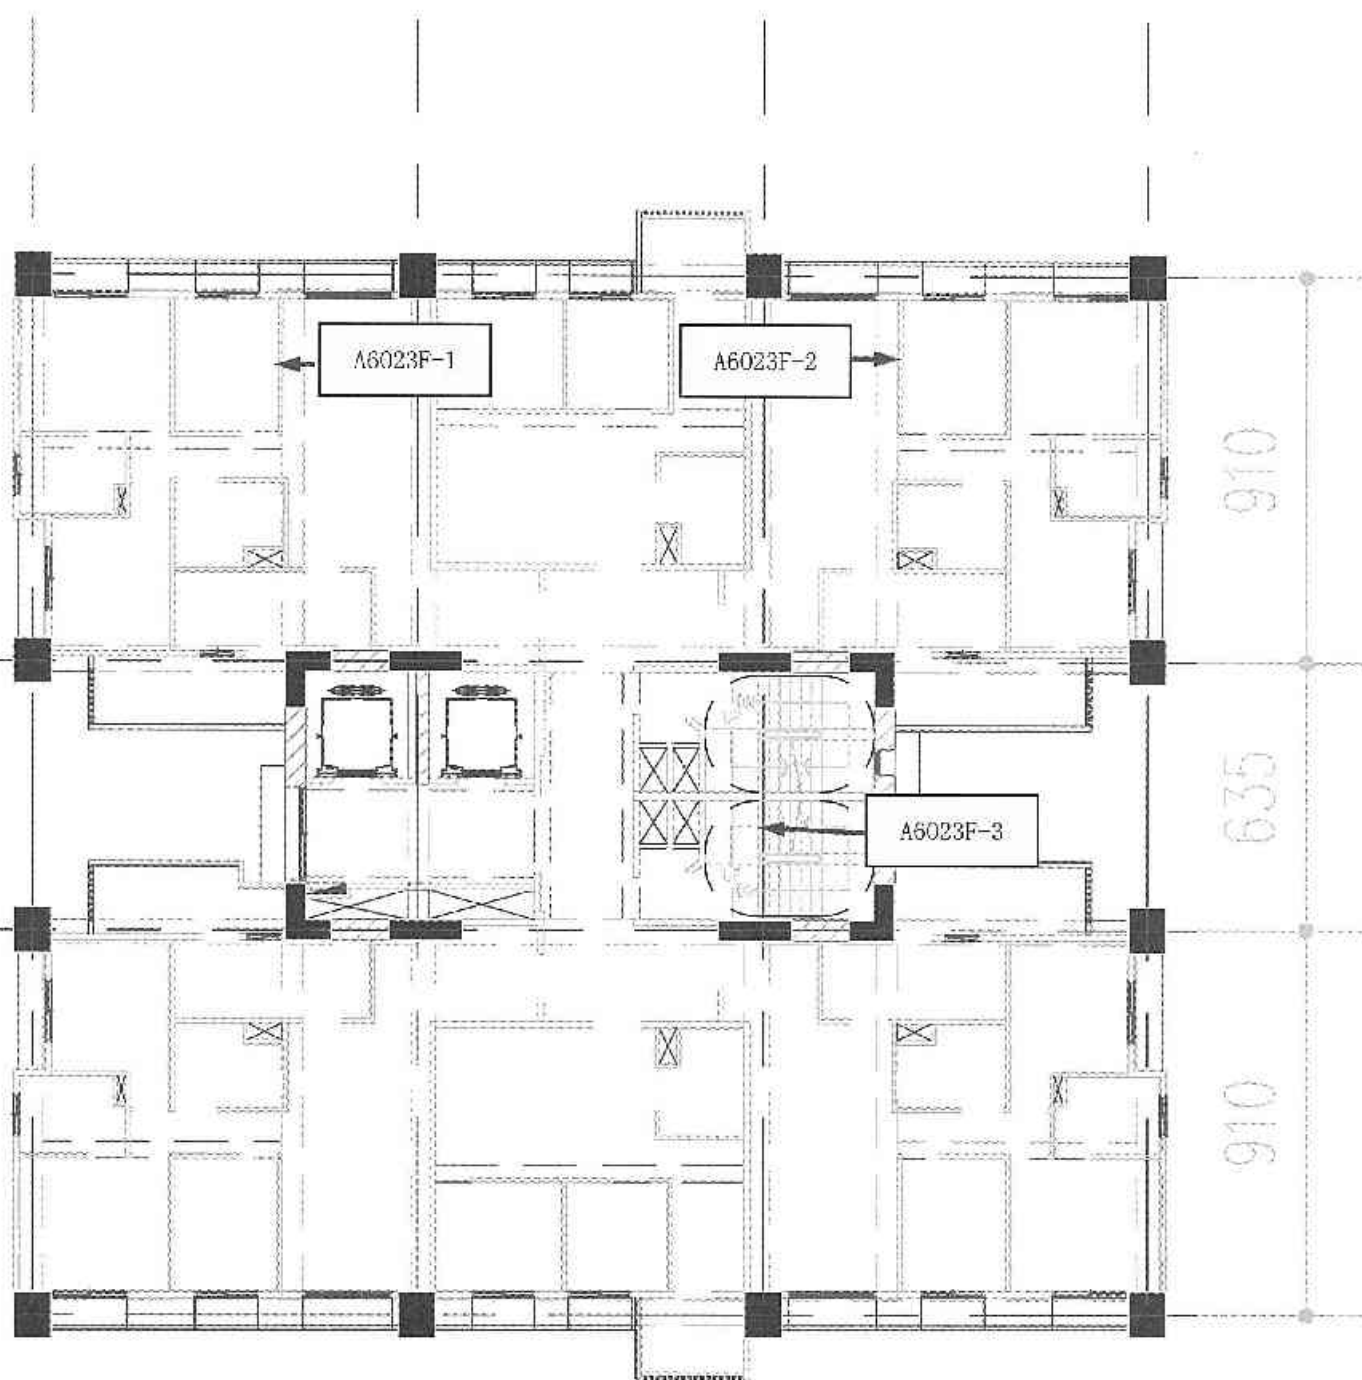

○棟結構平面圖

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6 區 0 棟)

中性化實驗報告

取樣位置	試體編號	混凝土中性化深度 (cm)	取樣位置	試體編號	混凝土中性化深度 (cm)
B3F	A60B3F-1	0.5	3F	A603F-1	0.4
	A60B3F-2	0.2		A603F-2	0.5
	A60B3F-3	0.7		A603F-3	0.5
B2F	A60B2F-1	0.8	4F	A604F-1	1.1
	A60B2F-2	0.5		A604F-2	0.9
	A60B2F-3	0.2		A604F-3	0.2
B1F	A60B1F-1	0.5	5F	A605F-1	0.5
	A60B1F-2	0.4		A605F-2	0.5
	A60B1F-3	0.1		A605F-3	0.2
1F	A601F-1	0.4	6F	A606F-1	0.7
	A601F-2	0.5		A606F-2	0.8
	A601F-3	0.5		A606F-3	0.2
2F	A602F-1	0.5	7F	A607F-1	0.2
	A602F-2	0.6		A607F-2	0.5
	A602F-3	0.2		A607F-3	0.2

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6 區 0 棟)

中性化實驗報告

取樣位置	試體編號	混凝土中性化深度 (cm)	取樣位置	試體編號	混凝土中性化深度 (cm)
8F	A608F-1	0.6	13F	A6013F-1	0.6
	A608F-2	0.4		A6013F-2	0.7
				A6013F-4	0.9
9F	A609F-1	0.4	14F	A6014F-1	0.6
	A609F-2	0.5		A6014F-2	0.5
	A609F-3	0.1		A6014F-3	0.3
10F	A6010F-1	0.5	15F	A6015F-1	0.6
	A6010F-3	0.2		A6015F-2	0.5
	A6010F-4	0.5		A6015F-3	0.2
11F	A6011F-1	0.8	16F	A6016F-1	0.7
	A6011F-2	0.9		A6016F-2	0.6
	A6011F-3	0.4		A6016F-3	0.4
12F	A6012F-1	0.5	17F	A6017F-1	0.4
	A6012F-2	0.2		A6017F-2	0.6
	A6012F-3	0.3		A6017F-3	0.5

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6 區 0 棟)


中性化實驗報告

取樣 位置	試體編號	混凝土中性化深度 (cm)	取樣 位置	試體編號	混凝土中性化深度 (cm)
18F	A6018F-1	0.5	23F	A6023F-1	0.5
	A6018F-2	0.4		A6023F-2	0.5
	A6018F-3	0.5		A6023F-3	0.6
19F	A6019F-1	0.7	24F	A6024F-1	0.7
	A6019F-2	0.6		A6024F-2	0.4
	A6019F-3	1.0		A6024F-3	0.5
20F	A6020F-1	0.5			
	A6020F-2	0.4			
	A6020F-3	0.5			
21F	A6021F-1	0.6			
	A6021F-2	0.5			
	A6021F-3	0.4			
22F	A6022F-1	0.5			
	A6022F-2	0.4			
	A6022F-3	0.5			

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區O棟)


 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A60B3F-1 0.5公分 A60B3F-2 0.2公分 A60B3F-3 0.7公分	名稱	浮洲合宜住宅 A6區O棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗


 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A60B2F-1 0.8公分 A60B2F-2 0.5公分 A60B2F-3 0.2公分	名稱	浮洲合宜住宅 A6區O棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

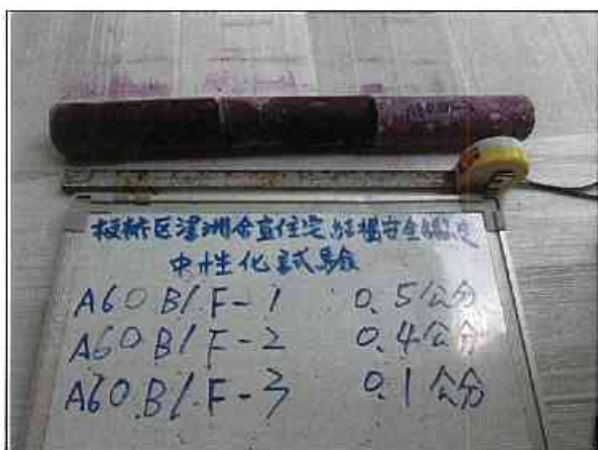 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A60B1F-1 0.5公分 A60B1F-2 0.4公分 A60B1F-3 0.1公分	名稱	浮洲合宜住宅 A6區O棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗


 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A60/F-1 0.4公分 A60/F-2 0.5公分 A60/F-3 0.5公分	名稱	浮洲合宜住宅 A6區O棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區0棟)

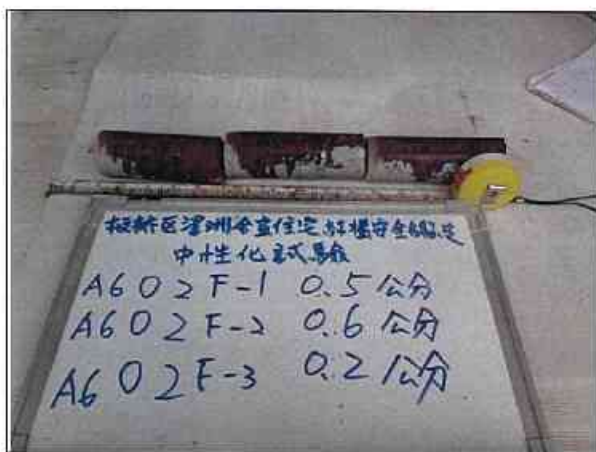	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 0 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

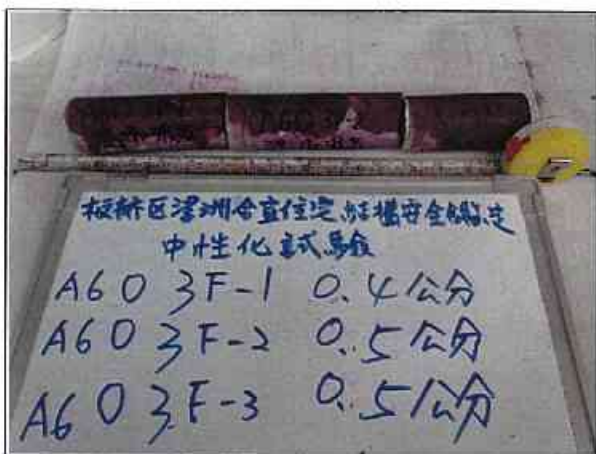	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 0 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 0 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

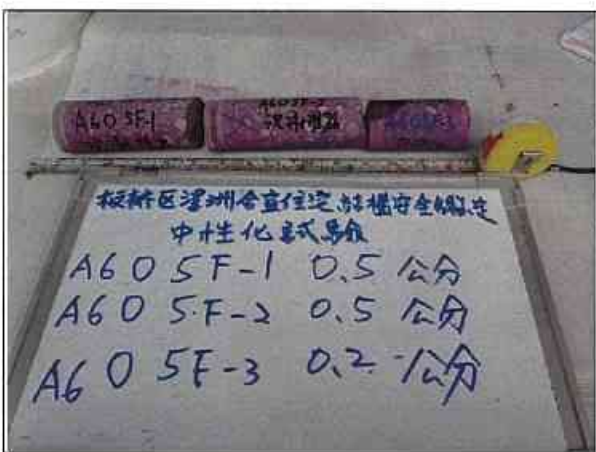
	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 0 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區0棟)

 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A606F-1 0.7公分 A606F-2 0.8公分 A606F-3 0.2公分	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 0 棟
	位置
	說明 取樣試體 中性化試驗


 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A607F-1 0.2公分 A607F-2 0.5公分 A607F-3 0.2公分	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 0 棟
	位置
	說明 取樣試體 中性化試驗


 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A608F-1 0.6公分 A608F-2 0.4公分	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 0 棟
	位置
	說明 取樣試體 中性化試驗

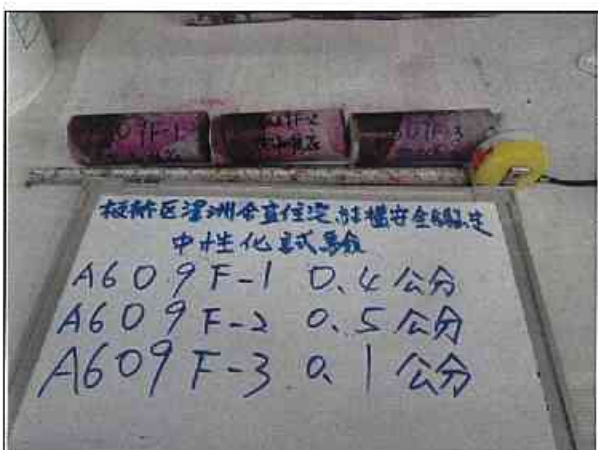
 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A609F-1 0.4公分 A609F-2 0.5公分 A609F-3 0.1公分	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 0 棟
	位置
	說明 取樣試體 中性化試驗

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區0棟)

	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 0 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

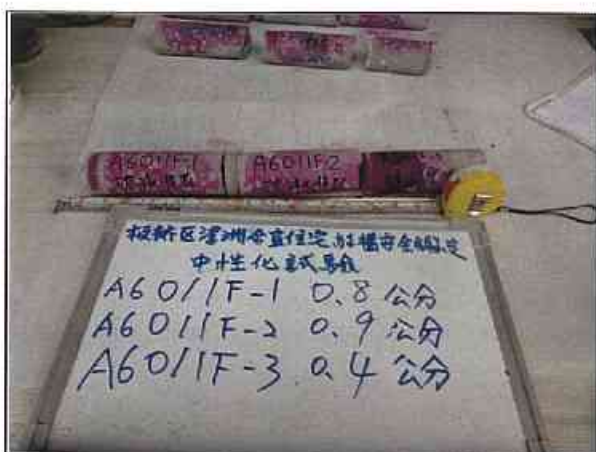	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 0 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

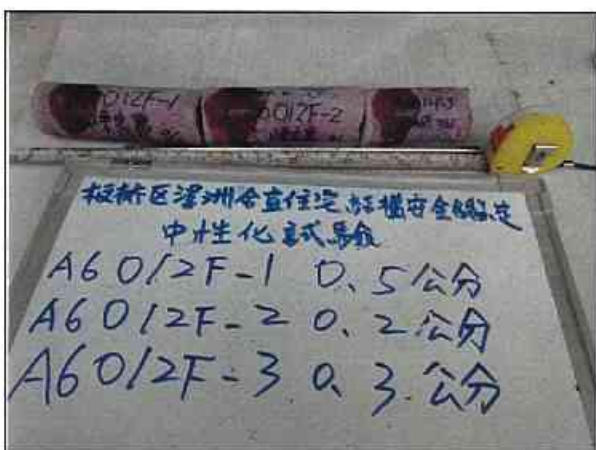
	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 0 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

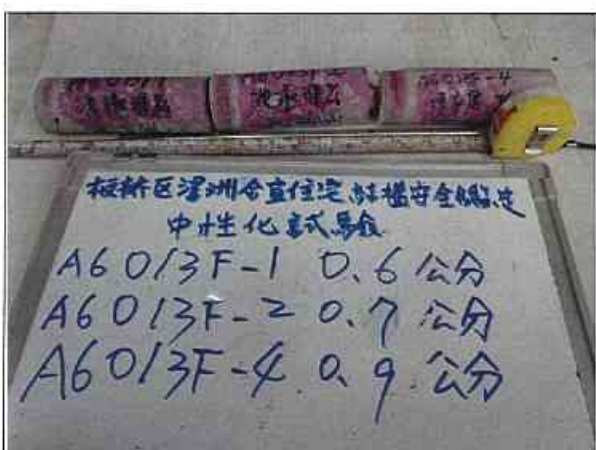
	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 0 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區0棟)

	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 0 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 0 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

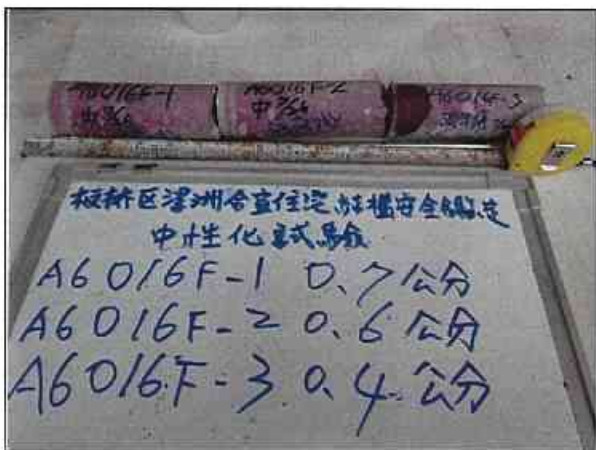	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 0 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

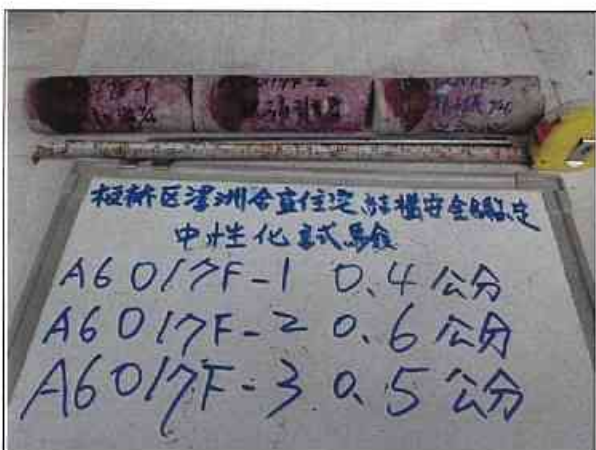
	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 0 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區0棟)

	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 0 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 0 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 0 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

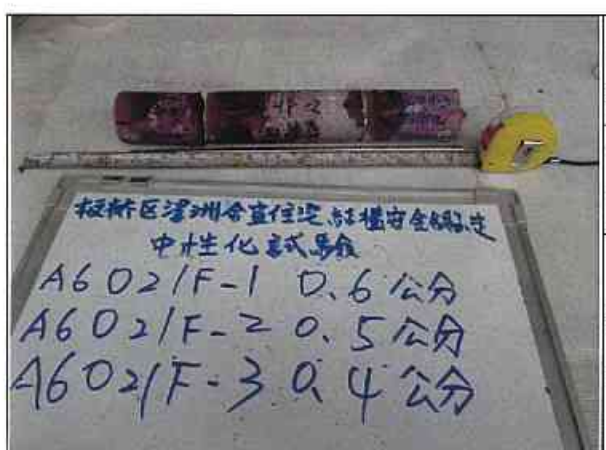	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 0 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區0棟)

 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6022F-1 0.5公分 A6022F-2 0.4公分 A6022F-3 0.5公分	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 0 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6023F-1 0.5公分 A6023F-2 0.5公分 A6023F-3 0.6公分	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 0 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6024F-1 0.7公分 A6024F-2 0.4公分 A6024F-3 0.5公分	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 0 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 0 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案
(A6 區 P 棟)

久怡工程實業有限公司




地址：新北市淡水區濱海路一段 306 巷 60 弄 21 號 6 樓


TEL: (02) 2773-4327


FAX: (02) 2768-8823


中華民國一百零四年七月

壹、混凝土鑽心取樣探測點示意圖

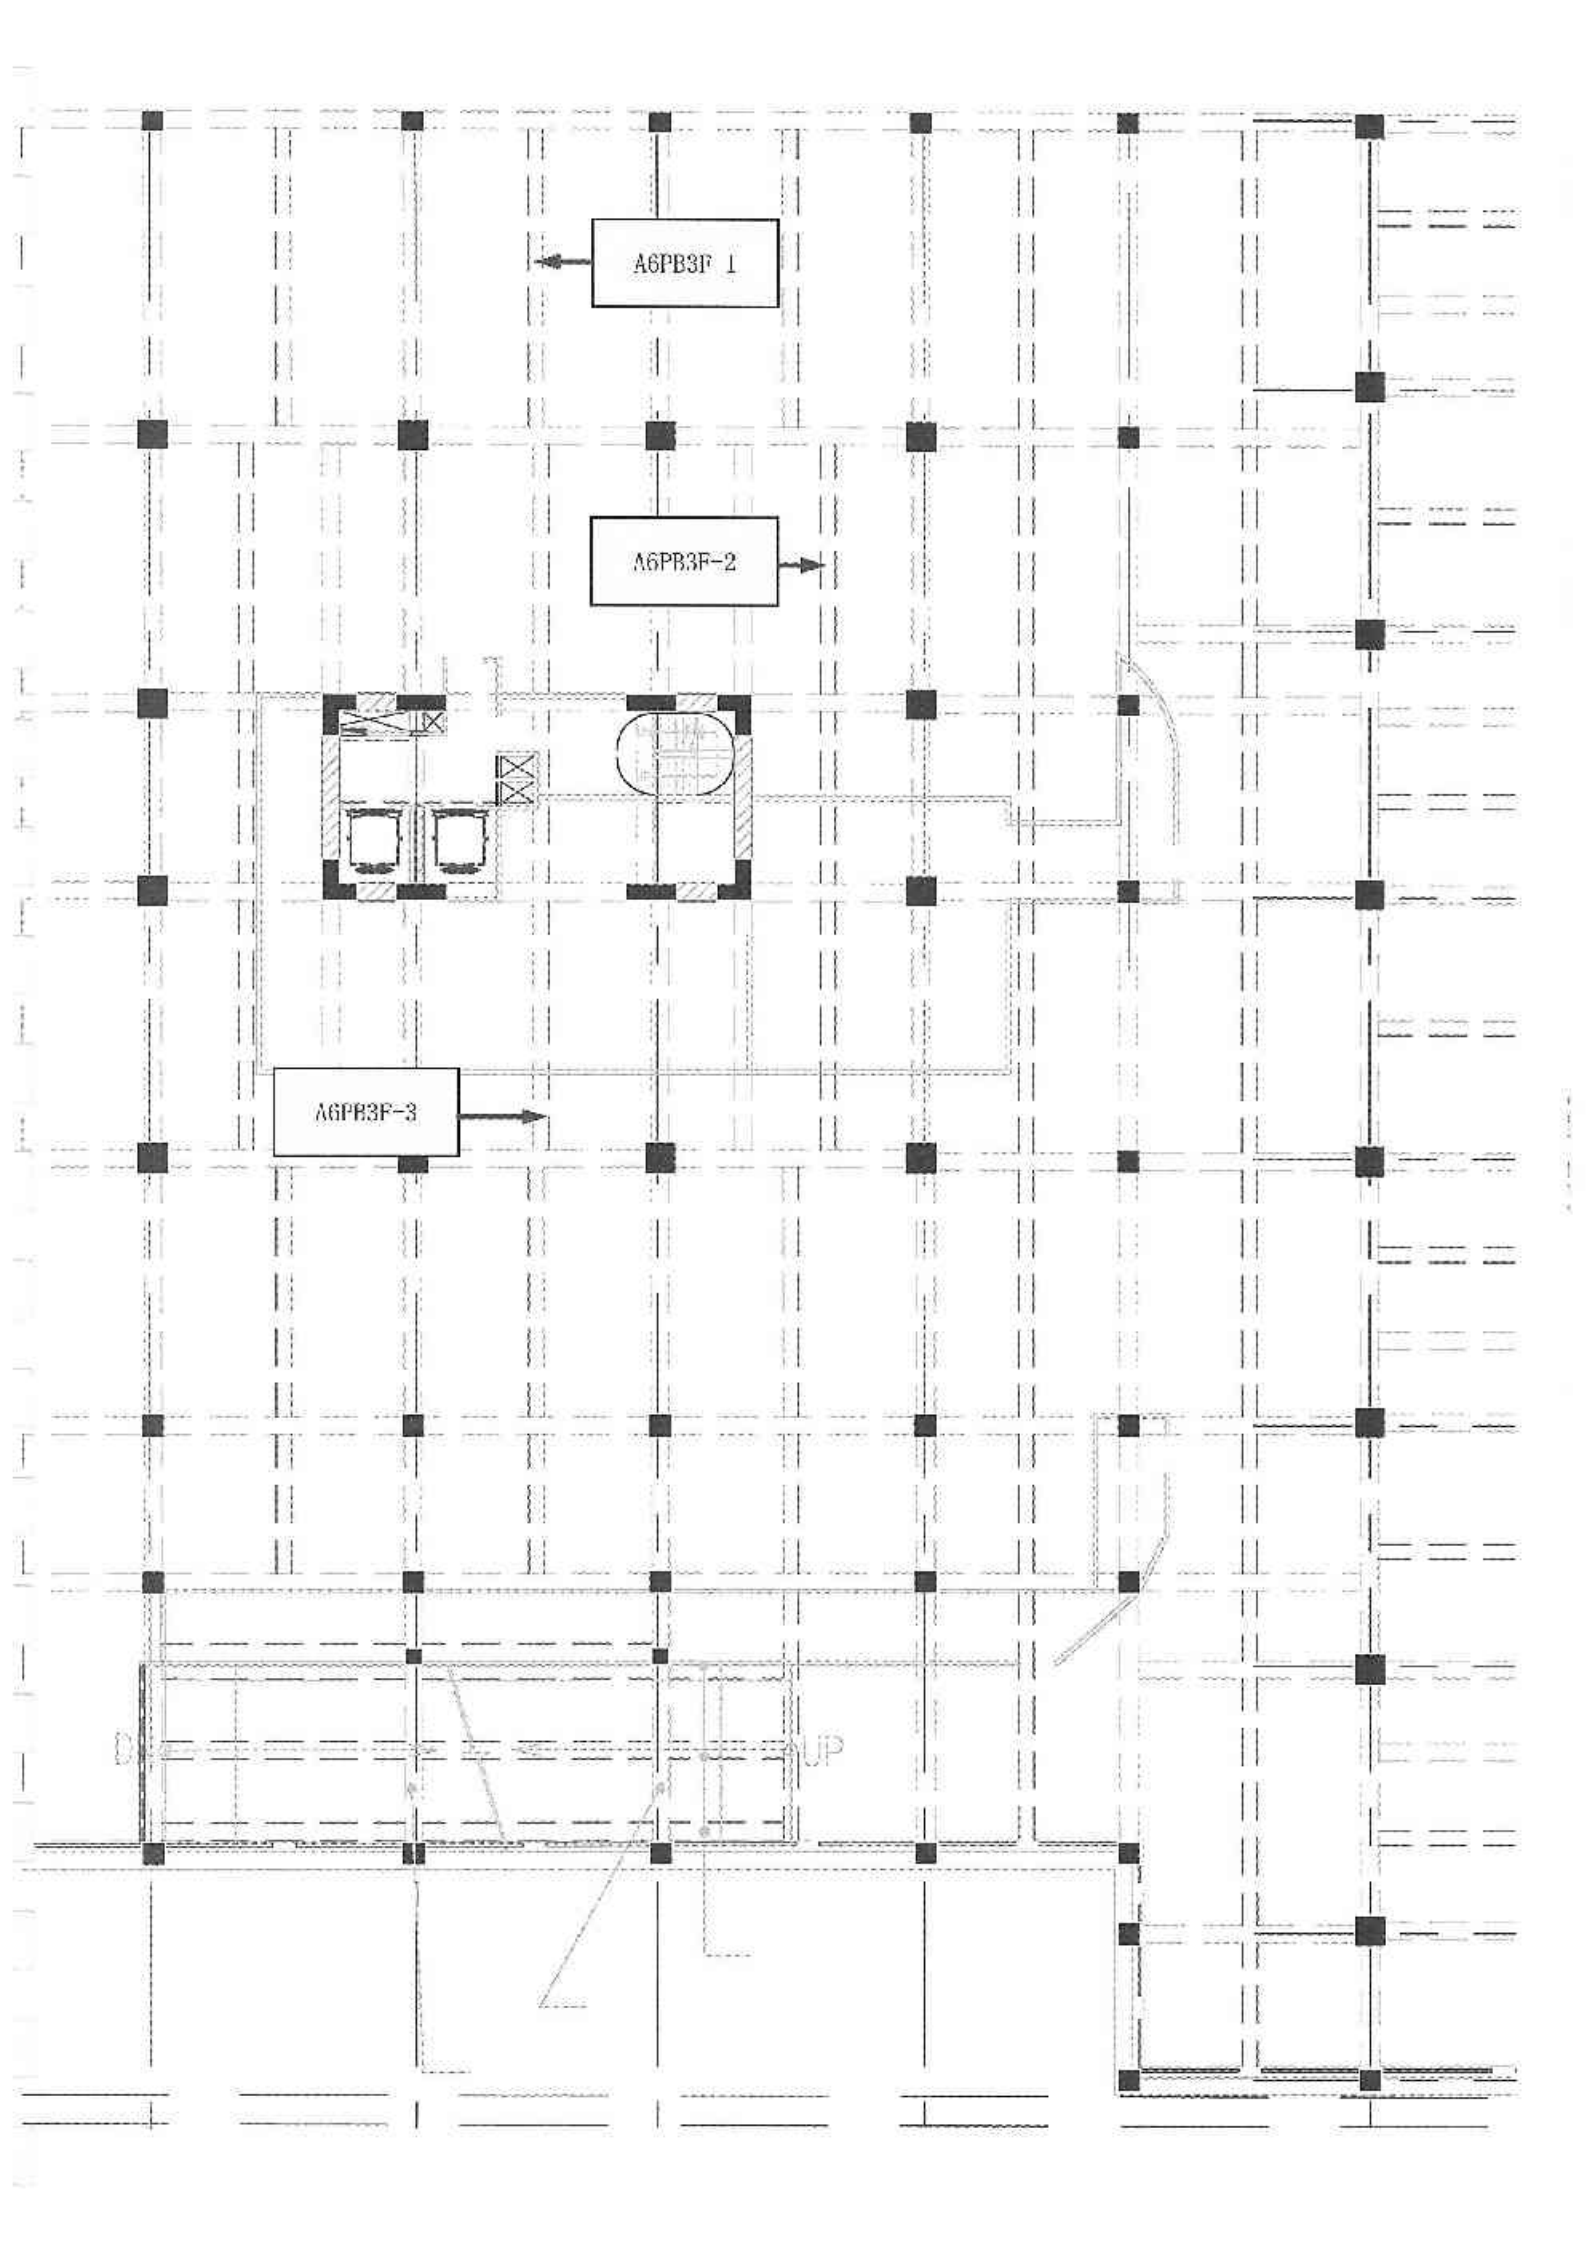


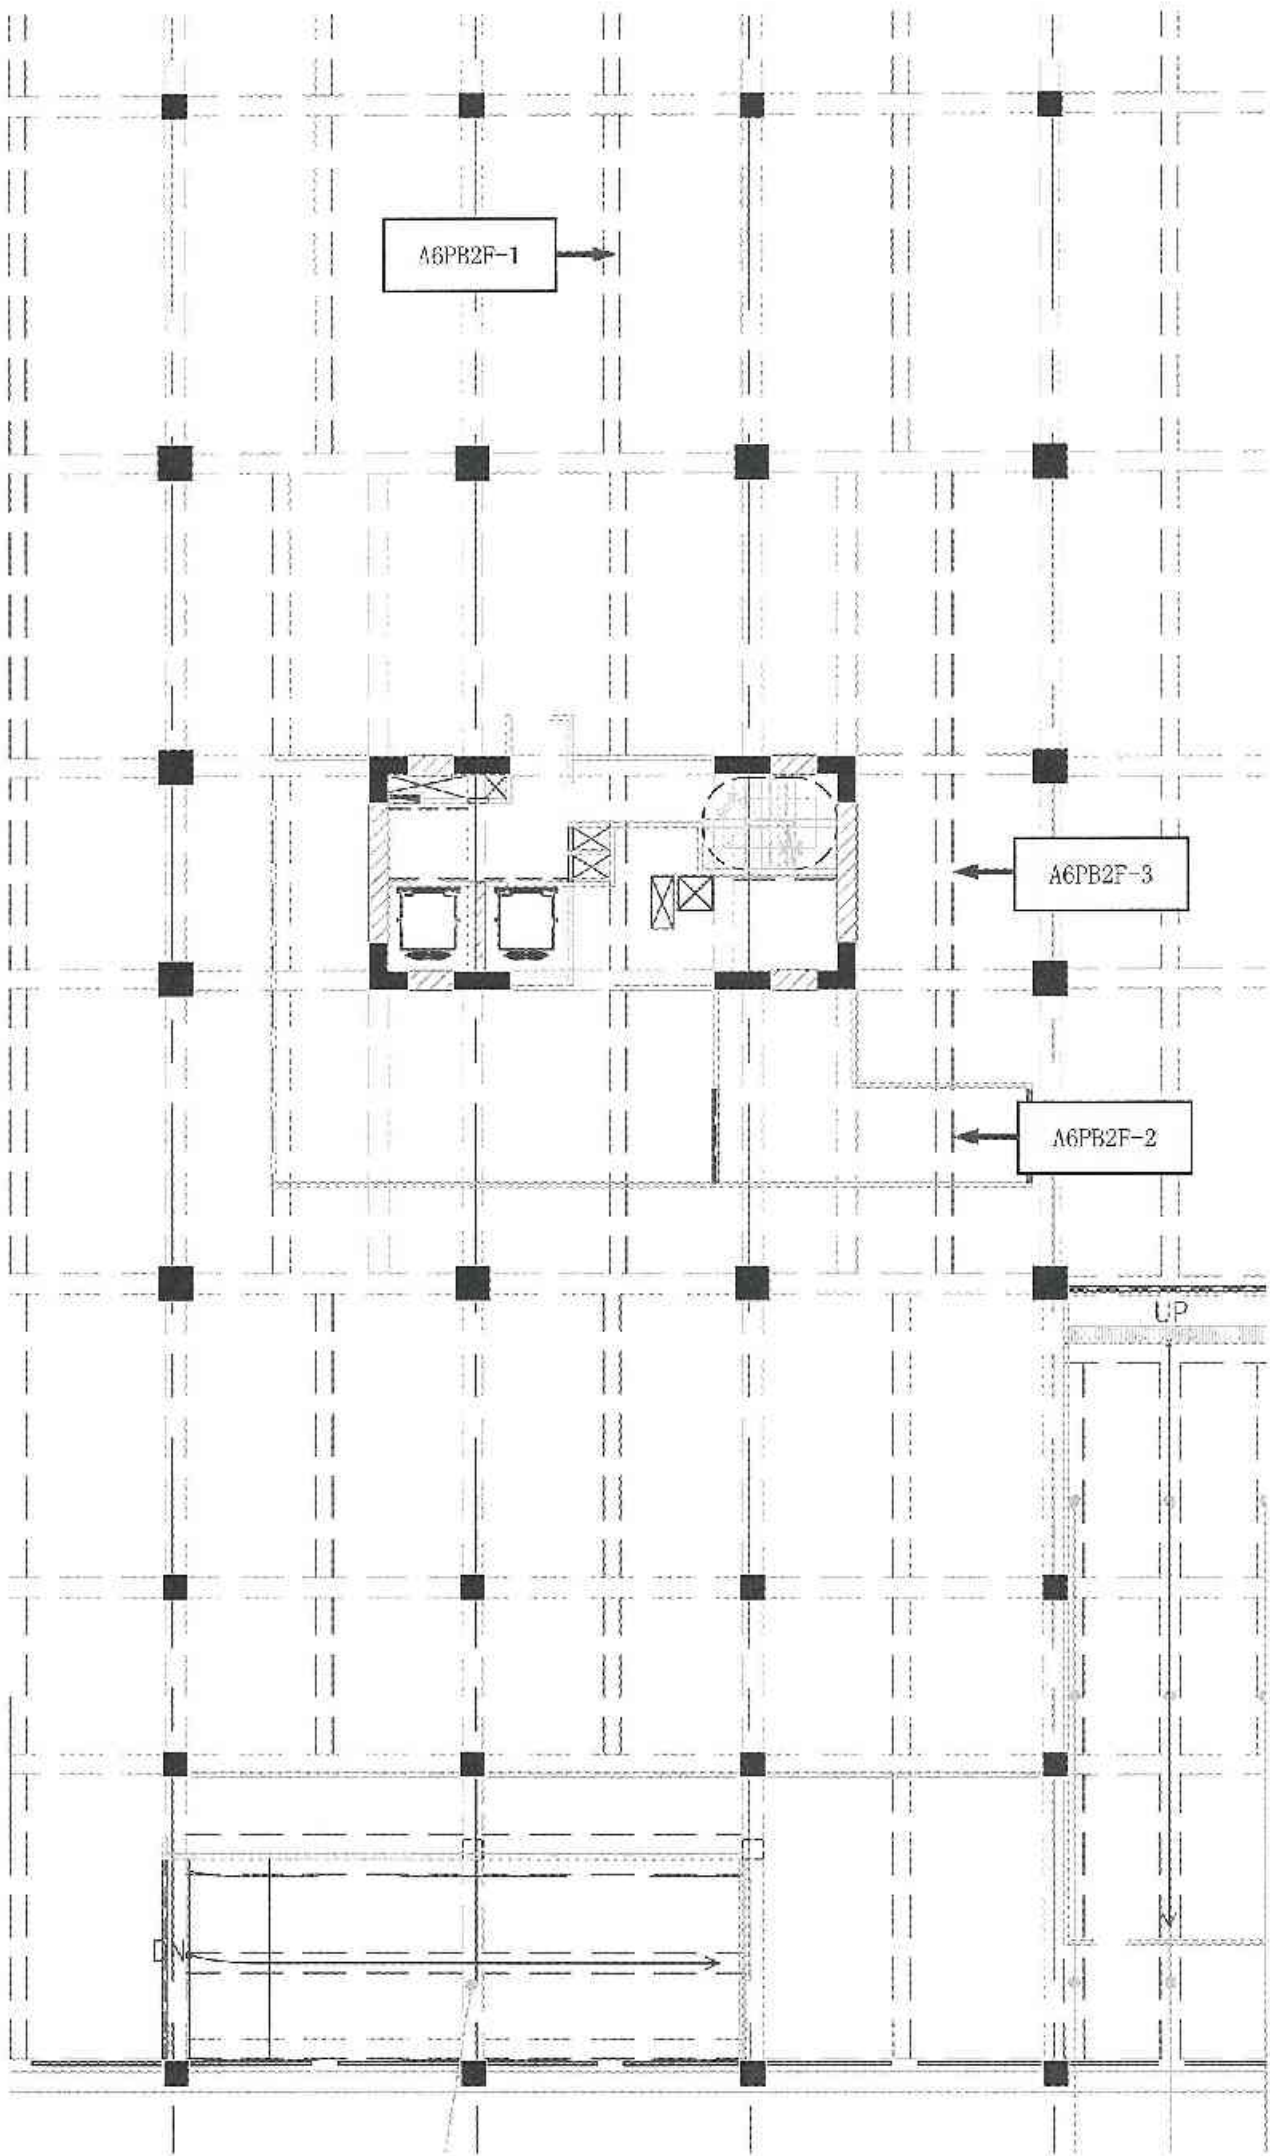


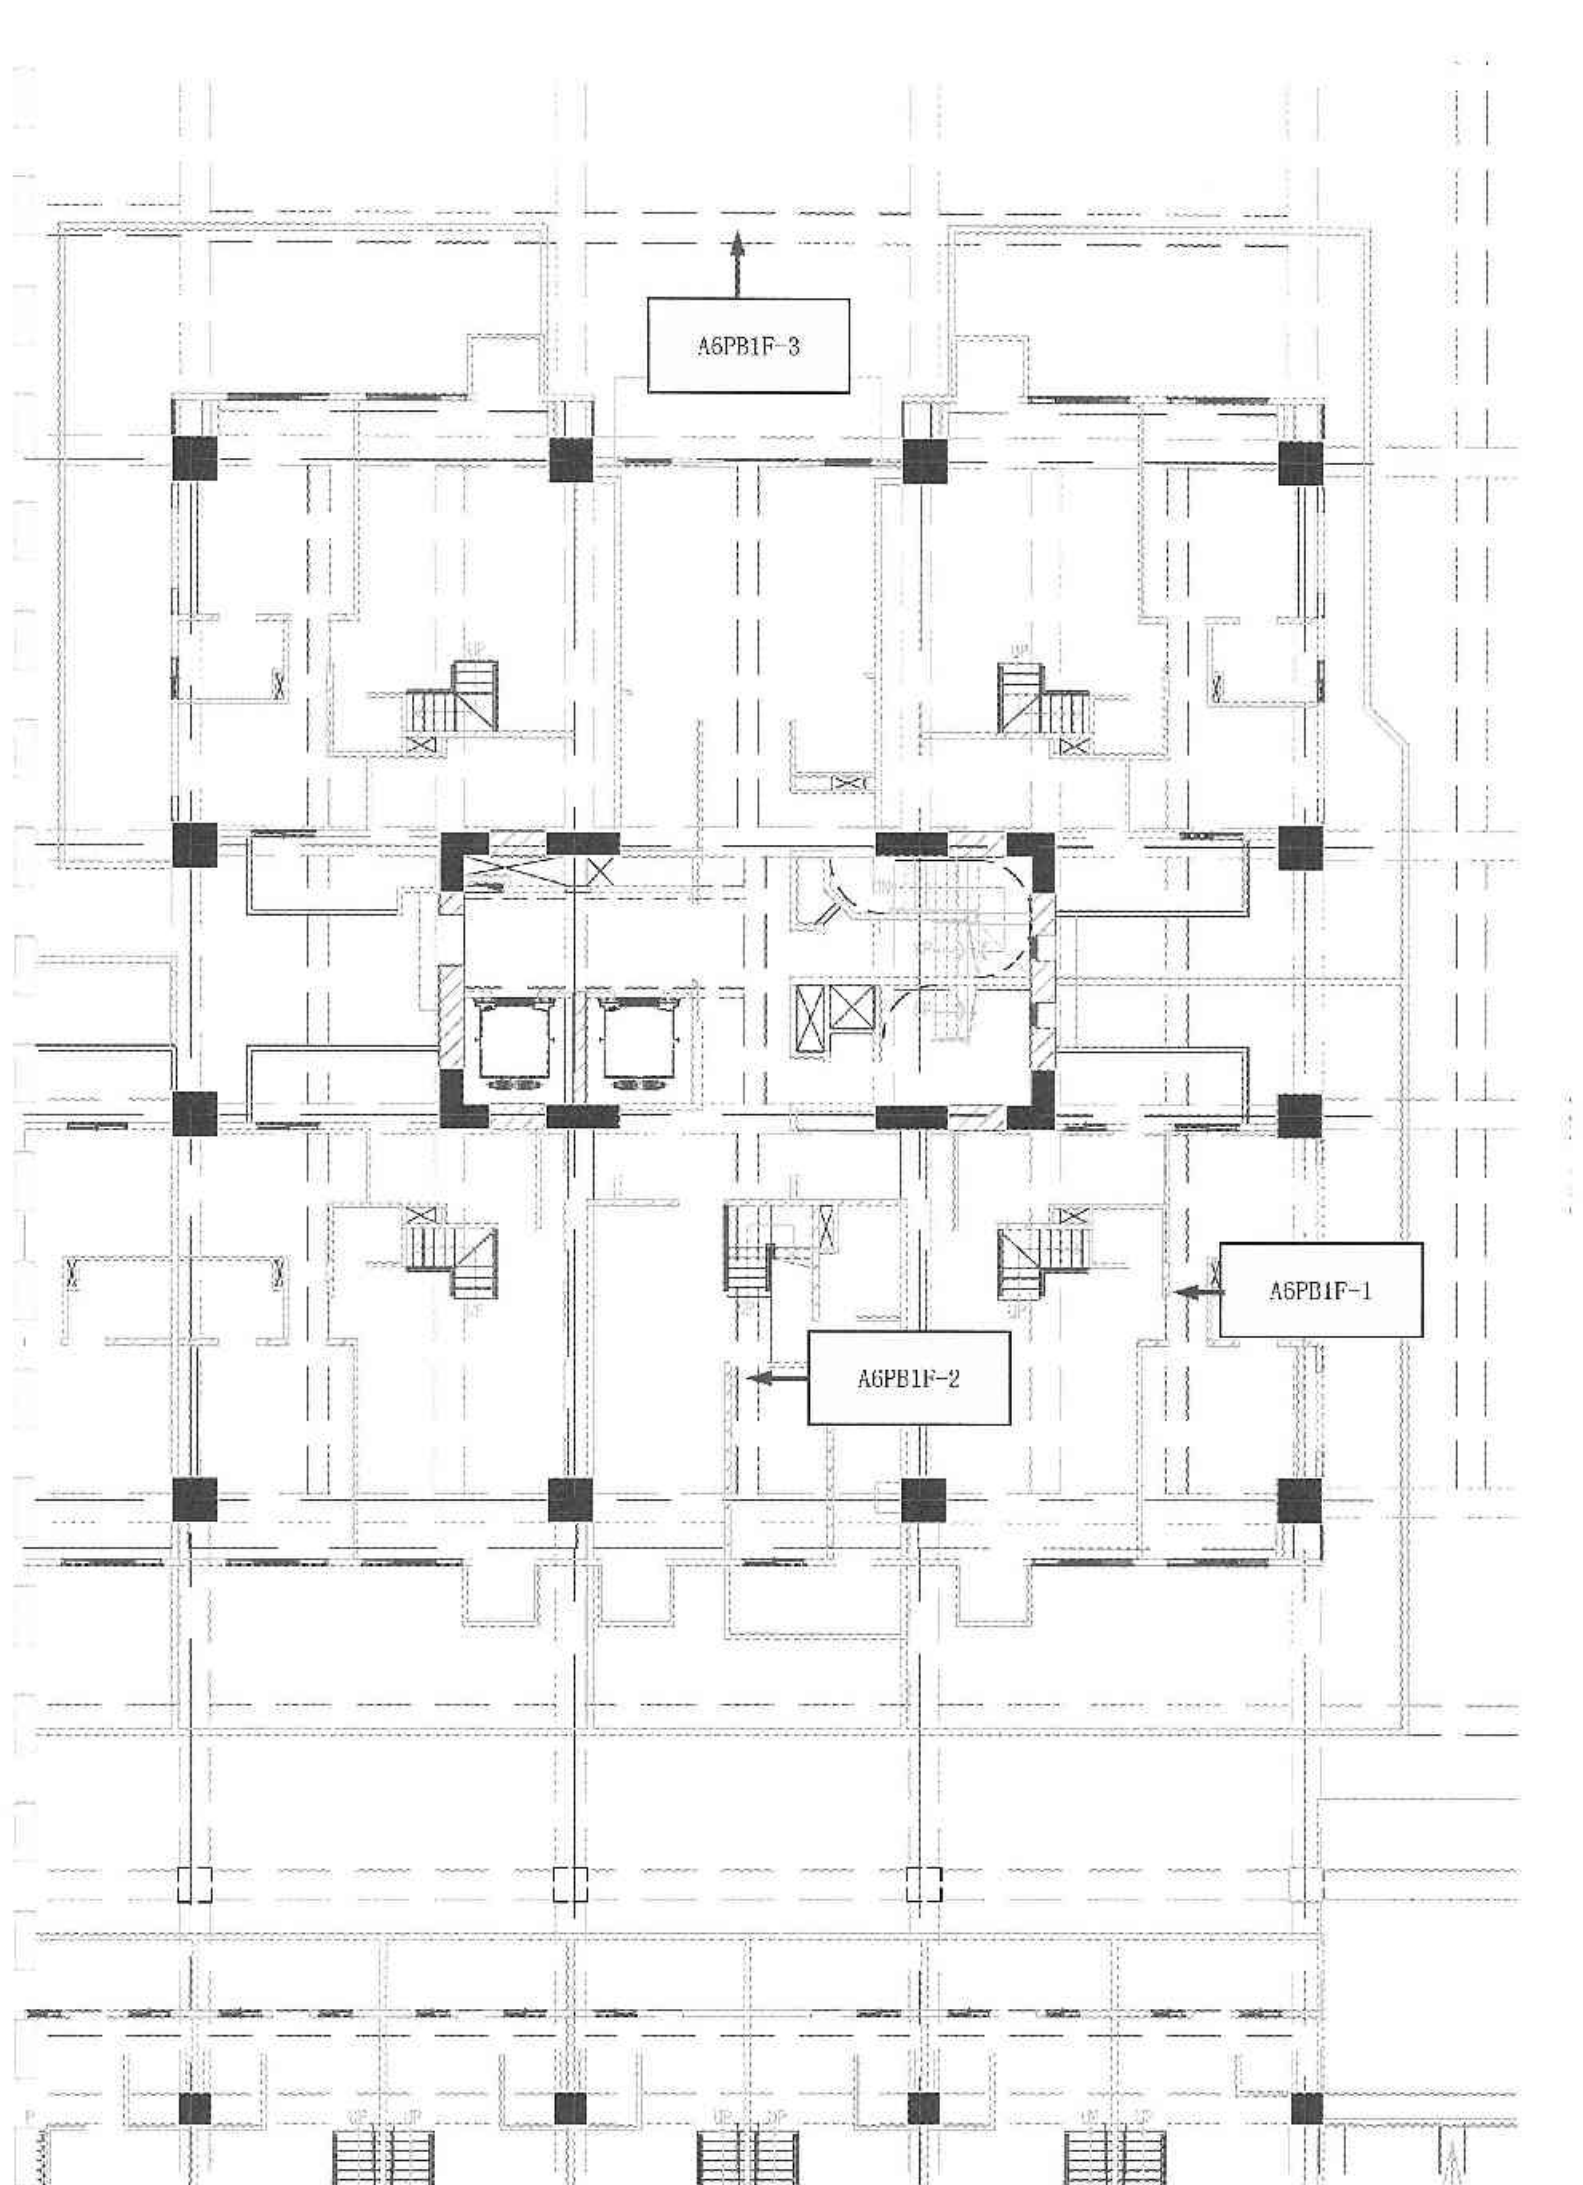

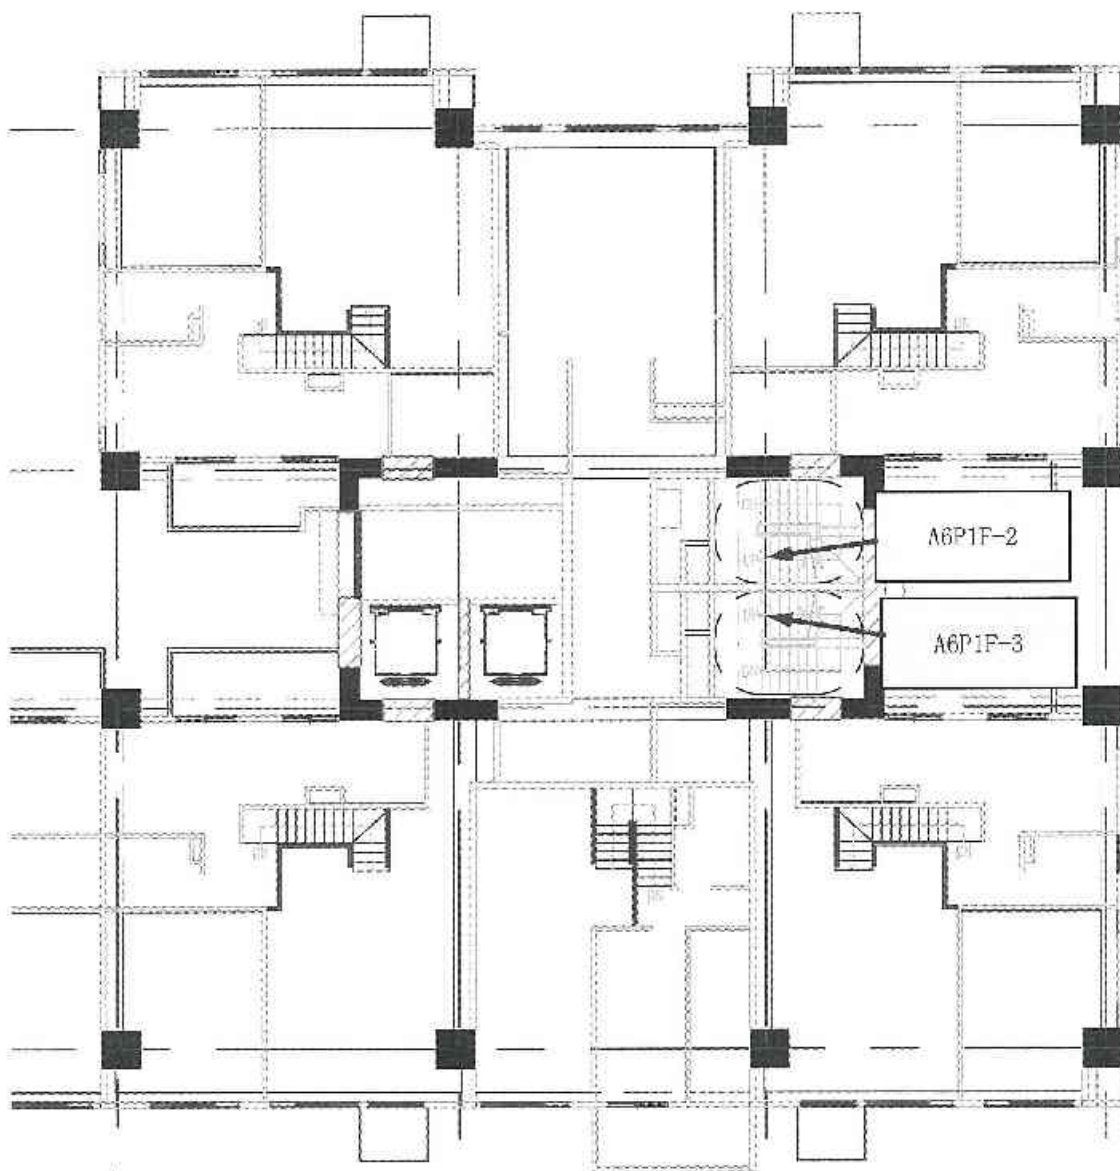


構平面圖

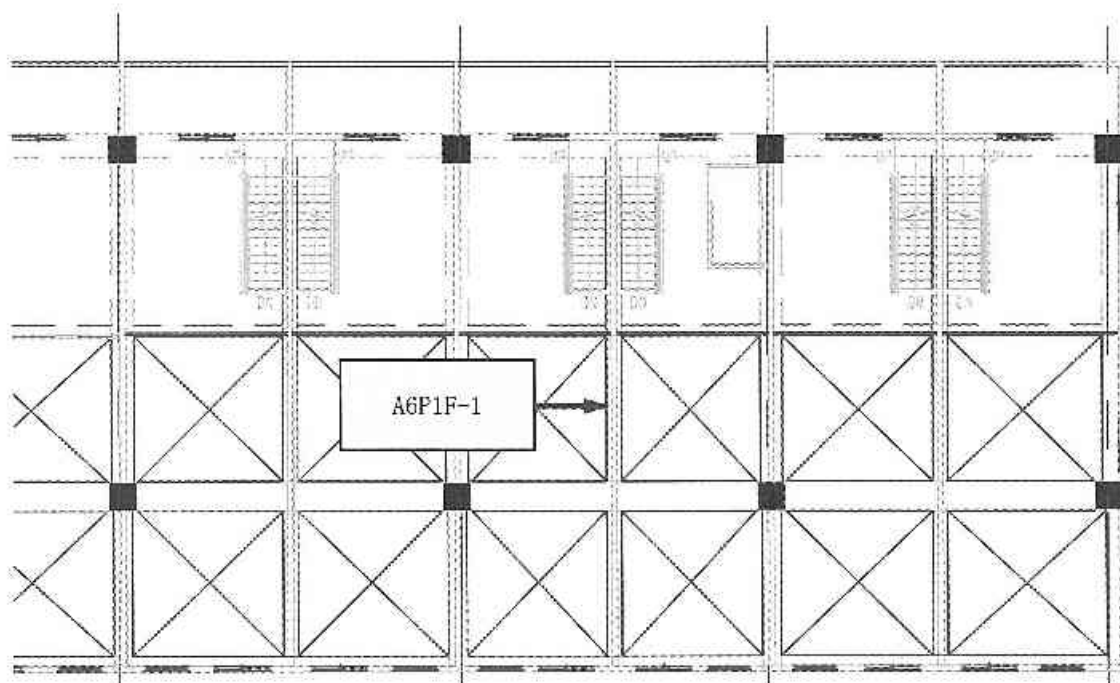


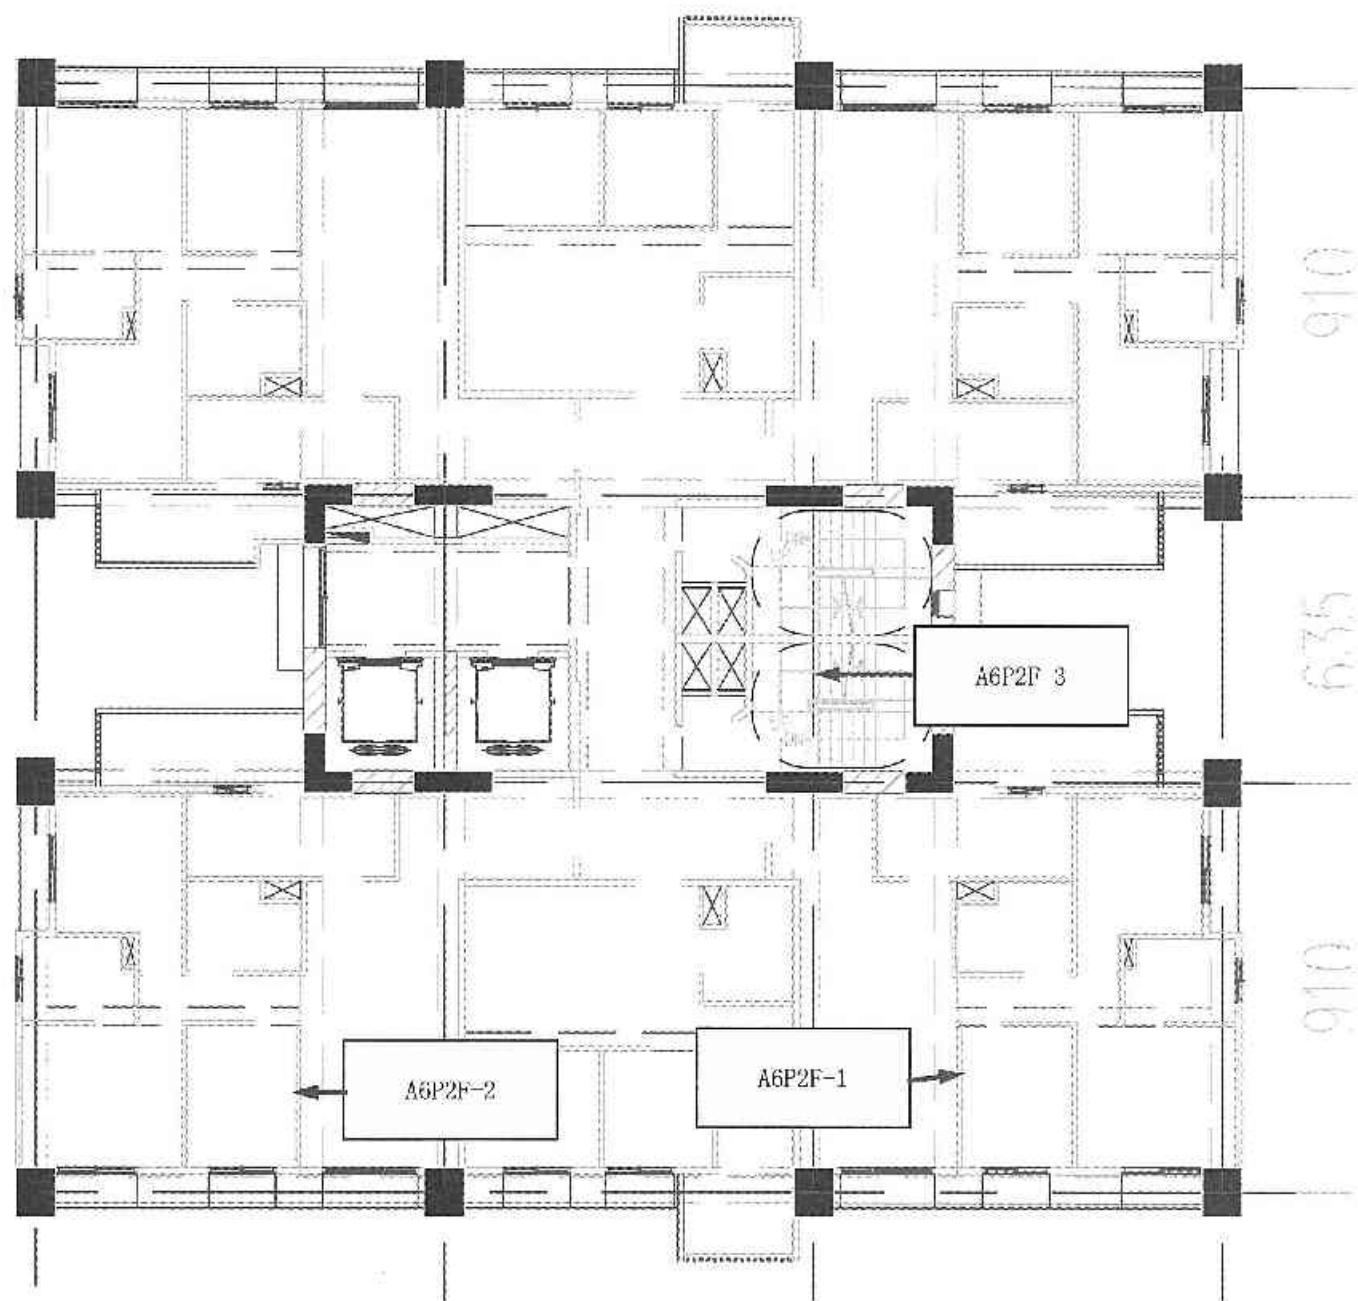


P棟結構平面圖

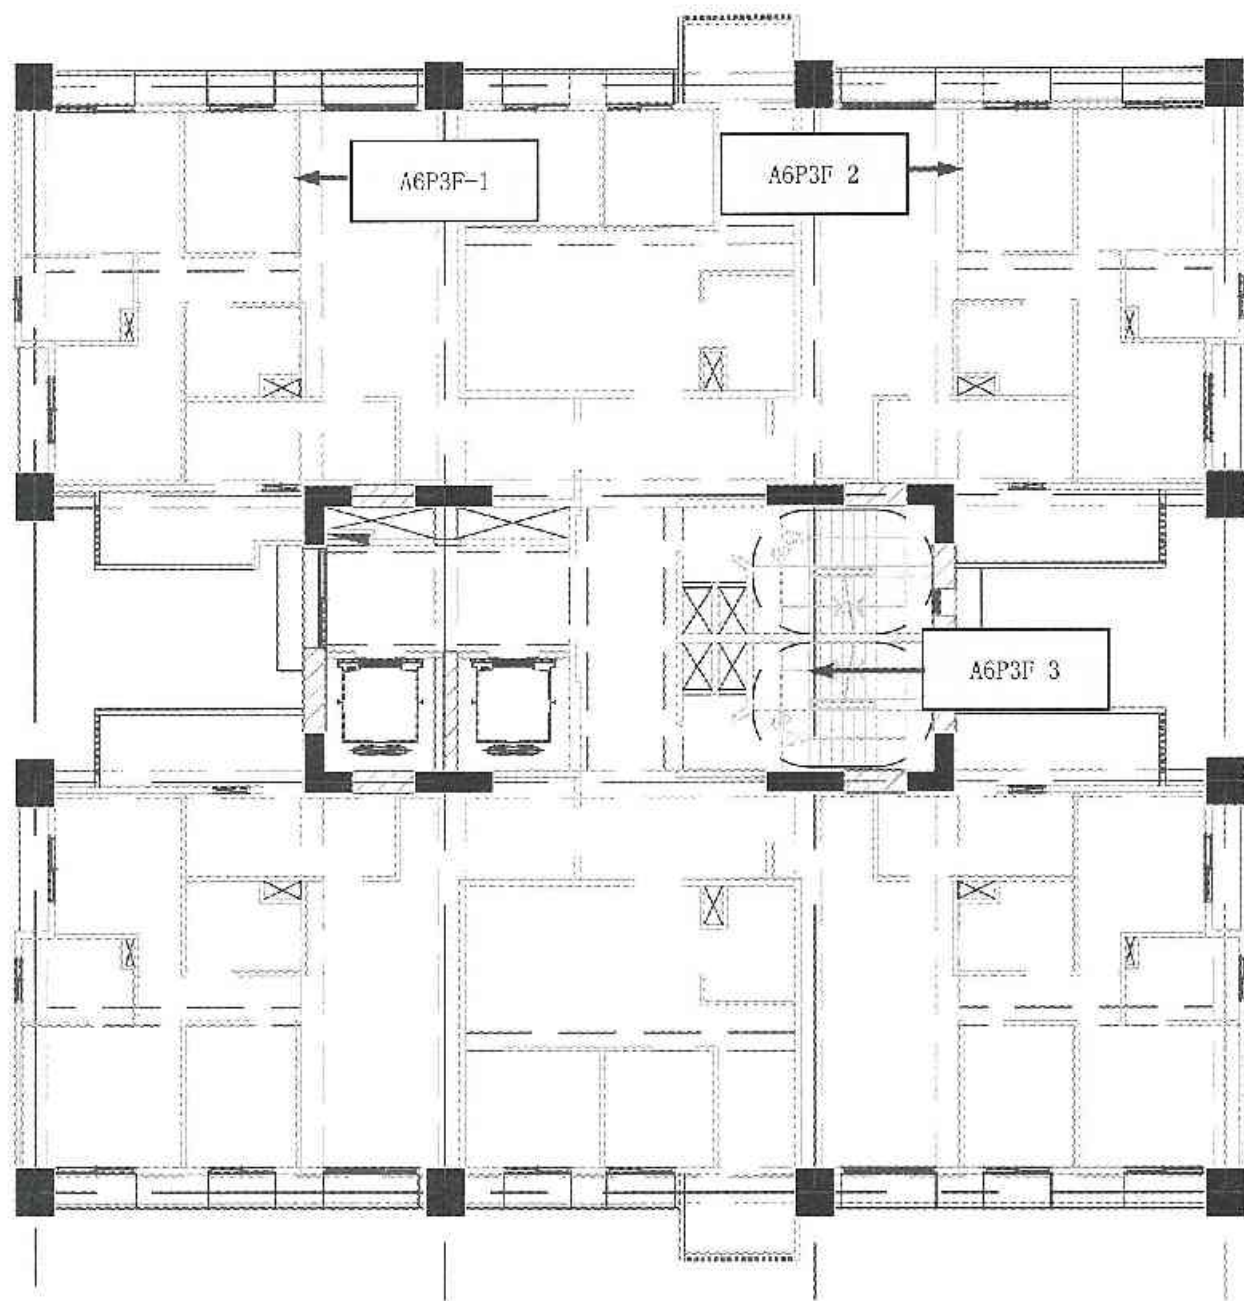


P 棟結構平面圖

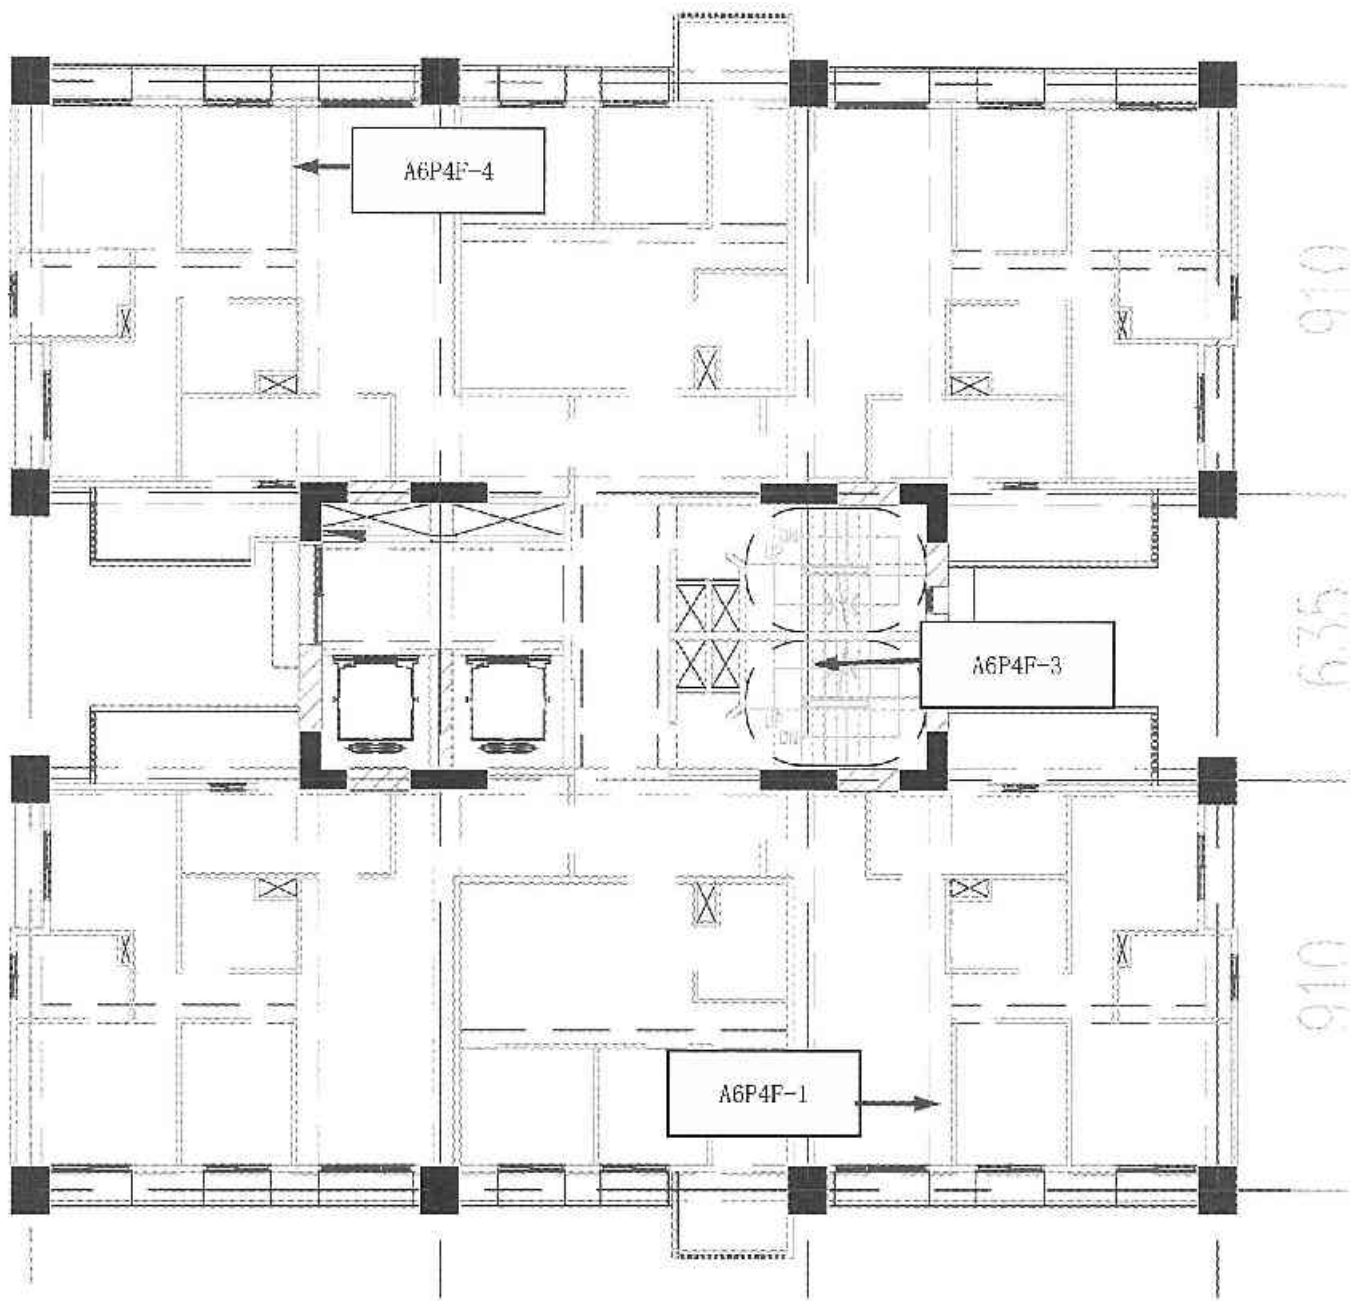


P棟結構平面圖

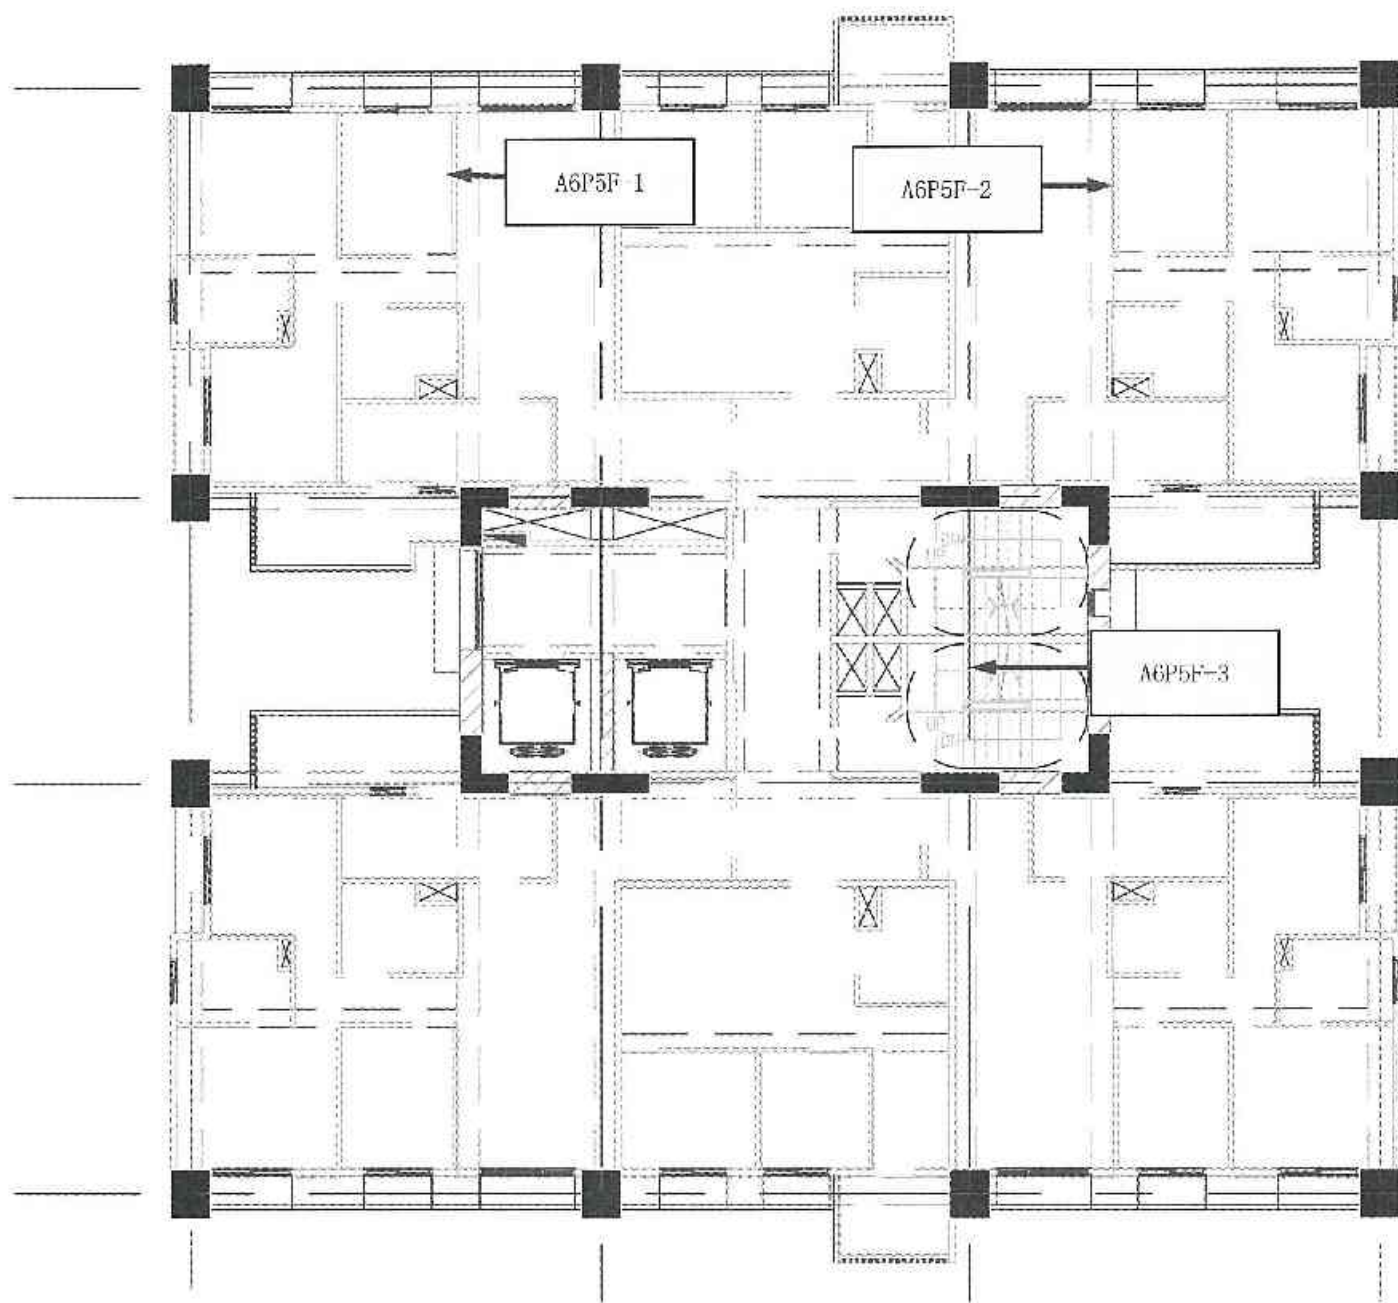


P 棟結構平面圖

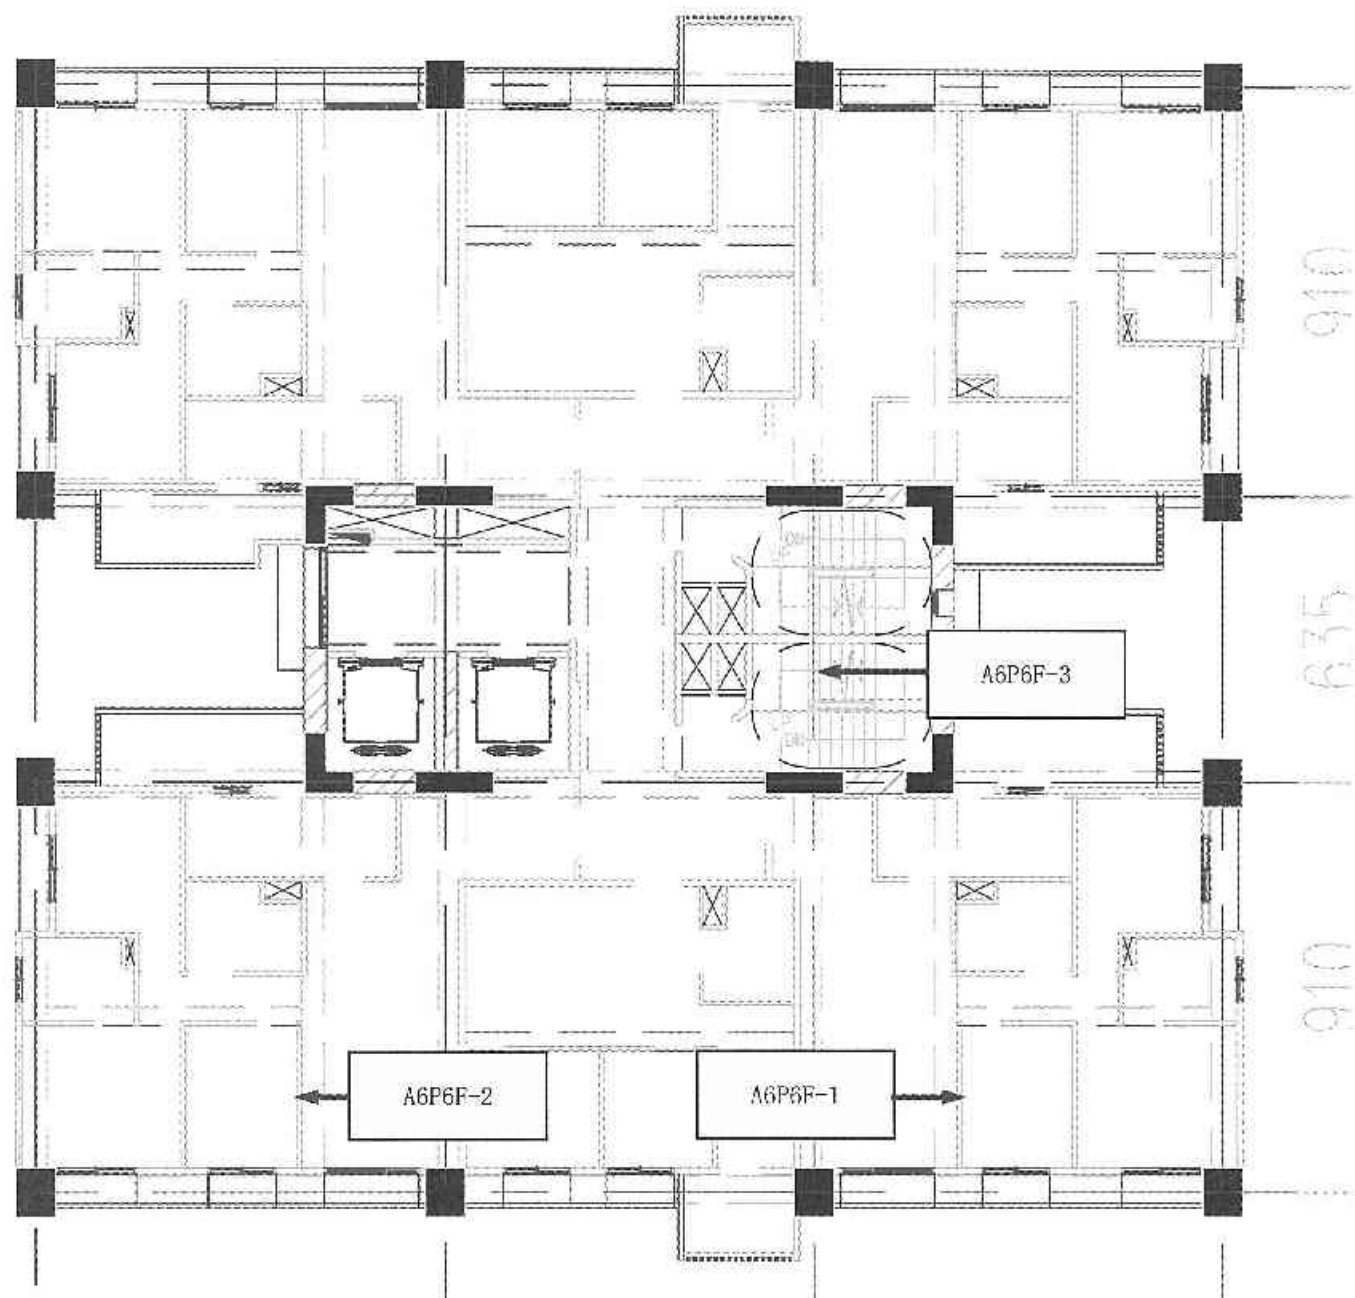


P棟結構平面圖

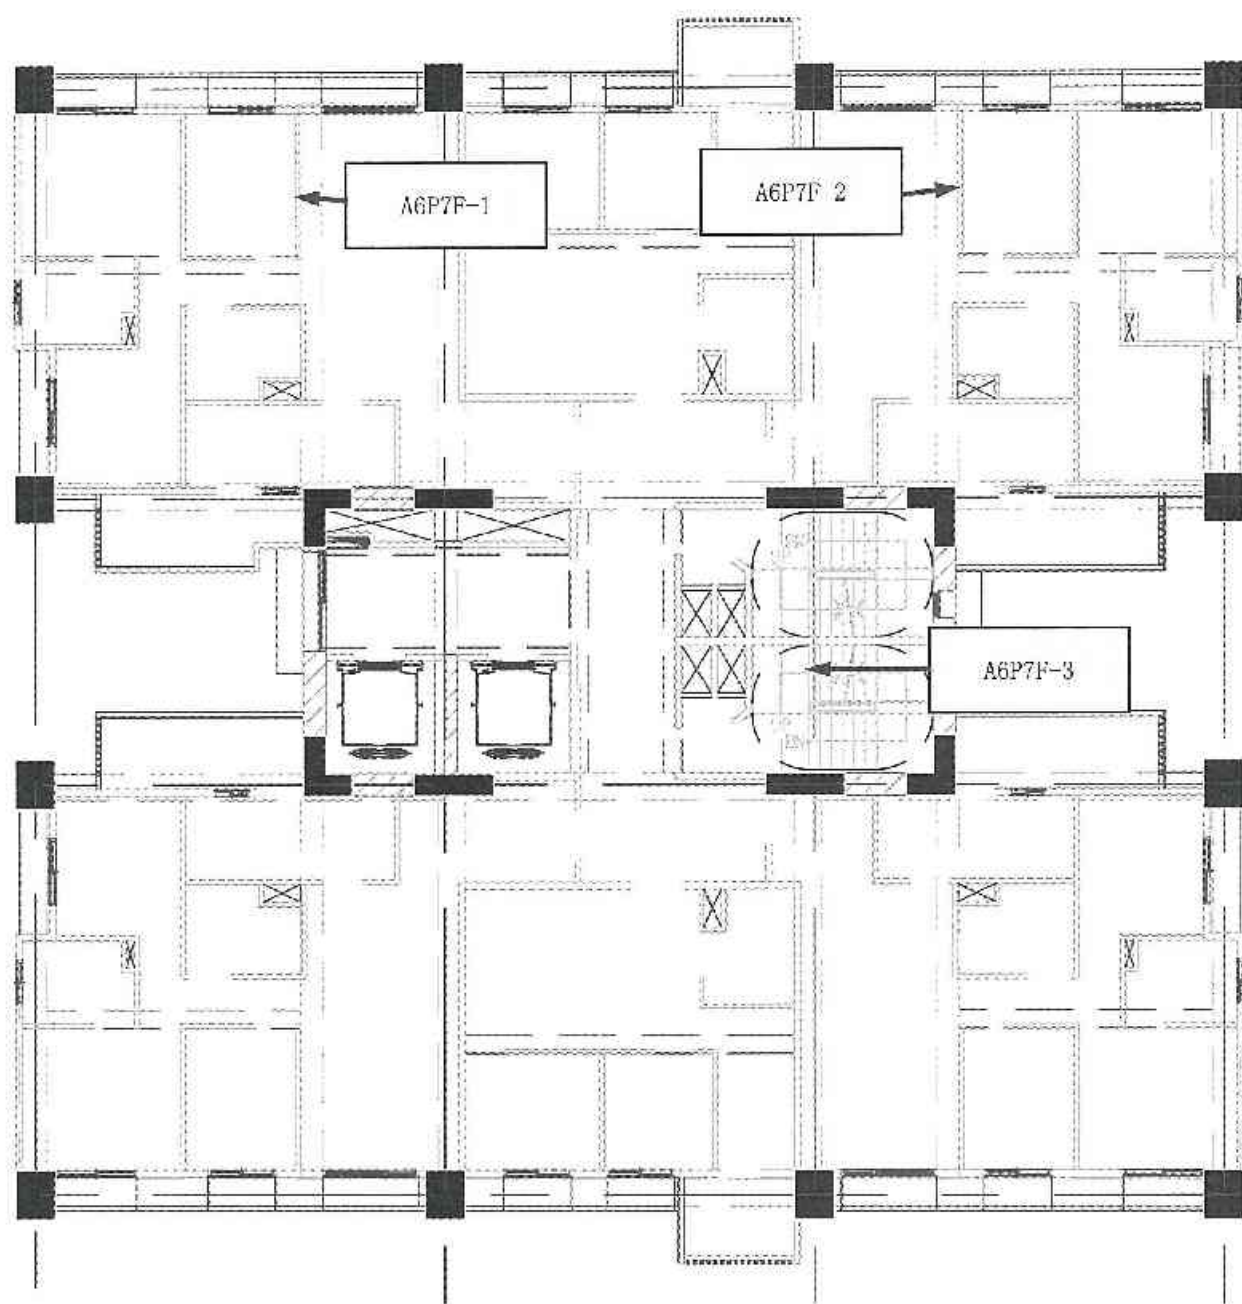


P 棟結構平面圖

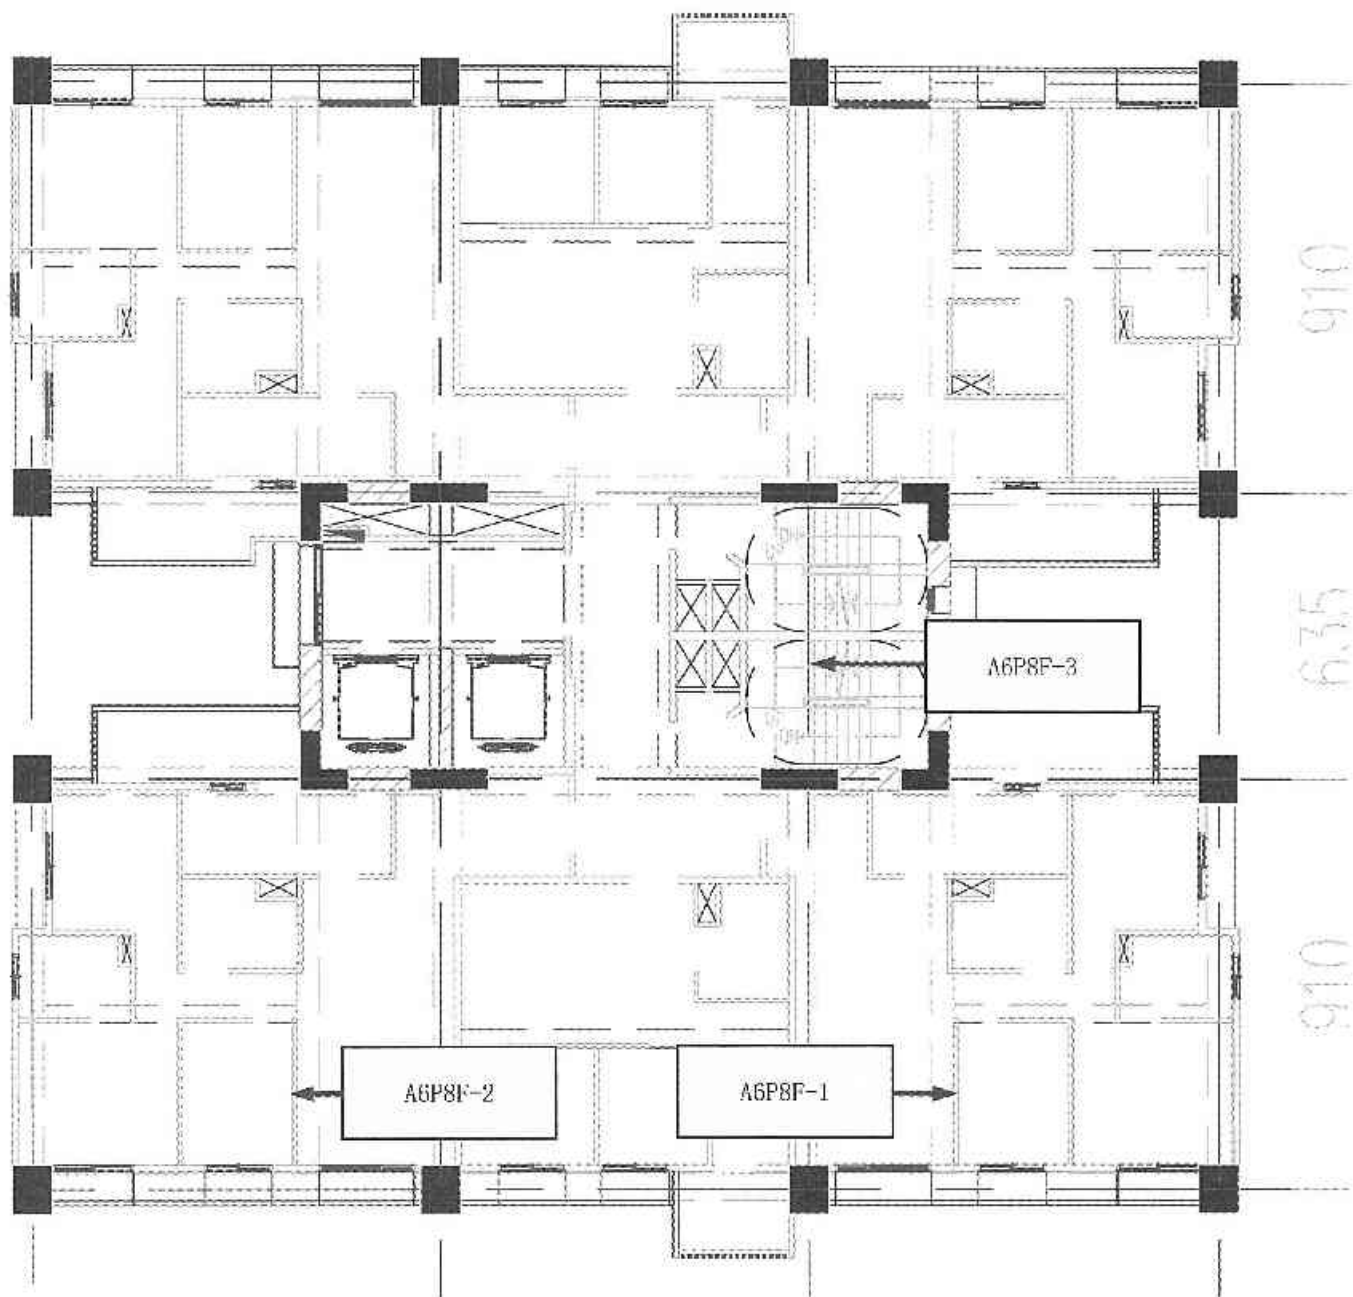


P 棟結構平面圖

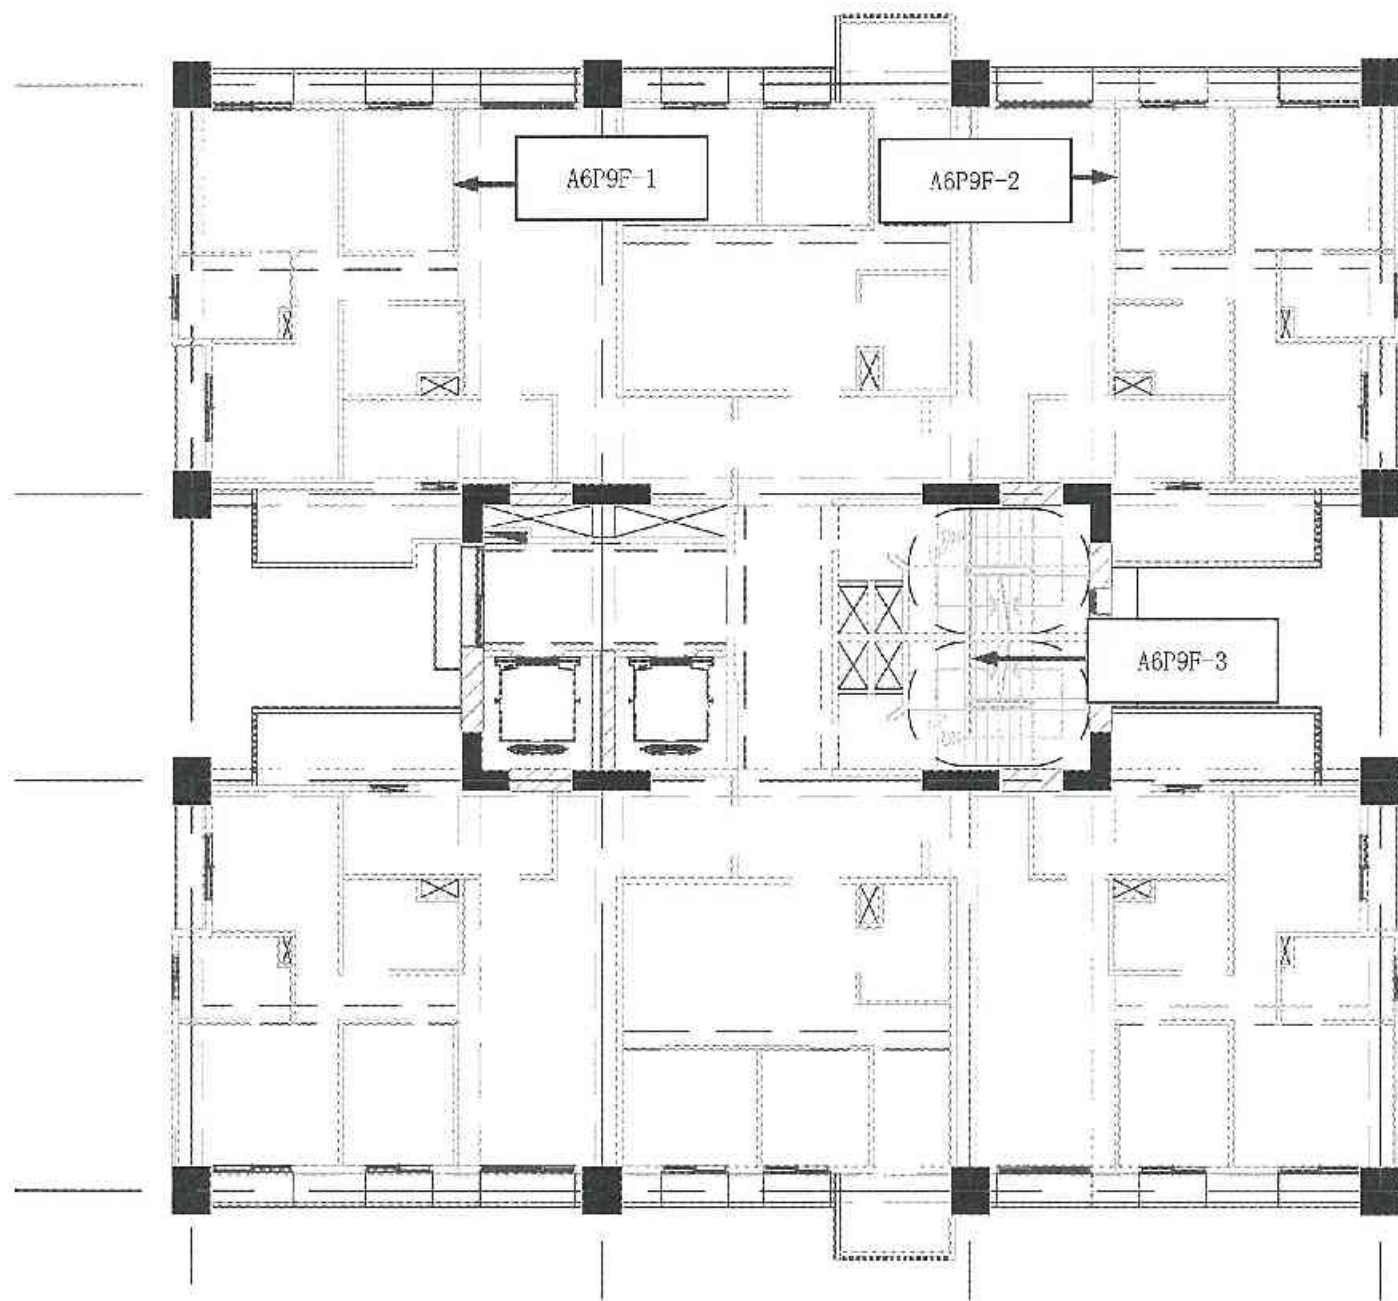


P 棟結構平面圖

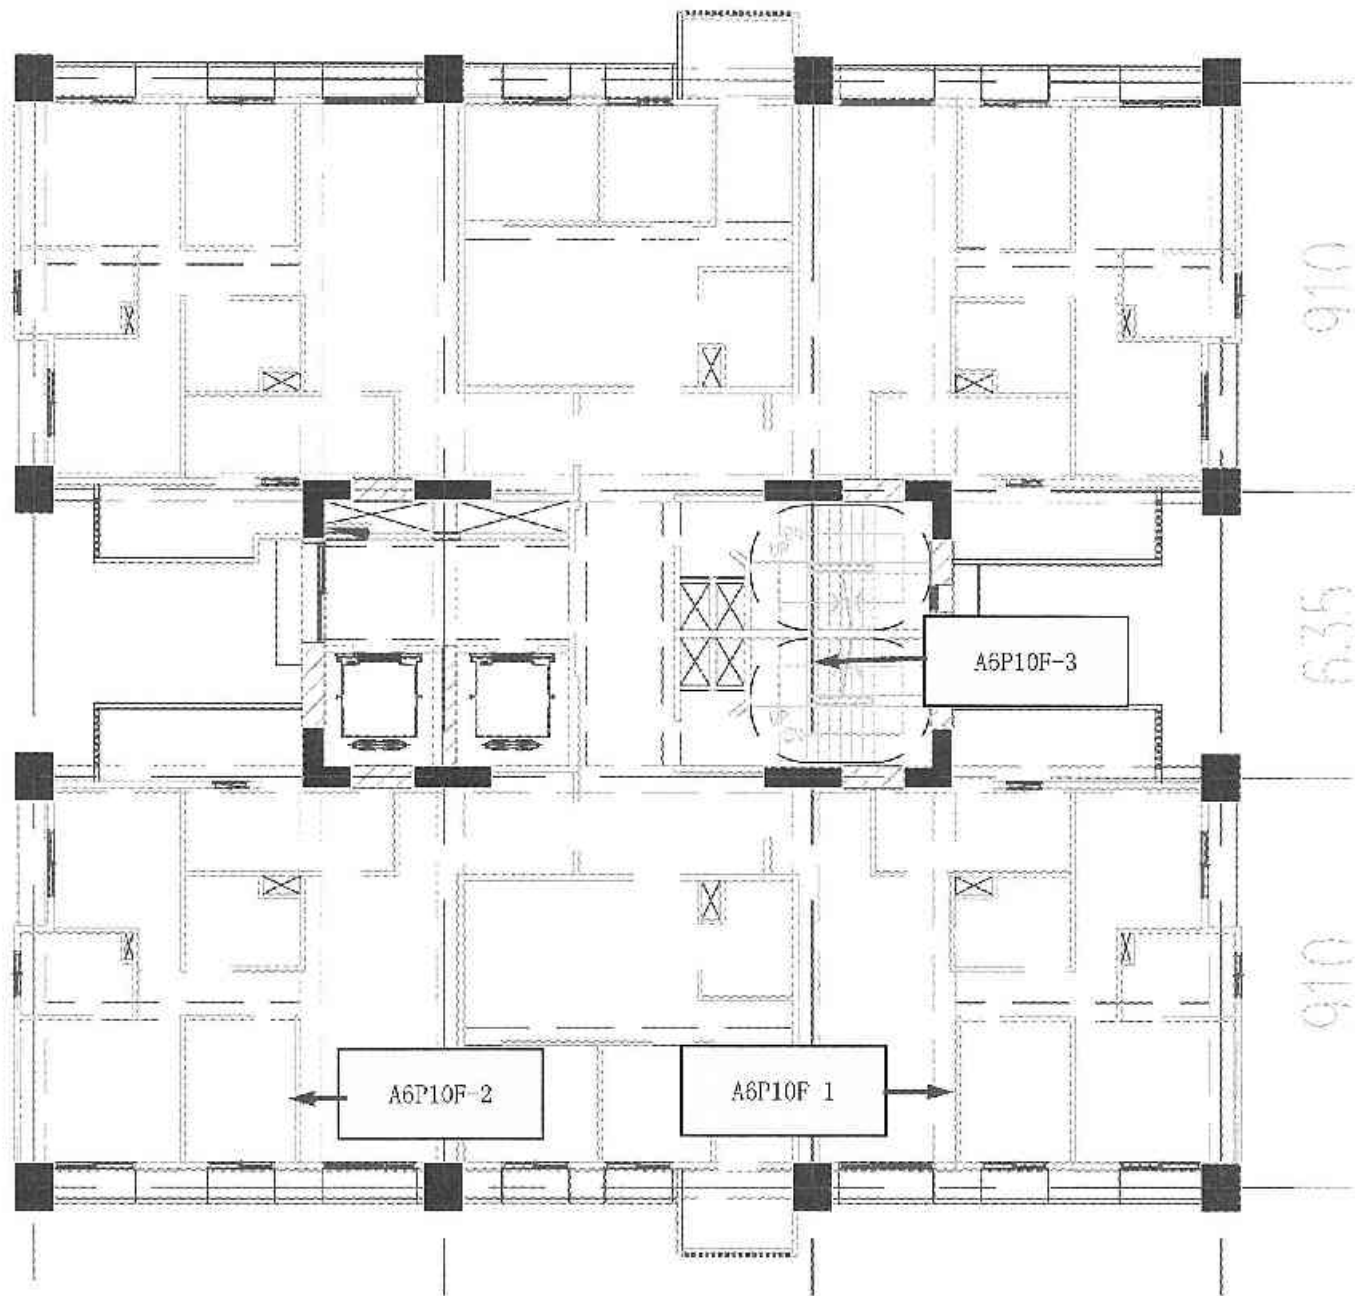

P棟結構平面圖

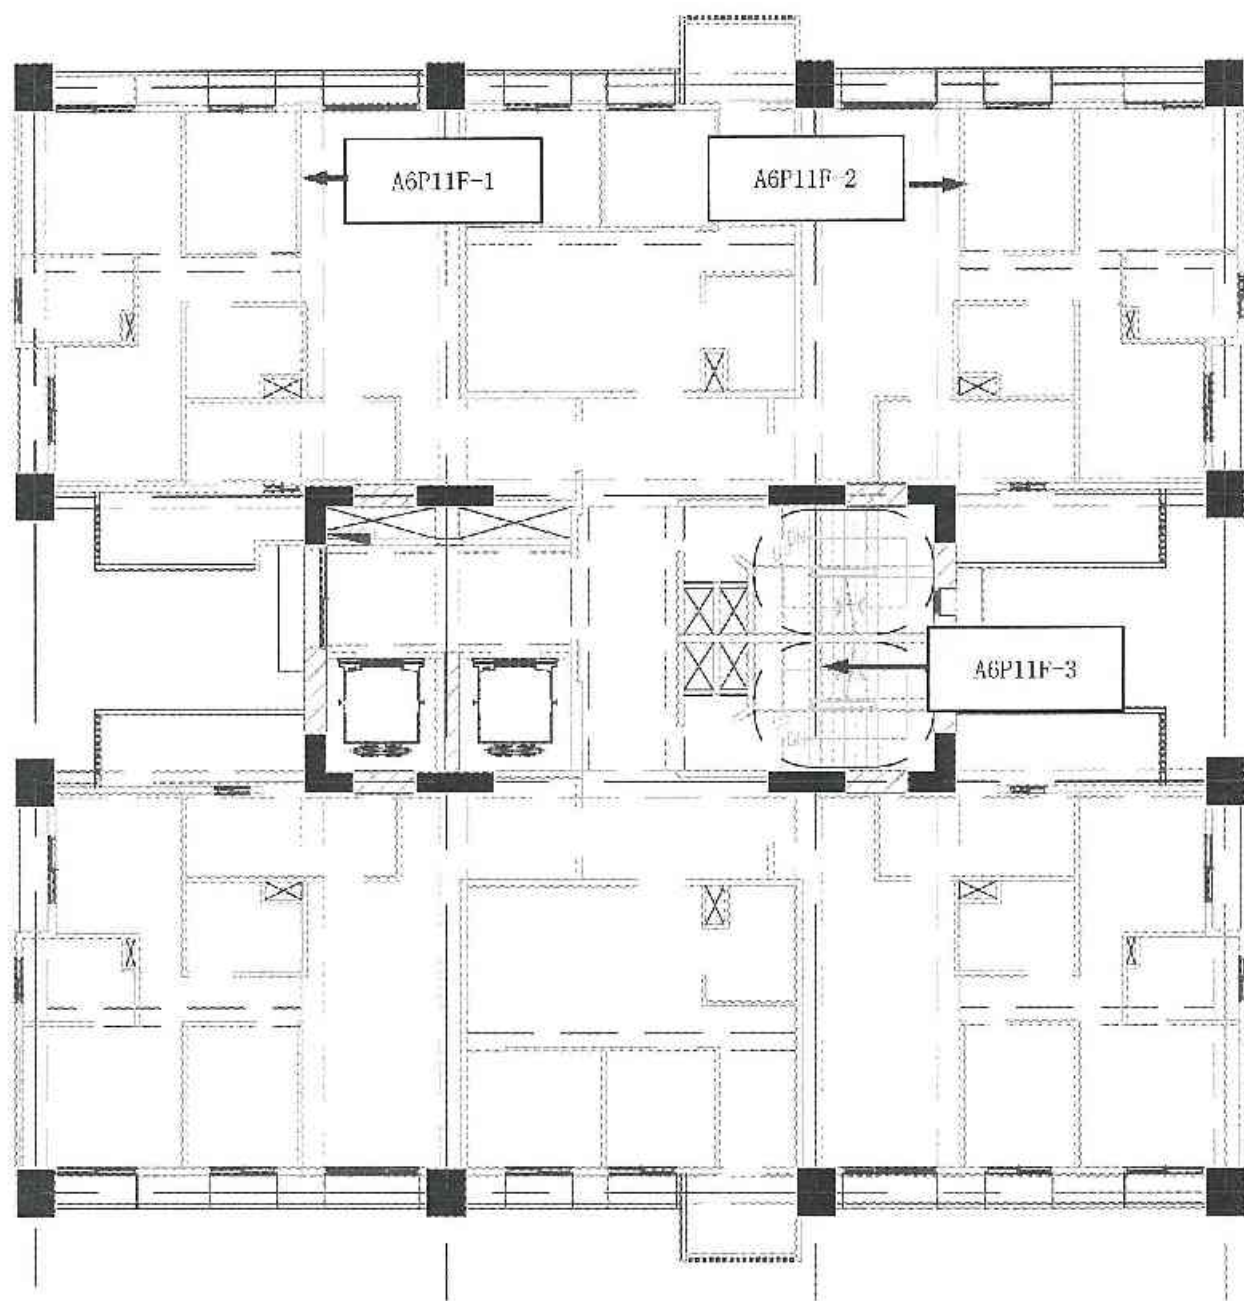


P 棟結構平面圖

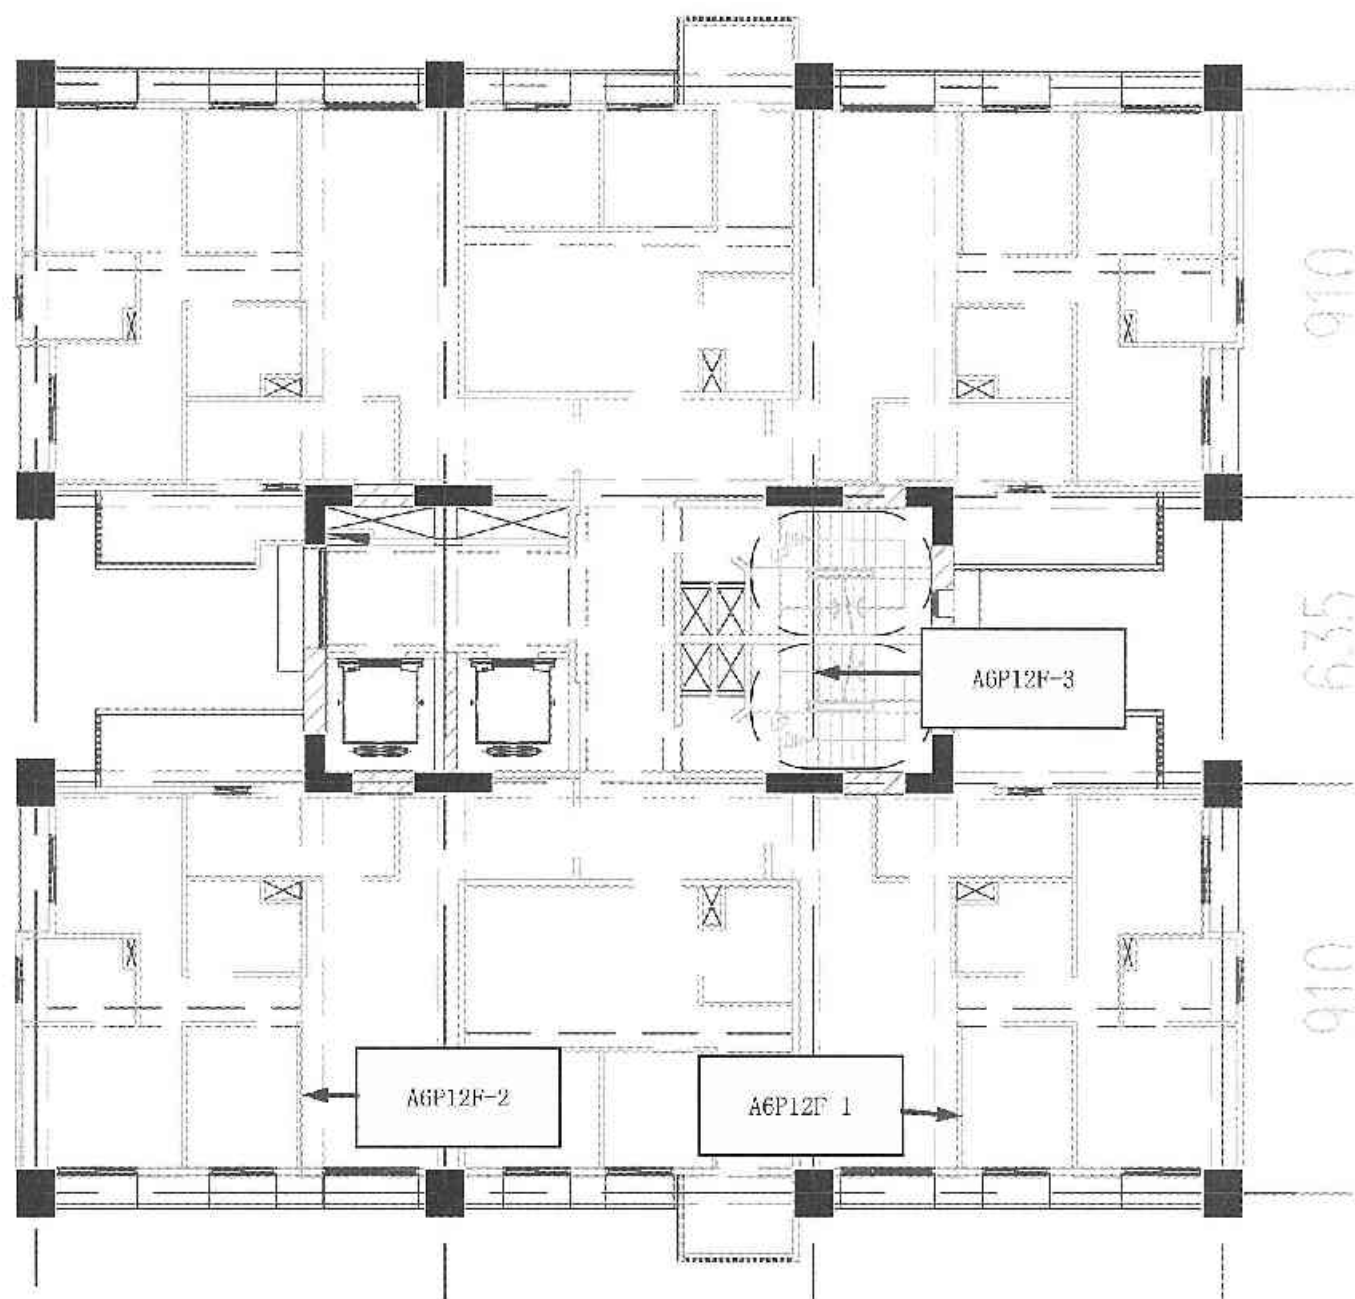

P棟結構平面圖




P 棟結構平面圖

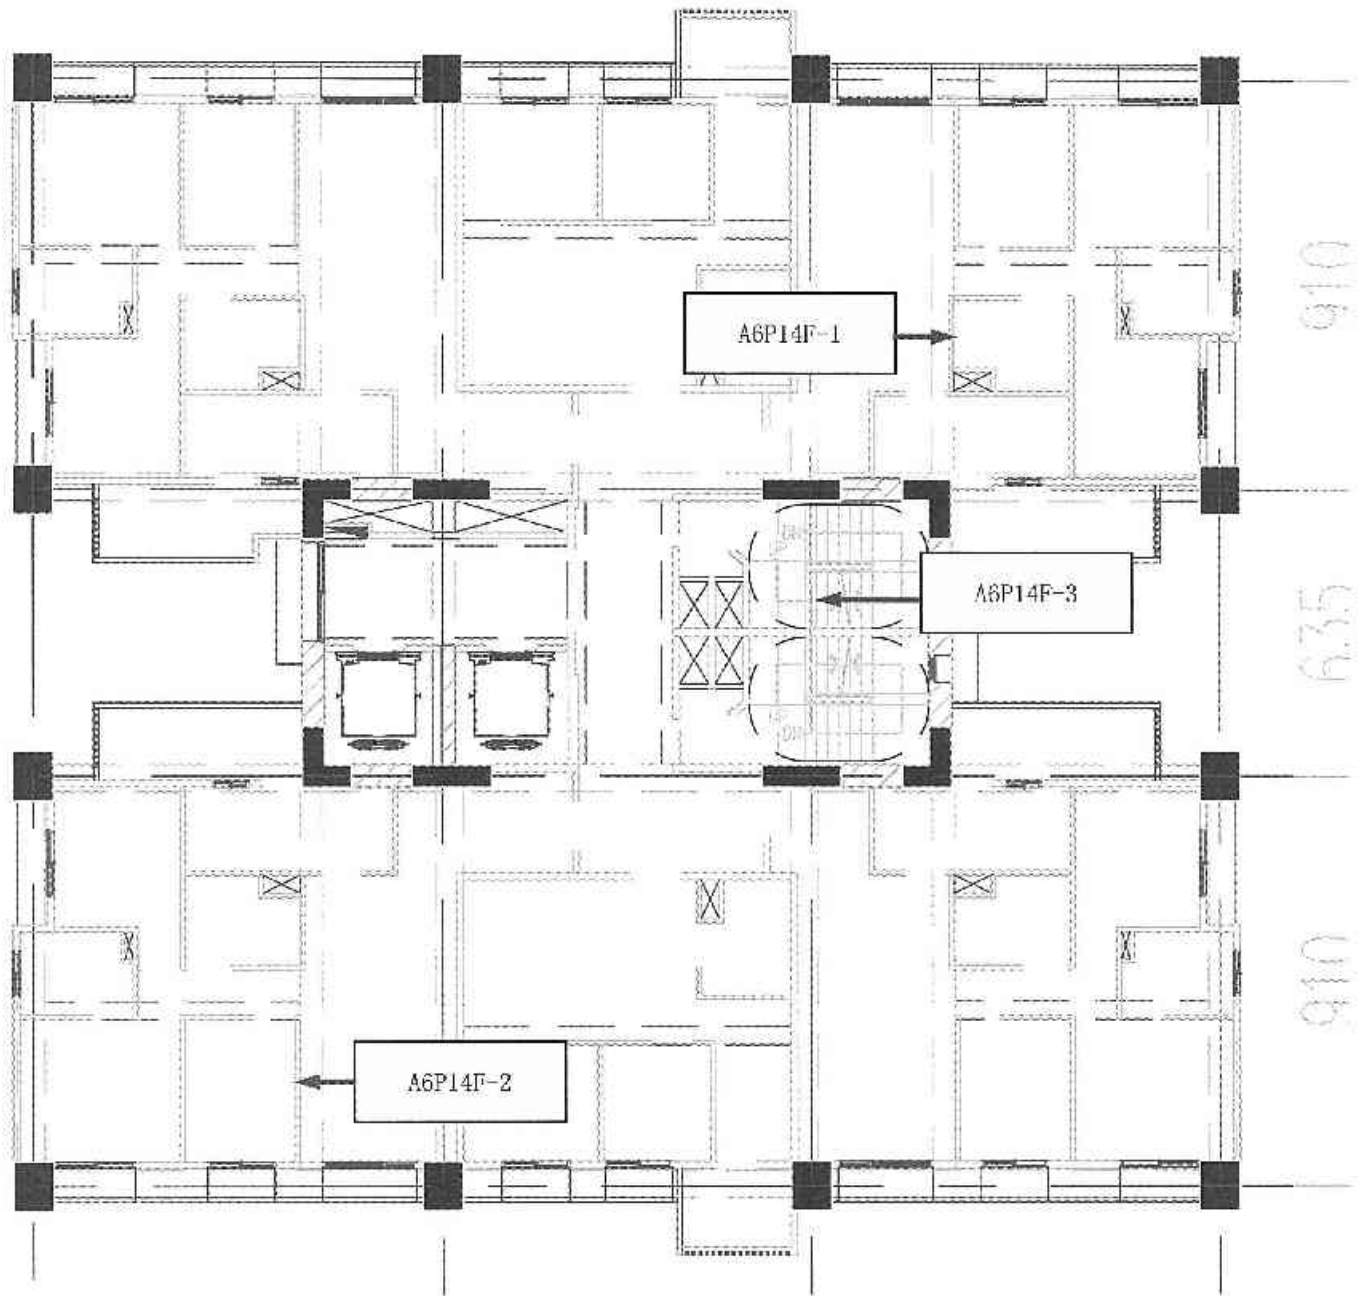


P棟結構平面圖




P 棟結構平面圖

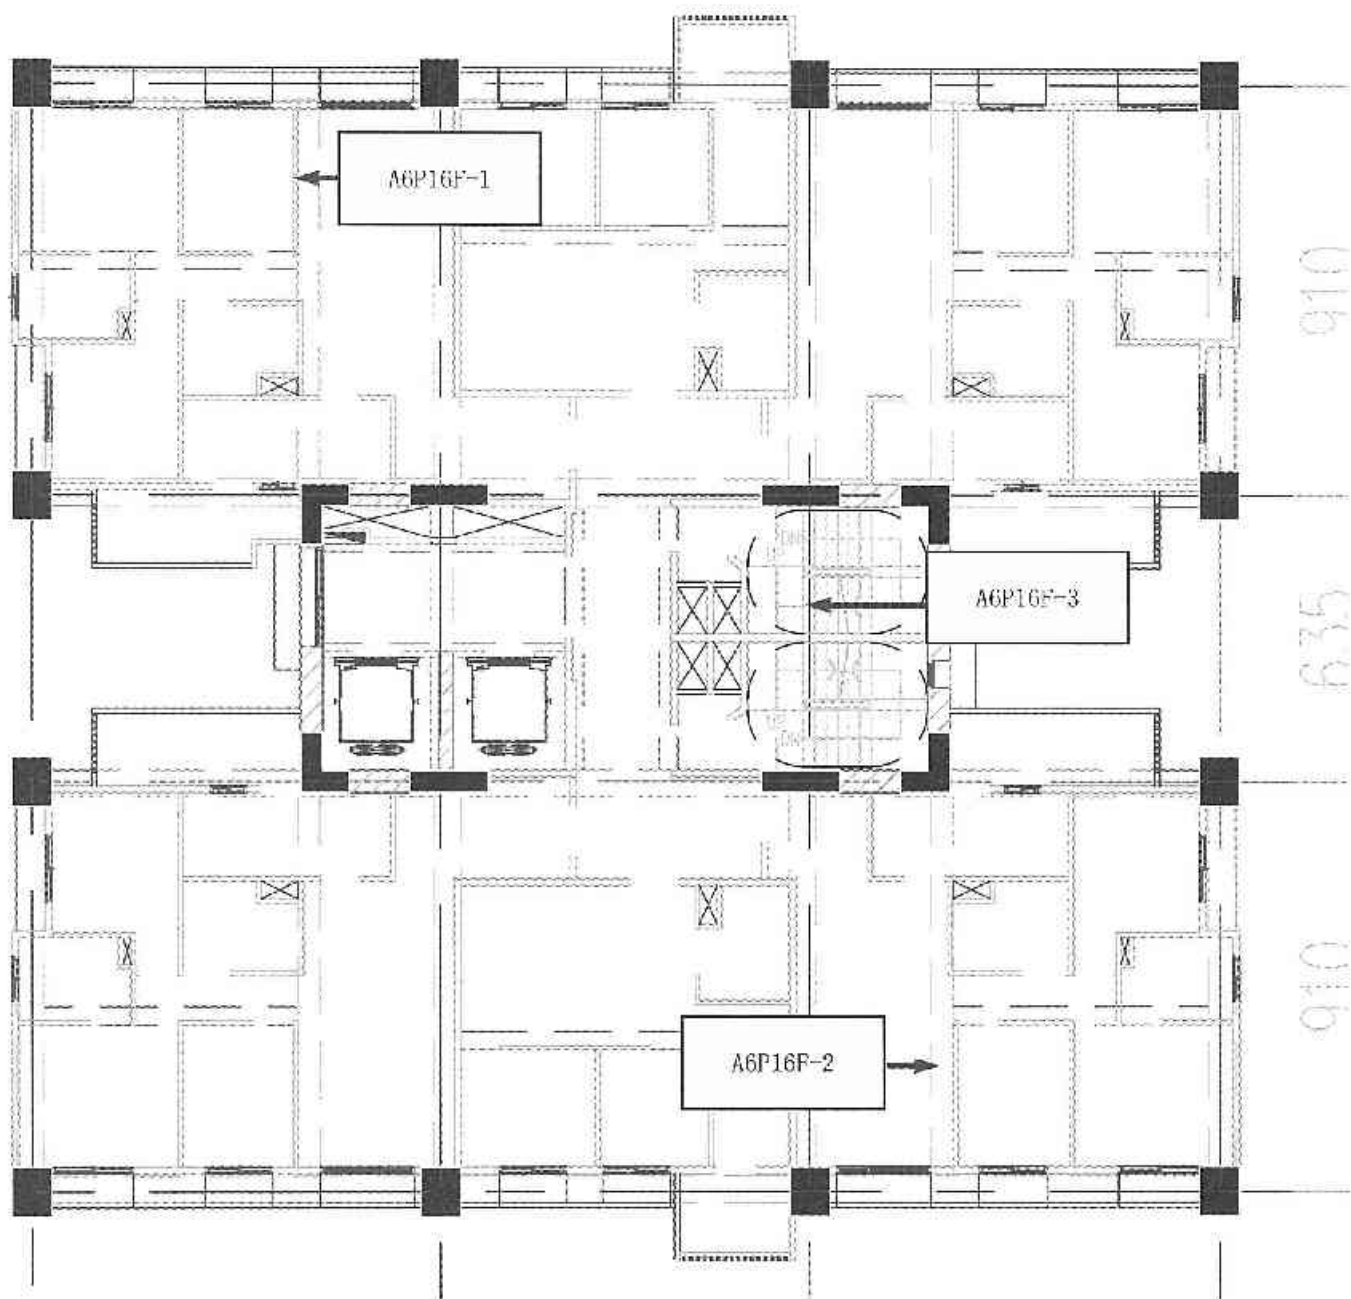


P 棟結構平面圖

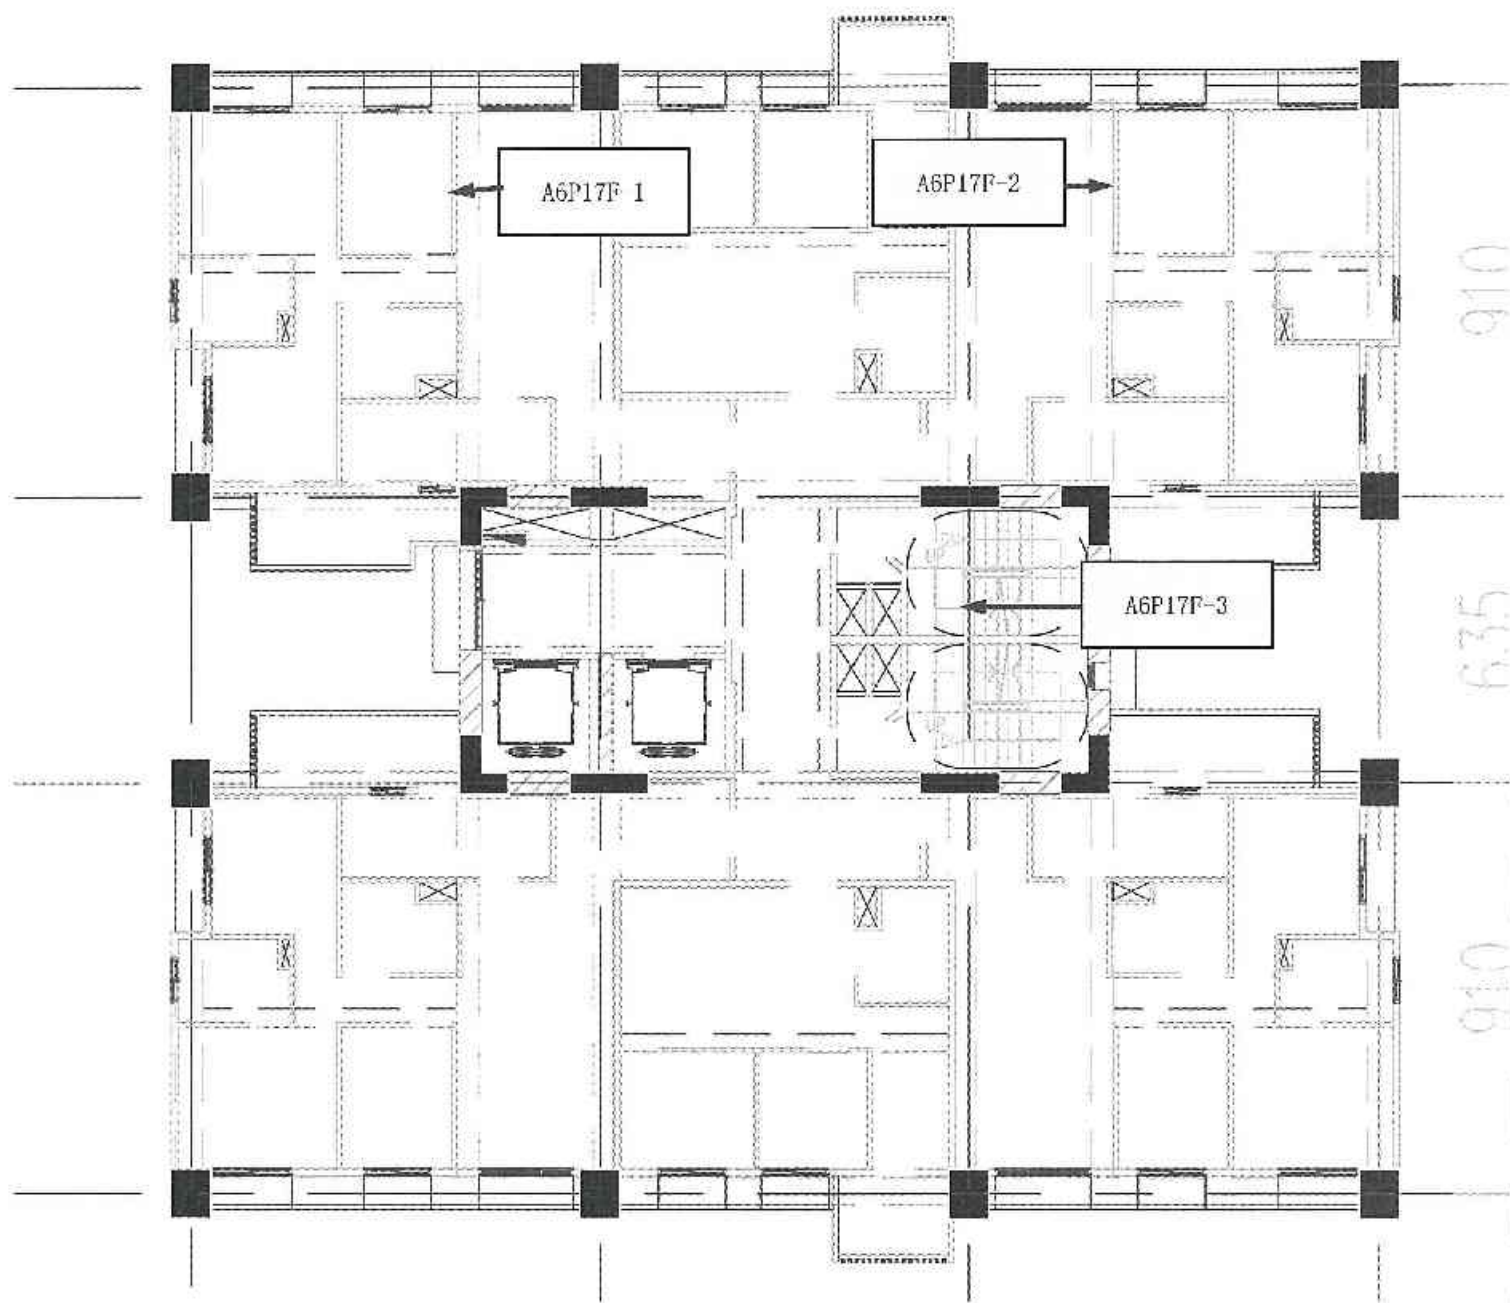


P 棟結構平面圖

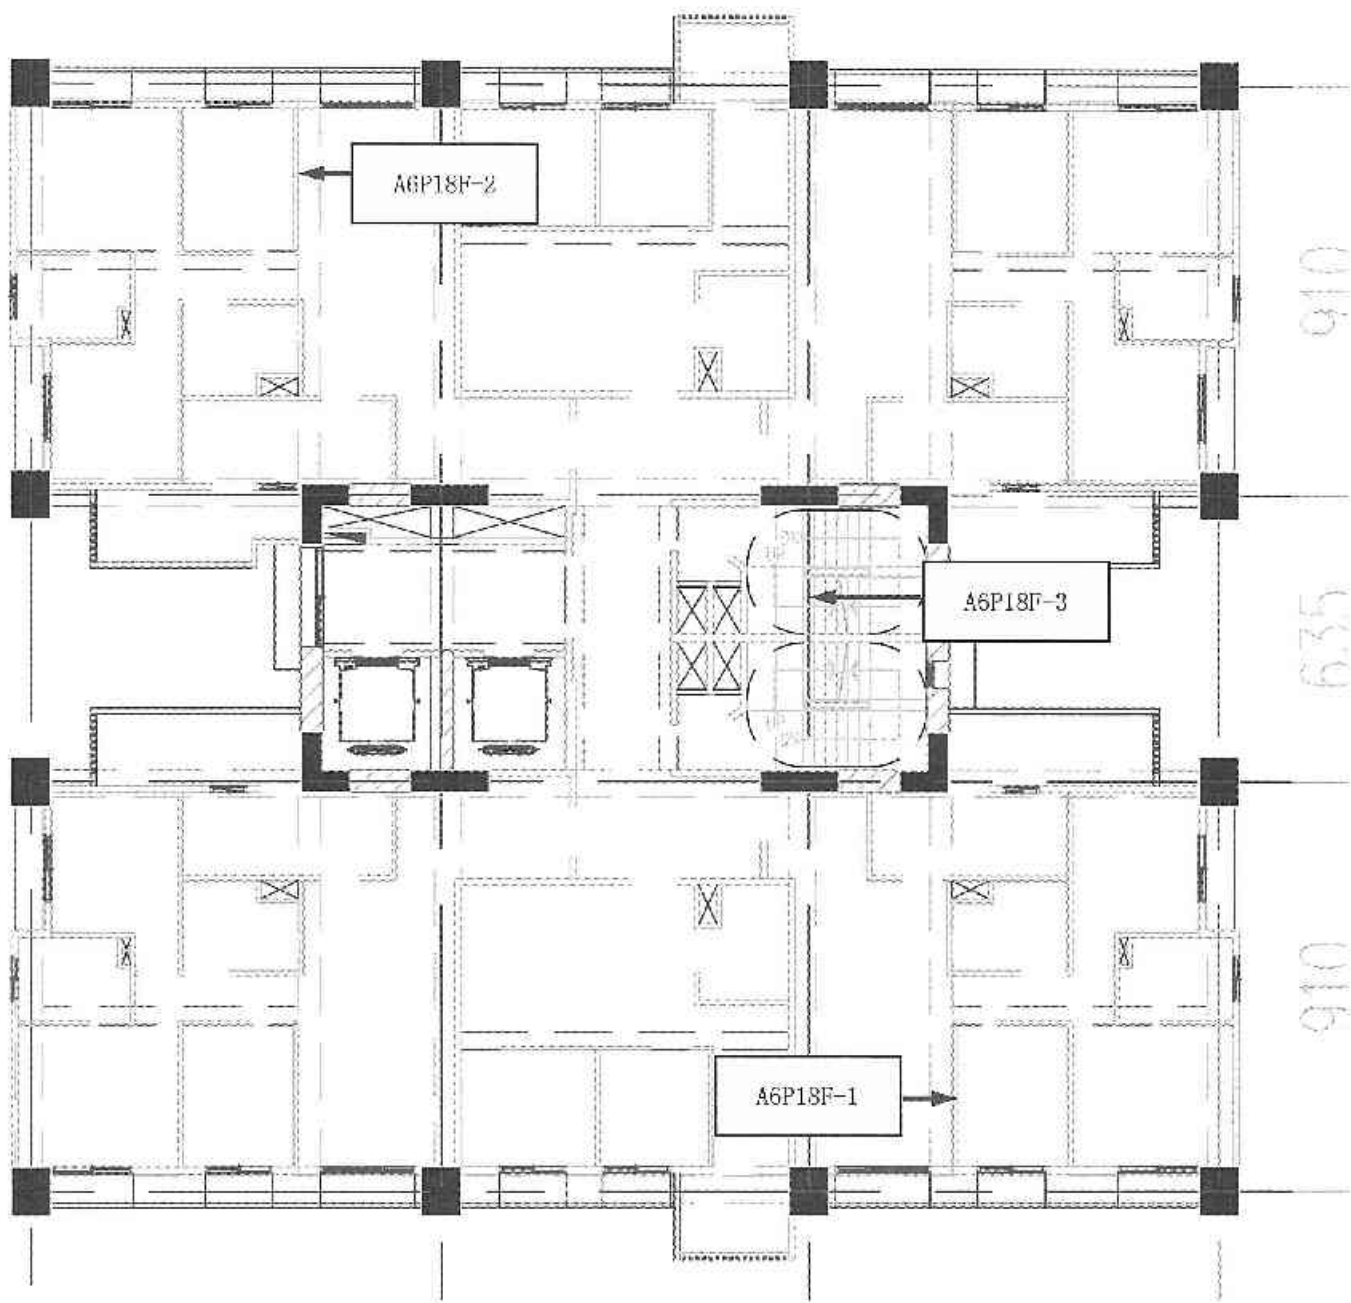


P棟結構平面圖

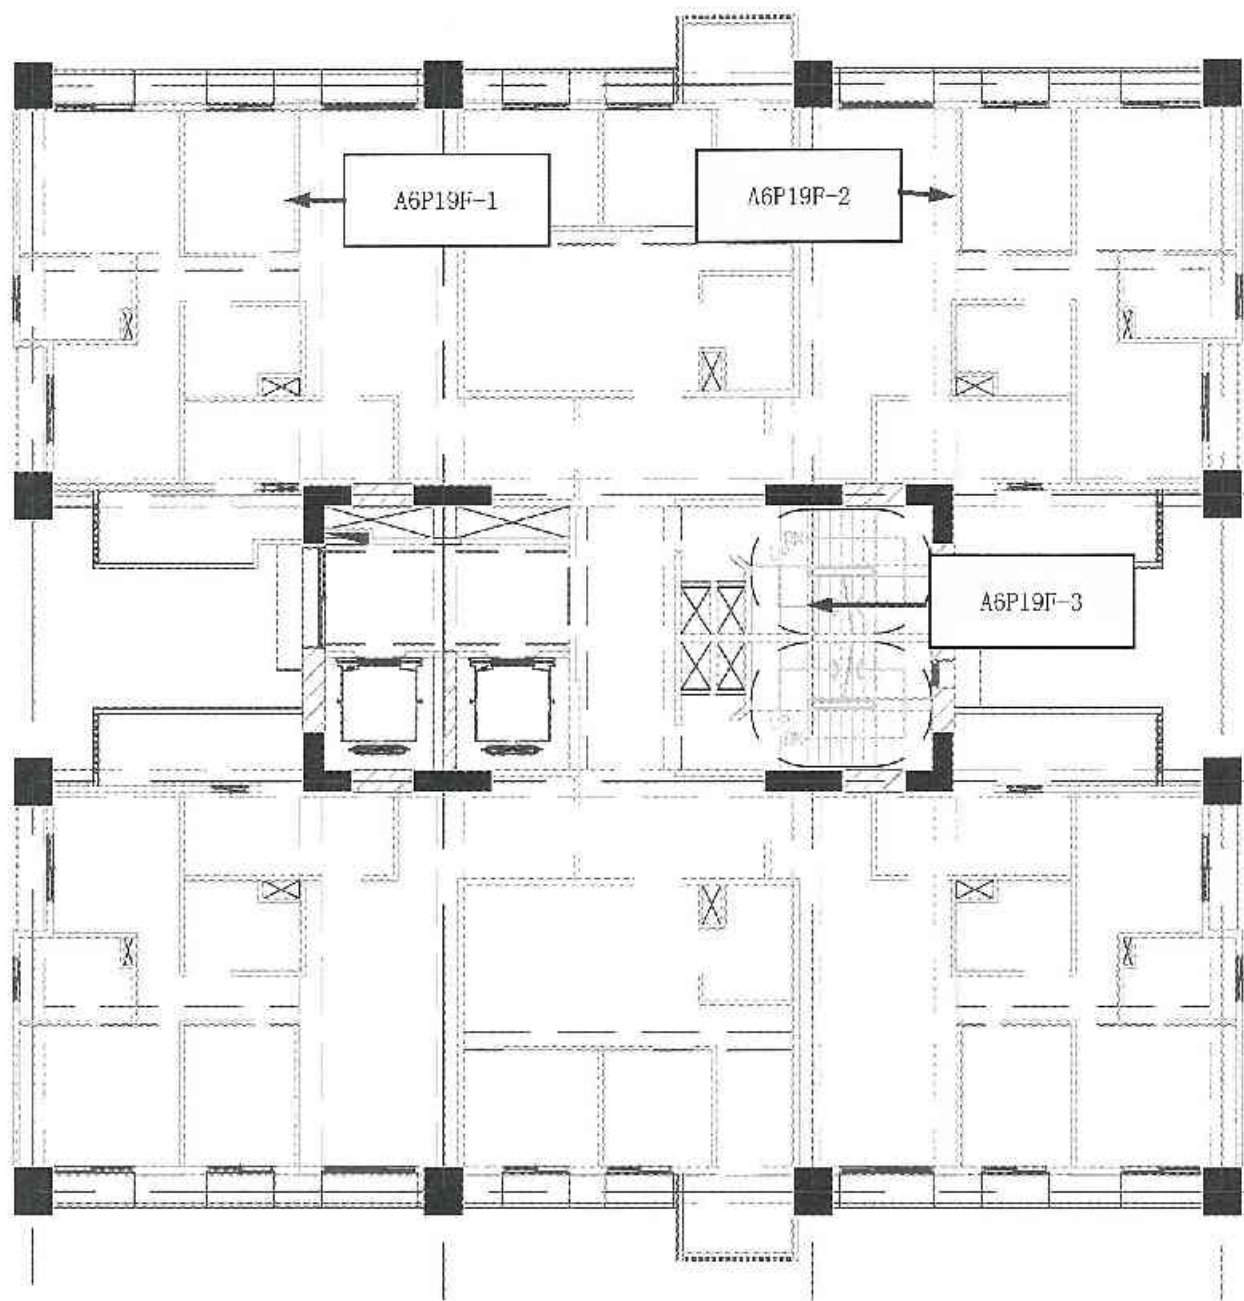


P 棟結構平面圖

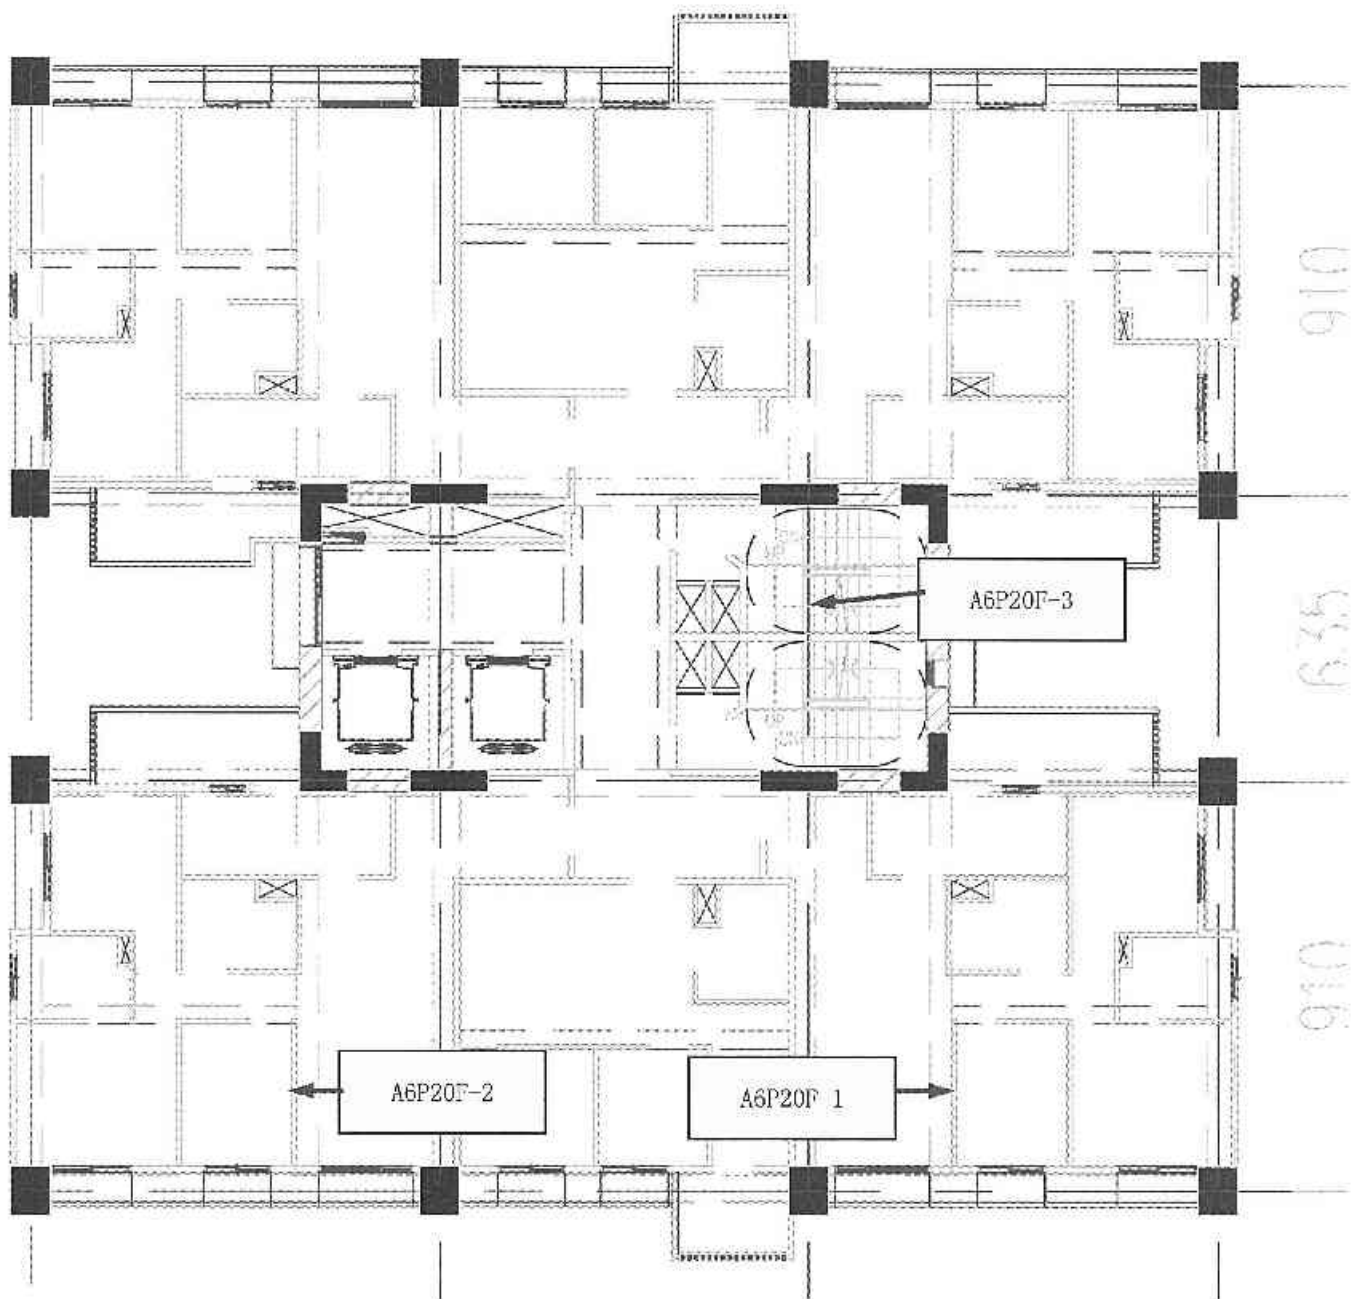


P棟結構平面圖

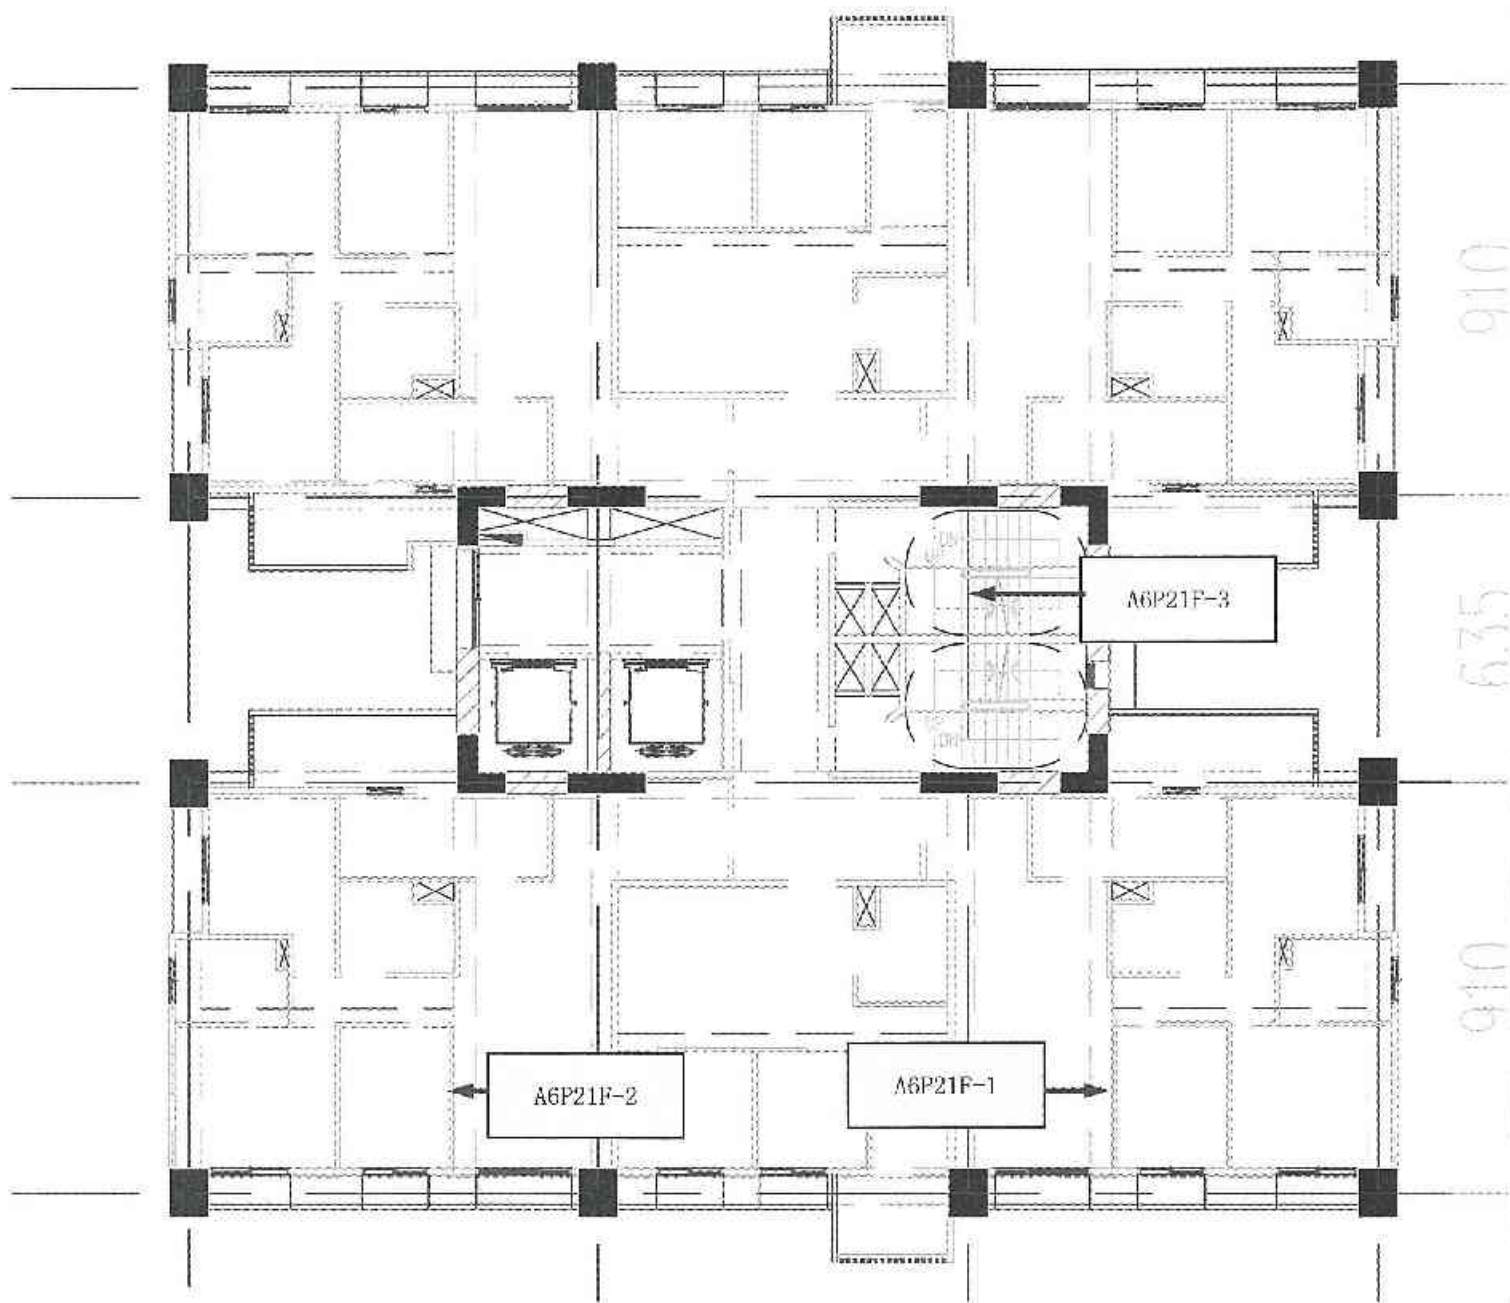


P 棟結構平面圖

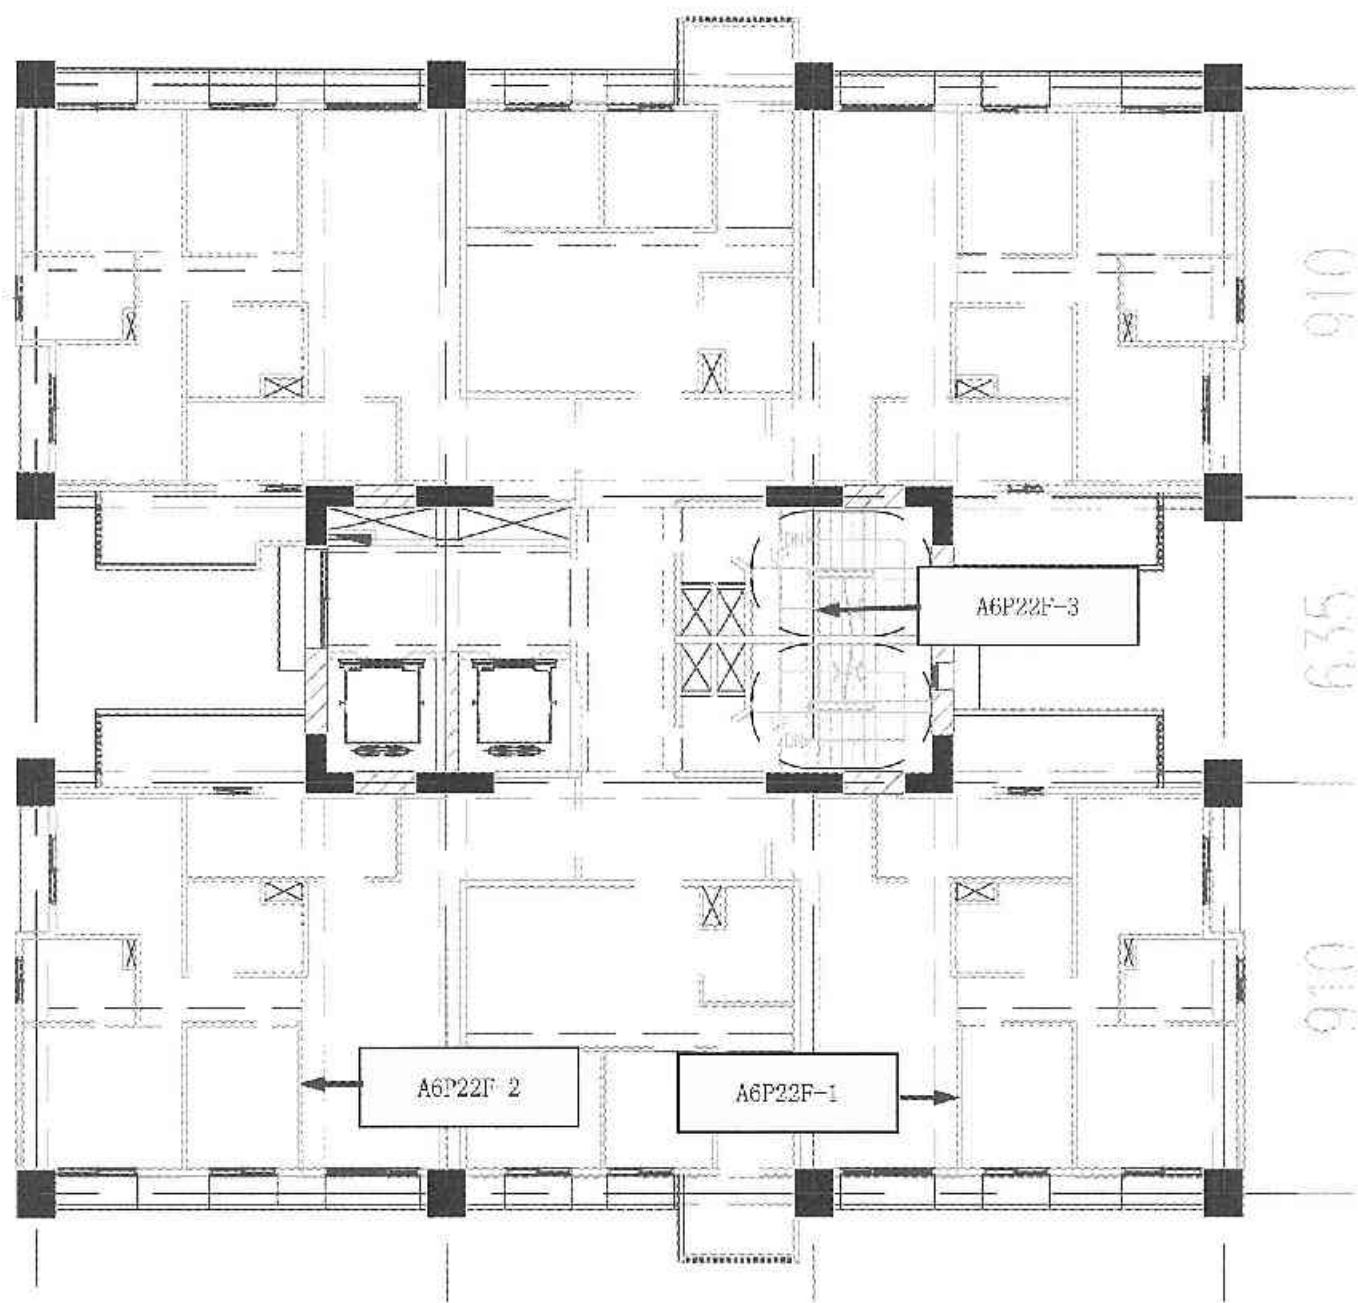

P棟結構平面圖

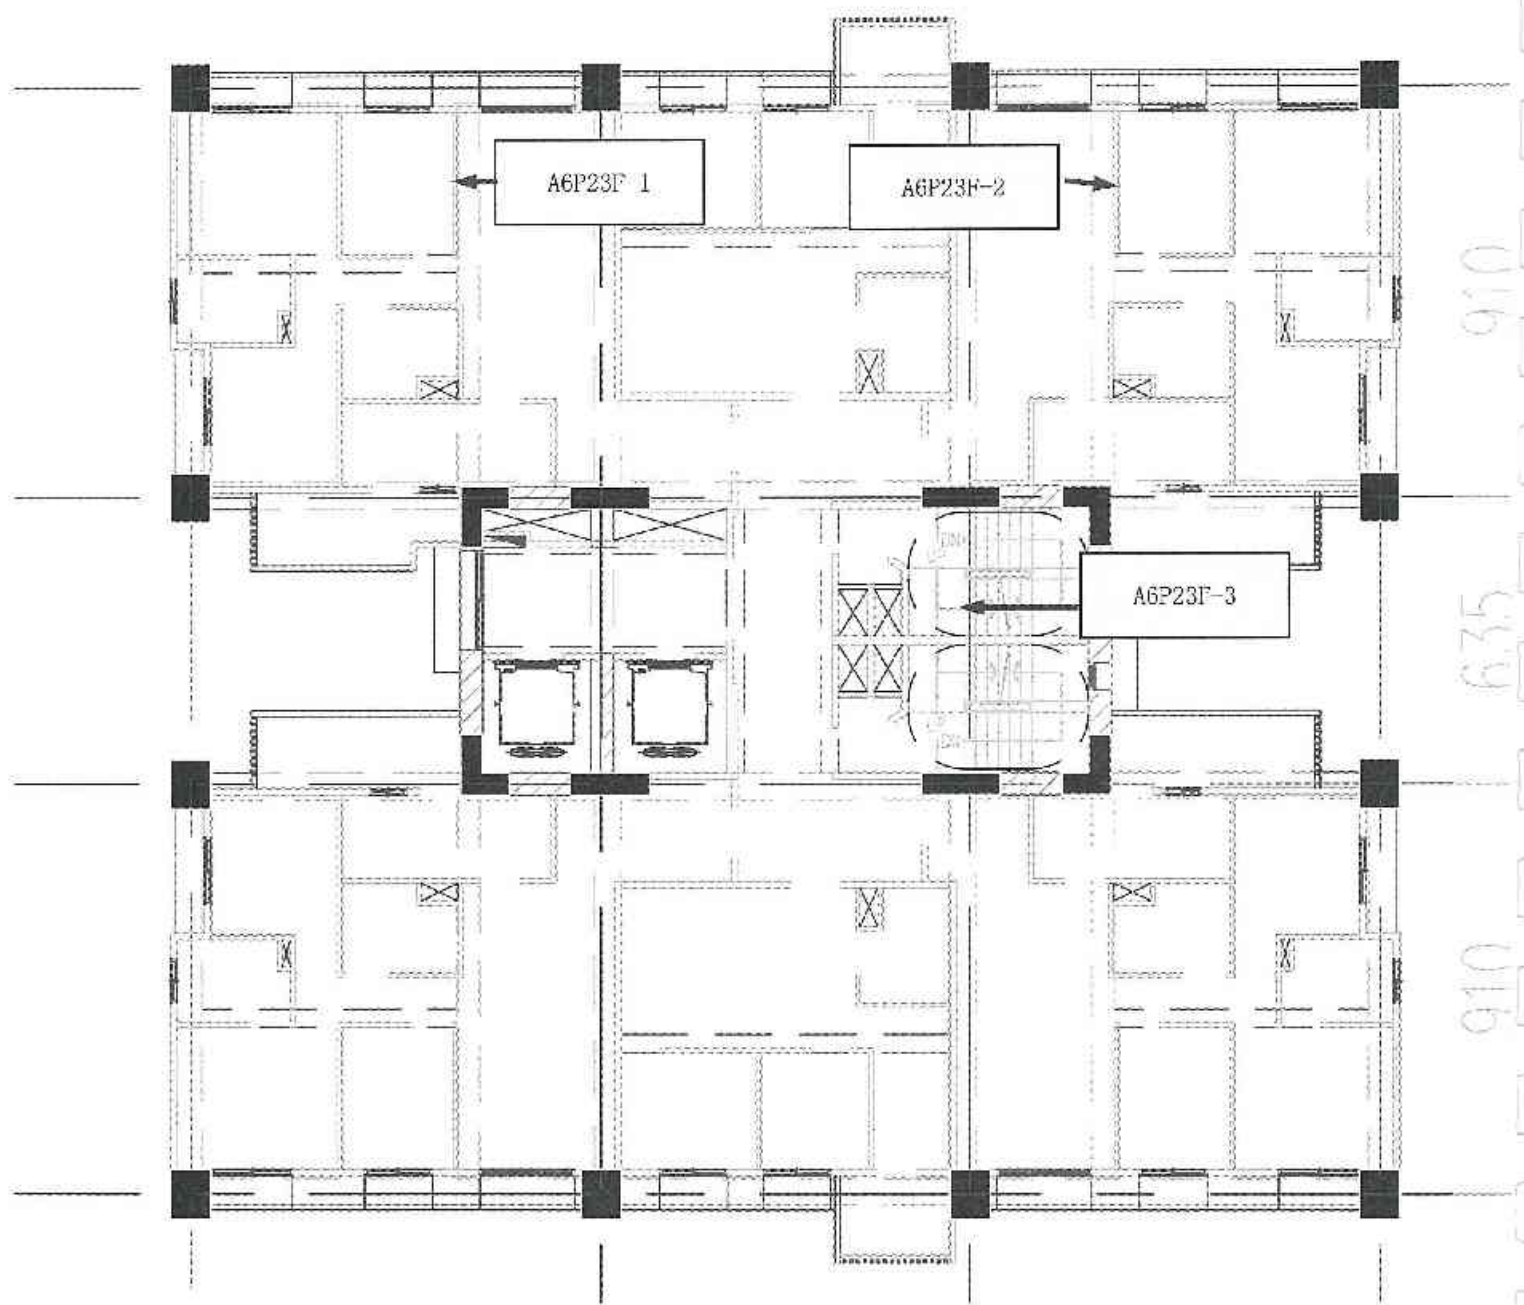

P 棟結構平面圖

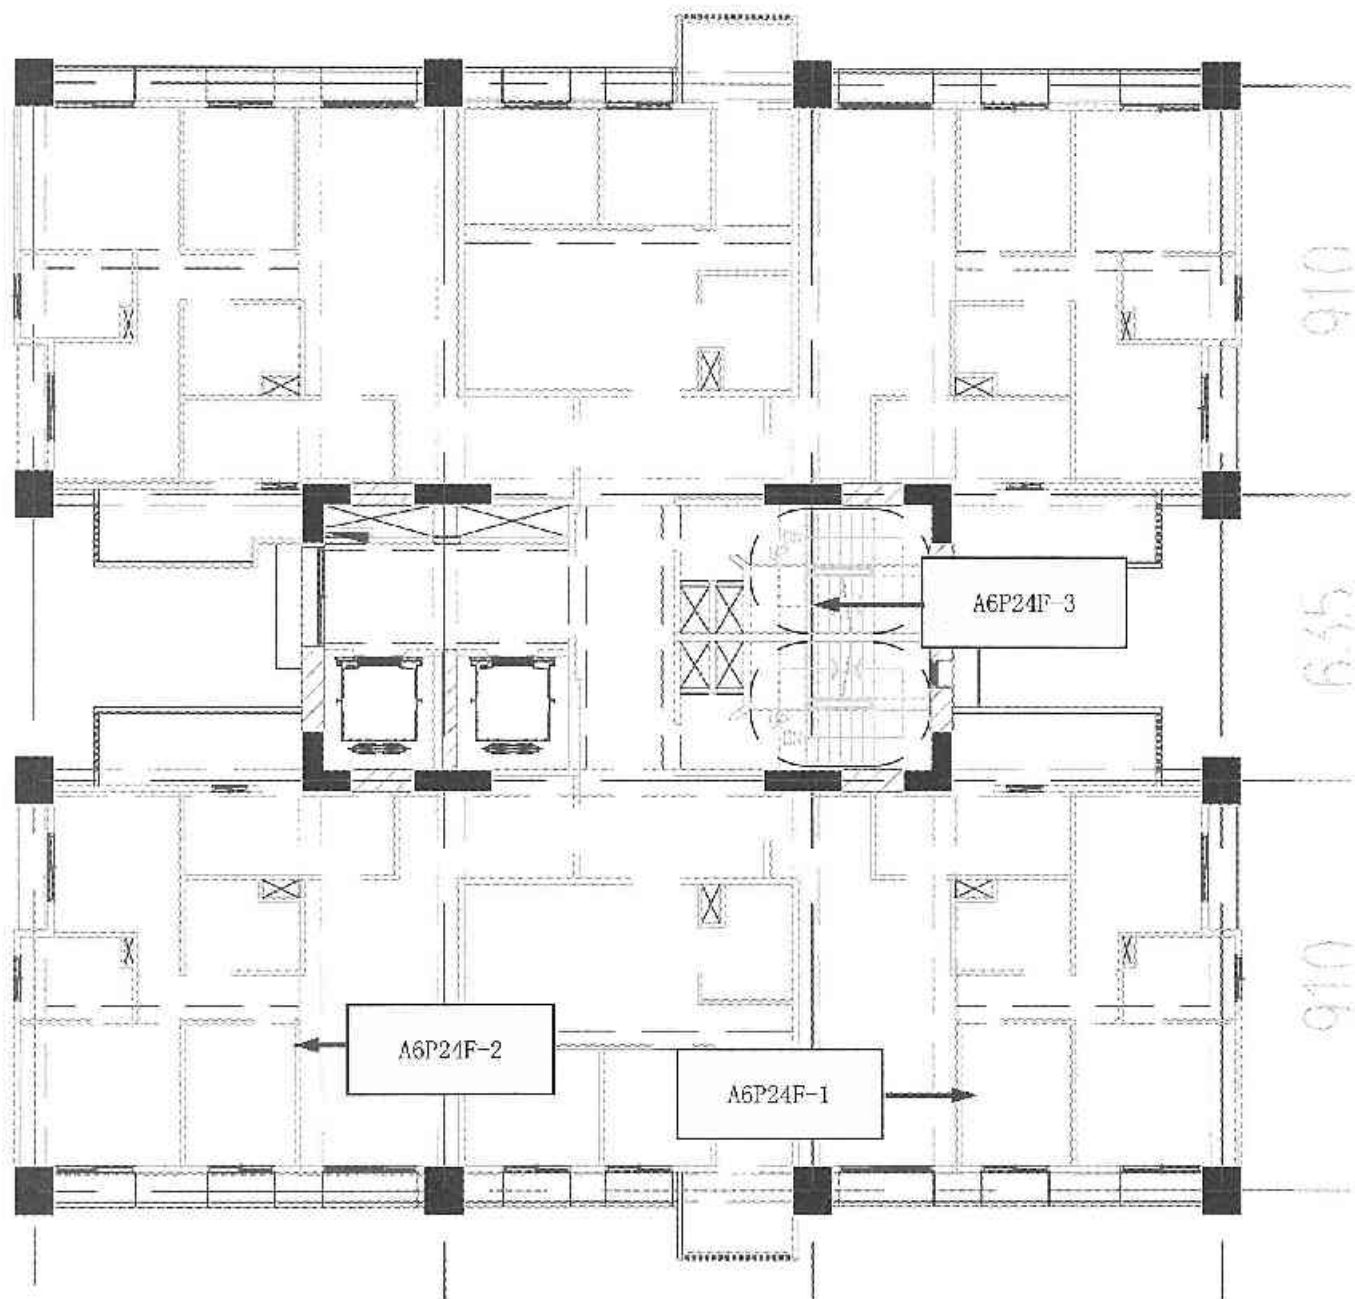

P棟結構平面圖

貳、中性化實驗報告

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6 區 P 棟)

中性化實驗報告

取樣位置	試體編號	混凝土中性化深度(cm)	取樣位置	試體編號	混凝土中性化深度(cm)
B3F	A6PB3F-1	0.6	3F	A6P3F-1	0.7
	A6PB3F-2	0.5		A6P3F-2	0.6
	A6PB3F-3	0.7		A6P3F-3	0.6
B2F	A6PB2F-1	0.1	4F	A6P4F-1	0.4
	A6PB2F-2	0.4		A6P4F-3	0.1
	A6PB2F-3	0.5		A6P4F-4	0.4
B1F	A6PB1F-1	0.4	5F	A6P5F-1	0.3
	A6PB1F-2	0.5		A6P5F-2	0.4
	A6PB1F-3	0.2		A6P5F-3	0.1
1F	A6P1F-1	0.2	6F	A6P6F-1	0.3
	A6P1F-2	0.1		A6P6F-2	0.4
	A6P1F-3	0.2		A6P6F-3	0.2
2F	A6P2F-1	0.6	7F	A6P7F-1	0.6
	A6P2F-2	0.4		A6P7F-2	0.5
	A6P2F-3	0.2		A6P7F-3	0.4

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區P棟)

中性化實驗報告

取樣位置	試體編號	混凝土中性化深度 (cm)	取樣位置	試體編號	混凝土中性化深度 (cm)
8F	A6P8F-1	0.5	13F	A6P13F-2	0.4
	A6P8F-2	0.5		A6P13F-3	0.5
	A6P8F-3	0.3		A6P13F-4	0.5
9F	A6P9F-1	0.7	14F	A6P14F-1	0.5
	A6P9F-2	0.5		A6P14F-2	0.4
	A6P9F-3	0.2		A6P14F-3	0.5
10F	A6P10F-1	0.7	15F	A6P15F-1	0.5
	A6P10F-2	0.8		A6P15F-2	0.3
	A6P10F-3	0.6		A6P15F-3	0.2
11F	A6P11F-1	0.7	16F	A6P16F-1	0.4
	A6P11F-2	0.7		A6P16F-2	0.4
	A6P11F-3	0.3		A6P16F-3	0.5
12F	A6P12F-1	0.6	17F	A6P17F-1	0.8
	A6P12F-2	0.3		A6P17F-2	0.6
	A6P12F-3	0.5		A6P17F-3	0.5

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6 區 P 棟)

中性化實驗報告


取樣 位置	試體編號	混凝土中性化深度 (cm)	取樣 位置	試體編號	混凝土中性化深度 (cm)
18F	A6P18F-1	0.5	23F	A6P23F-1	0.4
	A6P18F-2	0.5		A6P23F-2	0.5
	A6P18F-3	0.4		A6P23F-3	0.5
19F	A6P19F-1	0.5	24F	A6P24F-1	0.4
	A6P19F-2	0.6		A6P24F-2	0.3
	A6P19F-3	0.4		A6P24F-3	0.2
20F	A6P20F-1	0.7			
	A6P20F-2	0.8			
	A6P20F-3	0.8			
21F	A6P21F-1	0.8			
	A6P21F-2	0.8			
	A6P21F-3	0.6			
22F	A6P22F-1	0.5			
	A6P22F-2	0.5			
	A6P22F-3	0.2			

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區P棟)


 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6PB3F-1 0.6公分 A6PB3F-2 0.5公分 A6PB3F-3 0.7公分	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 P 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6PB2F-1 0.1公分 A6PB2F-2 0.4公分 A6PB2F-3 0.5公分	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 P 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗


 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6PB1F-1 0.4公分 A6PB1F-2 0.5公分 A6PB1F-3 0.2公分	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 P 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

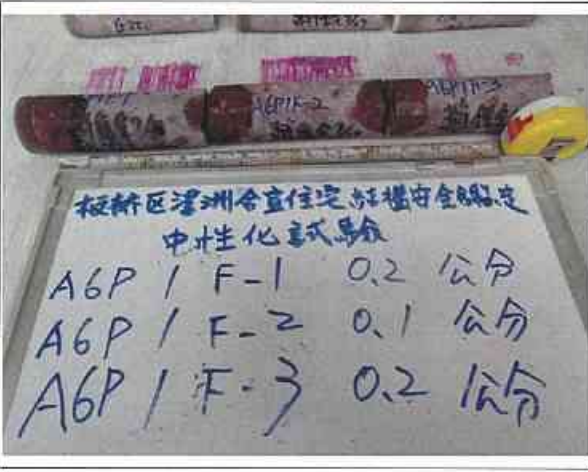 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6P1F-1 0.2公分 A6P1F-2 0.1公分 A6P1F-3 0.2公分	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 P 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區P棟)

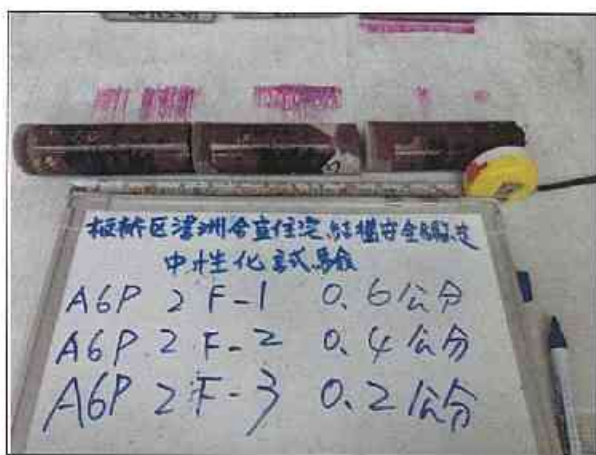
	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 P 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗


	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 P 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

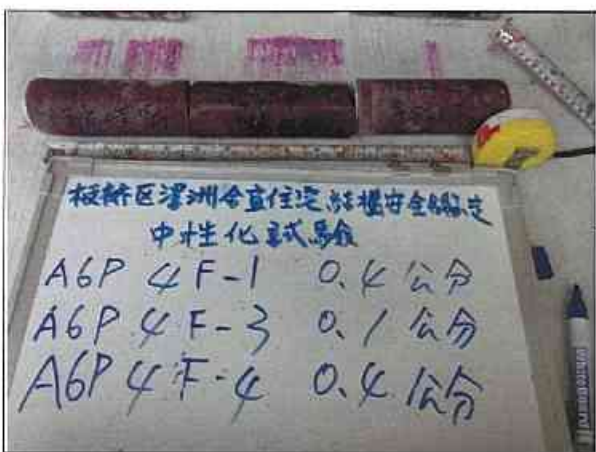
	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 P 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 P 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區P棟)

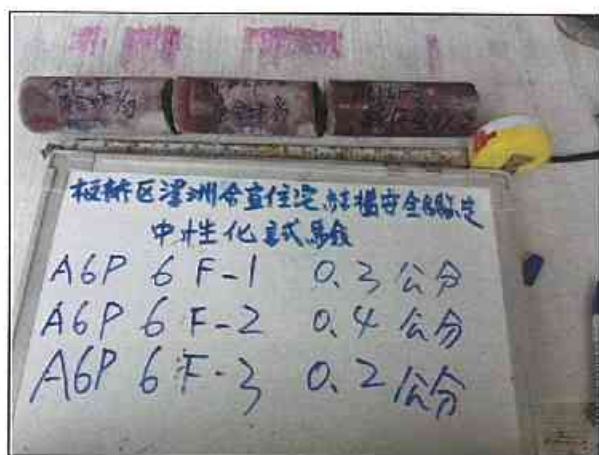
 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6P 6F-1 0.3公分 A6P 6F-2 0.4公分 A6P 6F-3 0.2公分	名稱浮洲合宜住宅 A6 區 P 棟
位置	說明取樣試體 中性化試驗

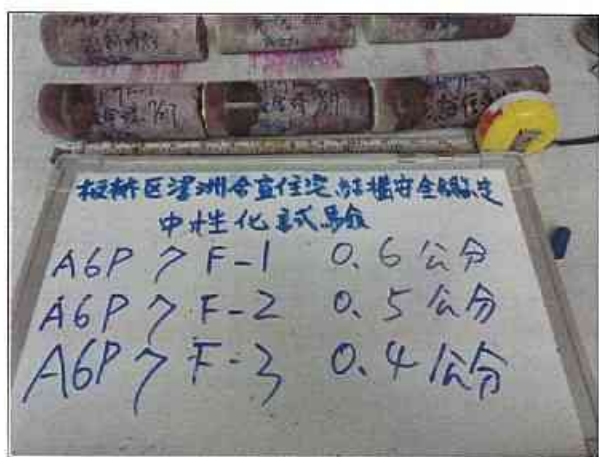 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6P 7F-1 0.6公分 A6P 7F-2 0.5公分 A6P 7F-3 0.4公分	名稱浮洲合宜住宅 A6 區 P 棟
位置	說明取樣試體 中性化試驗

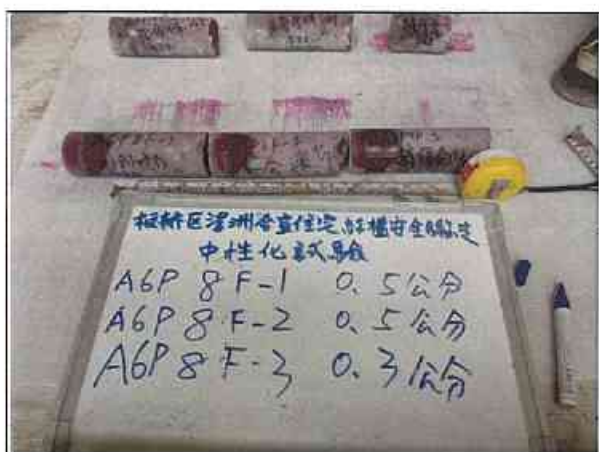 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6P 8F-1 0.5公分 A6P 8F-2 0.5公分 A6P 8F-3 0.3公分	名稱浮洲合宜住宅 A6 區 P 棟
位置	說明取樣試體 中性化試驗

 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6P 9F-1 0.7公分 A6P 9F-2 0.5公分 A6P 9F-3 0.2公分	名稱浮洲合宜住宅 A6 區 P 棟
位置	說明取樣試體 中性化試驗

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區P棟)

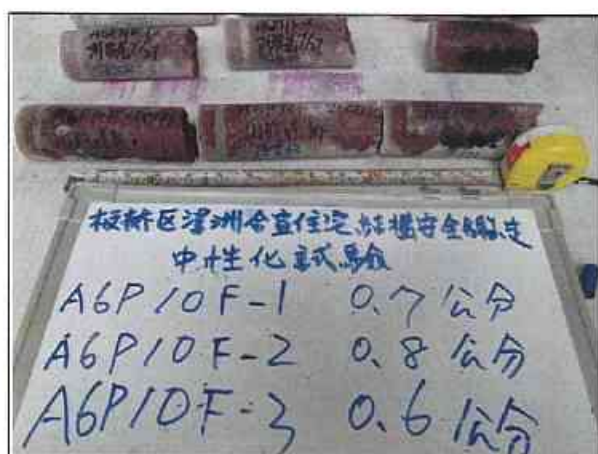
 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6P10F-1 0.7公分	名稱 浮洲合宜住宅 A6區 P棟
	位置
A6P10F-2 0.8公分 A6P10F-3 0.6公分	說明 取樣試體 中性化試驗

 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6P11F-1 0.7公分	名稱 浮洲合宜住宅 A6區 P棟
	位置
A6P11F-2 0.7公分 A6P11F-3 0.3公分	說明 取樣試體 中性化試驗

 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6P12F-1 0.6公分	名稱 浮洲合宜住宅 A6區 P棟
	位置
A6P12F-2 0.3公分 A6P12F-3 0.5公分	說明 取樣試體 中性化試驗

 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6P13F-2 0.4公分	名稱 浮洲合宜住宅 A6區 P棟
	位置
A6P13F-3 0.5公分 A6P13F-4 0.5公分	說明 取樣試體 中性化試驗

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區P棟)

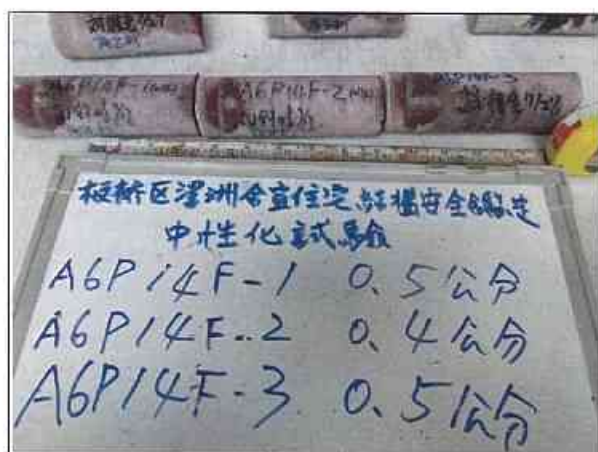
 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6P14F-1 0.5公分 A6P14F-2 0.4公分 A6P14F-3 0.5公分	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 P 棟
	位置
	說明 取樣試體 中性化試驗

 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6P15F-1 0.5公分 A6P15F-2 0.3公分 A6P15F-3 0.2公分	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 P 棟
	位置
	說明 取樣試體 中性化試驗

 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6P16F-1 0.4公分 A6P16F-2 0.4公分 A6P16F-3 0.5公分	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 P 棟
	位置
	說明 取樣試體 中性化試驗


 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6P17F-1 0.8公分 A6P17F-2 0.6公分 A6P17F-3 0.5公分	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 P 棟
	位置
	說明 取樣試體 中性化試驗

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區P棟)

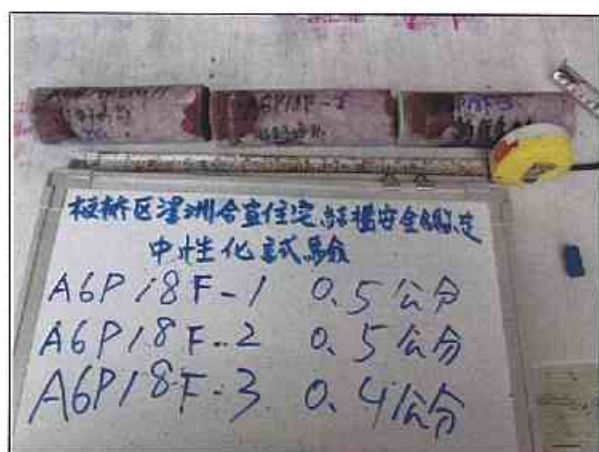
	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 P 棟
	位置
	說明 取樣試體 中性化試驗

	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 P 棟
	位置
	說明 取樣試體 中性化試驗

	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 P 棟
	位置
	說明 取樣試體 中性化試驗

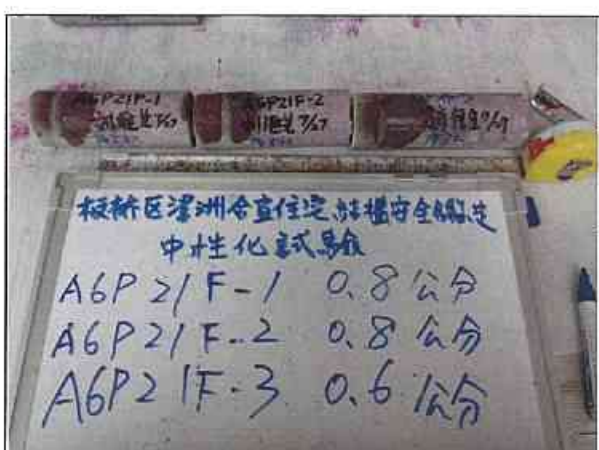	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 P 棟
	位置
	說明 取樣試體 中性化試驗

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區P棟)

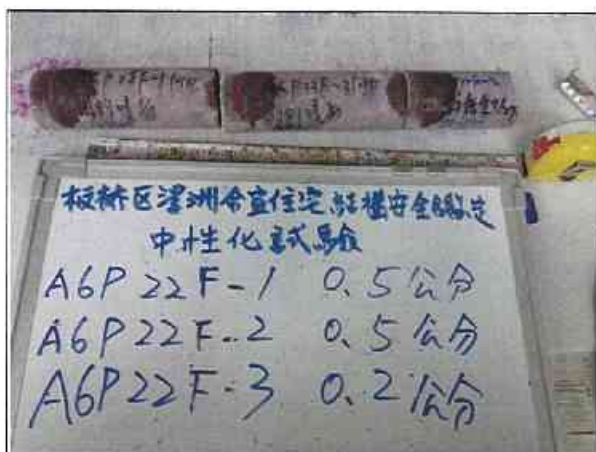	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 P 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 P 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 P 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 P 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案
(A6 區 Q 棟)

久怡工程實業有限公司





地址：新北市淡水區濱海路一段 306 巷 60 弄 21 號 6 樓


TEL: (02) 2773-4327 FAX: (02) 2768-8823


中華民國一百零四年七月

壹、混凝土鑽心取樣探測點示意圖

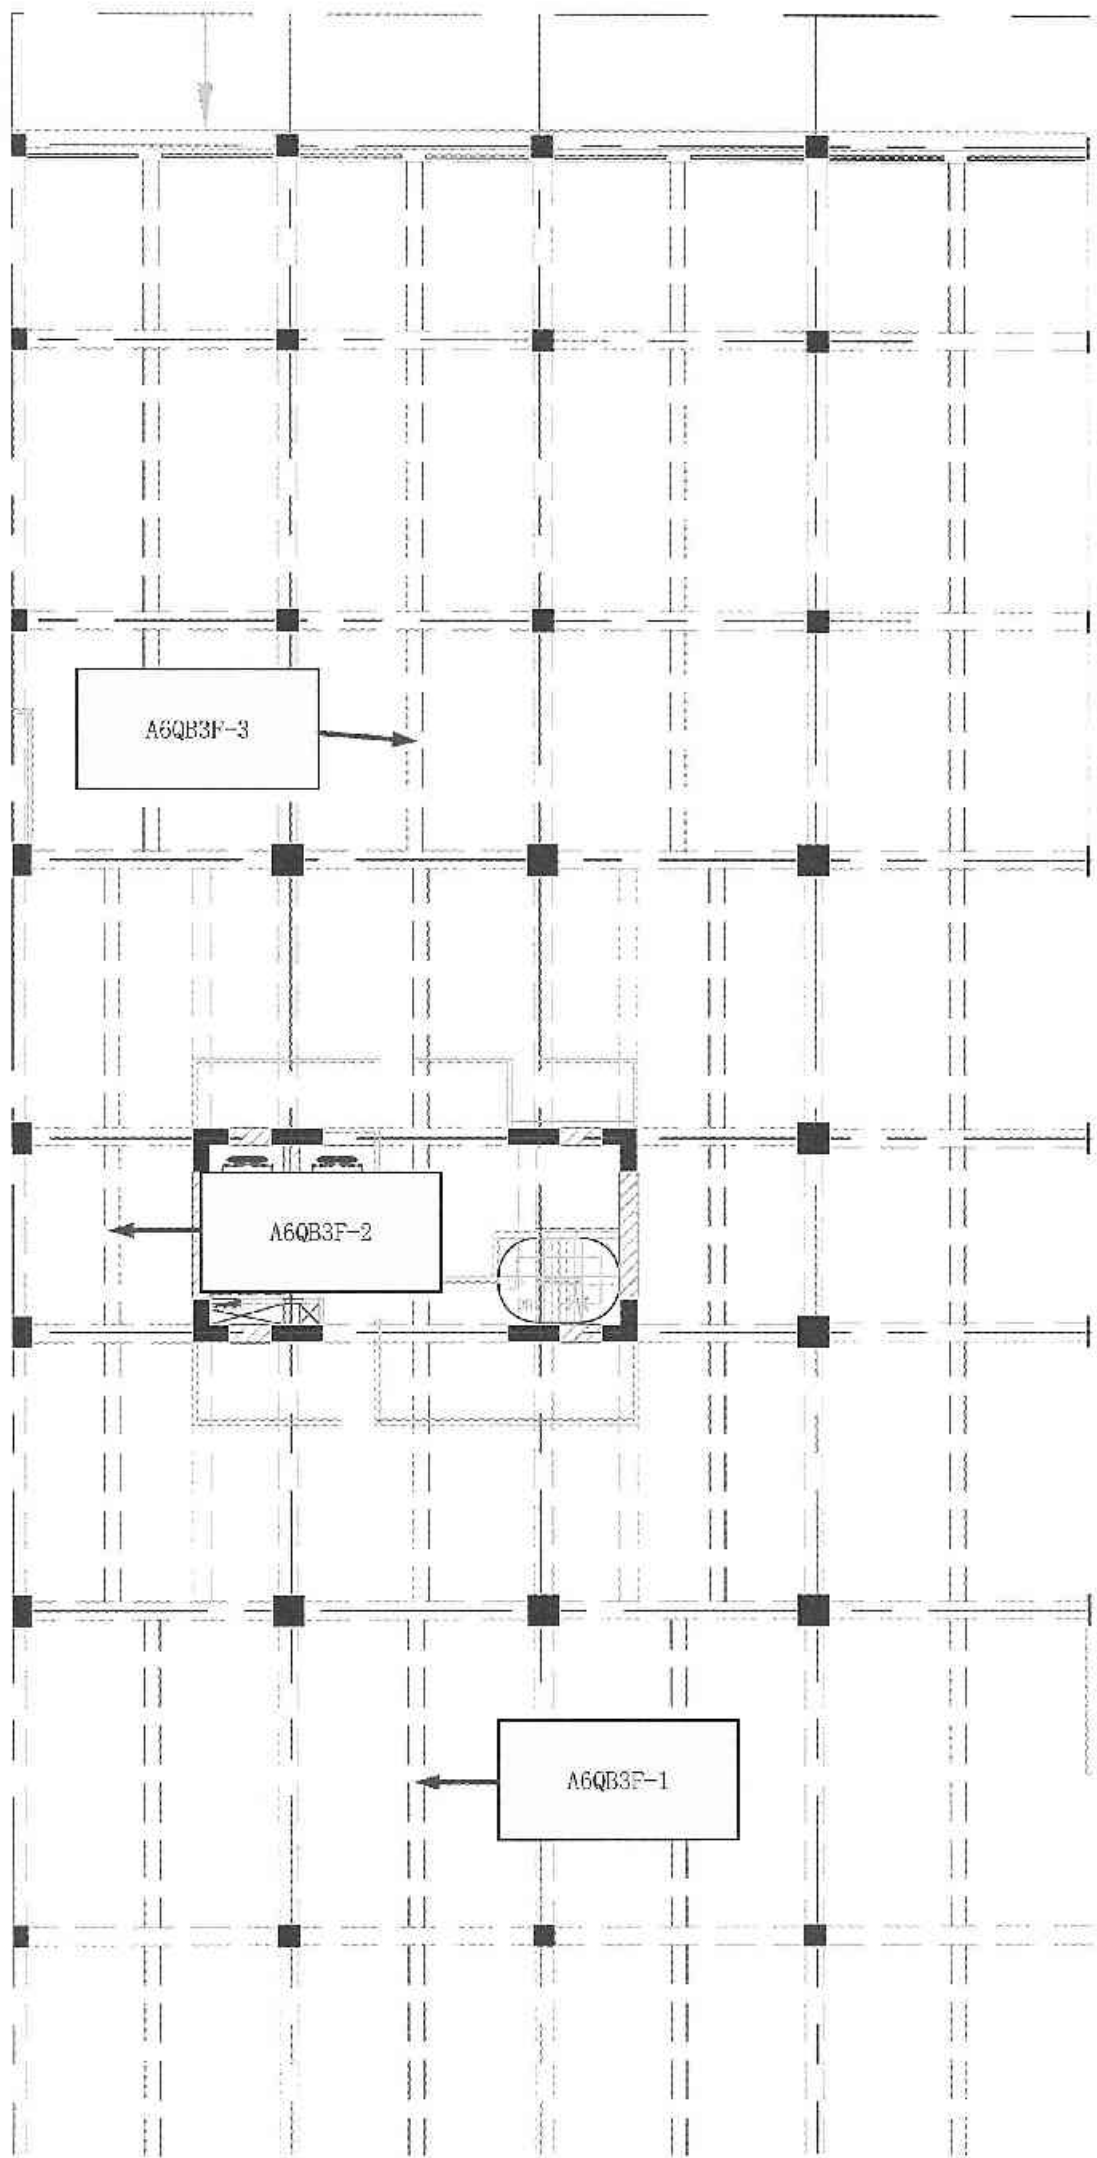


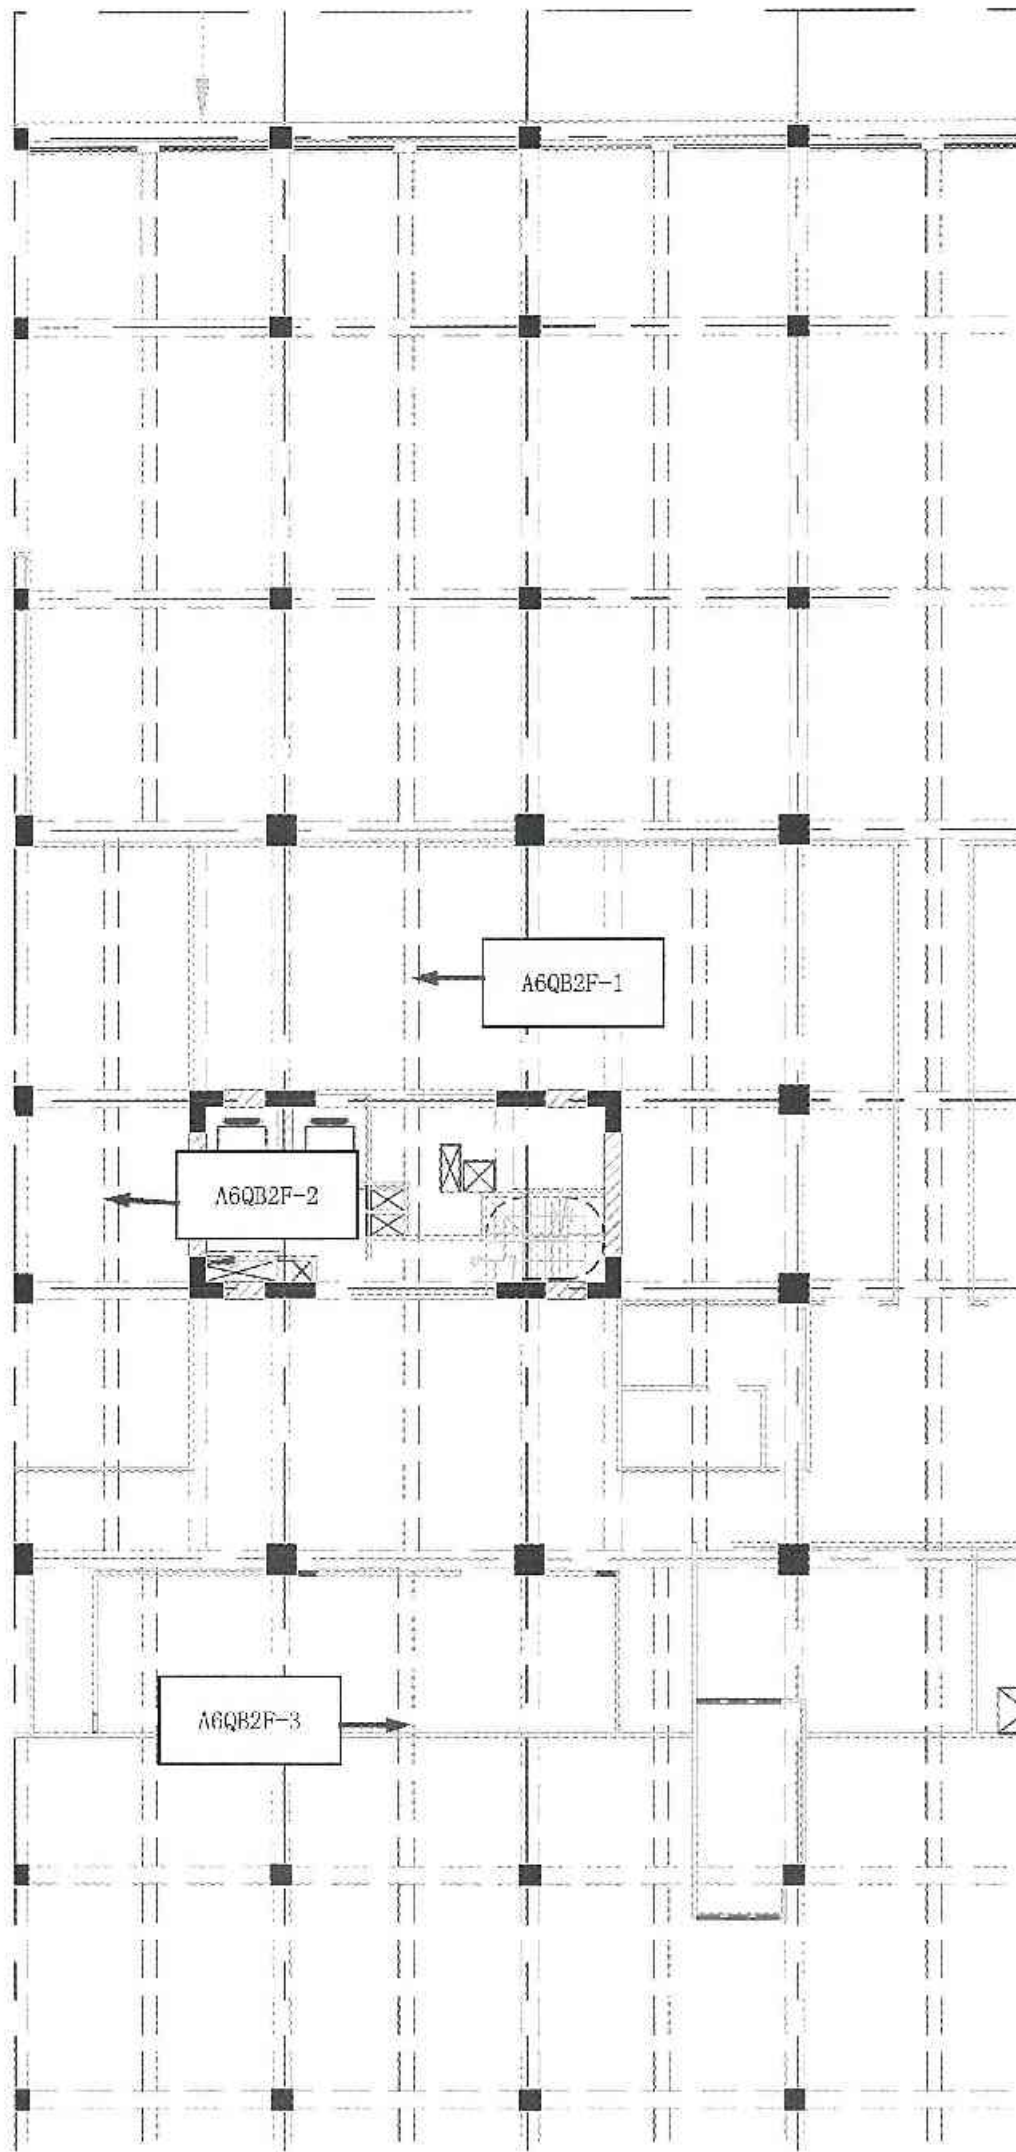

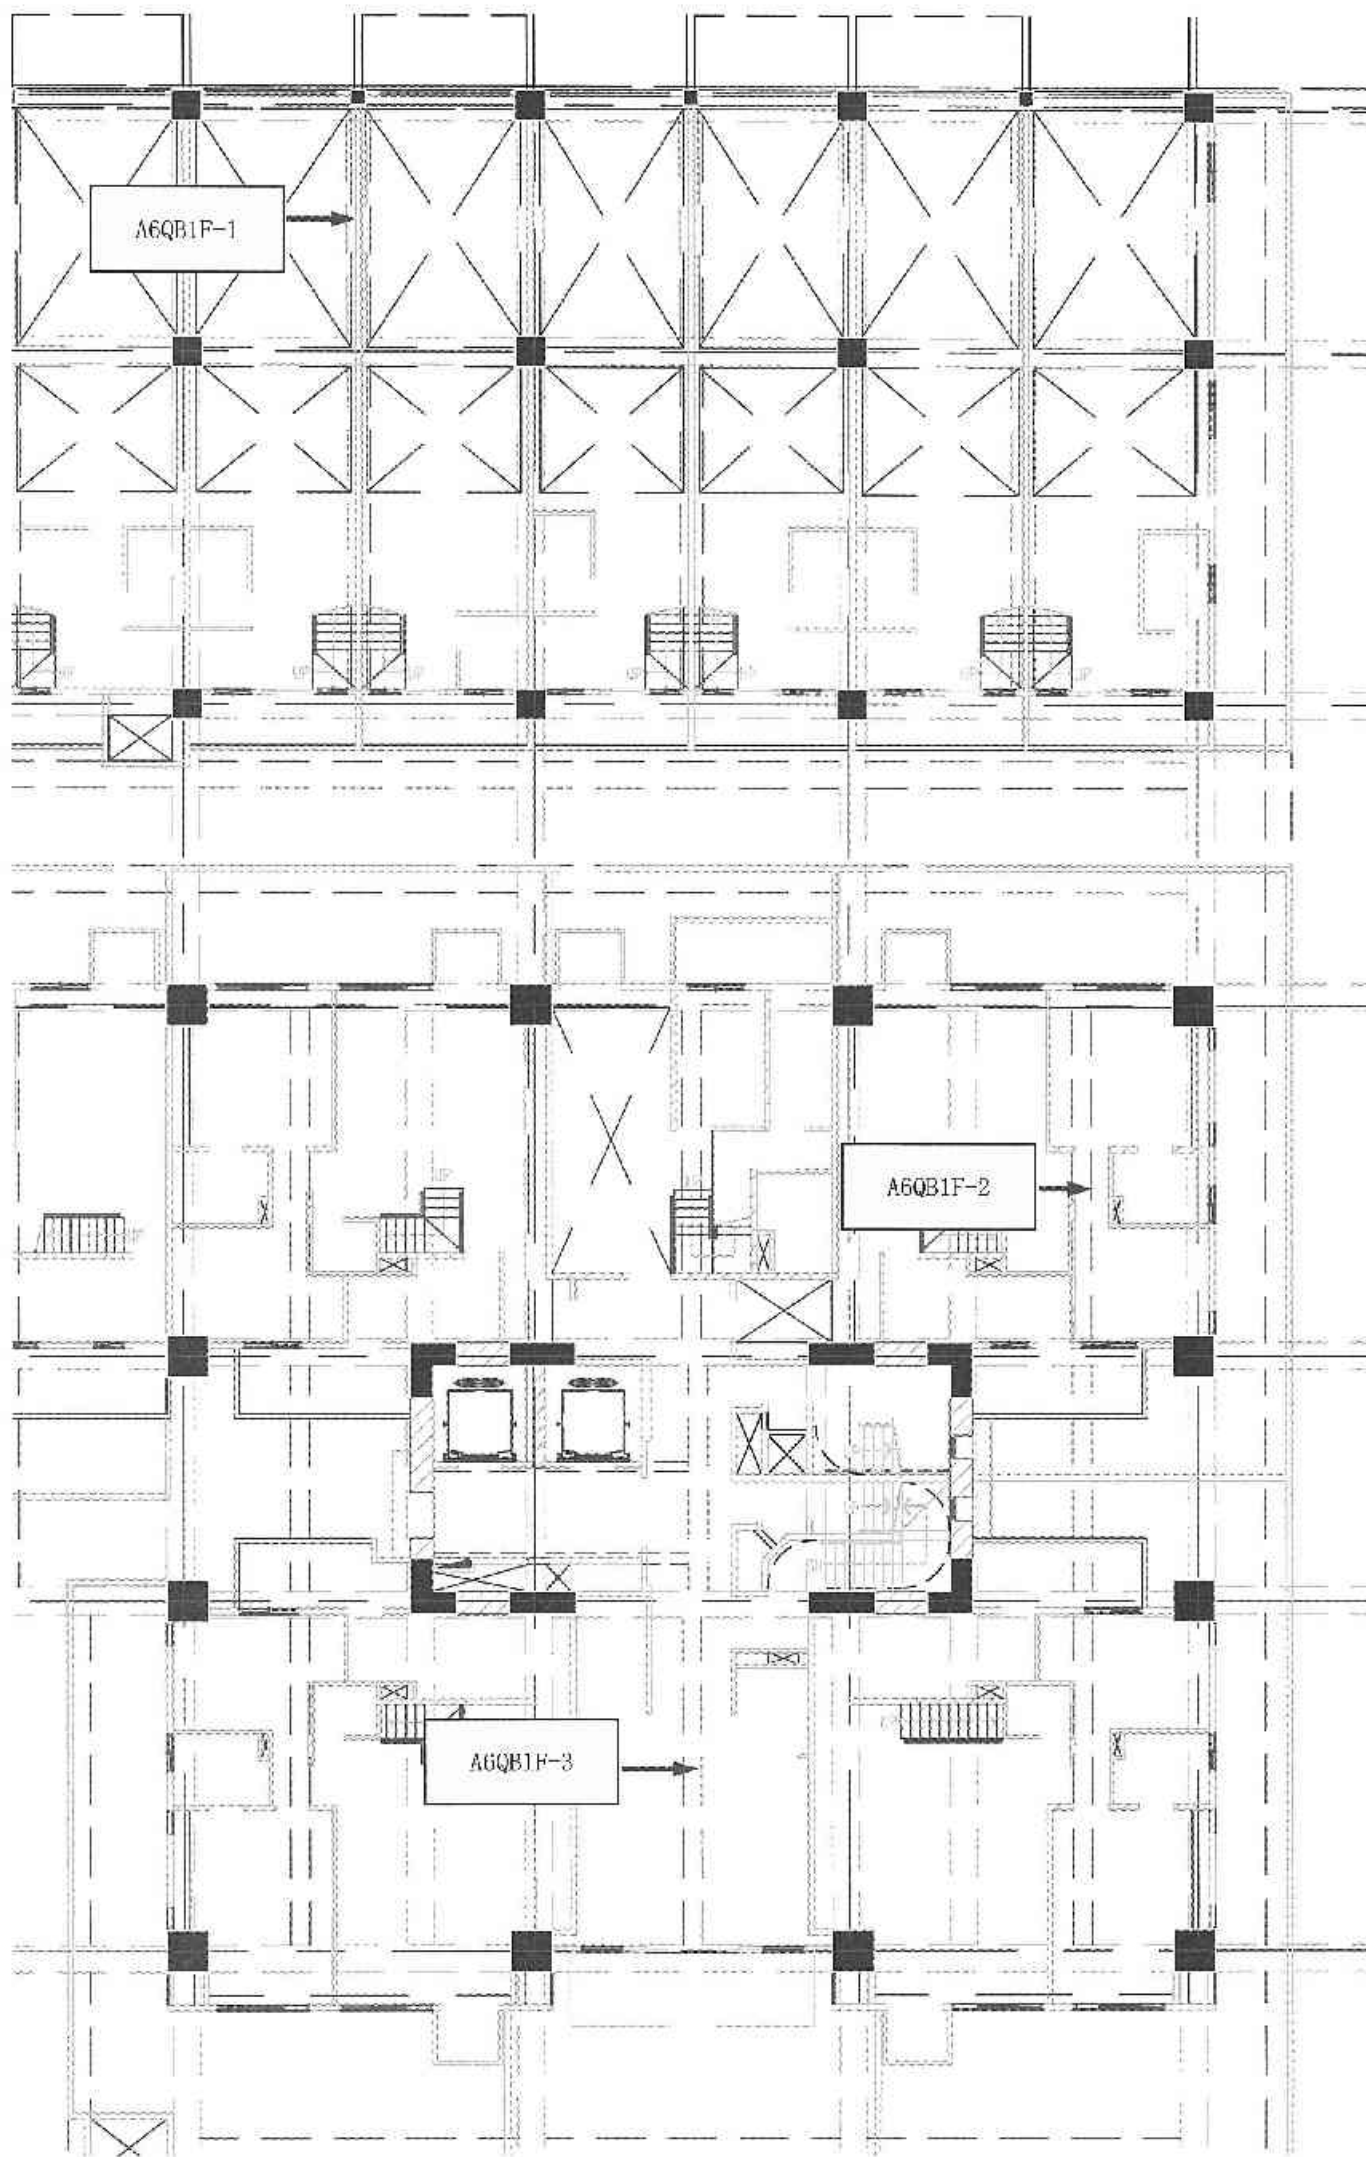


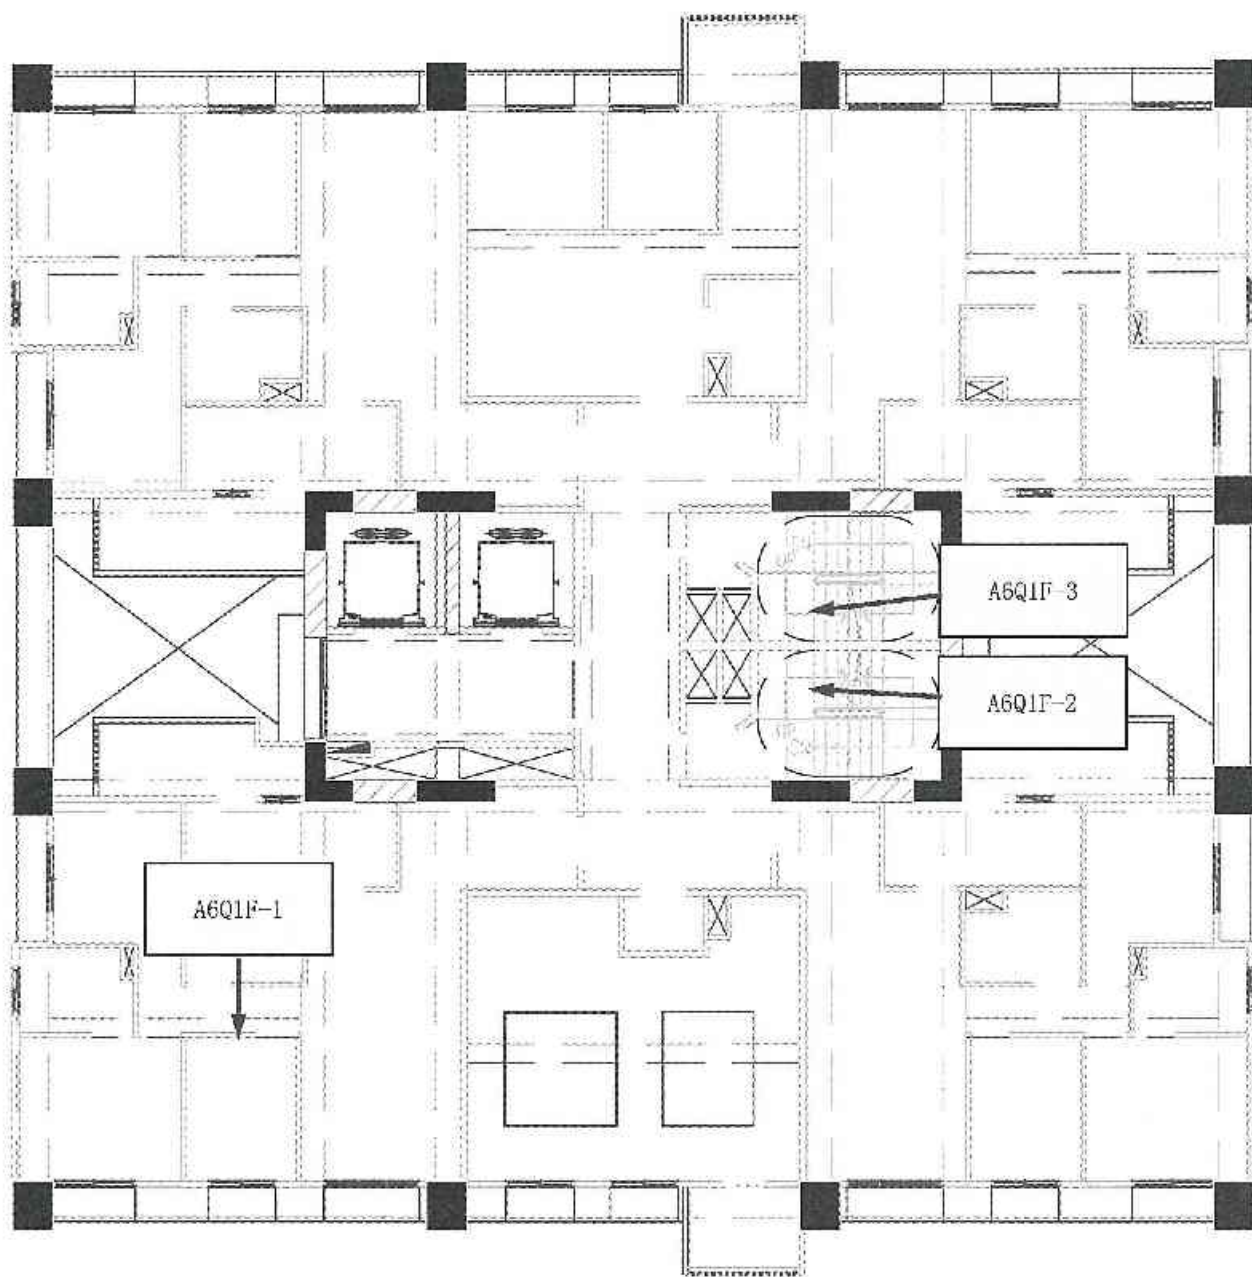


Q棟結構平面圖

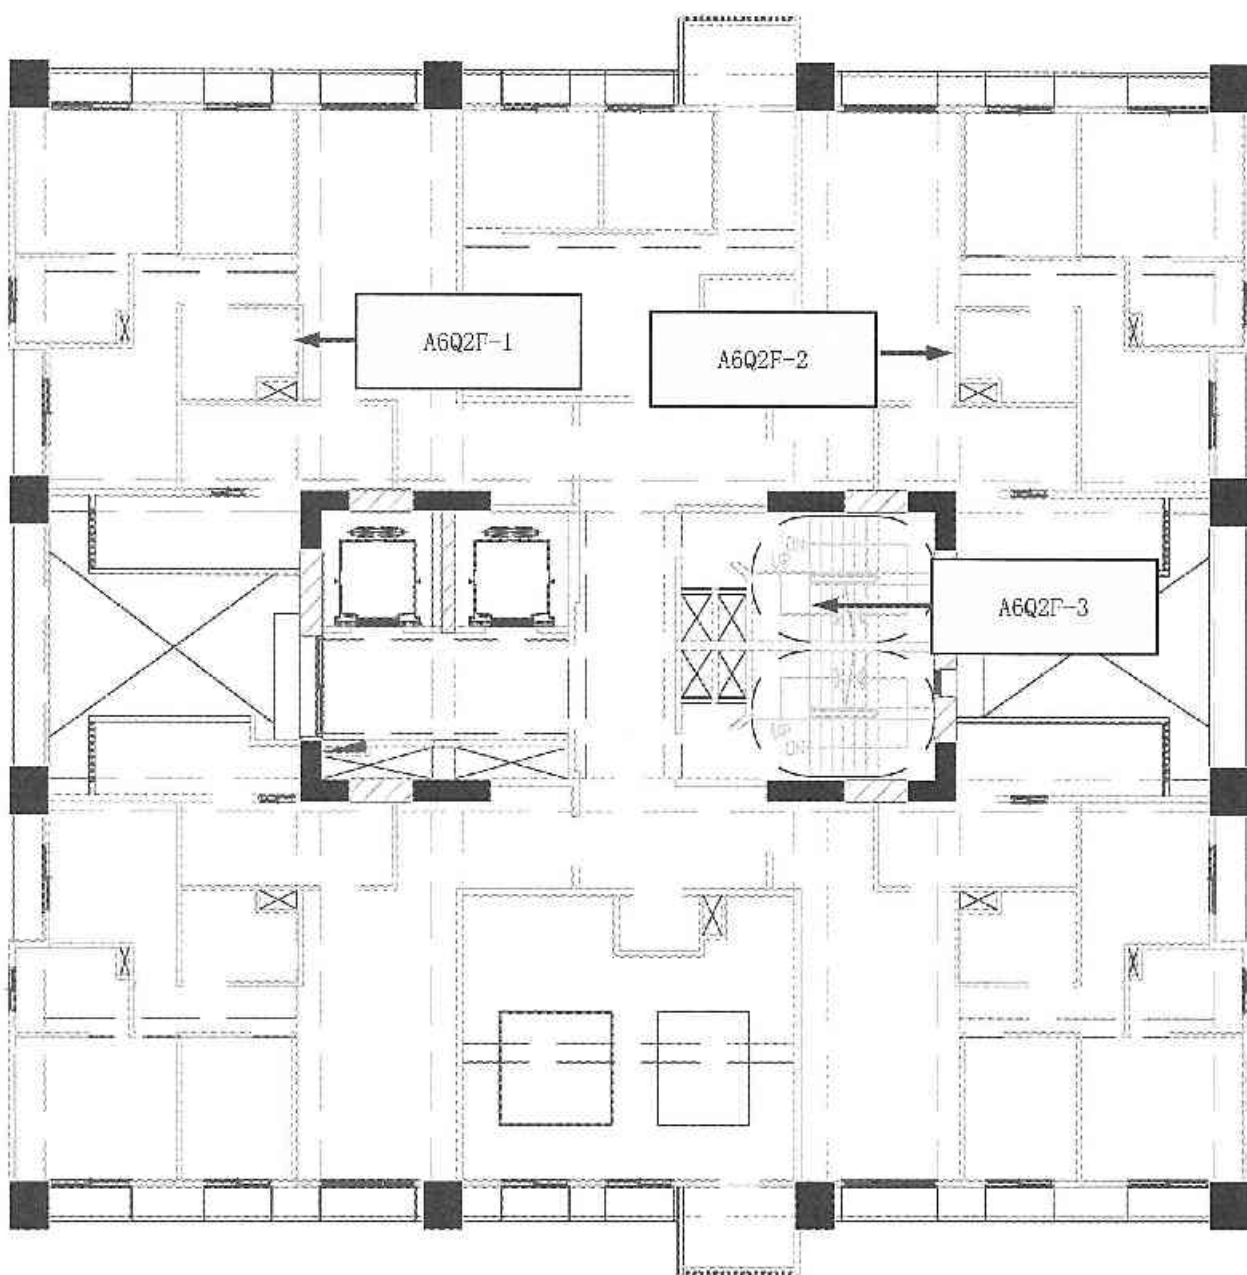


Q棟結構平面圖

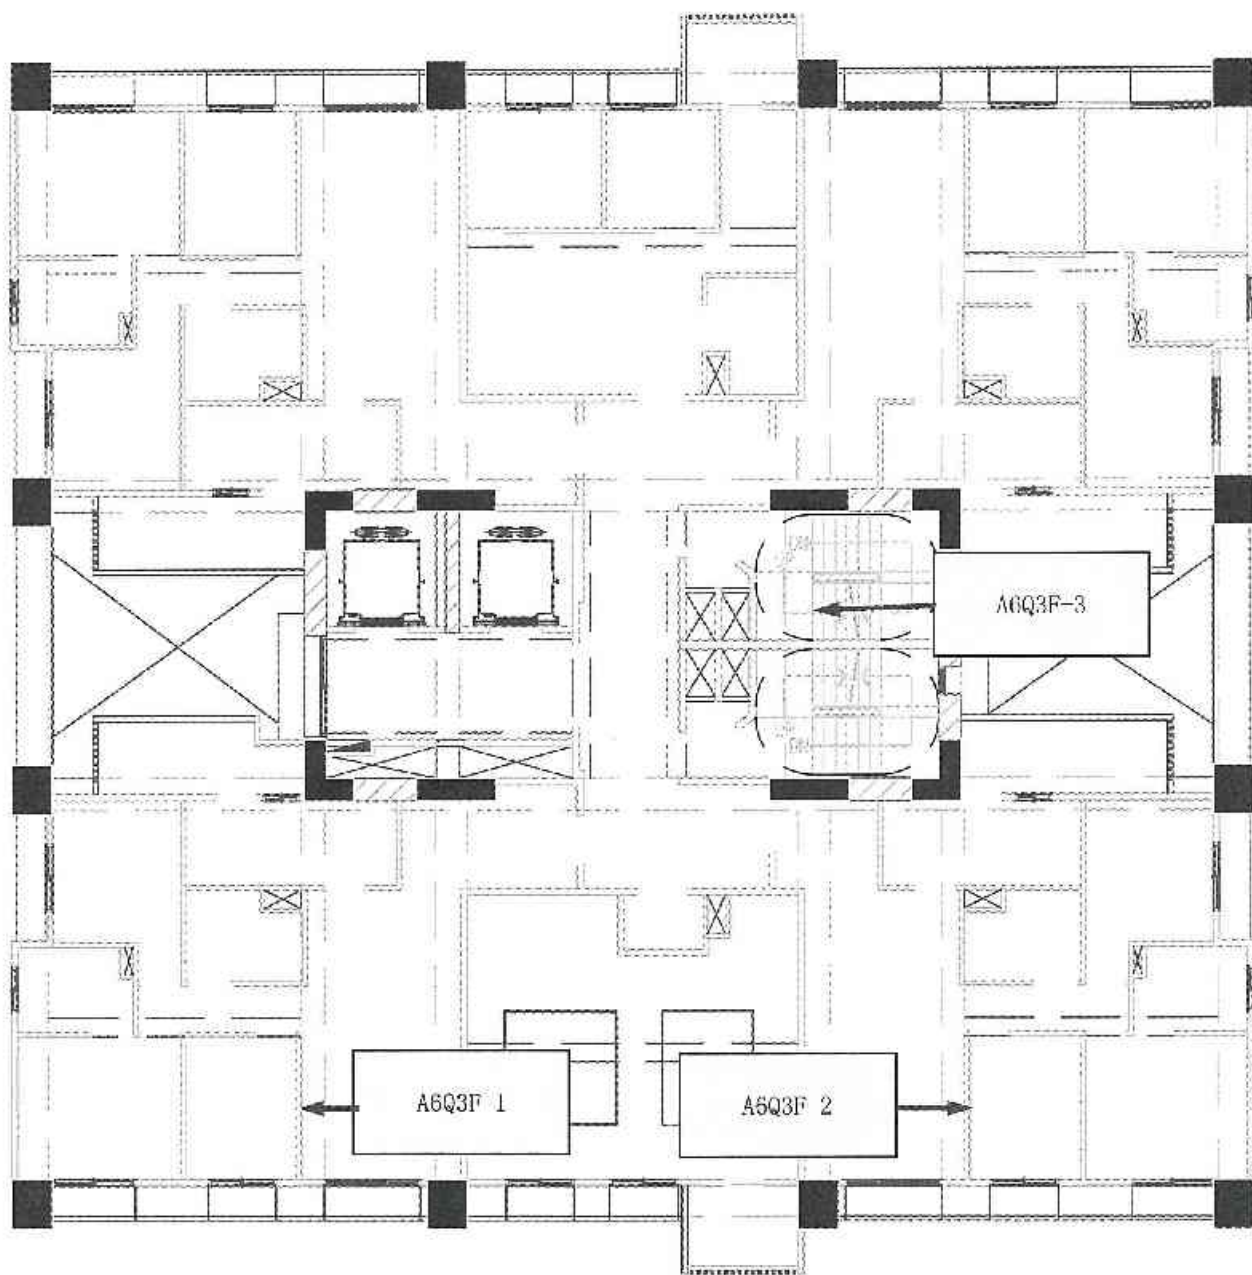


Q棟結構平面圖

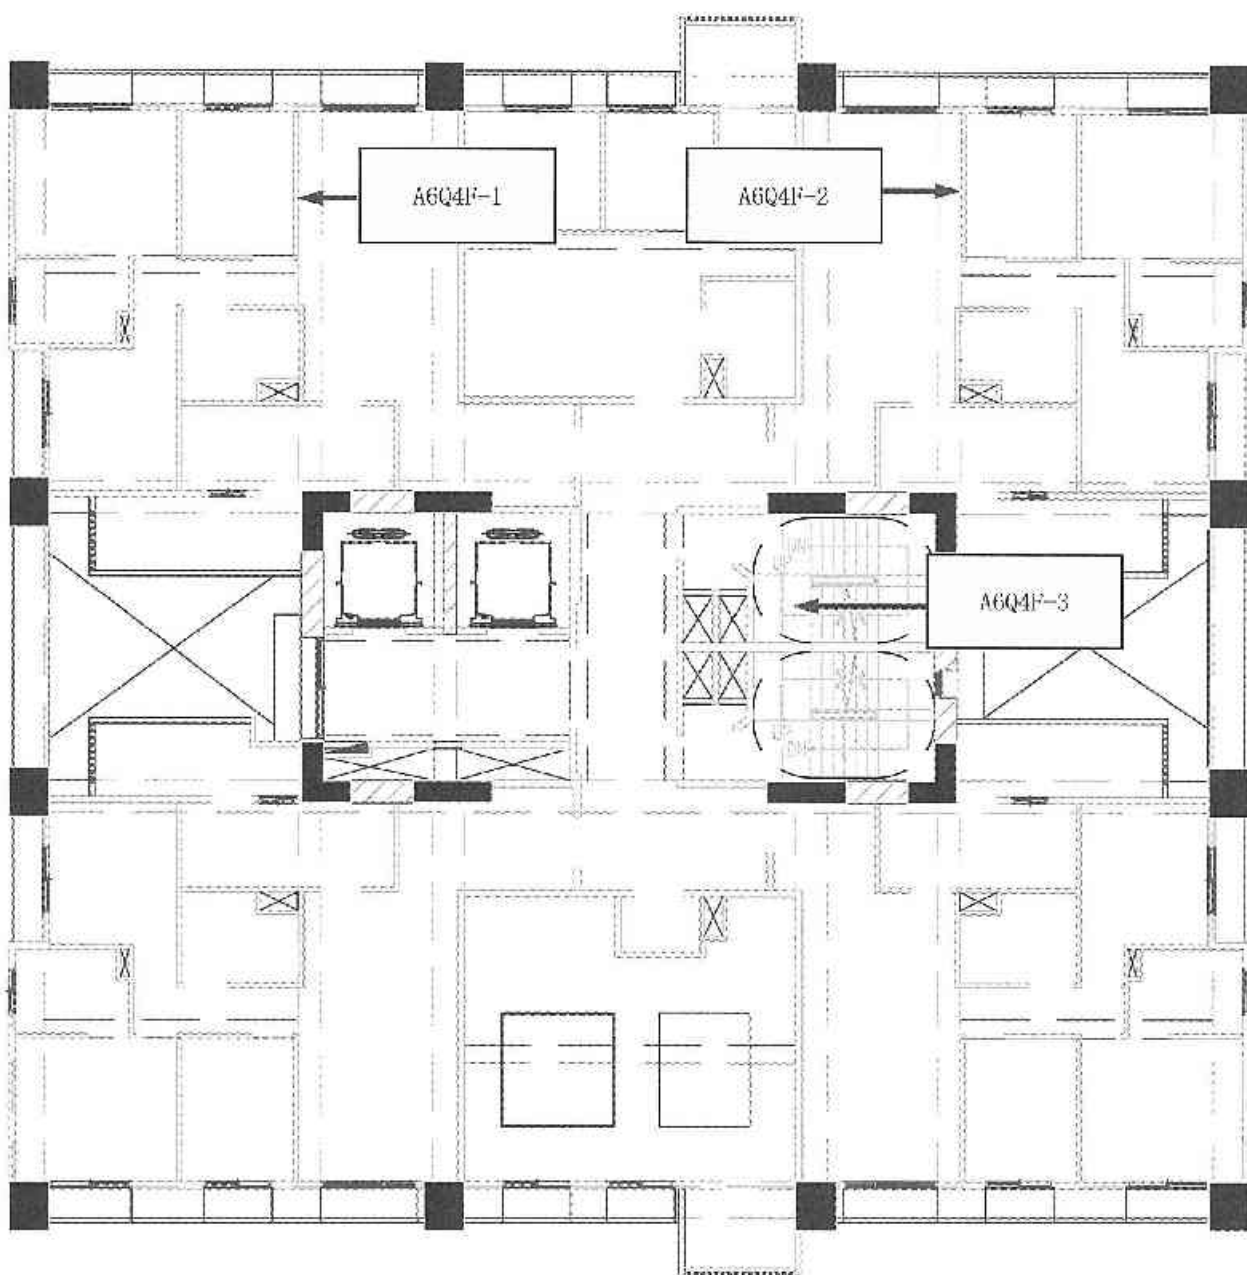


Q棟結構平面圖

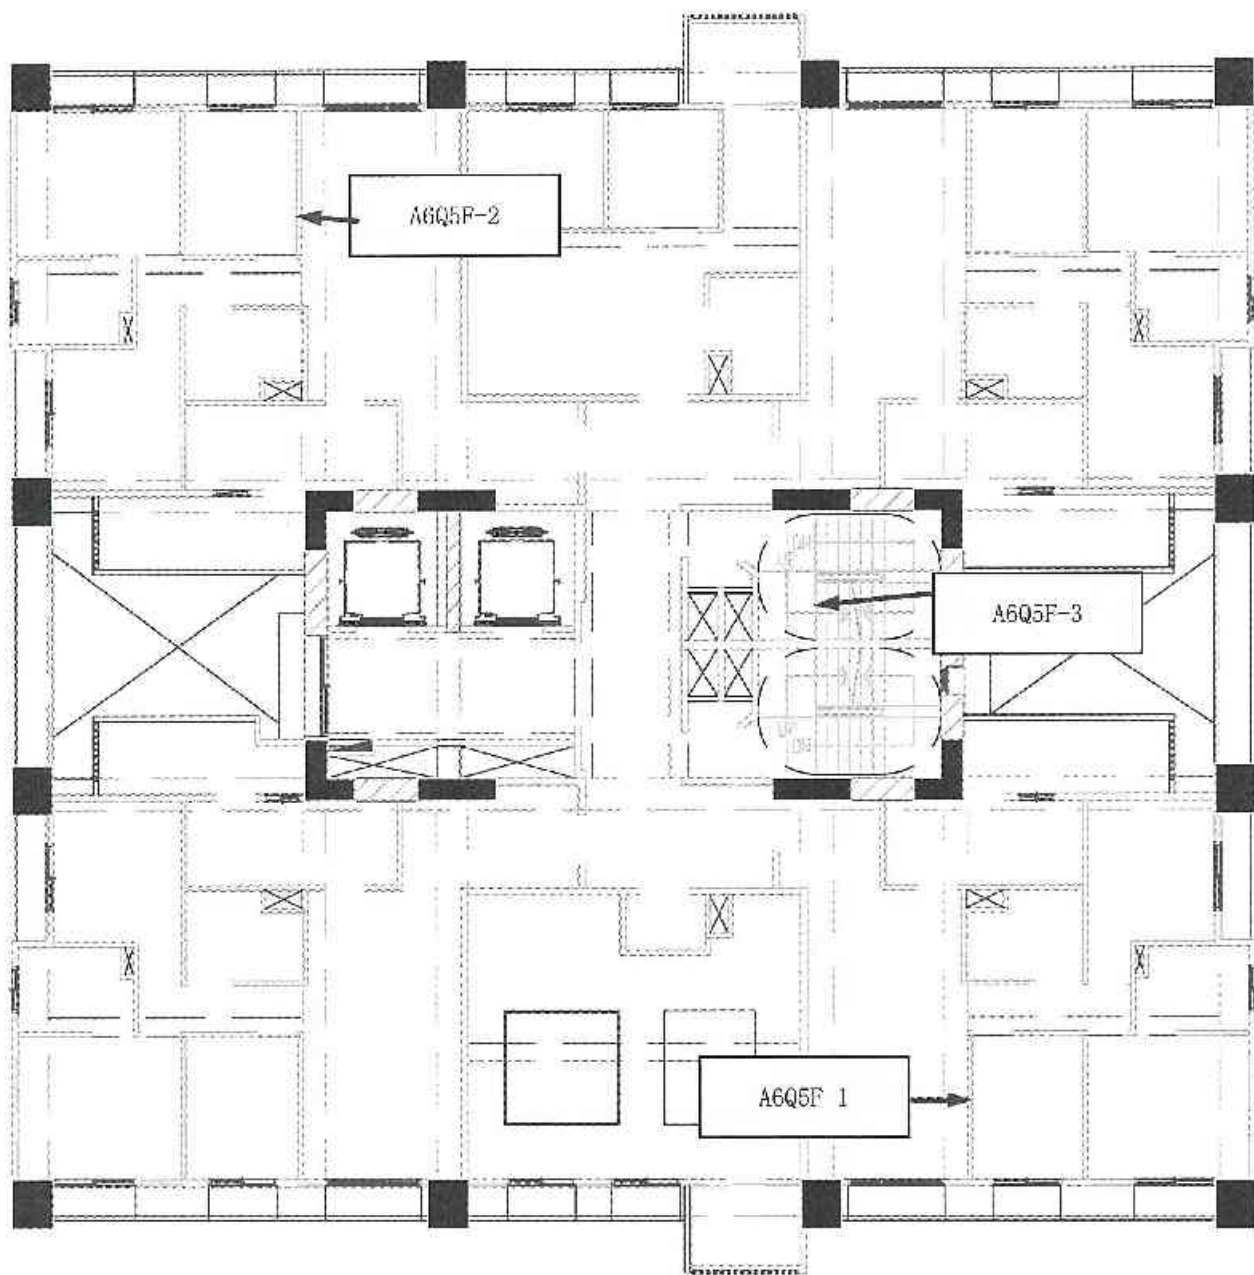


Q棟結構平面圖

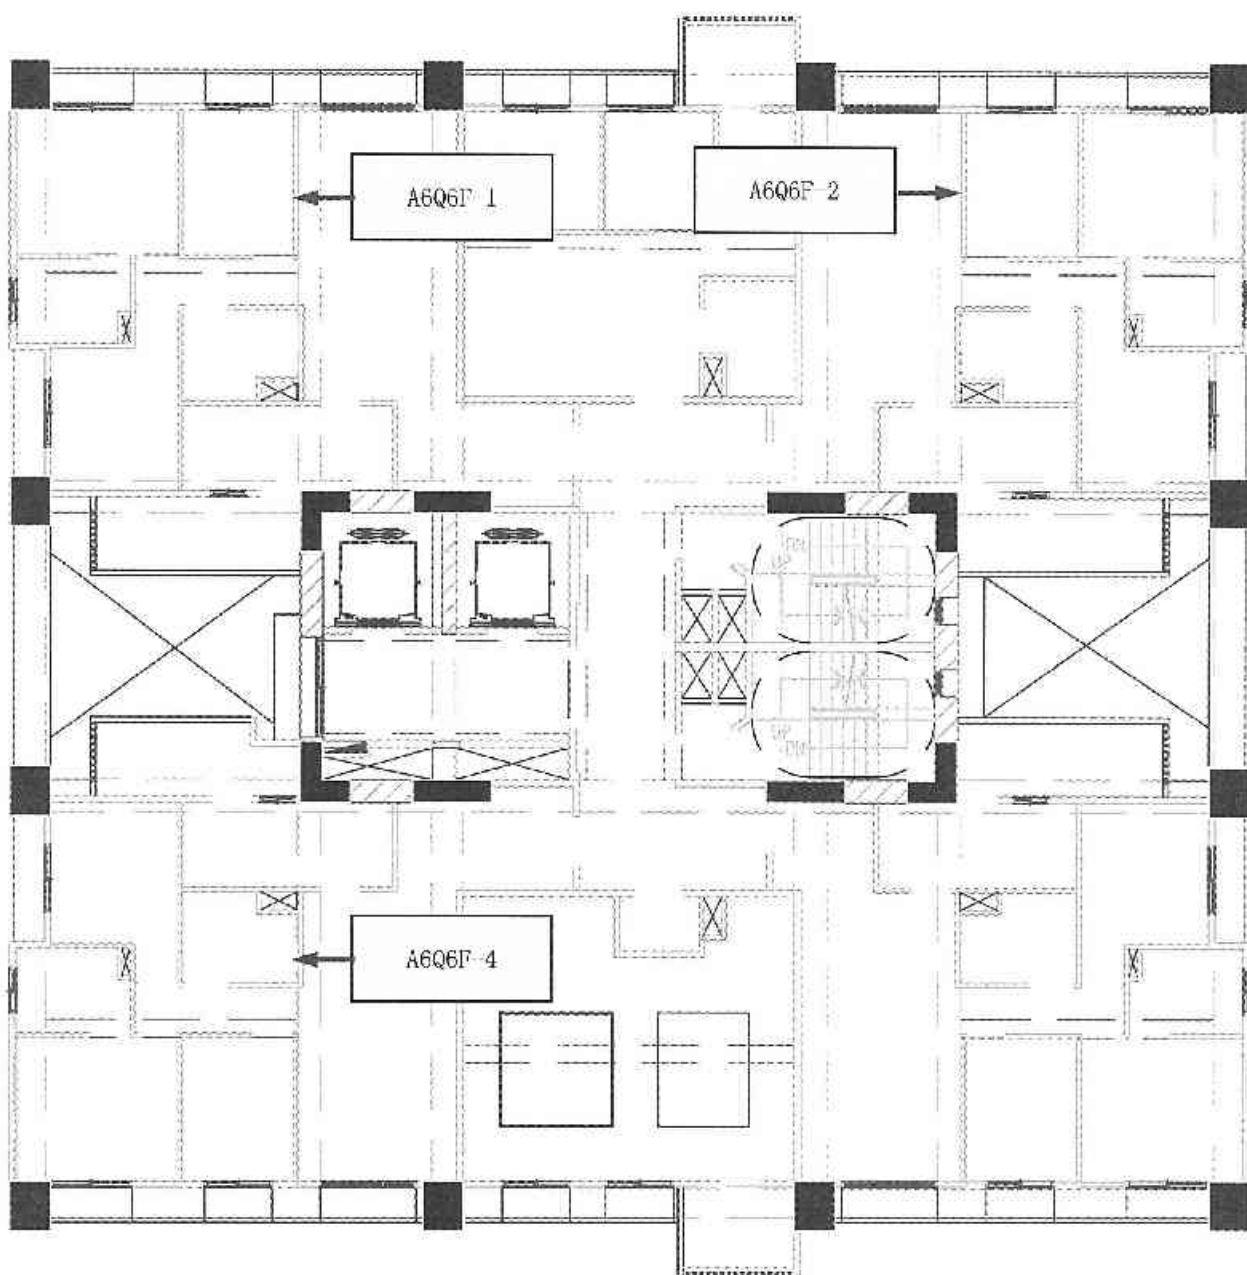


Q棟結構平面圖

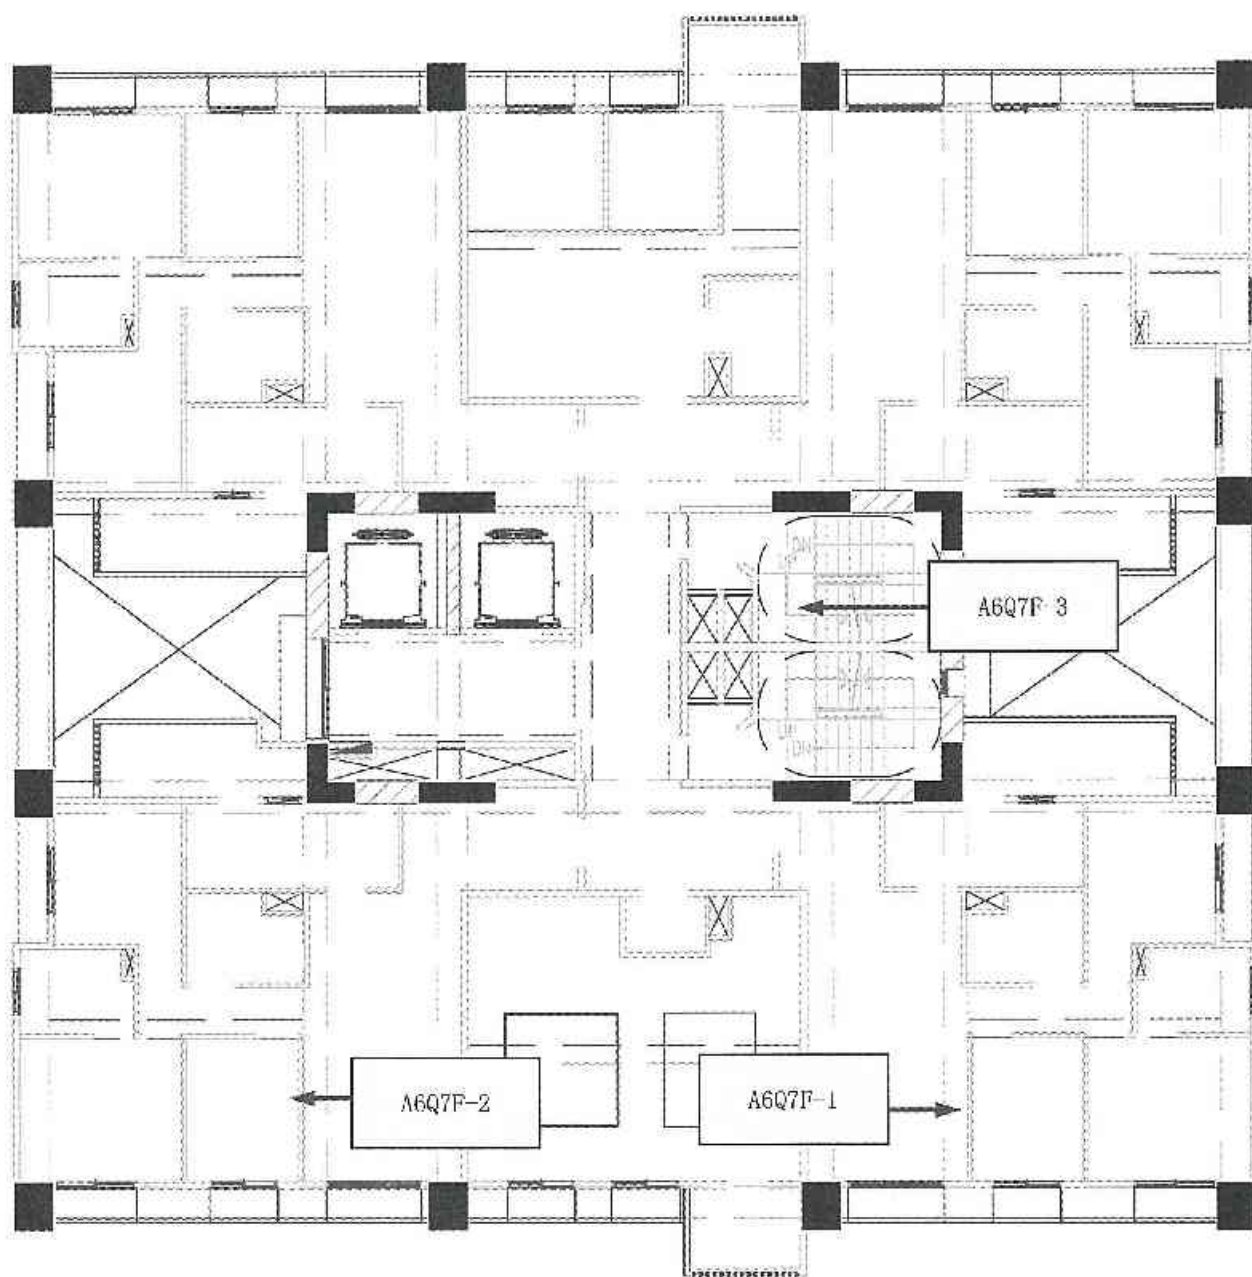


Q棟結構平面圖

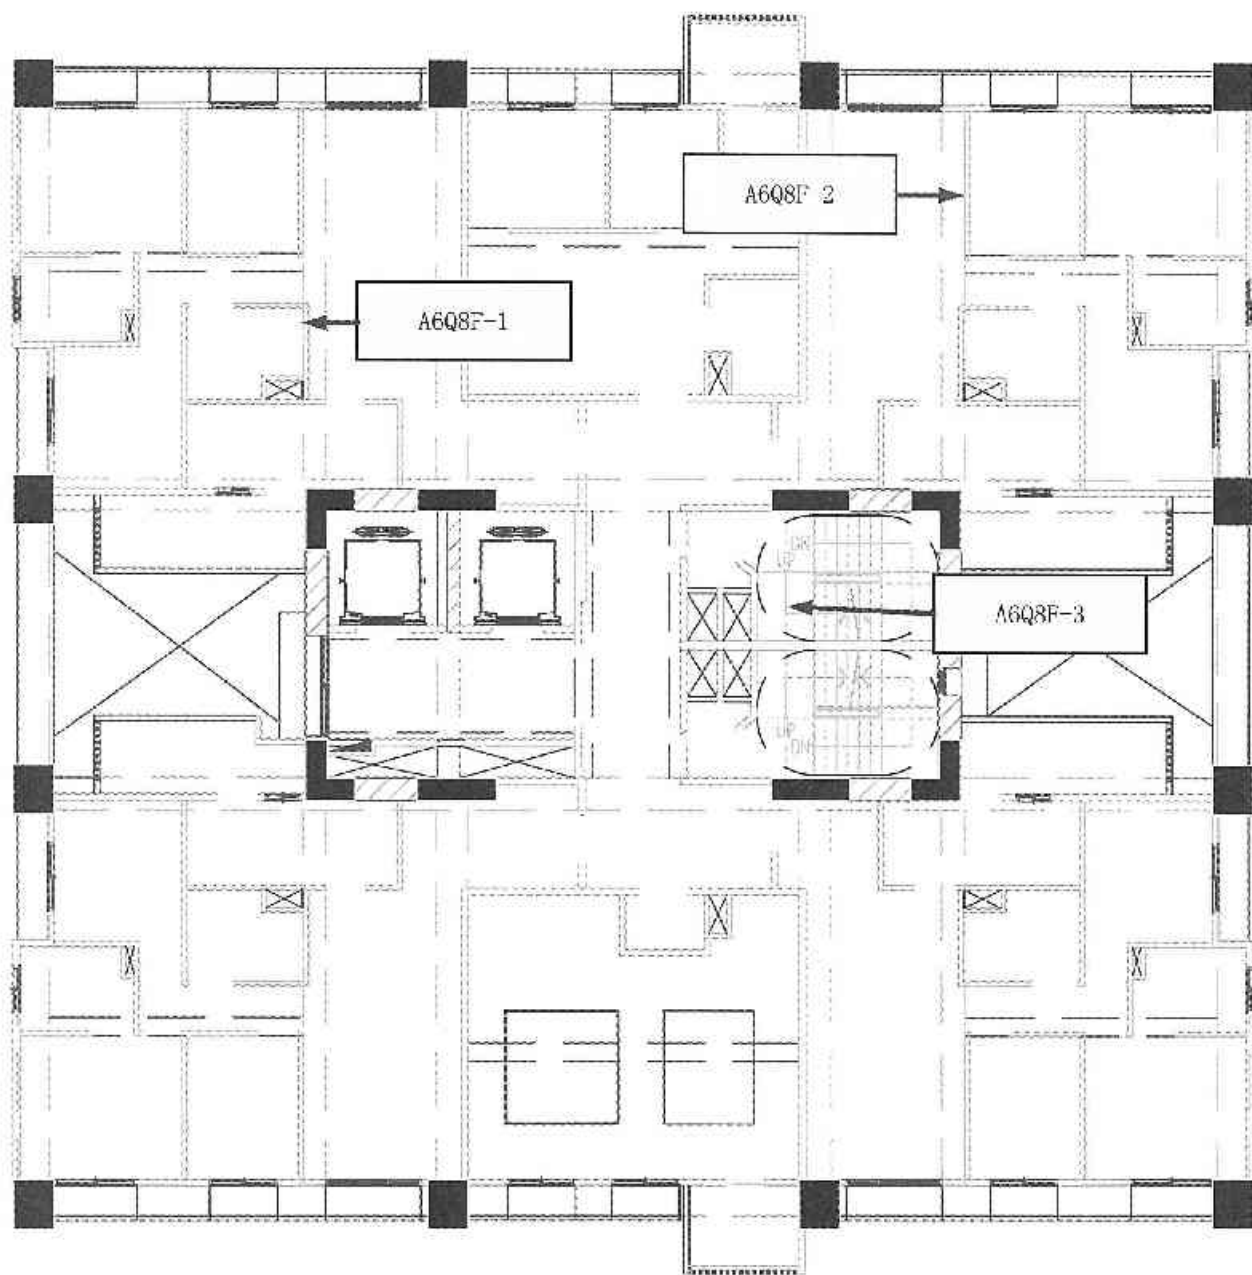


Q棟結構平面圖

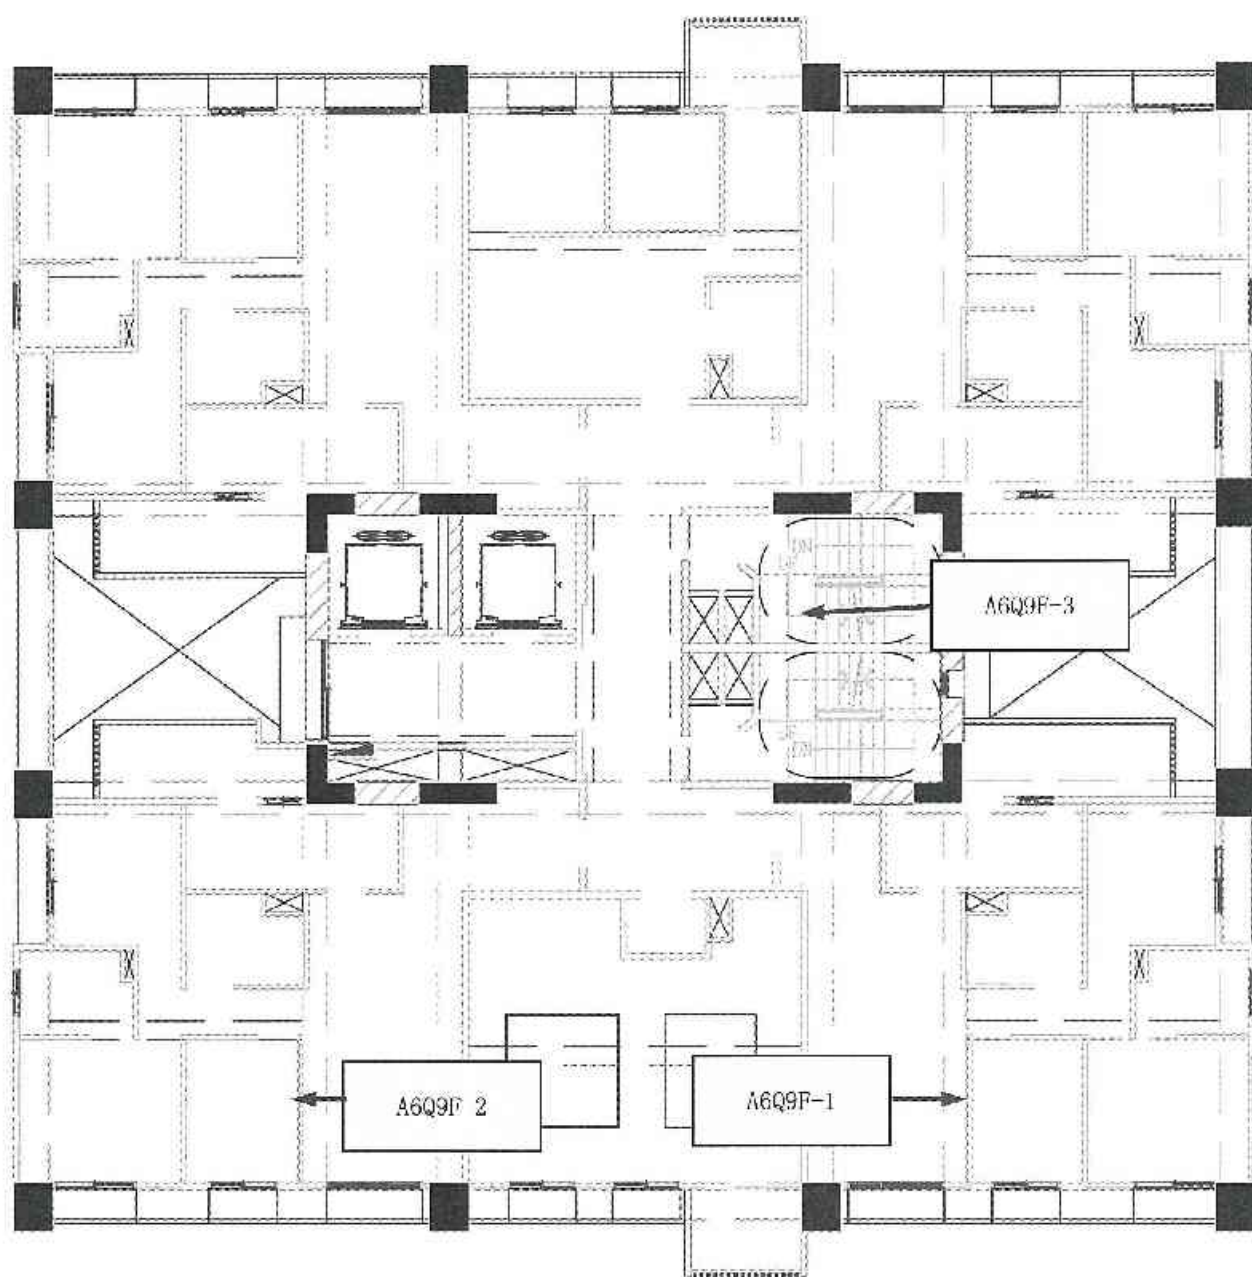


Q棟結構平面圖

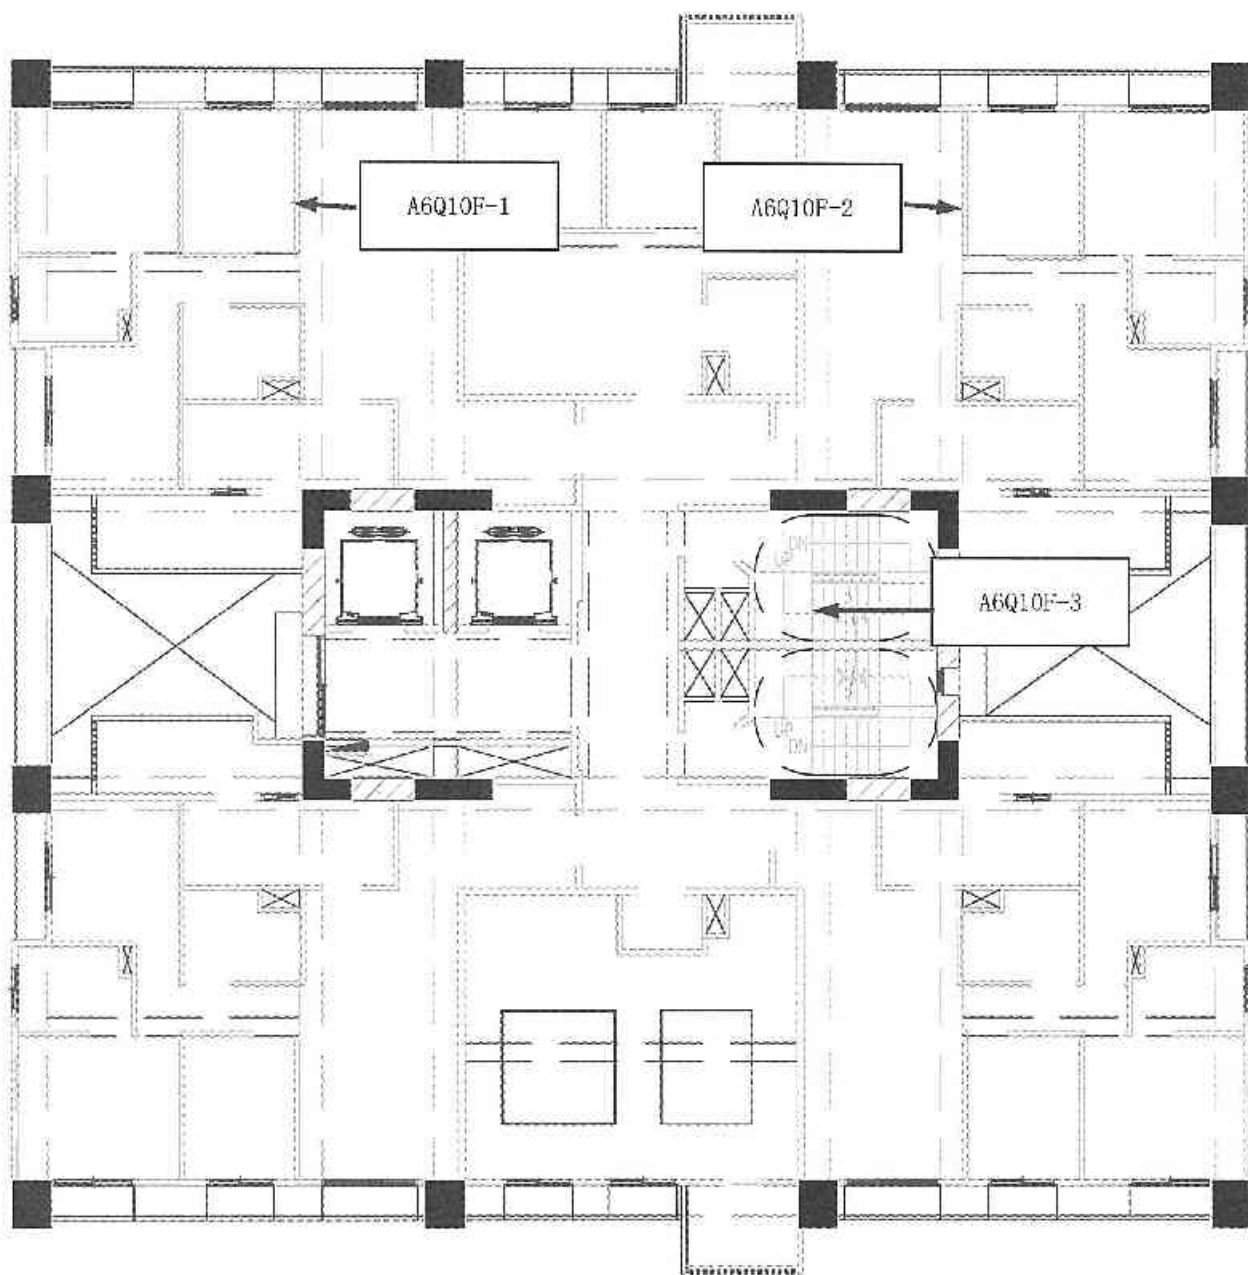


Q棟結構平面圖

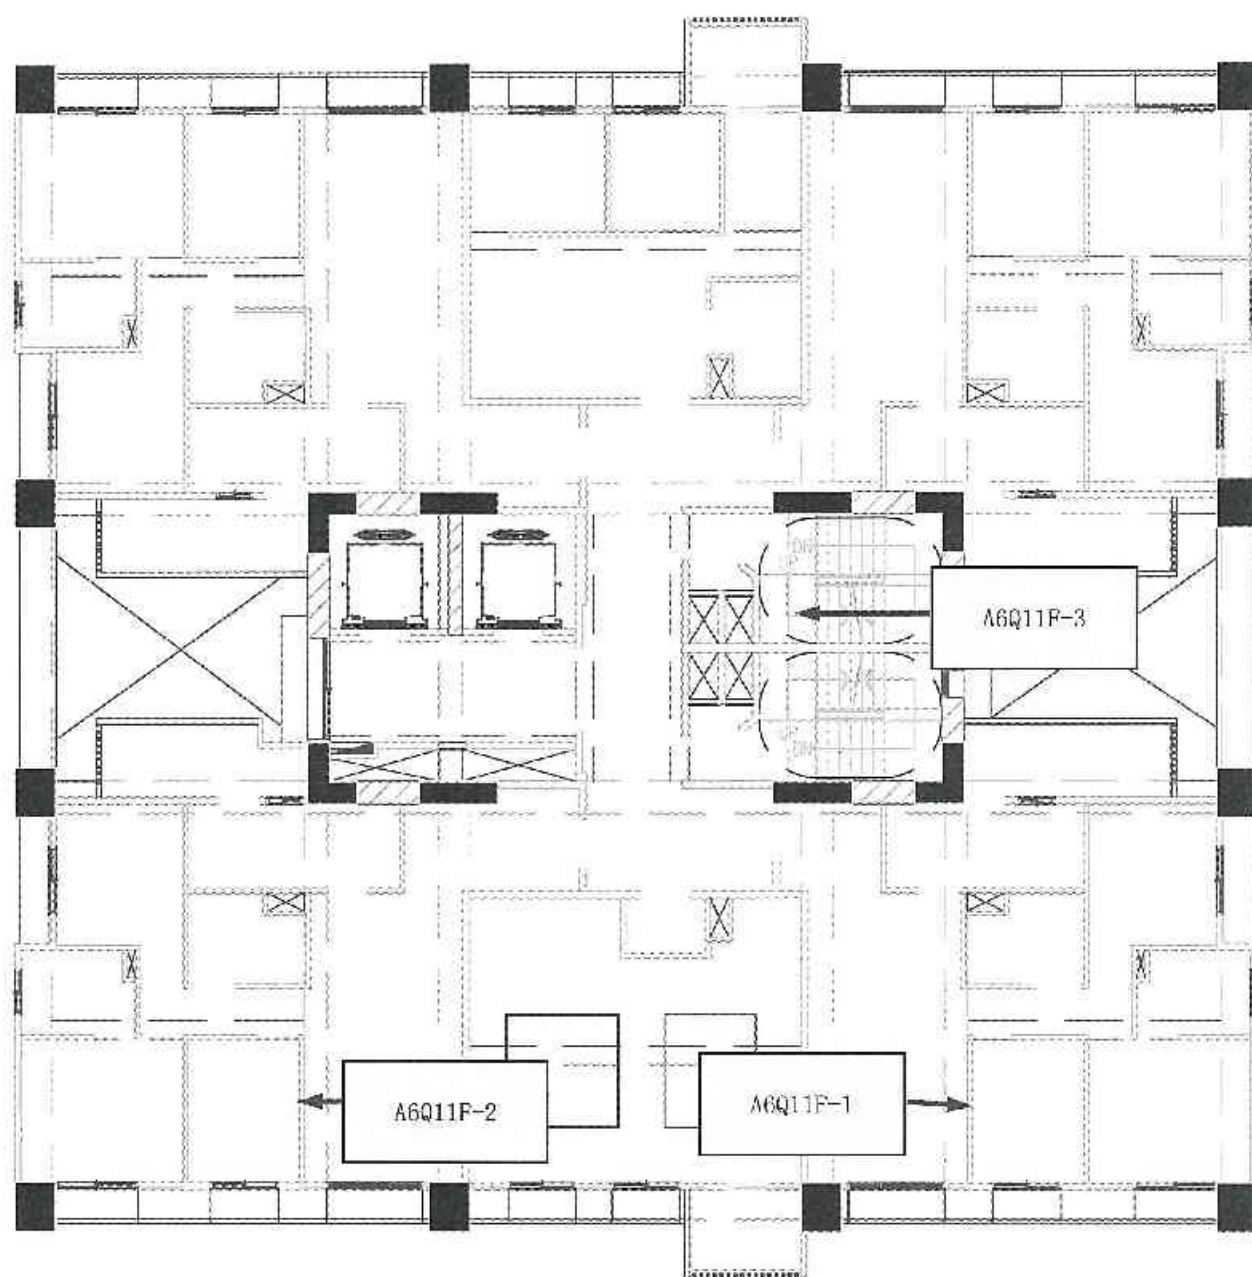


Q棟結構平面圖

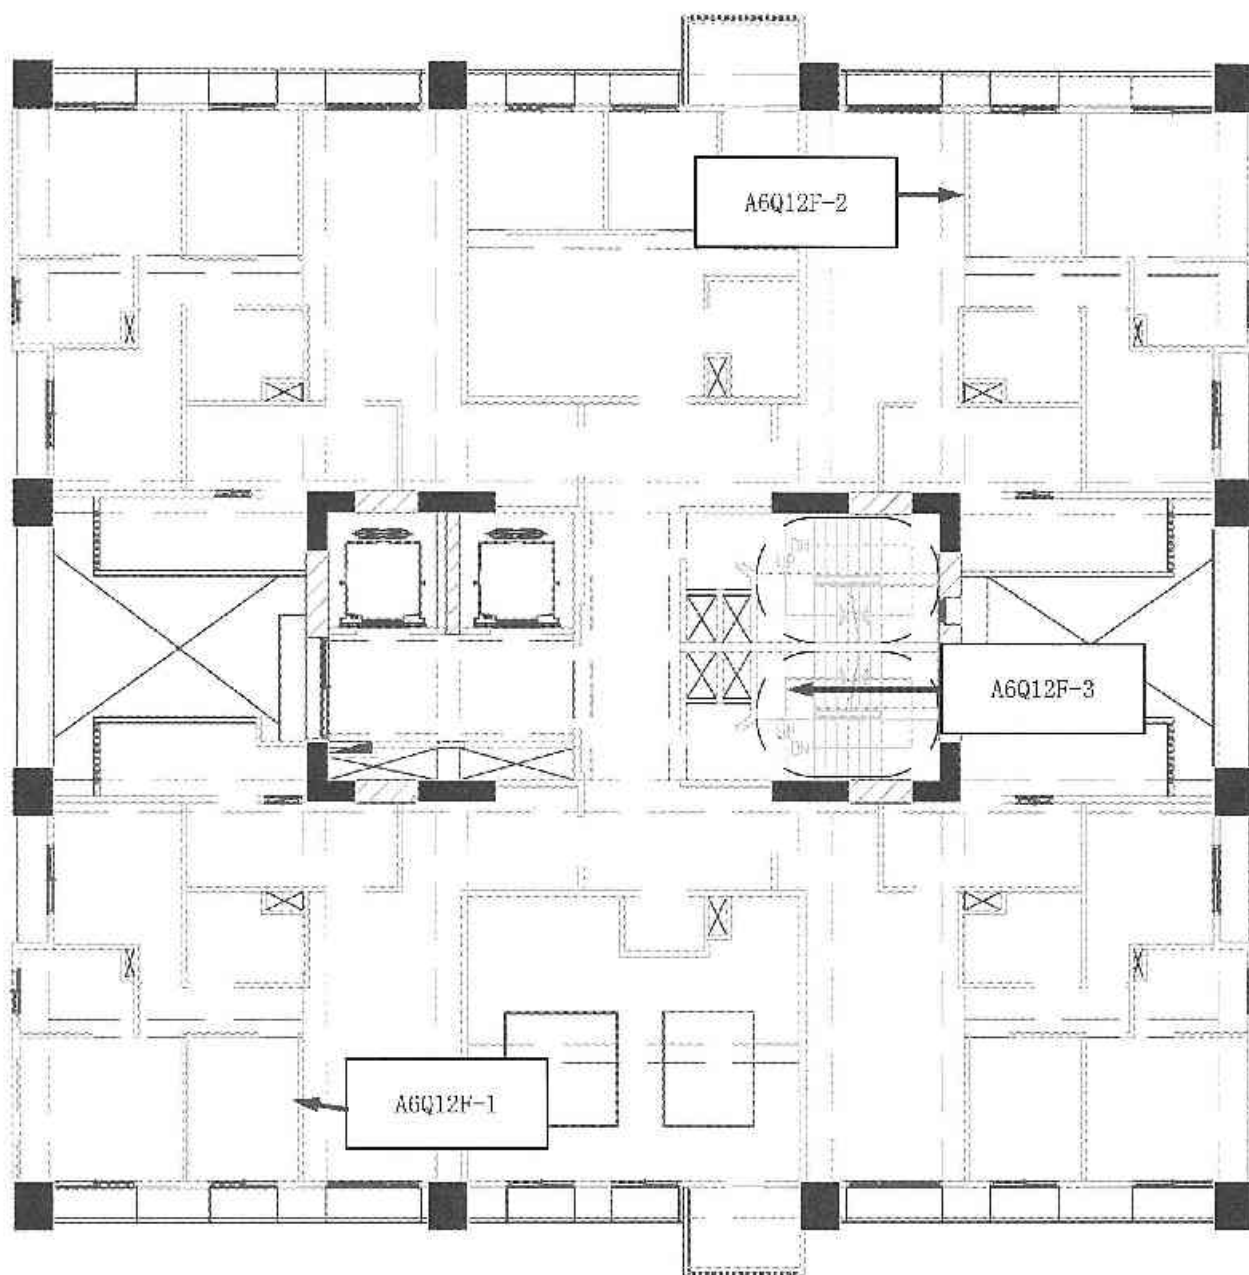


Q棟結構平面圖

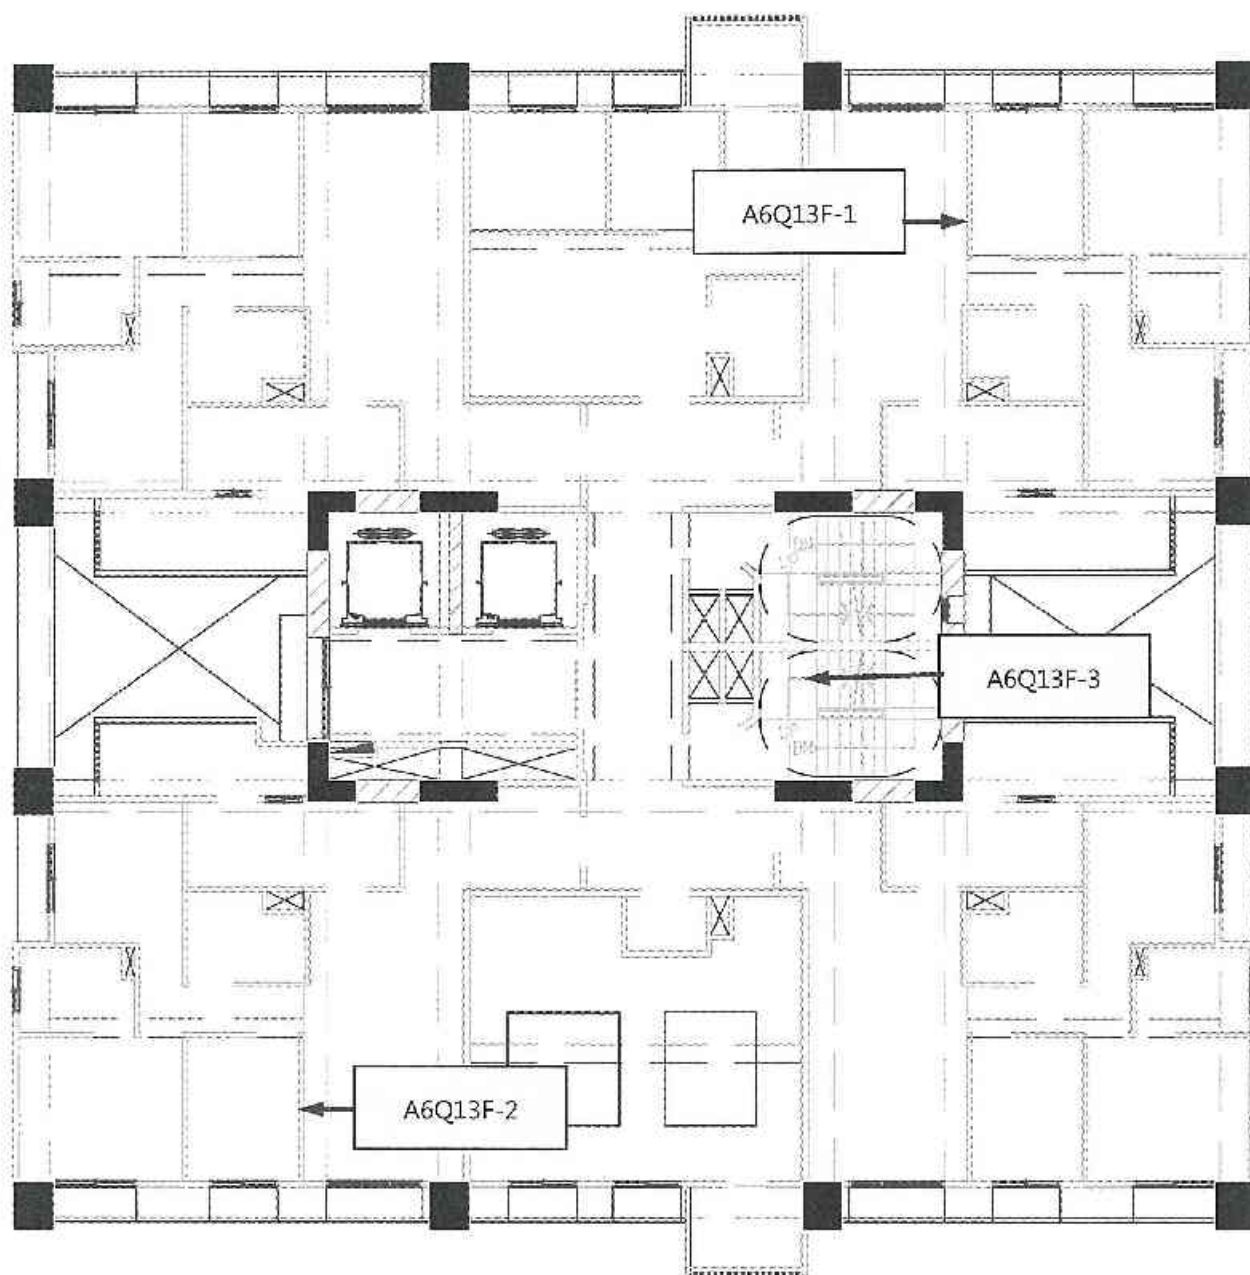


Q 棟結構平面圖

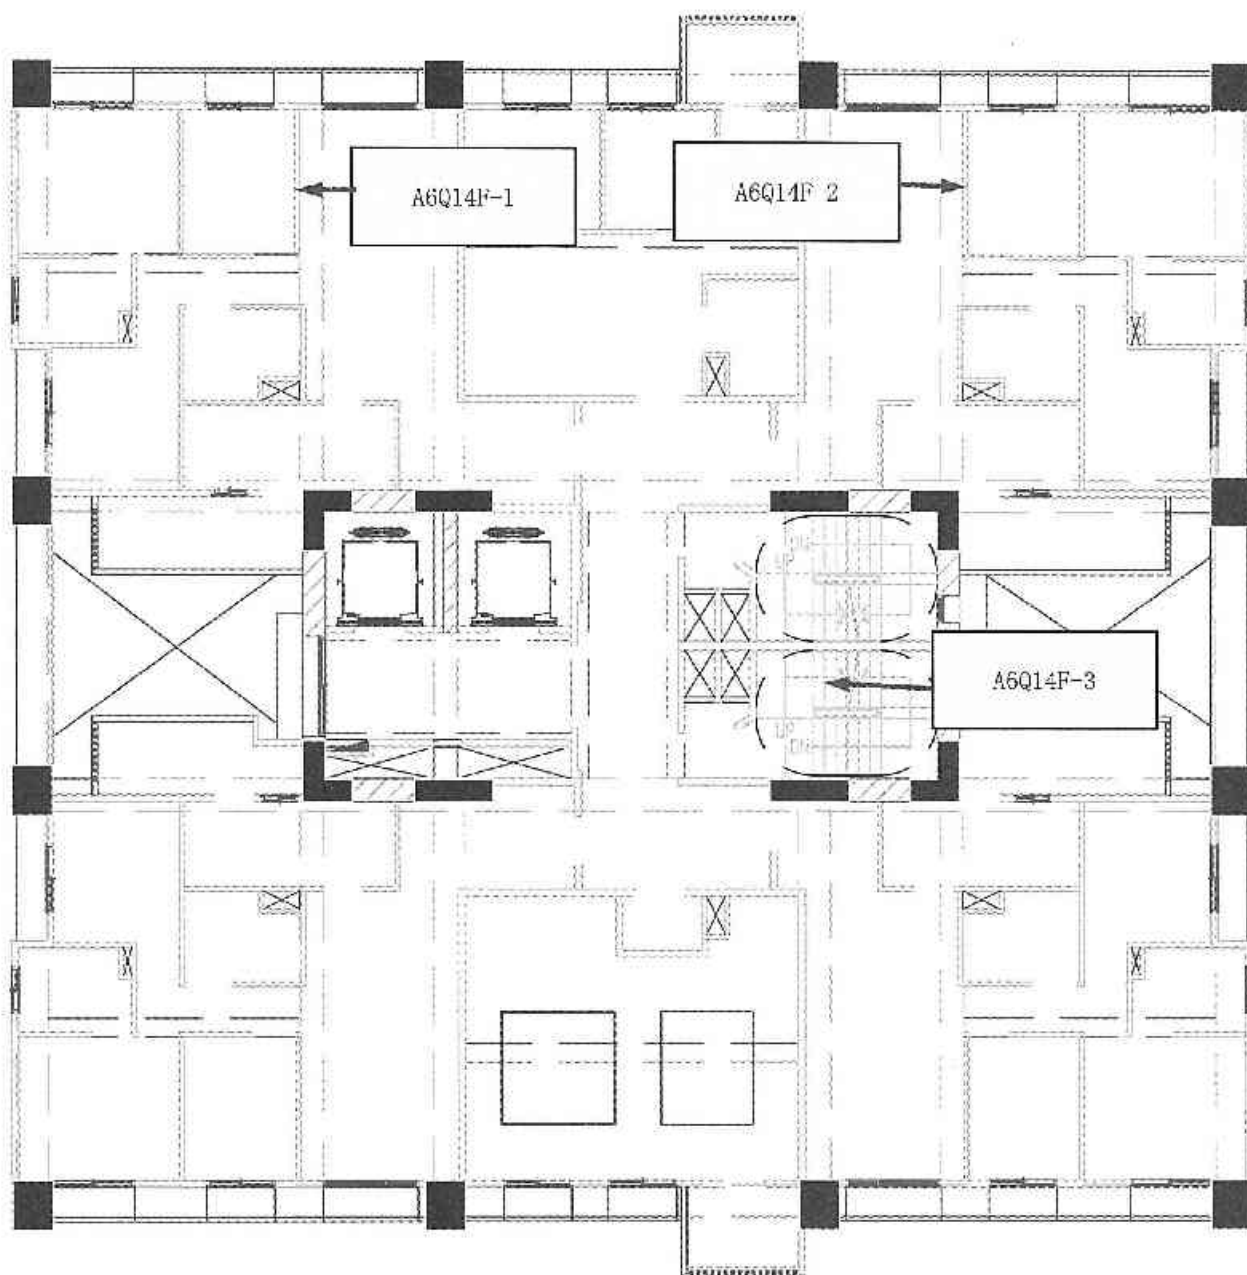


Q棟結構平面圖

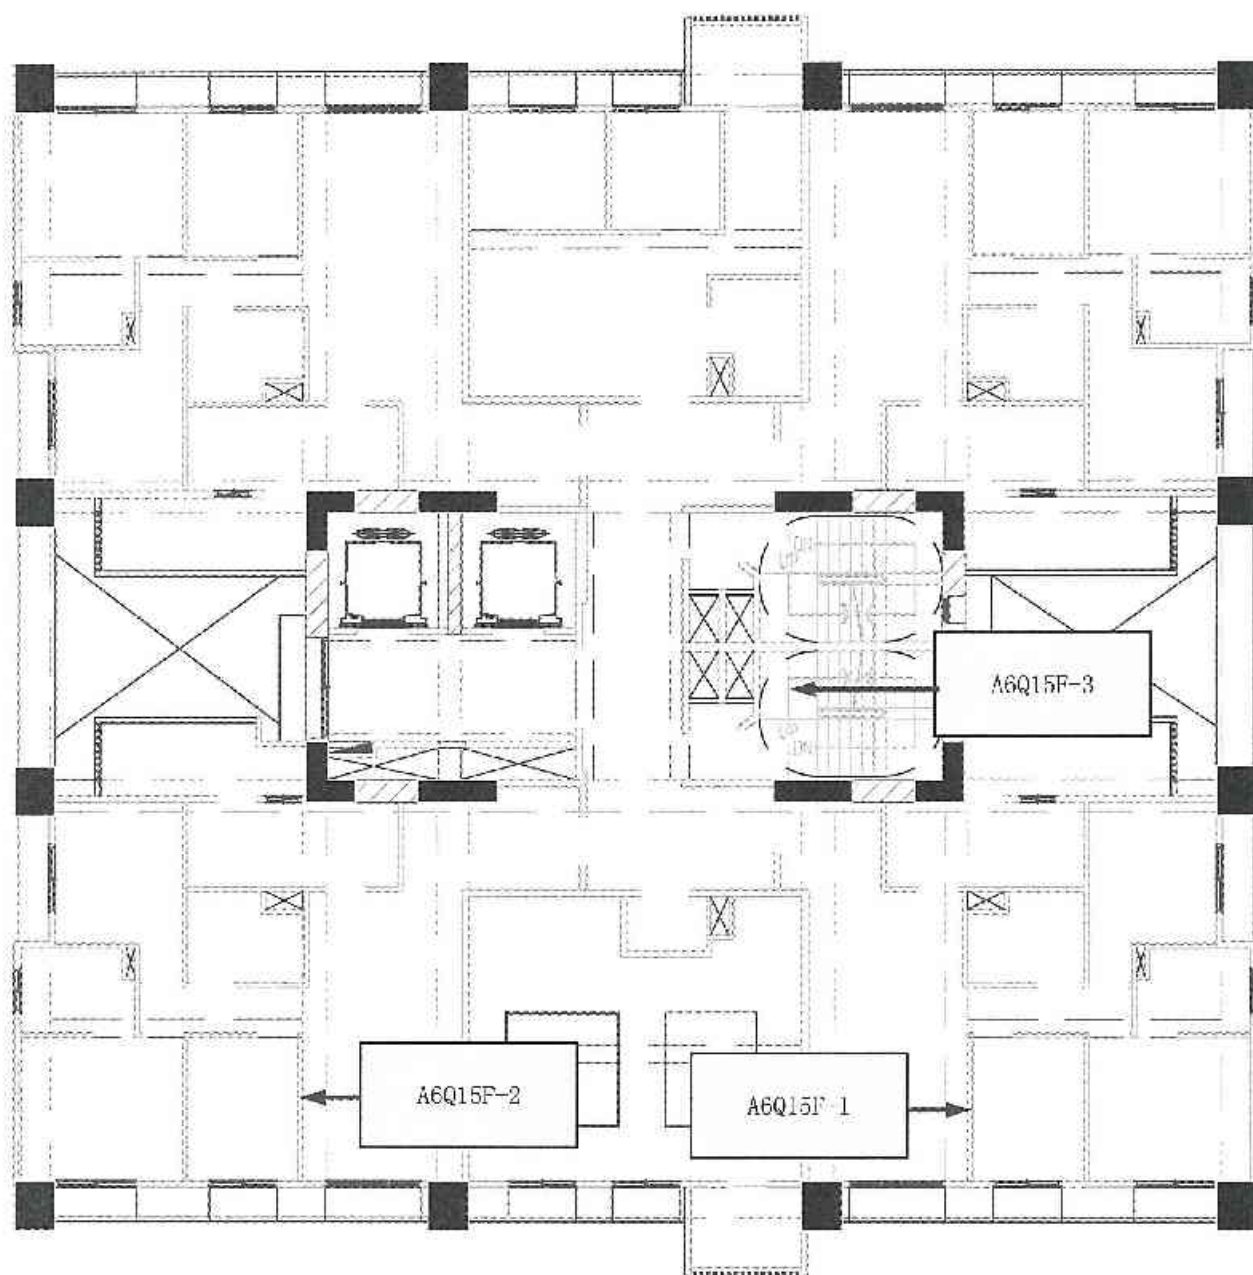


Q棟結構平面圖

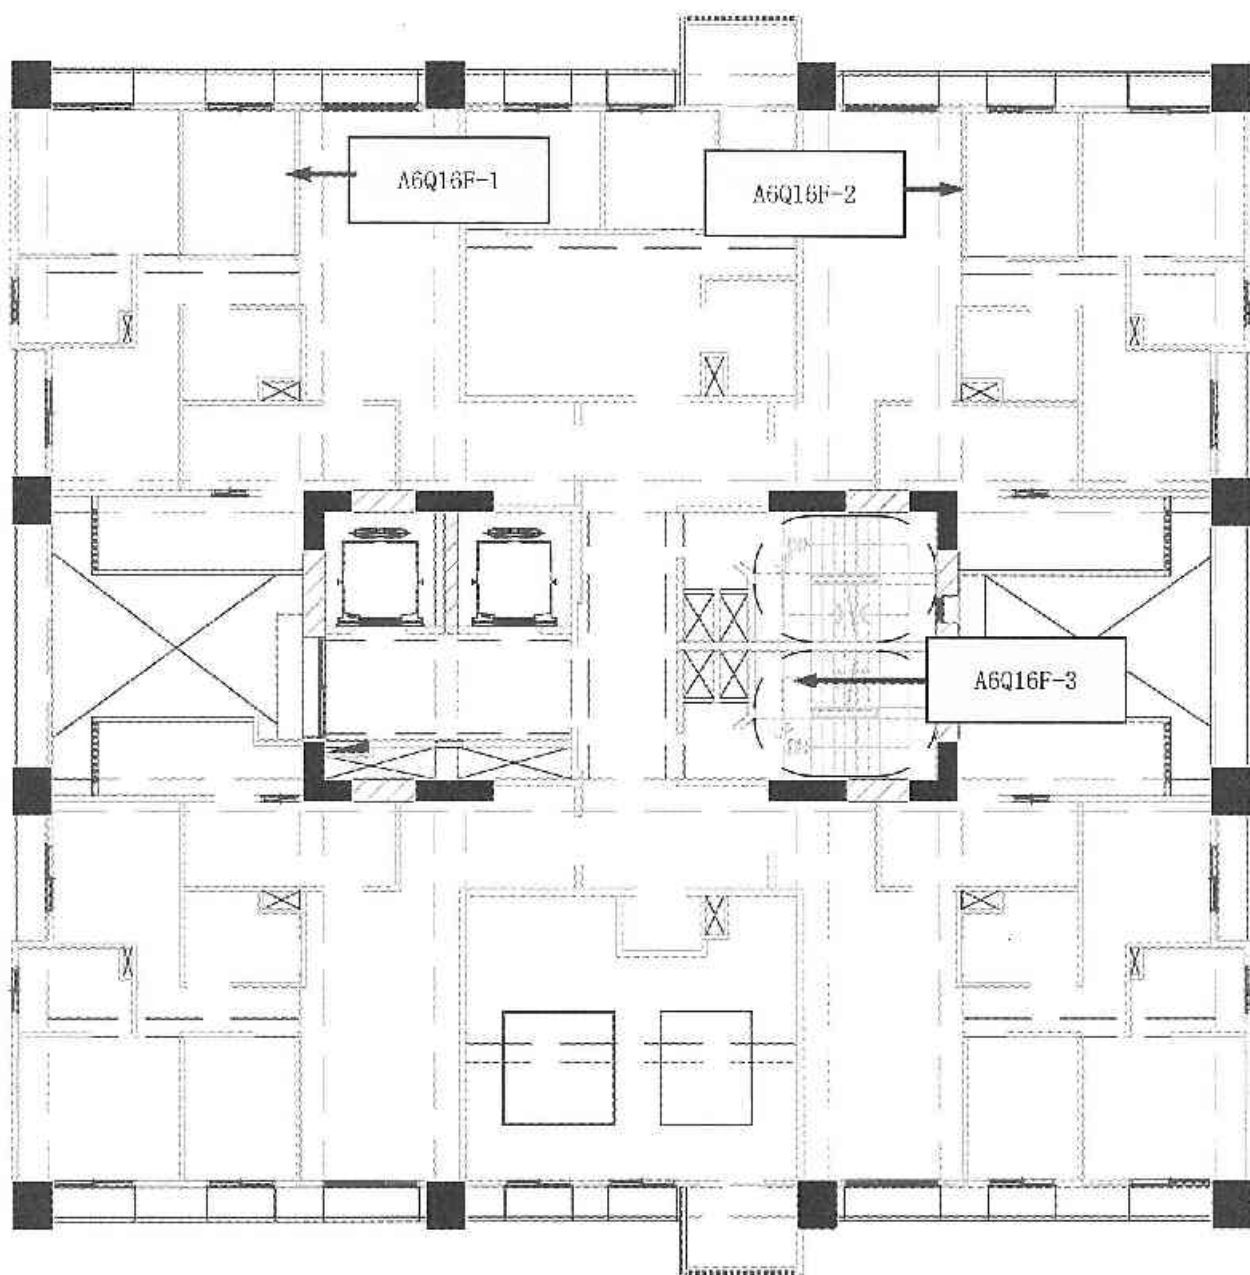


Q棟結構平面圖

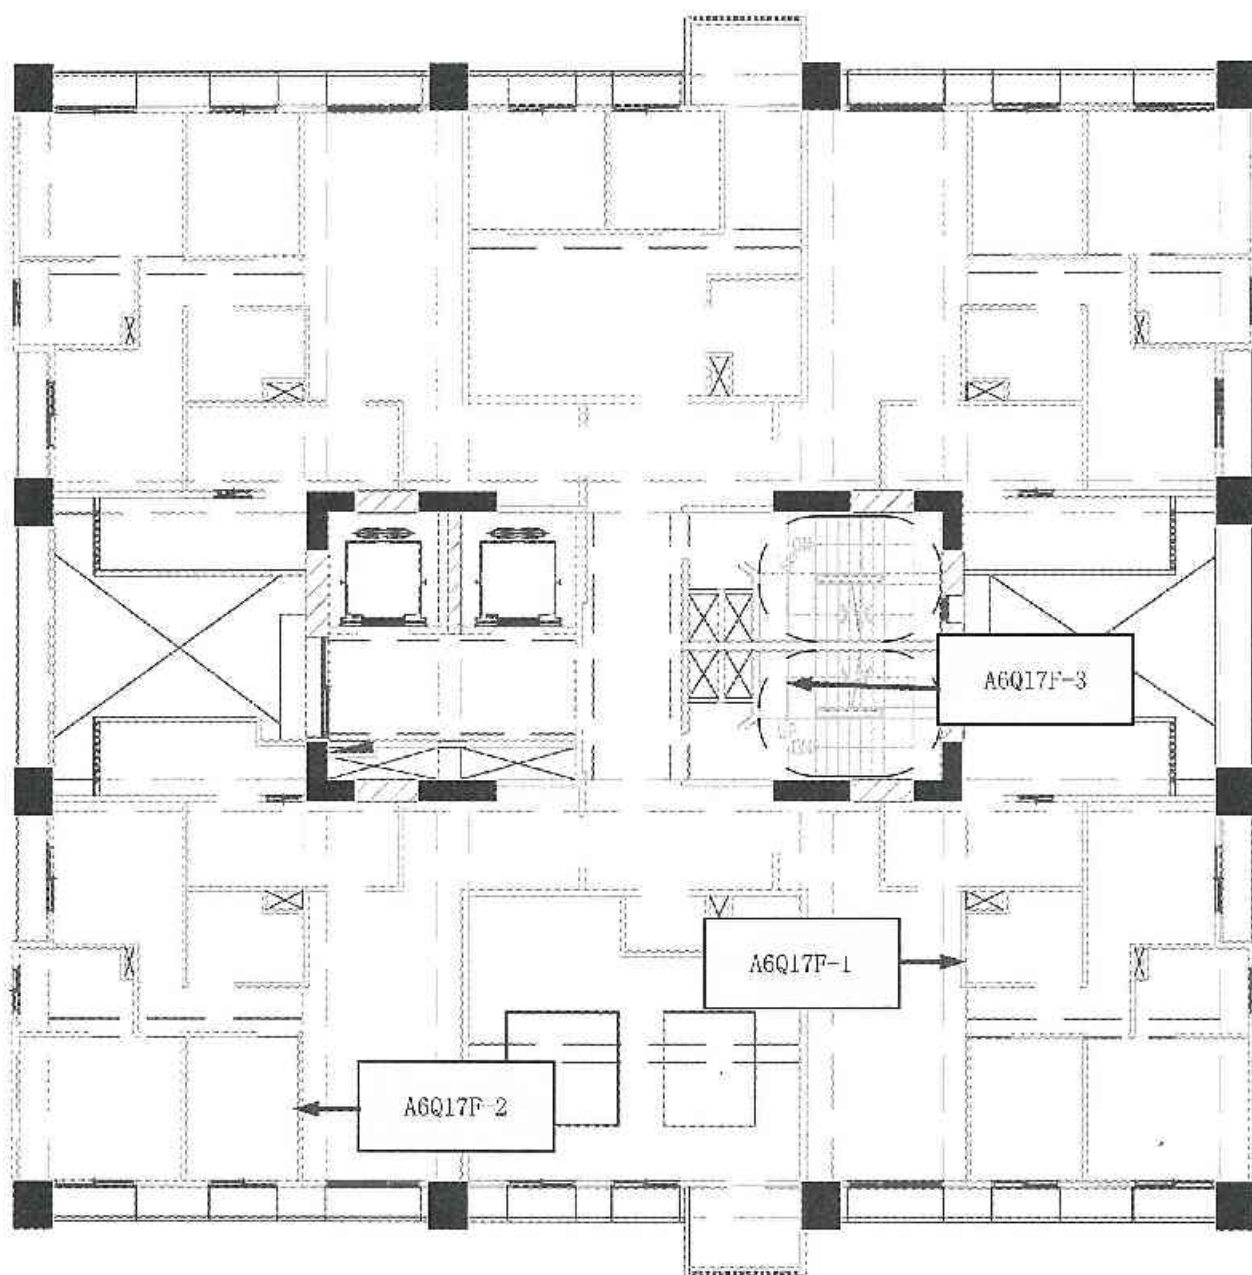


Q棟結構平面圖

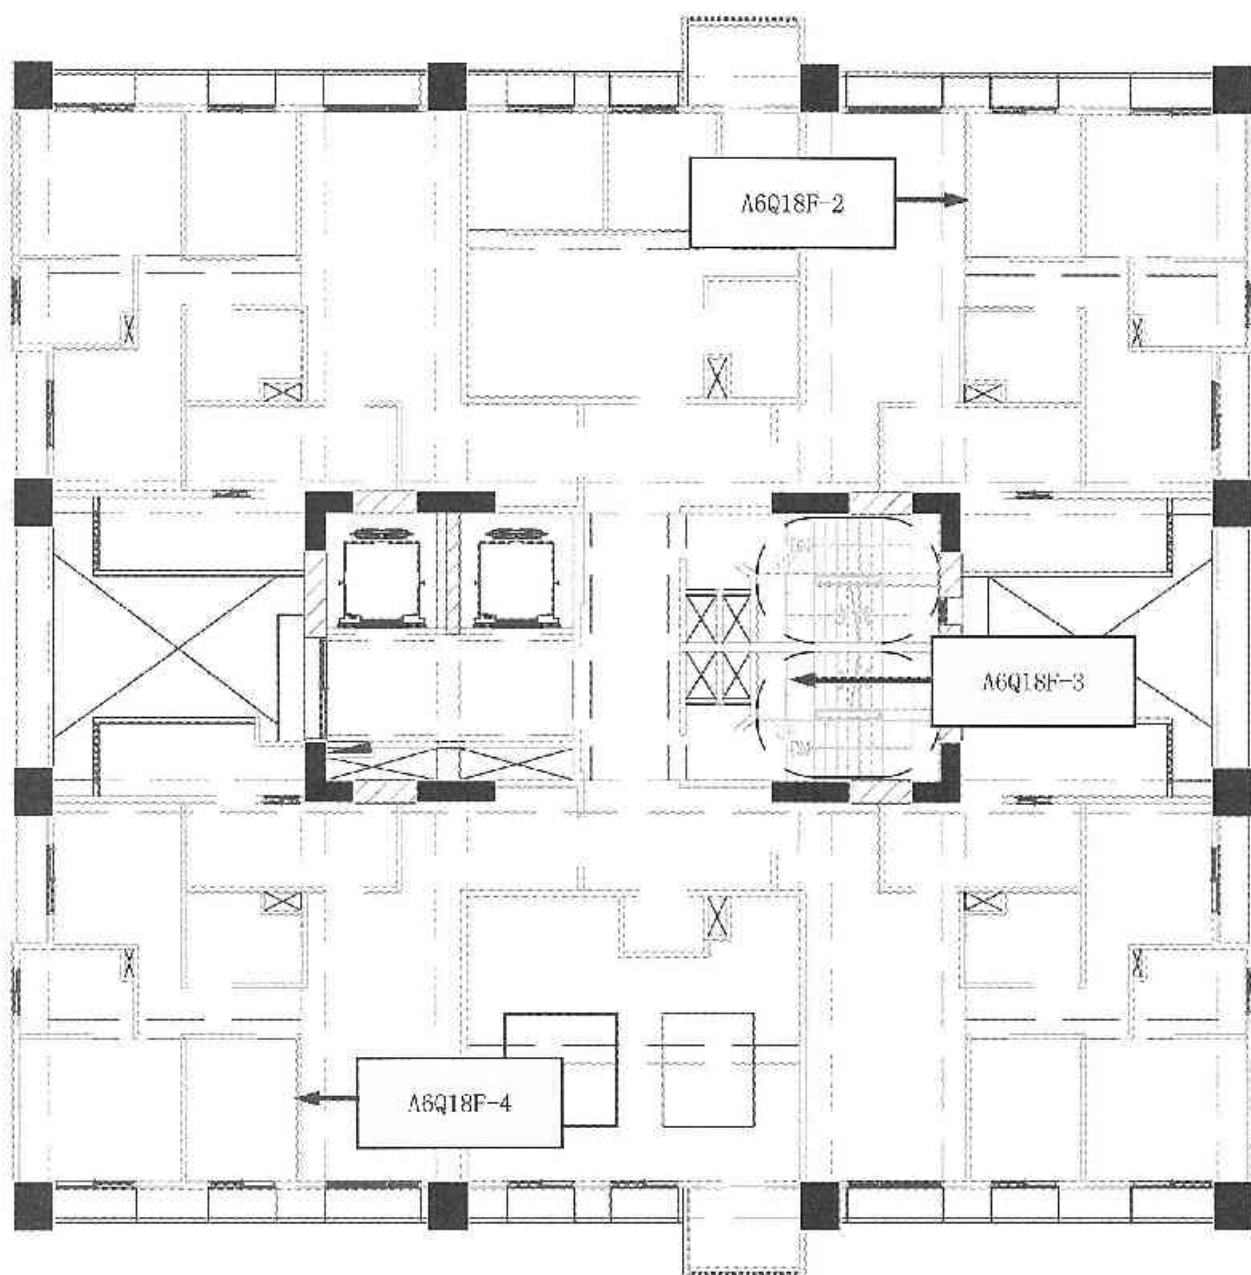


Q棟結構平面圖

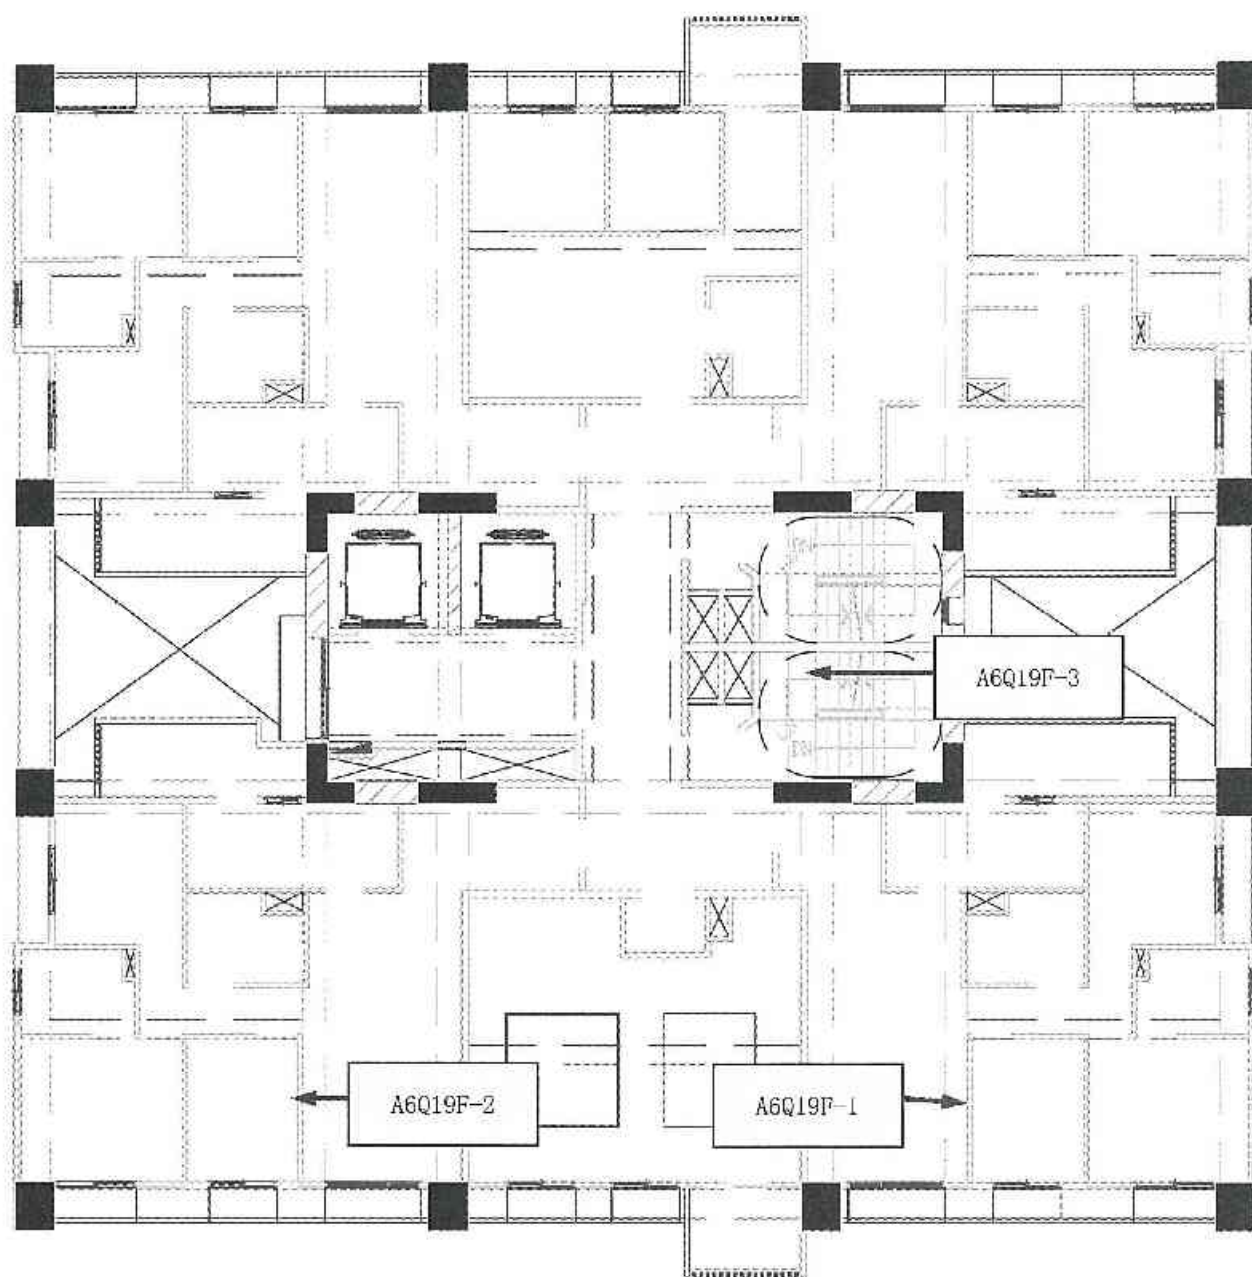


Q棟結構平面圖

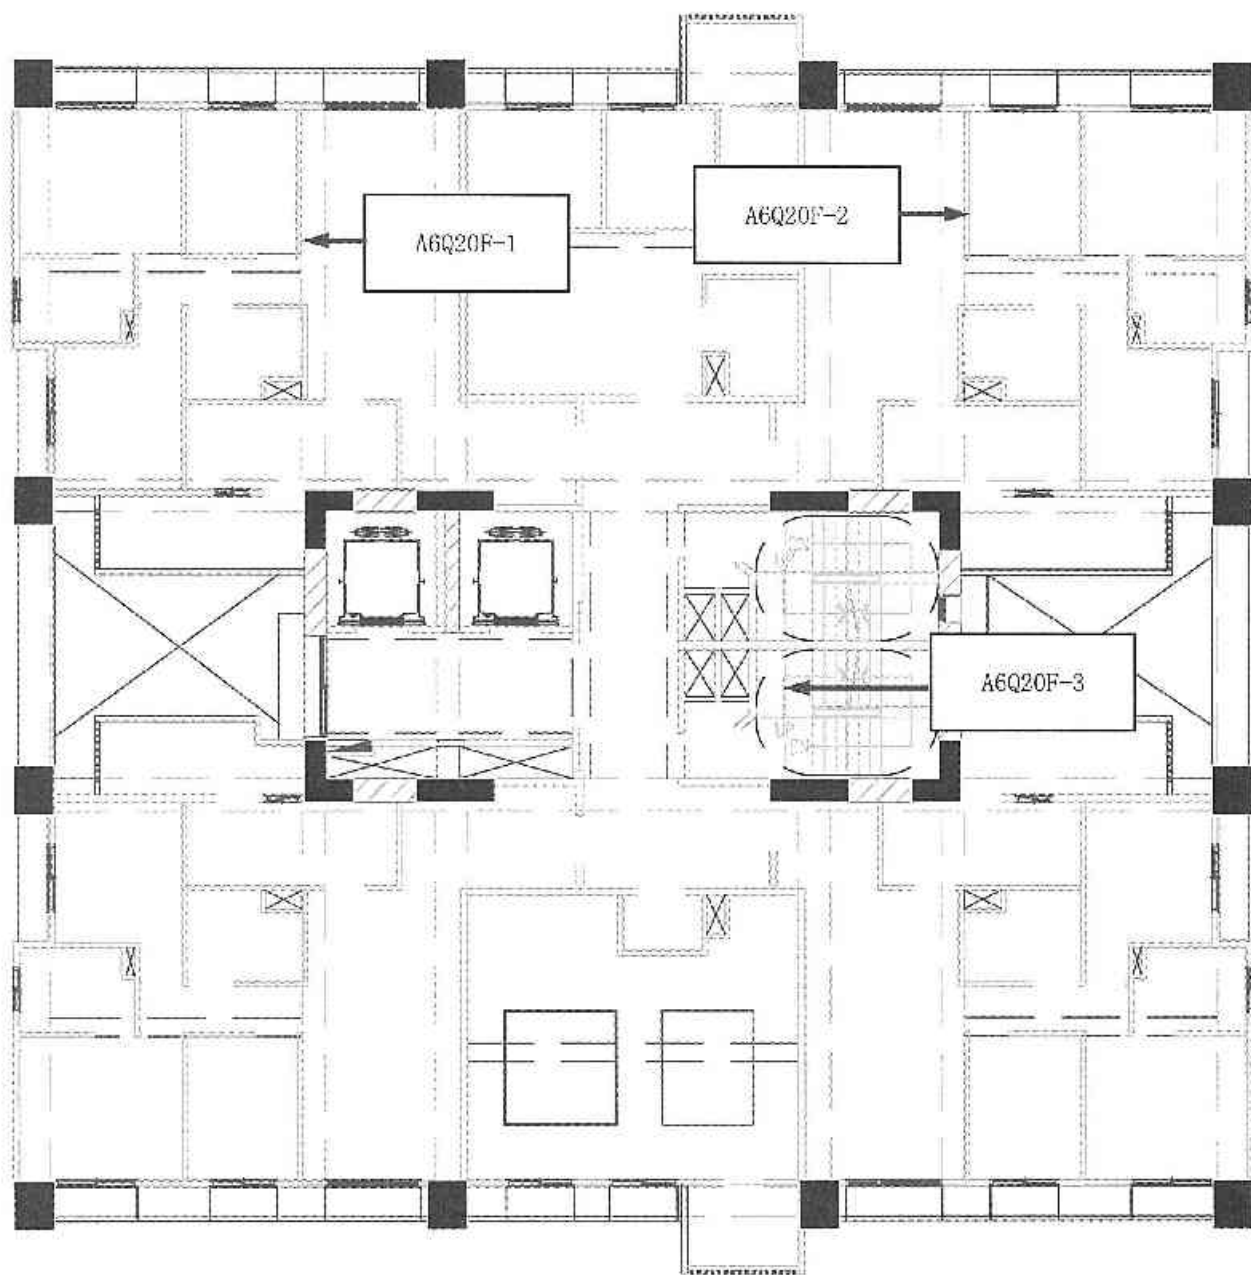

Q棟結構平面圖

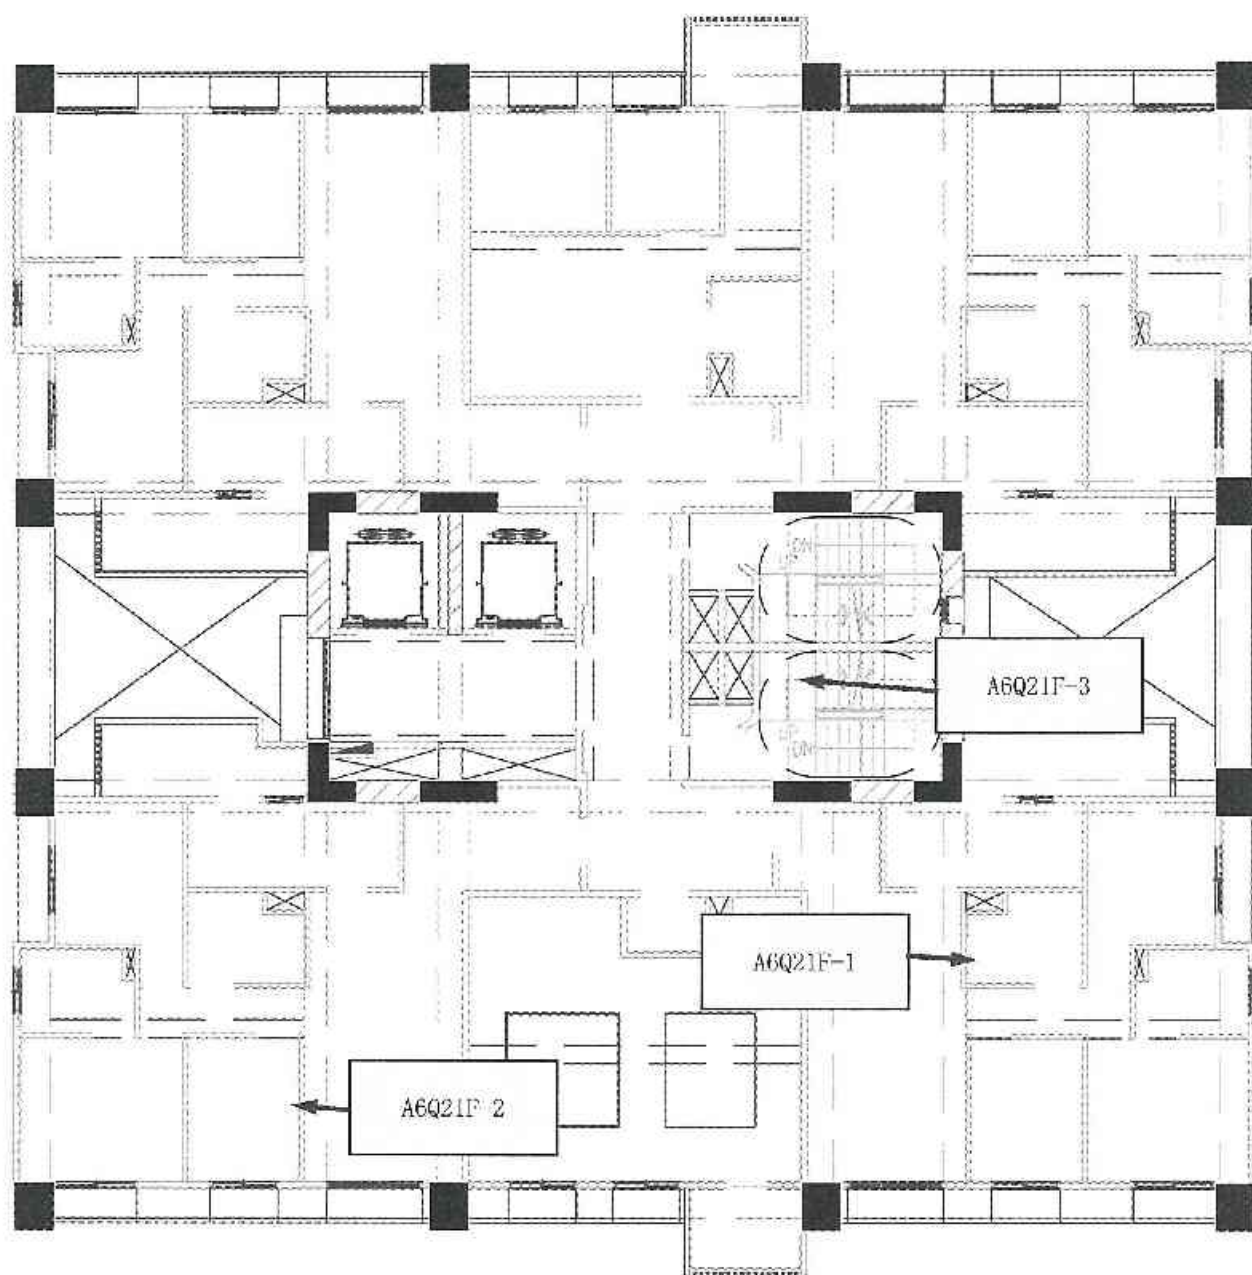

Q棟結構平面圖

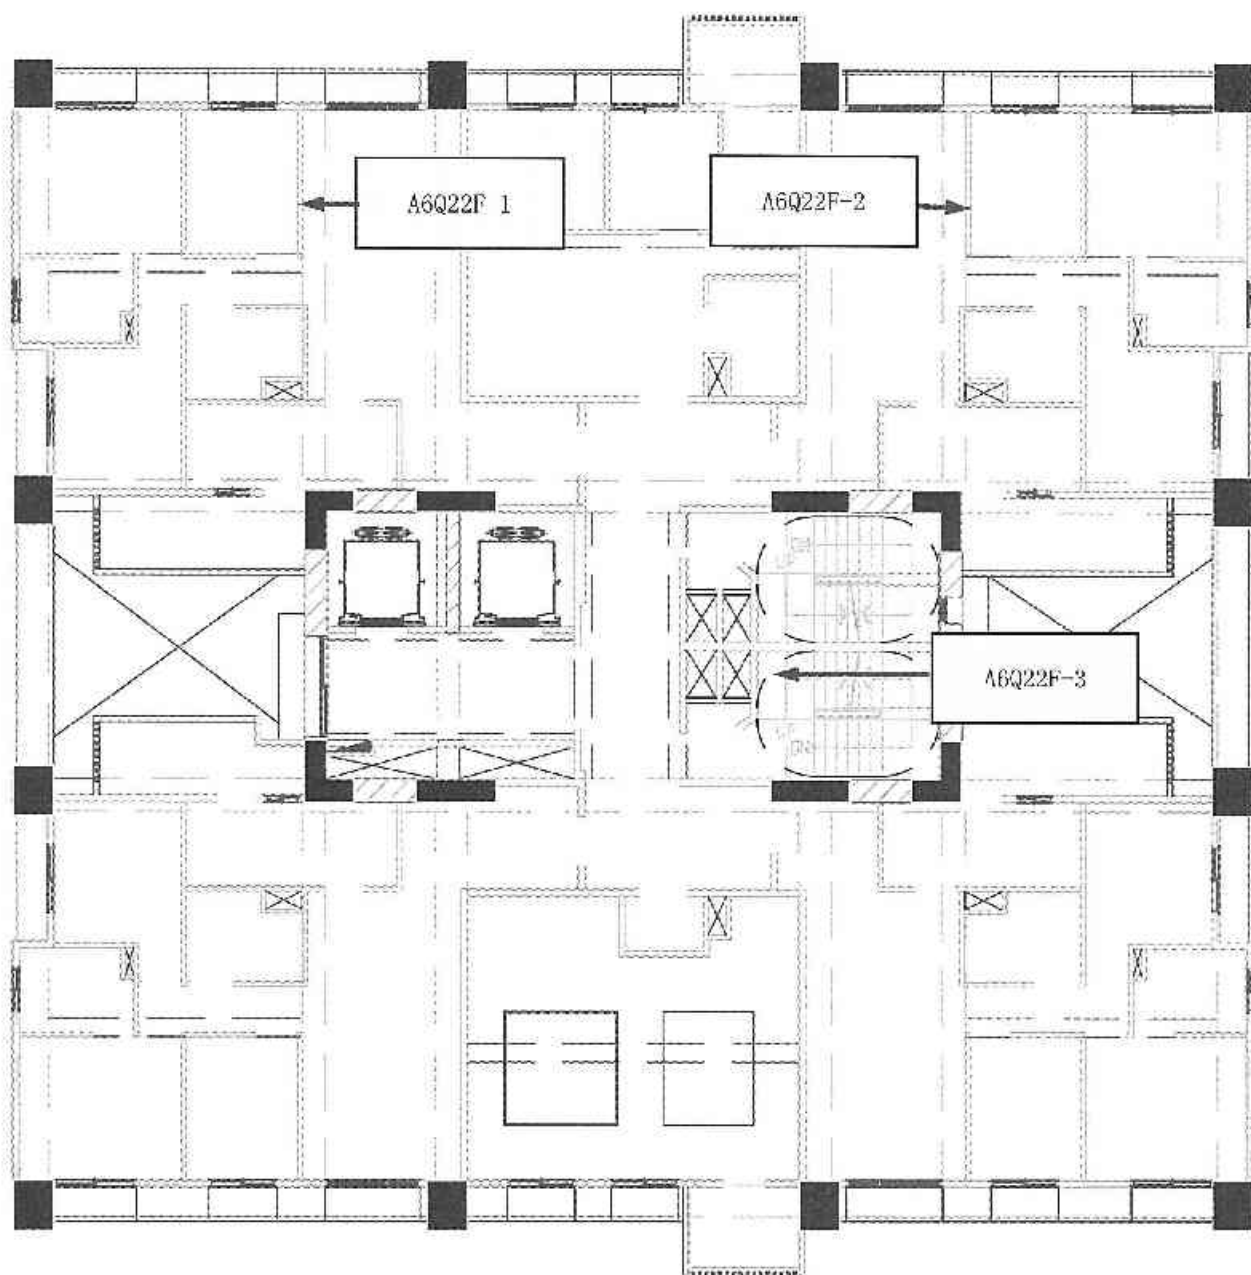

Q棟結構平面圖

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6 區 Q 棟)

中性化實驗報告

取樣位置	試體編號	混凝土中性化深度(cm)	取樣位置	試體編號	混凝土中性化深度(cm)
B3F	A6QB3F-1	0.5	3F	A6Q3F-1	0.5
	A6QB3F-2	0.4		A6Q3F-2	0.5
	A6QB3F-3	0.5		A6Q3F-3	0.3
B2F	A6QB2F-1	0.8	4F	A6Q4F-1	0.6
	A6QB2F-2	0.6		A6Q4F-2	0.5
	A6QB2F-3	0.7		A6Q4F-3	0.6
B1F	A6QB1F-1	0.2	5F	A6Q5F-1	0.4
	A6QB1F-2	0.5		A6Q5F-2	0.5
	A6QB1F-3	0.6		A6Q5F-3	0.3
1F	A6Q1F-1	0.6	6F	A6Q6F-1	0.8
	A6Q1F-2	0.5		A6Q6F-2	0.9
	A6Q1F-3	0.7		A6Q6F-4	0.8
2F	A6Q2F-1	0.3	7F	A6Q7F-1	0.5
	A6Q2F-2	0.6		A6Q7F-2	0.6
	A6Q2F-3	0.3		A6Q7F-3	0.3

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區Q棟)

中性化實驗報告


取樣 位置	試體編號	混凝土中性化深度 (cm)	取樣 位置	試體編號	混凝土中性化深度 (cm)
8F	A6Q8F-1	0.5	13F	A6Q13F-1	0.6
	A6Q8F-2	0.6		A6Q13F-2	0.7
	A6Q8F-3	0.2		A6Q13F-3	0.2
9F	A6Q9F-1	0.6	14F	A6Q14F-1	0.6
	A6Q9F-2	0.7		A6Q14F-2	0.6
	A6Q9F-3	0.2		A6Q14F-3	0.7
10F	A6Q10F-1	0.6	15F	A6Q15F-1	0.6
	A6Q10F-2	0.6		A6Q15F-2	0.7
	A6Q10F-3	0.3		A6Q15F-3	0.5
11F	A6Q11F-1	0.7	16F	A6Q16F-1	0.5
	A6Q11F-2	0.6		A6Q16F-2	0.3
	A6Q11F-3	0.5		A6Q16F-2	0.2
12F	A6Q12F-1	0.8	17F	A6Q17F-1	0.6
	A6Q12F-2	0.6		A6Q17F-2	0.8
	A6Q12F-3	0.8		A6Q17F-3	0.2

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區Q棟)

中性化實驗報告

取樣位置	試體編號	混凝土中性化深度 (cm)	取樣位置	試體編號	混凝土中性化深度 (cm)
18F	A6Q18F-2	0.7	23F	A6Q23F-1	0.6
	A6Q18F-3	0.7		A6Q23F-2	0.4
	A6Q18F-4	0.8		A6Q23F-3	0.3
19F	A6Q19F-1	0.4			
	A6Q19F-2	0.5			
	A6Q19F-3	0.3			
20F	A6Q20F-1	0.5			
	A6Q20F-2	0.6			
	A6Q20F-3	0.2			
21F	A6Q21F-1	0.5			
	A6Q21F-2	0.4			
	A6Q21F-3	0.5			
22F	A6Q22F-1	0.3			
	A6Q22F-2	0.7			
	A6Q22F-3	0.6			

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區Q棟)

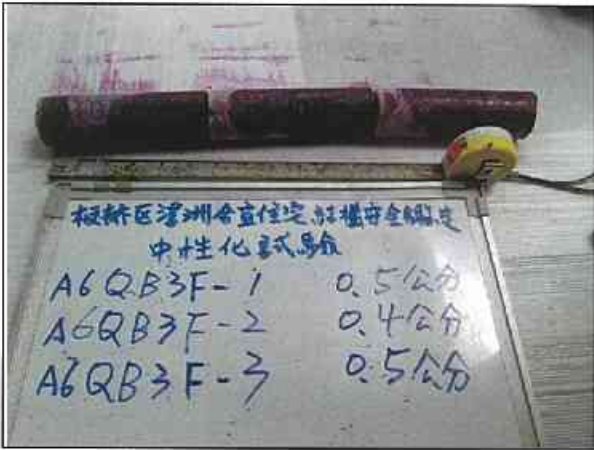	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 Q 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗


	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 Q 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 Q 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗


	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 Q 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗



板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區Q棟)

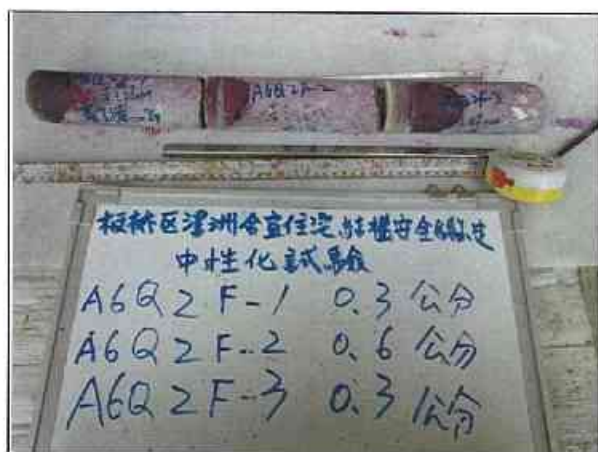	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 Q 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 Q 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

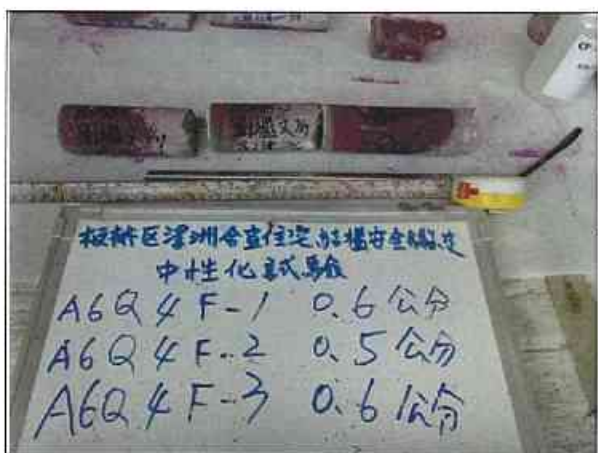	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 Q 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗


	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 Q 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區Q棟)

	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 Q 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗


	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 Q 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 Q 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

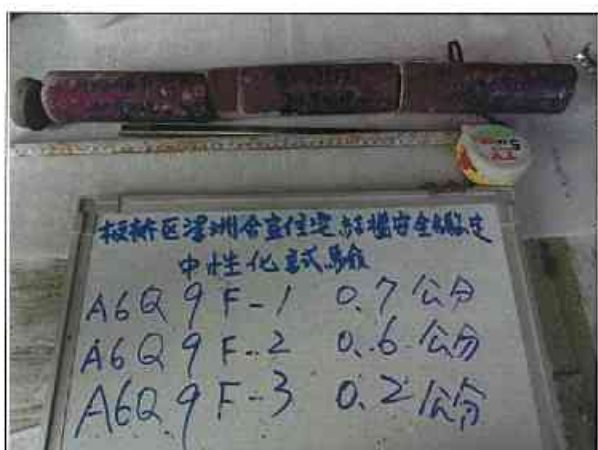
	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 Q 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區Q棟)

 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6Q10F-1 0.6公分 A6Q10F-2 0.6公分 A6Q10F-3 0.3公分	<table border="1"> <tr> <td>名稱</td><td>浮洲合宜住宅 A6 區 Q 棟</td></tr> <tr> <td>位置</td><td></td></tr> <tr> <td>說明</td><td>取樣試體 中性化試驗</td></tr> </table>	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 Q 棟	位置		說明	取樣試體 中性化試驗
名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 Q 棟						
位置							
說明	取樣試體 中性化試驗						

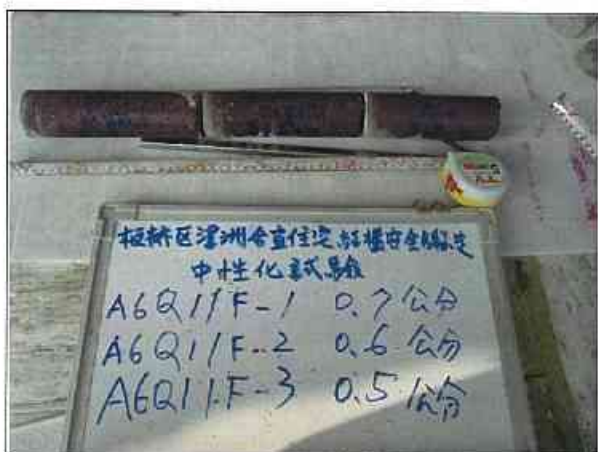 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6Q11F-1 0.7公分 A6Q11F-2 0.6公分 A6Q11F-3 0.5公分	<table border="1"> <tr> <td>名稱</td><td>浮洲合宜住宅 A6 區 Q 棟</td></tr> <tr> <td>位置</td><td></td></tr> <tr> <td>說明</td><td>取樣試體 中性化試驗</td></tr> </table>	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 Q 棟	位置		說明	取樣試體 中性化試驗
名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 Q 棟						
位置							
說明	取樣試體 中性化試驗						

 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6Q12F-1 0.8公分 A6Q12F-2 0.6公分 A6Q12F-3 0.8公分	<table border="1"> <tr> <td>名稱</td><td>浮洲合宜住宅 A6 區 Q 棟</td></tr> <tr> <td>位置</td><td></td></tr> <tr> <td>說明</td><td>取樣試體 中性化試驗</td></tr> </table>	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 Q 棟	位置		說明	取樣試體 中性化試驗
名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 Q 棟						
位置							
說明	取樣試體 中性化試驗						

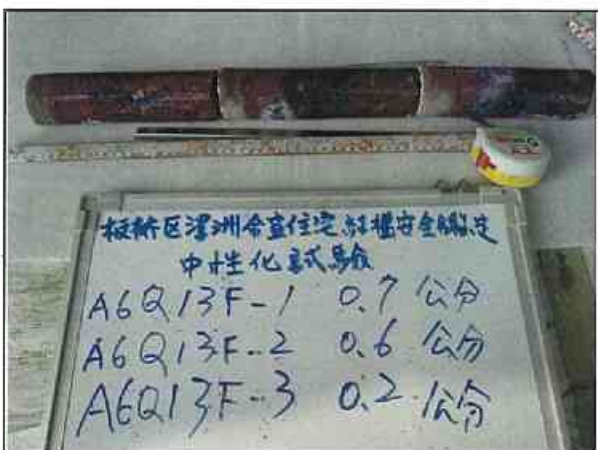
 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6Q13F-1 0.7公分 A6Q13F-2 0.6公分 A6Q13F-3 0.2公分	<table border="1"> <tr> <td>名稱</td><td>浮洲合宜住宅 A6 區 Q 棟</td></tr> <tr> <td>位置</td><td></td></tr> <tr> <td>說明</td><td>取樣試體 中性化試驗</td></tr> </table>	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 Q 棟	位置		說明	取樣試體 中性化試驗
名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 Q 棟						
位置							
說明	取樣試體 中性化試驗						

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區Q棟)

	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 Q 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 Q 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 Q 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

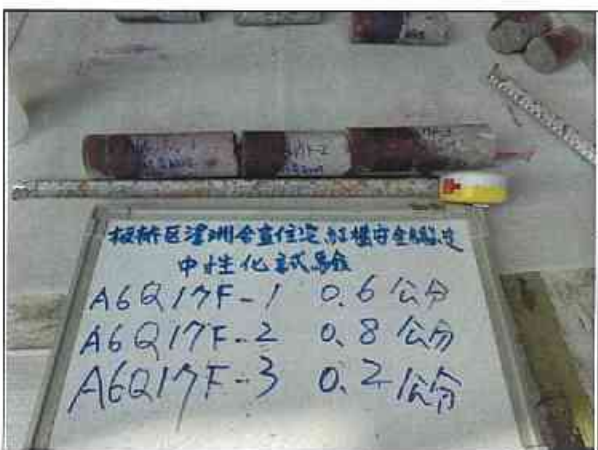	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 Q 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區Q棟)

	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 Q 棟
	位置
說明	取樣試體 中性化試驗


	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 Q 棟
	位置
說明	取樣試體 中性化試驗

	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 Q 棟
	位置
說明	取樣試體 中性化試驗

	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 Q 棟
	位置
說明	取樣試體 中性化試驗

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區Q棟)

 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6Q22F-1 0.3公分 A6Q22F-2 0.7公分 A6Q22F-3 0.6公分	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 Q 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

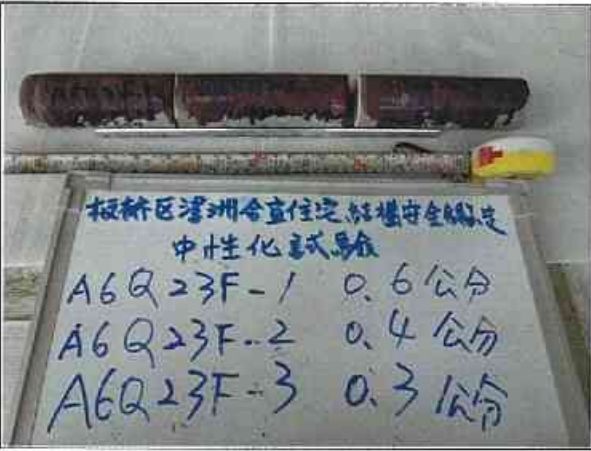 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6Q23F-1 0.6公分 A6Q23F-2 0.4公分 A6Q23F-3 0.3公分	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 Q 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 Q 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 Q 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案
(A6 區 R 棟)

久怡工程實業有限公司




地址：新北市淡水區濱海路一段 306 巷 60 弄 21 號 6 樓


TEL: (02) 2773-4327


FAX: (02) 2768-8823


中華民國一百零四年七月


壹、混凝土鑽心取樣探測點示意圖

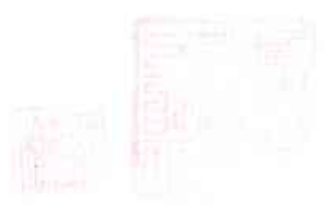


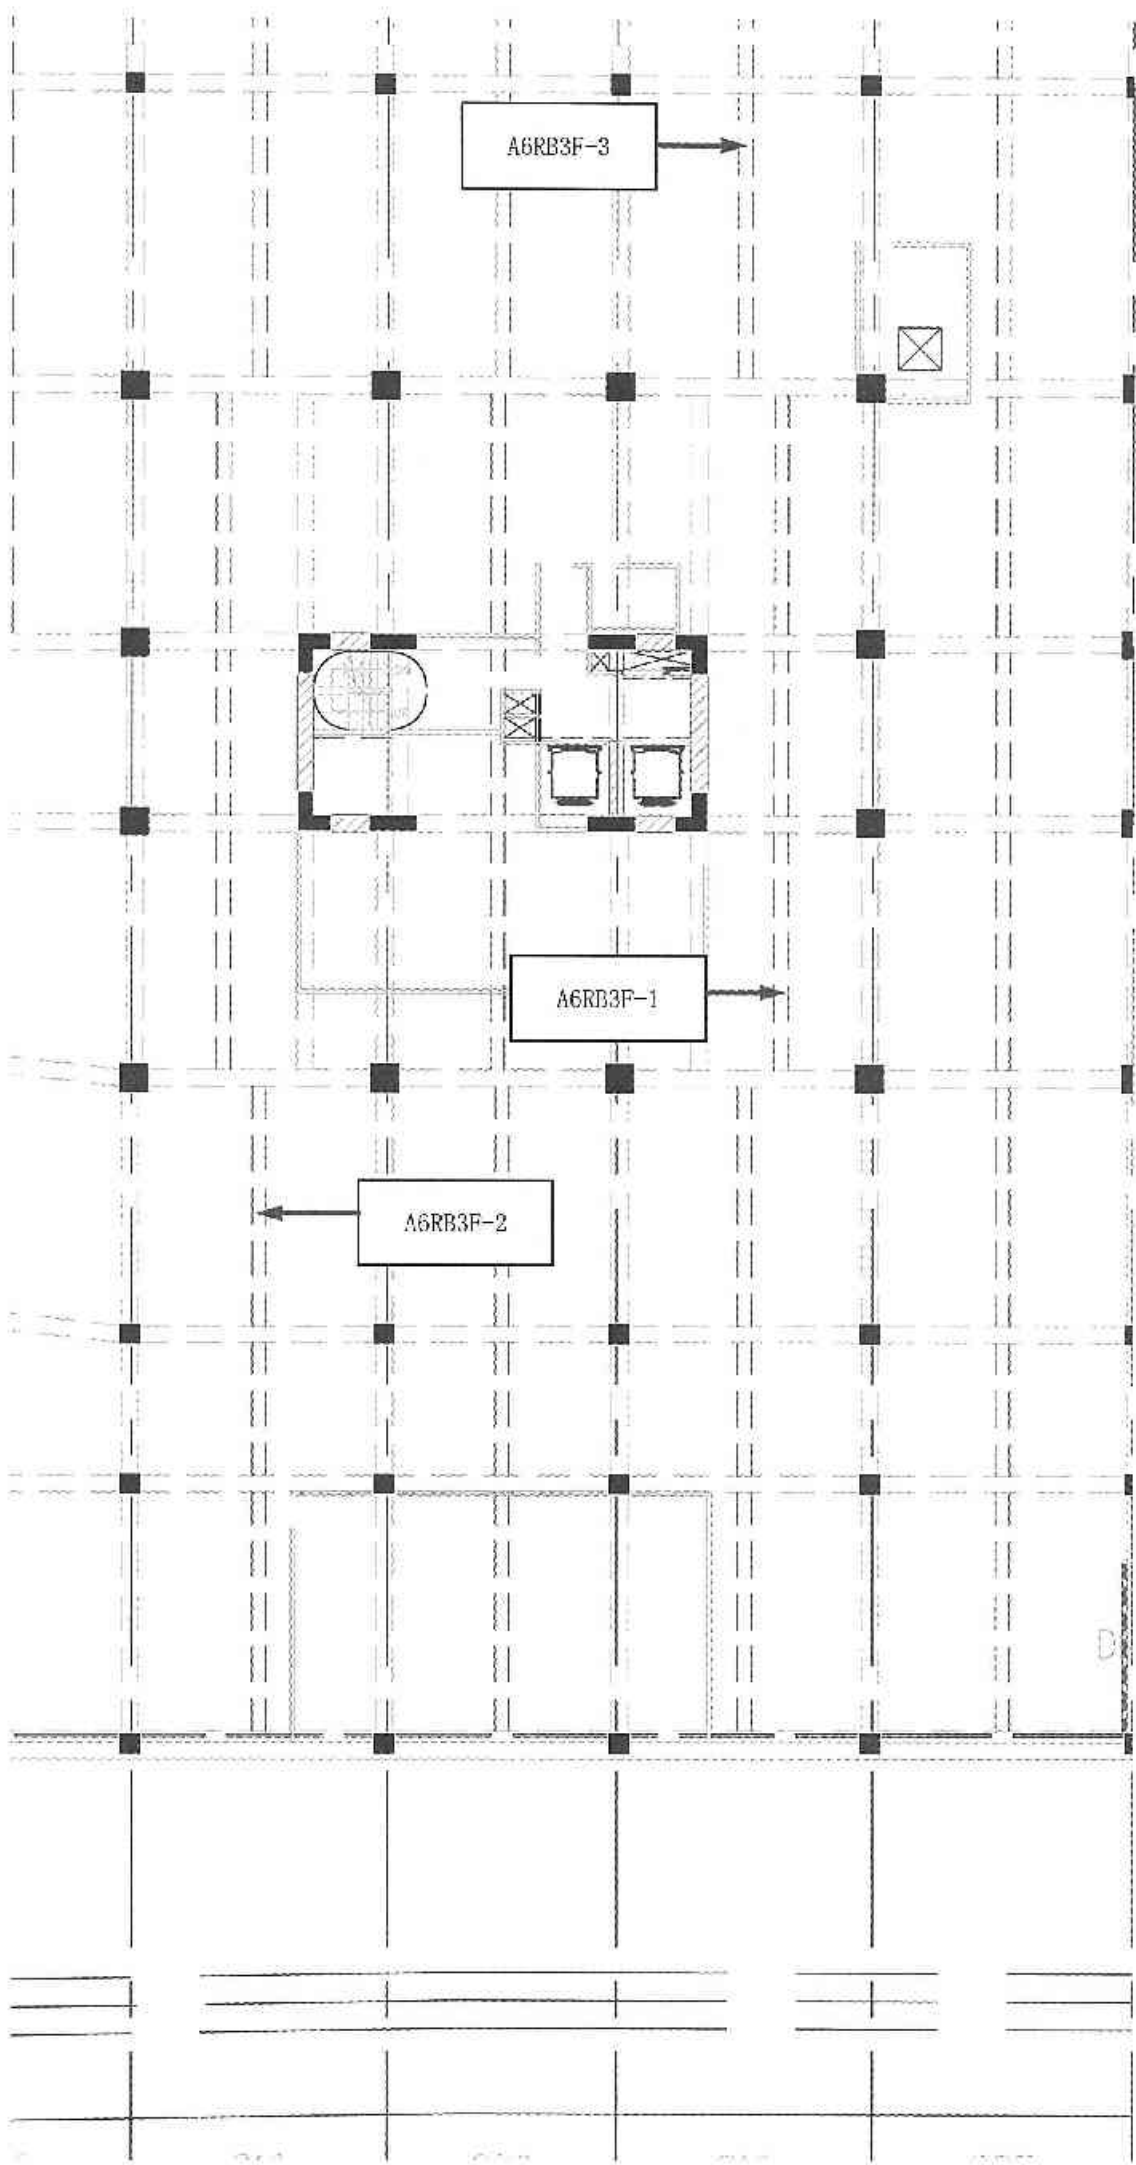

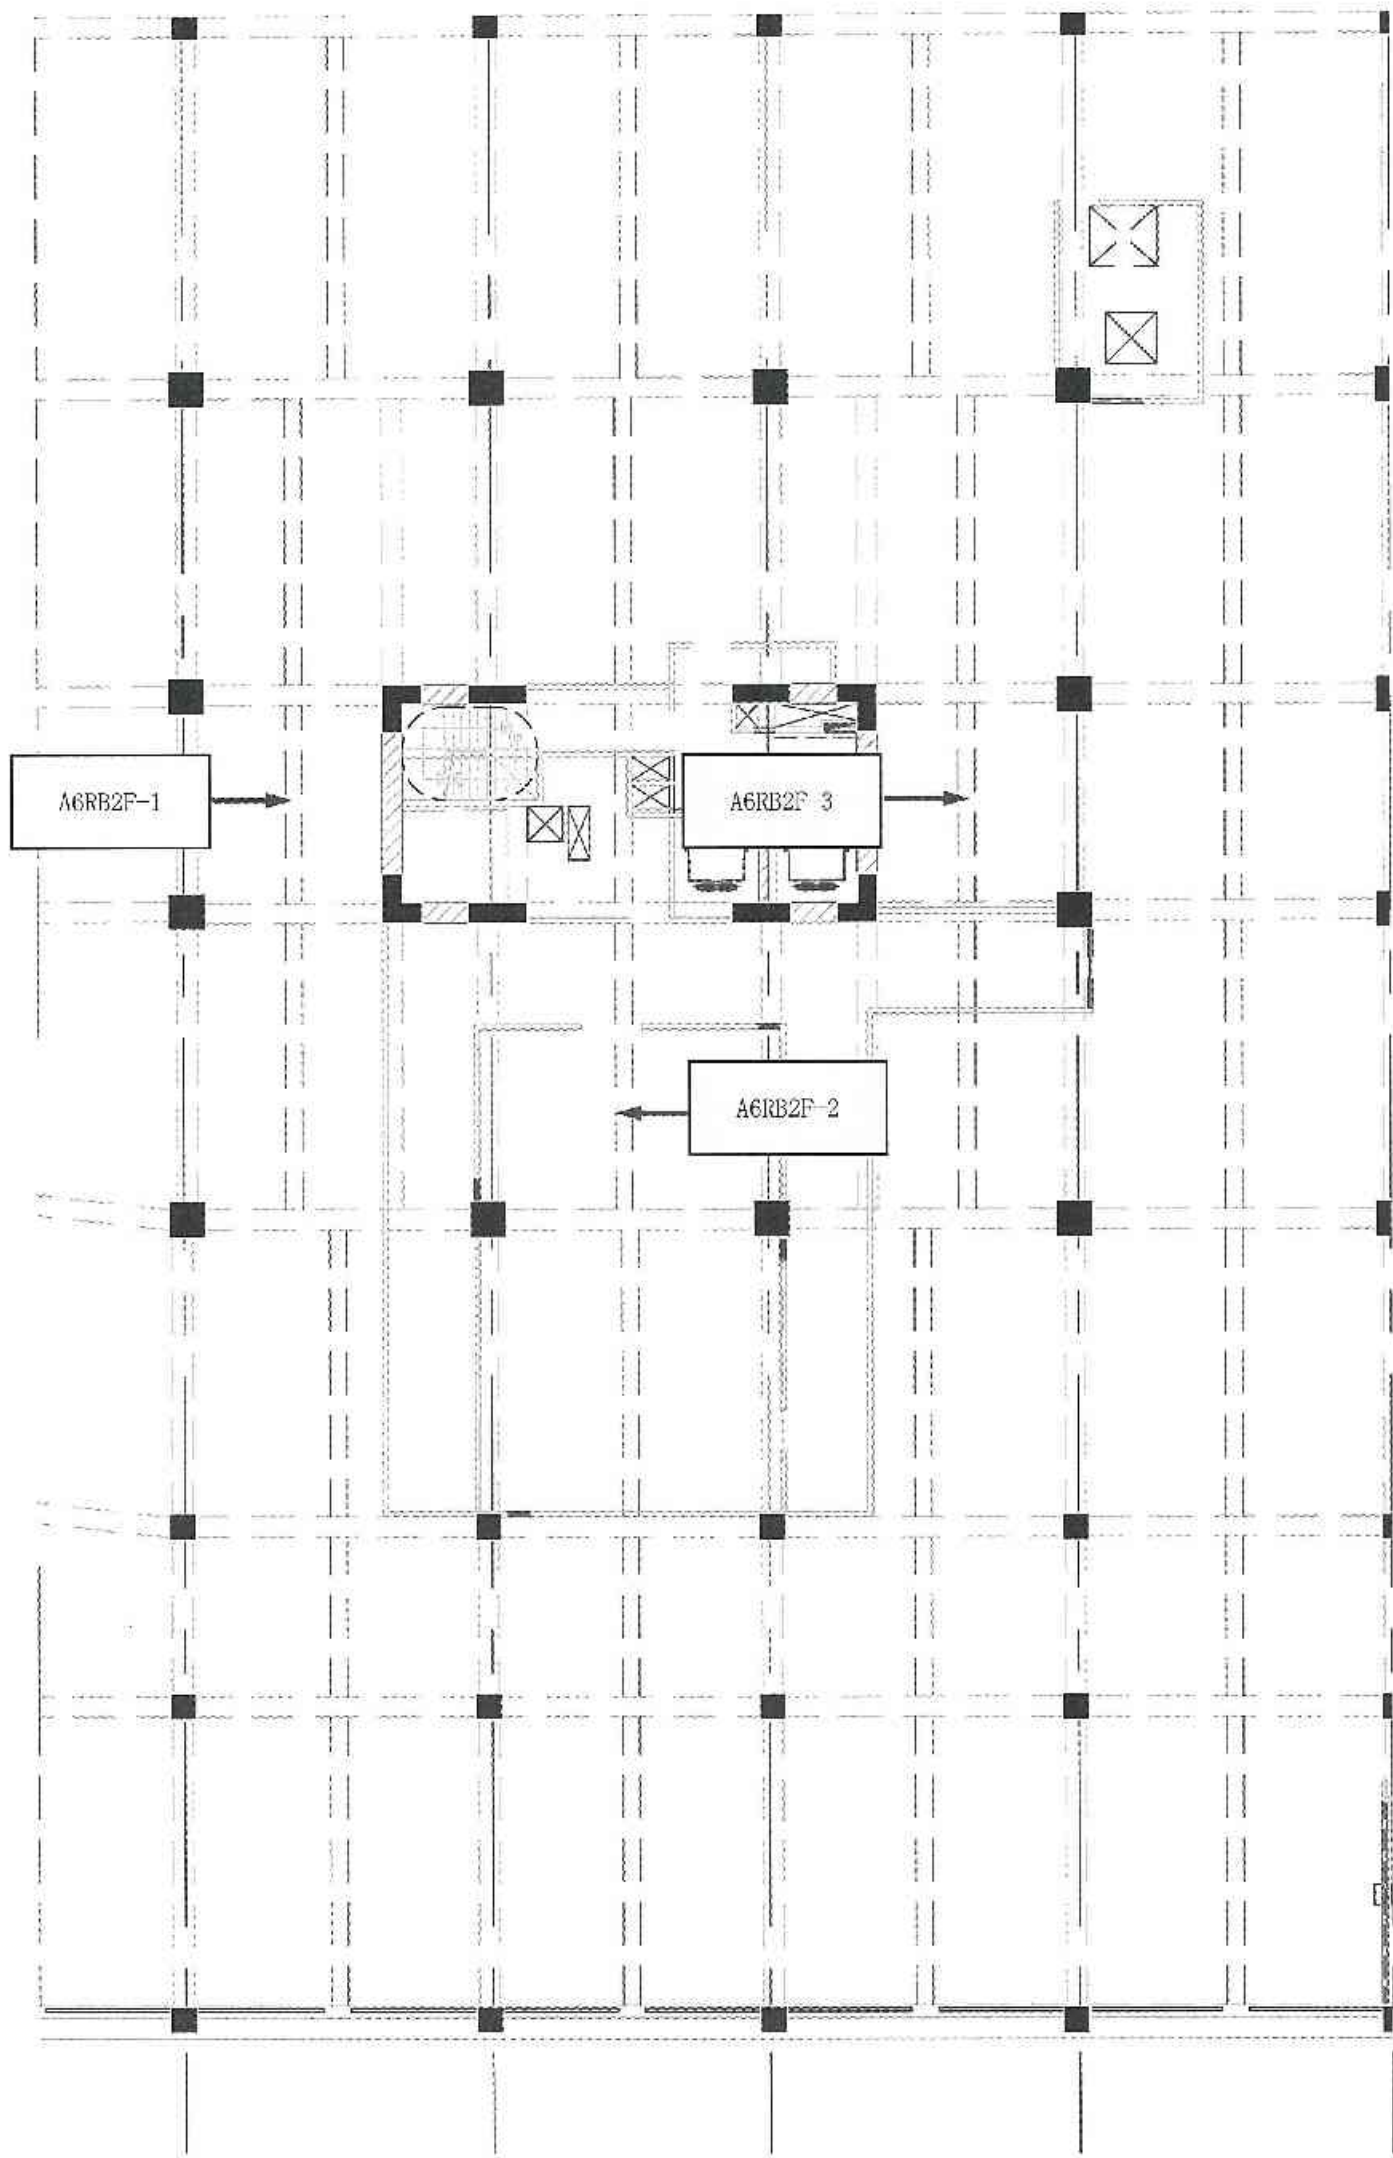


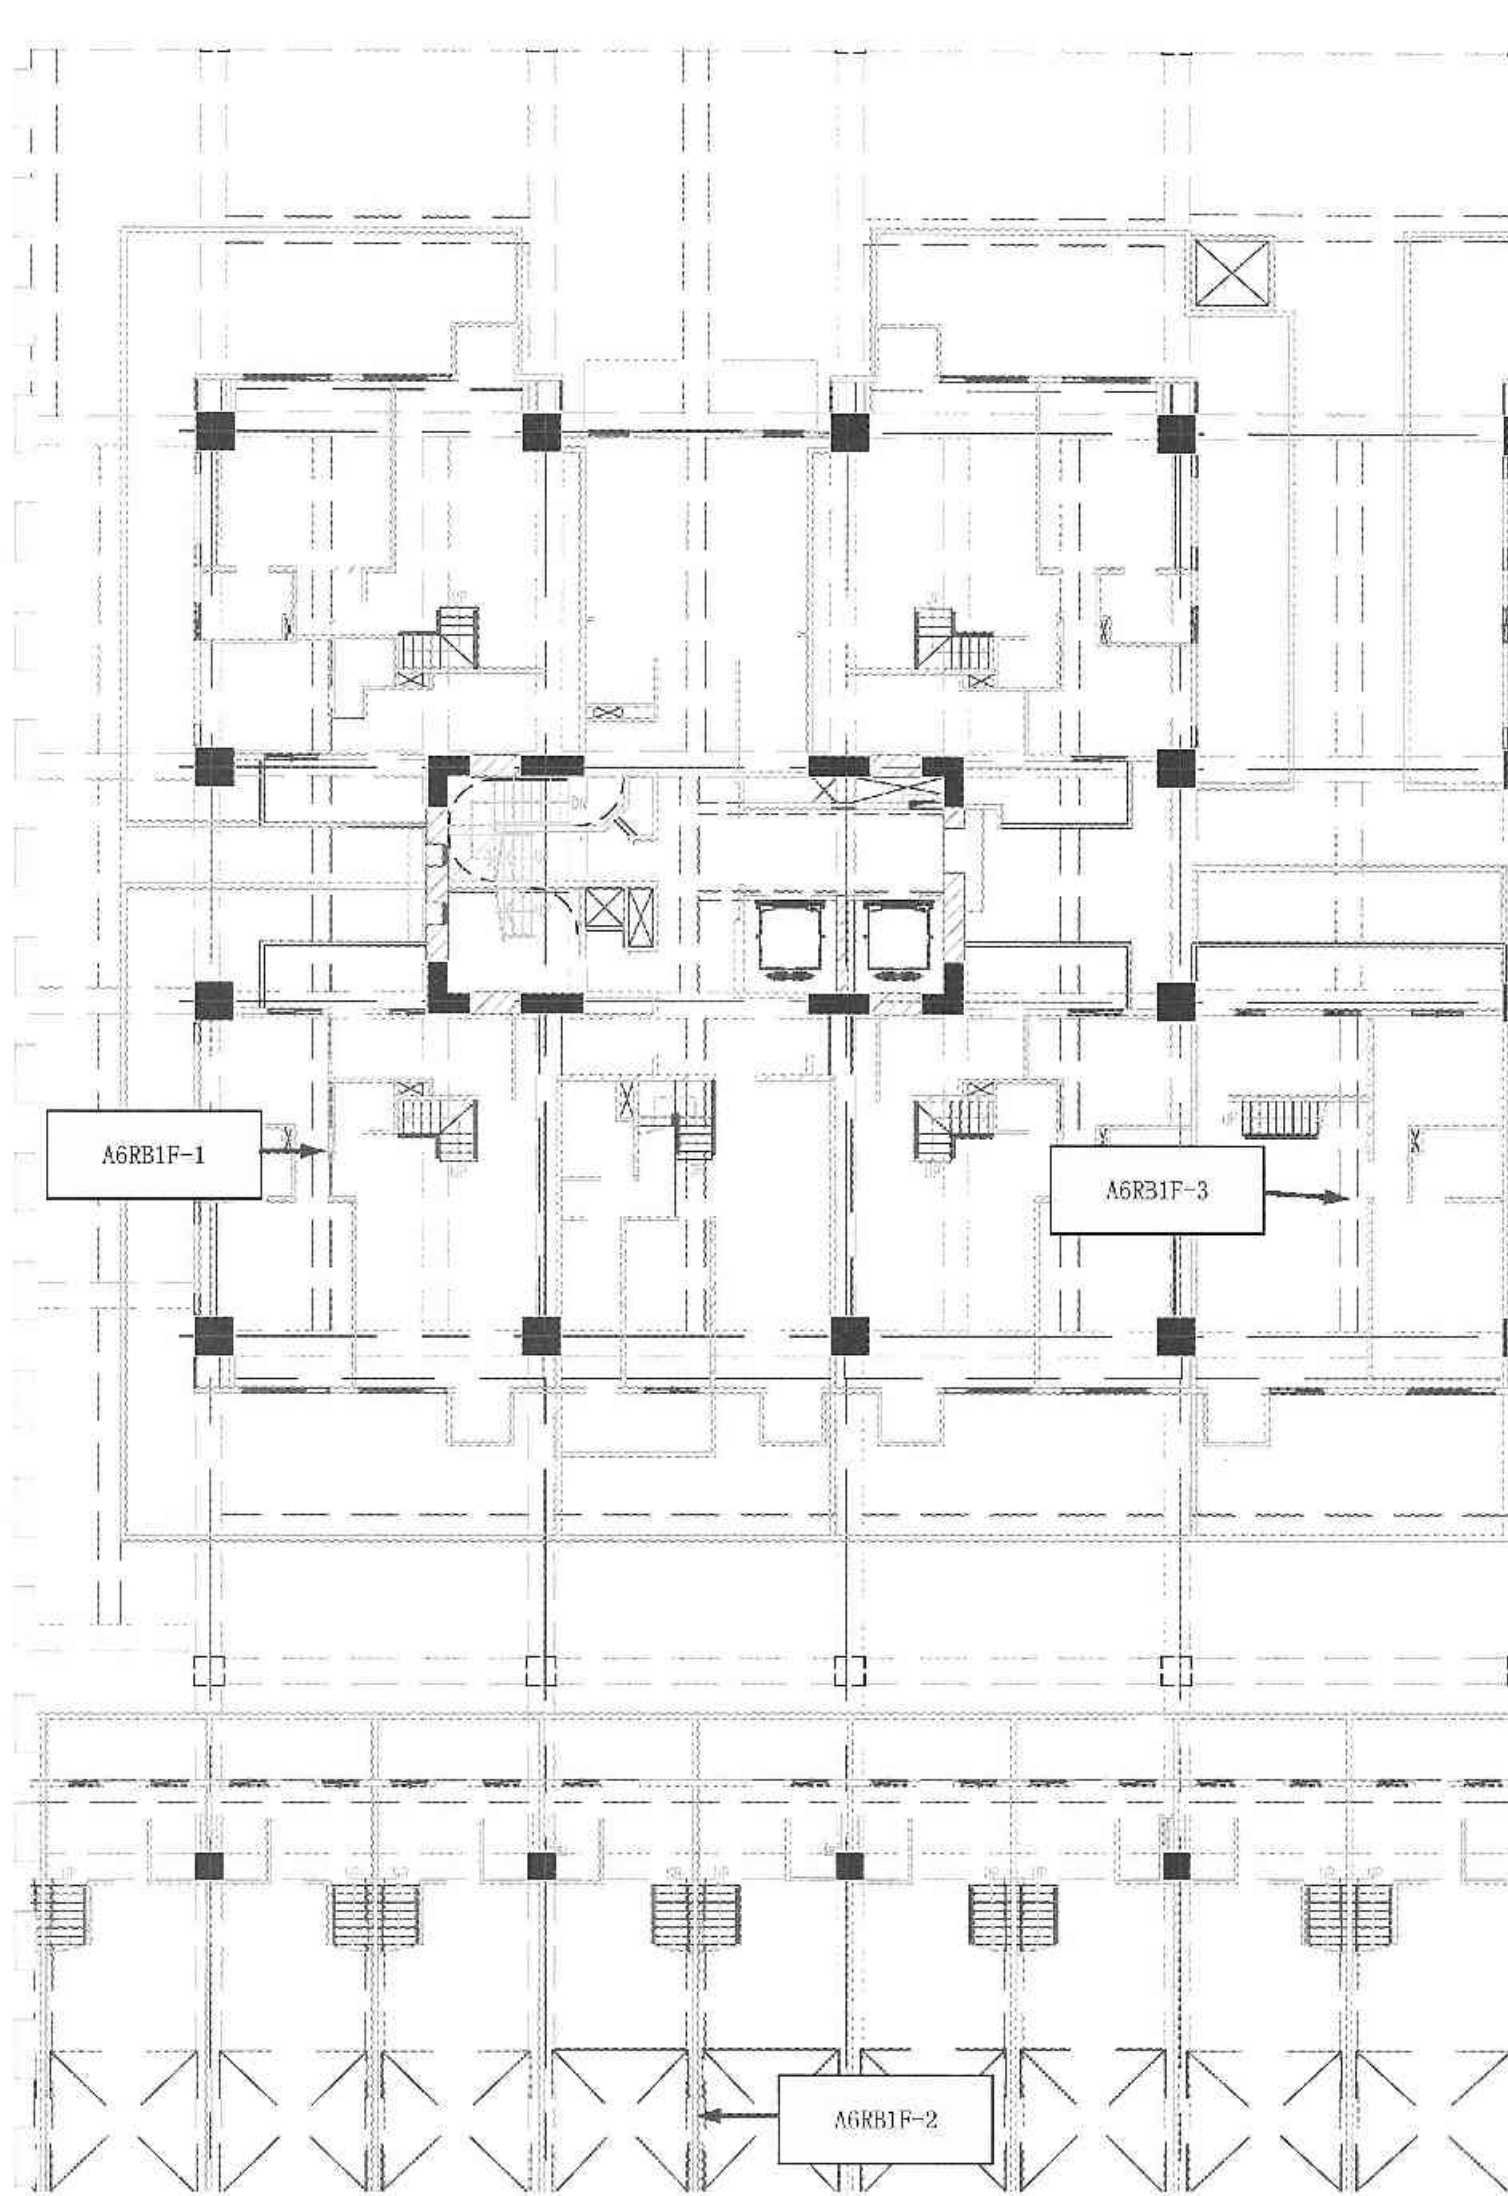

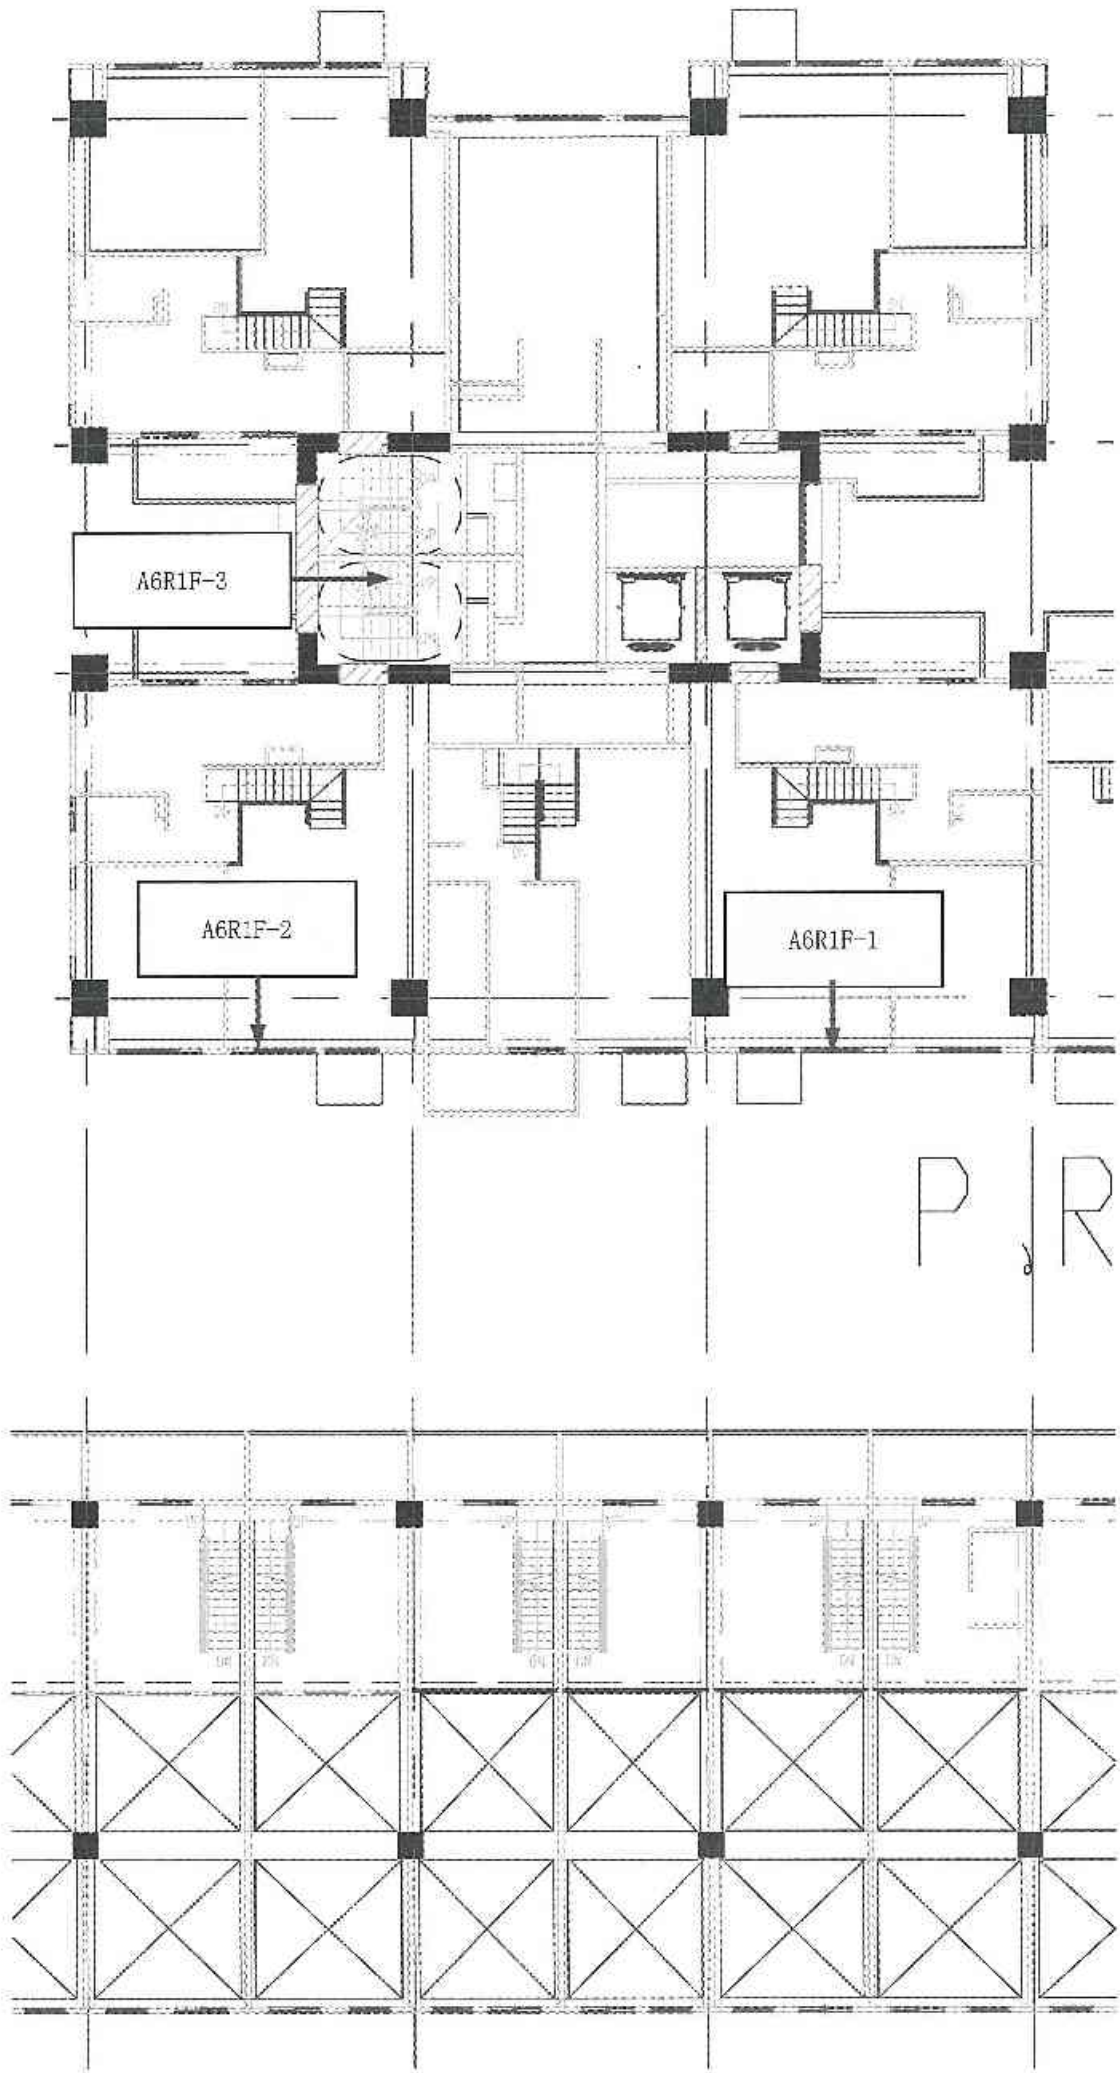


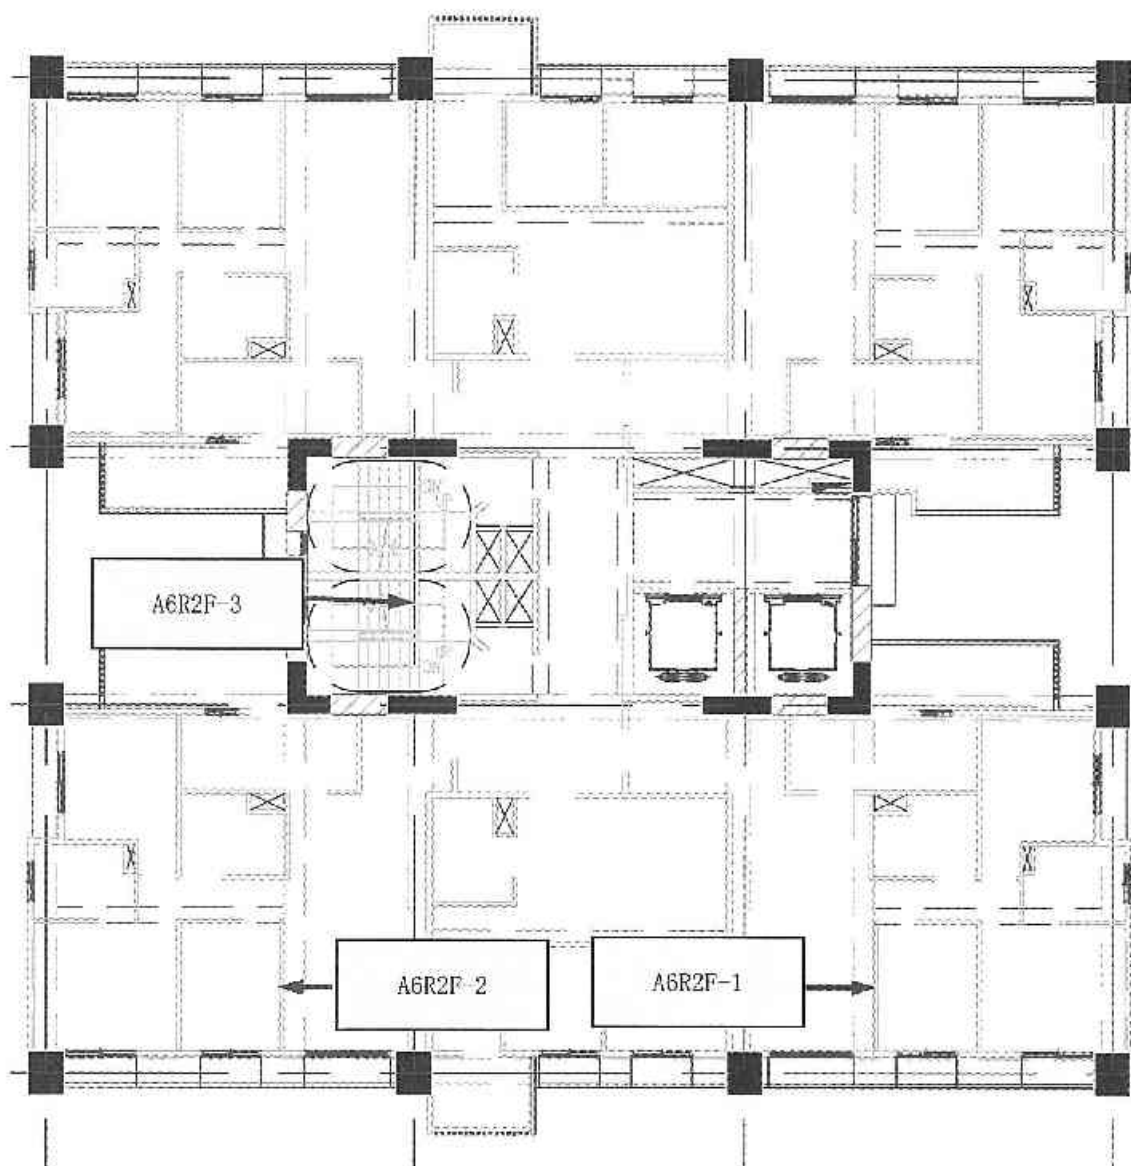


R 棟結構平面圖

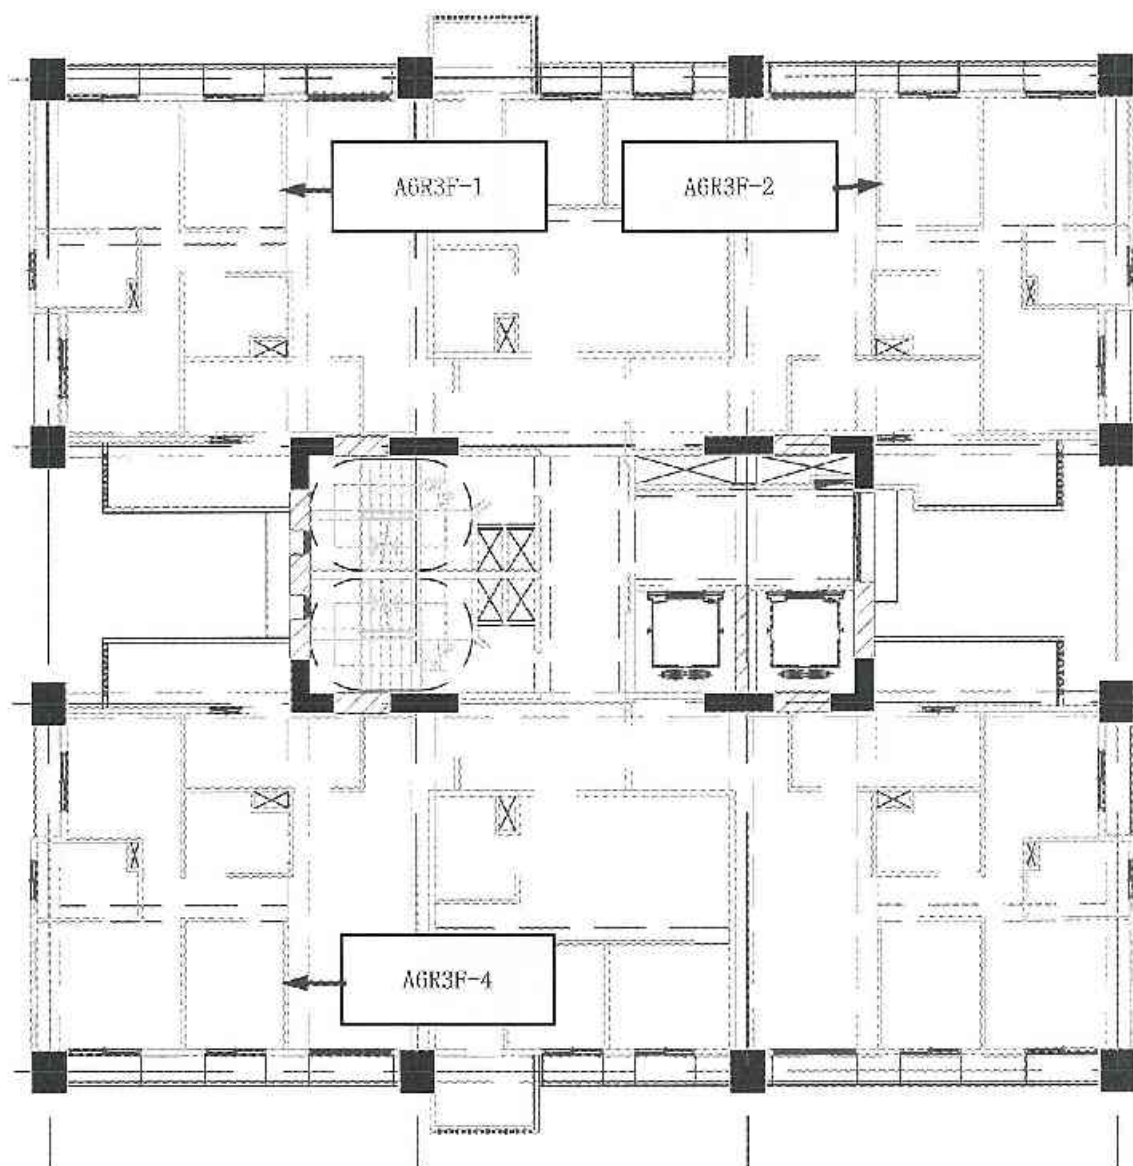


R 棟結構平面圖

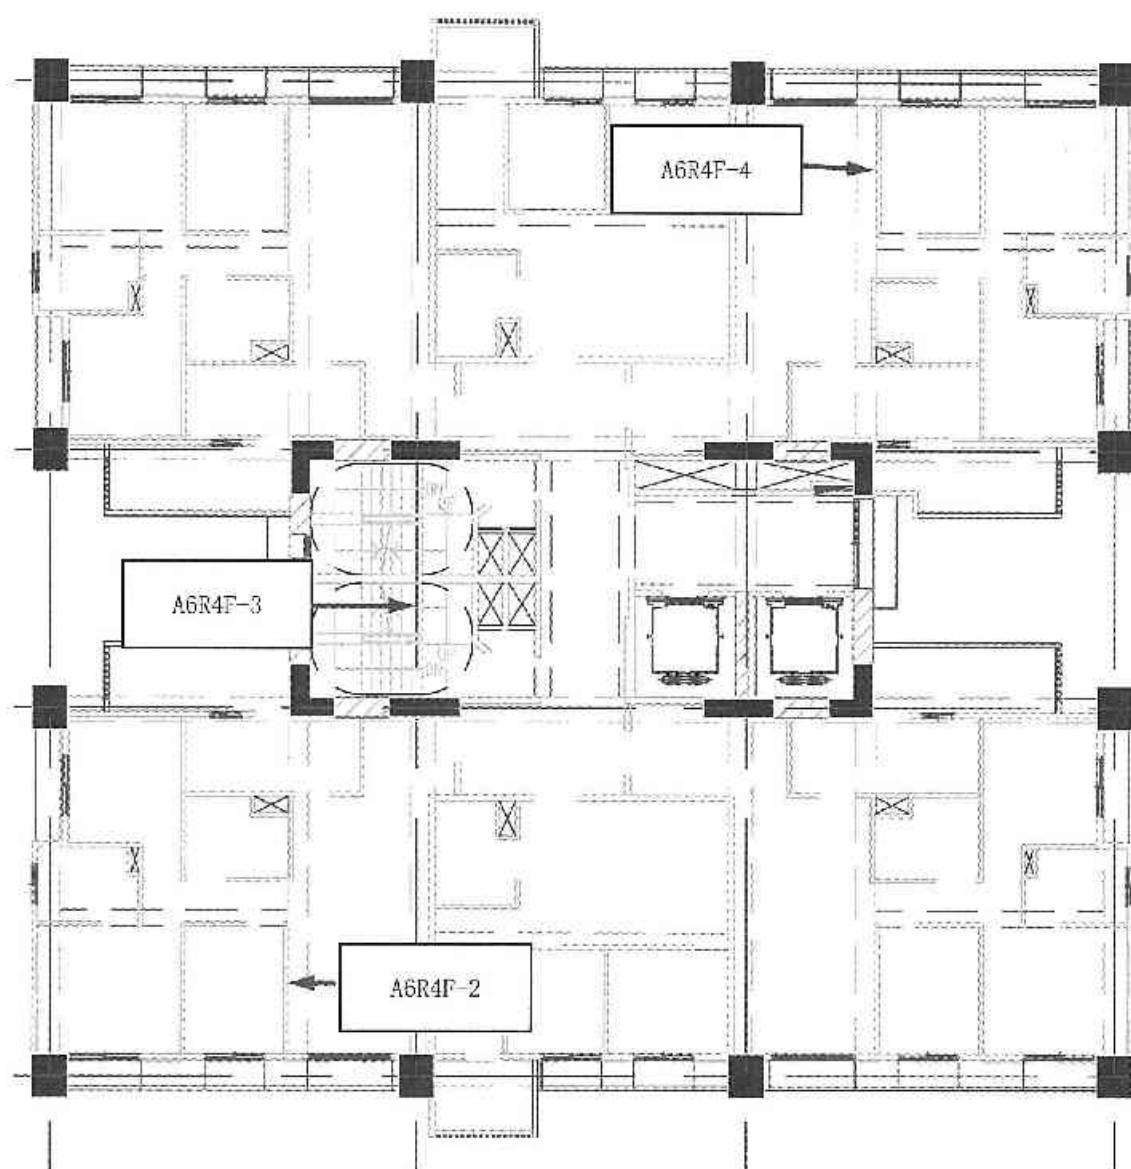


R 棟結構平面圖

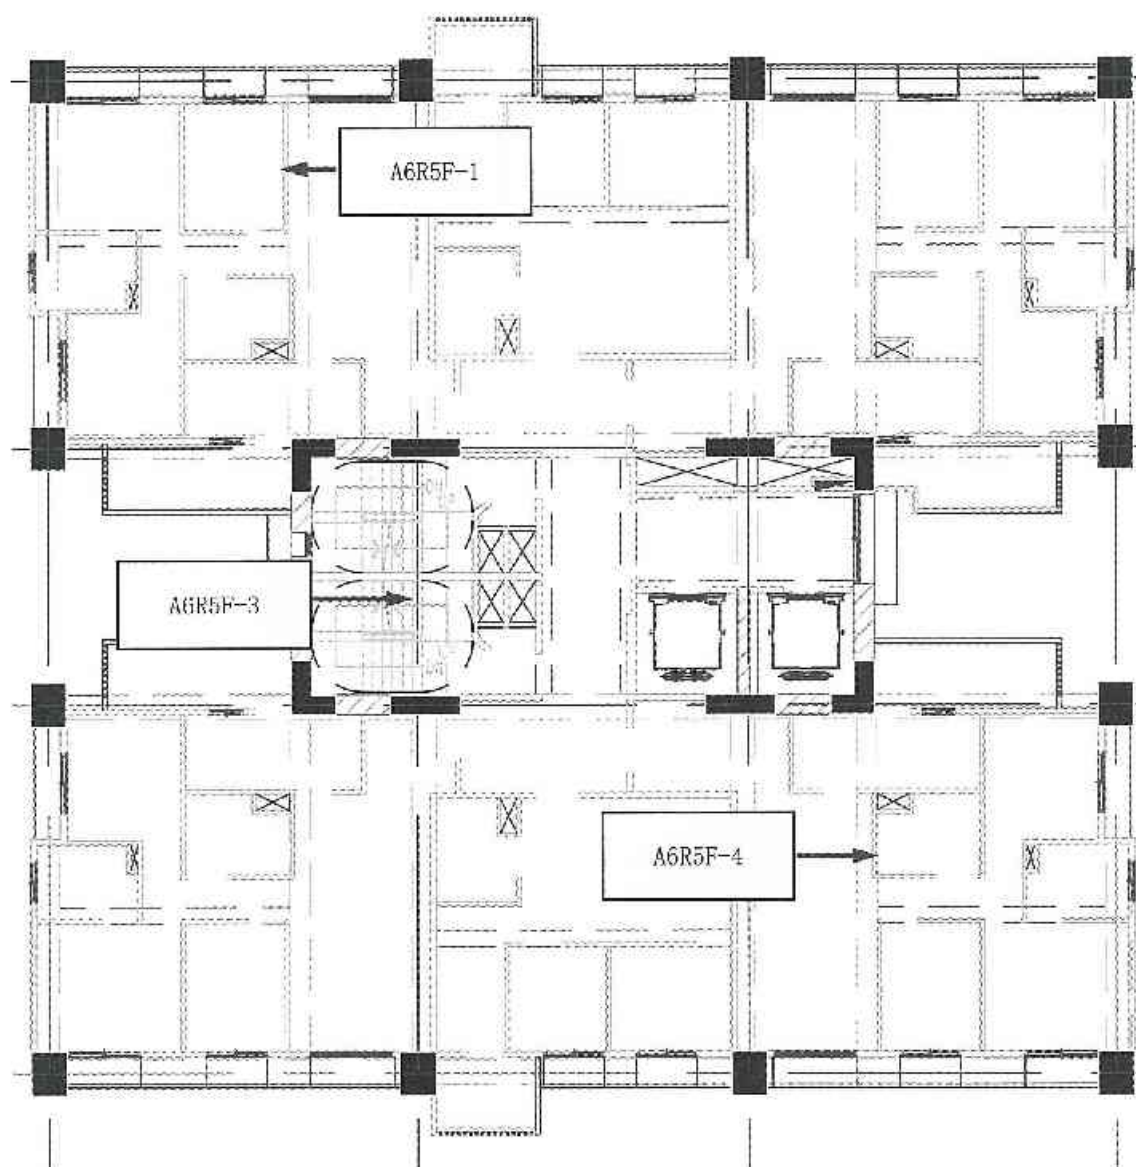


R 棟結構平面圖

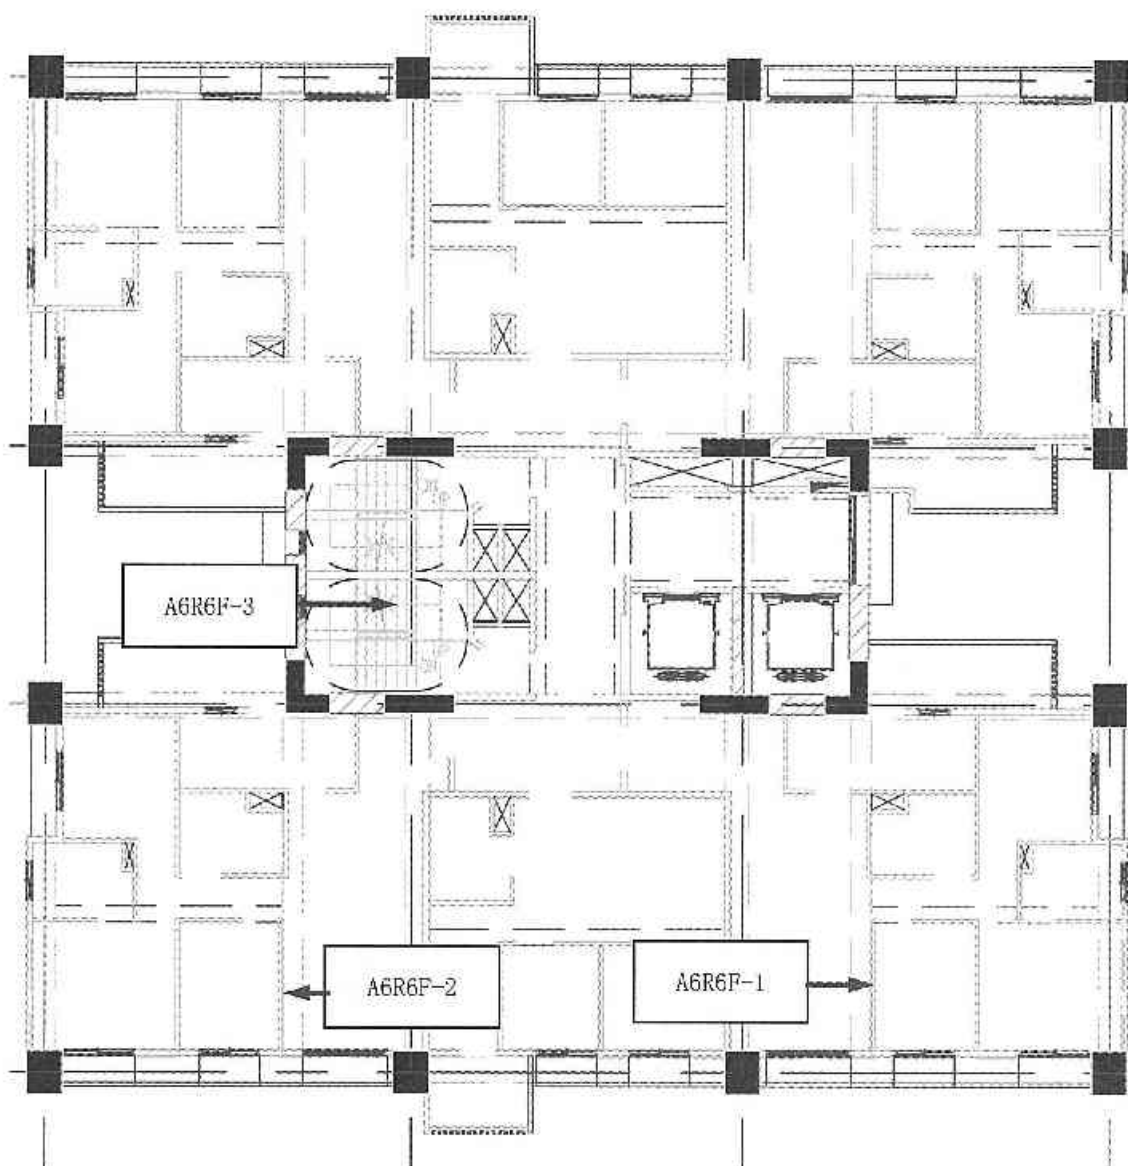


R 棟結構平面圖

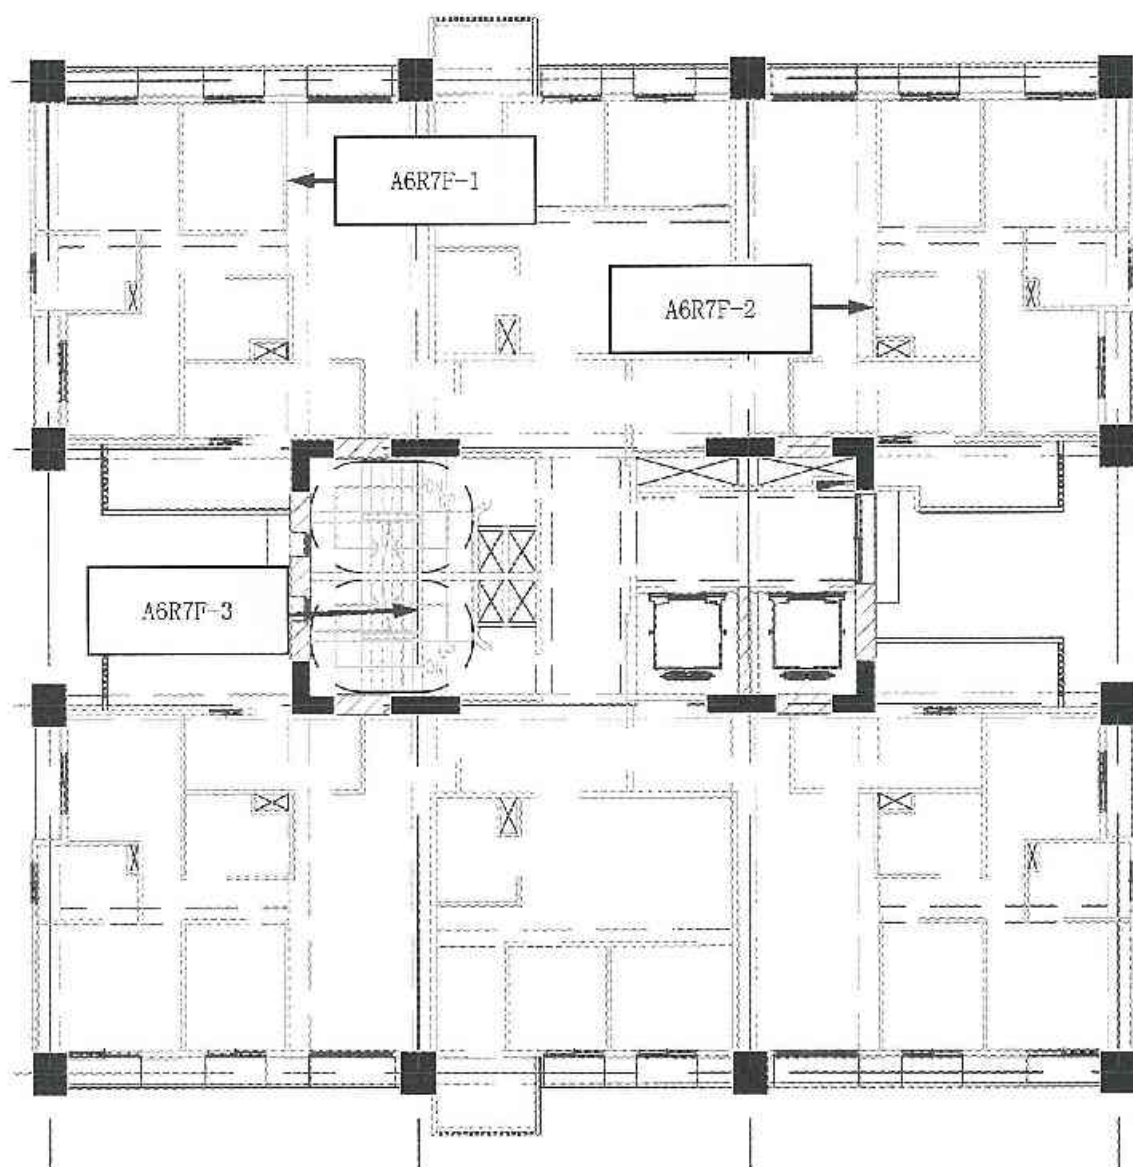


R 棟結構平面圖

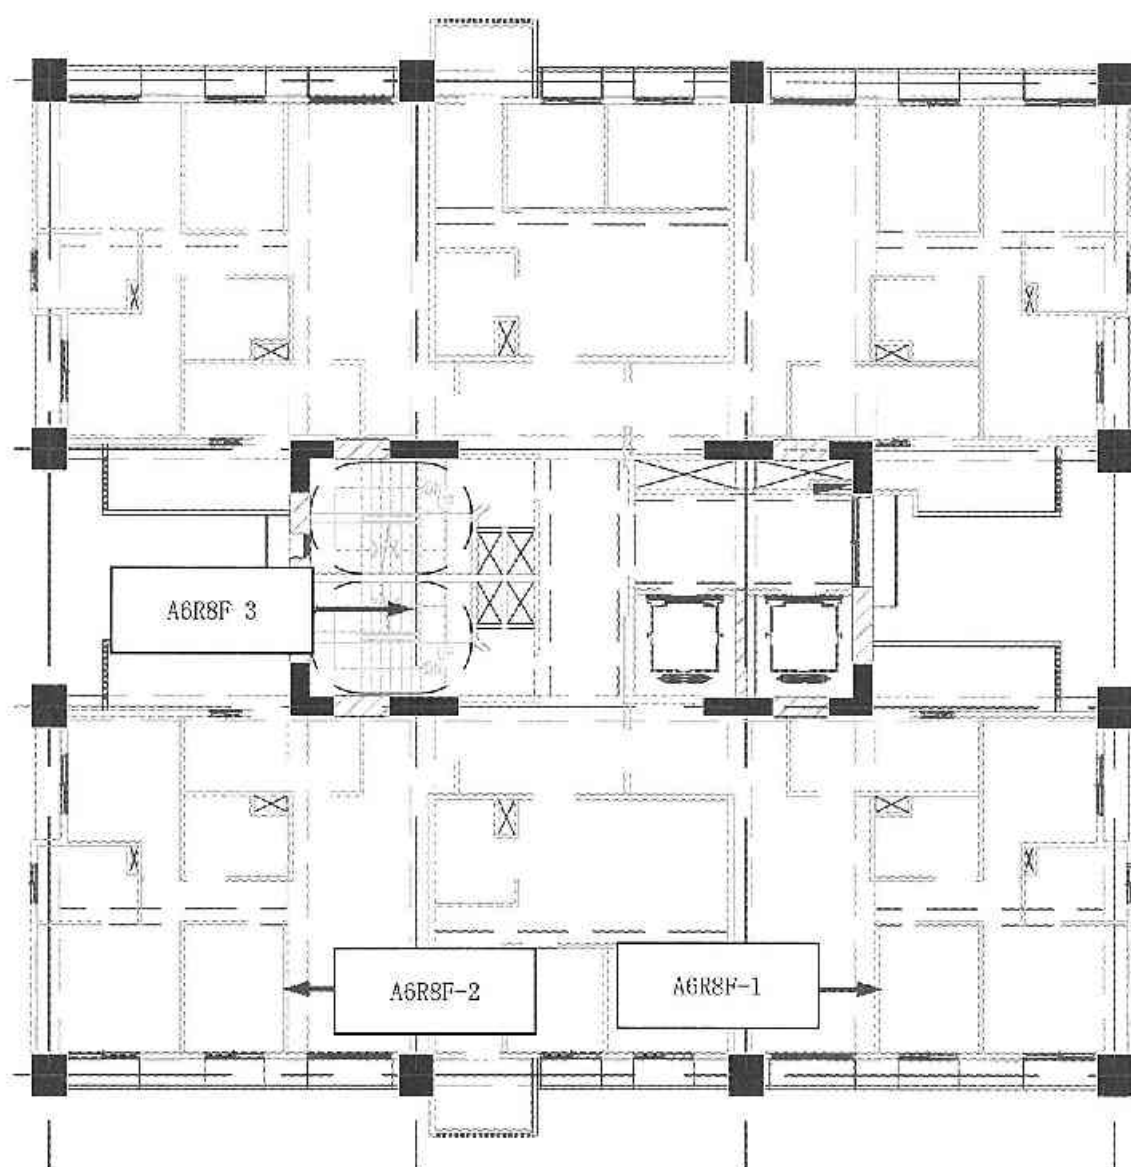


R 棟結構平面圖

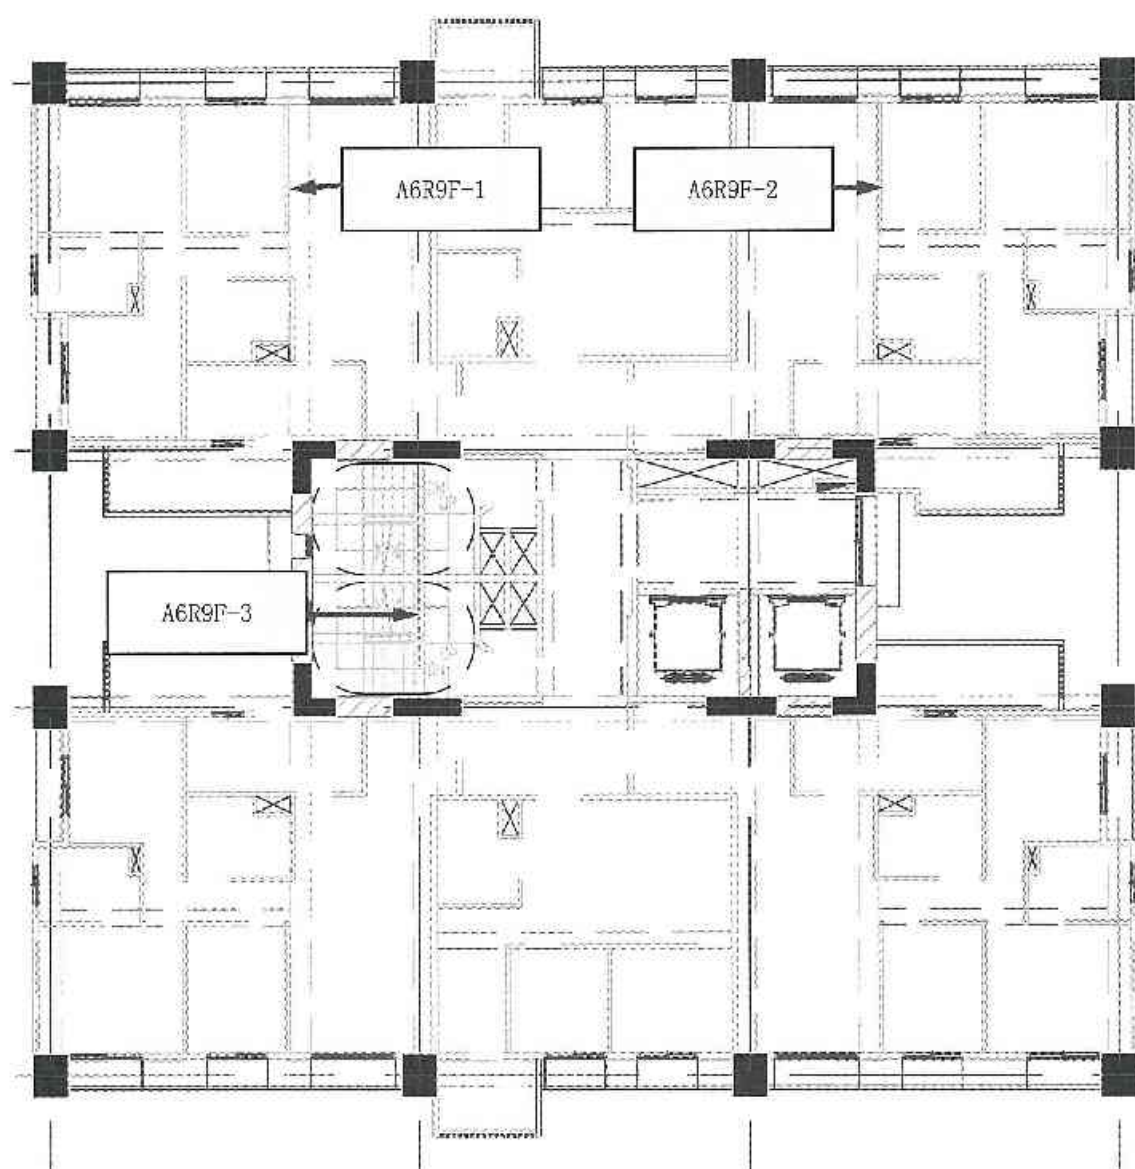


R 棟結構平面圖

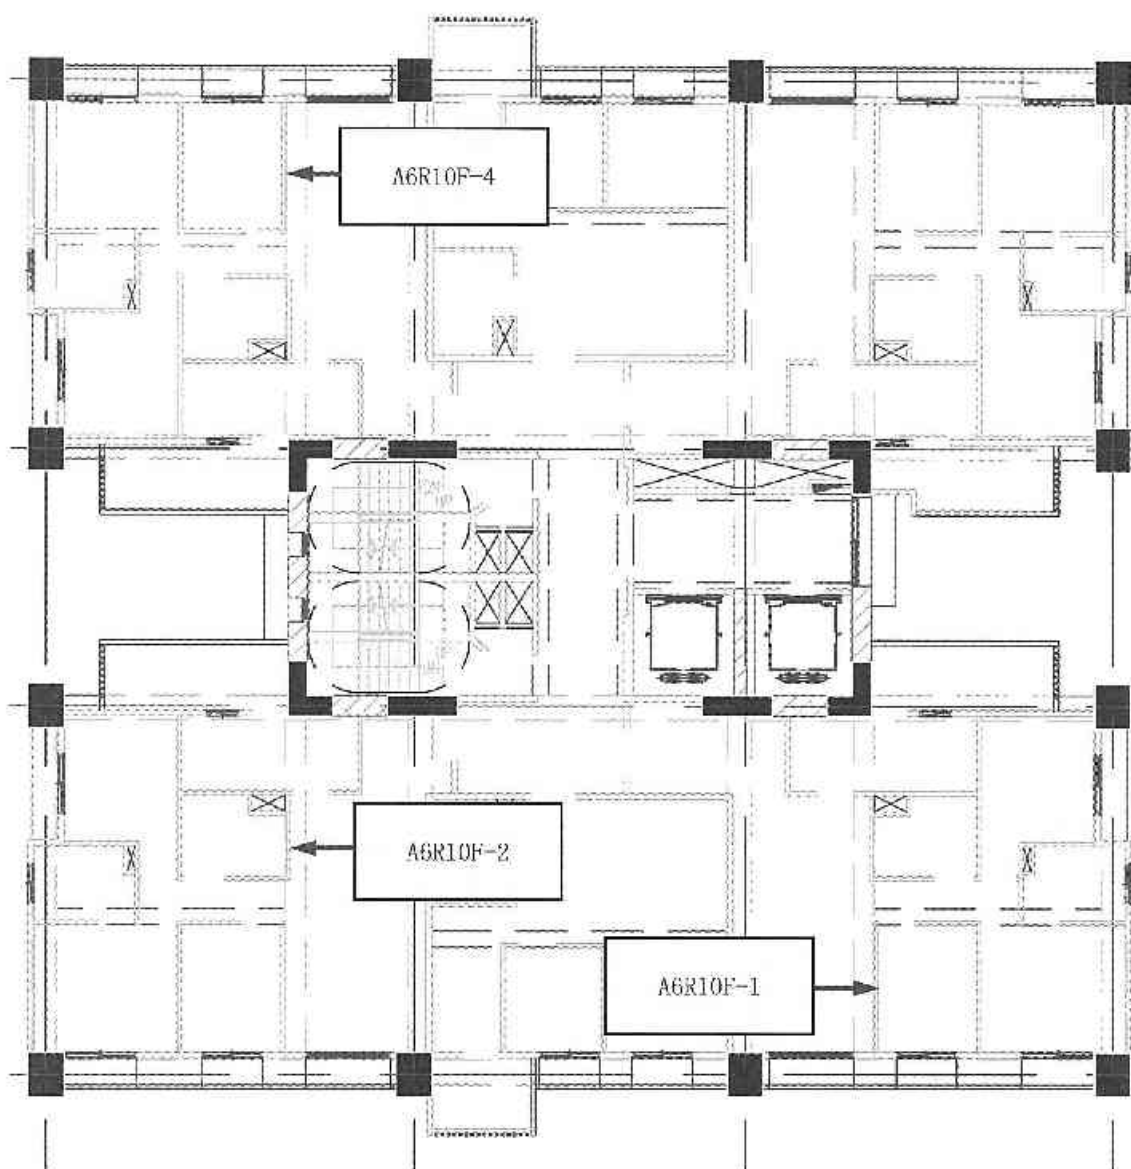


R 棟結構平面圖

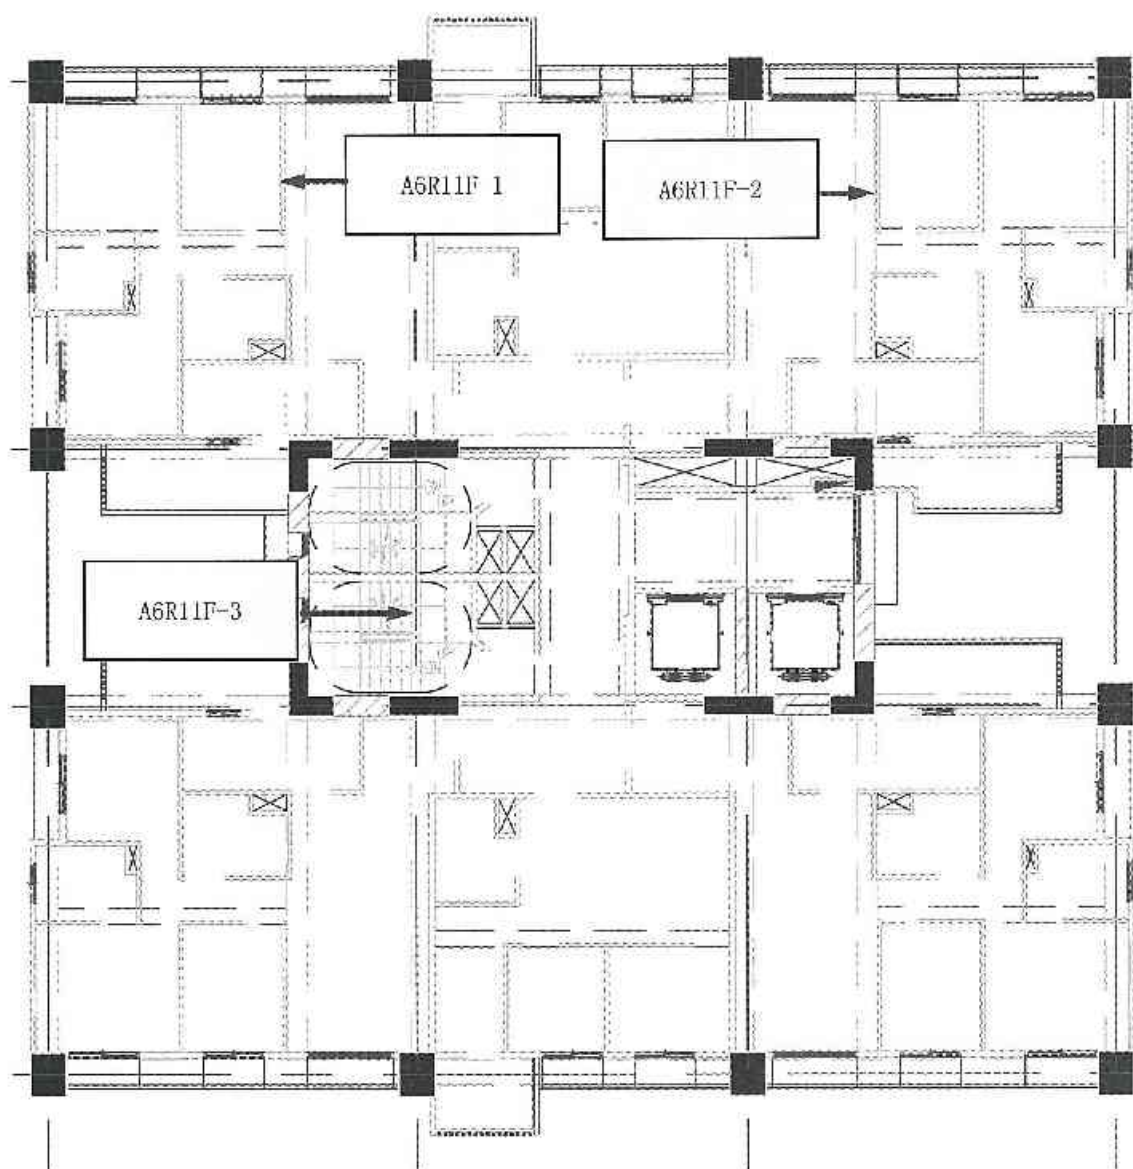


R 棟結構平面圖

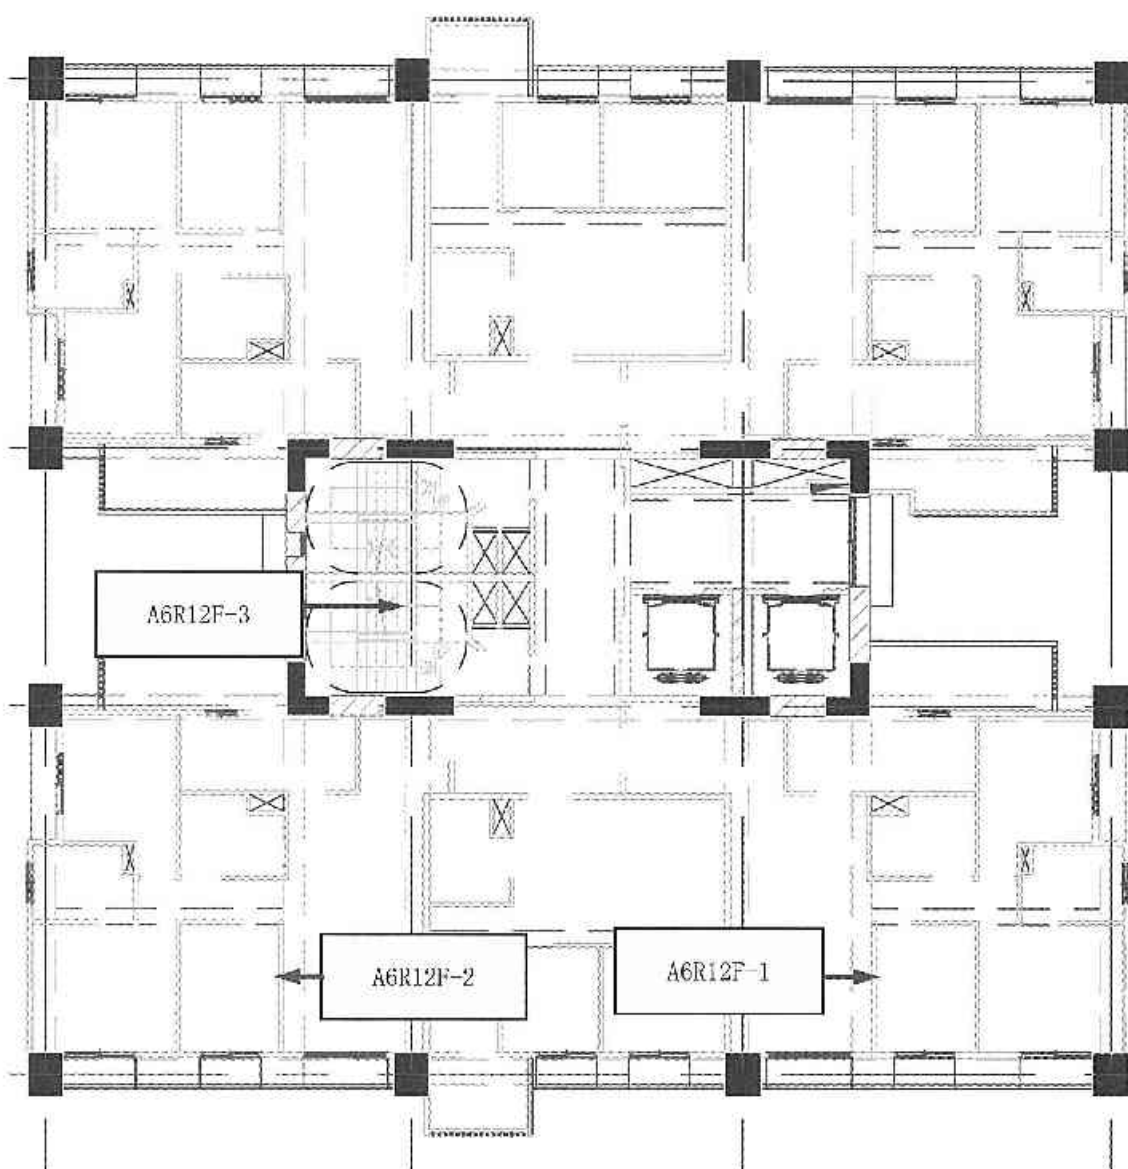


R 棟結構平面圖

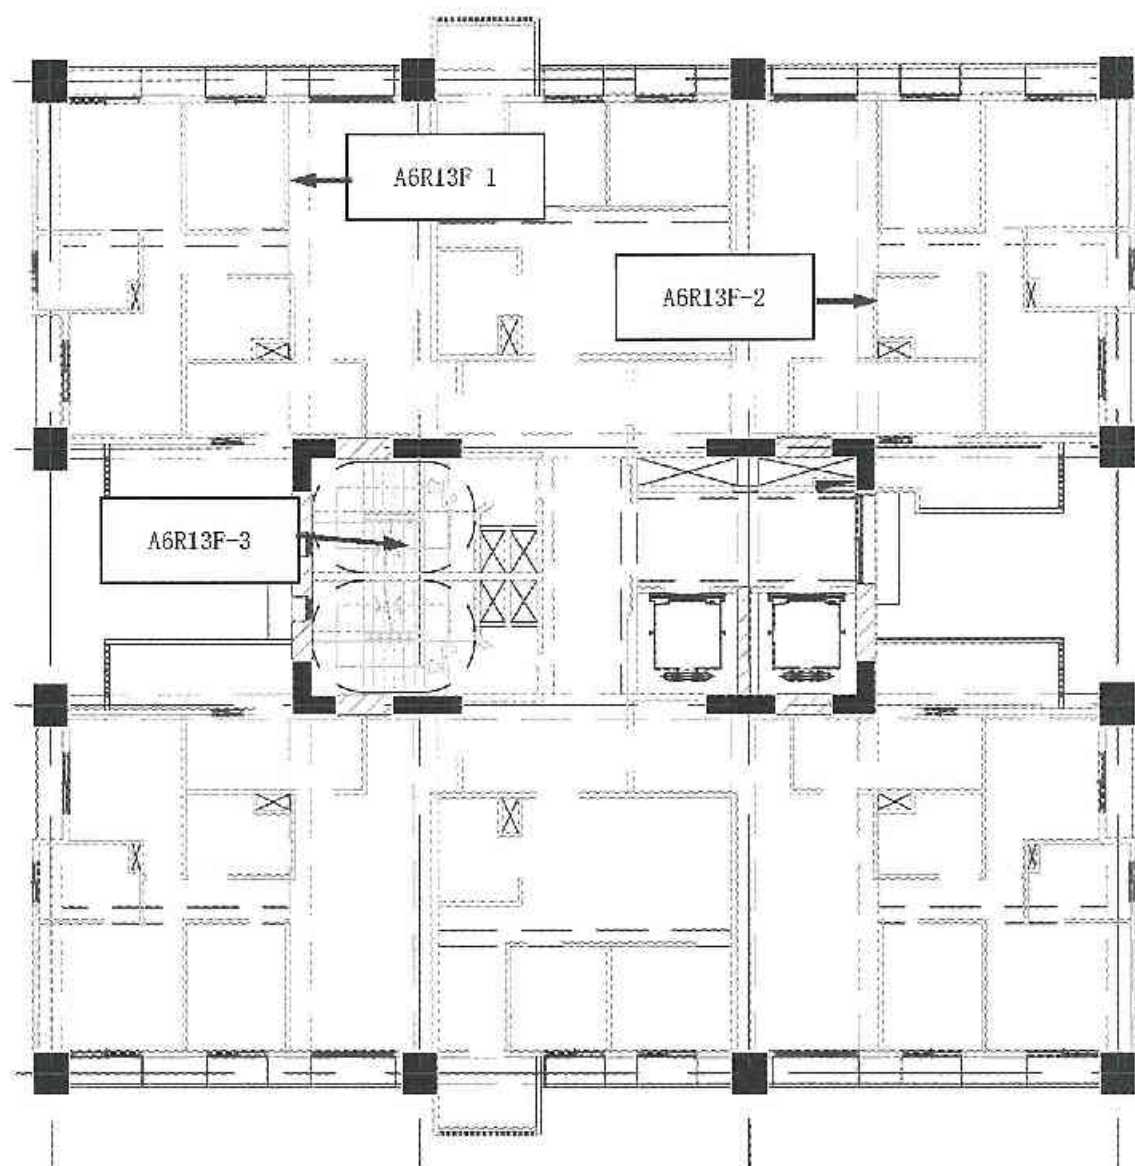


R 棟結構平面圖

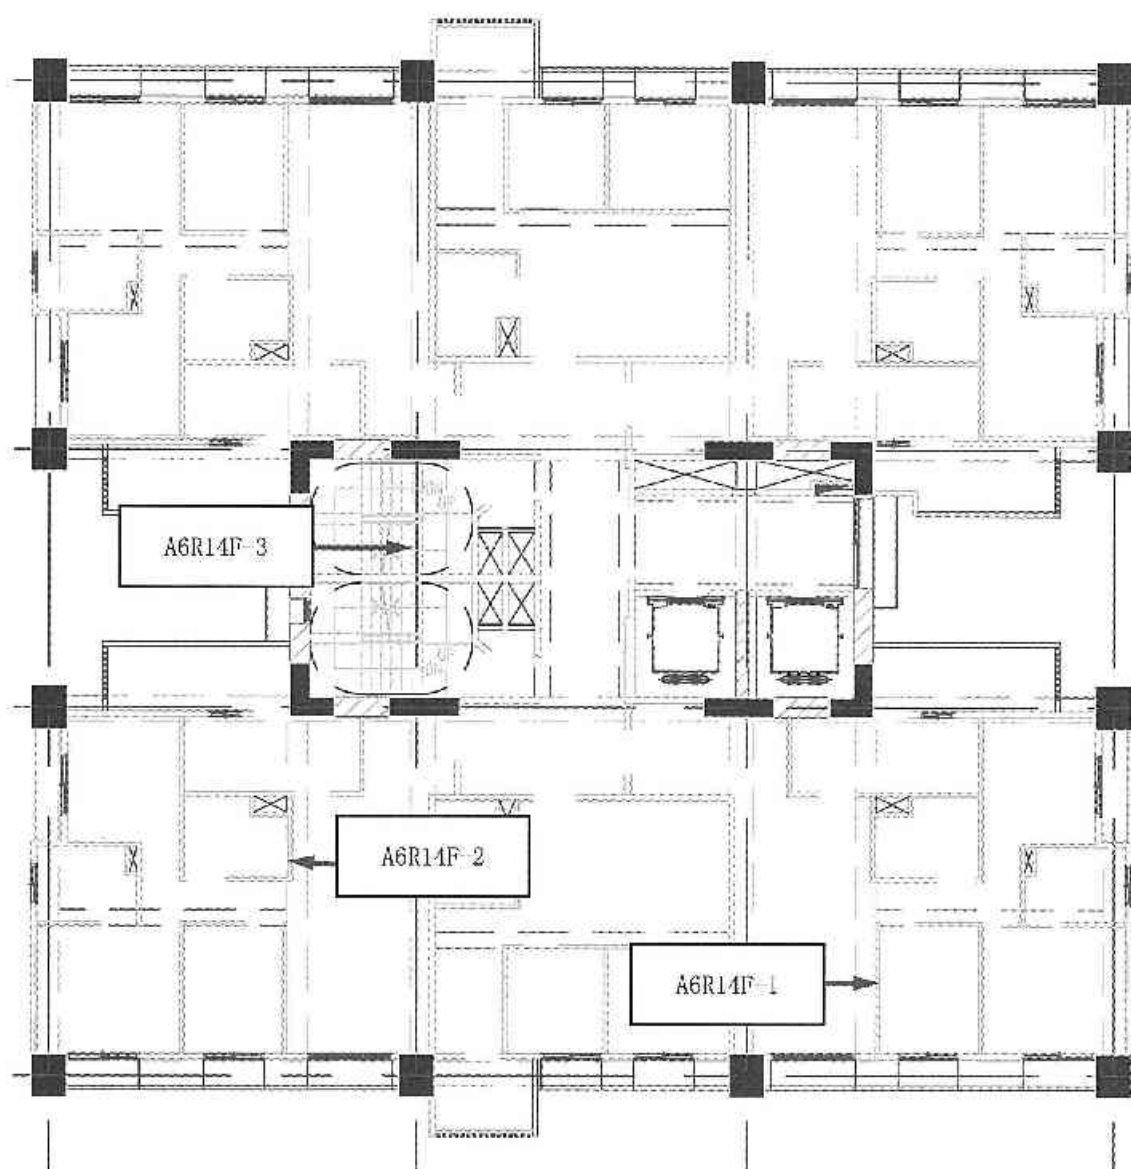


R 棟結構平面圖

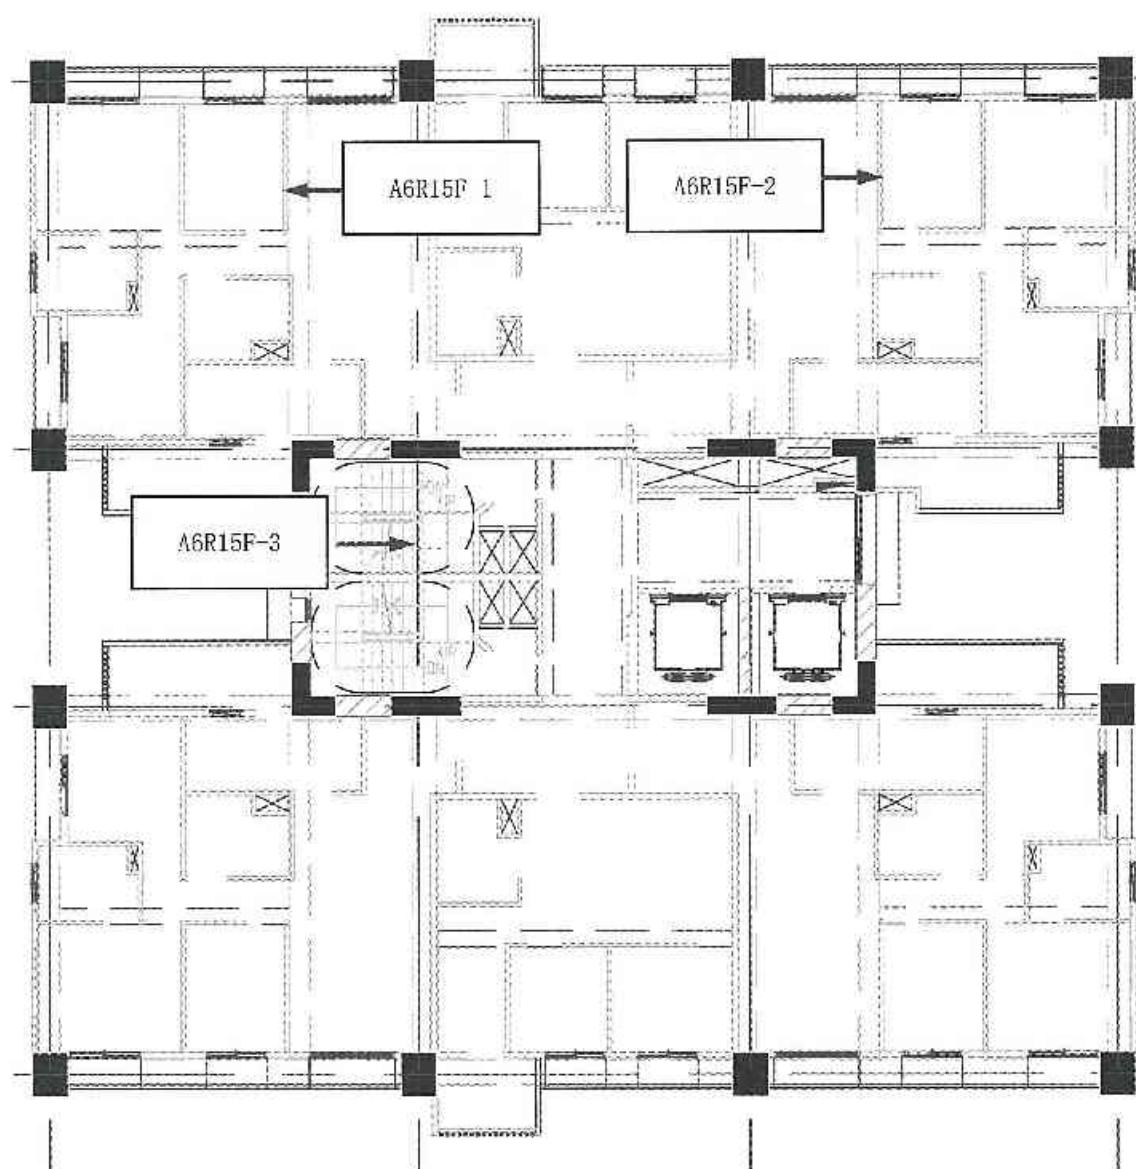


R 棟結構平面圖

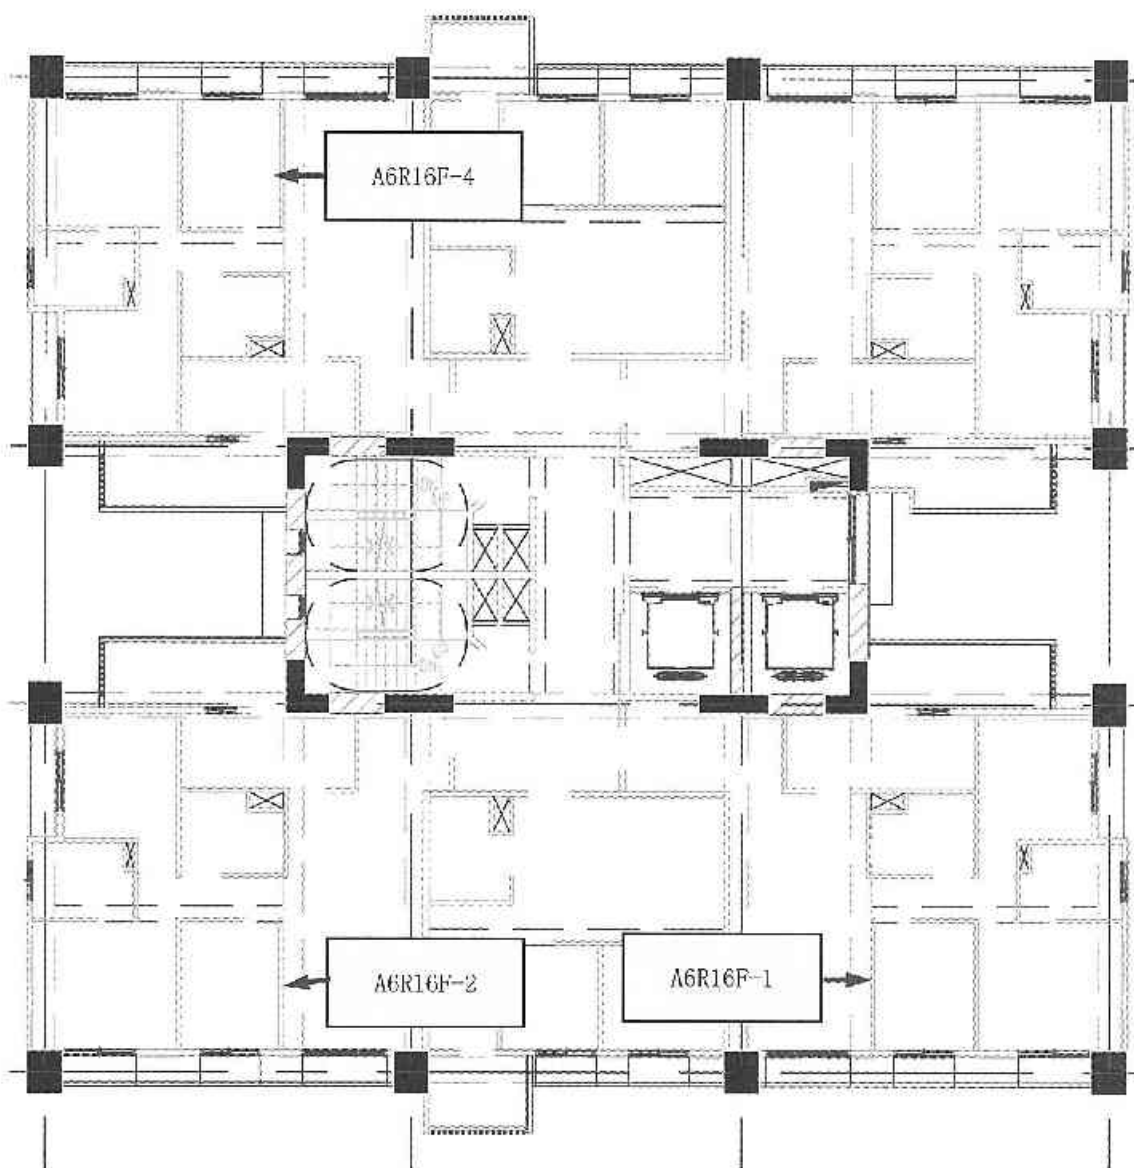


R 棟結構平面圖

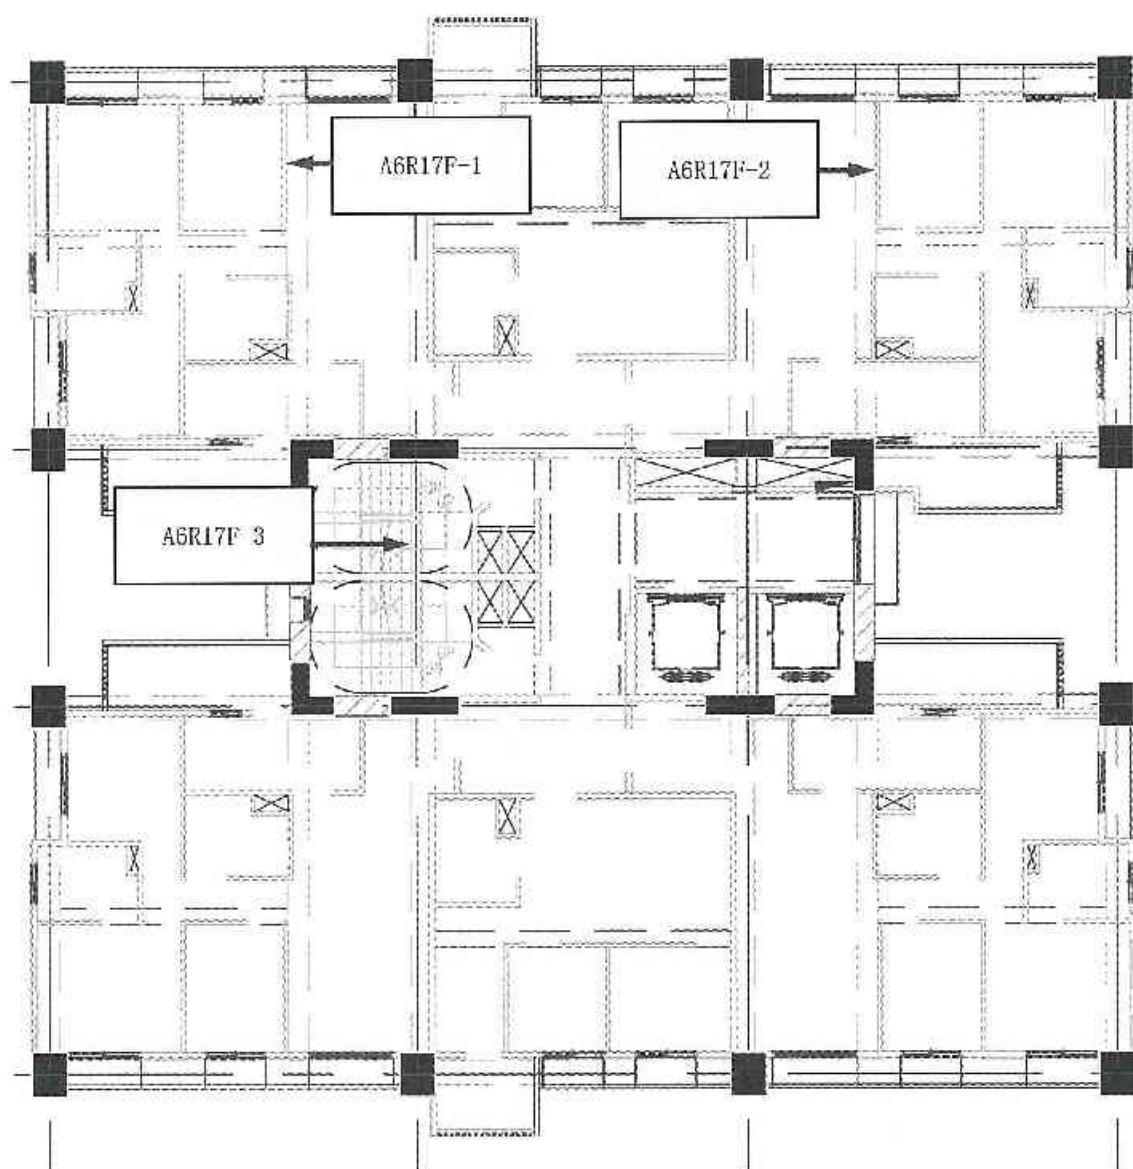


R 棟結構平面圖

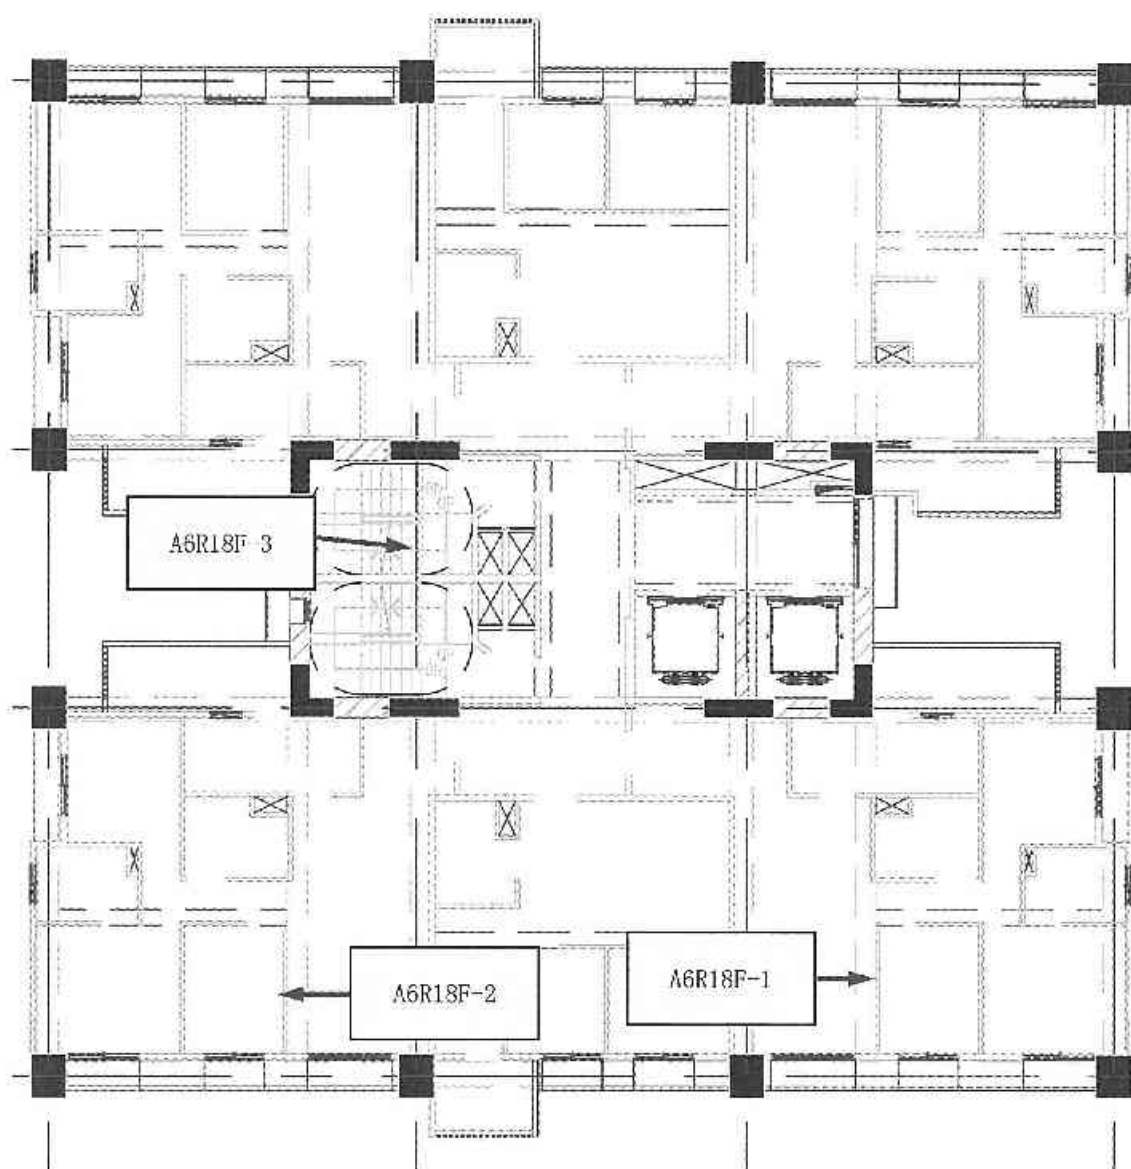


R 棟結構平面圖

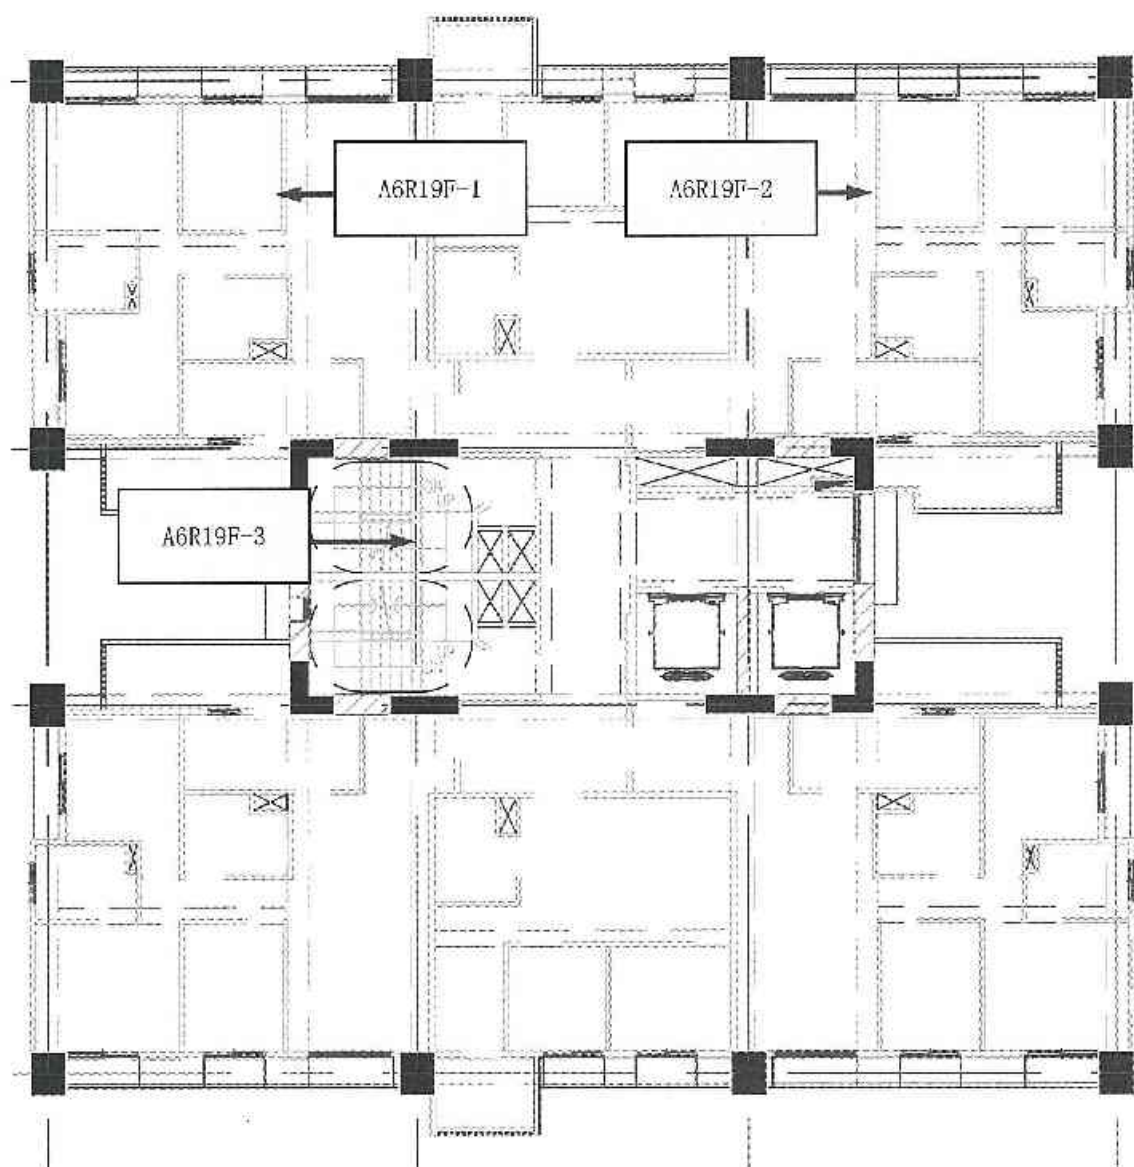


R 棟結構平面圖

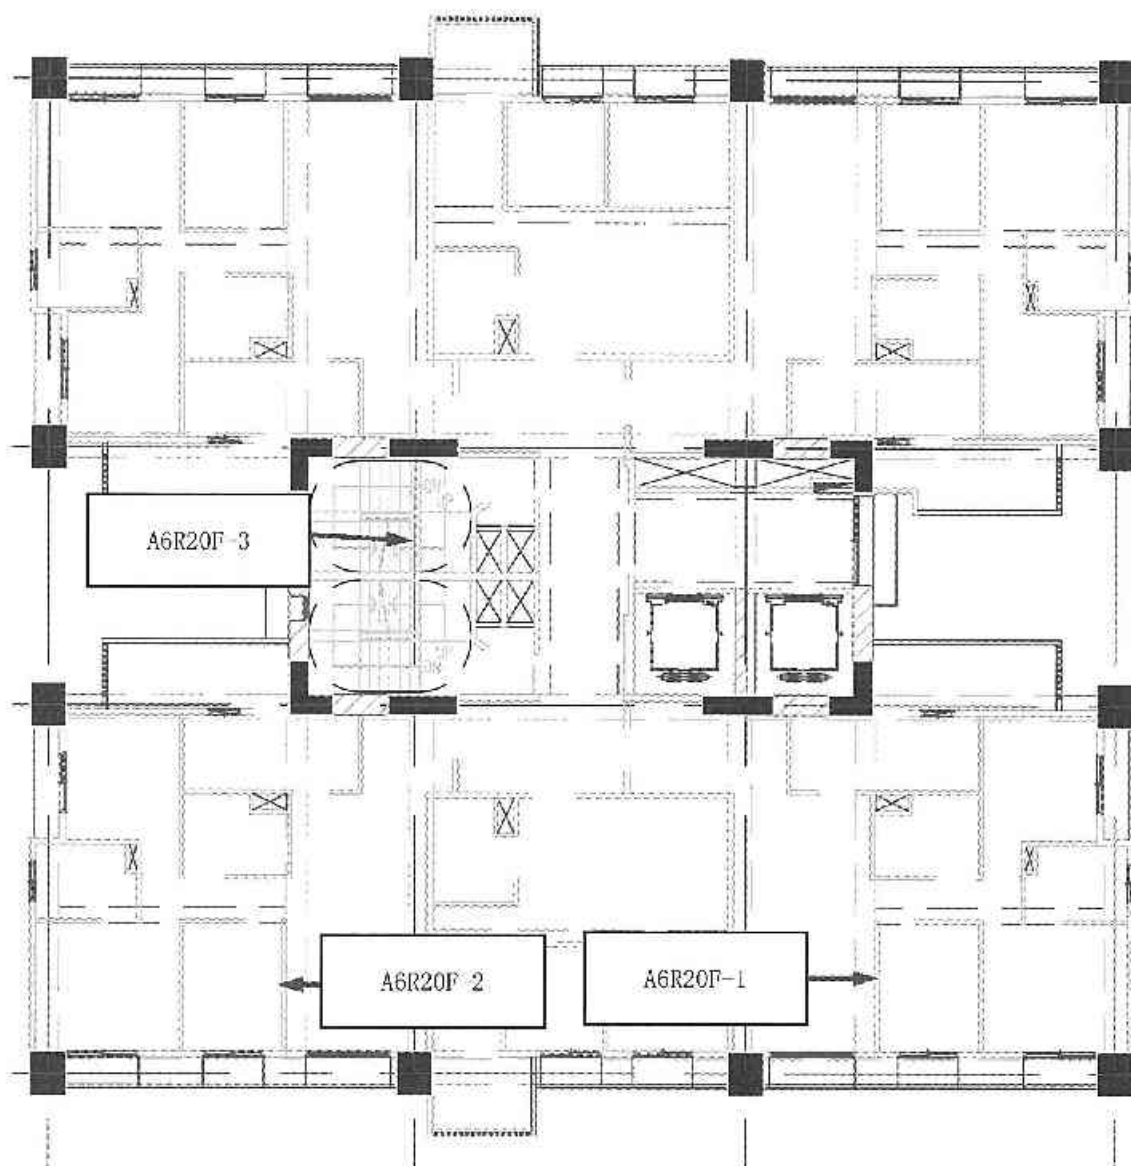


R 棟結構平面圖

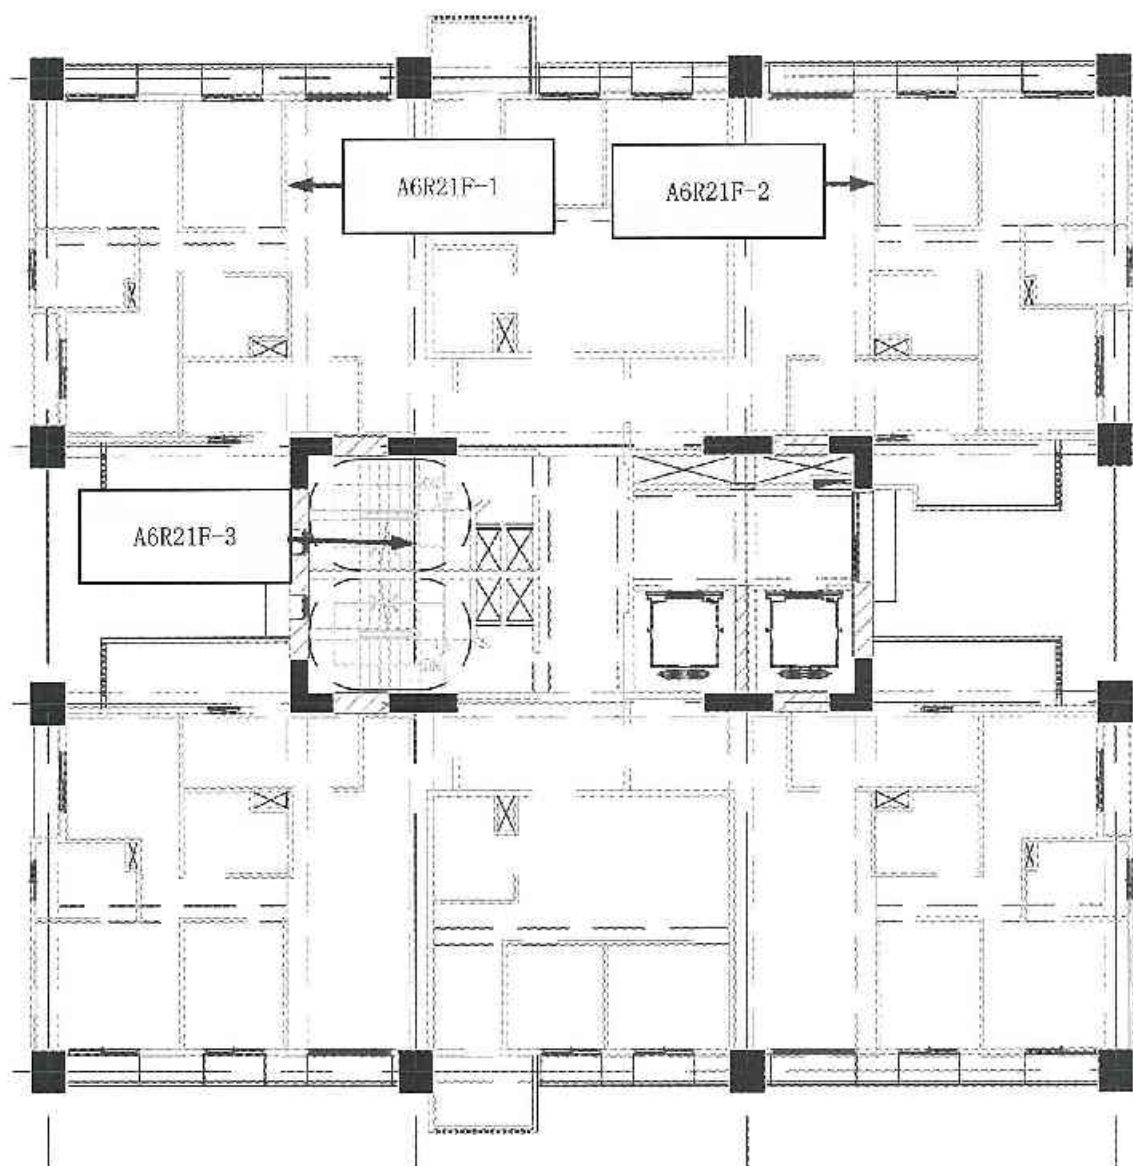


R 棟結構平面圖

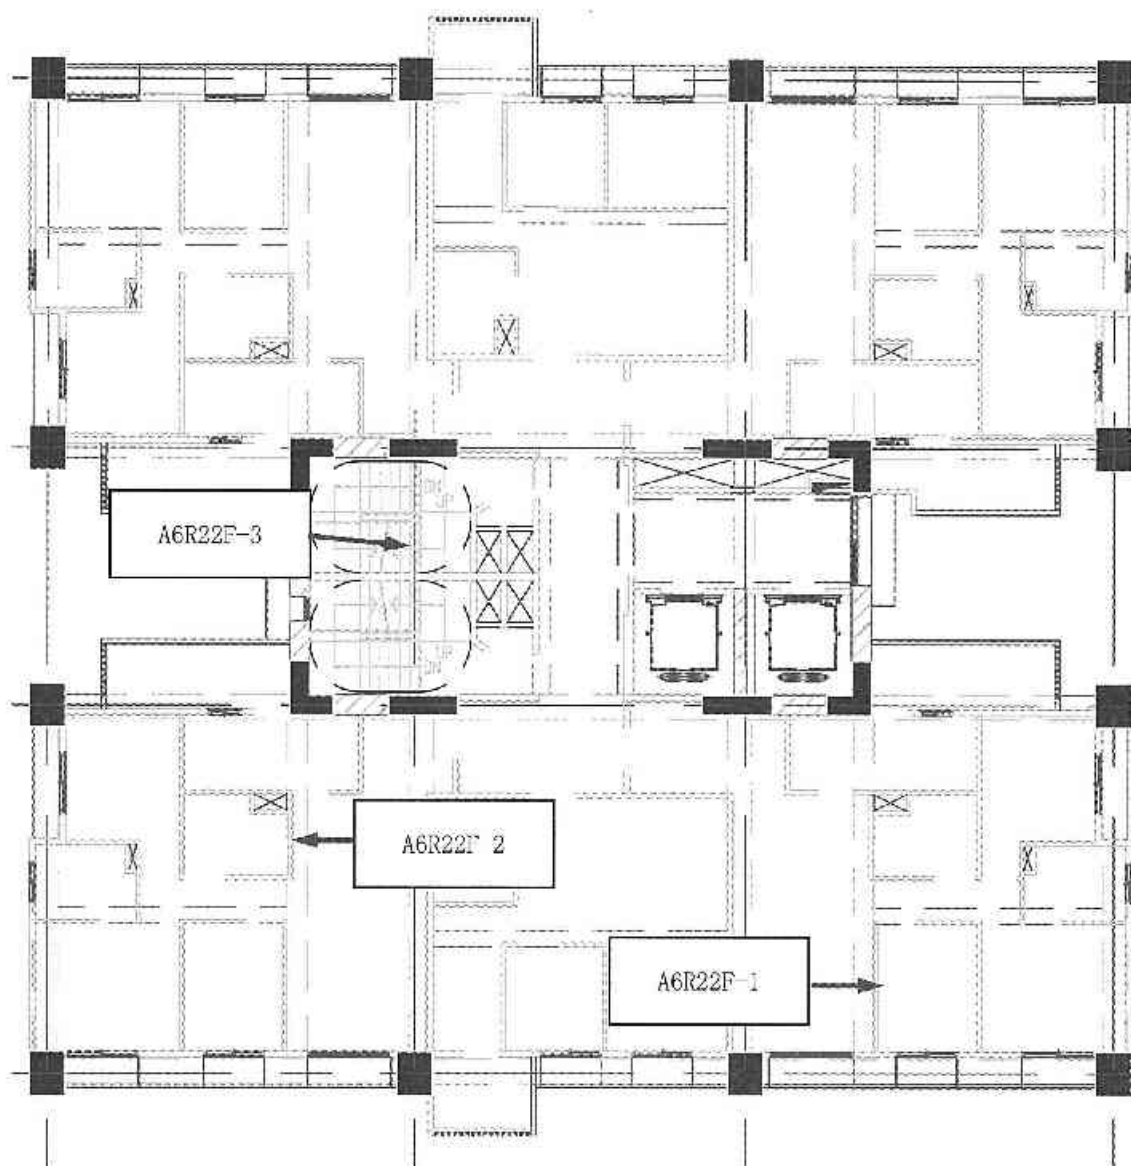

R 棟結構平面圖

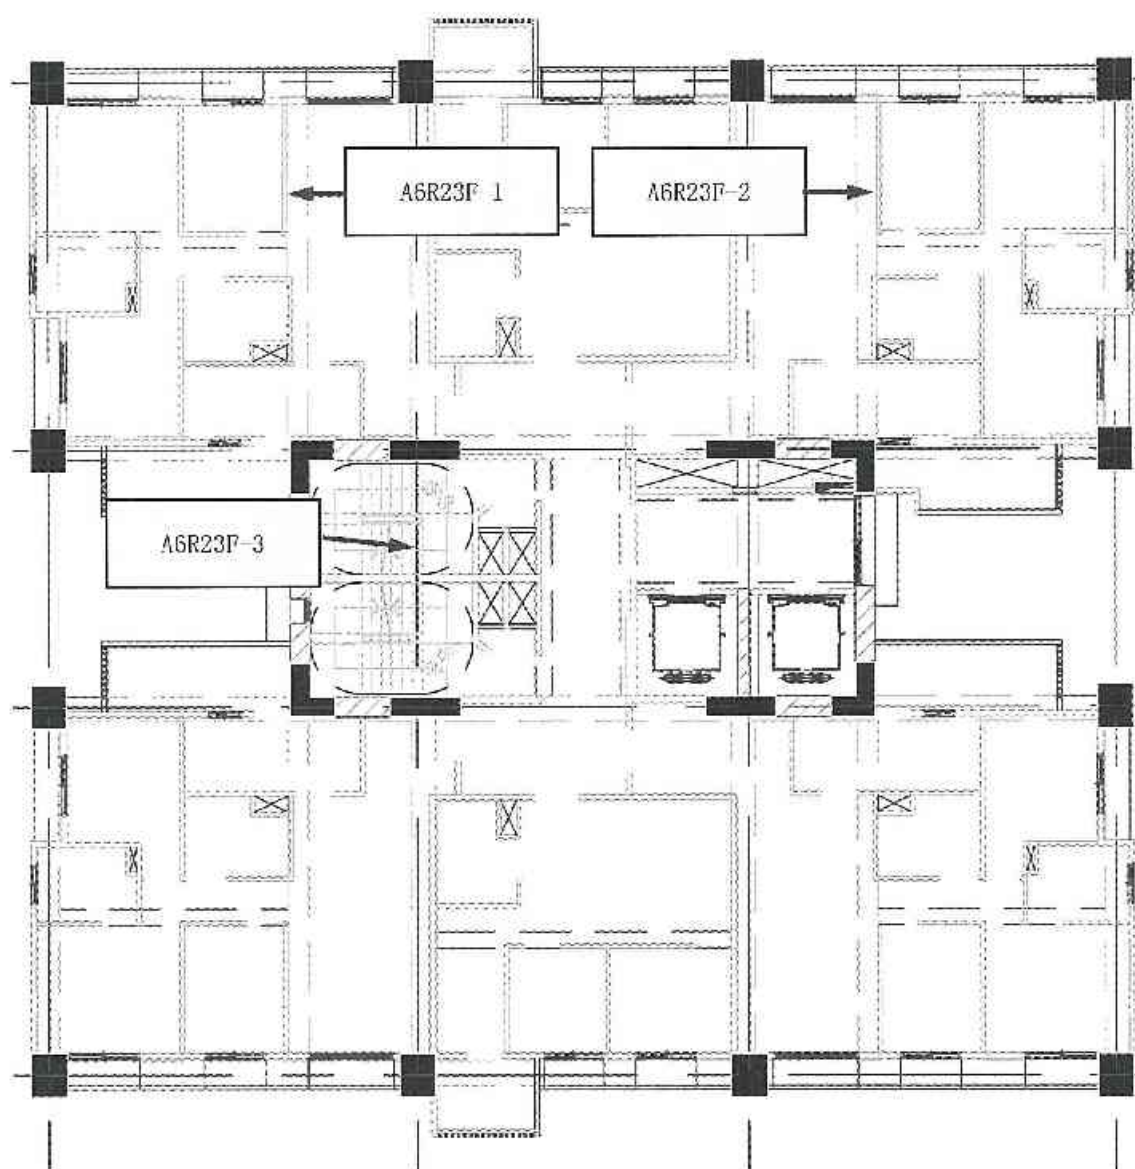

R 棟結構平面圖

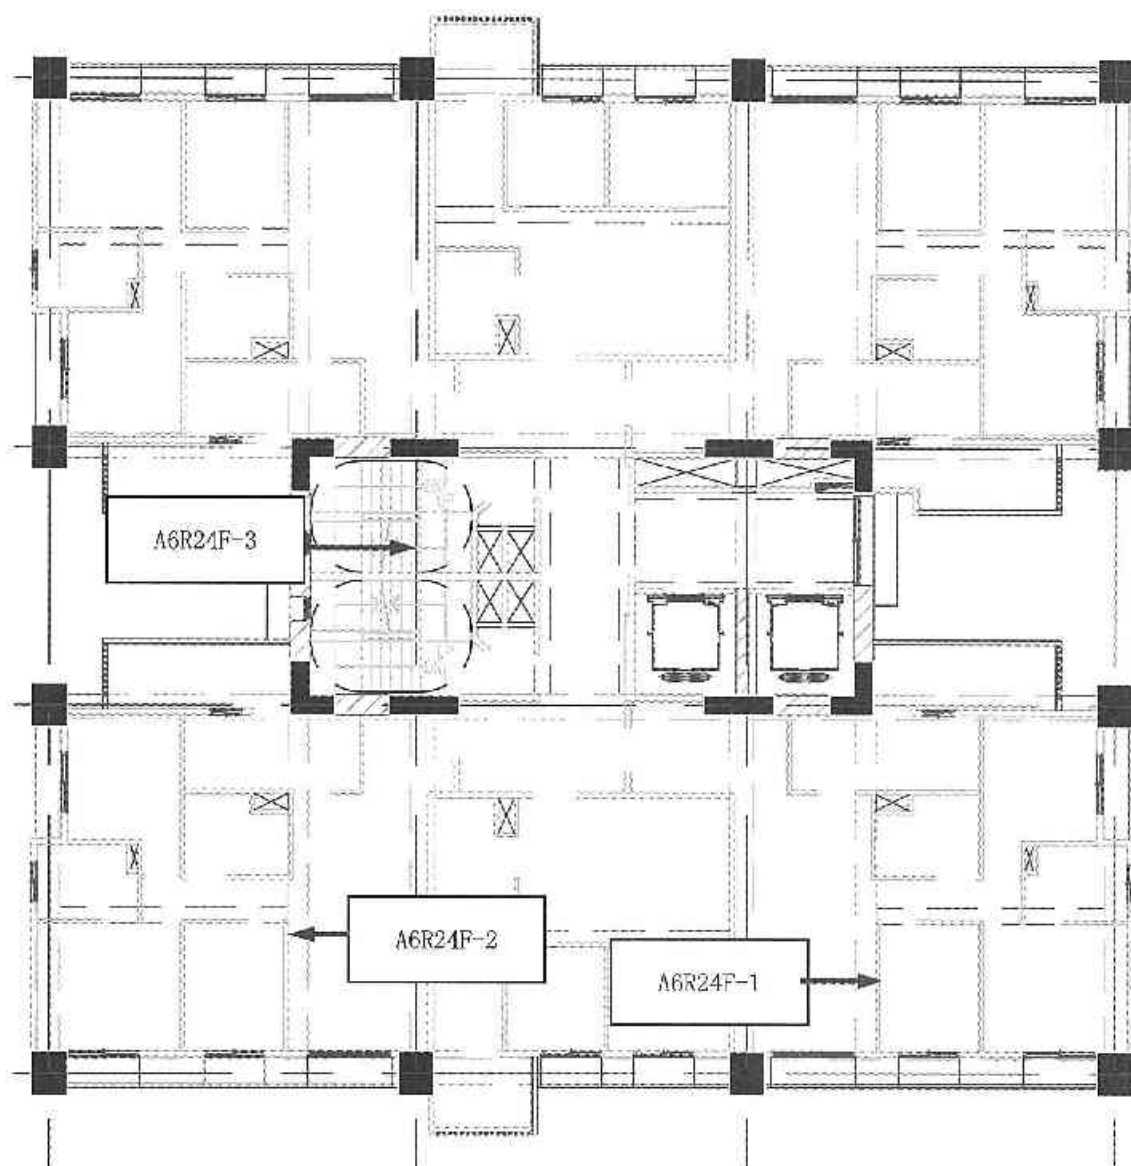

R 棟結構平面圖

貳、中性化實驗報告

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6 區 R 棟)

中性化實驗報告

取樣位置	試體編號	混凝土中性化深度(cm)	取樣位置	試體編號	混凝土中性化深度(cm)
B3F	A6RB3F-1	0.2	3F	A6R3F-1	0.7
	A6RB3F-2	0.5		A6R3F-2	0.5
	A6RB3F-3	0.6		A6R3F-4	0.4
B2F	A6RB2F-1	1.0	4F	A6R4F-2	0.5
	A6RB2F-2	0.4		A6R4F-3	0.1
	A6RB2F-3	0.5		A6R4F-4	0.1
B1F	A6RB1F-1	0.1	5F	A6R5F-1	0.6
	A6RB1F-2	0.1		A6R5F-3	0.2
	A6RB1F-3	0.2		A6R5F-4	0.4
1F	A6R1F-1	0.3	6F	A6R6F-1	0.4
	A6R1F-2	0.2		A6R6F-2	0.3
	A6R1F-3	0.3		A6R6F-3	0.1
2F	A6R2F-1	0.5	7F	A6R7F-1	0.5
	A6R2F-2	0.3		A6R7F-2	0.6
	A6R2F-3	0.1		A6R7F-3	0.6

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6 區 R 棟)

中性化實驗報告

取樣位置	試體編號	混凝土中性化深度 (cm)	取樣位置	試體編號	混凝土中性化深度 (cm)
8F	A6R8F-1	0.4	13F	A6R13F-1	0.5
	A6R8F-2	0.5		A6R13F-2	0.4
	A6R8F-3	0.3		A6R13F-3	0.1
9F	A6R9F-1	0.4	14F	A6R14F-1	0.3
	A6R9F-2	0.2		A6R14F-2	0.4
	A6R9F-3	0.3		A6R14F-3	0.2
10F	A6R10F-1	0.3	15F	A6R15F-1	0.7
	A6R10F-2	0.2		A6R15F-2	0.5
	A6R10F-4	0.5		A6R15F-3	0.2
11F	A6R11F-1	0.5	16F	A6R16F-1	0.5
	A6R11F-2	0.6		A6R16F-2	0.2
	A6R11F-3	0.5		A6R16F-4	0.5
12F	A6R12F-1	0.8	17F	A6R17F-1	0.7
	A6R12F-2	0.5		A6R17F-2	0.5
	A6R12F-3	0.2		A6R17F-3	0.3


板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6 區 R 棟)

中性化實驗報告

取樣 位置	試體編號	混凝土中性化深度 (cm)	取樣 位置	試體編號	混凝土中性化深度 (cm)
18F	A6R18F-1	0.7	23F	A6R23F-1	0.5
	A6R18F-2	0.5		A6R23F-2	0.4
	A6R18F-3	0.4		A6R23F-3	0.6
19F	A6R19F-1	0.2	24F	A6R24F-1	0.7
	A6R19F-2	0.5		A6R24F-2	0.6
	A6R19F-3	0.3		A6R24F-3	0.4
20F	A6R20F-1	0.5			
	A6R20F-2	0.4			
	A6R20F-3	0.3			
21F	A6R21F-1	0.5			
	A6R21F-2	0.4			
	A6R21F-3	0.5			
22F	A6R22F-1	0.6			
	A6R22F-2	0.4			
	A6R22F-3	0.4			

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區R棟)

	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

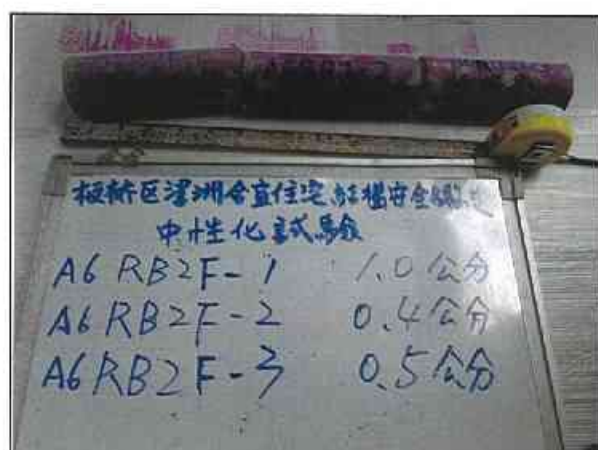	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區R棟)

 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6R 2F-1 0.5 公分 A6R 2F-2 0.3 公分 A6R 2F-3 0.1 公分	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟
	位置
	說明 取樣試體 中性化試驗

 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6R 3F-1 0.7 公分 A6R 3F-2 0.5 公分 A6R 3F-4 0.4 公分	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟
	位置
	說明 取樣試體 中性化試驗

 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6R 4F-2 0.5 公分 A6R 4F-3 0.1 公分 A6R 4F-4 0.1 公分	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟
	位置
	說明 取樣試體 中性化試驗

 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6R 5F-1 0.6 公分 A6R 5F-3 0.2 公分 A6R 5F-4 0.4 公分	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟
	位置
	說明 取樣試體 中性化試驗

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區R棟)

 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6R 6 F-1 0.4 公分 A6R 6 F-2 0.3 公分 A6R 6 F-3 0.1 公分	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟
	位置
	說明 取樣試體 中性化試驗

 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6R 7 F-1 0.5 公分 A6R 7 F-2 0.6 公分 A6R 7 F-3 0.6 公分	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟
	位置
	說明 取樣試體 中性化試驗

 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6R 8 F-1 0.4 公分 A6R 8 F-2 0.5 公分 A6R 8 F-3 0.3 公分	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟
	位置
	說明 取樣試體 中性化試驗

 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6R 9 F-1 0.4 公分 A6R 9 F-2 0.2 公分 A6R 9 F-3 0.3 公分	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟
	位置
	說明 取樣試體 中性化試驗

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區R棟)

	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟
	位置
	說明 取樣試體 中性化試驗

	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟
	位置
	說明 取樣試體 中性化試驗

	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟
	位置
	說明 取樣試體 中性化試驗


	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟
	位置
	說明 取樣試體 中性化試驗

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區R棟)

	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

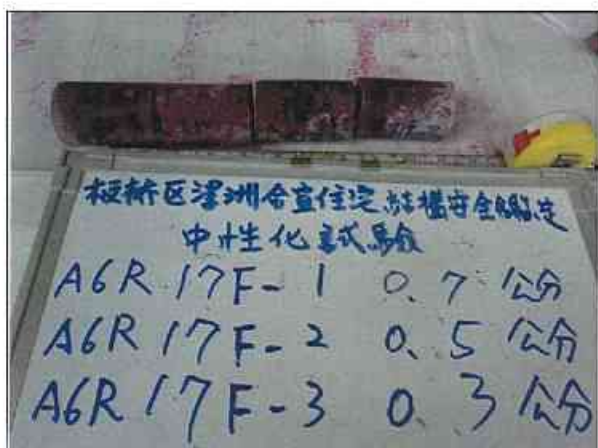	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區R棟)

	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟
	位置
	說明 取樣試體 中性化試驗

	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟
	位置
	說明 取樣試體 中性化試驗


	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟
	位置
	說明 取樣試體 中性化試驗

	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟
	位置
	說明 取樣試體 中性化試驗

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區R棟)

	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

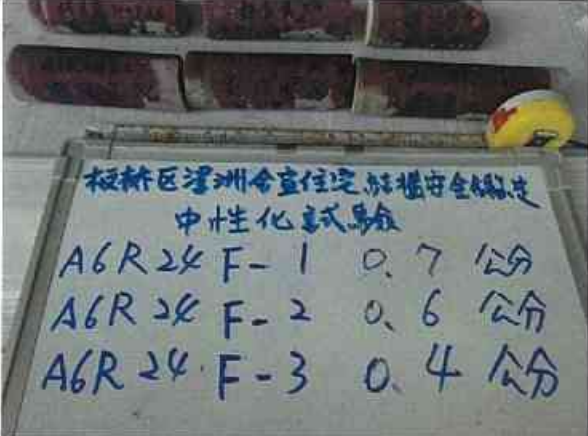	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 R 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案
(A6 區 S 棟)

久怡工程實業有限公司




地址：新北市淡水區濱海路一段 306 巷 60 弄 21 號 6 樓

TEL: (02) 2773-4327


FAX: (02) 2768-8823

中華民國一百零四年七月

壹、混凝土鑽心取樣探測點示意圖

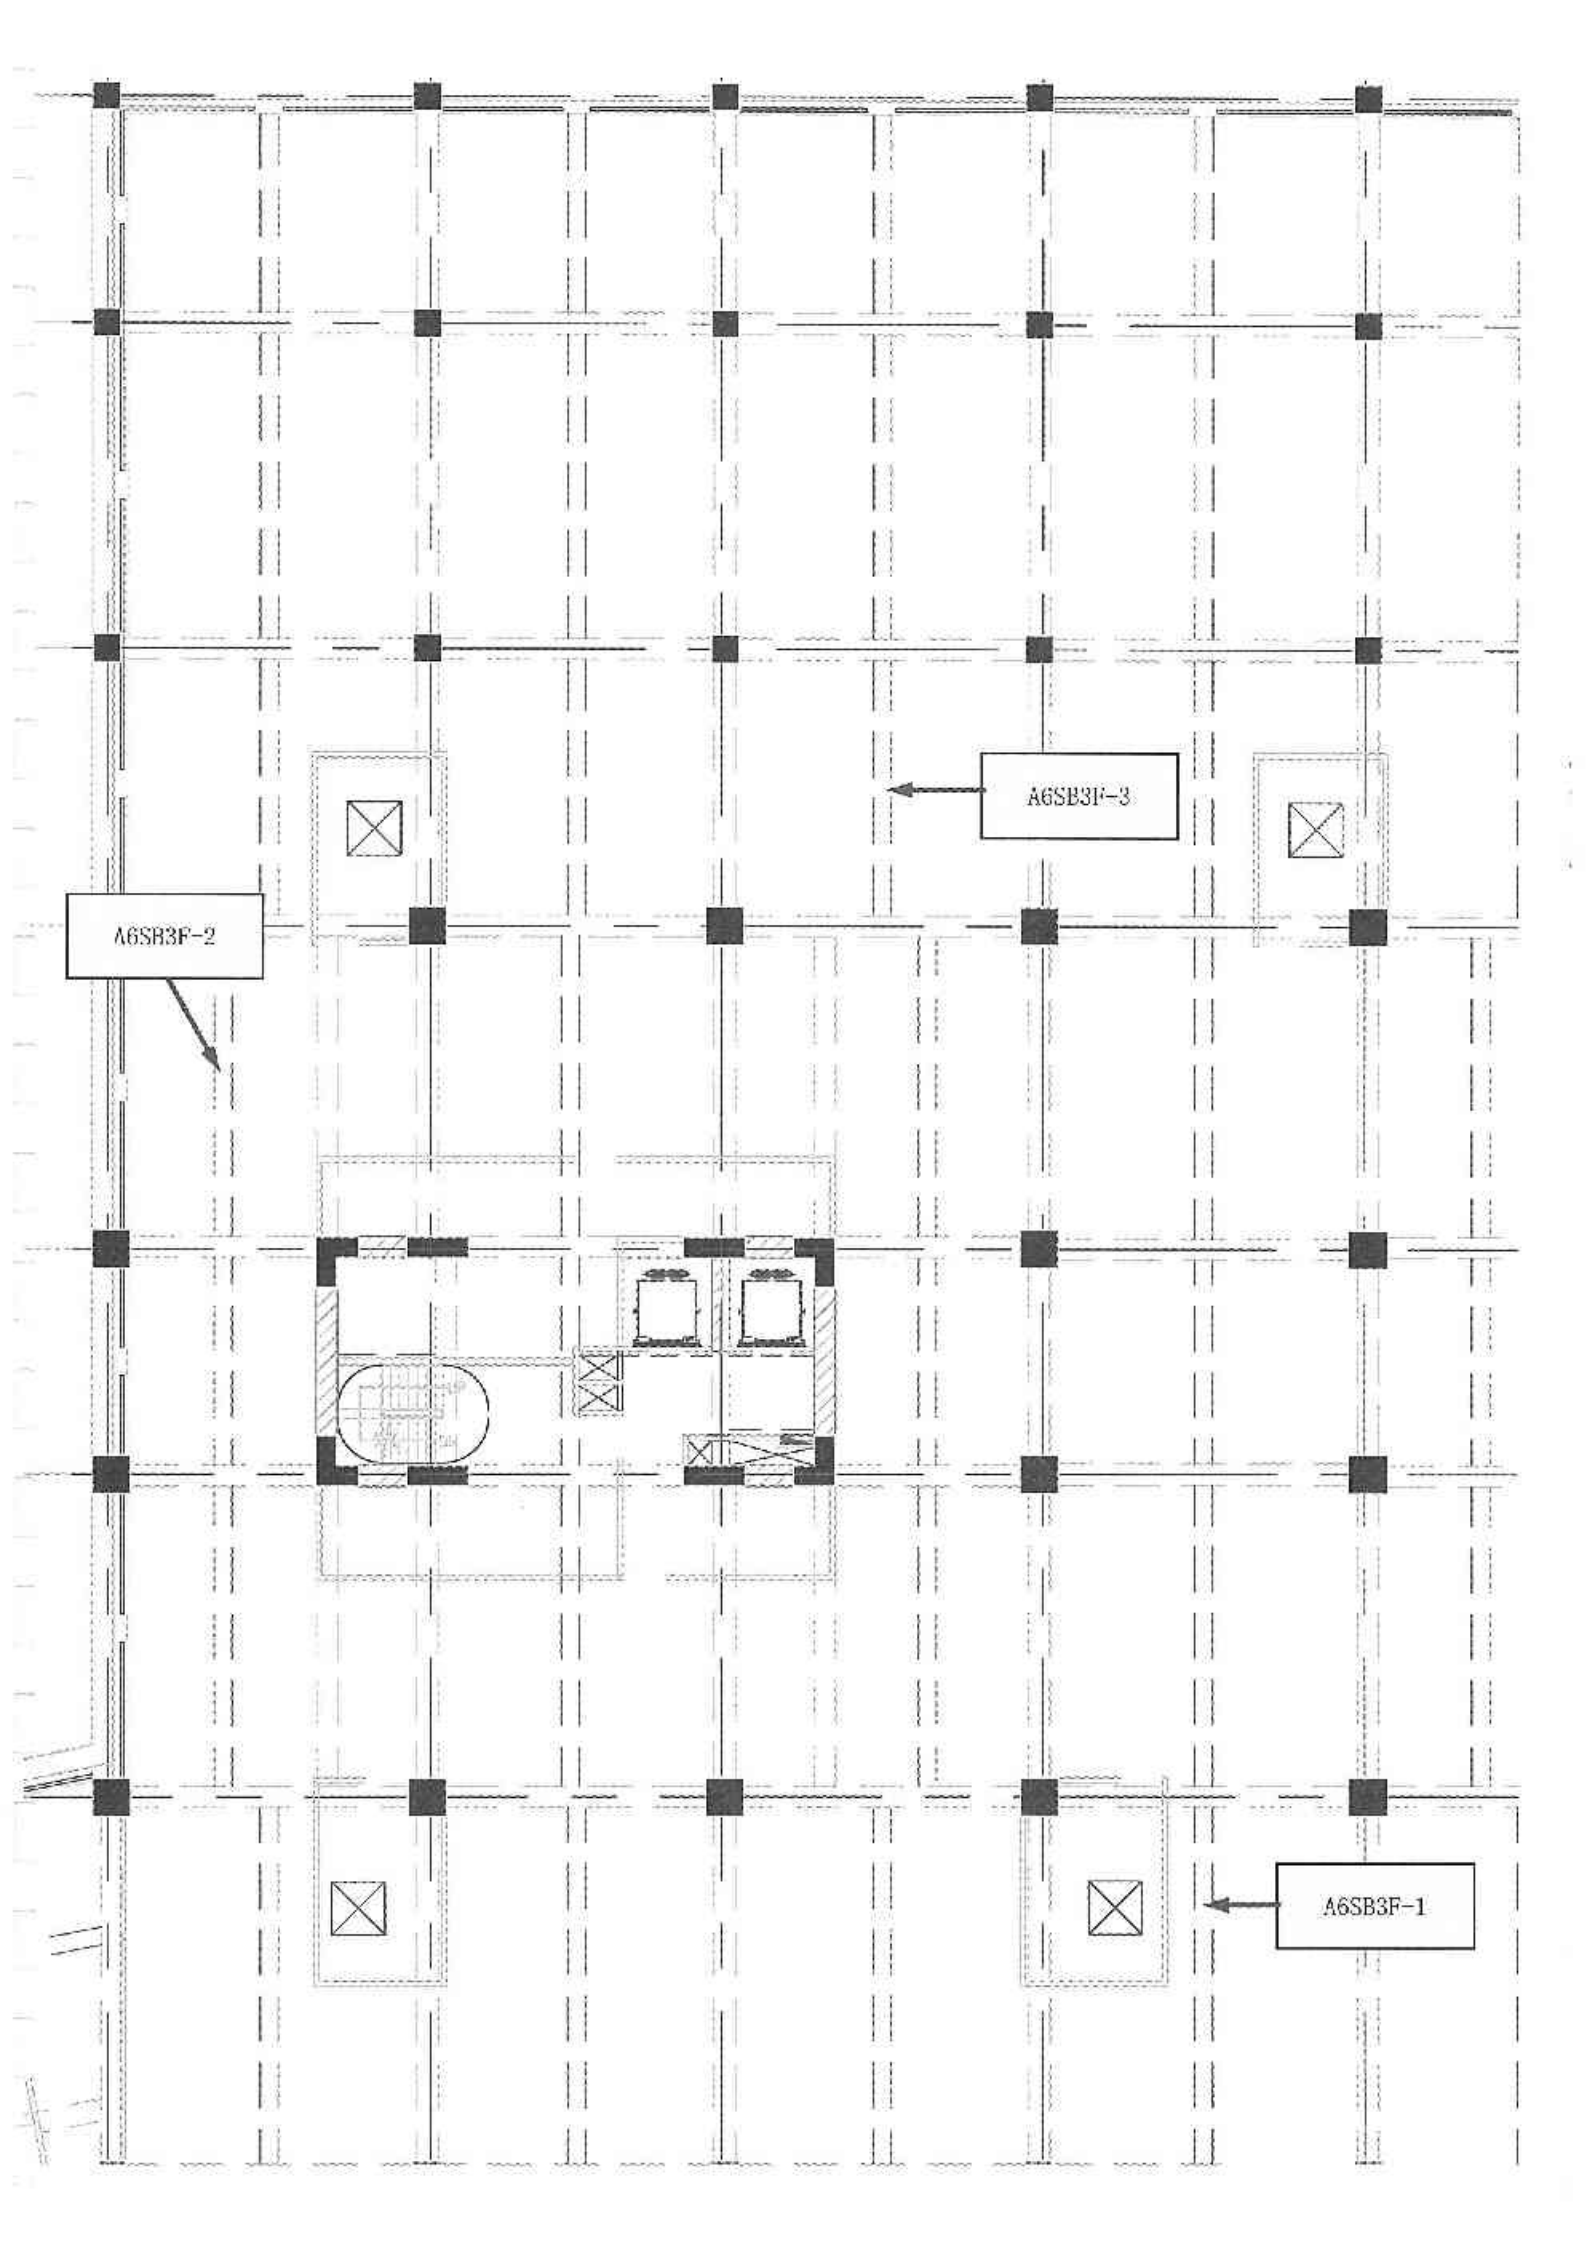




A6SB2F-3

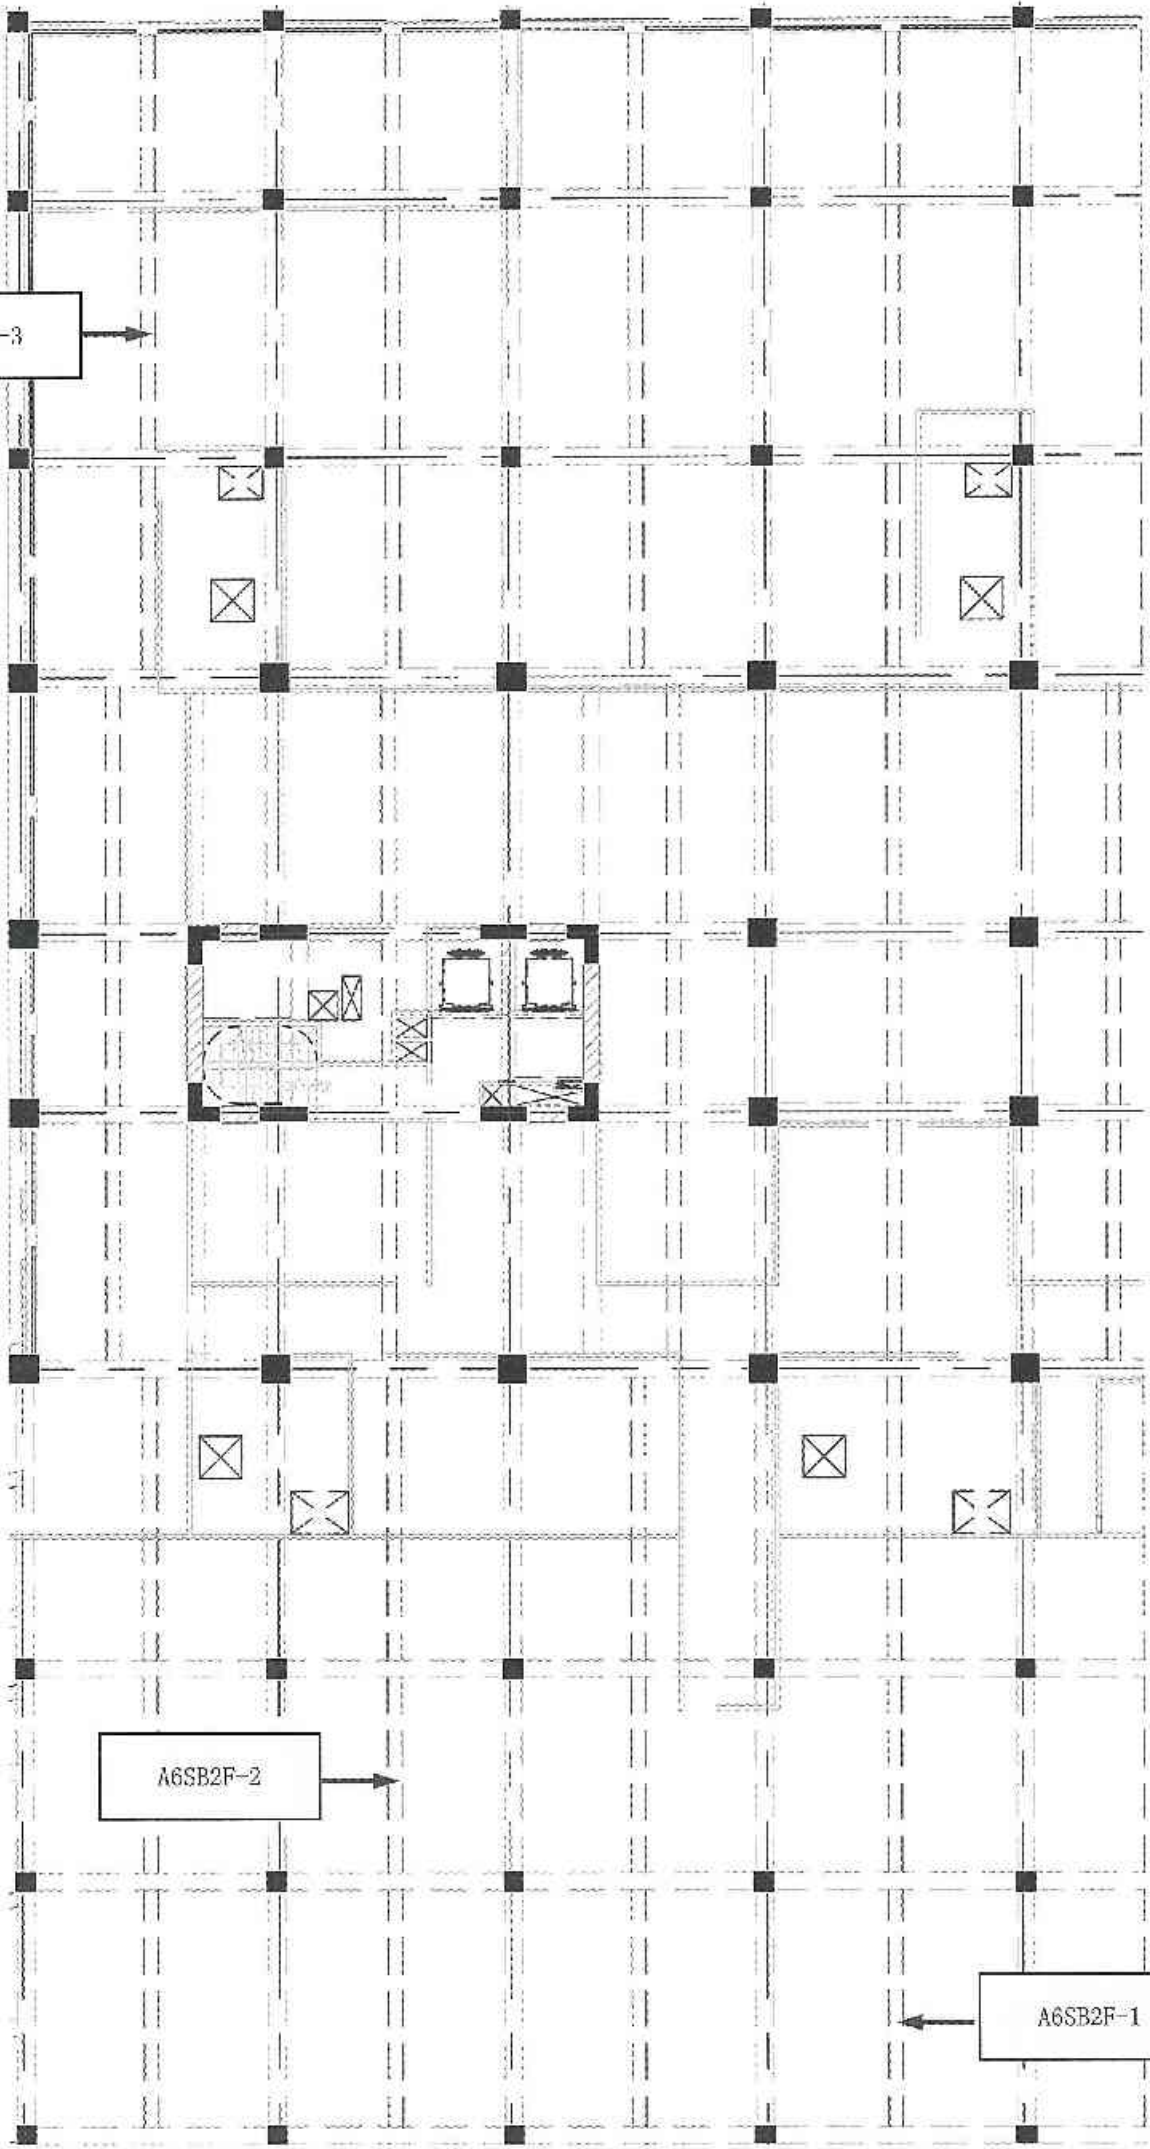


A6SB2F-2


A6SB2F-1

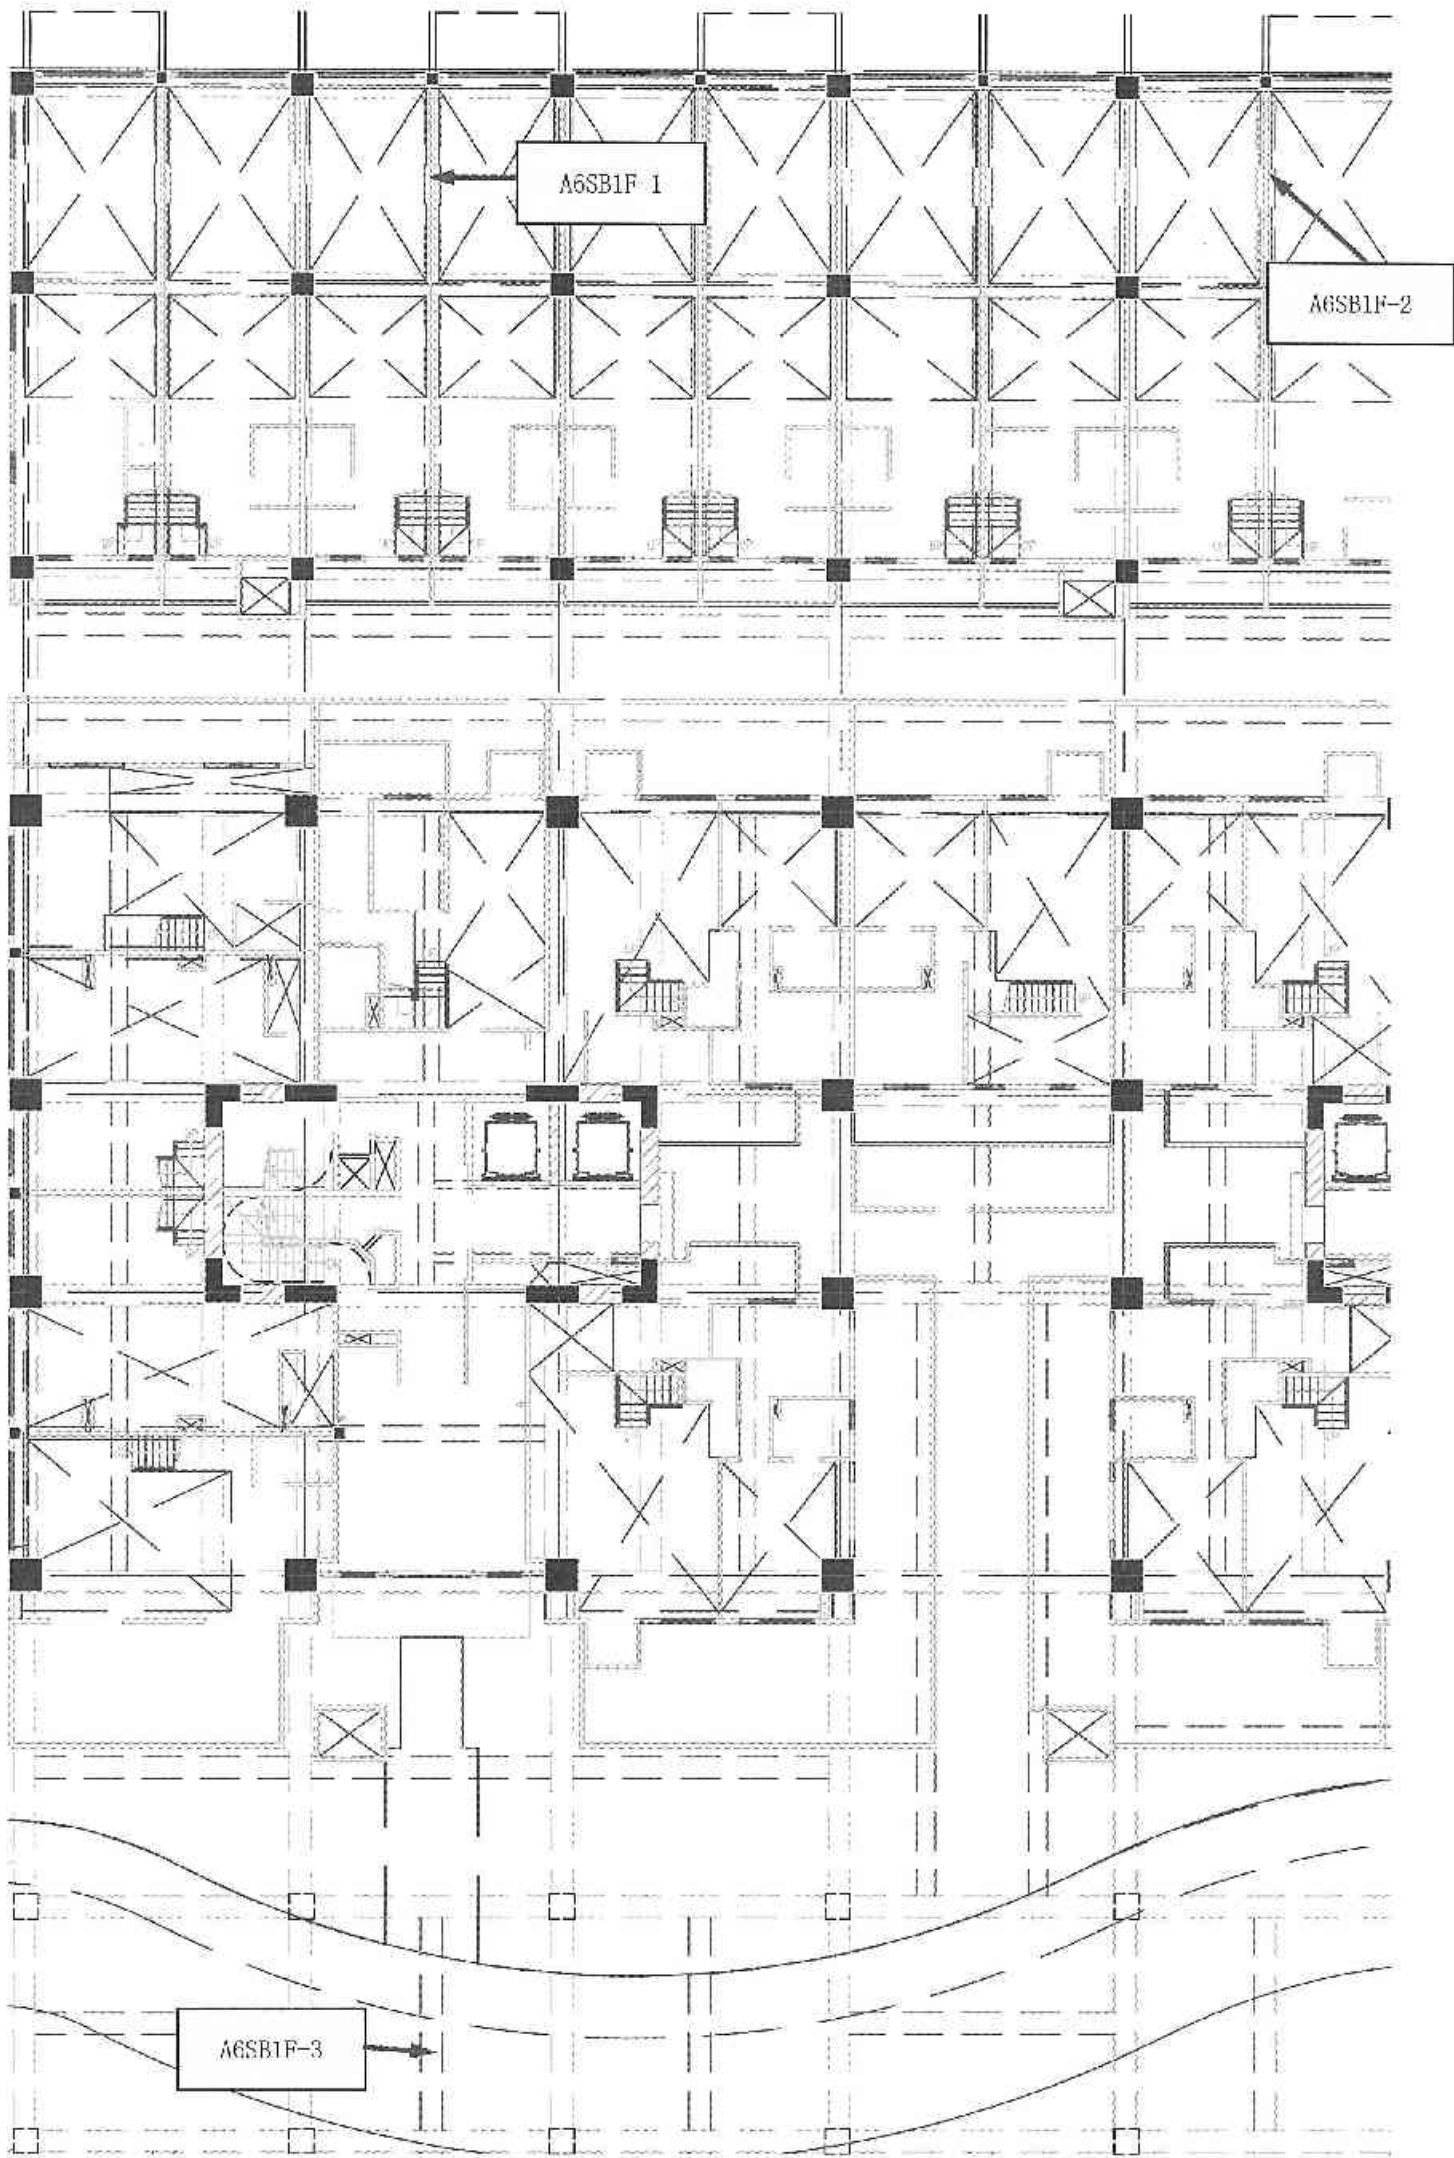

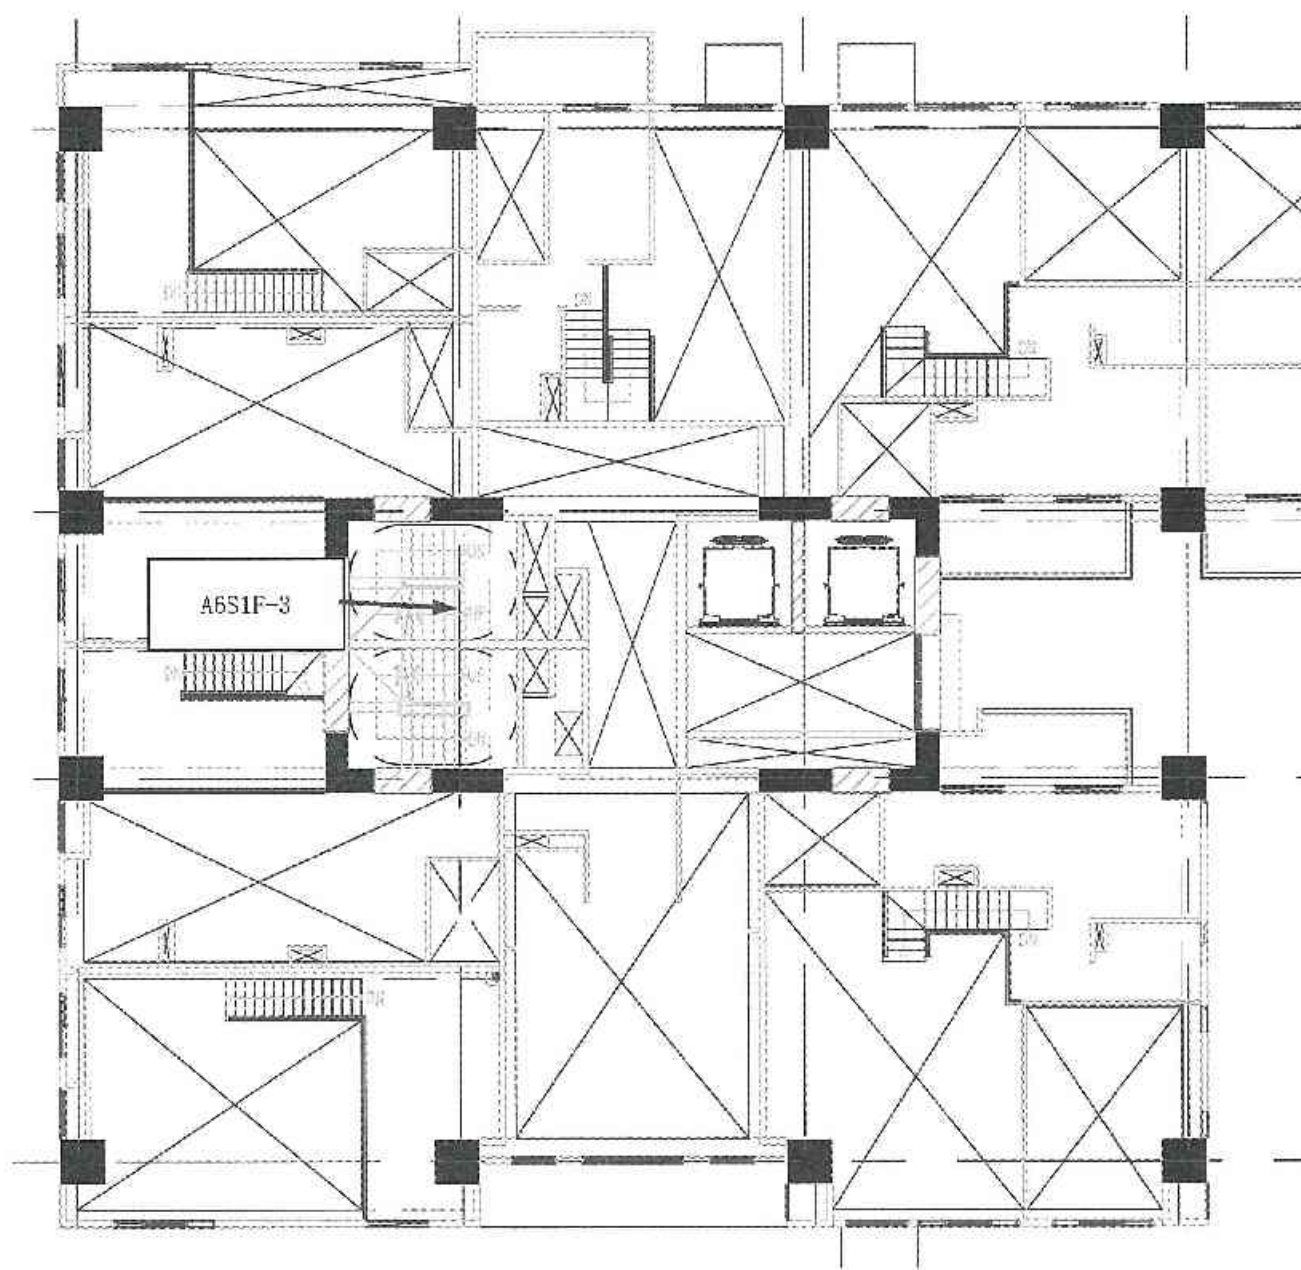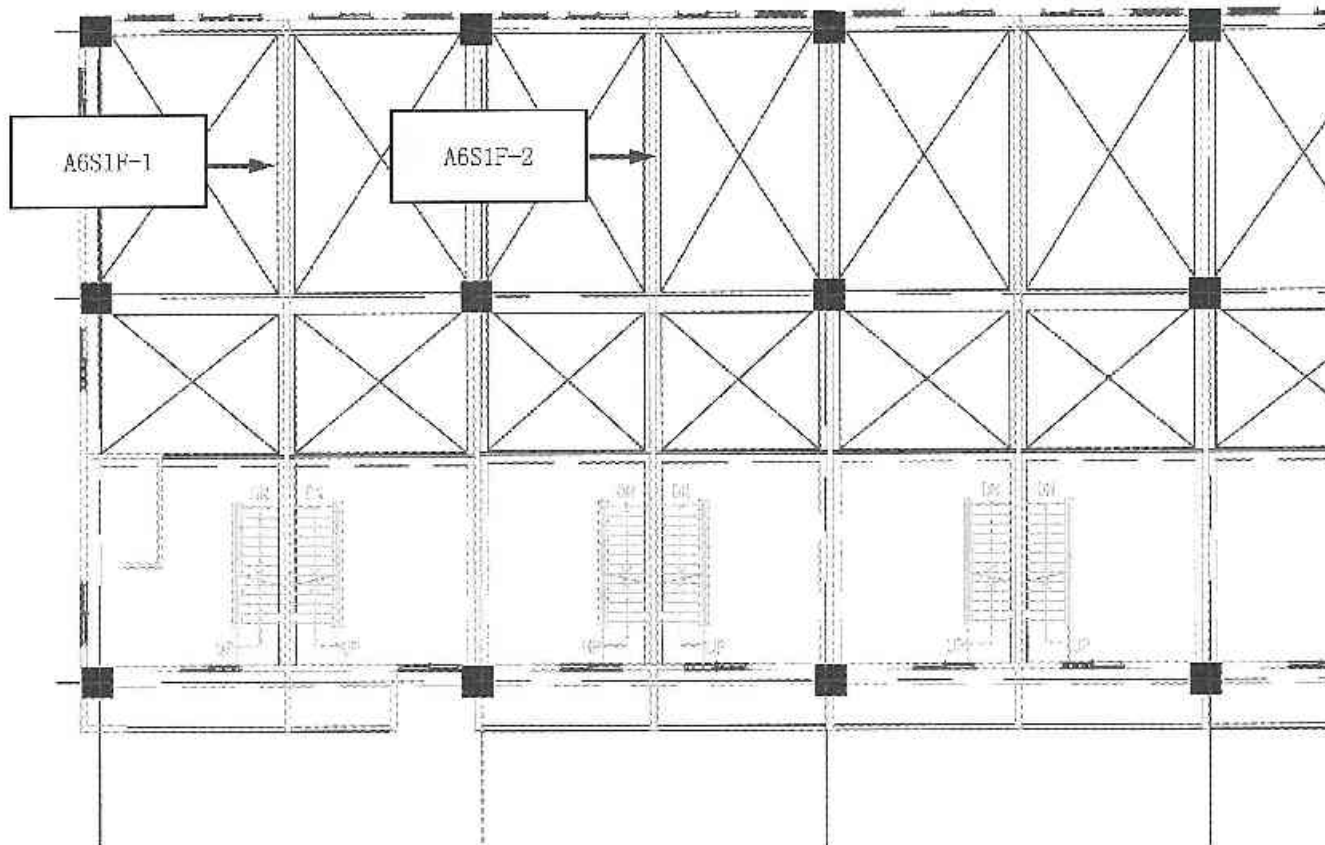


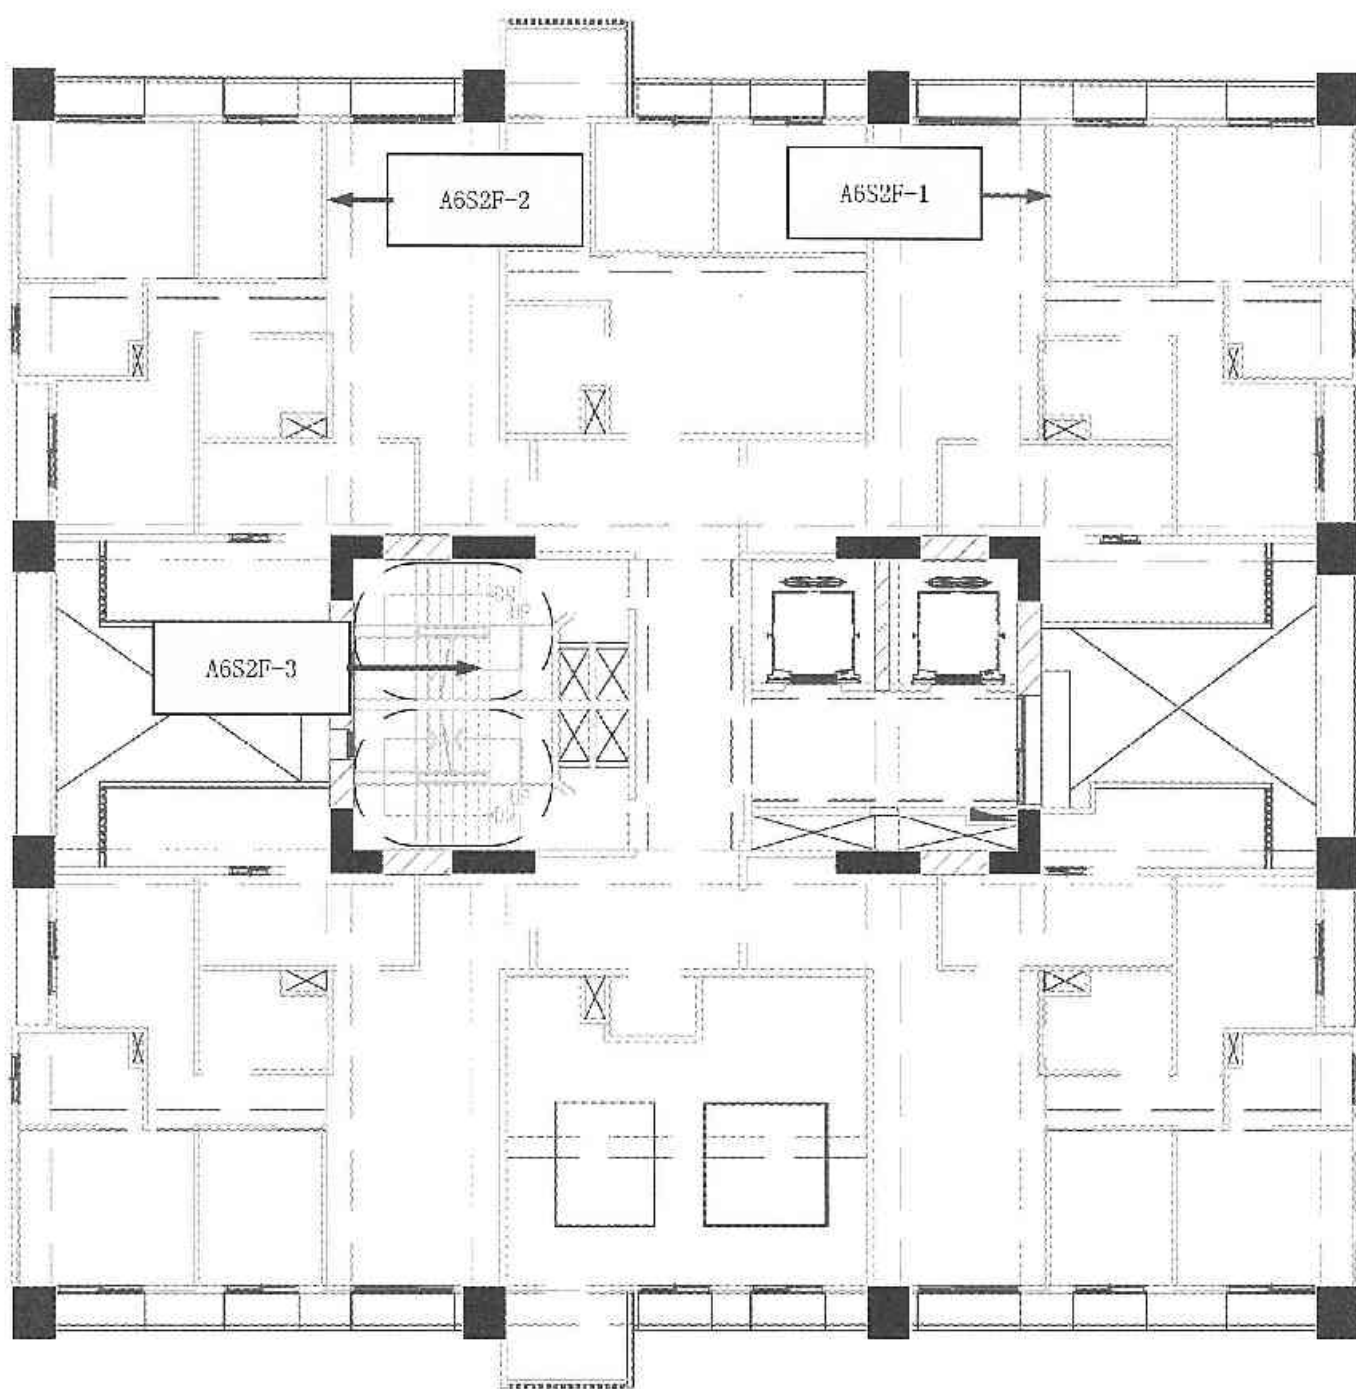


S棟結構平面圖

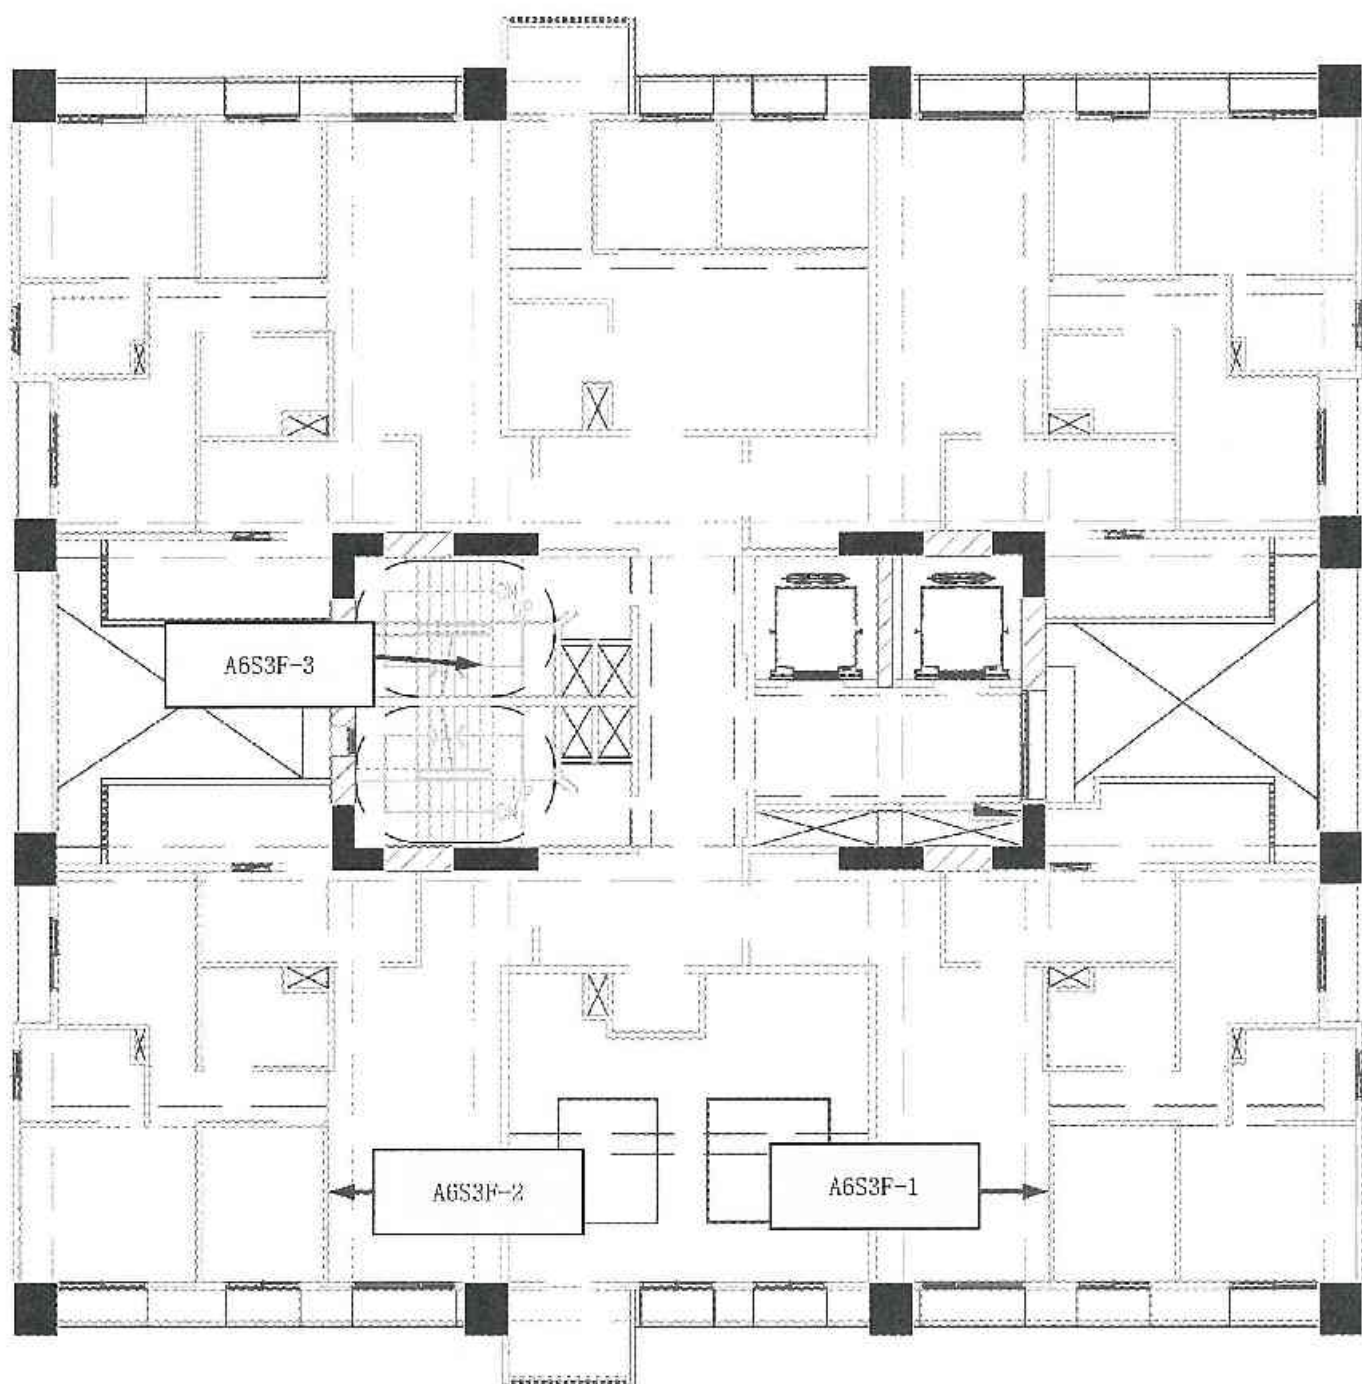


S棟結構平面圖

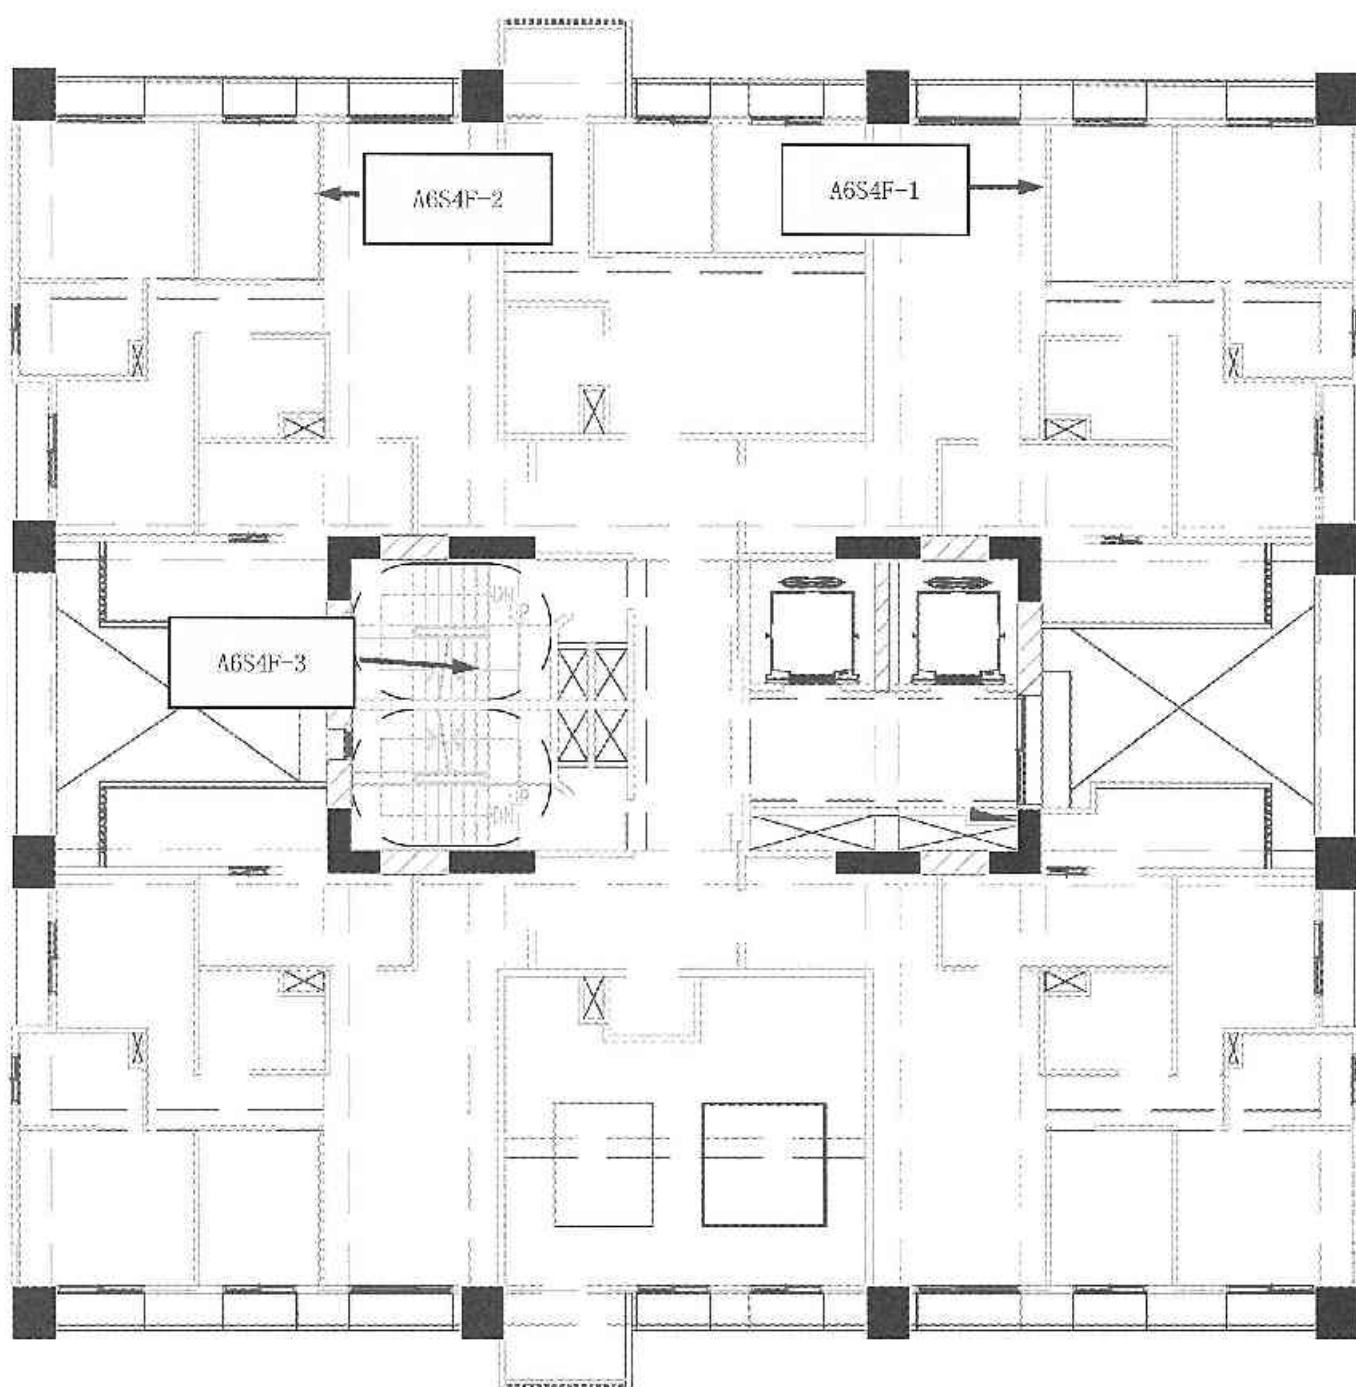


S棟結構平面圖

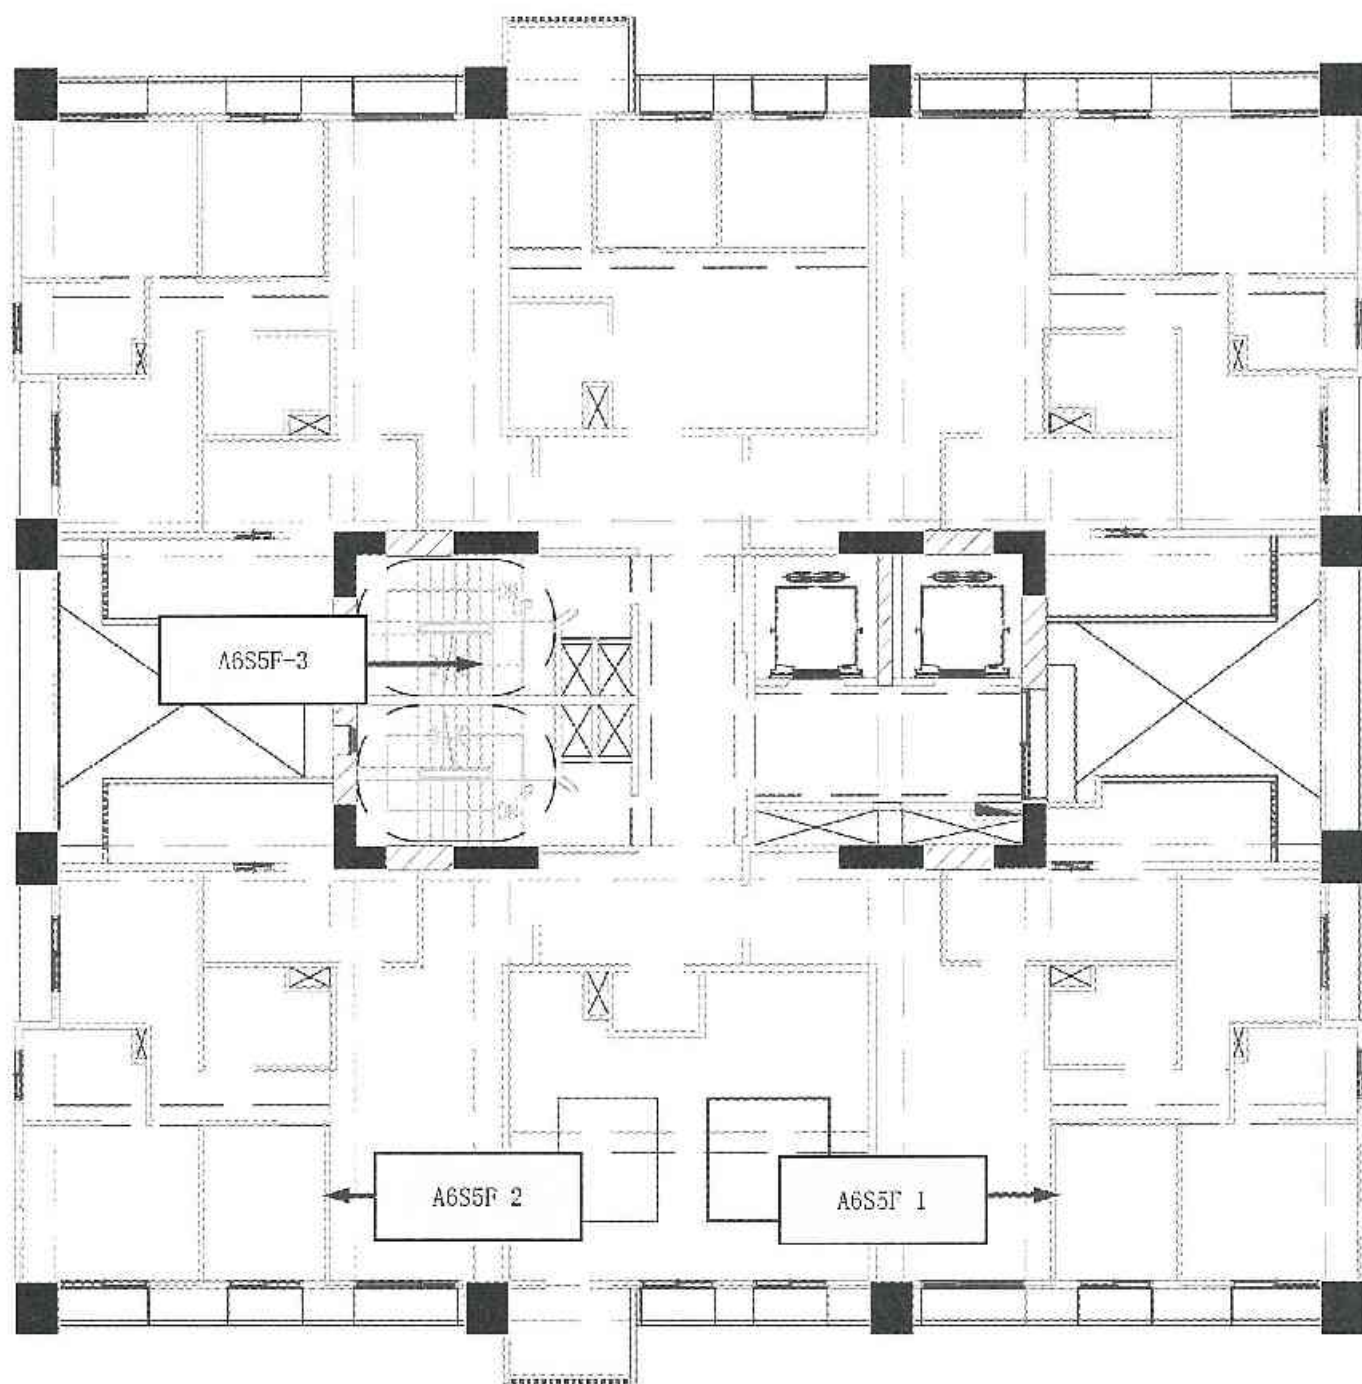


S 棟結構平面圖

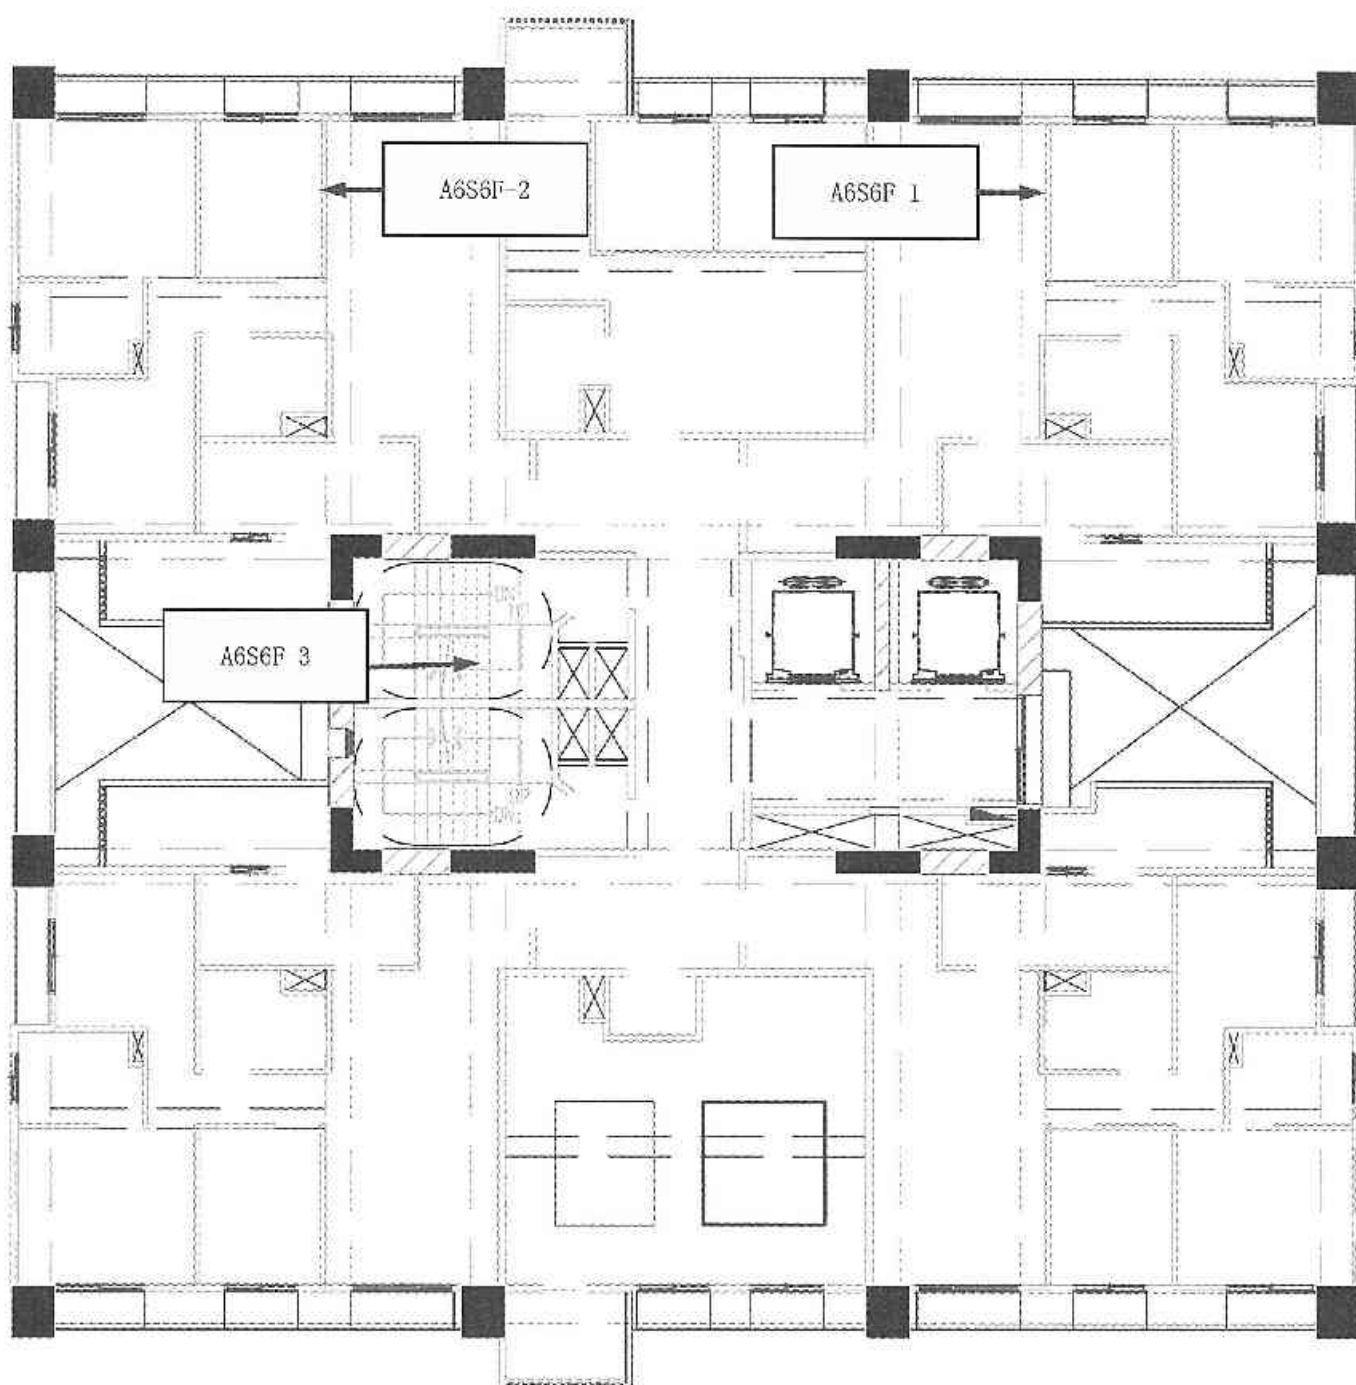


S棟結構平面圖

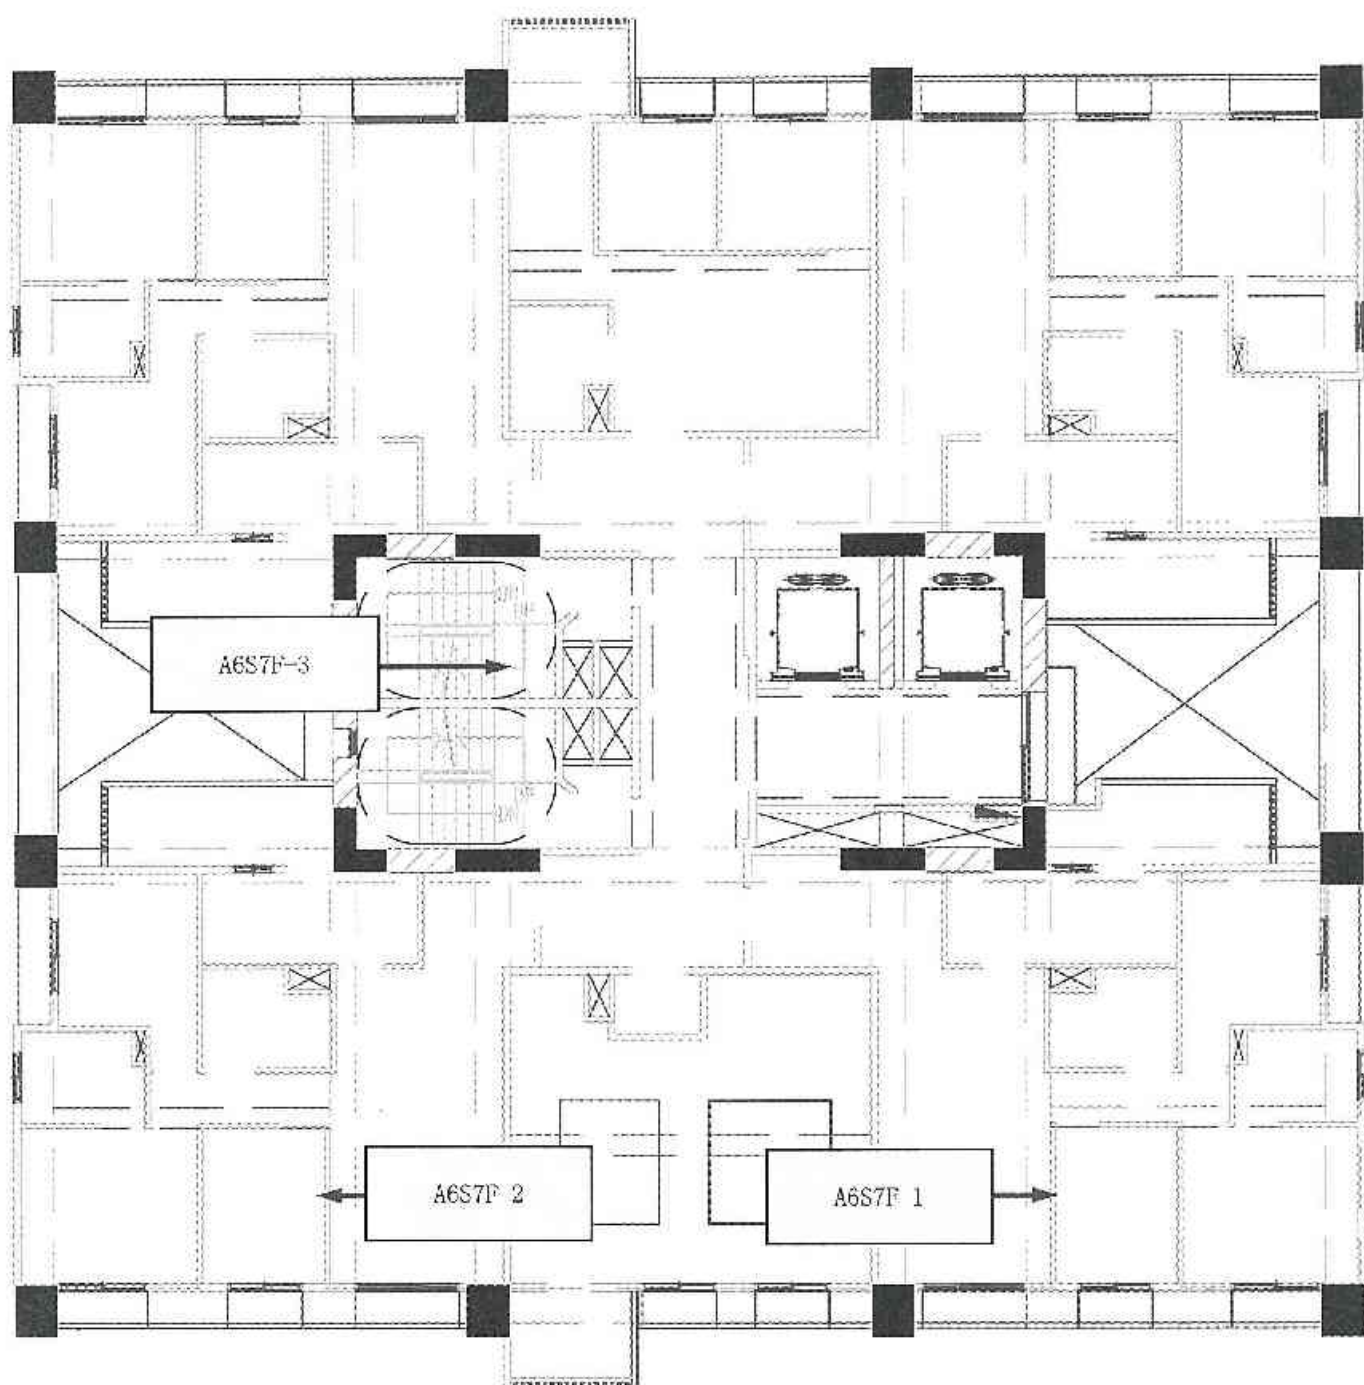


S 棟結構平面圖

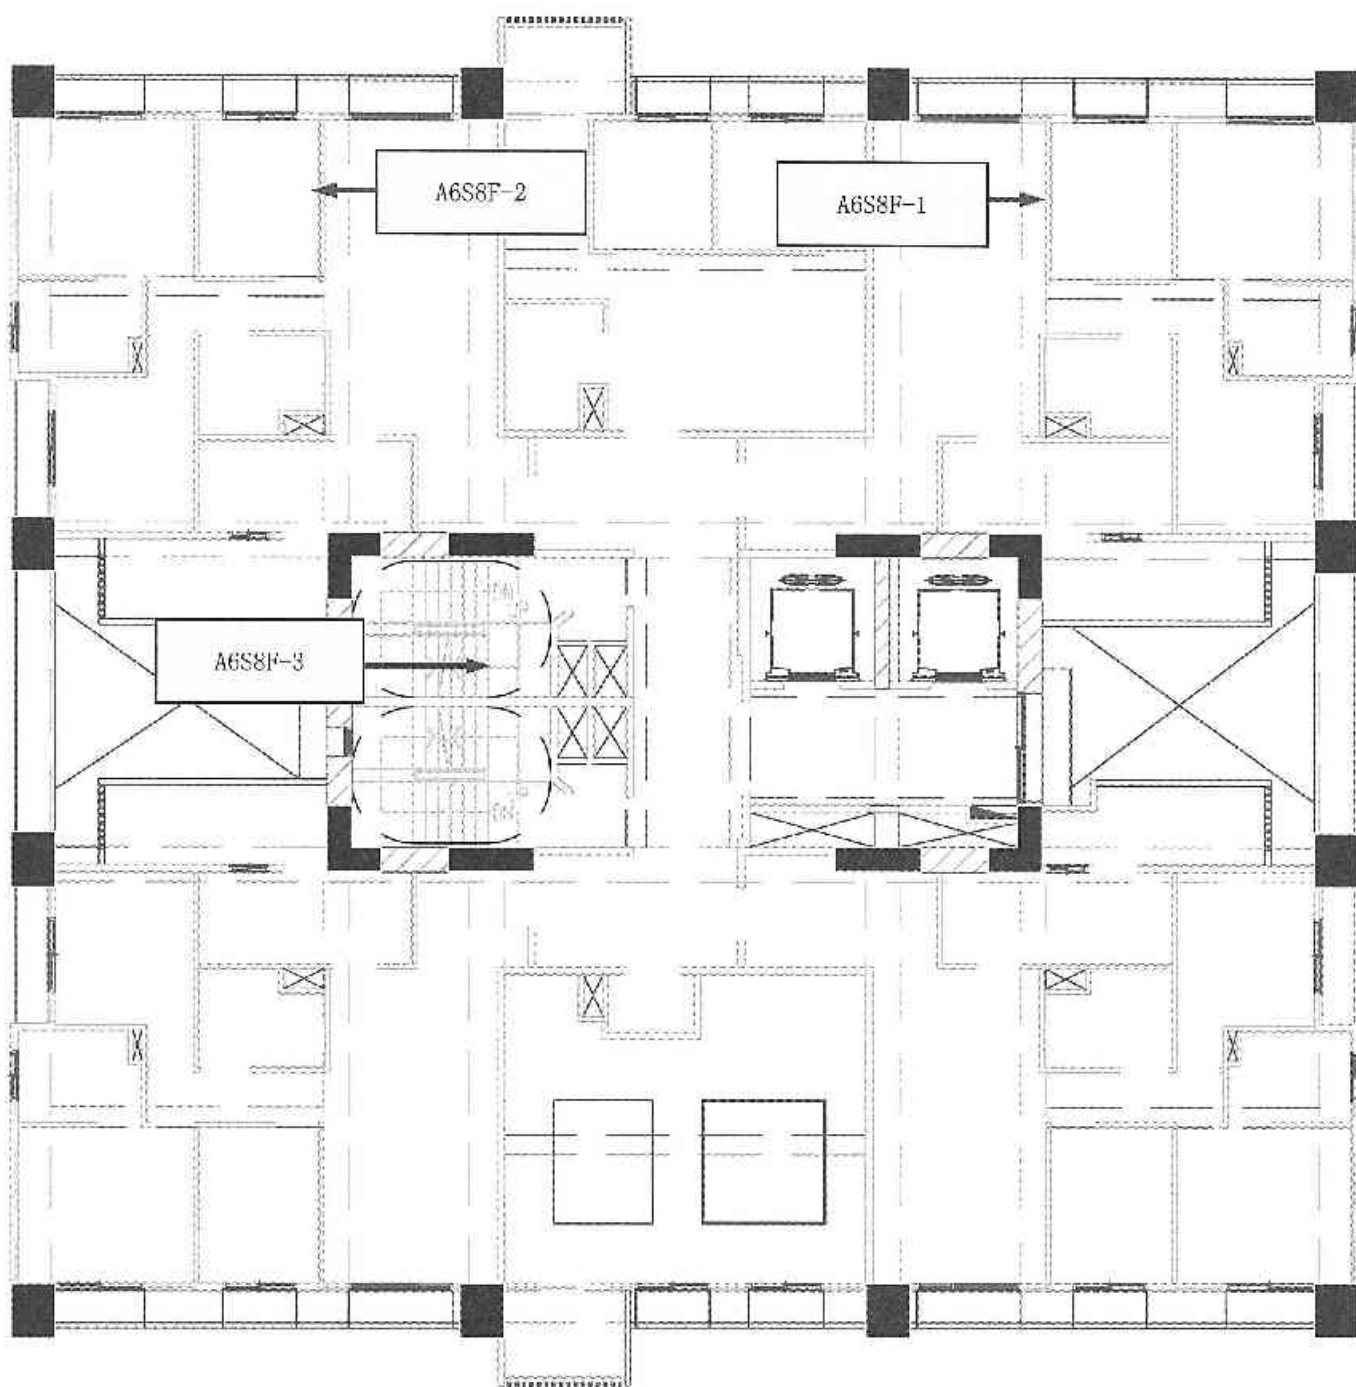


S棟結構平面圖

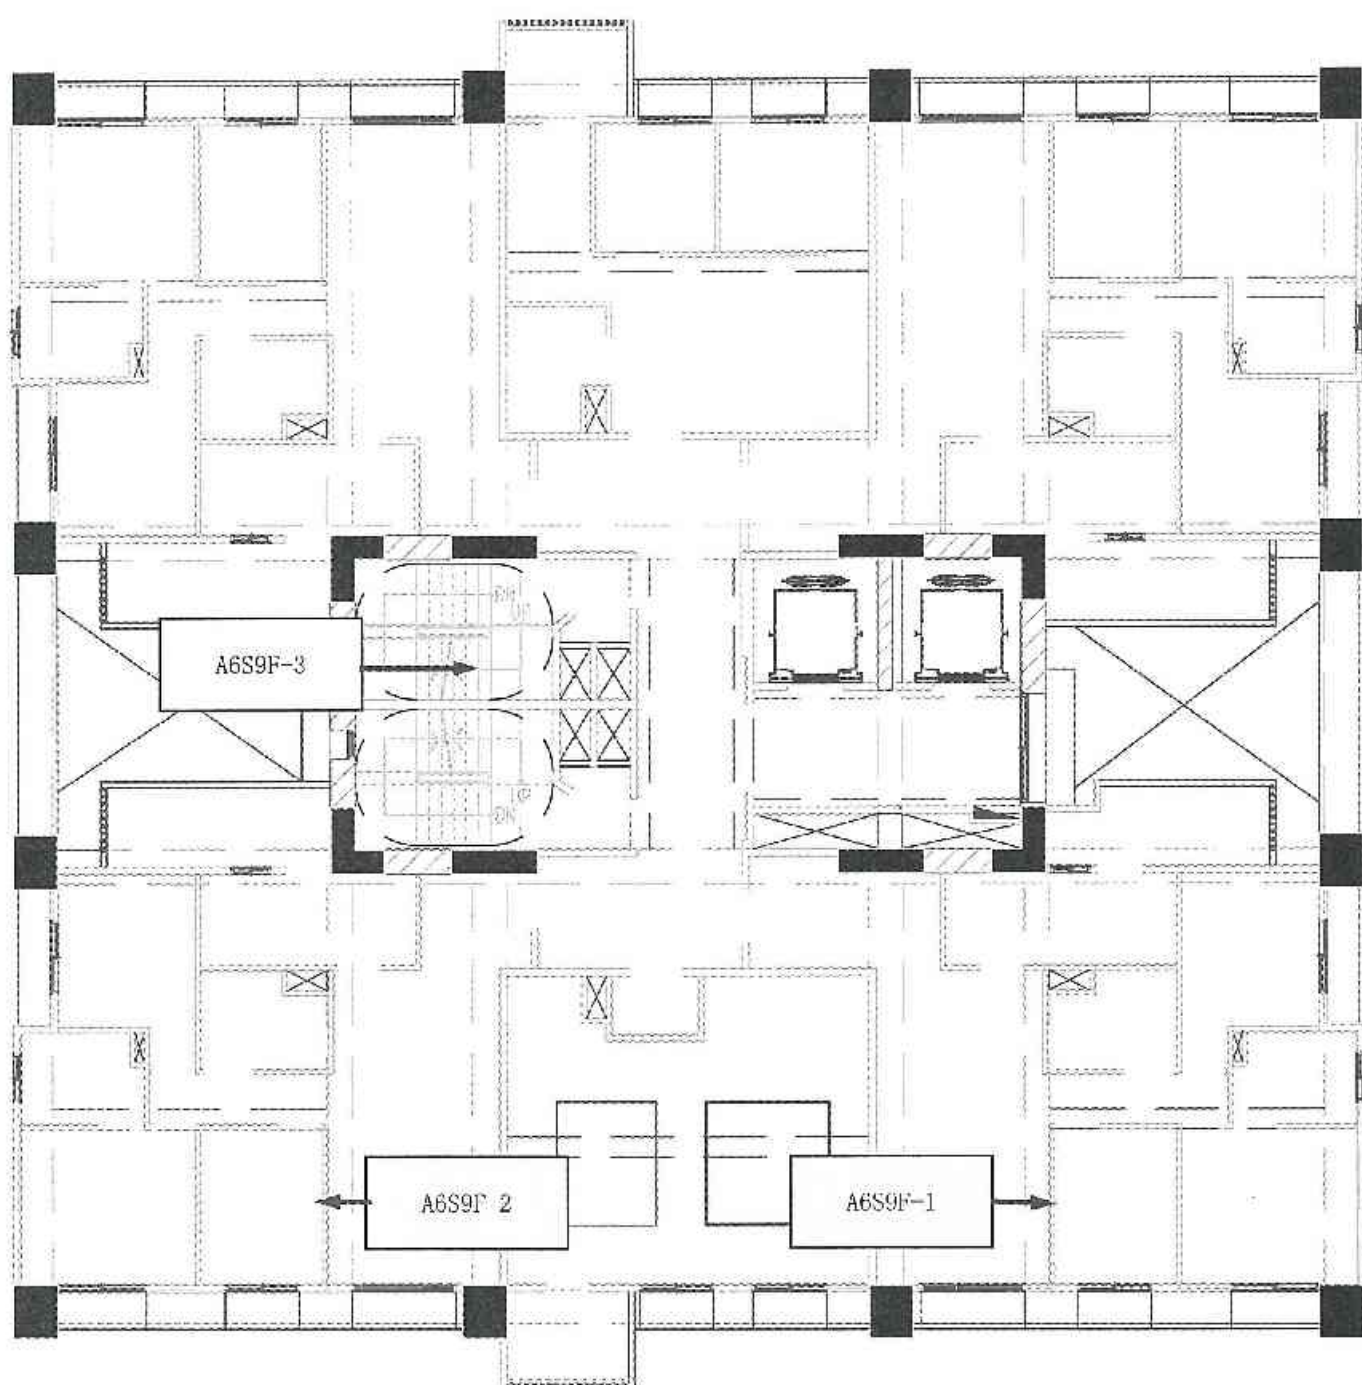


S棟結構平面圖

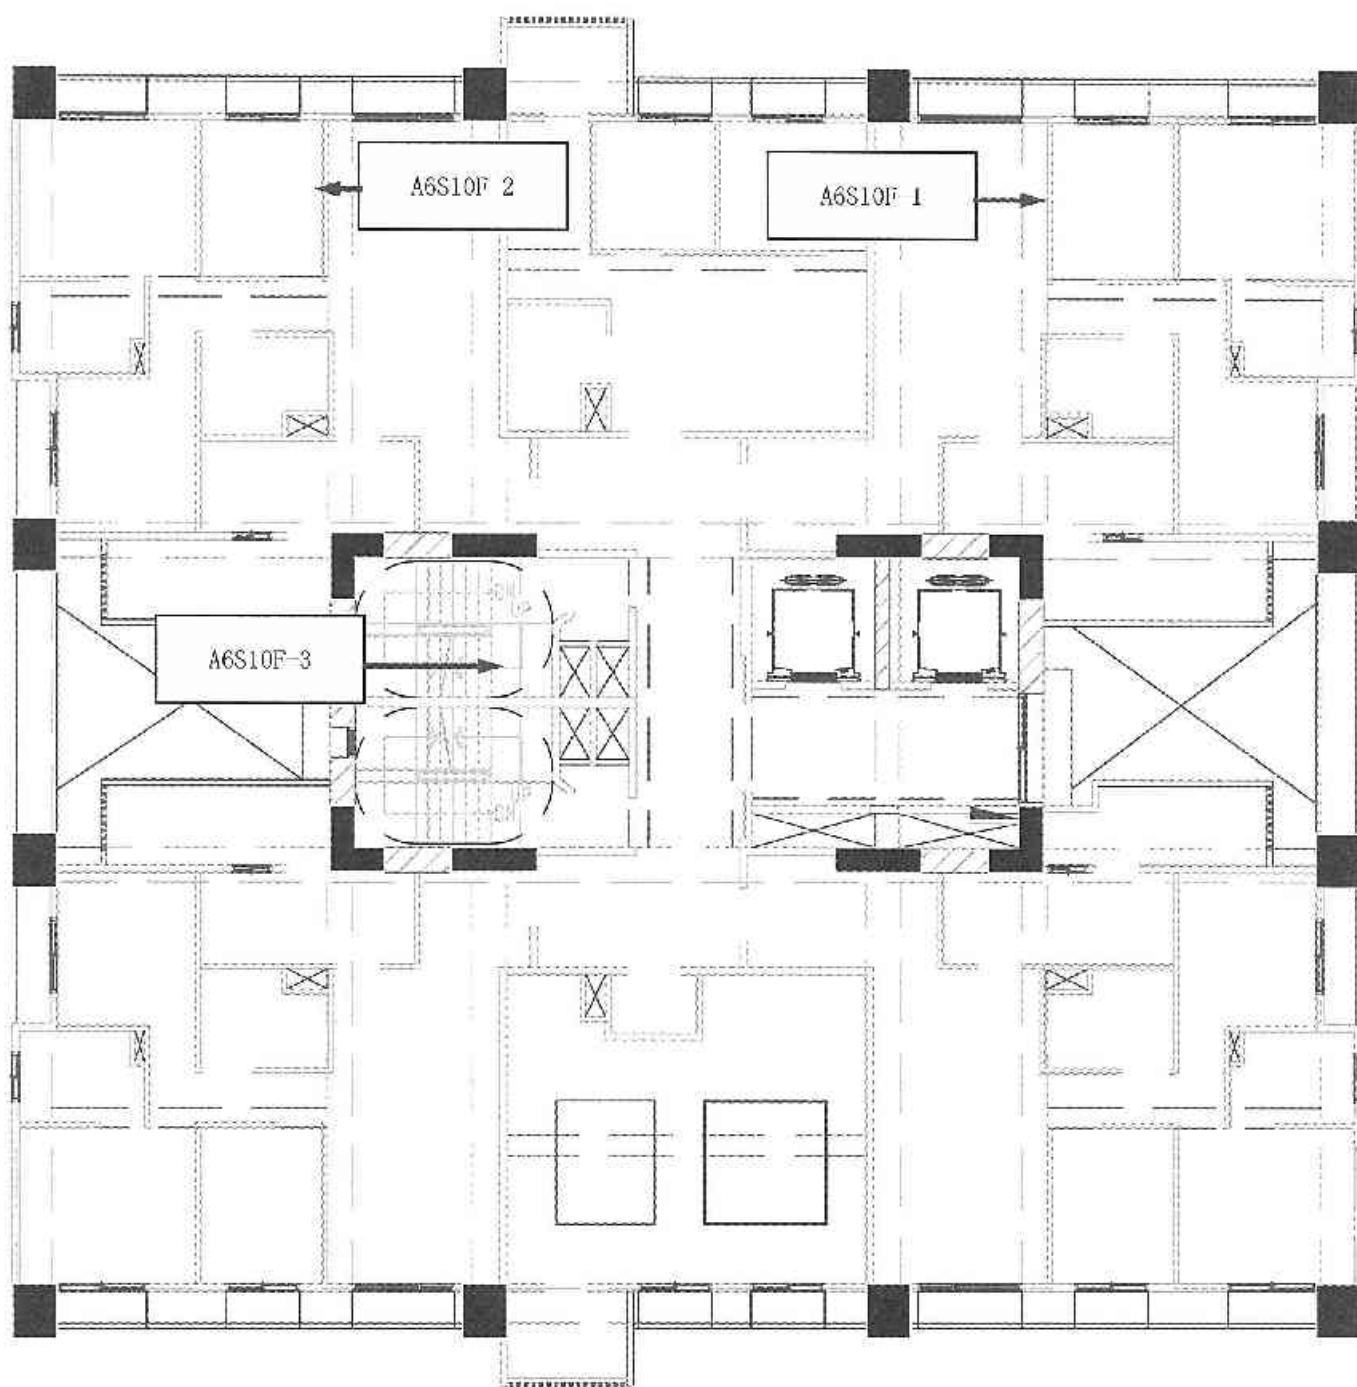


S棟結構平面圖

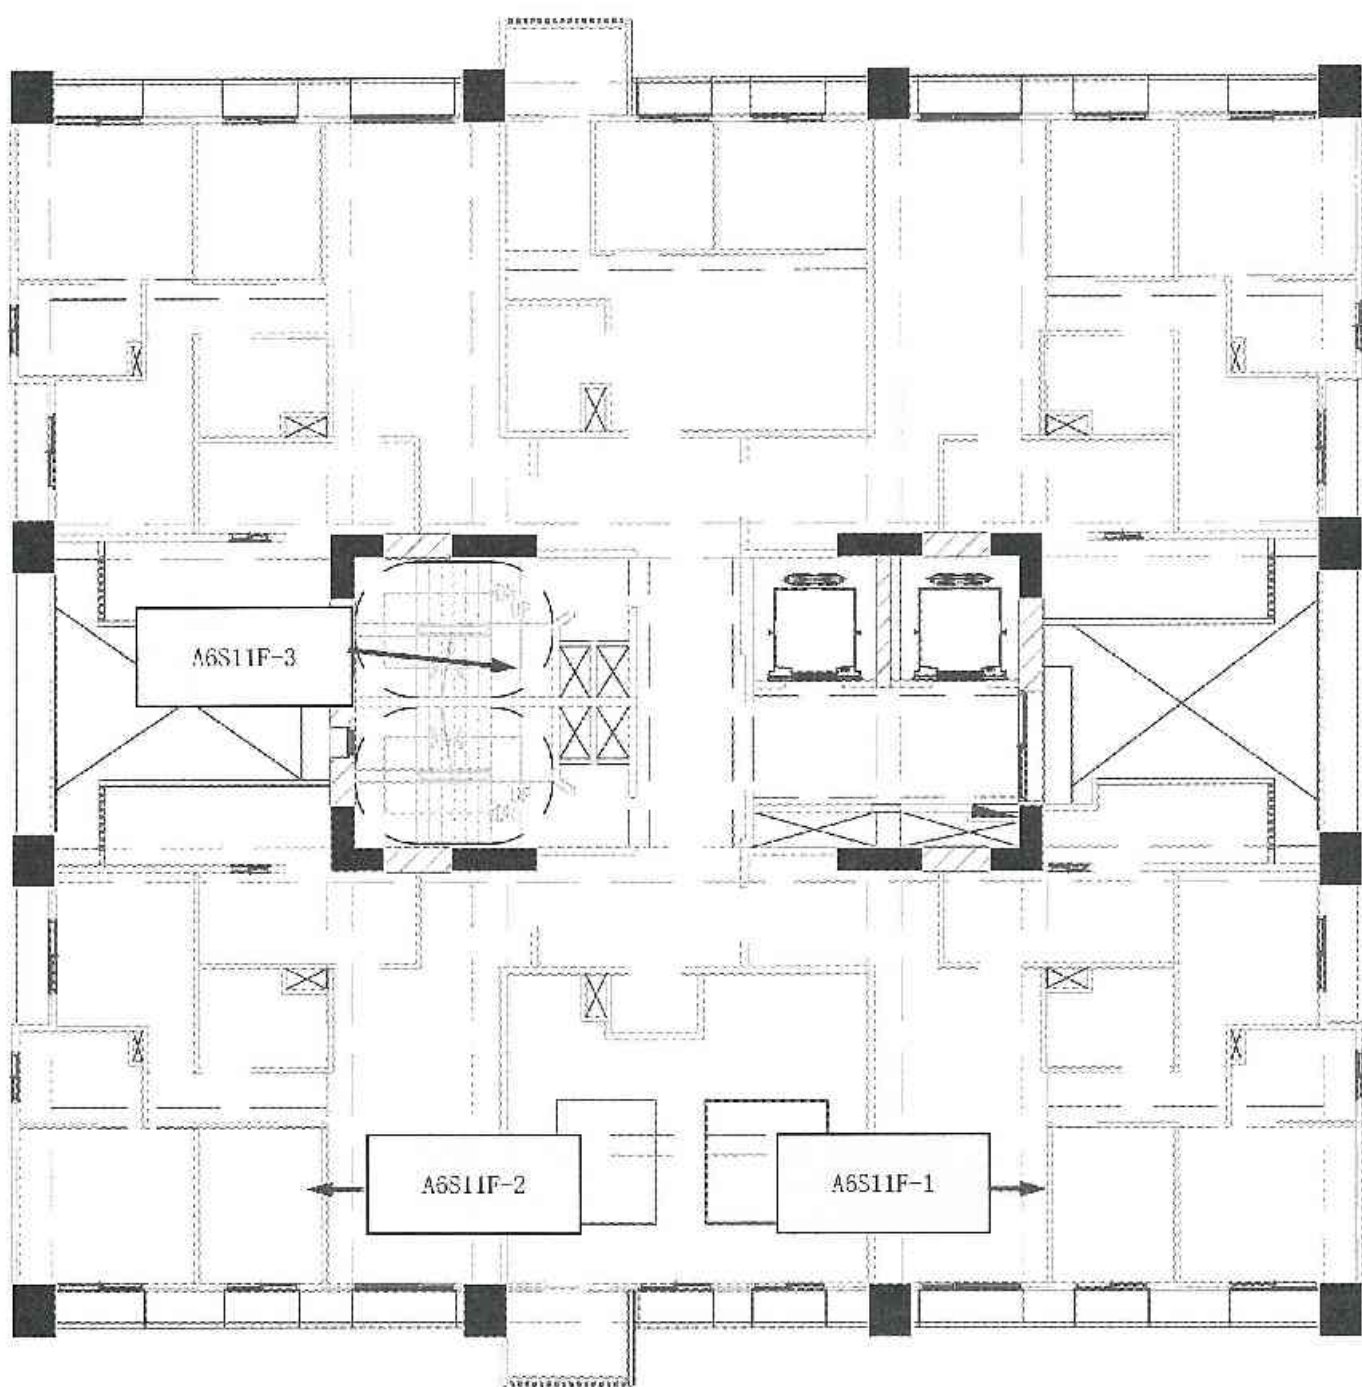


S棟結構平面圖

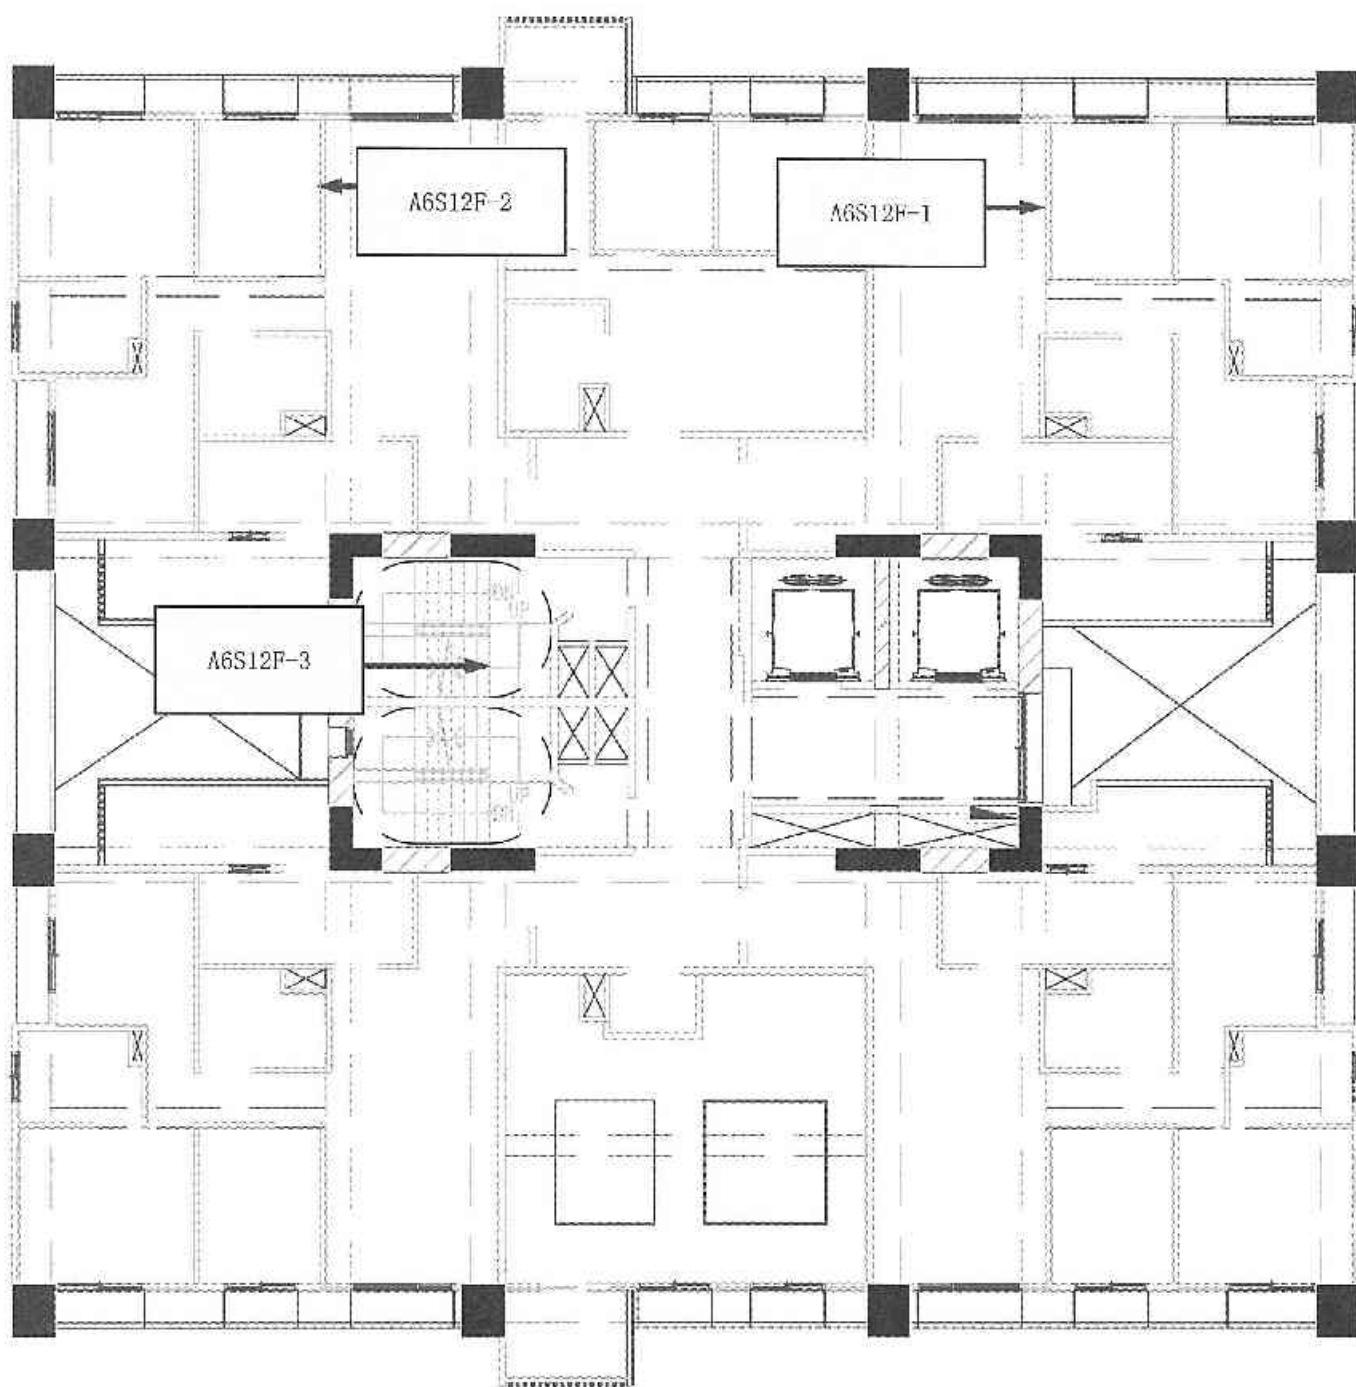


S棟結構平面圖

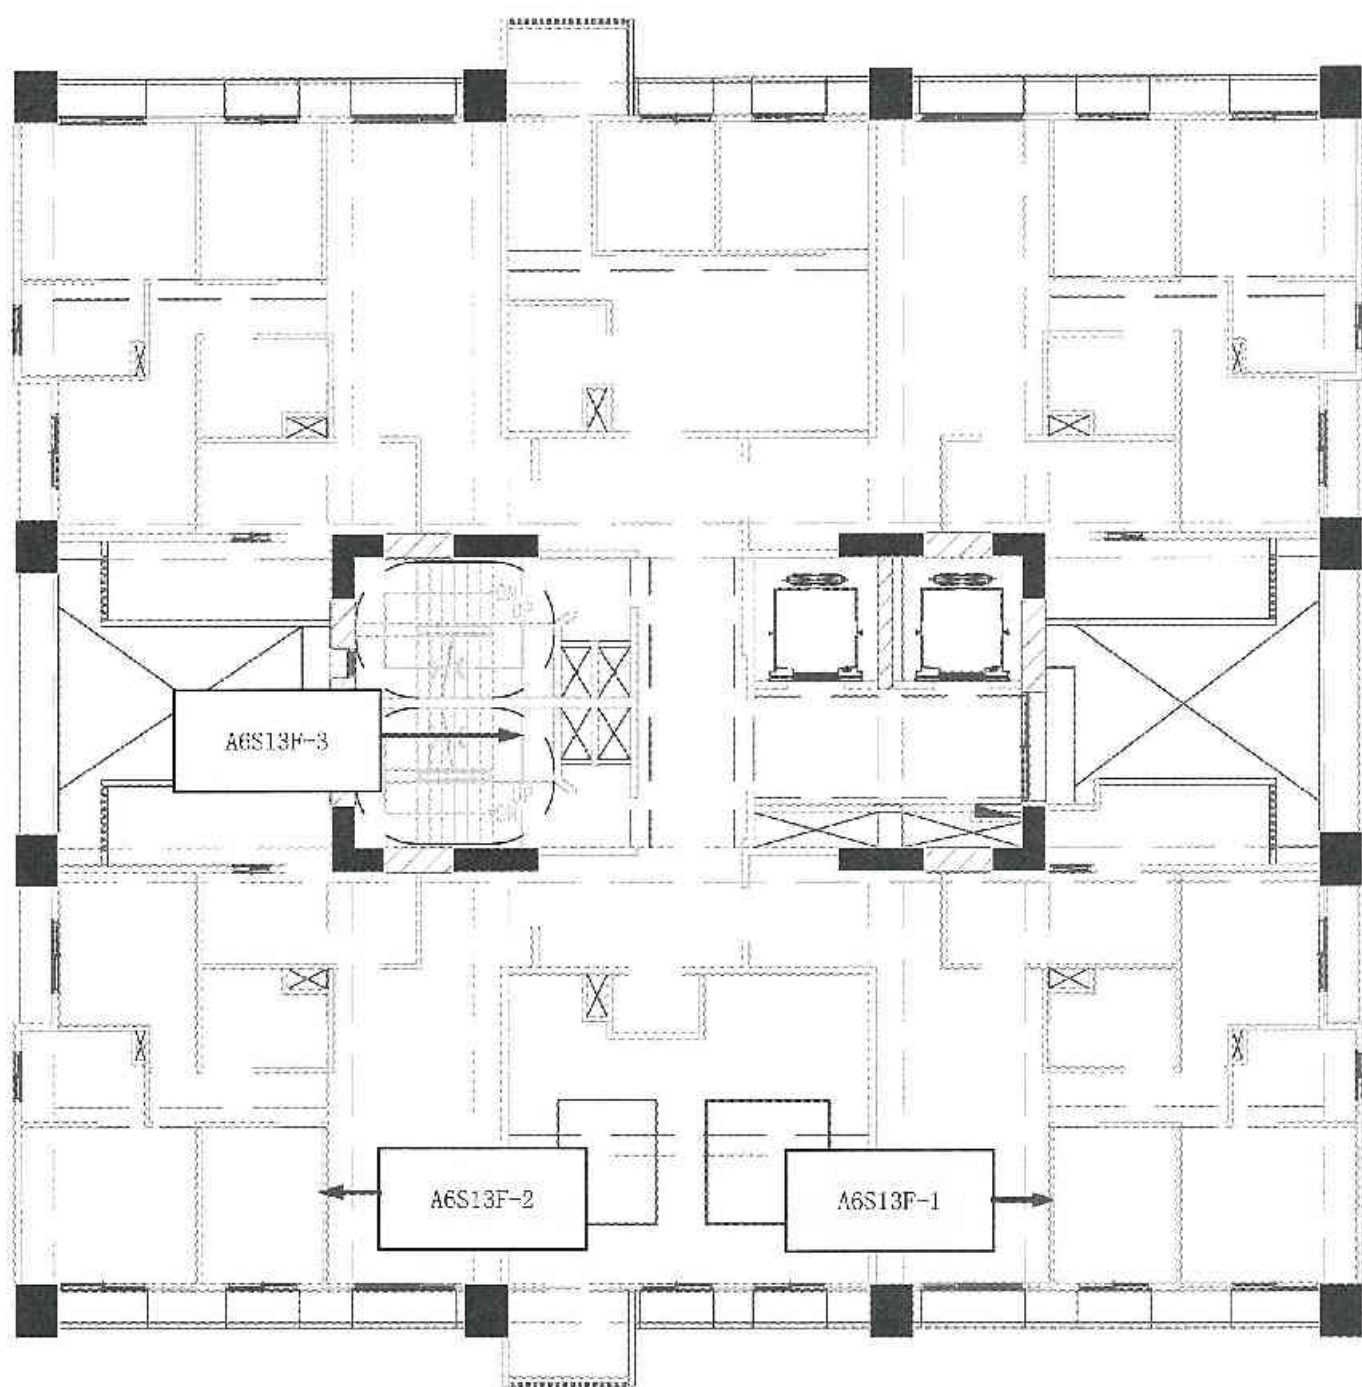


S棟結構平面圖

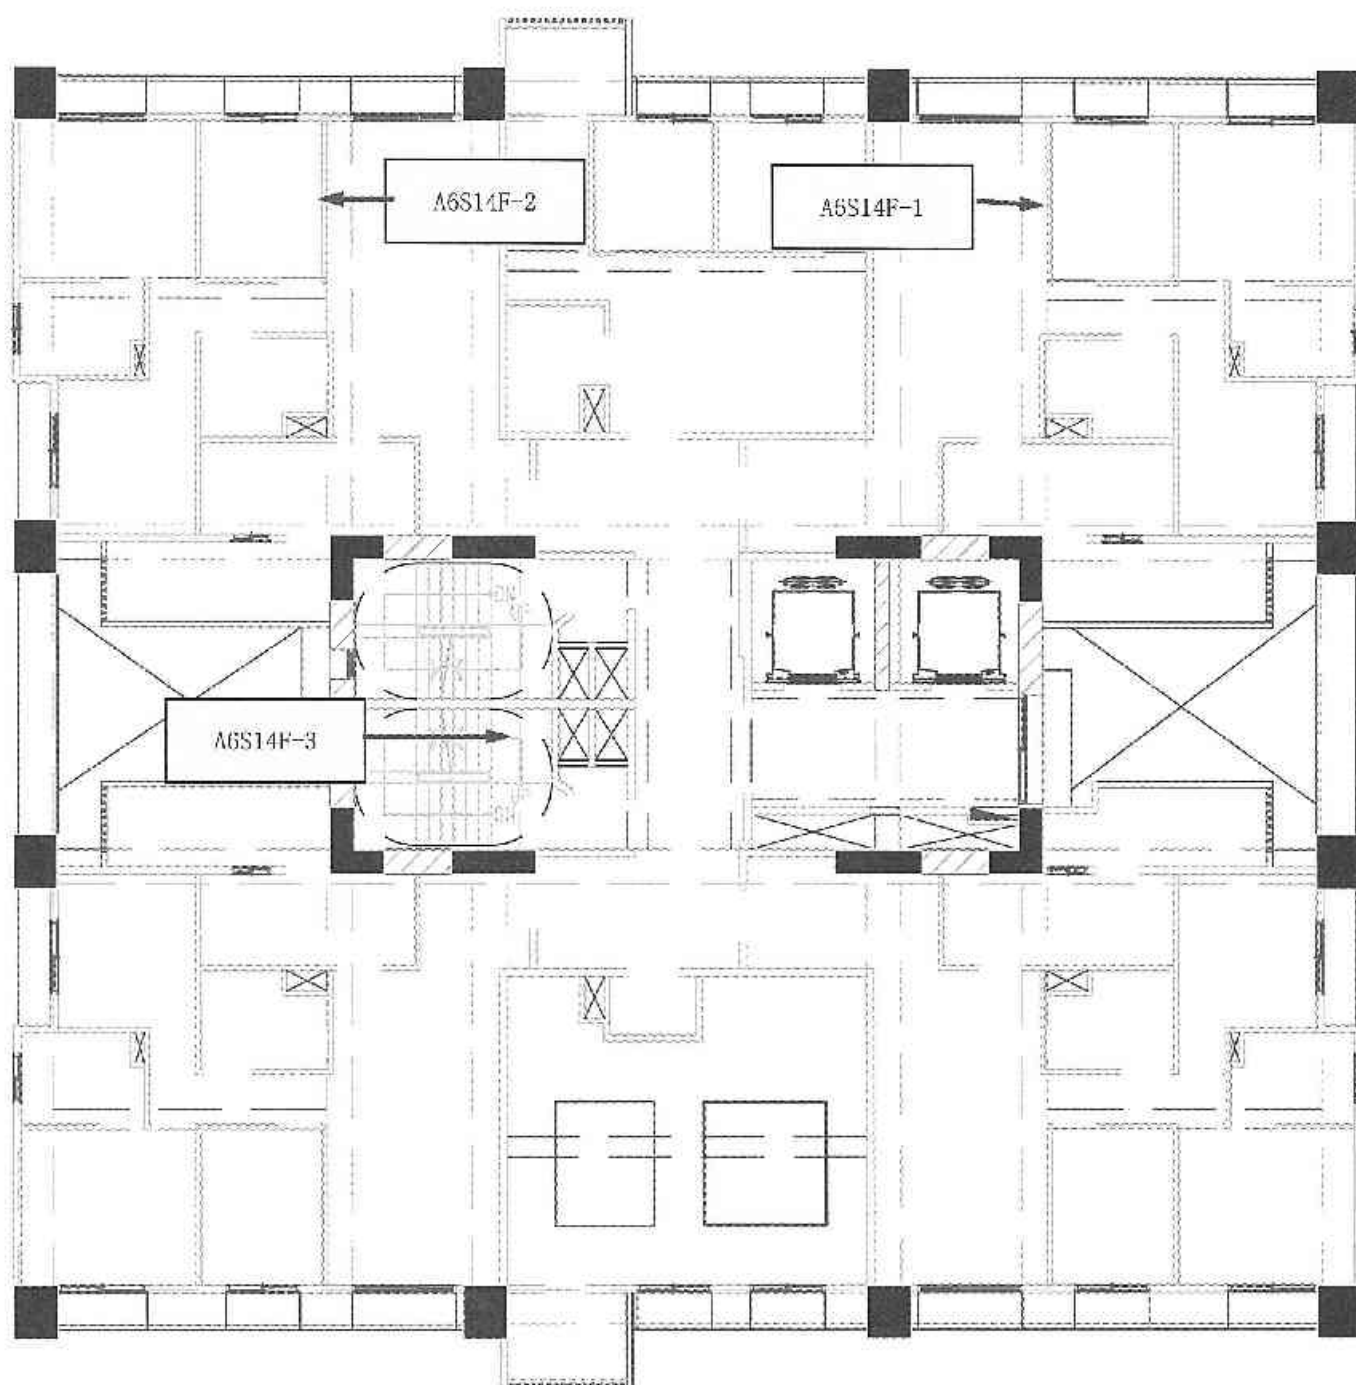


S棟結構平面圖

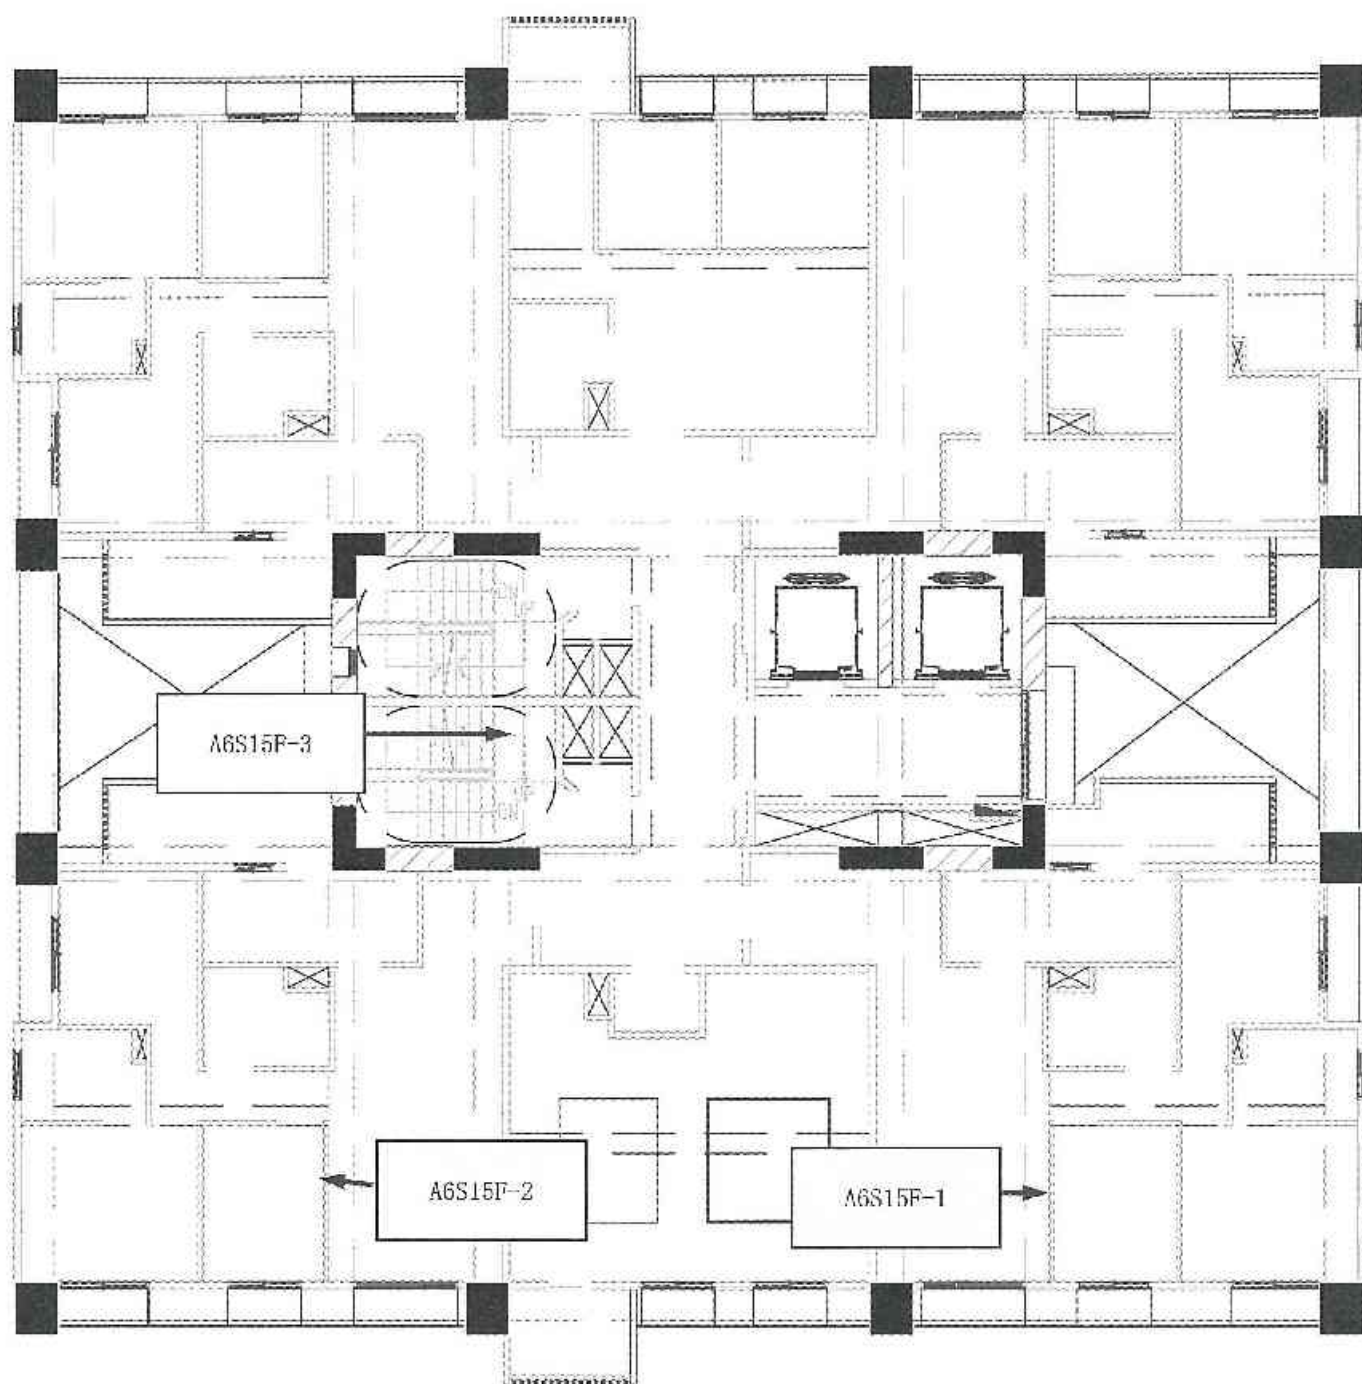


S棟結構平面圖

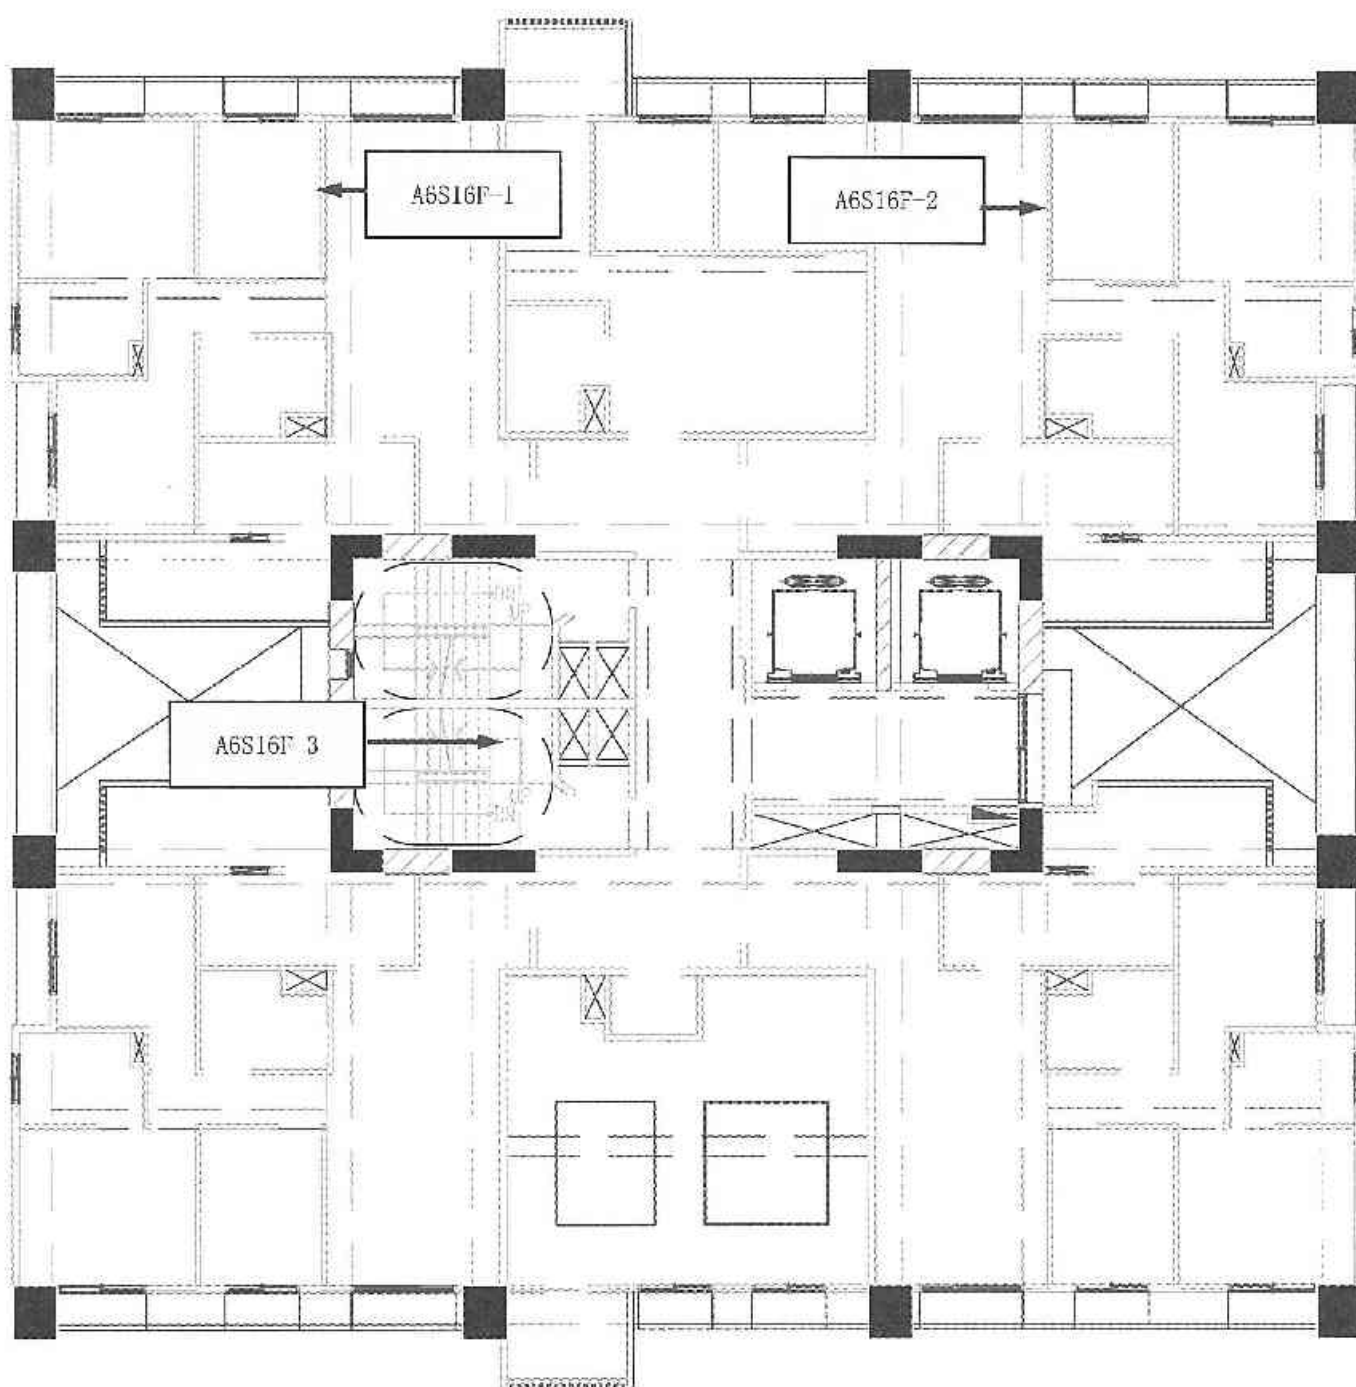


S棟結構平面圖

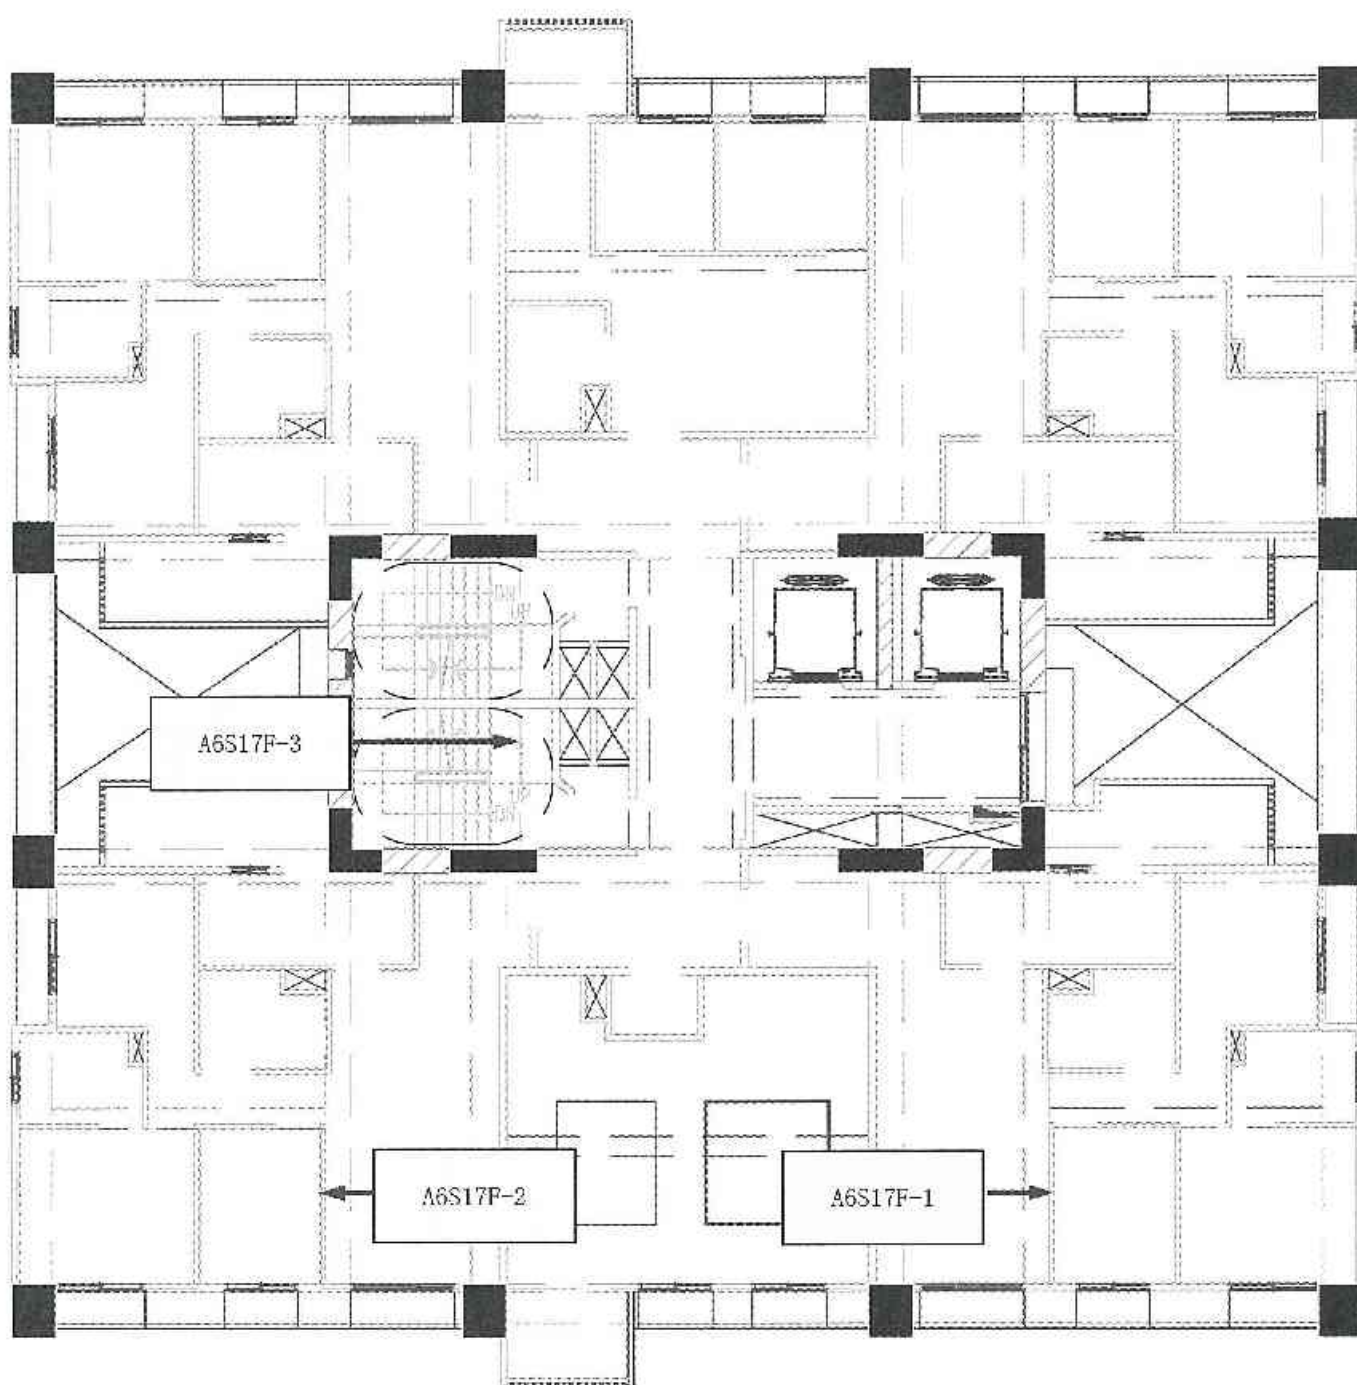


S棟結構平面圖

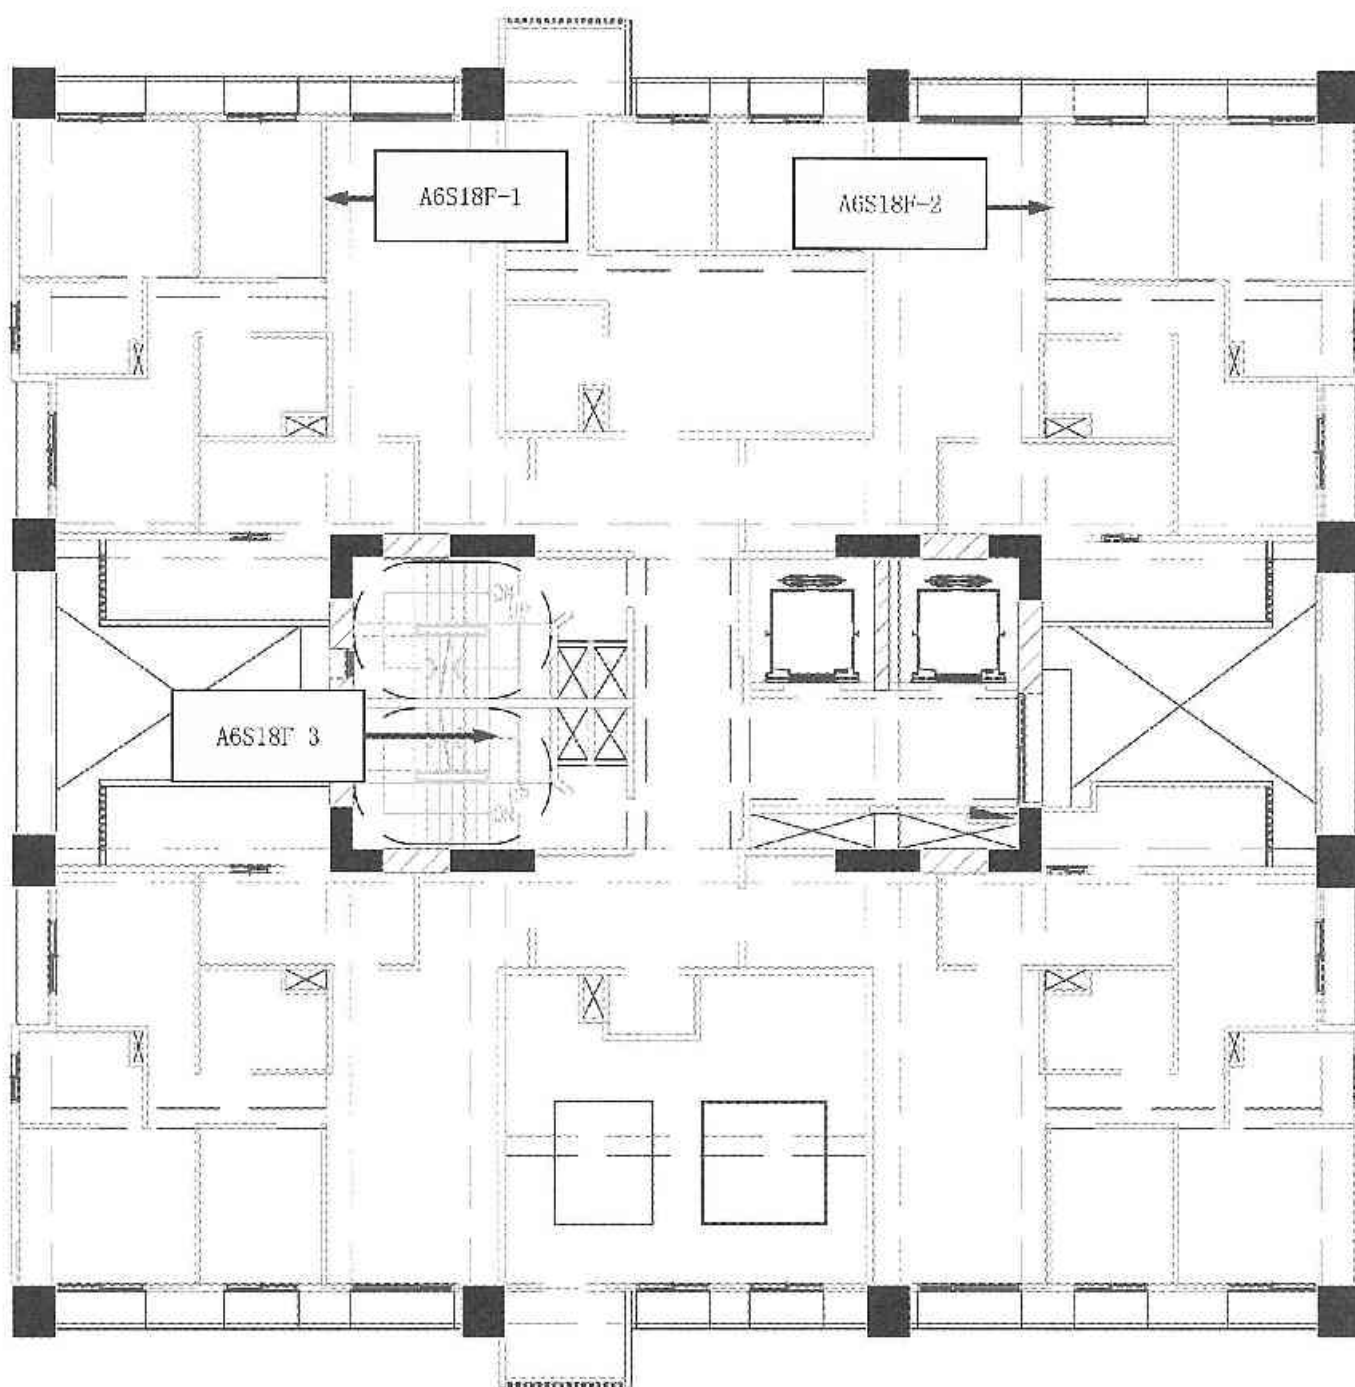


S棟結構平面圖

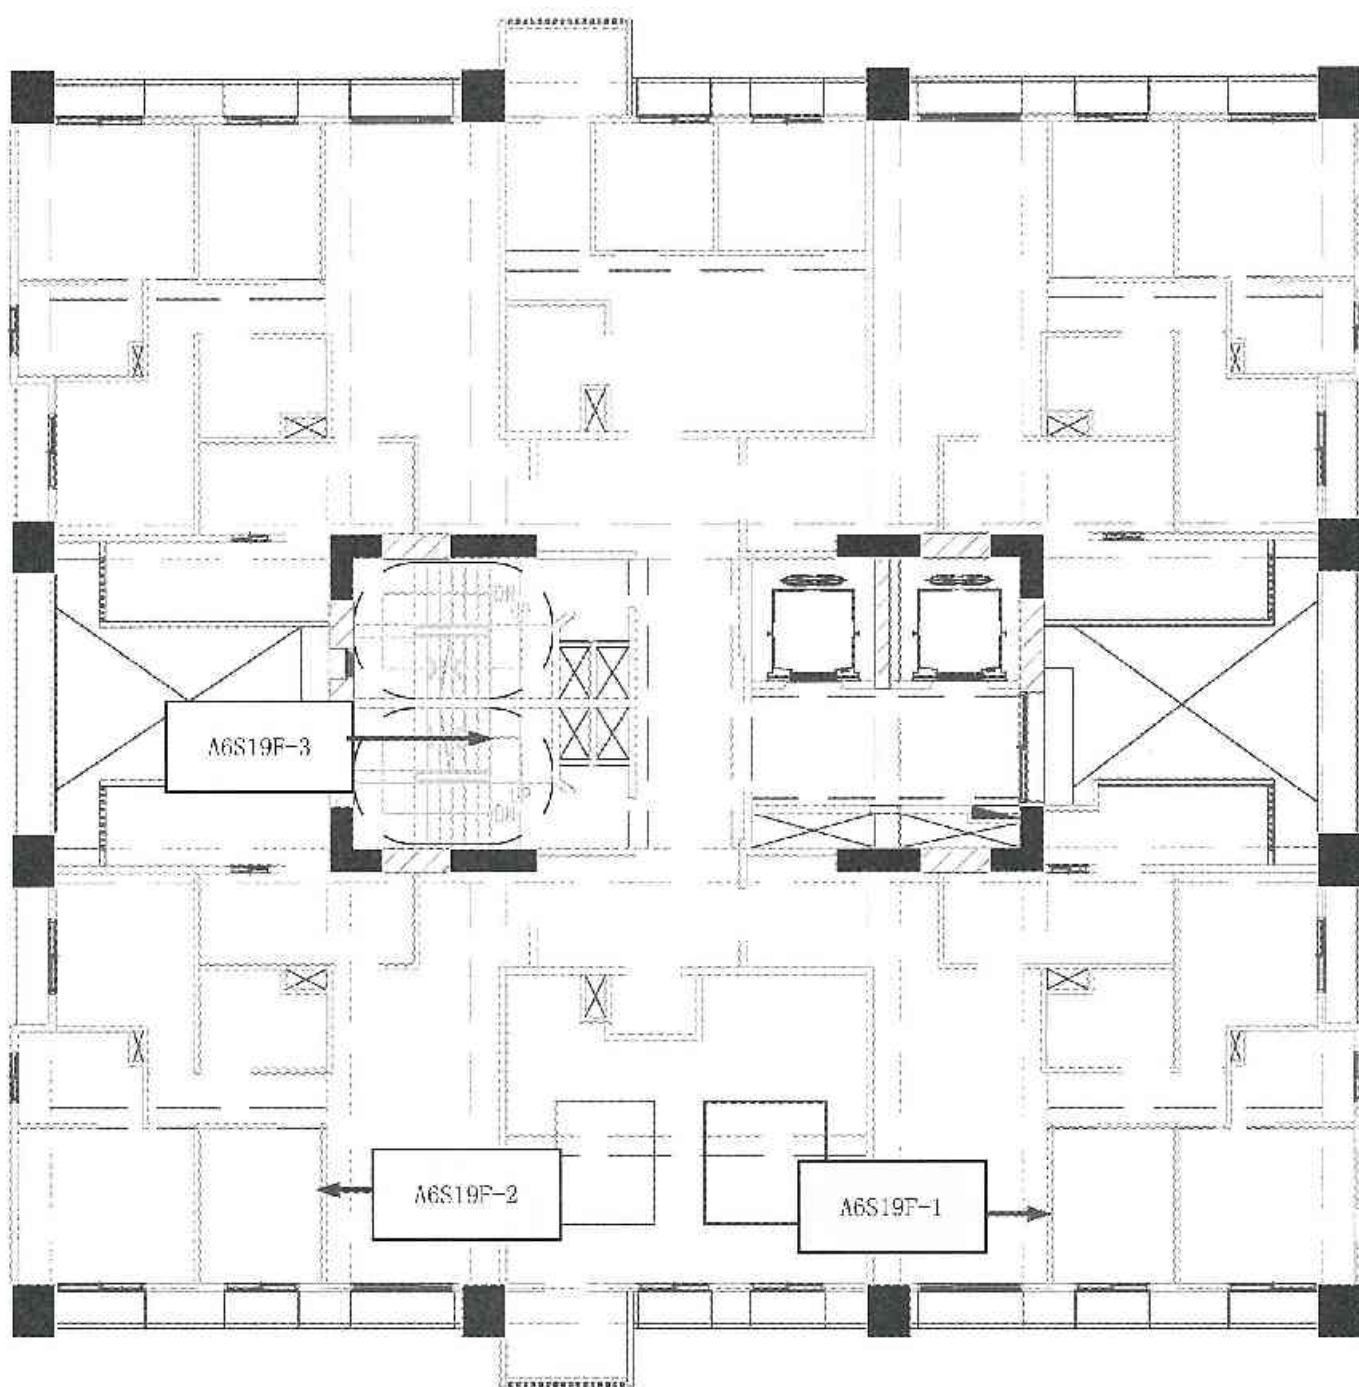

S棟結構平面圖

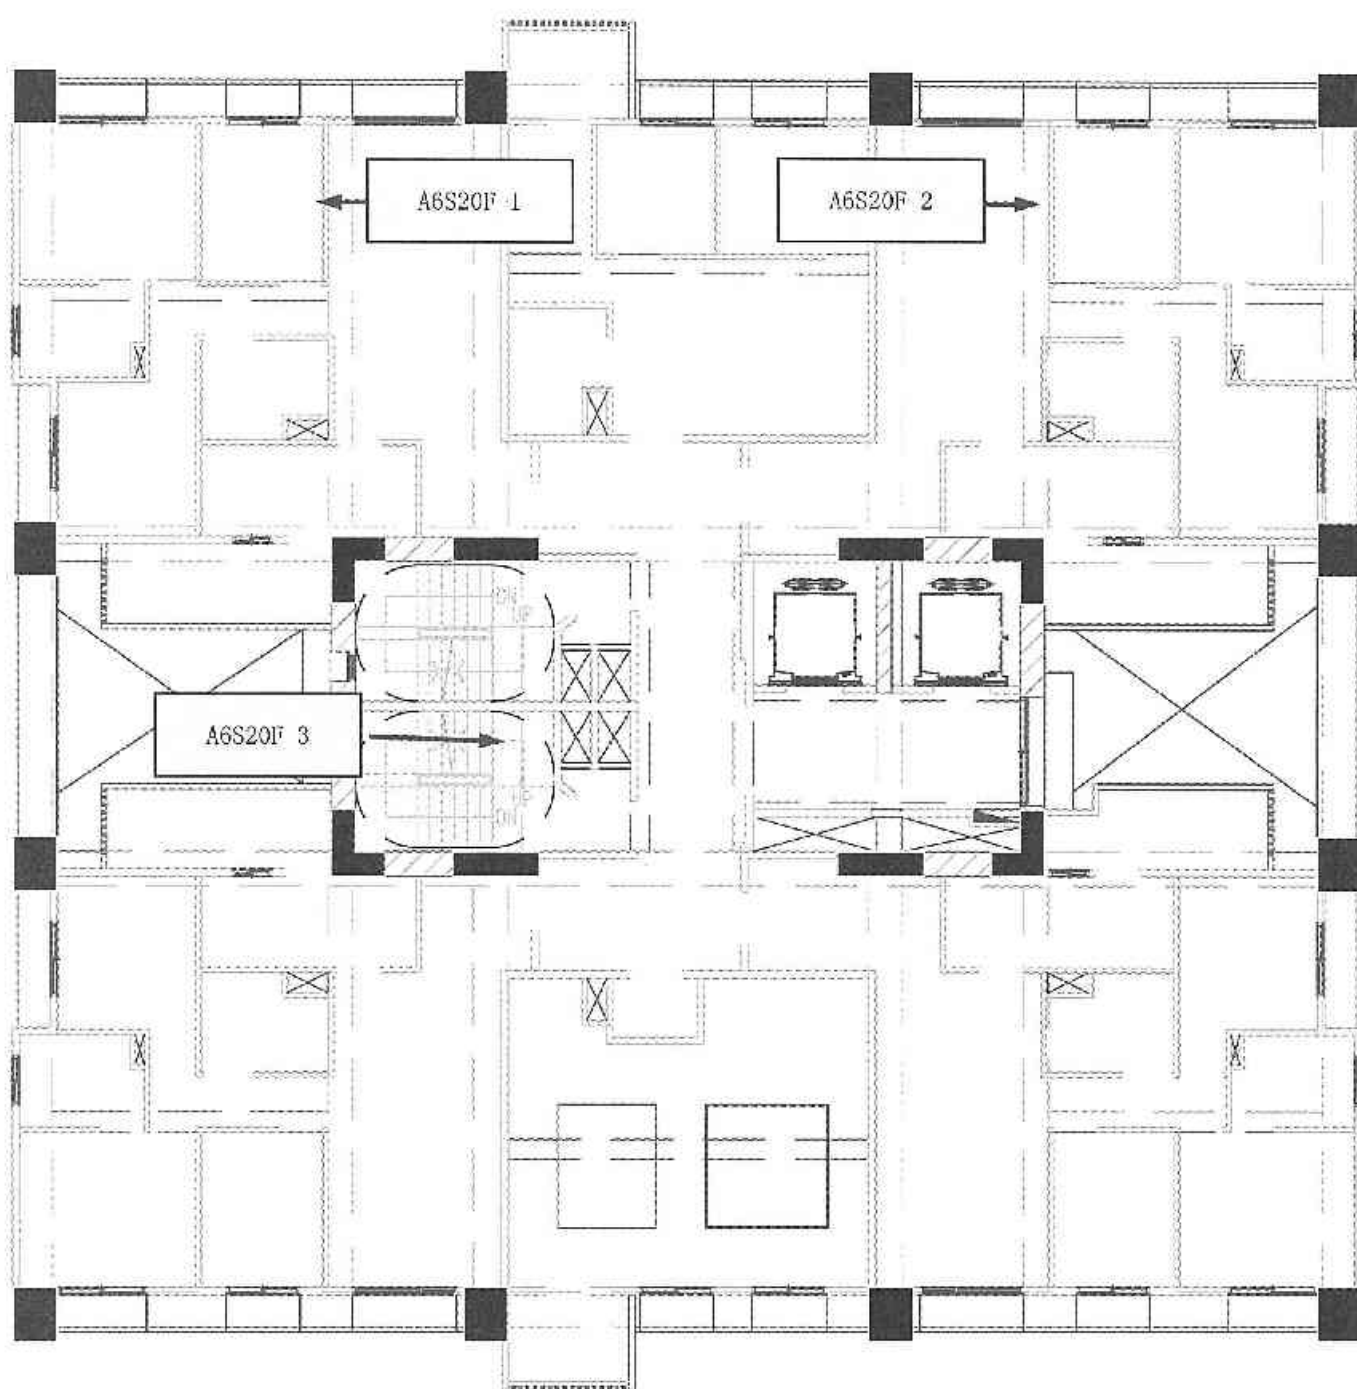

S棟結構平面圖

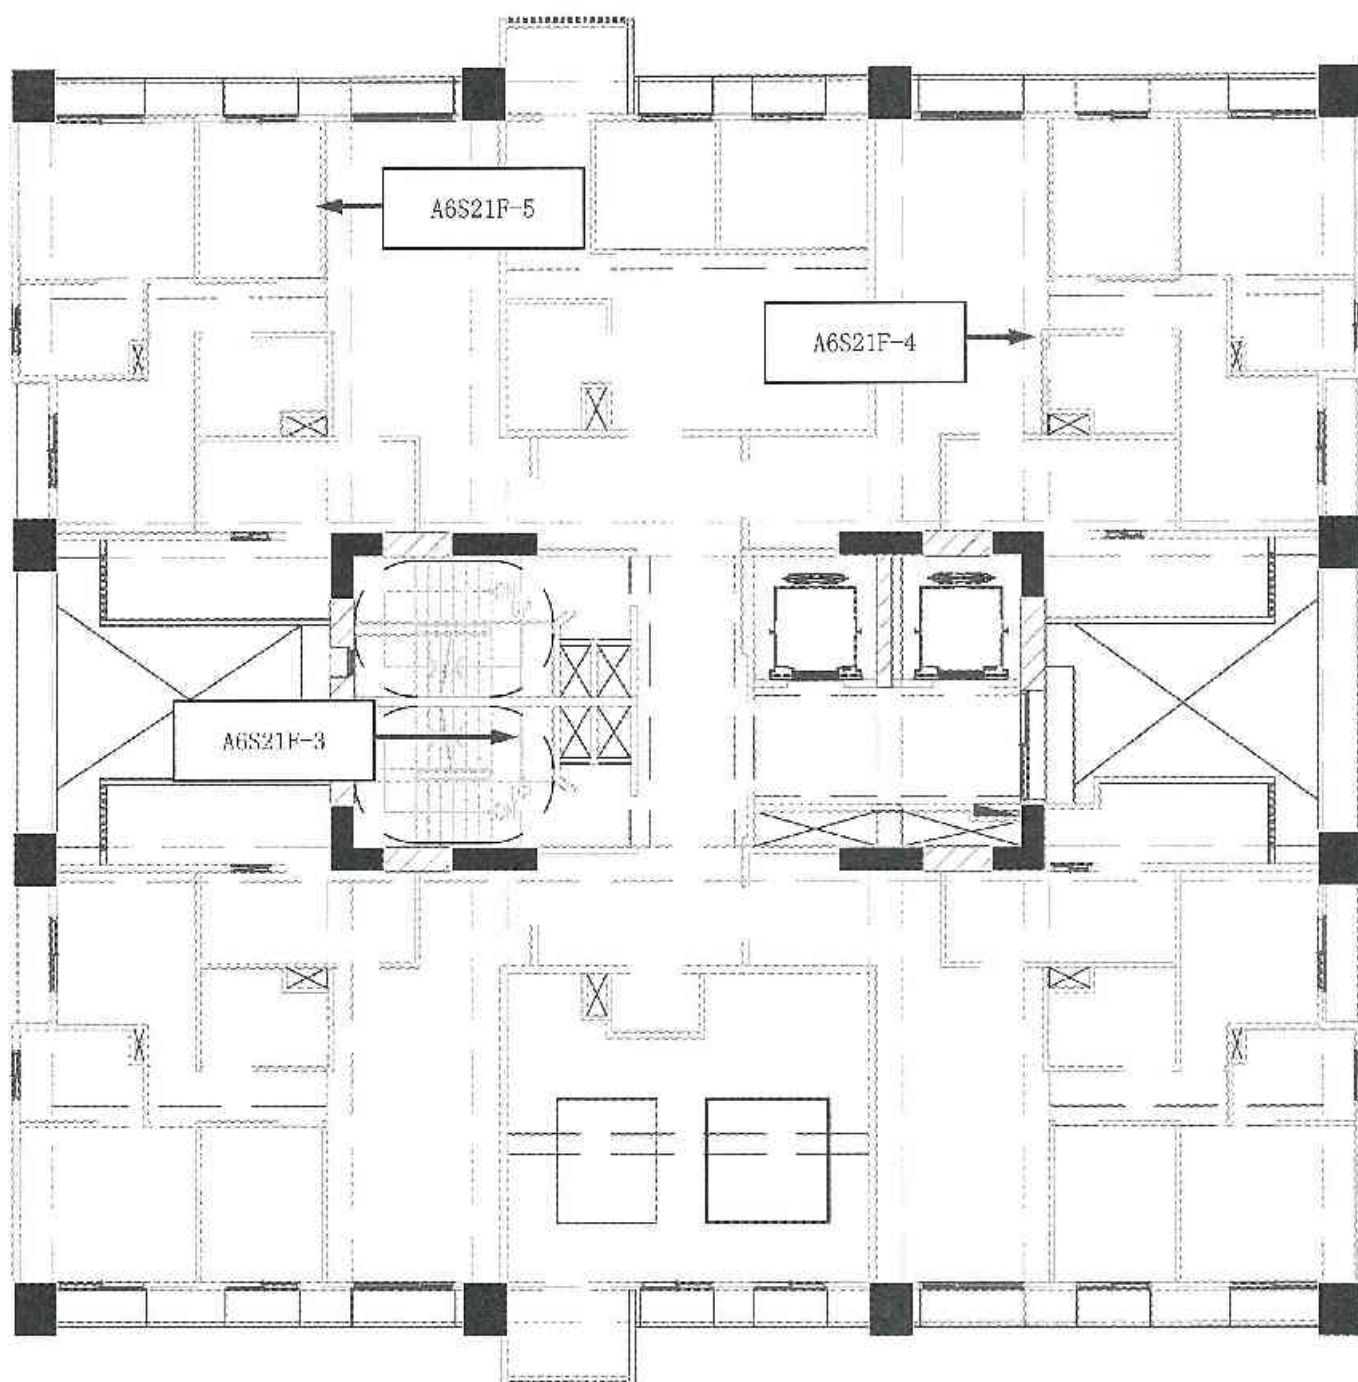

S棟結構平面圖

貳、中性化實驗報告

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6 區 S 棟)

中性化實驗報告

取樣 位置	試體編號	混凝土中性化深度 (cm)	取樣 位置	試體編號	混凝土中性化深度 (cm)
B3F	A6SB3F-1	1.0	3F	A6S3F-1	0.5
	A6SB3F-2	0.8		A6S3F-2	0.7
	A6SB3F-3	0.3		A6S3F-3	0.5
B2F	A6SB2F-1	0.8	4F	A6S4F-1	0.4
	A6SB2F-2	0.5		A6S4F-2	0.5
	A6SB2F-3	0.2		A6S4F-3	0.5
B1F	A6SB1F-1	0.3	5F	A6S5F-1	0.6
	A6SB1F-2	0.2		A6S5F-2	0.3
	A6SB1F-3	0.2		A6S5F-3	0.4
1F	A6S1F-1	0.3	6F	A6S6F-1	0.5
	A6S1F-2	0.2		A6S6F-2	0.3
	A6S1F-3	0.3		A6S6F-3	0.2
2F	A6S2F-1	0.5	7F	A6S7F-1	0.5
	A6S2F-2	0.2		A6S7F-2	0.7
	A6S2F-3	0.2		A6S7F-3	0.5

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區S棟)

中性化實驗報告

取樣位置	試體編號	混凝土中性化深度 (cm)	取樣位置	試體編號	混凝土中性化深度 (cm)
8F	A6S8F-1	0.5	13F	A6S13F-1	0.4
	A6S8F-2	0.8		A6S13F-2	0.5
	A6S8F-3	0.6		A6S13F-3	0.6
9F	A6S9F-1	0.3	14F	A6S14F-1	0.5
	A6S9F-2	0.4		A6S14F-2	0.2
	A6S9F-3	0.2		A6S14F-3	0.1
10F	A6S10F-1	0.5	15F	A6S15F-1	0.6
	A6S10F-2	0.7		A6S15F-2	0.7
	A6S10F-3	0.3		A6S15F-3	0.3
11F	A6S11F-1	0.4	16F	A6S16F-1	0.5
	A6S11F-2	0.4		A6S16F-2	0.5
	A6S11F-3	0.5		A6S16F-3	0.3
12F	A6S12F-1	0.4	17F	A6S17F-1	0.5
	A6S12F-2	0.3		A6S17F-2	0.4
	A6S12F-3	0.3		A6S17F-3	0.3

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6 區 S 棟)


中性化實驗報告


取樣 位置	試體編號	混凝土中性化深度 (cm)	取樣 位置	試體編號	混凝土中性化深度 (cm)
18F	A6S18F-1	0.7			
	A6S18F-2	0.5			
	A6S18F-3	0.3			
19F	A6S19F-1	0.5			
	A6S19F-2	0.5			
	A6S19F-3	0.4			
20F	A6S20F-1	0.4			
	A6S20F-2	0.5			
	A6S20F-3	0.2			
21F	A6S21F-3	0.3			
	A6S21F-4	0.5			
	A6S21F-5	0.3			

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區S棟)

	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 S 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗


	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 S 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

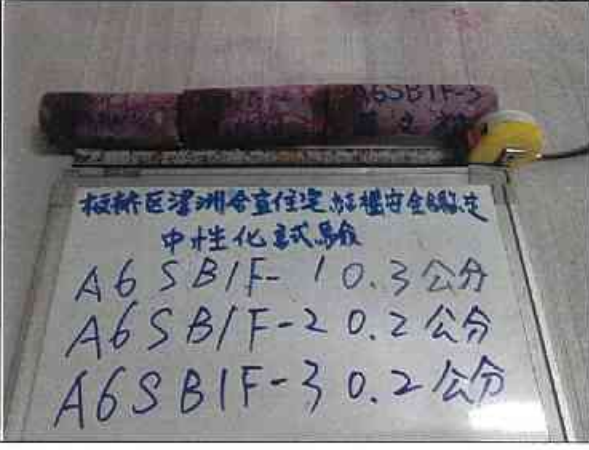
	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 S 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

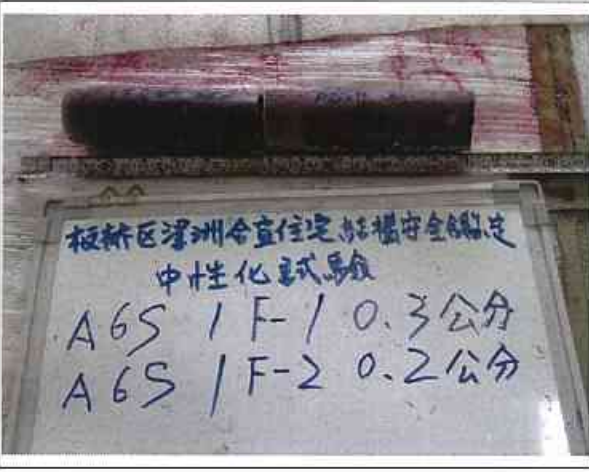	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 S 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區S棟)

 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6S1F-3 0.3公分	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 S 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

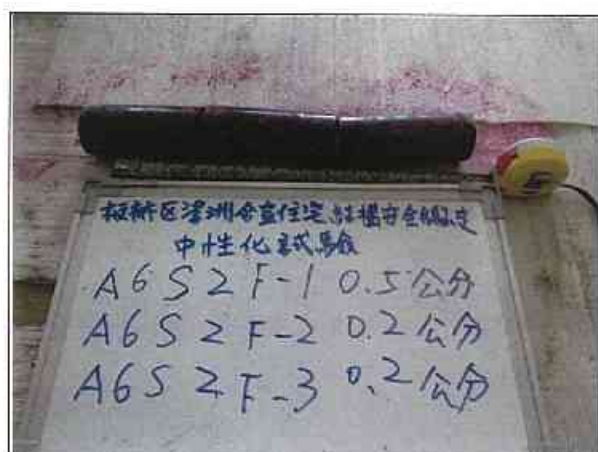 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6S2F-1 0.5公分 A6S2F-2 0.2公分 A6S2F-3 0.2公分	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 S 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

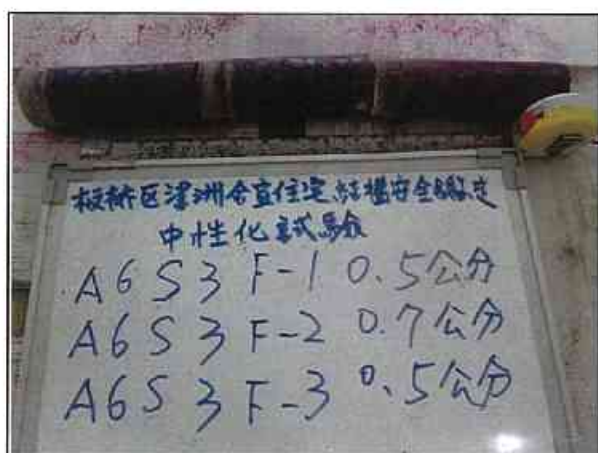
 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6S3F-1 0.5公分 A6S3F-2 0.7公分 A6S3F-3 0.5公分	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 S 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗


 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6S4F-1 0.4公分 A6S4F-2 0.5公分 A6S4F-3 0.5公分	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 S 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區S棟)

	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 S 棟
	位置
	說明 取樣試體 中性化試驗

	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 S 棟
	位置
	說明 取樣試體 中性化試驗

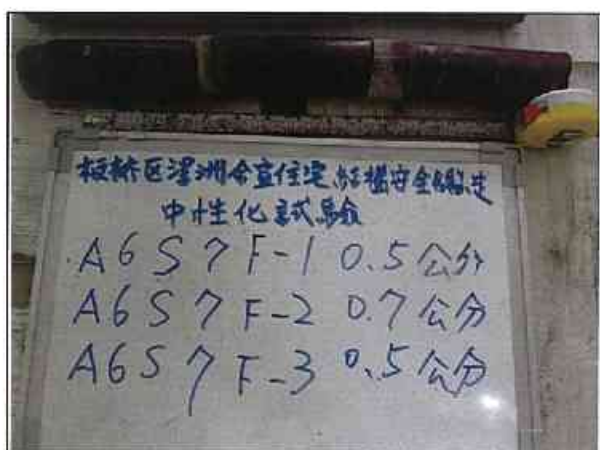	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 S 棟
	位置
	說明 取樣試體 中性化試驗

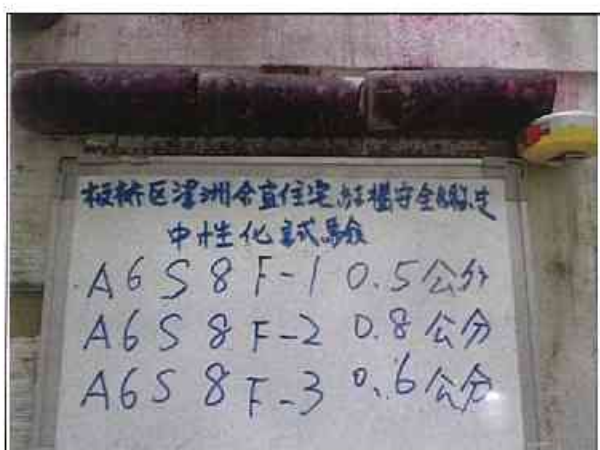	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 S 棟
	位置
	說明 取樣試體 中性化試驗

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區S棟)

	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 S 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗


	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 S 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗


	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 S 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 S 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區S棟)


	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 S 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

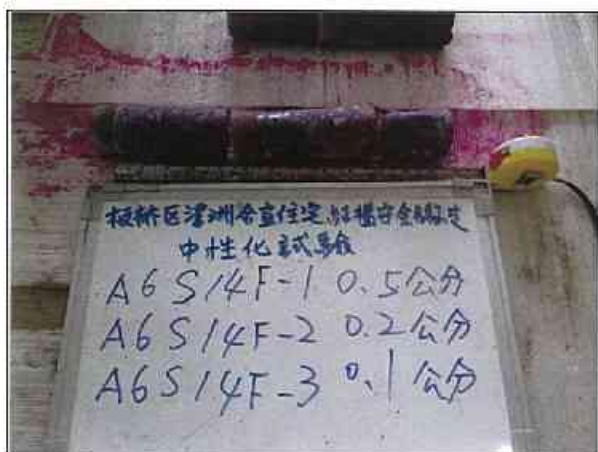	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 S 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

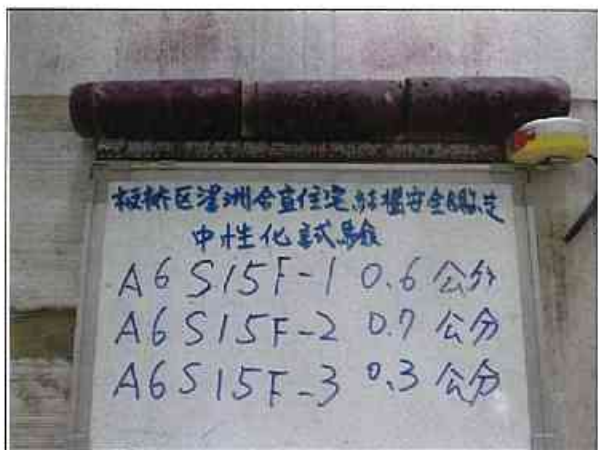	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 S 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 S 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區S棟)

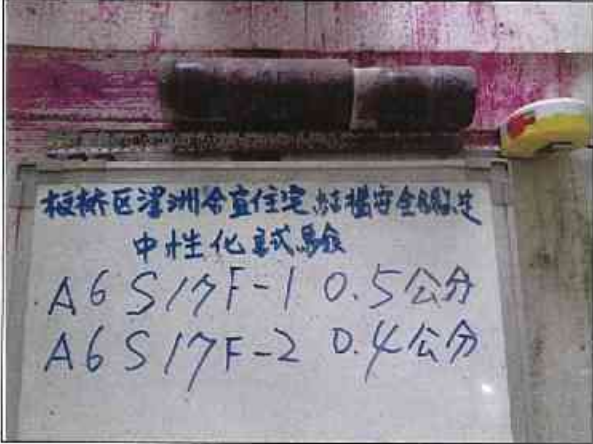
	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 S 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗


	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 S 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 S 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 S 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區S棟)

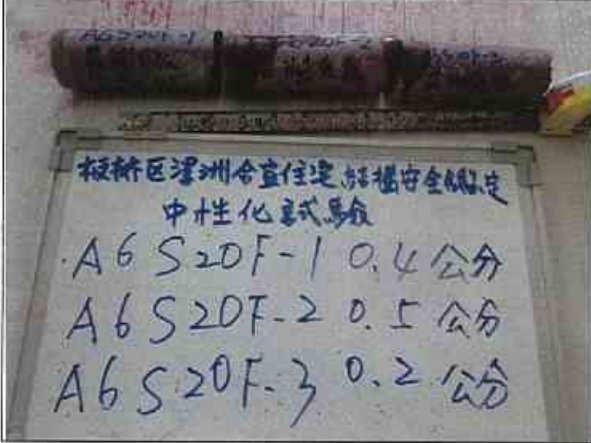	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 S 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

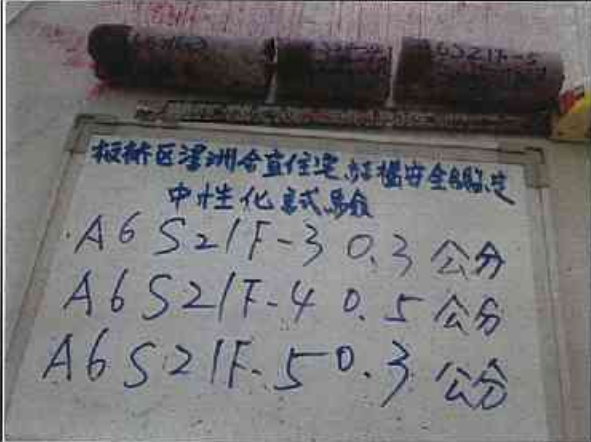	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 S 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 S 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 S 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案 (A6 區 T 棟)

久怡工程實業有限公司




地址：新北市淡水區濱海路一段 306 巷 60 弄 21 號 6 樓


TEL: (02) 2773-4327 FAX: (02) 2768-8823


中華民國一百零四年七月


壹、混凝土鑽心取樣探測點示意圖




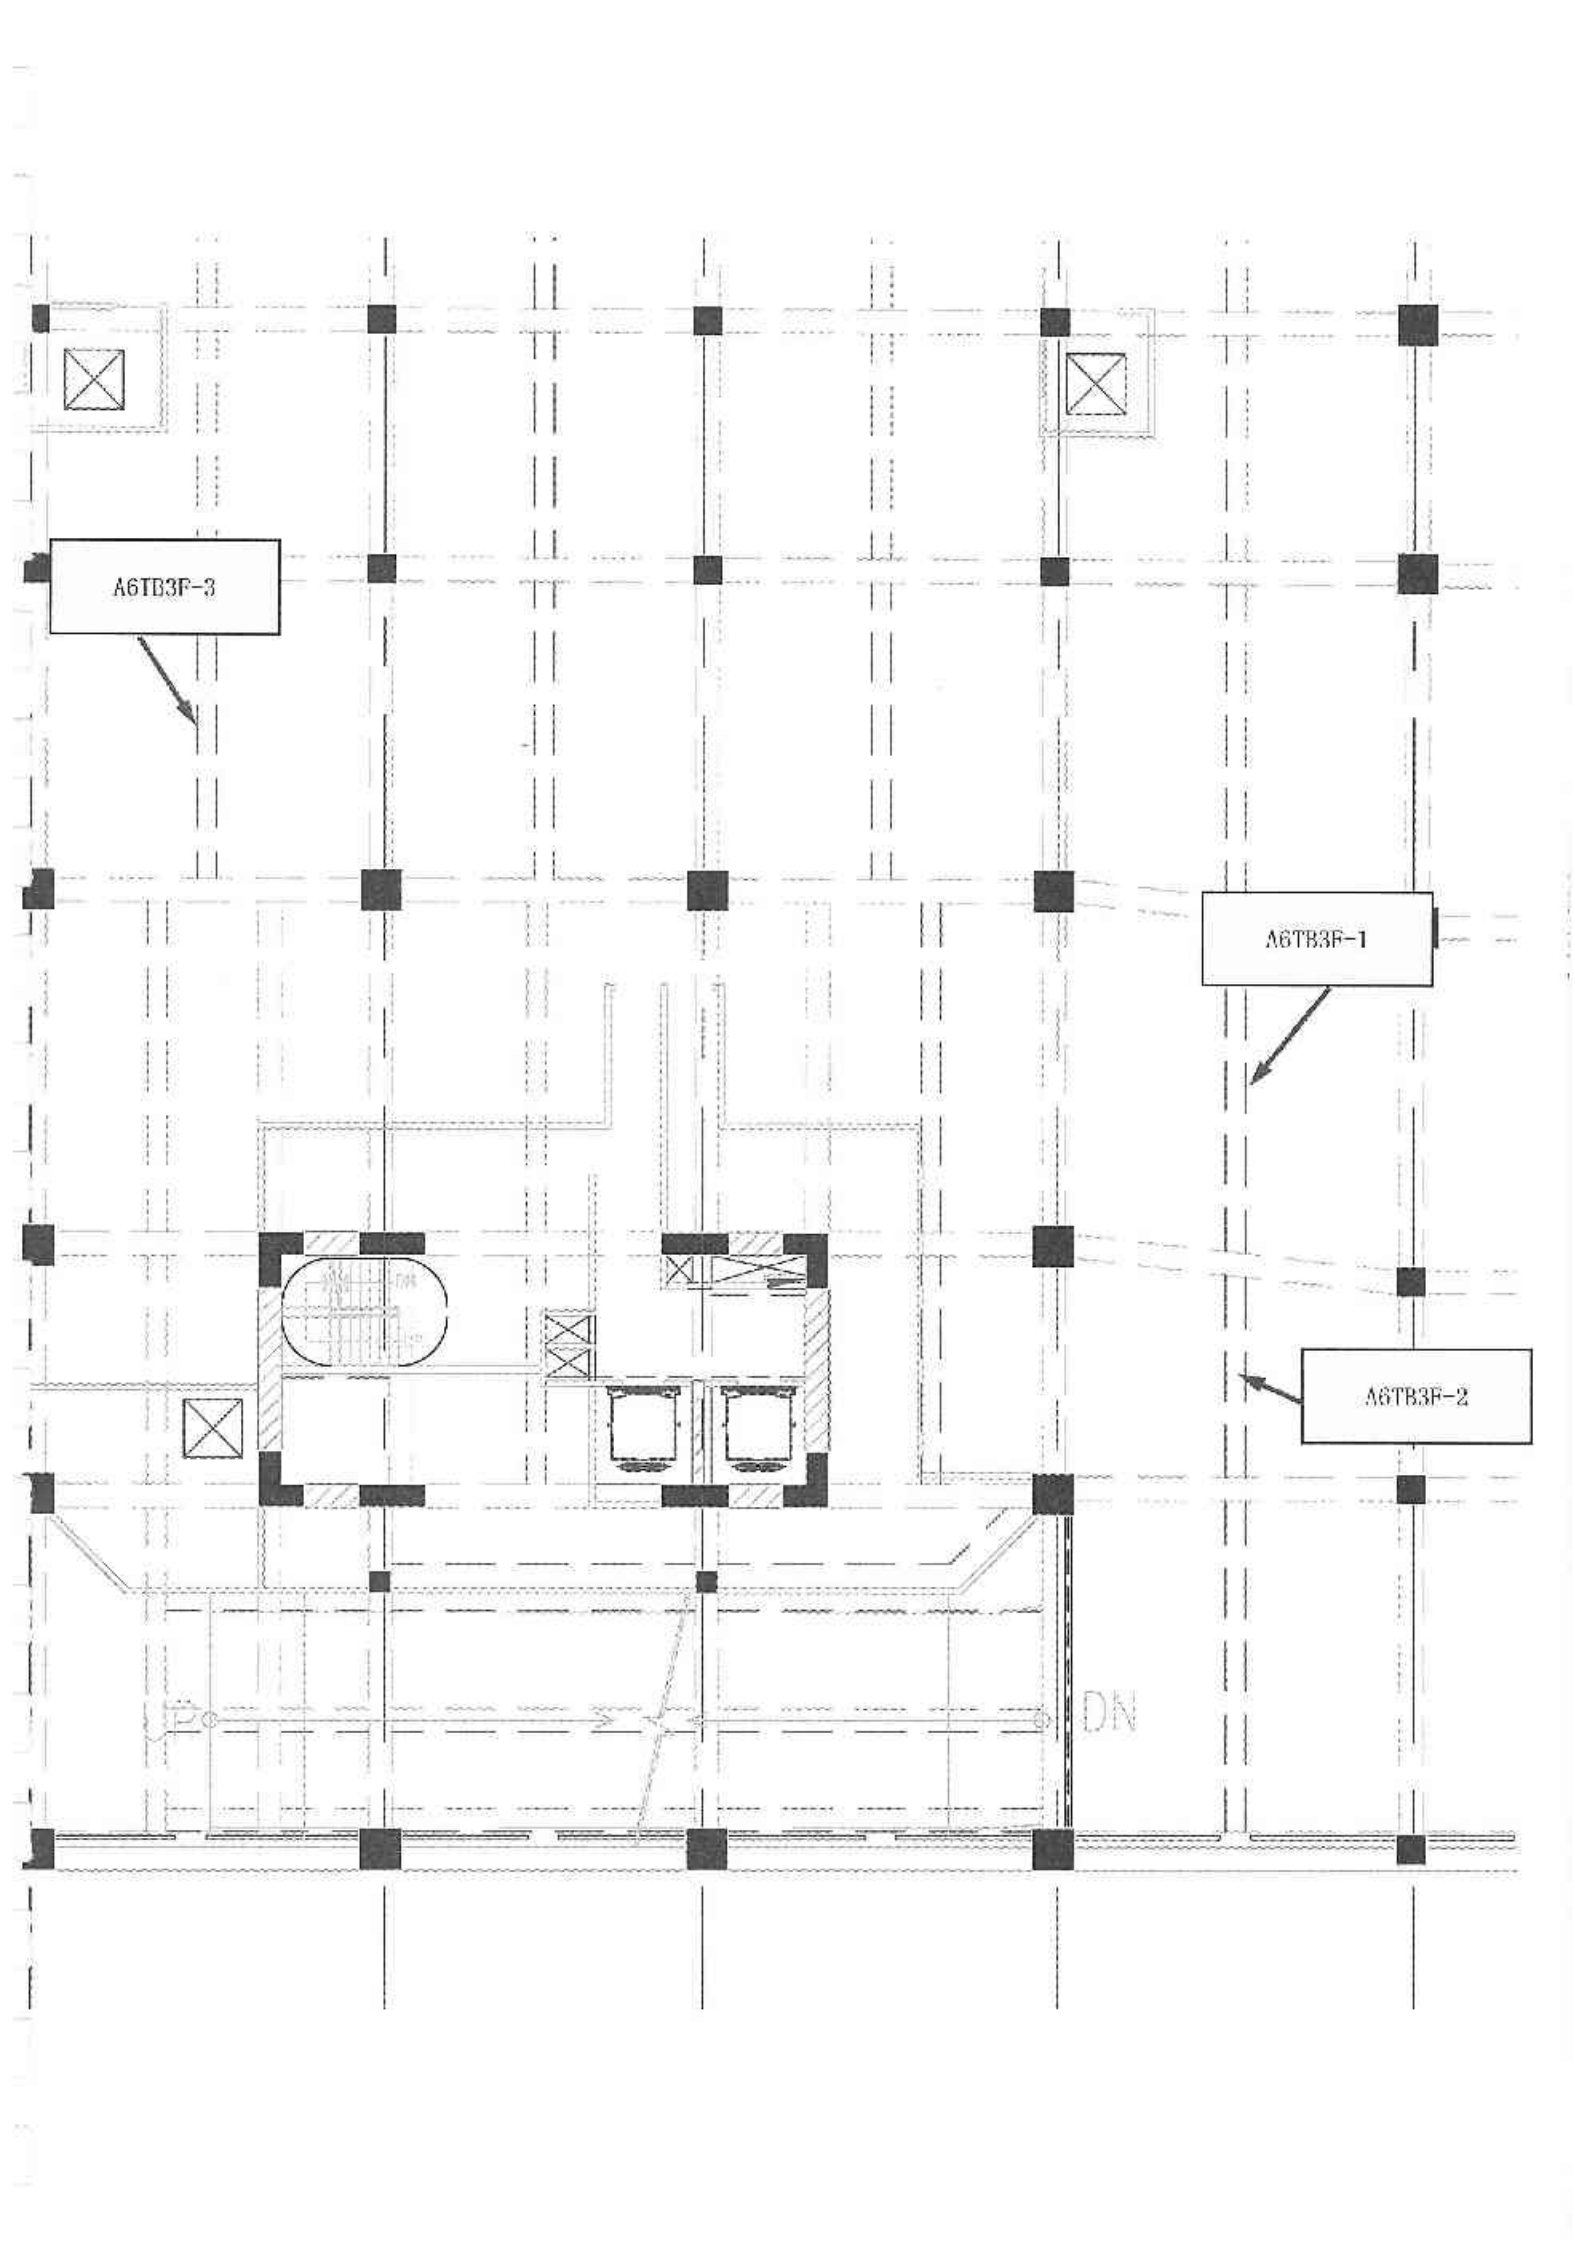

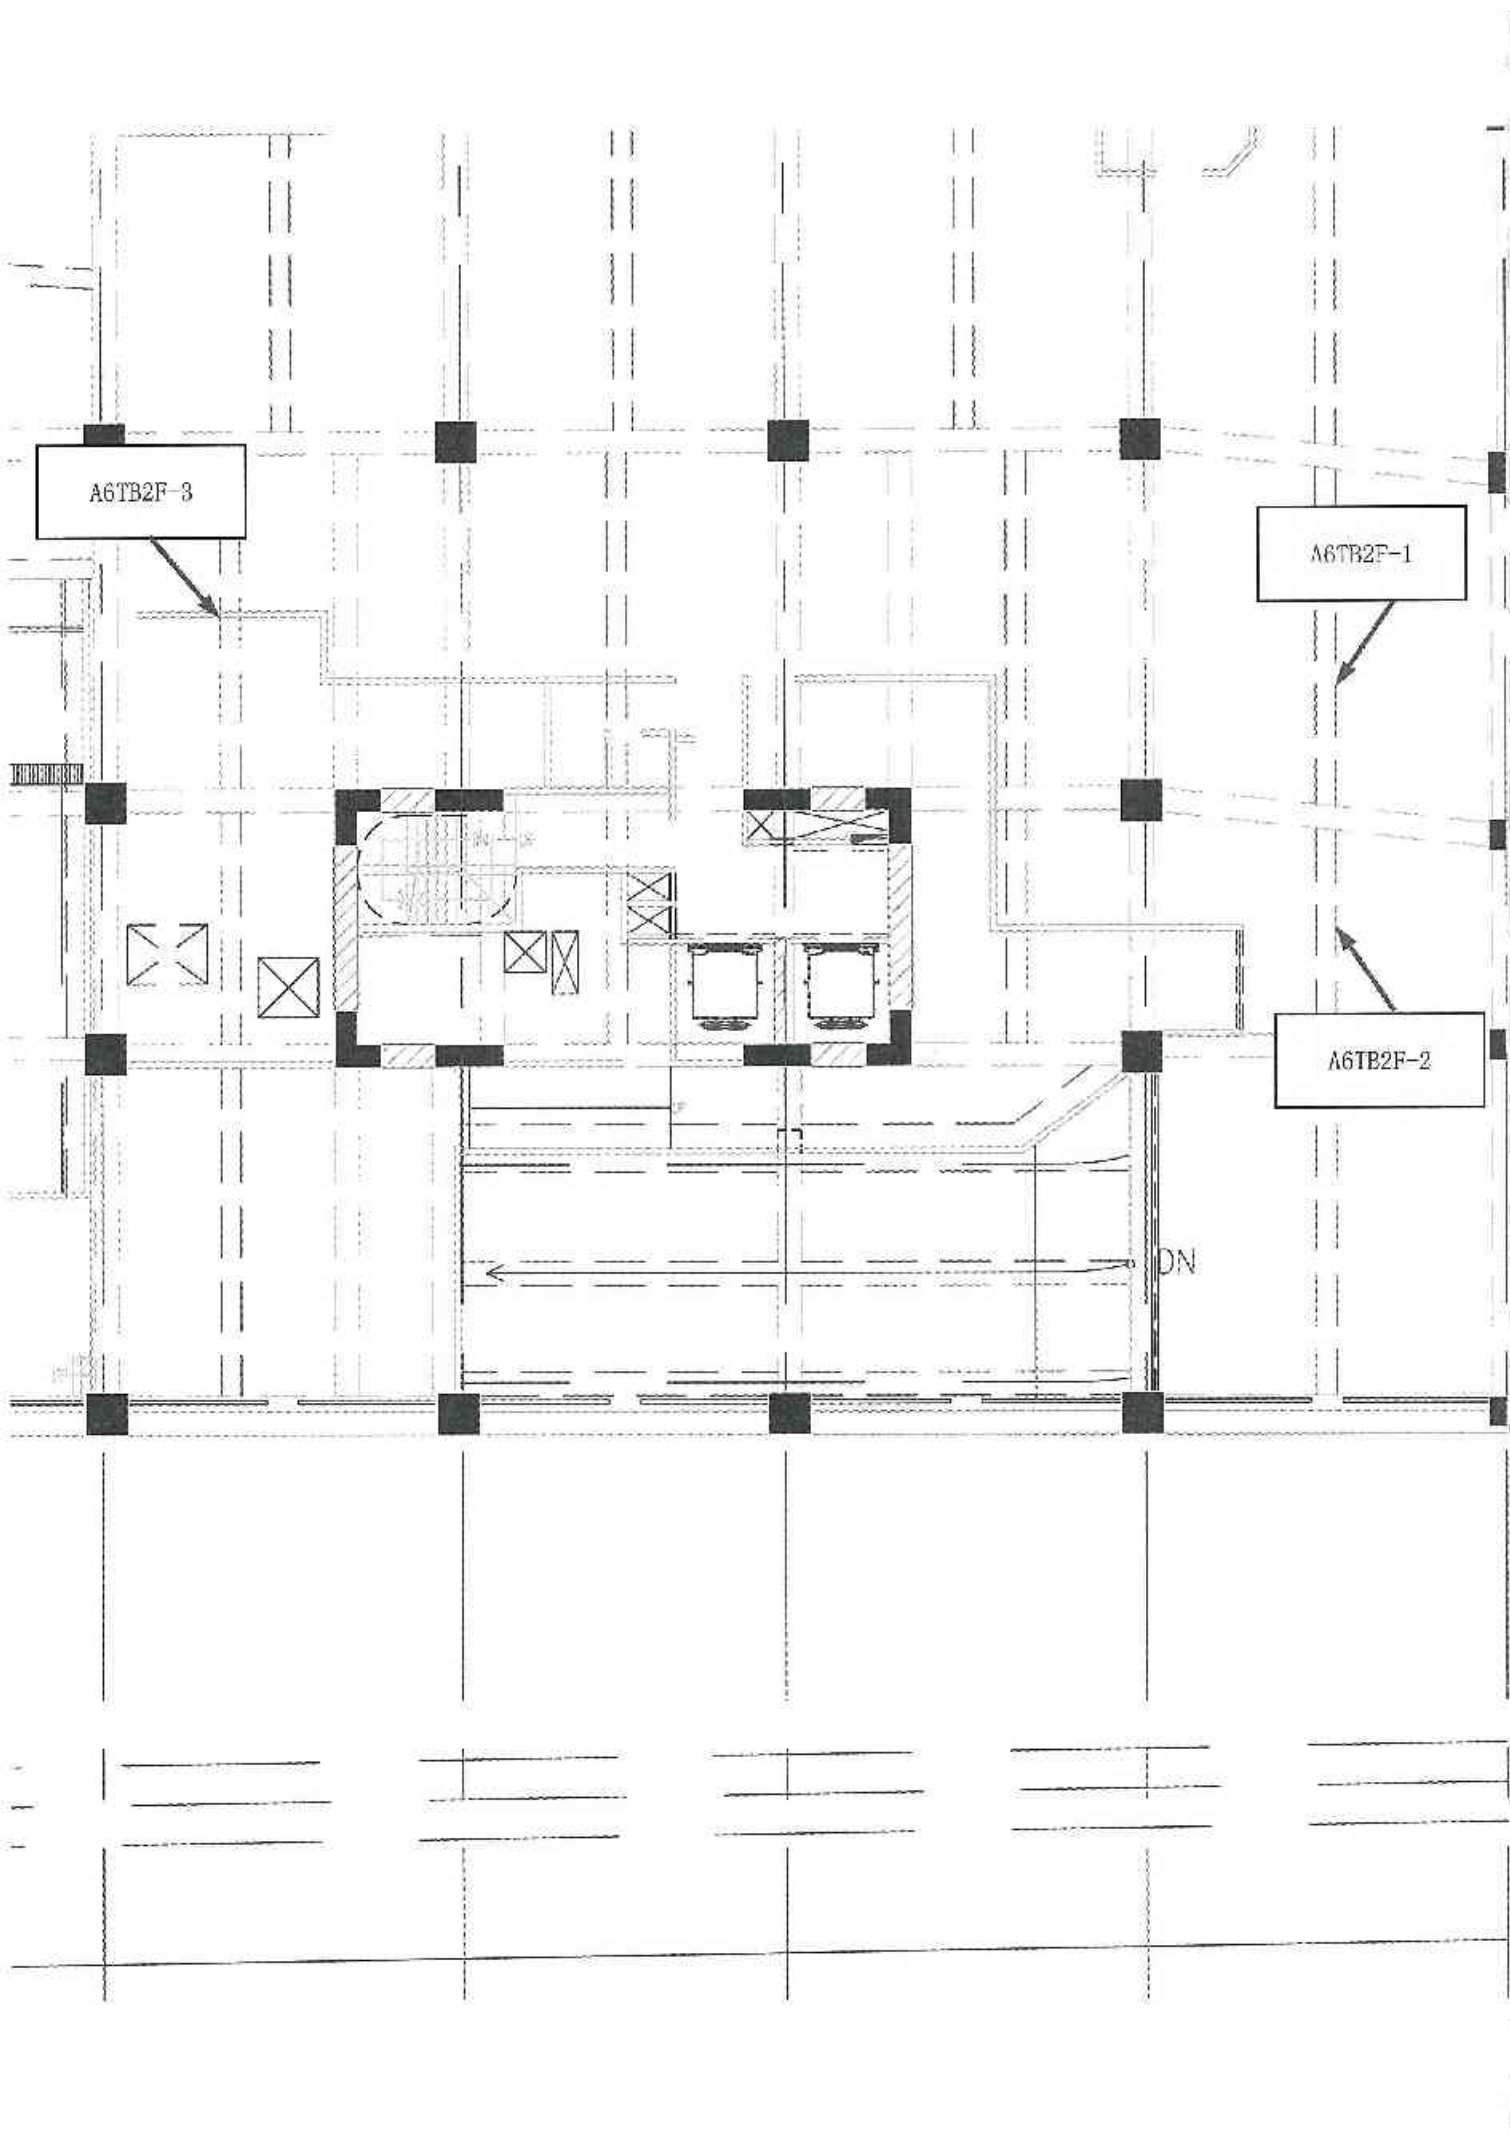


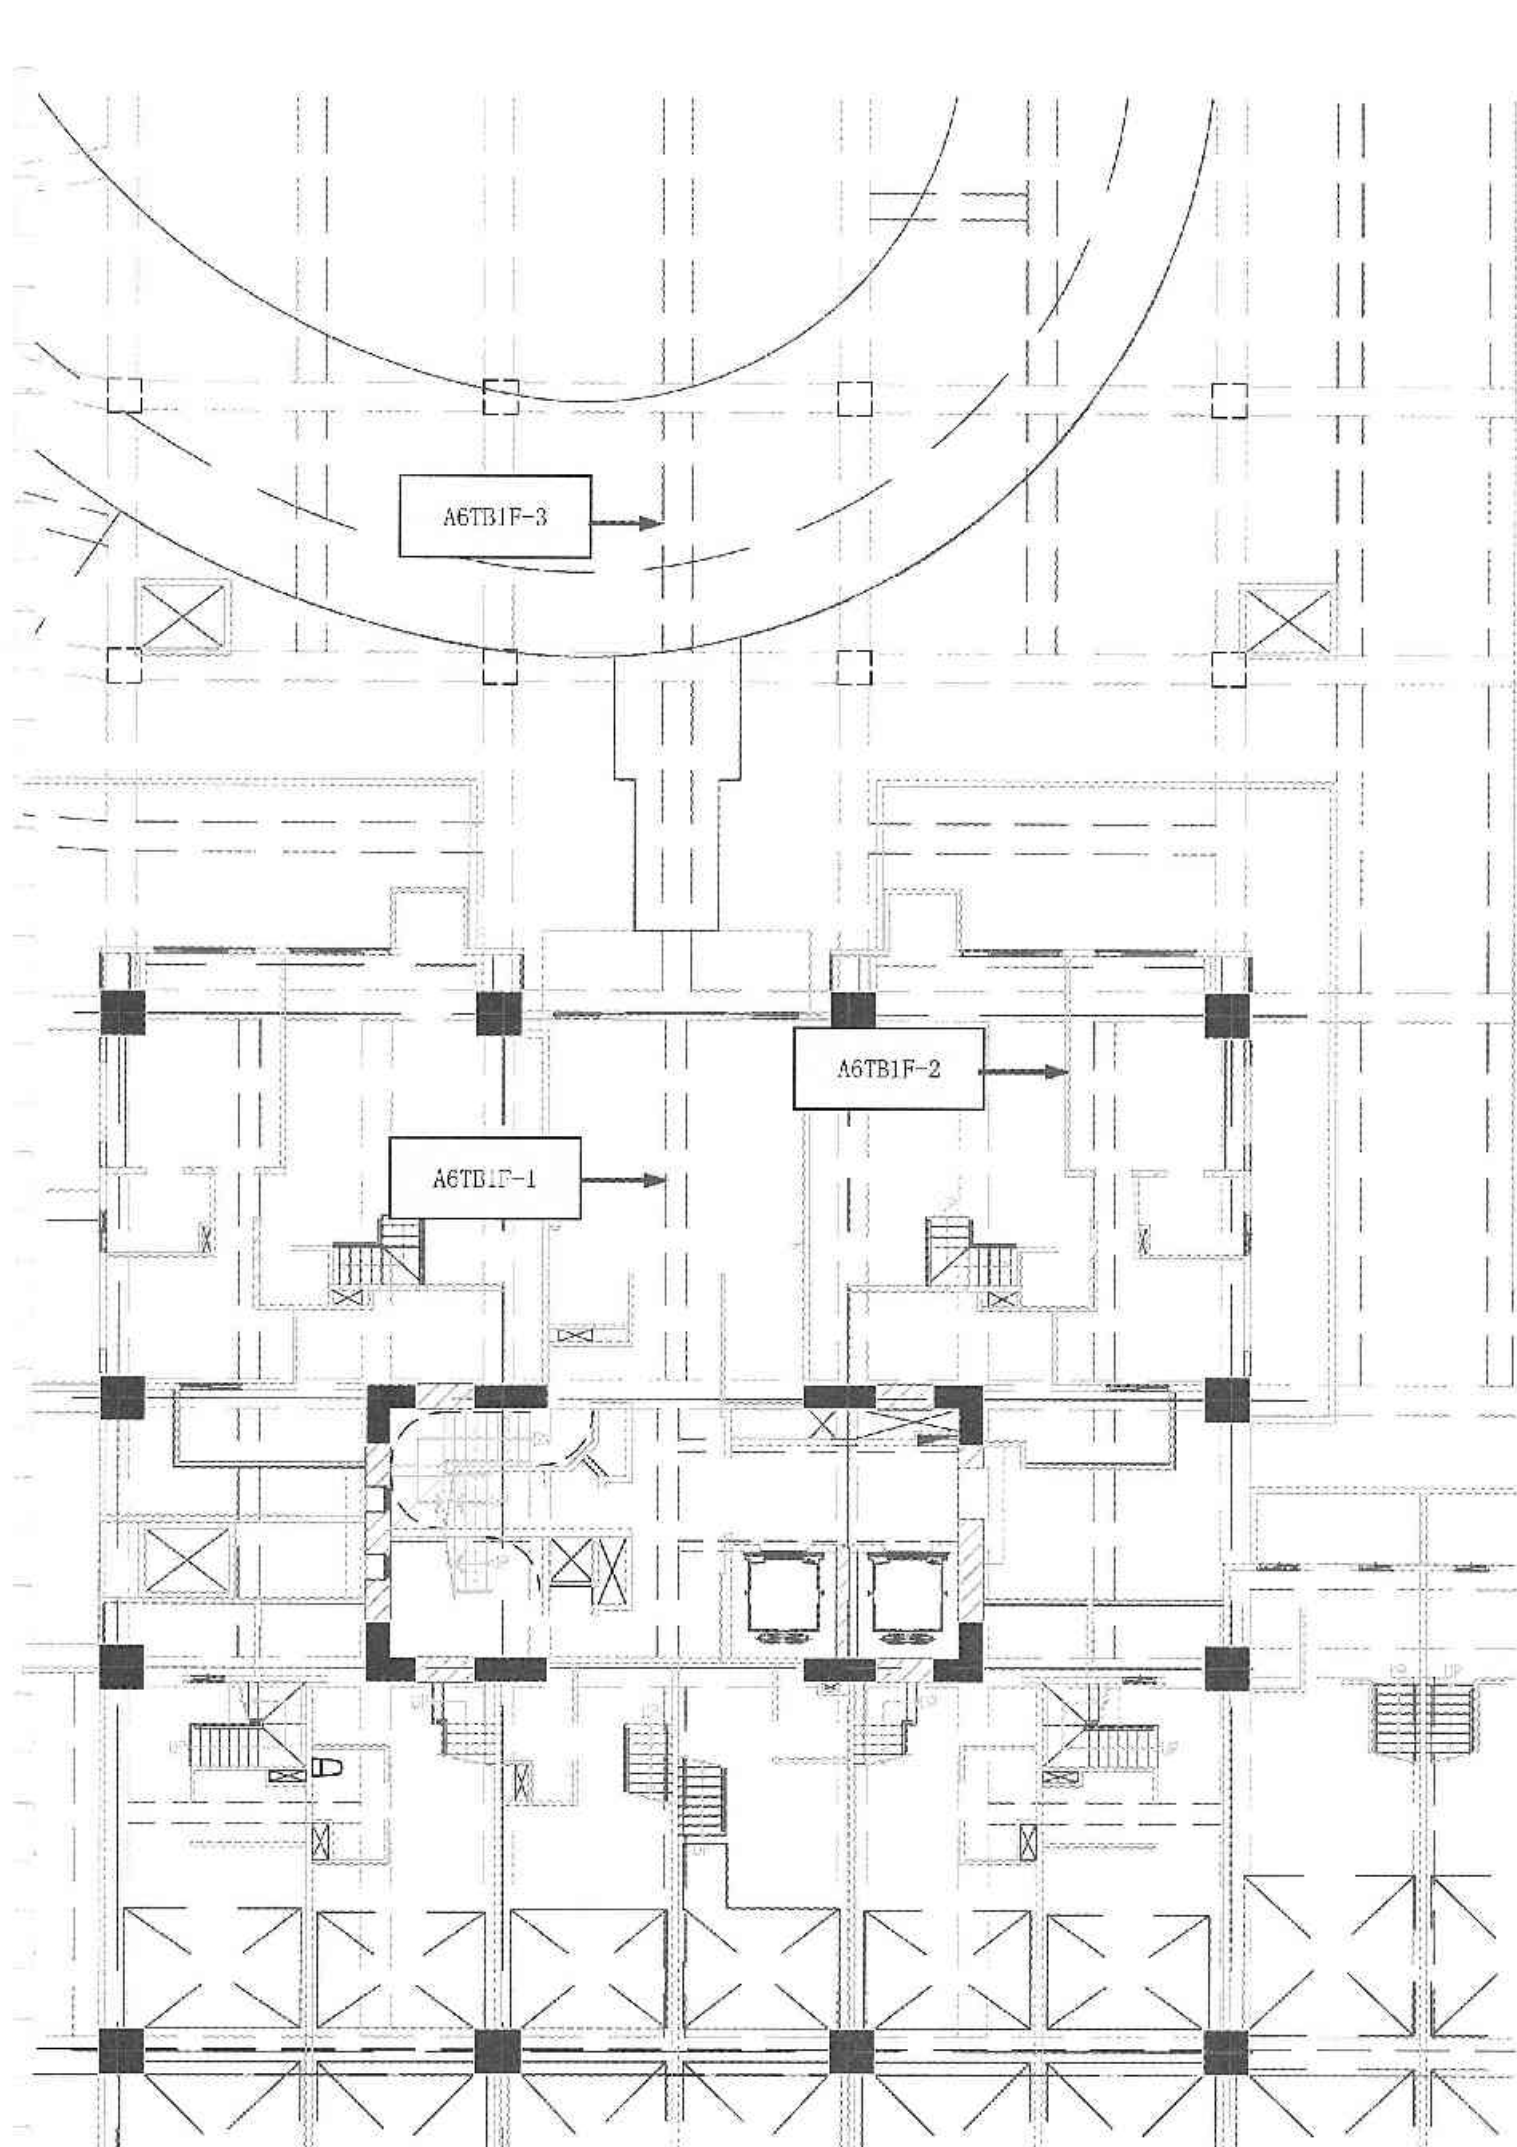

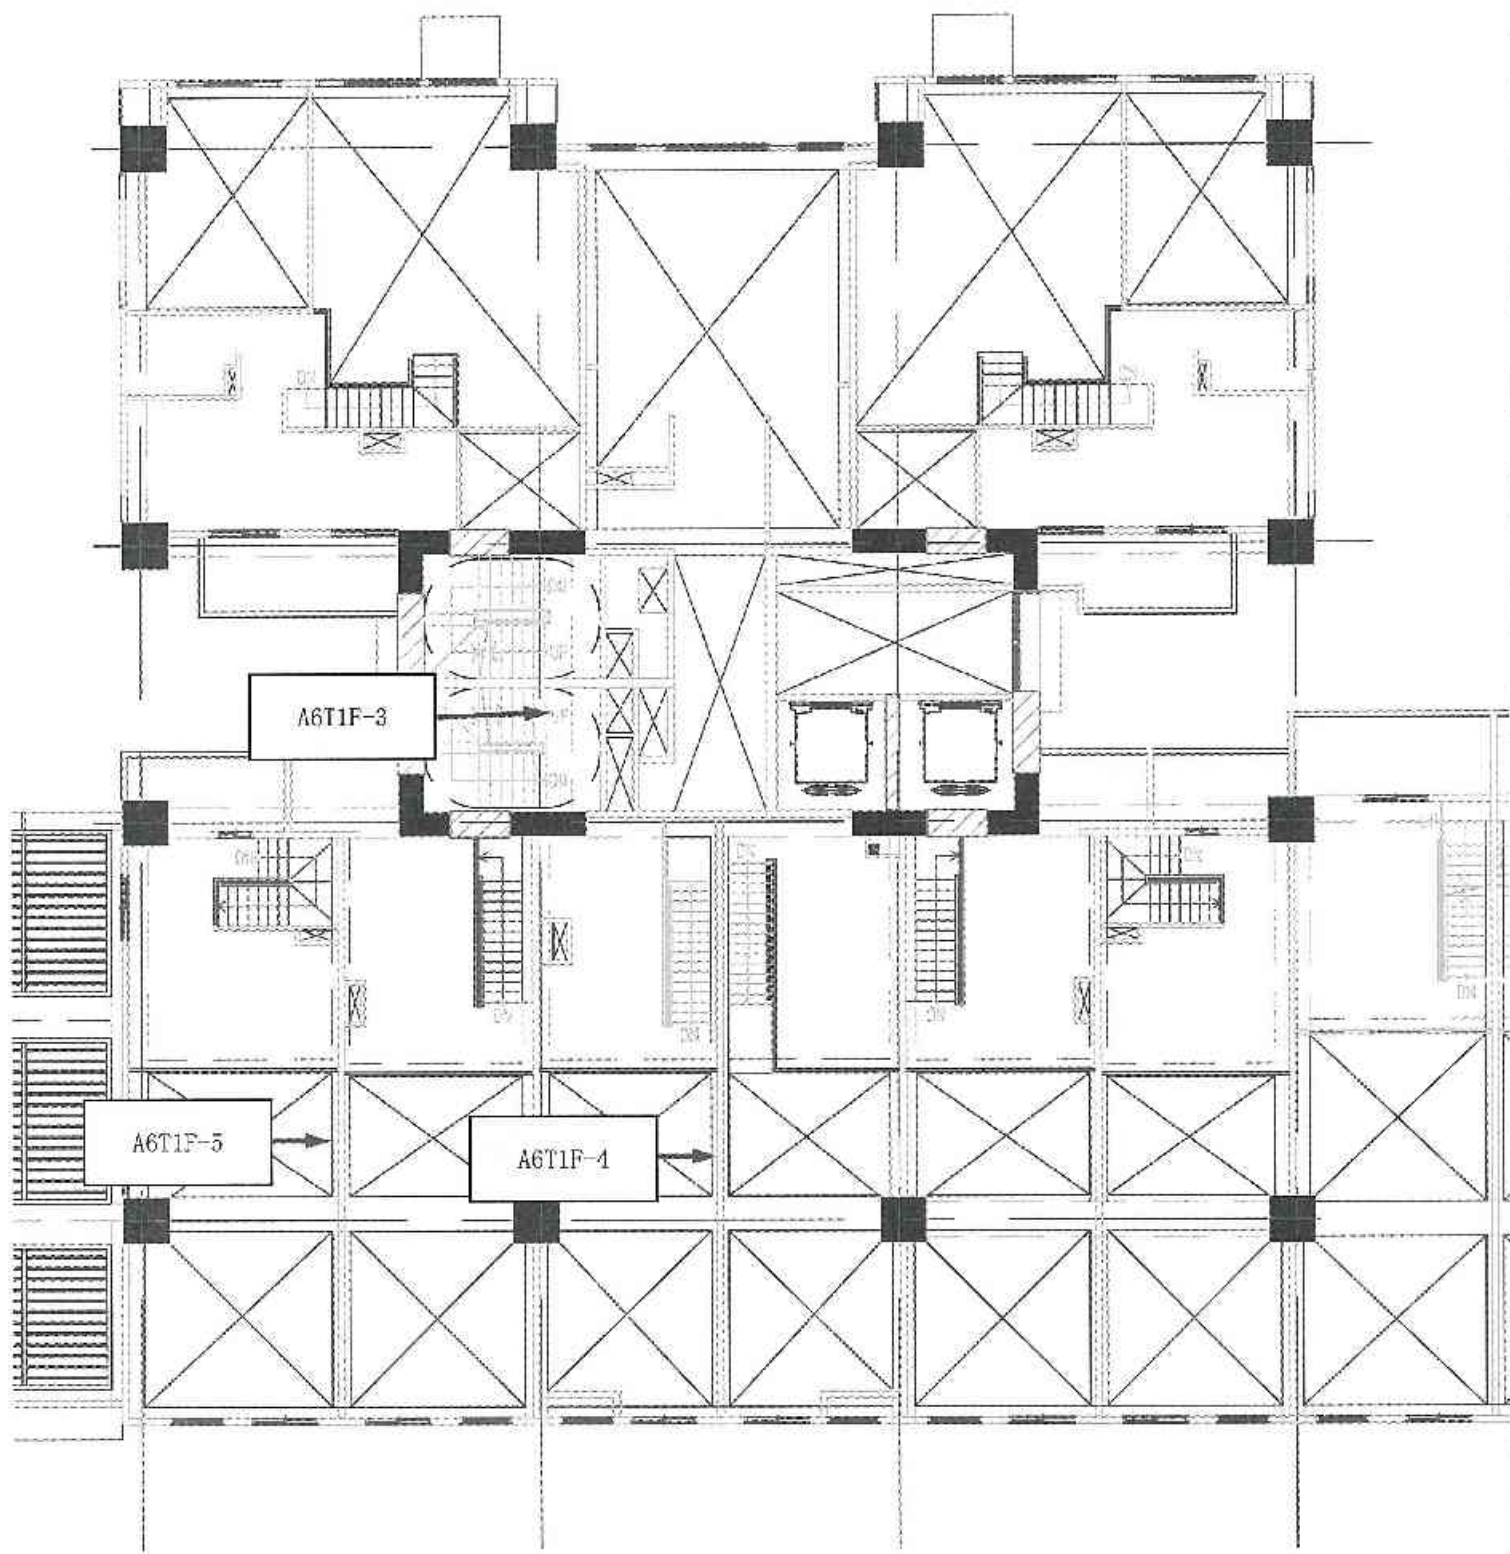


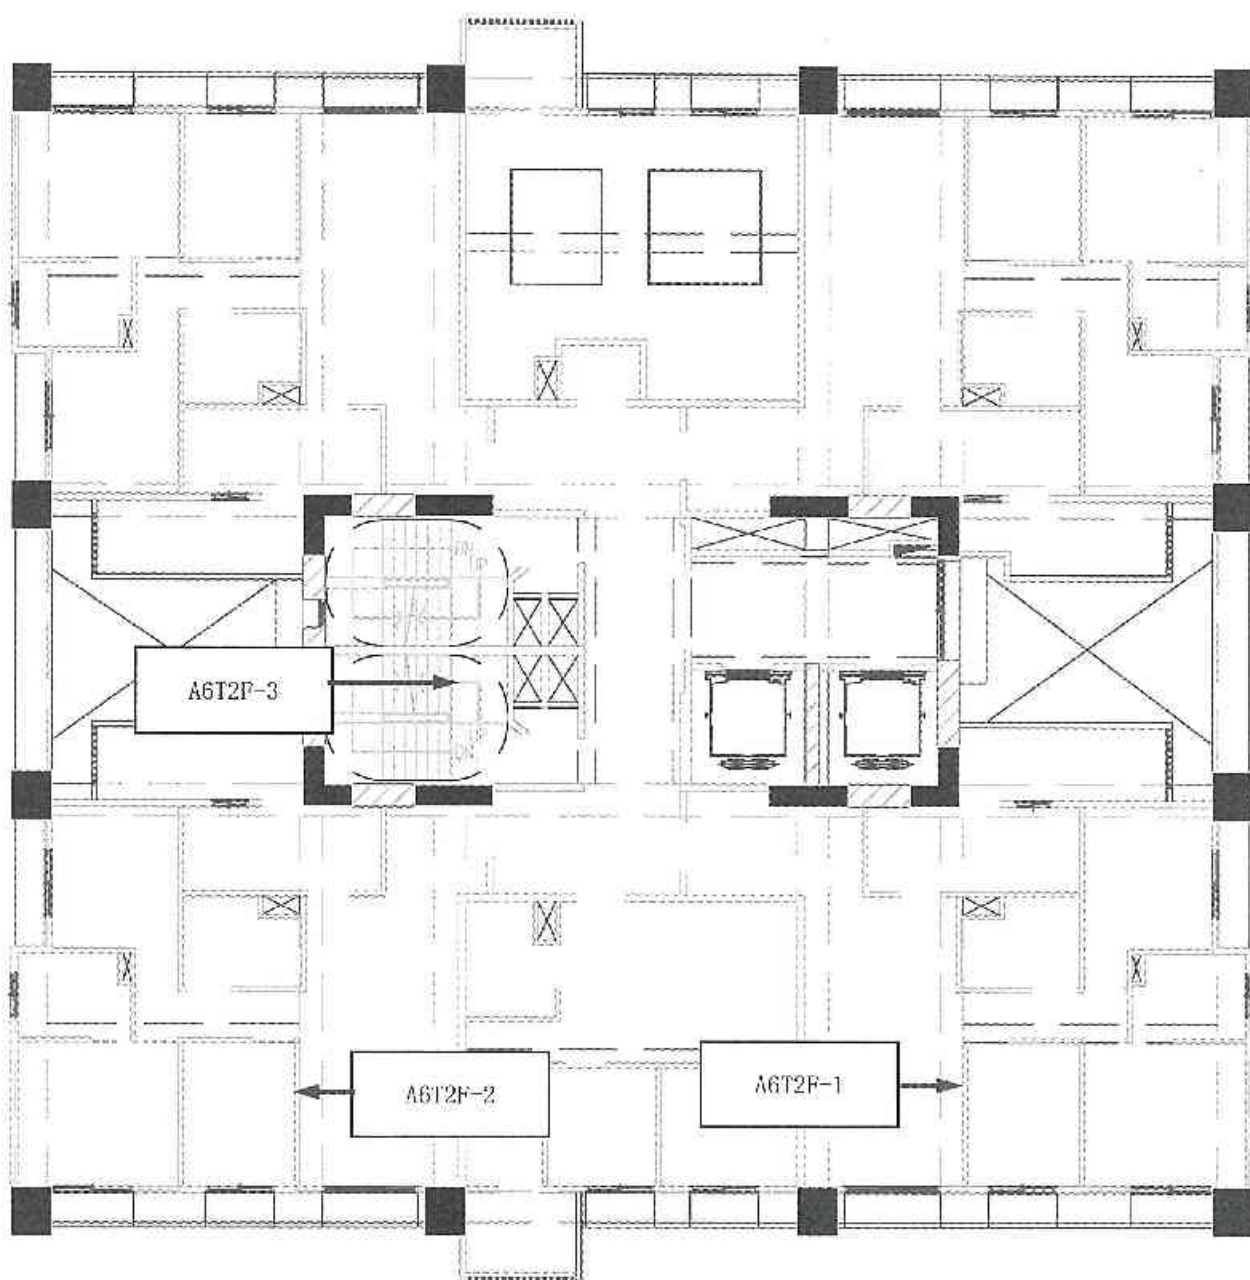


丁棟結構平面圖

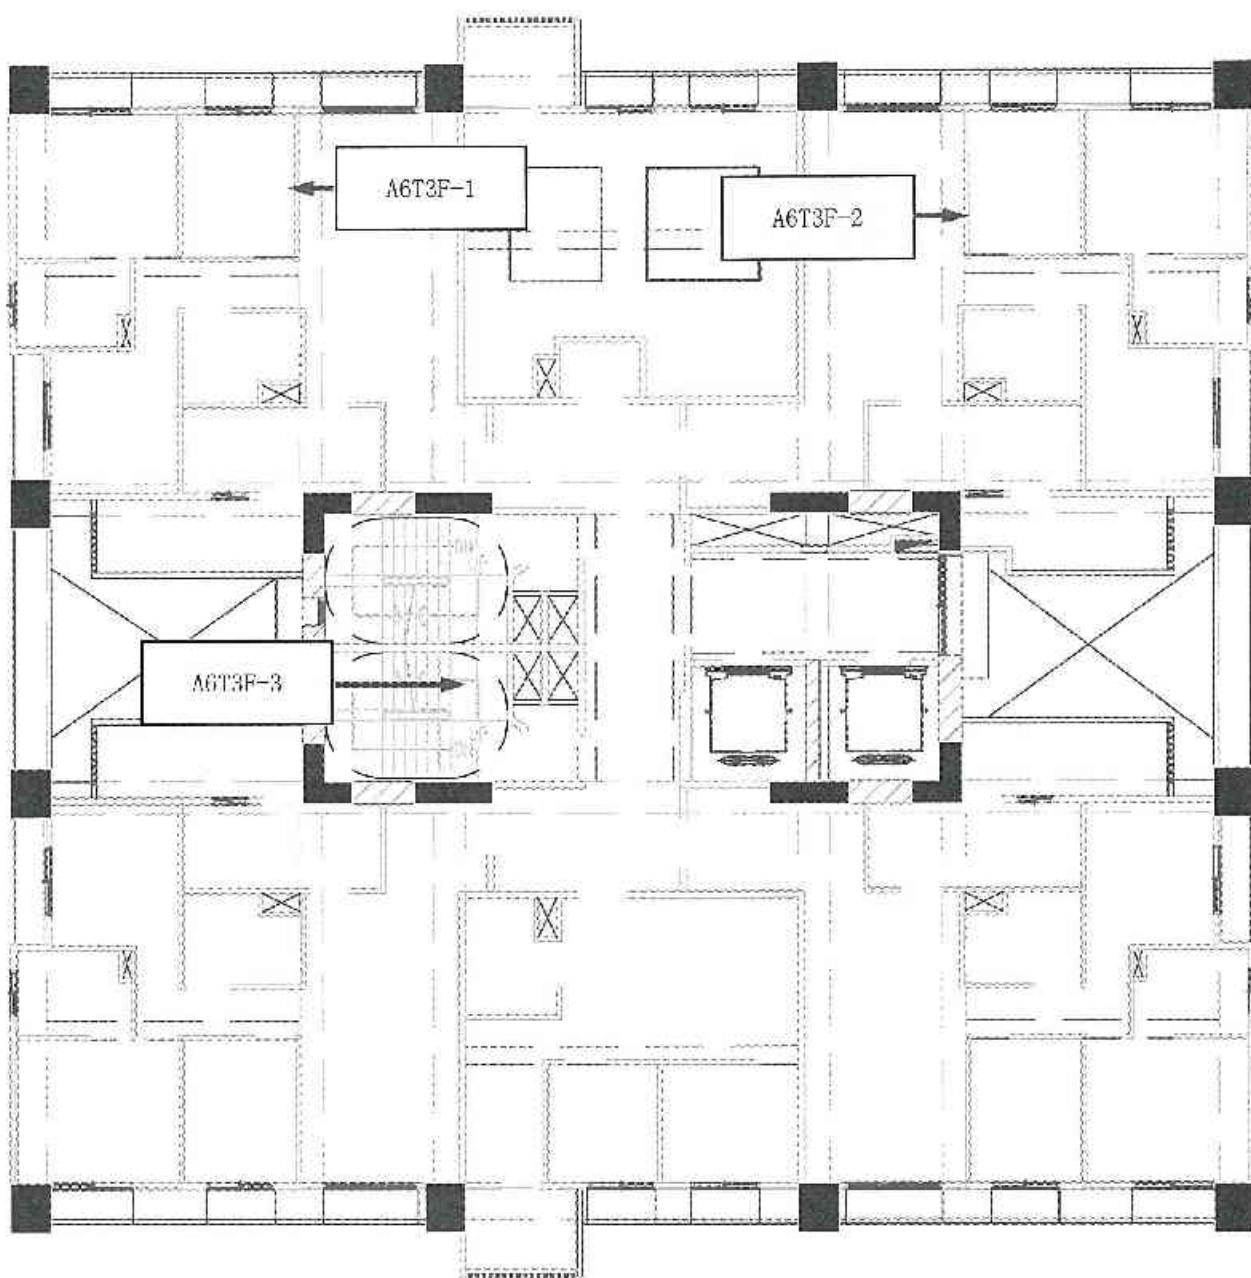


T棟結構平面圖

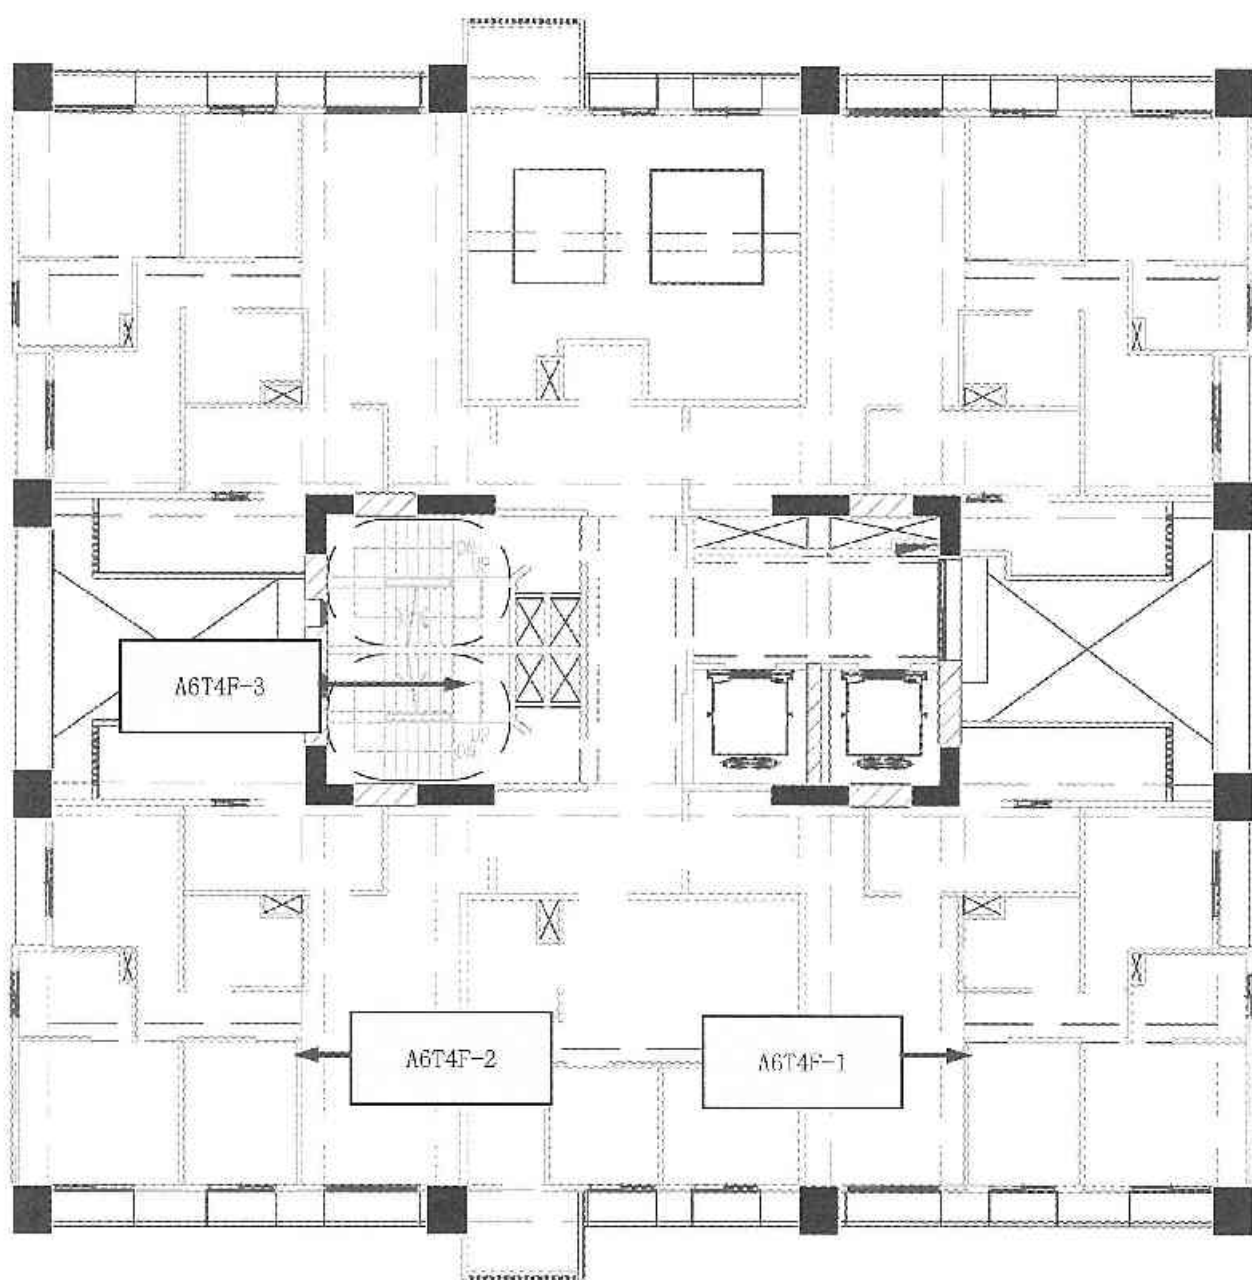


T棟結構平面圖

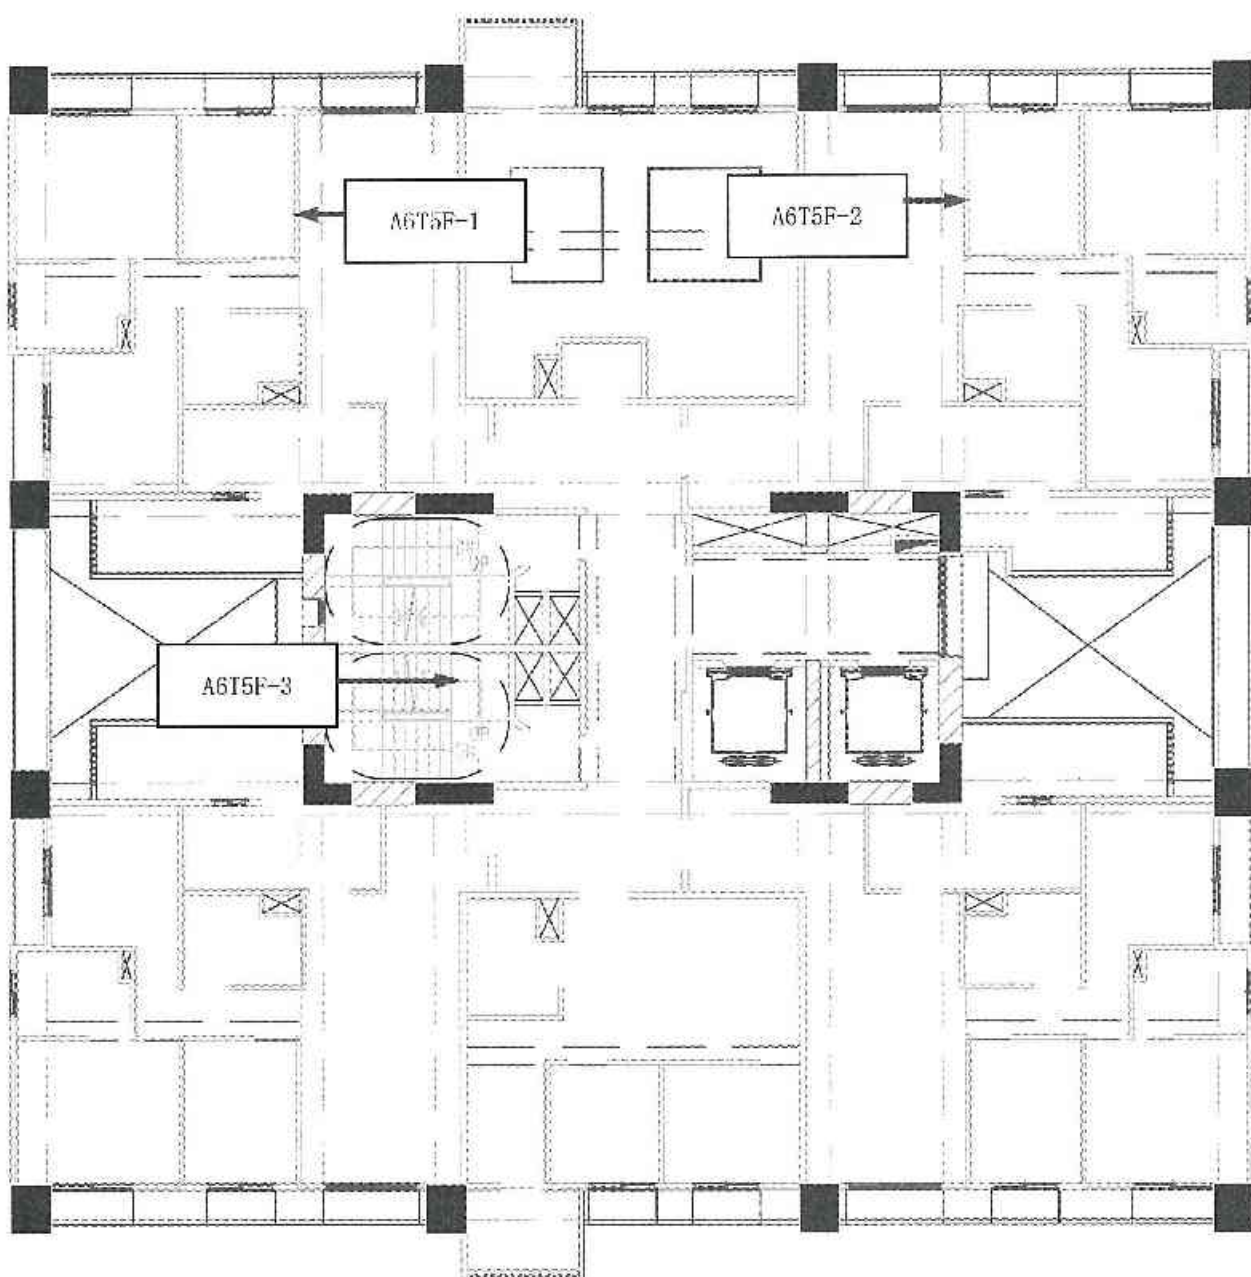


丁棟結構平面圖

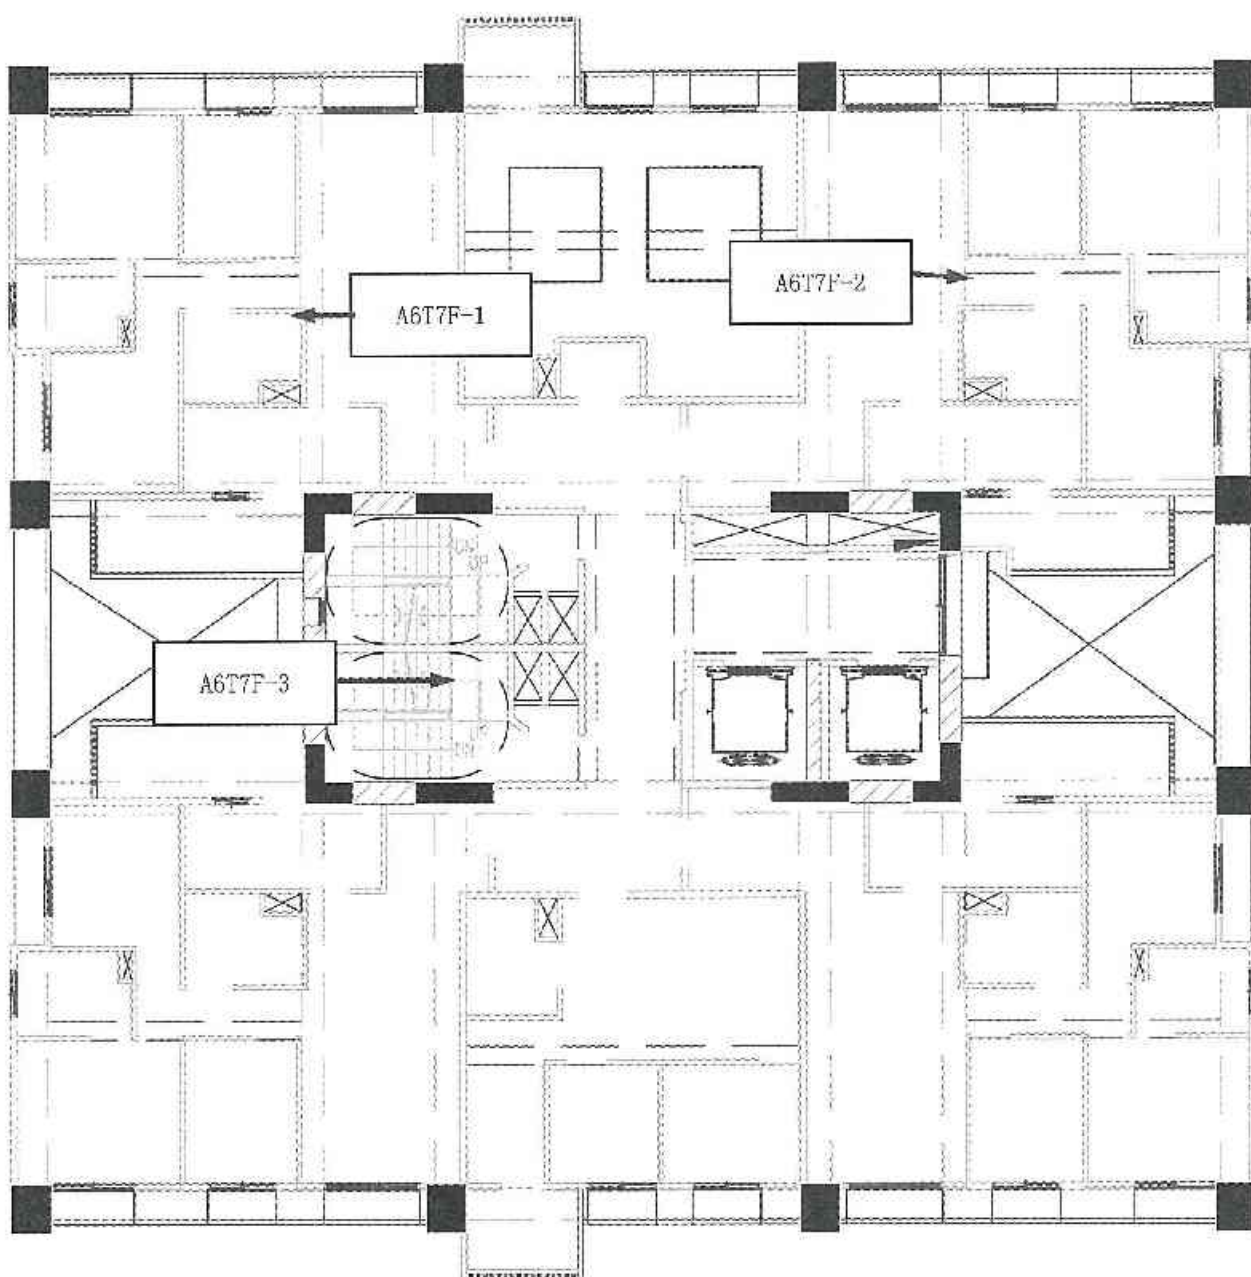


T棟結構平面圖

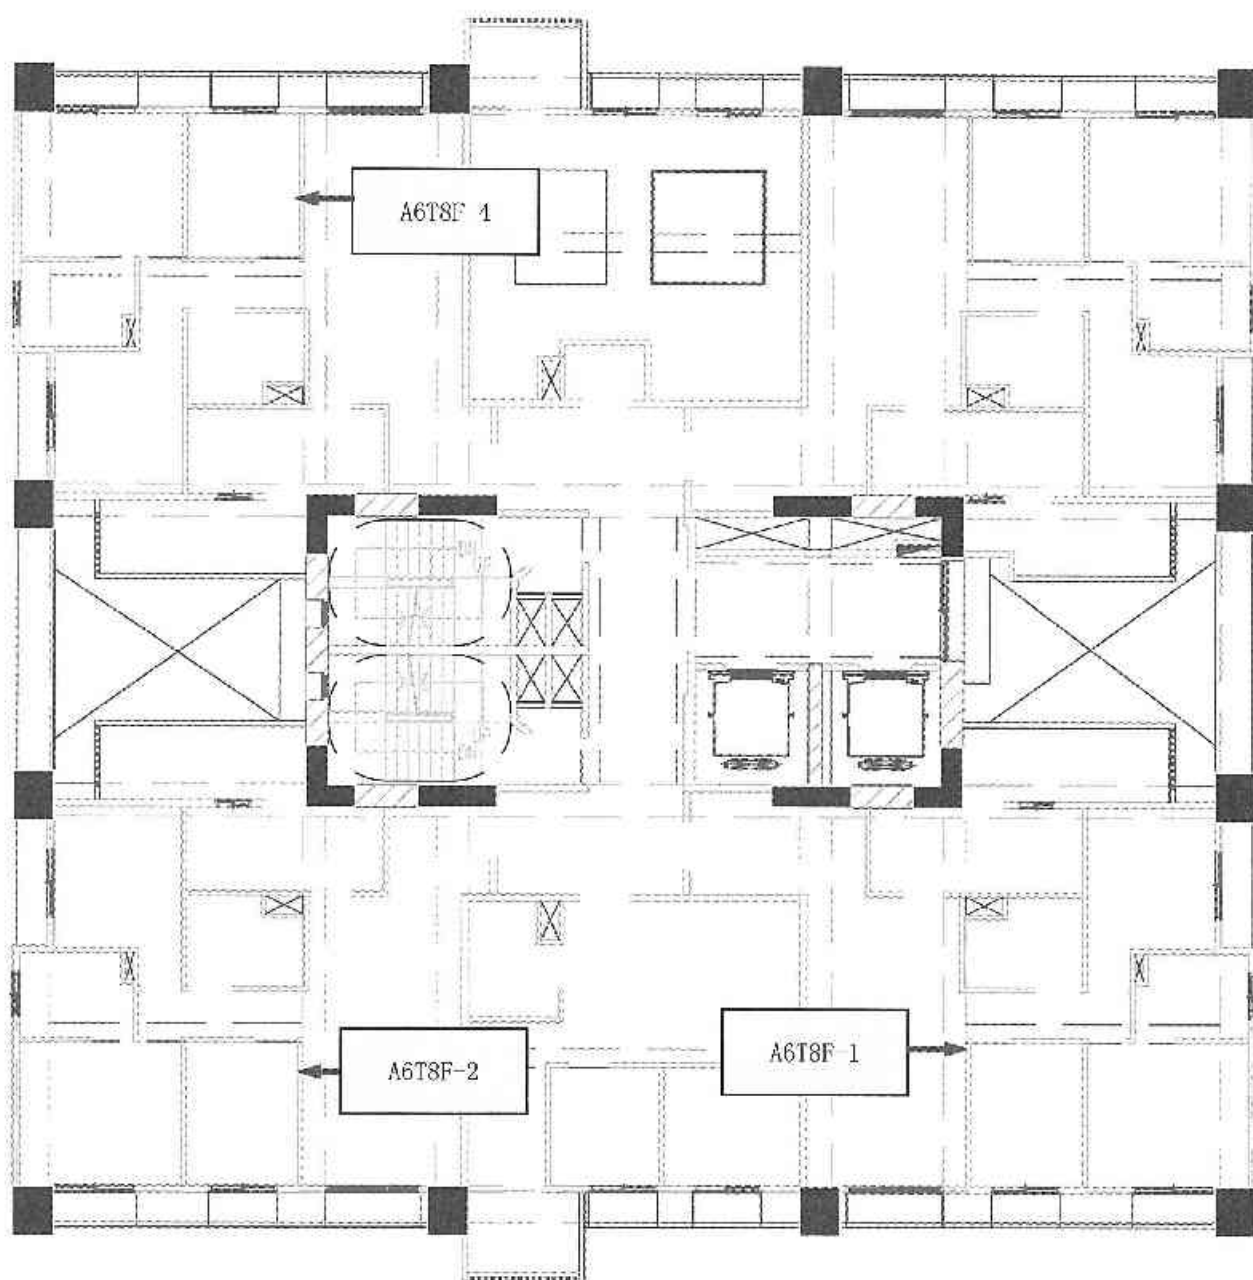


丁棟結構平面圖

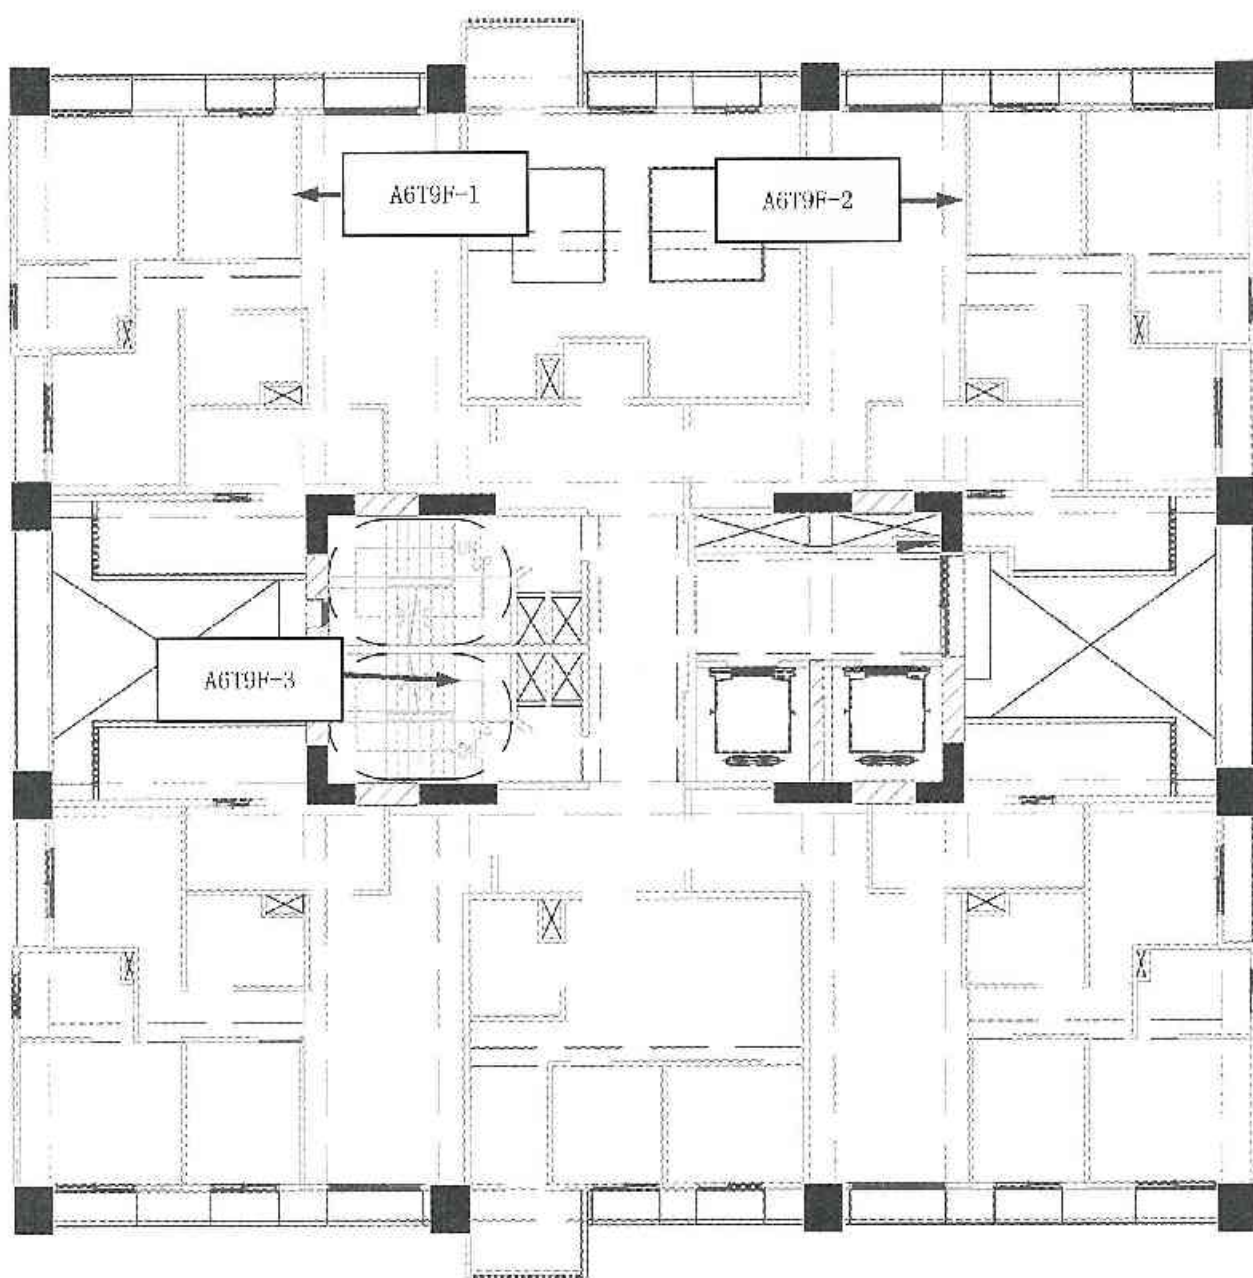


T棟結構平面圖

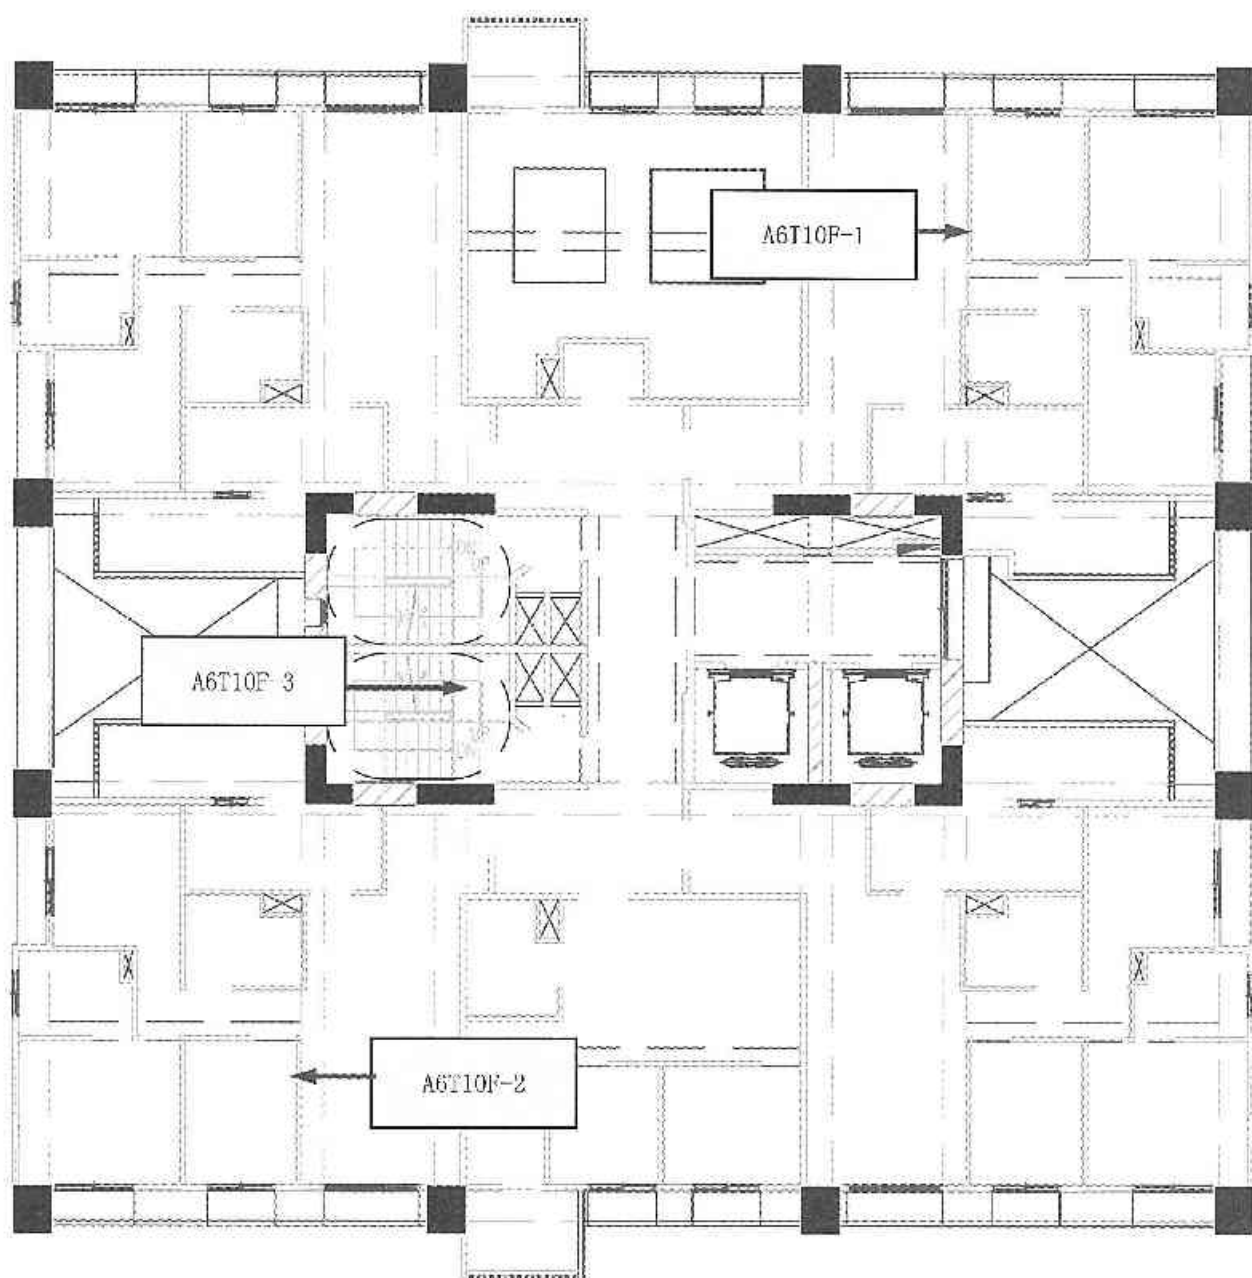


T棟結構平面圖

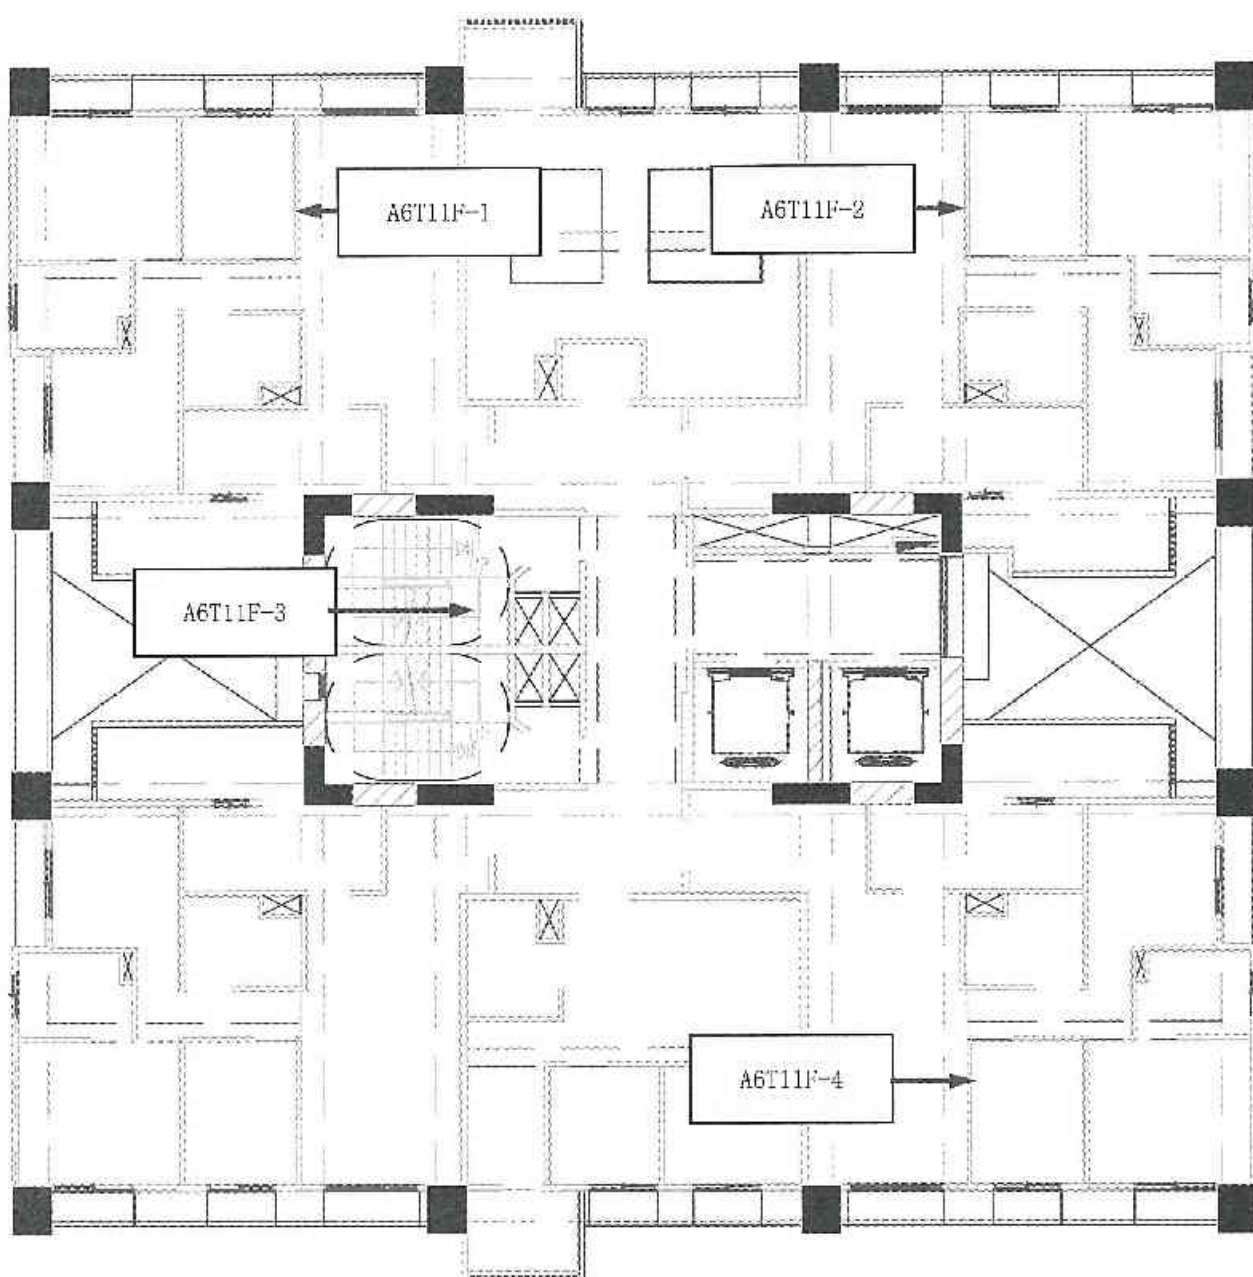


T棟結構平面圖

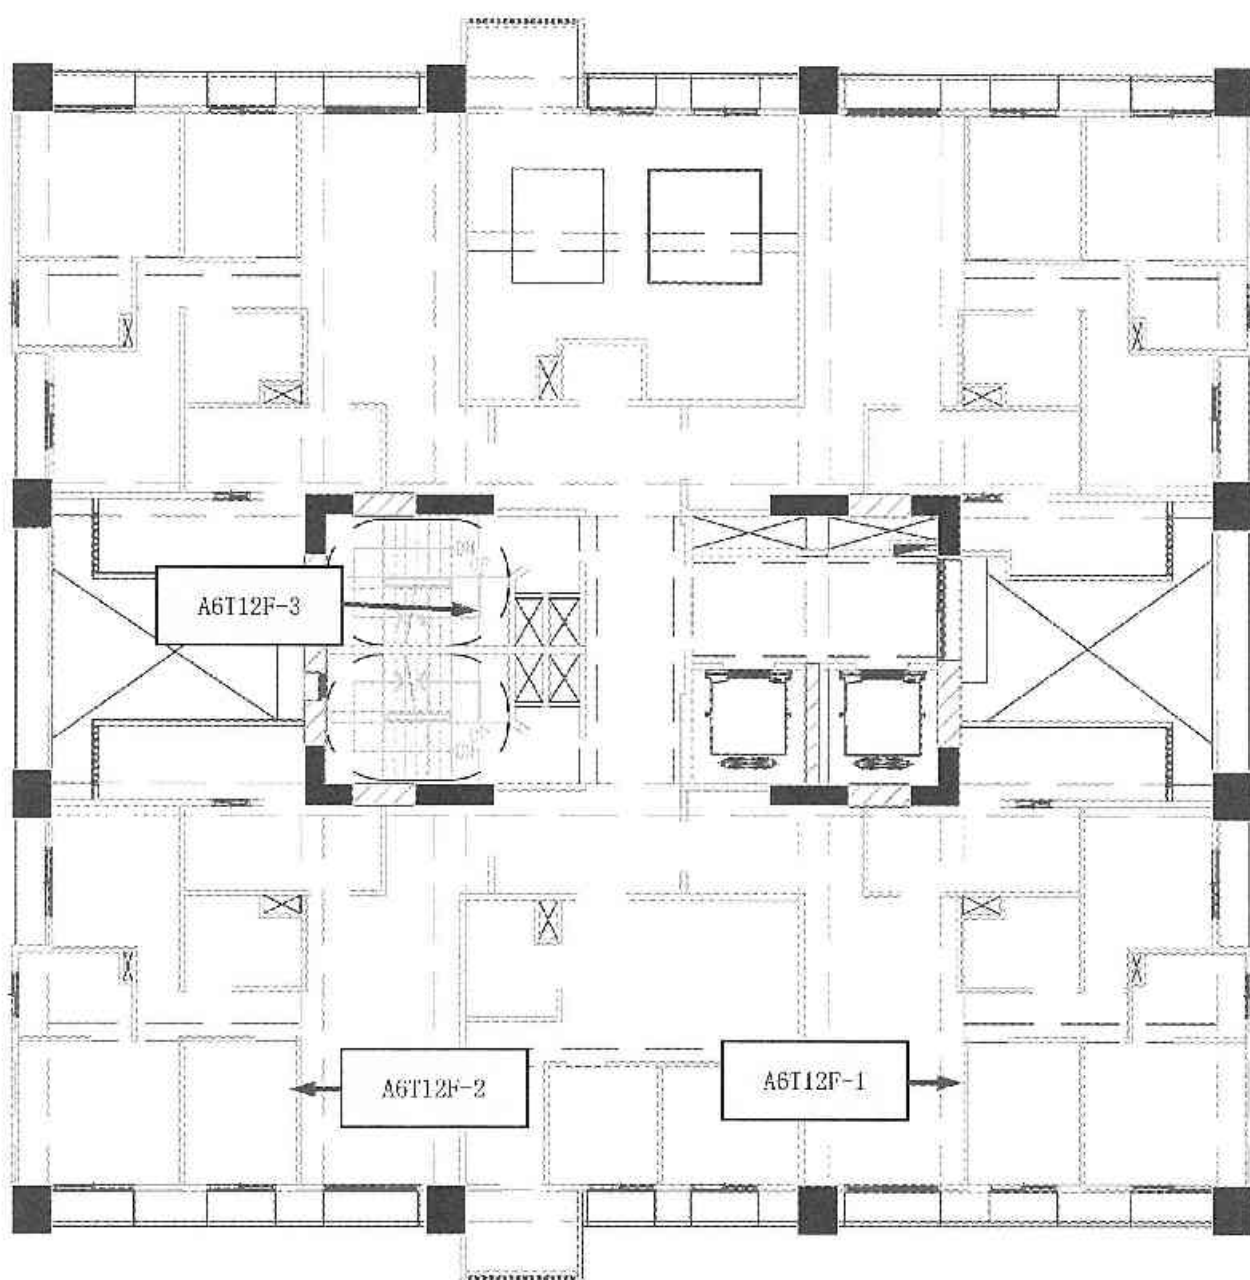


T棟結構平面圖

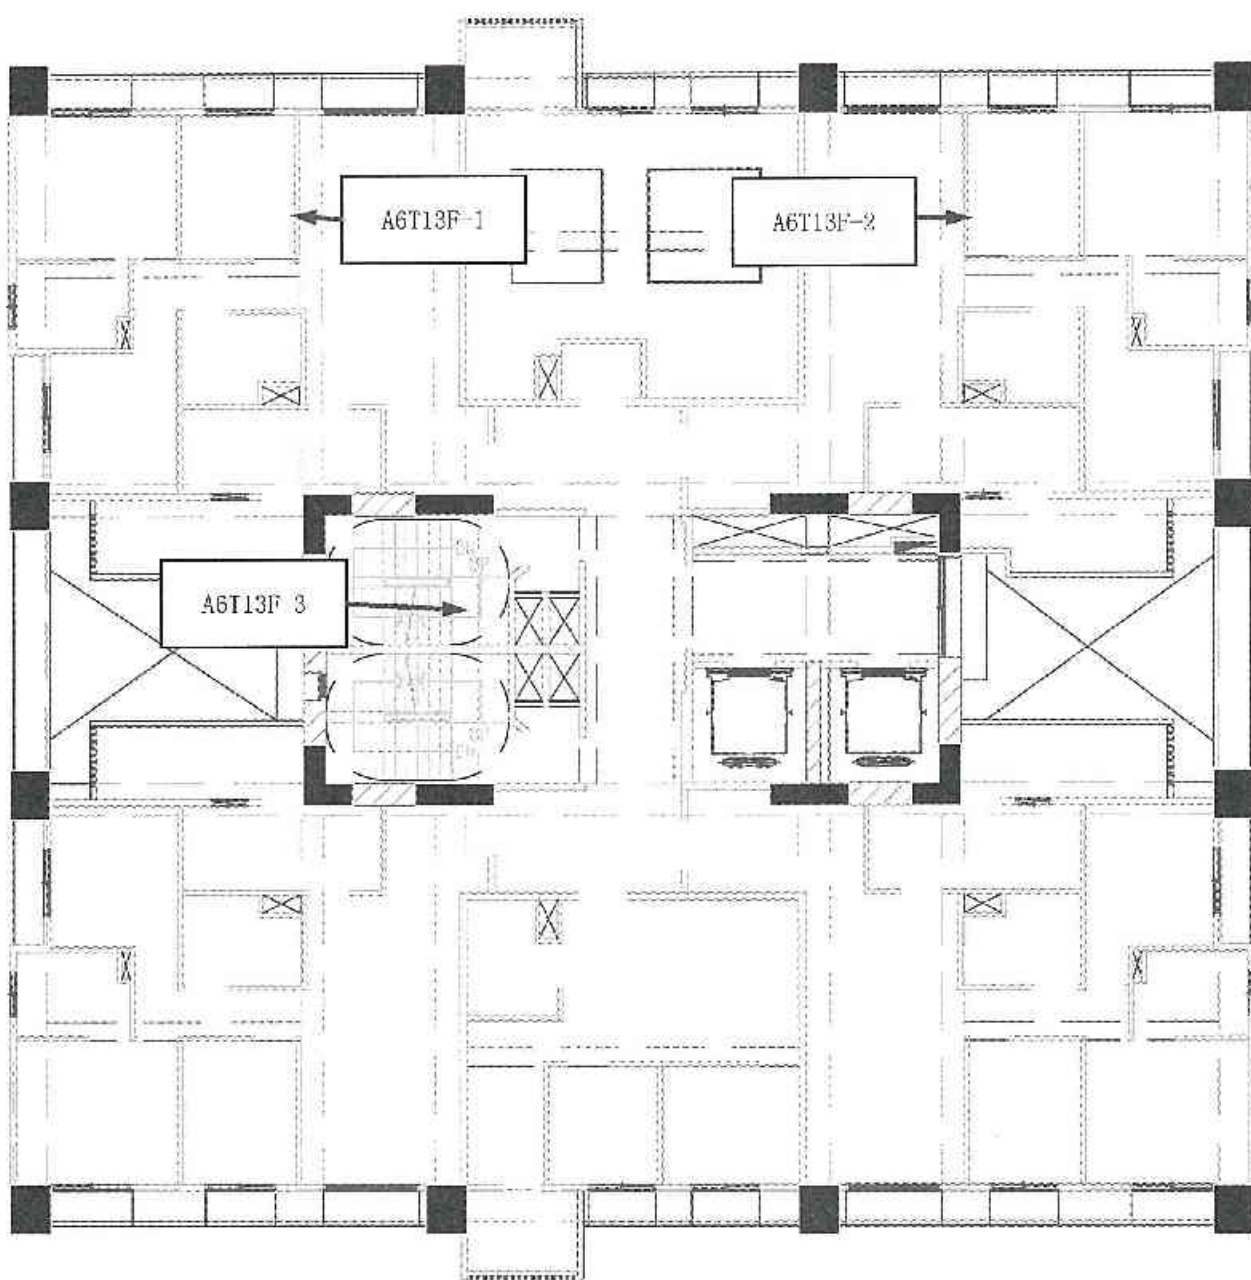


T棟結構平面圖

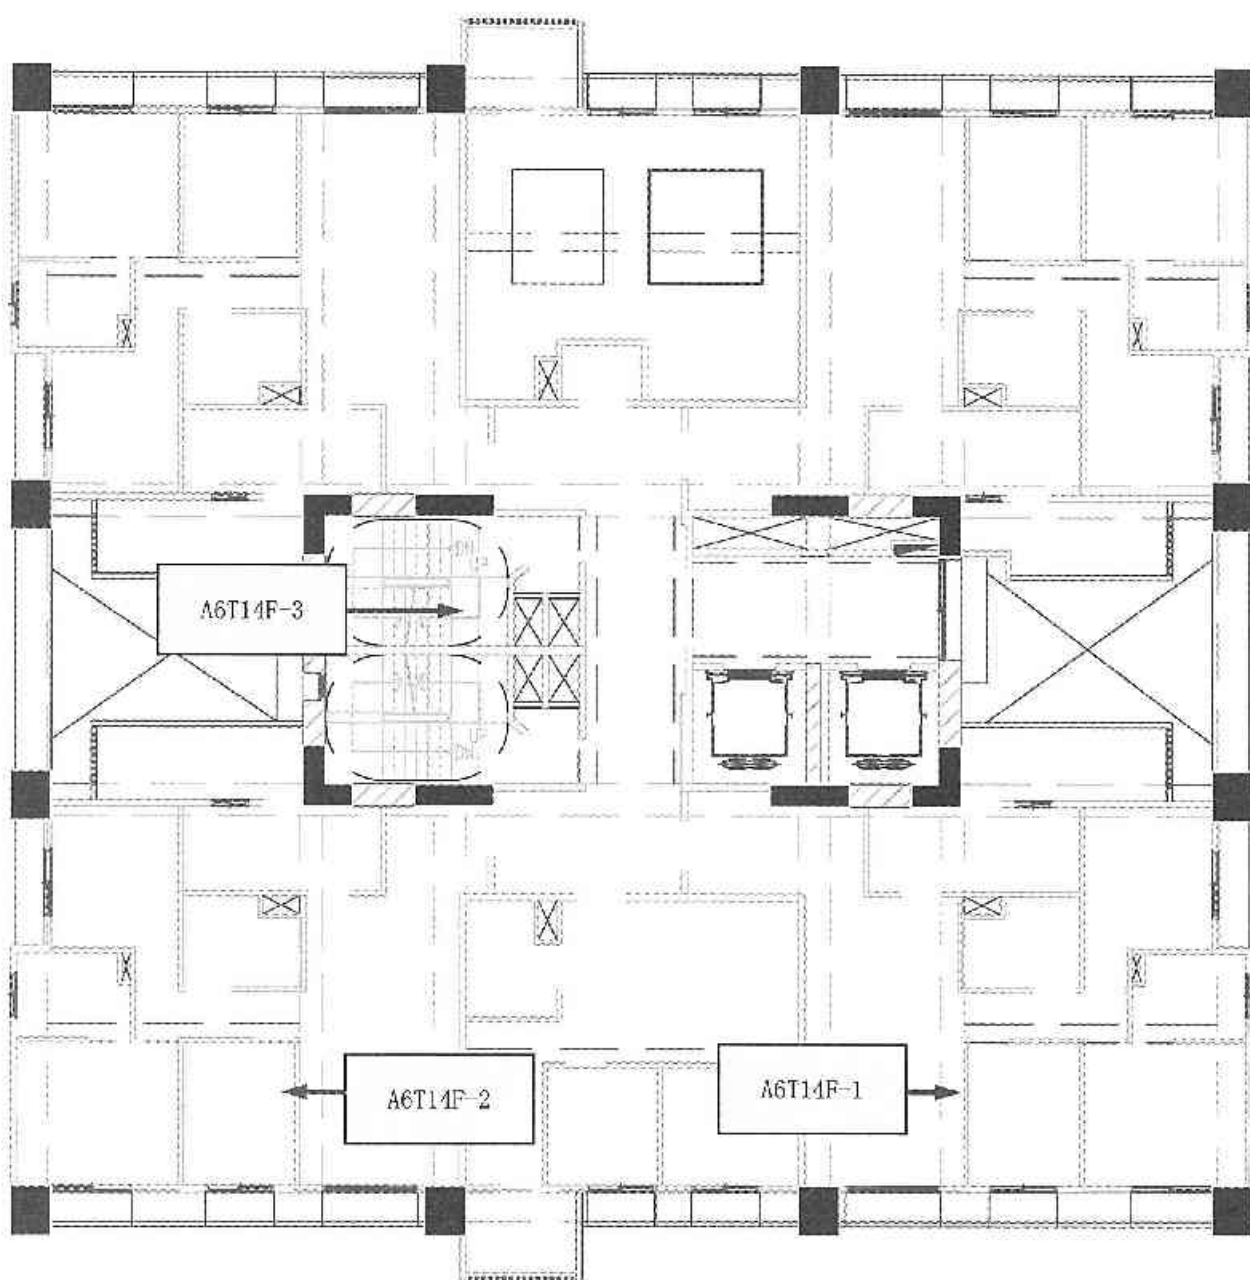


丁棟結構平面圖

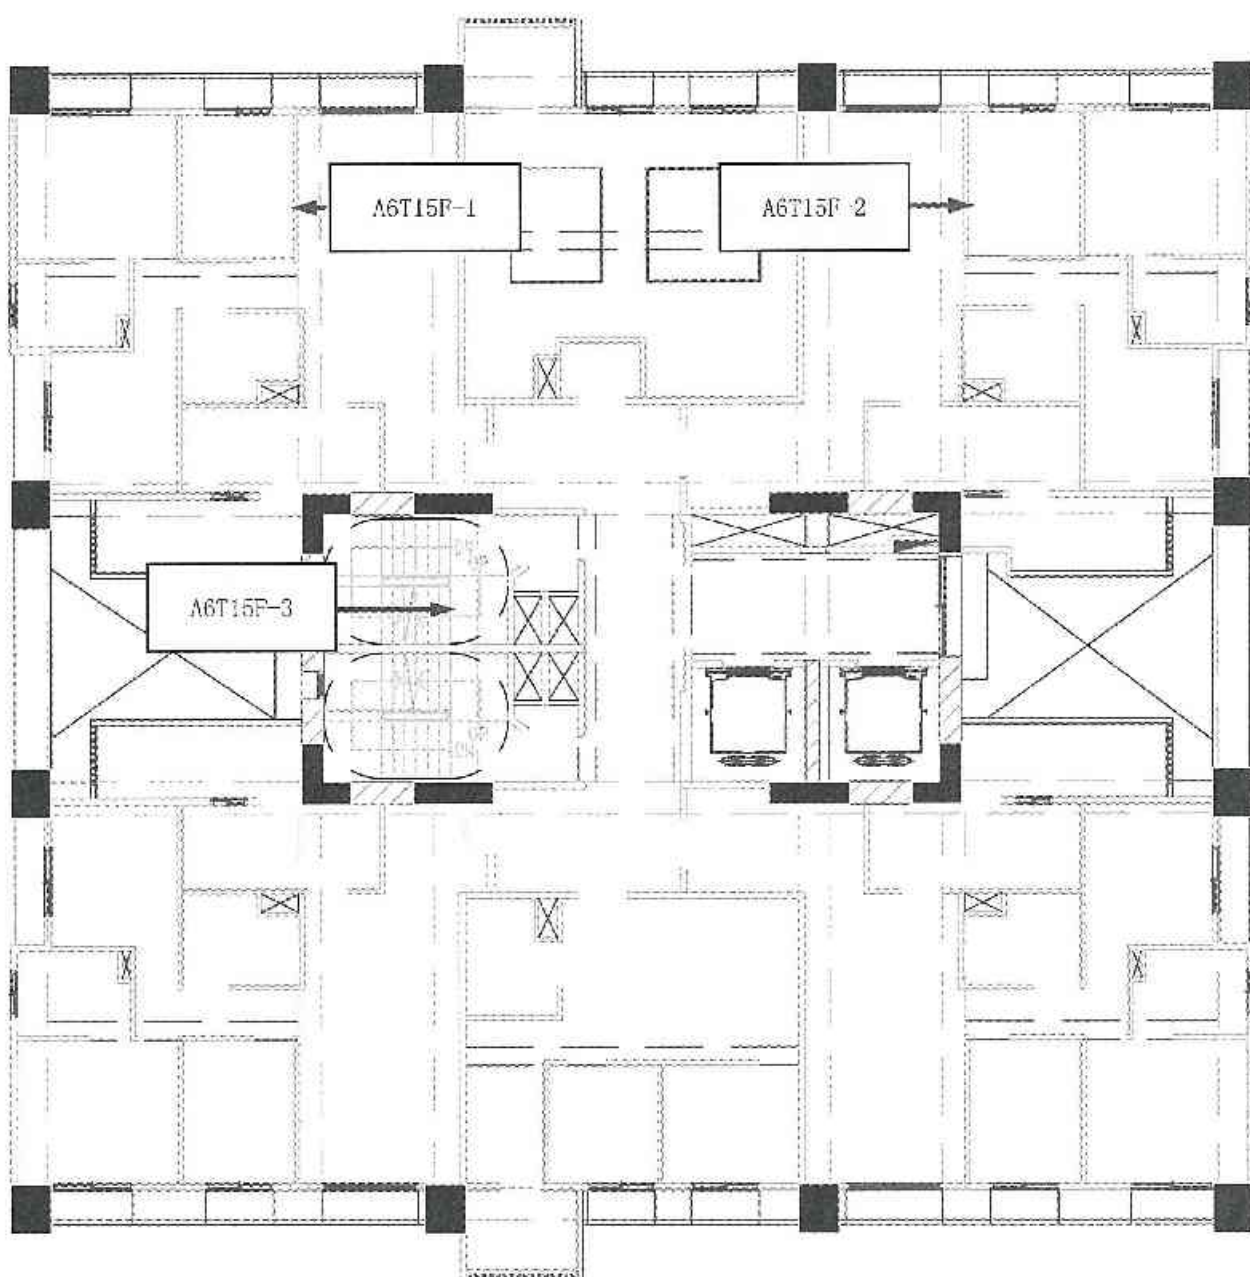


T棟結構平面圖

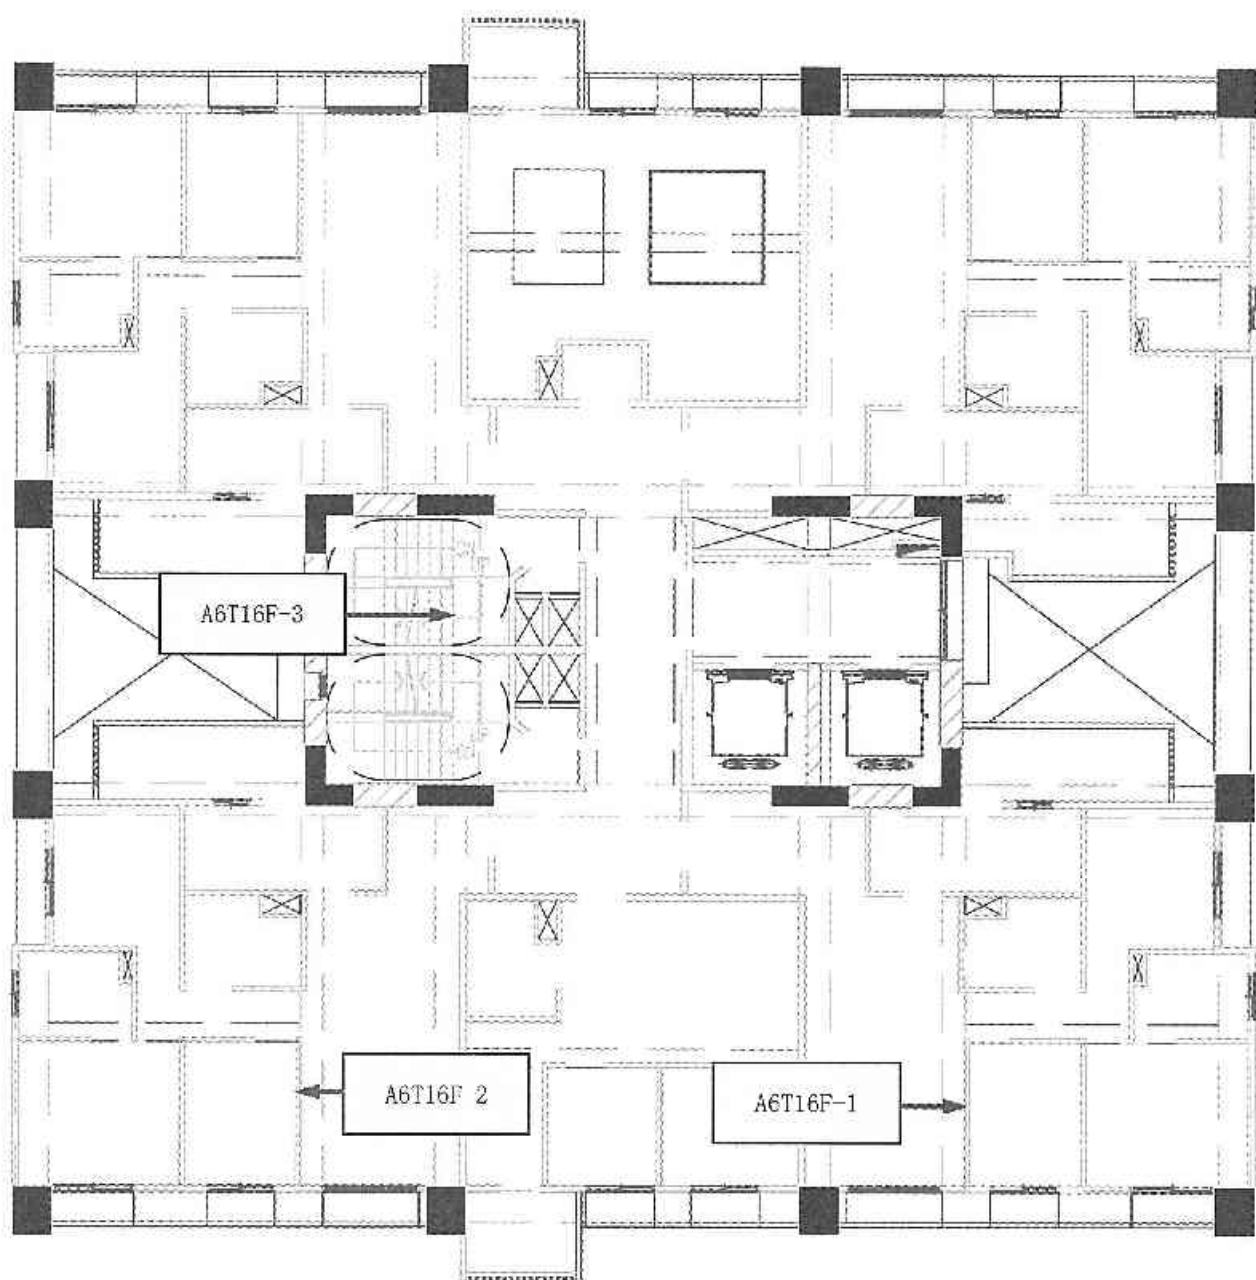


丁棟結構平面圖

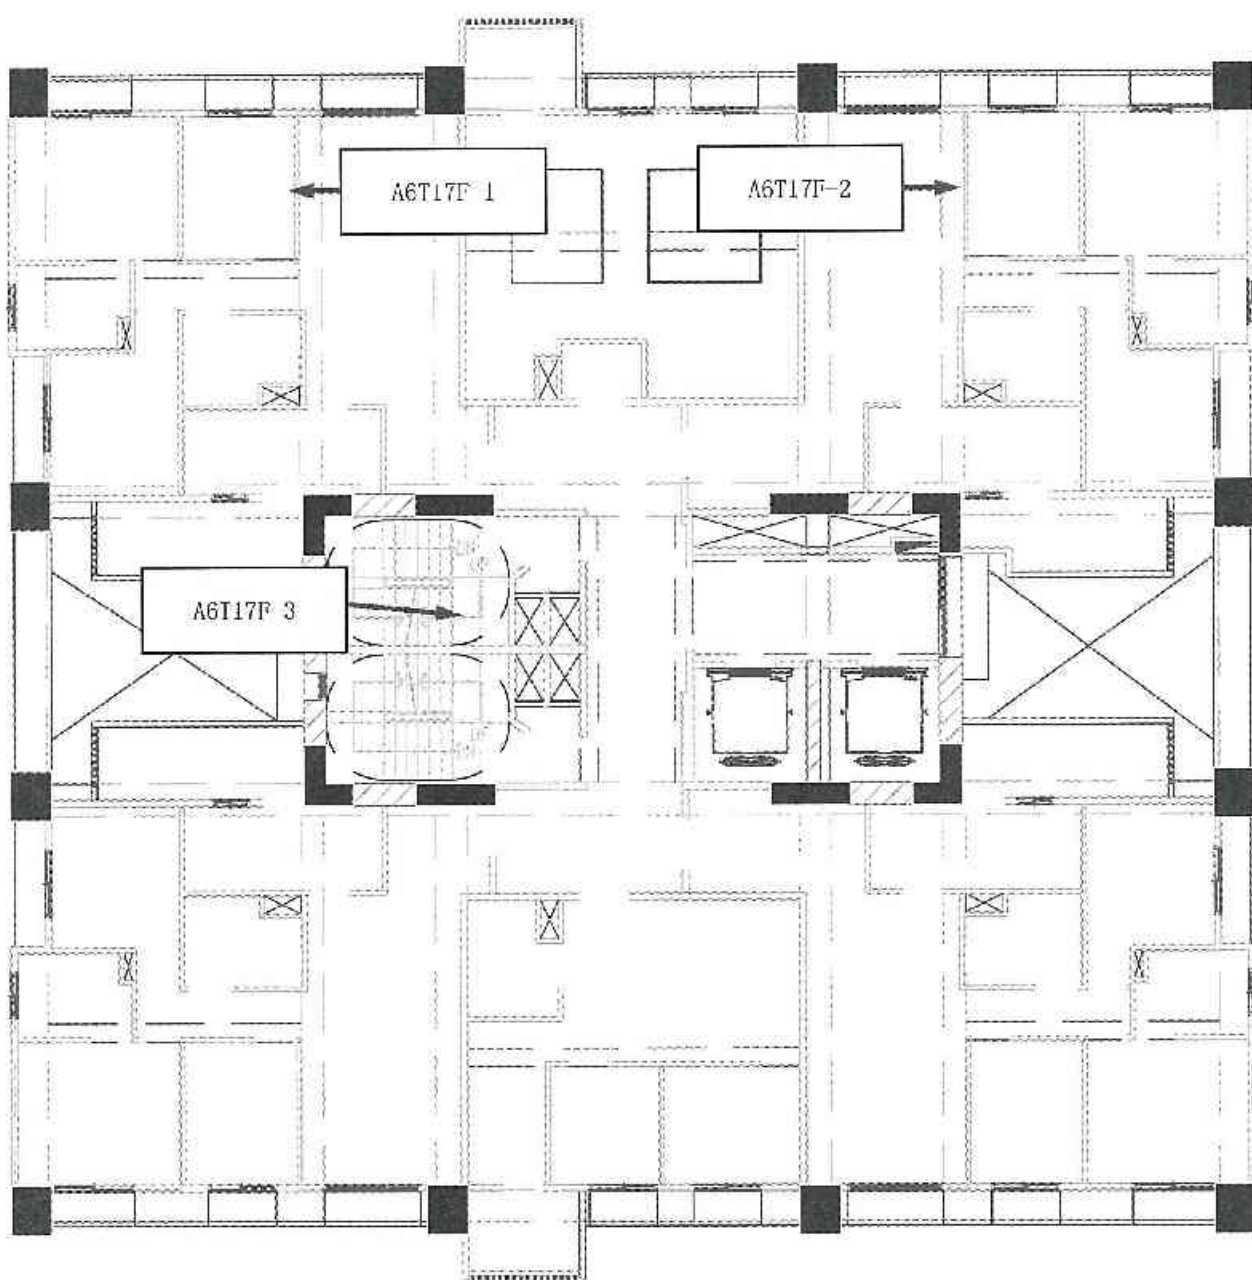


T棟結構平面圖

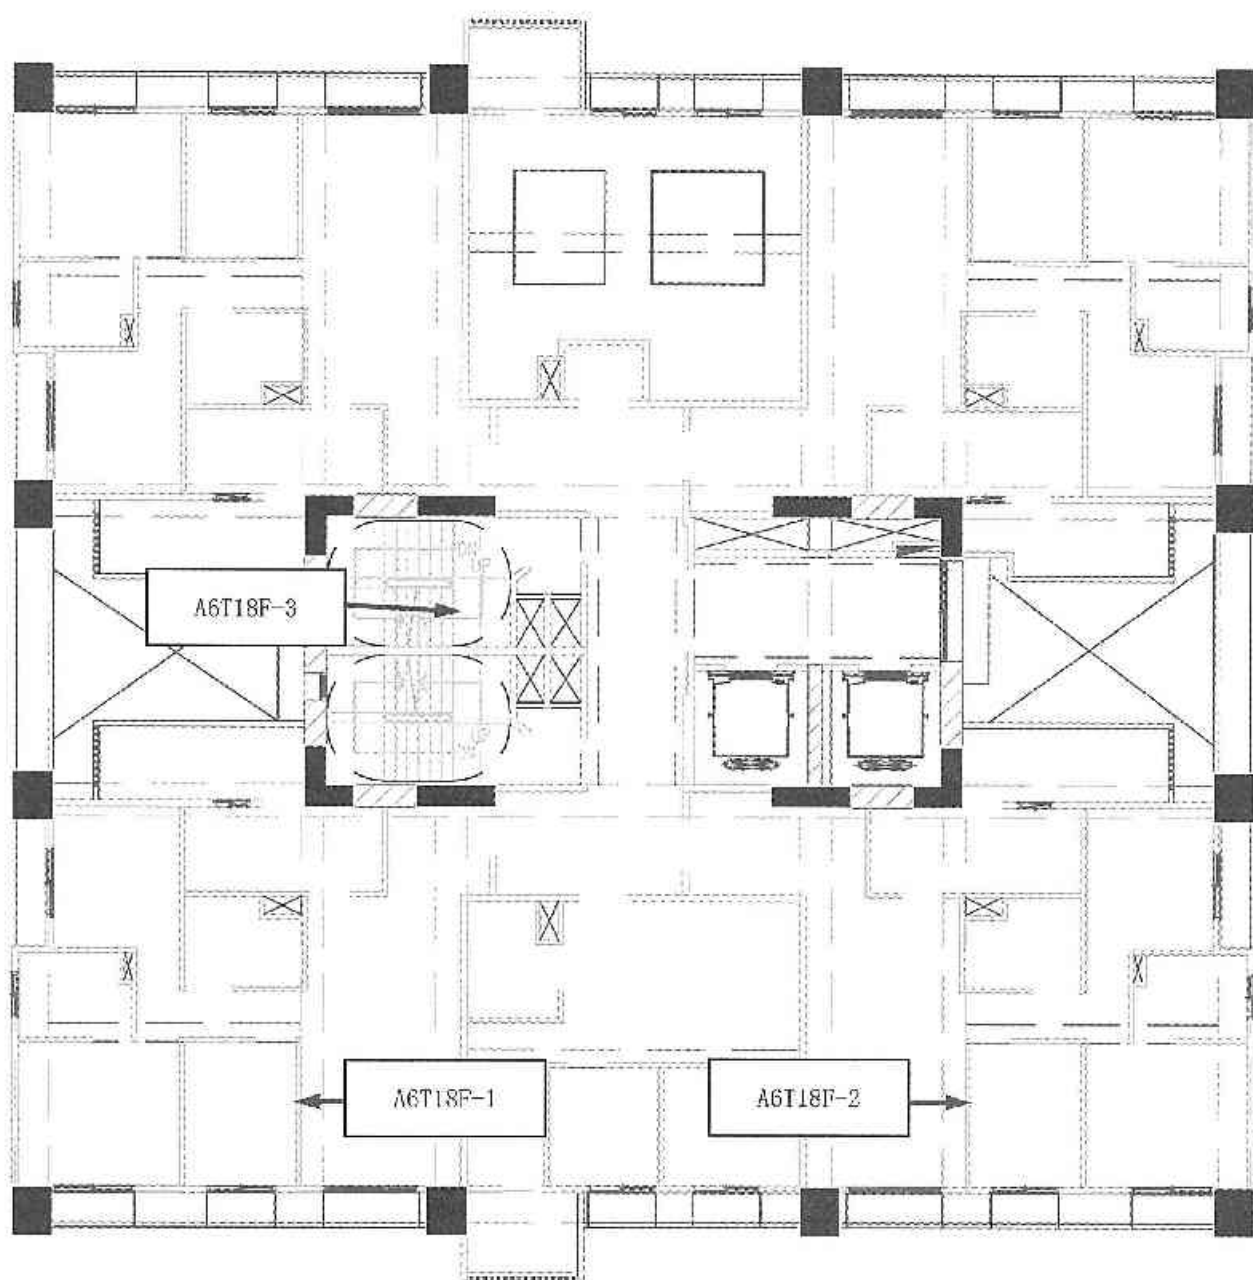


T棟結構平面圖

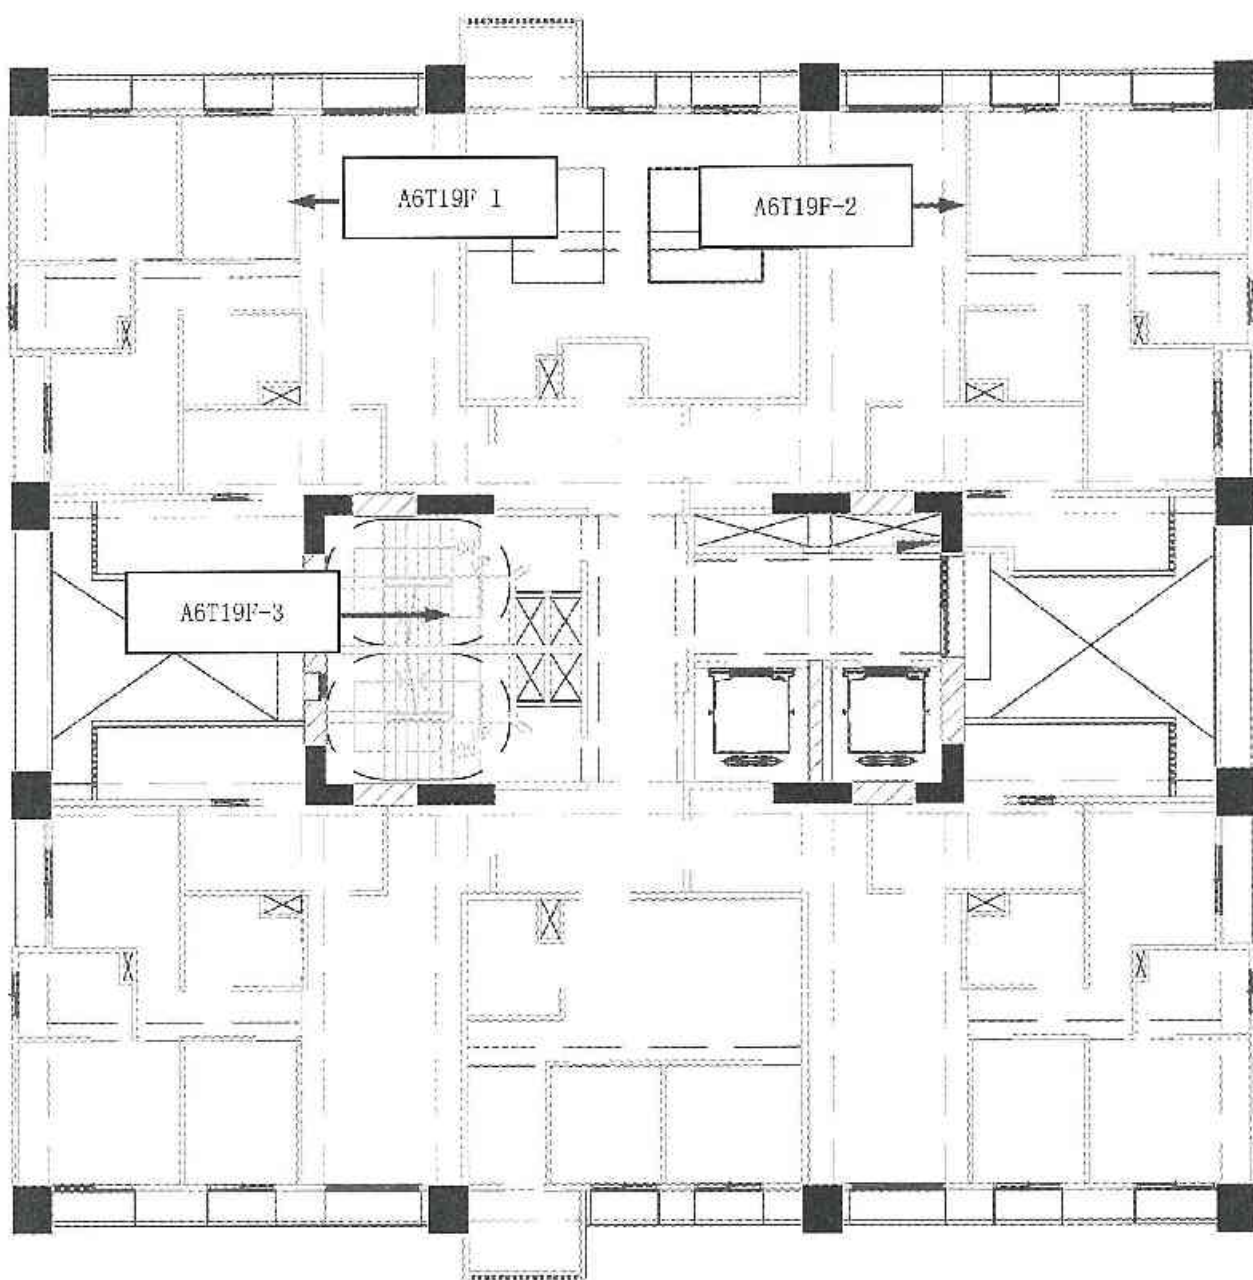

T棟結構平面圖

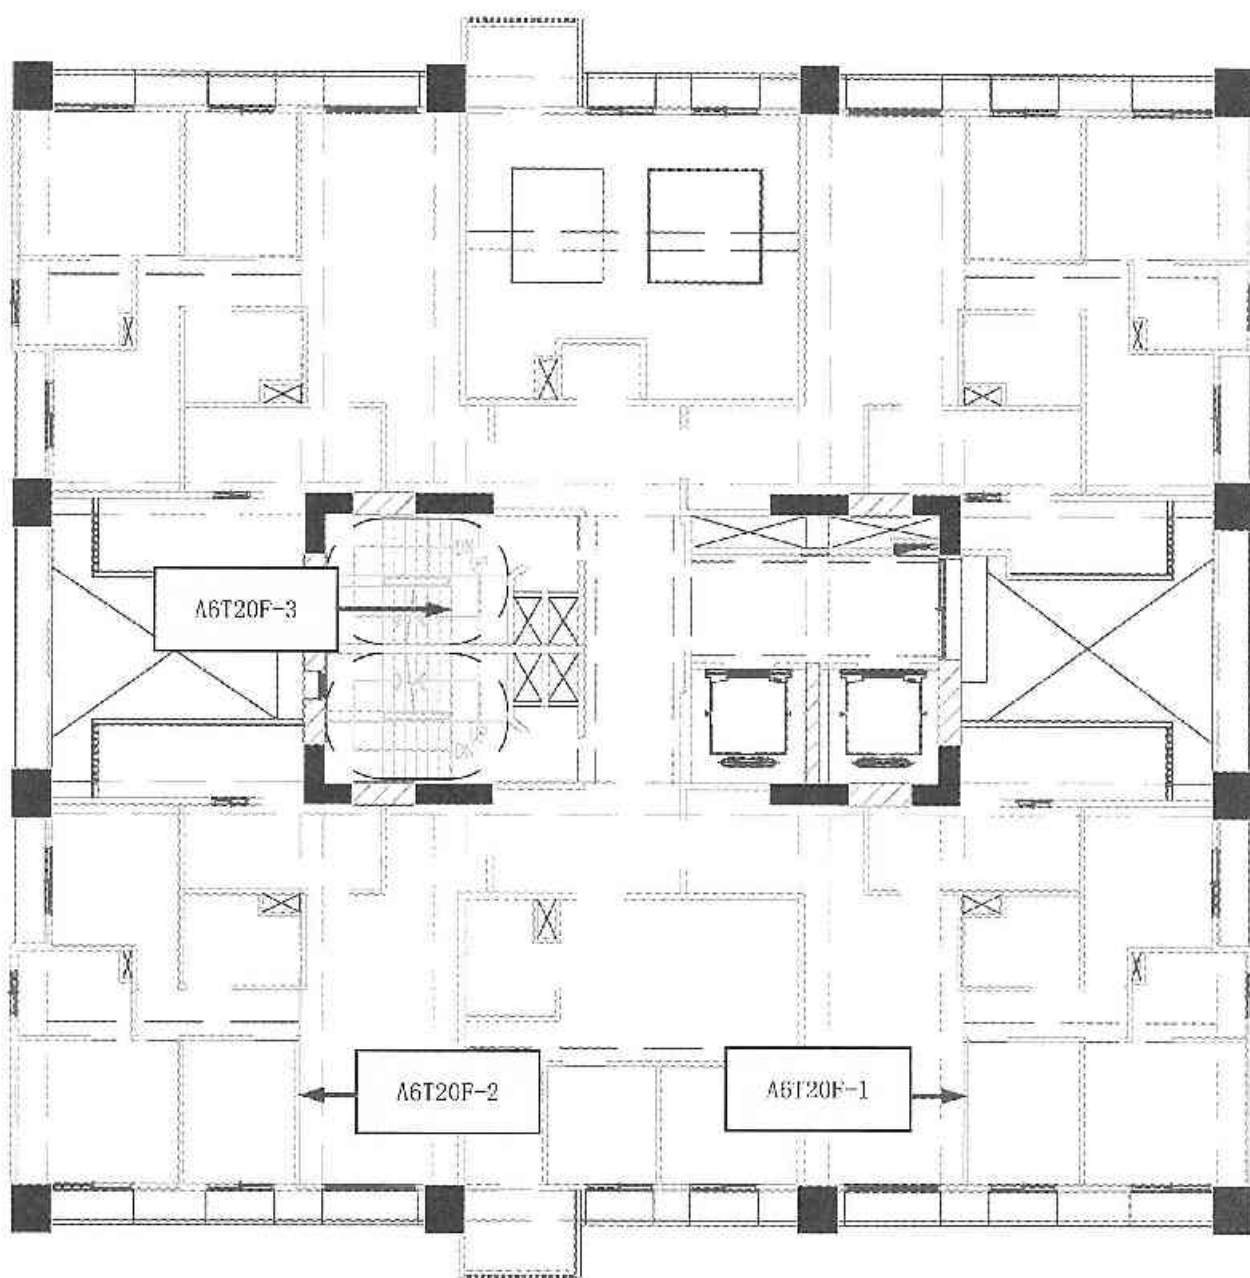

T棟結構平面圖

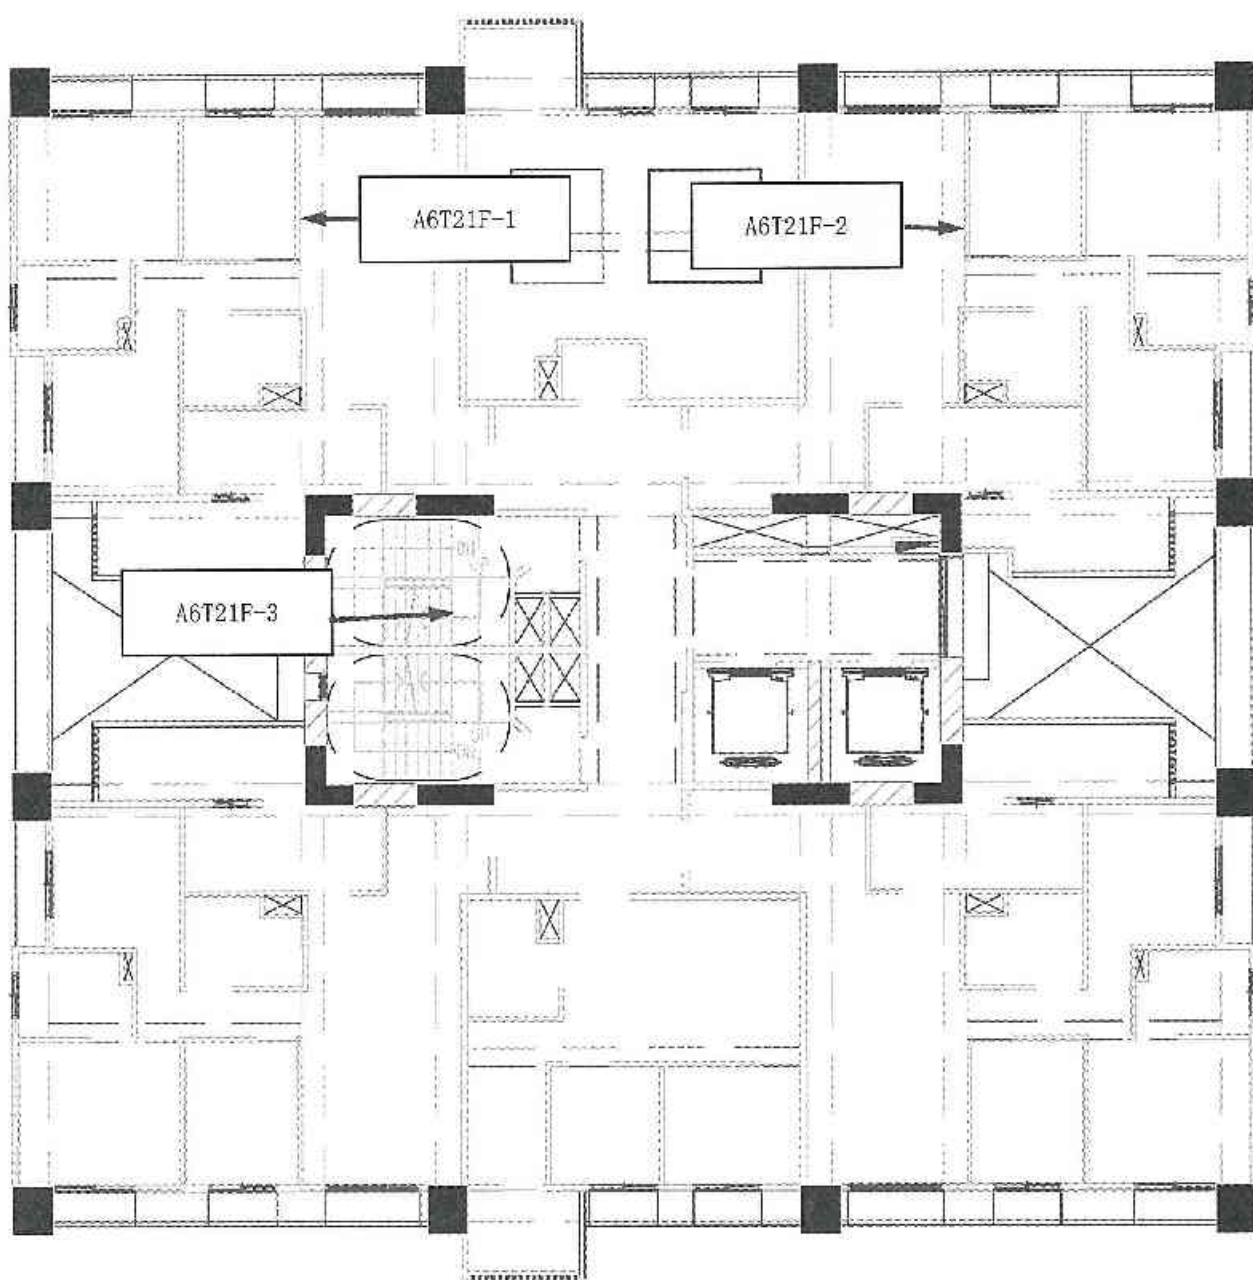

T棟結構平面圖

貳、中性化實驗報告

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6 區 T 棟)

中性化實驗報告

取樣位置	試體編號	中性化總深度(cm)	取樣位置	試體編號	中性化總深度(cm)
B3F	A6TB3F-1	0.2	3F	A6T3F-1	0.4
	A6TB3F-2	0.2		A6T3F-2	0.2
	A6TB3F-3	0.5		A6T3F-3	0.2
B2F	A6TB2F-1	0.6	4F	A6T4F-1	0.5
	A6TB2F-2	0.3		A6T4F-2	0.5
	A6TB2F-3	0.4		A6T4F-3	0.7
B1F	A6TB1F-1	0.4	5F	A6T5F-1	0.3
	A6TB1F-2	0.2		A6T5F-2	0.5
	A6TB1F-3	0.2		A6T5F-3	0.4
1F	A6T1F-3	0.3	6F	A6T6F-1	0.2
	A6T1F-4	0.5		A6T6F-2	0.5
	A6T1F-5	0.5		A6T6F-3	0.2
2F	A6T2F-1	0.3	7F	A6T7F-1	0.4
	A6T2F-2	0.5		A6T7F-2	0.3
	A6T2F-3	0.5		A6T7F-3	0.3

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6 區 T 棟)

中性化實驗報告

取樣 位置	試體編號	中性化總深度(cm)	取樣 位置	試體編號	中性化總深度(cm)
8F	A6T8F-1	0.5	13F	A6T13F-1	0.4
	A6T8F-2	0.3		A6T13F-2	0.5
	A6T8F-4	0.5		A6T13F-3	0.2
9F	A6T9F-1	0.3	14F	A6T14F-1	0.7
	A6T9F-2	0.2		A6T14F-2	0.6
	A6T9F-3	0.3		A6T14F-3	0.4
10F	A6T10F-1	0.6	15F	A6T15F-1	0.5
	A6T10F-2	0.4		A6T15F-2	0.5
	A6T10F-3	0.4		A6T15F-3	0.2
11F	A6T11F-1	0.8	16F	A6T16F-1	0.4
	A6T11F-2	0.5		A6T16F-2	0.6
	A6T11F-3	0.3		A6T16F-2	0.3
	A6T11F-4	0.5	17F	A6T17F-1	0.5
12F	A6T12F-1	0.5		A6T17F-2	0.4
	A6T12F-2	0.8		A6T17F-3	0.6
	A6T12F-3	0.4			


板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6 區 T 棟)

中性化實驗報告


取樣位置	試體編號	中性化總深度(cm)	取樣位置	試體編號	中性化總深度(cm)
18F	A6T18F-1	0.6			
	A6T18F-2	0.5			
	A6T18F-3	0.5			
19F	A6T19F-1	0.6			
	A6T19F-2	0.5			
	A6T19F-3	0.3			
20F	A6T20F-1	0.5			
	A6T20F-2	0.6			
	A6T20F-3	0.3			
21F	A6T21F-1	0.3			
	A6T21F-2	0.5			
	A6T21F-3	0.2			

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區T棟)

	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 T 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

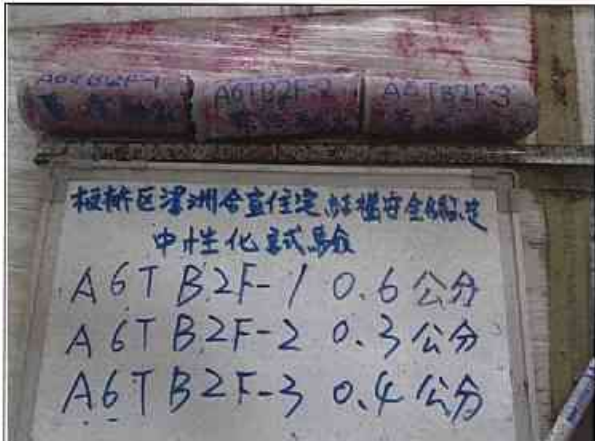	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 T 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 T 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

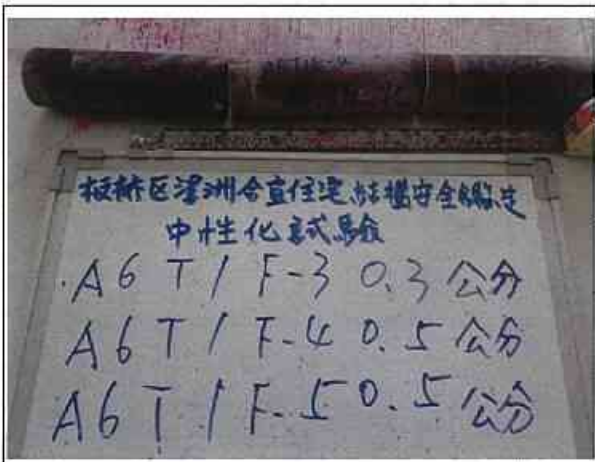
	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 T 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區T棟)

	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 T 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 T 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 T 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

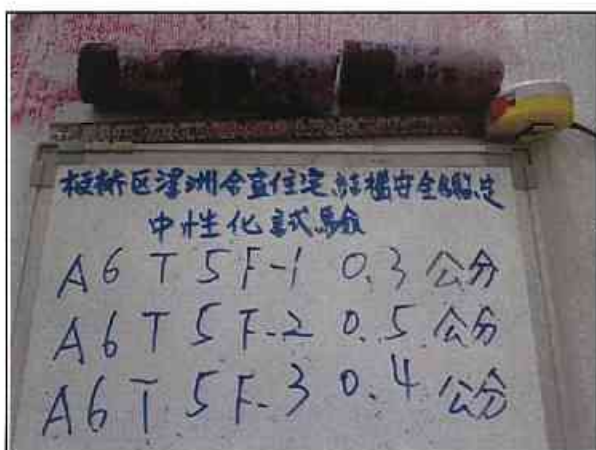	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 T 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區T棟)


 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6 T6 F-1 0.2公分 A6 T6 F-2 0.5公分 A6 T6 F-3 0.2公分	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 T 棟
	位置
	說明 取樣試體 中性化試驗

 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6 T7 F-1 0.4公分 A6 T7 F-2 0.3公分 A6 T7 F-3 0.3公分	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 T 棟
	位置
	說明 取樣試體 中性化試驗

 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6 T8 F-1 0.5公分 A6 T8 F-2 0.3公分 A6 T8 F-4 0.5公分	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 T 棟
	位置
	說明 取樣試體 中性化試驗


 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6 T9 F-1 0.3公分 A6 T9 F-2 0.2公分 A6 T9 F-3 0.3公分	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 T 棟
	位置
	說明 取樣試體 中性化試驗

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區T棟)

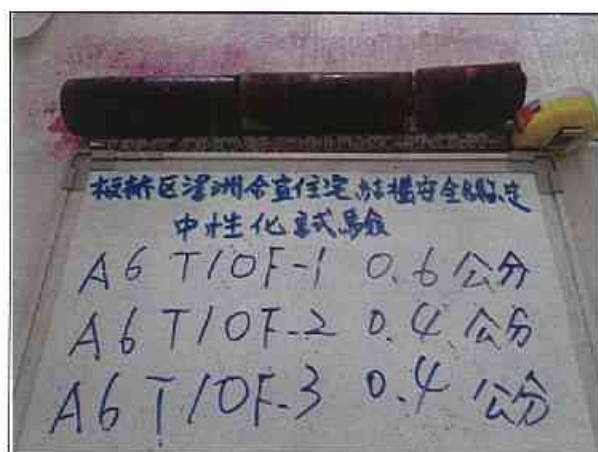
	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 T 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗


	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 T 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗


	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 T 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

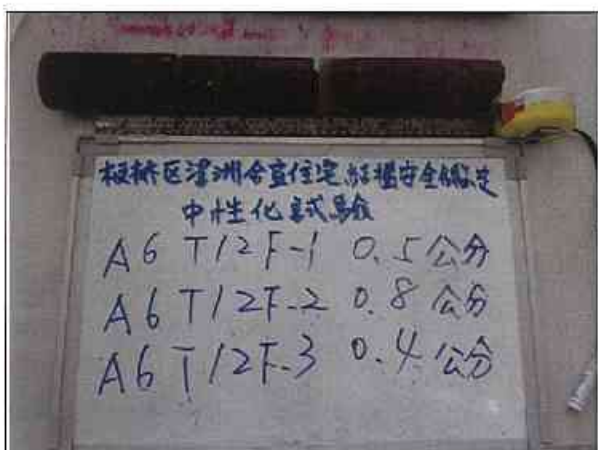
	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 T 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區T棟)

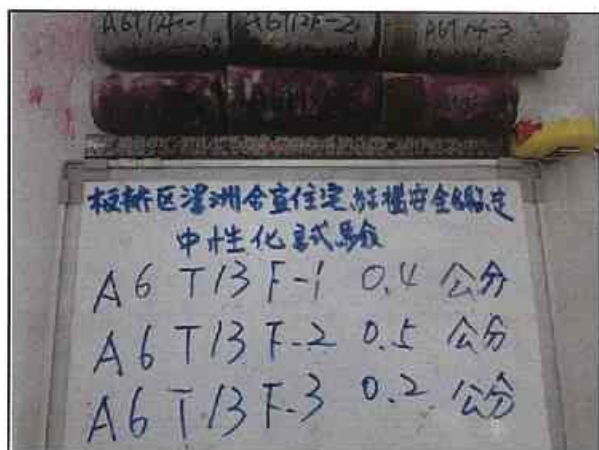
	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 T 棟
	位置
	說明 取樣試體 中性化試驗

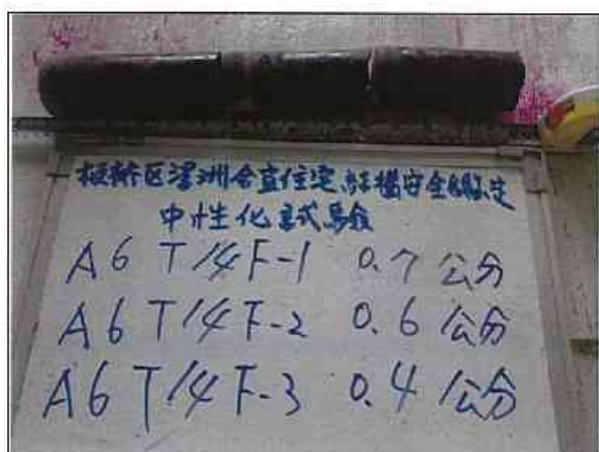
	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 T 棟
	位置
	說明 取樣試體 中性化試驗

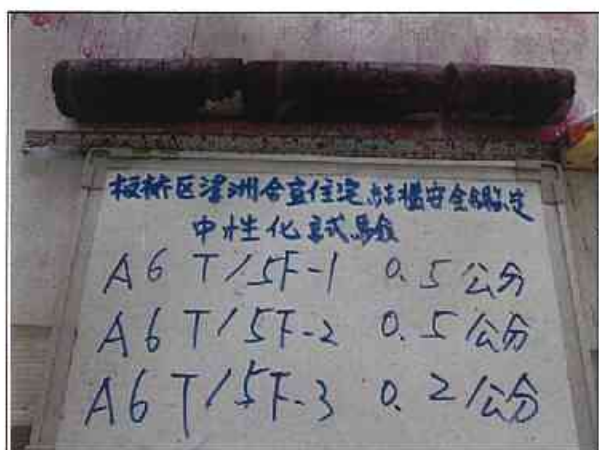
	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 T 棟
	位置
	說明 取樣試體 中性化試驗

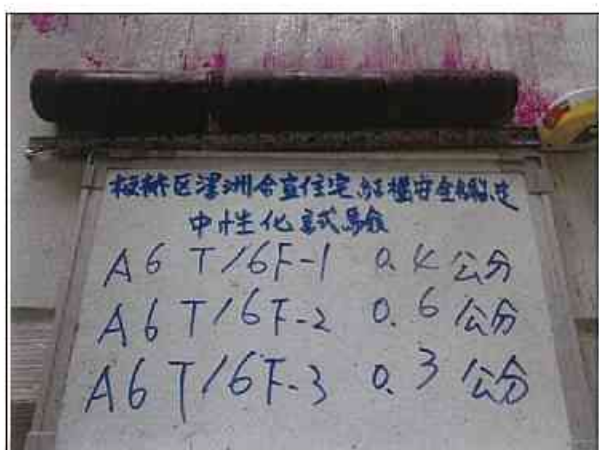	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 T 棟
	位置
	說明 取樣試體 中性化試驗

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區T棟)

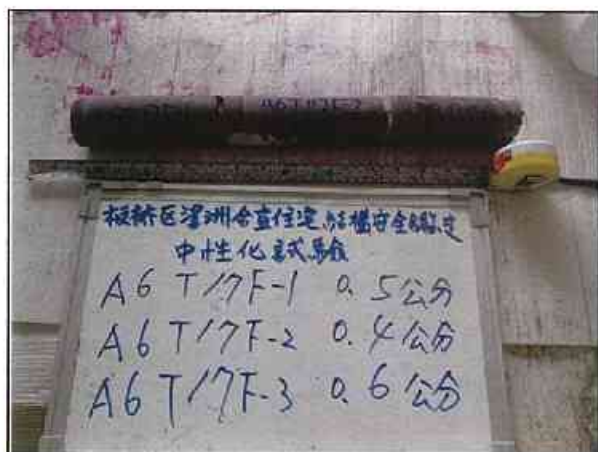
 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6 T/7F-1 0.5公分 A6 T/7F-2 0.4公分 A6 T/7F-3 0.6公分	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 T 棟
	位置
	說明 取樣試體 中性化試驗

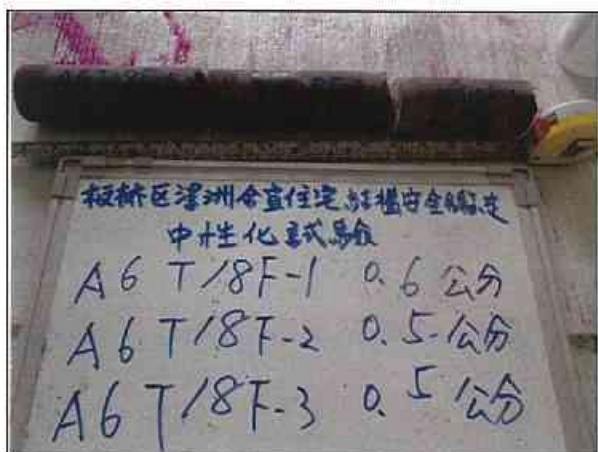 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6 T/8F-1 0.6公分 A6 T/8F-2 0.5公分 A6 T/8F-3 0.5公分	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 T 棟
	位置
	說明 取樣試體 中性化試驗

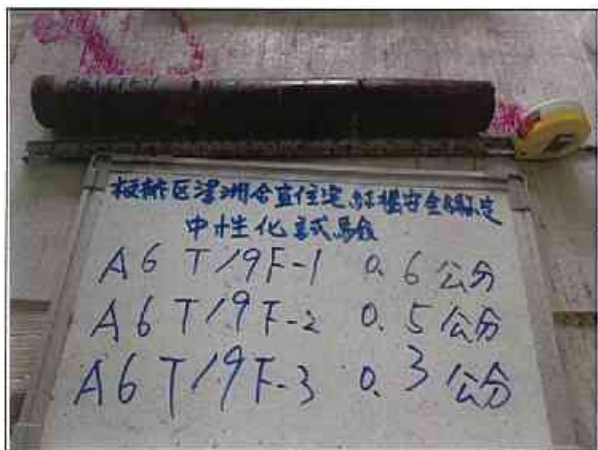 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6 T/9F-1 0.6公分 A6 T/9F-2 0.5公分 A6 T/9F-3 0.3公分	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 T 棟
	位置
	說明 取樣試體 中性化試驗

 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6 T/20F-1 0.5公分 A6 T/20F-2 0.6公分 A6 T/20F-3 0.3公分	名稱 浮洲合宜住宅 A6 區 T 棟
	位置
	說明 取樣試體 中性化試驗

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區T棟)

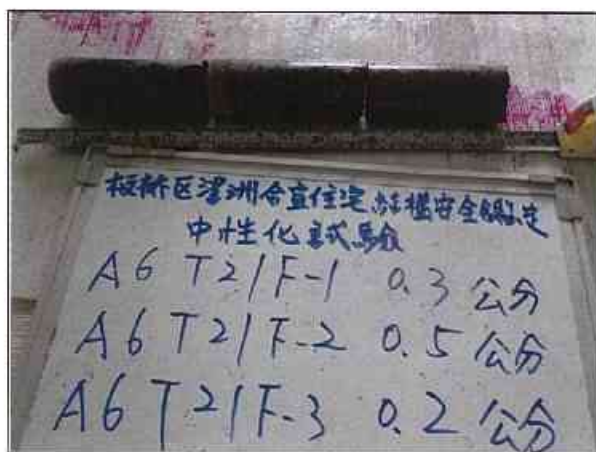	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 T 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 T 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 T 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 T 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案 (A6 區 U 棟)

久怡工程實業有限公司



地址：新北市淡水區濱海路一段 306 巷 60 弄 21 號 6 樓


TEL: (02) 2773-4327


FAX: (02) 2768-8823


中華民國一百零四年七月

壹、混凝土鑽心取樣探測點示意圖



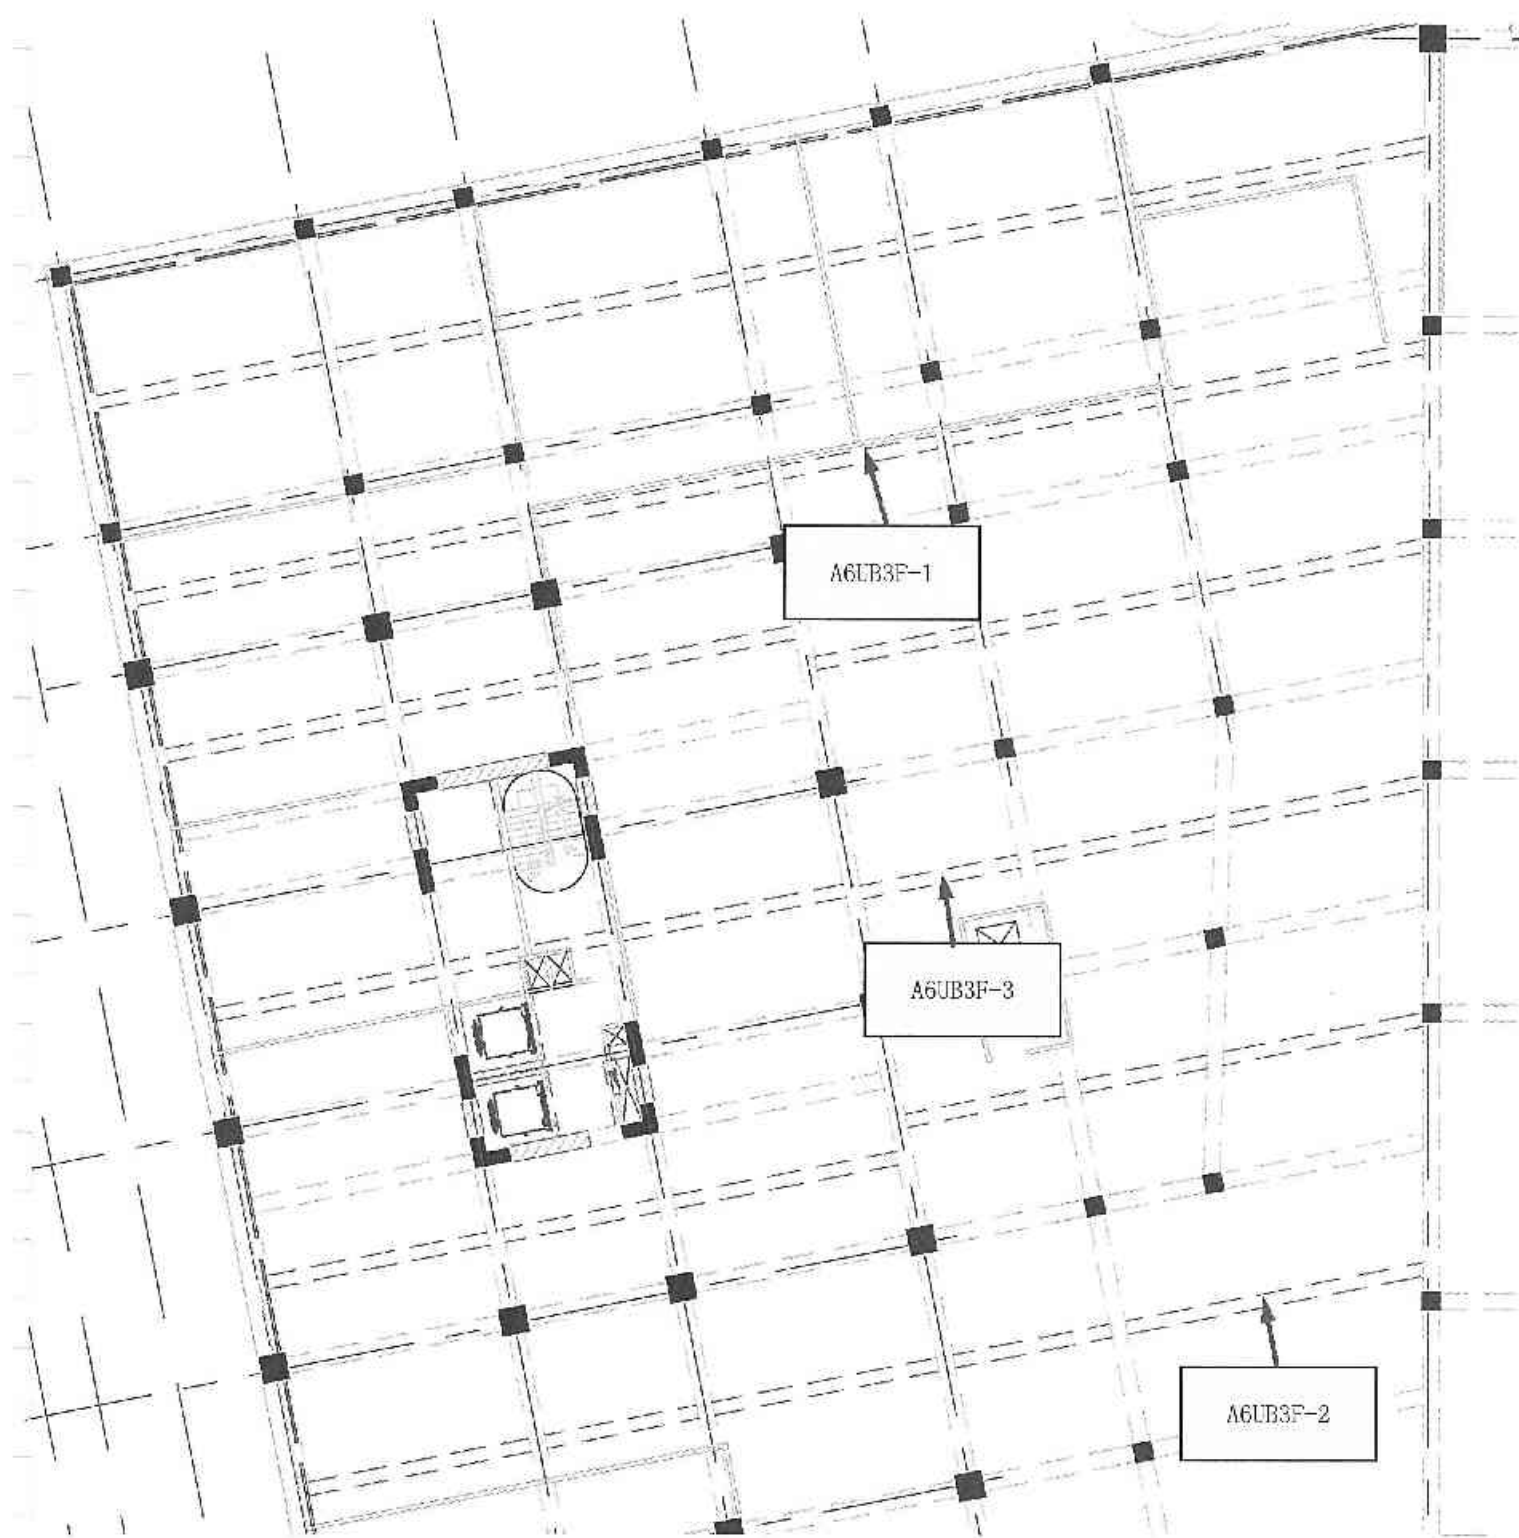


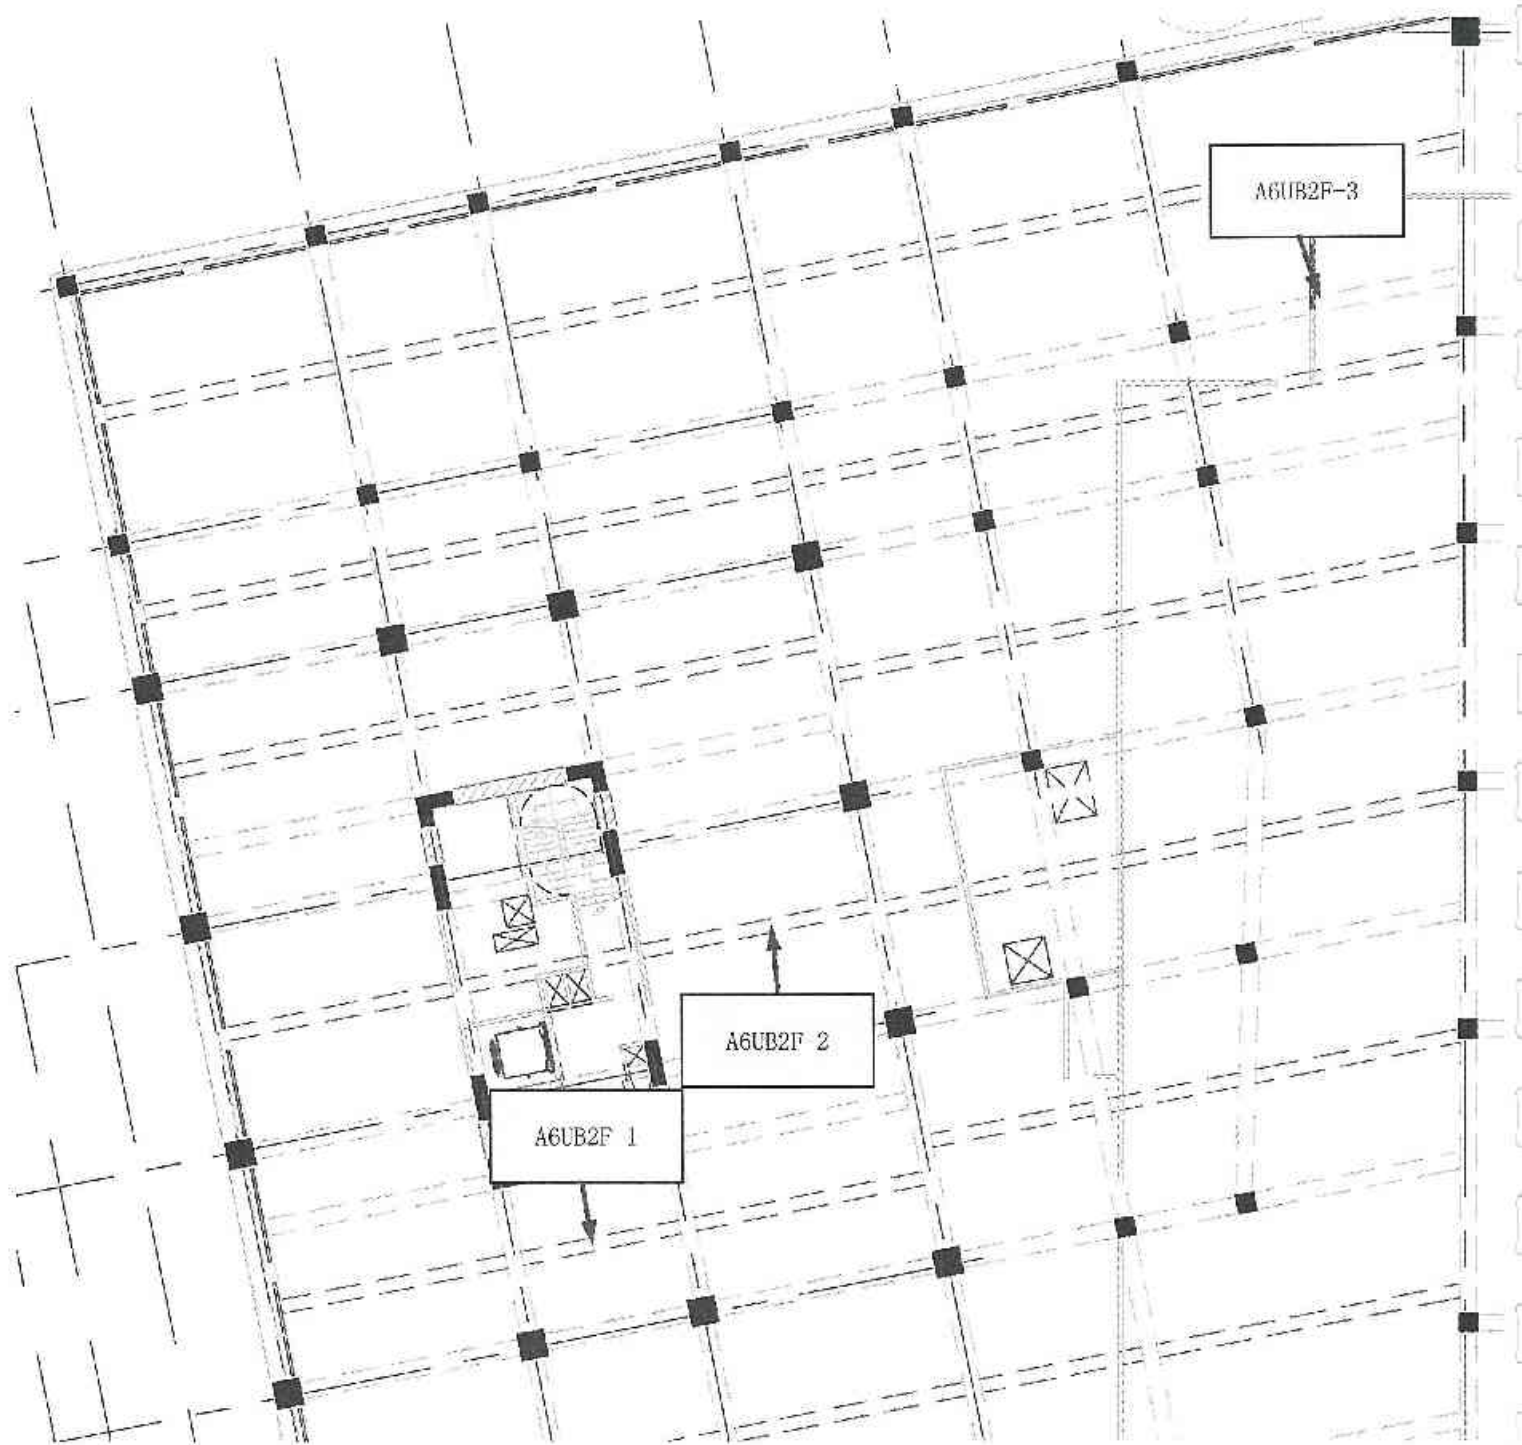

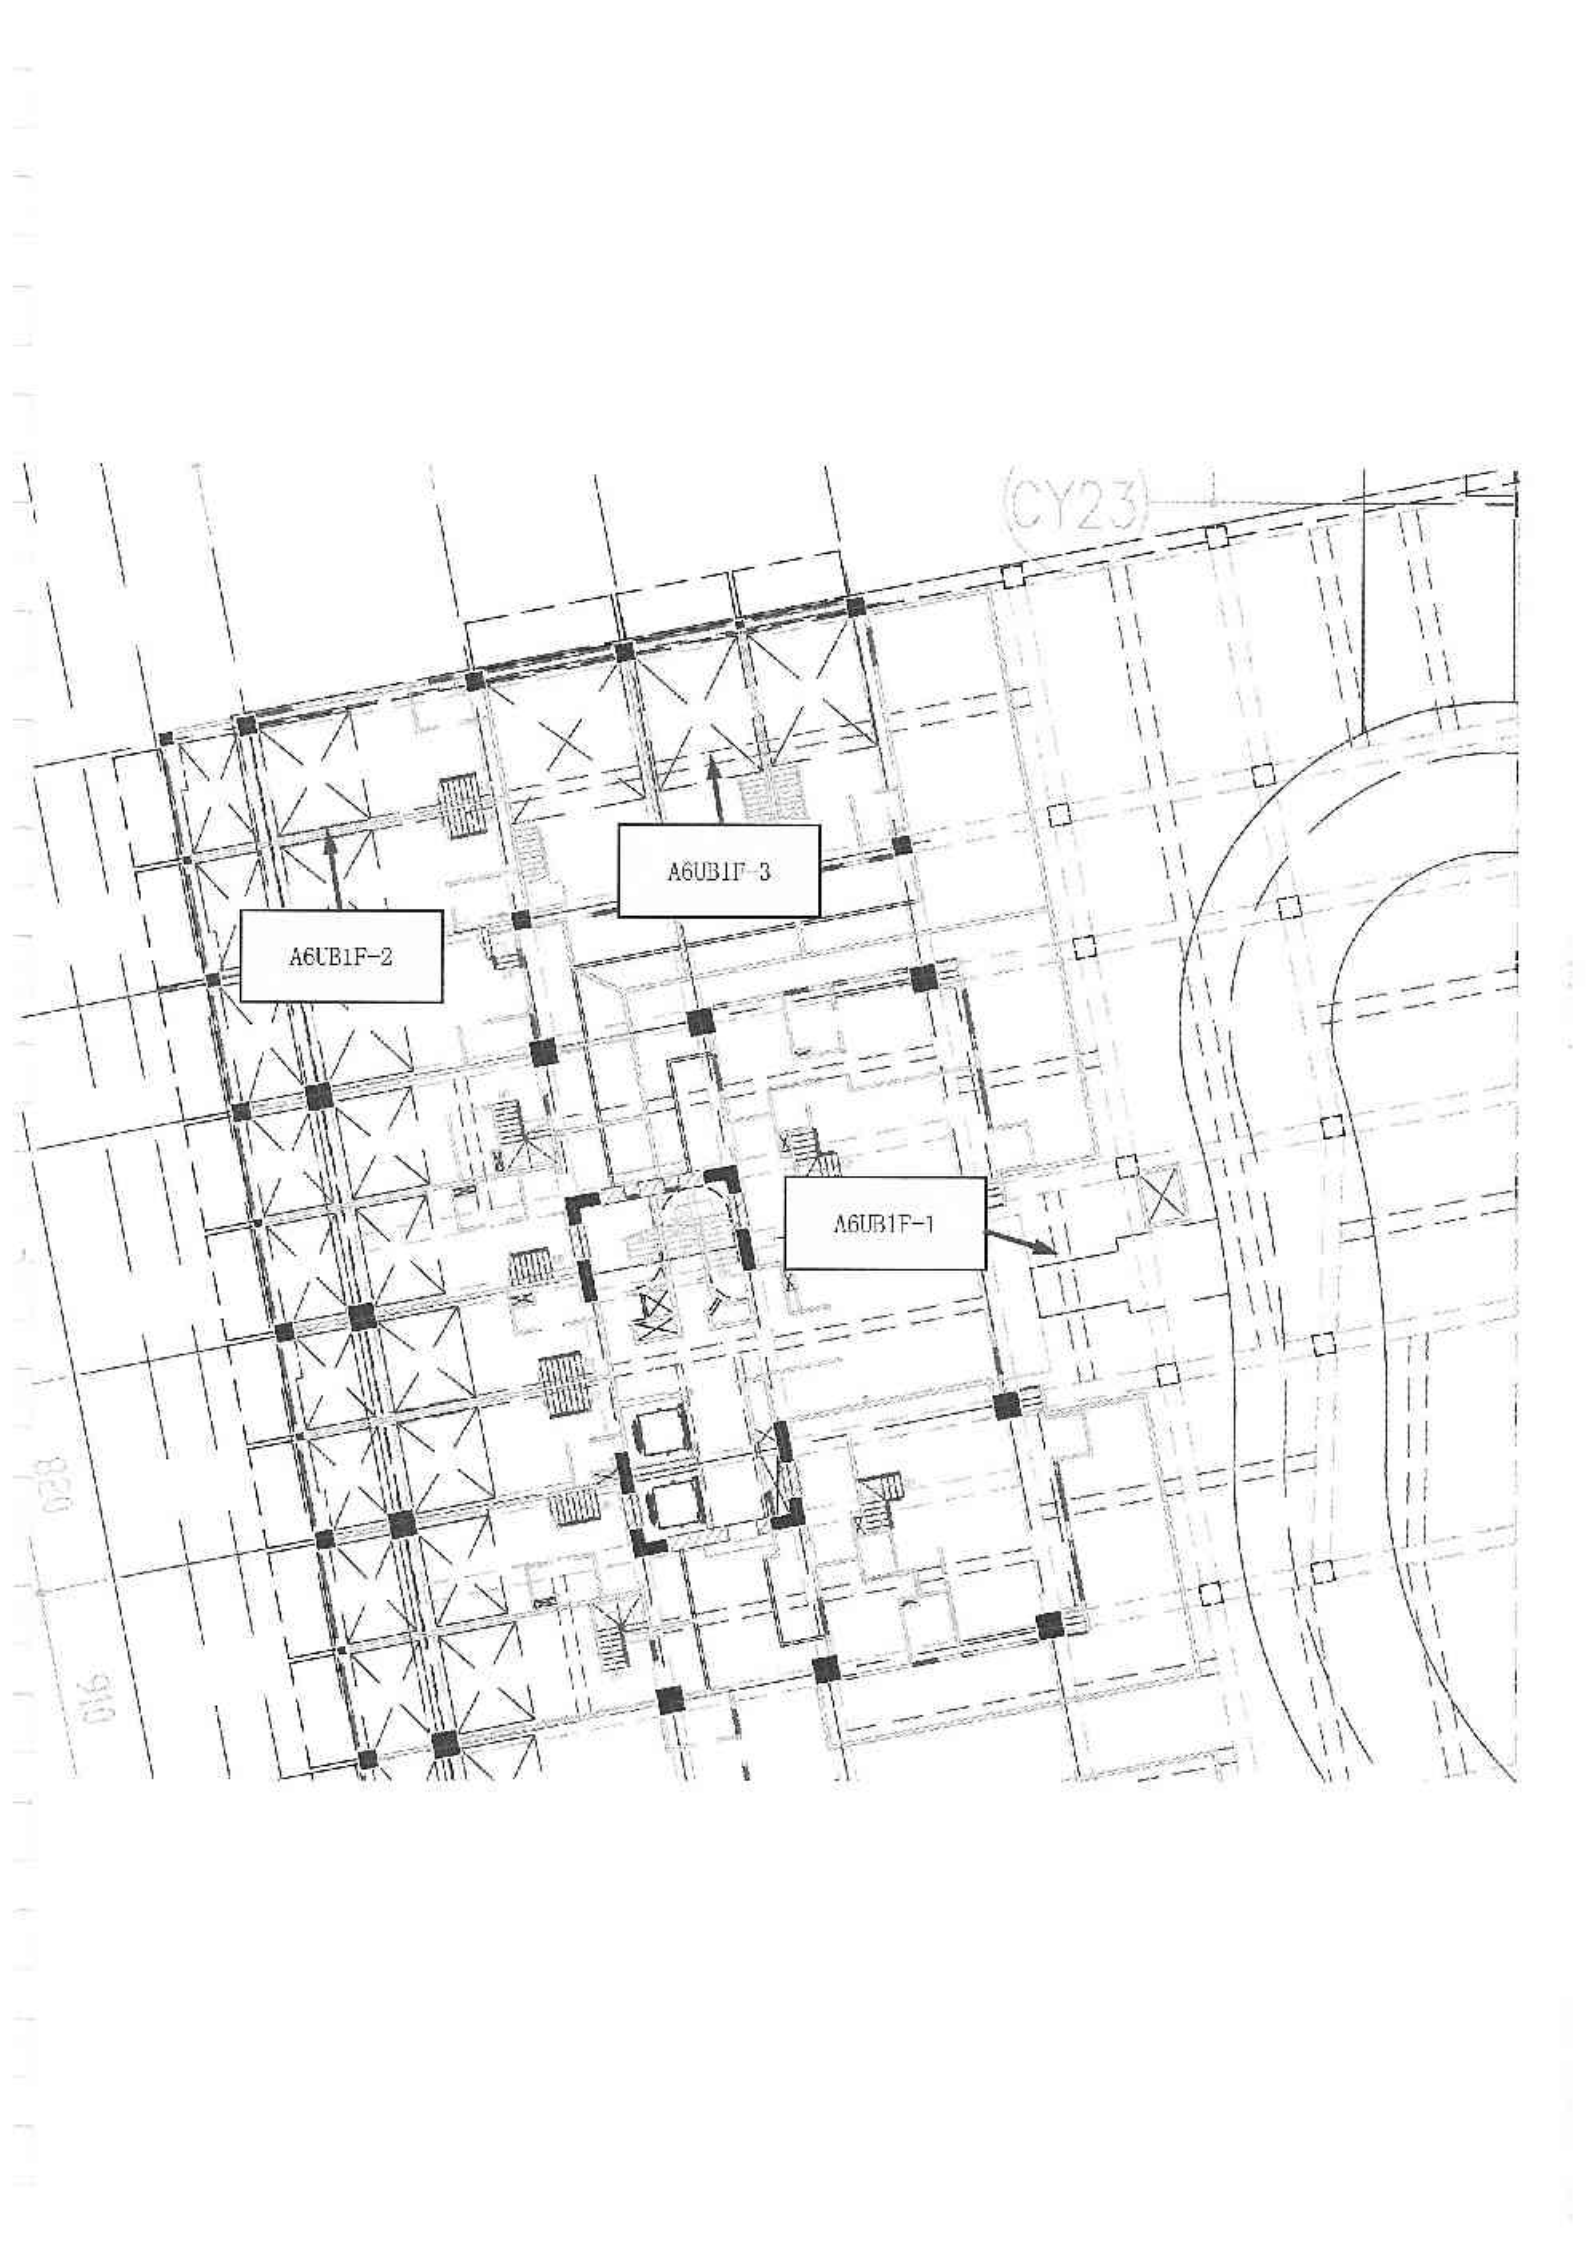


夾層結構平面圖 U棟結構平面圖




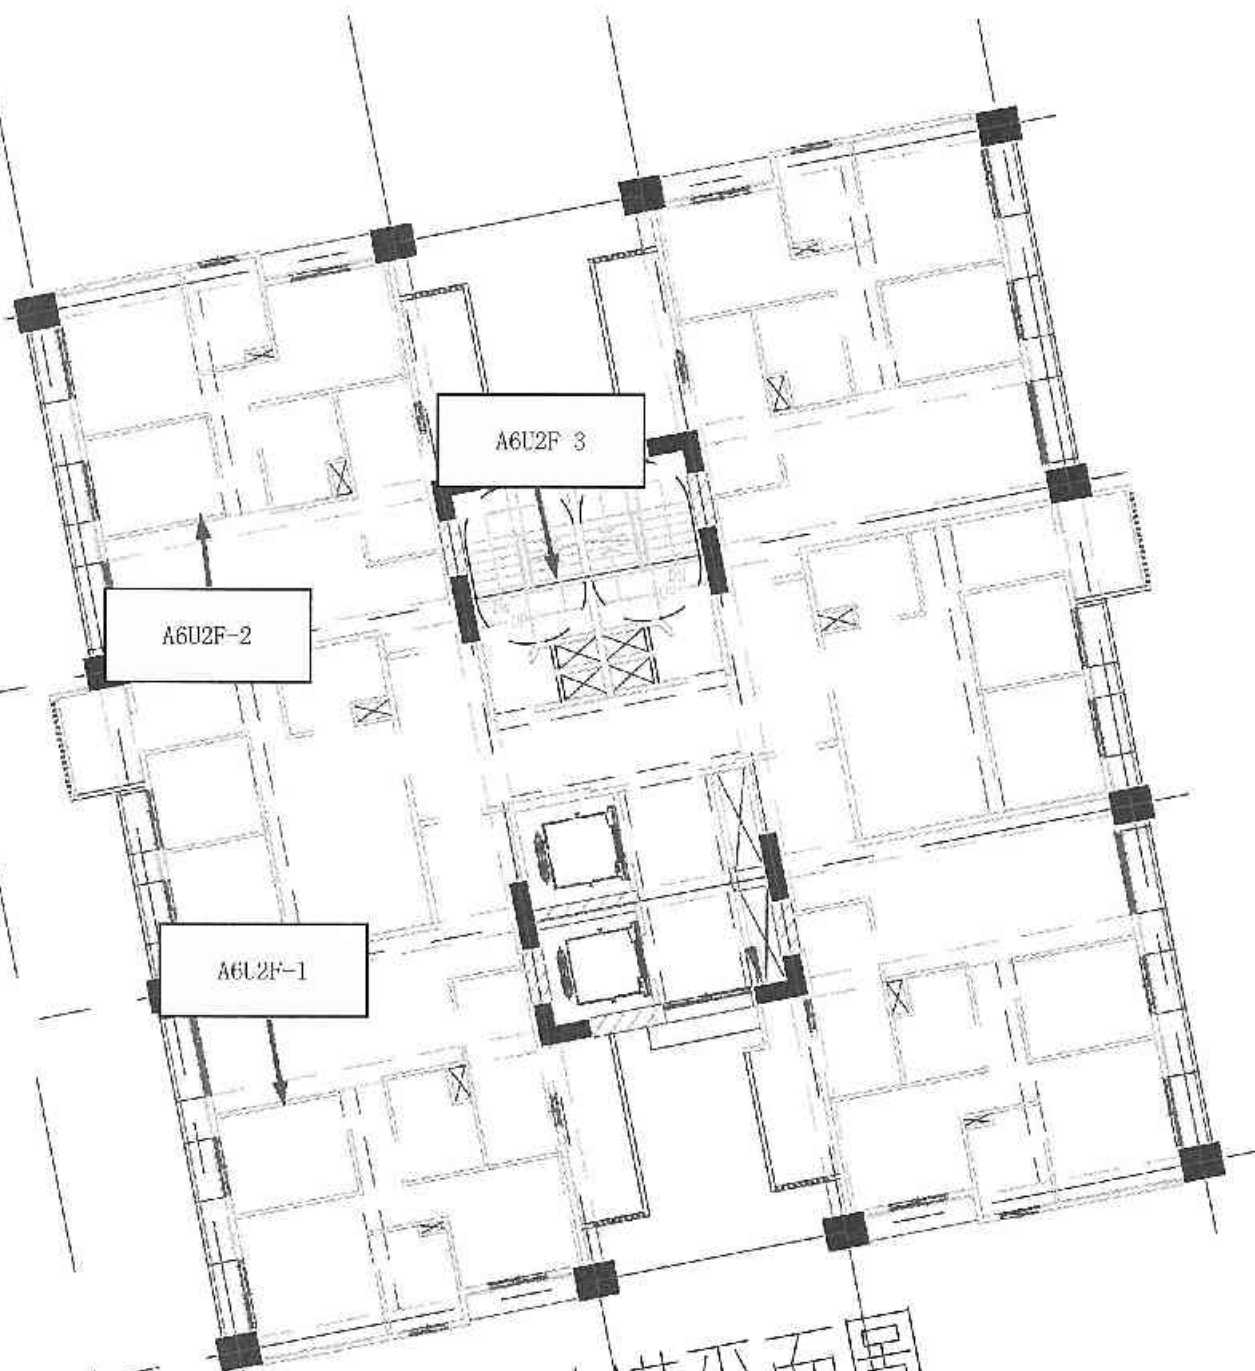


U棟結構平面圖

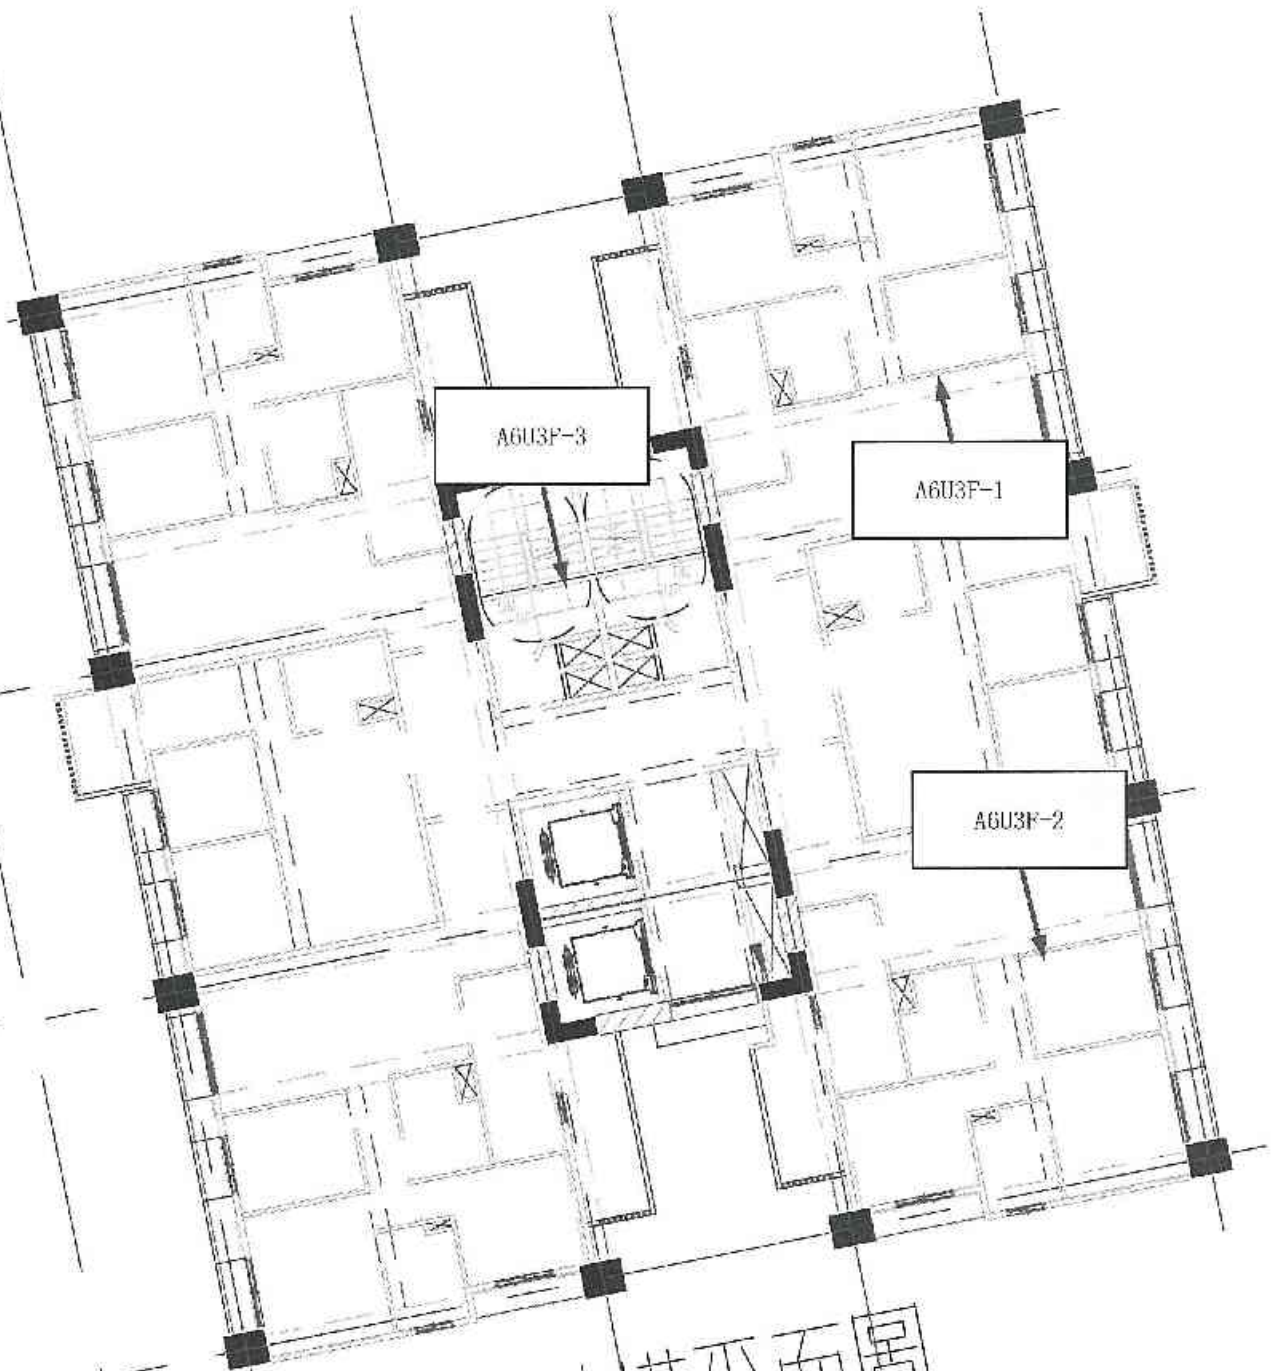


U棟結構平面圖

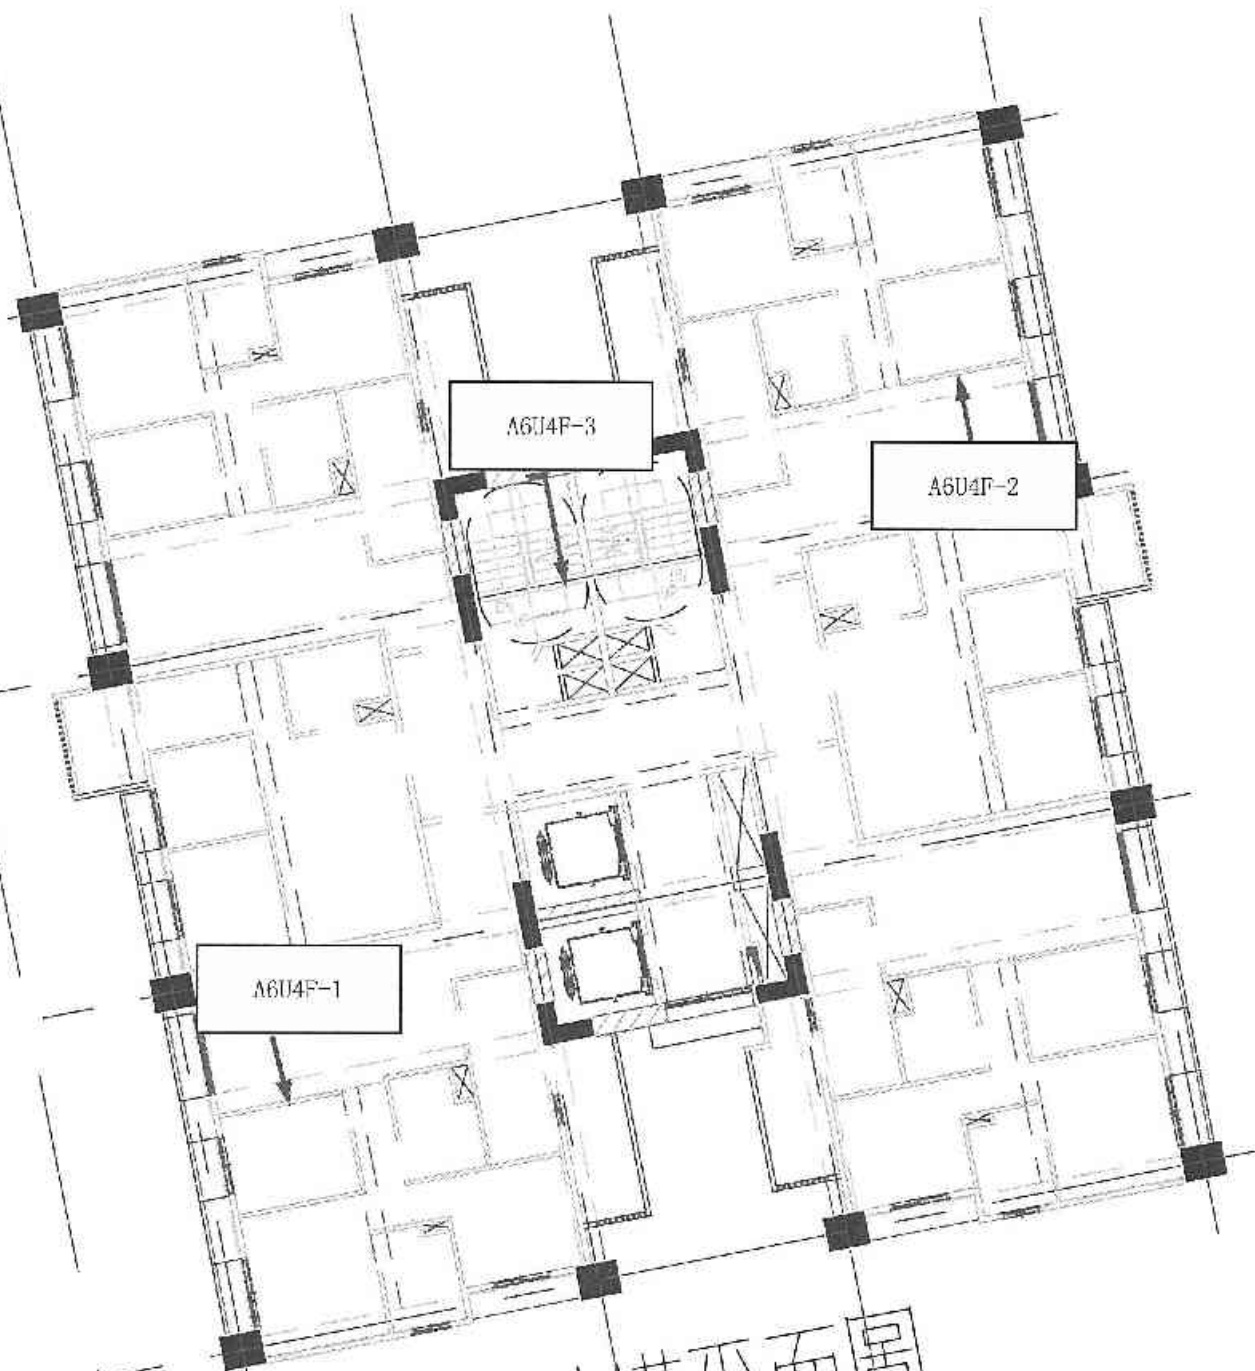


U棟結構平面圖

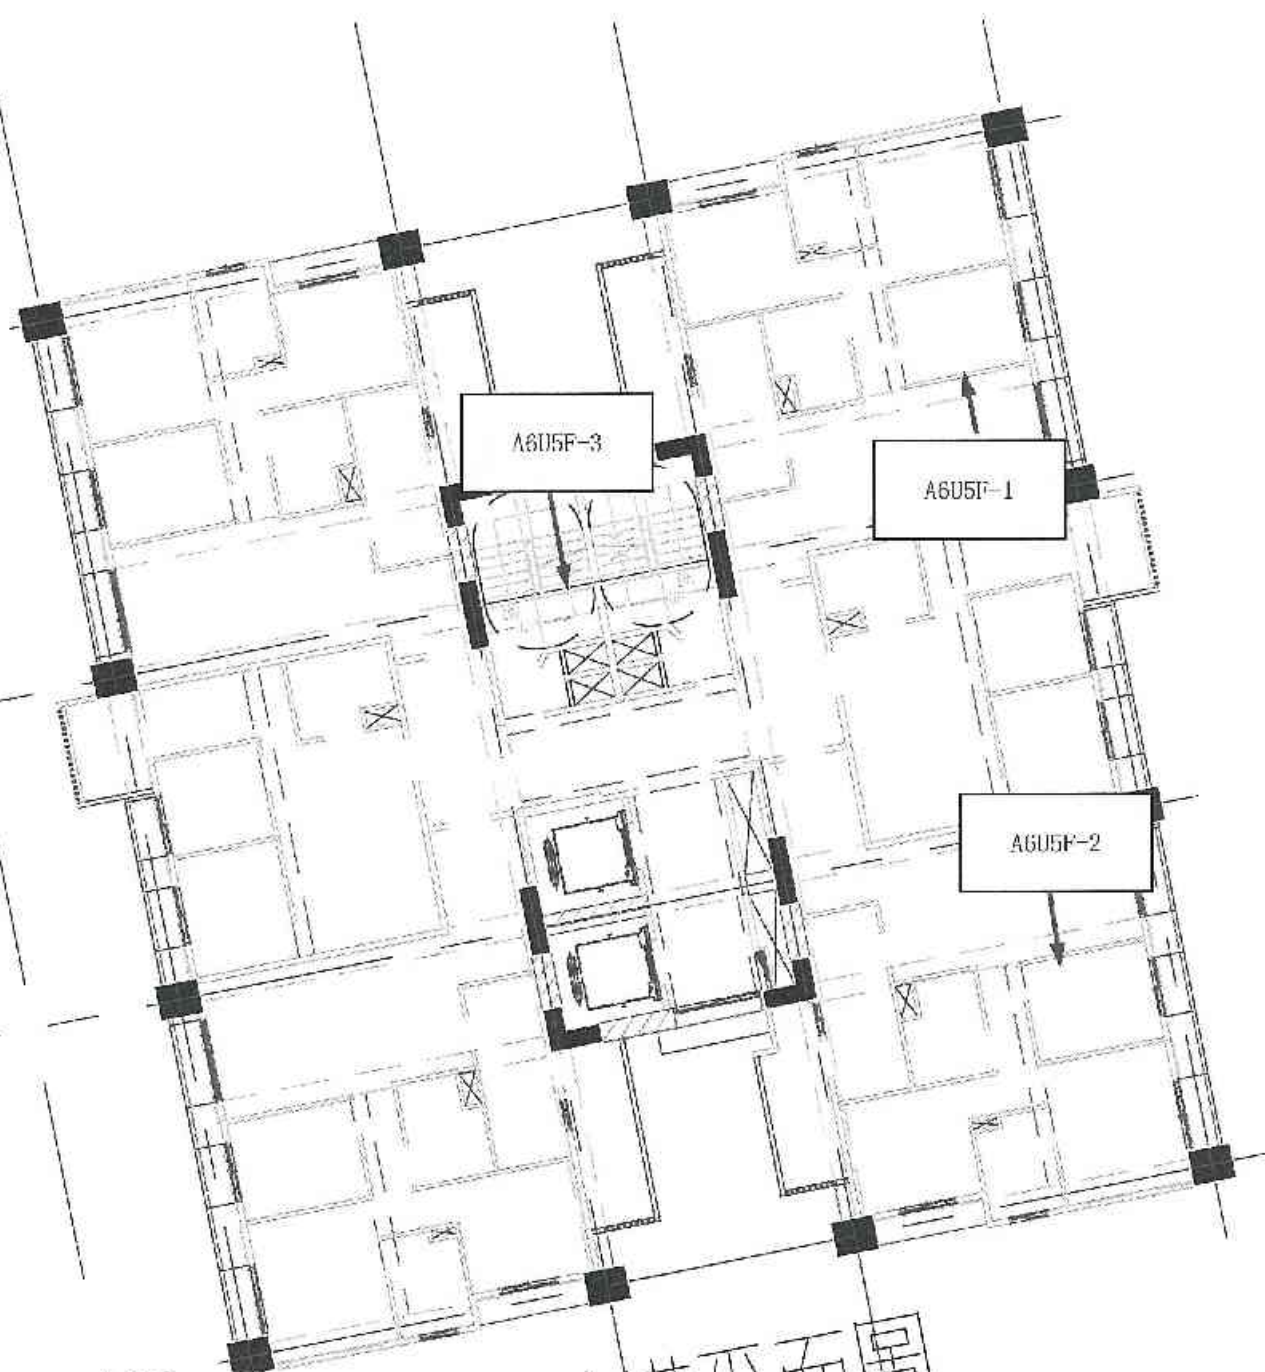


U棟結構平面圖

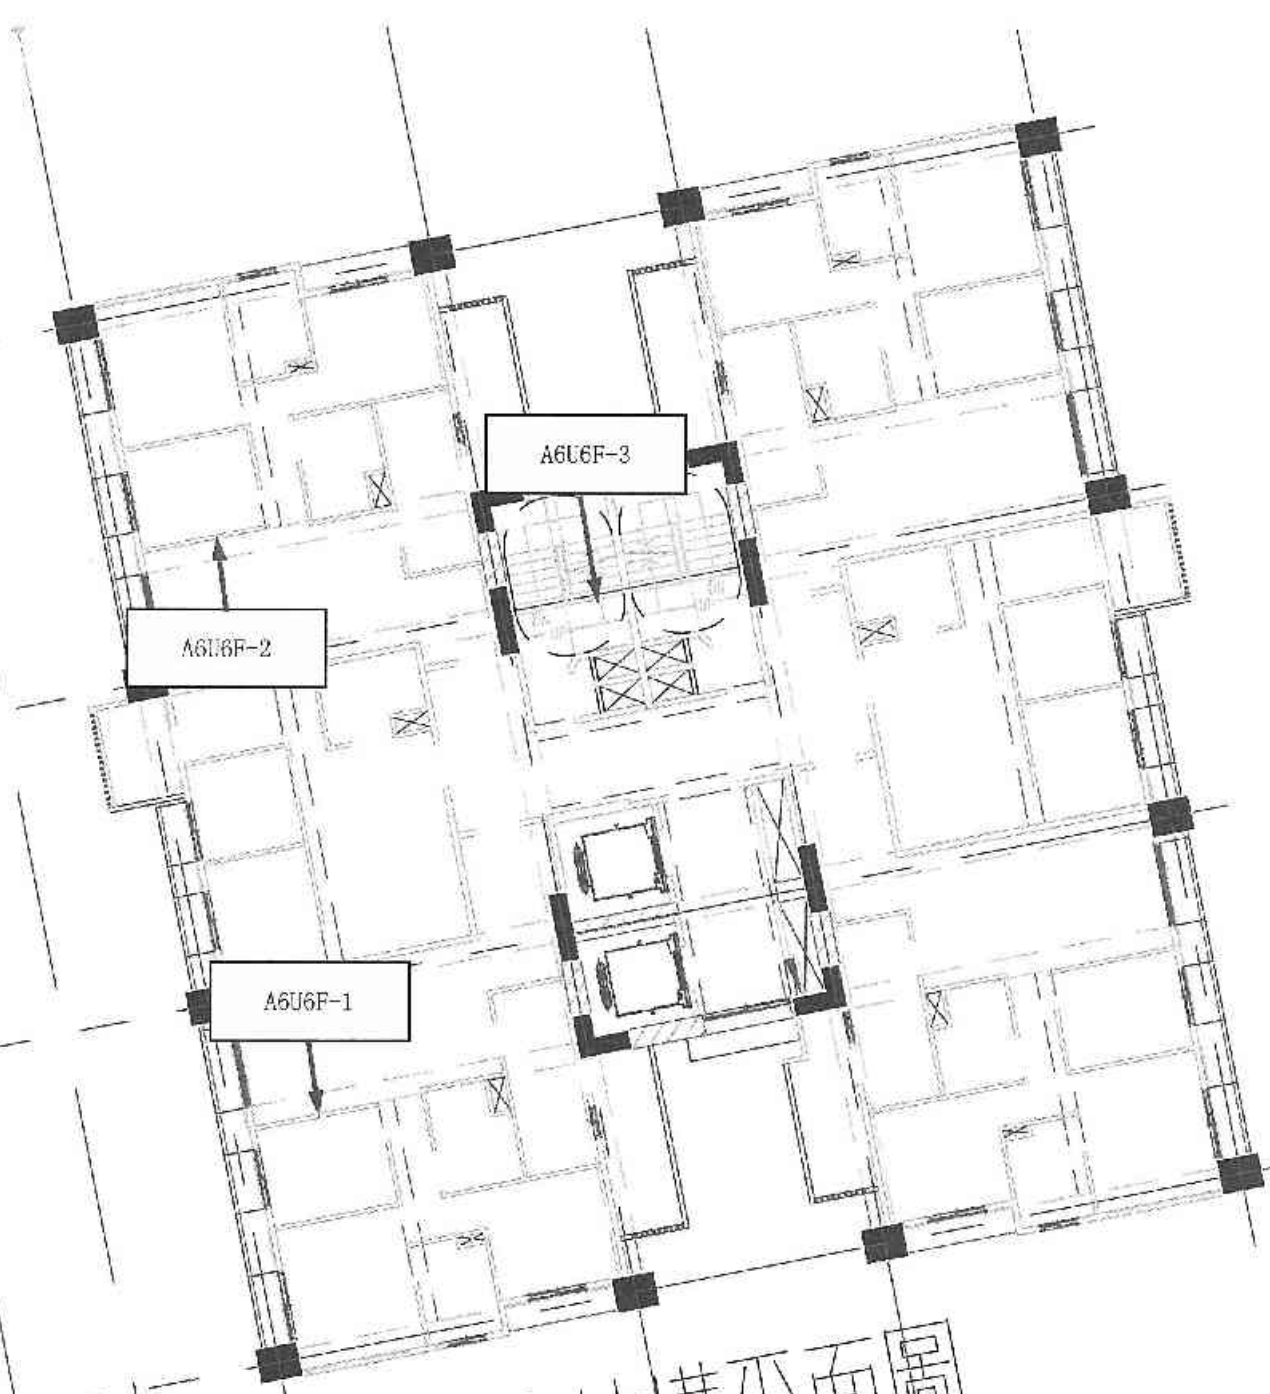


U棟結構平面圖

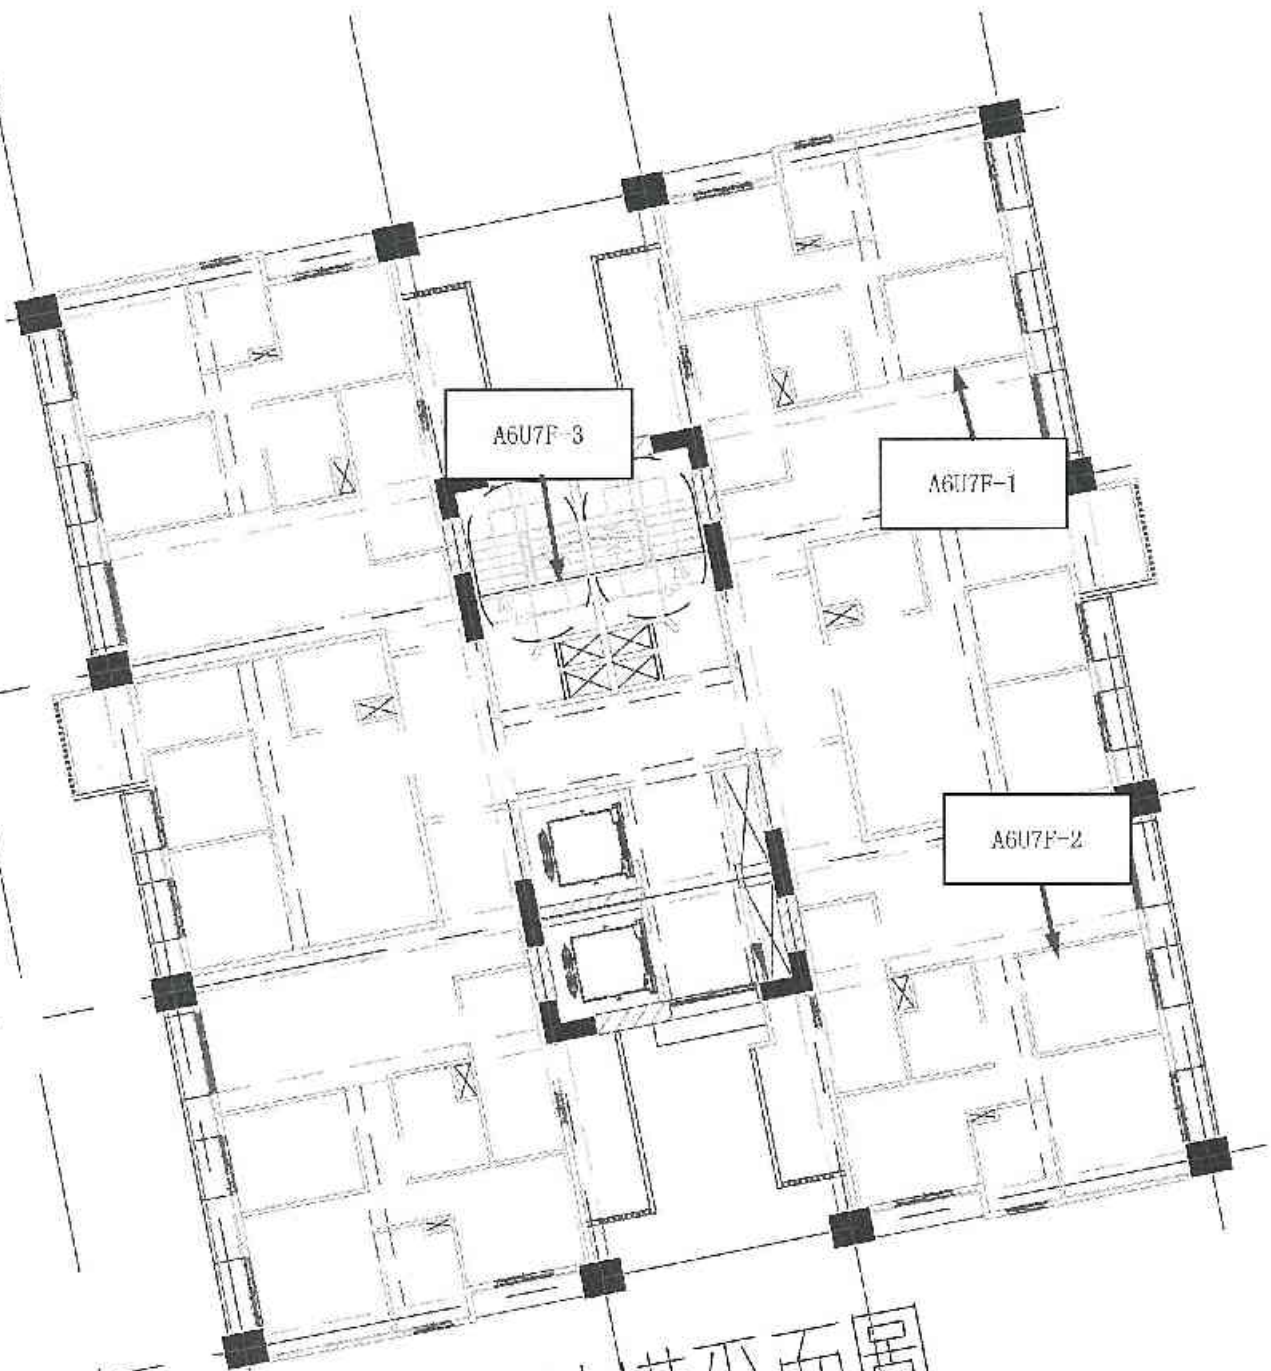


U棟結構平面圖

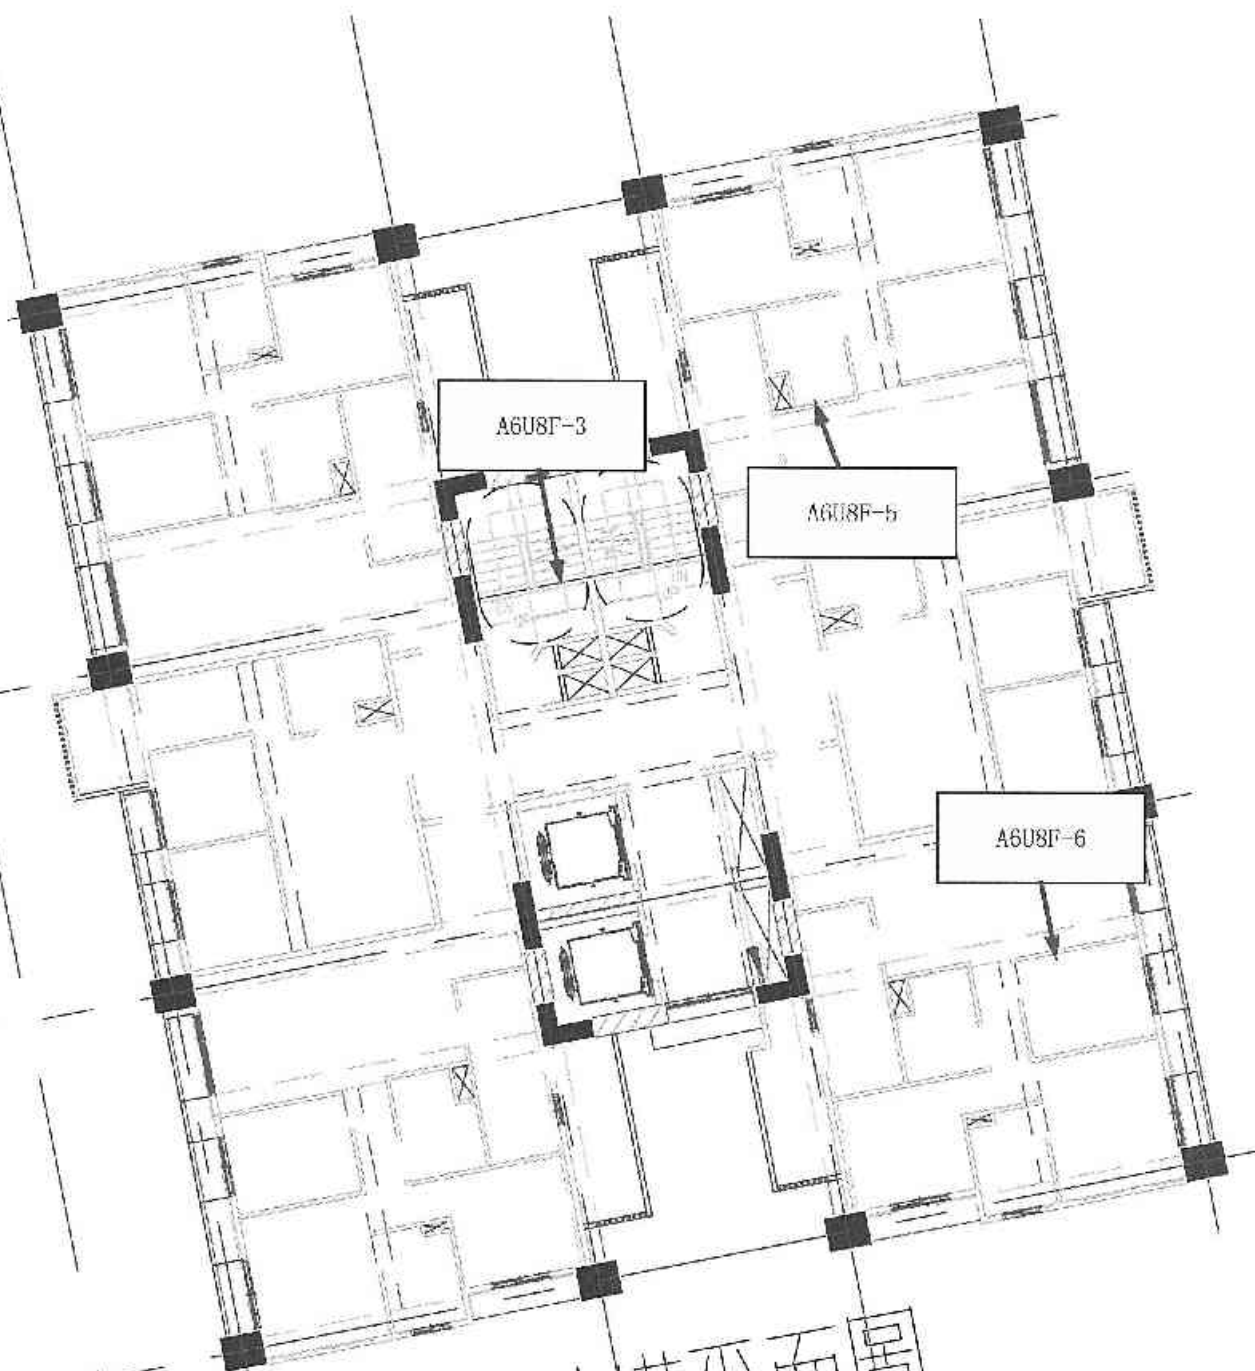


U棟結構平面圖

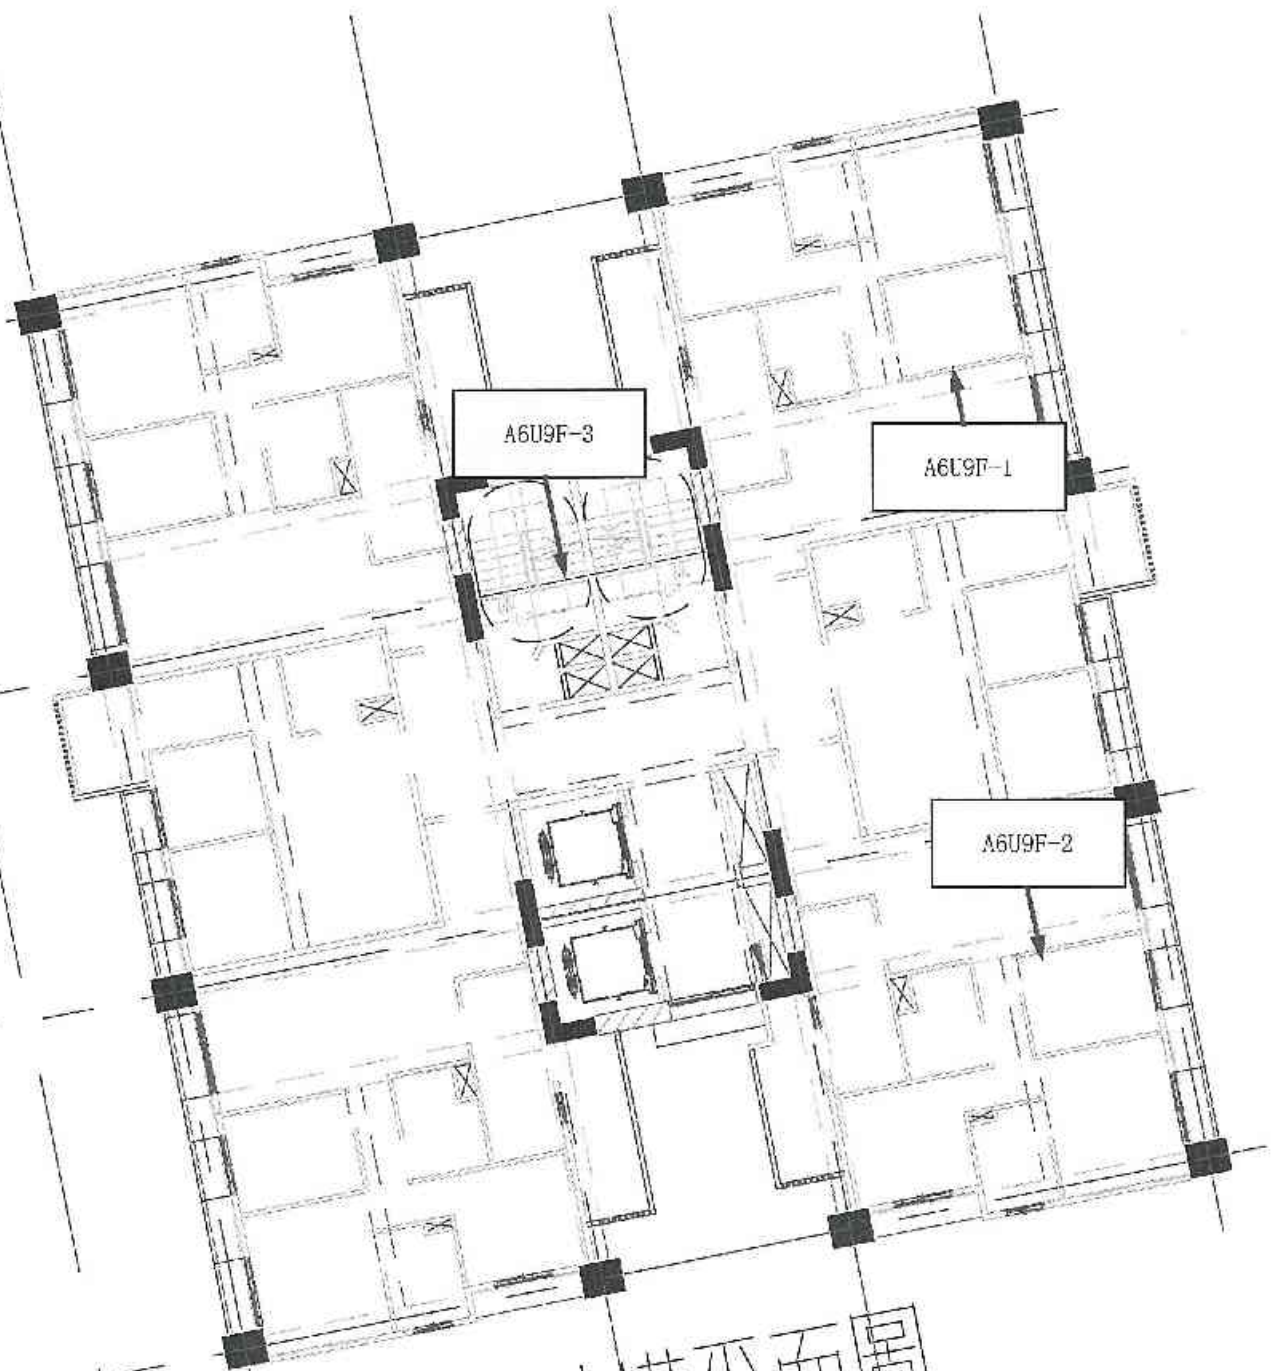


U棟結構平面圖

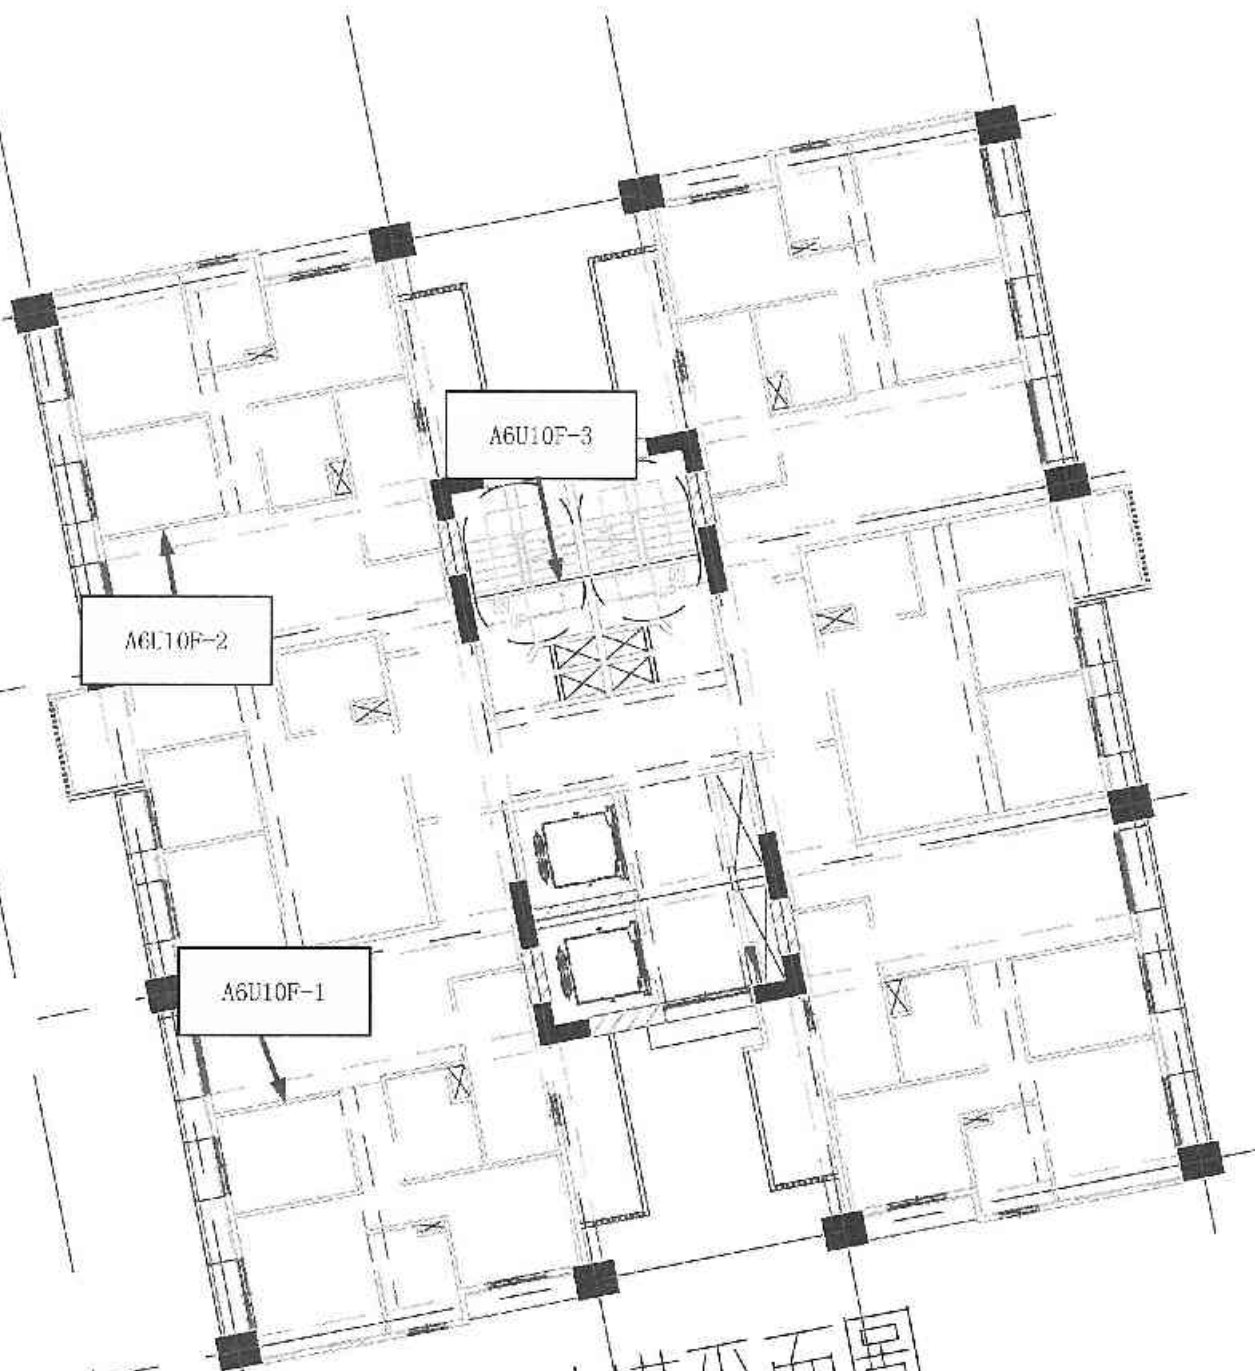


U棟結構平面圖

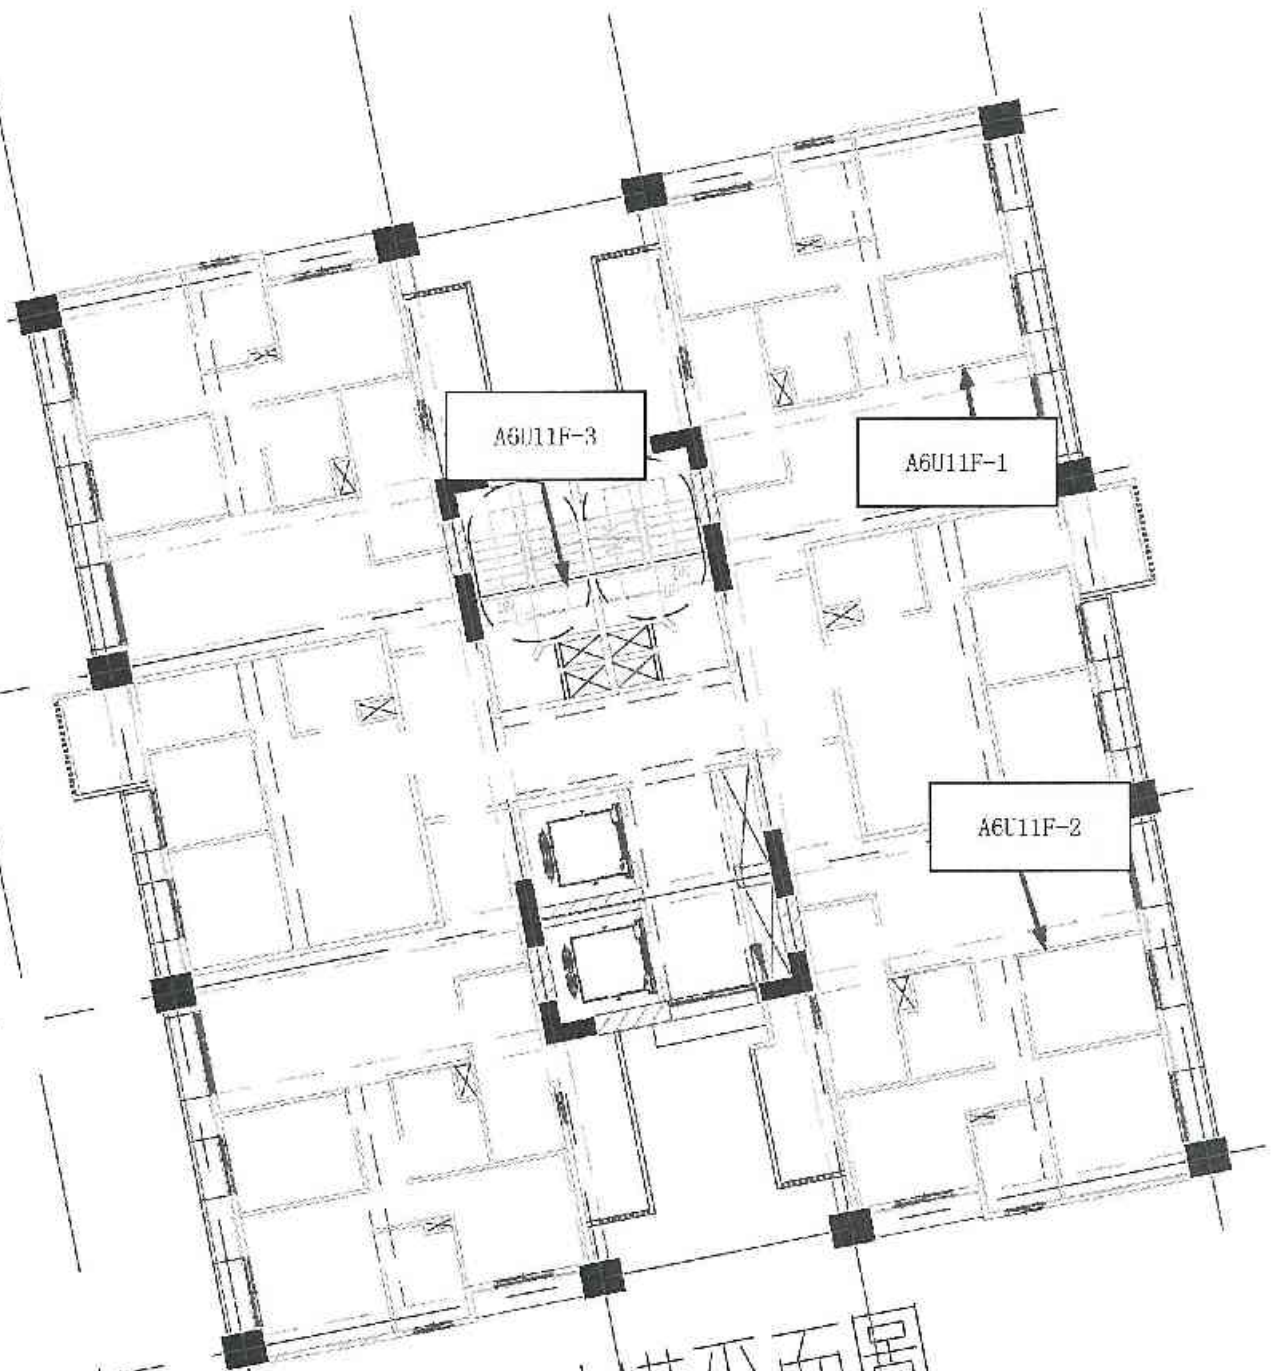


U棟結構平面圖

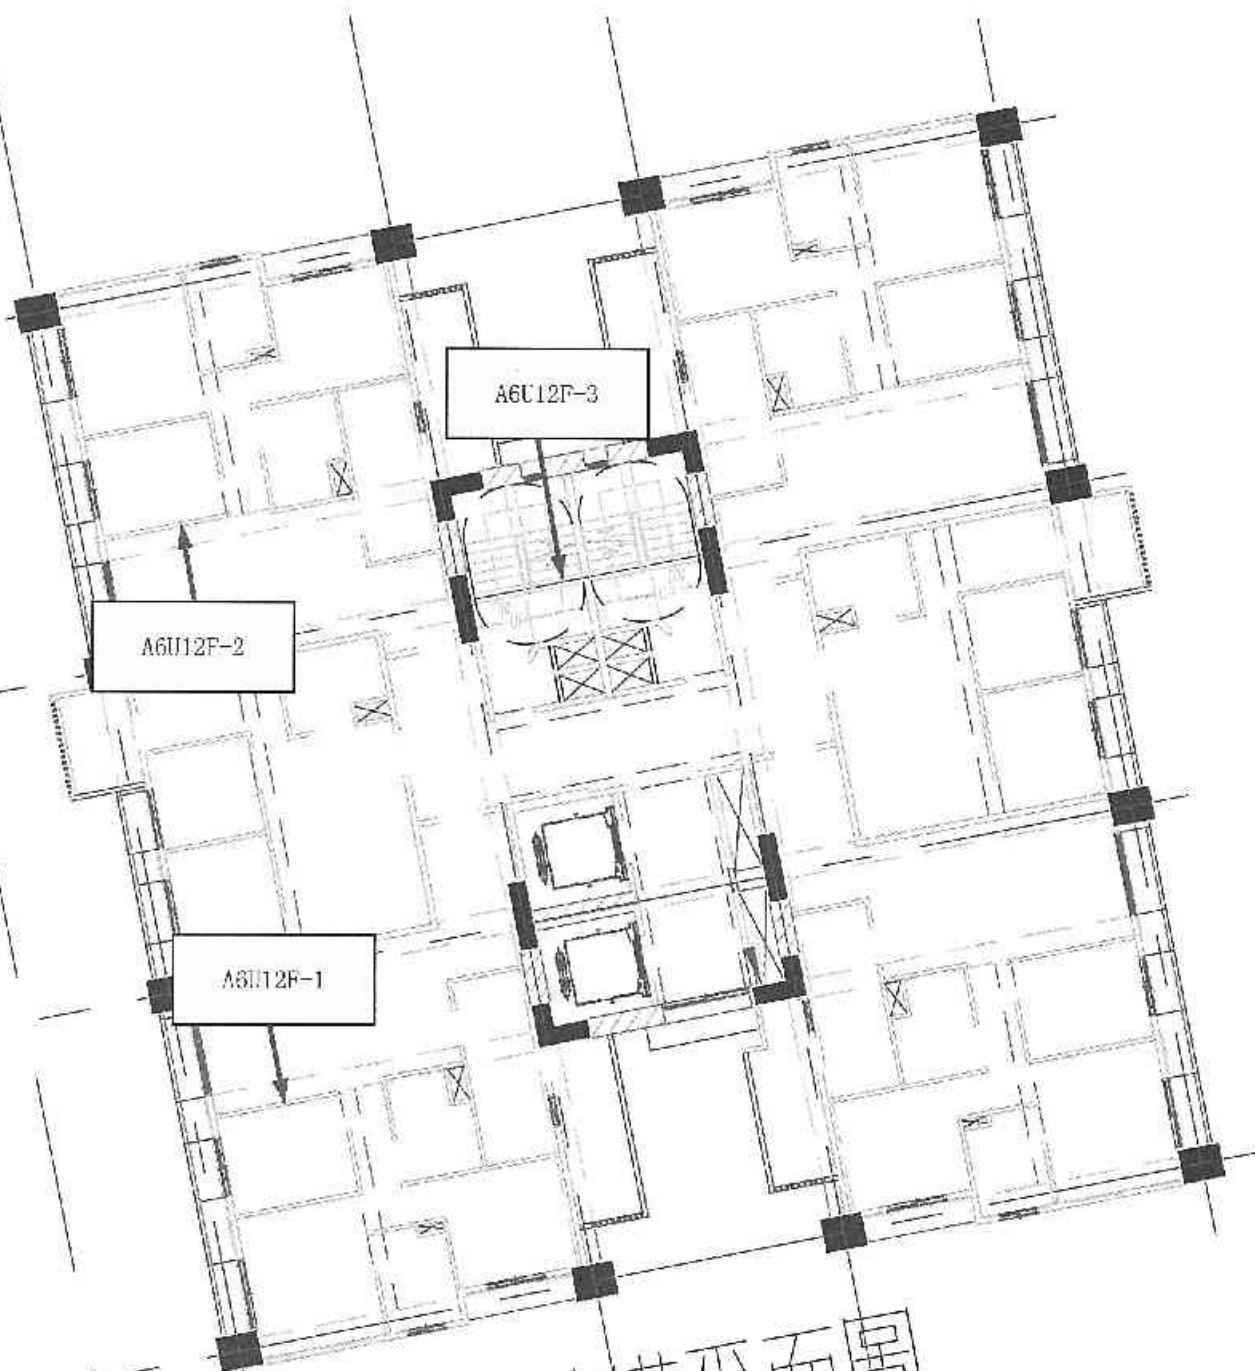


U棟結構平面圖

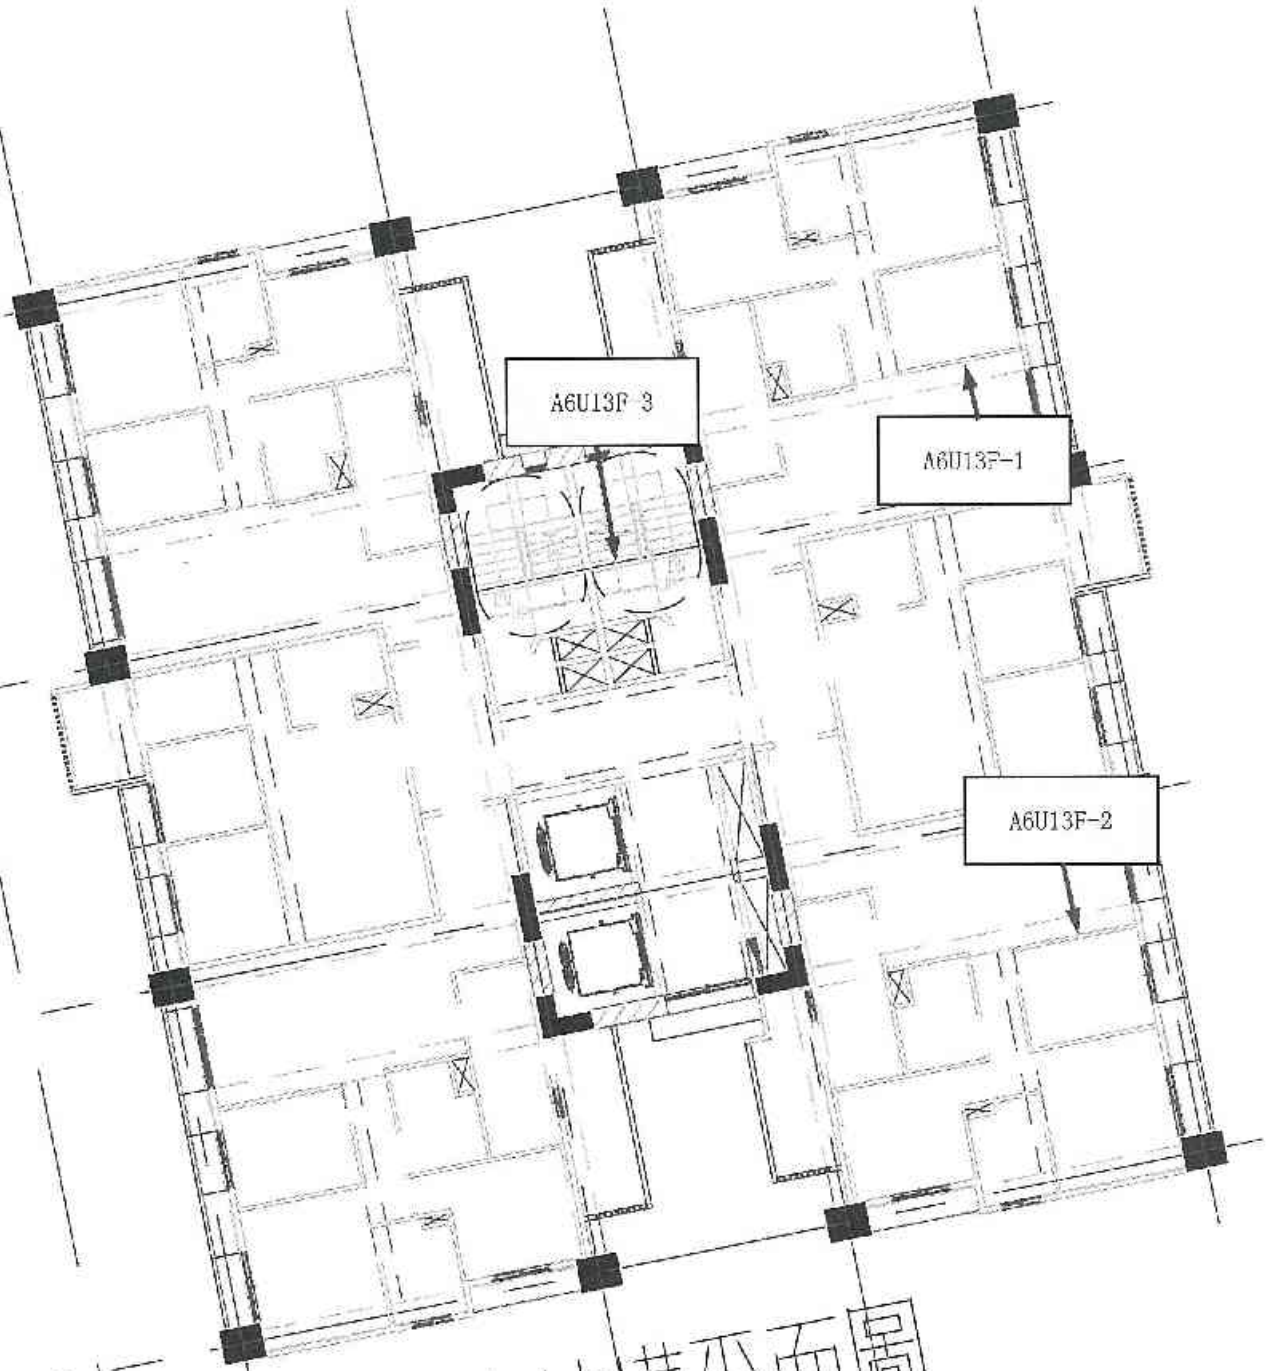


U棟結構平面圖

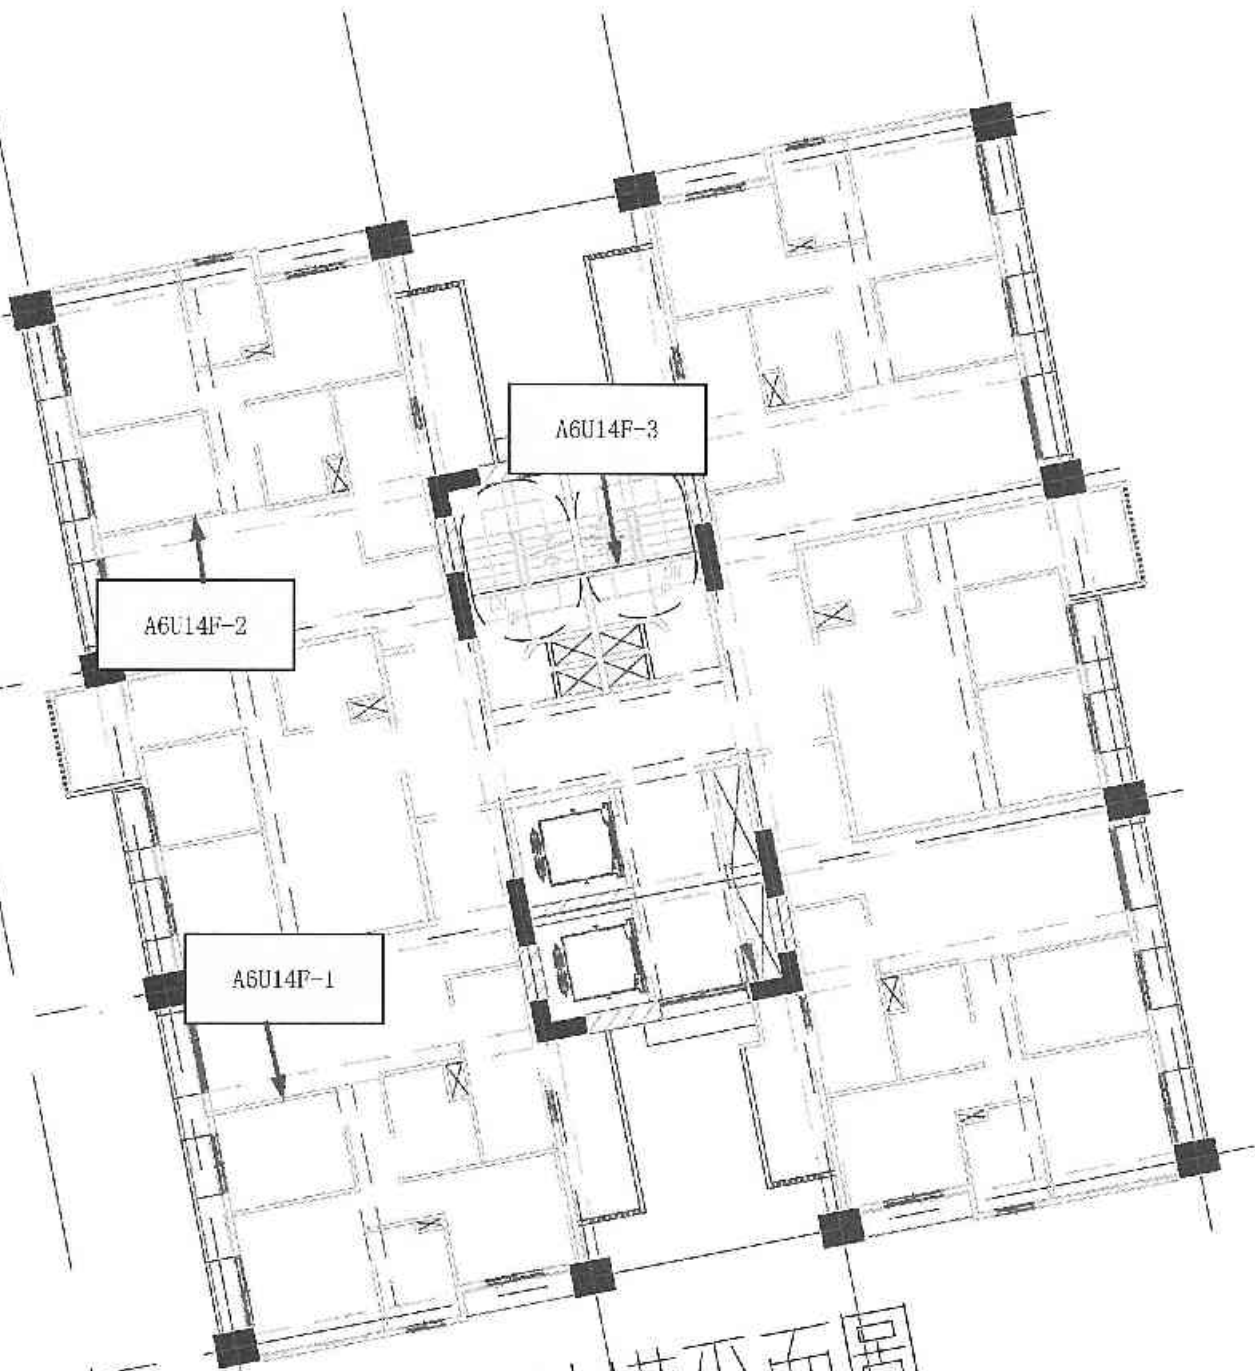


U棟結構平面圖

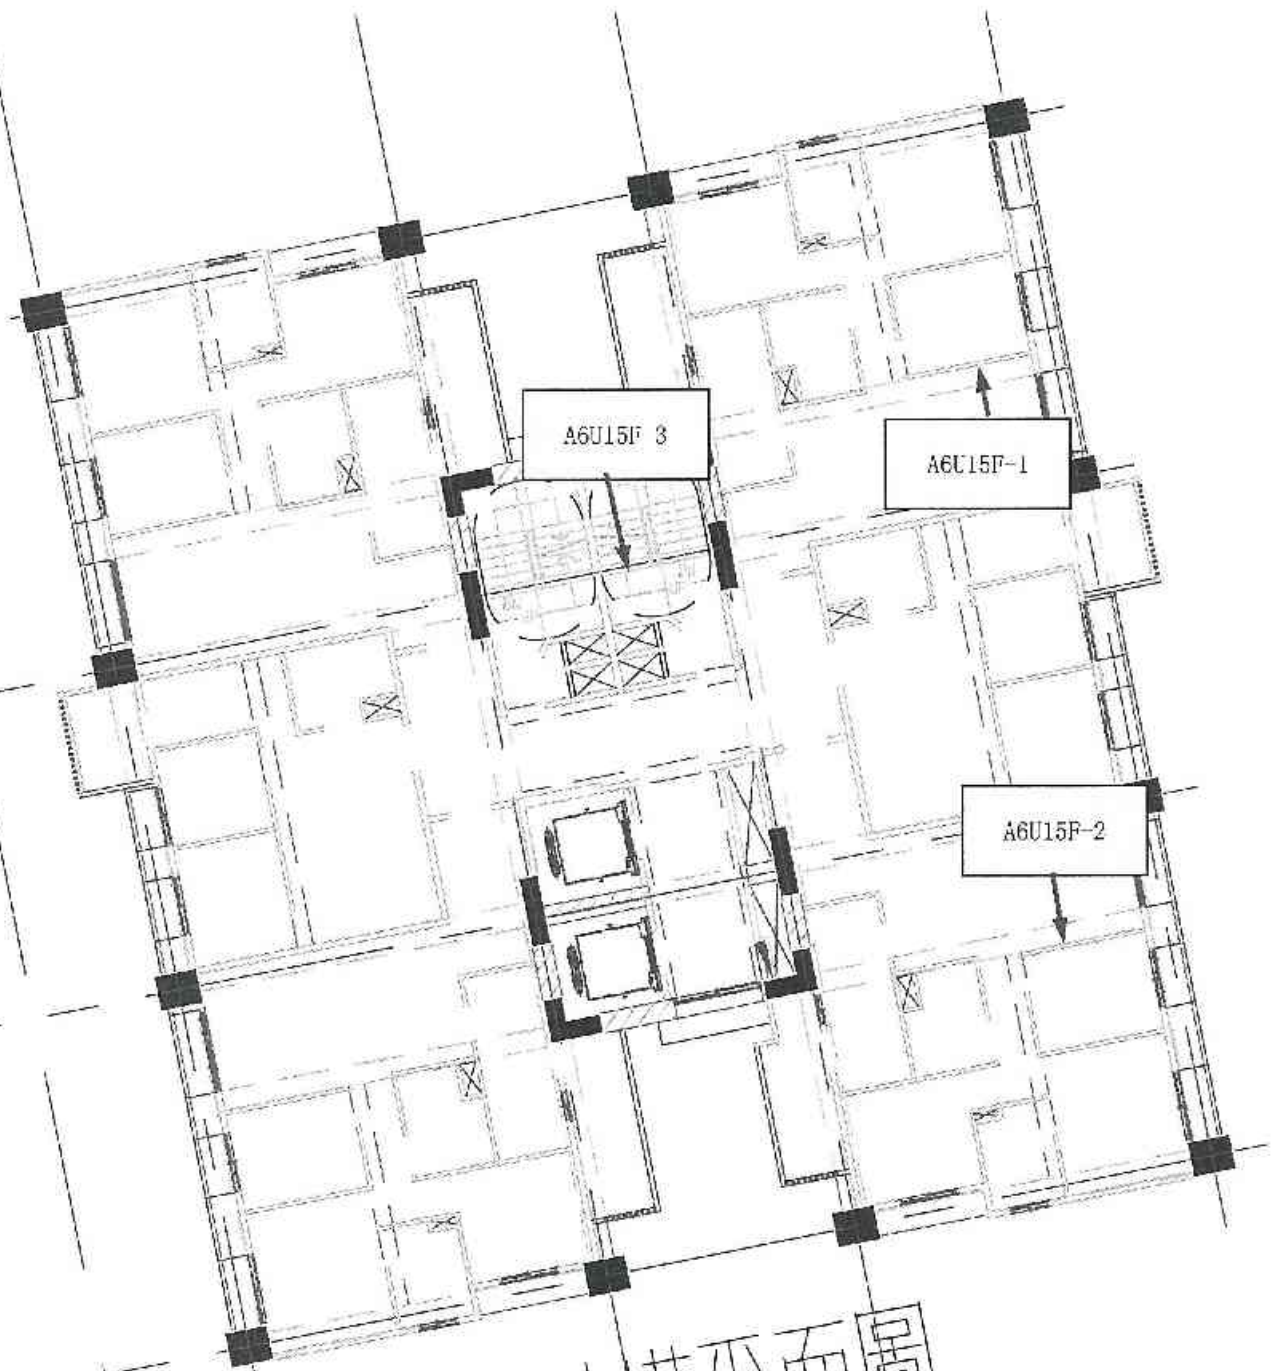


U棟結構平面圖

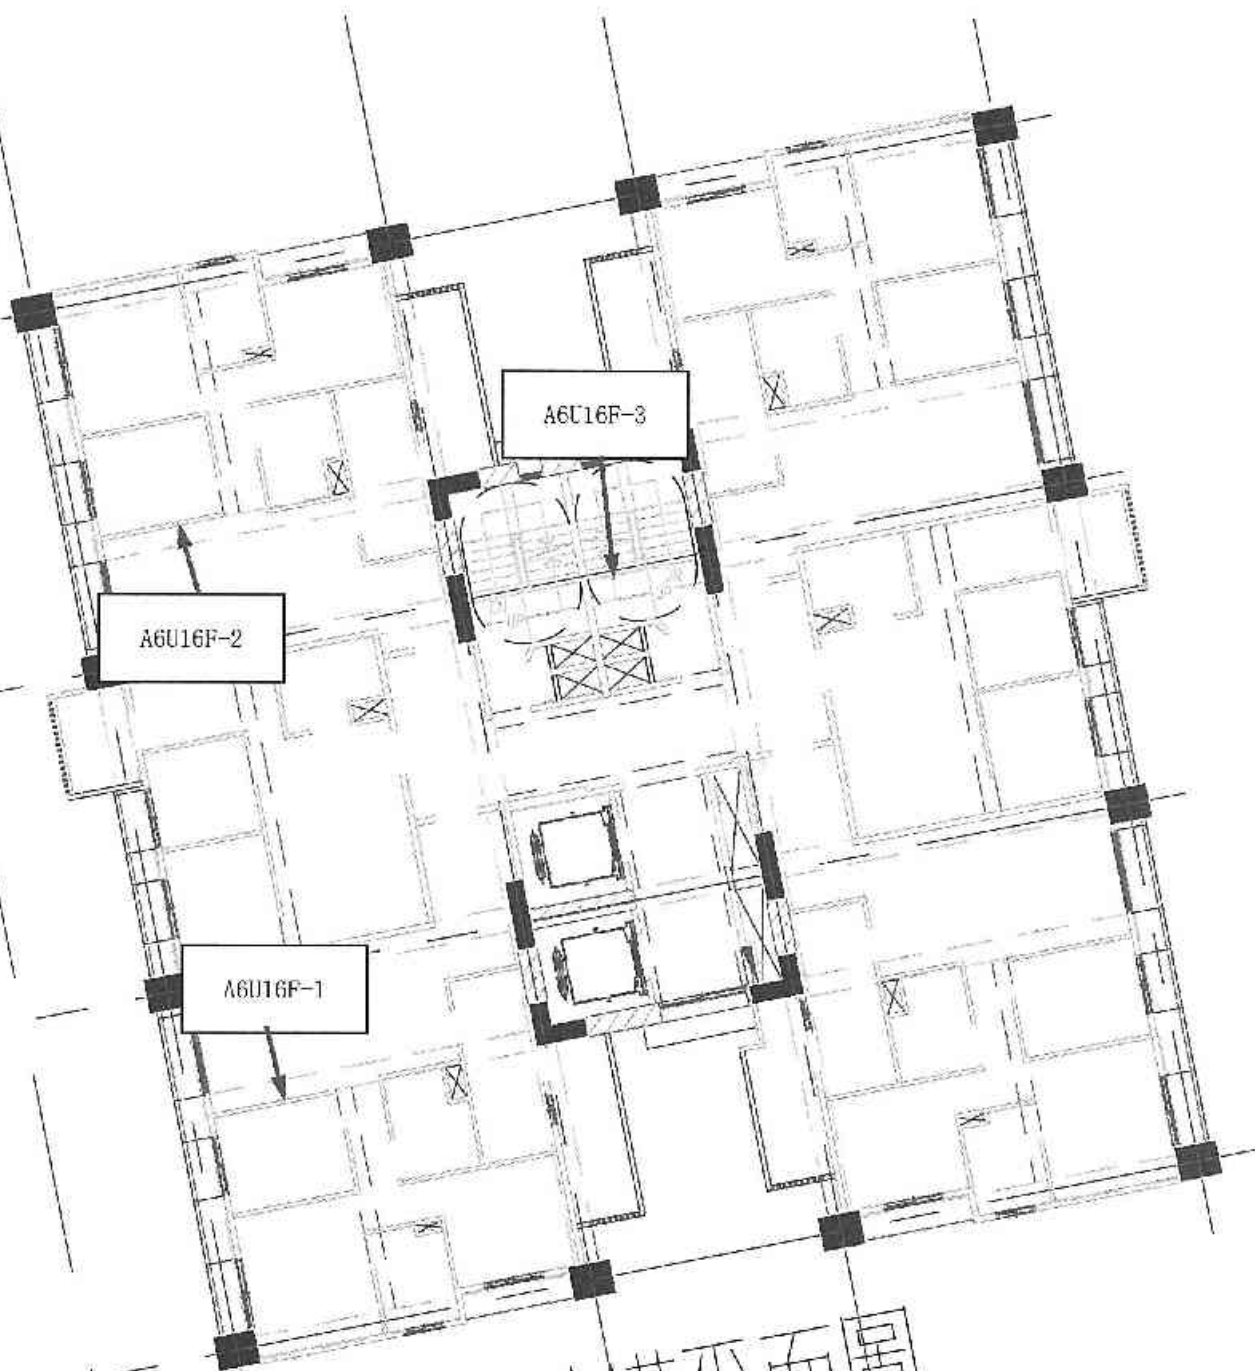


U棟結構平面圖

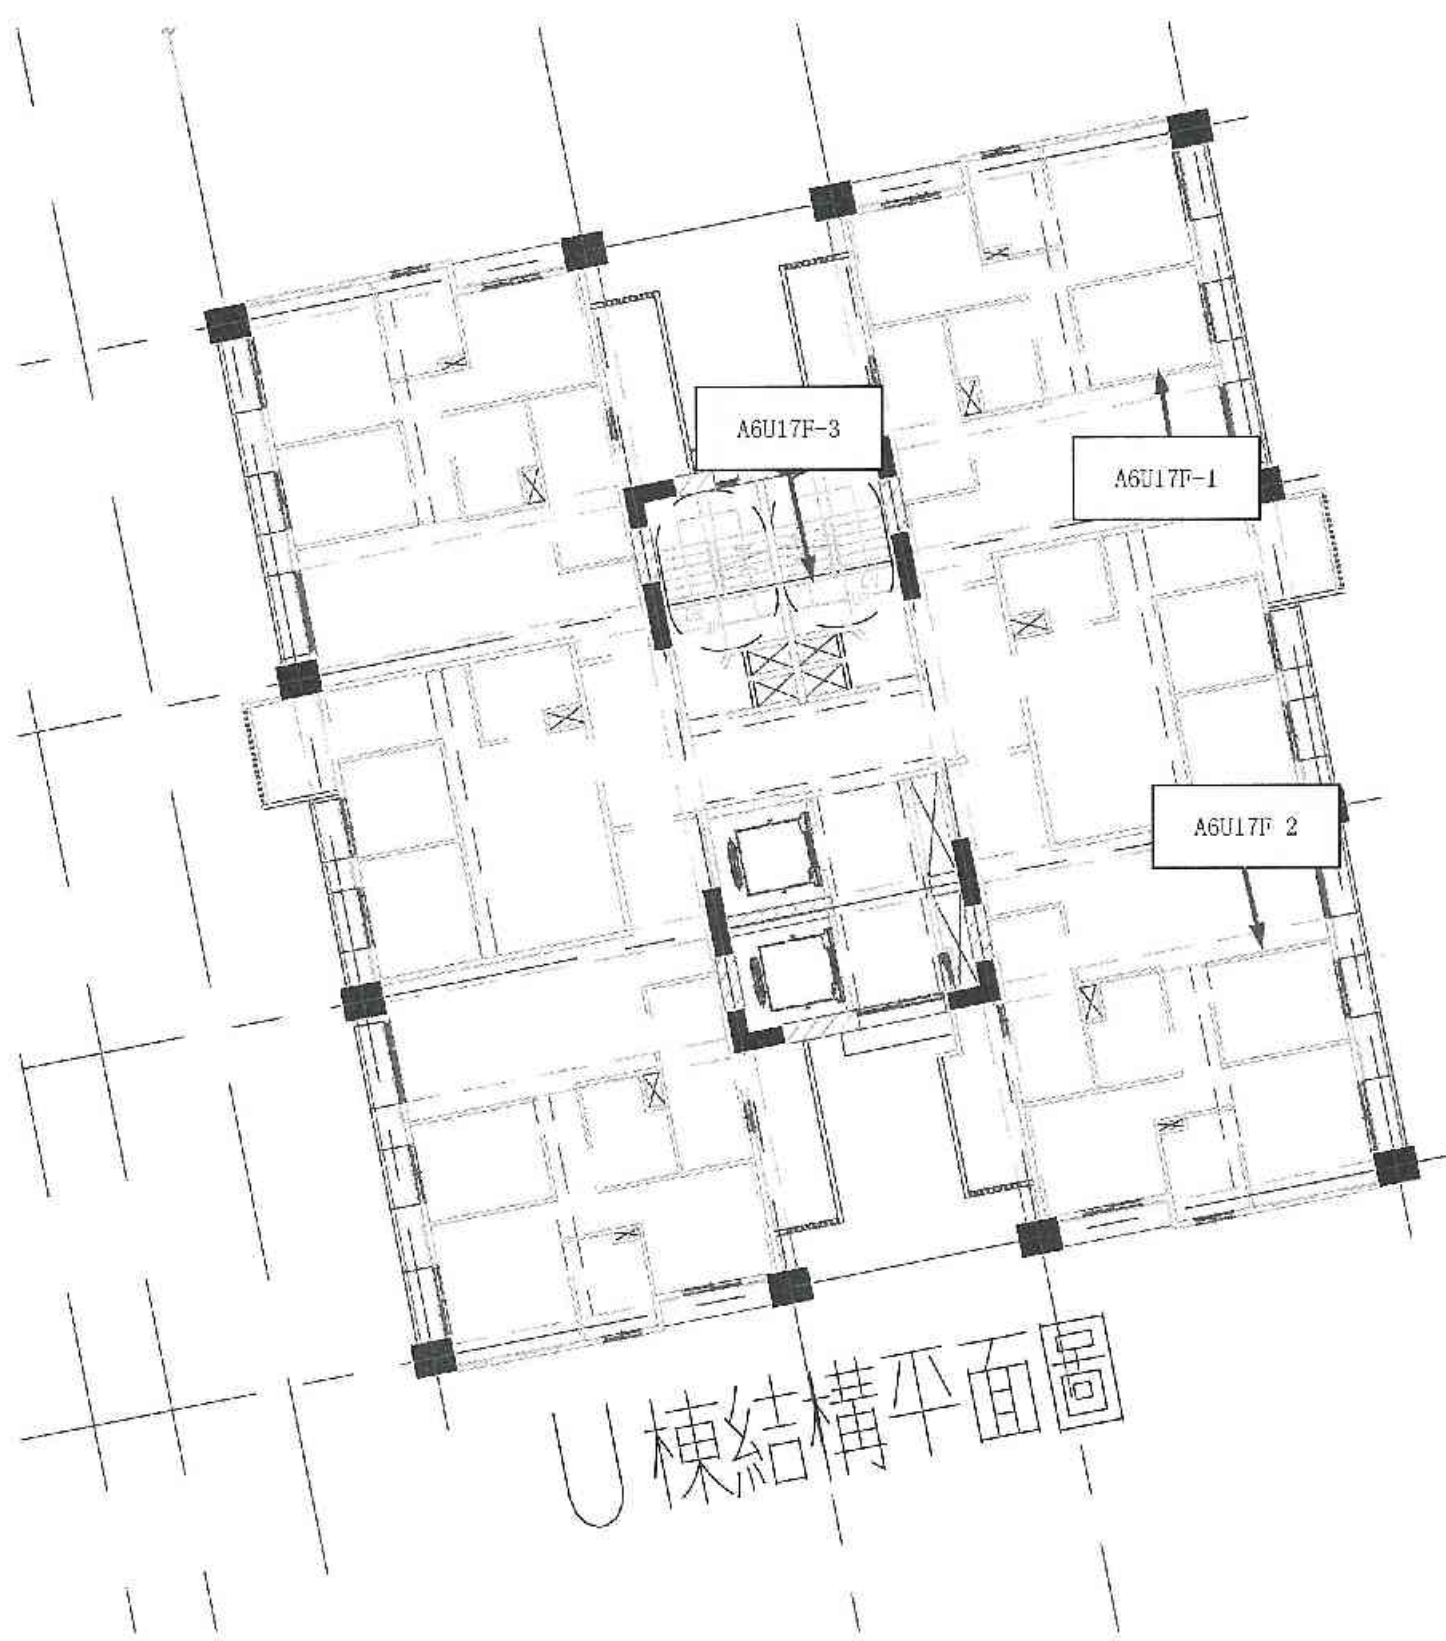


U棟結構平面圖

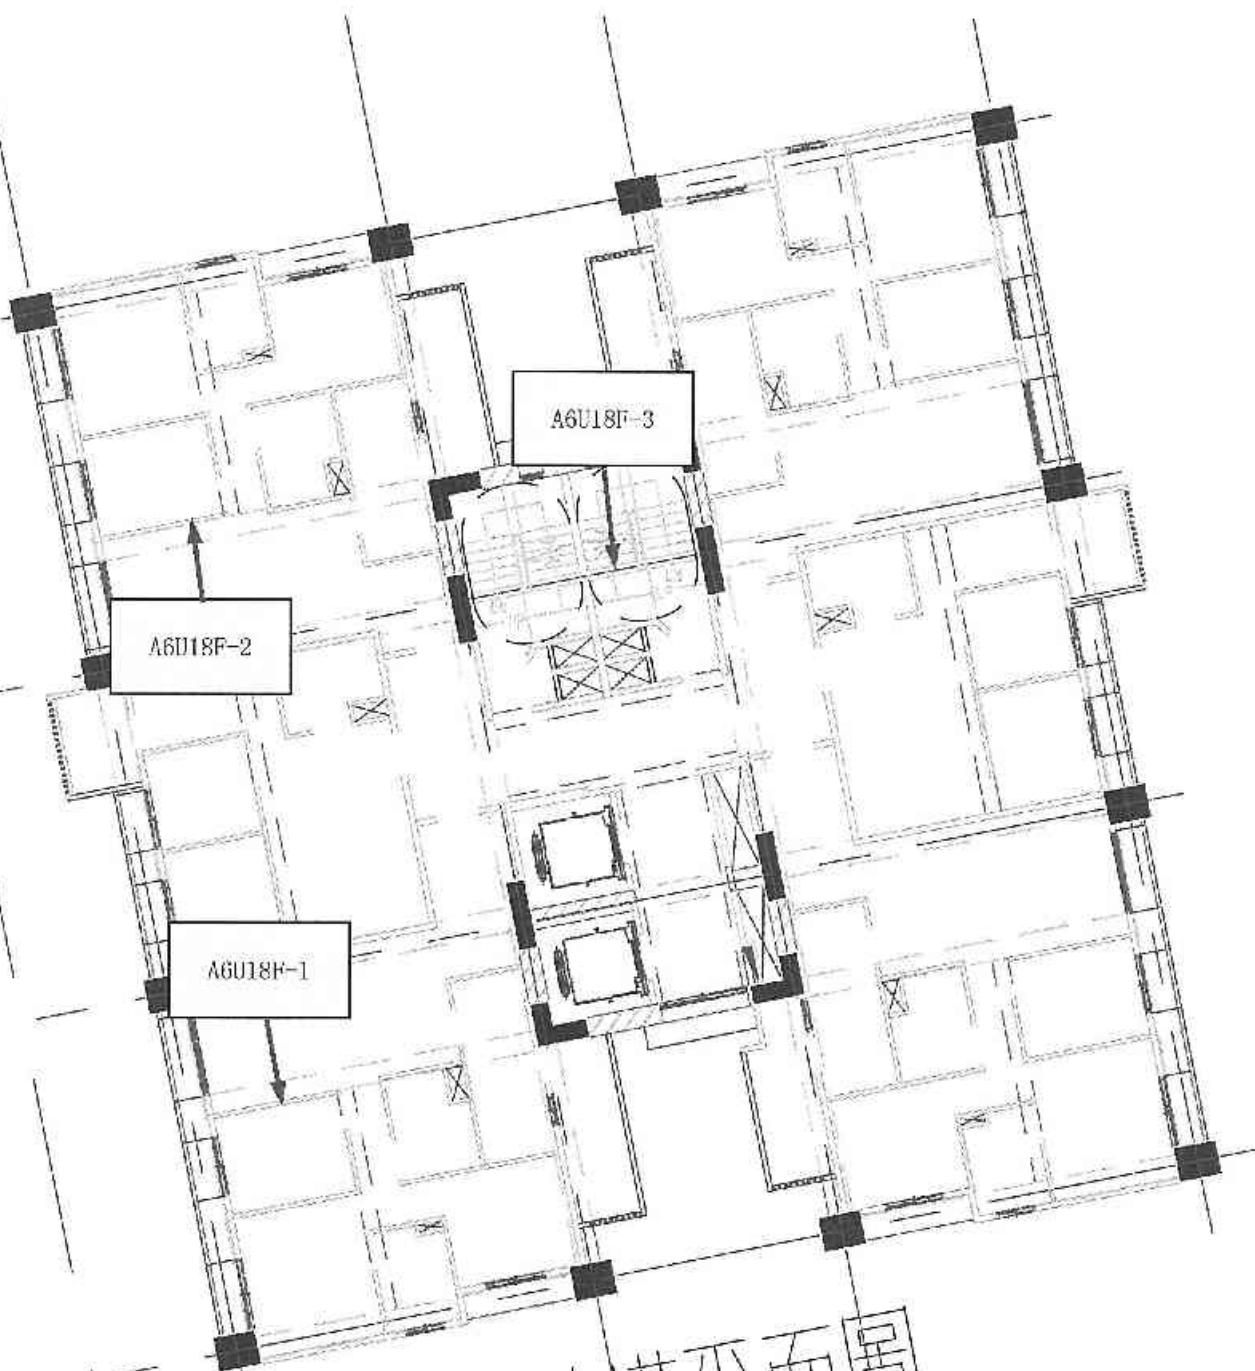

U棟結構平面圖

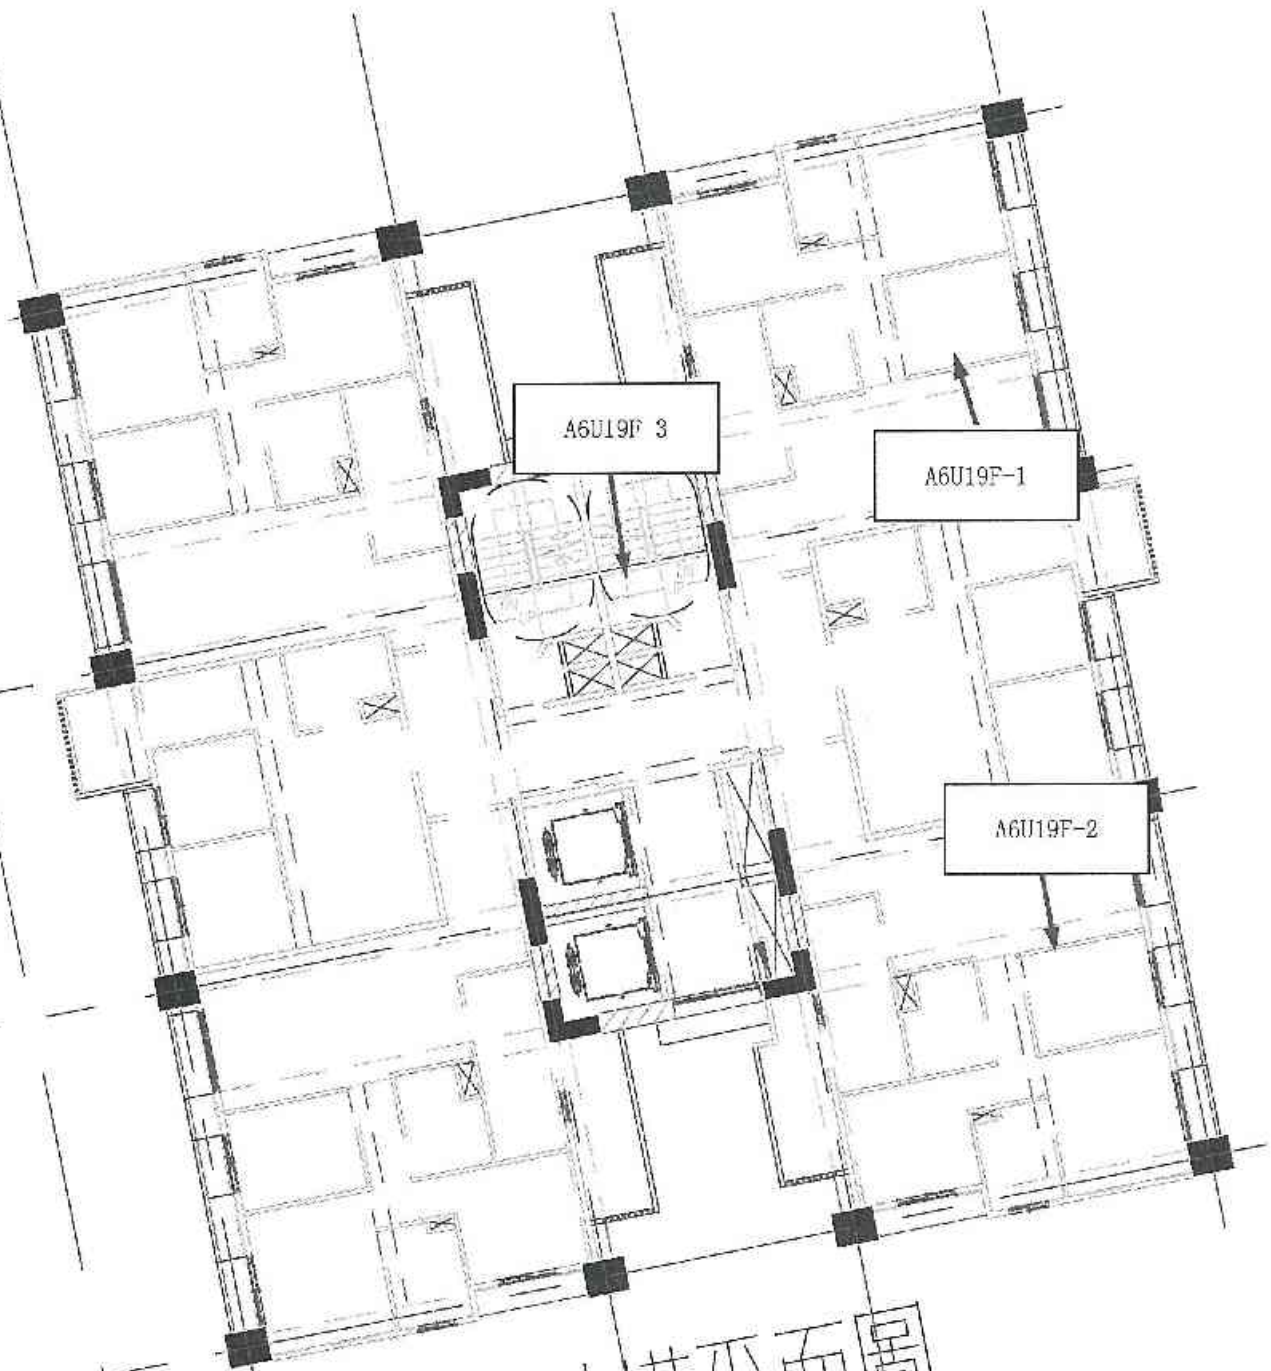


U棟結構平面圖

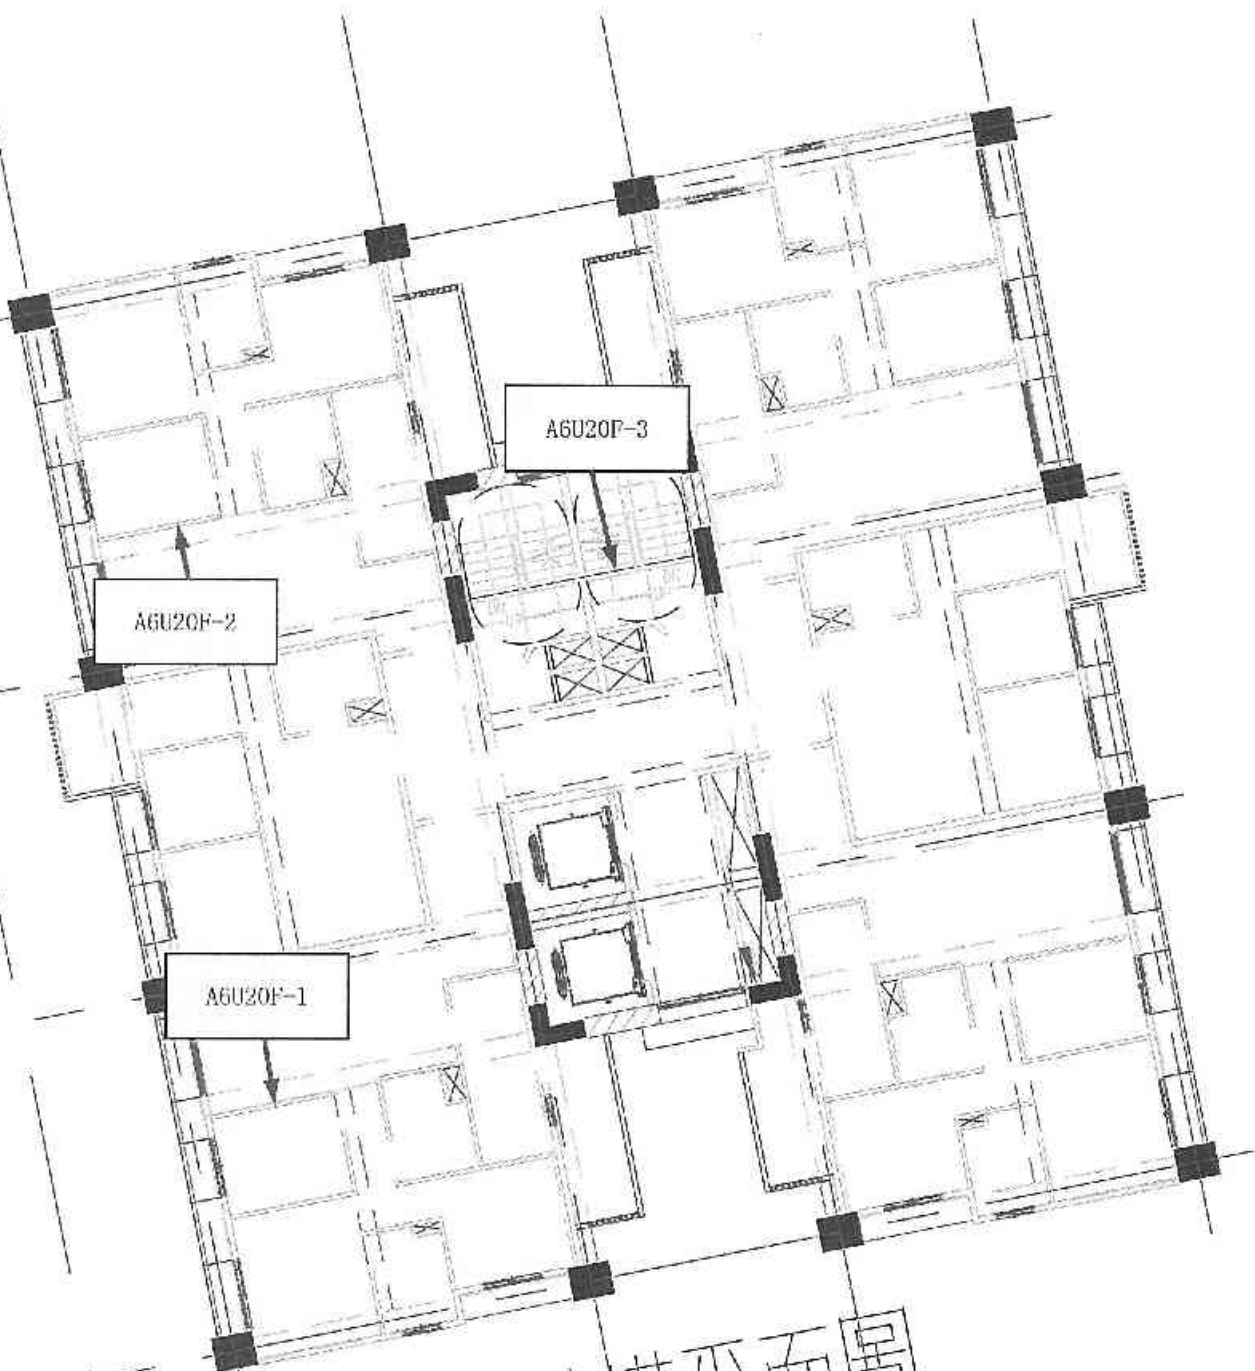


U棟結構平面圖




U棟結構平面圖

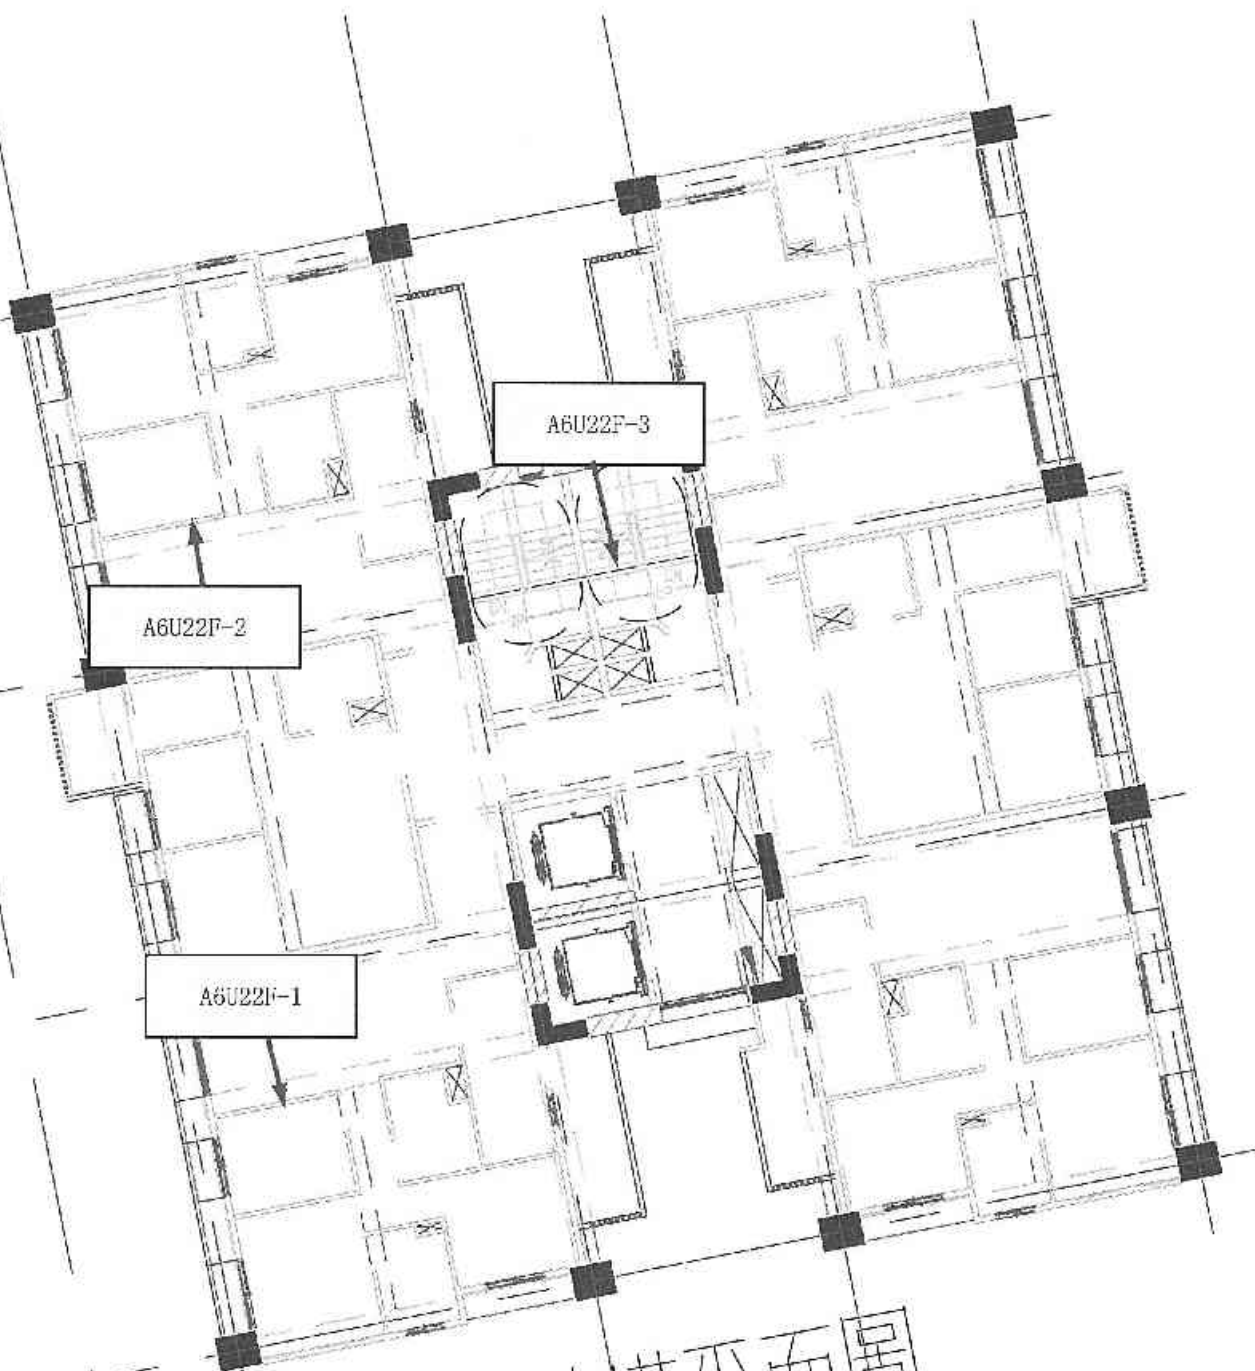

U棟結構平面圖

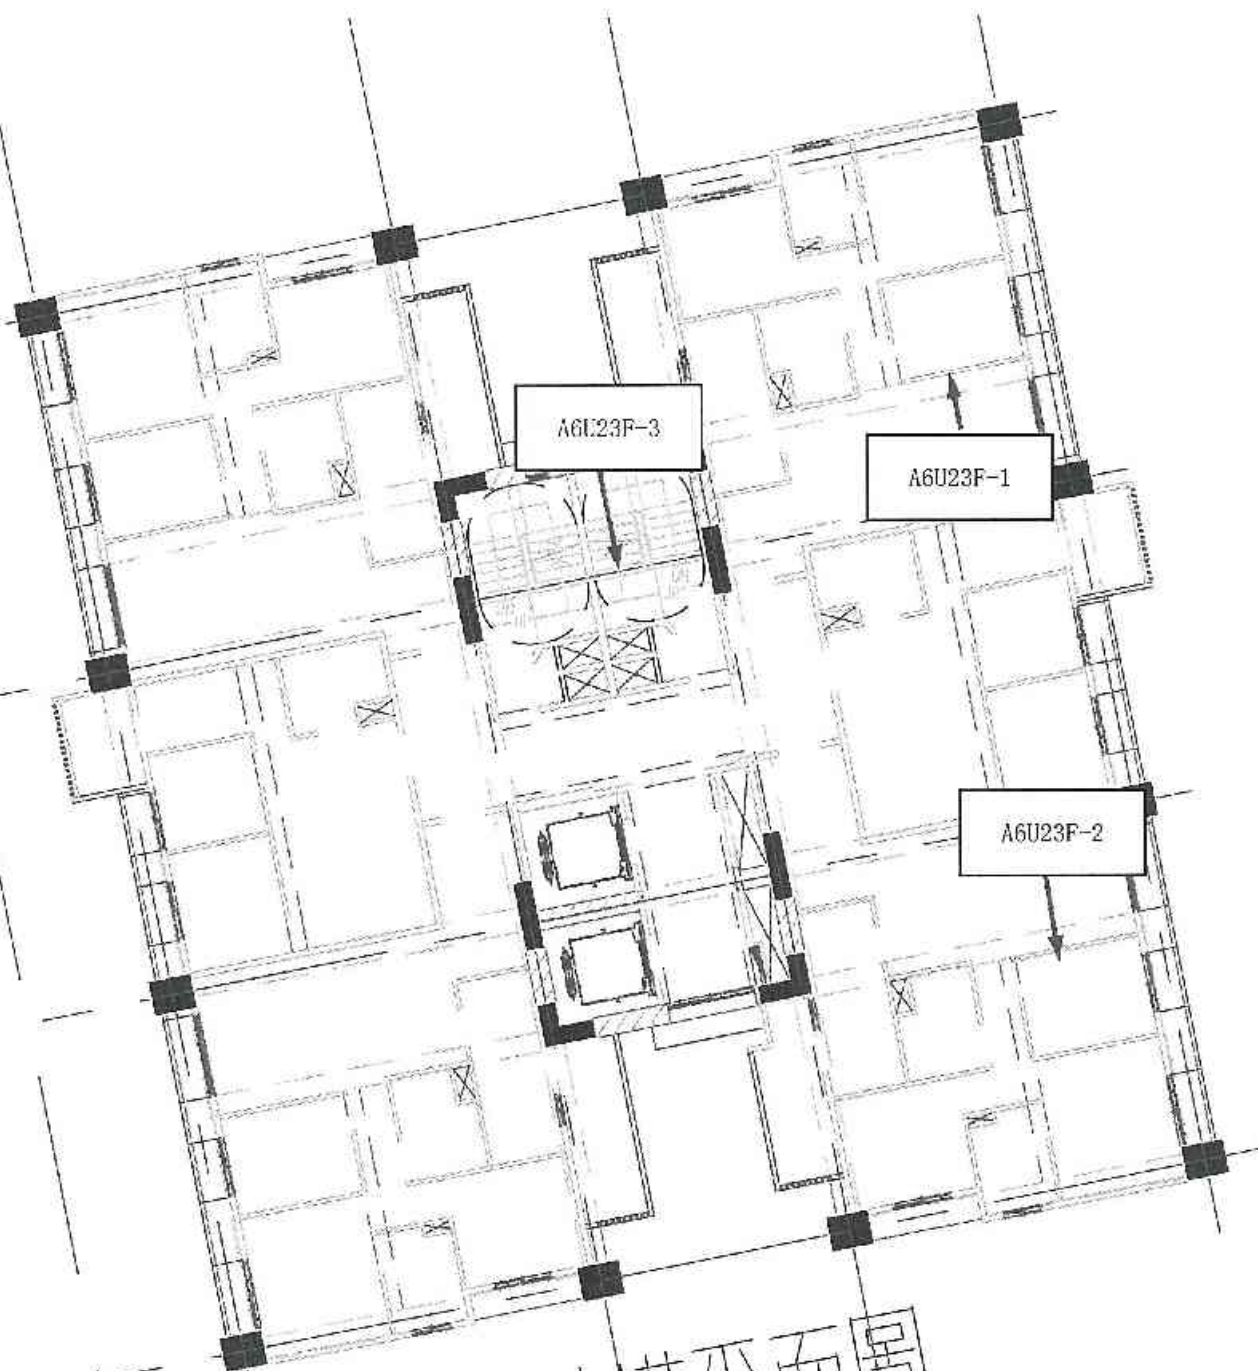

U棟結構平面圖

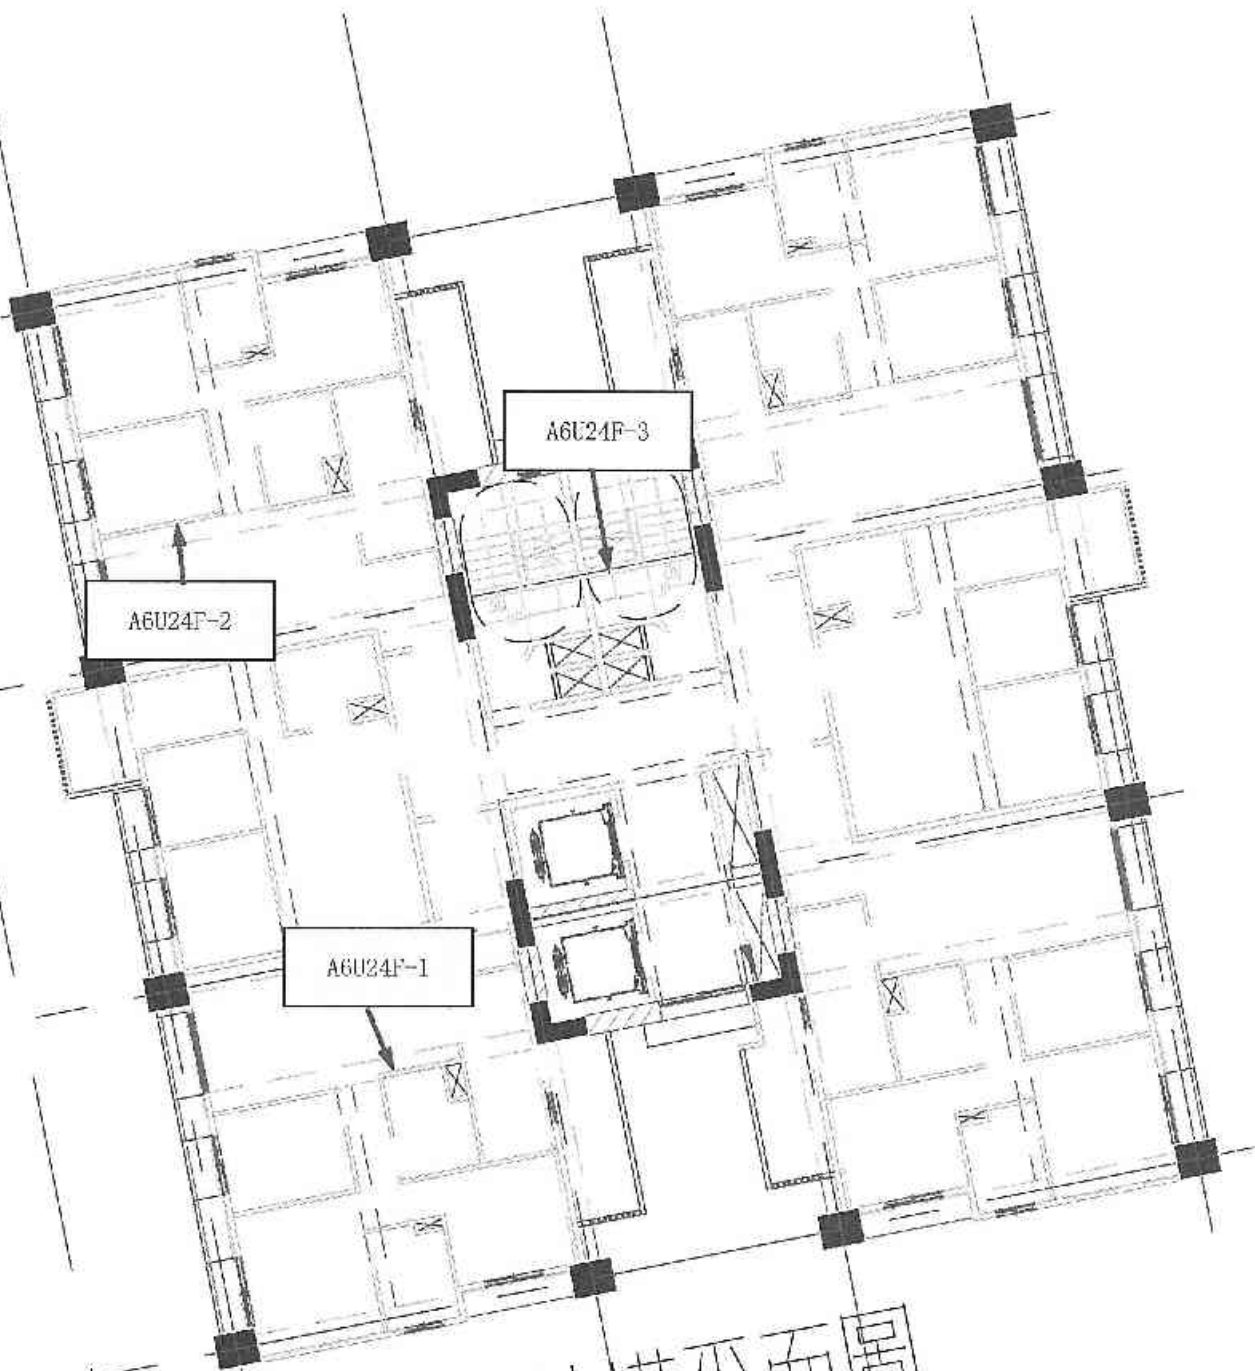

U棟結構平面圖

貳、中性化實驗報告

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6 區 U 棟)

中性化實驗報告

取樣 位置	試體編號	混凝土中性化深度 (cm)	取樣 位置	試體編號	混凝土中性化深度(cm)
B3F	A6UB3F-1	0.2	3F	A6U3F-1	0.5
	A6UB3F-2	0.6		A6U3F-2	0.4
	A6UB3F-3	0.7		A6U3F-3	0.2
B2F	A6UB2F-1	0.3	4F	A6U4F-1	0.6
	A6UB2F-2	0.2		A6U4F-2	0.2
	A6UB2F-3	0.2		A6U4F-3	0.3
B1F	A6UB1F-1	1.0	5F	A6U5F-1	0.3
	A6UB1F-2	0.3		A6U5F-2	0.4
	A6UB1F-3	0.4		A6U5F-3	0.3
1F	A6U1F-1	0.3	6F	A6U6F-1	0.6
	A6U1F-2	0.2		A6U6F-2	0.6
	A6U1F-3	0.2		A6U6F-3	0.5
2F	A6U2F-1	0.4	7F	A6U7F-1	0.4
	A6U2F-3	0.2		A6U7F-2	0.2
	A6U2F-4	0.5		A6U7F-3	0.3

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6 區 U 棟)

中性化實驗報告


取樣位置	試體編號	混凝土中性化深度 (cm)	取樣位置	試體編號	混凝土中性化深度 (cm)
8F	A6U8F-3	0.6	13F	A6U13F-1	0.7
	A6U8F-5	0.6		A6U13F-2	0.6
	A6U8F-6	0.5		A6U13F-3	0.5
9F	A6U9F-1	0.4	14F	A6U14F-1	0.6
	A6U9F-2	0.2		A6U14F-2	0.4
	A6U9F-3	0.2		A6U14F-3	0.5
10F	A6U10F-1	0.5	15F	A6U15F-1	0.5
	A6U10F-2	0.4		A6U15F-2	0.4
	A6U10F-3	0.2		A6U15F-3	0.5
11F	A6U11F-1	0.3	16F	A6U16F-1	0.7
	A6U11F-2	0.4		A6U16F-2	0.3
	A6U11F-3	0.5		A6U16F-3	0.2
12F	A6U12F-1	0.5	17F	A6U17F-1	0.1
	A6U12F-2	0.6		A6U17F-2	0.3
	A6U12F-3	0.5		A6U17F-3	0.5


板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區U棟)


中性化實驗報告

取樣 位置	試體編號	混凝土中性化深度 (cm)	取樣 位置	試體編號	混凝土中性化深度 (cm)
18F	A6U18F-1	0.5	23F	A6U23F-1	0.4
	A6U18F-2	0.6		A6U23F-2	0.5
	A6U18F-3	0.7		A6U23F-3	0.3
19F	A6U19F-1	0.7	24F	A6U24F-1	0.5
	A6U19F-2	0.5		A6U24F-2	0.5
	A6U19F-3	0.2		A6U24F-3	0.2
20F	A6U20F-1	0.8			
	A6U20F-2	0.5			
	A6U20F-3	0.6			
21F	A6U21F-1	0.4			
	A6U21F-2	0.3			
	A6U21F-3	0.4			
22F	A6U22F-1	0.5			
	A6U22F-2	0.5			
	A6U22F-3	0.3			

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區U棟)

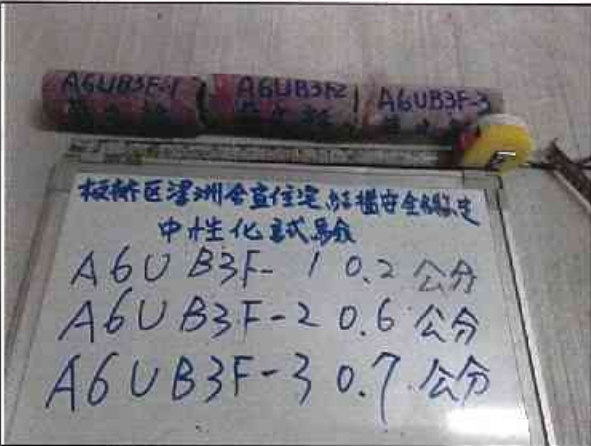
 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6UB3F-1 0.2公分 A6UB3F-2 0.6公分 A6UB3F-3 0.7公分	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

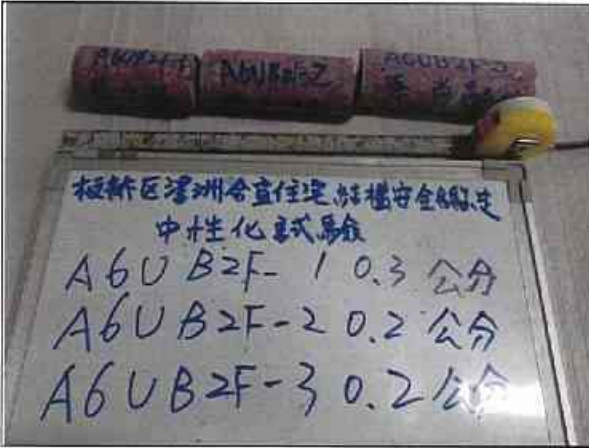 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6UB2F-1 0.3公分 A6UB2F-2 0.2公分 A6UB2F-3 0.2公分	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

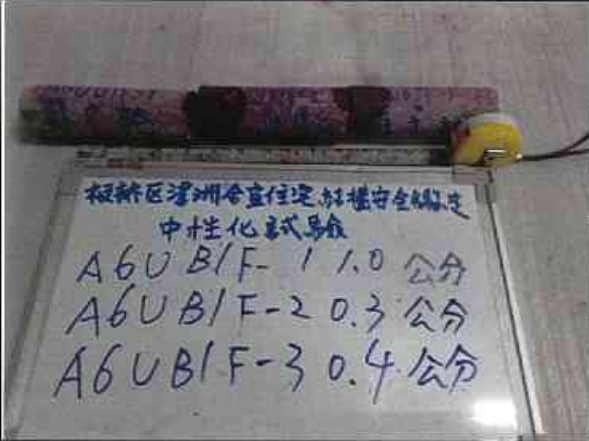
 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6UB1F-1 1.0公分 A6UB1F-2 0.3公分 A6UB1F-3 0.4公分	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗


 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6U1F-1 0.3公分 A6U1F-2 0.2公分 A6U1F-3 0.2公分	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區U棟)

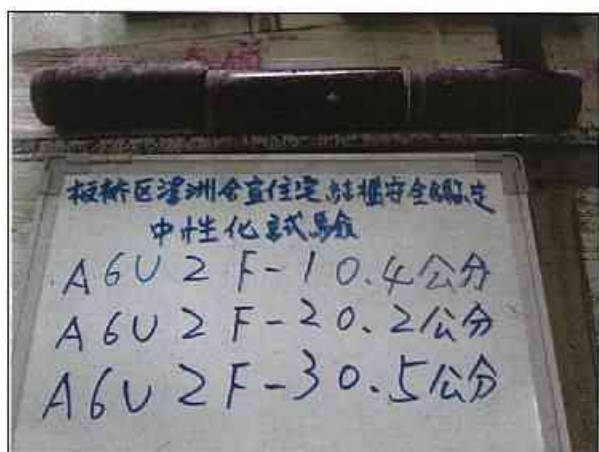	<table border="1"> <tr> <td>名稱</td><td>浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟</td></tr> <tr> <td>位置</td><td></td></tr> <tr> <td>說明</td><td>取樣試體 中性化試驗</td></tr> </table>	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟	位置		說明	取樣試體 中性化試驗
名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟						
位置							
說明	取樣試體 中性化試驗						


	<table border="1"> <tr> <td>名稱</td><td>浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟</td></tr> <tr> <td>位置</td><td></td></tr> <tr> <td>說明</td><td>取樣試體 中性化試驗</td></tr> </table>	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟	位置		說明	取樣試體 中性化試驗
名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟						
位置							
說明	取樣試體 中性化試驗						

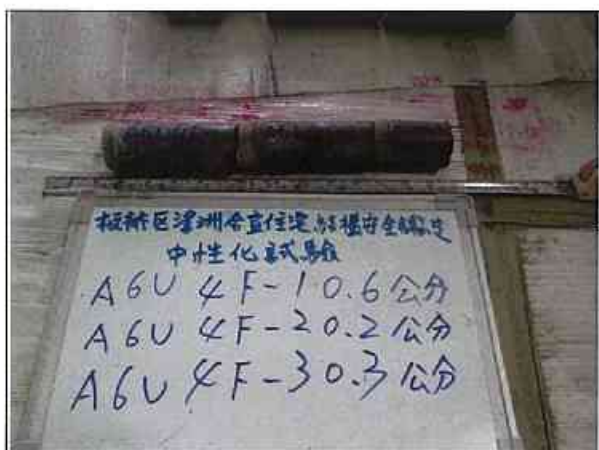
	<table border="1"> <tr> <td>名稱</td><td>浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟</td></tr> <tr> <td>位置</td><td></td></tr> <tr> <td>說明</td><td>取樣試體 中性化試驗</td></tr> </table>	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟	位置		說明	取樣試體 中性化試驗
名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟						
位置							
說明	取樣試體 中性化試驗						

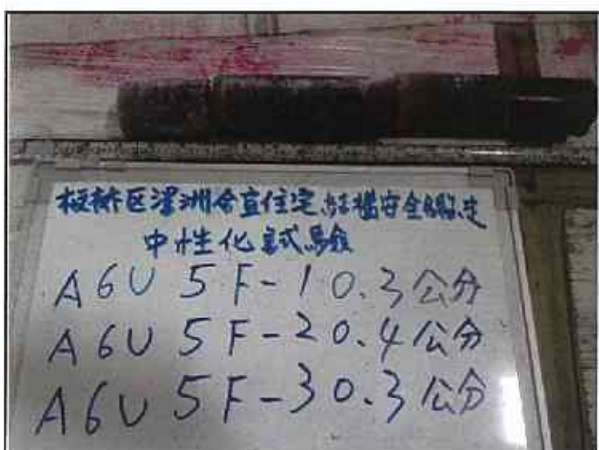
	<table border="1"> <tr> <td>名稱</td><td>浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟</td></tr> <tr> <td>位置</td><td></td></tr> <tr> <td>說明</td><td>取樣試體 中性化試驗</td></tr> </table>	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟	位置		說明	取樣試體 中性化試驗
名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟						
位置							
說明	取樣試體 中性化試驗						

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區U棟)


	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

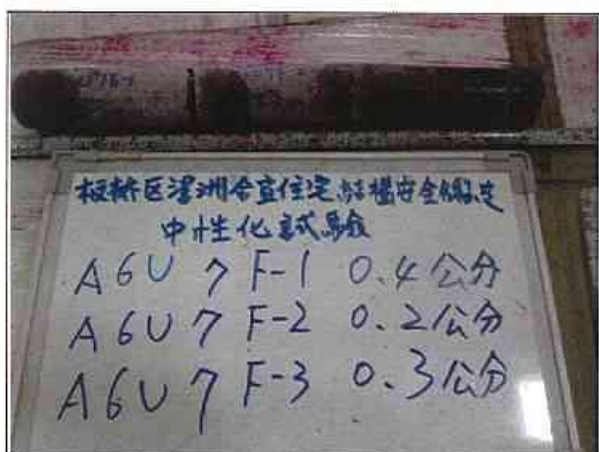
	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

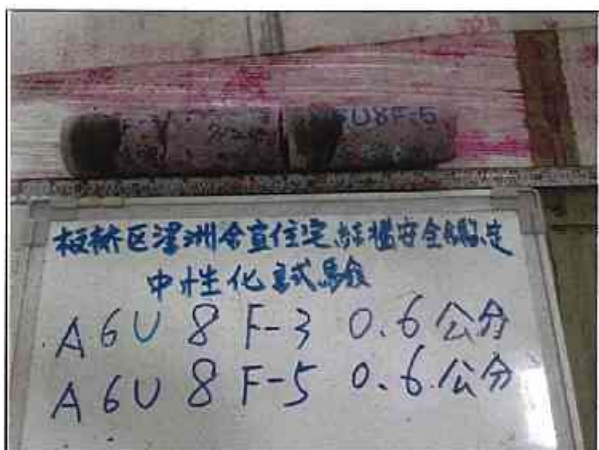
	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

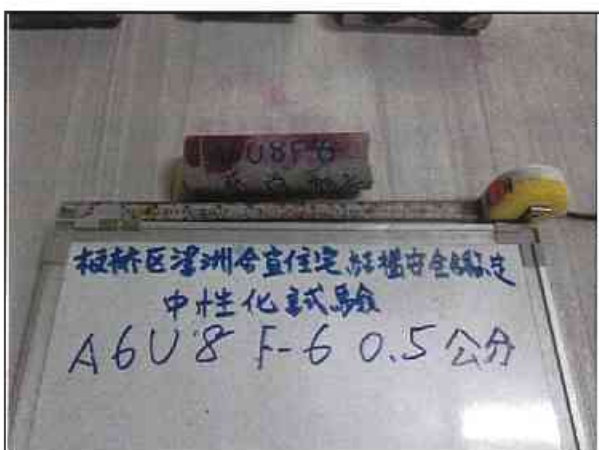
	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區U棟)

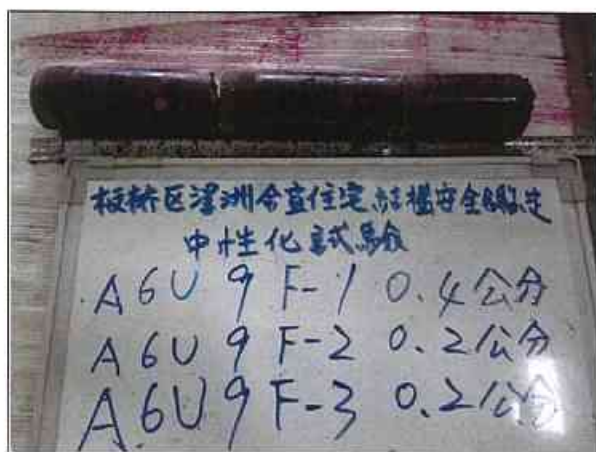	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

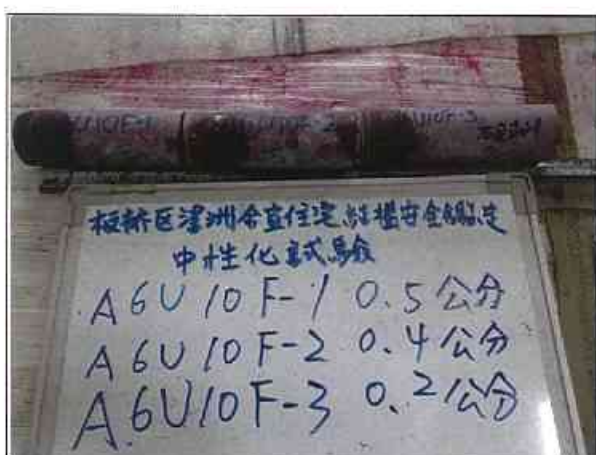
	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

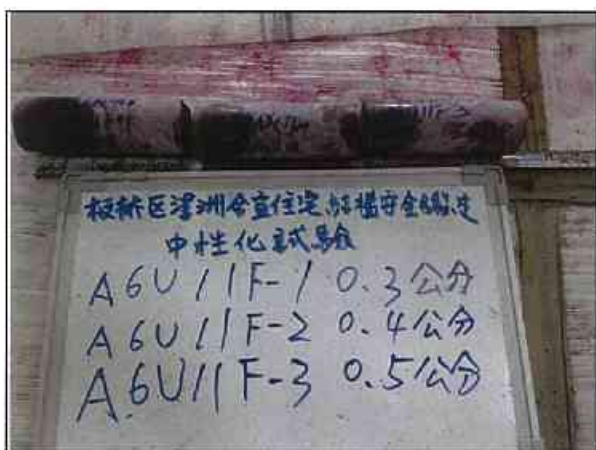
	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

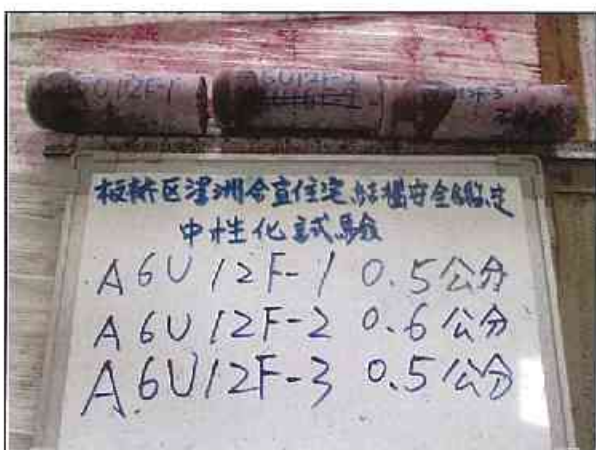
	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區U棟)


	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

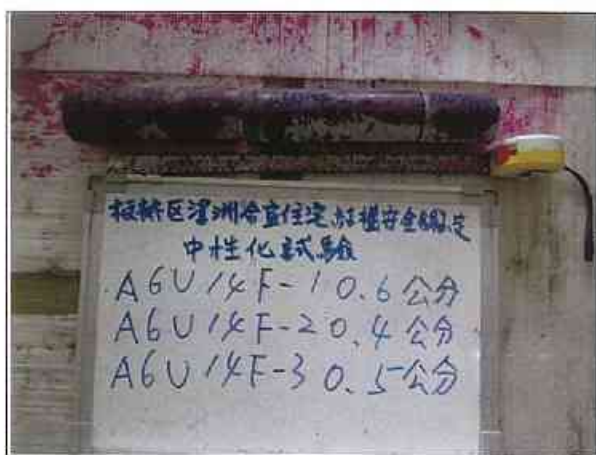
	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

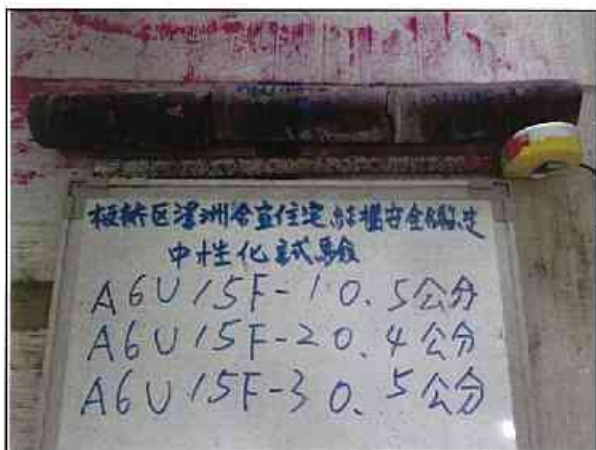	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

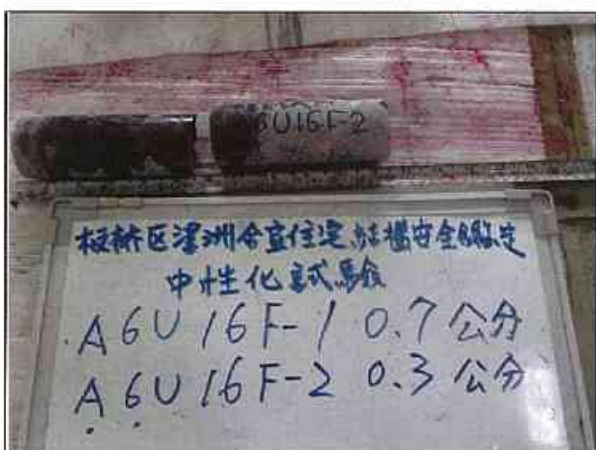
	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區U棟)

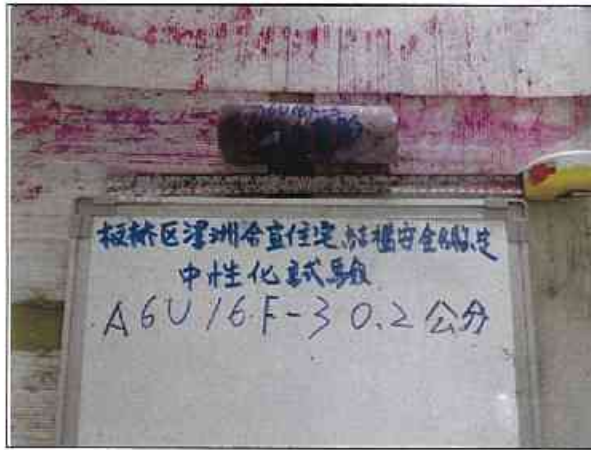
	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

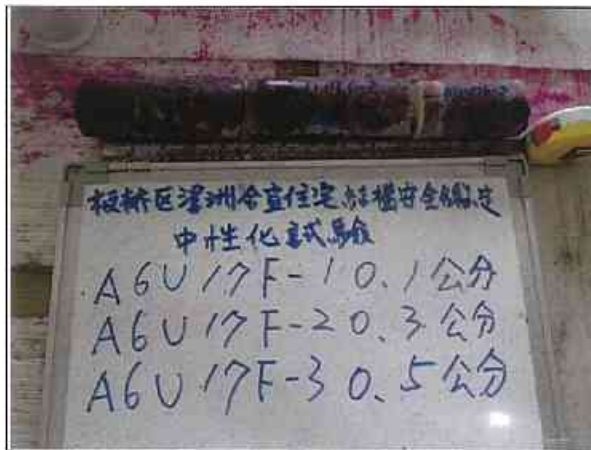	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗


	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

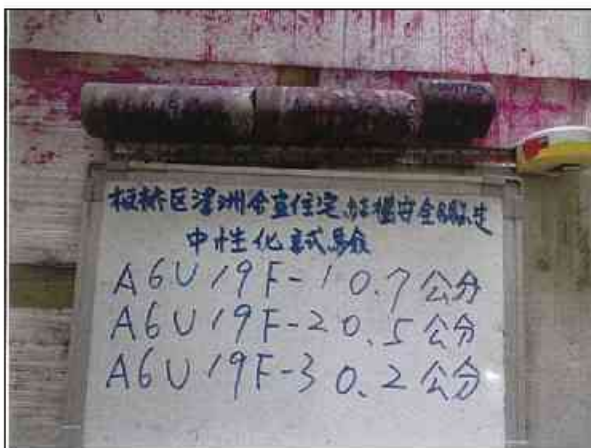
	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區U棟)

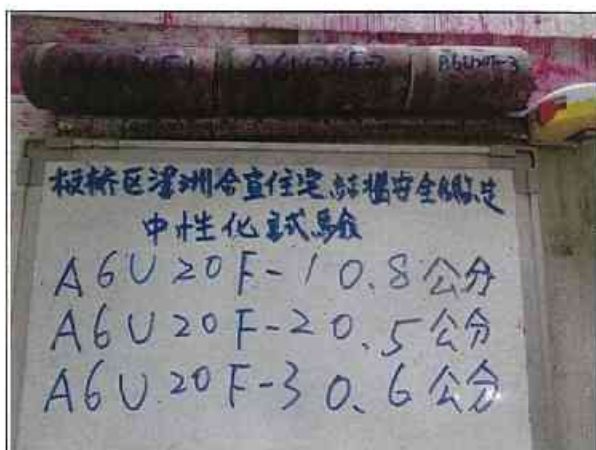
	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

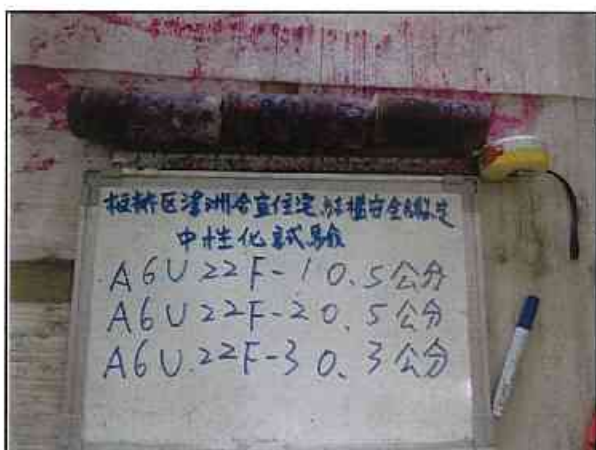	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

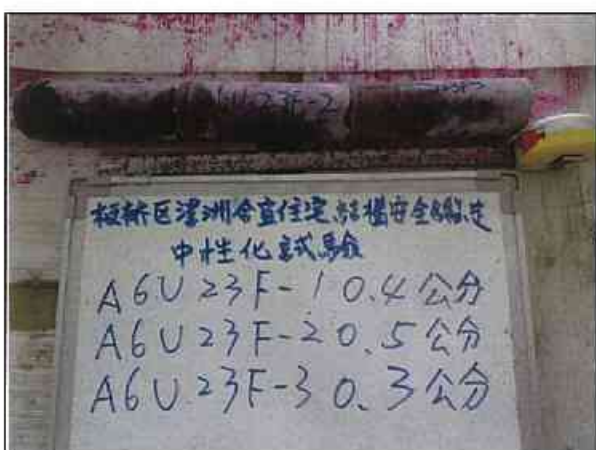	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區U棟)

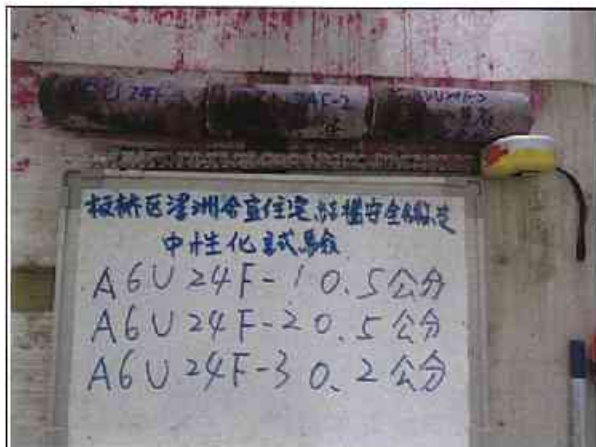	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 U 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案
(A6 區 V 棟)

久怡工程實業有限公司




地址：新北市淡水區濱海路一段 306 巷 60 弄 21 號 6 樓


TEL: (02) 2773-4327

FAX: (02) 2768-8823


中華民國一百零四年七月

壹、混凝土鑽心取樣探測點示意圖

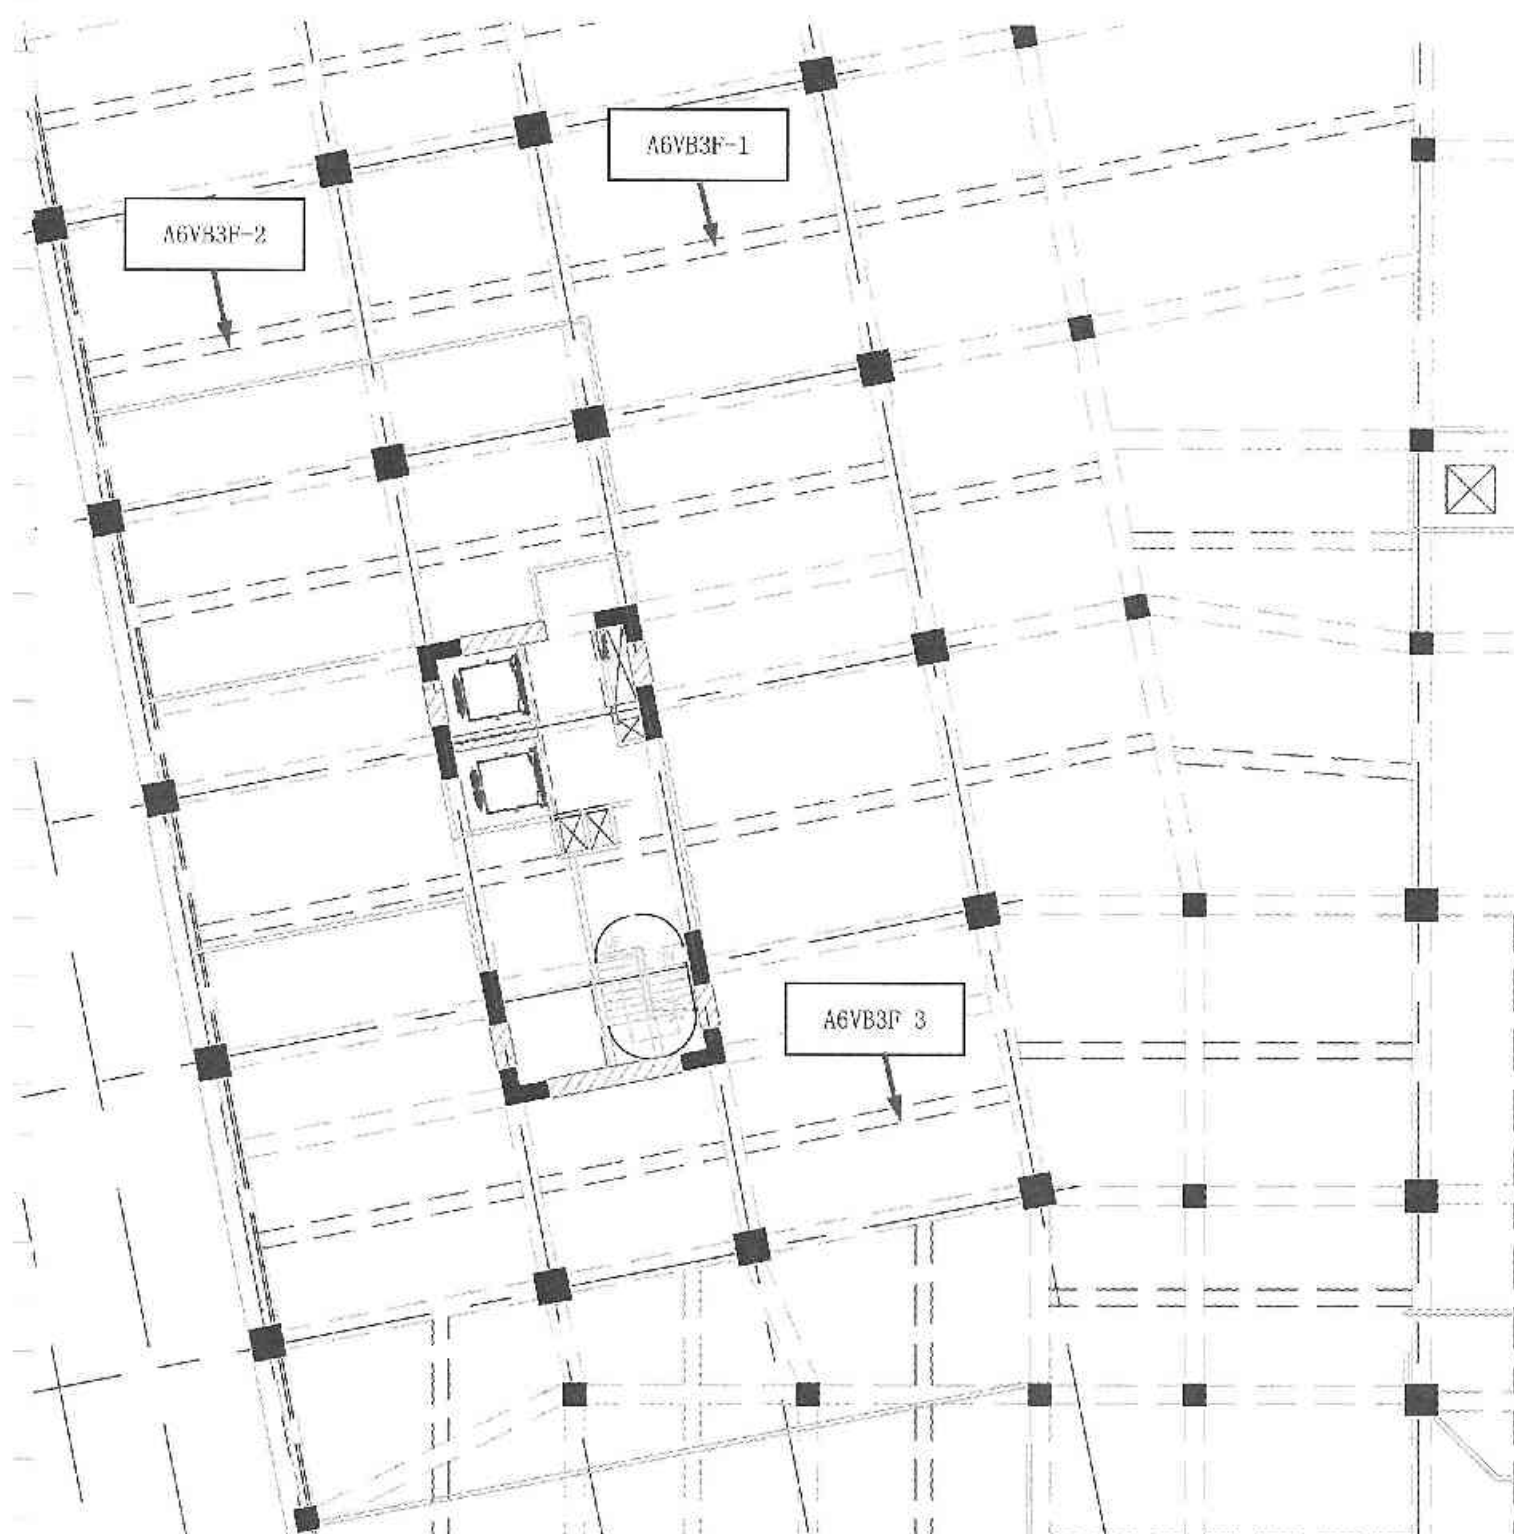


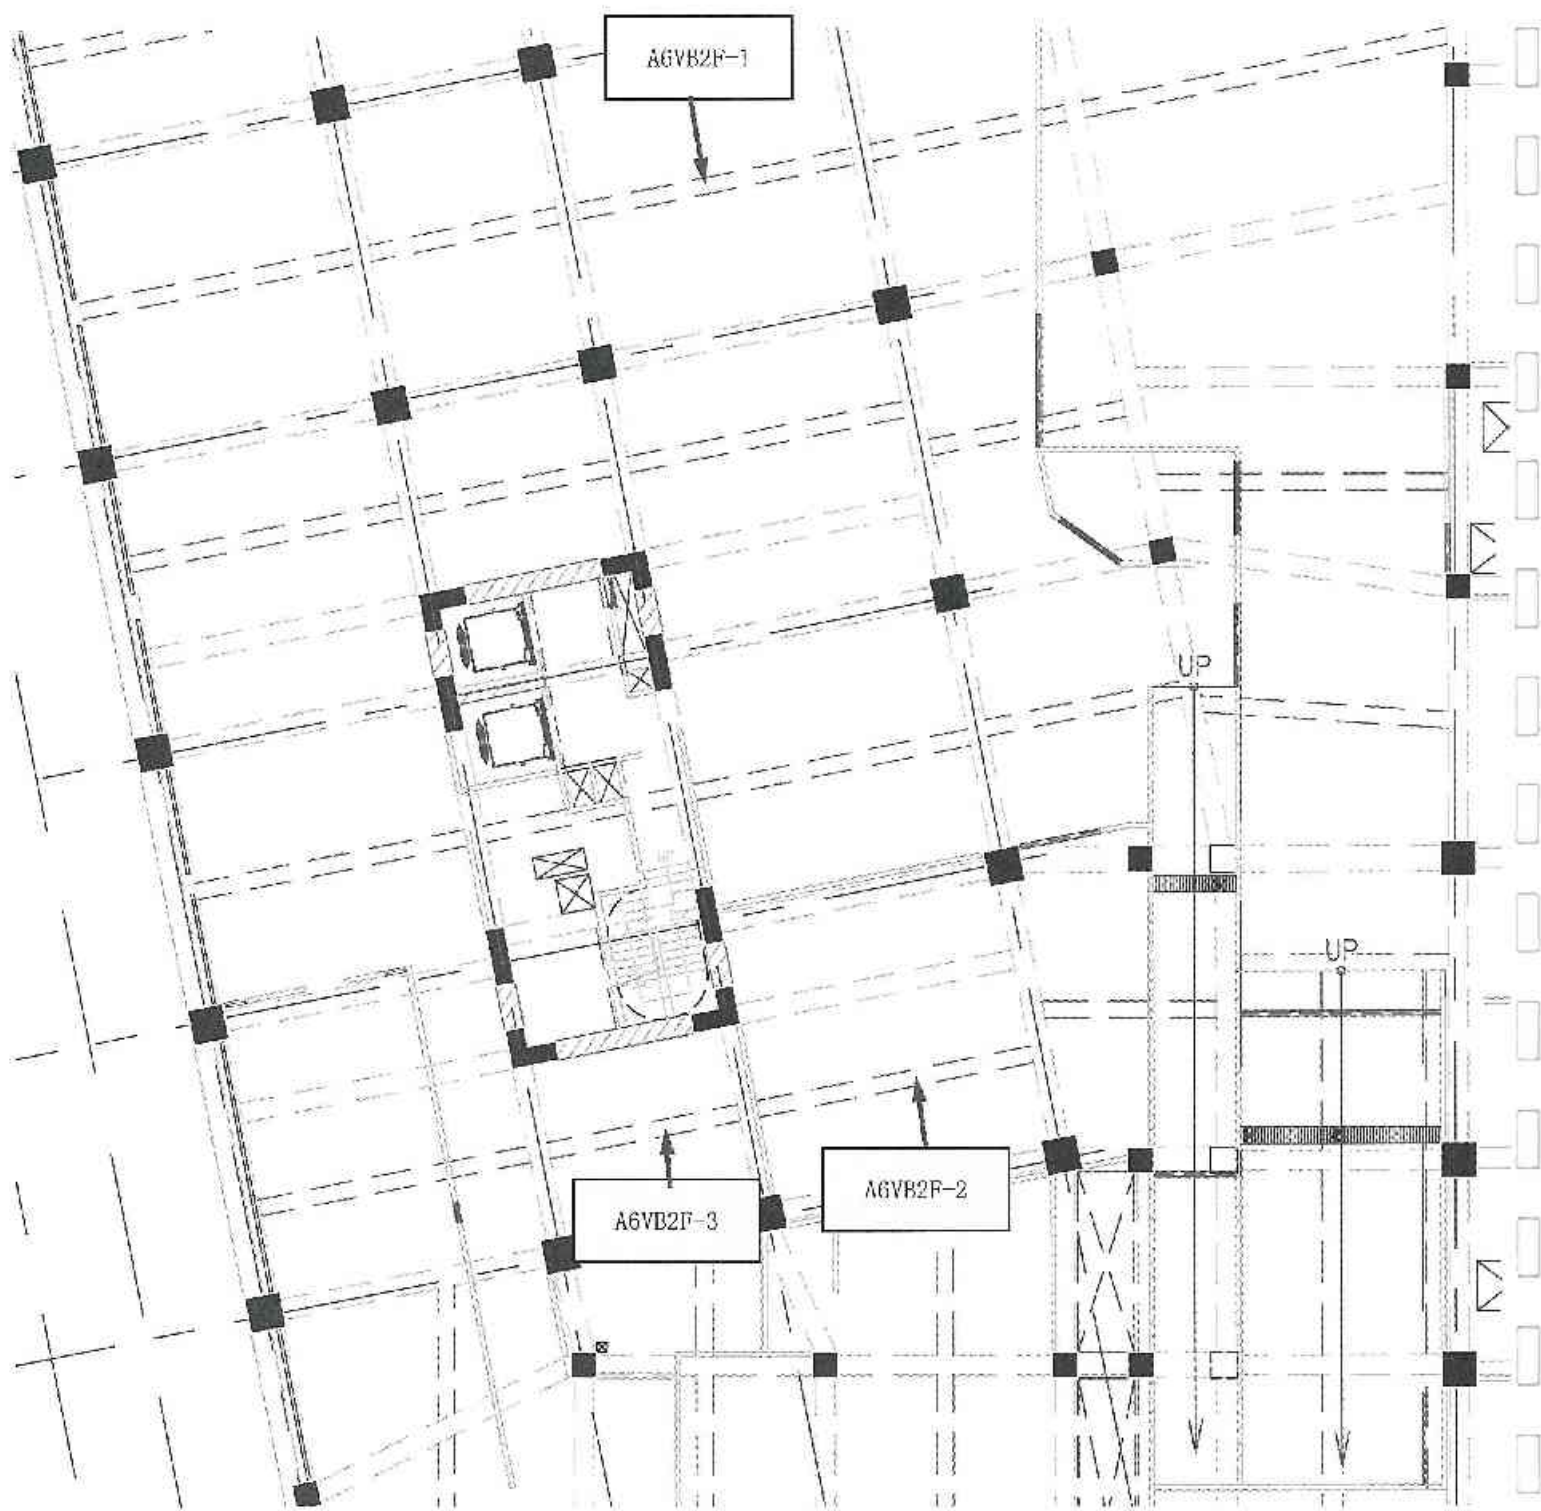




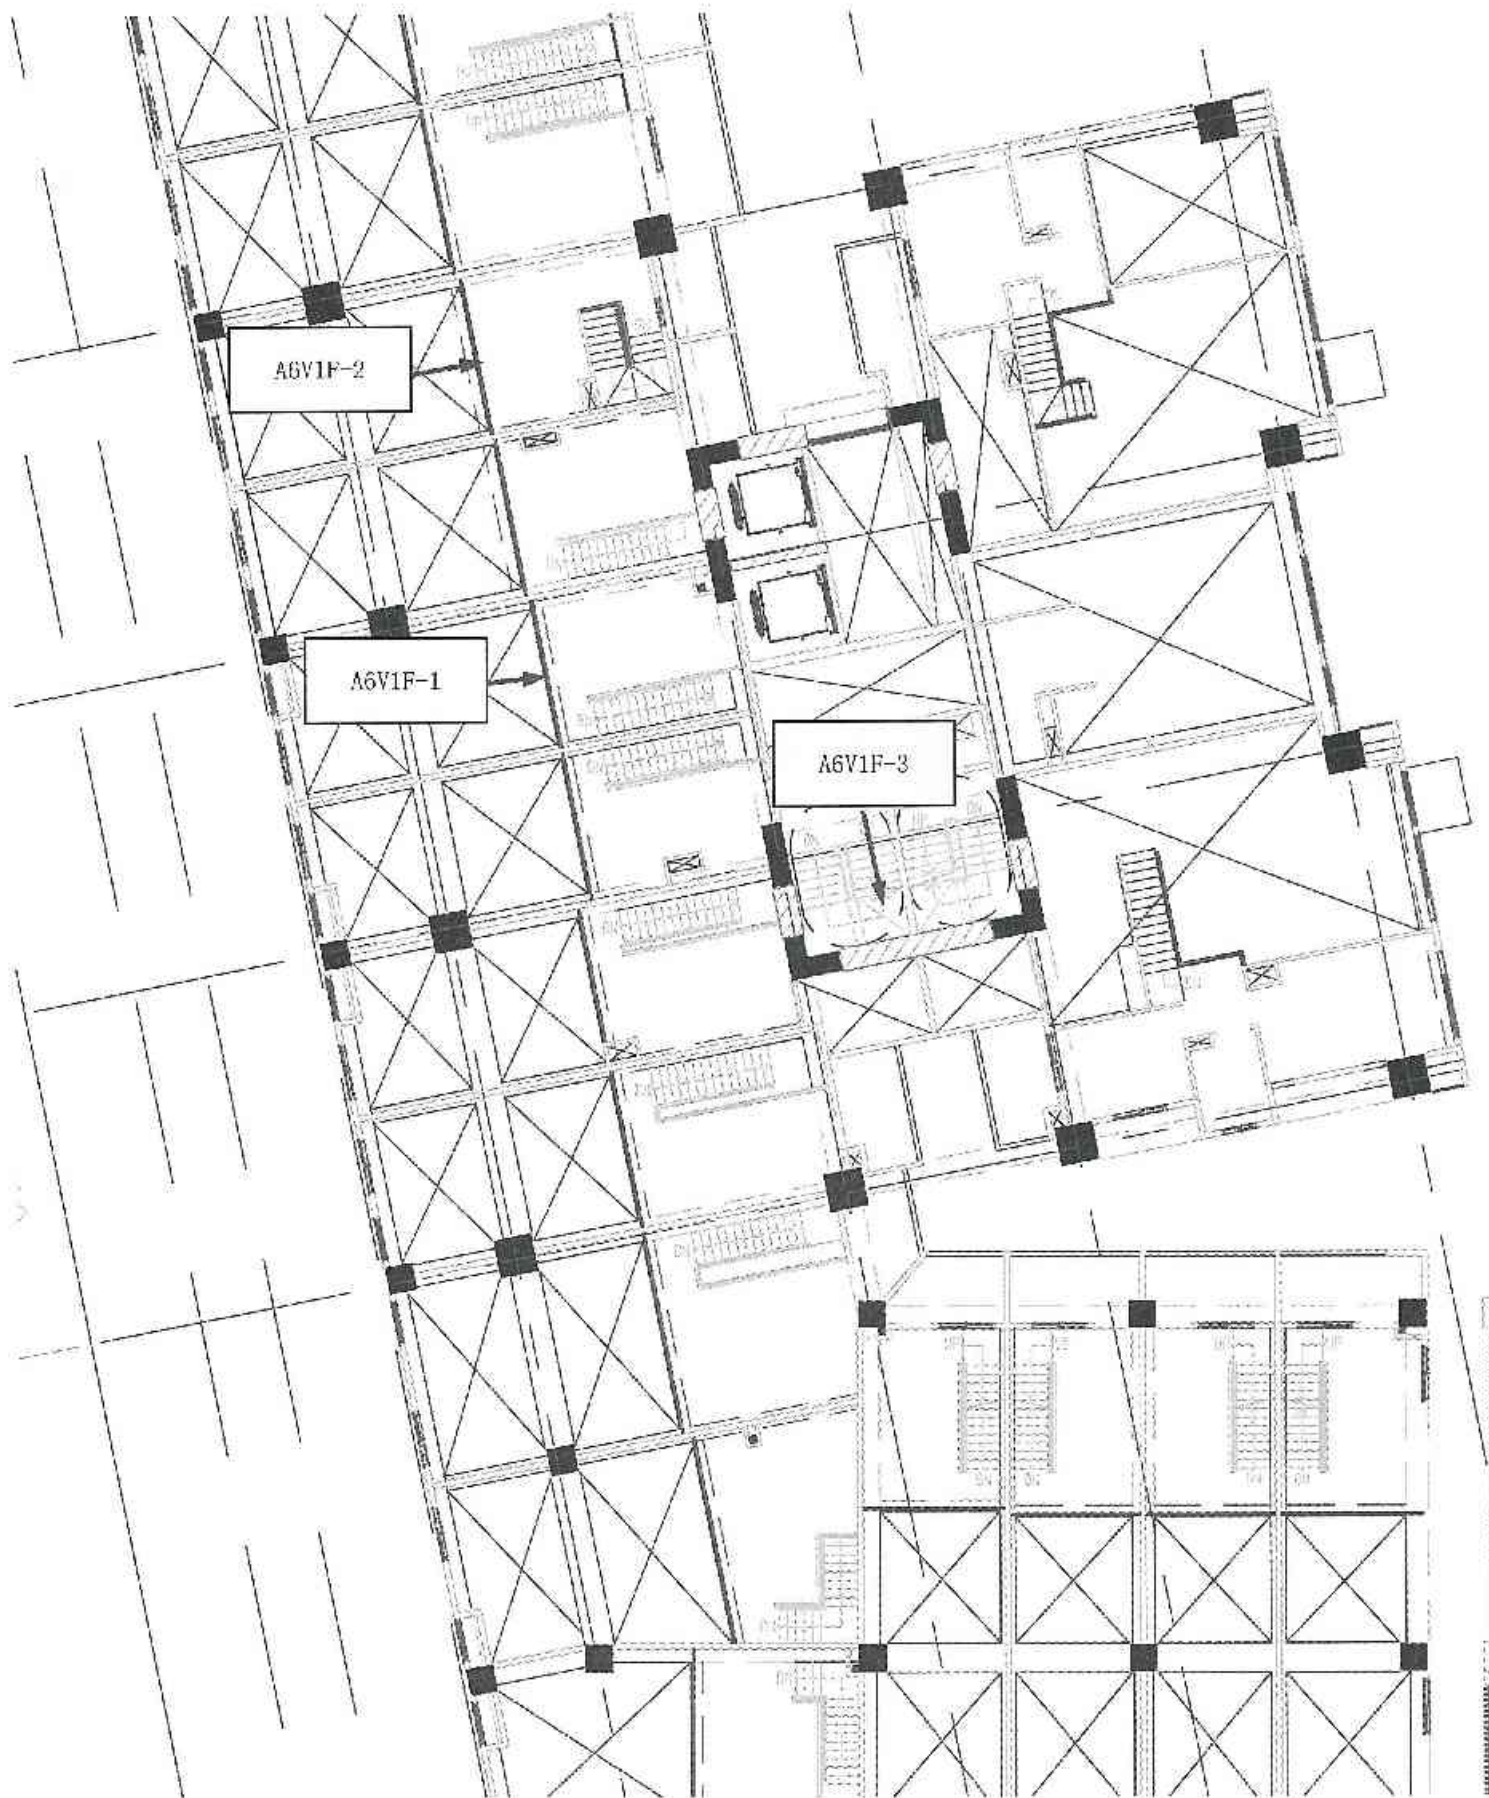

U 14/15/16

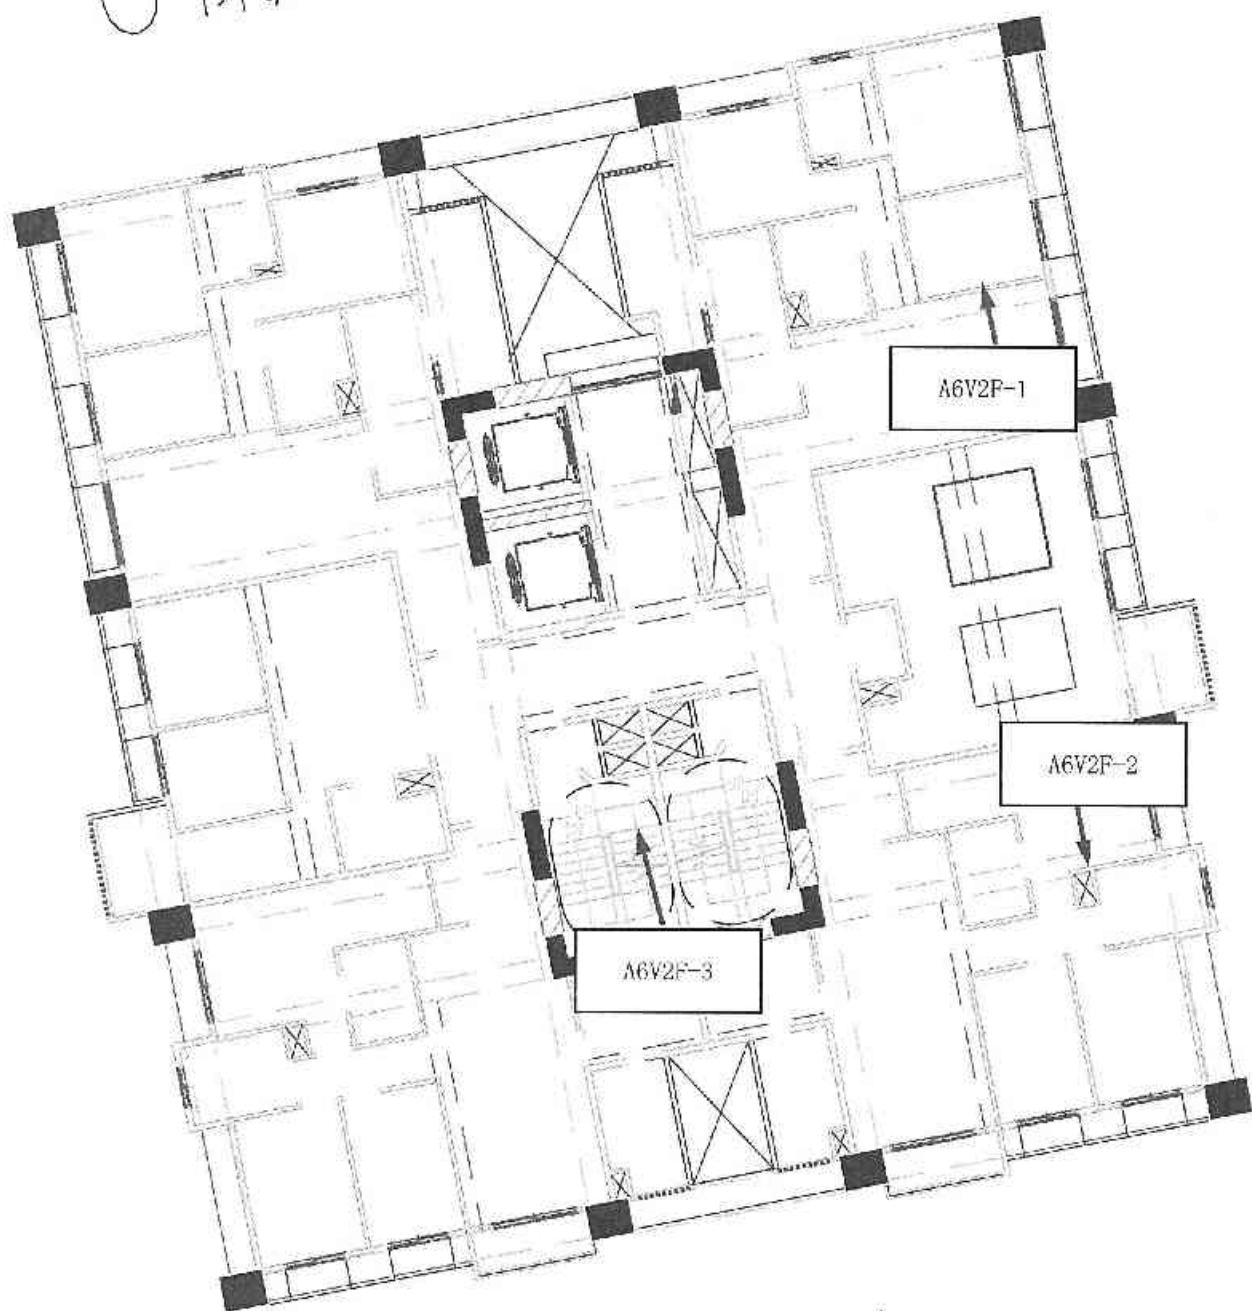


V棟結構平面圖

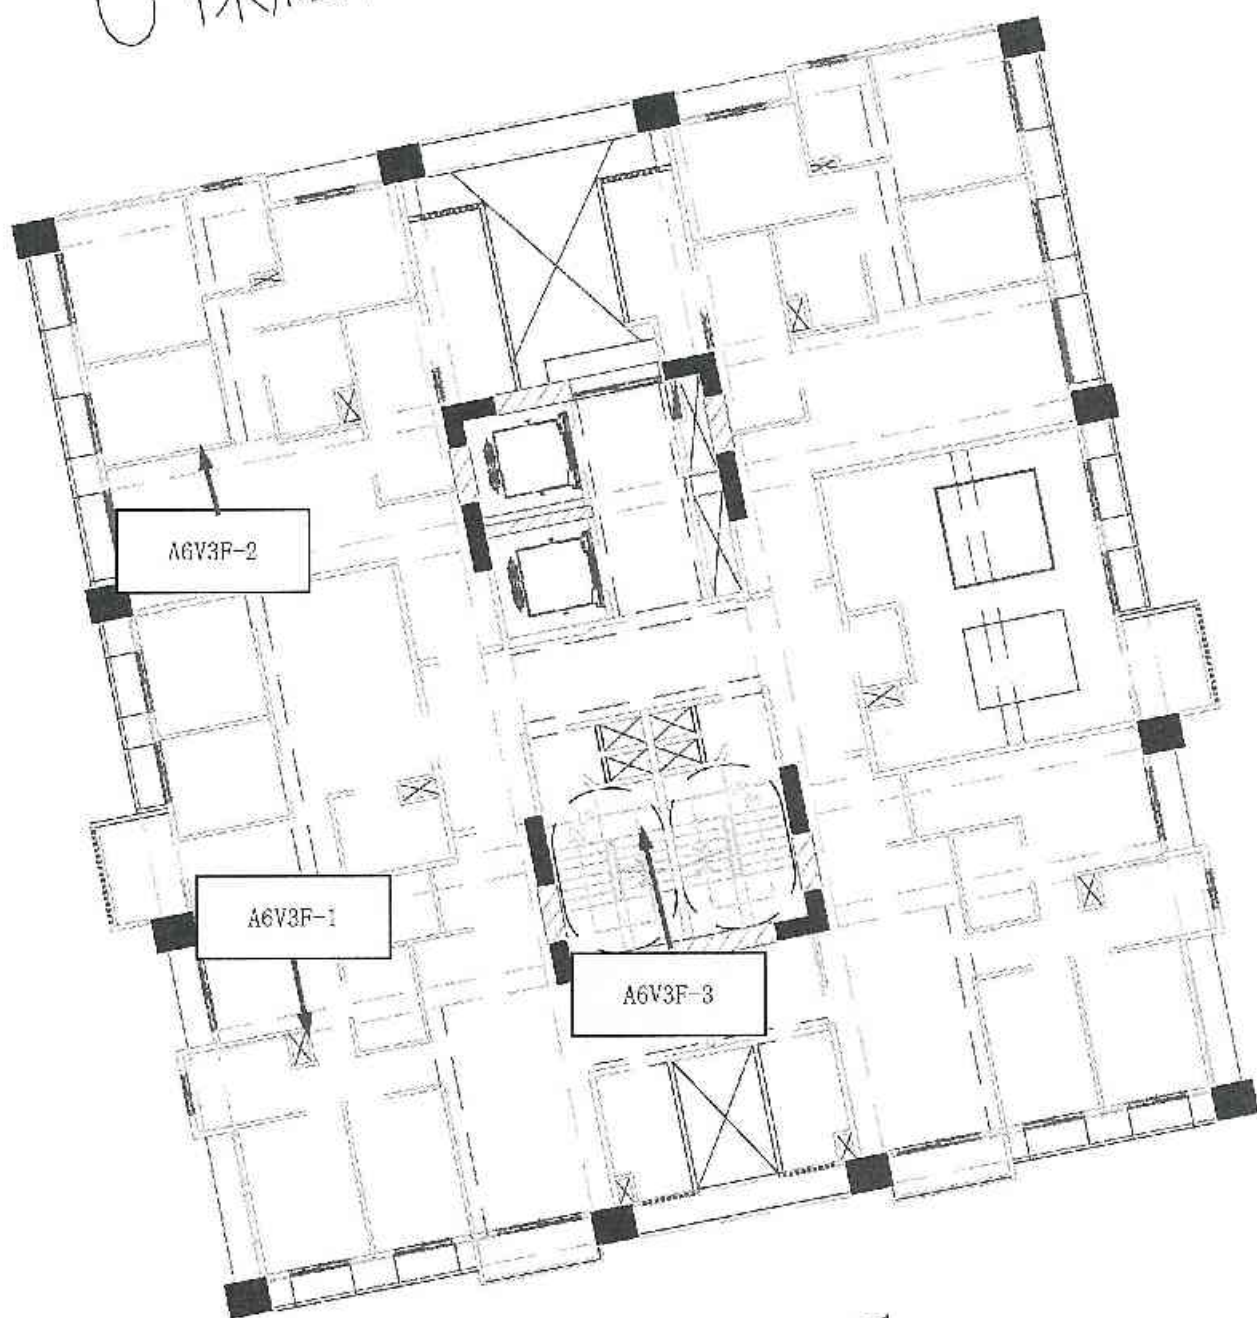


V棟結構平面圖

U 12N15

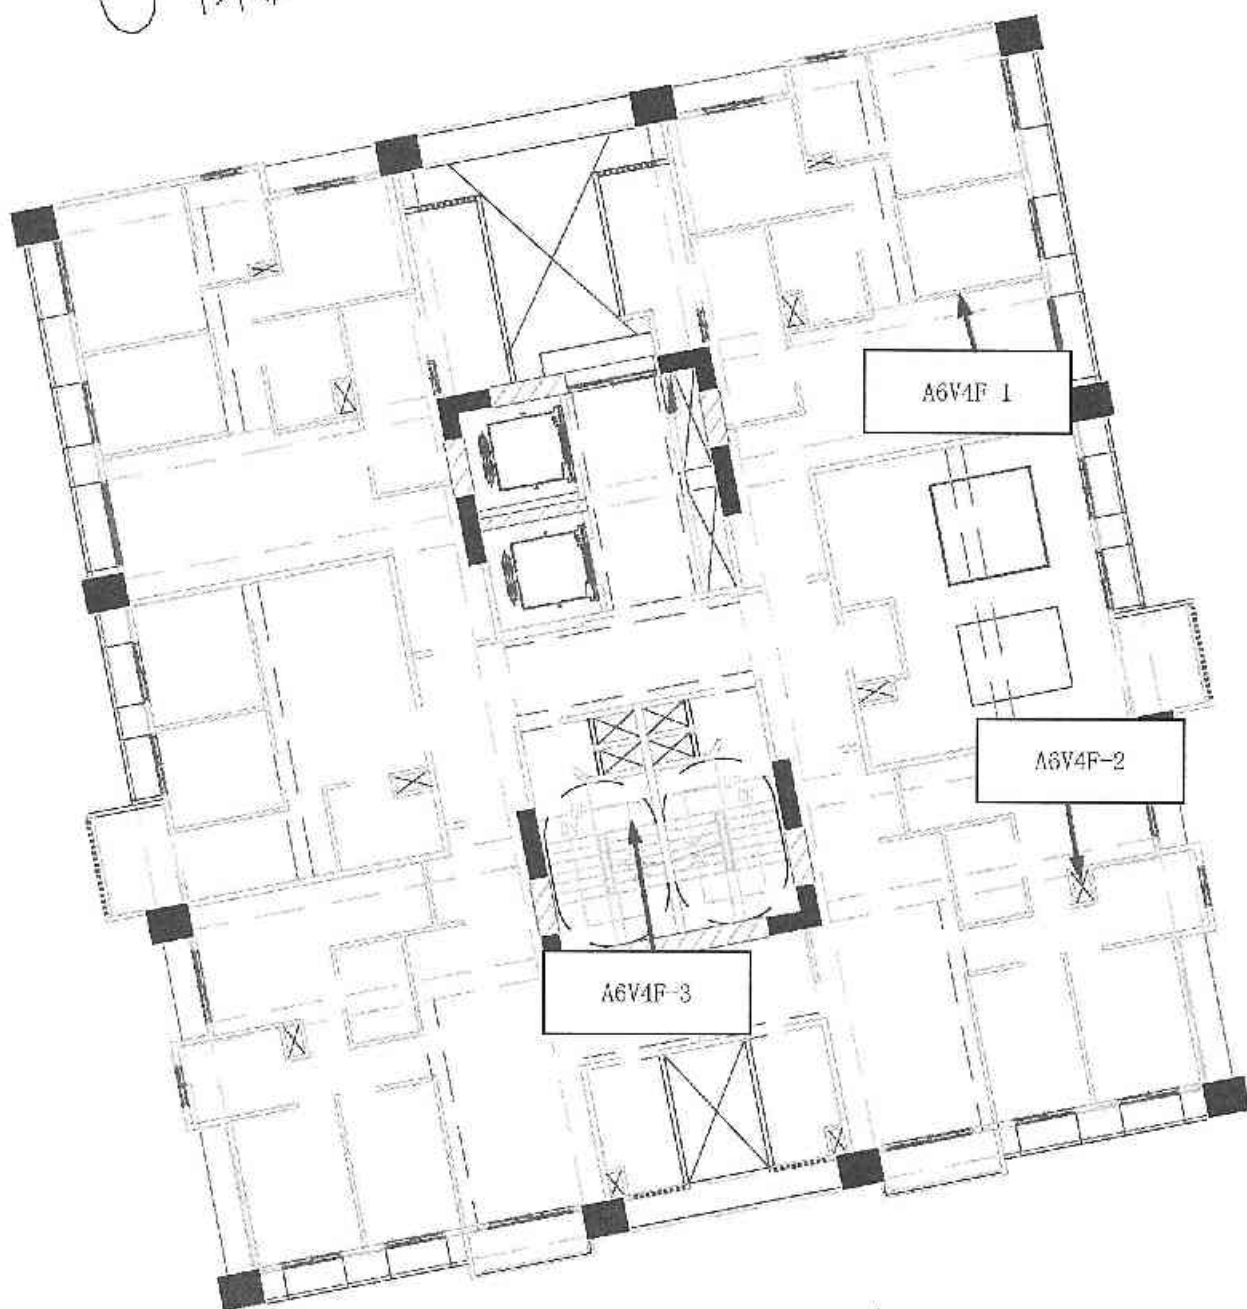


V棟結構平面圖

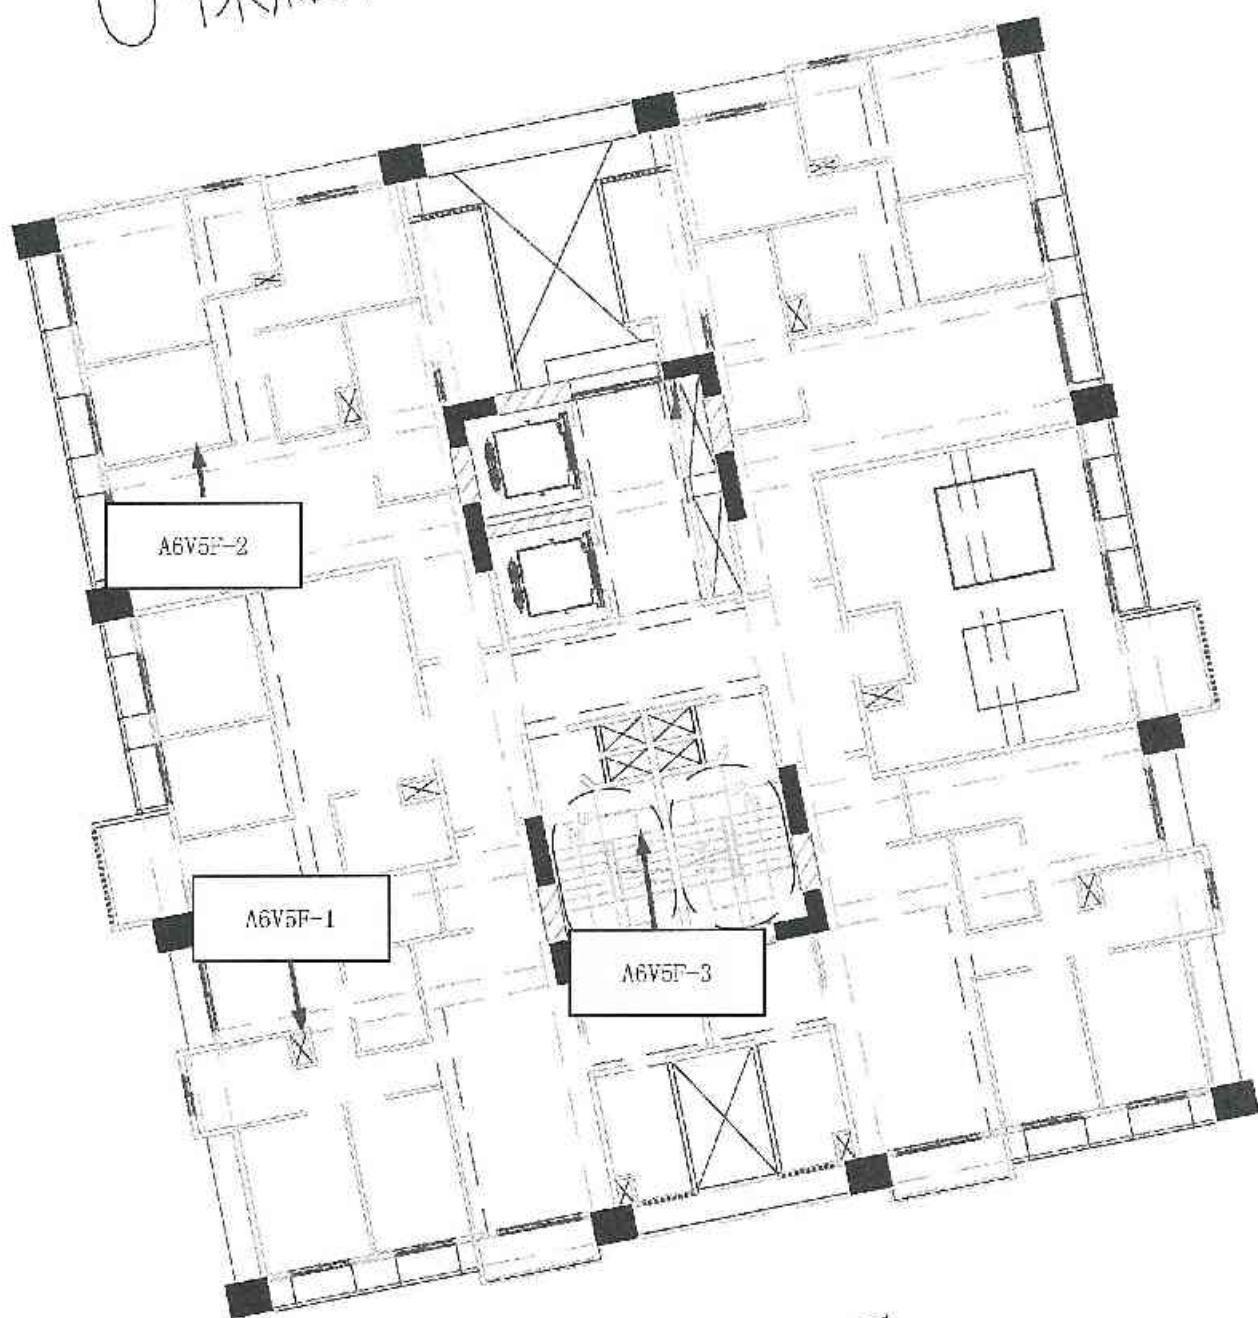


V 棟結構平面圖

U 1/2000

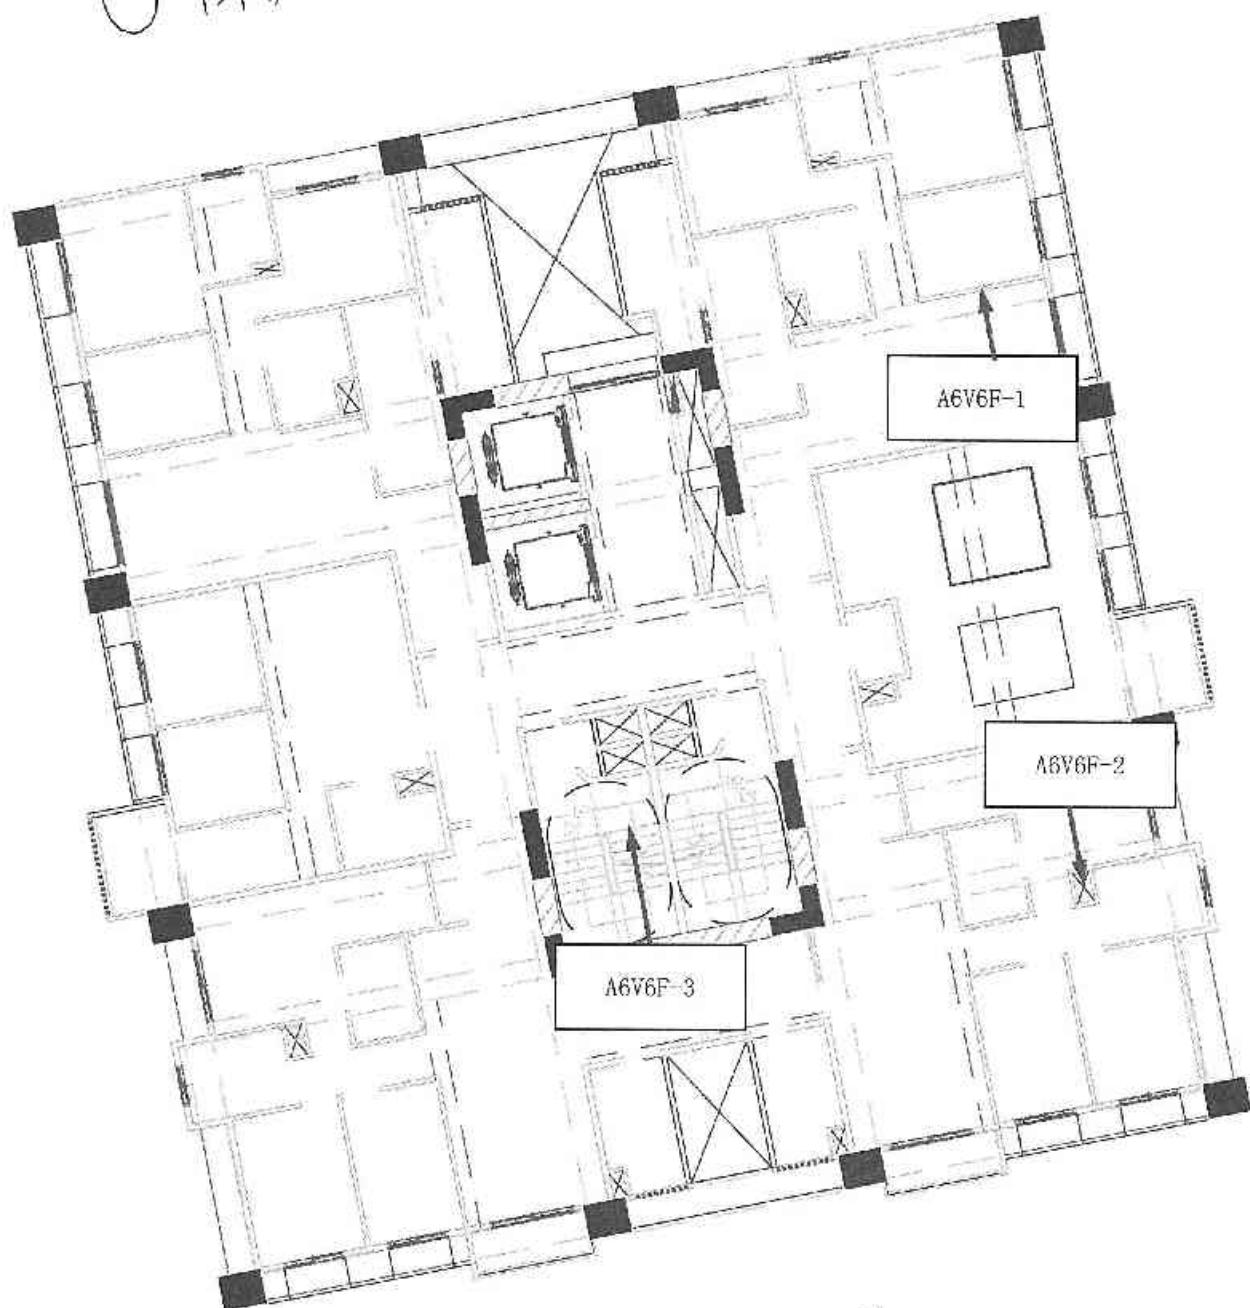


V棟結構平面圖

U TIME

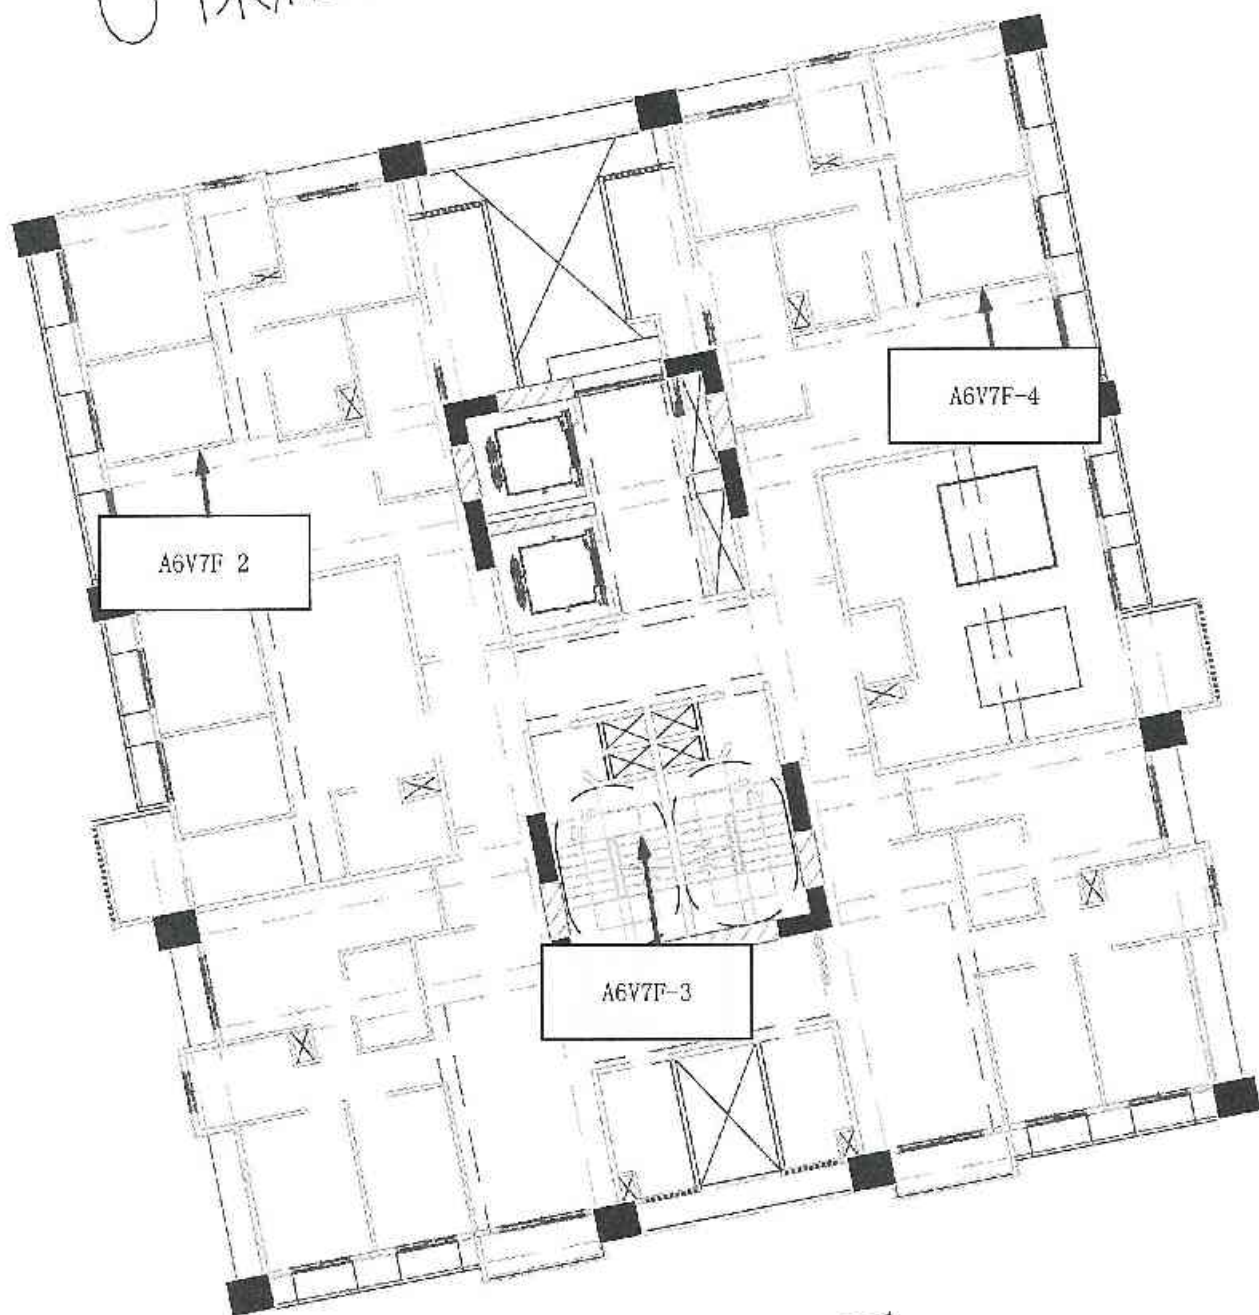


V棟結構平面圖

U 1/4N1/4E

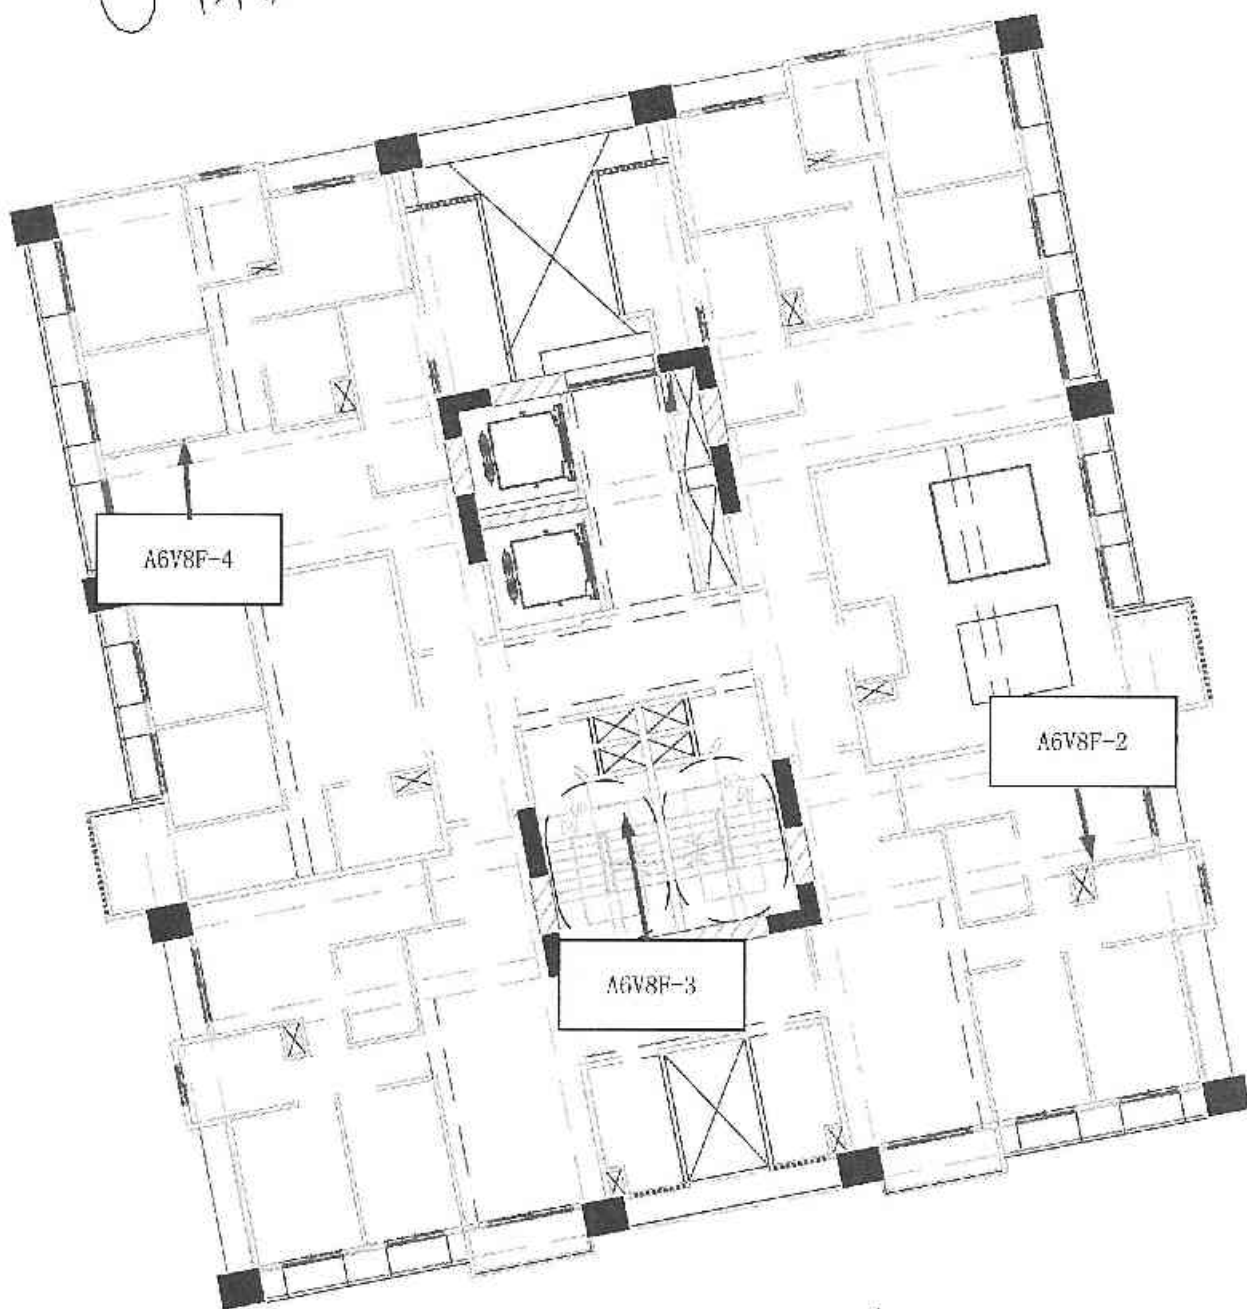


V棟結構平面圖

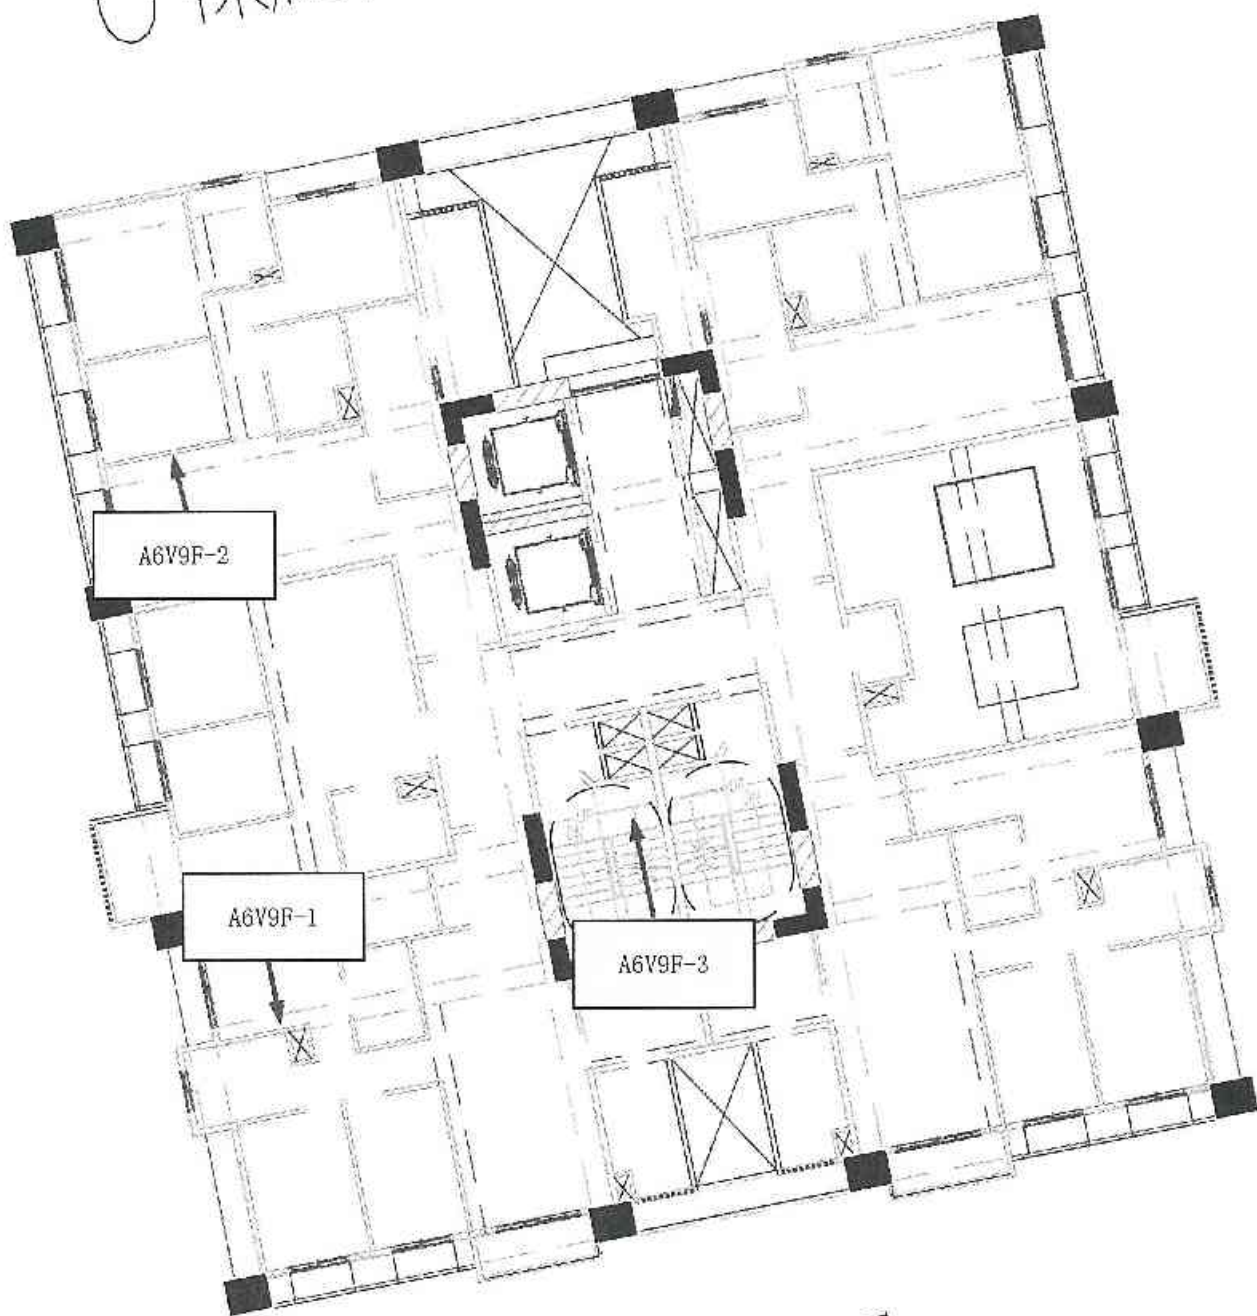


V 棟結構平面圖

U 12/10/05

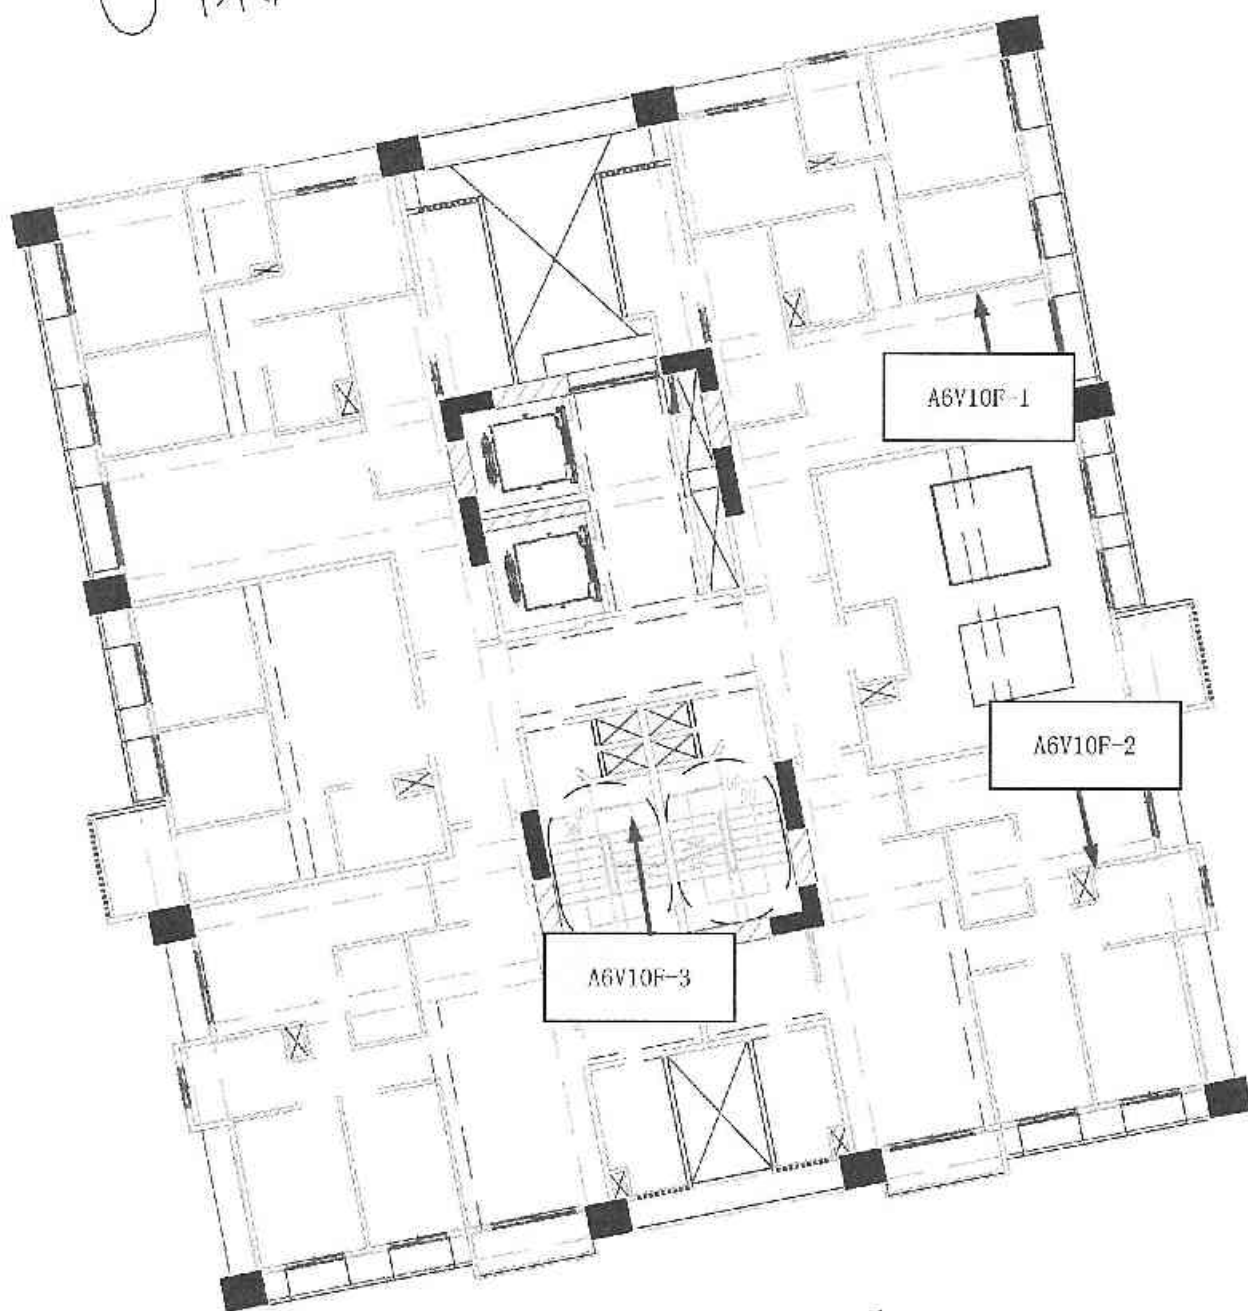


V 棟結構平面圖

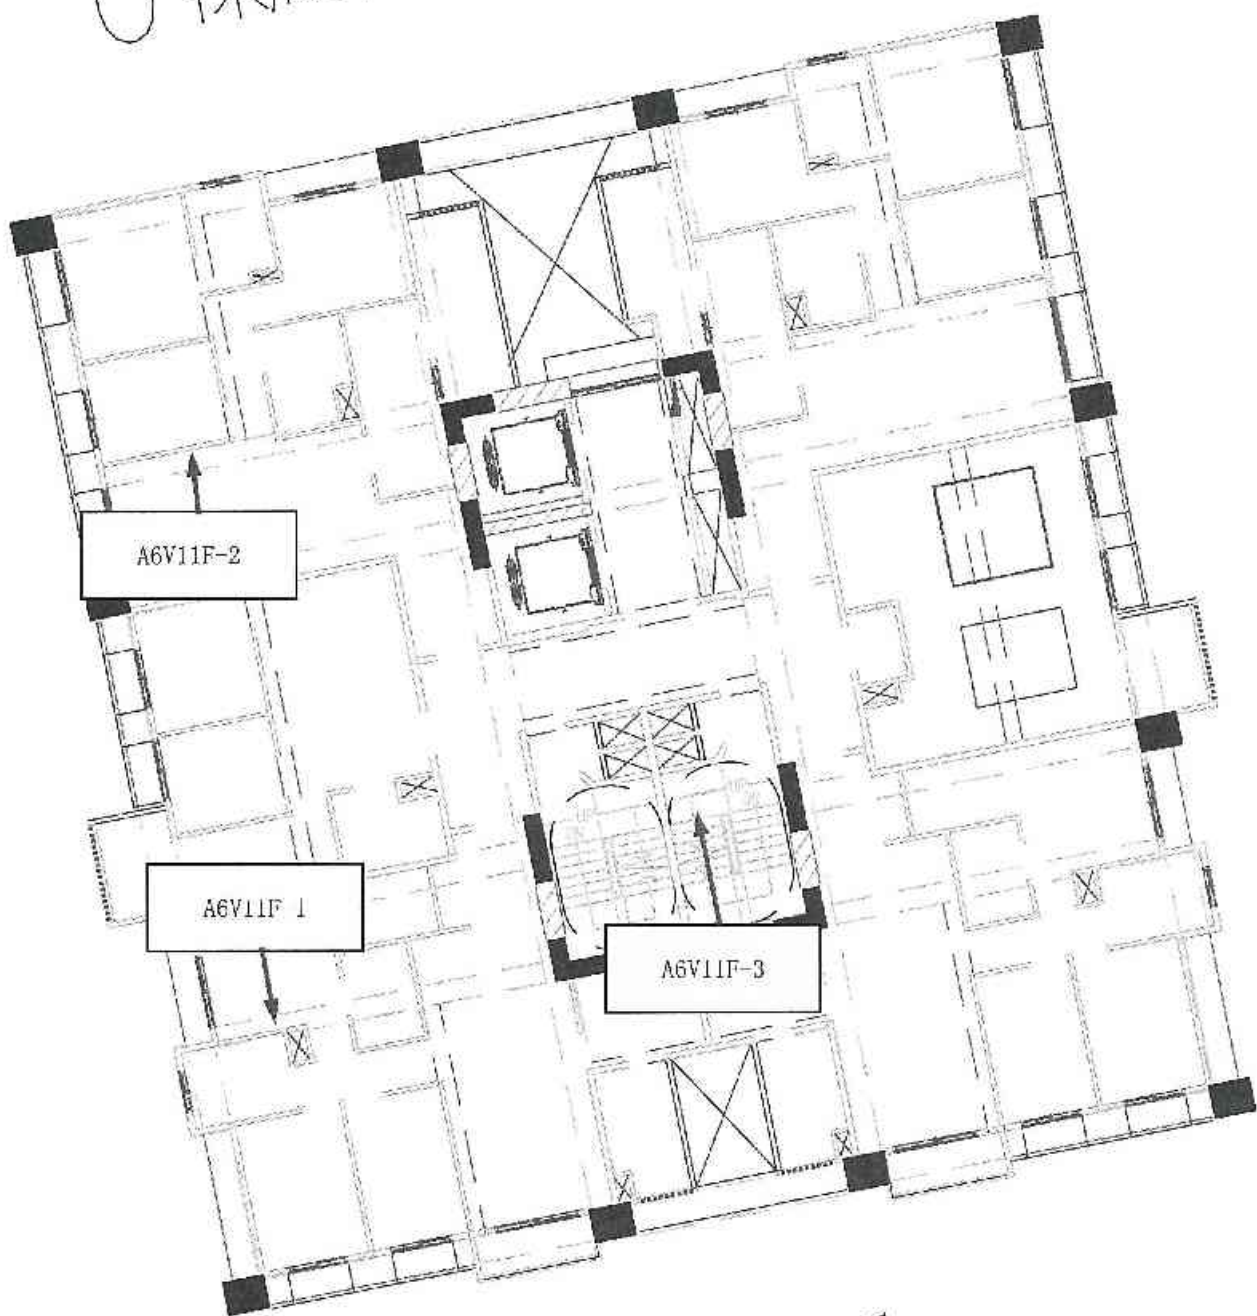


V 棟結構平面圖

U 12/15

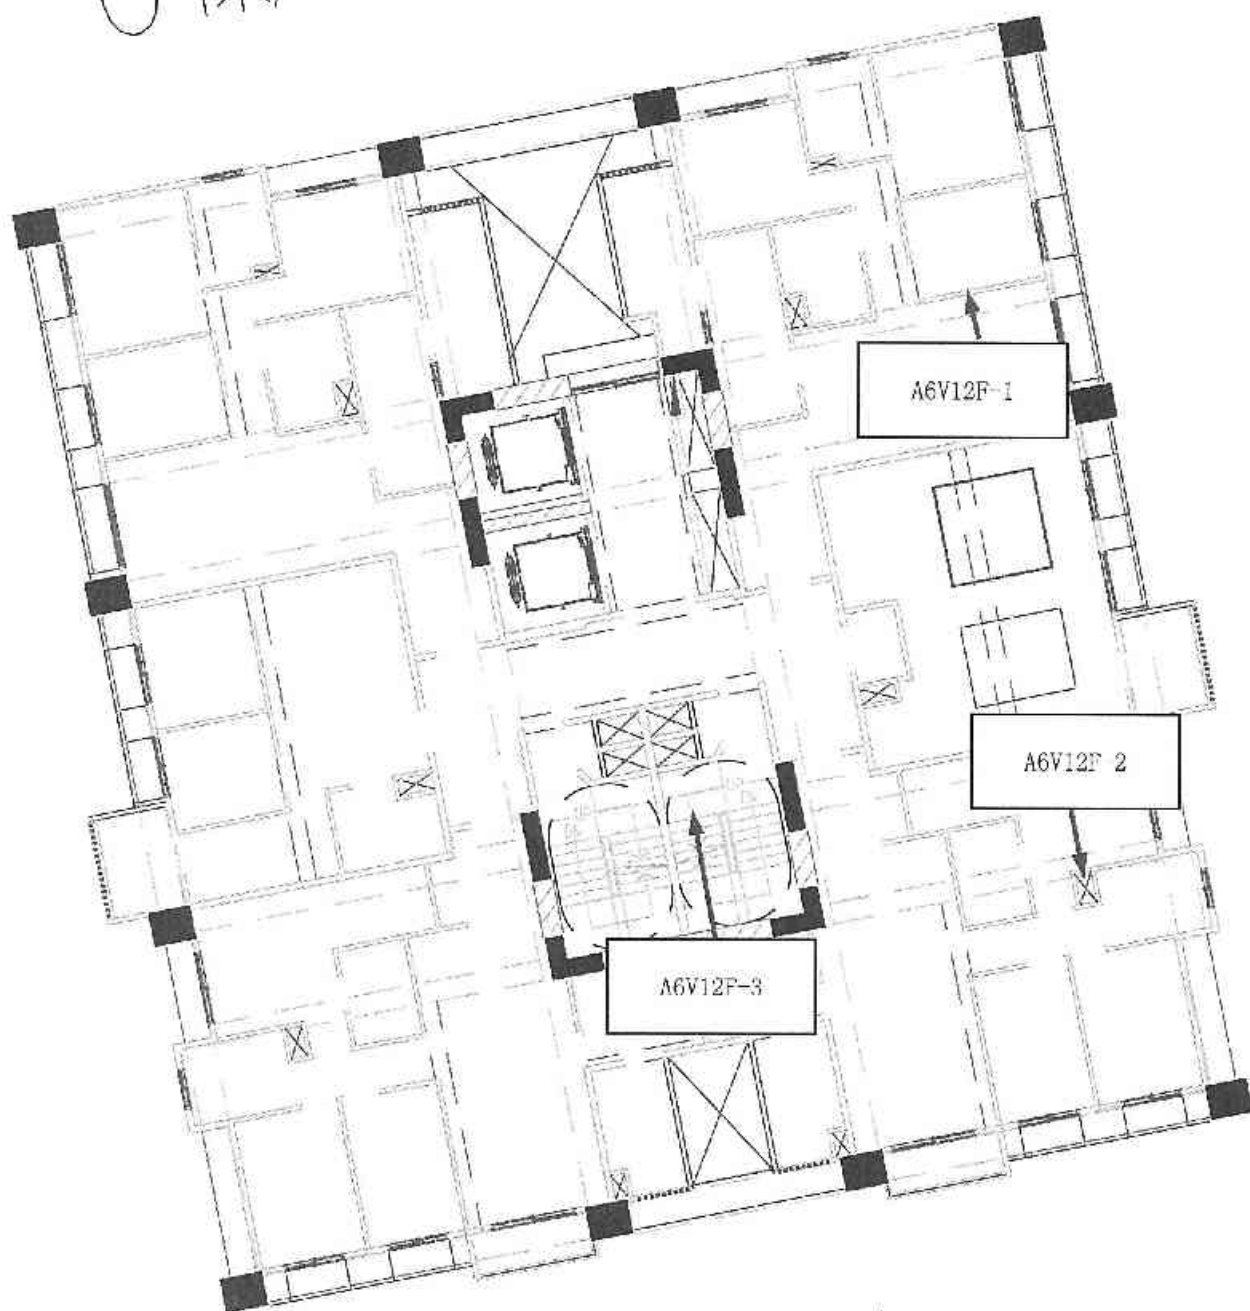


V棟結構平面圖

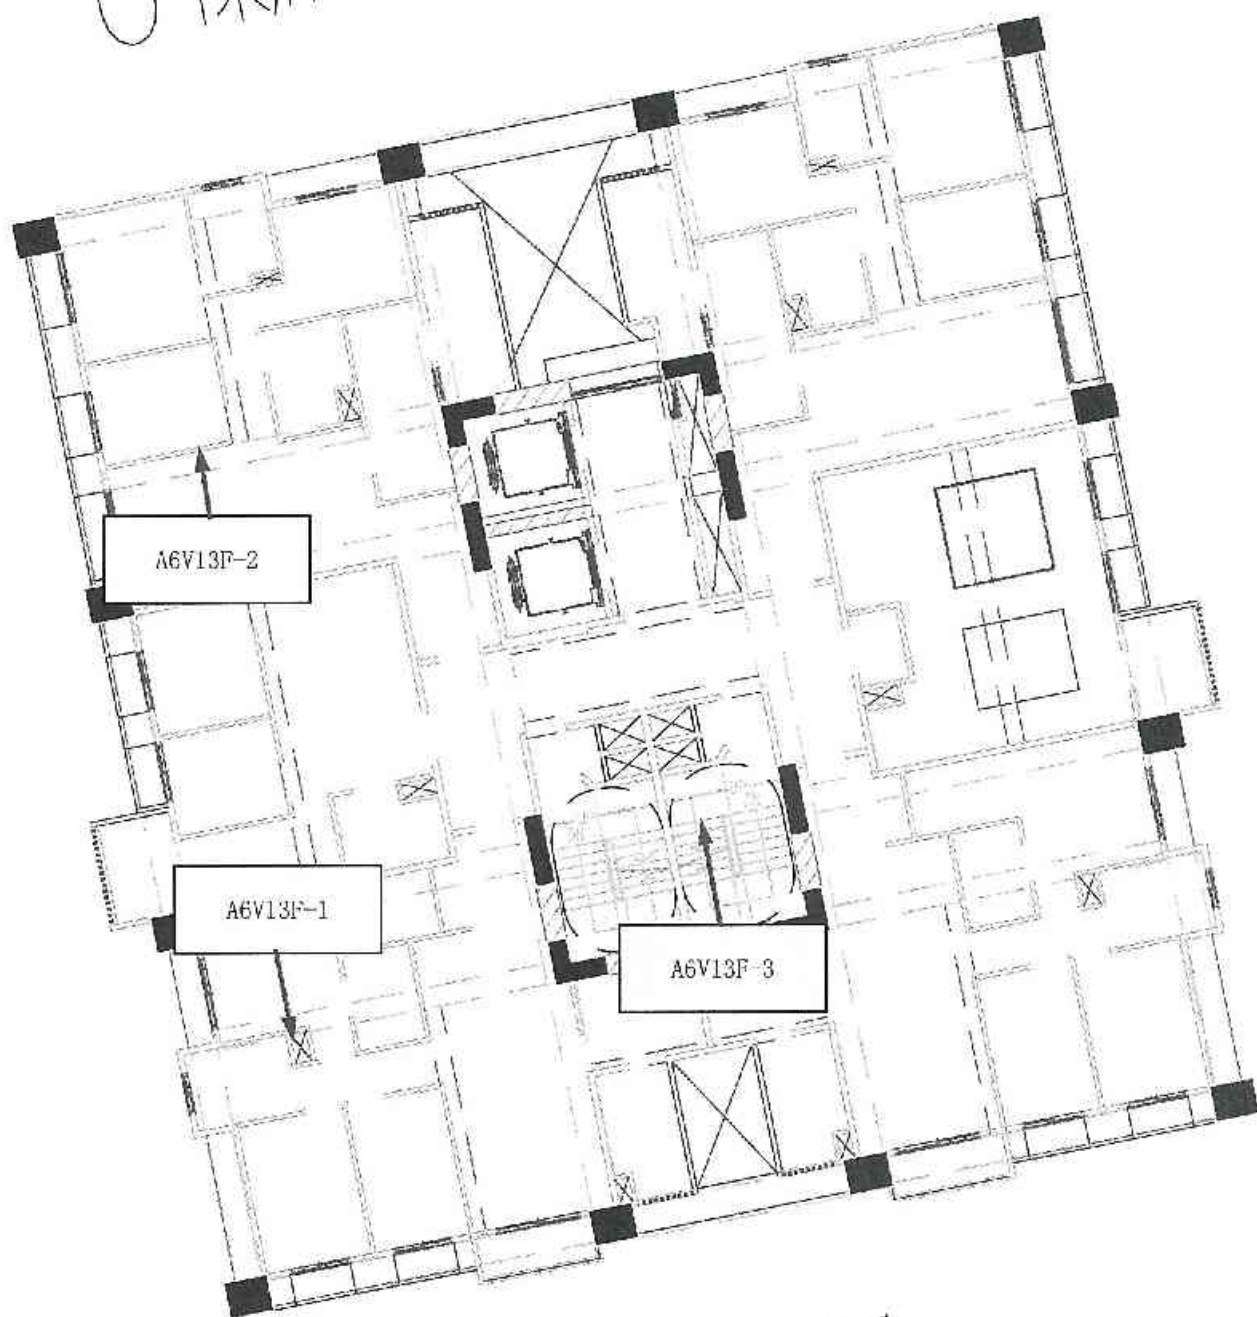


V 棟結構平面圖

U 14/F

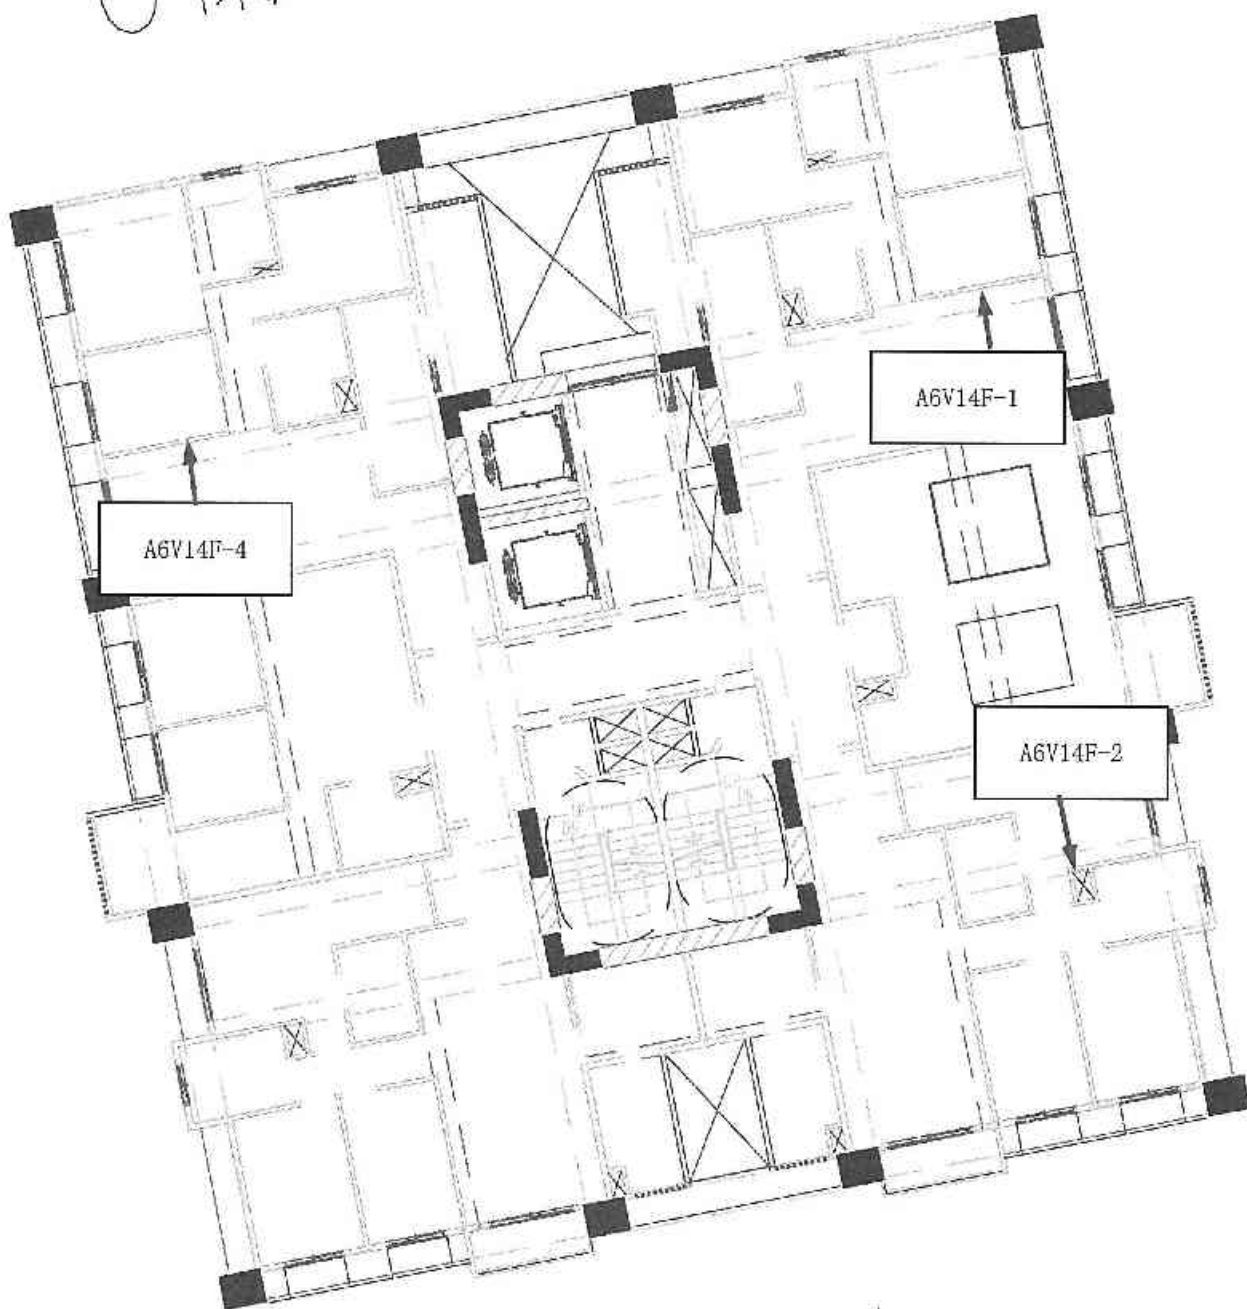


V棟結構平面圖

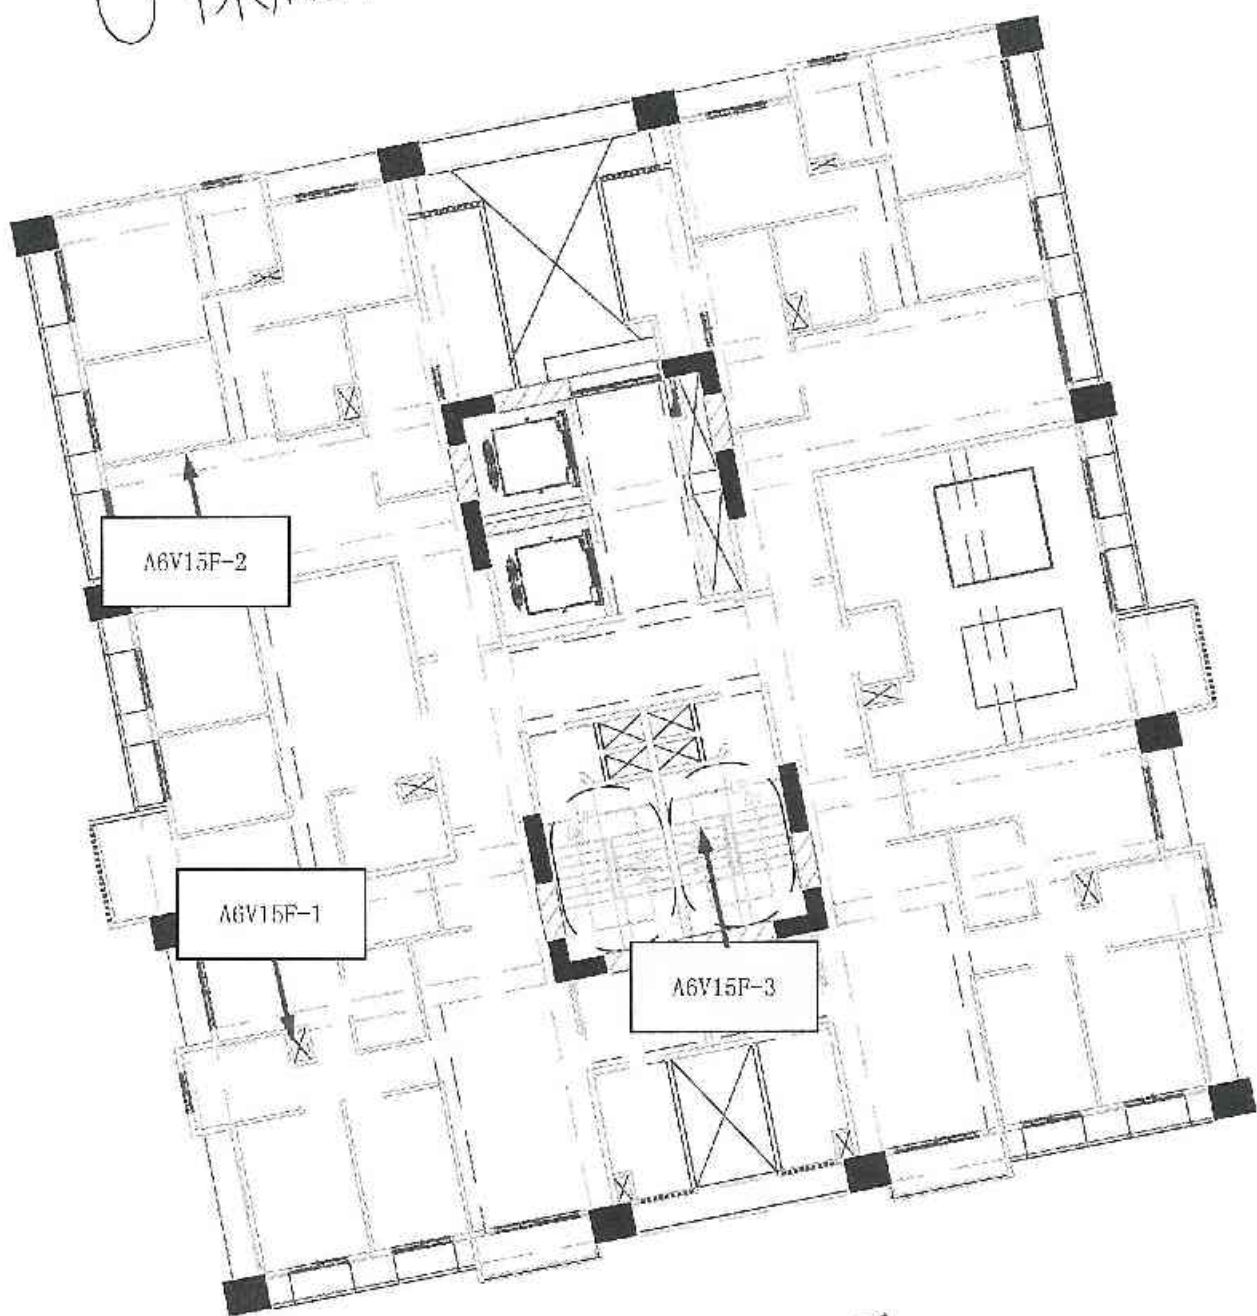


V棟結構平面圖

U 12/15/16

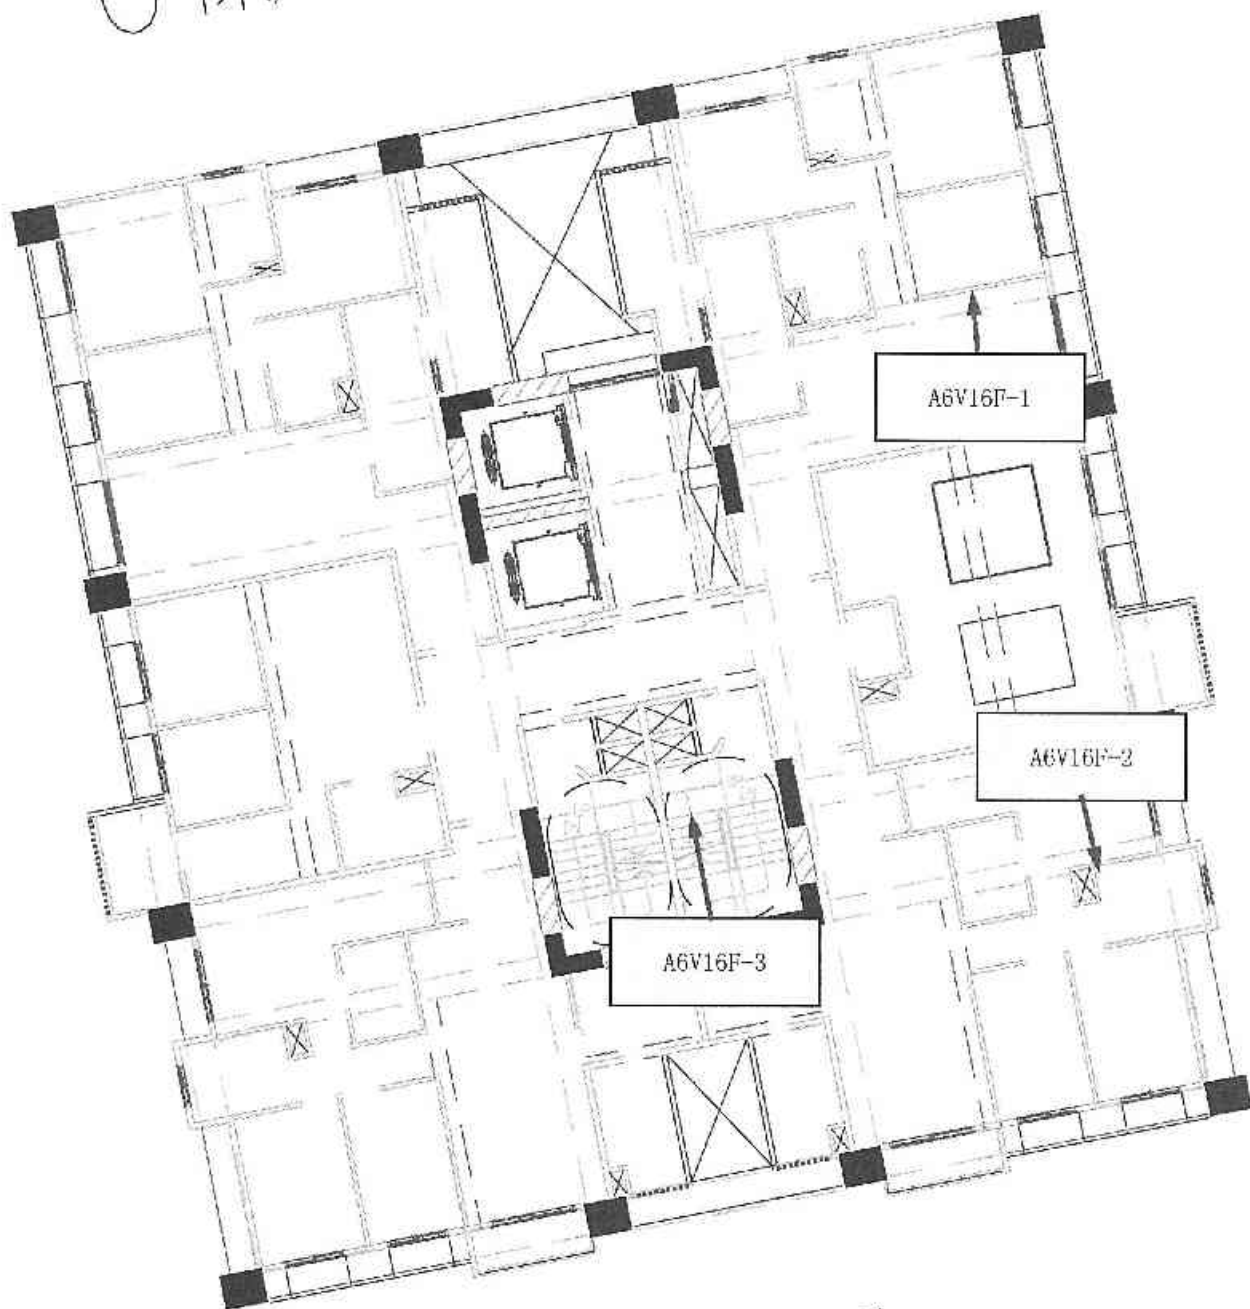


V棟結構平面圖

U TIME

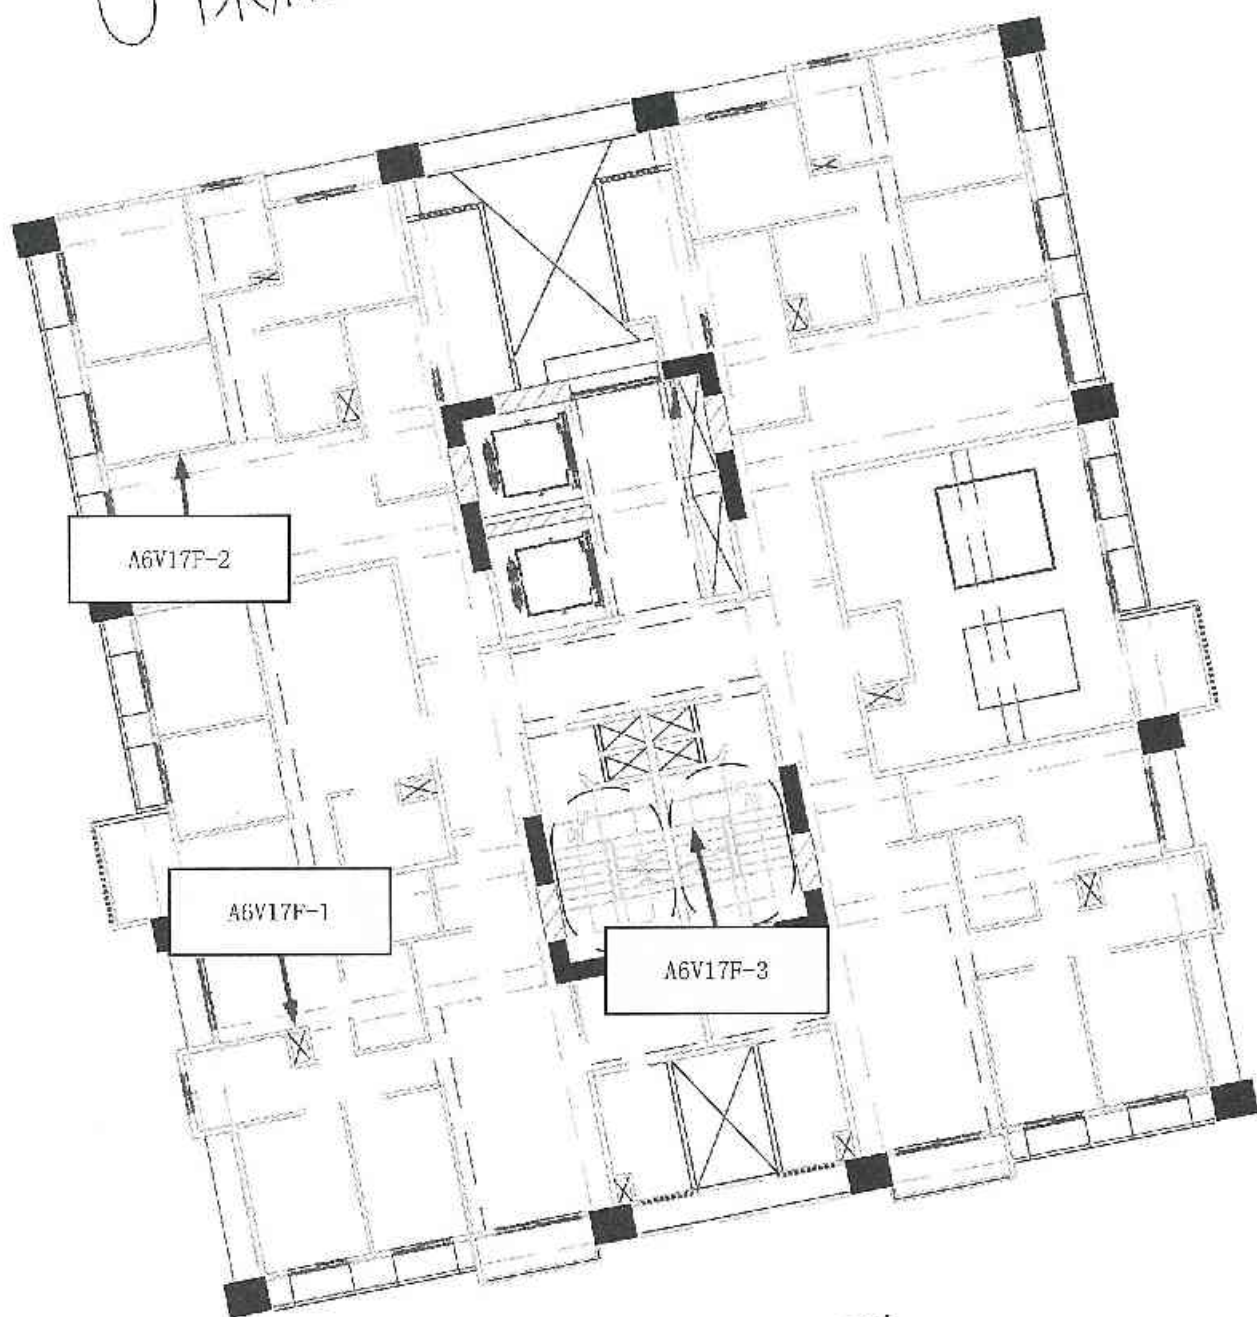


V棟結構平面圖

U 12/11/12

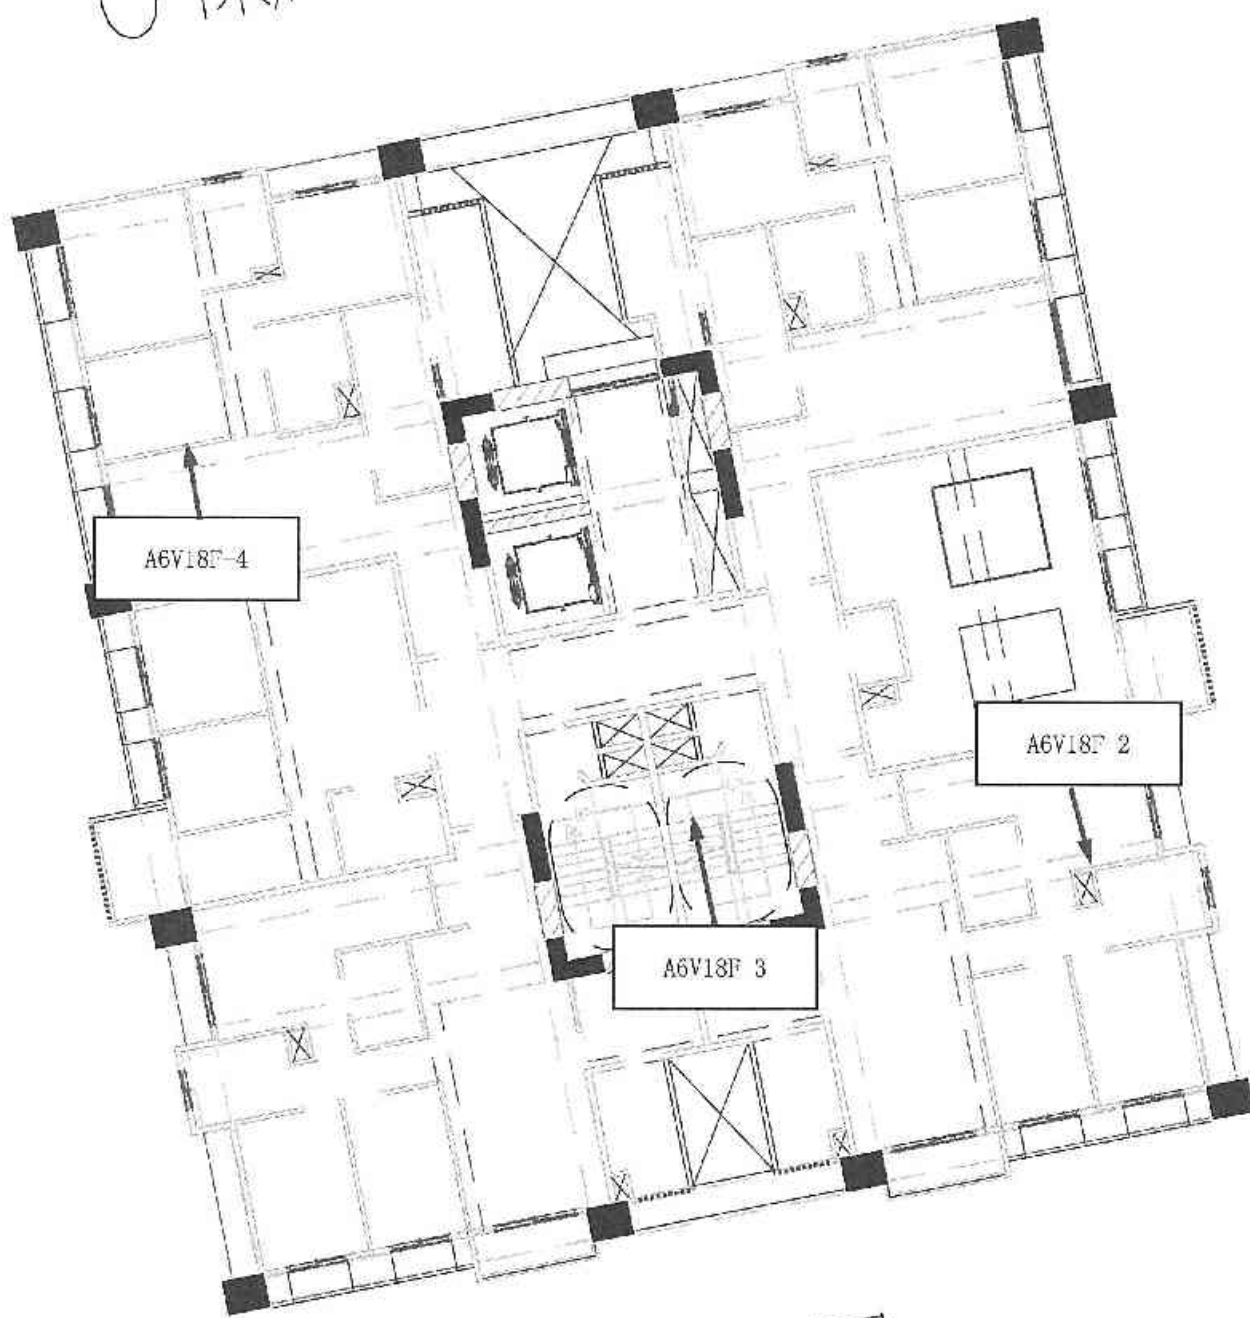


V 棟結構平面圖

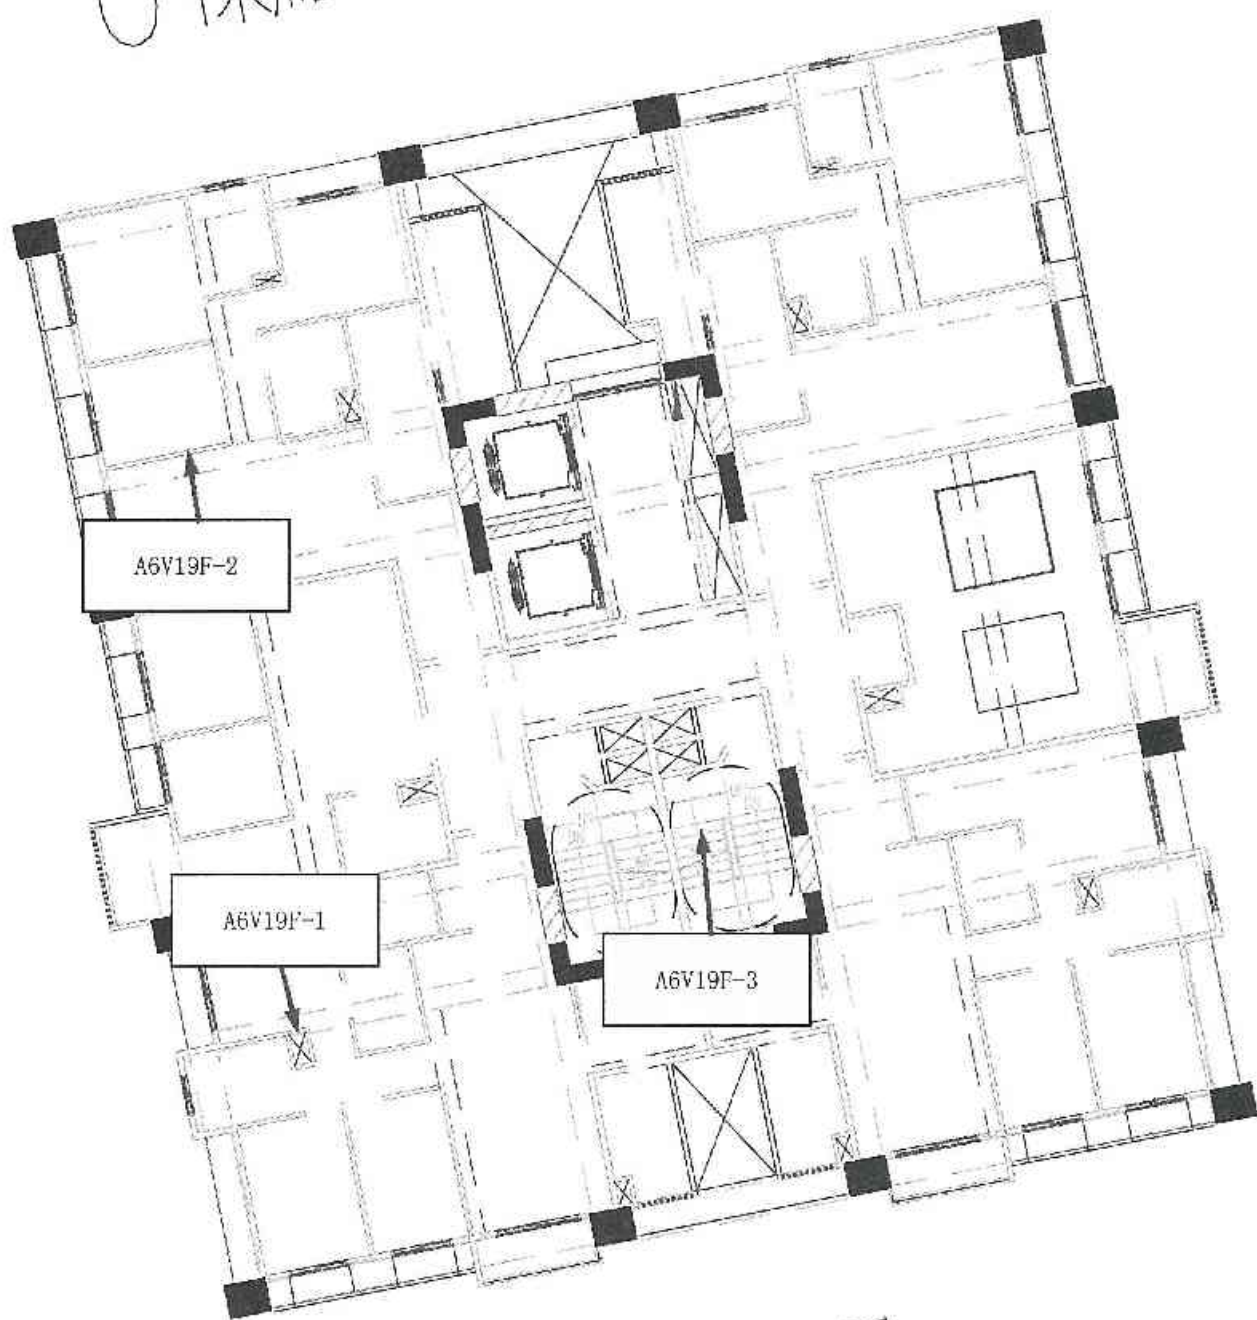


V棟結構平面圖

U 12/15/16

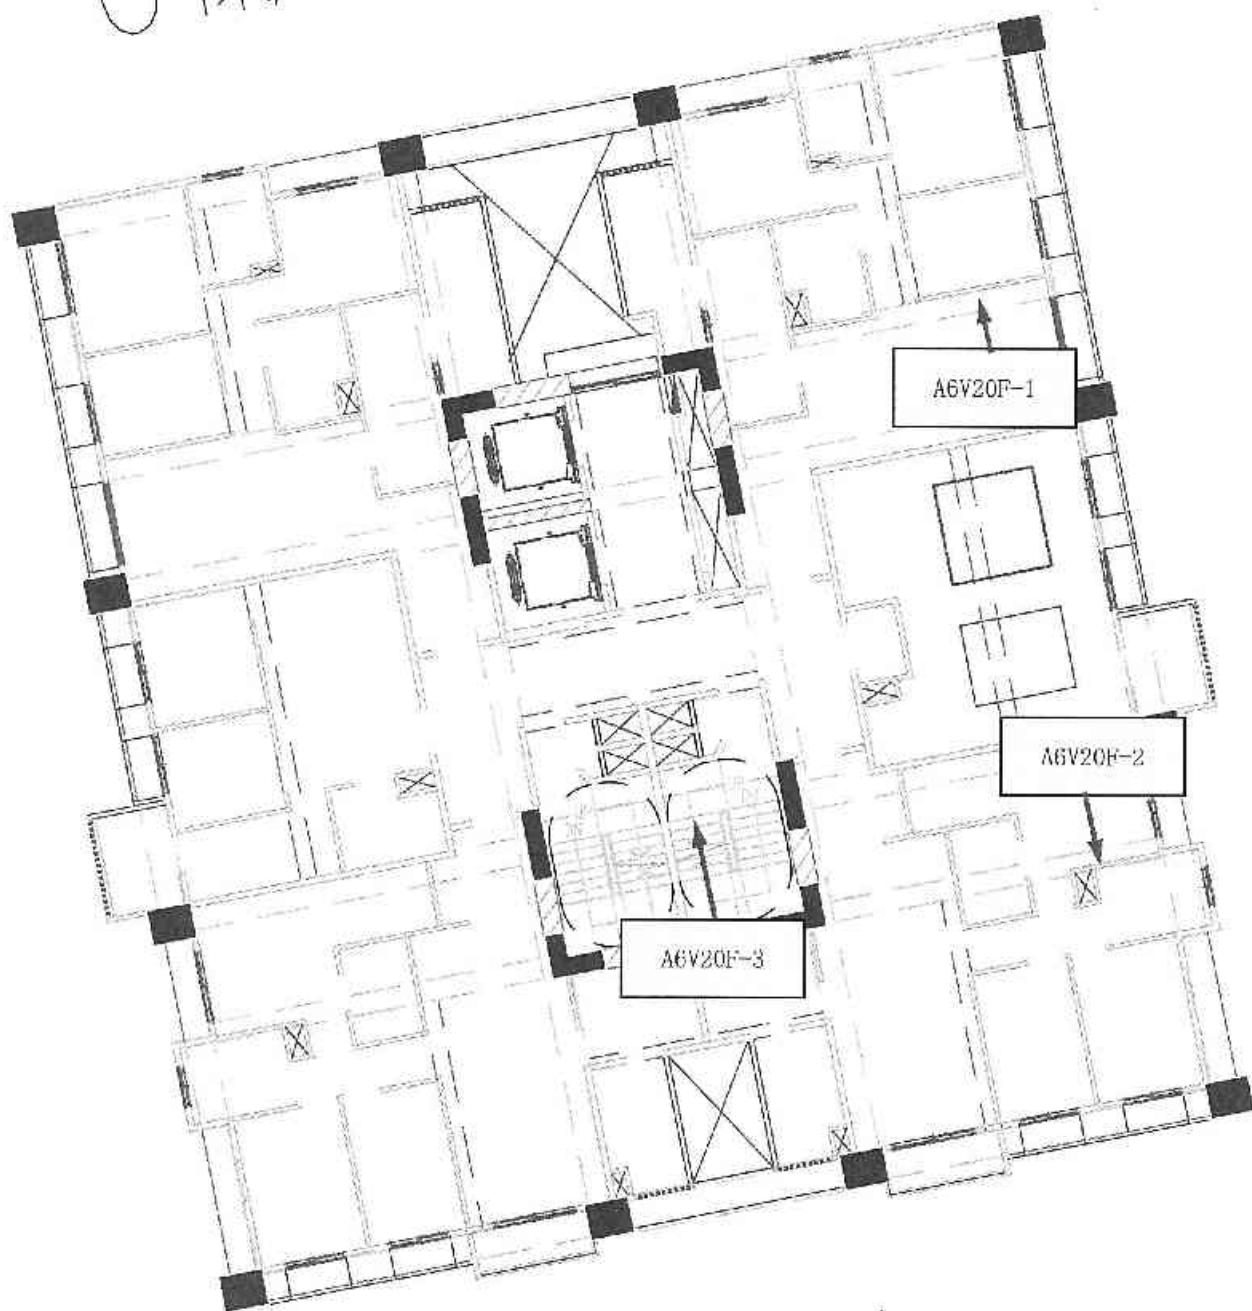

V棟結構平面圖

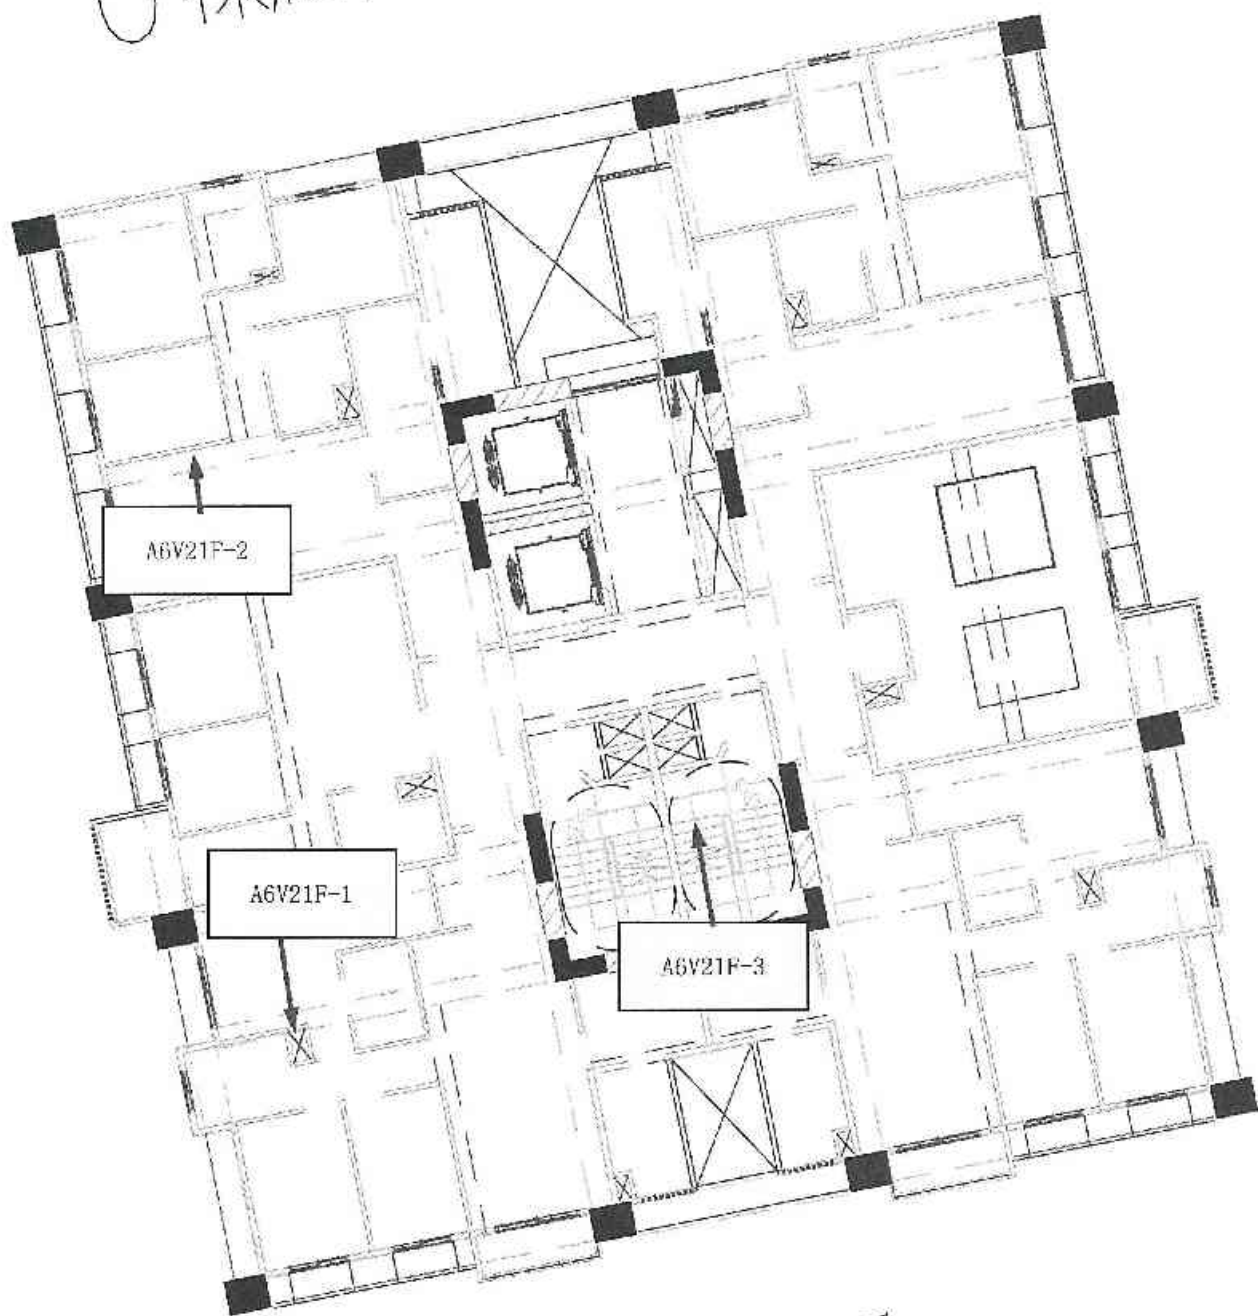

V棟結構平面圖

貳、中性化實驗報告

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6 區 V 棟)

中性化實驗報告

取樣 位置	試體編號	中性化總深度(cm)	取樣 位置	試體編號	中性化總深度(cm)
B3F	A6VB3F-1	0.3	3F	A6V3F-1	0.5
	A6VB3F-2	0.2		A6V3F-2	0.6
	A6VB3F-3	0.2		A6V3F-3	0.6
B2F	A6VB2F-1	0.3	4F	A6V4F-1	0.6
	A6VB2F-2	0.4		A6V4F-2	0.5
	A6VB2F-3	0.3		A6V4F-3	0.3
B1F	A6VB1F-1	0.2	5F	A6V5F-1	0.5
	A6VB1F-2	0.2		A6V5F-2	0.6
	A6VB1F-3	0.3		A6V5F-3	0.2
1F	A6V1F-1	0.2	6F	A6V6F-1	0.6
	A6V1F-2	0.4		A6V6F-2	0.5
	A6V1F-3	0.2		A6V6F-3	0.2
2F	A6V2F-1	0.7	7F	A6V7F-2	0.5
	A6V2F-2	0.6		A6V7F-3	0.4
	A6V2F-3	0.9		A6V7F-4	0.7

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區V棟)

中性化實驗報告

取樣位置	試體編號	中性化總深度(cm)	取樣位置	試體編號	中性化總深度(cm)
8F	A6V8F-2	0.2	13F	A6V13F-1	0.5
	A6V8F-3	0.3		A6V13F-2	0.4
	A6V8F-4	0.4		A6V13F-3	0.2
9F	A6V9F-1	0.3	14F	A6V14F-1	0.4
	A6V9F-2	0.3		A6V14F-2	0.5
	A6V9F-3	0.2		A6V14F-4	0.6
10F	A6V10F-1	0.5	15F	A6V15F-1	0.4
	A6V10F-2	0.4		A6V15F-2	0.3
	A6V10F-3	0.4		A6V15F-3	0.2
11F	A6V11F-1	0.2	16F	A6V16F-1	0.2
	A6V11F-2	0.4		A6V16F-2	0.5
	A6V11F-3	0.2		A6V16F-2	0.5
12F	A6V12F-1	0.7	17F	A6V17F-1	0.1
	A6V12F-2	0.5		A6V17F-2	0.4
	A6V12F-3	0.6		A6V17F-3	0.2


板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6 區 V 棟)


中性化實驗報告

取樣 位置	試體編號	中性化總深度(cm)	取樣 位置	試體編號	中性化總深度(cm)
18F	A6V18F-2	0.4			
	A6V18F-3	0.3			
	A6V18F-4	0.4			
19F	A6V19F-1	0.5			
	A6V19F-2	0.3			
	A6V19F-3	0.4			
20F	A6V20F-1	0.5			
	A6V20F-2	0.5			
	A6V20F-3	0.2			
21F	A6V21F-1	0.5			
	A6V21F-2	0.5			
	A6V21F-3	0.4			

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區V棟)

	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

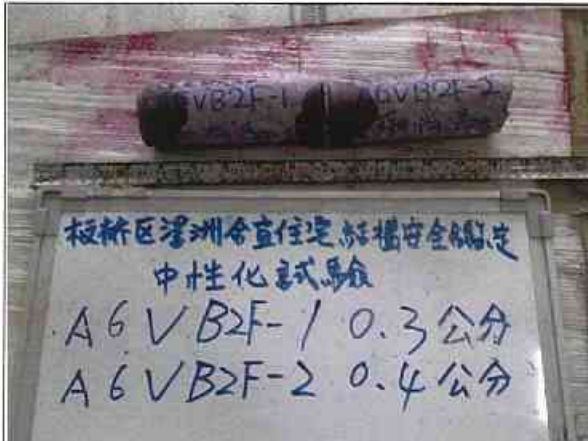
	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

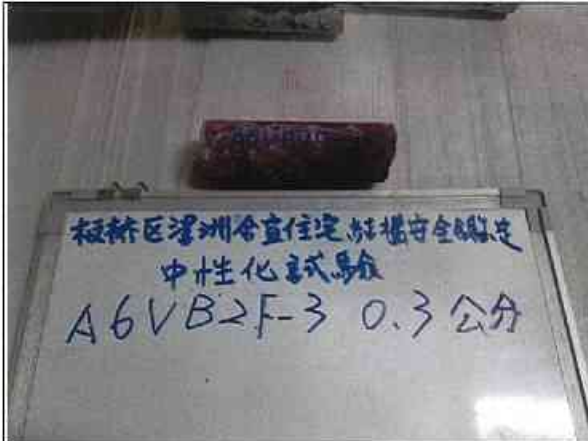	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗


	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區V棟)

 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6V1F-1 0.2公分	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

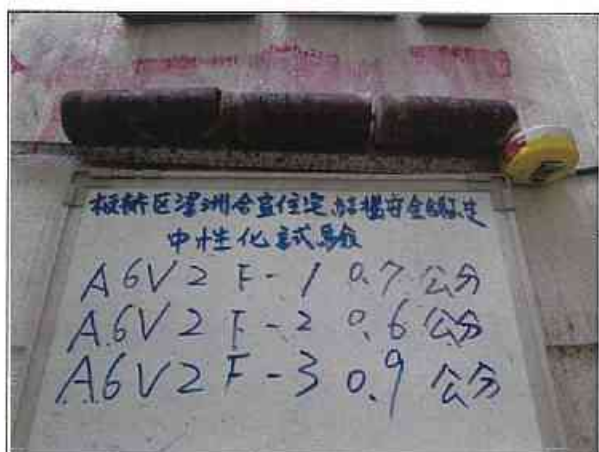
 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6V2F-1 0.7公分	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6V3F-1 0.5公分	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

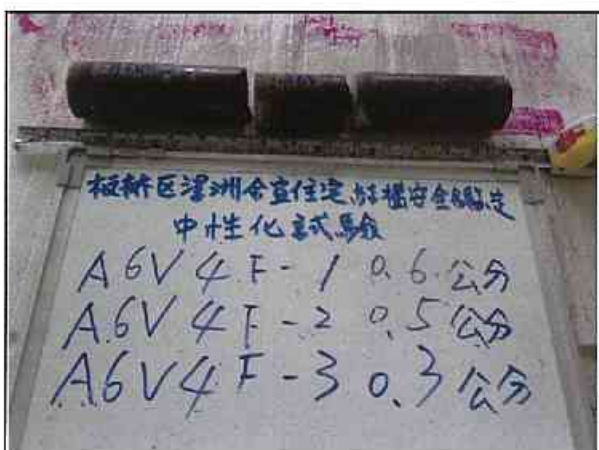 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6V4F-1 0.6公分	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區V棟)


 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6V 5F-1 0.5公分 A6V 5F-2 0.6公分 A6V 5F-3 0.2公分	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 V
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

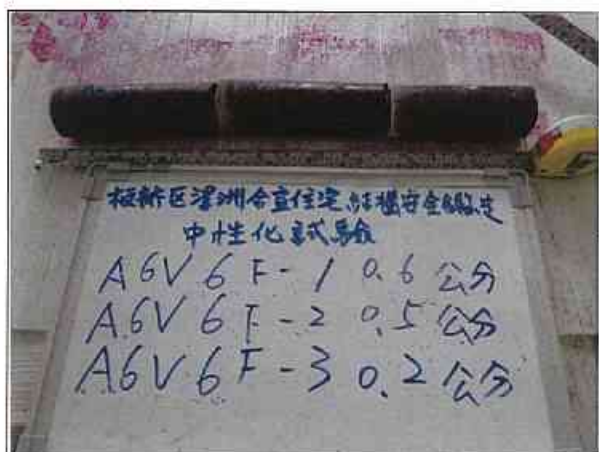
 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6V 6F-1 0.6公分 A6V 6F-2 0.5公分 A6V 6F-3 0.2公分	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗


 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6V 7F-2 0.5公分 A6V 7F-3 0.4公分 A6V 7F-4 0.7公分	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6V 8F-2 0.2公分 A6V 8F-3 0.3公分 A6V 8F-4 0.4公分	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區V棟)

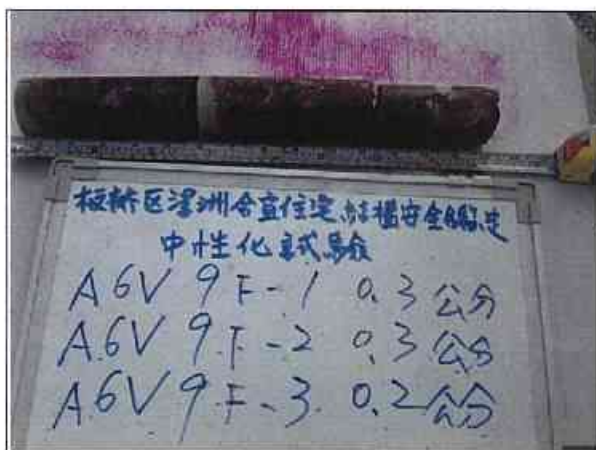
 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6V 9F-1 0.3公分 A6V 9F-2 0.3公分 A6V 9F-3 0.2公分	<table border="1"> <tr> <td>名稱</td><td>浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟</td></tr> <tr> <td>位置</td><td></td></tr> <tr> <td>說明</td><td>取樣試體 中性化試驗</td></tr> </table>	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟	位置		說明	取樣試體 中性化試驗
名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟						
位置							
說明	取樣試體 中性化試驗						

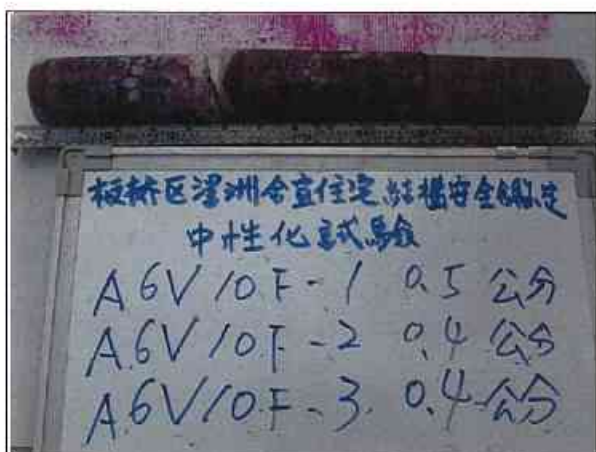 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6V 10F-1 0.5公分 A6V 10F-2 0.4公分 A6V 10F-3 0.4公分	<table border="1"> <tr> <td>名稱</td><td>浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟</td></tr> <tr> <td>位置</td><td></td></tr> <tr> <td>說明</td><td>取樣試體 中性化試驗</td></tr> </table>	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟	位置		說明	取樣試體 中性化試驗
名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟						
位置							
說明	取樣試體 中性化試驗						

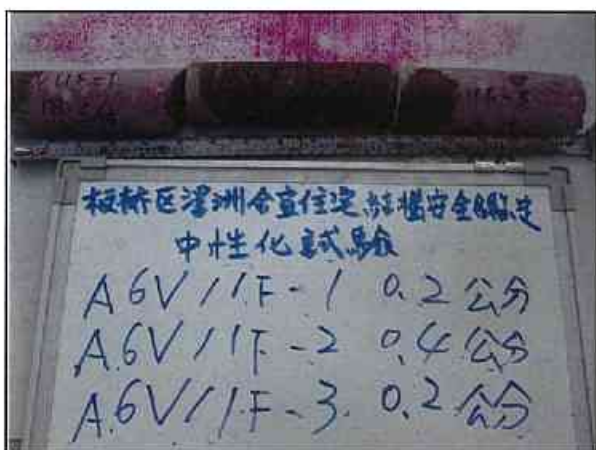
 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6V 11F-1 0.2公分 A6V 11F-2 0.4公分 A6V 11F-3 0.2公分	<table border="1"> <tr> <td>名稱</td><td>浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟</td></tr> <tr> <td>位置</td><td></td></tr> <tr> <td>說明</td><td>取樣試體 中性化試驗</td></tr> </table>	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟	位置		說明	取樣試體 中性化試驗
名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟						
位置							
說明	取樣試體 中性化試驗						

 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6V 12F-1 0.7公分 A6V 12F-2 0.5公分 A6V 12F-3 0.6公分	<table border="1"> <tr> <td>名稱</td><td>浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟</td></tr> <tr> <td>位置</td><td></td></tr> <tr> <td>說明</td><td>取樣試體 中性化試驗</td></tr> </table>	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟	位置		說明	取樣試體 中性化試驗
名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟						
位置							
說明	取樣試體 中性化試驗						

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區V棟)

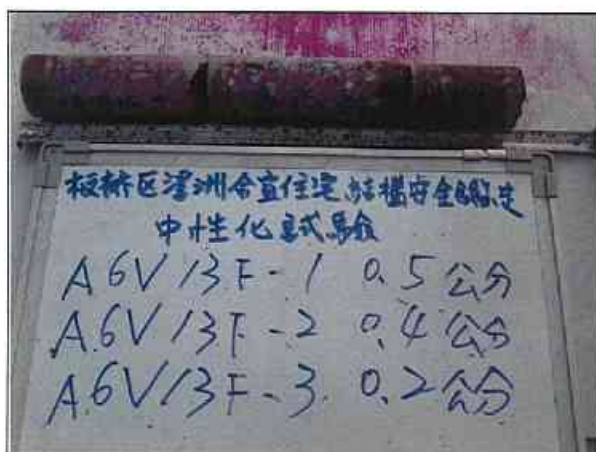
 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6V/3F-1 0.5公分 A6V/3F-2 0.4公分 A6V/3F-3 0.2公分	<table border="1"> <tr> <td>名稱</td><td>浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟</td></tr> <tr> <td>位置</td><td></td></tr> <tr> <td>說明</td><td>取樣試體 中性化試驗</td></tr> </table>	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟	位置		說明	取樣試體 中性化試驗
名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟						
位置							
說明	取樣試體 中性化試驗						


 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6V/4F-1 0.4公分 A6V/4F-2 0.5公分	<table border="1"> <tr> <td>名稱</td><td>浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟</td></tr> <tr> <td>位置</td><td></td></tr> <tr> <td>說明</td><td>取樣試體 中性化試驗</td></tr> </table>	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟	位置		說明	取樣試體 中性化試驗
名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟						
位置							
說明	取樣試體 中性化試驗						

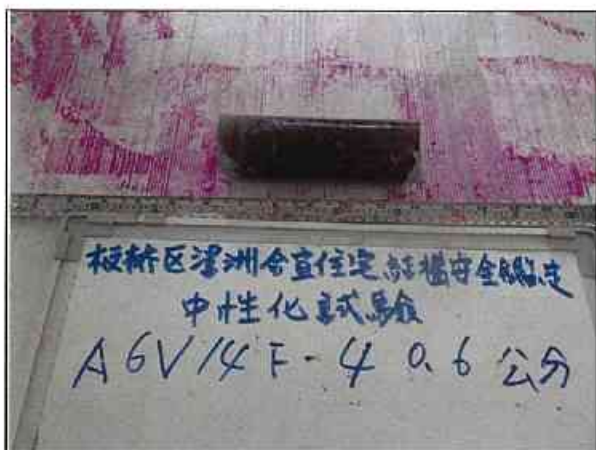
 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6V/4F-4 0.6公分	<table border="1"> <tr> <td>名稱</td><td>浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟</td></tr> <tr> <td>位置</td><td></td></tr> <tr> <td>說明</td><td>取樣試體 中性化試驗</td></tr> </table>	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟	位置		說明	取樣試體 中性化試驗
名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟						
位置							
說明	取樣試體 中性化試驗						


 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6V/5F-1 0.4公分 A6V/5F-2 0.3公分 A6V/5F-3 0.2公分	<table border="1"> <tr> <td>名稱</td><td>浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟</td></tr> <tr> <td>位置</td><td></td></tr> <tr> <td>說明</td><td>取樣試體 中性化試驗</td></tr> </table>	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟	位置		說明	取樣試體 中性化試驗
名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟						
位置							
說明	取樣試體 中性化試驗						

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區V棟)

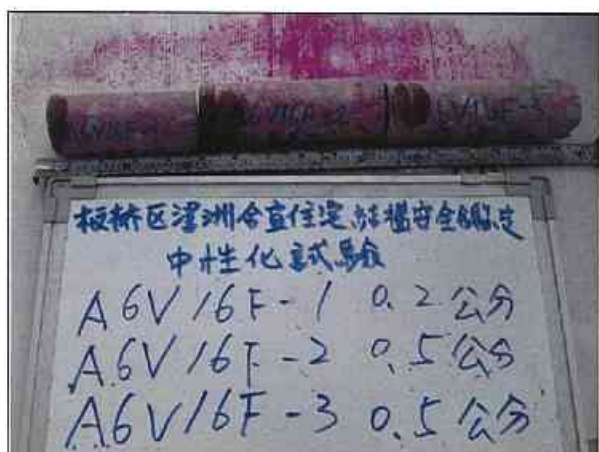 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6V16F-1 0.2公分 A6V16F-2 0.5公分 A6V16F-3 0.5公分	<table border="1"> <tr> <td>名稱</td><td>浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟</td></tr> <tr> <td>位置</td><td></td></tr> <tr> <td>說明</td><td>取樣試體 中性化試驗</td></tr> </table>	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟	位置		說明	取樣試體 中性化試驗
名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟						
位置							
說明	取樣試體 中性化試驗						

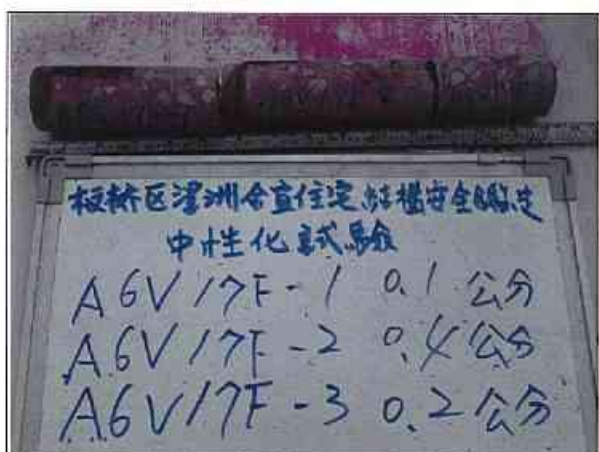 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6V17F-1 0.1公分 A6V17F-2 0.4公分 A6V17F-3 0.2公分	<table border="1"> <tr> <td>名稱</td><td>浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟</td></tr> <tr> <td>位置</td><td></td></tr> <tr> <td>說明</td><td>取樣試體 中性化試驗</td></tr> </table>	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟	位置		說明	取樣試體 中性化試驗
名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟						
位置							
說明	取樣試體 中性化試驗						

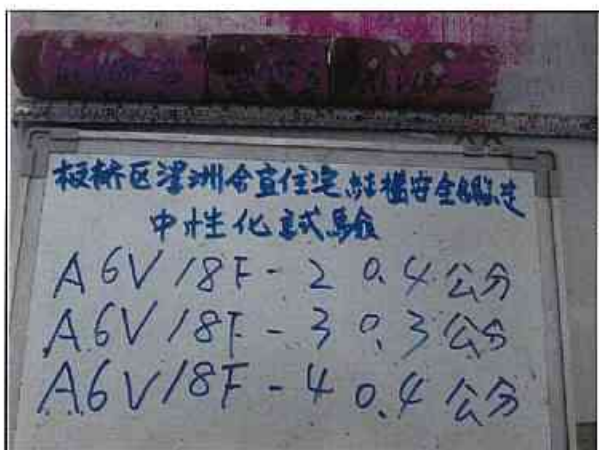 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6V18F-2 0.4公分 A6V18F-3 0.3公分 A6V18F-4 0.4公分	<table border="1"> <tr> <td>名稱</td><td>浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟</td></tr> <tr> <td>位置</td><td></td></tr> <tr> <td>說明</td><td>取樣試體 中性化試驗</td></tr> </table>	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟	位置		說明	取樣試體 中性化試驗
名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟						
位置							
說明	取樣試體 中性化試驗						

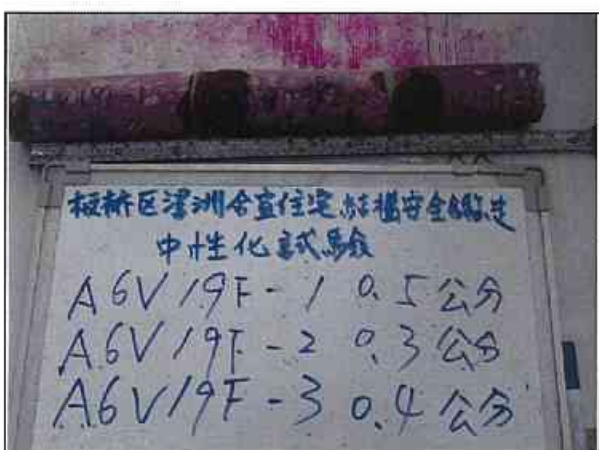 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定 中性化試驗 A6V19F-1 0.5公分 A6V19F-2 0.3公分 A6V19F-3 0.4公分	<table border="1"> <tr> <td>名稱</td><td>浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟</td></tr> <tr> <td>位置</td><td></td></tr> <tr> <td>說明</td><td>取樣試體 中性化試驗</td></tr> </table>	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟	位置		說明	取樣試體 中性化試驗
名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟						
位置							
說明	取樣試體 中性化試驗						

板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案(A6區V棟)

	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

	名稱	浮洲合宜住宅 A6 區 V 棟
	位置	
	說明	取樣試體 中性化試驗

附件四-3

混凝土中水溶性 氯離子含量檢測報告書


 試驗一部
 TESTING DEPARTMENT I
 台北試驗室
 TAIPEI LABORATORY

 新北市中和區立言街39號
 電話:(02)2228891 傳真:(02)22256842

硬固混凝土中水溶性氯離子含量試驗報告

工程名稱：板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案 報告編號：1506234Y
 (A6 西區 K 棟 21F~12F) 頁次：第 1 頁共 2 頁
 承包商： 收件日期：104.07.21 15:55
 委託單位：台北市結構工程工業技師公會 試驗日期：104.07.23 18:00
 委託單位地址：NA ~ 07.30 15:00
 樣品名稱：硬固混凝土鑽心試體 報告日期：104.08.04
 送樣人員：台北市結構工程工業技師公會/ 試驗方法：CNS 14703(2002)
 李權峰 07/21 14:50

項目	樣品編號	水溶性氯離子含量 %	試樣單位重 kg/m ³	水溶性氯離子含量 kg/m ³
1	A6K12F-1	0.001	2323	0.03
2	A6K13F-1	0.001	2323	0.03
3	A6K14F-1	0.001	2323	0.03
4	A6K15F-1	0.002	2323	0.04

- 附註：1. 本試驗結果僅對送驗樣品負責，非經本試驗室書面同意，本試驗報告不得摘錄複製。
2. 本報告若有規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定，以委託單位實際要求為主。
3. 本試驗報告保存期限為三年。
4. 試樣單位重係依據 AASHTO T260 97 規範對常重混凝土的假設值 2323kg/m³。
5. 取樣日期：104.07.17。
6. 取樣人員：台北市結構技師公會/王志誠、日勝生/蕭裕民、自救會/金濟元。
7. 本測試樣品與本室報告編號 1506140Y 為同梯次送件樣品，於鑽心試體抗壓試驗後由王志誠技師指定測試樣品進行收件。

 報告人：[簽名]
 簽字人：[簽名]



試驗一部

TESTING DEPARTMENT I

台北試驗室

TAIPEI LABORATORY



新北市中和區立言街 39 號

電話:(02)22228891 傳真:(02)22256842

硬固混凝土中水溶性氯離子含量試驗報告

樣品名稱：硬固混凝土鑽心試體

報告編號：1506234Y

取樣日期：104.07.17

頁次：第 2 頁

試驗日期：104.07.23 18:00

~ 07.30 15:00

試驗方法：CNS 14703(2002)

項目	樣品編號	水溶性氯離子含量 %	試樣單位重 kg/m ³	水溶性氯離子含量 kg/m ³
5	A6K16F-1	0.002	2323	0.04
6	A6K17F-1	0.003	2323	0.08
7	A6K18F-1	0.003	2323	0.08
8	A6K19F-1	0.003	2323	0.06
9	A6K20F-1	0.002	2323	0.05
10	A6K21F-1	0.002	2323	0.05
	以下空白			

附註：1. 本試驗結果僅對送驗樣品負責，非經本試驗室書面同意，本試驗報告不得摘錄複製。

 報告
 簽署人



試驗一部

TESTING DEPARTMENT 1

台北試驗室

TAIPEI LABORATORY



新北市中和區立言街39號

電話:(02)22228891 傳真:(02)22256842

硬固混凝土中水溶性氯離子含量試驗報告

工程名稱：板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案 報告編號：1506236Y

(A6區V棟21F~7F)

頁次：第1頁共2頁

承包商：—

收件日期：104.07.21 15:55

委託單位：台北市結構工程工業技師公會

試驗日期：104.07.27 17:00

委託單位地址：NA

~ 08.04 15:00

樣品名稱：硬固混凝土鑽心試體

報告日期：104.08.06

送樣人員：台北市結構工程工業技師公會/

試驗方法：CNS 14703(2002)

李權峰 07/21 14:00

項目	樣品編號	水溶性氯離子含量 %	試樣單位重 kg/m ³	水溶性氯離子含量 kg/m ³
1	A6V7F-2	0.004	2323	0.09
2	A6V8F-2	0.002	2323	0.04
3	A6V9F-1	0.001	2323	0.03
4	A6V10F-1	0.002	2323	0.04
5	A6V11F-1	0.002	2323	0.04

附註：1. 本試驗結果僅對送驗樣品負責，非經本試驗室書面同意，本試驗報告不得摘錄複製。

2. 本報告若有規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定，以委託單位實際要求為主。

3. 本試驗報告保存期限為三年。

 4. 試樣單位重值係依據 AASHTO T260-97 規範對常重混凝土的假設值 2323kg/m³。

5. 取樣日期：104.07.18。

6. 取樣人員：台北市結構技師公會/徐茂卿、日勝生/羅文德、自救會/高建茂。

7. 本測試樣品與本室報告編號 1506155Y 為同梯次送件樣品，於鑽心試體抗壓試驗後由

徐茂卿技師指定測試樣品進行收件。

 報告人：徐茂卿
 簽名：徐茂卿

試驗一部

TESTING DEPARTMENT I

台北試驗室

TAIPEI LABORATORY

新北市中和區立言街39號

電話:(02)2228891 傳真:(02)22256842

硬固混凝土中水溶性氯離子含量試驗報告

樣品名稱：硬固混凝土鑽心試體

報告編號：1506236Y

取樣日期：104.07.18

頁次：第2頁

試驗日期：104.07.27 17:00

~ 08.04 15:00

試驗方法：CNS 14703(2002)

項目	樣品編號	水溶性氯離子含量 %	試樣單位重 kg/m ³	水溶性氯離子含量 kg/m ³
6	A6V12F-1	0.001	2323	0.03
7	A6V13F-1	0.001	2323	0.03
8	A6V14F-1	0.001	2323	0.02
9	A6V15F-1	0.001	2323	0.03
10	A6V16F-1	0.001	2323	0.03
11	A6V17F-1	0.001	2323	0.03
12	A6V18F-2	0.001	2323	0.02
13	A6V19F-1	0.002	2323	0.05
14	A6V20F-1	0.004	2323	0.10
15	A6V21F-1	0.002	2323	0.04
以下空白				

附註：1. 本試驗結果僅對送驗樣品負責，非經本試驗室書面同意，本試驗報告不得摘錄複製。

報告人：李福成
簽字人：李福成

試驗一部
TESTING DEPARTMENT I
台北試驗室
TAIPEI LABORATORY新北市中和區立言街39號
電話:(02)22228891 傳真:(02)22256842

硬固混凝土中水溶性氯離子含量試驗報告

工程名稱：板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案 報告編號：1506237Y
(A6區V棟6F~1F、T棟21F~14F、頁次：第1頁共2頁
補鑽14F×1) 收件日期：104.07.21 15:55
承包商：— 試驗日期：104.07.29 17:00
委託單位：台北市結構工程工業技師公會 ~ 08.05 15:30
委託單位地址：NA 報告日期：104.08.07
樣品名稱：硬固混凝土鑽心試體 試驗方法：CNS 14703(2002)
送樣人員：台北市結構工程工業技師公會/
李權峰 07/21 14:00

項目	樣品編號	水溶性氯離子含量 %	試樣單位重 kg/m ³	水溶性氯離子含量 kg/m ³
1	A6V1F-1	0.001	2323	0.02
2	A6V2F-1	0.003	2323	0.06
3	A6V3F-1	0.001	2323	0.02
4	A6V4F-1	0.001	2323	0.03

- 附註：1. 本試驗結果僅對送驗樣品負責，非經本試驗室書面同意，本試驗報告不得摘錄複製。
2. 本報告若有規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定，以委託單位實際要求為主。
3. 本試驗報告保存期限為三年。
4. 試樣單位重值係依據 AASHTO T260-97 規範對常重混凝土的假設值 2323kg/m³。
5. 取樣日期：104.07.20。
6. 取樣人員：台北市結構技師公會/徐茂卿、日勝生/黃瑞東、自救會/張靖惠。
7. 本測試樣品與本室報告編號 1506199Y 為同梯次送件樣品，於鑽心試體抗壓試驗後由徐茂卿技師指定測試樣品進行收件。

報告人：徐茂卿
簽署人：徐茂卿



試驗一部

TESTING DEPARTMENT I

台北試驗室

TAIPEI LABORATORY


 Civil Engineering
 Laboratory
 2485

新北市中和區立言街38號

電話:(02)22228891 傳真:(02)22256842

硬固混凝土中水溶性氯離子含量試驗報告

樣品名稱：硬固混凝土鑽心試體

報告編號：1506237Y

取樣日期：104.07.20

頁次：第2頁

試驗日期：104.07.29 17:00

~ 08.05 15:30

試驗方法：CNS 14703(2002)

項目	樣品編號	水溶性氯離子含量 %	試樣單位重 kg/m ³	水溶性氯離子含量 kg/m ³
5	A6V5F-1	0.001	2323	0.03
6	A6V6F-1	0.001	2323	0.03
7	A6V14F-4	0.001	2323	0.02
8	A6T14F-1	0.001	2323	0.02
9	A6T15F-1	0.001	2323	0.03
10	A6T16F-1	0.002	2323	0.04
11	A6T17F-1	0.001	2323	0.03
12	A6T18F-1	0.002	2323	0.04
13	A6T19F-1	0.002	2323	0.04
14	A6T20F-1	0.001	2323	0.03
15	A6T21F-1	0.001	2323	0.03
	以下空白			

附註：1. 本試驗結果僅對送驗樣品負責，非經本試驗室書面同意，本試驗報告不得摘錄複製。

 報告
 簽署人

試驗一部
TESTING DEPARTMENT I
台北試驗室
TAIPEI LABORATORY

新北市中和區立言街39號

電話:(02)2228891 傳真:(02)22256842

硬固混凝土中水溶性氯離子含量試驗報告

工程名稱：板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案 報告編號：1506604Y

(A6西區T棟1F-13F、S棟16F, 18F-21F) 頁次：第1頁共2頁

承包商：—

收件日期：104.07.29 16:00

委託單位：台北市結構工程工業技師公會

試驗日期：104.07.30 17:00

委託單位地址：NA

~ 08.06 16:45

樣品名稱：硬固混凝土鑽心試體

報告日期：104.08.10

送樣人員：台北市結構工程工業技師公會/

試驗方法：CNS 14703(2002)

鄭丁介 07/29 15:45

項目	樣品編號	水溶性氯離子含量 %	試樣單位重 kg/m ³	水溶性氯離子含量 kg/m ³
1	A6T1F-3	0.001	2323	0.03
2	A6T2F-1	0.001	2323	0.02
3	A6T3F-1	0.001	2323	0.02
4	A6T4F-1	0.001	2323	0.02
5	A6T5F-1	0.001	2323	0.03

附註：1. 本試驗結果僅對送驗樣品負責，非經本試驗室書面同意，本試驗報告不得摘錄複製。

2. 本報告若有規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定，以委託單位實際要求為主。

3. 本試驗報告保存期限為三年。

4. 試樣單位重值係依據 AASHTO T260-97 規範對常重混凝土的假設值 2323kg/m³。

5. 取樣日期：104.07.22。

6. 取樣人員：台北市結構技師公會/徐茂卿、日勝生/朱炯淵、自救會/莊淵仁。

7. 本測試樣品與本室報告編號 1506296Y 為同梯次送件樣品，於鑽心試體抗壓試驗後由
徐茂卿技師指定測試樣品進行收件。報告人
簽署人


試驗一部

TESTING DEPARTMENT I

台北試驗室

TAIPEI LABORATORY

新北市中和區立言街39號

電話:(02)2228891 傳真:(02)22256842

硬固混凝土中水溶性氯離子含量試驗報告

樣品名稱：硬固混凝土鑽心試體

報告編號：1506604Y

取樣日期：104.07.22

頁次：第2頁

試驗日期：104.07.30 17:00

~ 08.06 16:45

試驗方法：CNS 14703(2002)

項目	樣品編號	水溶性氯離子含量 %	試樣單位重 kg/m ³	水溶性氯離子含量 kg/m ³
6	A6T6F-1	0.001	2323	0.02
7	A6T7F-1	0.001	2323	0.03
8	A6T8F-1	0.002	2323	0.04
9	A6T9F-1	0.001	2323	0.03
10	A6T10F-1	0.001	2323	0.03
11	A6T11F-1	0.001	2323	0.02
12	A6T12F-1	0.001	2323	0.03
13	A6T13F-1	0.002	2323	0.04
14	A6S16F-1	0.002	2323	0.05
15	A6S18F-1	0.001	2323	0.03
16	A6S19F-1	0.001	2323	0.03
17	A6S20F-1	0.002	2323	0.04
18	A6S21F-3	0.001	2323	0.03
	以下空白			

附註：1. 本試驗結果僅對送驗樣品負責，非經本試驗室書面同意，本試驗報告不得摘錄複製。

報告人：林福成
簽署人：林福成



試驗一部

TESTING DEPARTMENT I

台北試驗室

TAIPEI LABORATORY



新北市中和區立言街39號

電話:(02)2228891 傳真:(02)22256842

硬固混凝土中水溶性氯離子含量試驗報告

工程名稱：板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案 報告編號：1506605Y

(A6區S棟17F, 15F~2F, 1F、

頁次：第1頁共2頁

U棟24F~17F, 15F)

收件日期：104.07.29 16:00

承包商：—

試驗日期：104.08.03 17:00

委託單位：台北市結構工程工業技師公會

~ 08.10 15:00

委託單位地址：NA

報告日期：104.08.12

樣品名稱：硬固混凝土鑽心試體

試驗方法：CNS 14703(2002)

送樣人員：台北市結構工程工業技師公會/

鄭丁介 07/29 15:45

項目	樣品編號	水溶性氯離子含量 %	試樣單位重 kg/m ³	水溶性氯離子含量 kg/m ³
1	A6S2F-1	0.001	2323	0.03
2	A6S3F-1	0.005	2323	0.11
3	A6S4F-1	0.001	2323	0.03
4	A6S5F-1	0.001	2323	0.03
5	A6S6F-1	0.001	2323	0.03
6	A6S7F-1	0.001	2323	0.02
7	A6S8F-1	0.003	2323	0.07
8	A6S9F-1	0.001	2323	0.03
9	A6S10F-1	0.001	2323	0.03

附註：1. 本試驗結果僅對送驗樣品負責，非經本試驗室書面同意，本試驗報告不得摘錄複製。

2. 本報告若有規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定，以委託單位實際要求為主。

3. 本試驗報告保存期限為三年。

4. 試樣單位重值係依據 AASHTO T260-97 規範對常重混凝土的假設值 2323kg/m³。

5. 取樣日期：104.07.23。

6. 取樣人員：台北市結構技師公會/徐茂卿、呂勝生/黃瑞東、自救會/伍珈慧。

7. 本測試樣品與本室報告編號 1506331Y 為同梯次送件樣品，於鑽心試體抗壓試驗後由

徐茂卿技師指定測試樣品進行收件。

 報告
 簽署人

試驗一部

TESTING DEPARTMENT I

台北試驗室

TAIPEI LABORATORY

新北市中和區立言街 39 號

電話:(02)22228891 傳真:(02)22256842

硬固混凝土中水溶性氯離子含量試驗報告

樣品名稱：硬固混凝土鑽心試體

報告編號：1506605Y

取樣日期：104.07.23

頁次：第 2 頁

試驗日期：104.08.03 17:00

~ 08.10 15:00

試驗方法：CNS 14703(2002)

項目	樣品編號	水溶性氯離子含量 %	試樣單位重 kg/m ³	水溶性氯離子含量 kg/m ³
10	A6S11F-1	0.001	2323	0.03
11	A6S12F-1	0.001	2323	0.03
12	A6S13F-1	0.001	2323	0.03
13	A6S14F-1	0.003	2323	0.06
14	A6S15F-1	0.001	2323	0.03
15	A6S17F-1	0.001	2323	0.03
16	A6U14F-1	0.002	2323	0.04
17	A6U15F-1	0.003	2323	0.08
18	A6U17F-1	0.004	2323	0.08
19	A6U18F-1	0.001	2323	0.03
20	A6U19F-1	0.001	2323	0.03
21	A6U20F-1	0.005	2323	0.11
22	A6U21F-1	0.001	2323	0.03
23	A6U22F-1	0.002	2323	0.05
24	A6U23F-1	0.001	2323	0.03
25	A6U24F-1	0.001	2323	0.03
	以下空白			

附註：1. 本試驗結果僅對送驗樣品負責，非經本試驗室書面同意，本試驗報告不得摘錄複製。

報告人：李福成
簽署人：李福成



試驗一部

TESTING DEPARTMENT I

台北試驗室

TAIPEI LABORATORY



新北市中和區立言街39號

電話:(02)22228891 傳真:(02)22256842

硬固混凝土中水溶性氯離子含量試驗報告

工程名稱：板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案 報告編號：1506606Y

(A6西區U棟16F-1F及T、V棟B2,B3) 頁次：第1頁共2頁

承包商：—

收件日期：104.07.29 16:00

委託單位：台北市結構工程工業技師公會

試驗日期：104.07.31 17:00

委託單位地址：NA

~ 08.07 14:00

樣品名稱：硬固混凝土鑽心試體

報告日期：104.08.11

送樣人員：台北市結構工程工業技師公會/

試驗方法：CNS 14703(2002)

鄭丁介 07/29 15:45

項目	樣品編號	水溶性氯離子含量 %	試樣單位重 kg/m ³	水溶性氯離子含量 kg/m ³
1	A6L1F-1	0.001	2323	0.03
2	A6U2F-1	0.001	2323	0.02
3	A6U3F-1	0.001	2323	0.02
4	A6U4F-1	0.002	2323	0.04
5	A6U5F-1	0.001	2323	0.03

附註：1. 本試驗結果僅對送驗樣品負責，非經本試驗室書面同意，本試驗報告不得摘錄複製。

2. 本報告若有規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定，以委託單位實際要求為主。

3. 本試驗報告保存期限為三年。

 4. 試樣單位重值係依據 AASHTO T260-97 規範對常重混凝土的假設值 2323kg/m³。

5. 取樣日期：104.07.24。

6. 取樣人員：台北市結構技師公會/徐茂卿、呂勝生/陳志誠、自救會/蔡雪芬。

7. 本測試樣品與本室報告編號 1506380Y 為同梯次送件樣品，於鑽心試體抗壓試驗後由徐茂卿技師指定測試樣品進行收件。

 報告人
 簽字人



試驗一部

TESTING DEPARTMENT I

台北試驗室

TAIPEI LABORATORY


 Civil Engineering
 Laboratory
 2485

新北市中和區立言街39號

電話:(02)22228891 傳真:(02)22256842

硬固混凝土中水溶性氯離子含量試驗報告

樣品名稱：硬固混凝土鑽心試體

報告編號：1506606Y

取樣日期：104.07.24

頁次：第2頁

試驗日期：104.07.31 17:00

~ 08.07 14:00

試驗方法：CNS 14703(2002)

項目	樣品編號	水溶性氯離子含量 %	試樣單位重 kg/m ³	水溶性氯離子含量 kg/m ³
6	A6U6F-1	0.002	2323	0.04
7	A6U7F-1	0.002	2323	0.04
8	A6U9F-1	0.001	2323	0.03
9	A6U10F-1	0.001	2323	0.03
10	A6U11F-1	0.002	2323	0.05
11	A6U12F-1	0.002	2323	0.05
12	A6U13F-1	0.001	2323	0.03
13	A6U16F-1	0.002	2323	0.05
14	A6TB2F-1	0.005	2323	0.11
15	A6TB3F-1	0.001	2323	0.03
16	A6VB1F-1	0.001	2323	0.03
17	A6VB2F-1	0.001	2323	0.03
18	A6VB3F-1	0.001	2323	0.03
19	A6S1F-1	0.002	2323	0.04
	以下空白			

附註：1. 本試驗結果僅對送驗樣品負責，非經本試驗室書面同意，本試驗報告不得摘錄複製。

報告

簽署人



試驗一部

TESTING DEPARTMENT I

台北試驗室

TAIPEI LABORATORY



新北市中和區立言街39號

電話:(02)2228891 傳真:(02)22256842

硬固混凝土中水溶性氯離子含量試驗報告

工程名稱：板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案 報告編號：1506607Y

A6 西區(S+T+U)棟 B3F(S-U)棟 頁次：第1頁共1頁

U棟 8F B2F(S+U)棟 V棟 收件日期：104.07.29 16:00

承包商：— 試驗日期：104.08.05 17:00

委託單位：台北市結構工程工業技師公會 ~ 08.11 11:30

委託單位地址：NA 報告日期：104.08.12

樣品名稱：硬固混凝土鑽心試體 試驗方法：CNS 14703(2002)

送樣人員：台北市結構工程工業技師公會/

鄭丁介 07/29 15:45

項目	樣品編號	水溶性氯離子含量 %	試樣單位重 kg/m ³	水溶性氯離子含量 kg/m ³
1	A6SB1F-1	0.001	2323	0.03
2	A6SB2F-1	0.001	2323	0.02
3	A6SB3F-1	0.001	2323	0.03
4	A6TB1F-1	0.001	2323	0.03
5	A6UB1F-1	0.001	2323	0.03
6	A6UB2F-1	0.001	2323	0.03
7	A6UB3F-1	0.001	2323	0.03
	以下空白			

附註：1. 本試驗結果僅對送驗樣品負責，非經本試驗室書面同意，本試驗報告不得摘錄複製。

2. 本報告若有規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定，以委託單位實際要求為主。

3. 本試驗報告保存期限為三年。

 4. 試樣單位重係依據 AASHTO T260-97 規範對常重混凝土的假設值 2323kg/m³。

5. 取樣日期：104.07.25。

6. 取樣人員：台北市結構技師公會/徐茂卿、日勝生/黃瑞東、自救會/蔡尚融。

7. 本測試樣品與本室報告編號 1506396Y 為同梯次送件樣品，於鑽心試體抗壓試驗後由徐茂卿技師指定測試樣品進行收件。

報告人：徐茂卿



試驗一部

TESTING DEPARTMENT I

台北試驗室

TAIPEI LABORATORY



新北市中和區立言街 39 號

電話:(02)22228891 傳真:(02)22256842

硬固混凝土中水溶性氯離子含量試驗報告

工程名稱：板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案 報告編號：1506608Y

A6 西區 0 棟 1~24F

頁次：第 1 頁共 2 頁

承包商：—

收件日期：104.07.29 16:00

委託單位：台北市結構工程工業技師公會

試驗日期：104.08.06 17:00

委託單位地址：NA

~ 08.12 14:00

樣品名稱：硬固混凝土鑽心試體

報告日期：104.08.13

送樣人員：台北市結構工程工業技師公會/

試驗方法：CNS 14703(2002)

鄭丁介 07/29 15:45

項目	樣品編號	水溶性氯離子含量 %	試樣單位重 kg/m ³	水溶性氯離子含量 kg/m ³
1	A601F-1	0.001	2323	0.03
2	A602F-1	0.001	2323	0.03
3	A603F-1	0.002	2323	0.04
4	A604F-1	0.004	2323	0.09
5	A605F-1	0.001	2323	0.03
6	A606F-1	0.005	2323	0.11
7	A607F-1	0.001	2323	0.03
8	A608F-1	0.003	2323	0.08

附註：1. 本試驗結果僅對送驗樣品負責，非經本試驗室書面同意，本試驗報告不得摘錄複製。

2. 本報告若有規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定，以委託單位實際要求為主。

3. 本試驗報告保存期限為三年。

4. 試樣單位重值係依據 AASHTO T260-97 規範對常重混凝土的假設值 2323kg/m³。

5. 取樣日期：104.07.26。

6. 取樣人員：台北市結構技師公會/陳正平、日勝生/宋佳佑、自救會/沈淑淮、
承購戶/黃大城。

7. 本測試樣品與本室報告編號 1506404Y 為同梯次送件樣品，於鑽心試體抗壓試驗後由
陳正平技師指定測試樣品進行收件。

報告人：陳正平

簽名：[Handwritten Signature]



試驗一部

TESTING DEPARTMENT I

台北試驗室

TAIPEI LABORATORY


 Civil Engineering
 Laboratory
 2485

新北市中和區立言街39號

電話:(02)22228891 傳真:(02)22258842

硬固混凝土中水溶性氯離子含量試驗報告

樣品名稱：硬固混凝土鑽心試體

報告編號：1506608Y

取樣日期：104.07.26

頁次：第2頁

試驗日期：104.08.06 17:00

~ 08.12 14:00

試驗方法：CNS 14703(2002)

項目	樣品編號	水溶性氯離子含量 %	試樣單位重 kg/m ³	水溶性氯離子含量 kg/m ³
9	A609F-1	0.001	2323	0.03
10	A6010F-1	0.001	2323	0.03
11	A6011F-1	0.004	2323	0.10
12	A6012F-1	0.001	2323	0.03
13	A6013F-1	0.001	2323	0.03
14	A6014F-1	0.001	2323	0.03
15	A6015F-1	0.002	2323	0.04
16	A6016F-1	0.002	2323	0.04
17	A6017F-1	0.001	2323	0.03
18	A6018F-1	0.001	2323	0.03
19	A6019F-1	0.001	2323	0.03
20	A6020F-1	0.001	2323	0.03
21	A6021F-1	0.002	2323	0.04
22	A6022F-1	0.001	2323	0.03
23	A6023F-1	0.001	2323	0.03
24	A6024F-1	0.002	2323	0.04
	以下空白			

附註：1. 本試驗結果僅對送驗樣品負責，非經本試驗室書面同意，本試驗報告不得摘錄複製。

 報告
 簽署人

試驗一部
TESTING DEPARTMENT I
台北試驗室
TAIPEI LABORATORY

新北市中和區立言街39號

電話:(02)22226891 傳真:(02)22256842

硬固混凝土中水溶性氯離子含量試驗報告

工程名稱：板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案 報告編號：1506609Y

A6西區P棟1-24F

頁次：第1頁共2頁

承包商：

收件日期：104.07.29 16:00

委託單位：台北市結構工程工業技師公會

試驗日期：104.08.07 17:00

委託單位地址：NA

~ 08.13 14:00

樣品名稱：硬固混凝土鑽心試體

報告日期：104.08.14

送樣人員：台北市結構工程工業技師公會/

試驗方法：CNS 14703(2002)

鄭丁介 07/29 15:45

項目	樣品編號	水溶性氯離子含量 %	試樣單位重 kg/m ³	水溶性氯離子含量 kg/m ³
1	A6P1F-1	0.003	2323	0.07
2	A6P2F-1	0.001	2323	0.02
3	A6P3F-1	0.001	2323	0.02
4	A6P4F-1	0.001	2323	0.03
5	A6P5F-1	0.001	2323	0.02
6	A6P6F-1	0.001	2323	0.02
7	A6P7F-1	0.001	2323	0.03
8	A6P8F-1	0.002	2323	0.04

- 附註：1. 本試驗結果僅對送驗樣品負責，非經本試驗室書面同意，本試驗報告不得摘錄複製。
 2. 本報告若有規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定，以委託單位實際要求為主。
 3. 本試驗報告保存期限為三年。
 4. 試樣單位重值係依據 AASHTO T260-97 規範對常重混凝土的假設值 2323kg/m³。
 5. 取樣日期：104.07.27。
 6. 取樣人員：台北市結構技師公會/陳正平、日勝生/唐宜松、自救會/黃誌強。
 7. 本測試樣品與本室報告編號 1506453Y 為同梯次送件樣品，於鑽心試體抗壓試驗後由陳正平技師指定測試樣品進行收件。

報告
簽署人

試驗一部

TESTING DEPARTMENT I

台北試驗室

TAIPEI LABORATORY

新北市中和區立言街 39 號

電話:(02)22228891 傳真:(02)22256842

硬固混凝土中水溶性氯離子含量試驗報告

樣品名稱：硬固混凝土鑽心試體

報告編號：1506609Y

取樣日期：104.07.27

頁次：第 2 頁

試驗日期：104.08.07 17:00

~ 08.13 14:00

試驗方法：CNS 14703(2002)

項目	樣品編號	水溶性氯離子含量 %	試樣單位重 kg/m ³	水溶性氯離子含量 kg/m ³
9	A6P9F-1	0.001	2323	0.02
10	A6P10F-1(05 戶)	0.002	2323	0.04
11	A6P11F-1	0.001	2323	0.03
12	A6P12F-1(05 戶)	0.004	2323	0.10
13	A6P13F-2	0.002	2323	0.04
14	A6P14F-1(03 戶)	0.001	2323	0.03
15	A6P15F-1	0.002	2323	0.04
16	A6P16F-1(01 戶)	0.001	2323	0.03
17	A6P17F-1	0.004	2323	0.08
18	A6P18F-1(05 戶)	0.001	2323	0.03
19	A6P19F-1	0.002	2323	0.05
20	A6P20F-1(05 戶)	0.004	2323	0.08
21	A6P21F-1	0.004	2323	0.10
22	A6P22F-1(05 戶)	0.001	2323	0.03
23	A6P23F-1	0.002	2323	0.04
24	A6P24F-1(05 戶)	0.004	2323	0.10
	以下空白			

附註：1. 本試驗結果僅對送驗樣品負責，非經本試驗室書面同意，本試驗報告不得摘錄複製。

報告
簽署人 

試驗一部
TESTING DEPARTMENT I
台北試驗室
TAIPEI LABORATORY

新北市中和區立言街 89 號

電話: (02)22228851 傳真: (02)22256842

硬固混凝土中水溶性氯離子含量試驗報告

工程名稱：板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案 報告編號：1506610Y

(A6區K棟1F-11F、L棟17F-23F) 頁次：第1頁共2頁

承包商：—

收件日期：104.07.29 16:00

委託單位：台北市結構工程工業技師公會

試驗日期：104.08.07 17:00

委託單位地址：NA

~ 08.14 11:30

樣品名稱：硬固混凝土鑽心試體

報告日期：104.08.17

送樣人員：台北市結構工程工業技師公會/

試驗方法：CNS 14703(2002)

鄭丁介 07/29 15:45

項目	樣品編號	水溶性氯離子含量 %	試樣單位重 kg/m ³	水溶性氯離子含量 kg/m ³
1	A6K1F-1	0.001	2323	0.03
2	A6K2F-1	0.001	2323	0.03
3	A6K3F-1	0.001	2323	0.03
4	A6K4F-1	0.002	2323	0.04
5	A6K5F-1	0.001	2323	0.03

附註：1. 本試驗結果僅對送驗樣品負責，非經本試驗室書面同意，本試驗報告不得摘錄複製。

2. 本報告若有規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定，以委託單位實際要求為主。

3. 本試驗報告保存期限為三年。

4. 試樣單位重值係依據 AASHTO T260-97 規範對常重混凝土的假設值 2323kg/m³。

5. 取樣日期：104.07.28。

6. 取樣人員：台北市結構技師公會/王志誠、日勝生/羅文德、自救會/潘宏傳、

承購戶/張美玲。

7. 本測試樣品與本室報告編號 1506537Y 為同梯次送件樣品，於鑽心試體抗壓試驗後由
王志誠技師指定測試樣品進行收件。報告
簽署人 鄭丁介



試驗一部

TESTING DEPARTMENT I

台北試驗室

TAIPEI LABORATORY



新北市中和區立言街39號

電話:(02)2228891 傳真:(02)22256842

硬固混凝土中水溶性氯離子含量試驗報告

樣品名稱：硬固混凝土鑽心試體

報告編號：1506610Y

取樣日期：104.07.28

頁次：第2頁

試驗日期：104.08.07 17:00

~ 08.14 11:30

試驗方法：CNS 14703(2002)

項目	樣品編號	水溶性氯離子含量 %	試樣單位重 kg/m ³	水溶性氯離子含量 kg/m ³
6	A6K6F-1	0.002	2323	0.05
7	A6K7F-1	0.001	2323	0.02
8	A6K8F-1	0.005	2323	0.11
9	A6K9F-1	0.004	2323	0.09
10	A6K10F-1	0.002	2323	0.05
11	A6K11F-1	0.005	2323	0.12
12	A6L17F-1	0.002	2323	0.05
13	A6L18F-1	0.002	2323	0.04
14	A6L19F-1	0.003	2323	0.06
15	A6L20F-1	0.001	2323	0.03
16	A6L21F-1	0.002	2323	0.04
17	A6L22F-1	0.004	2323	0.09
18	A6L23F-1	0.002	2323	0.05
	以下空白			

附註：1. 本試驗結果僅對送驗樣品負責，非經本試驗室書面同意，本試驗報告不得摘錄複製。

 報告
 簽署人 謝福城



試驗一部

TESTING DEPARTMENT I

台北試驗室

TAIPEI LABORATORY



新北市中和區立言街39號

電話:(02)2228891 傳真:(02)22256842

硬固混凝土中水溶性氯離子含量試驗報告

工程名稱：板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案 報告編號：1506743Y

A6區Q棟1-23F

頁次：第1頁共2頁

承包商：—

收件日期：104.08.03 15:15

委託單位：台北市結構工程工業技師公會

試驗日期：104.08.10 17:00

委託單位地址：NA

~ 08.17 15:00

樣品名稱：硬固混凝土鑽心試體

報告日期：104.08.18

送樣人員：台北市結構工程工業技師公會/

試驗方法：CNS 14703(2002)

陳維宏 08/03 14:23

項目	樣品編號	水溶性氯離子含量 %	試樣單位重 kg/m ³	水溶性氯離子含量 kg/m ³
1	A6Q1F-1	0.001	2323	0.03
2	A6Q2F-1	0.001	2323	0.03
3	A6Q3F-1	0.001	2323	0.03
4	A6Q4F-1	0.001	2323	0.03
5	A6Q5F-1	0.001	2323	0.03
6	A6Q6F-1	0.003	2323	0.07
7	A6Q7F-1	0.001	2323	0.03
8	A6Q8F-1	0.002	2323	0.05

附註：1. 本試驗結果僅對送驗樣品負責，非經本試驗室書面同意，本試驗報告不得摘錄複製。

2. 本報告若有規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定，以委託單位實際要求為主。

3. 本試驗報告保存期限為三年。

4. 試樣單位重值係依據 AASHTO T260-97 規範對常重混凝土的假設值 2323kg/m³。

5. 取樣日期：104.07.29。

6. 取樣人員：台北市結構技師公會/陳正平、日勝生/羅文德、自救會/黃誌強。

7. 本測試樣品與本室報告編號 1506625Y 為同梯次送件樣品，於鑽心試體抗壓試驗後由陳正平技師指定測試樣品進行收件。

報告
簽署人

試驗一部

TESTING DEPARTMENT I

台北試驗室

TAIPEI LABORATORY

新北市中和區立言街 39 號

電話:(02)22288851 傳真:(02)22256842

硬固混凝土中水溶性氯離子含量試驗報告

樣品名稱：硬固混凝土鑽心試體

報告編號：1506743Y

取樣日期：104.07.29

頁次：第 2 頁

試驗日期：104.08.10 17:00

~ 08.17 15:00

試驗方法：CNS 14703(2002)

項目	樣品編號	水溶性氯離子含量 %	試樣單位重 kg/m ³	水溶性氯離子含量 kg/m ³
9	A6Q9F-1	0.008	2323	0.18
10	A6Q10F-1	0.002	2323	0.04
11	A6Q11F-1	0.001	2323	0.03
12	A6Q12F-1	0.002	2323	0.04
13	A6Q13F-1	0.002	2323	0.04
14	A6Q14F-1	0.002	2323	0.04
15	A6Q15F-1	0.004	2323	0.10
16	A6Q16F-1	0.001	2323	0.03
17	A6Q17F-1	0.002	2323	0.04
18	A6Q18F-4	0.005	2323	0.11
19	A6Q19F-1	0.002	2323	0.04
20	A6Q20F-1	0.001	2323	0.03
21	A6Q21F-1	0.001	2323	0.03
22	A6Q22F-1	0.002	2323	0.05
23	A6Q23F-1	0.001	2323	0.03
	以下空白			

附註：1. 本試驗結果僅對送驗樣品負責，非經本試驗室書面同意，本試驗報告不得摘錄複製。

報告
簽署人



試驗一部

TESTING DEPARTMENT I

台北試驗室

TAIPEI LABORATORY



新北市中和區立言街 88 號

電話:(02)22228891 傳真:(02)22256842

硬固混凝土中水溶性氯離子含量試驗報告

工程名稱：板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案 報告編號：1506744Y

A6 區 R 棟 1~24F、P、O、R 棟 B3F 頁次：第 1 頁共 2 頁

承包商：—

收件日期：104.08.03 15:15

委託單位：台北市結構工程工業技師公會

試驗日期：104.08.11 17:00

委託單位地址：NA

~ 08.18 15:30

樣品名稱：硬固混凝土鑽心試體

報告日期：104.08.19

送樣人員：台北市結構工程工業技師公會/

試驗方法：CNS 14703(2002)

陳維宏 08/03 14:24

項目	樣品編號	水溶性氯離子含量 %	試樣單位重 kg/m ³	水溶性氯離子含量 kg/m ³
1	A6R1F-1	0.001	2323	0.03
2	A6R2F-1	0.001	2323	0.03
3	A6R3F-1	0.001	2323	0.03
4	A6R4F-4	0.001	2323	0.03
5	A6R5F-1	0.001	2323	0.02
6	A6R6F-1	0.001	2323	0.03
7	A6R7F-1	0.001	2323	0.02
8	A6R8F-1	0.001	2323	0.03
9	A6R9F-1	0.001	2323	0.03
10	A6R10F-1	0.002	2323	0.04

附註：1. 本試驗結果僅對送驗樣品負責，非經本試驗室書面同意，本試驗報告不得摘錄複製。

2. 本報告若有規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定，以委託單位實際要求為主。

3. 本試驗報告保存期限為三年。

4. 試樣單位重值係依據 AASHTO T260-97 規範對常重混凝土的假設值 2323kg/m³。

5. 取樣日期：104.07.30。

6. 取樣人員：台北市結構技師公會/陳正平、日勝生/羅文德、自救會/賴旻宏。

7. 本測試樣品與本室報告編號 1506660Y 為同梯次送件樣品，於鑽心試體抗壓試驗後由陳正平技師指定測試樣品進行收件。

 報告
 簽字人



試驗一部

TESTING DEPARTMENT I

台北試驗室

TAIPEI LABORATORY



新北市中和區立言街 89 號

電話:(02)22228891 傳真:(02)22256842

硬固混凝土中水溶性氯離子含量試驗報告

樣品名稱：硬固混凝土鑽心試體

報告編號：1506744Y

取樣日期：104.07.30

頁次：第 2 頁

試驗日期：104.08.11 17:00

~ 08.18 15:30

試驗方法：CNS 14703(2002)

項目	樣品編號	水溶性氯離子含量 %	試樣單位重 kg/m ³	水溶性氯離子含量 kg/m ³
11	A6R11F-1	0.002	2323	0.04
12	A6R12F-1	0.001	2323	0.03
13	A6R13F-1	0.004	2323	0.08
14	A6R14F-1	0.002	2323	0.04
15	A6R15F-1	0.004	2323	0.10
16	A6R16F-1	0.002	2323	0.05
17	A6R17F-1	0.002	2323	0.04
18	A6R18F-1	0.001	2323	0.03
19	A6R19F-1	0.001	2323	0.03
20	A6R20F-1	0.002	2323	0.04
21	A6R21F-1	0.002	2323	0.04
22	A6R22F-1	0.003	2323	0.07
23	A6R23F-1	0.002	2323	0.05
24	A6R24F-1	0.002	2323	0.04
25	A6OB3F-1	0.001	2323	0.03
26	A6PB3F-1	0.001	2323	0.02
27	A6RB3F-1	0.001	2323	0.03
以下空白				

附註：1. 本試驗結果僅對送驗樣品負責，非經本試驗室書而同意，本試驗報告不得摘錄複製。

報告

簽署人

試驗一部
TESTING DEPARTMENT I台北試驗室
TAIPEI LABORATORY新北市中和區立言街39號
電話:(02)22228891 傳真:(02)22256842

硬固混凝土中水溶性氯離子含量試驗報告

工程名稱：板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案 報告編號：1506745Y

(A6區O,P,Q,R棟B1-B3F) 頁次：第1頁共1頁

承包商：—

收件日期：104.08.03 15:15

委託單位：台北市結構工程工業技師公會

試驗日期：104.08.12 17:00

委託單位地址：NA

~ 08.19 11:50

樣品名稱：硬固混凝土鑽心試體

報告日期：104.08.20

送樣人員：台北市結構工程工業技師公會/

試驗方法：CNS 14703(2002)

陳維宏 08/03 14:25

項目	樣品編號	水溶性氯離子含量 %	試樣單位重 kg/m ³	水溶性氯離子含量 kg/m ³
1	A6OB1F-1	0.001	2323	0.03
2	A6OB2F-1	0.001	2323	0.03
3	A6PB1F-1	0.005	2323	0.11
4	A6PB2F-1	0.001	2323	0.03
5	A6QB1F-1	0.001	2323	0.02
6	A6QB2F-1	0.005	2323	0.11
7	A6QB3F-1	0.001	2323	0.03
8	A6RB1F-1	0.001	2323	0.03
9	A6RB2F-1	0.004	2323	0.08
	以下空白			

附註：1. 本試驗結果僅對送驗樣品負責，非經本試驗室書面同意，本試驗報告不得摘錄複製。

2. 本報告若有規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定，以委託單位實際要求為主。

3. 本試驗報告保存期限為三年。

4. 試樣單位重值係依據 AASHTO T260-97 規範對常重混凝土的假設值 2323kg/m³。

5. 取樣日期：104.07.31。

6. 取樣人員：台北市結構技師公會/陳正平、日勝生/羅文德、自救會/黃誌強。

7. 本測試樣品與本室報告編號 1506693Y 為同梯次送件樣品，於鑽心試體抗壓試驗後由

陳正平技師指定測試樣品進行收件。

報告
簽署人 

試驗一部
TESTING DEPARTMENT I台北試驗室
TAIPEI LABORATORY

新北市中和區立言街39號

電話:(02)2228891 傳真:(02)22256842

硬固混凝土中水溶性氯離子含量試驗報告

工程名稱：板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案 報告編號：1506746Y

(A6區L棟16~1F、M棟22~15F) 頁次：第1頁共2頁

承包商：—

收件日期：104.08.03 15:15

委託單位：台北市結構工程工業技師公會

試驗日期：104.08.12 17:00

委託單位地址：NA

~ 08.20 14:00

樣品名稱：硬固混凝土鑽心試體

報告日期：104.08.21

送樣人員：台北市結構工程工業技師公會/

試驗方法：CNS 14703(2002)

陳維宏 08/03 14:27

項目	樣品編號	水溶性氯離子含量 %	試樣單位重 kg/m ³	水溶性氯離子含量 kg/m ³
1	A6L1F-1	0.002	2323	0.04
2	A6L2F-1	0.001	2323	0.03
3	A6L3F-4	0.001	2323	0.03
4	A6L4F-4	0.002	2323	0.05
5	A6L5F-1	0.001	2323	0.03
6	A6L6F-1	0.001	2323	0.02
7	A6L7F-1	0.001	2323	0.03
8	A6L8F-1	0.001	2323	0.03

附註：1. 本試驗結果僅對送驗樣品負責，非經本試驗室書面同意，本試驗報告不得摘錄複製。

2. 本報告若有規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定，以委託單位實際要求為主。

3. 本試驗報告保存期限為三年。

4. 試樣單位重係依據 AASHTO T260 97 規範對常重混凝土的假設值 2323kg/m³。

5. 取樣日期：104.08.01。

6. 取樣人員：台北市結構技師公會/陳周瑜、日勝生/羅文德、自救會/黃誌強。

7. 本測試樣品與本室報告編號 1506715Y 為同梯次送件樣品，於鑽心試體抗壓試驗後由陳周瑜技師指定測試樣品進行收件。

報告
簽署人 



試驗一部

TESTING DEPARTMENT I

台北試驗室

TAIPEI LABORATORY


 Civil Engineering
 Laboratory
 2485

新北市中和區立言街39號

電話:(02)22228801 傳真:(02)22256842

硬固混凝土中水溶性氯離子含量試驗報告

樣品名稱：硬固混凝土鑽心試體

報告編號：1506746Y

取樣日期：104.08.01

頁次：第2頁

試驗日期：104.08.12 17:00

~ 08.20 14:00

試驗方法：CNS 14703(2002)

項目	樣品編號	水溶性氯離子含量 %	試樣單位重 kg/m ³	水溶性氯離子含量 kg/m ³
9	A6L9F-1	0.002	2323	0.04
10	A6L10F-1	0.001	2323	0.03
11	A6L11F-1	0.002	2323	0.04
12	A6L12F-1	0.003	2323	0.06
13	A6L13F-1	0.005	2323	0.12
14	A6L14F-1	0.005	2323	0.11
15	A6L15F-1	0.002	2323	0.04
16	A6L16F-1	0.002	2323	0.05
17	A6M15F-1	0.001	2323	0.03
18	A6M16F-1	0.002	2323	0.04
19	A6M17F-4	0.001	2323	0.03
20	A6M18F-1	0.001	2323	0.02
21	A6M19F-1	0.002	2323	0.04
22	A6M20F-1	0.003	2323	0.06
23	A6M21F-1	0.002	2323	0.04
24	A6M22F-1	0.002	2323	0.04
	以下空白			

附註：1. 本試驗結果僅對送驗樣品負責，非經本試驗室書面同意，本試驗報告不得摘錄複製。

 報告
 簽署人

試驗一部

TESTING DEPARTMENT 1

台北試驗室

TAIPEI LABORATORY



新北市中和區立言街 39 號

電話:(02)22228891 傳真:(02)22256842

硬固混凝土中水溶性氯離子含量試驗報告

工程名稱：板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案 報告編號：1506747Y

(A6區M棟1~14F&23F、N棟15~21F) 頁次：第1頁共2頁

承包商：—

收件日期：104.08.03 15:15

委託單位：台北市結構工程工業技師公會

試驗日期：104.08.14 17:00

委託單位地址：NA

~ 08.24 14:30

樣品名稱：硬固混凝土鑽心試體

報告日期：104.08.25

送樣人員：台北市結構工程工業技師公會/

試驗方法：CNS 14703(2002)

陳維宏 08/03 14:29

項目	樣品編號	水溶性氯離子含量 %	試樣單位重 kg/m ³	水溶性氯離子含量 kg/m ³
1	A6M1F-1	0.002	2323	0.04
2	A6M2F-4	0.001	2323	0.03
3	A6M3F-1	0.001	2323	0.02
4	A6M4F-1	0.002	2323	0.04
5	A6M5F-4	0.006	2323	0.14
6	A6M6F-1	0.001	2323	0.03
7	A6M7F-1	0.001	2323	0.03
8	A6M8F-1	0.002	2323	0.04

附註：1. 本試驗結果僅對送驗樣品負責，非經本試驗室書面同意，本試驗報告不得摘錄複製。

2. 本報告若有規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定，以委託單位實際要求為主。

3. 本試驗報告保存期限為三年。

4. 試樣單位重值係依據 AASHTO T260-97 規範對常重混凝土的假設值 2323kg/m³。

5. 取樣日期：104.08.02。

6. 取樣人員：台北市結構技師公會/王志誠、日勝生/唐宜松、自救會/黃誌強。

7. 本測試樣品與本室報告編號 1506725Y 為同梯次送件樣品，於鑽心試體抗壓試驗後由王志誠技師指定測試樣品進行收件。

報告
簽署人

試驗一部

TESTING DEPARTMENT I

台北試驗室

TAIPEI LABORATORY

新北市中和區立雪街39號

電話:(02)22228851 傳真:(02)22256842

硬固混凝土中水溶性氯離子含量試驗報告

樣品名稱：硬固混凝土鑽心試體

報告編號：1506747Y

取樣日期：104.08.02

頁次：第2頁


試驗日期：104.08.14 17:00

~ 08.24 14:30

試驗方法：CNS 14703(2002)

項目	樣品編號	水溶性氯離子含量 %	試樣單位重 kg/m ³	水溶性氯離子含量 kg/m ³
9	A6M9F-1	0.001	2323	0.02
10	A6M10F-4	0.001	2323	0.03
11	A6M11F-1	0.002	2323	0.04
12	A6M12F-1	0.002	2323	0.05
13	A6M13F-1	0.001	2323	0.03
14	A6M14F-1	0.002	2323	0.04
15	A6M23F-1	0.001	2323	0.03
16	A6N15F-1	0.002	2323	0.04
17	A6N16F-1	0.003	2323	0.05
18	A6N17F-1	0.001	2323	0.03
19	A6N18F-1	0.001	2323	0.03
20	A6N19F-1	0.001	2323	0.03
21	A6N20F-1	0.002	2323	0.04
22	A6N21F-1	0.002	2323	0.05
	以下空白			

附註：1. 本試驗結果僅對送驗樣品負責，非經本試驗室書面同意，本試驗報告不得擴錄複製。

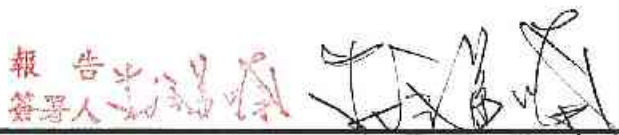報告
簽署人



試驗一部

TESTING DEPARTMENT I

台北試驗室

TAIPEI LABORATORY



新北市中和區立言街39號

電話:(02)22228891 傳真:(02)22256842

硬固混凝土中水溶性氯離子含量試驗報告

工程名稱：板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案 報告編號：1506846Y

(A6西區N棟1-14F、K、L、M、N、 頁次：第1頁共2頁

棟B2F、N棟B1F)

收件日期：104.08.04 15:58

承包商：—

試驗日期：104.08.14 17:00

委託單位：台北市結構工程工業技師公會

~ 08.21 11:45

委託單位地址：NA

報告日期：104.08.24

樣品名稱：硬固混凝土鑽心試體

試驗方法：CNS 14703(2002)

送樣人員：台北市結構工程工業技師公會/

鄭丁介 08/04 15:50

項目	樣品編號	水溶性氯離子含量 %	試樣單位重 kg/m ³	水溶性氯離子含量 kg/m ³
1	A6N1F-1	0.001	2323	0.03
2	A6N2F-1	0.001	2323	0.03
3	A6N3F-1	0.002	2323	0.04
4	A6N4F-1	0.002	2323	0.04

- 附註：1. 本試驗結果僅對送驗樣品負責，非經本試驗室書面同意，本試驗報告不得摘錄複製。
2. 本報告若有規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定，以委託單位實際要求為主。
3. 本試驗報告保存期限為三年。
4. 試樣單位重值係依據 AASHTO T260-97 規範對常重混凝土的假設值 2323kg/m³。
5. 取樣日期：104.08.03。
6. 取樣人員：台北市結構技師公會/王志誠、日勝生/朱炯淵、自救會/郭子儀。
7. 本測試樣品與本室報告編號 1506803Y 為同梯次送件樣品，於鑽心試體抗壓試驗後由王志誠技師指定測試樣品進行收件。

報告

簽名



試驗一部

TESTING DEPARTMENT I

台北試驗室

TAIPEI LABORATORY



新北市中和區立言街 39 號

電話：(02)22228851 傳真：(02)22256842

硬固混凝土中水溶性氯離子含量試驗報告

樣品名稱：硬固混凝土鑽心試體

報告編號：1506846Y

取樣日期：104.08.03

頁次：第 2 頁

試驗日期：104.08.14 17:00

~ 08.21 11:45

試驗方法：CNS 14703(2002)

項目	樣品編號	水溶性氯離子含量 %	試樣單位重 kg/m ³	水溶性氯離子含量 kg/m ³
5	A6N5F-1	0.001	2323	0.03
6	A6N6F-1	0.002	2323	0.04
7	A6N7F-1	0.001	2323	0.03
8	A6N8F-1	0.001	2323	0.03
9	A6N9F-1	0.001	2323	0.02
10	A6N10F-1	0.001	2323	0.03
11	A6N11F-1	0.003	2323	0.06
12	A6N12F-1	0.001	2323	0.03
13	A6N13F-1	0.002	2323	0.04
14	A6N14F-1	0.001	2323	0.03
15	A6LB2F-1	0.001	2323	0.03
16	A6MB2F-1	0.002	2323	0.05
17	A6NB1F-1	0.001	2323	0.03
18	A6NB2F-1	0.004	2323	0.10
19	A6KB2F-1	0.001	2323	0.03
	以下空白			

附註：1. 本試驗結果僅對送驗樣品負責，非經本試驗室書面同意，本試驗報告不得摘錄複製。

 報告
 簽署人



試驗一部

TESTING DEPARTMENT I

台北試驗室

TAIPEI LABORATORY



新北市中和區立言街38號

電話:(02)2228891 傳真:(02)22256842

硬固混凝土中水溶性氯離子含量試驗報告

工程名稱：板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案 報告編號：1506847Y

(A6區K, L, M, N棟B3F、K, L, M棟B1F) 頁次：第1頁共1頁

承包商：—

收件日期：104.08.04 16:00

委託單位：台北市結構工程工業技師公會

試驗日期：104.08.12 17:00

委託單位地址：NA

~ 08.19 11:50

樣品名稱：硬固混凝土鑽心試體

報告日期：104.08.20

送樣人員：台北市結構工程工業技師公會/

試驗方法：CNS 14703(2002)

鄭丁介 08/04 15:50

項目	樣品編號	水溶性氯離子含量 %	試樣單位重 kg/m ³	水溶性氯離子含量 kg/m ³
1	A6KB1F-1	0.001	2323	0.03
2	A6KB3F-1	0.002	2323	0.04
3	A6LB1F-2	0.001	2323	0.03
4	A6LB3F-1	0.004	2323	0.08
5	A6MB1F-1	0.007	2323	0.17
6	A6MB3F-1	0.001	2323	0.03
7	A6NB3F-1	0.001	2323	0.03
	以下空白			

附註：1. 本試驗結果僅對送驗樣品負責，非經本試驗室書面同意，本試驗報告不得摘錄複製。

2. 本報告若有規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定，以委託單位實際要求為主。

3. 本試驗報告保存期限為三年。

 4. 試樣單位重值係依據 AASHTO T260-97 規範對常重混凝土的假設值 2323kg/m³。

5. 取樣日期：104.08.04。

6. 取樣人員：台北市結構技師公會/王志誠、日勝生/羅文德、自救會/黃誌強。

7. 本測試樣品與本室報告編號 1506831Y 為同梯次送件樣品，於鑽心試體抗壓試驗後由

王志誠技師指定測試樣品進行收件。

 報告
 簽署人 王志誠

試驗一部
TESTING DEPARTMENT 1
台北試驗室
TAIPEI LABORATORY



新北市中和區立言街39號
電話:(02)22228891 傳真:(02)22255642

硬固混凝土中水溶性氯離子含量試驗報告

工程名稱：板橋浮洲合宜住宅結構安全鑑定案 報告編號：1507766Y
(A6西區U棟16F-1F及T、V棟B2,B3) 頁次：第1頁共1頁
承包商：— 收件日期：104.09.04 16:30
委託單位：台北市結構工程工業技師公會 試驗日期：104.09.04 17:00
委託單位地址：NA ~ 09.09 10:30
樣品名稱：硬固混凝土鑽心試體 報告日期：104.09.09
送樣人員：台北市結構工程工業技師公會/ 試驗方法：CNS 14703(2002)
徐茂卿技師 09/04 16:20

項目	樣品編號	水溶性氯離子含量 %	試樣單位重 kg/m ³	水溶性氯離子含量 kg/m ³
1	A6U8F-3	0.004	2323	0.10
	以下空白			

- 附註：1. 本試驗結果僅對送驗樣品負責，非經本試驗室書面同意，本試驗報告不得摘錄複製。
2. 本報告若有規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定，以委託單位實際要求為主。
3. 本試驗報告保存期限為三年。
4. 試樣單位重值係依據 AASHTO T260-97 規範對常重混凝土的假設值 2323kg/m³。
5. 取樣日期：104.07.24。
6. 取樣人員：台北市結構技師公會/徐茂卿、日勝生/陳志誠、自救會/蔡雪芬。
7. 本測試樣品與本室報告編號 I506380Y 為同梯次送件樣品，於鑽心試體抗壓試驗後由徐茂卿技師指定測試樣品進行收件。

報告人 徐茂卿



附件五

鑑定標的物牆柱角傾斜率測量及
一樓、地下一樓及地下二樓
梁底高程測量成果報告書






台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

一、一層梁底高程&角變位

CYa 軸線梁底高程&角變位(1F)

測點	梁底高程 (cm)	測點間距 (cm)	距 A611-065 距離 X(cm)	與前測點 高程差 (cm)	與 A611-065 高程差(cm)	角變量	傾斜方 向
A611-065	1016.7	0	0	0	0	0	
A611-066	1015.3	800	800	-1.4	-1.4	1/ -571	右傾
A611-069	981.8	80	880	0	-34.9		
A611-070	981.0	545	1425	-0.8	-35.7	1/ -681	右傾
A611-073	981.4	80	1505	0	-35.3		
A611-074	979.5	830	2335	-1.9	-37.2	1/ -437	右傾
A611-077	909.2	80	2415	0	-107.5		
A611-078	909.0	745	3160	-0.2	-107.7	1/ -3725	右傾
A611-081	928.3	80	3240	0	-88.4		
A611-082	928.6	625	3865	0.3	-88.1	1/ 2083	左傾
A611-085	938.5	80	3945	0	-78.2		
A611-086	940.1	810	4755	1.6	-76.6	1/ 506	左傾
A611-089	940.1	80	4835	0	-76.6		
A611-090	940.7	760	5595	0.6	-76.0	1/ 1267	左傾
A611-093	941.2	80	5675	0	-75.5		
A611-094	942.8	810	6485	1.6	-73.9	1/ 506	左傾
A611-097	942.5	80	6565	0	-74.2		
A611-098	942.5	865	7430	0	-74.2	0	
A611-101	942.9	80	7510	0	-73.8		
A611-102	943.6	810	8320	0.7	-73.1	1/ 1157	左傾
A611-105	912.6	80	8400	0	-104.1		
A611-106	914.7	760	9160	2.1	-102.0	1/ 362	左傾
A611-109	913.8	80	9240	0	-102.9		
A611-110	913.2	810	10050	-0.6	-103.5	1/ -1350	右傾
A611-113	913.2	80	10130	0	-103.5		
A611-114	912.2	850	10980	-1	-104.5	1/ -850	右傾
A611-117	912.2	80	11060	0	-104.5		
A611-118	911.8	810	11870	-0.4	-104.9	1/ -2025	右傾
A611-121	911.0	80	11950	0	-105.7		
A611-122	911.0	760	12710	0	-105.7	0	
A611-125	911.8	80	12790	0	-104.9		
A611-126	911.7	810	13600	-0.1	-105.0	1/ -8100	右傾

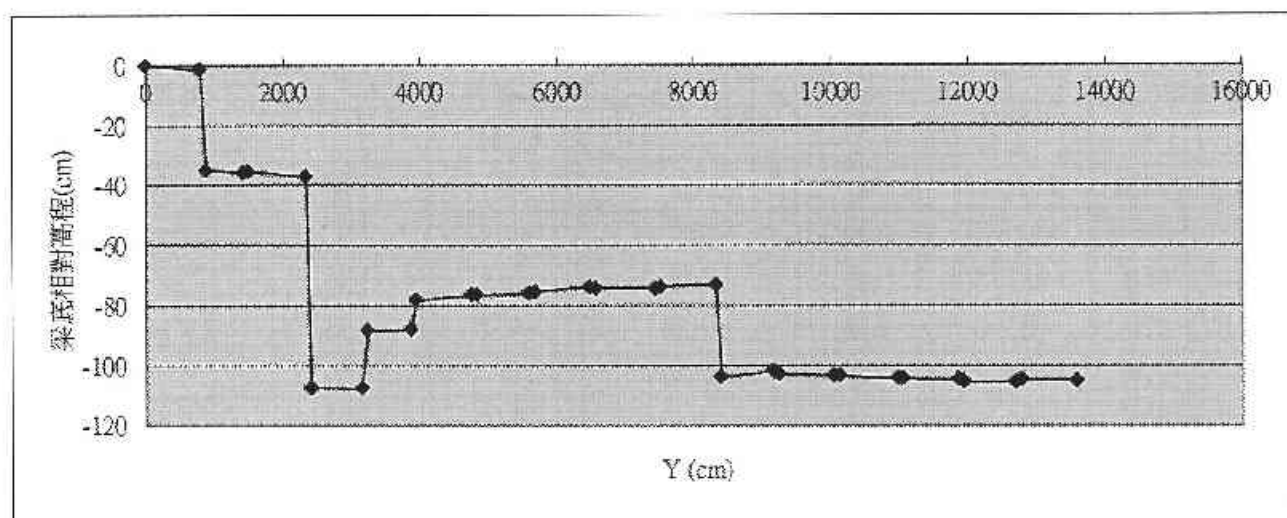

CY8 軸線梁底高程&角變位(1F)


測點	梁底高程 (cm)	測點間距 (cm)	距 A611-063 距離 X(cm)	與前測點 高程差 (cm)	與 A611-063 高程差(cm)	角變量	傾斜方 向
A611-063	1000.3	0	0	0	0	0	
A611-064	999.5	755	755	-0.8	-0.8	1/ -944	右傾
A611-067	939.3	110	865	0	-61.0		
A611-068	939.5	525	1390	0.2	-60.8	1/ 2625	左傾
A611-071	997.3	110	1500	0	-3.0		
A611-072	998.4	800	2300	1.1	-1.9	1/ 727	左傾
A611-075	908.3	110	2410	0	-92.0		
A611-076	908.5	730	3140	0.2	-91.8	1/ 3650	左傾
A611-079	927.4	80	3220	0	-72.9		
A611-080	928.2	625	3845	0.8	-72.1	1/ 781	左傾
A611-083	927.5	80	3925	0	-72.8		
A611-084	927.5	810	4735	0	-72.8	0	左傾
A611-087	927.8	80	4815	0	-72.5		
A611-088	928.5	760	5575	0.7	-71.8	1/ 1086	左傾
A611-091	928.4	80	5655	0	-71.9		
A611-092	928.4	810	6465	0	-71.9	0	



台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

A611-095	928.8	80	6545	0	-71.5		
A611-096	930.0	865	7410	1.2	-70.3	1/ 721	左傾
A611-099	932.2	80	7490	0	-68.1		
A611-100	933.0	810	8300	0.8	-67.3	1/ 1013	左傾
A611-103	932.2	80	8380	0	-68.1		
A611-104	931.9	760	9140	-0.3	-68.4	1/ -2533	右傾
A611-107	911.7	80	9220	0	-88.6		
A611-108	911.7	810	10030	0	-88.6	0	
A611-111	931.0	80	10110	0	-69.3		
A611-112	928.3	850	10960	-2.7	-72.0	1/ -315	右傾
A611-115	928.8	80	11040	0	-71.5		
A611-116	930.8	810	11850	2	-69.5	1/ 405	左傾
A611-119	930.1	80	11930	0	-70.2		
A611-120	931.1	760	12690	1	-69.2	1/ 760	左傾
A611-123	928.7	80	12770	0	-71.6		
A611-124	932.6	810	13580	3.9	-67.7	1/ 208	左傾

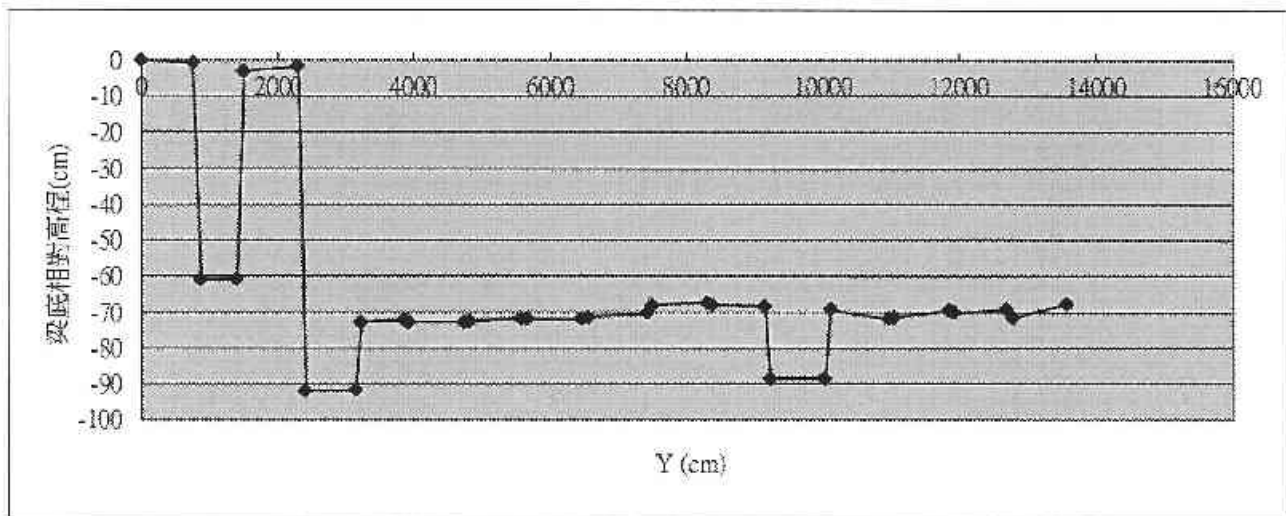

DY1 軸線梁底高程&角變位(1F)


測點	梁底高程 (cm)	測點間距 (cm)	距 A611-154 距離 X(cm)	與前測點 高程差 (cm)	與 A611-154 高程差(cm)	角變量	傾斜方 向
A611-154	1053.3	0	0	0	0	0	



台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

A611-153	1048.4	800	800	-4.9	-4.9	1/ -163	右傾
A611-150	1008.6	110	910	0	-44.7		
A611-149	1008.2	525	1435	-0.4	-45.1	1/ -1313	右傾
A611-146	1008.7	110	1545	0	-44.6		
A611-145	1008.7	800	2345	0	-44.6	0	
A611-142	958.1	110	2455	0	-95.2		
A611-141	960.1	560	3015	2	-93.2	1/ 280	左傾
A611-138	952.2	80	3095	0	-101.1		
A611-137	951.3	750	3845	-0.9	-102.0	1/ -833	右傾
A611-134	912.2	80	3925	0	-141.1		
A611-133	911.0	880	4805	-1.2	-142.3	1/ -733	右傾

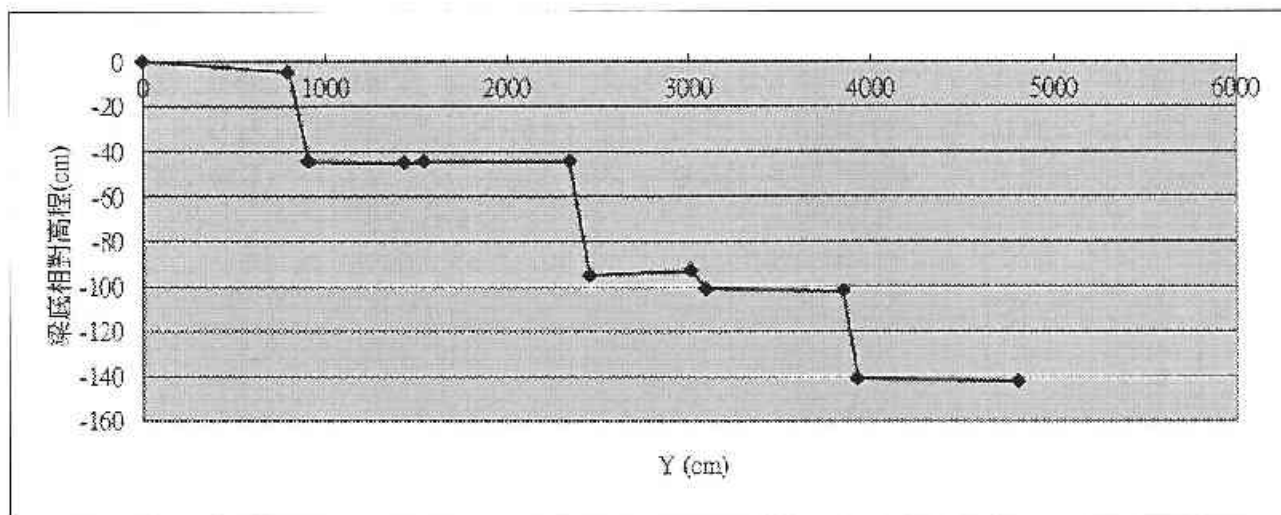

DYb 軸線梁底高程&角變位(1F)


測點	梁底高程 (cm)	測點間距 (cm)	距 A611-152 距離 X(cm)	與前測點 高程差 (cm)	與 A611-152 高程差 (cm)	角變量	傾斜方向
A611-152	1051.1	0	0	0	0	0	
A611-151	1050.6	845	845	-0.5	-0.5	1/ -1690	右傾
A611-148	1009.8	80	925	0	-41.3		
A611-147	1010.7	525	1450	0.9	-40.4	1/ 583	左傾
A611-144	1010.0	80	1530	0	-41.1		
A611-143	1010.3	860	2390	0.3	-40.8	1/ 2867	左傾



台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

A611-140	961.4	80	2470	0	-89.7		
A611-139	961.8	560	3030	0.4	-89.3	1/ 1400	左傾
A611-136	952.2	80	3110	0	-98.9		
A611-135	962.8	750	3860	10.6	-88.3	1/ 71	左傾
A611-130	927.1	80	3940	0	-124.0		
A611-129	926.0	986	4926	-1.1	-125.1	1/ -896	右傾

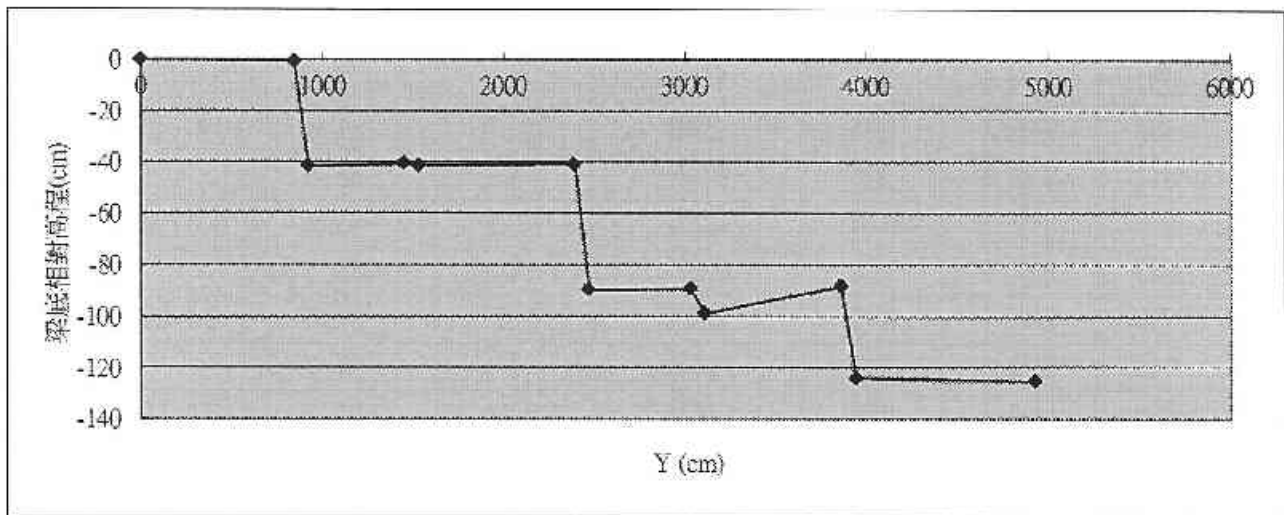

CX9 軸線梁底高程&角變位(1F)


測點	梁底高程 (cm)	測點間距 (cm)	距 A611-001 距離 X(cm)	與前測點 高程差 (cm)	與 A611-001 高程差(cm)	角變量	傾斜方 向
A611-001	1023.2	0	0	0	0	0	
A611-002	1022.1	845	845	-1.1	-1.1	1/ -768	右傾
A611-005	931.5	80	925	0	-91.7		
A611-006	930.6	450	1375	-0.9	-92.6	1/ -500	右傾
A611-009	930.4	80	1455	0	-92.8		
A611-010	929.1	815	2270	-1.3	-94.1	1/ -627	右傾
A611-013	1017.5	110	2380	0	-5.7		
A611-014	1017.0	800	3180	-0.5	-6.2	1/ -1600	右傾
A611-017	979.6	110	3290	0	-43.6		



台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association


A611-018	977.6	525	3815	-2	-45.6	1/ -263	右傾
A611-021	987.9	110	3925	0	-35.3		
A611-022	988.4	800	4725	0.5	-34.8	1/ 1600	左傾
A611-025	927.3	110	4835	0	-95.9		
A611-026	932.2	973	5808	4.9	-91.0	1/ 199	左傾
A611-029	932.0	80	5888	0	-91.2		
A611-030	933.5	822	6710	1.5	-89.7	1/ 548	左傾
A611-033	943.7	80	6790	0	-79.5		
A611-034	943.1	820	7610	-0.6	-80.1	1/ -1367	右傾
A611-037	943.5	80	7690	0	-79.7		
A611-038	941.8	675	8365	-1.7	-81.4	1/ -397	右傾
A611-041	932.9	80	8445	0	-90.3		
A611-042	929.7	970	9415	-3.2	-93.5	1/ -303	右傾
A611-045	987.5	110	9525	0	-35.7		
A611-046	988.7	309	9834	1.2	-34.5	1/ 257	左傾
A611-049	925.5	2056	11890	0	-97.7		
A611-050	930.7	686	12576	5.2	-92.5	1/ 132	左傾
A611-053	992.4	80	12656	0	-30.8		
A611-054	993.0	834	13490	0.6	-30.2	1/ 1390	左傾
A611-057	993.1	80	13570	0	-30.1		
A611-058	995.0	555	14125	1.9	-28.2	1/ 292	左傾

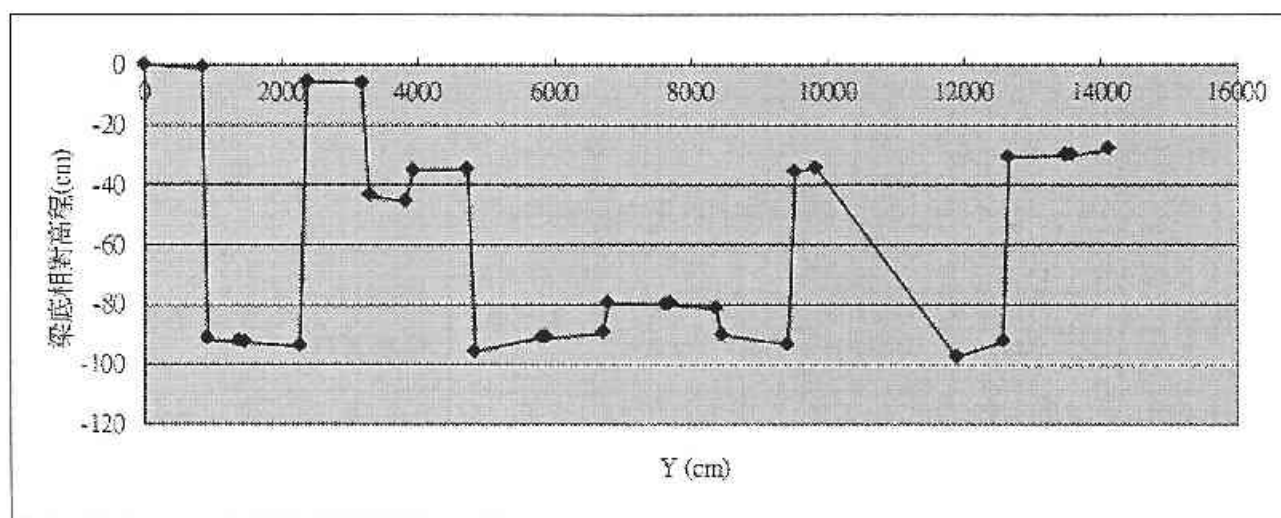



CX8 軸線梁底高程&角變位(1F)

測點	梁底高程 (cm)	測點間距 (cm)	距 A611-003 距離 X(cm)	與前測點 高程差 (cm)	與 A611-003 高程差(cm)	角變量	傾斜方 向
A611-003	1023.3	0	0	0	0	0	
A611-004	1021.5	845	845	-1.8	-1.8	1/ -469	右傾
A611-007	930.9	80	925	0	-92.4		
A611-008	930.6	450	1375	-0.3	-92.7	1/ -1500	右傾
A611-011	929.7	80	1455	0	-93.6		
A611-012	929.9	815	2270	0.2	-93.4	1/ 4075	左傾
A611-015	1019.4	110	2380	0	-3.9		
A611-016	1018.8	800	3180	-0.6	-4.5	1/ -1333	右傾
A611-019	977.6	110	3290	0	-45.7		
A611-020	977.0	525	3815	-0.6	-46.3	1/ -875	右傾
A611-023	988.0	110	3925	0	-35.3		
A611-024	988.7	800	4725	0.7	-34.6	1/ 1143	左傾
A611-027	927.8	110	4835	0	-95.5		
A611-028	931.2	973	5808	3.4	-92.1	1/ 286	左傾
A611-031	932.0	80	5888	0	-91.3		
A611-032	932.9	822	6710	0.9	-90.4	1/ 913	左傾
A611-035	942.6	80	6790	0	-80.7		
A611-036	942.9	820	7610	0.3	-80.4	1/ 2733	左傾
A611-039	942.9	80	7690	0	-80.4		
A611-040	939.1	675	8365	-3.8	-84.2	1/ -178	右傾
A611-043	928.9	80	8445	0	-94.4		
A611-044	925.7	970	9415	-3.2	-97.6	1/ -303	右傾
A611-047	985.9	110	9525	0	-37.4		
A611-048	986.3	309	9834	0.4	-37.0	1/ 773	左傾
A611-051	988.2	2056	11890	0	-35.1		
A611-052	990.9	686	12576	2.7	-32.4	1/ 254	左傾
A611-055	991.6	80	12656	0	-31.7		
A611-056	993.3	834	13490	1.7	-30.0	1/ 491	左傾
A611-059	994.7	80	13570	0	-28.6		
A611-060	993.5	555	14125	-1.2	-29.8	1/ -462	右傾

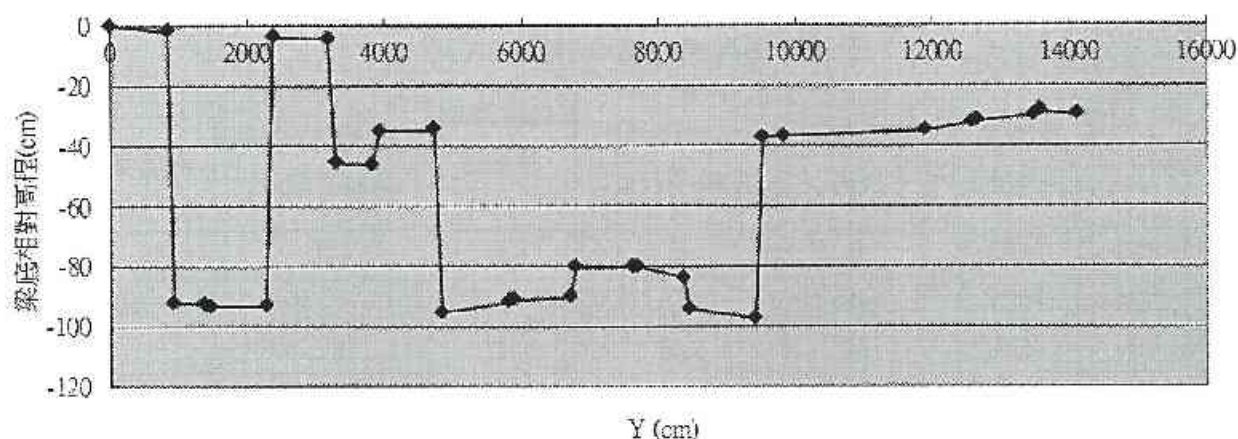

CX4 軸線梁底高程&角變位(1F)


測點	梁底高程 (cm)	測點間距 (cm)	距 A611-187 距離 X(cm)	與前測點 高程差 (cm)	與 A611-187 高程差(cm)	角變量	傾斜方 向
A611-187	978.8	0	0	0	0	0	
A611-186	975.7	415	415	-3.1	-3.1	1/ -134	右傾
A611-185	995.6	110	525	0	16.8		
A611-184	995.1	780	1305	-0.5	16.3	1/ -1560	右傾
A611-183	995.0	110	1415	0	16.2		
A611-182	994.7	730	2145	-0.3	15.9	1/ -2433	右傾
A611-181	993.2	110	2255	0	14.4		
A611-180	993.0	175	2430	-0.2	14.2	1/ -875	右傾
A611-179	924.7	1140	3570	0	-54.1		
A611-178	925.4	375	3945	0.7	-53.4	1/ 536	左傾
A611-177	926.8	110	4055	0	-52.0		
A611-176	925.3	780	4835	-1.5	-53.5	1/ -520	右傾
A611-175	916.5	110	4945	0	-62.3		
A611-174	915.6	730	5675	-0.9	-63.2	1/ -811	右傾
A611-173	967.4	110	5785	0	-11.4		
A611-172	967.4	780	6565	0	-11.4	0	
A611-171	936.6	230	6795	0	-42.2		



台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

A611-170	939.6	810	7605	3	-39.2	1/ 270	左傾
A611-169	959.5	80	7685	0	-19.3		
A611-168	957.2	820	8505	-2.3	-21.6	1/ -357	右傾
A611-167	947.5	80	8585	0	-31.3		
A611-166	945.7	660	9245	-1.8	-33.1	1/ -367	右傾
A611-165	935.5	110	9355	0	-43.3		
A611-164	935.9	780	10135	0.4	-42.9	1/ 1950	左傾
A611-163	1014.5	110	10245	0	35.7		
A611-162	1015.3	730	10975	0.8	36.5	1/ 913	左傾
A611-161	1015.5	1910	12885	0	36.7		
A611-160	1015.8	780	13665	0.3	37.0	1/ 2600	左傾
A611-159	935.8	110	13775	0	-43.0		
A611-158	937.4	730	14505	1.6	-41.4	1/ 456	左傾
A611-157	936.8	110	14615	0	-42.0		
A611-156	938.1	495	15110	0	-40.7		

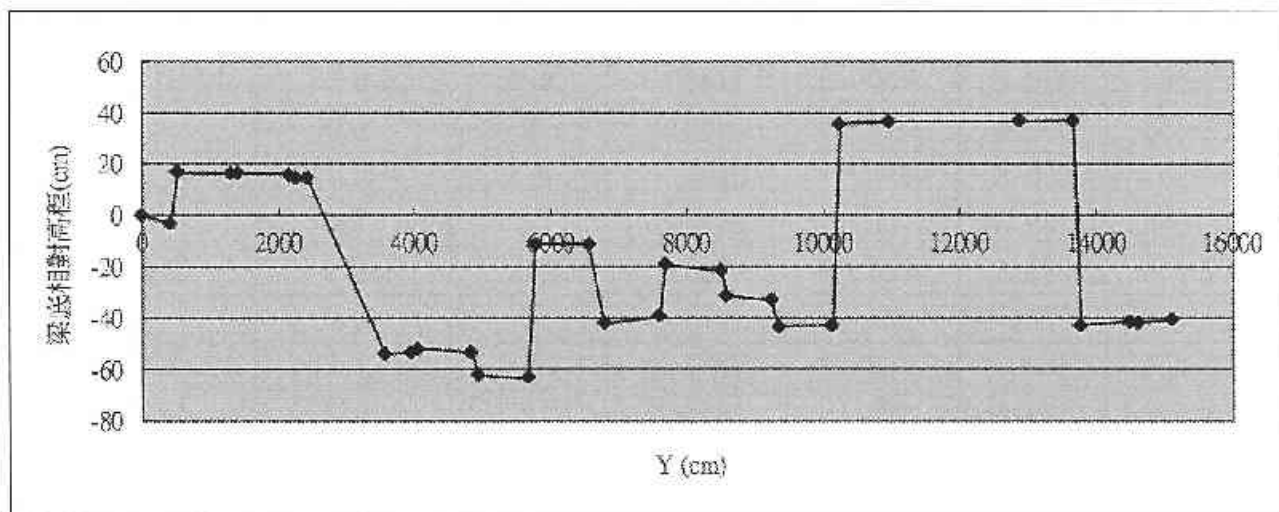



地下一層梁底高程&角變位

CY8 軸線梁底高程&角變位(B1F)


測點	梁底高程 (cm)	測點間距 (cm)	距 A612-066 距離 X(cm)	與前測點 高程差 (cm)	與 A612-066 高程差(cm)	角變量	傾斜方 向
A612-066	590.5	0	0	0	0	0	
A612-065	589.7	755	755	-0.8	-0.8	1/ -944	右傾
A612-064	589.1	110	865	0	-1.4		
A612-063	588.1	525	1390	-1	-2.4	1/ -525	右傾
A612-062	588.8	110	1500	0	-1.7		
A612-061	589.1	800	2300	0.3	-1.4	1/ 2667	左傾
A612-060	589.5	110	2410	0	-1.0		
A612-059	590.4	730	3140	0.9	-0.1	1/ 811	左傾
A612-058	590.6	80	3220	0	0.1		
A612-057	590.8	625	3845	0.2	0.3	1/ 3125	左傾
A612-056	589.5	80	3925	0	-1.0		
A612-055	589.6	810	4735	0.1	-0.9	1/ 8100	左傾
A612-054	590.1	80	4815	0	-0.4		
A612-053	589.5	760	5575	-0.6	-1.0	1/ -1267	右傾
A612-052	589.6	80	5655	0	-0.9		
A612-051	590.5	810	6465	0.9	0.0	1/ 900	左傾
A612-050	590.5	80	6545	0	0.0		
A612-049	592.6	865	7410	2.1	2.1	1/ 412	左傾
A612-048	592.8	80	7490	0	2.3		
A612-047	592.5	810	8300	-0.3	2.0	1/ -2700	右傾
A612-046	592.7	80	8380	0	2.2		
A612-045	592.6	760	9140	-0.1	2.1	1/ -7600	右傾
A612-044	591.3	80	9220	0	0.8		
A612-043	592.4	810	10030	1.1	1.9	1/ 736	左傾
A612-042	592.1	80	10110	0	1.6		
A612-041	590.5	850	10960	-1.6	0.0	1/ -531	右傾
A612-040	591.5	80	11040	0	1.0		
A612-039	591.5	810	11850	0	1.0	0	
A612-038	591.4	80	11930	0	0.9		



台北市結構工程工業技師公會


Taipei Structural Engineers Association

A612-037	591.1	760	12690	-0.3	0.6	1/ -2533	右傾
A612-036	590.9	80	12770	0	0.4		
A612-035	593.2	810	13580	2.3	2.7	1/ 352	左傾

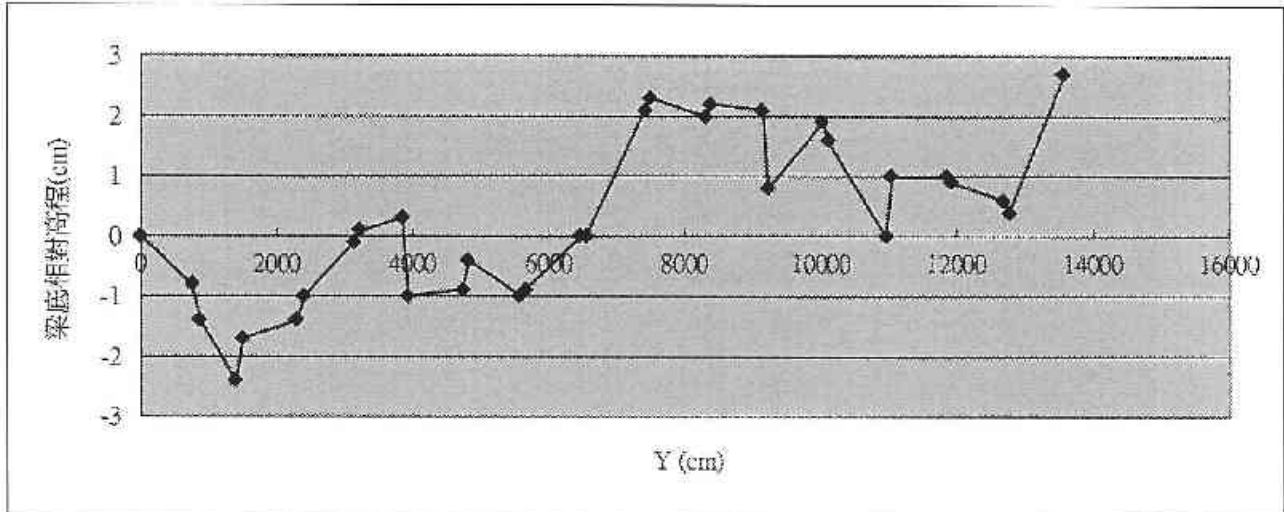

DY1 軸線梁底高程&角變位(B1F)

測點	梁底高程 (cm)	測點間距 (cm)	距 A612-021 距離 X(cm)	與前測點 高程差 (cm)	與 A612-021 高程差(cm)	角變量	傾斜方 向
A612-021	592.5	0	0	0	0	0	
A612-022	590.5	800	800	-2	-2.0	1/ -400	右傾
A612-023	589.9	110	910	0	-2.6		
A612-024	589.7	525	1435	-0.2	-2.8	1/ -2625	右傾
A612-025	590.9	110	1545	0	-1.6		
A612-026	589.8	800	2345	-1.1	-2.7	1/ -727	右傾
A612-027	590.6	110	2455	0	-1.9		
A612-028	592.3	560	3015	1.7	-0.2	1/ 329	左傾
A612-029	592.6	80	3095	0	0.1		
A612-030	593.7	750	3845	1.1	1.2	1/ 682	左傾
A612-031	593.4	80	3925	0	0.9		
A612-032	593.5	891	4816	0.1	1.0	1/ 8910	左傾

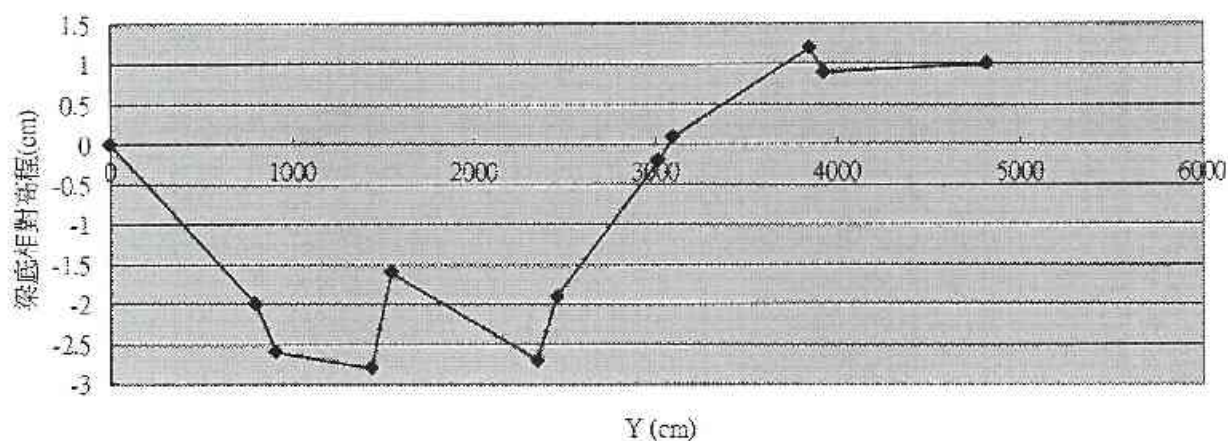

CY18-CY2 軸線梁底高程&角變位(B1F)


測點	梁底高程 (cm)	測點間距 (cm)	距 A612-128 距離 X(cm)	與前測點 高程差 (cm)	與 A612-128 高程差(cm)	角變量	傾斜方 向
A612-128	594.7	0	0	0	0	0	
A612-127	592.8	805	805	-1.9	-1.9	1/ -424	右傾
A612-126	593.5	80	885	0	-1.2		
A612-125	594.7	760	1645	1.2	0.0	1/ 633	左傾
A612-124	594.0	80	1725	0	-0.7		
A612-123	594.2	810	2535	0.2	-0.5	1/ 4050	左傾
A612-122	593.5	80	2615	0	-1.2		
A612-121	593.3	850	3465	-0.2	-1.4	1/ -4250	右傾
A612-120	593.2	80	3545	0	-1.5		
A612-119	593.8	810	4355	0.6	-0.9	1/ 1350	左傾
A612-118	593.8	80	4435	0	-0.9		
A612-117	593.8	760	5195	0	-0.9	0	
A612-116	593.4	80	5275	0	-1.3		
A612-115	594.4	825	6100	1	-0.3	1/ 825	左傾
A612-114	593.7	80	6180	0	-1.0		
A612-113	593.1	835	7015	-0.6	-1.6	1/ -1392	右傾



台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

A612-112	592.1	80	7095	0	-2.6		
A612-111	593.0	825	7920	0.9	-1.7	1/ 917	左傾
A612-110	592.6	80	8000	0	-2.1		
A612-109	593.1	760	8760	0.5	-1.6	1/ 1520	左傾
A612-108	593.7	80	8840	0	-1.0		
A612-107	593.4	825	9665	-0.3	-1.3	1/ -2750	右傾
A612-106	593.3	80	9745	0	-1.4		
A612-105	592.0	610	10355	-1.3	-2.7	1/ -469	右傾
A612-104	592.3	80	10435	0	-2.4		
A612-103	589.9	731	11166	-2.4	-4.8	1/ -305	右傾

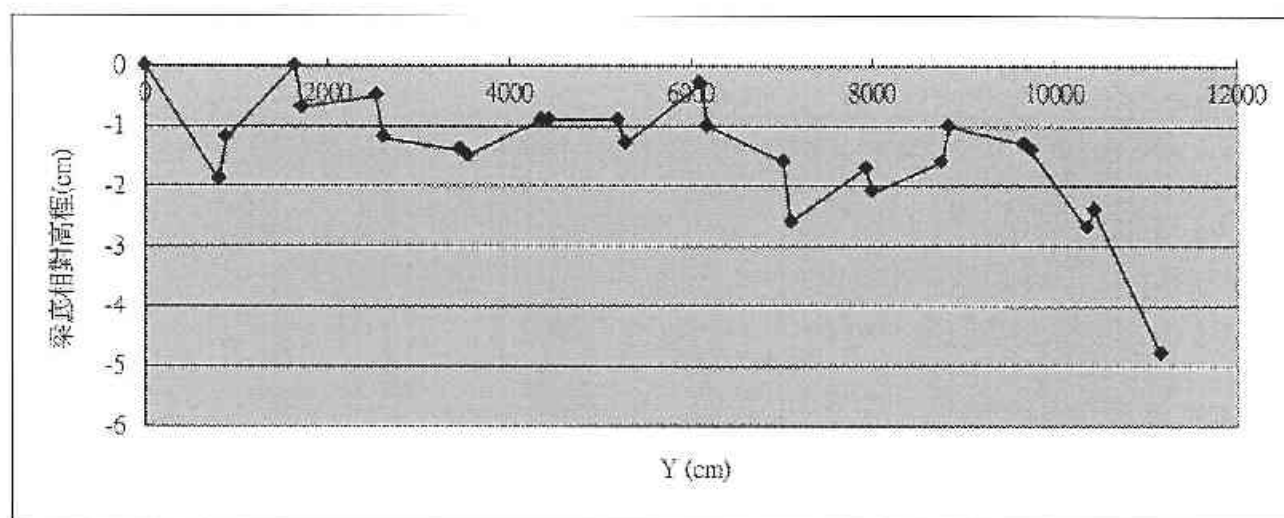

DX1 軸線梁底高程&角變位(BIF)


測點	梁底高程 (cm)	測點間距 (cm)	距 A612-001 距離 X(cm)	與前測點 高程差 (cm)	與 A612-001 高程差(cm)	角變量	傾斜方 向
A612-001	592.1	0	0	0	0	0	
A612-002	591.2	840	840	-0.9	-0.9	1/ -933	右傾
A612-003	591.9	80	920	0	-0.2		
A612-004	590.1	535	1455	-1.8	-2.0	1/ -297	右傾
A612-005	589.0	110	1565	0	-3.1		
A612-006	588.9	780	2345	-0.1	-3.2	1/ -7800	右傾
A612-007	588.5	110	2455	0	-3.6		
A612-008	589.1	730	3185	0.6	-3.0	1/ 1217	左傾
A612-009	588.0	110	3295	0	-4.1		



台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

A612-010	588.3	780	4075	0.3	-3.8	1/ 2600	左傾
A612-011	588.2	110	4185	0	-3.9		
A612-012	588.5	820	5005	0.3	-3.6	1/ 2733	左傾
A612-013	589.0	110	5115	0	-3.1		
A612-014	586.9	780	5895	-2.1	-5.2	1/ -371	右傾
A612-015	587.6	110	6005	0	-4.5		
A612-016	587.6	730	6735	0	-4.5	0	
A612-017	589.1	110	6845	0	-3.0		
A612-018	590.6	780	7625	1.5	-1.5	1/ 520	左傾
A612-019	589.9	110	7735	0	-2.2		
A612-020	590.8	440	8175	0.9	-1.3	1/ 489	左傾

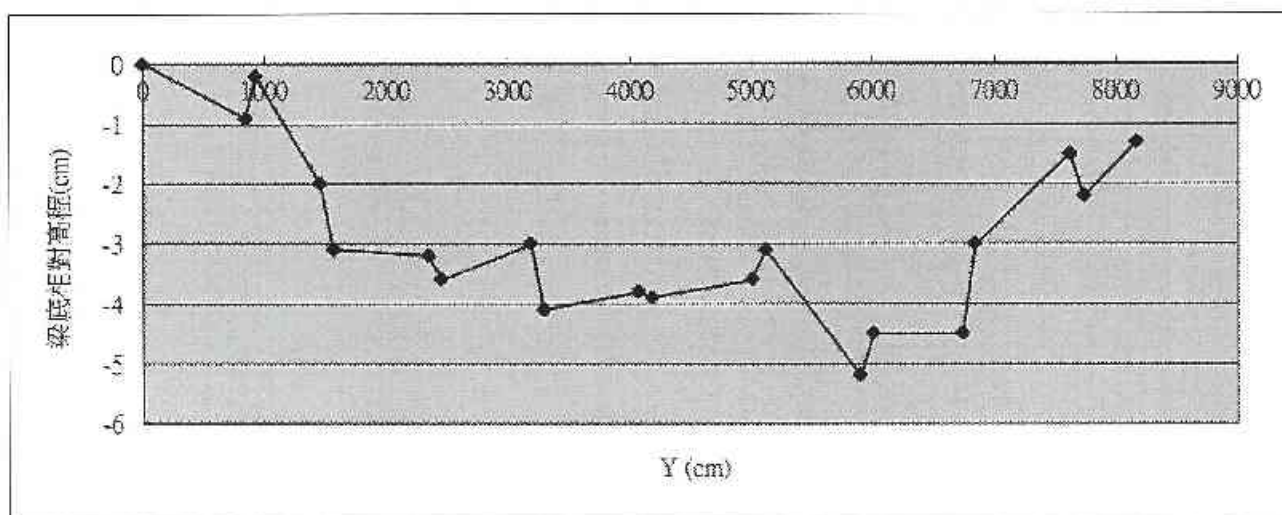

CX9 軸線梁底高程&角變位(BIF)


測點	梁底高程 (cm)	測點間距 (cm)	距 A612-169 距離 X(cm)	與前測點 高程差 (cm)	與 A612-169 高程差 (cm)	角變量	傾斜方向
A612-169	594.1	0	0	0	0	0	
A612-170	591.5	840	840	-2.6	-2.6	1/ -323	右傾
A612-171	590.8	80	920	0	-3.3		
A612-172	590.5	450	1370	-0.3	-3.6	1/ -1500	右傾
A612-173	590.2	80	1450	0	-3.9		



台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

A612-174	588.8	815	2265	-1.4	-5.3	1/ -582	右傾
A612-175	588.6	110	2375	0	-5.5		
A612-176	587.8	800	3175	-0.8	-6.3	1/ -1000	右傾
A612-177	587.0	110	3285	0	-7.1		
A612-178	587.3	525	3810	0.3	-6.8	1/ 1750	左傾
A612-179	586.5	110	3920	0	-7.6		
A612-180	588.1	800	4720	1.6	-6.0	1/ 500	左傾
A612-181	588.2	110	4830	0	-5.9		
A612-182	591.1	973	5803	2.9	-3.0	1/ 336	左傾
A612-183	591.0	80	5883	0	-3.1		
A612-184	592.4	822	6705	1.4	-1.7	1/ 587	左傾
A612-185	592.5	80	6785	0	-1.6		
A612-186	592.8	820	7605	0.3	-1.3	1/ 2733	左傾
A612-187	592.7	80	7685	0	-1.4		
A612-188	592.3	675	8360	-0.4	-1.8	1/ -1687	右傾
A612-189	592.0	80	8440	0	-2.1		
A612-190	589.5	970	9410	-2.5	-4.6	1/ -388	右傾
A612-191	589.2	110	9520	0	-4.9		
A612-192	588.1	800	10320	-1.1	-6.0	1/ -727	右傾
A612-193	587.6	110	10430	0	-6.5		
A612-194	587.2	525	10955	-0.4	-6.9	1/ -1313	右傾
A612-195	587.4	110	11065	0	-6.7		
A612-196	588.8	800	11865	1.4	-5.3	1/ 571	左傾
A612-197	588.5	110	11975	0	-5.6		
A612-198	591.1	686	12661	2.6	-3.0	1/ 264	左傾
A612-199	590.7	80	12741	0	-3.4		
A612-200	592.8	834	13575	2.1	-1.3	1/ 397	左傾
A612-201	593.8	80	13655	0	-0.3		
A612-202	594.1	545	14200	0.3	0.0	1/ 1817	左傾

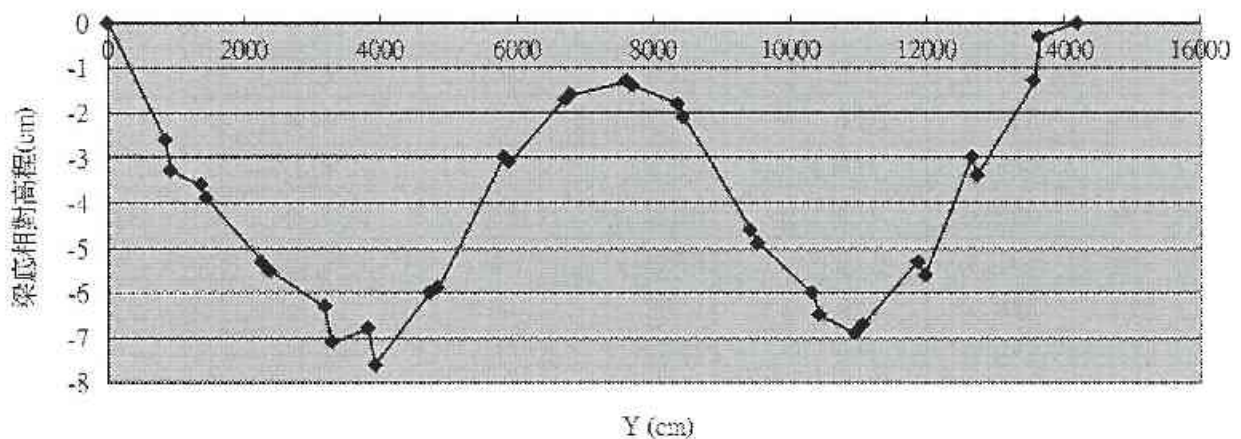



CX4 軸線梁底高程&角變位(BIT)


測點	梁底高程 (cm)	測點間距 (cm)	距 A612-067 距離 X(cm)	與前測點 高程差 (cm)	與 A612-067 高程差(cm)	角變量	傾斜方 向
A612-067	593.4	0	0	0	0	0	
A612-068	593.2	405	405	-0.2	-0.2	1/ -2025	右傾
A612-069	591.2	110	515	0	-2.2		
A612-070	590.0	780	1295	-1.2	-3.4	1/ -650	右傾
A612-071	588.3	110	1405	0	-5.1		
A612-072	588.8	730	2135	0.5	-4.6	1/ 1460	左傾
A612-073	589.2	110	2245	0	-4.2		
A612-074	587.3	780	3025	-1.9	-6.1	1/ -411	右傾
A612-075	588.3	110	3135	0	-5.1		
A612-076	590.0	800	3935	1.7	-3.4	1/ 471	左傾
A612-077	589.5	110	4045	0	-3.9		
A612-078	589.3	780	4825	-0.2	-4.1	1/ -3900	右傾
A612-079	589.8	110	4935	0	-3.6		
A612-080	589.2	730	5665	-0.6	-4.2	1/ -1217	右傾
A612-081	589.3	110	5775	0	-4.1		
A612-082	590.2	780	6555	0.9	-3.2	1/ 867	左傾
A612-083	591.1	110	6665	0	-2.3		
A612-084	591.8	807	7472	0.7	-1.6	1/ 1153	左傾
A612-085	592.3	80	7552	0	-1.1		
A612-086	591.6	820	8372	-0.7	-1.8	1/ -1171	右傾
A612-087	591.6	80	8452	0	-1.8		
A612-088	589.5	660	9112	-2.1	-3.9	1/ -314	右傾
A612-089	589.5	110	9222	0	-3.9		
A612-090	589.5	780	10002	0	-3.9	0	
A612-091	589.3	110	10112	0	-4.1		
A612-092	589.6	730	10842	0.3	-3.8	1/ 2433	左傾
A612-093	591.1	110	10952	0	-2.3		
A612-094	588.8	780	11732	-2.3	-4.6	1/ -339	右傾
A612-095	588.6	110	11842	0	-4.8		



台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

A612-096	588.6	800	12642	0	-4.8	0	
A612-097	589.6	110	12752	0	-3.8		
A612-098	589.4	780	13532	-0.2	-4.0	1/ -3900	右傾
A612-099	589.5	110	13642	0	-3.9		
A612-100	589.9	730	14372	0.4	-3.5	1/ 1825	左傾
A612-101	589.9	110	14482	0	-3.5		
A612-102	593.0	485	14967	3.1	-0.4	1/ 156	左傾

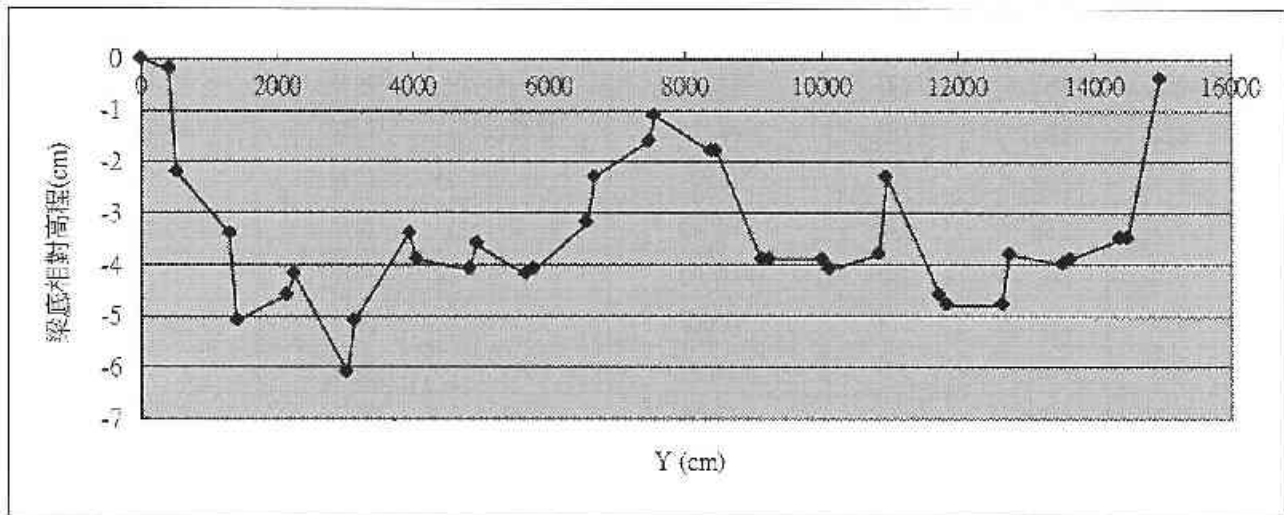

地下二層梁底高程&角變位

CY9 軸線梁底高程&角變位(B2F)


測點	梁底高程 (cm)	測點間距 (cm)	距 A613-046 距離 X(cm)	與前測點 高程差 (cm)	與 A613-046 高程差(cm)	角變量	傾斜方 向
A613-046	286.4	0	0	0	0	0	
A613-045	284.6	755	755	-1.8	-1.8	1/ -419	右傾
A613-044	285.4	110	865	0	-1.0		
A613-043	284.6	525	1390	-0.8	-1.8	1/ -656	右傾
A613-042	284.4	110	1500	0	-2.0		
A613-041	286.2	800	2300	1.8	-0.2	1/ 444	左傾
A613-040	285.4	110	2410	0	-1.0		
A613-039	286.1	730	3140	0.7	-0.3	1/ 1043	左傾
A613-038	286.2	80	3220	0	-0.2		
A613-037	286.3	625	3845	0.1	-0.1	1/ 6250	左傾
A613-036	285.9	80	3925	0	-0.5		



台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

A613-035	286.4	810	4735	0.5	0.0	1/ 1620	左傾
A613-034	285.7	80	4815	0	-0.7		
A613-033	284.6	760	5575	-1.1	-1.8	1/ -691	右傾
A613-032	284.9	80	5655	0	-1.5		
A613-031	285.6	810	6465	0.7	-0.8	1/ 1157	左傾
A613-030	285.3	80	6545	0	-1.1		
A613-029	287.1	865	7410	1.8	0.7	1/ 481	左傾
A613-028	286.5	80	7490	0	0.1		
A613-027	287.1	810	8300	0.6	0.7	1/ 1350	左傾
A613-026	287.2	80	8380	0	0.8		
A613-025	287.4	760	9140	0.2	1.0	1/ 3800	左傾
A613-024	287.4	80	9220	0	1.0		
A613-023	288.1	810	10030	0.7	1.7	1/ 1157	左傾
A613-022	287.8	80	10110	0	1.4		
A613-021	289.5	850	10960	1.7	3.1	1/ 500	左傾
A613-020	289.7	80	11040	0	3.3		
A613-019	290.1	810	11850	0.4	3.7	1/ 2025	左傾
A613-018	289.6	80	11930	0	3.2		
A613-017	290.0	760	12690	0.4	3.6	1/ 1900	左傾
A613-016	290.2	80	12770	0	3.8		
A613-015	288.8	810	13580	-1.4	2.4	1/ -579	右傾

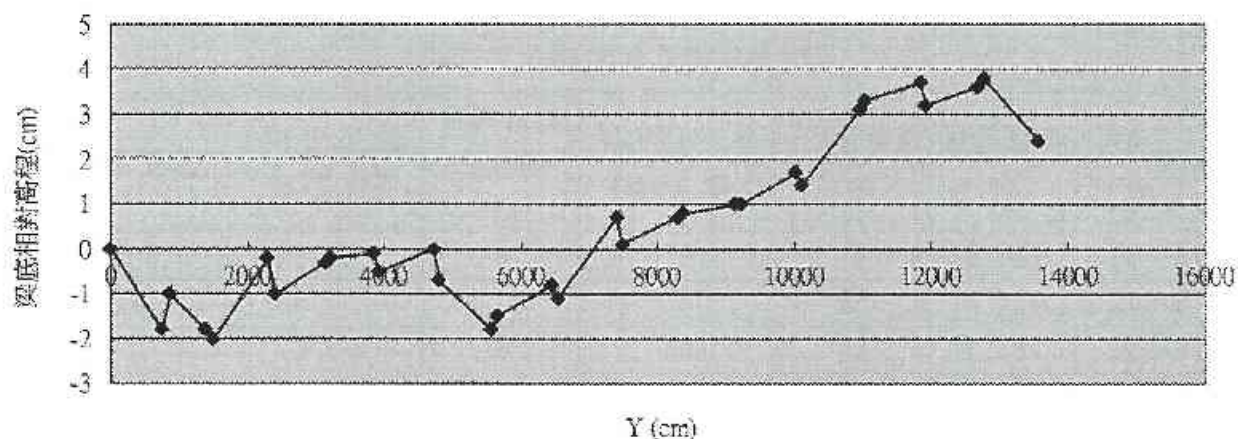




台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

CYa 軸線梁底高程&角變位(B2F)

測點	梁底高程 (cm)	測點間距 (cm)	距 A613-238 距離 X(cm)	與前測點 高程差 (cm)	與 A613-238 高程差(cm)	角變量	傾斜方 向
A613-238	287.3	0	0	0	0	0	
A613-237	287.3	800	800	0	0.0	0	
A613-236	286.6	80	880	0	-0.7		
A613-235	286.4	555	1435	-0.2	-0.9	1/ -2775	右傾
A613-230	286.2	80	1515	0	-1.1		
A613-228	286.5	830	2345	0.3	-0.8	1/ 2767	左傾
A613-226	286.0	80	2425	0	-1.3		
A613-224	285.9	745	3170	-0.1	-1.4	1/ -7450	右傾
A613-222	286.4	80	3250	0	-0.9		
A613-220	285.5	625	3875	-0.9	-1.8	1/ -694	右傾
A613-218	285.3	80	3955	0	-2.0		
A613-216	285.9	810	4765	0.6	-1.4	1/ 1350	左傾
A613-214	285.8	80	4845	0	-1.5		
A613-212	286.3	760	5605	0.5	-1.0	1/ 1520	左傾
A613-210	286.3	80	5685	0	-1.0		
A613-208	287.4	810	6495	1.1	0.1	1/ 736	左傾
A613-206	287.0	80	6575	0	-0.3		
A613-204	287.9	865	7440	0.9	0.6	1/ 961	左傾
A613-202	287.9	80	7520	0	0.6		
A613-200	288.5	810	8330	0.6	1.2	1/ 1350	左傾
A613-198	288.6	80	8410	0	1.3		
A613-196	289.1	760	9170	0.5	1.8	1/ 1520	左傾
A613-194	288.8	80	9250	0	1.5		
A613-192	288.5	810	10060	-0.3	1.2	1/ -2700	右傾
A613-190	288.8	80	10140	0	1.5		
A613-188	287.5	850	10990	-1.3	0.2	1/ -654	右傾
A613-186	288.2	80	11070	0	0.9		
A613-184	287.7	810	11880	-0.5	0.4	1/ -1620	右傾
A613-182	287.9	80	11960	0	0.6		
A613-180	287.9	760	12720	0	0.6	0	
A613-178	287.9	80	12800	0	0.6		
A613-176	287.6	810	13610	-0.3	0.3	1/ -2700	右傾

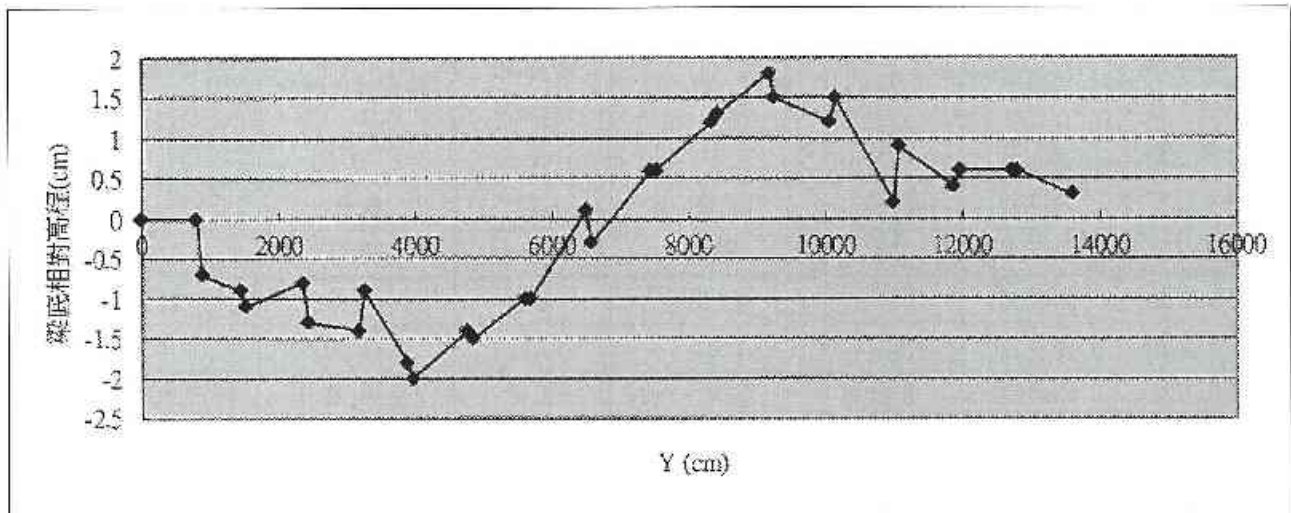

CY8 軸線梁底高程&角變位(B2F)


測點	梁底高程 (cm)	測點間距 (cm)	距 A613-234 距離 X(cm)	與前測點 高程差 (cm)	與 A613-234 高程差(cm)	角變量	傾斜方 向
A613-234	286.0	0	0	0	0	0	
A613-233	284.4	755	755	-1.6	-1.6	1/ -472	右傾
A613-232	285.8	110	865	0	-0.2		
A613-231	284.7	525	1390	-1.1	-1.3	1/ -477	右傾
A613-229	283.7	110	1500	0	-2.3		
A613-227	286.1	800	2300	2.4	0.1	1/ 333	左傾
A613-225	284.9	110	2410	0	-1.1		
A613-223	284.9	730	3140	0	-1.1	0	
A613-221	284.7	80	3220	0	-1.3		
A613-219	285.2	625	3845	0.5	-0.8	1/ 1250	左傾
A613-217	285.4	80	3925	0	-0.6		
A613-215	285.1	810	4735	-0.3	-0.9	1/ -2700	右傾
A613-213	285.2	80	4815	0	-0.8		
A613-211	285.0	760	5575	-0.2	-1.0	1/ -3800	右傾
A613-209	285.3	80	5655	0	-0.7		
A613-207	285.5	810	6465	0.2	-0.5	1/ 4050	左傾
A613-205	285.7	80	6545	0	-0.3		



台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

A613-203	286.1	865	7410	0.4	0.1	1/ 2162	左傾
A613-201	285.6	80	7490	0	-0.4		
A613-199	286.3	810	8300	0.7	0.3	1/ 1157	左傾
A613-197	286.7	80	8380	0	0.7		
A613-195	287.1	760	9140	0.4	1.1	1/ 1900	左傾
A613-193	286.2	80	9220	0	0.2		
A613-191	286.5	810	10030	0.3	0.5	1/ 2700	左傾
A613-189	287.0	80	10110	0	1.0		
A613-187	285.9	850	10960	-1.1	-0.1	1/ -773	右傾
A613-185	285.6	80	11040	0	-0.4		
A613-183	287.8	810	11850	2.2	1.8	1/ 368	左傾
A613-181	287.9	80	11930	0	1.9		
A613-179	286.8	760	12690	-1.1	0.8	1/ -691	右傾
A613-177	286.3	80	12770	0	0.3		
A613-175	287.2	810	13580	0.9	1.2	1/ 900	左傾

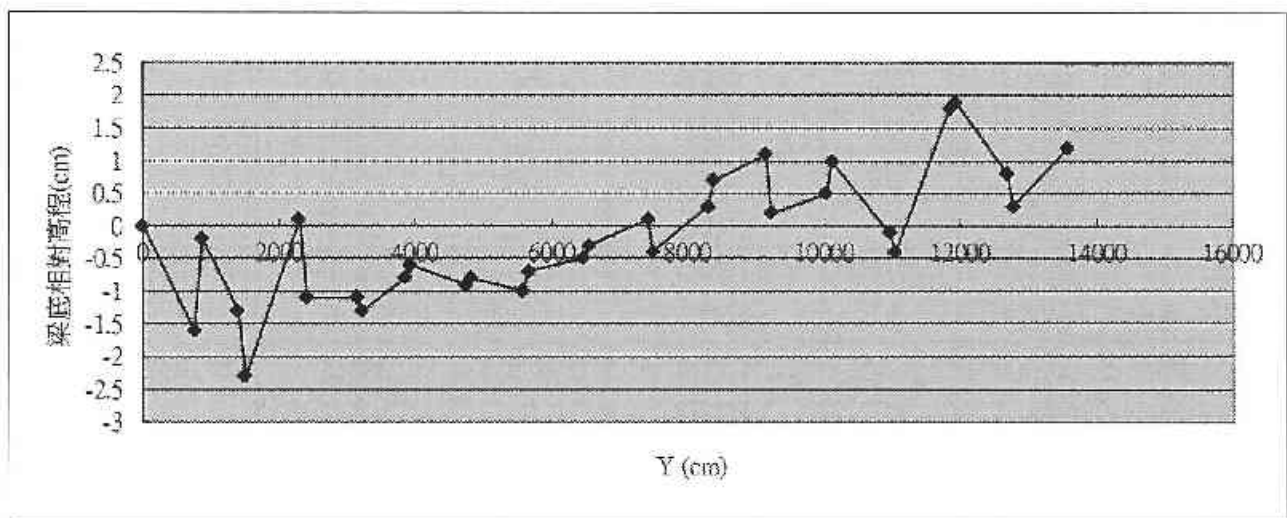

CY4 軸線梁底高程&角變位(B2F)


測點	梁底高程 (cm)	測點間距 (cm)	距 A613-110 距離 X(cm)	與前測點 高程差 (cm)	與 A613-110 高程差(cm)	角變量	傾斜方 向
A613-110	288.8	0	0	0	0	0	
A613-109	285.5	780	780	-3.3	-3.3	1/ -236	右傾



台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association


A613-108	285.2	80	860	0	-3.6		
A613-107	284.2	730	1590	-1	-4.6	1/ -730	右傾
A613-106	283.5	80	1670	0	-5.3		
A613-105	283.4	780	2450	-0.1	-5.4	1/ -7800	右傾
A613-104	282.6	80	2530	0	-6.2		
A613-103	284.2	820	3350	1.6	-4.6	1/ 513	左傾
A613-102	284.4	80	3430	0	-4.4		
A613-101	283.2	780	4210	-1.2	-5.6	1/ -650	右傾
A613-100	282.6	80	4290	0	-6.2		
A613-099	283.2	730	5020	0.6	-5.6	1/ 1217	左傾
A613-098	282.9	80	5100	0	-5.9		
A613-097	283.2	780	5880	0.3	-5.6	1/ 2600	左傾
A613-096	282.9	80	5960	0	-5.9		
A613-095	283.6	835	6795	0.7	-5.2	1/ 1193	左傾
A613-094	283.6	80	6875	0	-5.2		
A613-093	282.6	780	7655	-1	-6.2	1/ -780	右傾
A613-092	282.5	80	7735	0	-6.3		
A613-091	283.1	730	8465	0.6	-5.7	1/ 1217	左傾
A613-090	283.6	80	8545	0	-5.2		
A613-089	282.1	780	9325	-1.5	-6.7	1/ -520	右傾
A613-088	283.1	80	9405	0	-5.7		
A613-087	283.7	610	10015	0.6	-5.1	1/ 1017	左傾
A613-086	283.2	80	10095	0	-5.6		
A613-085	283.5	730	10825	0.3	-5.3	1/ 2433	左傾
A613-084	284.1	80	10905	0	-4.7		
A613-083	283.2	530	11435	-0.9	-5.6	1/ -589	右傾

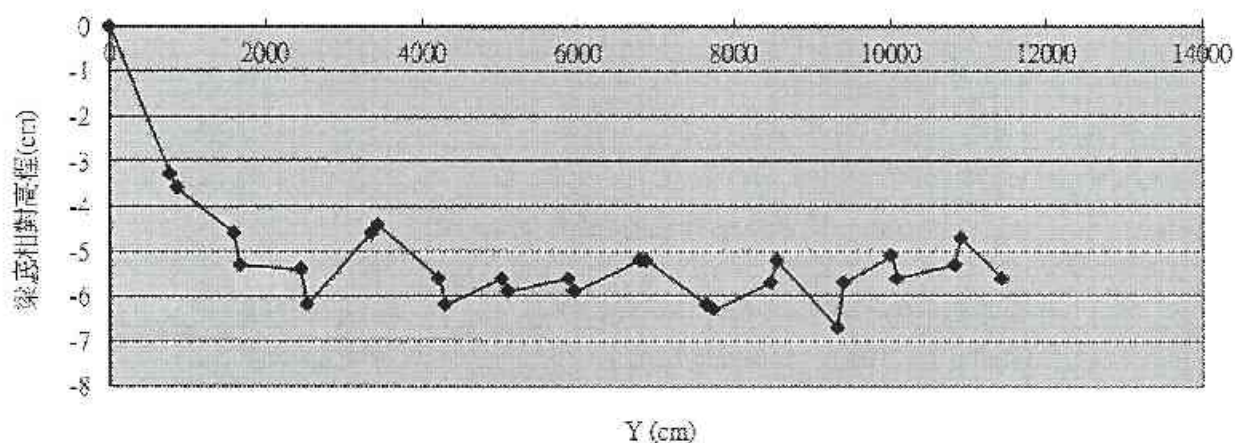



DY4 軸線梁底高程&角變位(B2F)


測點	梁底高程 (cm)	測點間距 (cm)	距 A613-001 距離 X(cm)	與前測點 高程差 (cm)	與 A613-001 高程差(cm)	角變量	傾斜方 向
A613-001	284.2	0	0	0	0	0	
A613-002	283.7	800	800	-0.5	-0.5	1/ -1600	右傾
A613-003	283.2	110	910	0	-1.0		
A613-004	284.1	525	1435	0.9	-0.1	1/ 583	右傾
A613-005	282.5	110	1545	0	-1.7		
A613-006	281.9	800	2345	-0.6	-2.3	1/ -1333	右傾
A613-007	282.8	110	2455	0	-1.4		
A613-008	285.3	560	3015	2.5	1.1	1/ 224	左傾
A613-009	285.3	80	3095	0	1.1		
A613-010	286.7	370	3465	1.4	2.5	1/ 264	左傾
A613-011	286.6	80	3545	0	2.4		
A613-012	287.5	752	4297	0.9	3.3	1/ 836	左傾

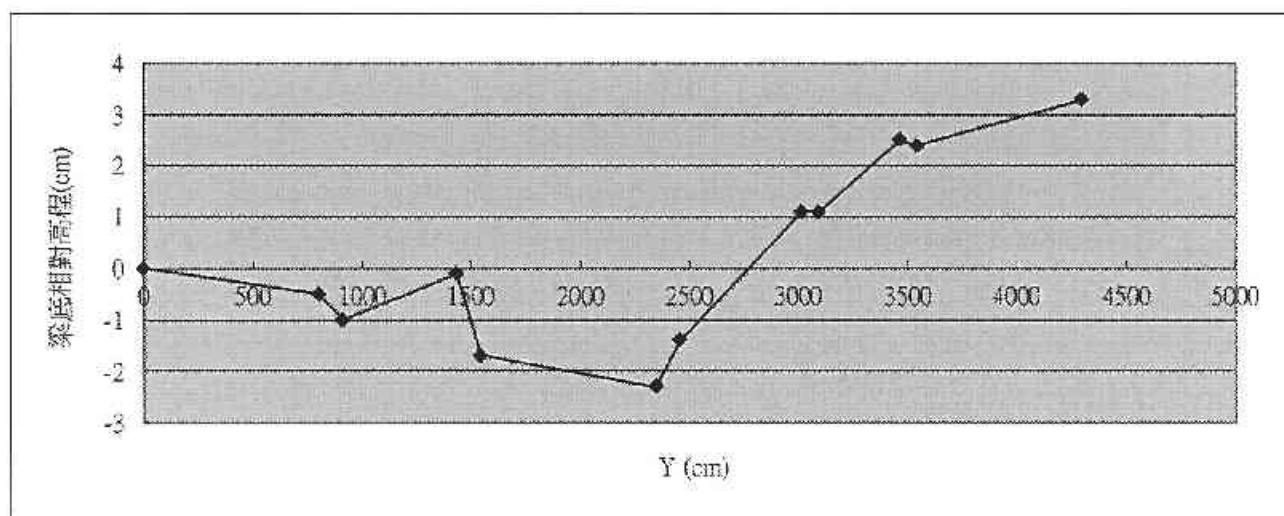



DY1 軸線梁底高程&角變位(B2F)

測點	梁底高程 (cm)	測點間距 (cm)	距 A613-148 距離 X(cm)	與前測點 高程差 (cm)	與 A613-148 高程差(cm)	角變量	傾斜方 向
A613-148	284.3	0	0	0	0	0	
A613-150	283.1	800	800	-1.2	-1.2	1/ -667	右傾
A613-152	283.2	110	910	0	-1.1		
A613-154	282.1	525	1435	-1.1	-2.2	1/ -477	右傾
A613-156	283.4	110	1545	0	-0.9		
A613-158	284.6	800	2345	1.2	0.3	1/ 667	左傾
A613-160	283.9	110	2455	0	-0.4		
A613-162	285.2	560	3015	1.3	0.9	1/ 431	左傾
A613-164	286.8	80	3095	0	2.5		
A613-166	286.1	750	3845	-0.7	1.8	1/ -1071	左傾
A613-168	286.9	80	3925	0	2.6		
A613-169	287.6	891	4816	0.7	3.3	1/ 1273	左傾

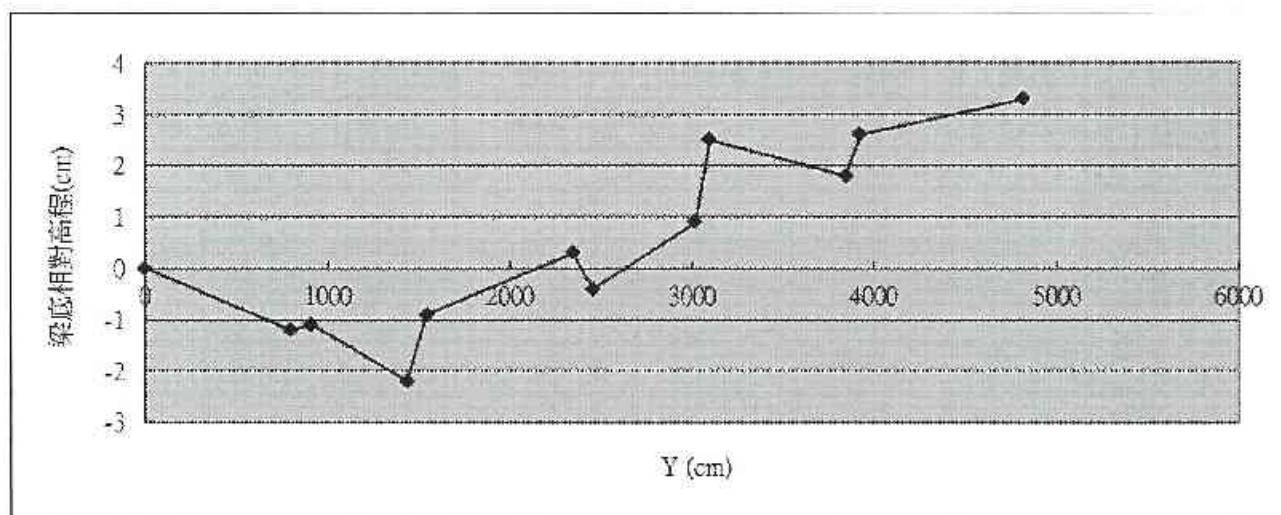

DYb 軸線梁底高程&角變位(B2F)


測點	梁底高程 (cm)	測點間距 (cm)	距 A613-147 距離 X(cm)	與前測點 高程差	與 A613-147 高程差(cm)	角變量	傾斜方 向
----	--------------	--------------	------------------------	-------------	-----------------------	-----	----------



台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

				(cm)			
A613-147	285.1	0	0	0	0	0	
A613-149	285.2	845	845	0.1	0.1	1/ 8450	左傾
A613-151	285.3	80	925	0	0.2		
A613-153	284.9	525	1450	-0.4	-0.2	1/ -1312	右傾
A613-155	284.8	80	1530	0	-0.3		
A613-157	284.8	860	2390	0	-0.3	0	
A613-159	285.3	80	2470	0	0.2		
A613-161	286.5	560	3030	1.2	1.4	1/ 467	左傾
A613-163	287.7	80	3110	0	2.6		
A613-165	286.7	750	3860	-1	1.6	1/ -750	右傾
A613-167	287.1	80	3940	0	2.0		
A613-172	285.3	996	4936	-1.8	0.2	1/ -553	右傾

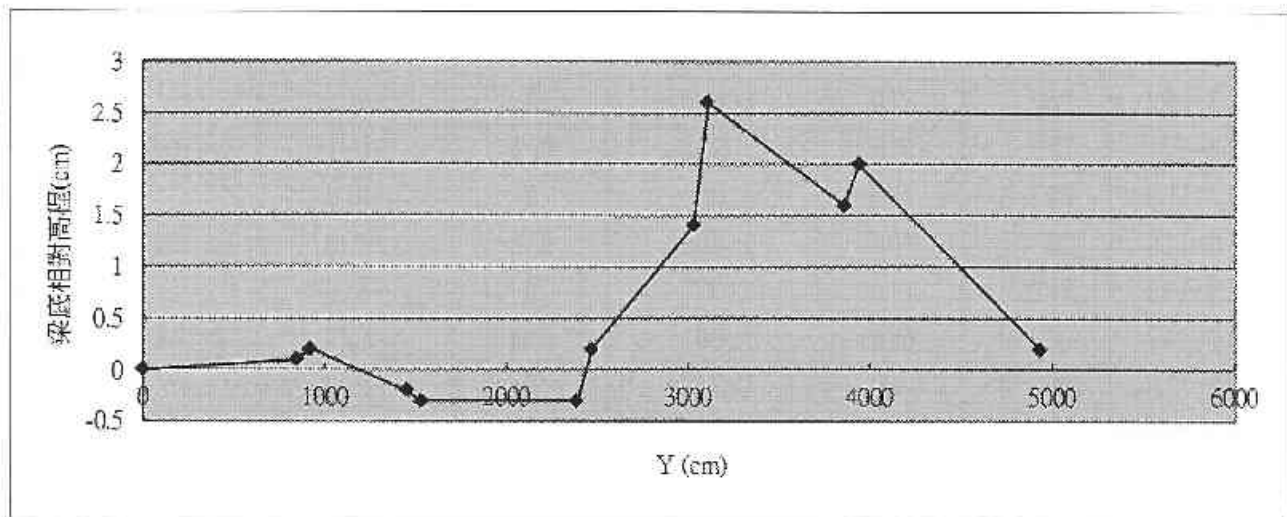

CX9 軸線梁底高程&角變位(B2F)


測點	梁底高程 (cm)	測點間距 (cm)	距 A613-146 距離 X(cm)	與前測點 高程差 (cm)	與 A613-146 高程差(cm)	角變量	傾斜方 向
A613-146	290.9	0	0	0	0	0	
A613-145	288.9	840	840	-2	-2.0	1/ -420	右傾
A613-144	287.8	80	920	0	-3.1		
A613-143	287.1	450	1370	-0.7	-3.8	1/ -643	右傾
A613-142	287.2	80	1450	0	-3.7		
A613-141	285.0	815	2265	-2.2	-5.9	1/ -370	右傾
A613-140	285.4	110	2375	0	-5.5		
A613-139	283.5	800	3175	-1.9	-7.4	1/ -421	右傾



台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

A613-138	283.9	110	3285	0	-7.0		
A613-137	282.5	525	3810	-1.4	-8.4	1/ -375	右傾
A613-136	283.0	110	3920	0	-7.9		
A613-135	284.3	800	4720	1.3	-6.6	1/ 615	左傾
A613-134	284.4	110	4830	0	-6.5		
A613-133	287.2	973	5803	2.8	-3.7	1/ 347	左傾
A613-132	287.4	80	5883	0	-3.5		
A613-131	288.9	822	6705	1.5	-2.0	1/ 548	左傾
A613-130	289.0	80	6785	0	-1.9		
A613-129	288.3	820	7605	-0.7	-2.6	1/ -1171	右傾
A613-128	286.6	80	7685	0	-4.3		
A613-127	286.6	675	8360	0	-4.3	0	
A613-126	286.6	80	8440	0	-4.3		
A613-125	284.1	970	9410	-2.5	-6.8	1/ -388	右傾
A613-124	284.1	110	9520	0	-6.8		
A613-123	282.6	800	10320	-1.5	-8.3	1/ -533	右傾
A613-122	282.7	110	10430	0	-8.2		
A613-121	282.8	525	10955	0.1	-8.1	1/ 5250	左傾
A613-120	282.3	110	11065	0	-8.6		
A613-119	283.1	800	11865	0.8	-7.8	1/ 1000	左傾
A613-118	282.3	110	11975	0	-8.6		
A613-117	288.2	686	12661	5.9	-2.7	1/ 116	左傾
A613-116	288.0	80	12741	0	-2.9		
A613-115	289.1	834	13575	1.1	-1.8	1/ 758	左傾
A613-114	289.4	80	13655	0	-1.5		
A613-113	295.3	545	14200	5.9	4.4	1/ 92	左傾

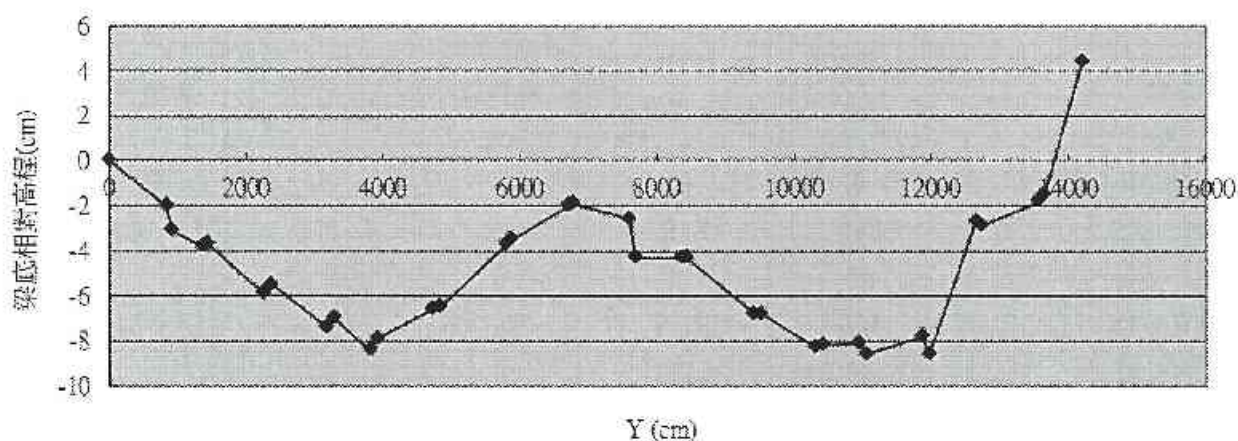



CX4 軸線梁底高程&角變位(B2F)


測點	梁底高程 (cm)	測點間距 (cm)	距 A613-047 距離 X(cm)	與前測點 高程差 (cm)	與 A613-047 高程差(cm)	角變量	傾斜方 向
A613-047	289.8	0	0	0	0	0	
A613-048	288.7	405	405	-1.1	-1.1	1/ -368	右傾
A613-049	289.0	110	515	0	-0.8		
A613-050	285.7	780	1295	-3.3	-4.1	1/ -236	右傾
A613-051	283.8	110	1405	0	-6.0		
A613-052	284.4	730	2135	0.6	-5.4	1/ 1217	左傾
A613-053	285.0	110	2245	0	-4.8		
A613-054	285.1	780	3025	0.1	-4.7	1/ 7800	左傾
A613-055	284.5	110	3135	0	-5.3		
A613-056	282.4	800	3935	-2.1	-7.4	1/ -381	右傾
A613-057	283.1	110	4045	0	-6.7		
A613-058	283.5	780	4825	0.4	-6.3	1/ 1950	左傾
A613-059	283.1	110	4935	0	-6.7		
A613-060	285.2	730	5665	2.1	-4.6	1/ 348	左傾
A613-061	284.5	110	5775	0	-5.3		
A613-062	285.0	780	6555	0.5	-4.8	1/ 1560	左傾
A613-063	285.8	110	6665	0	-4.0		
A613-064	285.9	807	7472	0.1	-3.9	1/ 8070	左傾
A613-065	286.1	80	7552	0	-3.7		
A613-066	286.0	820	8372	-0.1	-3.8	1/ -8200	右傾
A613-067	284.9	80	8452	0	-4.9		
A613-068	284.9	660	9112	0	-4.9	0	
A613-069	284.7	110	9222	0	-5.1		
A613-070	283.9	780	10002	-0.8	-5.9	1/ -975	右傾
A613-071	283.6	110	10112	0	-6.2		
A613-072	284.2	730	10842	0.6	-5.6	1/ 1217	左傾
A613-073	283.6	110	10952	0	-6.2		
A613-074	283.7	780	11732	0.1	-6.1	1/ 7800	左傾
A613-075	282.2	110	11842	0	-7.6		
A613-076	284.1	800	12642	1.9	-5.7	1/ 421	左傾
A613-077	283.2	110	12752	0	-6.6		
A613-078	283.4	780	13532	0.2	-6.4	1/ 3900	左傾



台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

A613-079	283.6	110	13642	0	-6.2		
A613-080	283.6	730	14372	0	-6.2	0	
A613-081	284.5	110	14482	0	-5.3		
A613-082	284.8	485	14967	0.3	-5.0	1/ 1617	左傾

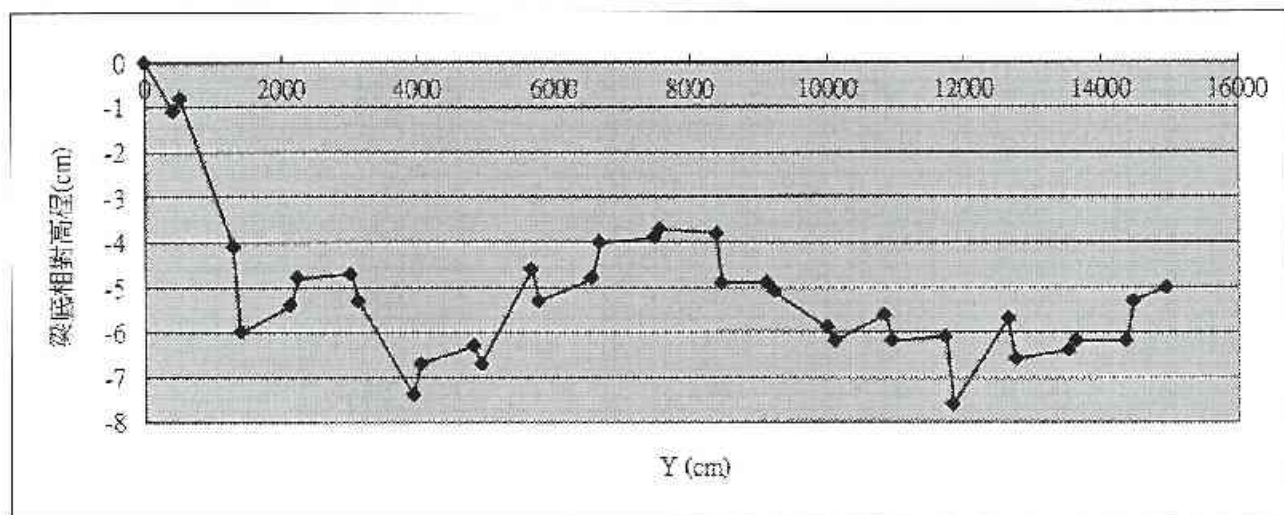



台北市結構工程工業技師公會

Taipei Structural Engineers Association

鑑定標的物牆柱角傾斜觀測值成果一覽表

工程案名：板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定房屋傾斜測量及地下室梁底高度測量				
主辦單位：台北市結構工程工業技師公會				
測量日期：104年07月16日~104年07月21日 觀測值				
項次 點號	傾斜值 (CM)	觀測樓高 (CM)	傾斜 方向	傾斜率
P1	2.5	8116	北傾	1/3246
P2	0.8	7424	北傾	1/9280
P3	1.0	6433	北傾	1/6433
P4	0.4	7119	北傾	1/17708
P5	1.5	8116	南傾	1/5411
P6	0.8	7430	南傾	1/9288
P7	4.6	7452	南傾	1/1620
P8	5.3	7443	南傾	1/1404
P9	1.2	7430	東傾	1/6199
P10	0.0	6909	無	0
P11	1.8	8120	西傾	1/5075
P12	0.0	7739	無	1/0
P13	1.0	6380	東傾	1/6380
P14	1.7	6390	東傾	1/3759
P15	1.1	6386	北傾	1/5805
P16	0.8	7132	南傾	1/11887
P17	1.8	7103	北傾	1/3940
P18	2.1	7796	北傾	1/3712
P19	0.8	7789	南傾	1/9736
P20	0.0	7098	無	0
P21	1.6	7131	南傾	1/4457
P22	1.0	6403	南傾	1/6403
P23	5.3	8388	東傾	1/1202
P24	2.4	6375	東傾	1/2656
P25	0.8	6370	北傾	1/7963
P26	1.0	7764	東傾	1/7764
P27	1.7	7774	東傾	1/4573
P28	0.6	6559	北傾	1/10932
P29	0.5	7768	南傾	1/15536
P30	1.9	6975	南傾	1/3671
P31	0.2	7499	北傾	1/37405
P32	0.4	7145	南傾	1/17863
P33	1.8	7570	東傾	1/4206
P34	1.9	5412	東傾	1/2848
P35	0.4	7819	東傾	1/19548
P36	2.2	7783	東傾	1/3538
P37	2.4	6597	東傾	1/2749
P38	1.5	7104	東傾	1/4736
P39	3.4	7558	南傾	1/2223
P40	0.7	7240	西傾	1/10343
P41	3.6	7116	東傾	1/1977
P42	1.6	6902	南傾	1/4314
P43	2.0	6852	南傾	1/3426
P44	4.0	7388	西傾	1/1606
P45	0.5	6824	東傾	1/13848
P46	1.3	7490	東傾	1/5762
P47	3.0	7417	西傾	1/2472
P48	3.0	7474	東傾	1/2491
P49	0.4	7536	東傾	1/18840
P50	0.6	7652	北傾	1/12753
P51	2.3	7576	南傾	1/3294
P52	0.9	8142	南傾	1/9047
P53	1.5	6396	南傾	1/4264
P54	0.8	7215	北傾	1/9019
P55	3.5	7463	東傾	1/2132
P56	0.0	7418	無	0
P57	1.5	7016	北傾	1/4677
P58	1.0	7424	北傾	1/7424
P59	0.5	6456	南傾	1/12912
P60	0.2	7422	北傾	1/37110
P61	0.4	7120	西傾	1/17800
P62	0.2	7123	東傾	1/35615
P63	0.0	7138	無	0
P64	0.1	6587	西傾	1/65870
P65	0.2	7428	南傾	1/37140
P66	0.0	7754	無	0
P67	0.7	6548	北傾	1/9354
P68	1.9	7584	西傾	1/3992
P69	0.6	6566	西傾	1/10943
P70	1.0	7103	西傾	1/7103
P71	2.9	8104	西傾	1/2704
P72	0.1	6403	北傾	1/64030
P73	3.1	7398	北傾	1/2386
P74	2.8	7578	北傾	1/2706
P75	0.6	8107	東傾	1/13512
P76	0.0	7560	無	0
P77	1.1	6412	西傾	1/5820
P78	1.8	7444	西傾	1/4136
P79	1.8	7431	西傾	1/4128
P80	1.1	6431	西傾	1/5846

備註：1. 傾斜觀測值 ± 2 mm 以內視為測量觀測容許誤差

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定
房屋傾斜測量及地下室梁底高程測量


測 量 成 果 報 告 書
(A6西區)

主辦單位：台北市結構工程工業技師公會

測量單位：北極星測繪科技有限公司

日期：中華民國 104 年 08 月

技師簽證表單：

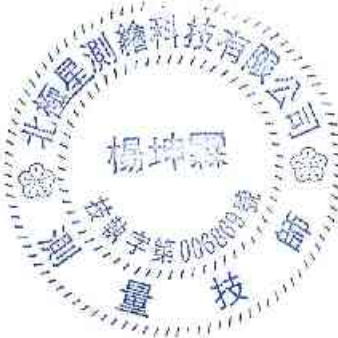案件名稱	板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定房屋傾斜測量及地下室梁底 高程測量
工區範圍	浮洲合宜住宅(A6 西區)
簽證內容	測量成果報告書
簽證技師	姓 名：楊坤霖
	執業執照號碼：技執字第 006869 號
	技師科別證書字號：測量科 台工登字第 17109 號
	公司名稱：北極星測繪科技有限公司
	公司地址：基隆市暖暖區暖碇路 169 號 9 樓
	聯絡電話：02-24585699
	執業圖記： 
日 期	中 華 民 國 104 年 08 月 24 日
備 註	

目 錄

壹、測量說明	共 4 頁
貳、牆柱角傾斜觀測平面示意圖	共 1 頁
參、牆柱角傾斜觀測位置及相片編號成果示意圖	共 48 頁
肆、牆柱角傾斜觀測值成果一覽表	共 3 頁
伍、水平測量基準點位示意圖	共 1 頁
陸、水平測量基準點照片	共 4 頁
柒、梁底高測量點位示意圖	共 3 頁
捌、梁底高程測量點照片	共 78 頁
玖、梁底高傾斜觀測值成果一覽表	共 8 頁
拾、水準記錄表	共 21 頁
拾壹、水準計算表	共 37 頁

壹、測量說明

新北市板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定房屋 傾斜測量及地下室梁底高程測量

一. 前言：

本鑑定標的位於新北市板橋區浮洲合宜住宅，為了解浮洲合宜住宅 A6 西區房屋現況，本公司遵照技師指示觀測牆柱角共 96 個方向角及地下室梁底高程測量共 624 點，並提供觀測數值及繪製成果示意圖，以供鑑定工作之研判。

二. 牆柱角傾斜觀測方式：

本次觀測標的物柱角 P1~P96 計 96 處方向角(詳牆柱角傾斜觀測平面示意圖)，柱角傾斜觀測即首先在觀測柱角正面垂直方向設置一固定點，擺設經緯儀整平定點求心，再以望遠鏡十字絲對準柱角 0 點，由上往下以垂直線觀測法測至地面上若干高度，以鋼尺之讀數零處緊靠於牆角緣，再以垂直線所切處之讀數為傾斜差值或以雷射方式讀取上下位置座標差值為傾斜差值，並繪製立面示意圖。(詳牆柱角傾斜觀測值成果一覽表及牆柱角傾斜觀測位置及相片成果示意圖)

三. 水平測量觀測方式：

採用精密水準儀觀測數值至公尺以下小數點 3 位值，本次觀測浮洲合宜住宅 A6 西區地下室梁底高程點計 624 點，於每層地下室選擇縱向橫向各兩條測線，測量橫梁兩側梁底高程，另針對橫梁裂縫處測量橫梁兩側梁底高程。(詳梁底高程測量點位示意圖、梁底高程測量點位照片及觀測成果計算表)

四. 使用儀器：

傾斜觀測：採 Leica TCR1205 經緯儀加垂直角鏡 乙部

水平觀測：採 Leica DNA03 精密水準儀 乙部

五. 測量日期：

中華民國 104 年 07 月 16 日~104 年 07 月 21 日

六. 測量單位：

北極星測繪科技有限公司

新北市房屋鄰房現況鑑定案

鑑定標的物現況情景 (A6 西區)



鑑定標的物現況情景 (A6 西區)



新北市房屋鄰房現況鑑定案

牆柱角傾斜觀測及儀器操作情景 (A6 西區)



牆柱角傾斜觀測及儀器操作情景 (A6 西區)




新北市房屋鄰房現況鑑定案

水平觀測及儀器操作情景 (A6 西區)



水平觀測及儀器操作情景 (A6 西區)

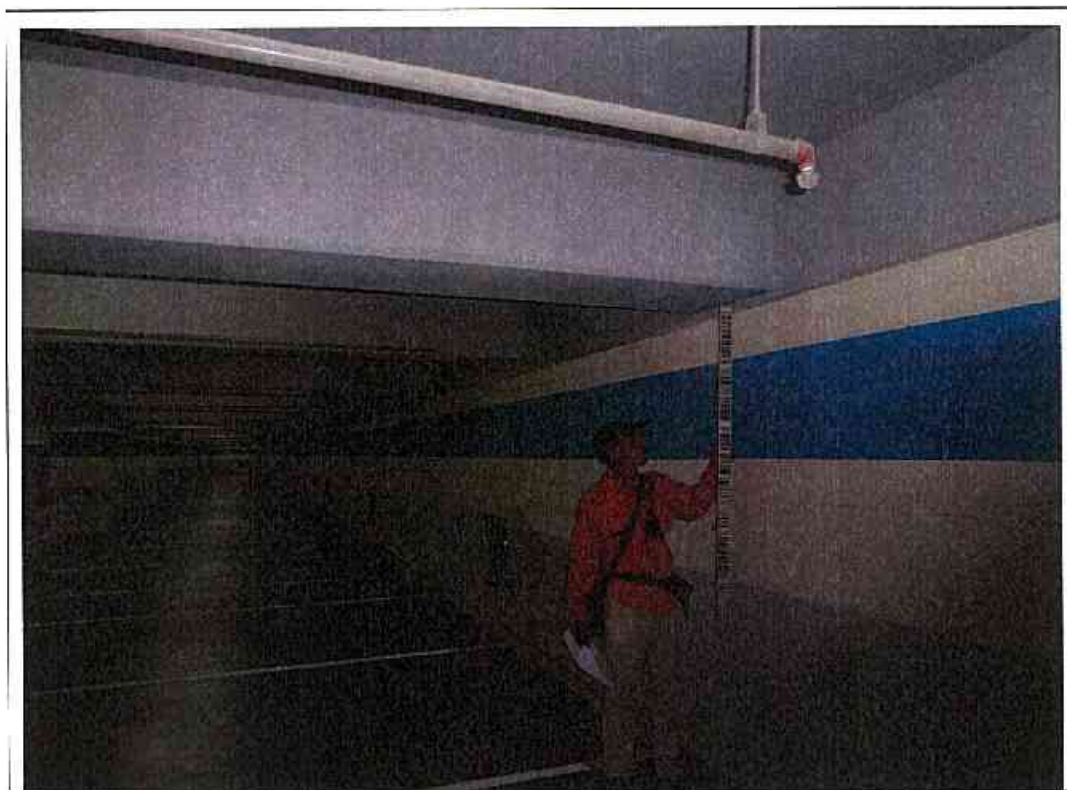

貳、牆柱角傾斜觀測平面示意圖



板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定房屋傾斜測量及地下室梁底高程測量

牆柱角傾斜觀測平面示意圖







參、牆柱角傾斜觀測位置及相片編號成果示意圖



鑑定標的物牆柱角傾斜觀測位置及相片編號成果示意圖

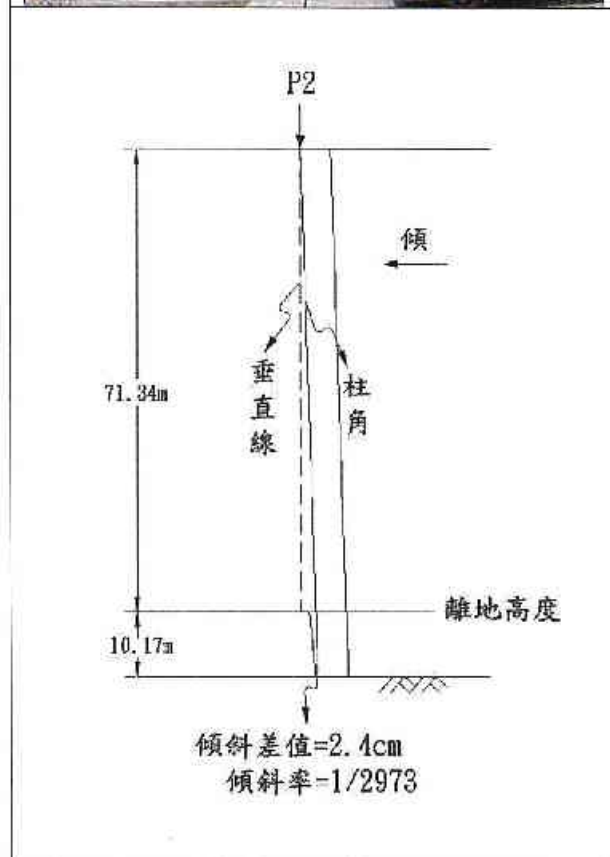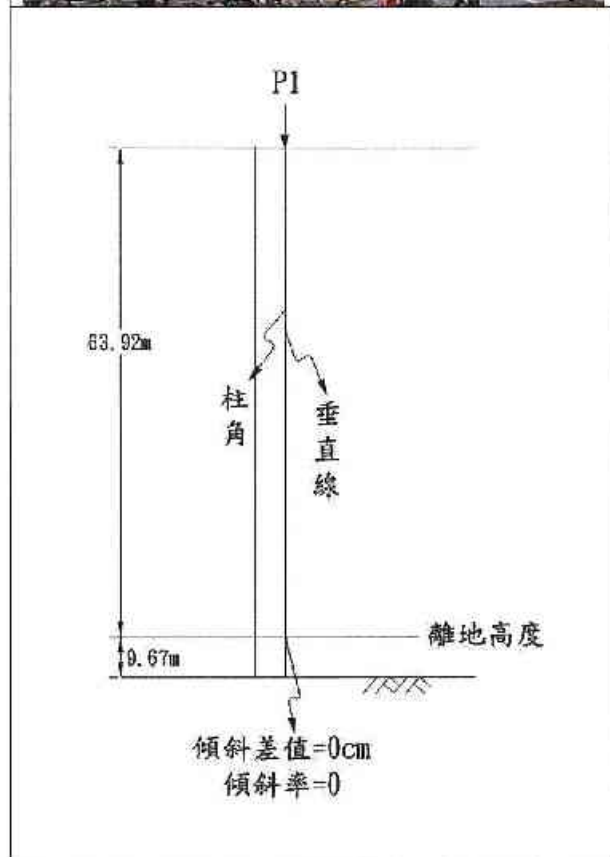



鑑定標的物牆柱角傾斜觀測位置及相片編號成果示意圖

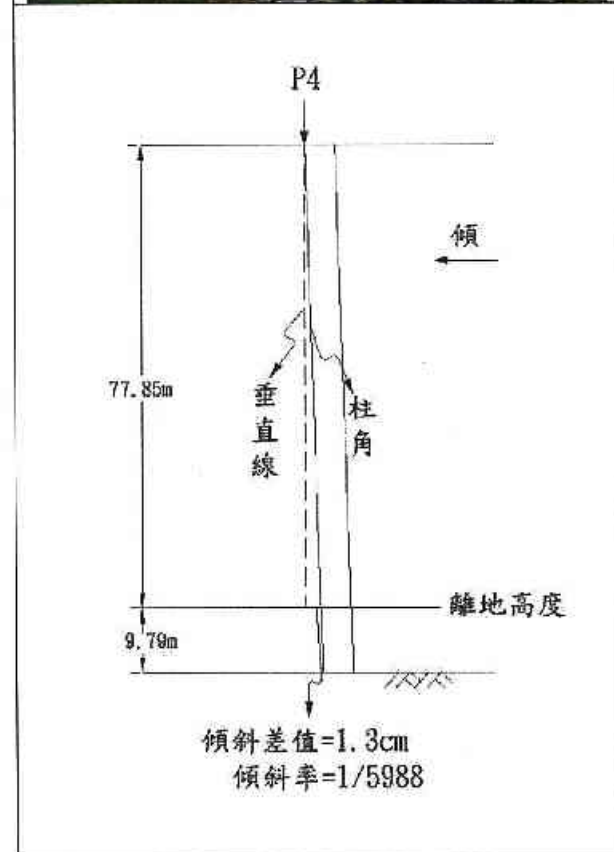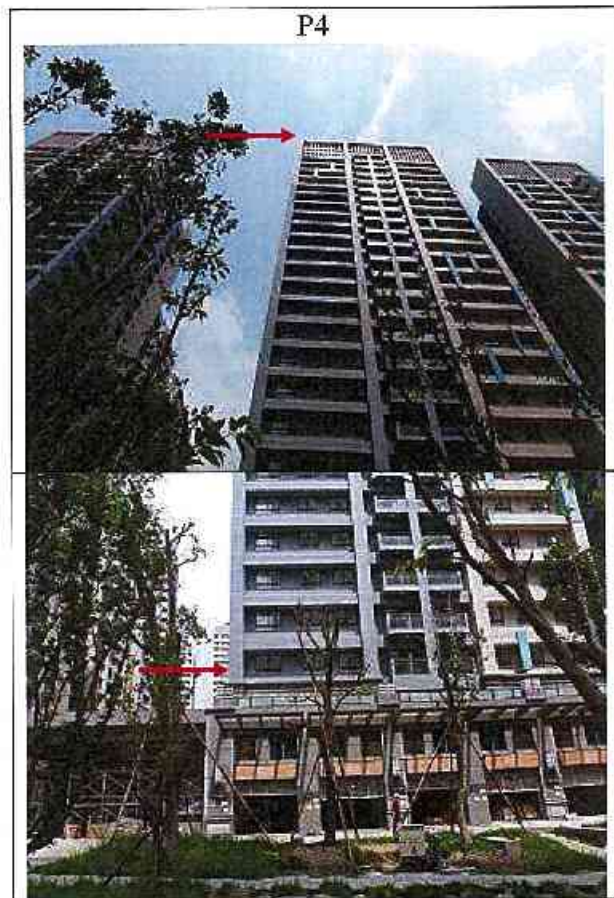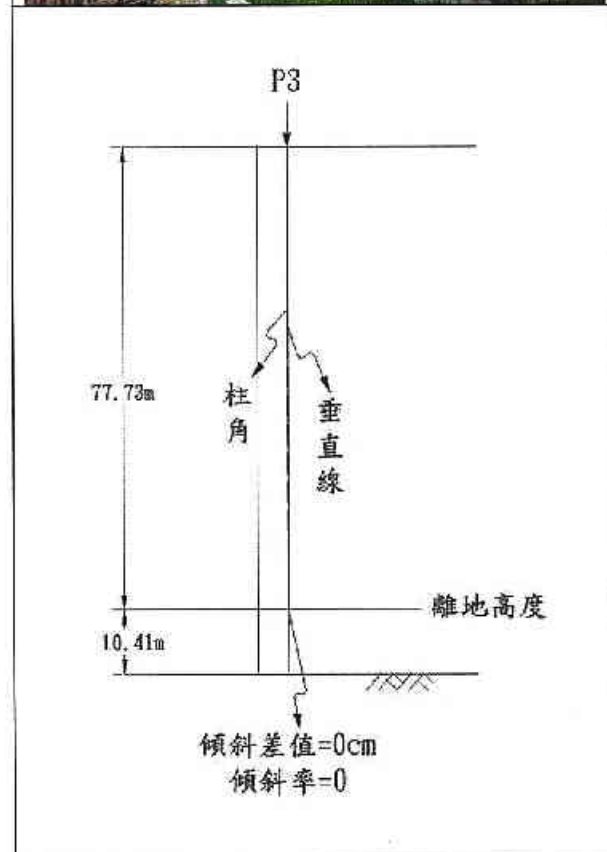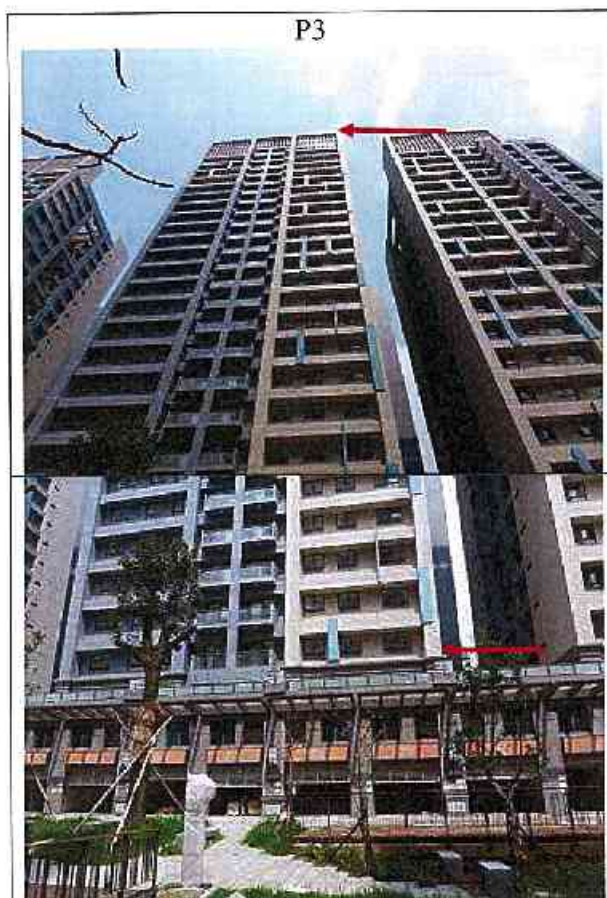



鑑定標的物牆柱角傾斜觀測位置及相片編號成果示意圖

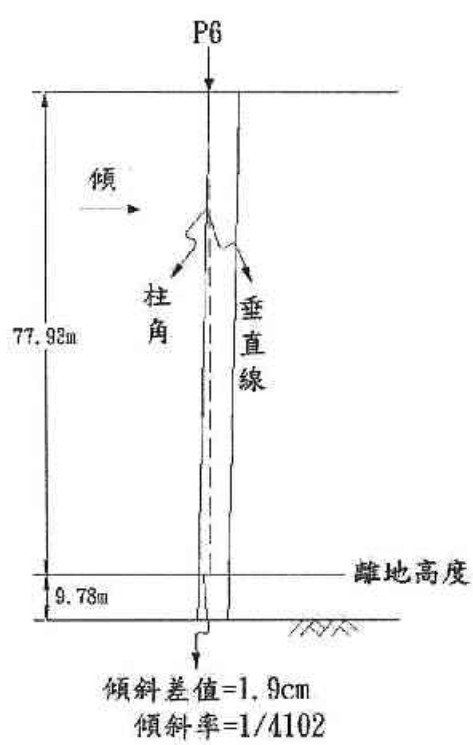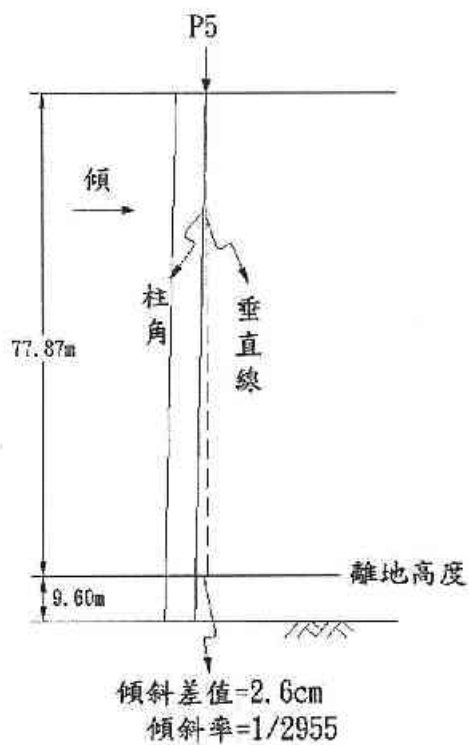



鑑定標的物牆柱角傾斜觀測位置及相片編號成果示意圖

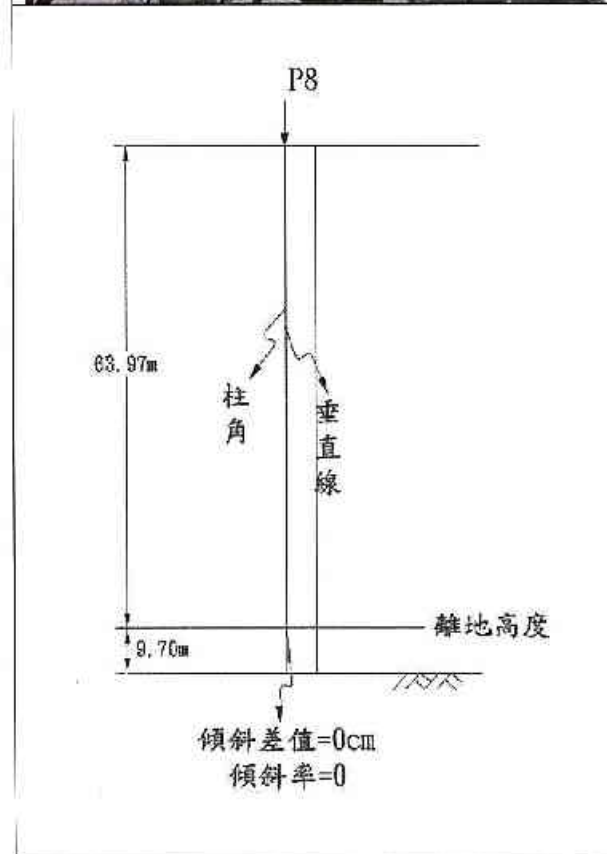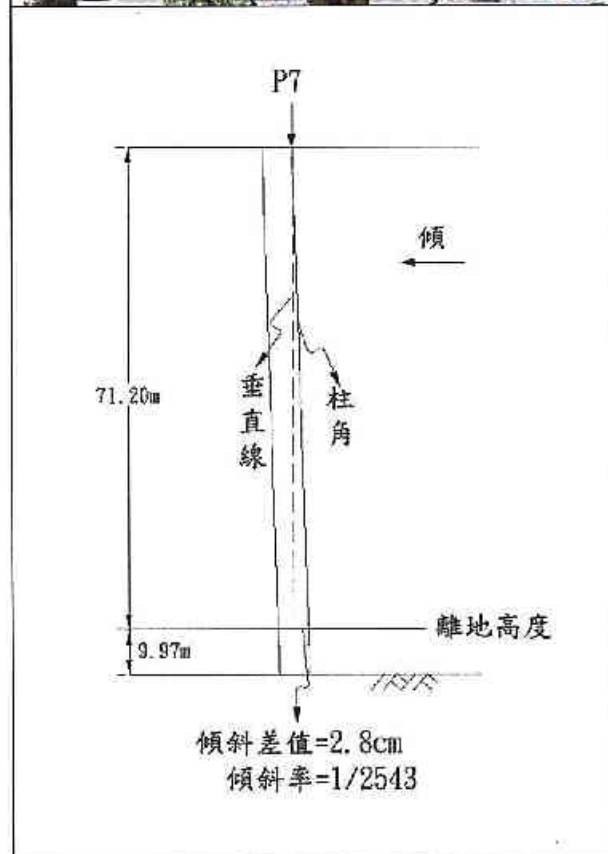




鑑定標的物牆柱角傾斜觀測位置及相片編號成果示意圖

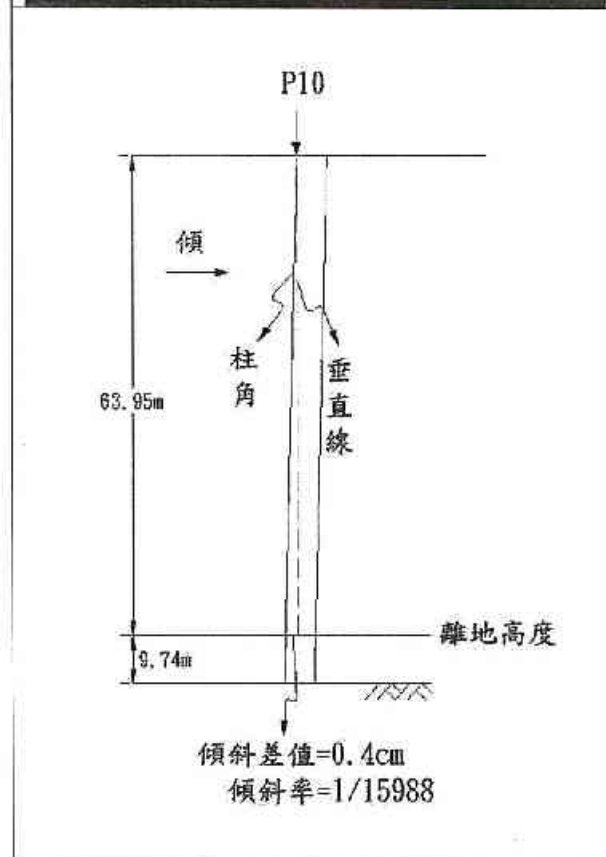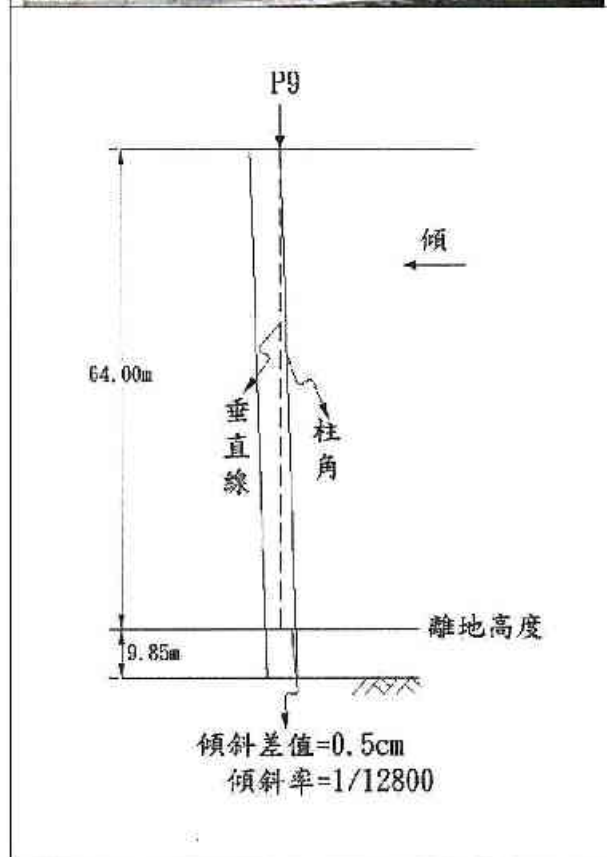



鑑定標的物牆柱角傾斜觀測位置及相片編號成果示意圖

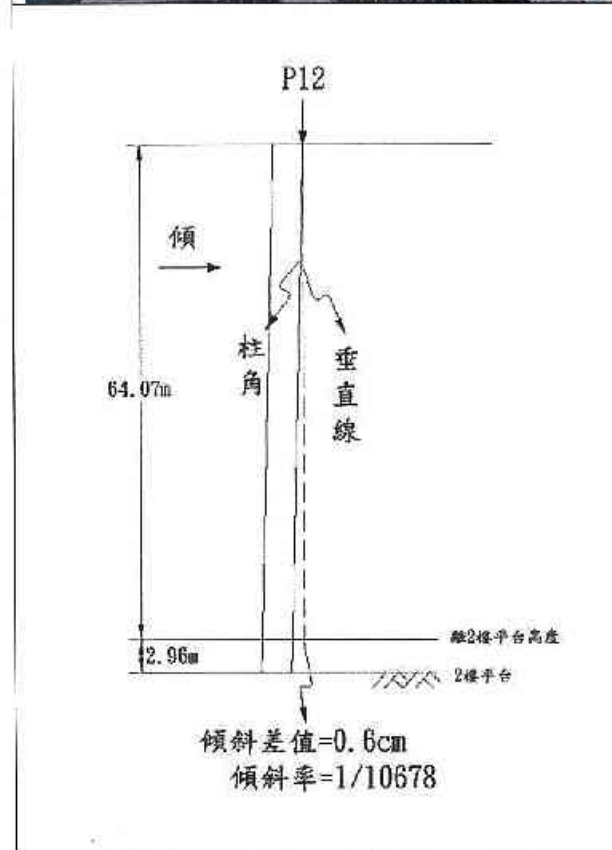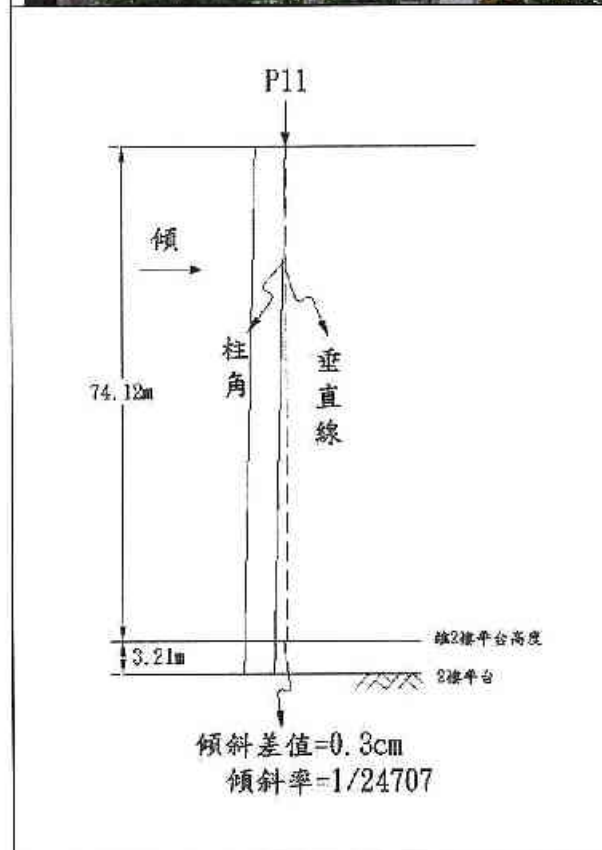



鑑定標的物牆柱角傾斜觀測位置及相片編號成果示意圖

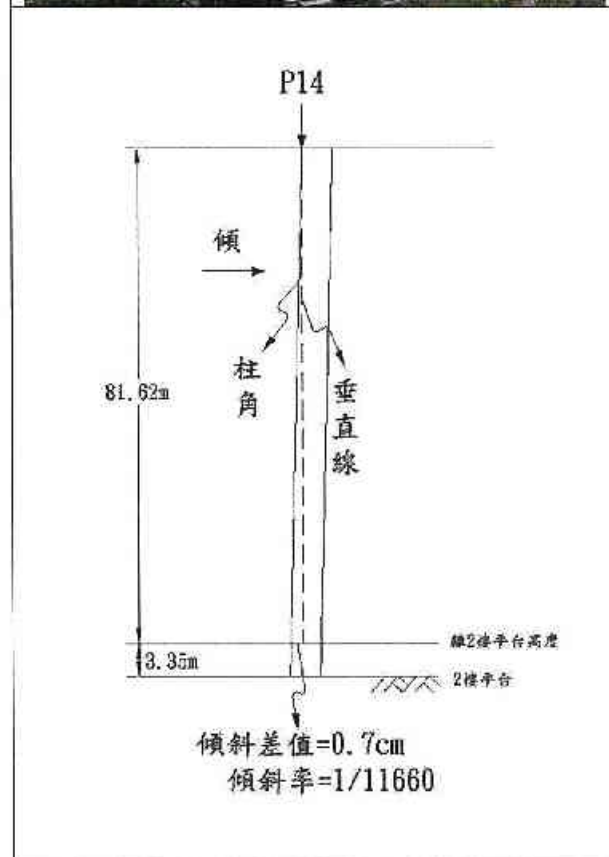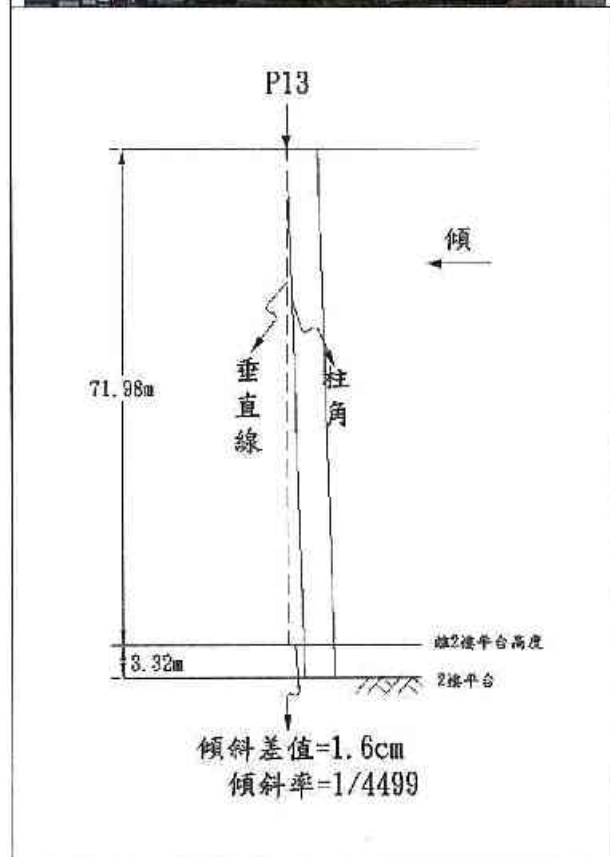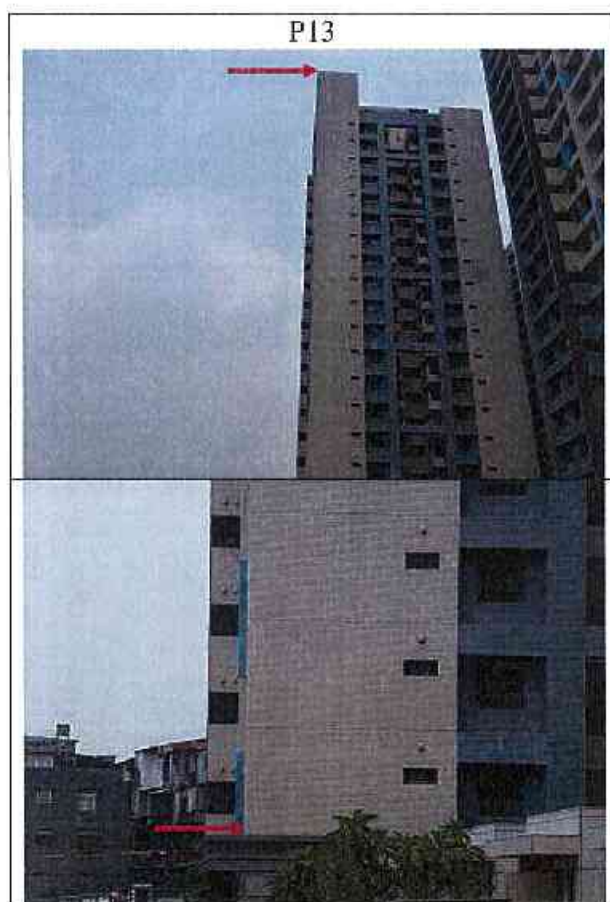



鑑定標的物牆柱角傾斜觀測位置及相片編號成果示意圖

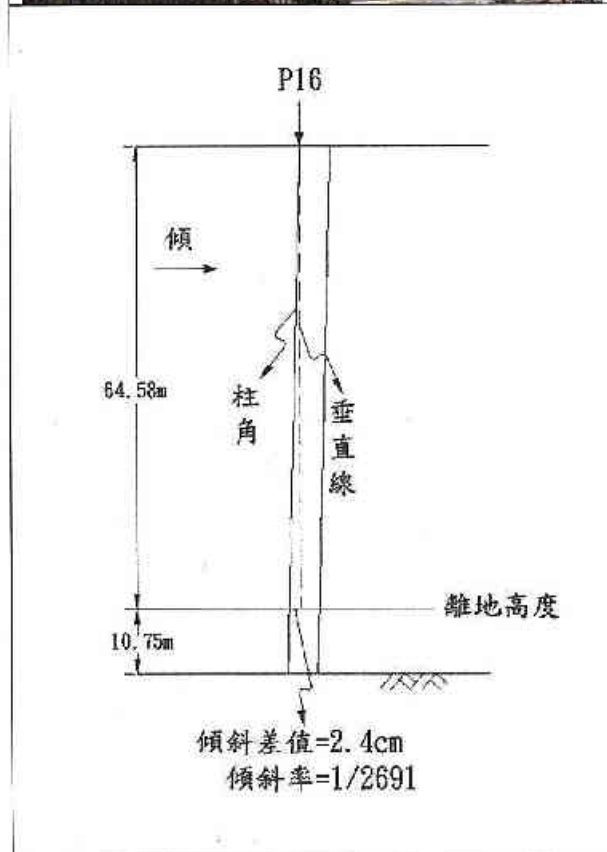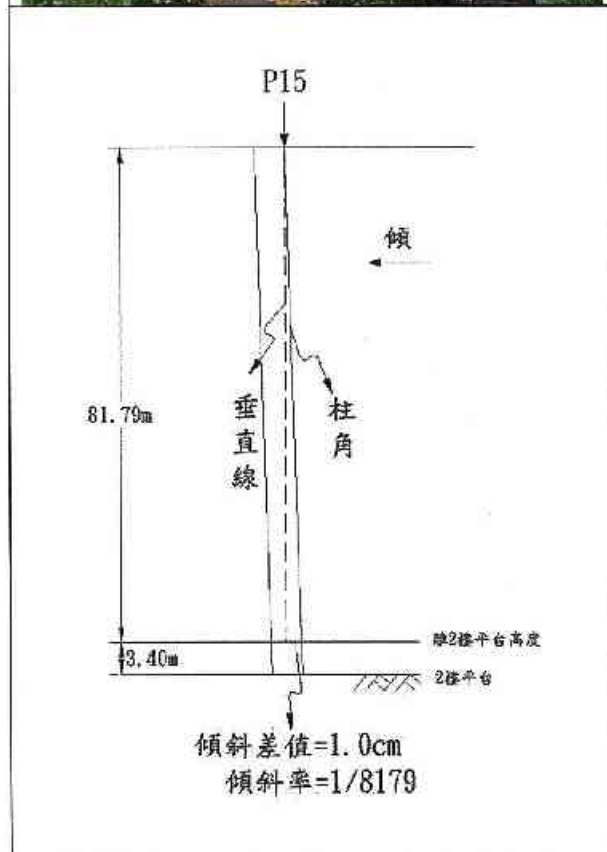





鑑定標的物牆柱角傾斜觀測位置及相片編號成果示意圖

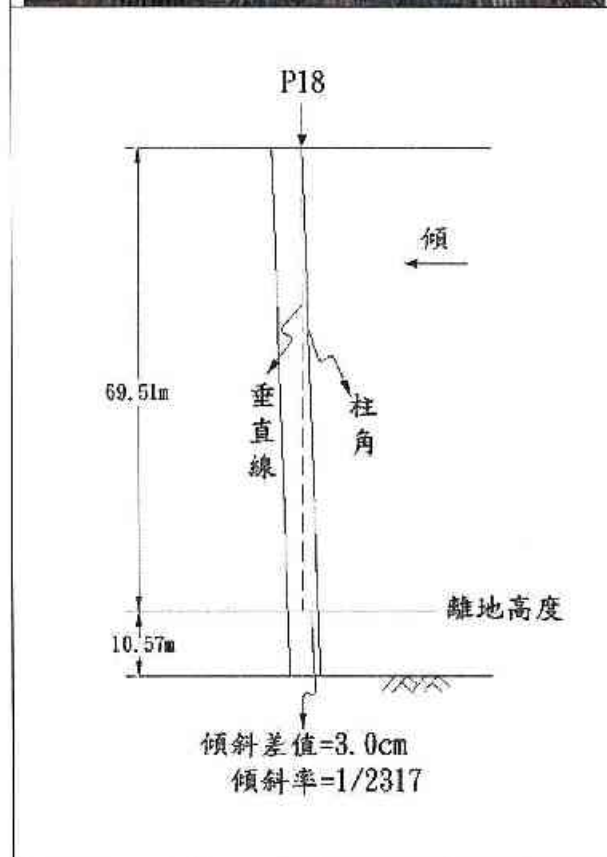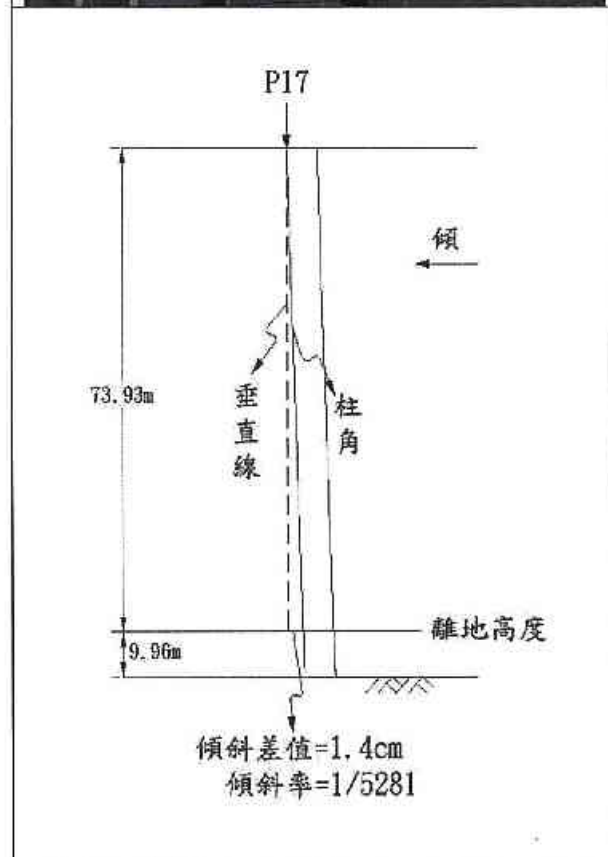



鑑定標的物牆柱角傾斜觀測位置及相片編號成果示意圖

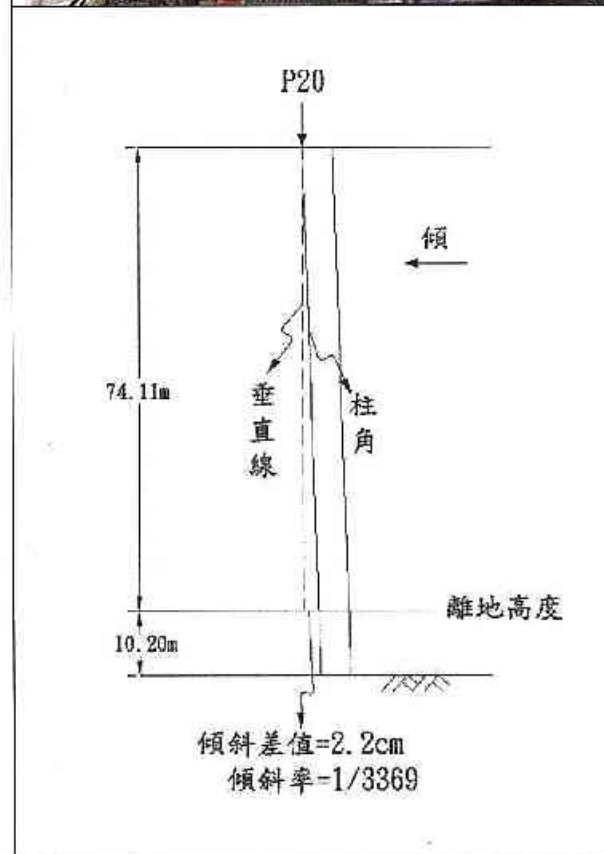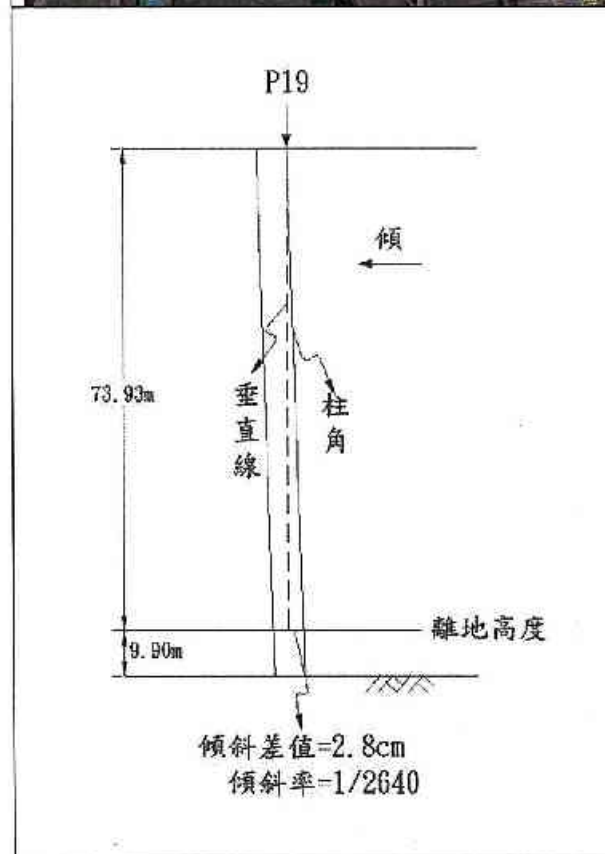



鑑定標的物牆柱角傾斜觀測位置及相片編號成果示意圖

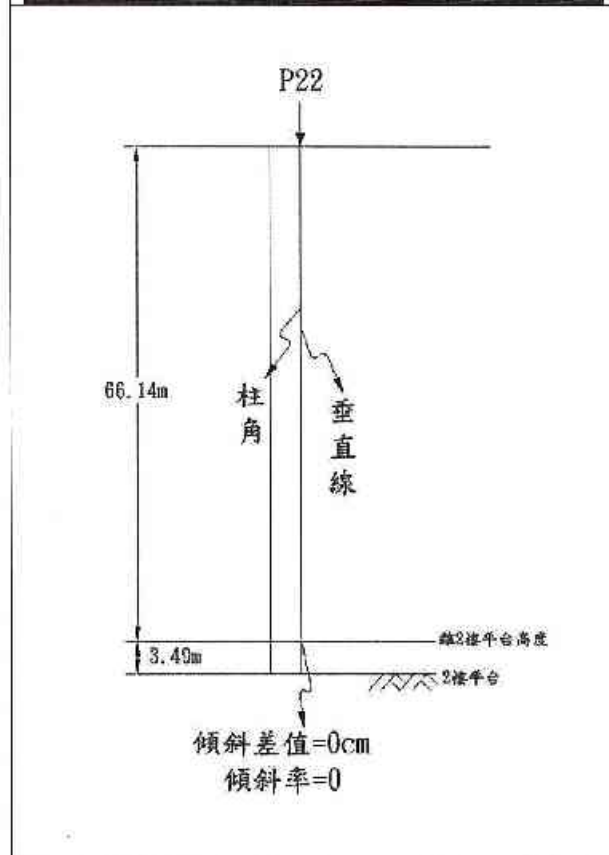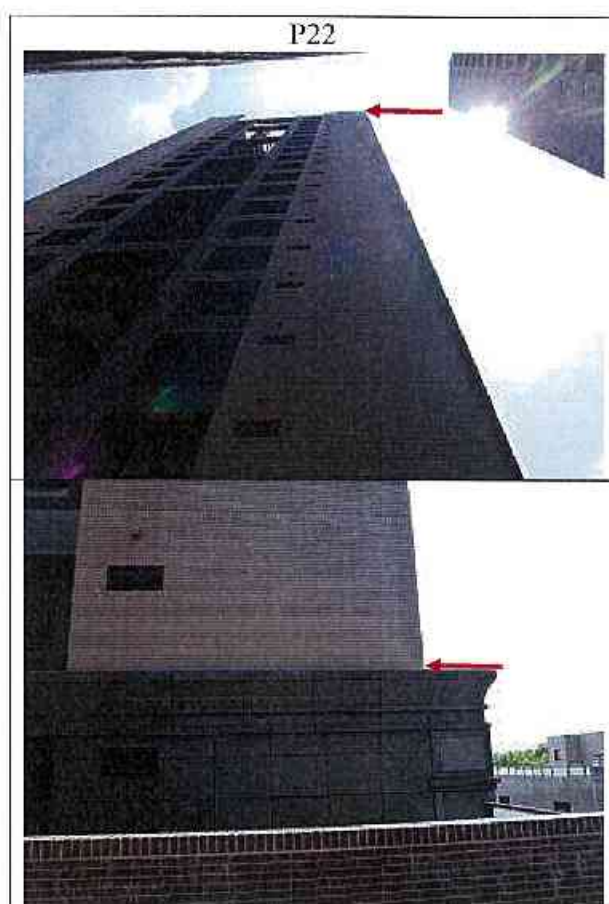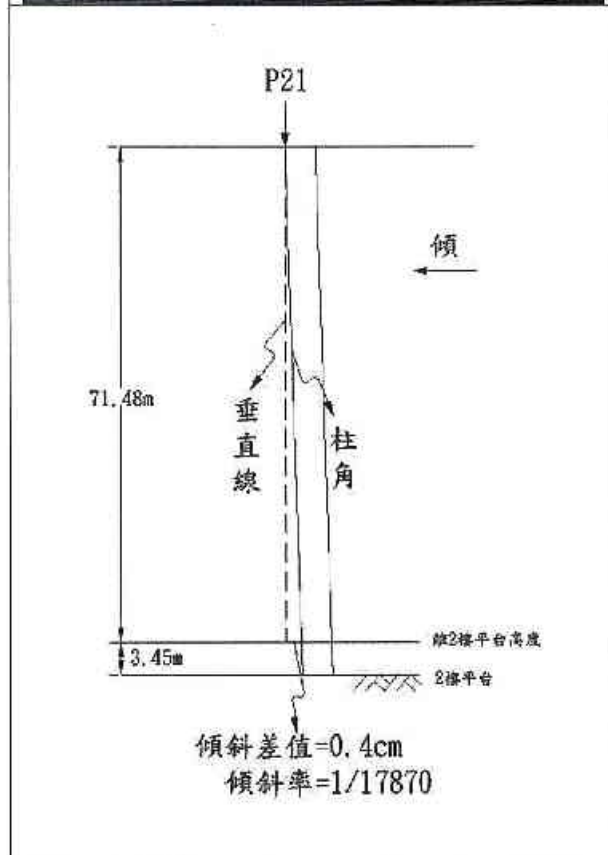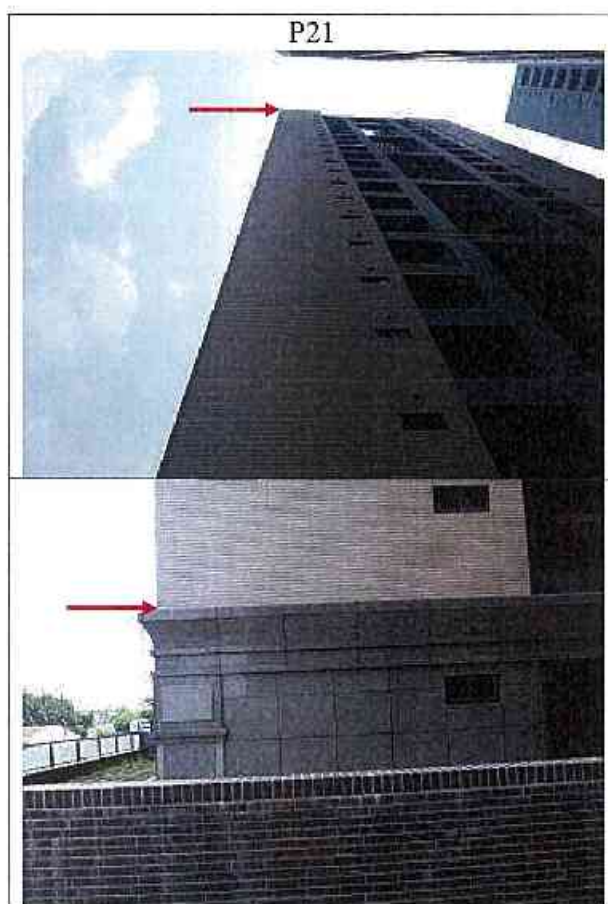



鑑定標的物牆柱角傾斜觀測位置及相片編號成果示意圖

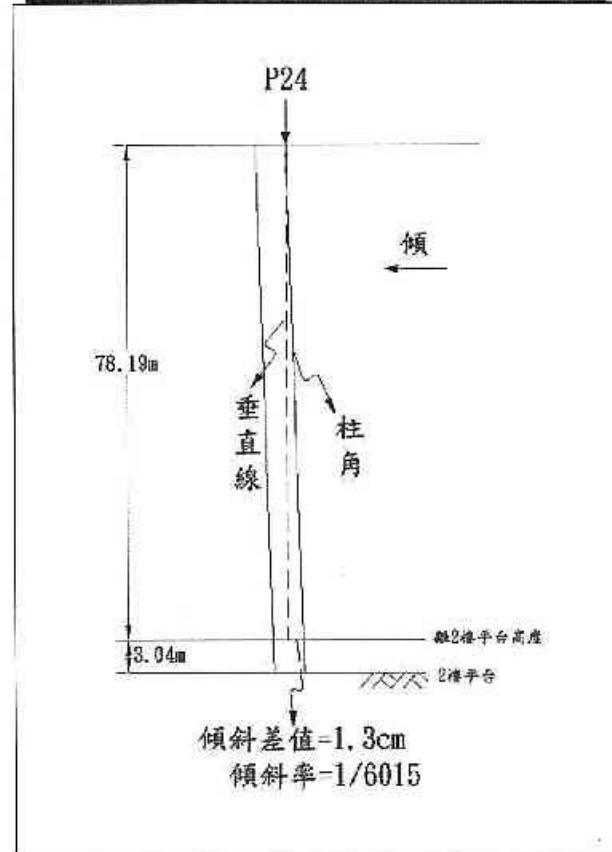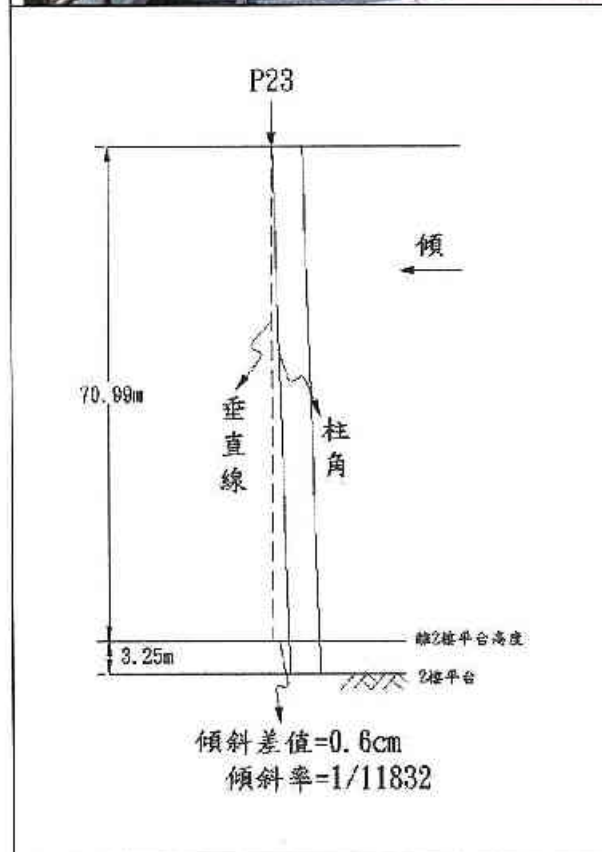




鑑定標的物牆柱角傾斜觀測位置及相片編號成果示意圖

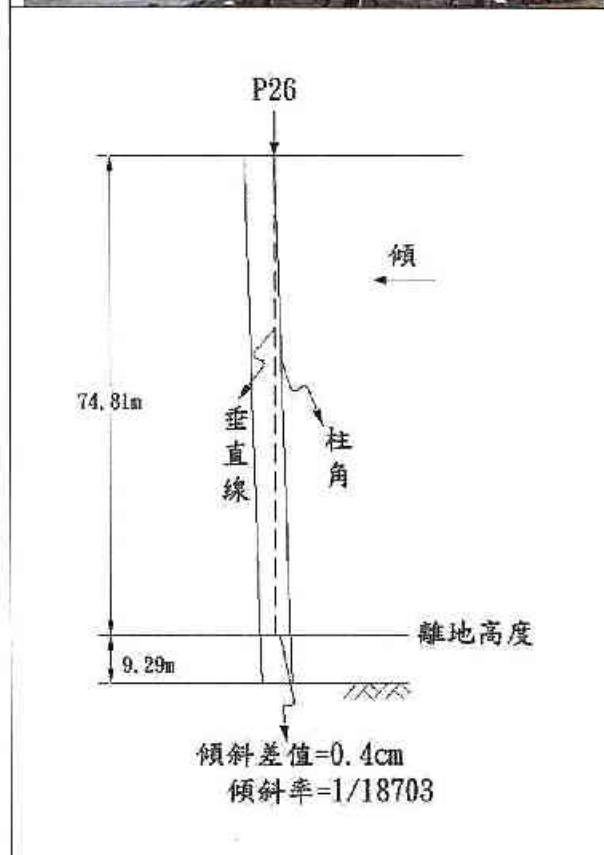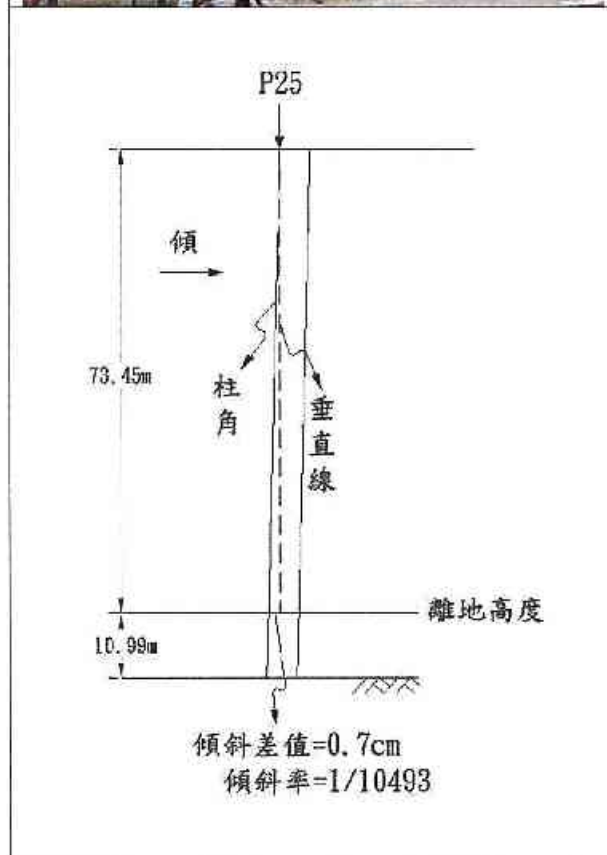



鑑定標的物牆柱角傾斜觀測位置及相片編號成果示意圖

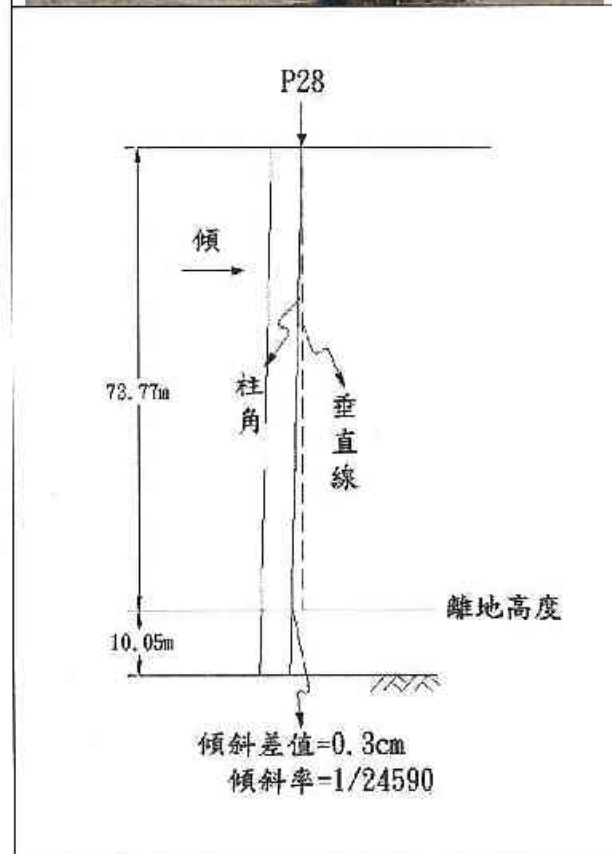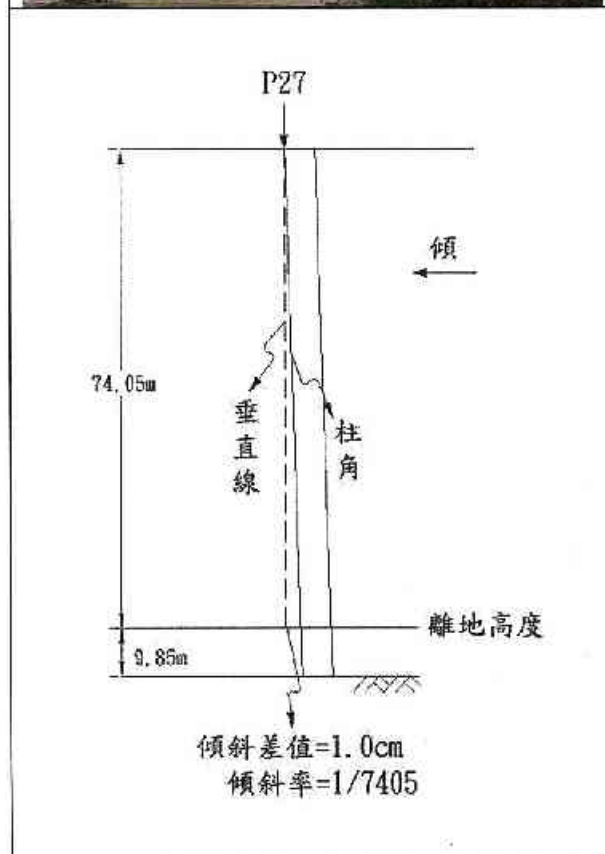





鑑定標的物牆柱角傾斜觀測位置及相片編號成果示意圖

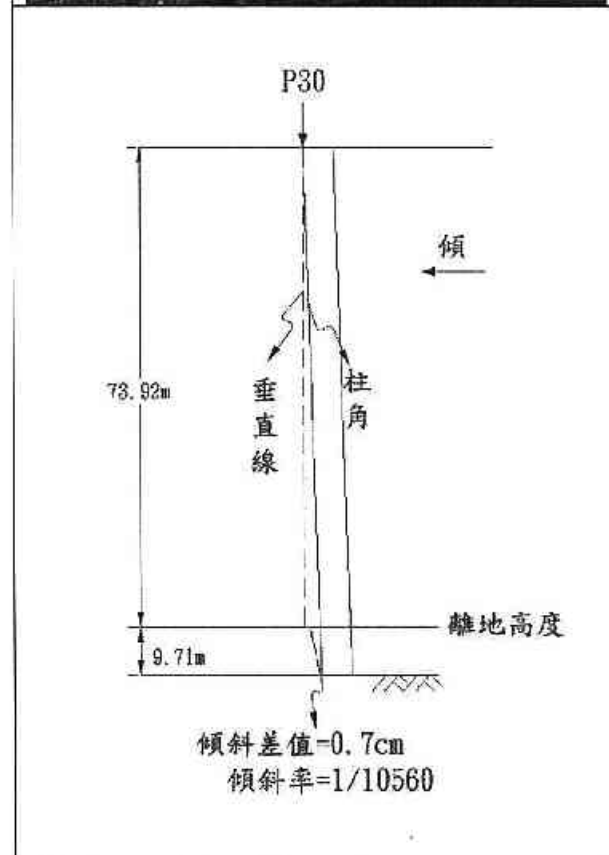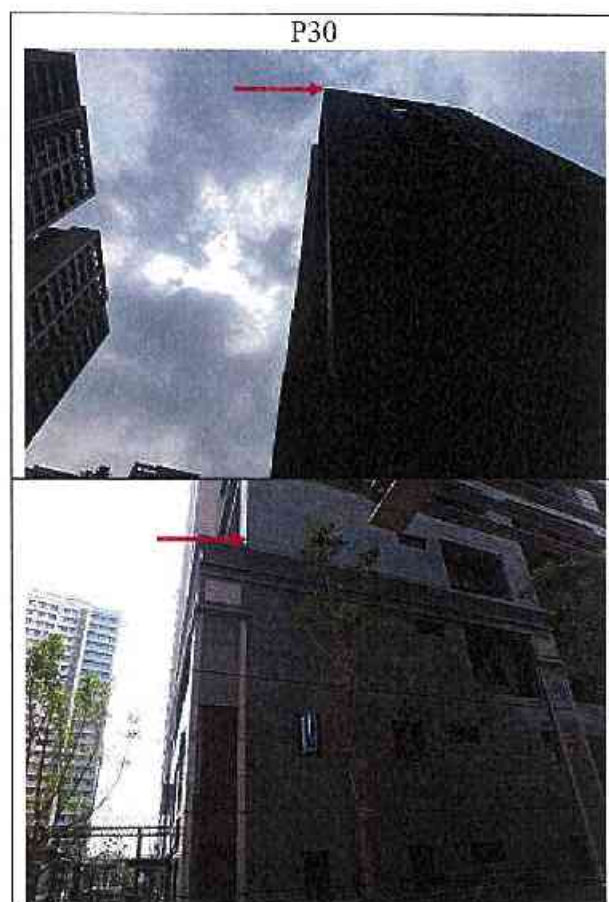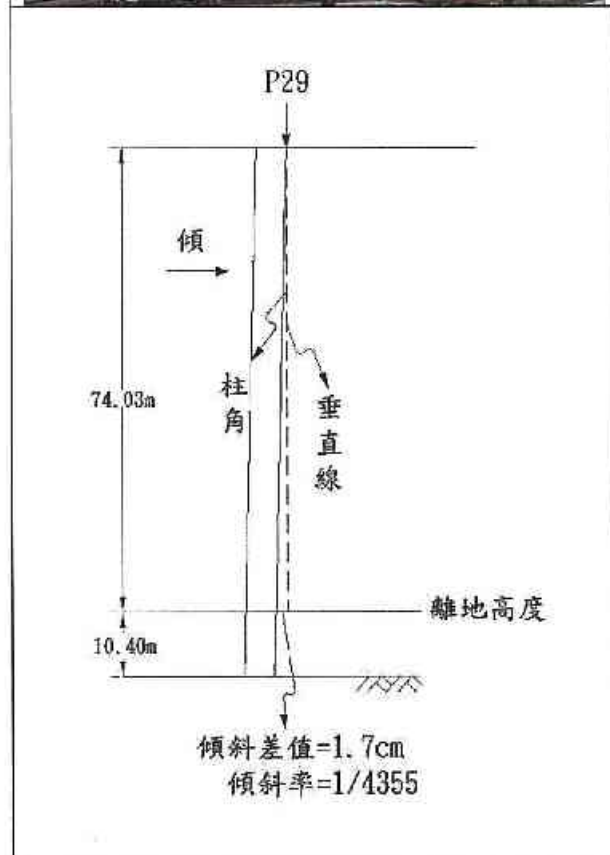



鑑定標的物牆柱角傾斜觀測位置及相片編號成果示意圖

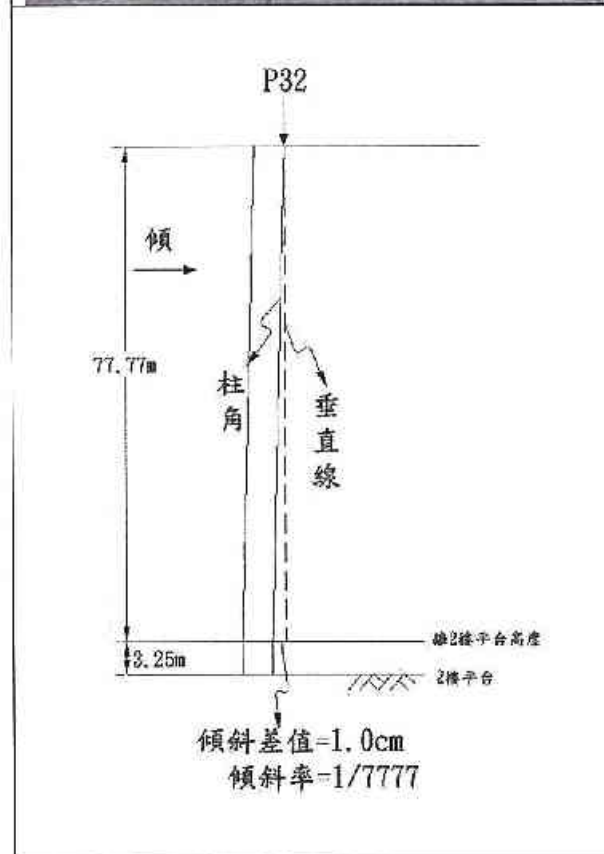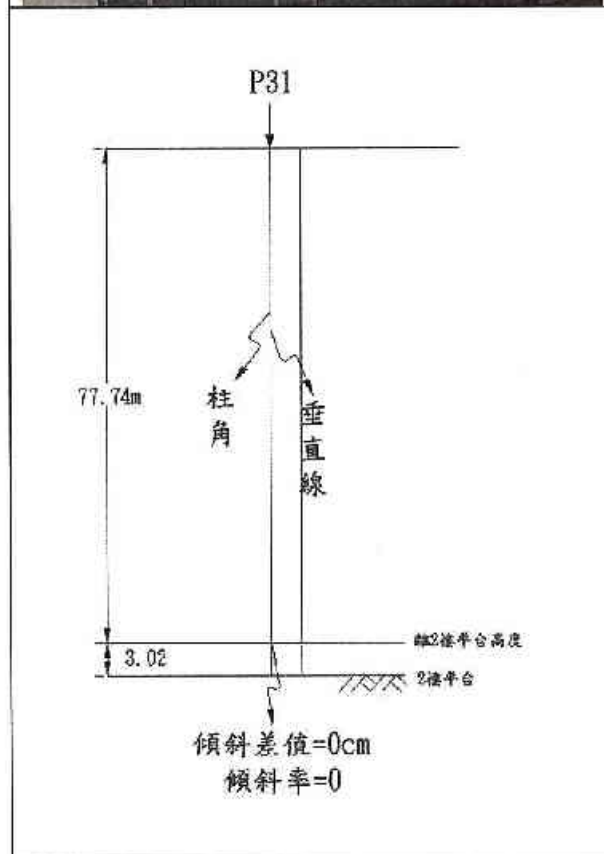




鑑定標的物牆柱角傾斜觀測位置及相片編號成果示意圖

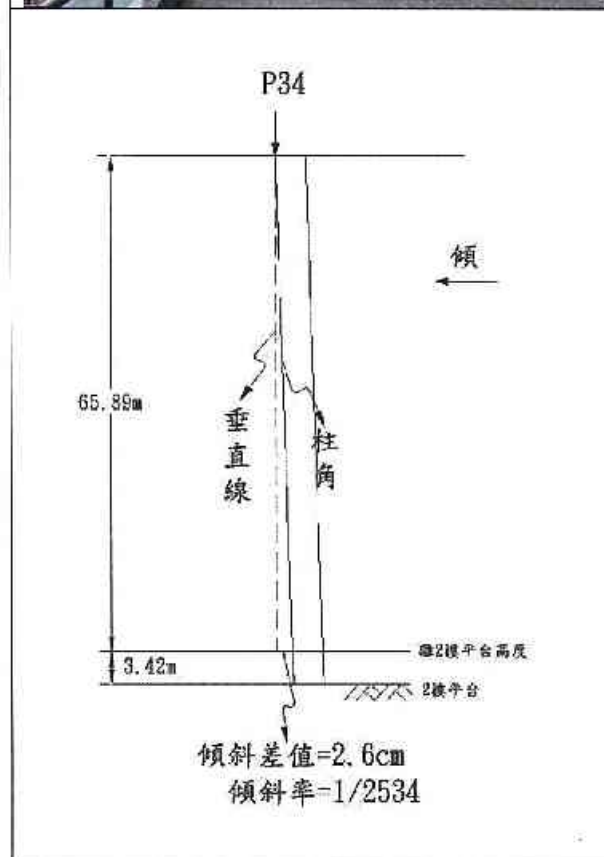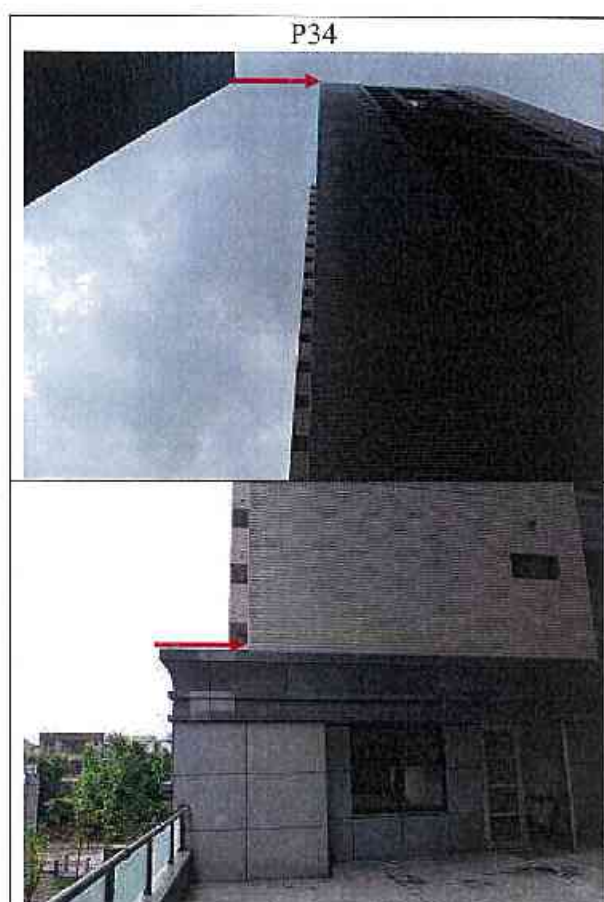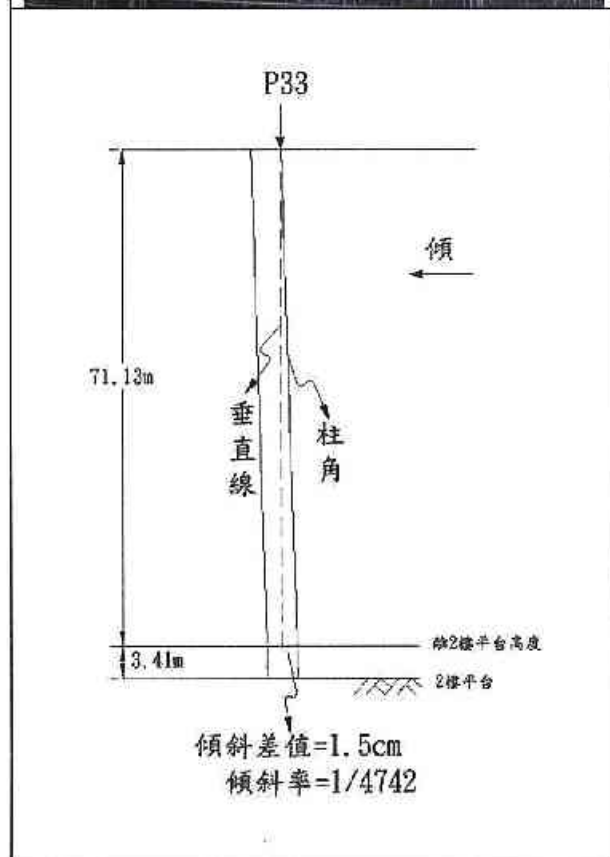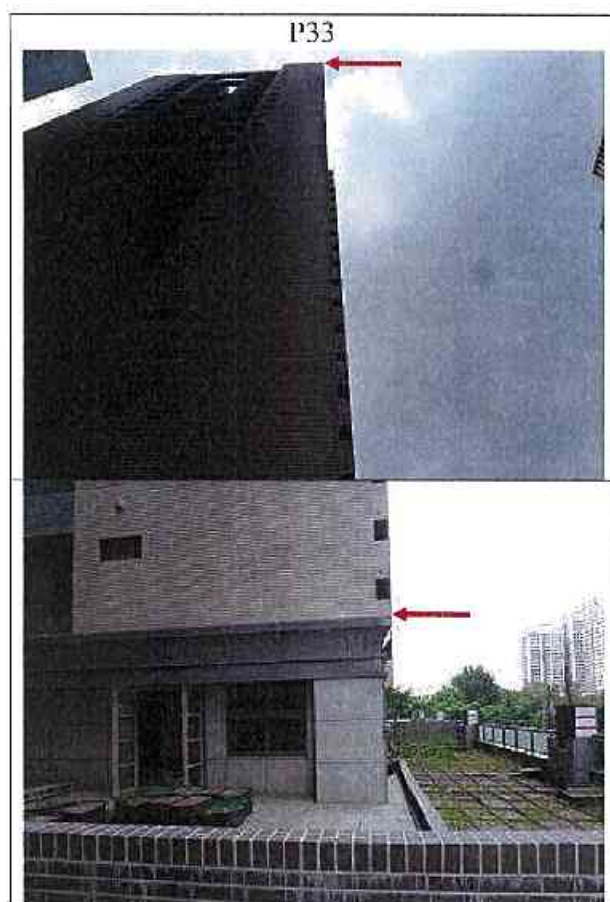




鑑定標的物牆柱角傾斜觀測位置及相片編號成果示意圖

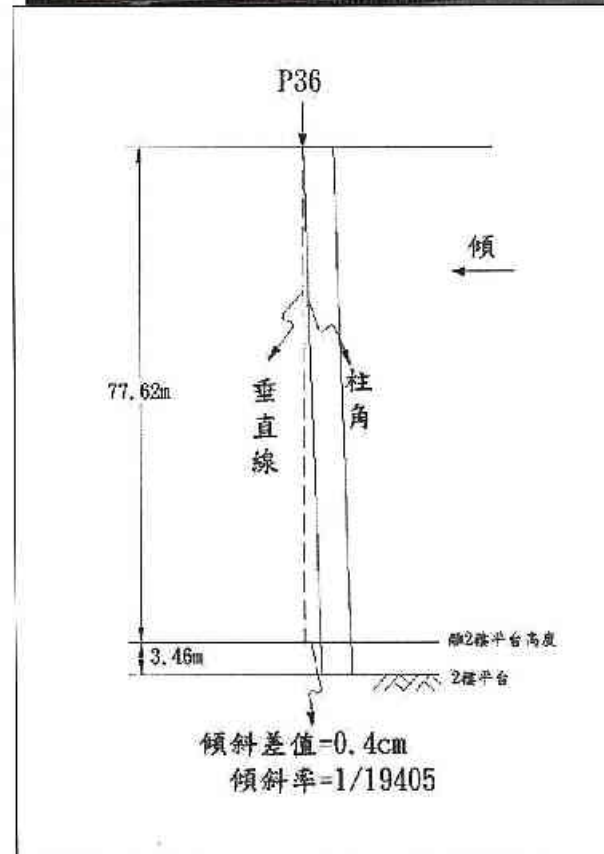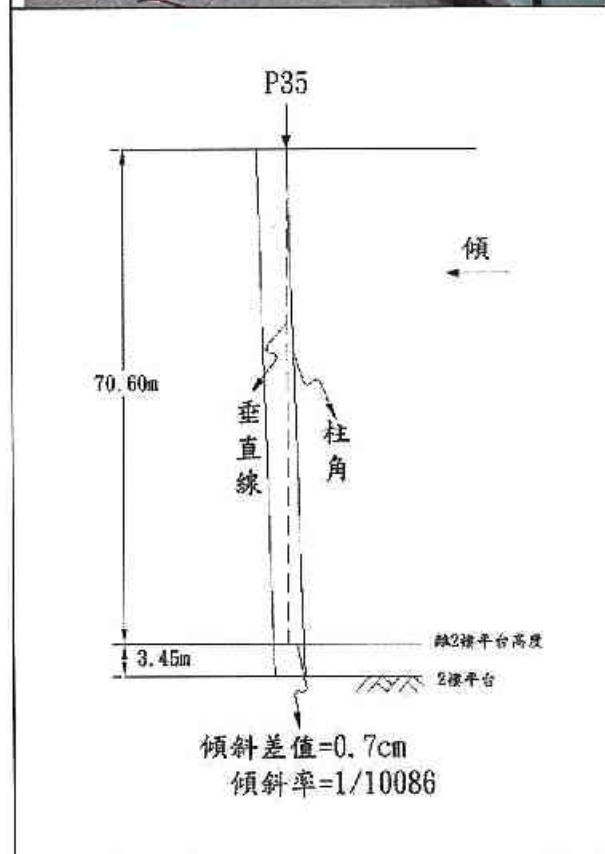




鑑定標的物牆柱角傾斜觀測位置及相片編號成果示意圖

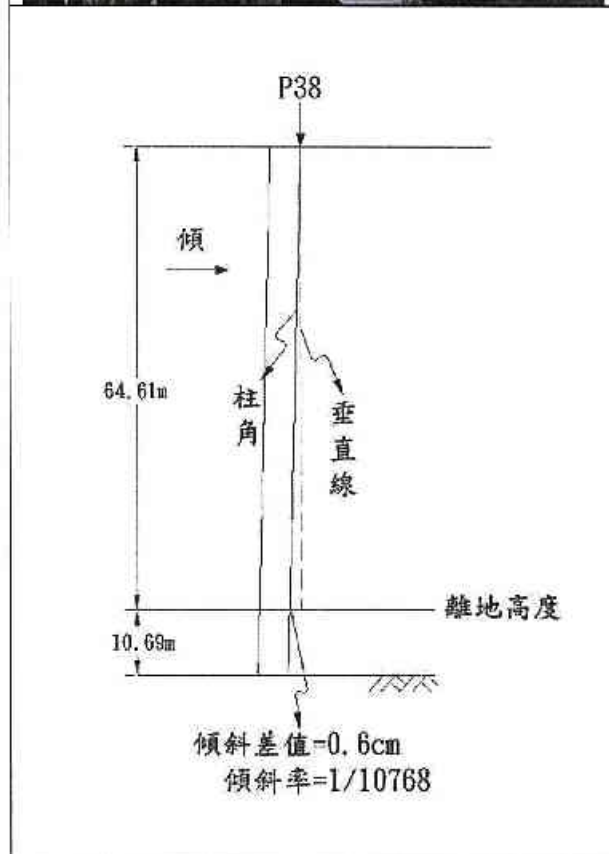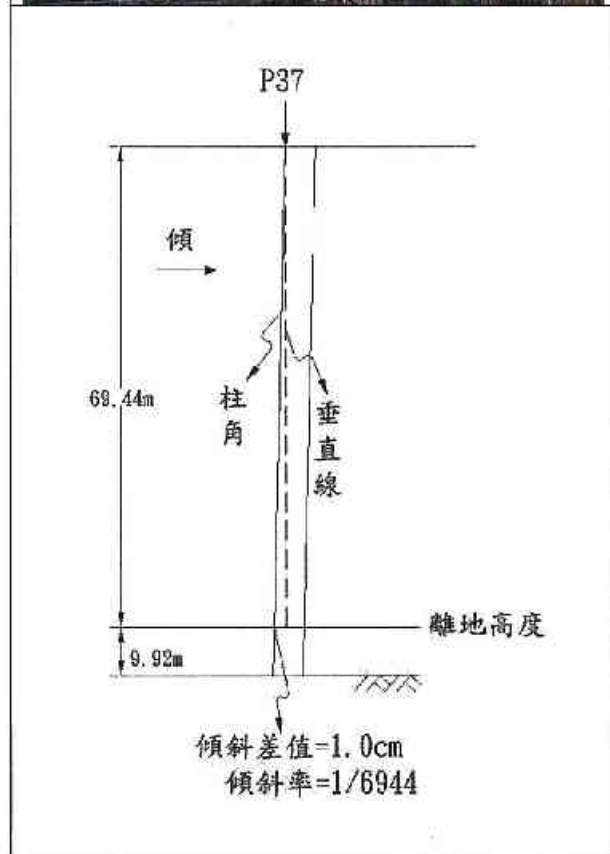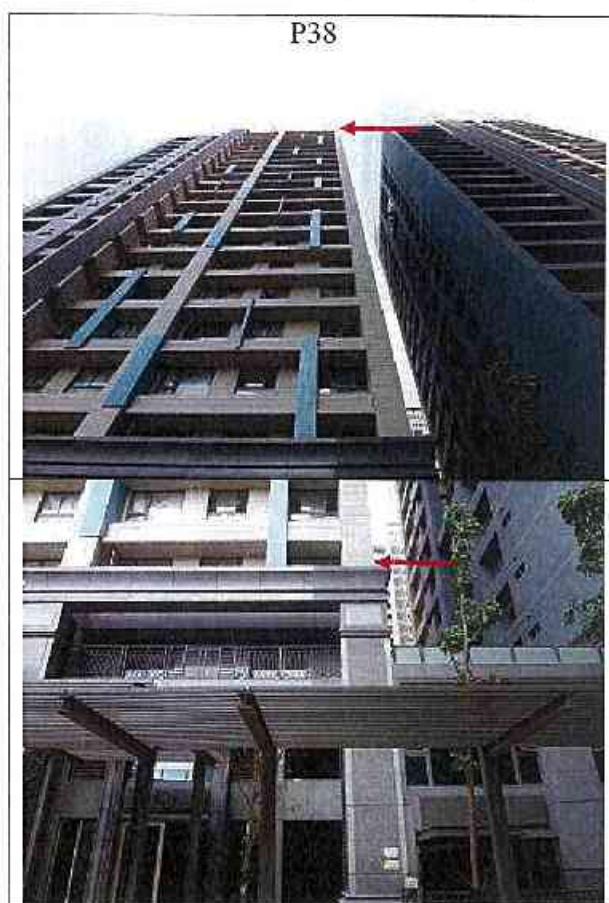





鑑定標的物牆柱角傾斜觀測位置及相片編號成果示意圖

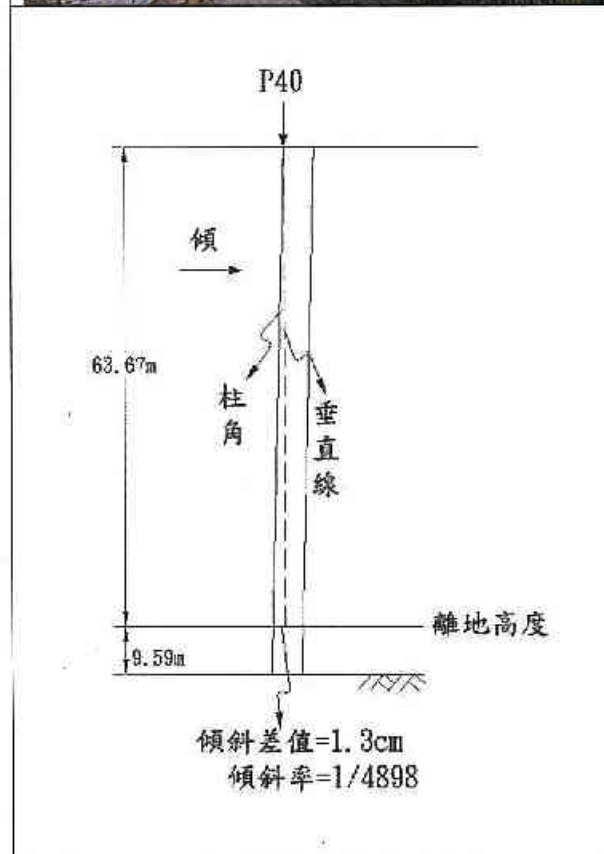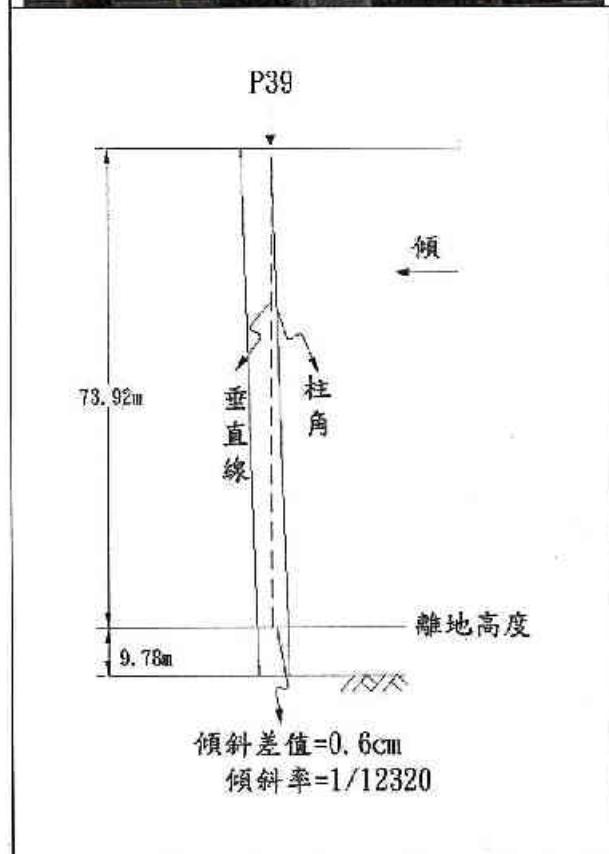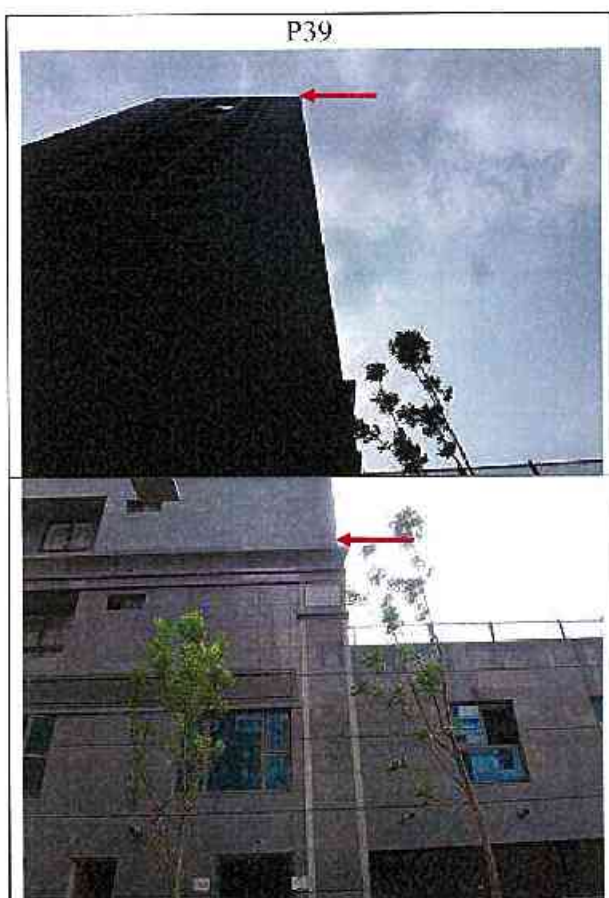



鑑定標的物牆柱角傾斜觀測位置及相片編號成果示意圖

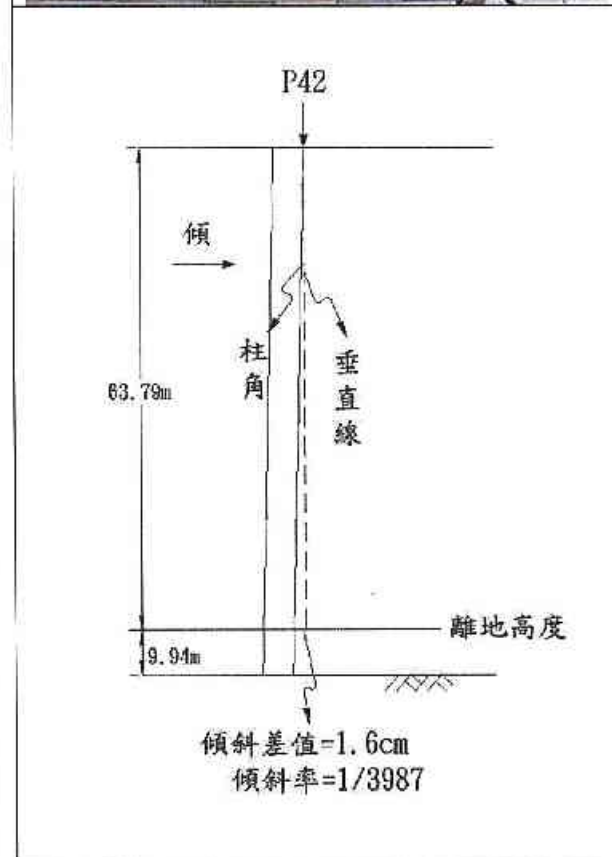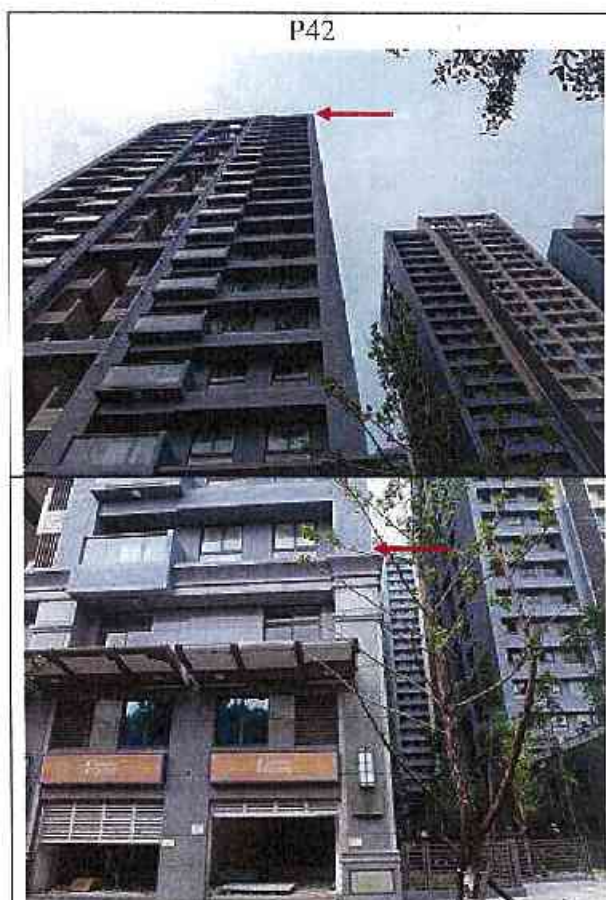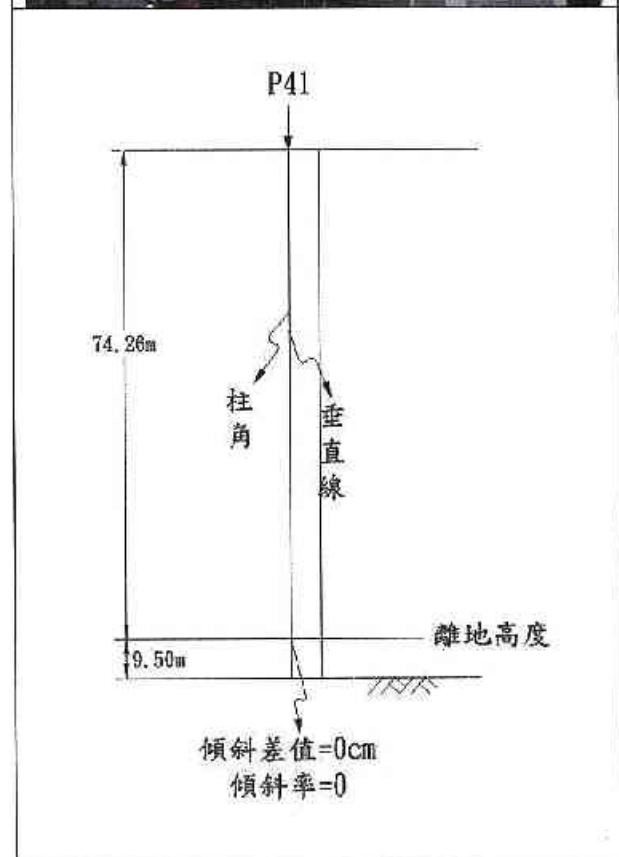



鑑定標的物牆柱角傾斜觀測位置及相片編號成果示意圖

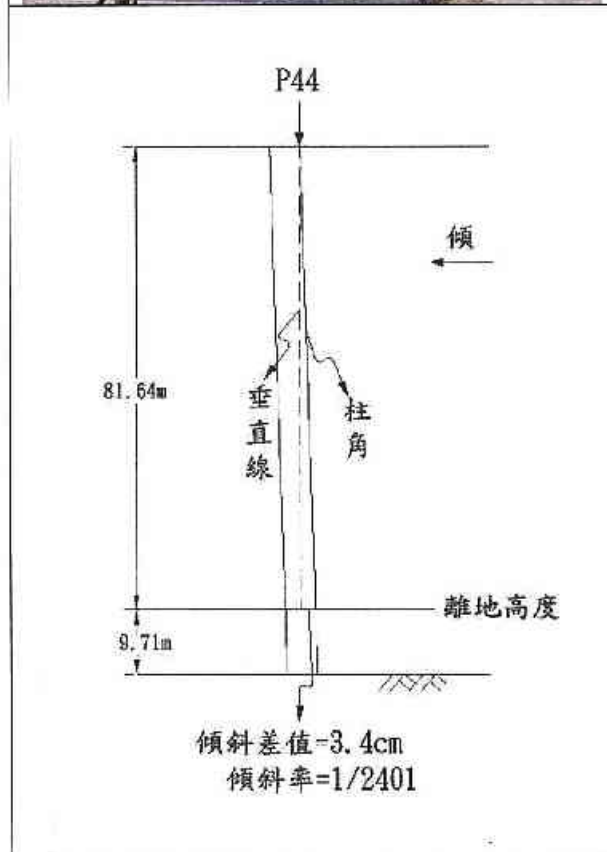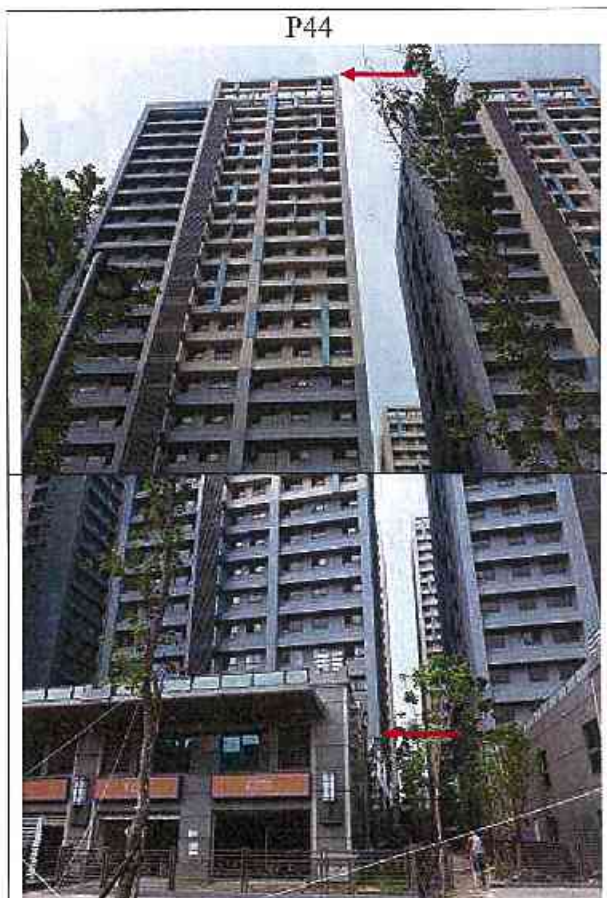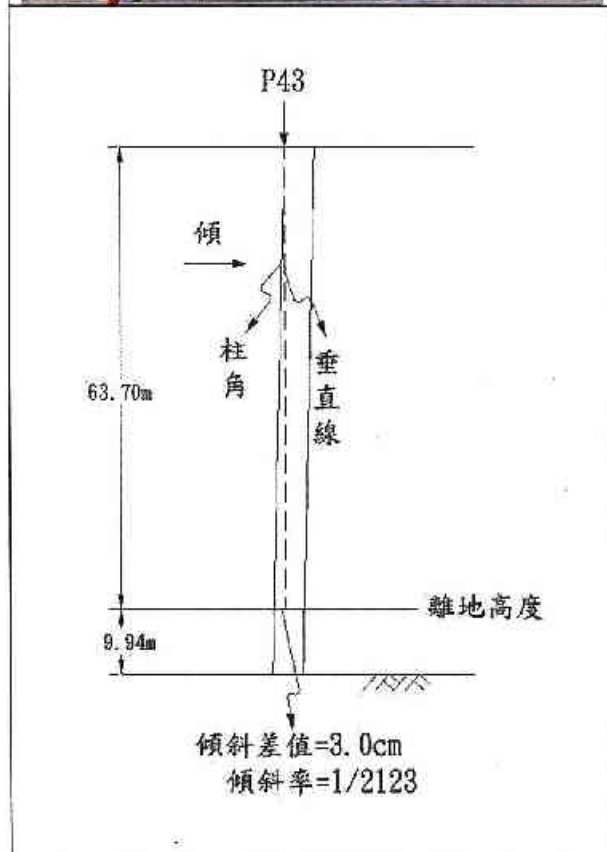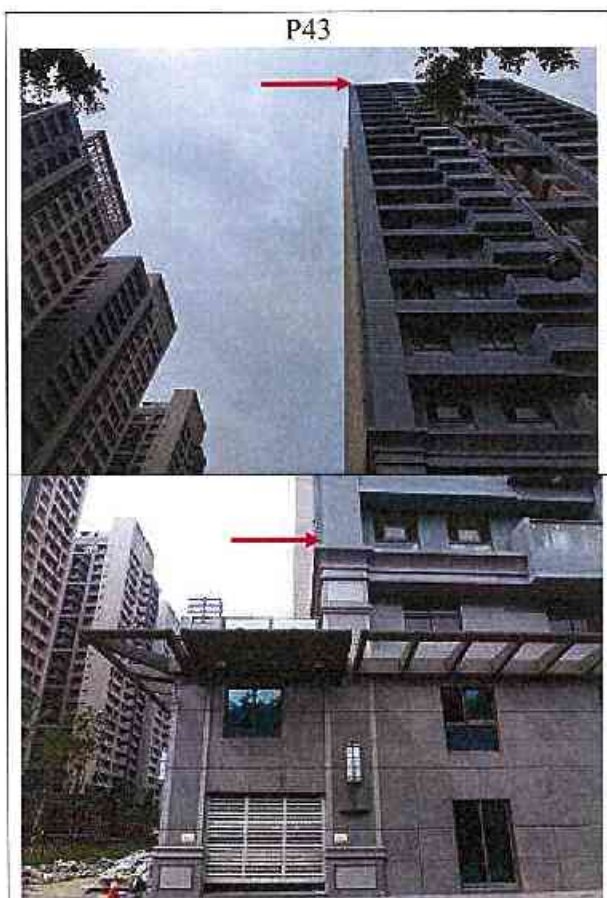


鑑定標的物牆柱角傾斜觀測位置及相片編號成果示意圖

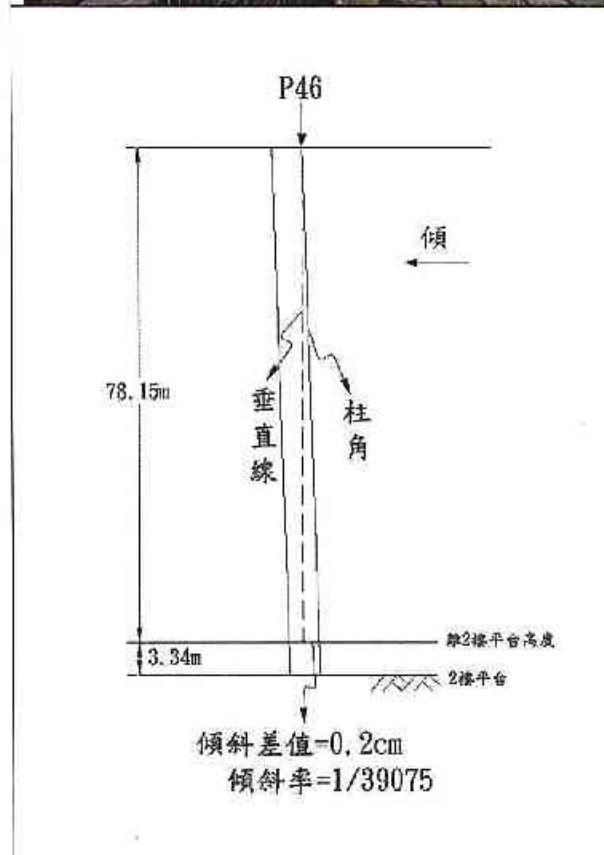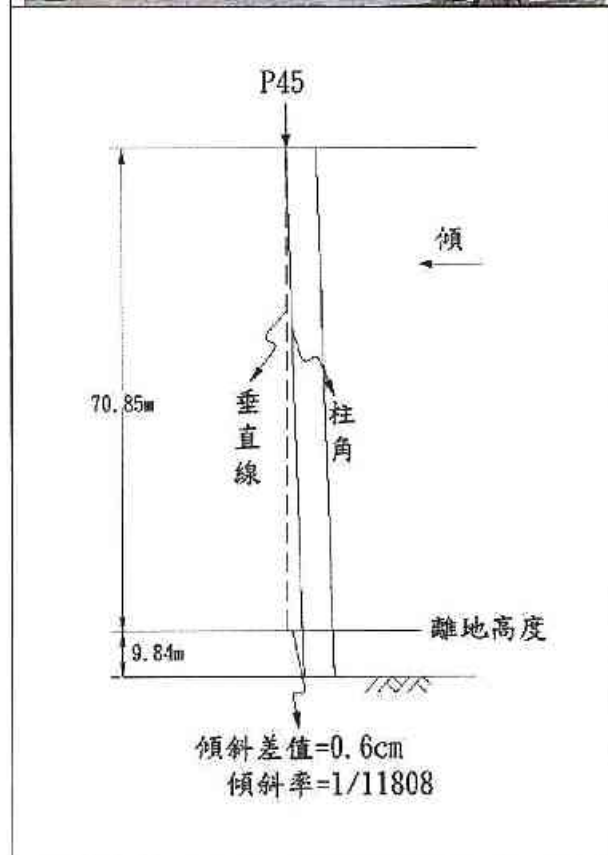



鑑定標的物牆柱角傾斜觀測位置及相片編號成果示意圖

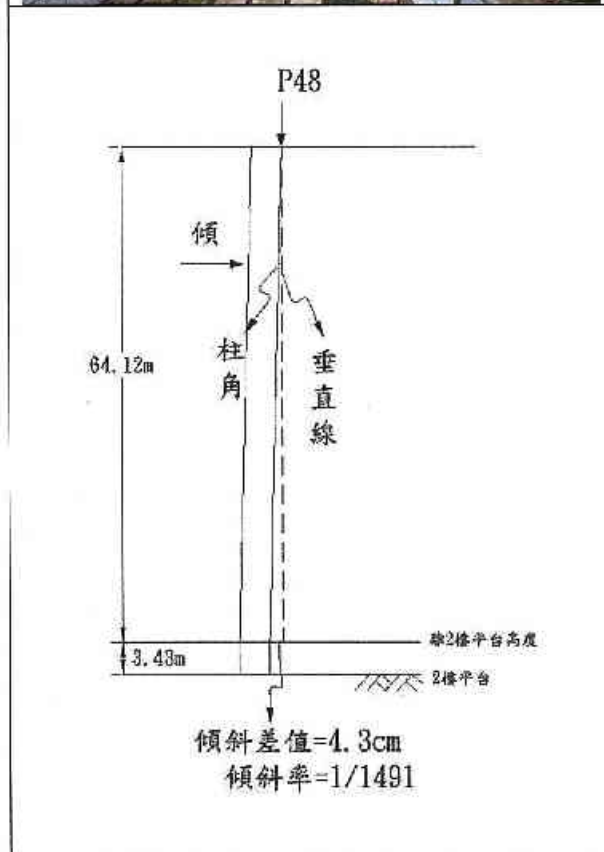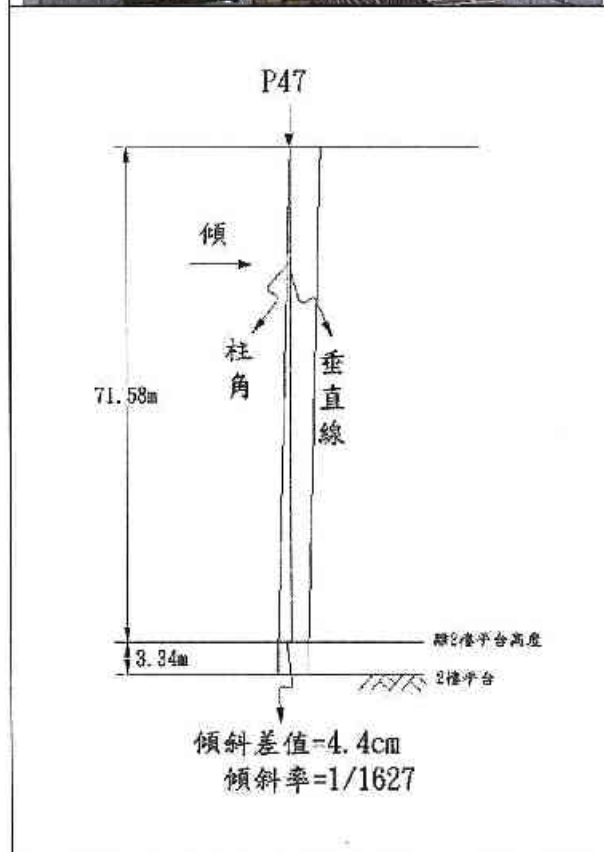




鑑定標的物牆柱角傾斜觀測位置及相片編號成果示意圖

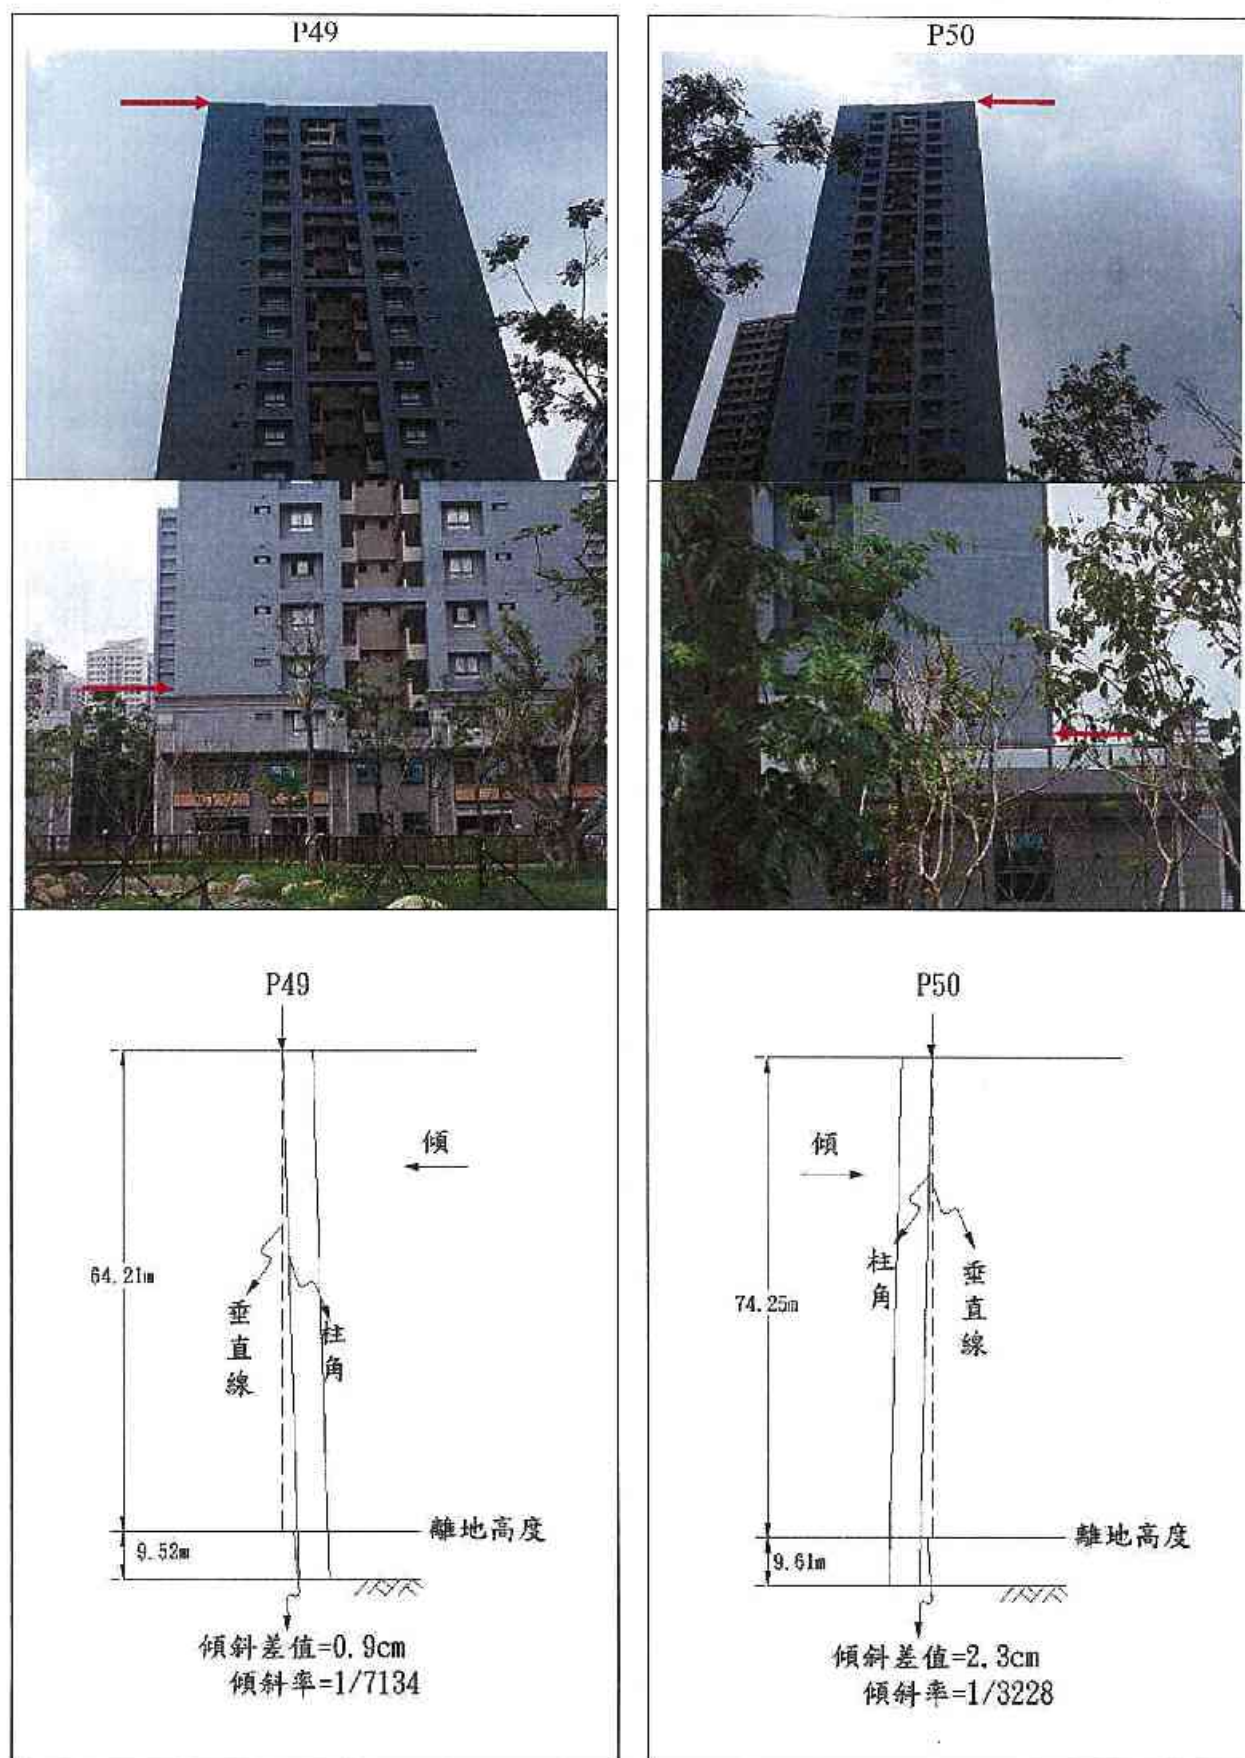



鑑定標的物牆柱角傾斜觀測位置及相片編號成果示意圖

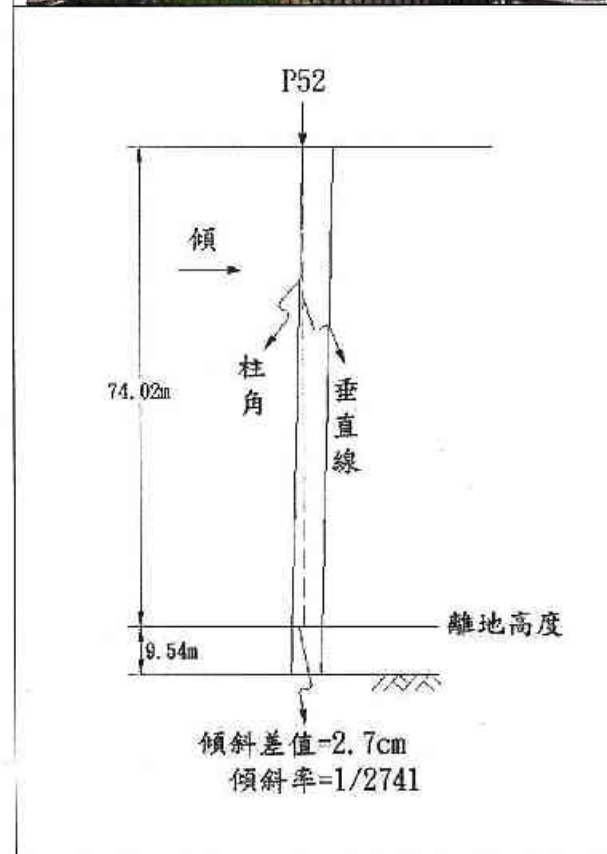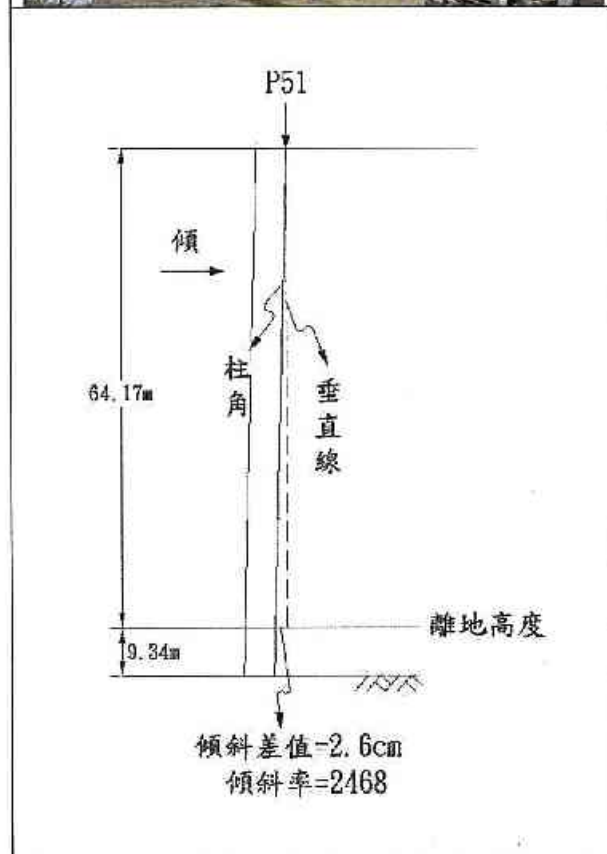



鑑定標的物牆柱角傾斜觀測位置及相片編號成果示意圖

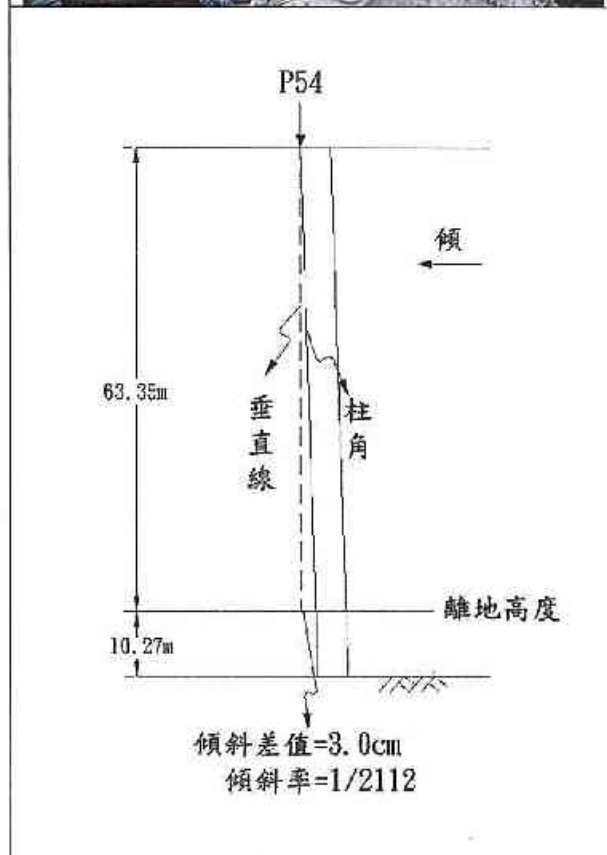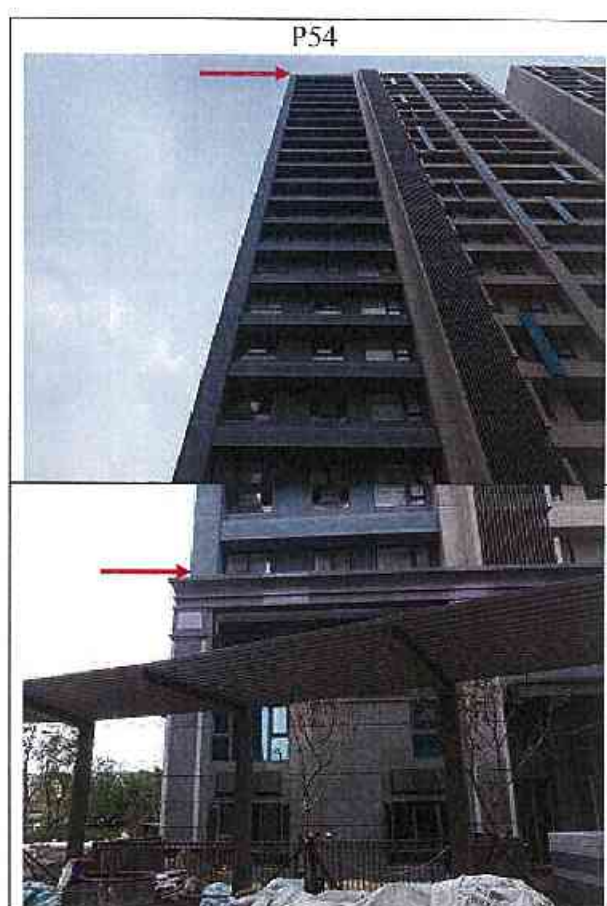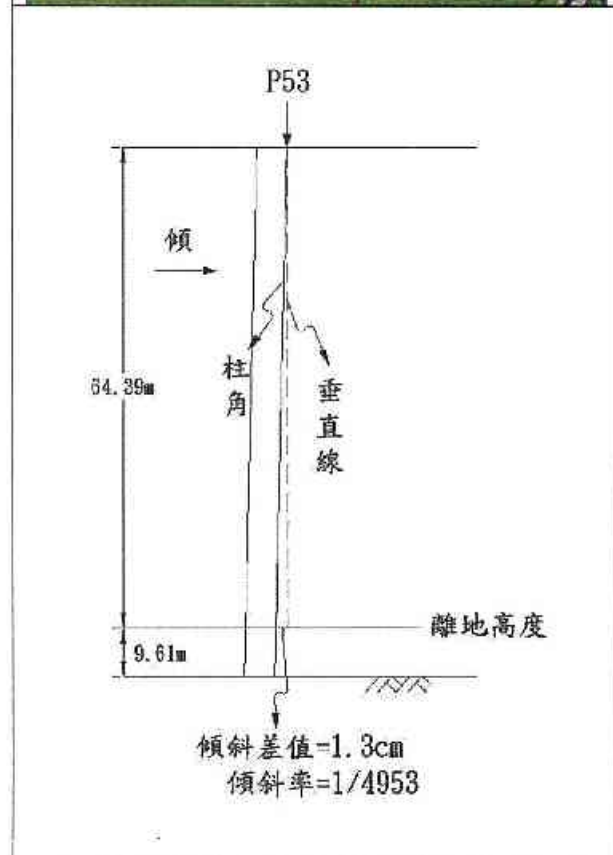



鑑定標的物牆柱角傾斜觀測位置及相片編號成果示意圖

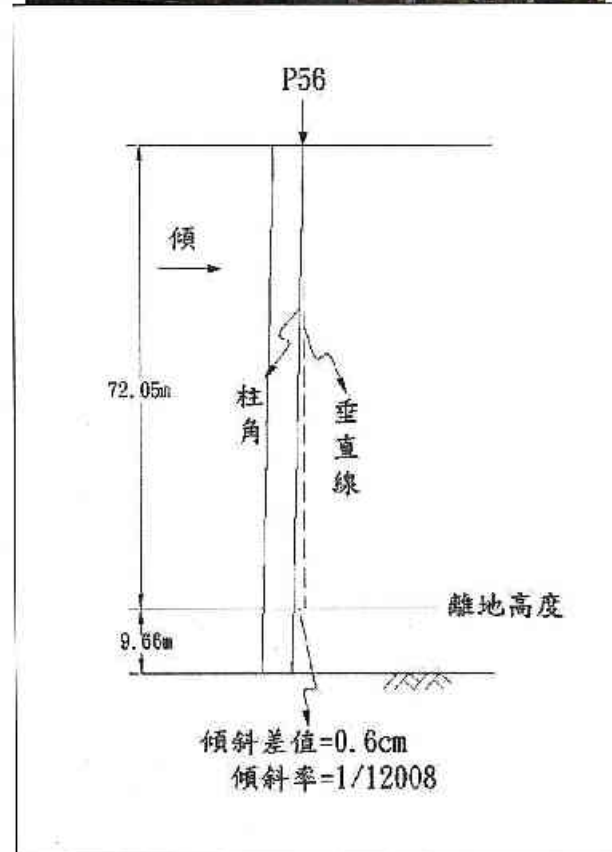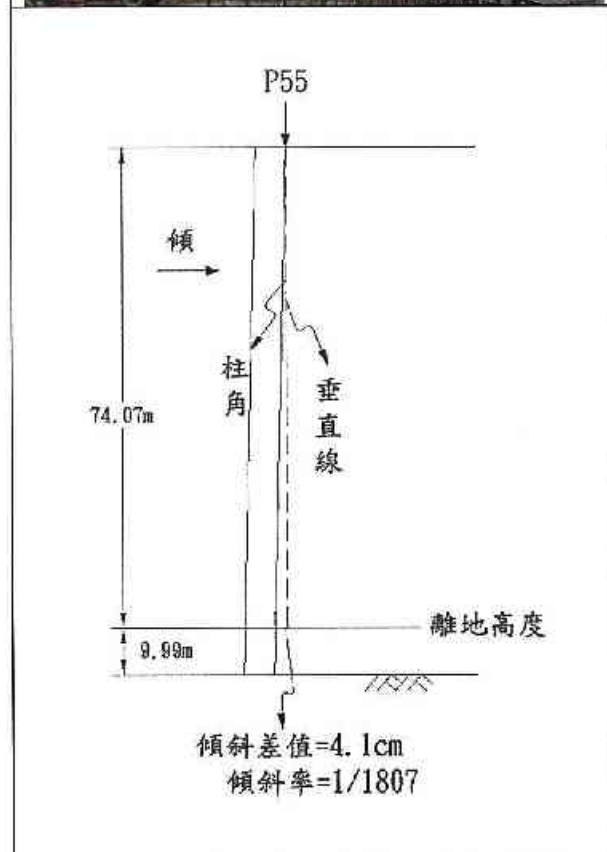




鑑定標的物牆柱角傾斜觀測位置及相片編號成果示意圖

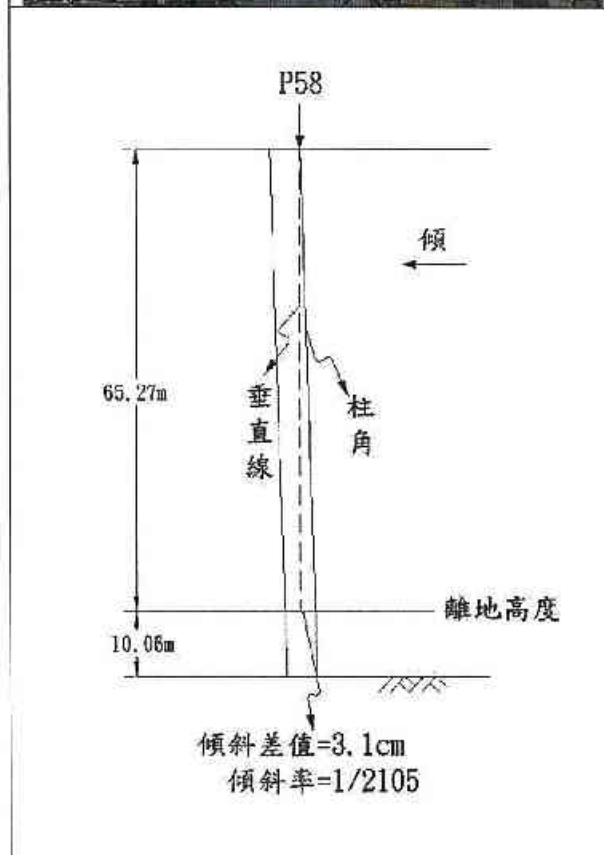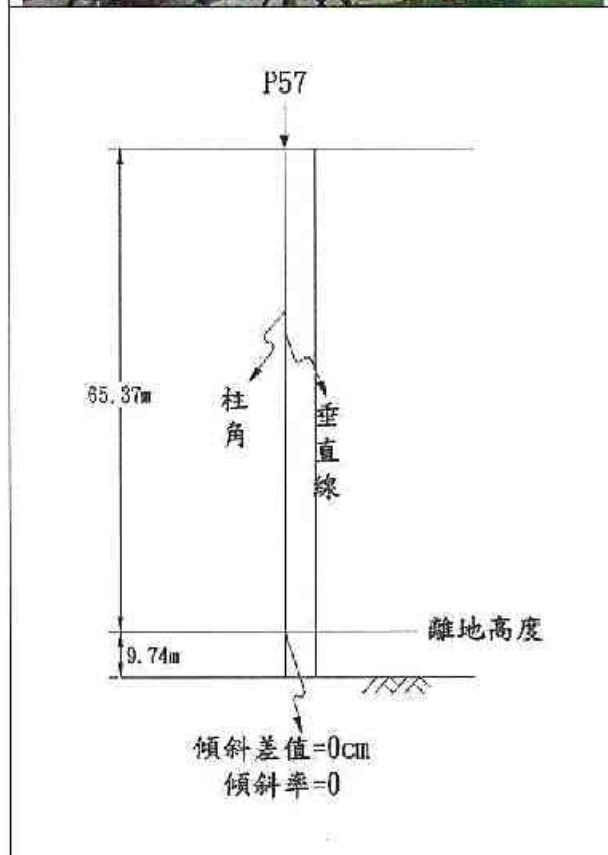




鑑定標的物牆柱角傾斜觀測位置及相片編號成果示意圖

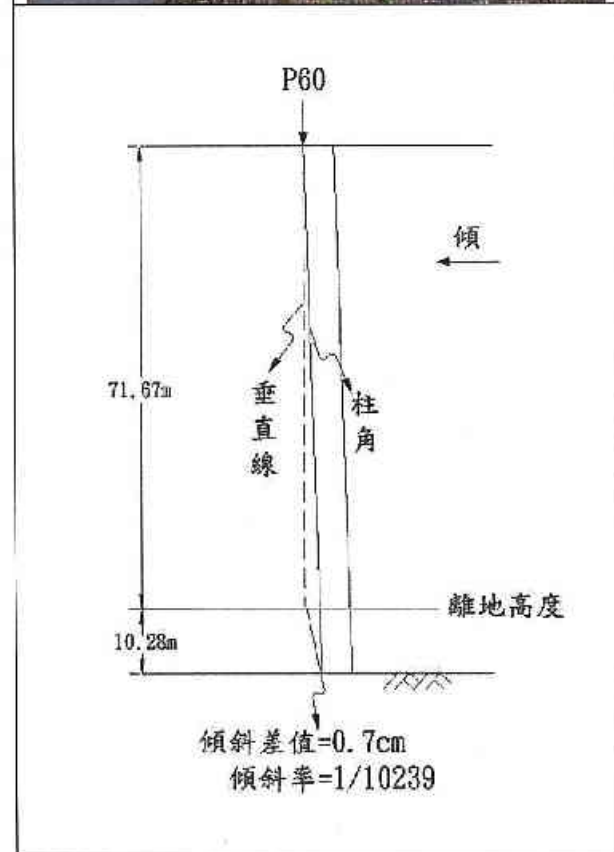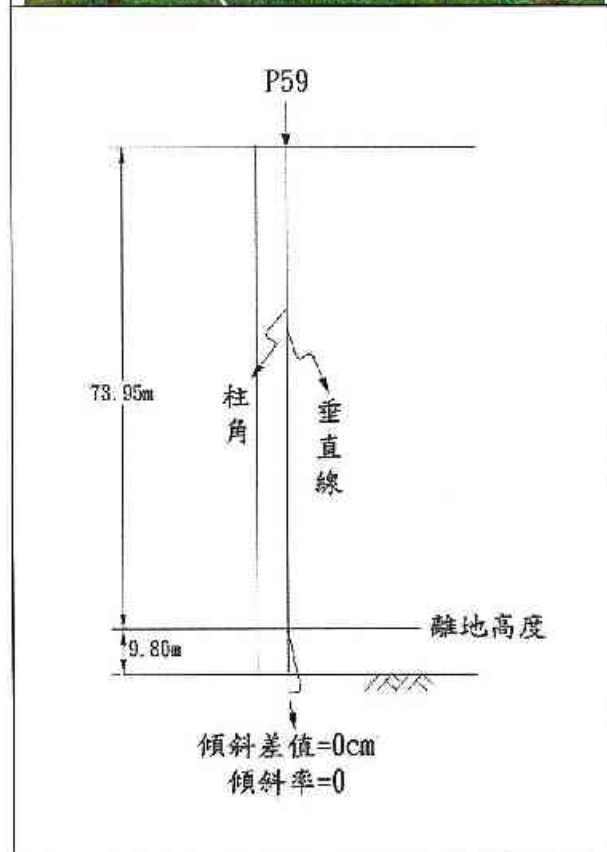



鑑定標的物牆柱角傾斜觀測位置及相片編號成果示意圖

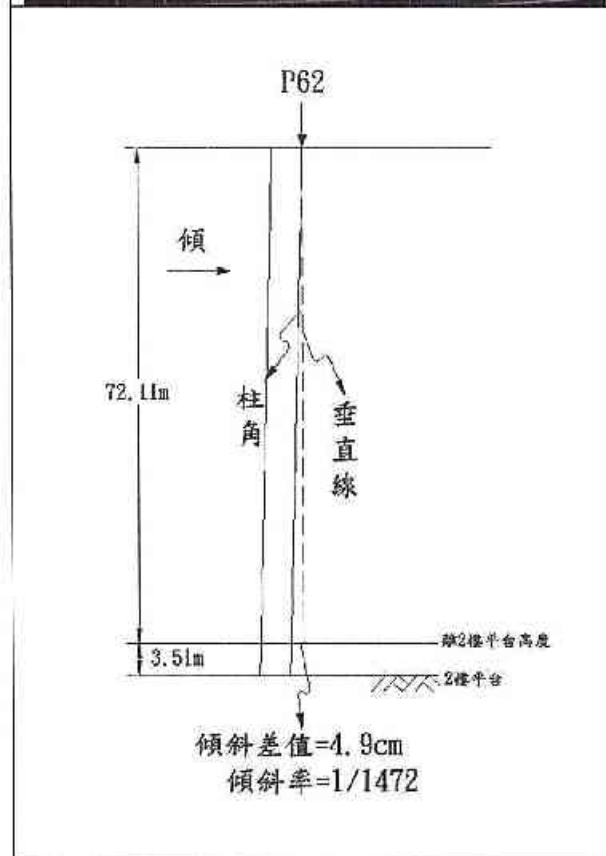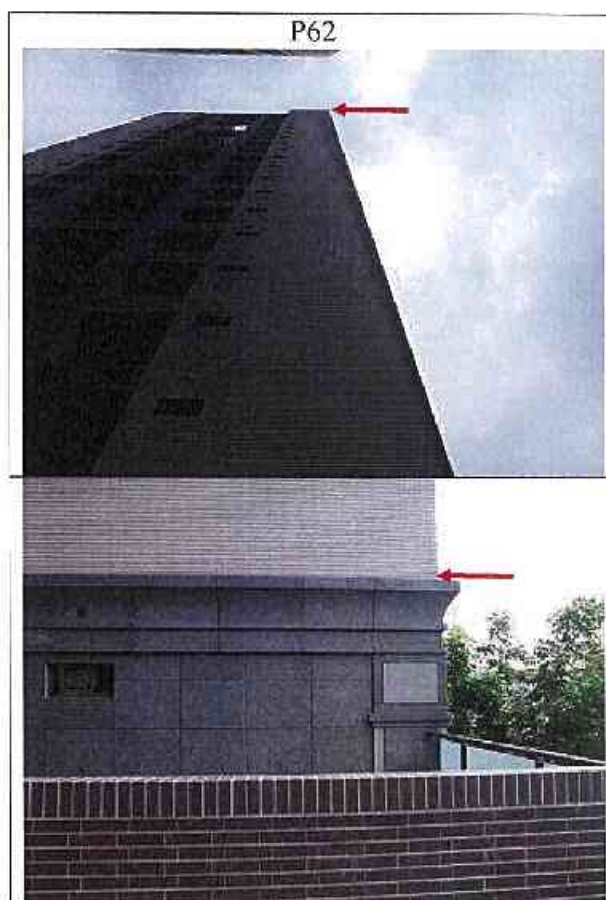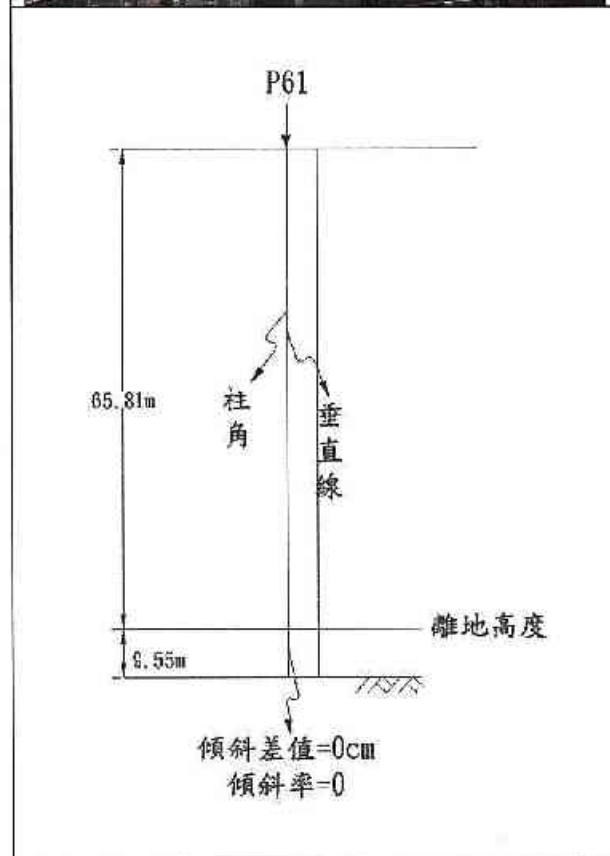




鑑定標的物牆柱角傾斜觀測位置及相片編號成果示意圖

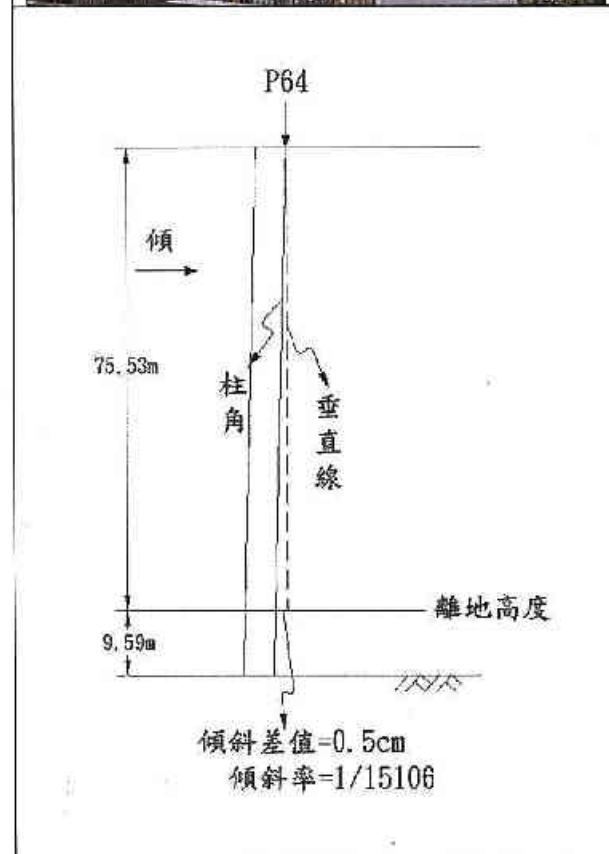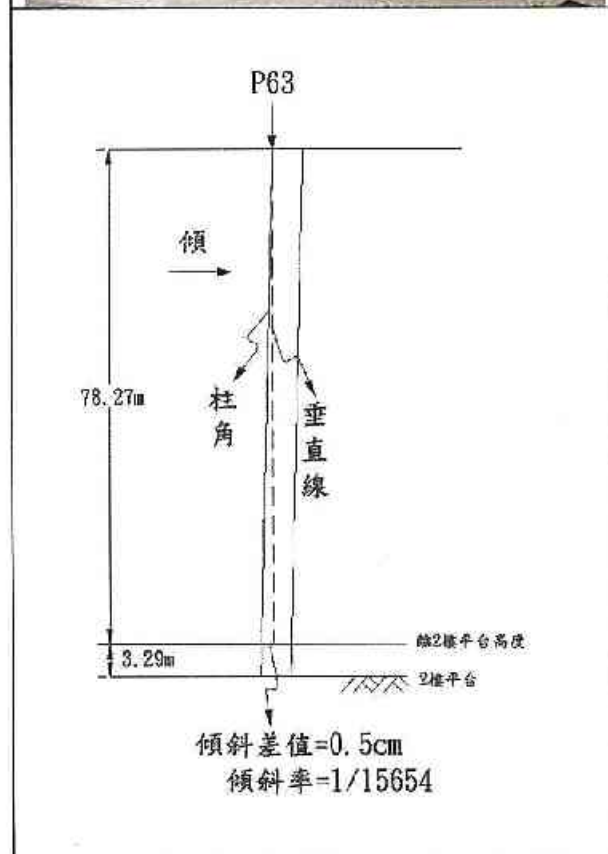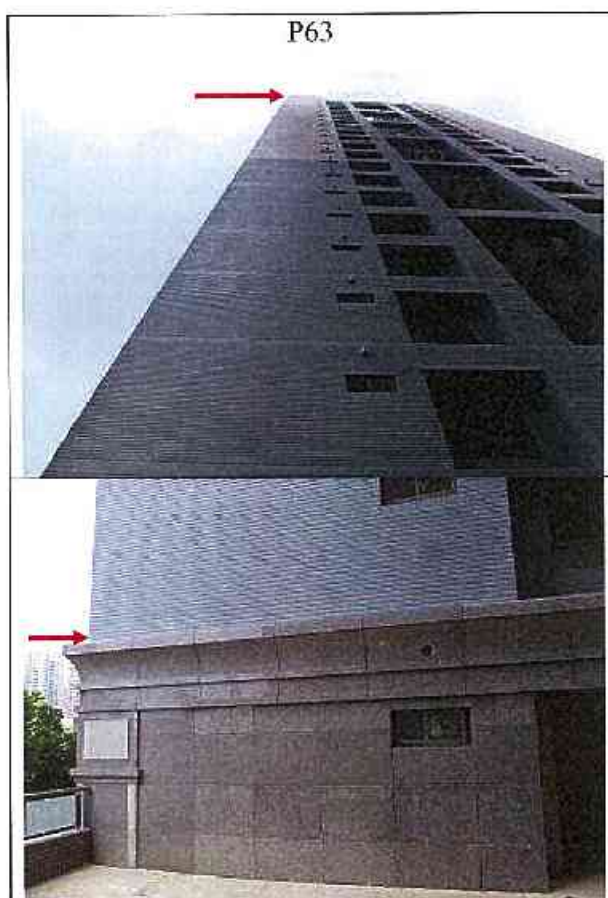


鑑定標的物牆柱角傾斜觀測位置及相片編號成果示意圖

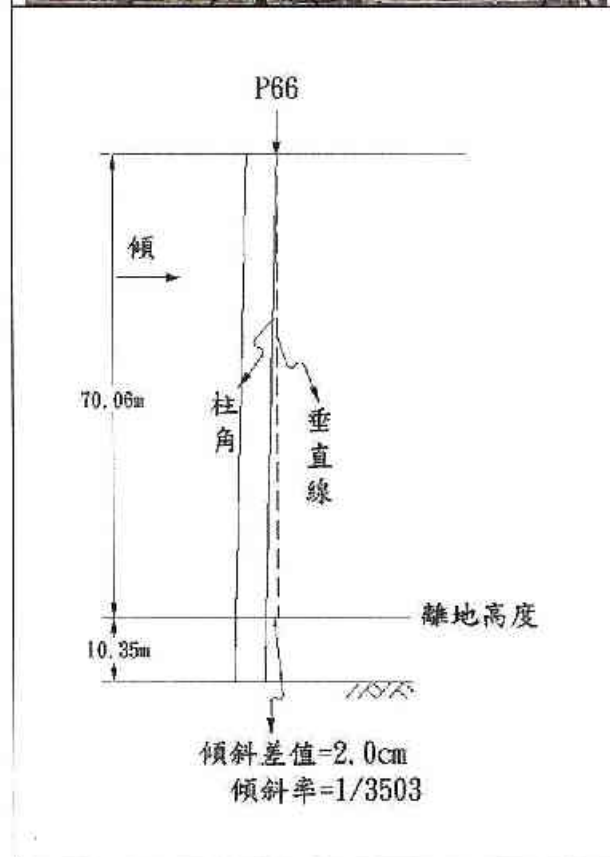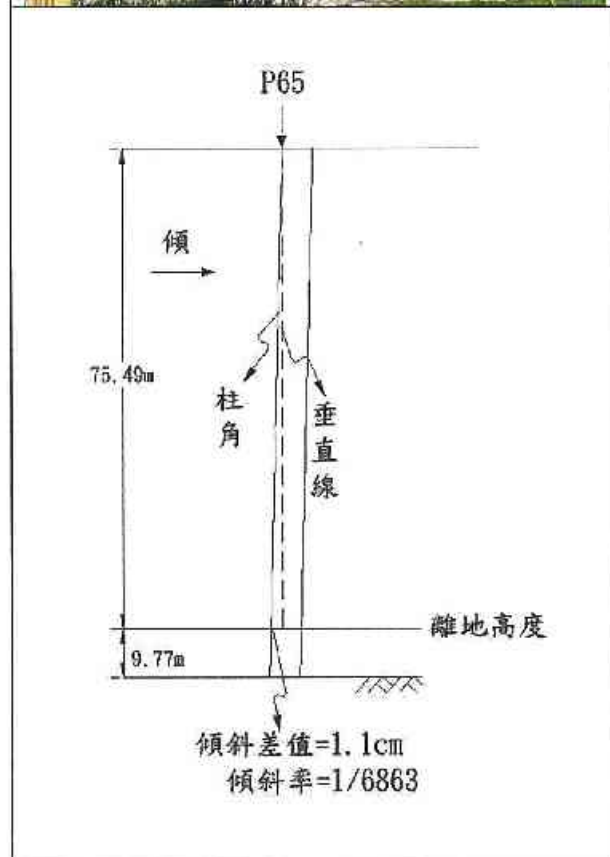




鑑定標的物牆柱角傾斜觀測位置及相片編號成果示意圖

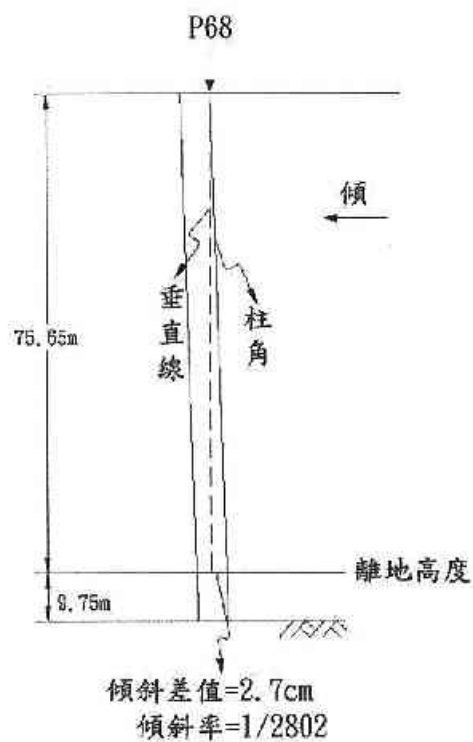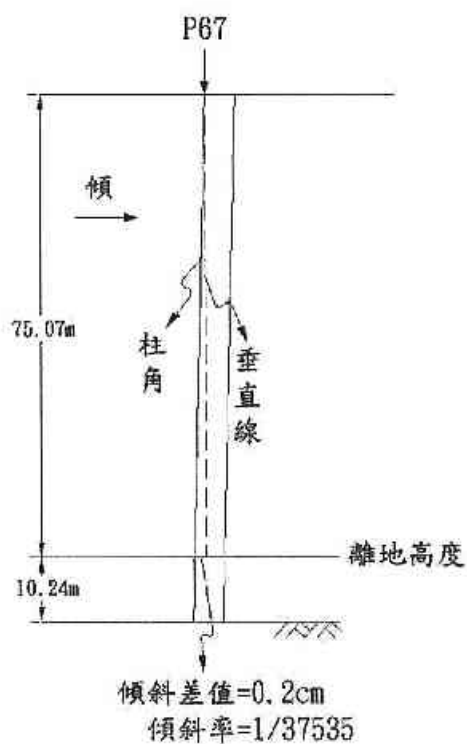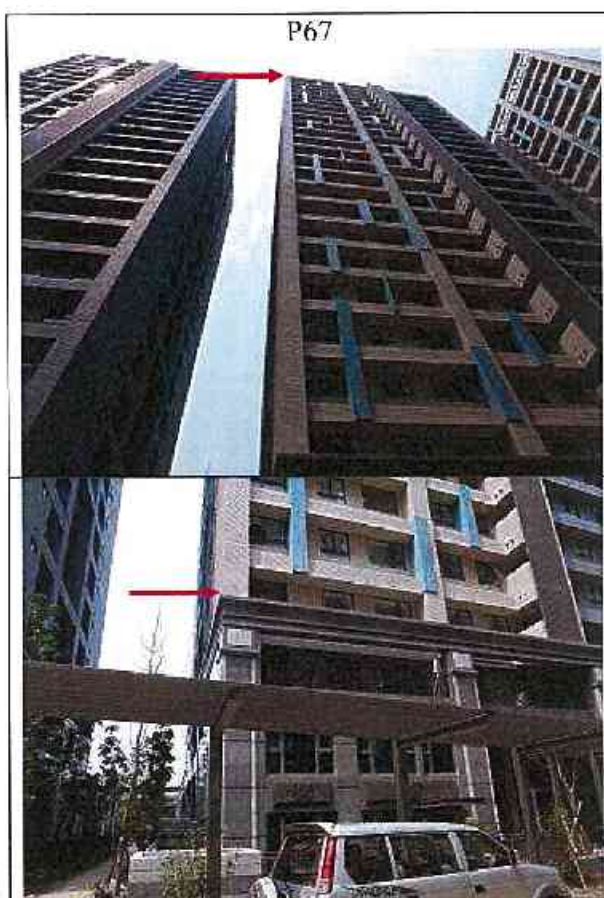



鑑定標的物牆柱角傾斜觀測位置及相片編號成果示意圖

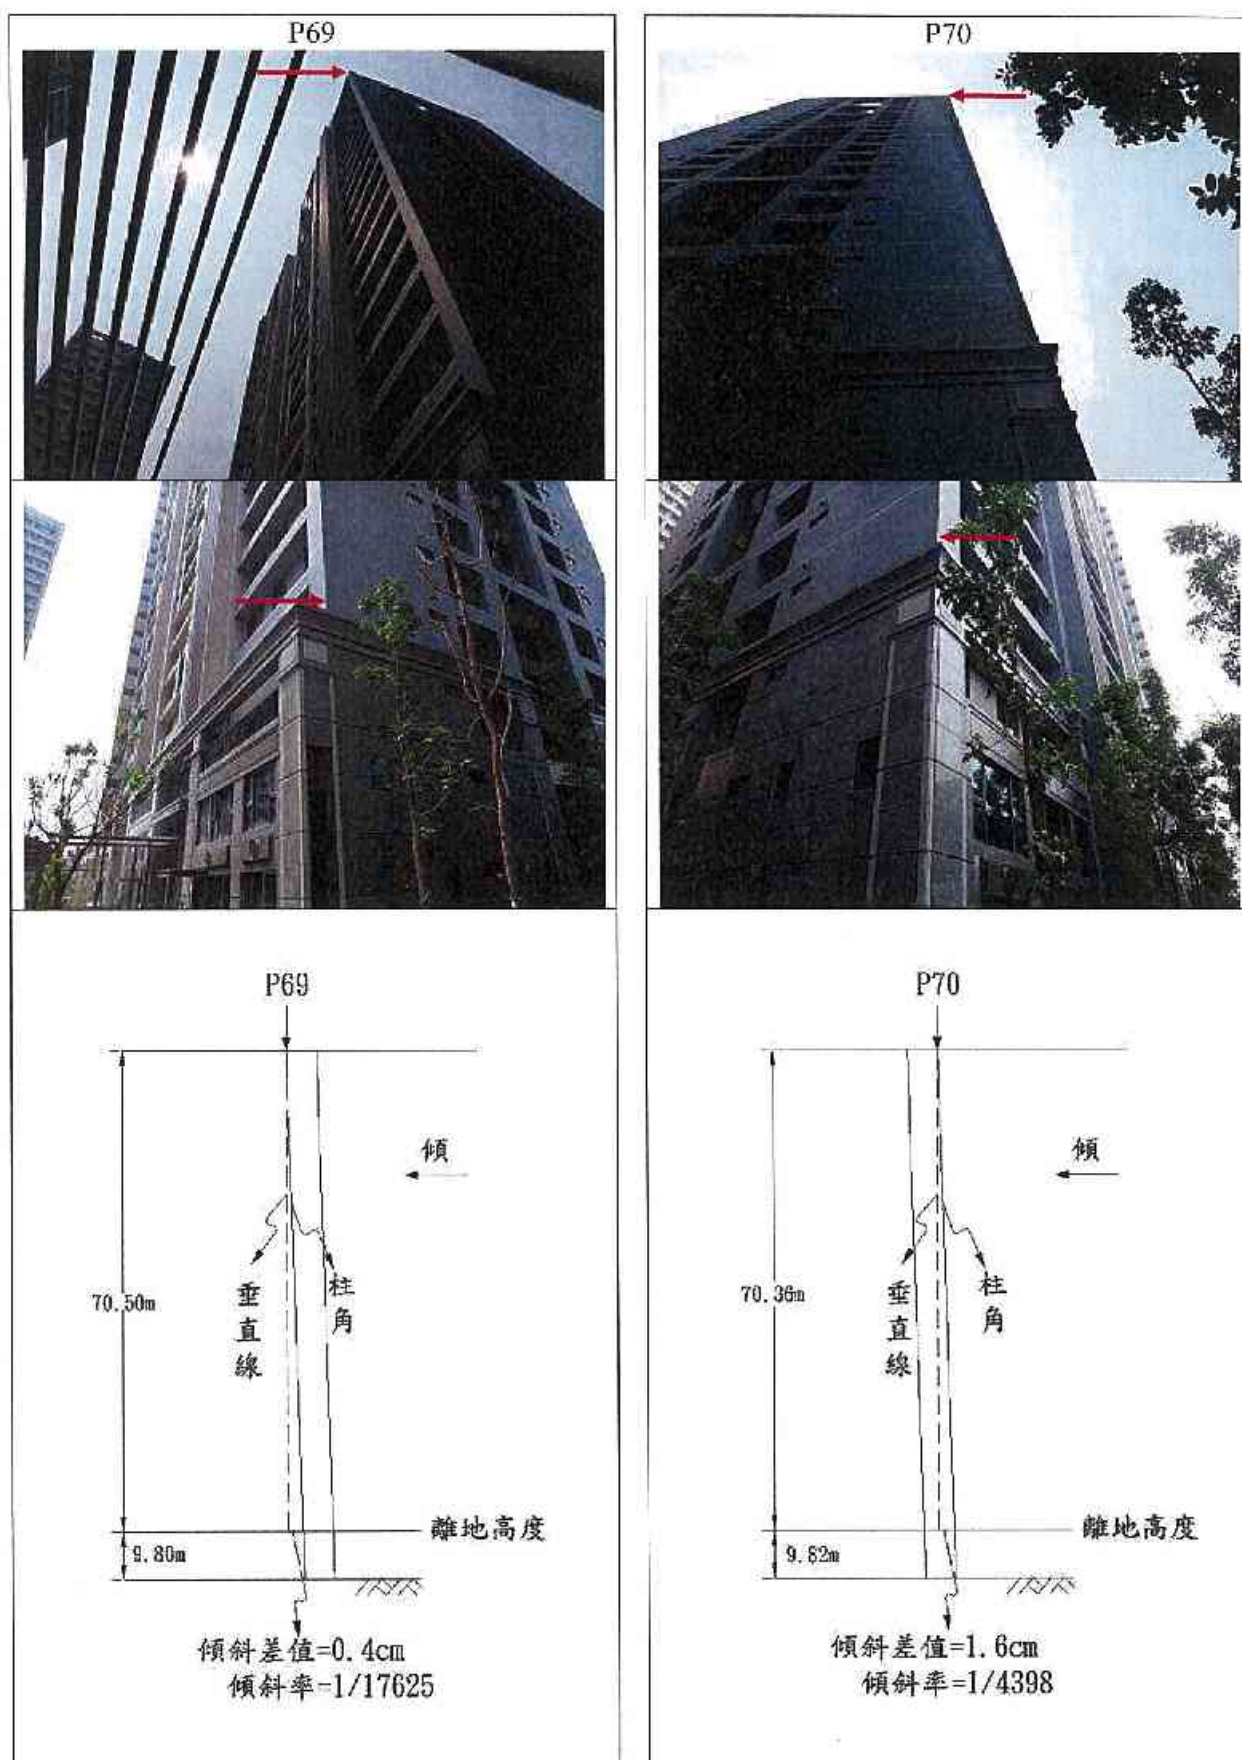



鑑定標的物牆柱角傾斜觀測位置及相片編號成果示意圖

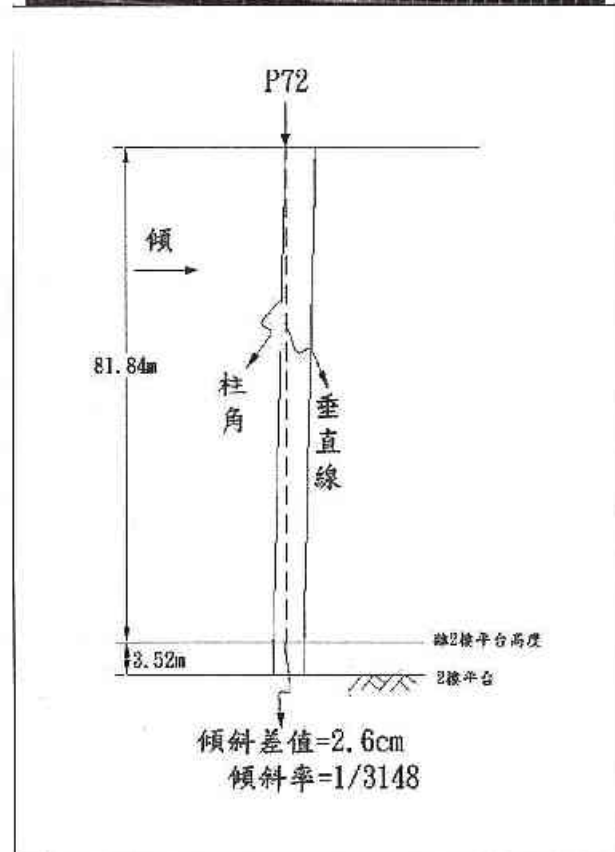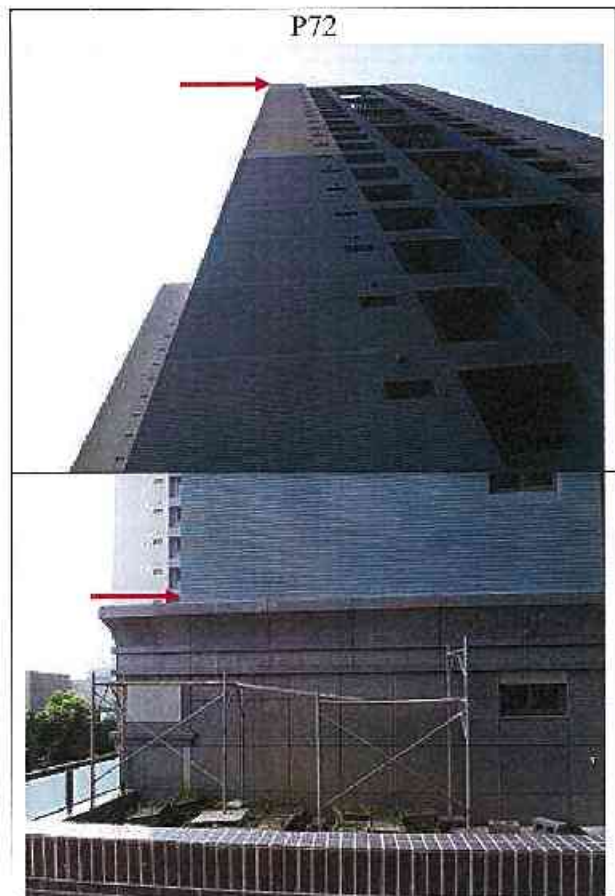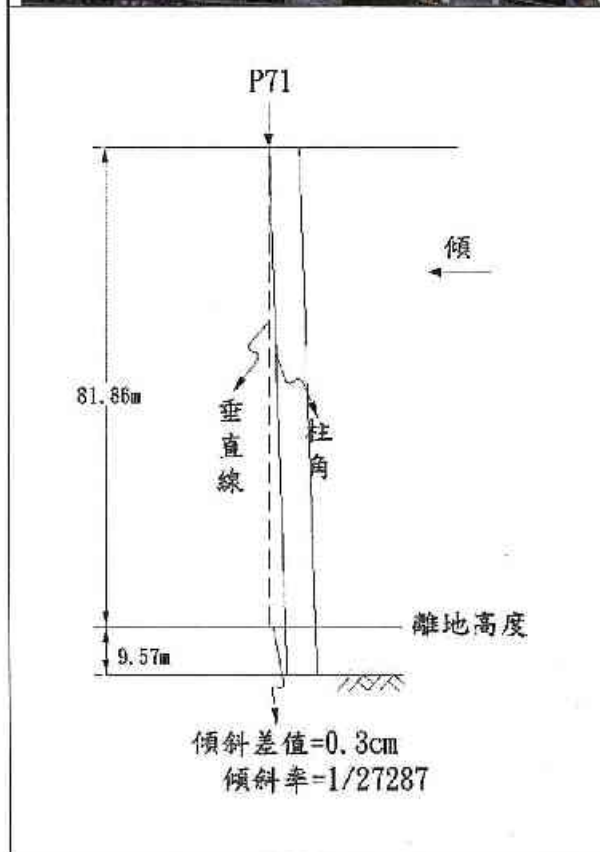





鑑定標的物牆柱角傾斜觀測位置及相片編號成果示意圖

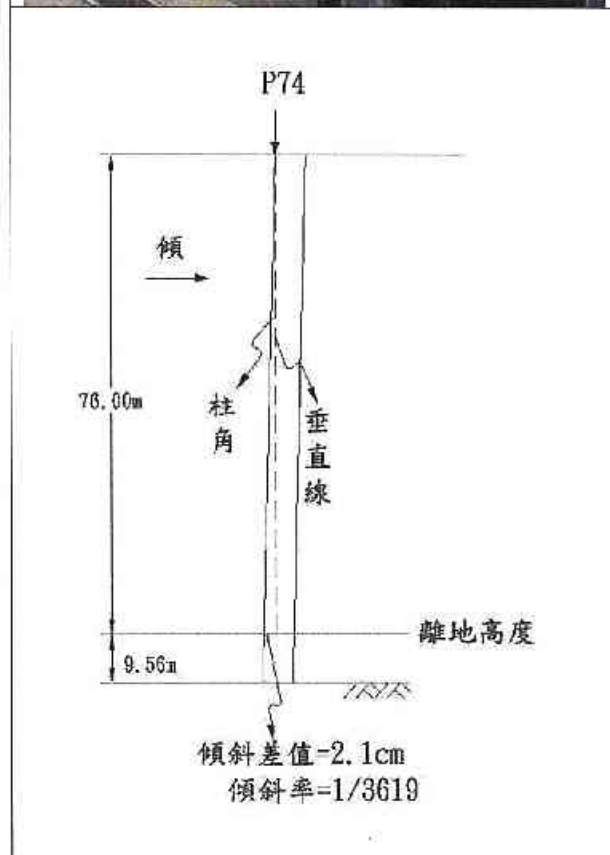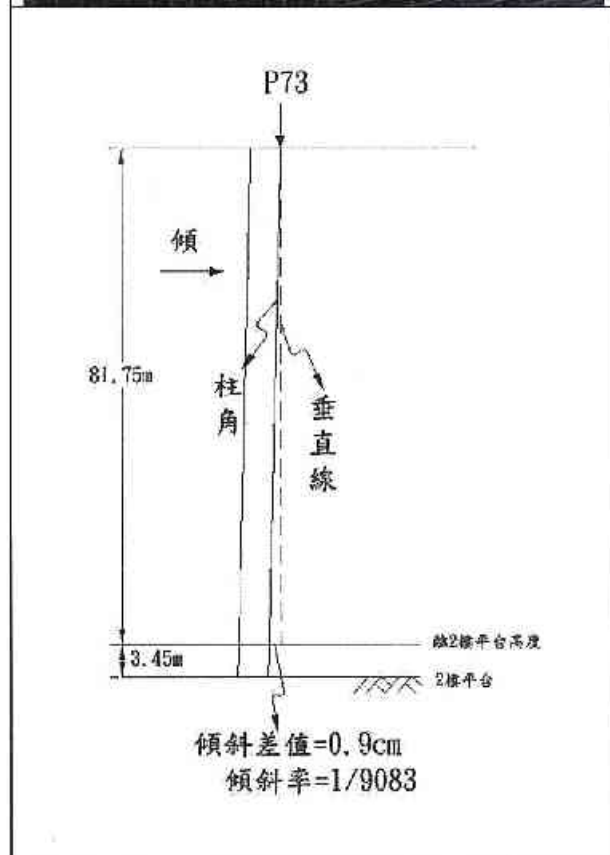



鑑定標的物牆柱角傾斜觀測位置及相片編號成果示意圖

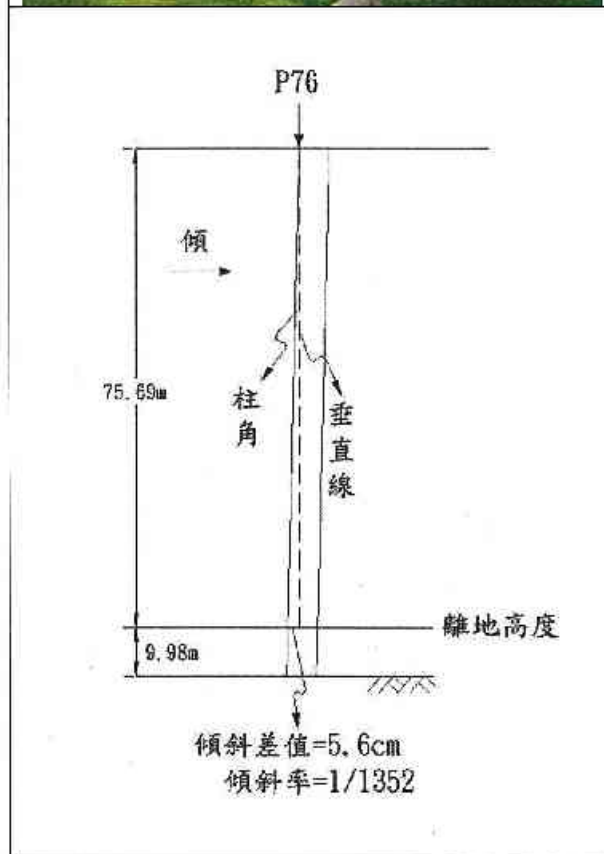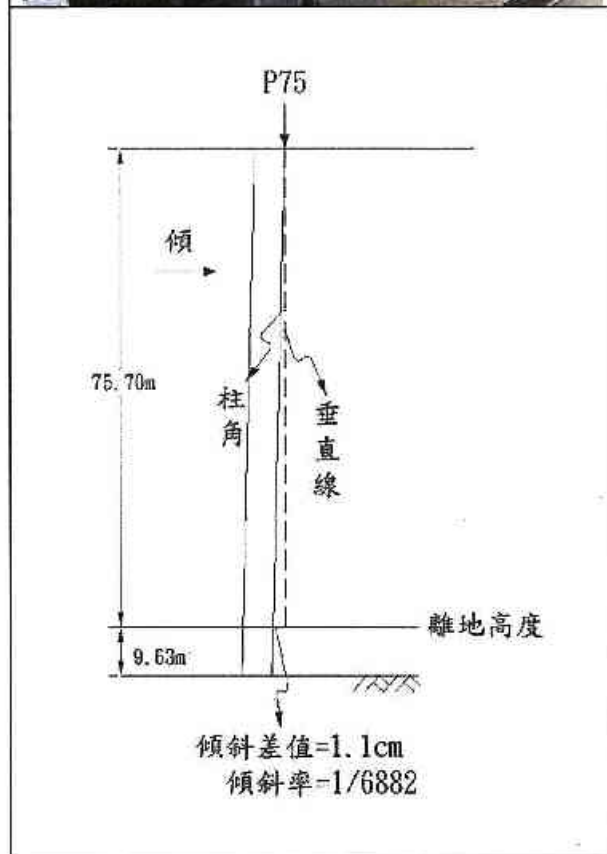



鑑定標的物牆柱角傾斜觀測位置及相片編號成果示意圖

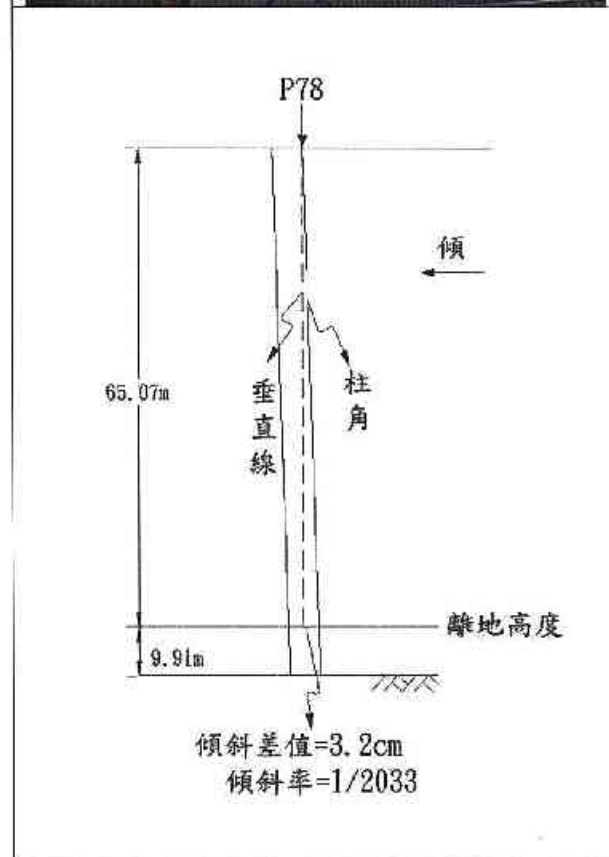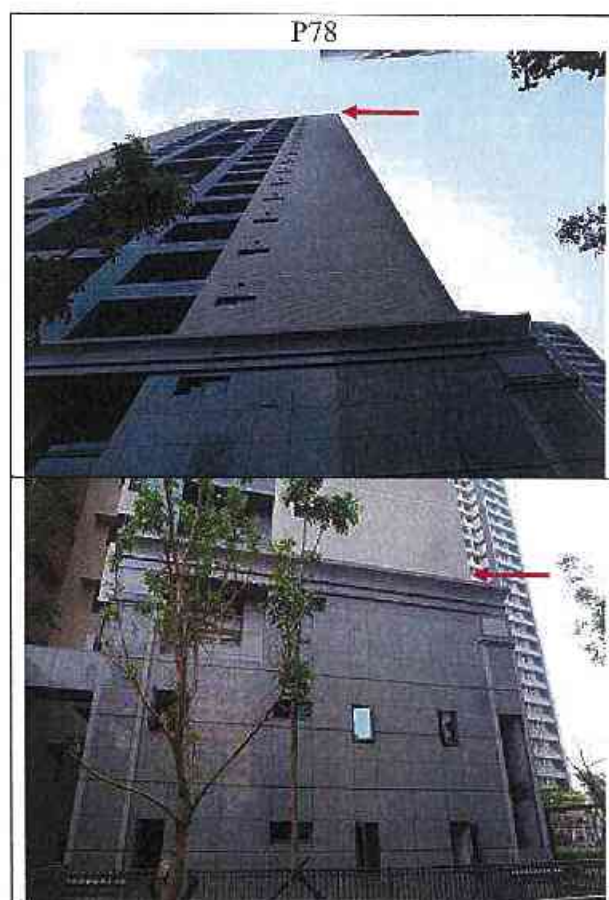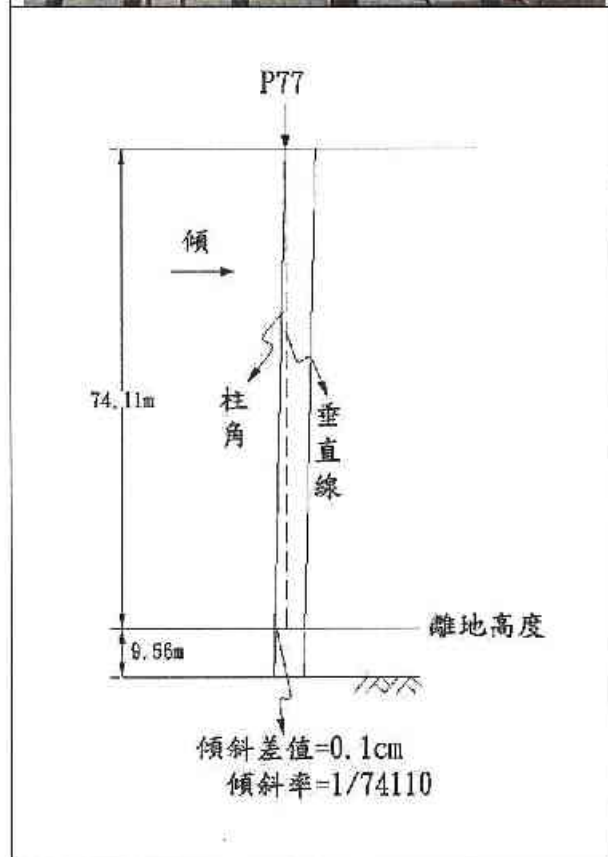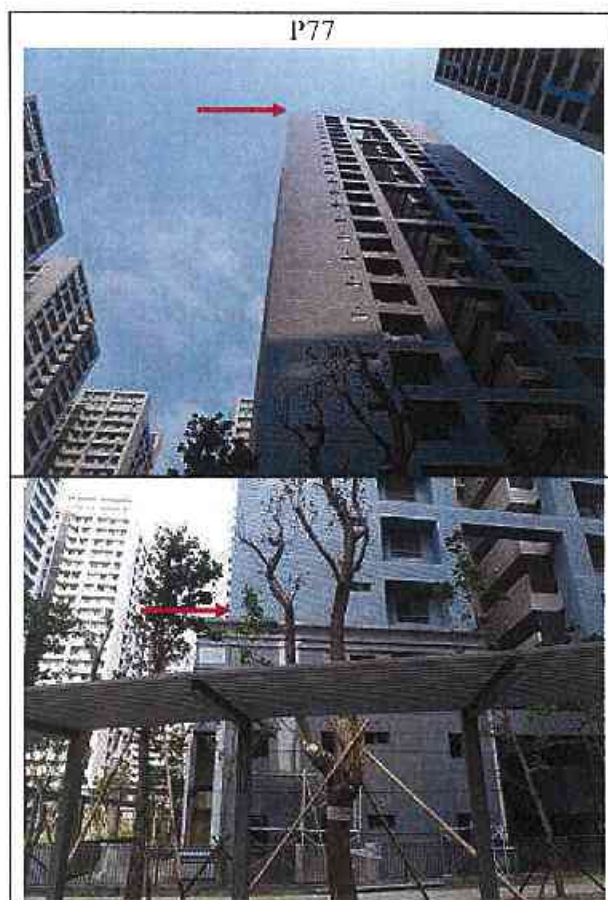





鑑定標的物牆柱角傾斜觀測位置及相片編號成果示意圖

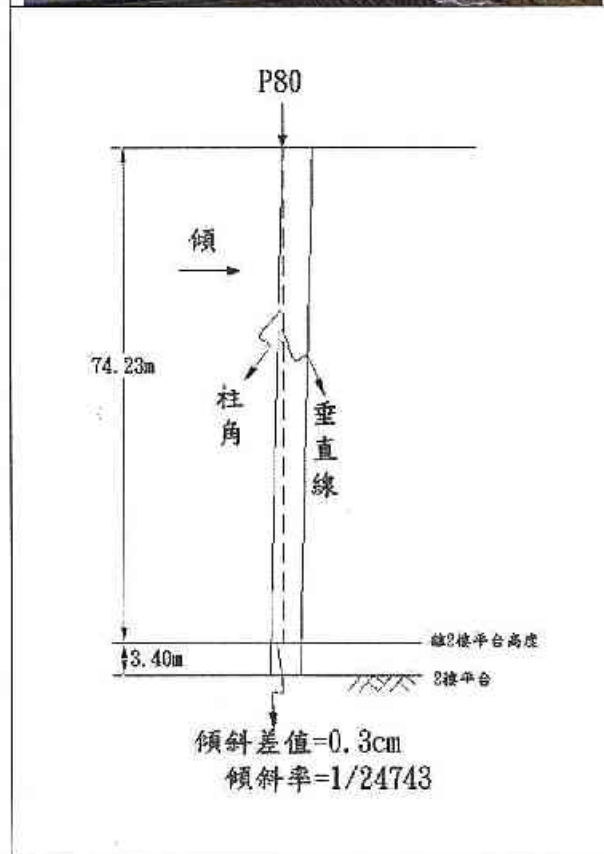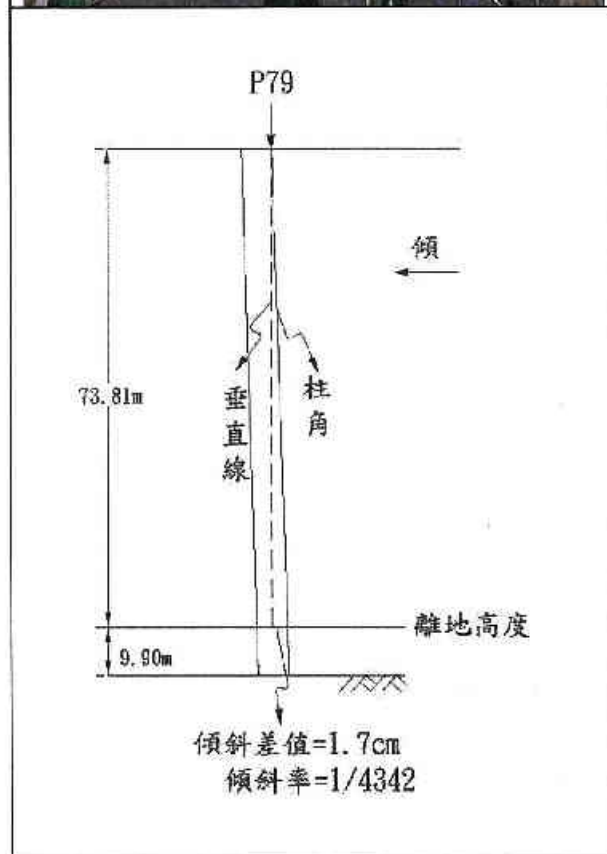




鑑定標的物牆柱角傾斜觀測位置及相片編號成果示意圖

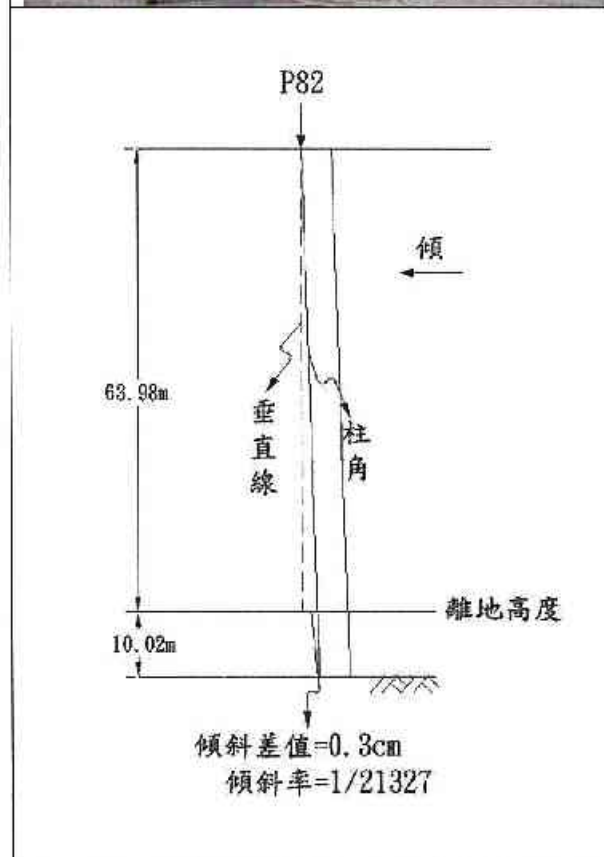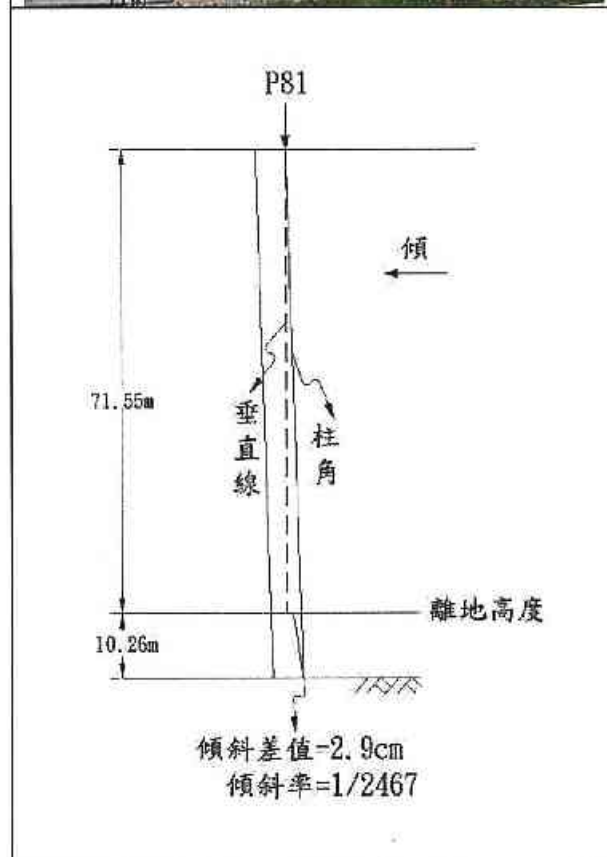





鑑定標的物牆柱角傾斜觀測位置及相片編號成果示意圖

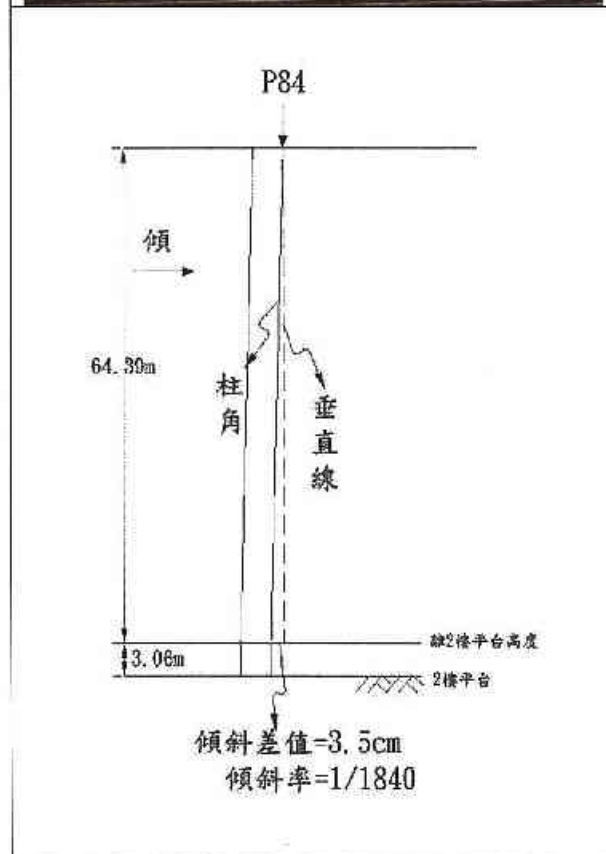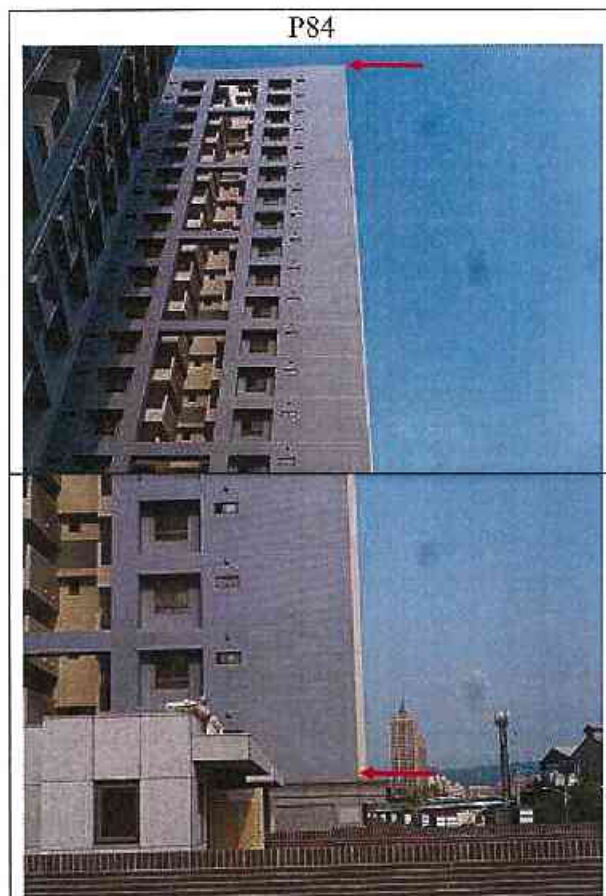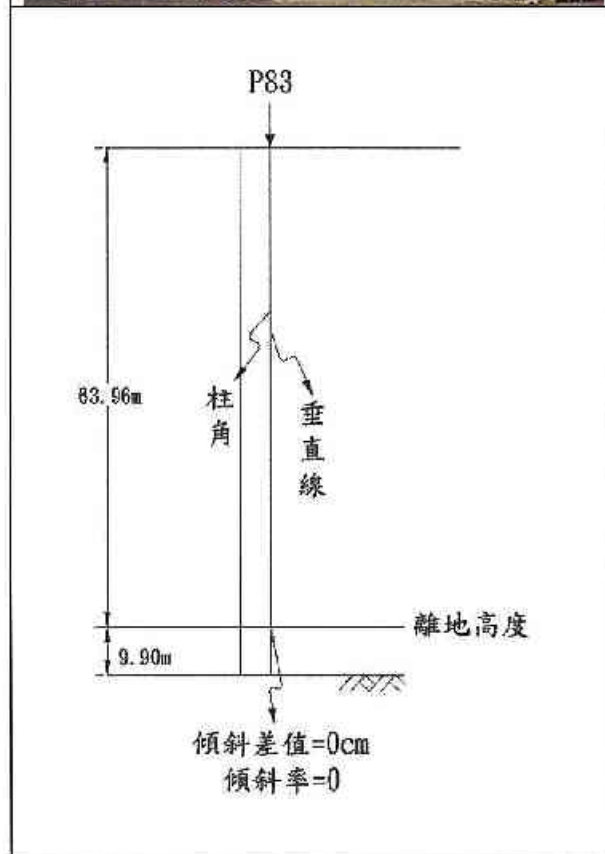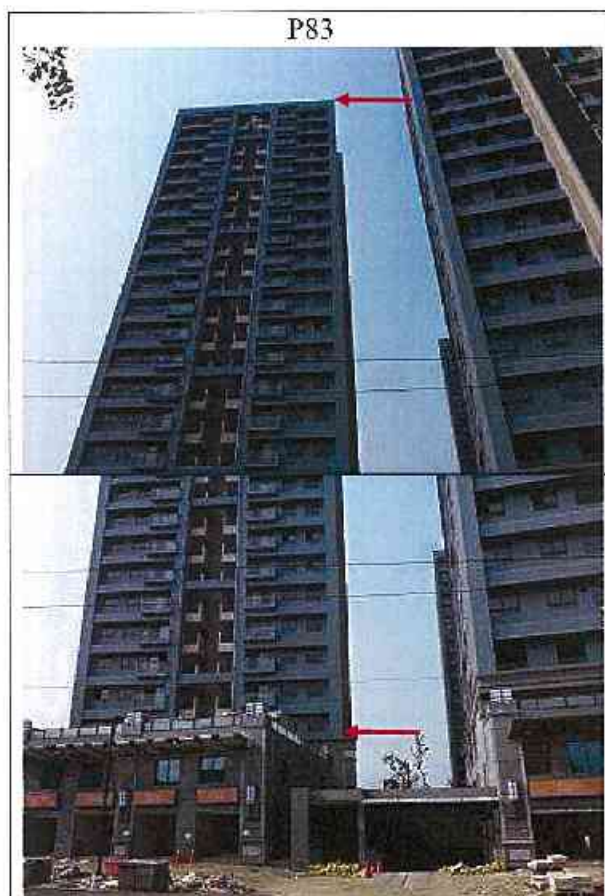



鑑定標的物牆柱角傾斜觀測位置及相片編號成果示意圖

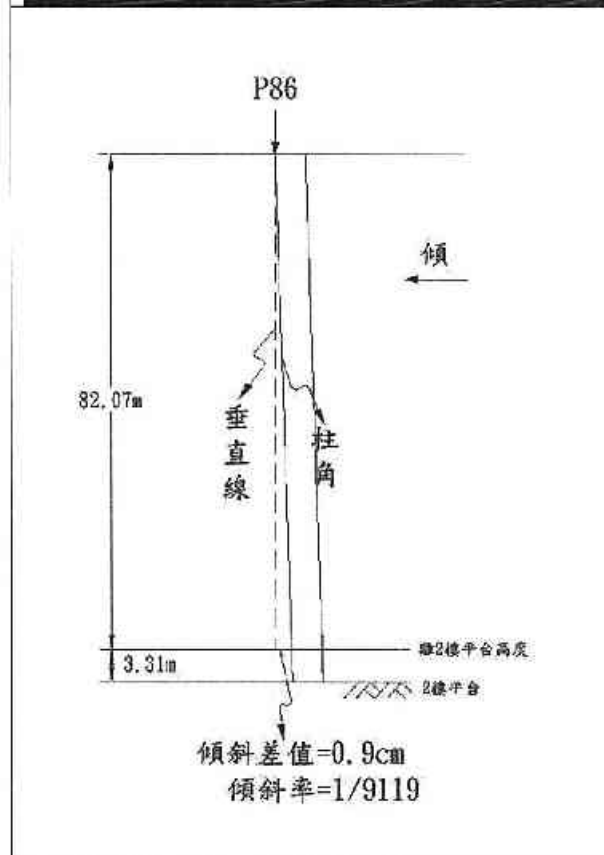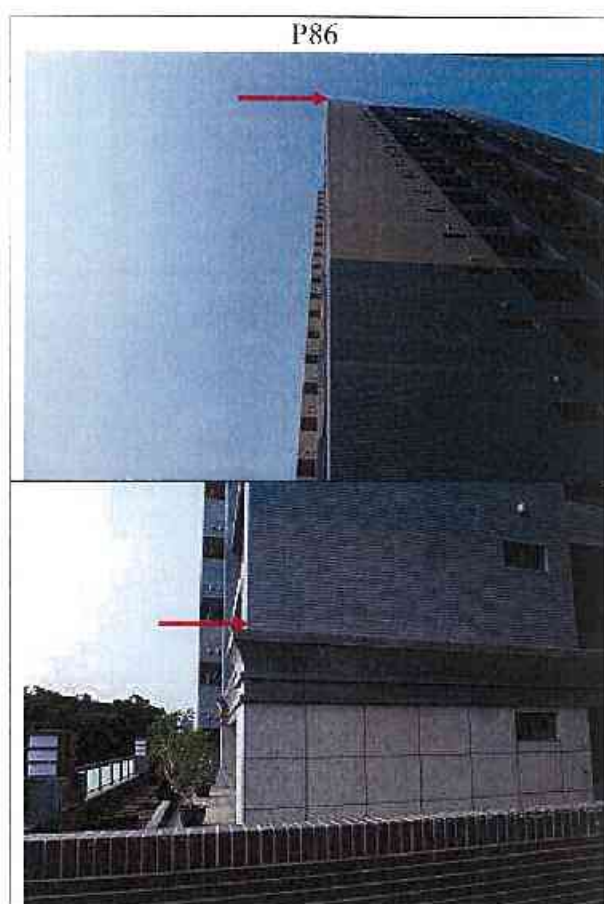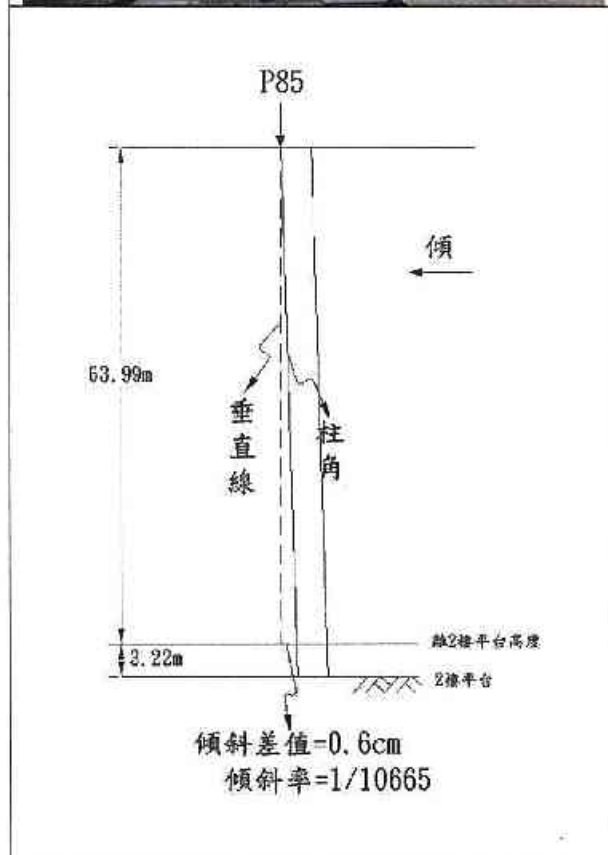





鑑定標的物牆柱角傾斜觀測位置及相片編號成果示意圖

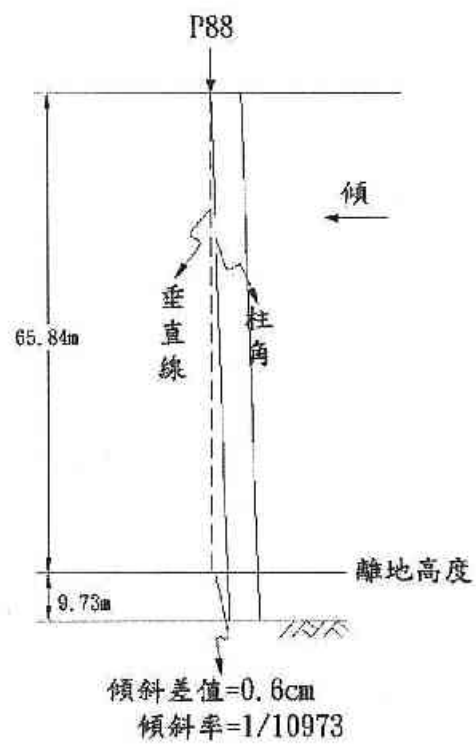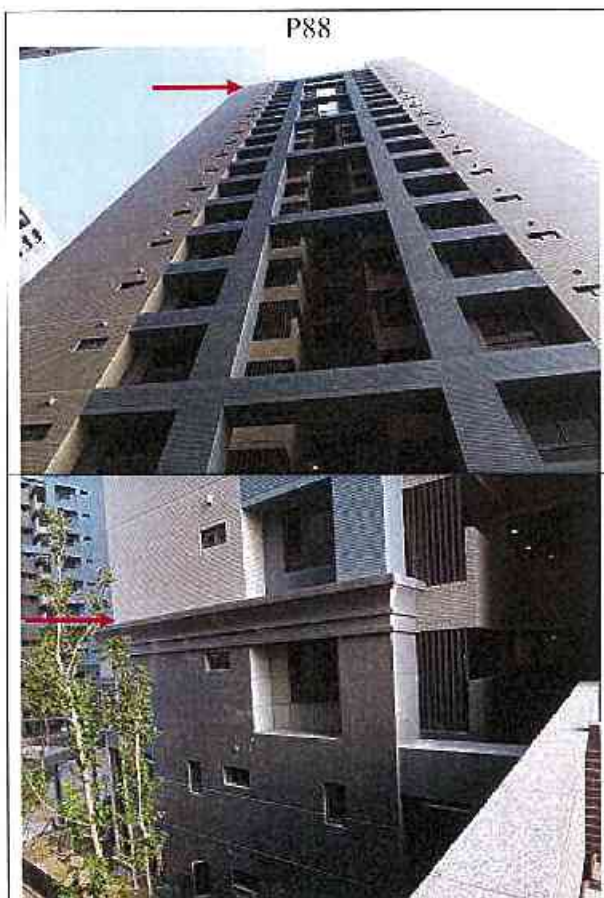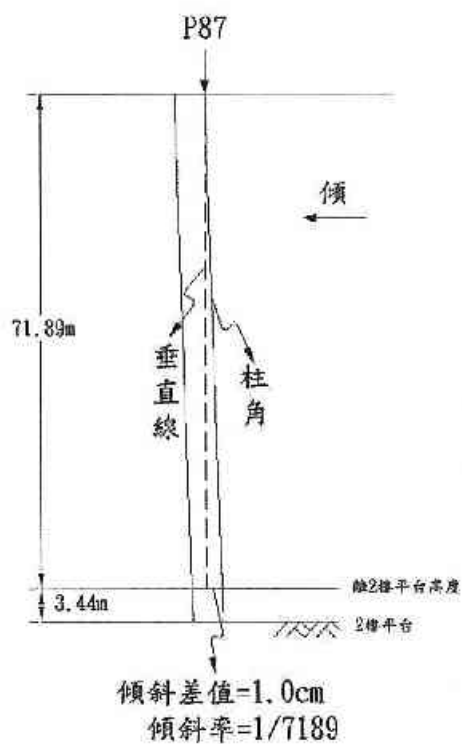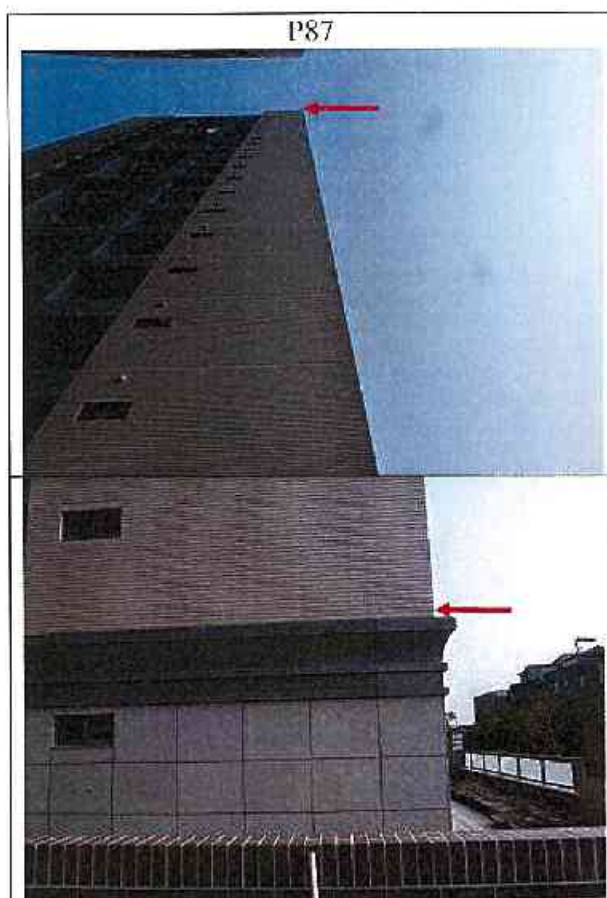



鑑定標的物牆柱角傾斜觀測位置及相片編號成果示意圖

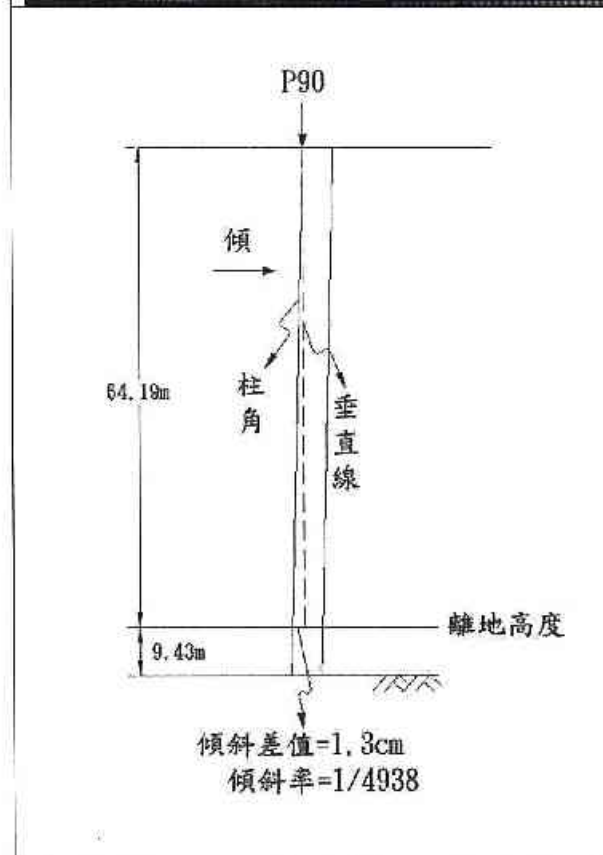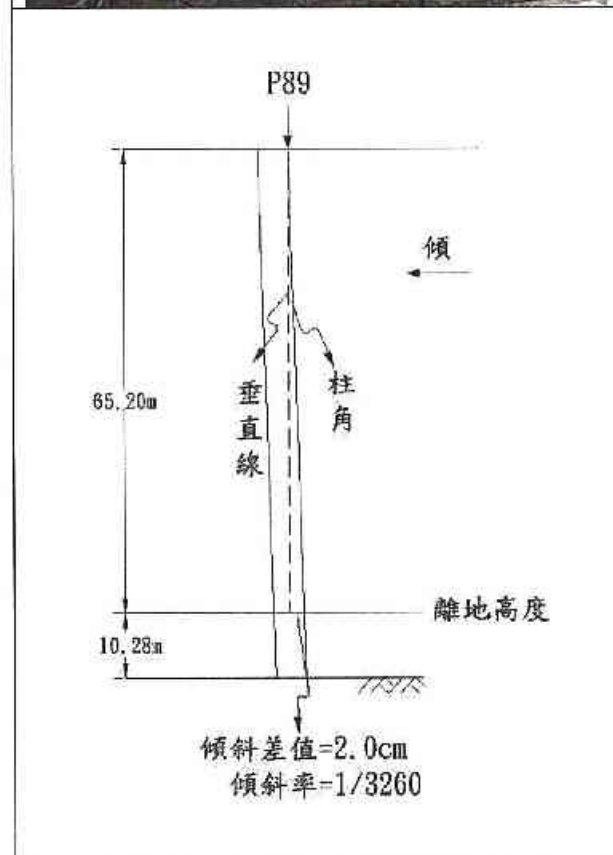



鑑定標的物牆柱角傾斜觀測位置及相片編號成果示意圖

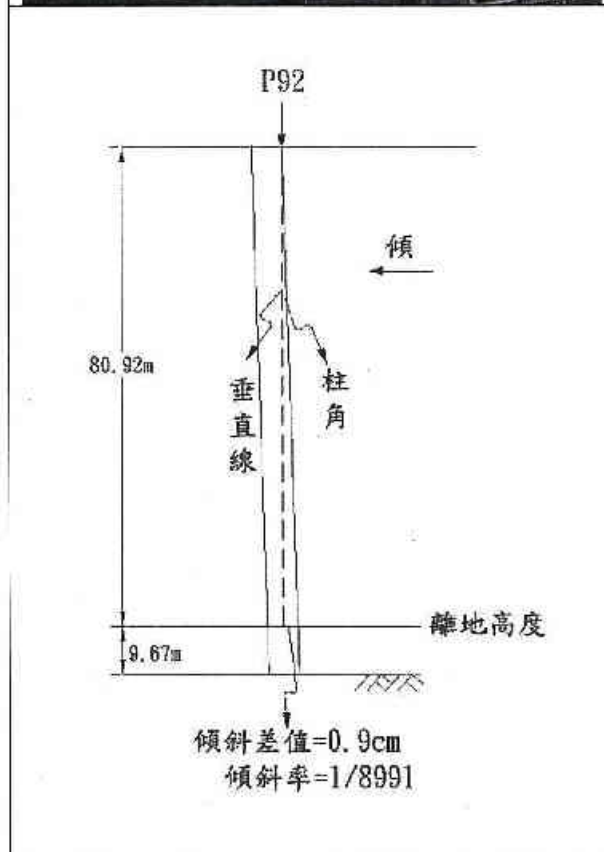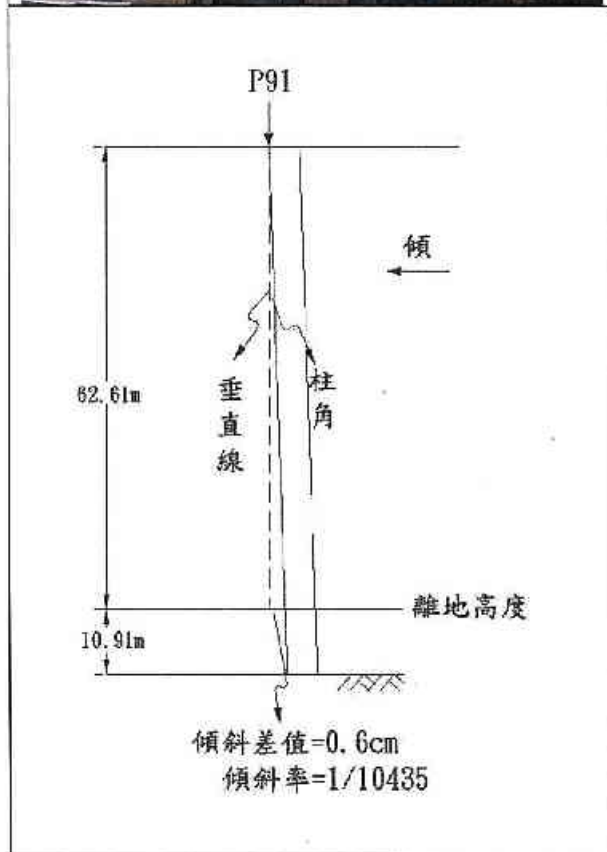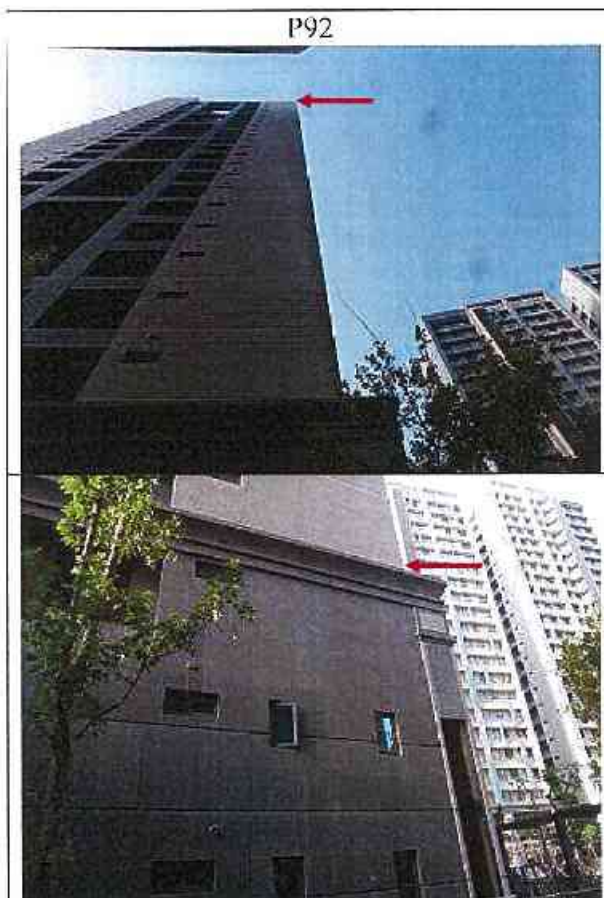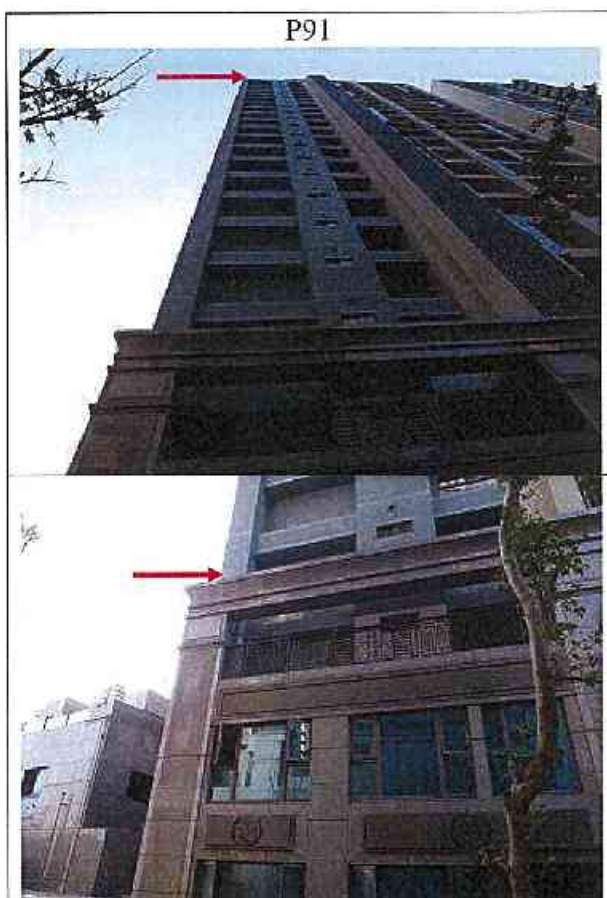

鑑定標的物牆柱角傾斜觀測位置及相片編號成果示意圖

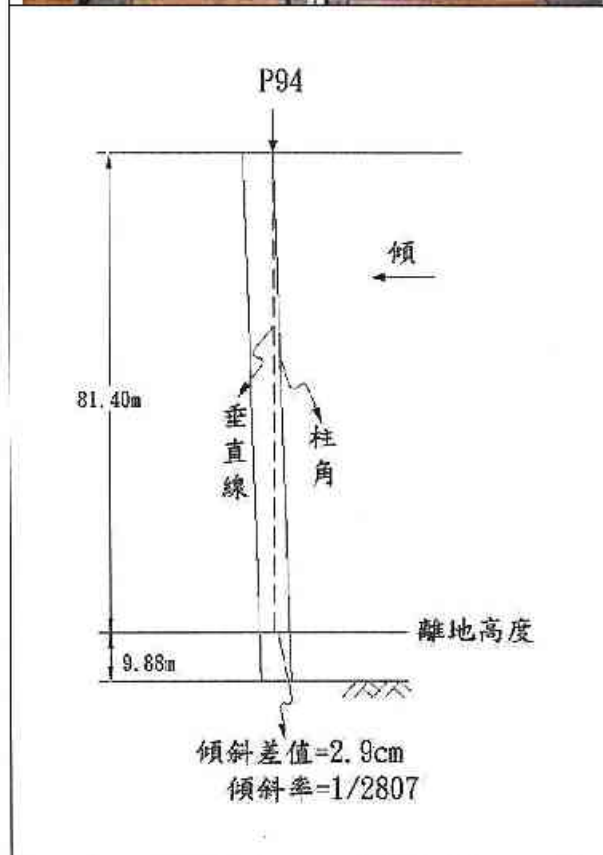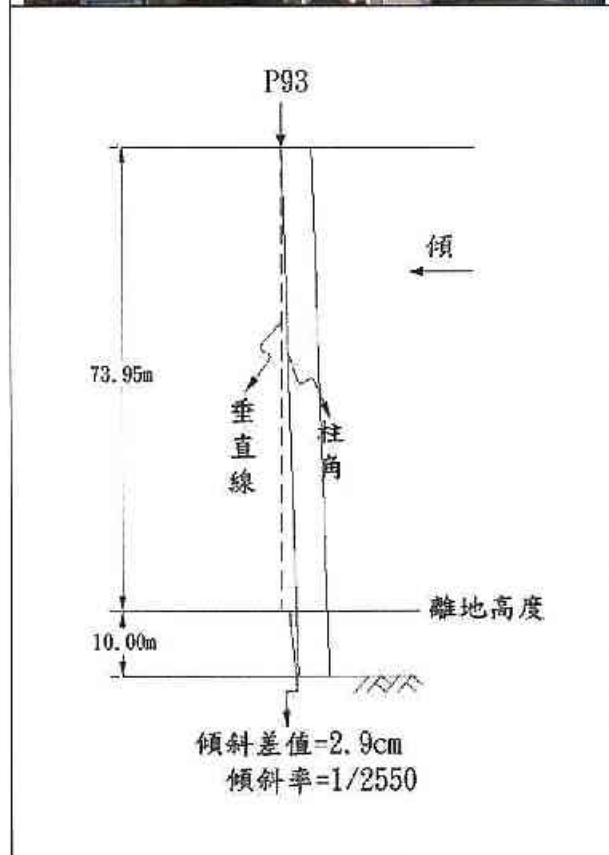

鑑定標的物牆柱角傾斜觀測位置及相片編號成果示意圖

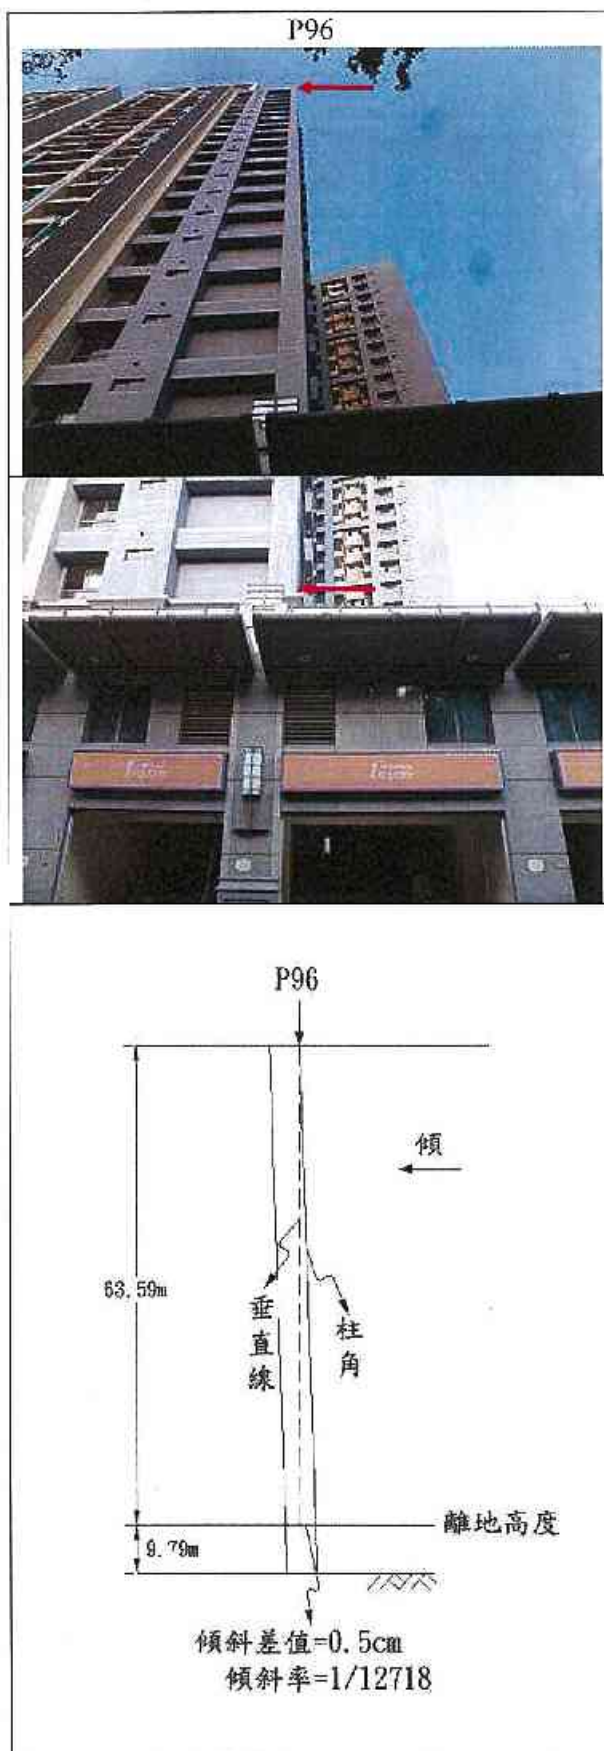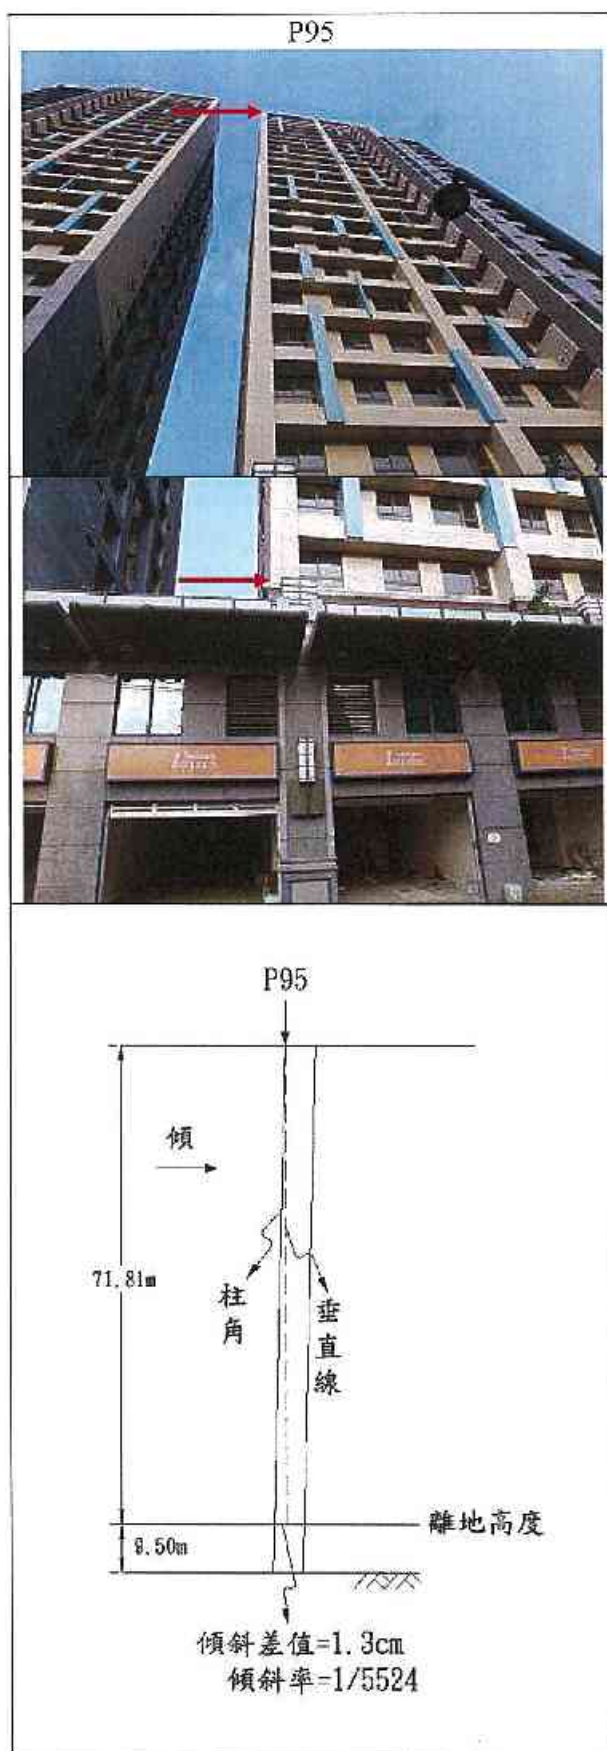

肆、牆柱角傾斜觀測值成果一覽表

鑑定標的物牆柱角傾斜觀測值成果一覽表

工程案名：板橋區洋洲合宜住宅結構安全鑑定房屋傾斜測量及地下室梁底高程測量

主辦單位		台北市結構工程工業技師公會		
測量日期		104年07月16日~104年07月21日 觀測值		
項次 點號	傾斜值 (CM)	觀測樓高 (CM)	傾斜 方向	傾斜率
P1	0.0	6392	無	0
P2	2.4	7134	北傾	1/ 2973
P3	0.0	7773	無	0
P4	1.3	7785	北傾	1/ 5988
P5	2.6	7787	南傾	1/ 2995
P6	1.9	7793	南傾	1/ 4102
P7	2.8	7120	北傾	1/ 2543
P8	0.0	6397	無	0
P9	0.5	6400	西傾	1/ 12800
P10	0.4	6395	東傾	1/ 15988
P11	0.3	7412	東傾	1/ 24707
P12	0.6	6407	南傾	1/ 10678
P13	1.6	7198	南傾	1/ 4499
P14	0.7	8162	東傾	1/ 11660
P15	1.0	8179	西傾	1/ 8179
P16	2.4	6458	南傾	1/ 2691
P17	1.4	7393	南傾	1/ 5281
P18	3.0	6951	北傾	1/ 2317
P19	2.8	7393	南傾	1/ 2640
P20	2.2	7411	北傾	1/ 3369
P21	0.4	7148	東傾	1/ 17870
P22	0.0	6614	無	0
P23	0.6	7099	西傾	1/ 11832
P24	1.3	7819	西傾	1/ 6015
P25	0.7	7345	東傾	1/ 10493
P26	0.4	7481	東傾	1/ 18703
P27	1.0	7405	東傾	1/ 7405
P28	0.3	7377	西傾	1/ 24590
P29	1.7	7403	南傾	1/ 4355
P30	0.7	7392	南傾	1/ 10560
P31	0.0	7774	無	0
P32	1.0	7777	東傾	1/ 7777
P33	1.5	7113	西傾	1/ 4742

鑑定標的物牆柱角傾斜觀測值成果一覽表

工程案名：板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定房屋傾斜測量及地下室梁底高程測量

主辦單位	台北市結構工程工業技師公會			
測量日期	104年07月16日~104年07月21日 觀測值			
項次 點號	傾斜值 (CM)	觀測樓高 (CM)	傾斜 方向	傾斜率
P34	2.6	6589	西傾	1/ 2534
P35	0.7	7060	東傾	1/ 10086
P36	0.4	7762	東傾	1/ 19405
P37	1.0	6944	南傾	1/ 6944
P38	0.6	6461	南傾	1/ 10768
P39	0.6	7392	南傾	1/ 12320
P40	1.3	6367	南傾	1/ 4898
P41	0.0	7426	無	0
P42	1.6	6379	西傾	1/ 3987
P43	3.0	6370	西傾	1/ 2123
P44	3.4	8164	東傾	1/ 2401
P45	0.6	7085	東傾	1/ 11808
P46	0.2	7815	東傾	1/ 39075
P47	4.4	7158	西傾	1/ 1627
P48	4.3	6412	西傾	1/ 1491
P49	0.9	6421	北傾	1/ 7134
P50	2.3	7425	西傾	1/ 3228
P51	2.6	6417	南傾	1/ 2468
P52	2.7	7402	西傾	1/ 2741
P53	1.3	6439	西傾	1/ 4953
P54	3.0	6335	西傾	1/ 2112
P55	4.1	7407	北傾	1/ 1807
P56	0.6	7205	南傾	1/ 12008
P57	0.0	6537	無	0
P58	3.1	6527	西傾	1/ 2105
P59	0.0	7395	無	0
P60	0.7	7167	西傾	1/ 10239
P61	0.0	6581	無	0
P62	4.9	7211	北傾	1/ 1472
P63	0.5	7827	南傾	1/ 15654
P64	0.5	7553	南傾	1/ 15106
P65	1.1	7549	西傾	1/ 6863
P66	2.0	7006	東傾	1/ 3503

鑑定標的物牆柱角傾斜觀測值成果一覽表


工程案名：板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定房屋傾斜測量及地下室梁底高程測量

主辦單位		台北市結構工程工業技師公會		
測量日期		104年07月16日~104年07月21日 觀測值		
項次 點號	傾斜值 (CM)	觀測樓高 (CM)	傾斜 方向	傾斜率
P67	0.2	7507	東傾	1/ 37535
P68	2.7	7565	東傾	1/ 2802
P69	0.4	7050	南傾	1/ 17625
P70	1.6	7036	南傾	1/ 4398
P71	0.3	8186	北傾	1/ 27287
P72	2.6	8184	北傾	1/ 3148
P73	0.9	8175	南傾	1/ 9083
P74	2.1	7600	南傾	1/ 3619
P75	1.1	7570	北傾	1/ 6882
P76	5.6	7569	北傾	1/ 1352
P77	0.1	7411	南傾	1/ 74110
P78	3.2	6507	南傾	1/ 2033
P79	1.7	7381	北傾	1/ 4342
P80	0.3	7423	東傾	1/ 24743
P81	2.9	7155	西傾	1/ 2467
P82	0.3	6398	西傾	1/ 21327
P83	0.0	6396	無	0
P84	3.5	6439	南傾	1/ 1840
P85	0.6	6399	西傾	1/ 10665
P86	0.9	8207	西傾	1/ 9119
P87	1.0	7189	東傾	1/ 7189
P88	0.6	6584	東傾	1/ 10973
P89	2.0	6520	南傾	1/ 3260
P90	1.3	6419	南傾	1/ 4938
P91	0.6	6261	南傾	1/ 10435
P92	0.9	8092	西傾	1/ 8991
P93	2.9	7395	北傾	1/ 2550
P94	2.9	8140	北傾	1/ 2807
P95	1.3	7181	南傾	1/ 5524
P96	0.5	6359	北傾	1/ 12718

備註：1. 傾斜觀測值 ± 2 mm以內視為測量觀測容許誤差。

伍、水平測量基準點位示意圖

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定房屋傾斜測量及地下室梁底高程測量
水平測量基準點位示意圖

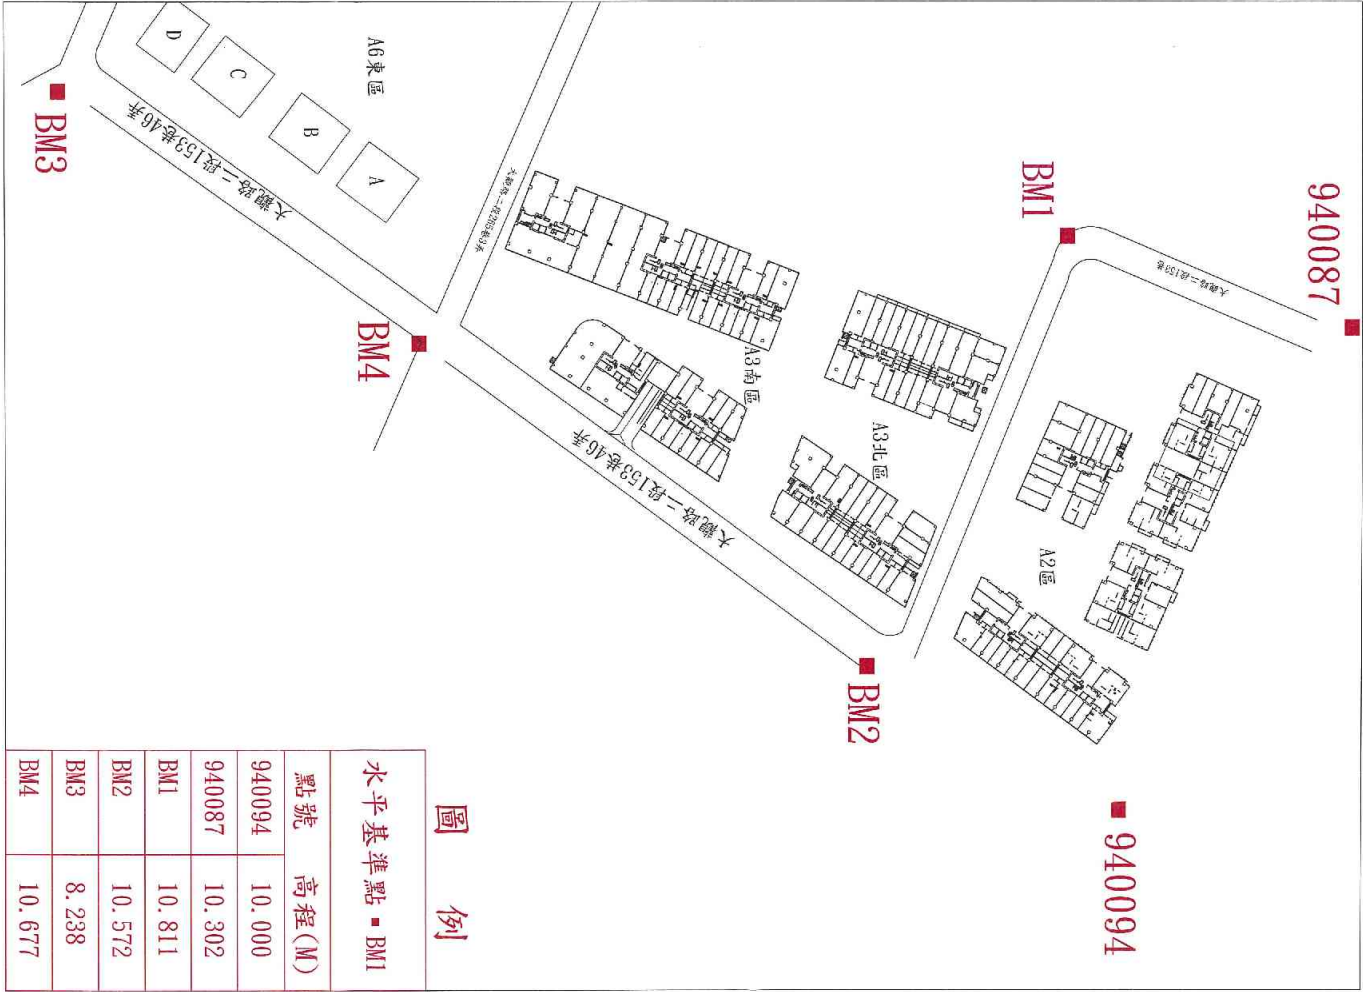

陸、水平測量基準點照片

水平測量基準點照片

點號: 940087	高程(m): 10.302
遠照	近照
	
點號: 940094	高程(m): 10.000
遠照	近照
	
點號: BM01	高程(m): 10.811
遠照	近照
	

水平測量基準點照片

點號:BM02	高程(m): 10.572
遠照	近照
	
點號:BM03	高程(m): 8.238
遠照	近照
	
點號:BM04	高程(m): 10.677
遠照	近照
	

水平測量基準點照片(A6 西區)

點號:B16(一層)	高程(m): 6.618
遠照	近照
	
點號:B19(一層)	高程(m): 6.955
遠照	近照
	
點號:B17(地下一層)	高程(m): 3.582
遠照	近照
	


水平測量基準點照片(A6 西區)

點號:B18(地下二層)	高程(m): 0.573
遠照	近照
	
點號:	高程(m):
遠照	近照
點號:	高程(m):
遠照	近照

柒、梁底高測量點位示意圖

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定房屋傾斜測量及地下室梁底高程測量

梁底高程測量點位示意圖

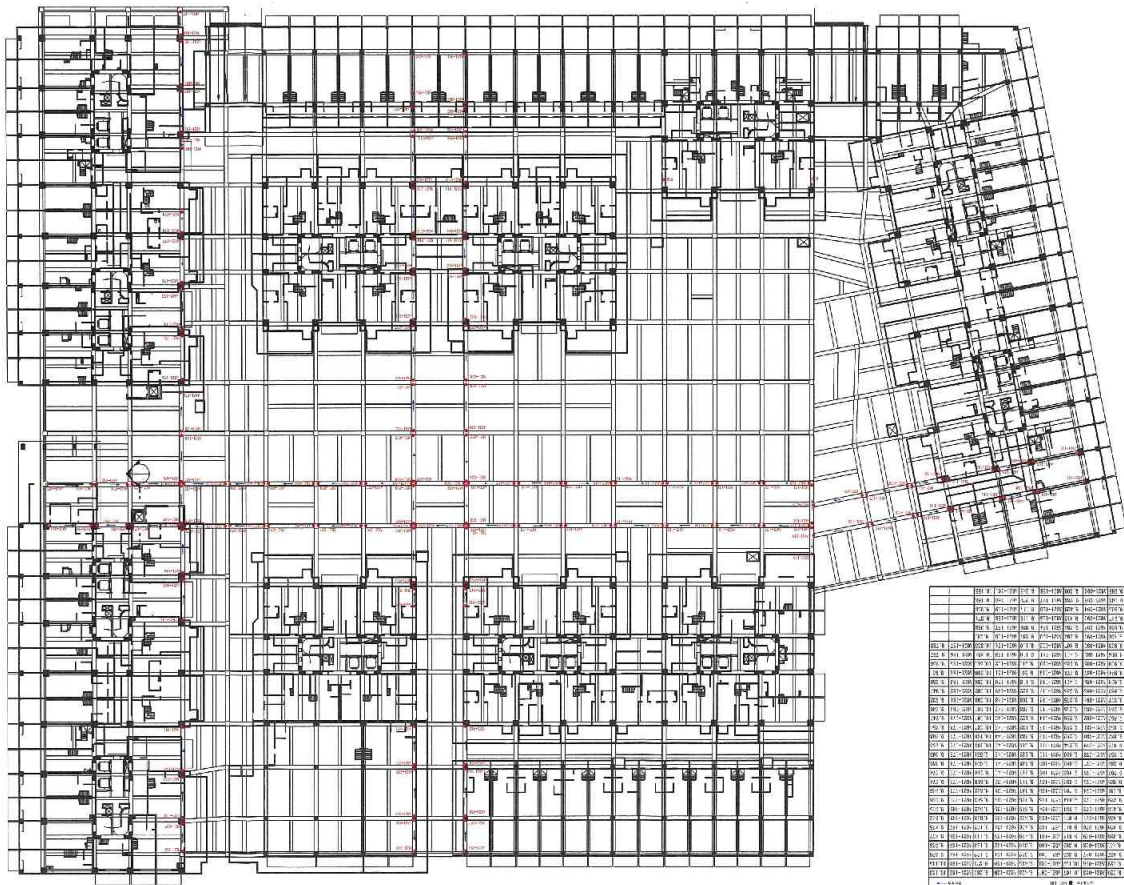


一層結構平面圖

101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	1496	1497	1498	1499	1500	1501	1502	1503	1504	1505	1506	1507	1508	1509	1510	1511	1512	1513	1514	1515	1516	1517	1518	1519	1520	1521	1522	1523	1524	1525	1526	1527	1528	1529	1530	1531	1532	1533	1534	1535	1536	1537	1538	1539	1540	1541	1542	1543	1544	154
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定房屋傾斜測量及地下室梁底高程測量


梁底高程測量點位示意圖

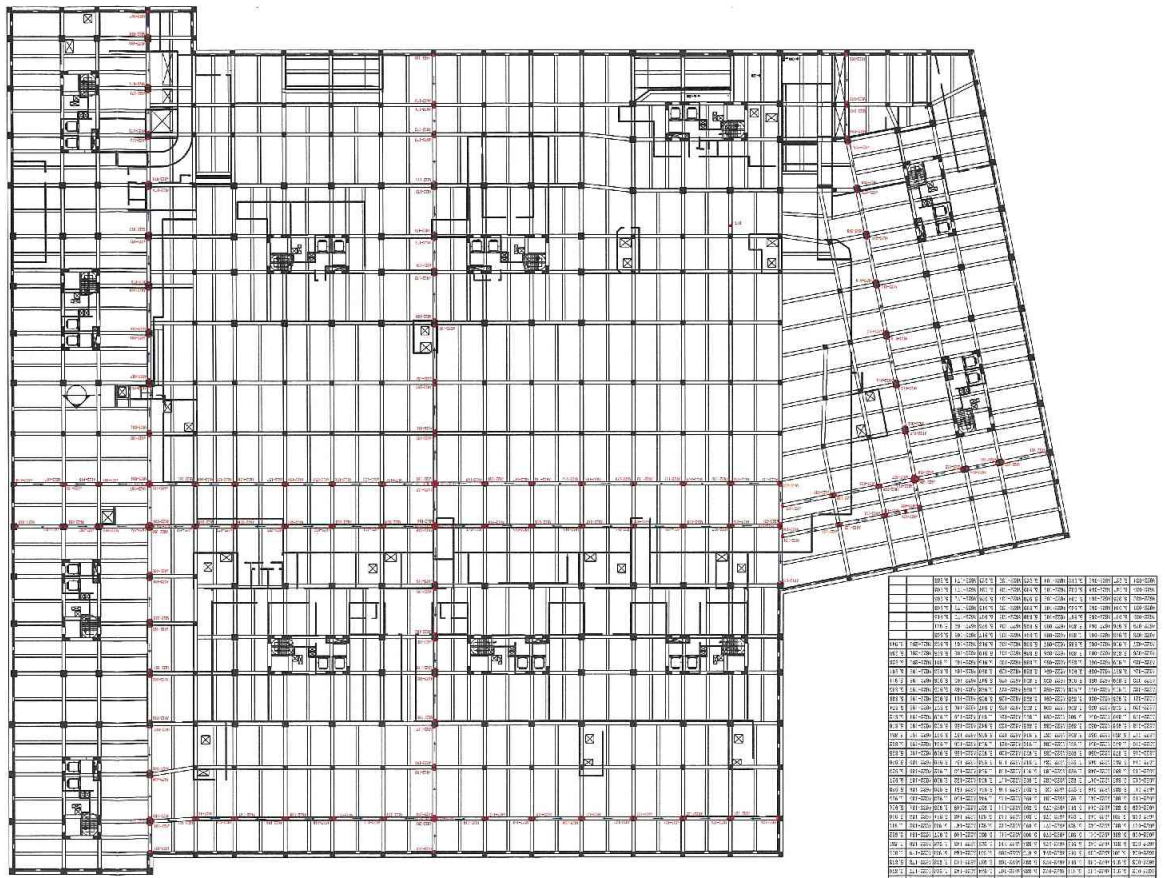

地下一層結構平面圖

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定房屋傾斜測量及地下室梁底高程測量

梁底高程測量點位示意圖

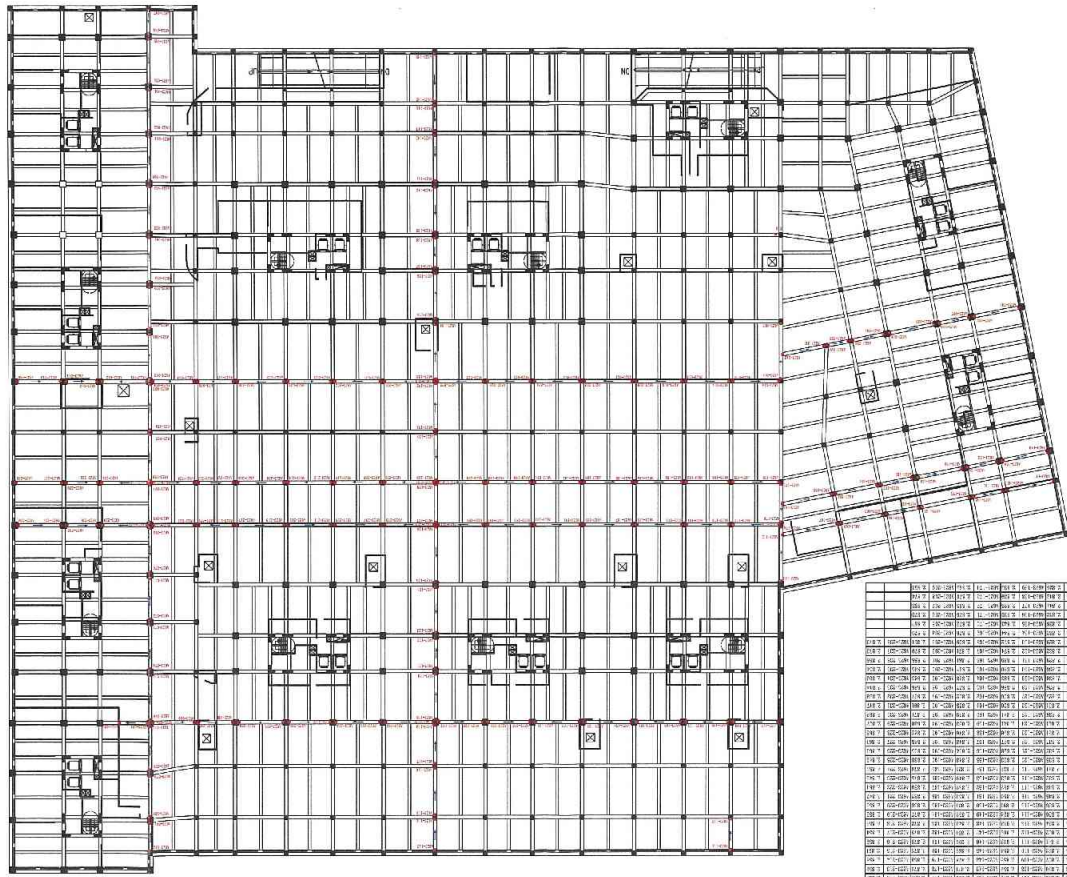

地下室結構平面圖

101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

捌、梁底高程測量點照片

梁底高程測量點照片

編號：A621-001	高程(m)：10.232	編號：A621-002	高程(m)：10.221
			
編號：A621-003	高程(m)：10.233	編號：A621-004	高程(m)：10.215
			
編號：A621-005	高程(m)：9.315	編號：A621-006	高程(m)：9.297
			
編號：A621-007	高程(m)：9.309	編號：A621-008	高程(m)：9.306
			

梁底高程測量點照片

編號：A621-009	高程(m)：9.304	編號：A621-010	高程(m)：9.291
			
編號：A621-011	高程(m)：9.297	編號：A621-012	高程(m)：9.299
			
編號：A621-013	高程(m)：10.175	編號：A621-014	高程(m)：10.170
			
編號：A621-015	高程(m)：10.194	編號：A621-016	高程(m)：10.188
			

梁底高程測量點照片

編號：A621-017	高程(m)：9.796	編號：A621-018	高程(m)：9.776
			
編號：A621-019	高程(m)：9.776	編號：A621-020	高程(m)：9.770
			
編號：A621-021	高程(m)：9.879	編號：A621-022	高程(m)：9.884
			
編號：A621-023	高程(m)：9.880	編號：A621-024	高程(m)：9.887
			


梁底高程測量點照片

編號：A621-025	高程(m)：9.273	編號：A621-026	高程(m)：9.322
			
編號：A621-027	高程(m)：9.278	編號：A621-028	高程(m)：9.312
			
編號：A621-029	高程(m)：9.320	編號：A621-030	高程(m)：9.335
			
編號：A621-031	高程(m)：9.320	編號：A621-032	高程(m)：9.329
			

梁底高程測量點照片

編號：A621-033	高程(m)：9.437	編號：A621-034	高程(m)：9.431
			
編號：A621-035	高程(m)：9.426	編號：A621-036	高程(m)：9.429
			
編號：A621-037	高程(m)：9.435	編號：A621-038	高程(m)：9.418
			
編號：A621-039	高程(m)：9.429	編號：A621-040	高程(m)：9.391
			

梁底高程測量點照片

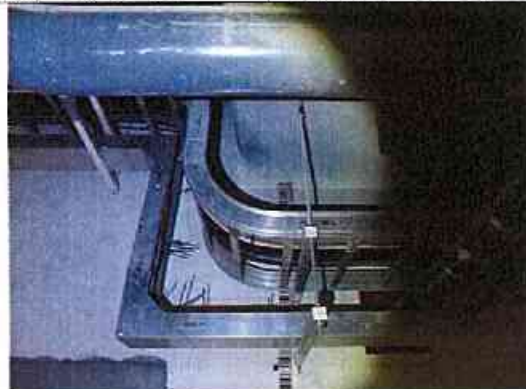編號：A621-041	高程(m)：9.329	編號：A621-042	高程(m)：9.297
			
編號：A621-043	高程(m)：9.289	編號：A621-044	高程(m)：9.257
			
編號：A621-045	高程(m)：9.875	編號：A621-046	高程(m)：9.887
			
編號：A621-047	高程(m)：9.859	編號：A621-048	高程(m)：9.863
			

梁底高程測量點照片

編號：A621-049	高程(m)：9.255	編號：A621-050	高程(m)：9.307
			
編號：A621-051	高程(m)：9.882	編號：A621-052	高程(m)：9.909
			
編號：A621-053	高程(m)：9.924	編號：A621-054	高程(m)：9.930
			
編號：A621-055	高程(m)：9.916	編號：A621-056	高程(m)：9.933
			

梁底高程測量點照片

編號：A621-057	高程(m)：9.931	編號：A621-058	高程(m)：9.950
			
編號：A621-059	高程(m)：9.947	編號：A621-060	高程(m)：9.935
			
編號：A621-063	高程(m)：10.003	編號：A621-064	高程(m)：9.995
			
編號：A621-065	高程(m)：10.167	編號：A621-066	高程(m)：10.153
			

梁底高程測量點照片

編號：A621-067	高程(m)：9.393	編號：A621-068	高程(m)：9.395
			
編號：A621-069	高程(m)：9.818	編號：A621-070	高程(m)：9.810
			
編號：A621-071	高程(m)：9.973	編號：A621-072	高程(m)：9.984
			
編號：A621-073	高程(m)：9.814	編號：A621-074	高程(m)：9.795
			

梁底高程測量點照片

編號：A621-075	高程(m)：9.083	編號：A621-076	高程(m)：9.085
			
編號：A621-077	高程(m)：9.092	編號：A621-078	高程(m)：9.090
			
編號：A621-079	高程(m)：9.274	編號：A621-080	高程(m)：9.282
			
編號：A621-081	高程(m)：9.283	編號：A621-082	高程(m)：9.286
			

梁底高程測量點照片

編號：A621-083	高程(m)：9.275	編號：A621-084	高程(m)：9.275
			
編號：A621-085	高程(m)：9.385	編號：A621-086	高程(m)：9.401
			
編號：A621-087	高程(m)：9.278	編號：A621-088	高程(m)：9.285
			
編號：A621-089	高程(m)：9.401	編號：A621-090	高程(m)：9.407
			

梁底高程測量點照片

編號：A621-091	高程(m)：9.284	編號：A621-092	高程(m)：9.284
			
編號：A621-093	高程(m)：9.412	編號：A621-094	高程(m)：9.428
			
編號：A621-095	高程(m)：9.288	編號：A621-096	高程(m)：9.300
			
編號：A621-097	高程(m)：9.425	編號：A621-098	高程(m)：9.425
			

梁底高程測量點照片

編號：A621-099	高程(m)：9.322	編號：A621-100	高程(m)：9.330
			
編號：A621-101	高程(m)：9.429	編號：A621-102	高程(m)：9.436
			
編號：A621-103	高程(m)：9.322	編號：A621-104	高程(m)：9.319
			
編號：A621-105	高程(m)：9.126	編號：A621-106	高程(m)：9.147
			

梁底高程測量點照片

編號：A621-107	高程(m)：9.117	編號：A621-108	高程(m)：9.117
			
編號：A621-109	高程(m)：9.138	編號：A621-110	高程(m)：9.132
			
編號：A621-111	高程(m)：9.310	編號：A621-112	高程(m)：9.283
			
編號：A621-113	高程(m)：9.132	編號：A621-114	高程(m)：9.122
			

梁底高程測量點照片

編號：A621-115	高程(m)：9.288	編號：A621-116	高程(m)：9.308
			
編號：A621-117	高程(m)：9.122	編號：A621-118	高程(m)：9.118
			
編號：A621-119	高程(m)：9.301	編號：A621-120	高程(m)：9.311
			
編號：A621-121	高程(m)：9.110	編號：A621-122	高程(m)：9.110
			

梁底高程測量點照片

編號：A621-123	高程(m)：9.287	編號：A621-124	高程(m)：9.326
			
編號：A621-125	高程(m)：9.118	編號：A621-126	高程(m)：9.117
			
編號：A621-127	高程(m)：9.270	編號：A621-128	高程(m)：9.245
			
編號：A621-129	高程(m)：9.260	編號：A621-130	高程(m)：9.271
			

梁底高程測量點照片

編號：A621-131	高程(m)：9.122	編號：A621-132	高程(m)：9.123
			
編號：A621-133	高程(m)：9.110	編號：A621-134	高程(m)：9.122
			
編號：A621-135	高程(m)：9.628	編號：A621-136	高程(m)：9.522
			
編號：A621-137	高程(m)：9.513	編號：A621-138	高程(m)：9.522
			

梁底高程測量點照片

編號：A621-139	高程(m)：9.618	編號：A621-140	高程(m)：9.614
			
編號：A621-141	高程(m)：9.601	編號：A621-142	高程(m)：9.581
			
編號：A621-143	高程(m)：10.103	編號：A621-144	高程(m)：10.100
			
編號：A621-145	高程(m)：10.087	編號：A621-146	高程(m)：10.087
			


梁底高程測量點照片

編號：A621-147	高程(m)：10.107	編號：A621-148	高程(m)：10.098
			
編號：A621-149	高程(m)：10.082	編號：A621-150	高程(m)：10.086
			
編號：A621-151	高程(m)：10.506	編號：A621-152	高程(m)：10.511
			
編號：A621-153	高程(m)：10.484	編號：A621-154	高程(m)：10.533
			

梁底高程測量點照片

編號：A621-156	高程(m)：9.381	編號：A621-157	高程(m)：9.368
			
編號：A621-158	高程(m)：9.374	編號：A621-159	高程(m)：9.358
			
編號：A621-160	高程(m)：10.158	編號：A621-161	高程(m)：10.155
			
編號：A621-162	高程(m)：10.153	編號：A621-163	高程(m)：10.145
			

梁底高程測量點照片

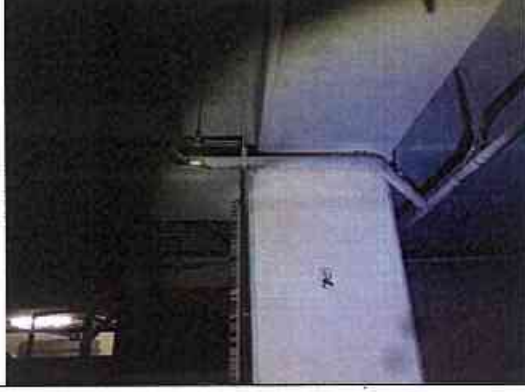編號：A621-164	高程(m)：9.359	編號：A621-165	高程(m)：9.355
			
編號：A621-166	高程(m)：9.457	編號：A621-167	高程(m)：9.475
			
編號：A621-168	高程(m)：9.572	編號：A621-169	高程(m)：9.595
			
編號：A621-170	高程(m)：9.396	編號：A621-171	高程(m)：9.366
			

梁底高程測量點照片

編號：A621-172	高程(m)：9.674	編號：A621-173	高程(m)：9.674
			
編號：A621-174	高程(m)：9.156	編號：A621-175	高程(m)：9.165
			
編號：A621-176	高程(m)：9.253	編號：A621-177	高程(m)：9.268
			
編號：A621-178	高程(m)：9.254	編號：A621-179	高程(m)：9.247
			

梁底高程測量點照片

編號：A621-180	高程(m)：9.930	編號：A621-181	高程(m)：9.932
			
編號：A621-182	高程(m)：9.947	編號：A621-183	高程(m)：9.950
			
編號：A621-184	高程(m)：9.951	編號：A621-185	高程(m)：9.956
			
編號：A621-186	高程(m)：9.757	編號：A621-187	高程(m)：9.788
			

梁底高程測量點照片

編號：A622-001	高程(m)：5.921	編號：A622-002	高程(m)：5.912
			
編號：A622-003	高程(m)：5.919	編號：A622-004	高程(m)：5.901
			
編號：A622-005	高程(m)：5.890	編號：A622-006	高程(m)：5.889
			
編號：A622-007	高程(m)：5.885	編號：A622-008	高程(m)：5.891
			

梁底高程測量點照片

編號：A622-009	高程(m)：5.880	編號：A622-010	高程(m)：5.883
			
編號：A622-011	高程(m)：5.882	編號：A622-012	高程(m)：5.885
			
編號：A622-013	高程(m)：5.890	編號：A622-014	高程(m)：5.869
			
編號：A622-015	高程(m)：5.876	編號：A622-016	高程(m)：5.876
			

梁底高程測量點照片

編號：A622-017	高程(m)：5.891	編號：A622-018	高程(m)：5.906
			
編號：A622-019	高程(m)：5.899	編號：A622-020	高程(m)：5.908
			
編號：A622-021	高程(m)：5.925	編號：A622-022	高程(m)：5.905
			
編號：A622-023	高程(m)：5.899	編號：A622-024	高程(m)：5.897
			

梁底高程測量點照片

編號：A622-025	高程(m)：5.909	編號：A622-026	高程(m)：5.898
			
編號：A622-027	高程(m)：5.906	編號：A622-028	高程(m)：5.923
			
編號：A622-029	高程(m)：5.926	編號：A622-030	高程(m)：5.937
			
編號：A622-031	高程(m)：5.934	編號：A622-032	高程(m)：5.935
			

梁底高程測量點照片

編號：A622-033	高程(m)：5.947	編號：A622-034	高程(m)：5.927
			
編號：A622-035	高程(m)：5.932	編號：A622-036	高程(m)：5.909
			
編號：A622-037	高程(m)：5.911	編號：A622-038	高程(m)：5.914
			
編號：A622-039	高程(m)：5.918	編號：A622-040	高程(m)：5.915
			

梁底高程測量點照片

編號：A622-041	高程(m)：5.905	編號：A622-042	高程(m)：5.921
			
編號：A622-043	高程(m)：5.924	編號：A622-044	高程(m)：5.913
			
編號：A622-045	高程(m)：5.926	編號：A622-046	高程(m)：5.927
			
編號：A622-047	高程(m)：5.925	編號：A622-048	高程(m)：5.928
			

梁底高程測量點照片

編號：A622-049	高程(m)：5.926	編號：A622-050	高程(m)：5.905
			
編號：A622-051	高程(m)：5.905	編號：A622-052	高程(m)：5.896
			
編號：A622-053	高程(m)：5.895	編號：A622-054	高程(m)：5.901
			
編號：A622-055	高程(m)：5.896	編號：A622-056	高程(m)：5.895
			


梁底高程測量點照片

編號：A622-057	高程(m)：5.908	編號：A622-058	高程(m)：5.906
			
編號：A622-059	高程(m)：5.904	編號：A622-060	高程(m)：5.895
			
編號：A622-061	高程(m)：5.891	編號：A622-062	高程(m)：5.888
			
編號：A622-063	高程(m)：5.881	編號：A622-064	高程(m)：5.891
			

梁底高程測量點照片

編號：A622-065	高程(m)：5.897	編號：A622-066	高程(m)：5.905
			
編號：A622-067	高程(m)：5.934	編號：A622-068	高程(m)：5.932
			
編號：A622-069	高程(m)：5.912	編號：A622-070	高程(m)：5.900
			
編號：A622-071	高程(m)：5.883	編號：A622-072	高程(m)：5.888
			

梁底高程測量點照片

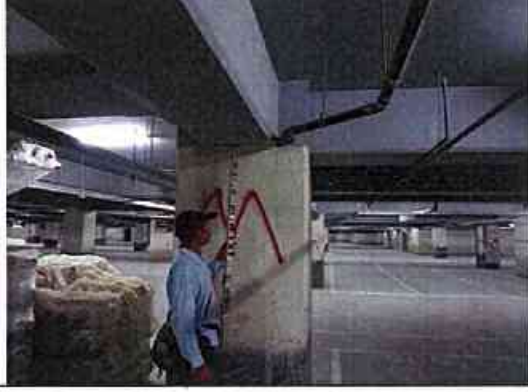編號：A622-073	高程(m)：5.892	編號：A622-074	高程(m)：5.873
			
編號：A622-075	高程(m)：5.883	編號：A622-076	高程(m)：5.900
			
編號：A622-077	高程(m)：5.895	編號：A622-078	高程(m)：5.893
			
編號：A622-079	高程(m)：5.898	編號：A622-080	高程(m)：5.892
			

梁底高程測量點照片

編號：A622-081	高程(m)：5.893	編號：A622-082	高程(m)：5.902
			
編號：A622-083	高程(m)：5.911	編號：A622-084	高程(m)：5.918
			
編號：A622-085	高程(m)：5.923	編號：A622-086	高程(m)：5.916
			
編號：A622-087	高程(m)：5.916	編號：A622-088	高程(m)：5.895
			

梁底高程測量點照片

編號：A622-089	高程(m)：5.895	編號：A622-090	高程(m)：5.895
			
編號：A622-091	高程(m)：5.893	編號：A622-092	高程(m)：5.896
			
編號：A622-093	高程(m)：5.890	編號：A622-094	高程(m)：5.888
			
編號：A622-095	高程(m)：5.886	編號：A622-096	高程(m)：5.886
			

梁底高程測量點照片

編號：A622-097	高程(m)：5.896	編號：A622-098	高程(m)：5.894
			
編號：A622-099	高程(m)：5.895	編號：A622-100	高程(m)：5.899
			
編號：A622-101	高程(m)：5.899	編號：A622-102	高程(m)：5.930
			
編號：A622-103	高程(m)：5.899	編號：A622-104	高程(m)：5.923
			

梁底高程測量點照片

編號：A622-105	高程(m)：5.920	編號：A622-106	高程(m)：5.933
			
編號：A622-107	高程(m)：5.934	編號：A622-108	高程(m)：5.937
			
編號：A622-109	高程(m)：5.931	編號：A622-110	高程(m)：5.926
			
編號：A622-111	高程(m)：5.930	編號：A622-112	高程(m)：5.921
			

梁底高程測量點照片

編號：A622-113	高程(m)：5.931	編號：A622-114	高程(m)：5.937
			
編號：A622-115	高程(m)：5.944	編號：A622-116	高程(m)：5.934
			
編號：A622-117	高程(m)：5.938	編號：A622-118	高程(m)：5.938
			
編號：A622-119	高程(m)：5.938	編號：A622-120	高程(m)：5.932
			

梁底高程測量點照片

編號：A622-121	高程(m)：5.933	編號：A622-122	高程(m)：5.935
			
編號：A622-123	高程(m)：5.942	編號：A622-124	高程(m)：5.940
			
編號：A622-125	高程(m)：5.947	編號：A622-126	高程(m)：5.935
			
編號：A622-127	高程(m)：5.928	編號：A622-128	高程(m)：5.947
			

梁底高程測量點照片

編號：A622-129	高程(m)：5.890	編號：A622-130	高程(m)：5.915
			
編號：A622-131	高程(m)：5.919	編號：A622-132	高程(m)：5.913
			
編號：A622-133	高程(m)：5.917	編號：A622-134	高程(m)：5.923
			
編號：A622-135	高程(m)：5.907	編號：A622-136	高程(m)：5.913
			

梁底高程測量點照片

編號：A622-137	高程(m)：5.928	編號：A622-138	高程(m)：5.924
			
編號：A622-139	高程(m)：5.923	編號：A622-140	高程(m)：5.916
			
編號：A622-141	高程(m)：5.920	編號：A622-142	高程(m)：5.923
			
編號：A622-143	高程(m)：5.928	編號：A622-144	高程(m)：5.931
			

梁底高程測量點照片

編號：A622-145	高程(m)：5.928	編號：A622-146	高程(m)：5.937
			
編號：A622-147	高程(m)：5.931	編號：A622-148	高程(m)：5.924
			
編號：A622-149	高程(m)：5.925	編號：A622-150	高程(m)：5.923
			
編號：A622-151	高程(m)：5.929	編號：A622-152	高程(m)：5.920
			

梁底高程測量點照片

編號：A622-153	高程(m)：5.912	編號：A622-154	高程(m)：5.919
			
編號：A622-155	高程(m)：5.919	編號：A622-156	高程(m)：5.904
			
編號：A622-157	高程(m)：5.907	編號：A622-158	高程(m)：5.903
			
編號：A622-159	高程(m)：5.909	編號：A622-160	高程(m)：5.897
			

梁底高程測量點照片

編號：A622-161	高程(m)：5.903	編號：A622-162	高程(m)：5.905
			
編號：A622-163	高程(m)：5.908	編號：A622-164	高程(m)：5.893
			
編號：A622-165	高程(m)：5.901	編號：A622-166	高程(m)：5.895
			
編號：A622-167	高程(m)：5.893	編號：A622-168	高程(m)：5.908
			

梁底高程測量點照片

編號：A622-169	高程(m)：5.941	編號：A622-170	高程(m)：5.915
			
編號：A622-171	高程(m)：5.908	編號：A622-172	高程(m)：5.905
			
編號：A622-173	高程(m)：5.902	編號：A622-174	高程(m)：5.888
			
編號：A622-175	高程(m)：5.886	編號：A622-176	高程(m)：5.878
			

梁底高程測量點照片

編號：A622-177	高程(m)：5.870	編號：A622-178	高程(m)：5.873
			
編號：A622-179	高程(m)：5.865	編號：A622-180	高程(m)：5.881
			
編號：A622-181	高程(m)：5.882	編號：A622 182	高程(m)：5.911
			
編號：A622-183	高程(m)：5.910	編號：A622-184	高程(m)：5.924
			

梁底高程測量點照片

編號：A622-185	高程(m)：5.925	編號：A622-186	高程(m)：5.928
			
編號：A622-187	高程(m)：5.927	編號：A622-188	高程(m)：5.923
			
編號：A622-189	高程(m)：5.920	編號：A622-190	高程(m)：5.895
			
編號：A622-191	高程(m)：5.892	編號：A622-192	高程(m)：5.881
			

梁底高程測量點照片

編號：A622-193	高程(m)：5.876	編號：A622-194	高程(m)：5.872
			
編號：A622-195	高程(m)：5.874	編號：A622-196	高程(m)：5.888
			
編號：A622-197	高程(m)：5.885	編號：A622-198	高程(m)：5.911
			
編號：A622-199	高程(m)：5.907	編號：A622-200	高程(m)：5.928
			

梁底高程測量點照片

編號：A622-201	高程(m)：5.938	編號：A622-202	高程(m)：5.941
			
編號：A623-001	高程(m)：2.842	編號：A623-002	高程(m)：2.837
			
編號：A623-003	高程(m)：2.832	編號：A623-004	高程(m)：2.841
			
編號：A623-005	高程(m)：2.825	編號：A623-006	高程(m)：2.819
			

梁底高程測量點照片

編號：A623-007	高程(m)：2.828	編號：A623-008	高程(m)：2.853
			
編號：A623-009	高程(m)：2.853	編號：A623-010	高程(m)：2.867
			
編號：A623-011	高程(m)：2.866	編號：A623-012	高程(m)：2.875
			
編號：A623-013	高程(m)：2.890	編號：A623-014	高程(m)：2.893
			

梁底高程測量點照片

編號：A623-015	高程(m)：2.888	編號：A623-016	高程(m)：2.902
			
編號：A623-017	高程(m)：2.900	編號：A623-018	高程(m)：2.896
			
編號：A623-019	高程(m)：2.901	編號：A623-020	高程(m)：2.897
			
編號：A623-021	高程(m)：2.895	編號：A623-022	高程(m)：2.878
			

梁底高程測量點照片

編號：A623-023	高程(m)：2.881	編號：A623-024	高程(m)：2.874
			
編號：A623-025	高程(m)：2.874	編號：A623-026	高程(m)：2.872
			
編號：A623-027	高程(m)：2.871	編號：A623-028	高程(m)：2.865
			
編號：A623-029	高程(m)：2.871	編號：A623-030	高程(m)：2.853
			

梁底高程測量點照片

編號：A623-031	高程(m)：2.856	編號：A623-032	高程(m)：2.849
			
編號：A623-033	高程(m)：2.846	編號：A623-034	高程(m)：2.857
			
編號：A623-035	高程(m)：2.864	編號：A623-036	高程(m)：2.859
			
編號：A623-037	高程(m)：2.863	編號：A623-038	高程(m)：2.862
			

梁底高程測量點照片

編號：A623-039	高程(m)：2.861	編號：A623-040	高程(m)：2.854
			
編號：A623-041	高程(m)：2.862	編號：A623-042	高程(m)：2.844
			
編號：A623-043	高程(m)：2.846	編號：A623-044	高程(m)：2.854
			
編號：A623-045	高程(m)：2.846	編號：A623-046	高程(m)：2.864
			

梁底高程測量點照片

編號：A623-047	高程(m)：2.898	編號：A623-048	高程(m)：2.887
			
編號：A623-049	高程(m)：2.890	編號：A623-050	高程(m)：2.857
			
編號：A623-051	高程(m)：2.838	編號：A623-052	高程(m)：2.844
			
編號：A623-053	高程(m)：2.850	編號：A623-054	高程(m)：2.851
			

梁底高程測量點照片

編號：A623-055	高程(m)：2.845	編號：A623-056	高程(m)：2.824
			
編號：A623-057	高程(m)：2.831	編號：A623-058	高程(m)：2.835
			
編號：A623-059	高程(m)：2.831	編號：A623-060	高程(m)：2.852
			
編號：A623-061	高程(m)：2.845	編號：A623-062	高程(m)：2.850
			

梁底高程測量點照片

編號：A623-063	高程(m)：2.858	編號：A623-064	高程(m)：2.859
			
編號：A623-065	高程(m)：2.861	編號：A623-066	高程(m)：2.860
			
編號：A623-067	高程(m)：2.849	編號：A623-068	高程(m)：2.849
			
編號：A623-069	高程(m)：2.847	編號：A623-070	高程(m)：2.839
			

梁底高程測量點照片

編號：A623-071	高程(m)：2.836	編號：A623-072	高程(m)：2.842
			
編號：A623-073	高程(m)：2.836	編號：A623-074	高程(m)：2.837
			
編號：A623-075	高程(m)：2.822	編號：A623-076	高程(m)：2.841
			
編號：A623-077	高程(m)：2.832	編號：A623-078	高程(m)：2.834
			

梁底高程測量點照片

編號：A623-079	高程(m)：2.836	編號：A623-080	高程(m)：2.836
			
編號：A623-081	高程(m)：2.845	編號：A623-082	高程(m)：2.848
			
編號：A623-083	高程(m)：2.832	編號：A623-084	高程(m)：2.841
			
編號：A623-085	高程(m)：2.835	編號：A623-086	高程(m)：2.832
			

梁底高程測量點照片

編號：A623-087	高程(m)：2.837	編號：A623-088	高程(m)：2.831
			
編號：A623-089	高程(m)：2.821	編號：A623-090	高程(m)：2.836
			
編號：A623-091	高程(m)：2.831	編號：A623-092	高程(m)：2.825
			
編號：A623-093	高程(m)：2.826	編號：A623-094	高程(m)：2.836
			

梁底高程測量點照片

編號：A623-095	高程(m)：2.836	編號：A623-096	高程(m)：2.829
			
編號：A623-097	高程(m)：2.832	編號：A623-098	高程(m)：2.829
			
編號：A623-099	高程(m)：2.832	編號：A623-100	高程(m)：2.826
			
編號：A623-101	高程(m)：2.832	編號：A623-102	高程(m)：2.844
			

梁底高程測量點照片

編號：A623-103	高程(m)：2.842	編號：A623-104	高程(m)：2.826
			
編號：A623-105	高程(m)：2.834	編號：A623-106	高程(m)：2.835
			
編號：A623-107	高程(m)：2.842	編號：A623-108	高程(m)：2.852
			
編號：A623-109	高程(m)：2.855	編號：A623-110	高程(m)：2.888
			

梁底高程測量點照片

編號：A623-111	高程(m)：2.913	編號：A623-112	高程(m)：2.889
			
編號：A623-113	高程(m)：2.953	編號：A623-114	高程(m)：2.894
			
編號：A623-115	高程(m)：2.891	編號：A623-116	高程(m)：2.880
			
編號：A623-117	高程(m)：2.882	編號：A623-118	高程(m)：2.823
			

梁底高程測量點照片

編號：A623-119	高程(m)：2.831	編號：A623-120	高程(m)：2.823
			
編號：A623-121	高程(m)：2.828	編號：A623-122	高程(m)：2.827
			
編號：A623-123	高程(m)：2.826	編號：A623-124	高程(m)：2.841
			
編號：A623-125	高程(m)：2.841	編號：A623-126	高程(m)：2.866
			

梁底高程測量點照片

編號：A623-127	高程(m)：2.866	編號：A623-128	高程(m)：2.866
			
編號：A623-129	高程(m)：2.883	編號：A623-130	高程(m)：2.890
			
編號：A623-131	高程(m)：2.889	編號：A623-132	高程(m)：2.874
			
編號：A623-133	高程(m)：2.872	編號：A623-134	高程(m)：2.844
			

梁底高程測量點照片

編號：A623-135	高程(m)：2.843	編號：A623-136	高程(m)：2.830
			
編號：A623-137	高程(m)：2.825	編號：A623-138	高程(m)：2.839
			
編號：A623-139	高程(m)：2.835	編號：A623-140	高程(m)：2.854
			
編號：A623-141	高程(m)：2.850	編號：A623-142	高程(m)：2.872
			

梁底高程測量點照片

編號：A623-143	高程(m)：2.871	編號：A623-144	高程(m)：2.878
			
編號：A623-145	高程(m)：2.889	編號：A623-146	高程(m)：2.909
			
編號：A623-147	高程(m)：2.851	編號：A623-148	高程(m)：2.843
			
編號：A623-149	高程(m)：2.852	編號：A623-150	高程(m)：2.831
			

梁底高程測量點照片

編號：A623-151	高程(m)：2.853	編號：A623-152	高程(m)：2.832
			
編號：A623-153	高程(m)：2.849	編號：A623-154	高程(m)：2.821
			
編號：A623-155	高程(m)：2.848	編號：A623-156	高程(m)：2.834
			
編號：A623-157	高程(m)：2.848	編號：A623-158	高程(m)：2.846
			

梁底高程測量點照片

編號：A623-159	高程(m)：2.853	編號：A623-160	高程(m)：2.839
			
編號：A623-161	高程(m)：2.865	編號：A623-162	高程(m)：2.852
			
編號：A623-163	高程(m)：2.877	編號：A623-164	高程(m)：2.868
			
編號：A623-165	高程(m)：2.867	編號：A623-166	高程(m)：2.861
			

梁底高程測量點照片

編號：A623-167	高程(m)：2.871	編號：A623-168	高程(m)：2.869
			
編號：A623-169	高程(m)：2.876	編號：A623-170	高程(m)：2.872
			
編號：A623-171	高程(m)：2.876	編號：A623-172	高程(m)：2.853
			
編號：A623-173	高程(m)：2.870	編號：A623-174	高程(m)：2.865
			

梁底高程測量點照片

編號：A623-175	高程(m)：2.872	編號：A623-176	高程(m)：2.876
			
編號：A623-177	高程(m)：2.863	編號：A623-178	高程(m)：2.879
			
編號：A623-179	高程(m)：2.868	編號：A623-180	高程(m)：2.879
			
編號：A623-181	高程(m)：2.879	編號：A623-182	高程(m)：2.879
			

梁底高程測量點照片

編號：A623-183	高程(m)：2.878	編號：A623-184	高程(m)：2.877
			
編號：A623-185	高程(m)：2.856	編號：A623-186	高程(m)：2.882
			
編號：A623-187	高程(m)：2.859	編號：A623-188	高程(m)：2.875
			
編號：A623-189	高程(m)：2.870	編號：A623-190	高程(m)：2.888
			

梁底高程測量點照片

編號：A623-191	高程(m)：2.865	編號：A623-192	高程(m)：2.885
			
編號：A623-193	高程(m)：2.862	編號：A623-194	高程(m)：2.888
			
編號：A623-195	高程(m)：2.871	編號：A623-196	高程(m)：2.891
			
編號：A623-197	高程(m)：2.867	編號：A623-198	高程(m)：2.886
			

梁底高程測量點照片

編號：A623-199	高程(m)：2.863	編號：A623-200	高程(m)：2.885
			
編號：A623-201	高程(m)：2.856	編號：A623-202	高程(m)：2.879
			
編號：A623-203	高程(m)：2.861	編號：A623-204	高程(m)：2.879
			
編號：A623-205	高程(m)：2.857	編號：A623-206	高程(m)：2.870
			

梁底高程測量點照片

編號：A623-207	高程(m)：2.855	編號：A623-208	高程(m)：2.874
			
編號：A623-209	高程(m)：2.853	編號：A623-210	高程(m)：2.863
			
編號：A623-211	高程(m)：2.850	編號：A623-212	高程(m)：2.863
			
編號：A623-213	高程(m)：2.852	編號：A623-214	高程(m)：2.858
			

梁底高程測量點照片

編號：A623-215	高程(m)：2.851	編號：A623-216	高程(m)：2.859
			
編號：A623-217	高程(m)：2.854	編號：A623-218	高程(m)：2.853
			
編號：A623-219	高程(m)：2.852	編號：A623-220	高程(m)：2.855
			
編號：A623-221	高程(m)：2.847	編號：A623-222	高程(m)：2.864
			

梁底高程測量點照片

編號：A623-223	高程(m)：2.849	編號：A623-224	高程(m)：2.859
			
編號：A623-225	高程(m)：2.849	編號：A623-226	高程(m)：2.860
			
編號：A623-227	高程(m)：2.861	編號：A623-228	高程(m)：2.865
			
編號：A623-229	高程(m)：2.837	編號：A623-230	高程(m)：2.862
			

梁底高程測量點照片

編號：A623-231	高程(m)：2.847	編號：A623-232	高程(m)：2.858
			
編號：A623-233	高程(m)：2.844	編號：A623-234	高程(m)：2.860
			
編號：A623-235	高程(m)：2.864	編號：A623-236	高程(m)：2.866
			
編號：A623-237	高程(m)：2.873	編號：A623-238	高程(m)：2.873
			

玖、梁底高傾斜觀測值成果一覽表

梁底高傾斜觀測值成果一覽表

梁底高 程測點A	高程(cm)	梁底高程 測點B	高程 (cm)	高程差 (cm)	測點原 設計間 距(cm)	角變量	傾斜方向
A621-002	1022.1	A621-001	1023.2	1.1	845	1/768	A點低B點高
A621-004	1021.5	A621-003	1023.3	1.8	845	1/469	A點低B點高
A621-006	929.7	A621-005	931.5	1.8	450	1/250	A點低B點高
A621-008	930.6	A621-007	930.9	0.3	450	1/1500	A點低B點高
A621-010	929.1	A621-009	930.4	1.3	815	1/627	A點低B點高
A621-012	929.9	A621-011	929.7	0.2	815	1/4075	A點高B點低
A621-014	1017.0	A621-013	1017.5	0.5	800	1/1600	A點低B點高
A621-016	1018.8	A621-015	1019.4	0.6	800	1/1333	A點低B點高
A621-018	977.6	A621-017	979.6	2.0	525	1/263	A點低B點高
A621-020	977.0	A621-019	977.6	0.6	525	1/875	A點低B點高
A621-022	988.4	A621-021	987.9	0.5	800	1/1600	A點高B點低
A621-024	988.7	A621-023	988.0	0.7	800	1/1143	A點高B點低
A621-026	932.2	A621-025	927.3	4.9	973	1/199	A點高B點低
A621-028	931.2	A621-027	927.8	3.4	973	1/286	A點高B點低
A621-030	933.5	A621-029	932.0	1.5	822	1/548	A點高B點低
A621-032	932.9	A621-031	932.0	0.9	822	1/913	A點高B點低
A621-034	943.1	A621-033	943.7	0.6	820	1/1367	A點低B點高
A621-036	942.9	A621-035	942.6	0.3	820	1/2733	A點高B點低
A621-038	941.8	A621-037	943.5	1.7	675	1/397	A點低B點高
A621-040	939.1	A621-039	942.9	3.8	675	1/178	A點低B點高
A621-042	929.7	A621-041	932.9	3.2	970	1/303	A點低B點高
A621-044	925.7	A621-043	928.9	3.2	970	1/303	A點低B點高
A621-046	988.7	A621-045	987.5	1.2	309	1/258	A點高B點低
A621-048	986.3	A621-047	985.9	0.4	309	1/773	A點高B點低
A621-050	930.7	A621-049	925.5	5.2	686	1/132	A點高B點低
A621-052	990.9	A621-051	988.2	2.7	686	1/254	A點高B點低
A621-054	993.0	A621-053	992.4	0.6	834	1/1390	A點高B點低
A621-056	993.3	A621-055	991.6	1.7	834	1/491	A點高B點低
A621-058	995.0	A621-057	993.1	1.9	555	1/292	A點高B點低
A621-060	993.5	A621-059	994.7	1.2	555	1/463	A點低B點高
A621-064	999.5	A621-063	1000.3	0.8	755	1/944	A點低B點高
A621-066	1015.3	A621-065	1016.7	1.4	800	1/571	A點低B點高
A621-068	939.5	A621-067	939.3	0.2	525	1/2625	A點高B點低
A621-070	981.0	A621-069	981.8	0.8	545	1/681	A點低B點高
A621-072	998.4	A621-071	997.3	1.1	800	1/727	A點高B點低
A621-074	979.5	A621-073	981.4	1.9	830	1/437	A點低B點高
A621-076	908.5	A621-075	908.3	0.2	730	1/3650	A點高B點低
A621-078	909.0	A621-077	909.2	0.2	745	1/3725	A點低B點高
A621-080	928.2	A621-079	927.4	0.8	625	1/781	A點高B點低
A621-082	928.6	A621-081	928.3	0.3	625	1/2083	A點高B點低
A621-084	927.5	A621-083	927.5	0.0	810	0	無
A621-086	940.1	A621-085	938.5	1.6	810	1/506	A點高B點低
A621-088	928.5	A621-087	927.8	0.7	760	1/1086	A點高B點低

梁底高傾斜觀測值成果一覽表

梁底高 程測點A	高程(cm)	梁底高程 測點B	高程 (cm)	高程差 (cm)	測點原 設計間 距(cm)	角變量	傾斜方向
A621-090	940.7	A621-089	940.1	0.6	760	1/1267	A點高B點低
A621-092	928.4	A621-091	928.4	0.0	810	0	無
A621-094	942.8	A621-093	941.2	1.6	810	1/506	A點高B點低
A621-096	930.0	A621-095	928.8	1.2	865	1/721	A點高B點低
A621-098	942.5	A621-097	942.5	0.0	865	0	無
A621-100	933.0	A621-099	932.2	0.8	810	1/1013	A點高B點低
A621-102	943.6	A621-101	942.9	0.7	810	1/1157	A點高B點低
A621-104	931.9	A621-103	932.2	0.3	760	1/2533	A點低B點高
A621-106	914.7	A621-105	912.6	2.1	760	1/362	A點高B點低
A621-108	911.7	A621-107	911.7	0.0	810	0	無
A621-110	913.2	A621-109	913.8	0.6	810	1/1350	A點低B點高
A621-112	928.3	A621-111	931.0	2.7	850	1/315	A點低B點高
A621-114	912.2	A621-113	913.2	1.0	850	1/850	A點低B點高
A621-116	930.8	A621-115	928.8	2.0	810	1/405	A點高B點低
A621-118	911.8	A621-117	912.2	0.4	810	1/2025	A點低B點高
A621-120	931.1	A621-119	930.1	1.0	760	1/760	A點高B點低
A621-122	911.0	A621-121	911.0	0.0	760	0	無
A621-124	932.6	A621-123	928.7	3.9	810	1/208	A點高B點低
A621-126	911.7	A621-125	911.8	0.1	810	1/8100	A點低B點高
A621-128	924.5	A621-127	927.0	2.5	474	1/190	A點低B點高
A621-130	927.1	A621-129	926.0	1.1	986	1/896	A點高B點低
A621-132	912.3	A621-131	912.2	0.1	675	1/6750	A點高B點低
A621-134	912.2	A621-133	911.0	1.2	880	1/733	A點高B點低
A621-136	952.2	A621-135	962.8	10.6	750	1/71	A點低B點高
A621-138	952.2	A621-137	951.3	0.9	750	1/833	A點高B點低
A621-140	961.4	A621-139	961.8	0.4	560	1/1400	A點低B點高
A621-142	958.1	A621-141	960.1	2.0	560	1/280	A點低B點高
A621-144	1010.0	A621-143	1010.3	0.3	860	1/2867	A點低B點高
A621-146	1008.7	A621-145	1008.7	0.0	800	0	無
A621-148	1009.8	A621-147	1010.7	0.9	525	1/583	A點低B點高
A621-150	1008.6	A621-149	1008.2	0.4	525	1/1313	A點高B點低
A621-152	1051.1	A621-151	1050.6	0.5	845	1/1690	A點高B點低
A621-154	1053.3	A621-153	1048.4	4.9	800	1/163	A點高B點低
A621-156	938.1	A621-157	936.8	1.3	495	1/381	A點高B點低
A621-158	937.4	A621-159	935.8	1.6	730	1/456	A點高B點低
A621-160	1015.8	A621-161	1015.5	0.3	780	1/2600	A點高B點低
A621-162	1015.3	A621-163	1014.5	0.8	730	1/913	A點高B點低
A621-164	935.9	A621-165	935.5	0.4	780	1/1950	A點高B點低
A621-166	945.7	A621-167	947.5	1.8	660	1/367	A點低B點高
A621-168	957.2	A621-169	959.5	2.3	820	1/357	A點低B點高
A621-170	939.6	A621-171	936.6	3.0	810	1/270	A點高B點低
A621-172	967.4	A621-173	967.4	0.0	780	0	無
A621-174	915.6	A621-175	916.5	0.9	730	1/811	A點低B點高

梁底高傾斜觀測值成果一覽表

梁底高 程測點A	高程(cm)	梁底高程 測點B	高程 (cm)	高程差 (cm)	測點原 設計間 距(cm)	角變量	傾斜方向
A621-176	925.3	A621-177	926.8	1.5	780	1/520	A點低B點高
A621-178	925.4	A621-179	924.7	0.7	375	1/536	A點高B點低
A621-180	993.0	A621-181	993.2	0.2	175	1/875	A點低B點高
A621-182	994.7	A621-183	995.0	0.3	730	1/2433	A點低B點高
A621-184	995.1	A621-185	995.6	0.5	780	1/1560	A點低B點高
A621-186	975.7	A621-187	978.8	3.1	415	1/134	A點低B點高
A622-002	591.2	A622-001	592.1	0.9	840	1/933	A點低B點高
A622-004	590.1	A622-003	591.9	1.8	535	1/297	A點低B點高
A622-006	588.9	A622-005	589.0	0.1	780	1/7800	A點低B點高
A622-008	589.1	A622-007	588.5	0.6	730	1/1217	A點高B點低
A622-010	588.3	A622-009	588.0	0.3	780	1/2600	A點高B點低
A622-012	588.5	A622-011	588.2	0.3	820	1/2733	A點高B點低
A622-014	586.9	A622-013	589.0	2.1	780	1/371	A點低B點高
A622-016	587.6	A622-015	587.6	0.0	730	0	無
A622-018	590.6	A622-017	589.1	1.5	780	1/520	A點高B點低
A622-020	590.8	A622-019	589.9	0.9	440	1/489	A點高B點低
A622-021	592.5	A622-022	590.5	2.0	800	1/400	A點高B點低
A622-023	589.9	A622-024	589.7	0.2	525	1/2625	A點高B點低
A622-025	590.9	A622-026	589.8	1.1	800	1/727	A點高B點低
A622-027	590.6	A622-028	592.3	1.7	560	1/329	A點低B點高
A622-029	592.6	A622-030	593.7	1.1	750	1/682	A點低B點高
A622-031	593.4	A622-032	593.5	0.1	891	1/8910	A點低B點高
A622-034	592.7	A622-033	594.7	2.0	675	1/338	A點低B點高
A622-035	593.2	A622-036	590.9	2.3	810	1/352	A點高B點低
A622-037	591.1	A622-038	591.4	0.3	760	1/2533	A點低B點高
A622-039	591.8	A622-040	591.5	0.3	810	1/2700	A點高B點低
A622-041	590.5	A622-042	592.1	1.6	850	1/531	A點低B點高
A622-043	592.4	A622-044	591.3	1.1	810	1/736	A點高B點低
A622-045	592.6	A622-046	592.7	0.1	760	1/7600	A點低B點高
A622-047	592.5	A622-048	592.8	0.3	810	1/2700	A點低B點高
A622-049	592.6	A622-050	590.5	2.1	865	1/412	A點高B點低
A622-051	590.5	A622-052	589.6	0.9	810	1/900	A點高B點低
A622-053	589.5	A622-054	590.1	0.6	760	1/1267	A點低B點高
A622-055	589.6	A622-056	589.5	0.1	810	1/8100	A點高B點低
A622-057	590.8	A622-058	590.6	0.2	625	1/3125	A點高B點低
A622-059	590.4	A622-060	589.5	0.9	730	1/811	A點高B點低
A622-061	589.1	A622-062	588.8	0.3	800	1/2667	A點高B點低
A622-063	588.1	A622-064	589.1	1.0	525	1/525	A點低B點高
A622-065	589.7	A622-066	590.5	0.8	755	1/944	A點低B點高
A622-068	593.2	A622-067	593.4	0.2	405	1/2025	A點低B點高
A622-070	590.0	A622-069	591.2	1.2	780	1/650	A點低B點高
A622-072	588.8	A622-071	588.3	0.5	730	1/1460	A點高B點低
A622-074	587.3	A622-073	589.2	1.9	780	1/411	A點低B點高

梁底高傾斜觀測值成果一覽表

梁底高 程測點A	高程(cm)	梁底高程 測點B	高程 (cm)	高程差 (cm)	測點原 設計間 距(cm)	角變量	傾斜方向
A622-076	590.0	A622-075	588.3	1.7	800	1/471	A點高B點低
A622-078	589.3	A622-077	589.5	0.2	780	1/3900	A點低B點高
A622-080	589.2	A622-079	589.8	0.6	730	1/1217	A點低B點高
A622-082	590.2	A622-081	589.3	0.9	780	1/867	A點高B點低
A622-084	591.8	A622-083	591.1	0.7	807	1/1153	A點高B點低
A622-086	591.6	A622-085	592.3	0.7	820	1/1171	A點低B點高
A622-088	589.5	A622-087	591.6	2.1	660	1/314	A點低B點高
A622-090	589.5	A622-089	589.5	0.0	780	0	無
A622-092	589.6	A622-091	589.3	0.3	730	1/2433	A點高B點低
A622-094	588.8	A622-093	589.0	0.2	780	1/3900	A點低B點高
A622-096	588.6	A622-095	588.6	0.0	800	0	無
A622-098	589.4	A622-097	589.6	0.2	780	1/3900	A點低B點高
A622-100	589.9	A622-099	589.5	0.4	730	1/1825	A點高B點低
A622-102	593.0	A622-101	589.9	3.1	485	1/156	A點高B點低
A622-104	592.3	A622-103	589.9	2.4	731	1/305	A點高B點低
A622-106	593.3	A622-105	592.0	1.3	610	1/469	A點高B點低
A622-108	593.7	A622-107	593.4	0.3	825	1/2750	A點高B點低
A622-110	592.6	A622-109	593.1	0.5	760	1/1520	A點低B點高
A622-112	592.1	A622-111	593.0	0.9	825	1/917	A點低B點高
A622-114	593.7	A622-113	593.1	0.6	835	1/1392	A點高B點低
A622-116	593.4	A622-115	594.4	1.0	825	1/825	A點低B點高
A622-118	593.8	A622-117	593.8	0.0	760	0	無
A622-120	593.2	A622-119	593.8	0.6	810	1/1350	A點低B點高
A622-122	593.5	A622-121	593.3	0.2	850	1/4250	A點高B點低
A622-124	594.0	A622-123	594.2	0.2	810	1/4050	A點低B點高
A622-126	593.5	A622-125	594.7	1.2	760	1/633	A點低B點高
A622-128	594.7	A622-127	592.8	1.9	805	1/424	A點高B點低
A622-129	589.0	A622-130	591.5	2.5	345	1/138	A點低B點高
A622-131	591.9	A622-132	591.3	0.6	750	1/1250	A點高B點低
A622-133	591.7	A622-134	592.3	0.6	997	1/1662	A點低B點高
A622-135	590.7	A622-136	591.3	0.6	970	1/1617	A點低B點高
A622-137	592.8	A622-138	592.4	0.4	810	1/2025	A點高B點低
A622-139	592.3	A622-140	591.6	0.7	760	1/1086	A點高B點低
A622-141	592.0	A622-142	592.3	0.3	810	1/2700	A點低B點高
A622-143	592.8	A622-144	593.1	0.3	850	1/2833	A點低B點高
A622-145	592.8	A622-146	593.7	0.9	810	1/900	A點低B點高
A622-147	593.1	A622-148	592.4	0.7	760	1/1086	A點高B點低
A622-149	592.5	A622-150	592.3	0.2	810	1/4050	A點高B點低
A622-151	592.9	A622-152	592.0	0.9	865	1/961	A點高B點低
A622-153	591.2	A622-154	591.9	0.7	810	1/1157	A點低B點高
A622-155	591.9	A622-156	590.4	1.5	760	1/507	A點高B點低
A622-157	590.7	A622-158	590.3	0.4	810	1/2025	A點高B點低
A622-159	590.9	A622-160	589.7	1.2	625	1/521	A點高B點低

梁底高傾斜觀測值成果一覽表

梁底高 程測點A	高程(cm)	梁底高程 測點B	高程 (cm)	高程差 (cm)	測點原 設計間 距(cm)	角變量	傾斜方向
A622-161	590.3	A622-162	590.5	0.2	745	1/3725	A點低B點高
A622-163	590.8	A622-164	589.3	1.5	830	1/553	A點高B點低
A622-165	590.1	A622-166	589.5	0.6	555	1/925	A點高B點低
A622-167	589.3	A622-168	590.8	1.5	800	1/533	A點低B點高
A622-170	591.5	A622-169	594.1	2.6	840	1/323	A點低B點高
A622-172	590.5	A622-171	590.8	0.3	450	1/1500	A點低B點高
A622-174	588.8	A622-173	590.2	1.4	815	1/582	A點低B點高
A622-176	587.8	A622-175	588.6	0.8	800	1/1000	A點低B點高
A622-178	587.3	A622-177	587.0	0.3	525	1/1750	A點高B點低
A622-180	588.1	A622-179	586.5	1.6	800	1/500	A點高B點低
A622-182	591.1	A622-181	588.2	2.9	973	1/336	A點高B點低
A622-184	592.4	A622-183	591.0	1.4	822	1/587	A點高B點低
A622-186	592.8	A622-185	592.5	0.3	820	1/2733	A點高B點低
A622-188	592.3	A622-187	592.7	0.4	675	1/1688	A點低B點高
A622-190	589.5	A622-189	592.0	2.5	970	1/388	A點低B點高
A622-192	588.1	A622-191	589.2	1.1	800	1/727	A點低B點高
A622-194	587.2	A622-193	587.6	0.4	525	1/1313	A點低B點高
A622-196	588.8	A622-195	587.4	1.4	800	1/571	A點高B點低
A622-198	591.1	A622-197	588.5	2.6	686	1/264	A點高B點低
A622-200	592.8	A622-199	590.7	2.1	834	1/397	A點高B點低
A622-202	594.1	A622-201	593.8	0.3	545	1/1817	A點高B點低
A623-001	284.2	A623-002	283.7	0.5	800	1/1600	A點高B點低
A623-003	283.2	A623-004	284.1	0.9	525	1/583	A點低B點高
A623-005	282.5	A623-006	281.9	0.6	800	1/1333	A點高B點低
A623-007	282.8	A623-008	285.3	2.5	560	1/224	A點低B點高
A623-009	285.3	A623-010	286.7	1.4	370	1/264	A點低B點高
A623-011	286.6	A623-012	287.5	0.9	752	1/836	A點低B點高
A623-014	289.3	A623-013	289.0	0.3	988	1/3293	A點高B點低
A623-015	288.8	A623-016	290.2	1.4	810	1/579	A點低B點高
A623-017	290.0	A623-018	289.6	0.4	760	1/1900	A點高B點低
A623-019	290.1	A623-020	289.7	0.4	810	1/2025	A點高B點低
A623-021	289.5	A623-022	287.8	1.7	850	1/500	A點高B點低
A623-023	288.1	A623-024	287.4	0.7	810	1/1157	A點高B點低
A623-025	287.4	A623-026	287.2	0.2	760	1/3800	A點高B點低
A623-027	287.1	A623-028	286.5	0.6	810	1/1350	A點高B點低
A623-029	287.1	A623-030	285.3	1.8	865	1/481	A點高B點低
A623-031	285.6	A623-032	284.9	0.7	810	1/1157	A點高B點低
A623-033	284.6	A623-034	285.7	1.1	760	1/691	A點低B點高
A623-035	286.4	A623-036	285.9	0.5	810	1/1620	A點高B點低
A623-037	286.3	A623-038	286.2	0.1	625	1/6250	A點高B點低
A623-039	286.1	A623-040	285.4	0.7	730	1/1043	A點高B點低
A623-041	286.2	A623-042	284.4	1.8	800	1/444	A點高B點低
A623-043	284.6	A623-044	285.4	0.8	525	1/656	A點低B點高

梁底高傾斜觀測值成果一覽表

梁底高 程測點A	高程(cm)	梁底高程 測點B	高程 (cm)	高程差 (cm)	測點原 設計間 距(cm)	角變量	傾斜方向
A623-045	284.6	A623-046	286.4	1.8	755	1/419	A點低B點高
A623-048	288.7	A623-047	289.8	1.1	405	1/368	A點低B點高
A623-050	285.7	A623-049	289.0	3.3	780	1/236	A點低B點高
A623-052	284.4	A623-051	283.8	0.6	730	1/1217	A點高B點低
A623-054	285.1	A623-053	285.0	0.1	780	1/7800	A點高B點低
A623-056	282.4	A623-055	284.5	2.1	800	1/381	A點低B點高
A623-058	283.5	A623-057	283.1	0.4	780	1/1950	A點高B點低
A623-060	285.2	A623-059	283.1	2.1	730	1/348	A點高B點低
A623-062	285.0	A623-061	284.5	0.5	780	1/1560	A點高B點低
A623-064	285.9	A623-063	285.8	0.1	807	1/8070	A點高B點低
A623-066	286.0	A623-065	286.1	0.1	820	1/8200	A點低B點高
A623-068	284.9	A623-067	284.9	0.0	660	0	無
A623-070	283.9	A623-069	284.7	0.8	780	1/975	A點低B點高
A623-072	284.2	A623-071	283.6	0.6	730	1/1217	A點高B點低
A623-074	283.7	A623-073	283.6	0.1	780	1/7800	A點高B點低
A623-076	284.1	A623-075	282.2	1.9	800	1/421	A點高B點低
A623-078	283.4	A623-077	283.2	0.2	780	1/3900	A點高B點低
A623-080	283.6	A623-079	283.6	0.0	730	0	無
A623-082	284.8	A623-081	284.5	0.3	485	1/1617	A點高B點低
A623-084	284.1	A623-083	283.2	0.9	530	1/589	A點高B點低
A623-086	283.2	A623-085	283.5	0.3	730	1/2433	A點低B點高
A623-088	283.1	A623-087	283.7	0.6	610	1/1017	A點低B點高
A623-090	283.6	A623-089	282.1	1.5	780	1/520	A點高B點低
A623-092	282.5	A623-091	283.1	0.6	730	1/1217	A點低B點高
A623-094	283.6	A623-093	282.6	1.0	780	1/780	A點高B點低
A623-096	282.9	A623-095	283.6	0.7	835	1/1193	A點低B點高
A623-098	282.9	A623-097	283.2	0.3	780	1/2600	A點低B點高
A623-100	282.6	A623-099	283.2	0.6	730	1/1217	A點低B點高
A623-102	284.4	A623-101	283.2	1.2	780	1/650	A點高B點低
A623-104	282.6	A623-103	284.2	1.6	820	1/513	A點低B點高
A623-106	283.5	A623-105	283.4	0.1	780	1/7800	A點高B點低
A623-108	285.2	A623-107	284.2	1.0	730	1/730	A點高B點低
A623-110	288.8	A623-109	285.5	3.3	780	1/236	A點高B點低
A623-111	291.3	A623-112	288.9	2.4	545	1/227	A點高B點低
A623-113	295.3	A623-114	289.4	5.9	545	1/92	A點高B點低
A623-115	289.1	A623-116	288.0	1.1	834	1/758	A點高B點低
A623-117	288.2	A623-118	282.3	5.9	686	1/116	A點高B點低
A623-119	283.1	A623-120	282.3	0.8	800	1/1000	A點高B點低
A623-121	282.8	A623-122	282.7	0.1	525	1/5250	A點高B點低
A623-123	282.6	A623-124	284.1	1.5	800	1/533	A點低B點高
A623-125	284.1	A623-126	286.6	2.5	970	1/388	A點低B點高
A623-127	286.6	A623-128	286.6	0.0	675	0	無
A623-129	288.3	A623-130	289.0	0.7	820	1/1171	A點低B點高

梁底高傾斜觀測值成果一覽表

梁底高 程測點A	高程(cm)	梁底高程 測點B	高程 (cm)	高程差 (cm)	測點原 設計間 距(cm)	角變量	傾斜方向
A623-131	288.9	A623-132	287.4	1.5	822	1/548	A點高B點低
A623-133	287.2	A623-134	284.4	2.8	973	1/348	A點高B點低
A623-135	284.3	A623-136	283.0	1.3	800	1/615	A點高B點低
A623-137	282.5	A623-138	283.9	1.4	525	1/375	A點低B點高
A623-139	283.5	A623-140	285.4	1.9	800	1/421	A點低B點高
A623-141	285.0	A623-142	287.2	2.2	815	1/370	A點低B點高
A623-143	287.1	A623-144	287.8	0.7	450	1/643	A點低B點高
A623-145	288.9	A623-146	290.9	2.0	840	1/420	A點低B點高
A623-147	285.1	A623-149	285.2	0.1	845	1/8450	A點低B點高
A623-148	284.3	A623-150	283.1	1.2	800	1/667	A點高B點低
A623-151	285.3	A623-153	284.9	0.4	525	1/1313	A點高B點低
A623-152	283.2	A623-154	282.1	1.1	525	1/477	A點高B點低
A623-155	284.8	A623-157	284.8	0.0	860	0	無
A623-156	283.4	A623-158	284.6	1.2	800	1/667	A點低B點高
A623-159	285.3	A623-161	286.5	1.2	560	1/467	A點低B點高
A623-160	283.9	A623-162	285.2	1.3	560	1/431	A點低B點高
A623-163	287.7	A623-165	286.7	1.0	750	1/750	A點高B點低
A623-164	286.8	A623-166	286.1	0.7	750	1/1071	A點高B點低
A623-167	287.1	A623-172	285.3	1.8	996	1/553	A點高B點低
A623-168	286.9	A623-169	287.6	0.7	891	1/1273	A點低B點高
A623-170	287.2	A623-171	287.6	0.4	675	1/1688	A點低B點高
A623-173	287.0	A623-174	286.5	0.5	970	1/1940	A點高B點低
A623-175	287.2	A623-177	286.3	0.9	810	1/900	A點高B點低
A623-176	287.6	A623-178	287.9	0.3	810	1/2700	A點低B點高
A623-179	286.8	A623-181	287.9	1.1	760	1/691	A點低B點高
A623-180	287.9	A623-182	287.9	0.0	760	0	無
A623-183	287.8	A623-185	285.6	2.2	810	1/368	A點高B點低
A623-184	287.7	A623-186	288.2	0.5	810	1/1620	A點低B點高
A623-187	285.9	A623-189	287.0	1.1	850	1/773	A點低B點高
A623-188	287.5	A623-190	288.8	1.3	850	1/654	A點低B點高
A623-191	286.5	A623-193	286.2	0.3	810	1/2700	A點低B點高
A623-192	288.5	A623-194	288.8	0.3	810	1/2700	A點低B點高
A623-195	287.1	A623-197	286.7	0.4	760	1/1900	A點高B點低
A623-196	289.1	A623-198	288.6	0.5	760	1/1520	A點高B點低
A623-199	286.3	A623-201	285.6	0.7	810	1/1157	A點高B點低
A623-200	288.5	A623-202	287.9	0.6	810	1/1350	A點高B點低
A623-203	286.1	A623-205	285.7	0.4	865	1/2163	A點高B點低
A623-204	287.9	A623-206	287.0	0.9	865	1/961	A點高B點低
A623-207	285.5	A623-209	285.3	0.2	810	1/4050	A點高B點低
A623-208	287.4	A623-210	286.3	1.1	810	1/736	A點高B點低
A623-211	285.0	A623-213	285.2	0.2	760	1/3800	A點低B點高
A623-212	286.3	A623-214	285.8	0.5	760	1/1520	A點高B點低
A623-215	285.1	A623-217	285.4	0.3	810	1/2700	A點低B點高

梁底高傾斜觀測值成果一覽表

梁底高 程測點A	高程(cm)	梁底高程 測點B	高程 (cm)	高程差 (cm)	測點原 設計間 距(cm)	角變量	傾斜方向
A623-216	285.9	A623-218	285.3	0.6	810	1/1350	A點高B點低
A623-219	285.2	A623-221	284.7	0.5	625	1/1250	A點高B點低
A623-220	285.5	A623-222	286.4	0.9	625	1/694	A點低B點高
A623-223	284.9	A623-225	284.9	0.0	730	0	無
A623-224	285.9	A623-226	286.0	0.1	745	1/7450	A點低B點高
A623-227	286.1	A623-229	283.7	2.4	800	1/333	A點高B點低
A623-228	286.5	A623-230	286.2	0.3	830	1/2767	A點高B點低
A623-231	284.7	A623-232	285.8	1.1	525	1/477	A點低B點高
A623-233	284.4	A623-234	286.0	1.6	755	1/472	A點低B點高
A623-235	286.4	A623-236	286.6	0.2	555	1/2775	A點低B點高
A623-237	287.3	A623-238	287.3	0.0	800	0	無

拾、水準記錄表

水準記錄表

工程名稱:板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定房屋傾斜測量及地下室梁底高程測量

測站	後視	距離	前視	距離	高程差	高程	備註
940094	1.646	36.696				10.000	
	1.661	25.260	1.412	37.282	0.235	10.235	
BM02	1.349	17.224	1.323	22.170	0.338	10.572	
	1.569	28.178	1.390	27.050	-0.041	10.531	
	1.380	41.973	1.503	32.717	0.065	10.597	
	1.409	34.937	1.486	50.177	-0.106	10.491	
	1.411	23.188	1.434	55.723	-0.025	10.466	
	0.975	38.903	1.461	39.963	-0.051	10.415	
	0.969	20.540	1.662	38.191	-0.688	9.727	
BM03	2.589	28.767	2.458	20.647	-1.489	8.238	
	1.592	24.598	1.014	28.748	1.575	9.813	
	1.384	22.418	0.967	39.138	0.626	10.439	
	1.373	13.757	1.316	42.344	0.068	10.506	
BM04	1.081	25.442	1.213	22.389	0.160	10.667	
	1.459	62.529	1.398	44.725	-0.317	10.350	
	1.451	67.747	1.381	35.000	0.078	10.427	
	1.329	34.730	1.149	45.276	0.302	10.729	
	1.378	40.459	1.356	34.182	-0.028	10.701	
BM01	1.268	18.986	1.269	29.598	0.109	10.811	
	1.327	25.446	1.432	26.012	-0.165	10.646	
	1.338	8.856	1.437	30.858	-0.109	10.537	
940087	1.687	48.615	1.573	13.922	-0.235	10.302	
	1.553	22.436	1.343	27.708	0.344	10.646	
BM01	1.253	42.558	1.387	20.363	0.165	10.811	
	1.334	50.879	1.286	37.407	-0.033	10.778	
	1.338	46.162	1.595	54.206	-0.261	10.517	
	1.175	64.031	1.258	47.884	0.080	10.597	
	1.459	17.963	1.437	42.463	-0.262	10.335	
BM04	1.214	47.999	1.130	17.803	0.329	10.664	
	0.957	49.422	1.419	44.691	-0.205	10.460	
	1.208	11.108	1.883	48.057	-0.927	9.533	
BM03	2.512	21.418	2.503	20.871	-1.295	8.238	
	1.903	49.252	1.041	26.045	1.471	9.710	
	1.441	50.926	1.185	49.128	0.718	10.428	
	1.653	43.401	1.535	58.819	-0.093	10.334	
	1.519	52.094	1.405	44.007	0.249	10.583	
	1.341	21.511	1.433	35.050	0.086	10.669	
	1.315	5.077	1.427	9.157	-0.086	10.583	
BM02	1.576	45.153	1.325	9.344	-0.010	10.573	
	1.203	11.130	1.721	43.285	-0.145	10.428	
940094			1.629	18.061	-0.426	10.002	

觀測者:倪逸群

計算者:倪振明

校核者:楊坤霖

水準記錄表

工程名稱:板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定房屋傾斜測量及地下室梁底高程測量

測站	後視	距離	前視	距離	高程差	高程	備註
BM04	1.194	33.297				10.663	
	0.444	30.642	1.429	42.792	-0.235	10.428	
	0.343	6.500	2.368	6.523	-1.923	8.505	
	0.906	10.662	2.006	4.559	-1.663	6.842	
	1.346	26.374	1.363	20.352	-0.458	6.384	
B13	1.058	13.924	1.429	5.967	-0.083	6.301	
	0.316	6.528	2.385	21.141	-1.327	4.974	
	1.391	15.074	1.981	4.800	-1.665	3.310	
B14	1.477	26.247	1.487	15.134	-0.097	3.213	
	0.380	8.193	1.394	19.956	0.083	3.296	
	0.359	7.360	2.222	4.995	-1.842	1.455	
	1.407	6.891	1.542	7.168	-1.184	0.271	
B15	1.479	6.424	1.477	5.726	-0.070	0.201	
	1.018	4.221	0.673	9.919	0.806	1.007	
	1.295	3.676	0.364	6.851	0.654	1.661	
	1.222	3.655	0.330	7.085	0.965	2.626	
	1.388	17.641	0.555	6.666	0.667	3.293	
	1.442	19.166	1.415	26.635	-0.027	3.266	
	2.594	7.399	0.482	7.354	0.960	4.226	
	1.283	15.747	0.479	7.381	2.115	6.341	
	2.288	22.590	1.310	37.048	-0.027	6.314	
	2.554	7.358	0.276	6.681	2.013	8.326	
	1.502	22.935	0.390	6.960	2.164	10.491	
	1.281	49.600	1.223	46.774	0.279	10.770	
	1.407	60.968	1.270	51.404	0.011	10.781	
	0.285	6.666	2.550	11.812	-1.142	9.638	
	0.506	9.899	2.360	5.459	-2.075	7.563	
B16	1.451	21.442	1.455	35.248	-0.949	6.614	
	0.741	9.627	1.378	26.462	0.073	6.687	
	0.401	6.956	2.393	6.690	-1.652	5.035	
	1.410	22.375	1.827	12.579	-1.425	3.610	
B17	1.410	23.409	1.442	10.759	-0.032	3.577	
	0.606	6.851	1.367	19.939	0.043	3.621	
	0.471	5.982	2.460	7.788	-1.854	1.766	
	1.418	11.559	1.672	13.373	-1.201	0.566	
B18	1.419	26.395	1.417	16.014	0.002	0.567	
	2.340	7.952	0.971	17.593	0.448	1.015	
	2.193	15.735	0.561	4.885	1.778	2.794	
	1.384	21.701	1.356	30.324	0.838	3.631	
	2.430	11.759	1.384	16.103	0.000	3.631	
	2.315	7.096	0.493	6.247	1.937	5.569	

觀測者:倪逸群

計算者:倪振明

校核者:楊坤霖

水準記錄表

工程名稱:板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定房屋傾斜測量及地下室梁底高程測量

[illegible]

觀測者：倪逸群

計算者：倪振明

校核者：楊坤霖

水準記錄表

工程名稱:板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定房屋傾斜測量及地下室梁底高程測量

測站	後視	距離	前視	距離	高程差	高程	備註
B18	1.381	26.347				0.573	
A623-001	-0.890	9.921	-0.887	21.188	2.269	2.842	
A623-002	-0.886	5.342	-0.886	5.344	-0.005	2.837	
A623-003	-0.880	5.388	-0.880	5.384	-0.005	2.832	
A623-004	-0.889	5.384	-0.889	7.988	0.009	2.841	
A623-005	-0.873	5.383	-0.873	5.382	-0.016	2.825	
A623-006	-0.866	7.945	-0.867	10.100	-0.006	2.819	
A623-007	-0.875	7.952	-0.875	7.949	0.009	2.828	
A623-008	-0.866	8.154	-0.900	9.918	0.025	2.853	
A623-009	-0.866	8.140	-0.866	8.138	0.000	2.852	
A623-010	-0.874	7.468	-0.880	9.162	0.014	2.866	
A623-011	-0.873	7.490	-0.873	7.493	-0.001	2.865	
A623-012	-0.860	9.119	-0.882	11.210	0.009	2.874	
A623-013	-0.875	9.960	-0.875	9.958	0.015	2.889	
A623-014	-0.878	10.079	-0.878	10.075	0.003	2.892	
A623-015	-0.873	9.933	-0.873	9.934	-0.005	2.887	
A623-016	-0.887	5.413	-0.887	5.427	0.014	2.901	
A623-017	-0.886	5.416	-0.886	5.417	-0.002	2.899	
A623-018	-0.880	9.263	-0.881	9.642	-0.004	2.895	
A623-019	-0.885	9.269	-0.885	9.266	0.005	2.900	
A623-020	-0.896	9.496	-0.881	12.661	-0.004	2.896	
A623-021	-0.894	9.443	-0.894	9.441	-0.002	2.894	
A623-022	-0.898	9.238	-0.877	13.043	-0.017	2.877	
A623-023	-0.901	9.248	-0.901	9.245	0.003	2.880	
A623-024	-0.893	9.397	-0.894	12.599	-0.007	2.873	
A623-025	-0.893	9.434	-0.893	9.420	0.000	2.873	
A623-026	-0.908	9.311	-0.891	12.229	-0.002	2.871	
A623-027	-0.907	9.329	-0.907	9.328	-0.001	2.870	
A623-028	-0.882	9.428	-0.901	12.713	-0.006	2.865	
A623-029	-0.888	9.437	-0.888	9.437	0.006	2.870	
A623-030	-0.921	9.241	-0.870	13.068	-0.018	2.852	
A623-031	-0.924	9.288	-0.924	9.288	0.003	2.856	
A623-032	-0.907	9.357	-0.917	12.651	-0.007	2.849	
A623-033	-0.905	9.374	-0.905	9.378	-0.003	2.846	
A623-034	-0.926	9.388	-0.916	12.353	0.011	2.857	
A623-035	-0.934	9.376	-0.933	9.382	0.007	2.865	
A623-036	-0.901	9.422	-0.929	12.624	-0.005	2.860	
A623-037	-0.905	9.483	-0.905	9.495	0.004	2.864	
A623-038	-0.883	9.594	-0.904	11.591	-0.001	2.863	
A623-039	-0.882	9.538	-0.882	9.539	-0.001	2.862	
A623-040	-0.872	7.462	-0.875	12.247	-0.007	2.855	

觀測者:倪逸群

計算者:倪振明

校核者:楊坤霖

水準記錄表

工程名稱:板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定房屋傾斜測量及地下室梁底高程測量

測站	後視	距離	前視	距離	高程差	高程	備註
A623-042	-0.862	11.264	-0.862	11.262	-0.010	2.845	
A623-041	-0.878	11.781	-0.880	7.537	0.018	2.862	
	-0.886	2.461	-0.887	5.824	0.009	2.871	
A623-043	-0.862	3.780	-0.862	3.780	-0.024	2.847	
A623-044	-0.855	4.397	-0.869	3.998	0.008	2.854	
	-0.937	9.596	-0.932	4.619	0.076	2.931	
A623-045	-0.853	5.407	-0.852	5.409	-0.084	2.847	
A623-046	-0.879	34.132	-0.871	5.339	0.018	2.864	
A623-047	-0.897	8.573	-0.913	57.469	0.034	2.898	
A623-048	-0.886	7.157	-0.886	7.180	-0.011	2.887	
A623-049	-0.889	7.039	-0.889	7.035	0.003	2.890	
A623-050	-0.836	7.713	-0.856	10.708	-0.033	2.858	
A623-051	-0.816	7.654	-0.816	7.655	-0.019	2.838	
A623-052	-0.822	7.359	-0.823	10.376	0.006	2.845	
A623-053	-0.828	7.146	-0.828	7.146	0.006	2.850	
A623-054	-0.877	7.115	-0.829	10.587	0.001	2.852	
A623-055	-0.870	7.130	-0.870	7.130	-0.006	2.845	
A623-056	-0.853	7.027	-0.850	10.804	-0.021	2.825	
A623-057	-0.860	7.156	-0.860	7.152	0.007	2.831	
A623-058	-0.866	8.953	-0.864	10.846	0.004	2.836	
A623-059	-0.861	9.091	-0.861	9.095	-0.004	2.831	
A623-060	-0.885	7.618	-0.883	11.885	0.022	2.853	
A623-061	-0.878	7.622	-0.878	7.616	-0.007	2.846	
A623-062	-0.877	7.222	-0.884	11.112	0.005	2.852	
A623-063	-0.885	7.201	-0.884	7.203	0.008	2.859	
A623-064	-0.880	7.210	-0.886	11.139	0.001	2.860	
A623-065	-0.882	7.151	-0.882	7.152	0.002	2.862	
A623-066	-0.873	7.118	-0.881	10.994	-0.001	2.861	
A623-067	-0.862	7.100	-0.862	7.100	-0.011	2.850	
A623-068	-0.878	7.160	-0.862	9.802	0.000	2.849	
A623-069	-0.875	7.107	-0.875	7.108	-0.002	2.847	
A623-070	-0.886	7.183	-0.867	10.786	-0.008	2.838	
A623-071	-0.883	7.169	-0.883	7.168	-0.003	2.835	
A623-072	-0.901	7.247	-0.889	10.571	0.006	2.842	
A623-073	-0.896	7.246	-0.895	7.247	-0.006	2.836	
A623-074	-0.828	6.956	-0.897	11.104	0.001	2.837	
A623-075	-0.814	6.907	-0.814	6.910	-0.015	2.823	
A623-076	-0.880	6.999	-0.832	10.591	0.019	2.841	
A623-077	-0.871	6.909	-0.871	6.908	-0.009	2.832	
A623-078	-0.865	7.282	-0.874	10.468	0.002	2.835	
A623-079	-0.868	7.314	-0.868	7.312	0.002	2.837	

觀測者:倪逸群

計算者:倪振明

校核者:楊坤霖

水準記錄表

工程名稱:板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定房屋傾斜測量及地下室梁底高程測量

測站	後視	距離	前視	距離	高程差	高程	備註
A623-080	-0.854	2.653	-0.868	10.470	0.000	2.837	
A623-082	-0.845	3.371	-0.865	8.052	0.012	2.849	
A623-081	-0.842	4.173	-0.843	3.646	-0.003	2.846	
A623-083	-0.867	9.568	-0.829	22.766	-0.013	2.833	
A623-084	-0.876	7.668	-0.876	7.670	0.009	2.842	
A623-085	-0.871	7.698	-0.871	7.697	-0.006	2.836	
A623-086	-0.846	6.719	-0.867	10.841	-0.003	2.832	
A623-087	-0.851	6.731	-0.851	6.729	0.005	2.838	
A623-088	-0.849	6.661	-0.845	9.322	-0.006	2.832	
A623-089	-0.839	6.725	-0.839	6.724	-0.010	2.822	
A623-090	-0.858	6.768	-0.854	10.826	0.016	2.838	
A623-091	-0.853	6.861	-0.854	6.867	-0.005	2.833	
A623-092	-0.845	6.819	-0.847	10.329	-0.006	2.827	
A623-093	-0.846	6.818	-0.846	6.819	0.001	2.828	
A623-094	-0.875	6.865	-0.855	10.780	0.010	2.838	
A623-095	-0.876	6.916	-0.876	6.917	0.000	2.838	
A623-096	-0.869	6.713	-0.869	11.338	-0.007	2.832	
A623-097	-0.872	6.767	-0.872	6.767	0.003	2.834	
A623-098	-0.847	6.721	-0.869	10.842	-0.003	2.831	
A623-099	-0.849	6.708	-0.849	6.707	0.003	2.834	
A623-100	-0.855	6.727	-0.844	10.325	-0.006	2.828	
A623-101	-0.861	6.727	-0.860	6.735	0.006	2.834	
A623-102	-0.874	6.738	-0.873	10.745	0.012	2.846	
A623-103	-0.872	6.742	-0.872	6.742	-0.002	2.844	
A623-104	-0.872	6.783	-0.856	11.046	-0.016	2.828	
A623-105	-0.880	6.775	-0.880	6.774	0.008	2.836	
A623-106	-0.853	6.675	-0.881	10.808	0.001	2.837	
A623-107	-0.861	6.687	-0.861	6.686	0.007	2.845	
A623-108	-0.871	6.747	-0.871	10.335	0.010	2.855	
A623-109	-0.874	6.795	-0.874	6.798	0.003	2.858	
A623-110	-0.872	19.987	-0.907	10.769	0.033	2.891	
A623-111	-0.897	6.759	-0.897	6.762	0.025	2.916	
A623-112	-0.865	27.018	-0.872	6.531	-0.024	2.892	
A623-113	-0.980	9.805	-0.928	26.174	0.064	2.955	
A623-114	-0.921	8.017	-0.921	8.016	-0.059	2.896	
A623-115	-0.918	8.070	-0.918	8.071	-0.003	2.893	
A623-116	-0.900	8.089	-0.907	11.882	-0.011	2.883	
A623-117	-0.902	8.082	-0.902	8.081	0.002	2.885	
A623-118	-0.842	7.934	-0.843	10.842	-0.059	2.826	
A623-119	-0.850	7.819	-0.850	7.816	0.008	2.834	
A623-120	-0.847	5.170	-0.842	11.510	-0.008	2.826	

觀測者:倪逸群

計算者:倪振明

校核者:楊坤霖

水準記錄表

工程名稱:板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定房屋傾斜測量及地下室梁底高程測量

[illegible]

觀測者：倪逸群

計算者：倪振明

校核者：楊坤霖

水準記錄表

工程名稱:板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定房屋傾斜測量及地下室梁底高程測量

測站	後視	距離	前視	距離	高程差	高程	備註
B17	1.461	21.695				3.582	
A622-001	-0.860	9.345	-0.878	14.322	2.339	5.921	
A622-002	-0.851	3.829	-0.851	3.831	-0.009	5.912	
A622-003	-0.858	3.905	-0.858	3.909	0.007	5.920	
A622-004	-0.881	4.048	-0.841	6.976	-0.018	5.902	
A622-005	-0.871	4.150	-0.871	4.152	-0.011	5.891	
A622-006	-0.863	5.730	-0.869	9.336	-0.001	5.890	
A622-007	-0.859	5.740	-0.859	5.734	-0.004	5.886	
A622-008	-0.867	5.530	-0.865	9.817	0.006	5.892	
A622-009	-0.855	5.553	-0.855	5.562	-0.011	5.880	
A622-010	-0.856	5.465	-0.859	9.586	0.003	5.883	
A622-011	-0.855	5.540	-0.855	5.541	-0.001	5.883	
A622-012	-0.867	5.410	-0.858	10.241	0.003	5.885	
A622-013	-0.872	5.440	-0.872	5.449	0.005	5.890	
A622-014	-0.855	7.944	-0.852	9.938	-0.021	5.870	
A622-015	-0.862	7.928	-0.862	7.929	0.007	5.877	
A622-016	-0.892	7.817	-0.861	10.899	0.000	5.876	
A622-017	-0.907	7.753	-0.907	7.753	0.015	5.891	
A622-018	-0.892	7.809	-0.922	11.166	0.015	5.907	
A622-019	-0.884	7.939	-0.884	7.962	-0.007	5.899	
A622-020	-0.901	12.179	-0.893	8.376	0.009	5.908	
A622-021	-0.886	9.389	-0.918	16.736	0.017	5.925	
A622-022	-0.867	3.807	-0.867	3.808	-0.020	5.905	
A622-024	-0.858	6.754	-0.858	6.756	-0.008	5.897	
A622-023	-0.881	8.746	-0.860	3.815	0.002	5.898	
A622-025	-0.927	11.325	-0.891	5.786	0.010	5.908	
A622-026	-0.916	7.690	-0.916	7.686	-0.011	5.897	
A622-027	-0.925	7.648	-0.924	7.651	0.008	5.905	
A622-028	-0.914	7.733	-0.941	9.812	0.017	5.922	
A622-029	-0.918	7.712	-0.918	7.718	0.003	5.925	
A622-030	-0.894	7.751	-0.928	11.089	0.011	5.936	
A622-031	-0.891	7.766	-0.891	7.763	-0.003	5.933	
A622-032	-0.909	9.548	-0.892	12.270	0.001	5.934	
A622-033	-0.922	8.791	-0.921	8.789	0.012	5.946	
A622-034	-0.901	10.581	-0.901	10.567	-0.020	5.926	
A622-035	-0.906	10.532	-0.907	10.532	0.005	5.931	
A622-036	-0.883	6.461	-0.883	6.460	-0.024	5.908	
A622-037	-0.885	6.465	-0.885	6.464	0.002	5.910	
A622-038	-0.869	6.430	-0.888	10.287	0.003	5.913	
A622-039	-0.873	6.435	-0.873	6.437	0.004	5.917	
A622-040	-0.843	6.529	-0.870	10.661	-0.003	5.914	

觀測者:倪逸群

計算者:倪振明

校核者:楊坤霖

水準記錄表

工程名稱:板橋區淨洲合宜住宅結構安全鑑定房屋傾斜測量及地下室梁底高程測量

測站	後視	距離	前視	距離	高程差	高程	備註
A622-041	-0.833	6.503	-0.833	6.513	-0.010	5.904	
A622-042	-0.856	6.397	-0.850	11.047	0.016	5.921	
A622-043	-0.859	6.423	-0.859	6.421	0.003	5.923	
A622-044	-0.833	6.476	-0.848	10.634	-0.011	5.912	
A622-045	-0.846	6.541	-0.846	6.544	0.013	5.925	
A622-046	-0.864	6.361	-0.848	10.380	0.001	5.927	
A622-047	-0.862	6.391	-0.862	6.391	-0.002	5.924	
A622-048	-0.888	6.399	-0.865	10.457	0.003	5.928	
A622-049	-0.886	6.333	-0.886	6.334	-0.002	5.926	
A622-050	-0.868	6.352	-0.866	10.831	-0.021	5.905	
A622-051	-0.868	6.389	-0.868	6.391	0.000	5.905	
A622-052	-0.871	6.440	-0.859	10.609	-0.009	5.896	
A622-053	-0.870	6.450	-0.871	6.438	-0.001	5.895	
A622-054	-0.871	6.386	-0.877	10.268	0.006	5.901	
A622-055	-0.866	6.416	-0.866	6.420	-0.005	5.896	
A622-056	-0.853	6.475	-0.865	10.579	-0.001	5.895	
A622-057	-0.866	6.498	-0.866	6.492	0.013	5.908	
A622-058	-0.880	6.477	-0.864	9.353	-0.002	5.906	
A622-059	-0.878	6.428	-0.878	6.431	-0.002	5.904	
A622-060	-0.871	6.395	-0.869	10.103	-0.009	5.895	
A622-062	-0.864	10.842	-0.864	10.842	-0.007	5.888	
A622-061	-0.849	10.609	-0.867	6.412	0.003	5.891	
A622-063	-0.890	7.649	-0.839	3.861	-0.010	5.881	
A622-064	-0.900	4.991	-0.900	4.991	0.010	5.891	
A622-065	-0.906	4.879	-0.906	4.872	0.006	5.898	
A622-066	-0.867	20.704	-0.915	8.958	0.008	5.906	
	-0.781	26.265	-0.765	44.541	-0.102	5.804	
A622-067	-0.841	8.632	-0.912	29.579	0.131	5.936	
A622-068	-0.839	7.183	-0.839	7.182	-0.002	5.933	
A622-069	-0.819	7.186	-0.819	7.189	-0.020	5.913	
A622-070	-0.833	7.510	-0.806	10.706	-0.012	5.901	
A622-071	-0.816	7.446	-0.816	7.443	-0.017	5.884	
A622-072	-0.863	7.761	-0.821	10.477	0.005	5.889	
A622-073	-0.867	7.763	-0.867	7.765	0.004	5.893	
A622-074	-0.845	7.890	-0.848	11.210	-0.019	5.874	
A622-075	-0.855	7.917	-0.855	7.917	0.010	5.884	
A622-076	-0.894	7.850	-0.871	11.780	0.017	5.901	
A622-077	-0.889	7.877	-0.889	7.879	-0.005	5.895	
A622-078	-0.881	7.888	-0.887	11.654	-0.002	5.893	
A622-079	-0.885	8.024	-0.885	8.019	0.005	5.898	
A622-080	-0.871	7.879	-0.880	11.204	-0.006	5.892	

觀測者:倪逸群

計算者:倪振明

校核者:楊坤霖

水準記錄表

工程名稱:板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定房屋傾斜測量及地下室梁底高程測量

測站	後視	距離	前視	距離	高程差	高程	備註
A622-081	-0.871	7.950	-0.871	7.950	0.001	5.893	
A622-082	-0.883	7.738	-0.880	11.487	0.009	5.901	
A622-083	-0.892	7.817	-0.891	7.821	0.009	5.910	
A622-084	-0.899	7.861	-0.898	11.758	0.007	5.917	
A622-085	-0.904	7.859	-0.904	7.859	0.005	5.921	
A622-086	-0.886	7.950	-0.896	11.559	-0.007	5.914	
A622-087	-0.886	7.949	-0.886	7.951	0.000	5.915	
A622-088	-0.893	7.782	-0.866	10.583	-0.021	5.894	
A622-089	-0.893	7.848	-0.893	7.848	0.000	5.894	
A622-090	-0.895	7.839	-0.893	11.462	0.000	5.894	
A622-091	-0.893	8.026	-0.893	8.034	-0.002	5.892	
A622-092	-0.877	7.925	-0.896	11.187	0.003	5.895	
A622-093	-0.870	7.935	-0.870	7.935	-0.006	5.888	
A622-094	-0.900	7.641	-0.867	11.443	-0.002	5.886	
A622-095	-0.898	7.722	-0.898	7.718	-0.002	5.884	
A622-096	-0.857	4.966	-0.897	11.580	0.000	5.883	
A622-097	-0.867	4.965	-0.867	4.965	0.010	5.894	
A622-098	-0.858	7.512	-0.865	9.618	-0.002	5.892	
A622-100	-0.862	10.578	-0.862	10.588	0.005	5.897	
A622-099	-0.848	10.583	-0.858	7.574	-0.004	5.893	
A622-101	-0.852	2.936	-0.852	2.936	0.004	5.896	
A622-102	-0.891	10.522	-0.883	3.601	0.031	5.927	
A622-103	-0.864	10.715	-0.860	5.227	-0.031	5.896	
A622-104	-0.889	7.329	-0.889	7.332	0.024	5.921	
A622-105	-0.886	7.298	-0.885	7.291	-0.003	5.918	
A622-106	-0.890	8.062	-0.899	9.578	0.013	5.931	
A622-107	-0.890	8.014	-0.891	8.012	0.001	5.931	
A622-108	-0.924	8.071	-0.893	11.613	0.003	5.935	
A622-109	-0.917	8.030	-0.918	8.026	-0.006	5.929	
A622-110	-0.886	8.069	-0.911	11.192	-0.005	5.923	
A622-111	-0.891	8.001	-0.891	8.000	0.004	5.928	
A622-112	-0.891	7.748	-0.882	11.651	-0.009	5.919	
A622-113	-0.902	7.679	-0.902	7.680	0.010	5.929	
A622-114	-0.880	8.012	-0.907	11.441	0.006	5.935	
A622-115	-0.887	8.033	-0.887	8.033	0.007	5.942	
A622-116	-0.899	8.037	-0.877	11.452	-0.011	5.931	
A622-117	-0.902	8.046	-0.902	8.046	0.004	5.935	
A622-118	-0.892	8.025	-0.903	11.205	0.000	5.935	
A622-119	-0.892	8.018	-0.892	8.015	0.000	5.935	
A622-120	-0.876	8.115	-0.886	11.623	-0.006	5.930	
A622-121	-0.878	8.072	-0.878	8.067	0.001	5.931	

觀測者:倪逸群

計算者:倪振明

校核者:楊坤霖

水準記錄表

工程名稱:板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定房屋傾斜測量及地下室梁底高程測量

測站	後視	距離	前視	距離	高程差	高程	備註
B19	1.159	11.477				6.948	
	-1.394	22.091	-1.401	12.890	2.560	9.508	
	-1.810	23.729	-1.769	15.033	0.375	9.883	
A621-001	-2.096	5.807	-2.158	36.019	0.349	10.232	
A621-002	-2.085	5.837	-2.085	5.839	-0.011	10.220	
A621-004	-2.079	5.553	-2.079	5.553	-0.006	10.214	
A621-003	-2.123	14.790	-2.096	6.672	0.018	10.232	
A621-005	-1.205	6.520	-1.205	6.520	-0.918	9.314	
A621-006	-1.187	4.596	-1.187	4.595	-0.018	9.296	
A621-007	-1.199	6.820	-1.199	6.820	0.012	9.308	
A621-008	-1.196	4.870	-1.196	4.874	-0.003	9.305	
A621-009	-1.194	4.646	-1.194	4.646	-0.002	9.302	
A621-010	-1.180	9.635	-1.180	9.636	-0.013	9.289	
A621-012	-1.188	9.781	-1.188	9.782	0.008	9.297	
A621-011	-1.199	16.401	-1.186	4.838	-0.002	9.295	
A621-013	-2.076	8.406	-2.076	8.403	0.878	10.173	
A621-014	-2.071	5.552	-2.071	5.548	-0.005	10.168	
A621-016	-2.089	4.201	-2.089	4.203	0.018	10.185	
A621-015	-2.110	15.554	-2.095	7.731	0.006	10.192	
A621-017	-1.712	7.493	-1.712	7.493	-0.398	9.794	
A621-018	-1.692	4.747	-1.692	4.749	-0.020	9.774	
A621-019	-1.692	7.286	-1.692	7.287	0.000	9.774	
A621-020	-1.693	4.478	-1.686	4.446	-0.006	9.768	
A621-021	-1.802	4.759	-1.802	4.762	0.109	9.877	
A621-022	-1.807	9.540	-1.807	9.544	0.005	9.882	
A621-024	-1.810	9.283	-1.810	9.284	0.003	9.885	
A621-023	-1.780	11.519	-1.803	4.404	-0.007	9.878	
A621-025	-1.142	9.686	-1.173	1.909	-0.607	9.271	
A621-026	-1.191	1.798	-1.191	1.783	0.049	9.320	
A621-027	-1.148	12.861	-1.148	12.860	-0.044	9.277	
A621-028	-1.180	5.095	-1.182	8.088	0.034	9.311	
A621-029	-1.188	4.492	-1.188	4.488	0.008	9.318	
A621-030	-1.203	9.253	-1.203	9.246	0.015	9.334	
A621-032	-1.197	9.552	-1.197	9.549	-0.006	9.328	
A621-031	-1.176	18.080	-1.189	4.994	-0.009	9.319	
A621-033	-1.293	9.707	-1.293	9.706	0.118	9.437	
A621-034	-1.287	4.755	-1.287	4.752	-0.006	9.431	
A621-035	-1.282	9.650	-1.282	9.651	-0.005	9.425	
A621-036	-1.284	4.660	-1.284	4.663	0.003	9.428	
A621-037	-1.291	4.800	-1.291	4.802	0.006	9.434	
A621-038	-1.274	8.585	-1.274	8.572	-0.017	9.417	

觀測者:倪逸群

計算者:倪振明

校核者:楊坤霖

水準記錄表

工程名稱:板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定房屋傾斜測量及地下室梁底高程測量

測站	後視	距離	前視	距離	高程差	高程	備註
A621-040	-1.274	6.295	-1.247	8.509	-0.027	9.391	
A621-043	-1.172	6.222	-1.172	6.223	-0.102	9.289	
A621-039	-1.314	13.877	-1.311	9.708	0.140	9.428	
A621-041	-1.257	6.163	-1.214	2.757	-0.100	9.328	
A621-042	-1.214	3.728	-1.226	4.344	-0.032	9.297	
A621-045	-1.790	3.586	-1.792	3.589	0.578	9.875	
A621-046	-1.798	3.995	-1.802	4.001	0.012	9.887	
A621-048	-1.763	3.358	-1.774	12.754	-0.024	9.863	
A621-044	-1.157	2.475	-1.157	2.475	-0.606	9.257	
A621-047	-1.771	8.442	-1.759	2.202	0.602	9.859	
	-0.860	2.950	-0.900	21.029	-0.871	8.988	
A621-049	-1.128	8.571	-1.128	8.572	0.267	9.255	
A621-050	-1.180	4.780	-1.180	4.773	0.052	9.307	
A621-051	-1.755	8.268	-1.755	8.268	0.575	9.882	
A621-052	-1.783	4.259	-1.783	4.257	0.027	9.910	
A621-053	-1.797	4.853	-1.797	4.857	0.015	9.925	
A621-054	-1.803	10.005	-1.803	10.009	0.006	9.930	
A621-056	-1.806	9.747	-1.806	9.748	0.003	9.933	
A621-055	-1.776	13.325	-1.789	4.288	-0.017	9.916	
A621-057	-1.791	5.624	-1.791	5.618	0.015	9.931	
A621-058	-1.810	4.888	-1.810	4.890	0.019	9.950	
A621-059	-1.807	5.757	-1.807	5.758	-0.003	9.947	
A621-060	-1.789	30.952	-1.795	5.055	-0.013	9.935	
	-1.154	11.182	-1.154	11.181	-0.635	9.300	
	-1.209	20.641	-1.166	10.690	0.012	9.312	
	-1.866	23.398	-1.857	24.813	0.648	9.960	
A621-063	-1.899	8.853	-1.909	8.691	0.043	10.003	
A621-064	-1.891	3.955	-1.891	3.949	-0.008	9.996	
A621-065	-2.063	8.859	-2.063	8.860	0.172	10.167	
A621-066	-2.049	3.311	-2.049	3.313	-0.014	10.154	
A621-067	-1.289	4.073	-1.289	4.072	-0.760	9.393	
A621-068	-1.290	7.101	-1.290	7.099	0.002	9.395	
A621-070	-1.705	6.952	-1.705	6.948	0.415	9.810	
A621-069	-1.723	16.270	-1.713	3.447	0.008	9.818	
A621-071	-1.878	6.663	-1.878	6.665	0.155	9.973	
A621-072	-1.890	3.343	-1.889	8.629	0.011	9.984	
A621-073	-1.720	9.666	-1.720	9.667	-0.170	9.814	
A621-074	-1.703	4.068	-1.701	4.113	-0.019	9.796	
A621-075	-0.992	3.502	-0.992	3.500	-0.712	9.084	
A621-076	-0.993	8.406	-0.994	8.409	0.002	9.086	
A621-078	-0.998	8.737	-0.998	8.736	0.005	9.091	

觀測者:倪逸群

計算者:倪振明

校核者:楊坤霖

水準記錄表

工程名稱:板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定房屋傾斜測量及地下室梁底高程測量

測站	後視	距離	前視	距離	高程差	高程	備註
A621-077	-1.003	14.297	-1.000	4.170	0.002	9.093	
A621-080	-1.193	5.937	-1.193	5.936	0.190	9.284	
A621-079	-1.170	9.247	-1.186	3.415	-0.008	9.276	
A621-081	-1.187	8.285	-1.179	10.918	0.009	9.285	
A621-082	-1.190	4.752	-1.190	4.749	0.003	9.288	
A621-083	-1.178	2.871	-1.178	2.871	-0.011	9.277	
A621-084	-1.178	8.556	-1.178	8.557	0.000	9.277	
A621-086	-1.304	9.368	-1.304	9.368	0.126	9.402	
A621-085	-1.272	17.243	-1.288	4.652	-0.016	9.386	
A621-087	-1.165	8.626	-1.165	8.618	-0.107	9.279	
A621-088	-1.172	3.513	-1.171	3.529	0.007	9.286	
A621-089	-1.288	8.830	-1.288	8.841	0.116	9.402	
A621-090	-1.295	3.998	-1.294	4.002	0.006	9.408	
A621-091	-1.172	3.585	-1.172	3.586	-0.123	9.285	
A621-092	-1.065	8.635	-1.172	9.207	0.000	9.285	
A621-094	-1.209	8.786	-1.209	8.792	0.144	9.429	
A621-093	-1.184	18.537	-1.193	3.953	-0.016	9.412	
A621-095	-1.060	10.311	-1.060	10.310	-0.124	9.288	
A621-096	-1.072	4.126	-1.072	4.127	0.012	9.300	
A621-097	-1.197	9.910	-1.197	9.911	0.125	9.425	
A621-098	-1.197	3.386	-1.197	3.384	0.000	9.425	
A621-099	-1.094	4.465	-1.094	4.458	-0.103	9.322	
A621-100	-1.102	8.971	-1.102	8.975	0.008	9.330	
A621-102	-1.208	8.683	-1.208	8.683	0.106	9.436	
A621-101	-1.182	17.370	-1.201	3.236	-0.007	9.429	
A621-103	-1.075	8.809	-1.075	8.809	-0.108	9.321	
A621-104	-1.072	3.642	-1.072	3.645	-0.003	9.319	
A621-105	-0.879	8.940	-0.879	8.927	-0.193	9.126	
A621-106	-0.900	3.963	-0.900	3.961	0.021	9.147	
A621-107	-0.870	3.624	-0.870	3.621	-0.030	9.116	
A621-108	-0.870	9.086	-0.870	9.087	0.000	9.117	
A621-110	-0.885	9.227	-0.885	9.228	0.015	9.132	
A621-109	-0.933	17.403	-0.892	3.953	0.006	9.138	
A621-111	-1.105	9.125	-1.105	9.125	0.172	9.310	
A621-112	-1.078	4.008	-1.078	4.009	-0.027	9.283	
A621-114	-0.917	3.508	-0.918	3.519	-0.161	9.122	
A621-113	-0.913	13.794	-0.927	8.876	0.010	9.132	
A621-115	-1.069	5.025	-1.069	5.023	0.156	9.288	
A621-116	-1.089	5.274	-1.089	5.310	0.020	9.309	
A621-118	-0.900	5.975	-0.900	5.978	-0.190	9.119	
A621-117	-0.894	17.255	-0.904	5.769	0.004	9.123	

觀測者:倪逸群

計算者:倪振明

校核者:楊坤霖

水準記錄表

工程名稱:板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定房屋傾斜測量及地下室梁底高程測量

測站	後視	距離	前視	距離	高程差	高程	備註
A621-119	-1.072	8.561	-1.072	8.561	0.179	9.302	
A621-120	-1.082	3.371	-1.082	3.371	0.010	9.312	
A621-121	-0.881	8.881	-0.881	8.880	-0.201	9.110	
A621-122	-0.880	4.194	-0.880	4.197	0.000	9.110	
A621-123	-1.057	3.401	-1.057	3.403	0.177	9.287	
A621-124	-1.096	9.163	-1.096	9.169	0.039	9.326	
A621-126	-0.887	9.475	-0.887	9.474	-0.209	9.116	
A621-125	-0.911	12.942	-0.888	4.176	0.001	9.118	
A621-127	-1.063	2.999	-1.063	2.999	0.152	9.270	
A621-128	-1.038	1.877	-1.038	1.877	-0.025	9.244	
A621-130	-1.063	11.639	-1.063	11.640	0.026	9.270	
A621-129	-1.008	7.664	-1.052	2.129	-0.011	9.259	
A621-131	-0.871	3.137	-0.870	3.115	-0.138	9.122	
A621-132	-0.872	5.746	-0.872	5.746	0.001	9.123	
A621-134	-0.901	4.000	-0.870	6.231	-0.001	9.121	
A621-137	-1.293	3.979	-1.292	3.969	0.391	9.512	
A621-133	-0.875	17.532	-0.889	10.210	-0.403	9.109	
A621-135	-1.393	8.621	-1.393	8.621	0.518	9.627	
A621-136	-1.307	2.609	-1.287	10.662	-0.106	9.521	
A621-138	-1.308	2.748	-1.307	2.747	0.000	9.521	
A621-139	-1.405	2.630	-1.403	2.631	0.096	9.617	
A621-140	-1.401	6.508	-1.401	6.506	-0.004	9.613	
A621-142	-1.368	6.567	-1.368	6.567	-0.033	9.579	
A621-141	-1.395	15.340	-1.389	2.796	0.020	9.600	
A621-143	-1.897	8.908	-1.897	8.889	0.502	10.102	
A621-144	-1.894	2.262	-1.894	2.262	-0.003	10.099	
A621-145	-1.881	8.803	-1.881	8.810	-0.013	10.087	
A621-146	-1.883	2.935	-1.881	2.949	0.000	10.087	
A621-147	-1.903	2.528	-1.903	2.530	0.020	10.107	
A621-148	-1.894	6.315	-1.894	6.325	-0.009	10.098	
A621-150	-1.882	6.576	-1.882	6.578	-0.012	10.086	
A621-149	-1.873	10.646	-1.878	2.988	-0.004	10.082	
A621-151	-2.297	4.902	-2.297	4.903	0.424	10.506	
A621-152	-2.305	4.777	-2.303	4.757	0.005	10.512	
A621-154	-2.328	4.874	-2.327	4.887	0.022	10.534	
A621-153			-2.280	4.879	-0.049	10.485	

觀測者:倪逸群

計算者:倪振明

校核者:楊坤霖

水準記錄表

工程名稱:板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定房屋傾斜測量及地下室梁底高程測量

測站	後視	距離	前視	距離	高程差	高程	備註
B19	1.185	15.340				6.948	
	-0.944	44.098	-0.957	32.534	2.142	9.090	
	-1.808	6.221	-1.919	26.853	0.975	10.065	
A621-156	-1.124	9.544	-1.124	9.544	-0.684	9.381	
A621-157	-1.112	7.722	-1.112	7.734	-0.013	9.368	
A621-158	-1.117	7.726	-1.118	7.723	0.006	9.374	
A621-159	-1.111	8.210	-1.102	10.751	-0.016	9.358	
A621-161	-1.908	11.591	-1.908	11.588	0.798	10.156	
A621-160	-1.955	27.821	-1.911	8.179	0.003	10.159	
A621-162	-1.950	6.698	-1.950	6.707	-0.005	10.154	
A621-163	-1.929	8.191	-1.942	9.771	-0.008	10.146	
A621-164	-1.143	8.148	-1.143	8.149	-0.786	9.360	
A621-165	-1.132	6.196	-1.139	11.719	-0.004	9.356	
A621-166	-1.234	5.982	-1.234	5.983	0.102	9.458	
A621-167	-1.257	7.507	-1.252	9.414	0.018	9.475	
A621-168	-1.353	7.476	-1.353	7.475	0.097	9.572	
A621-169	-1.350	7.865	-1.376	11.233	0.023	9.595	
A621-171	-1.120	9.848	-1.120	9.848	-0.229	9.365	
A621-170	-1.143	15.529	-1.151	7.790	0.030	9.396	
A621-172	-1.421	12.572	-1.421	12.572	0.278	9.674	
A621-173	-1.470	8.097	-1.421	14.521	0.000	9.674	
A621-174	-0.953	8.171	-0.953	8.171	-0.518	9.156	
A621-175	-0.917	8.162	-0.962	10.919	0.009	9.166	
A621-176	-1.005	8.032	-1.005	8.033	0.088	9.254	
A621-177	-1.044	8.095	-1.020	11.346	0.015	9.269	
A621-178	-1.030	7.940	-1.031	7.937	-0.014	9.255	
A621-179	-1.032	11.481	-1.023	9.160	-0.007	9.248	
	-1.812	4.627	-1.812	13.769	0.780	10.028	
A621-180	-1.715	4.357	-1.715	4.351	-0.097	9.931	
A621-181	-1.726	8.200	-1.716	4.457	0.002	9.933	
	-1.545	8.360	-1.530	4.708	-0.196	9.737	
A621-182	-1.757	4.944	-1.757	4.947	0.212	9.948	
A621-183	-1.747	8.113	-1.760	2.296	0.003	9.951	
A621-184	-1.747	8.253	-1.747	8.252	0.001	9.952	
	-1.814	2.878	-1.845	9.092	0.098	10.050	
A621-185	-1.720	4.693	-1.721	4.685	-0.093	9.957	
A621-186	-1.521	4.688	-1.521	4.678	-0.199	9.758	
A621-187			-1.553	6.430	0.031	9.789	

觀測者:倪逸群

計算者:倪振明

校核者:楊坤霖

水準記錄表

工程名稱:板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定房屋傾斜測量及地下室梁底高程測量

測站	後視	距離	前視	距離	高程差	高程	備註
B17	1.447	30.212				3.577	
	-0.914	16.411	-0.889	37.072	2.337	5.914	
A622-129	-0.895	8.667	-0.890	10.097	-0.024	5.890	
A622-130	-0.920	8.095	-0.920	8.072	0.025	5.915	
A622-131	-0.923	8.103	-0.924	8.041	0.004	5.920	
A622-132	-0.917	11.190	-0.917	11.190	-0.006	5.914	
	-0.930	5.072	-0.924	19.347	0.006	5.920	
A622-133	-0.927	4.393	-0.927	4.390	-0.003	5.918	
A622-134	-0.933	4.383	-0.933	4.383	0.006	5.923	
A622-136	-0.923	5.742	-0.923	5.742	-0.010	5.913	
A622-135	-0.863	10.672	-0.917	4.601	-0.006	5.908	
A622-137	-0.924	10.749	-0.884	7.006	0.022	5.929	
A622-138	-0.921	6.548	-0.921	6.543	-0.004	5.926	
A622-139	-0.920	6.536	-0.920	6.538	-0.001	5.924	
A622-140	-0.908	6.446	-0.913	10.165	-0.007	5.918	
A622-141	-0.913	6.372	-0.913	6.371	0.004	5.922	
A622-142	-0.918	6.405	-0.915	10.408	0.003	5.925	
A622-143	-0.923	6.392	-0.923	6.392	0.005	5.930	
A622-144	-0.912	6.324	-0.926	10.782	0.003	5.933	
A622-145	-0.908	6.338	-0.908	6.338	-0.003	5.930	
A622-146	-0.905	6.439	-0.918	10.485	0.009	5.939	
A622-147	-0.899	6.359	-0.899	6.358	-0.006	5.932	
A622-148	-0.890	6.316	-0.892	10.077	-0.007	5.926	
A622-149	-0.891	6.305	-0.891	6.304	0.001	5.927	
A622-150	-0.927	6.438	-0.889	10.403	-0.002	5.925	
A622-151	-0.933	6.392	-0.933	6.391	0.006	5.930	
A622-152	-0.920	6.409	-0.924	10.926	-0.009	5.922	
A622-153	-0.912	6.397	-0.912	6.399	-0.008	5.914	
A622-154	-0.925	6.391	-0.919	10.425	0.007	5.921	
A622-155	-0.924	6.367	-0.924	6.367	0.000	5.921	
A622-156	-0.912	6.419	-0.909	10.113	-0.015	5.906	
A622-157	-0.915	6.394	-0.915	6.394	0.003	5.909	
A622-158	-0.917	6.394	-0.912	10.412	-0.004	5.905	
A622-159	-0.923	6.370	-0.922	6.376	0.006	5.911	
A622-160	-0.904	6.425	-0.911	8.971	-0.012	5.898	
A622-161	-0.911	6.424	-0.911	6.425	0.006	5.905	
A622-162	-0.889	7.706	-0.912	9.915	0.002	5.907	
A622-163	-0.892	7.694	-0.892	7.695	0.003	5.909	
A622-164	-0.940	6.958	-0.877	11.542	-0.015	5.894	
A622-165	-0.949	6.976	-0.949	6.972	0.008	5.902	
A622-166	-0.887	7.345	-0.943	9.241	-0.006	5.896	

觀測者:倪逸群

計算者:倪振明

校核者:楊坤霖

水準記錄表

工程名稱:板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定房屋傾斜測量及地下室梁底高程測量

測站	後視	距離	前視	距離	高程差	高程	備註
A622-167	-0.885	7.397	-0.885	7.400	-0.002	5.894	
A622-168	-0.912	60.096	-0.900	11.146	0.015	5.909	
	-0.639	33.190	-0.682	29.933	-0.230	5.678	
A622-169	-0.900	10.623	-0.902	11.014	0.263	5.941	
A622-170	-0.874	6.562	-0.874	6.561	-0.026	5.915	
A622-171	-0.867	6.552	-0.867	6.552	-0.007	5.908	
A622-172	-0.880	8.363	-0.863	8.096	-0.003	5.905	
A622-173	-0.877	8.316	-0.877	8.314	-0.003	5.901	
A622-174	-0.922	8.114	-0.862	11.807	-0.014	5.887	
A622-175	-0.920	8.106	-0.920	8.105	-0.002	5.885	
A622-176	-0.897	8.055	-0.912	11.669	-0.008	5.877	
A622-177	-0.888	8.156	-0.888	8.158	-0.008	5.868	
A622-178	-0.926	8.095	-0.891	9.950	0.003	5.871	
A622-180	-0.935	11.782	-0.934	11.785	0.008	5.879	
A622-179	-0.750	18.877	-0.919	8.107	-0.016	5.863	
A622-182	-0.819	3.586	-0.796	11.850	0.046	5.909	
A622-181	-0.773	16.580	-0.789	5.929	-0.029	5.880	
A622-183	-0.793	11.462	-0.800	6.311	0.028	5.907	
A622-184	-0.807	7.520	-0.807	7.520	0.014	5.921	
A622-185	-0.808	7.513	-0.808	7.514	0.001	5.923	
A622-186	-0.822	8.291	-0.811	11.259	0.003	5.925	
A622-187	-0.821	8.242	-0.821	8.239	-0.001	5.924	
A622-188	-0.829	8.327	-0.817	10.790	-0.004	5.920	
A622-189	-0.826	8.340	-0.826	8.338	-0.003	5.917	
A622-190	-0.825	8.070	-0.801	13.128	-0.025	5.892	
A622-191	-0.821	8.028	-0.821	8.025	-0.003	5.889	
A622-192	-0.822	8.094	-0.810	11.583	-0.011	5.878	
A622-193	-0.817	8.077	-0.817	8.071	-0.005	5.873	
A622-194	-0.813	8.166	-0.813	9.981	-0.004	5.869	
A622-195	-0.815	8.056	-0.815	8.054	0.002	5.871	
A622-196	-0.833	8.076	-0.829	11.629	0.014	5.884	
A622-197	-0.830	7.986	-0.830	7.988	-0.003	5.881	
A622-198	-0.817	8.117	-0.857	11.204	0.026	5.908	
A622-199	-0.814	8.083	-0.814	8.087	-0.004	5.904	
A622-200	-0.808	8.136	-0.835	11.836	0.021	5.925	
A622-201	-0.817	8.171	-0.817	8.172	0.010	5.935	
A622-202			-0.821	10.189	0.003	5.938	

觀測者:倪逸群

計算者:倪振明

校核者:楊坤霖

水準記錄表

工程名稱:板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定房屋傾斜測量及地下室梁底高程測量

測站	後視	距離	前視	距離	高程差	高程	備註
B18	1.512	11.032				0.567	
	-0.860	31.738	-0.856	35.255	2.368	2.935	
A623-147	-0.775	10.519	-0.776	10.478	-0.085	2.851	
A623-148	-0.767	5.234	-0.767	5.233	-0.008	2.842	
	-0.615	3.178	-0.605	9.300	-0.162	2.681	
A623-149	-0.786	10.380	-0.786	10.378	0.171	2.852	
A623-150	-0.766	5.048	-0.766	5.049	-0.021	2.831	
	-0.647	7.800	-0.650	7.777	-0.115	2.716	
A623-151	-0.784	3.223	-0.784	3.222	0.137	2.853	
A623-152	-0.763	4.877	-0.763	4.879	-0.021	2.832	
A623-153	-0.780	2.744	-0.780	2.747	0.017	2.849	
A623-154	-0.752	4.548	-0.752	4.550	-0.028	2.821	
A623-157	-0.766	7.412	-0.779	11.743	0.027	2.848	
A623-159	-0.770	7.342	-0.770	7.343	0.005	2.853	
A623-155	-0.765	11.724	-0.765	11.729	-0.005	2.848	
	-0.864	8.049	-0.851	14.474	0.086	2.934	
	-0.783	5.069	-0.744	4.873	-0.120	2.814	
A623-156	-0.803	11.278	-0.803	11.277	0.020	2.834	
A623-158	-0.815	7.373	-0.815	7.371	0.012	2.846	
A623-160	-0.808	7.364	-0.808	7.362	-0.007	2.839	
A623-162	-0.787	7.530	-0.821	9.432	0.013	2.852	
A623-164	-0.803	7.566	-0.803	7.567	0.016	2.867	
A623-166	-0.787	7.730	-0.795	10.977	-0.007	2.860	
A623-168	-0.795	7.753	-0.795	7.750	0.008	2.868	
A623-169	-0.801	12.113	-0.801	12.107	0.007	2.875	
A623-170	-0.797	14.900	-0.797	14.899	-0.004	2.871	
A623-171	-0.763	17.241	-0.801	10.112	0.004	2.874	
	-0.790	6.624	-0.756	12.333	-0.007	2.867	
A623-161	-0.787	7.674	-0.787	7.676	-0.003	2.864	
A623-163	-0.800	7.692	-0.800	7.690	0.012	2.876	
A623-165	-0.789	11.106	-0.789	11.106	-0.010	2.866	
	-0.746	13.801	-0.780	19.686	-0.010	2.856	
A623-167	-0.759	9.242	-0.759	9.242	0.013	2.869	
A623-172	-0.766	5.553	-0.741	4.805	-0.018	2.851	
A623-174	-0.778	6.887	-0.778	6.888	0.012	2.863	
A623-173	-0.745	15.376	-0.783	3.739	0.005	2.868	
	-0.704	3.263	-0.673	6.685	-0.073	2.795	
A623-175	-0.779	9.355	-0.779	9.351	0.075	2.870	
A623-176	-0.783	9.039	-0.783	9.039	0.004	2.874	
A623-177	-0.770	4.201	-0.770	4.203	-0.013	2.861	
A623-178	-0.786	3.349	-0.786	3.347	0.016	2.877	

觀測者:倪逸群

計算者:倪振明

校核者:楊坤霖

水準記錄表

工程名稱:板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定房屋傾斜測量及地下室梁底高程測量

測站	後視	距離	前視	距離	高程差	高程	備註
A623-179	-0.775	4.237	-0.775	4.238	-0.011	2.866	
A623-180	-0.765	8.862	-0.786	3.340	0.012	2.877	
A623-181	-0.764	4.099	-0.764	4.099	0.000	2.877	
A623-182	-0.764	3.521	-0.764	3.522	0.000	2.877	
A623-183	-0.763	4.132	-0.763	4.130	-0.001	2.876	
A623-184	-0.762	3.376	-0.762	3.378	-0.001	2.875	
A623-185	-0.741	9.140	-0.741	9.141	-0.021	2.855	
A623-186	-0.801	3.660	-0.768	8.872	0.026	2.881	
A623-187	-0.777	3.884	-0.777	3.886	-0.023	2.858	
A623-188	-0.793	3.615	-0.793	3.614	0.016	2.873	
A623-189	-0.788	9.506	-0.788	9.504	-0.005	2.868	
A623-190	-0.775	3.689	-0.806	9.399	0.018	2.887	
A623-191	-0.753	3.908	-0.753	3.908	-0.023	2.864	
A623-192	-0.773	3.623	-0.773	3.609	0.020	2.884	
A623-193	-0.750	9.133	-0.750	9.132	-0.023	2.861	
A623-194	-0.803	3.627	-0.776	9.031	0.026	2.888	
A623-195	-0.787	3.960	-0.786	3.964	-0.017	2.871	
A623-196	-0.807	3.587	-0.807	3.586	0.020	2.891	
A623-197	-0.783	8.763	-0.783	8.764	-0.024	2.867	
A623-198	-0.796	3.561	-0.802	8.629	0.019	2.887	
A623-199	-0.773	4.032	-0.773	4.031	-0.023	2.863	
A623-200	-0.795	3.543	-0.795	3.547	0.022	2.885	
A623-201	-0.767	9.185	-0.767	9.185	-0.029	2.857	
A623-202	-0.773	3.652	-0.790	8.983	0.023	2.880	
A623-203	-0.754	3.928	-0.754	3.932	-0.019	2.861	
A623-204	-0.772	3.628	-0.772	3.631	0.018	2.879	
A623-205	-0.750	9.710	-0.750	9.711	-0.022	2.857	
A623-206	-0.776	3.653	-0.763	9.616	0.014	2.870	
A623-207	-0.760	3.962	-0.760	3.959	-0.016	2.855	
A623-208	-0.779	3.649	-0.779	3.646	0.019	2.874	
A623-209	-0.758	9.205	-0.758	9.205	-0.021	2.853	
A623-210	-0.780	3.869	-0.768	9.111	0.010	2.862	
A623-211	-0.767	3.708	-0.768	3.708	-0.013	2.849	
A623-212	-0.781	3.820	-0.781	3.823	0.013	2.862	
A623-213	-0.770	8.605	-0.770	8.605	-0.011	2.851	
A623-214	-0.785	3.468	-0.775	8.632	0.006	2.857	
A623-215	-0.779	4.134	-0.778	4.136	-0.007	2.851	
A623-216	-0.788	3.433	-0.786	3.451	0.008	2.858	
A623-217	-0.783	9.364	-0.783	9.362	-0.005	2.853	
A623-218	-0.792	3.723	-0.781	9.062	-0.001	2.852	
A623-219	-0.791	3.850	-0.791	3.847	-0.001	2.851	

觀測者:倪逸群

計算者:倪振明

校核者:楊坤霖

水準記錄表

工程名稱:板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定房屋傾斜測量及地下室梁底高程測量

[illegible]

觀測者：倪逸群

計算者：倪振明

校核者：楊坤霖

拾壹、水準計算表

水準計算表

工程名稱:板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定房屋傾斜測量及地下室梁底高程測量

點號	觀測高差		平均值	距離	平差改正數	平差後高差	高程
	Δh			D_i	$\Delta i = P \cdot D_i$	$\Delta h - \Delta i$	
	M		M	M	M	M	
940094	往	0.572	0.572	121.408	0.000	0.572	10.000
	返	-0.572					
BM02	往	-2.334	-2.335	469.409	-0.001	-2.336	10.572
	返	2.335					
BM03	往	2.429	2.427	222.160	0.000	2.427	8.236
	返	-2.426					
BM04	往	0.144	0.145	419.686	-0.001	0.144	10.663
	返	-0.147					
BM01	往	-0.509	-0.509	124.080	0.000	-0.509	10.807
	返	0.509					
940087	往						10.298
	返						
	往						
	返						
	往						
	返						
	往						
	返						
	往						
	返						
	往						
	返						
	往						
	返						
	往						
	返						
	往						
	返						
	往						
	返						
	往						
	返						
	往						
	返						

閉合精度=1.72mm/ $\sqrt{k}$

計算者:倪振明

$\Sigma D=1356.742$

校核者:楊坤霖

閉合差=-0.002

工程名稱:板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定房屋傾斜測量及地下室梁底高程測量

[illegible]

閉合差-0.009

校核者：楊坤霖

水準計算表

工程名稱:板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定房屋傾斜測量及地下室梁底高程測量

點號	觀測高差		平均值	距離	平差改正數	平差後高差	高程
	Δh			D_i	$\Delta i = P \cdot D_i$	$\Delta h + \Delta i$	
	M		M	M	M	M	
B18	往	2.269	2.269	47.536	0.000	2.269	0.573
A623-001	返	0.000					2.842
	往	-0.005	-0.005	15.265	0.000	-0.005	2.837
A623-002	返	0.000					2.832
	往	-0.005	-0.005	10.726	0.000	-0.005	2.841
A623-003	返	0.000					2.825
	往	0.009	0.009	13.376	0.000	0.009	2.819
A623-004	返	0.000					2.828
	往	-0.016	-0.016	10.766	0.000	-0.016	2.853
A623-005	返	0.000					2.853
	往	-0.006	-0.006	15.484	0.000	-0.006	2.867
A623-006	返	0.000					2.866
	往	0.009	0.009	15.894	0.000	0.009	2.875
A623-007	返	0.000					2.890
	往	0.025	0.025	17.870	0.000	0.025	2.893
A623-008	返	0.000					2.888
	往	0.000	0.000	16.293	0.000	0.000	2.902
A623-009	返	0.000					2.900
	往	0.014	0.014	17.302	0.000	0.014	2.896
A623-010	返	0.000					
	往	-0.001	-0.001	14.961	0.000	-0.001	
A623-011	返	0.000					
	往	0.009	0.009	18.700	0.000	0.009	
A623-012	返	0.000					
	往	0.015	0.015	19.077	0.000	0.015	
A623-013	返	0.000					
	往	0.003	0.003	20.035	0.000	0.003	
A623-014	返	0.000					
	往	-0.005	-0.005	20.013	0.000	-0.005	
A623-015	返	0.000					
	往	0.014	0.014	15.360	0.000	0.014	
A623-016	返	0.000					
	往	-0.002	-0.002	10.830	0.000	-0.002	
A623-017	返	0.000					
	往	-0.004	-0.004	15.058	0.000	-0.004	
A623-018	返	0.000					
	往	0.005	0.005	18.530	0.000	0.005	
	返	0.000					

計算者:倪振明

校核者:楊坤霖

水準計算表

工程名稱:板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定房屋傾斜測量及地下室梁底高程測量

點號	觀測高差	平均值	距離	平差改正數	平差後高差	高程
	Δh		D_i	$\Delta i = P \cdot D_i$	$\Delta h - \Delta i$	
	M	M	M	M	M	
A623-019	往 -0.004	-0.004	21.929	0.000	-0.004	2.901
A623-020	返 0.000					2.897
	往 -0.002	-0.002	18.937	0.000	-0.002	
A623-021	返 0.000					2.895
	往 -0.017	-0.017	22.486	0.000	-0.017	
A623-022	返 0.000					2.878
	往 0.003	0.003	18.483	0.000	0.003	
A623-023	返 0.000					2.881
	往 -0.007	-0.007	21.848	0.000	-0.007	
A623-024	返 0.000					2.874
	往 0.000	0.000	18.816	0.000	0.000	
A623-025	返 0.000					2.874
	往 -0.002	-0.002	21.663	0.000	-0.002	
A623-026	返 0.000					2.872
	往 0.001	-0.001	18.639	0.000	-0.001	
A623-027	返 0.000					2.871
	往 -0.006	-0.006	22.042	0.000	-0.006	
A623-028	返 0.000					2.865
	往 0.006	0.006	18.865	0.000	0.006	
A623-029	返 0.000					2.871
	往 -0.018	-0.018	22.505	0.000	-0.018	
A623-030	返 0.000					2.853
	往 0.003	0.003	18.529	0.000	0.003	
A623-031	返 0.000					2.856
	往 -0.007	-0.007	21.939	0.000	-0.007	
A623-032	返 0.000					2.849
	往 -0.003	-0.003	18.735	0.000	-0.003	
A623-033	返 0.000					2.846
	往 0.011	0.011	21.728	0.000	0.011	
A623-034	返 0.000					2.857
	往 0.007	0.007	18.771	0.000	0.007	
A623-035	返 0.000					2.864
	往 -0.005	-0.005	22.000	0.000	-0.005	
A623-036	返 0.000					2.859
	往 0.004	0.004	18.918	0.000	0.004	
A623-037	返 0.000					2.863
	往 -0.001	-0.001	21.074	0.000	-0.001	
	返 0.000					

計算者:倪振明

校核者:楊坤霖

水準計算表

工程名稱:板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定房屋傾斜測量及地下室梁底高程測量

點號	觀測高差		平均值	距離	平差改正數	平差後高差	高程
	Δh			D_i	$\Delta i = P \cdot D_i$	$\Delta h + \Delta i$	
	M		M	M	M	M	
A623-038	往	-0.001	-0.001	19.133	0.000	-0.001	2.862
A623-039	返	0.000					2.861
A623-040	往	-0.007	-0.007	21.785	0.000	-0.007	2.854
	返	0.000					
A623-042	往	-0.010	-0.010	18.724	0.000	-0.010	2.844
	返	0.000					
A623-041	往	0.018	0.018	18.800	0.000	0.018	2.862
	返	0.000					
A623-043	往	-0.016	-0.016	23.845	0.000	-0.016	2.846
	返	0.000					
A623-044	往	0.008	0.008	7.778	0.000	0.008	2.854
	返	0.000					
A623-045	往	-0.008	-0.008	24.021	0.000	-0.008	2.846
	返	0.000					
A623-046	往	0.018	0.018	10.746	0.000	0.018	2.864
	返	0.000					
A623-047	往	0.034	0.034	91.601	0.000	0.034	2.898
	返	0.000					
A623-048	往	-0.011	-0.011	15.753	0.000	-0.011	2.887
	返	0.000					
A623-049	往	0.003	0.003	14.192	0.000	0.003	2.890
	返	0.000					
A623-050	往	-0.033	-0.033	17.747	0.000	-0.033	2.857
	返	0.000					
A623-051	往	-0.019	-0.019	15.369	0.000	-0.019	2.838
	返	0.000					
A623-052	往	0.006	0.006	18.030	0.000	0.006	2.844
	返	0.000					
A623-053	往	0.006	0.006	14.505	0.000	0.006	2.850
	返	0.000					
A623-054	往	0.001	0.001	17.734	0.000	0.001	2.851
	返	0.000					
A623-055	往	-0.006	-0.006	14.245	0.000	-0.006	2.845
	返	0.000					
A623-056	往	-0.021	-0.021	17.933	0.000	-0.021	2.824
	返	0.000					
	往	0.007	0.007	14.179	0.000	0.007	
	返	0.000					

計算者:倪振明

校核者:楊坤霖

水準計算表

工程名稱:板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定房屋傾斜測量及地下室梁底高程測量

點號	觀測高差	平均值	距離	平差改正數	平差後高差	高程
	Δh		D_i	$\Delta i = P \cdot D_i$	$\Delta h + \Delta i$	
	M	M	M	M	M	
A623-057	往 0.004	0.004	18.002	0.000	0.004	2.831
A623-058	返 0.000					2.835
	往 -0.004	-0.004	18.048	0.000	-0.004	
A623-059	返 0.000					2.831
	往 0.022	0.021	20.976	0.000	0.021	
A623-060	返 0.000					2.852
	往 -0.007	-0.007	15.234	0.000	-0.007	
A623-061	返 0.000					2.845
	往 0.005	0.005	18.734	0.000	0.005	
A623-062	返 0.000					2.850
	往 0.008	0.008	14.425	0.000	0.008	
A623-063	返 0.000					2.858
	往 0.001	0.001	18.340	0.000	0.001	
A623-064	返 0.000					2.859
	往 0.002	0.002	14.362	0.000	0.002	
A623-065	返 0.000					2.861
	往 -0.001	-0.001	18.145	0.000	-0.001	
A623-066	返 0.000					2.860
	往 -0.011	-0.011	14.218	0.000	-0.011	
A623-067	返 0.000					2.849
	往 0.000	0.000	16.903	0.000	0.000	
A623-068	返 0.000					2.849
	往 -0.002	-0.002	14.268	0.000	-0.002	
A623-069	返 0.000					2.847
	往 -0.008	-0.008	17.892	0.000	-0.008	
A623-070	返 0.000					2.839
	往 -0.003	-0.003	14.351	0.000	-0.003	
A623-071	返 0.000					2.836
	往 0.006	0.006	17.740	0.000	0.006	
A623-072	返 0.000					2.842
	往 -0.006	-0.006	14.493	0.000	-0.006	
A623-073	返 0.000					2.836
	往 0.001	0.001	18.350	0.000	0.001	
A623-074	返 0.000					2.837
	往 -0.015	-0.015	13.867	0.000	-0.015	
A623-075	返 0.000					2.822
	往 0.019	0.019	17.498	0.000	0.019	
	返 0.000					

計算者:倪振明

校核者:楊坤霖

水準計算表

工程名稱:板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定房屋傾斜測量及地下室梁底高程測量

點號	觀測高差		平均值	距離	平差改正數	平差後高差	高程
	Δh			D_i	$\Delta i = P \cdot D_i$	$\Delta h + \Delta i$	
	M		M	M	M	M	
A623-076	往	-0.009	-0.009	13.907	0.000	-0.009	2.841
A623-077	返	0.000					2.832
	往	0.002	0.002	17.377	0.000	0.002	
A623-078	返	0.000					2.834
	往	0.002	0.002	14.593	0.000	0.002	
A623-079	返	0.000					2.836
	往	0.000	0.000	17.783	0.000	0.000	
A623-080	返	0.000					2.836
	往	0.012	0.012	10.705	0.000	0.012	
A623-082	返	0.000					2.848
	往	-0.003	-0.003	7.017	0.000	-0.003	
A623-081	返	0.000					2.845
	往	-0.013	-0.013	26.938	0.000	-0.013	
A623-083	返	0.000					2.832
	往	0.009	0.009	17.238	0.000	0.009	
A623-084	返	0.000					2.841
	往	-0.006	-0.006	15.366	0.000	-0.006	
A623-085	返	0.000					2.835
	往	-0.003	-0.003	18.539	0.000	-0.003	
A623-086	返	0.000					2.832
	往	0.005	0.005	13.448	0.000	0.005	
A623-087	返	0.000					2.837
	往	-0.006	-0.006	16.054	0.000	-0.006	
A623-088	返	0.000					2.831
	往	-0.010	-0.010	13.385	0.000	-0.010	
A623-089	返	0.000					2.821
	往	0.016	0.015	17.551	0.000	0.015	
A623-090	返	0.000					2.836
	往	-0.005	-0.005	13.634	0.000	-0.005	
A623-091	返	0.000					2.831
	往	-0.006	-0.006	17.190	0.000	-0.006	
A623-092	返	0.000					2.825
	往	0.001	0.001	13.638	0.000	0.001	
A623-093	返	0.000					2.826
	往	0.010	0.010	17.598	0.000	0.010	
A623-094	返	0.000					2.836
	往	0.000	0.000	13.782	0.000	0.000	
	返	0.000					

計算者:倪振明

校核者:楊坤霖

水準計算表

工程名稱:板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定房屋傾斜測量及地下室梁底高程測量

點號	觀測高差	平均值	距離	平差改正數	平差後高差	高程
	Δh		D_i	$\Delta i = P \cdot D_i$	$\Delta h + \Delta i$	
	M	M	M	M	M	
A623-095	往 -0.007	-0.007	18.255	0.000	-0.007	2.836
A623-096	返 0.000					2.829
	往 0.003	0.003	13.479	0.000	0.003	2.832
A623-097	返 0.000					
	往 -0.003	-0.003	17.609	0.000	-0.003	2.829
A623-098	返 0.000					
	往 0.003	0.003	13.429	0.000	0.003	2.832
A623-099	返 0.000					
	往 -0.006	-0.006	17.032	0.000	-0.006	2.826
A623-100	返 0.000					
	往 0.006	0.006	13.462	0.000	0.006	2.832
A623-101	返 0.000					
	往 0.012	0.012	17.472	0.000	0.012	2.844
A623-102	返 0.000					
	往 -0.002	-0.002	13.480	0.000	-0.002	2.842
A623-103	返 0.000					
	往 -0.016	-0.016	17.788	0.000	-0.016	2.826
A623-104	返 0.000					
	往 0.008	0.008	13.557	0.000	0.008	2.834
A623-105	返 0.000					
	往 0.001	0.001	17.583	0.000	0.001	2.835
A623-106	返 0.000					
	往 0.007	0.007	13.361	0.000	0.007	2.842
A623-107	返 0.000					
	往 0.010	0.010	17.021	0.000	0.010	2.852
A623-108	返 0.000					
	往 0.003	0.003	13.545	0.000	0.003	2.855
A623-109	返 0.000					
	往 0.033	0.033	17.565	0.000	0.033	2.888
A623-110	返 0.000					
	往 0.025	0.025	26.748	0.000	0.025	2.913
A623-111	返 0.000					
	往 0.024	-0.024	13.290	0.000	-0.024	2.889
A623-112	返 0.000					
	往 0.064	0.064	53.192	0.000	0.064	2.953
A623-113	返 0.000					
	往 -0.059	-0.059	17.821	0.000	-0.059	
	返 0.000					

計算者:倪振明

校核者:楊坤霖

水準計算表

工程名稱:板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定房屋傾斜測量及地下室梁底高程測量

點號	觀測高差		平均值	距離	平差改正數	平差後高差	高程
	Δh			D_i	$\Delta i = P \cdot D_i$	$\Delta h - \Delta i$	
	M		M	M	M	M	
A623-114	往	-0.003	-0.003	16.088	0.000	-0.003	2.894
A623-115	返	0.000					2.891
	往	-0.011	-0.011	19.952	0.000	-0.011	
A623-116	返	0.000					2.880
	往	0.002	0.002	16.169	0.000	0.002	
A623-117	返	0.000					2.882
	往	-0.059	-0.059	18.924	0.000	-0.059	
A623-118	返	0.000					2.823
	往	0.008	0.008	15.750	0.000	0.008	
A623-119	返	0.000					2.831
	往	-0.008	-0.008	19.329	0.000	-0.008	
A623-120	返	0.000					2.823
	往	0.005	0.005	10.408	0.000	0.005	
A623-121	返	0.000					2.828
	往	-0.001	-0.001	13.194	0.000	-0.001	
A623-122	返	0.000					2.827
	往	-0.001	-0.001	10.410	0.000	-0.001	
A623-123	返	0.000					2.826
	往	0.015	0.015	15.185	0.000	0.015	
A623-124	返	0.000					2.841
	往	0.000	0.000	15.478	0.000	0.000	
A623-125	返	0.000					2.841
	往	0.025	0.025	20.533	0.000	0.025	
A623-126	返	0.000					2.866
	往	0.000	0.000	15.704	0.000	0.000	
A623-127	返	0.000					2.866
	往	0.000	0.000	18.283	0.000	0.000	
A623-128	返	0.000					2.866
	往	0.017	0.017	15.603	0.000	0.017	
A623-129	返	0.000					2.883
	往	0.007	0.007	19.421	0.000	0.007	
A623-130	返	0.000					2.890
	往	-0.001	-0.001	15.700	0.000	-0.001	
A623-131	返	0.000					2.889
	往	-0.015	-0.015	19.416	0.000	-0.015	
A623-132	返	0.000					2.874
	往	-0.002	-0.002	15.358	0.000	-0.002	
	返	0.000					

計算者:倪振明

校核者:楊坤霖

水準計算表

工程名稱:板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定房屋傾斜測量及地下室梁底高程測量

點號	觀測高差		平均值	距離	平差改正數	平差後高差	高程
	Δh			D_i	$\Delta i = P \cdot D_i$	$\Delta h - \Delta i$	
	M		M	M	M	M	
A623-133	往	-0.028	-0.028	20.373	0.000	-0.028	2.872
A623-134	返	0.000					2.844
	往	-0.001	-0.001	15.277	0.000	-0.001	
A623-135	返	0.000					2.843
	往	-0.013	-0.013	19.028	0.000	-0.013	
A623-136	返	0.000					2.830
	往	-0.005	-0.005	16.441	0.000	-0.005	
A623-137	返	0.000					2.825
	往	0.014	0.014	17.957	0.000	0.014	
A623-138	返	0.000					2.839
	往	-0.004	-0.004	16.259	0.000	-0.004	
A623-139	返	0.000					2.835
	往	0.019	0.019	19.642	0.000	0.019	
A623-140	返	0.000					2.854
	往	-0.004	-0.004	16.500	0.000	-0.004	
A623-141	返	0.000					2.850
	往	0.022	0.022	20.239	0.000	0.022	
A623-142	返	0.000					2.872
	往	-0.001	-0.001	16.741	0.000	-0.001	
A623-143	返	0.000					2.871
	往	0.007	0.007	17.751	0.000	0.007	
A623-144	返	0.000					2.878
	往	0.011	0.011	17.040	0.000	0.011	
A623-145	返	0.000					2.889
	往	0.020	0.020	20.309	0.000	0.020	
A623-146	返	0.000					2.909
	往						
	返						
	往						
	返						
	往						
	返						
	往						
	返						
	往						
	返						

計算者:倪振明

校核者:楊坤霖

水準計算表

工程名稱:板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定房屋傾斜測量及地下室梁底高程測量

點號	觀測高差		平均值	距離	平差改正數	平差後高差	高程
	Δh			D_i	$\Delta i = P \cdot D_i$	$\Delta h + \Delta i$	
	M		M	M	M	M	
B17	往	2.339	2.339	36.016	0.000	2.339	3.582
A622-001	返	0.000					5.921
	往	-0.009	-0.009	13.176	0.000	-0.009	5.912
A622-002	返	0.000					
	往	0.007	0.007	7.738	0.000	0.007	5.919
A622-003	返	0.000					
	往	-0.018	-0.018	10.881	0.000	-0.018	5.901
A622-004	返	0.000					
	往	-0.011	-0.011	8.201	0.000	-0.011	5.890
A622-005	返	0.000					
	往	-0.001	-0.001	13.486	0.000	-0.001	5.889
A622-006	返	0.000					
	往	-0.004	-0.004	11.464	0.000	-0.004	5.885
A622-007	返	0.000					
	往	0.006	0.006	15.557	0.000	0.006	5.891
A622-008	返	0.000					
	往	-0.011	-0.011	11.091	0.000	-0.011	5.880
A622-009	返	0.000					
	往	0.003	0.003	15.139	0.000	0.003	5.883
A622-010	返	0.000					
	往	-0.001	-0.001	11.006	0.000	-0.001	5.882
A622-011	返	0.000					
	往	0.003	0.003	15.781	0.000	0.003	5.885
A622-012	返	0.000					
	往	0.005	0.005	10.859	0.000	0.005	5.890
A622-013	返	0.000					
	往	-0.021	-0.021	15.377	0.000	-0.021	5.869
A622-014	返	0.000					
	往	0.007	0.007	15.873	0.000	0.007	5.876
A622-015	返	0.000					
	往	0.000	0.000	18.826	0.000	0.000	5.876
A622-016	返	0.000					
	往	0.015	0.015	15.570	0.000	0.015	5.891
A622-017	返	0.000					
	往	0.015	0.015	18.918	0.000	0.015	5.906
A622-018	返	0.000					
	往	-0.007	-0.007	15.771	0.000	-0.007	
	返	0.000					

計算者:倪振明

校核者:楊坤霖

水準計算表

工程名稱:板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定房屋傾斜測量及地下室梁底高程測量

點號	觀測高差		平均值	距離	平差改正數	平差後高差	高程
	Δh			D_i	$\Delta i = P \cdot D_i$	$\Delta h + \Delta i$	
	M		M	M	M	M	
A622-019	往	0.009	0.009	16.315	0.000	0.009	5.899
A622-020	返	0.000					5.908
	往	0.017	0.017	28.914	0.000	0.017	
A622-021	返	0.000					5.925
	往	-0.020	-0.020	13.197	0.000	-0.020	
A622-022	返	0.000					5.905
	往	-0.008	-0.008	10.562	0.000	-0.008	
A622-024	返	0.000					5.897
	往	0.002	0.002	10.569	0.000	0.002	
A622-023	返	0.000					5.899
	往	0.010	0.010	14.532	0.000	0.010	
A622-025	返	0.000					5.909
	往	-0.011	-0.011	19.011	0.000	-0.011	
A622-026	返	0.000					5.898
	往	0.008	0.008	15.341	0.000	0.008	
A622-027	返	0.000					5.906
	往	0.017	0.017	17.459	0.000	0.017	
A622-028	返	0.000					5.923
	往	0.003	0.003	15.450	0.000	0.003	
A622-029	返	0.000					5.926
	往	0.011	0.011	18.802	0.000	0.011	
A622-030	返	0.000					5.937
	往	-0.003	-0.003	15.514	0.000	-0.003	
A622-031	返	0.000					5.934
	往	0.001	0.001	20.035	0.000	0.001	
A622-032	返	0.000					5.935
	往	0.012	0.012	18.337	0.000	0.012	
A622-033	返	0.000					5.947
	往	-0.020	-0.020	19.358	0.000	-0.020	
A622-034	返	0.000					5.927
	往	0.005	0.005	21.113	0.000	0.005	
A622-035	返	0.000					5.932
	往	-0.024	-0.023	16.993	0.000	-0.023	
A622-036	返	0.000					5.909
	往	0.002	0.002	12.925	0.000	0.002	
A622-037	返	0.000					5.911
	往	0.003	0.003	16.751	0.000	0.003	
	返	0.000					

計算者:倪振明

校核者:楊坤霖

水準計算表

工程名稱:板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定房屋傾斜測量及地下室梁底高程測量

點號	觀測高差		平均值	距離	平差改正數	平差後高差	高程
	Δh			D_i	$\Delta i = P \cdot D_i$	$\Delta h + \Delta i$	
	M		M	M	M	M	
A622-038	往	0.004	0.004	12.867	0.000	0.004	5.914
A622-039	返	0.000					5.918
	往	-0.003	-0.003	17.096	0.000	-0.003	
A622-040	返	0.000					5.915
	往	-0.010	-0.010	13.042	0.000	-0.010	
A622-041	返	0.000					5.905
	往	0.016	0.016	17.550	0.000	0.016	
A622-042	返	0.000					5.921
	往	0.003	0.003	12.818	0.000	0.003	
A622-043	返	0.000					5.924
	往	-0.011	-0.011	17.057	0.000	-0.011	
A622-044	返	0.000					5.913
	往	0.013	0.013	13.020	0.000	0.013	
A622-045	返	0.000					5.926
	往	0.001	0.001	16.921	0.000	0.001	
A622-046	返	0.000					5.927
	往	-0.002	-0.002	12.752	0.000	-0.002	
A622-047	返	0.000					5.925
	往	0.003	0.003	16.848	0.000	0.003	
A622-048	返	0.000					5.928
	往	-0.002	-0.002	12.733	0.000	-0.002	
A622-049	返	0.000					5.926
	往	-0.021	-0.021	17.164	0.000	-0.021	
A622-050	返	0.000					5.905
	往	0.000	0.000	12.744	0.000	0.000	
A622-051	返	0.000					5.905
	往	-0.009	-0.009	16.998	0.000	-0.009	
A622-052	返	0.000					5.896
	往	-0.001	-0.001	12.878	0.000	-0.001	
A622-053	返	0.000					5.895
	往	0.006	0.006	16.719	0.000	0.006	
A622-054	返	0.000					5.901
	往	-0.005	-0.005	12.806	0.000	-0.005	
A622-055	返	0.000					5.896
	往	-0.001	-0.001	16.996	0.000	-0.001	
A622-056	返	0.000					5.895
	往	0.013	0.013	12.967	0.000	0.013	
	返	0.000					

計算者:倪振明

校核者:楊坤霖

水準計算表

工程名稱:板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定房屋傾斜測量及地下室梁底高程測量

點號	觀測高差		平均值	距離	平差改正數	平差後高差	高程
	Δh			D_i	$\Delta i = P \cdot D_i$	$\Delta h + \Delta i$	
	M		M	M	M	M	
A622-057	往	-0.002	-0.002	15.851	0.000	-0.002	5.908
A622-058	返	0.000					5.906
	往	-0.002	-0.002	12.909	0.000	-0.002	5.904
A622-059	返	0.000					
	往	-0.009	-0.009	16.531	0.000	-0.009	5.895
A622-060	返	0.000					
	往	-0.007	-0.007	17.237	0.000	-0.007	5.888
A622-062	返	0.000					
	往	0.003	0.003	17.253	0.000	0.003	5.891
A622-061	返	0.000					
	往	-0.010	-0.010	14.470	0.000	-0.010	5.881
A622-063	返	0.000					
	往	0.010	0.010	12.640	0.000	0.010	5.891
A622-064	返	0.000					
	往	0.006	0.006	9.864	0.000	0.006	5.897
A622-065	返	0.000					
	往	0.008	0.008	13.836	0.000	0.008	5.905
A622-066	返	0.000					
	往	0.030	0.029	121.089	0.000	0.029	5.934
A622-067	返	0.000					
	往	-0.002	-0.002	15.813	0.000	-0.002	5.932
A622-068	返	0.000					
	往	-0.020	-0.020	14.372	0.000	-0.020	5.912
A622-069	返	0.000					
	往	-0.012	-0.012	17.892	0.000	-0.012	5.900
A622-070	返	0.000					
	往	-0.017	-0.017	14.953	0.000	-0.017	5.883
A622-071	返	0.000					
	往	0.005	0.005	17.923	0.000	0.005	5.888
A622-072	返	0.000					
	往	0.004	0.004	15.525	0.000	0.004	5.892
A622-073	返	0.000					
	往	-0.019	-0.019	18.973	0.000	-0.019	5.873
A622-074	返	0.000					
	往	0.010	0.010	15.807	0.000	0.010	5.883
A622-075	返	0.000					
	往	0.017	0.017	19.696	0.000	0.017	
	返	0.000					

計算者:倪振明

校核者:楊坤霖

水準計算表

工程名稱:板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定房屋傾斜測量及地下室梁底高程測量

點號	觀測高差		平均值	距離	平差改正數	平差後高差	高程
	Δh			D_i	$\Delta i = P \cdot D_i$	$\Delta h + \Delta i$	
	M		M	M	M	M	
A622-076	往	-0.005	-0.005	15.729	0.000	-0.005	5.900
A622-077	返	0.000					5.895
	往	-0.002	-0.002	19.531	0.000	-0.002	5.893
A622-078	返	0.000					
	往	0.005	0.005	15.907	0.000	0.005	5.898
A622-079	返	0.000					
	往	-0.006	-0.006	19.228	0.000	-0.006	5.892
A622-080	返	0.000					
	往	0.001	0.001	15.829	0.000	0.001	5.893
A622-081	返	0.000					
	往	0.009	0.009	19.437	0.000	0.009	5.902
A622-082	返	0.000					
	往	0.009	0.009	15.558	0.000	0.009	5.911
A622-083	返	0.000					
	往	0.007	0.007	19.575	0.000	0.007	5.918
A622-084	返	0.000					
	往	0.005	0.005	15.719	0.000	0.005	5.923
A622-085	返	0.000					
	往	-0.007	-0.007	19.419	0.000	-0.007	5.916
A622-086	返	0.000					
	往	0.000	0.000	15.901	0.000	0.000	5.916
A622-087	返	0.000					
	往	-0.021	-0.021	18.532	0.000	-0.021	5.895
A622-088	返	0.000					
	往	0.000	0.000	15.630	0.000	0.000	5.895
A622-089	返	0.000					
	往	0.000	0.000	19.310	0.000	0.000	5.895
A622-090	返	0.000					
	往	-0.002	-0.002	15.873	0.000	-0.002	5.893
A622-091	返	0.000					
	往	0.003	0.003	19.213	0.000	0.003	5.896
A622-092	返	0.000					
	往	-0.006	-0.006	15.860	0.000	-0.006	5.890
A622-093	返	0.000					
	往	-0.002	-0.002	19.377	0.000	-0.002	5.888
A622-094	返	0.000					
	往	-0.002	-0.002	15.359	0.000	-0.002	
	返	0.000					

計算者:倪振明

校核者:楊坤霖

水準計算表

工程名稱:板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定房屋傾斜測量及地下室梁底高程測量

點號	觀測高差		平均值	距離	平差改正數	平差後高差	高程
	Δh			D_i	$\Delta i = P \cdot D_i$	$\Delta h + \Delta i$	
	M		M	M	M	M	
A622-095	往	0.000	0.000	19.302	0.000	0.000	5.886
A622-096	返	0.000					5.886
	往	0.010	0.010	9.931	0.000	0.010	
A622-097	返	0.000					5.896
	往	-0.002	-0.002	14.583	0.000	-0.002	
A622-098	返	0.000					5.894
	往	0.005	0.005	18.101	0.000	0.005	
A622-100	返	0.000					5.899
	往	-0.004	-0.004	18.152	0.000	-0.004	
A622-099	返	0.000					5.895
	往	0.004	0.004	13.519	0.000	0.004	
A622-101	返	0.000					5.899
	往	0.031	0.031	6.537	0.000	0.031	
A622-102	返	0.000					5.930
	往	-0.031	-0.031	15.749	0.000	-0.031	
A622-103	返	0.000					5.899
	往	0.024	0.024	18.047	0.000	0.024	
A622-104	返	0.000					5.923
	往	-0.003	-0.003	14.620	0.000	-0.003	
A622-105	返	0.000					5.920
	往	0.013	0.013	16.876	0.000	0.013	
A622-106	返	0.000					5.933
	往	0.001	0.001	16.074	0.000	0.001	
A622-107	返	0.000					5.934
	往	0.003	0.003	19.627	0.000	0.003	
A622-108	返	0.000					5.937
	往	-0.006	-0.006	16.097	0.000	-0.006	
A622-109	返	0.000					5.931
	往	-0.005	-0.005	19.222	0.000	-0.005	
A622-110	返	0.000					5.926
	往	0.004	0.004	16.069	0.000	0.004	
A622-111	返	0.000					5.930
	往	-0.009	-0.009	19.652	0.000	-0.009	
A622-112	返	0.000					5.921
	往	0.010	0.010	15.428	0.000	0.010	
A622-113	返	0.000					5.931
	往	0.006	0.006	19.120	0.000	0.006	
	返	0.000					

計算者:倪振明

校核者:楊坤霖

水準計算表

工程名稱:板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定房屋傾斜測量及地下室梁底高程測量

點號	觀測高差		平均值	距離	平差改正數	平差後高差	高程
	Δh			D_i	$\Delta i - P \cdot D_i$	$\Delta h + \Delta i$	
	M		M	M	M	M	
A622-114	往	0.007	0.007	16.045	0.000	0.007	5.937
	返	0.000					
A622-115	往	-0.011	-0.010	19.485	0.000	-0.010	5.944
	返	0.000					
A622-116	往	0.004	0.004	16.082	0.000	0.004	5.934
	返	0.000					
A622-117	往	0.000	0.000	19.251	0.000	0.000	5.938
	返	0.000					
A622-118	往	0.000	0.000	16.040	0.000	0.000	5.938
	返	0.000					
A622-119	往	-0.006	-0.006	19.641	0.000	-0.006	5.938
	返	0.000					
A622-120	往	0.001	0.001	16.182	0.000	0.001	5.932
	返	0.000					
A622-121	往	0.002	0.002	19.958	0.000	0.002	5.933
	返	0.000					
A622-122	往	0.007	0.007	16.117	0.000	0.007	5.935
	返	0.000					
A622-123	往	-0.002	-0.002	19.600	0.000	-0.002	5.942
	返	0.000					
A622-124	往	0.007	0.007	16.105	0.000	0.007	5.940
	返	0.000					
A622-125	往	-0.012	-0.012	19.248	0.000	-0.012	5.947
	返	0.000					
A622-126	往	-0.007	-0.007	16.105	0.000	-0.007	5.935
	返	0.000					
A622-127	往	0.019	0.019	19.634	0.000	0.019	5.928
	返	0.000					
A622-128	往						5.947
	返						
	往						
	返						
	往						
	返						
	往						
	返						
	往						
	返						

計算者:倪振明

校核者:楊坤霖

水準計算表

工程名稱:板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定房屋傾斜測量及地下室梁底高程測量

點號	觀測高差	平均值	距離	平差改正數	平差後高差	高程
	Δh		D_i	$\Delta i = P \cdot D_i$	$\Delta h + \Delta i$	
	M	M	M	M	M	
B19	往 3.284	3.284	121.239	0.000	3.284	6.948
A621-001	返 0.000					10.232
	往 -0.011	-0.011	11.645	0.000	-0.011	10.221
A621-002	返 0.000					
	往 -0.006	-0.006	11.390	0.000	-0.006	10.215
A621-004	返 0.000					
	往 0.018	0.018	12.225	0.000	0.018	10.233
A621-003	返 0.000					
	往 -0.918	-0.918	21.310	0.000	-0.918	9.315
A621-005	返 0.000					
	往 -0.018	-0.018	11.114	0.000	-0.018	9.297
A621-006	返 0.000					
	往 0.012	0.012	11.416	0.000	0.012	9.309
A621-007	返 0.000					
	往 -0.003	-0.003	11.694	0.000	-0.003	9.306
A621-008	返 0.000					
	往 -0.002	-0.002	9.516	0.000	-0.002	9.304
A621-009	返 0.000					
	往 -0.013	-0.013	14.282	0.000	-0.013	9.291
A621-010	返 0.000					
	往 0.008	0.008	19.417	0.000	0.008	9.299
A621-012	返 0.000					
	往 -0.002	-0.002	14.619	0.000	-0.002	9.297
A621-011	返 0.000					
	往 0.878	0.878	24.804	0.000	0.878	10.175
A621-013	返 0.000					
	往 -0.005	-0.005	13.953	0.000	-0.005	10.170
A621-014	返 0.000					
	往 0.018	0.018	9.755	0.000	0.018	10.188
A621-016	返 0.000					
	往 0.006	0.006	11.932	0.000	0.006	10.194
A621-015	返 0.000					
	往 -0.398	-0.398	23.047	0.000	-0.398	9.796
A621-017	返 0.000					
	往 -0.020	-0.020	12.242	0.000	-0.020	9.776
A621-018	返 0.000					
	往 0.000	0.000	12.034	0.000	0.000	
	返 0.000					

計算者:倪振明

校核者:楊坤霖

水準計算表

工程名稱:板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定房屋傾斜測量及地下室梁底高程測量

點號	觀測高差	平均值	距離	平差改正數	平差後高差	高程
	Δh		D_i	$\Delta i - P \cdot D_i$	$\Delta h + \Delta i$	
	M	M	M	M	M	
A621-019	往 -0.006	-0.006	11.732	0.000	-0.006	9.776
A621-020	返 0.000					9.770
	往 0.109	0.109	9.240	0.000	0.109	9.879
A621-021	返 0.000					
	往 0.005	0.005	14.303	0.000	0.005	9.884
A621-022	返 0.000					
	往 0.003	0.003	18.824	0.000	0.003	9.887
A621-024	返 0.000					
	往 -0.007	-0.007	13.687	0.000	-0.007	9.880
A621-023	返 0.000					
	往 -0.607	-0.607	13.428	0.000	-0.607	9.273
A621-025	返 0.000					
	往 0.049	0.049	11.469	0.000	0.049	9.322
A621-026	返 0.000					
	往 -0.044	-0.044	14.658	0.000	-0.044	9.278
A621-027	返 0.000					
	往 0.034	0.034	20.949	0.000	0.034	9.312
A621-028	返 0.000					
	往 0.008	0.008	9.583	0.000	0.008	9.320
A621-029	返 0.000					
	往 0.015	0.015	13.738	0.000	0.015	9.335
A621-030	返 0.000					
	往 -0.006	-0.006	18.801	0.000	-0.006	9.329
A621-032	返 0.000					
	往 -0.009	-0.009	14.546	0.000	-0.009	9.320
A621-031	返 0.000					
	往 0.118	0.117	27.786	0.000	0.117	9.437
A621-033	返 0.000					
	往 -0.006	-0.006	14.459	0.000	-0.006	9.431
A621-034	返 0.000					
	往 -0.005	-0.005	14.406	0.000	-0.005	9.426
A621-035	返 0.000					
	往 0.003	0.003	14.314	0.000	0.003	9.429
A621-036	返 0.000					
	往 0.006	0.006	9.461	0.000	0.006	9.435
A621-037	返 0.000					
	往 -0.017	-0.017	13.373	0.000	-0.017	
	返 0.000					

計算者:倪振明

校核者:楊坤霖

水準計算表

工程名稱:板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定房屋傾斜測量及地下室梁底高程測量

點號	觀測高差		平均值	距離	平差改正數	平差後高差	高程
	Δh			D_i	$\Delta i = P \cdot D_i$	$\Delta h + \Delta i$	
	M		M	M	M	M	
A621-038	往	-0.027	-0.027	17.093	0.000	-0.027	9.418
A621-040	返	0.000					9.391
A621-043	往	-0.102	-0.102	12.518	0.000	-0.102	9.289
	返	0.000					
A621-039	往	0.140	0.140	15.930	0.000	0.140	9.429
	返	0.000					
A621-041	往	-0.100	-0.100	16.634	0.000	-0.100	9.329
	返	0.000					
A621-042	往	-0.032	-0.032	10.507	0.000	-0.032	9.297
	返	0.000					
A621-045	往	0.578	0.578	7.317	0.000	0.578	9.875
	返	0.000					
A621-046	往	0.012	0.012	7.586	0.000	0.012	9.887
	返	0.000					
A621-048	往	-0.024	-0.024	16.749	0.000	-0.024	9.863
	返	0.000					
A621-044	往	-0.606	-0.606	5.833	0.000	-0.606	9.257
	返	0.000					
A621-047	往	0.602	0.602	4.677	0.000	0.602	9.859
	返	0.000					
A621-049	往	-0.604	-0.604	40.992	0.000	-0.604	9.255
	返	0.000					
A621-050	往	0.052	0.052	13.344	0.000	0.052	9.307
	返	0.000					
A621-051	往	0.575	0.575	13.048	0.000	0.575	9.882
	返	0.000					
A621-052	往	0.027	0.027	12.525	0.000	0.027	9.909
	返	0.000					
A621-053	往	0.015	0.015	9.116	0.000	0.015	9.924
	返	0.000					
A621-054	往	0.006	0.006	14.862	0.000	0.006	9.930
	返	0.000					
A621-056	往	0.003	0.003	19.753	0.000	0.003	9.933
	返	0.000					
A621-055	往	-0.017	-0.017	14.034	0.000	-0.017	9.916
	返	0.000					
	往	0.015	0.015	18.943	0.000	0.015	
	返	0.000					

計算者:倪振明

校核者:楊坤霖

水準計算表

工程名稱:板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定房屋傾斜測量及地下室梁底高程測量

點號	觀測高差	平均值	距離	平差改正數	平差後高差	高程
	Δh		D_i	$\Delta i = P \cdot D_i$	$\Delta h + \Delta i$	
	M	M	M	M	M	
A621-057	往 0.019	0.019	10.514	0.000	0.019	9.931
A621-058	返 0.000					9.950
	往 -0.003	-0.003	10.646	0.000	-0.003	9.947
A621-059	返 0.000					
	往 -0.013	-0.012	10.812	0.000	-0.012	9.935
A621-060	返 0.000					
	往 -0.635	-0.635	42.133	0.000	-0.635	9.300
	返 0.000					
	往 0.012	0.012	21.872	0.000	0.012	9.312
	返 0.000					
	往 0.691	0.691	77.542	0.000	0.691	10.003
A621-063	返 0.000					
	往 -0.008	-0.008	12.802	0.000	-0.008	9.995
A621-064	返 0.000					
	往 0.172	0.172	12.815	0.000	0.172	10.167
A621-065	返 0.000					
	往 -0.014	-0.014	12.172	0.000	-0.014	10.153
A621-066	返 0.000					
	往 -0.760	-0.760	7.384	0.000	-0.760	9.393
A621-067	返 0.000					
	往 0.002	0.002	11.172	0.000	0.002	9.395
A621-068	返 0.000					
	往 0.415	0.415	14.049	0.000	0.415	9.810
A621-070	返 0.000					
	往 0.008	0.008	10.399	0.000	0.008	9.818
A621-069	返 0.000					
	往 0.155	0.155	22.935	0.000	0.155	9.973
A621-071	返 0.000					
	往 0.011	0.011	15.292	0.000	0.011	9.984
A621-072	返 0.000					
	往 -0.170	-0.170	13.010	0.000	-0.170	9.814
A621-073	返 0.000					
	往 -0.019	-0.019	13.779	0.000	-0.019	9.795
A621-074	返 0.000					
	往 -0.712	-0.712	7.567	0.000	-0.712	9.083
A621-075	返 0.000					
	往 0.002	0.002	11.910	0.000	0.002	
	返 0.000					

計算者:倪振明

校核者:楊坤霖

水準計算表

工程名稱:板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定房屋傾斜測量及地下室梁底高程測量

點號	觀測高差	平均值	距離	平差改正數	平差後高差	高程
	Δh		D_i	$\Delta i = P \cdot D_i$	$\Delta h - \Delta i$	
	M	M	M	M	M	
A621-076	往 0.005	0.005	17.141	0.000	0.005	9.085
A621-078	返 0.000					9.090
	往 0.002	0.002	12.907	0.000	0.002	
A621-077	返 0.000					9.092
	往 0.190	0.190	20.233	0.000	0.190	
A621-080	返 0.000					9.282
	往 -0.008	-0.008	9.352	0.000	-0.008	
A621-079	返 0.000					9.274
	往 0.009	0.009	20.165	0.000	0.009	
A621-081	返 0.000					9.283
	往 0.003	0.003	13.034	0.000	0.003	
A621-082	返 0.000					9.286
	往 -0.011	-0.011	7.623	0.000	-0.011	
A621-083	返 0.000					9.275
	往 0.000	0.000	11.428	0.000	0.000	
A621-084	返 0.000					9.275
	往 0.126	0.126	17.924	0.000	0.126	
A621-086	返 0.000					9.401
	往 -0.016	-0.016	14.020	0.000	-0.016	
A621-085	返 0.000					9.385
	往 -0.107	-0.107	25.861	0.000	-0.107	
A621-087	返 0.000					9.278
	往 0.007	0.007	12.155	0.000	0.007	
A621-088	返 0.000					9.285
	往 0.116	0.116	12.354	0.000	0.116	
A621-089	返 0.000					9.401
	往 0.006	0.006	12.832	0.000	0.006	
A621-090	返 0.000					9.407
	往 -0.123	-0.123	7.584	0.000	-0.123	
A621-091	返 0.000					9.284
	往 0.000	0.000	12.791	0.000	0.000	
A621-092	返 0.000					9.284
	往 0.144	0.144	17.427	0.000	0.144	
A621-094	返 0.000					9.428
	往 -0.016	-0.016	12.738	0.000	-0.016	
A621-093	返 0.000					9.412
	往 -0.124	-0.124	28.847	0.000	-0.124	
	返 0.000					

計算者:倪振明

校核者:楊坤霖

水準計算表

工程名稱:板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定房屋傾斜測量及地下室梁底高程測量

點號	觀測高差		平均值	距離	平差改正數	平差後高差	高程
	Δh			D_i	$\Delta i = P \cdot D_i$	$\Delta h + \Delta i$	
	M		M	M	M	M	
A621-095	往	0.012	0.012	14.439	0.000	0.012	9.288
A621-096	返	0.000					9.300
	往	0.125	0.125	14.037	0.000	0.125	9.425
A621-097	返	0.000					
	往	0.000	0.000	13.295	0.000	0.000	9.425
A621-098	返	0.000					
	往	-0.103	-0.103	7.843	0.000	-0.103	9.322
A621-099	返	0.000					
	往	0.008	0.008	13.440	0.000	0.008	9.330
A621-100	返	0.000					
	往	0.106	0.106	17.653	0.000	0.106	9.436
A621-102	返	0.000					
	往	-0.007	-0.007	11.919	0.000	-0.007	9.429
A621-101	返	0.000					
	往	-0.108	-0.107	26.179	0.000	-0.107	9.322
A621-103	返	0.000					
	往	-0.003	-0.003	12.453	0.000	-0.003	9.319
A621-104	返	0.000					
	往	-0.193	-0.193	12.569	0.000	-0.193	9.126
A621-105	返	0.000					
	往	0.021	0.021	12.901	0.000	0.021	9.147
A621-106	返	0.000					
	往	-0.030	-0.030	7.584	0.000	-0.030	9.117
A621-107	返	0.000					
	往	0.000	0.000	12.711	0.000	0.000	9.117
A621-108	返	0.000					
	往	0.015	0.015	18.314	0.000	0.015	9.132
A621-110	返	0.000					
	往	0.006	0.006	13.180	0.000	0.006	9.138
A621-109	返	0.000					
	往	0.172	0.172	26.528	0.000	0.172	9.310
A621-111	返	0.000					
	往	-0.027	-0.027	13.134	0.000	-0.027	9.283
A621-112	返	0.000					
	往	-0.161	-0.161	7.527	0.000	-0.161	9.122
A621-114	返	0.000					
	往	0.010	0.010	12.384	0.000	0.010	
	返	0.000					

計算者:倪振明

校核者:楊坤霖

水準計算表

工程名稱:板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定房屋傾斜測量及地下室梁底高程測量

點號	觀測高差		平均值	距離	平差改正數	平差後高差	高程
	Δh			D_i	$\Delta i = P \cdot D_i$	$\Delta h + \Delta i$	
	M		M	M	M	M	
A621-113	往	0.156	0.156	18.817	0.000	0.156	9.132
A621-115	返	0.000					9.288
	往	0.020	0.020	10.335	0.000	0.020	
A621-116	返	0.000					9.308
	往	-0.190	-0.190	11.252	0.000	-0.190	
A621-118	返	0.000					9.118
	往	0.004	0.004	11.745	0.000	0.004	
A621-117	返	0.000					9.122
	往	0.179	0.179	25.816	0.000	0.179	
A621-119	返	0.000					9.301
	往	0.010	0.010	11.932	0.000	0.010	
A621-120	返	0.000					9.311
	往	-0.201	-0.201	12.250	0.000	-0.201	
A621-121	返	0.000					9.110
	往	0.000	0.000	13.077	0.000	0.000	
A621-122	返	0.000					9.110
	往	0.177	0.177	7.597	0.000	0.177	
A621-123	返	0.000					9.287
	往	0.039	0.039	12.570	0.000	0.039	
A621-124	返	0.000					9.326
	往	-0.209	-0.209	18.638	0.000	-0.209	
A621-126	返	0.000					9.117
	往	0.001	0.001	13.651	0.000	0.001	
A621-125	返	0.000					9.118
	往	0.152	0.152	15.941	0.000	0.152	
A621-127	返	0.000					9.270
	往	-0.025	-0.025	4.875	0.000	-0.025	
A621-128	返	0.000					9.245
	往	0.026	0.026	13.517	0.000	0.026	
A621-130	返	0.000					9.271
	往	-0.011	-0.011	13.768	0.000	-0.011	
A621-129	返	0.000					9.260
	往	-0.138	-0.138	10.779	0.000	-0.138	
A621-131	返	0.000					9.122
	往	0.001	0.001	8.883	0.000	0.001	
A621-132	返	0.000					9.123
	往	-0.001	-0.001	11.977	0.000	-0.001	
	返	0.000					

計算者:倪振明

校核者:楊坤霖

水準計算表

工程名稱:板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定房屋傾斜測量及地下室梁底高程測量

點號	觀測高差	平均值	距離	平差改正數	平差後高差	高程
	Δh		D_i	$\Delta i = P \cdot D_i$	$\Delta h + \Delta i$	
	M	M	M	M	M	
A621-134	往 0.391	0.391	7.968	0.000	0.391	9.122
A621-137	返 0.000					9.513
	往 -0.403	-0.403	14.189	0.000	-0.403	
A621-133	返 0.000					9.110
	往 0.518	0.518	26.152	0.000	0.518	
A621-135	返 0.000					9.628
	往 -0.106	-0.106	19.282	0.000	-0.106	
A621-136	返 0.000					9.522
	往 0.000	0.000	5.356	0.000	0.000	
A621-138	返 0.000					9.522
	往 0.096	0.096	5.379	0.000	0.096	
A621-139	返 0.000					9.618
	往 -0.004	-0.004	9.135	0.000	-0.004	
A621-140	返 0.000					9.614
	往 -0.033	-0.033	13.075	0.000	-0.033	
A621-142	返 0.000					9.581
	往 0.020	0.020	9.364	0.000	0.020	
A621-141	返 0.000					9.601
	往 0.502	0.502	24.229	0.000	0.502	
A621-143	返 0.000					10.103
	往 -0.003	-0.003	11.170	0.000	-0.003	
A621-144	返 0.000					10.100
	往 -0.013	-0.013	11.072	0.000	-0.013	
A621-145	返 0.000					10.087
	往 0.000	0.000	11.752	0.000	0.000	
A621-146	返 0.000					10.087
	往 0.020	0.020	5.465	0.000	0.020	
A621-147	返 0.000					10.107
	往 -0.009	-0.009	8.853	0.000	-0.009	
A621-148	返 0.000					10.098
	往 -0.012	-0.012	12.893	0.000	-0.012	
A621-150	返 0.000					10.086
	往 -0.004	-0.004	9.563	0.000	-0.004	
A621-149	返 0.000					10.082
	往 0.424	0.424	15.549	0.000	0.424	
A621-151	返 0.000					10.506
	往 0.005	0.005	9.658	0.000	0.005	
	返 0.000					

計算者:倪振明

校核者:楊坤霖

水準計算表

工程名稱:板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定房屋傾斜測量及地下室梁底高程測量

[illegible]

計算者:倪振明

校核者：楊坤霖

水準計算表

工程名稱:板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定房屋傾斜測量及地下室梁底高程測量

點號	觀測高差		平均值	距離	平差改正數	平差後高差	高程
	Δh			D_i	$\Delta i = P \times D_i$	$\Delta h + \Delta i$	
	M		M	M	M	M	
B19	往	2.433	2.433	134.590	0.000	2.433	6.948
A621-156	返	0.000					9.381
	往	-0.013	-0.013	17.278	0.000	-0.013	9.368
A621-157	返	0.000					
	往	0.006	0.006	15.444	0.000	0.006	9.374
A621-158	返	0.000					
	往	-0.016	-0.016	18.477	0.000	-0.016	9.358
A621-159	返	0.000					
	往	0.798	0.797	19.798	0.000	0.797	10.155
A621-161	返	0.000					
	往	0.003	0.003	19.770	0.000	0.003	10.158
A621-160	返	0.000					
	往	-0.005	-0.005	34.528	0.000	-0.005	10.153
A621-162	返	0.000					
	往	-0.008	-0.008	16.469	0.000	-0.008	10.145
A621-163	返	0.000					
	往	-0.786	-0.786	16.340	0.000	-0.786	9.359
A621-164	返	0.000					
	往	-0.004	-0.004	19.867	0.000	-0.004	9.355
A621-165	返	0.000					
	往	0.102	0.102	12.179	0.000	0.102	9.457
A621-166	返	0.000					
	往	0.018	0.018	15.396	0.000	0.018	9.475
A621-167	返	0.000					
	往	0.097	0.097	14.981	0.000	0.097	9.572
A621-168	返	0.000					
	往	0.023	0.023	18.708	0.000	0.023	9.595
A621-169	返	0.000					
	往	-0.229	-0.229	17.713	0.000	-0.229	9.366
A621-171	返	0.000					
	往	0.030	0.030	17.637	0.000	0.030	9.396
A621-170	返	0.000					
	往	0.278	0.278	28.101	0.000	0.278	9.674
A621-172	返	0.000					
	往	0.000	0.000	27.093	0.000	0.000	9.674
A621-173	返	0.000					
	往	-0.518	-0.518	16.268	0.000	-0.518	
	返	0.000					

計算者:倪振明

校核者:楊坤霖

水準計算表

工程名稱:板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定房屋傾斜測量及地下室梁底高程測量

點號	觀測高差		平均值	距離	平差改正數	平差後高差	高程
	Δh			D_i	$\Delta i = P \cdot D_i$	$\Delta h + \Delta i$	
	M		M	M	M	M	
A621-174	往	0.009	0.009	19.090	0.000	0.009	9.156
A621-175	返	0.000					9.165
	往	0.088	0.088	16.195	0.000	0.088	
A621-176	返	0.000					9.253
	往	0.015	0.015	19.378	0.000	0.015	
A621-177	返	0.000					9.268
	往	-0.014	-0.014	16.032	0.000	-0.014	
A621-178	返	0.000					9.254
	往	-0.007	-0.007	17.101	0.000	-0.007	
A621-179	返	0.000					9.247
	往	0.683	0.683	34.228	0.000	0.683	
A621-180	返	0.000					9.930
	往	0.002	0.002	8.813	0.000	0.002	
A621-181	返	0.000					9.932
	往	0.015	0.015	26.215	0.000	0.015	
A621-182	返	0.000					9.947
	往	0.003	0.003	7.240	0.000	0.003	
A621-183	返	0.000					9.950
	往	0.001	0.001	16.365	0.000	0.001	
A621-184	返	0.000					9.951
	往	0.005	0.005	24.908	0.000	0.005	
A621-185	返	0.000					9.956
	往	-0.199	-0.199	9.371	0.000	-0.199	
A621-186	返	0.000					9.757
	往	0.031	0.031	11.118	0.000	0.031	
A621-187	返	0.000					9.788
	往						
	返						
	往						
	返						
	往						
	返						
	往						
	返						
	往						
	返						

計算者:倪振明

校核者:楊坤霖

水準計算表

工程名稱:板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定房屋傾斜測量及地下室梁底高程測量

點號	觀測高差		平均值	距離	平差改正數	平差後高差	高程
	Δh			D_i	$\Delta i = P \cdot D_i$	$\Delta h + \Delta i$	
	M		M	M	M	M	
B17	往	2.313	2.313	93.791	0.000	2.313	3.577
A622-129	返	0.000					5.890
A622-130	往	0.025	0.025	16.739	0.000	0.025	5.915
	返	0.000					
A622-131	往	0.004	0.004	16.136	0.000	0.004	5.919
	返	0.000					
A622-132	往	-0.006	-0.006	19.293	0.000	-0.006	5.913
	返	0.000					
A622-133	往	0.004	0.004	39.998	0.000	0.004	5.917
	返	0.000					
A622-134	往	0.006	0.006	8.776	0.000	0.006	5.923
	返	0.000					
A622-136	往	-0.010	-0.010	10.125	0.000	-0.010	5.913
	返	0.000					
A622-135	往	-0.006	-0.006	10.342	0.000	-0.006	5.907
	返	0.000					
A622-137	往	0.022	0.021	17.678	0.000	0.021	5.928
	返	0.000					
A622-138	往	-0.004	-0.004	17.291	0.000	-0.004	5.924
	返	0.000					
A622-139	往	-0.001	-0.001	13.086	0.000	-0.001	5.923
	返	0.000					
A622-140	往	-0.007	-0.007	16.701	0.000	-0.007	5.916
	返	0.000					
A622-141	往	0.004	0.004	12.817	0.000	0.004	5.920
	返	0.000					
A622-142	往	0.003	0.003	16.779	0.000	0.003	5.923
	返	0.000					
A622-143	往	0.005	0.005	12.797	0.000	0.005	5.928
	返	0.000					
A622-144	往	0.003	0.003	17.174	0.000	0.003	5.931
	返	0.000					
A622-145	往	-0.003	-0.003	12.663	0.000	-0.003	5.928
	返	0.000					
A622-146	往	0.009	0.009	16.823	0.000	0.009	5.937
	返	0.000					
	往	-0.006	-0.006	12.797	0.000	-0.006	
	返	0.000					

計算者:倪振明

校核者:楊坤霖

水準計算表

工程名稱:板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定房屋傾斜測量及地下室梁底高程測量

點號	觀測高差	平均值	距離	平差改正數	平差後高差	高程
	Δh		D_i	$\Delta i - P \cdot D_i$	$\Delta h + \Delta i$	
	M	M	M	M	M	
A622-147	往 -0.007	-0.007	16.436	0.000	-0.007	5.931
A622-148	返 0.000					5.924
	往 0.001	0.001	12.620	0.000	0.001	
A622-149	返 0.000					5.925
	往 -0.002	-0.002	16.708	0.000	-0.002	
A622-150	返 0.000					5.923
	往 0.006	0.006	12.829	0.000	0.006	
A622-151	返 0.000					5.929
	往 -0.009	-0.009	17.318	0.000	-0.009	
A622-152	返 0.000					5.920
	往 -0.008	-0.008	12.808	0.000	-0.008	
A622-153	返 0.000					5.912
	往 0.007	0.007	16.822	0.000	0.007	
A622-154	返 0.000					5.919
	往 0.000	0.000	12.758	0.000	0.000	
A622-155	返 0.000					5.919
	往 -0.015	-0.015	16.480	0.000	-0.015	
A622-156	返 0.000					5.904
	往 0.003	0.003	12.813	0.000	0.003	
A622-157	返 0.000					5.907
	往 -0.004	-0.004	16.807	0.000	-0.004	
A622-158	返 0.000					5.903
	往 0.006	0.006	12.770	0.000	0.006	
A622-159	返 0.000					5.909
	往 -0.012	-0.012	15.341	0.000	-0.012	
A622-160	返 0.000					5.897
	往 0.006	0.006	12.849	0.000	0.006	
A622-161	返 0.000					5.903
	往 0.002	0.002	16.338	0.000	0.002	
A622-162	返 0.000					5.905
	往 0.003	0.003	15.402	0.000	0.003	
A622-163	返 0.000					5.908
	往 -0.015	-0.015	19.237	0.000	-0.015	
A622-164	返 0.000					5.893
	往 0.008	0.008	13.930	0.000	0.008	
A622-165	返 0.000					5.901
	往 -0.006	-0.006	16.216	0.000	-0.006	
	返 0.000					

計算者:倪振明

校核者:楊坤霖

水準計算表

工程名稱:板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定房屋傾斜測量及地下室梁底高程測量

點號	觀測高差		平均值	距離	平差改正數	平差後高差	高程
	Δh			D_i	$\Delta i - P \cdot D_i$	$\Delta h + \Delta i$	
	M		M	M	M	M	
A622-166	往	-0.002	-0.002	14.745	0.000	-0.002	5.895
A622-167	返	0.000					5.893
	往	0.015	0.015	18.544	0.000	0.015	5.908
A622-168	返	0.000					
	往	0.033	0.033	134.233	0.000	0.033	5.941
A622-169	返	0.000					
	往	-0.026	-0.026	17.183	0.000	-0.026	5.915
A622-170	返	0.000					
	往	-0.007	-0.007	13.114	0.000	-0.007	5.908
A622-171	返	0.000					
	往	-0.003	-0.003	14.648	0.000	-0.003	5.905
A622-172	返	0.000					
	往	-0.003	-0.003	16.677	0.000	-0.003	5.902
A622-173	返	0.000					
	往	-0.014	-0.014	20.124	0.000	-0.014	5.888
A622-174	返	0.000					
	往	-0.002	-0.002	16.218	0.000	-0.002	5.886
A622-175	返	0.000					
	往	-0.008	-0.008	19.775	0.000	-0.008	5.878
A622-176	返	0.000					
	往	-0.008	-0.008	16.213	0.000	-0.008	5.870
A622-177	返	0.000					
	往	0.003	0.003	18.106	0.000	0.003	5.873
A622-178	返	0.000					
	往	0.008	0.008	19.879	0.000	0.008	5.881
A622-180	返	0.000					
	往	-0.016	-0.016	19.889	0.000	-0.016	5.865
A622-179	返	0.000					
	往	0.046	0.046	30.727	0.000	0.046	5.911
A622-182	返	0.000					
	往	-0.029	-0.029	9.515	0.000	-0.029	5.882
A622-181	返	0.000					
	往	0.028	0.028	22.890	0.000	0.028	5.910
A622-183	返	0.000					
	往	0.014	0.014	18.982	0.000	0.014	5.924
A622-184	返	0.000					
	往	0.001	0.001	15.034	0.000	0.001	
	返	0.000					

計算者:倪振明

校核者:楊坤霖

水準計算表

工程名稱:板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定房屋傾斜測量及地下室梁底高程測量

點號	觀測高差	平均值	距離	平差改正數	平差後高差	高程
	Δh		D_i	$\Delta i = P \cdot D_i$	$\Delta h + \Delta i$	
	M	M	M	M	M	
A622-185	往 0.003	0.003	18.773	0.000	0.003	5.925
A622-186	返 0.000					5.928
	往 -0.001	-0.001	16.531	0.000	-0.001	
A622-187	返 0.000					5.927
	往 -0.004	-0.004	19.032	0.000	-0.004	
A622-188	返 0.000					5.923
	往 -0.003	-0.003	16.665	0.000	-0.003	
A622-189	返 0.000					5.920
	往 -0.025	-0.025	21.468	0.000	-0.025	
A622-190	返 0.000					5.895
	往 -0.003	-0.003	16.094	0.000	-0.003	
A622-191	返 0.000					5.892
	往 -0.011	-0.011	19.611	0.000	-0.011	
A622-192	返 0.000					5.881
	往 -0.005	-0.005	16.166	0.000	-0.005	
A622-193	返 0.000					5.876
	往 -0.004	-0.004	18.059	0.000	-0.004	
A622-194	返 0.000					5.872
	往 0.002	0.002	16.221	0.000	0.002	
A622-195	返 0.000					5.874
	往 0.014	0.014	19.684	0.000	0.014	
A622-196	返 0.000					5.888
	往 -0.003	-0.003	16.064	0.000	-0.003	
A622-197	返 0.000					5.885
	往 0.026	0.026	19.190	0.000	0.026	
A622-198	返 0.000					5.911
	往 -0.004	-0.004	16.204	0.000	-0.004	
A622-199	返 0.000					5.907
	往 0.021	0.021	19.919	0.000	0.021	
A622-200	返 0.000					5.928
	往 0.010	0.010	16.309	0.000	0.010	
A622-201	返 0.000					5.938
	往 0.003	0.003	18.361	0.000	0.003	
A622-202	返 0.000					5.941
	往					
	返					
	往					
	返					

計算者:倪振明

校核者:楊坤霖

水準計算表

工程名稱:板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定房屋傾斜測量及地下室梁底高程測量

點號	觀測高差		平均值	距離	平差改正數	平差後高差	高程
	Δh			D_i	$\Delta i = P \cdot D_i$	$\Delta h + \Delta i$	
B18	M		M	M	M	M	0.567
A623-147	往	2.284	2.284	88.503	0.000	2.284	2.851
	返	0.000					
A623-148	往	-0.008	-0.008	15.752	0.000	-0.008	2.843
	返	0.000					
A623-149	往	0.009	0.009	28.090	0.000	0.009	2.852
	返	0.000					
A623-150	往	-0.021	-0.021	15.428	0.000	-0.021	2.831
	返	0.000					
A623-151	往	0.022	0.022	23.848	0.000	0.022	2.853
	返	0.000					
A623-152	往	-0.021	-0.021	8.102	0.000	-0.021	2.832
	返	0.000					
A623-153	往	0.017	0.017	7.624	0.000	0.017	2.849
	返	0.000					
A623-154	往	-0.028	-0.028	7.293	0.000	-0.028	2.821
	返	0.000					
A623-157	往	0.027	0.027	16.291	0.000	0.027	2.848
	返	0.000					
A623-159	往	0.005	0.005	14.755	0.000	0.005	2.853
	返	0.000					
A623-155	往	-0.005	-0.005	19.071	0.000	-0.005	2.848
	返	0.000					
A623-156	往	-0.014	-0.014	55.465	0.000	-0.014	2.834
	返	0.000					
A623-158	往	0.012	0.012	18.649	0.000	0.012	2.846
	返	0.000					
A623-160	往	-0.007	-0.007	14.735	0.000	-0.007	2.839
	返	0.000					
A623-162	往	0.013	0.013	16.795	0.000	0.013	2.852
	返	0.000					
A623-164	往	0.016	0.016	15.097	0.000	0.016	2.868
	返	0.000					
A623-166	往	-0.007	-0.007	18.544	0.000	-0.007	2.861
	返	0.000					
A623-168	往	0.008	0.008	15.479	0.000	0.008	2.869
	返	0.000					
	往	0.007	0.007	19.861	0.000	0.007	
	返	0.000					

計算者:倪振明

校核者:楊坤霖

水準計算表

工程名稱:板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定房屋傾斜測量及地下室梁底高程測量

點號	觀測高差		平均值	距離	平差改正數	平差後高差	高程
	Δh			D_i	$\Delta i = P \cdot D_i$	$\Delta h + \Delta i$	
	M		M	M	M	M	
A623-169	往	-0.004	-0.004	27.012	0.000	-0.004	2.876
A623-170	返	0.000					2.872
	往	0.004	0.004	25.012	0.000	0.004	
A623-171	返	0.000					2.876
	往	-0.011	-0.011	43.874	0.000	-0.011	
A623-161	返	0.000					2.865
	往	0.012	0.012	15.364	0.000	0.012	
A623-163	返	0.000					2.877
	往	-0.010	-0.010	18.798	0.000	-0.010	
A623-165	返	0.000					2.867
	往	0.004	0.004	53.835	0.000	0.004	
A623-167	返	0.000					2.871
	往	-0.018	-0.018	14.047	0.000	-0.018	
A623-172	返	0.000					2.853
	往	0.012	0.012	12.441	0.000	0.012	
A623-174	返	0.000					2.865
	往	0.005	0.005	10.626	0.000	0.005	
A623-173	返	0.000					2.870
	往	0.002	0.002	34.674	0.000	0.002	
A623-175	返	0.000					2.872
	往	0.004	0.004	18.395	0.000	0.004	
A623-176	返	0.000					2.876
	往	-0.013	-0.013	13.242	0.000	-0.013	
A623-177	返	0.000					2.863
	往	0.016	0.016	7.549	0.000	0.016	
A623-178	返	0.000					2.879
	往	-0.011	-0.011	7.587	0.000	-0.011	
A623-179	返	0.000					2.868
	往	0.012	0.011	7.578	0.000	0.011	
A623-180	返	0.000					2.879
	往	0.000	0.000	12.960	0.000	0.000	
A623-181	返	0.000					2.879
	往	0.000	0.000	7.622	0.000	0.000	
A623-182	返	0.000					2.879
	往	-0.001	-0.001	7.651	0.000	-0.001	
A623-183	返	0.000					2.878
	往	-0.001	-0.001	7.509	0.000	-0.001	
	返	0.000					

計算者:倪振明

校核者:楊坤霖

水準計算表

工程名稱:板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定房屋傾斜測量及地下室梁底高程測量

點號	觀測高差		平均值	距離	平差改正數	平差後高差	高程
	Δh			D_i	$\Delta i = P \cdot D_i$	$\Delta h + \Delta i$	
	M		M	M	M	M	
A623-184	往	-0.021	-0.021	12.517	0.000	-0.021	2.877
A623-185	返	0.000					2.856
	往	0.026	0.026	18.012	0.000	0.026	
A623-186	返	0.000					2.882
	往	-0.023	-0.023	7.546	0.000	-0.023	
A623-187	返	0.000					2.859
	往	0.016	0.016	7.498	0.000	0.016	
A623-188	返	0.000					2.875
	往	-0.005	-0.005	13.119	0.000	-0.005	
A623-189	返	0.000					2.870
	往	0.018	0.018	18.905	0.000	0.018	
A623-190	返	0.000					2.888
	往	-0.023	-0.023	7.597	0.000	-0.023	
A623-191	返	0.000					2.865
	往	0.020	0.020	7.517	0.000	0.020	
A623-192	返	0.000					2.885
	往	-0.023	-0.023	12.755	0.000	-0.023	
A623-193	返	0.000					2.862
	往	0.026	0.026	18.165	0.000	0.026	
A623-194	返	0.000					2.888
	往	-0.017	-0.017	7.590	0.000	-0.017	
A623-195	返	0.000					2.871
	往	0.020	0.020	7.546	0.000	0.020	
A623-196	返	0.000					2.891
	往	-0.024	-0.024	12.351	0.000	-0.024	
A623-197	返	0.000					2.867
	往	0.019	0.019	17.392	0.000	0.019	
A623-198	返	0.000					2.886
	往	-0.023	-0.023	7.592	0.000	-0.023	
A623-199	返	0.000					2.863
	往	0.022	0.022	7.578	0.000	0.022	
A623-200	返	0.000					2.885
	往	-0.029	-0.029	12.729	0.000	-0.029	
A623-201	返	0.000					2.856
	往	0.023	0.023	18.168	0.000	0.023	
A623-202	返	0.000					2.879
	往	-0.019	-0.018	7.584	0.000	-0.018	
	返	0.000					

計算者:倪振明

校核者:楊坤霖

水準計算表

工程名稱:板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定房屋傾斜測量及地下室梁底高程測量

點號	觀測高差		平均值	距離	平差改正數	平差後高差	高程
	Δh			D_i	$\Delta i = P \cdot D_i$	$\Delta h + \Delta i$	
	M		M	M	M	M	
A623-203	往	0.018	0.018	7.559	0.000	0.018	2.861
A623-204	返	0.000					2.879
	往	-0.022	-0.022	13.339	0.000	-0.022	2.857
A623-205	返	0.000					2.870
	往	0.014	0.013	19.326	0.000	0.013	2.855
A623-206	返	0.000					2.874
	往	-0.016	-0.015	7.612	0.000	-0.015	2.853
A623-207	返	0.000					2.863
	往	0.019	0.019	7.608	0.000	0.019	2.850
A623-208	返	0.000					2.863
	往	-0.021	-0.021	12.854	0.000	-0.021	2.852
A623-209	返	0.000					2.858
	往	0.010	0.010	18.316	0.000	0.010	2.851
A623-210	返	0.000					2.859
	往	-0.013	-0.013	7.577	0.000	-0.013	2.854
A623-211	返	0.000					2.853
	往	0.013	0.013	7.532	0.000	0.013	2.852
A623-212	返	0.000					2.858
	往	-0.011	-0.011	12.425	0.000	-0.011	2.851
A623-213	返	0.000					2.859
	往	0.006	0.006	17.237	0.000	0.006	2.854
A623-214	返	0.000					2.853
	往	-0.007	-0.007	7.605	0.000	-0.007	2.852
A623-215	返	0.000					2.855
	往	0.008	0.008	7.584	0.000	0.008	2.847
A623-216	返	0.000					
	往	-0.005	-0.005	12.795	0.000	-0.005	
A623-217	返	0.000					
	往	-0.001	-0.001	18.426	0.000	-0.001	
A623-218	返	0.000					
	往	-0.001	-0.001	7.570	0.000	-0.001	
A623-219	返	0.000					
	往	0.003	0.003	7.590	0.000	0.003	
A623-220	返	0.000					
	往	-0.008	-0.008	11.380	0.000	-0.008	
A623-221	返	0.000					
	往	0.017	0.017	15.232	0.000	0.017	
	返	0.000					

計算者:倪振明

校核者:楊坤霖

水準計算表

工程名稱:板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定房屋傾斜測量及地下室梁底高程測量

點號	觀測高差		平均值	距離	平差改正數	平差後高差	高程
	Δh			D_i	$\Delta i = P \cdot D_i$	$\Delta h + \Delta i$	
	M		M	M	M	M	
A623-222	往	-0.015	-0.015	7.623	0.000	-0.015	2.864
A623-223	返	0.000					2.849
	往	0.010	0.010	7.578	0.000	0.010	2.859
A623-224	返	0.000					
	往	-0.010	-0.010	12.083	0.000	-0.010	2.849
A623-225	返	0.000					
	往	0.011	0.011	16.774	0.000	0.011	2.860
A623-226	返	0.000					
	往	0.001	0.001	7.615	0.000	0.001	2.861
A623-227	返	0.000					
	往	0.004	0.004	7.627	0.000	0.004	2.865
A623-228	返	0.000					
	往	-0.028	-0.028	12.947	0.000	-0.028	2.837
A623-229	返	0.000					
	往	0.025	0.025	18.583	0.000	0.025	2.862
A623-230	返	0.000					
	往	-0.015	-0.015	31.434	0.000	-0.015	2.847
A623-231	返	0.000					
	往	0.011	0.011	8.878	0.000	0.011	2.858
A623-232	返	0.000					
	往	-0.014	-0.014	5.437	0.000	-0.014	2.844
A623-233	返	0.000					
	往	0.016	0.016	11.188	0.000	0.016	2.860
A623-234	返	0.000					
	往	0.004	0.004	49.202	0.000	0.004	2.864
A623-235	返	0.000					
	往	0.002	0.002	16.526	0.000	0.002	2.866
A623-236	返	0.000					
	往	0.007	0.007	14.458	0.000	0.007	2.873
A623-237	返	0.000					
	往	0.000	0.000	18.294	0.000	0.000	2.873
A623-238	返	0.000					
	往						
	返						
	往						
	返						
	往						
	返						

計算者:倪振明

校核者:楊坤霖

